

THERMASGARD® RGTM 1

(D) Bedienungs- und Montageanleitung

Kanal-/Rauchgastemperaturmessumformer,
incl. Montageflansch, kalibrierfähig, mit Mehrbereichs-
umschaltung und aktivem Ausgang, Form B

RGTM1

(GB) Operating Instructions, Mounting & Installation

Duct / flue gas temperature measuring transducers,
including mounting flange, calibrateable,
with multi-range switching and active output, form B

(F) Notice d'instruction

Sonde de température /de gaine pour gaz chaud avec
convertisseur, y compris bride de montage, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active, forme B

(RU) Руководство по монтажу и обслуживанию

Преобразователь измерительный температуры
канальный/дымовых газов, вкл. присоединительный
фланец, калируемый, с переключением между
несколькими диапазонами и активным выходом, форма Б



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNAER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG / GERMANY
FON +49 (0) 911 / 519 47-0
FAX +49 (0) 911 / 519 47-70
mail@SplusS.de
www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations !

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.


Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертеж

RGTM1

RGTM1
Messeinsatz
Measuring insert
Insert de mesure
Измерительная вставка

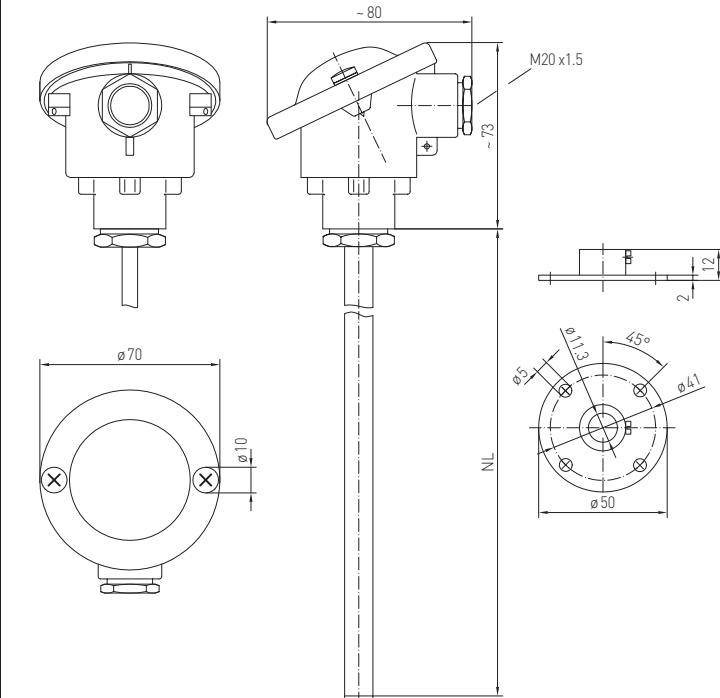

THERMASGARD® RGTM 1

Kalibrierfähiger Rauchgastemperaturmessumformer THERMASGARD® RGTM 1 mit acht umschaltbaren Messbereichen, mit aufgefedertem, auswechselbarem Messeinsatz und geradem Schutzrohr, mit stetigem Ausgang und Montageflansch.

Zur Erfassung von hohen Temperaturen in gasförmigen Medien, z.B. zur Abluft- oder Rauchgastemperatormessung. Die Fühler sind werkseitig abgeglichen.

Eine Feinabgleich durch den Anwender ist möglich (Spanne, Nullpunkt sind einstellbar).

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: 24 V AC / DC $\pm 10\%$ bei Ausgang 0 - 10 V
15 - 35 V DC bei Ausgang 4 ... 20 mA (bürdenabhängig)

Leistungsaufnahme: 0 - 10 V, < 0,2 VA / 24 V AC / DC
4 ... 20 mA, < 0,55 VA / 24 V DC

Sensor: Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B,
Glasmesswiderstand

Messbereiche: **Mehrreichsumschaltung
mit 8 umschaltbaren Messbereichen**
siehe Tabelle (andere Messbereiche optional)
mit manueller Nullpunkt Korrektur ($\pm 5\text{ K}$)

Ausgang: 0 - 10 V oder 4 ... 20 mA

Umgebungstemperatur: Messumformer -30...+70 °C

Schaltungsart: 2- oder 3-Leiteranschluss

Prozessanschluss: mittels Montageflansch aus Edelstahl
(ist im Lieferumfang enthalten)

Schutzrohr: Edelstahl, 1.4571, V4A, Ø=11 mm,
Einbaulänge (EL) = 200 - 400 mm (siehe Tabelle)

Anschlusskopf: Form B, Werkstoff Aluminium,
Farbe weißaluminium (ähnlich RAL 9006),
M 20 x 1,5

elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm², über Schraubklemmen

zulässige Luftfeuchte: < 95% r. H., nicht kondensierende Luft

Schutzklasse: III (nach EN 60730)

Schutzart: IP 54 (nach EN 60529)
IP 65 (optional)

Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326 + A1 + A2, EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC


Typ / WG1	Sensor	Ausgang	Einbaulänge	Art.-Nr.
RGTM 1-I			(EL)	IP54, I-Variante
RGTM1-I 200MM	Pt1000	4...20mA	200 mm	1101-3122-0049-800
RGTM1-I 250MM	Pt1000	4...20mA	250 mm	1101-3122-0059-800
RGTM1-I 300MM	Pt1000	4...20mA	300 mm	1101-3122-0069-800
RGTM1-I 400MM	Pt1000	4...20mA	400 mm	1101-3122-0089-800
RGTM 1-U			(EL)	IP54, U-Variante
RGTM1-U 200MM	Pt1000	0-10 V	200 mm	1101-3121-0049-800
RGTM1-U 250MM	Pt1000	0-10 V	250 mm	1101-3121-0059-800
RGTM1-U 300MM	Pt1000	0-10 V	300 mm	1101-3121-0069-800
RGTM1-U 400MM	Pt1000	0-10 V	400 mm	1101-3121-0089-800
Aufpreis:	andere Messbereiche optional			

(D) Messumformer, kalibrierfähig, mit aktivem Ausgang

Ausgang: 4...20mA
Anschluss: 2-Leiteranschluss
Hilfsenergie: 15...36V DC $\pm 10\%$,
 Speisung aus 4...20mA Schleife,
 Restwelligkeit stabilisiert $\leq \pm 0,3$ V
Bürde: R_a (Ohm) = $(U_b - 14V) / 0,02$ A

Ausgang: 0-10V
Anschluss: 3-Leiteranschluss
Hilfsenergie: 24V AC / DC $\pm 20\%$
Bürde: minimaler Lastwiderstand 5 kOhm

Genauigkeit: $\pm 0,4$ K bei 25°C , sonst $\pm 0,8$ K
Messelement: siehe Tabelle
Betriebstemperatur: Transmitter $-30\dots+70^\circ\text{C}$
Linearisierung: temperaturlinear nach DIN IEC 751
Linearitätsfehler: $\pm 0,3\%$ v. MB
Normen: CE-Konformität,
 elektromagnetische Verträglichkeit
 nach EN 61326:2006,
 nach EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC

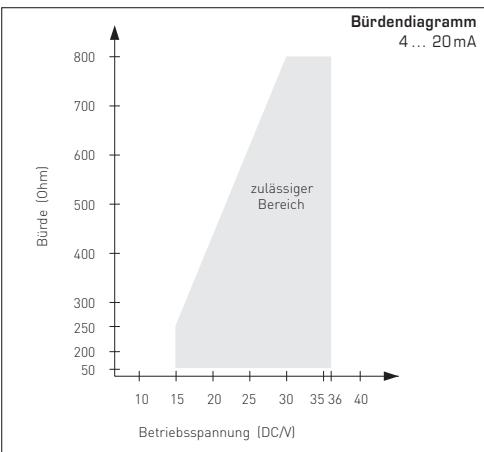


TEMPERATURBEREICHE:

Bei der Auswahl der Messumformerbereiche ist darauf zu achten, dass die höchstzulässige Temperatur des Fühlers / Gehäuses nicht überschritten wird!

Umgebungstemperatur für den Messumformer:
 $-30\dots+70^\circ\text{C}$

Bürdenwiderstand = siehe Bürdendiagramm

Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Ausgangsstrom

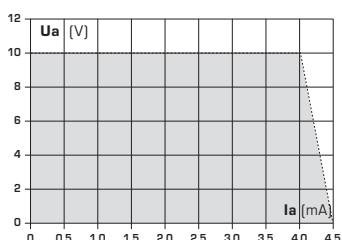


VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutziode integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung bei 0-10V Geräten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird die Ausgangsspannung gegen das Nullpotential (0V) der Eingangsspannung gemessen!


Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

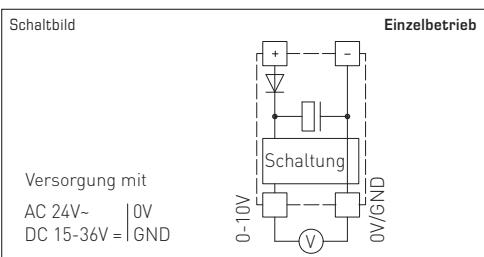

Werden mehrere Geräte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteausgänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

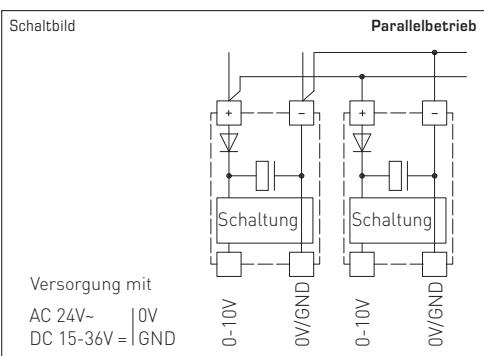

D Montage und Installation

Die Geräte sind im spannungslosen Zustand anzuschließen. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen. Die Installation der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Gerätetikettendaten, der Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich. Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NOT-AUS-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Bei Reklamationen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zum mechanischen Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards (wie z.B. Schweißvorschriften usw.) zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE/VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie, Messanordnungen für Temperaturmessungen
- die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden
- es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC/SPS aufzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Übereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter der Thermometer mit den realen Einsatzbedingungen zu erfolgen, insbesondere:

- Messbereich
- zulässiger maximaler Druck, Strömungsgeschwindigkeit
- Einbaulänge, Rohrmaße
- Schwingungen, Vibrationen, Stöße sind zu vermeiden (< 0,5 g)

Achtung! Berücksichtigen Sie in jedem Fall die mechanischen und thermischen Belastungsgrenzen der Schutzrohre nach DIN 43763 bzw. nach speziellen S+S-Standards!

Hinweise zum Prozessanschluss von Einbaufühlern:

Wählen Sie den Werkstoff des Schutzrohres so aus, dass er möglichst mit dem Werkstoff der Rohrleitung oder der Behälterwand übereinstimmt, in die das Thermometer eingebaut wird!

Die Maximaltemperatur T_{max} und der Maximaldruck p_{max} liegen bei: TH-ms Messinghülsen bei +150 °C, $p_{max} = 10$ bar, und TH-VA Edelstahlhülsen (Standard) bei +400 °C, $p_{max} = 40$ bar.

Einschraubgewinde:

Achten Sie beim Einbau auf die sachgemäße Unterlage der Dichtung oder des Abdichtmaterials! Bei Einschraubgewinde gelten für das Anzugsdrehmoment folgende zulässige Richtwerte:

M 18 x 1,5; M 20 x 1,5; G 1/2"	: 50 Nm
M 27 x 2,0; G 3/4"	: 100 Nm

Flanschbefestigung:

Bei Flanschbefestigungen sind die Schrauben am Flanschteil gleichmäßig anzuziehen. Die seitliche Druckschraube muss sicher klemmen, sonst kann es zum Durchrutschen des Fühlerschaftes kommen.

Einschweißhülsen:

Es sind spezielle Schweißvorschriften zu beachten. Prinzipiell dürfen keine Unebenheiten oder ähnliches an Schweißstellen entstehen, die die „CIP-Fähigkeit“ der Anlage beeinflussen.



Bei hochdruckführenden Leitungen sind Druckabnahmen und Überwachungen erforderlich.

Zulässige Anströmgeschwindigkeiten für quer-angestromte Schutzrohre in Wasser

Durch die Anströmung wird das Schutzrohr in Schwingung versetzt. Wird die angegebene Anströmgeschwindigkeit nur gering überschritten, so kann sich dies negativ auf die Lebensdauer des Schutzrohres auswirken (Materialermüdung). Gasentladungen bzw. Druckstöße sind zu vermeiden, denn diese beeinträchtigen die Lebensdauer negativ oder beschädigen die Schutzrohre irreparabel.

Bitte beachten Sie die max. zulässige Anströmgeschwindigkeiten

für Edelstahlschutzrohre 8x0,75 mm [1.4571] (siehe Diagramm TH-VA/xx, TH-VA/xx/90) sowie
für Messingschutzrohre 8x0,75 mm (siehe Diagramm TH-ms/xx):

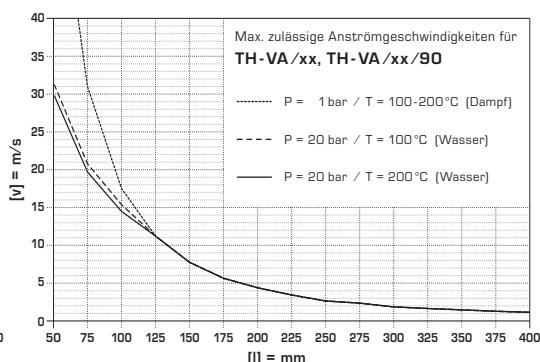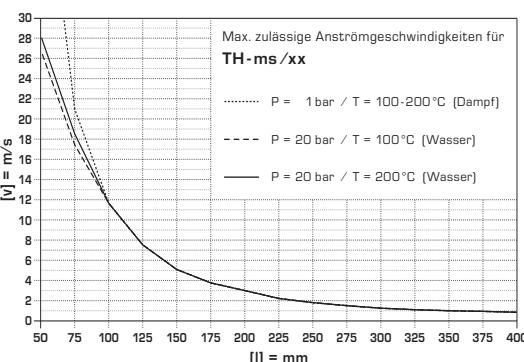

Calibrateable flue gas measuring transducer THERMASGARD® RGTM 1 with eight switchable measuring ranges, exchangeable spring-mounted measuring insert and straight protective tube, connecting head made of aluminium, metal mounting flange and continuous output for the detection of high temperatures in gaseous media, e.g. for exhaust air or flue gas temperature measurement. These sensors are factory-calibrated. Adjustment / fine adjustment by the user is possible (range and zero point are adjustable).

TECHNICAL DATA:

Power supply: 24 V AC/DC ± 10% for output 0 - 10V
 15 - 35 V DC for output 4 ... 20mA
 (depending on working resistance)

Power consumption: 0-10V, < 0.2 VA / 24 V AC/DC
 4 ... 20mA, < 0.55 VA / 24 V DC

Sensor: Pt1000, DIN EN 60751, class B,
 glass sensing resistor

Measuring ranges: **multi-range switching**
 **with 8 switchable measuring ranges,**
 see table (other ranges optional)
 **with manual zero point correction (± 5 K)**

Output: 0 - 10V or 4 ... 20mA

Ambient temperature: measuring transducer -30...+70 °C

Connection type: 2- or 3-wire connection

Process connection: by mounting flange, stainless steel
 (included in the scope of delivery)

Protective tube: stainless steel, 1.4571, V4A, Ø=11 mm,
 inserted Length (EL) = 200 - 400 mm (see table)

Connecting head: form B, material aluminium,
 colour white aluminium (similar RAL 9006),
 M 20 x 1.5

Electrical connection: 0.14 - 1.5 mm² via terminal screws

Humidity: < 95 % r. H., non-precipitating air

Protection class: III (according to EN 60730)

Protection type: IP 54 (according to EN 60529),
 IP 65 (optional)

Standards: CE conformity, electromagnetic compatibility
 according to EN 61 326 + A1 + A2,
 EMC directive 2004 / 108 / EC

Type / WG1	Sensor	Output	Inserted Length	Item No.
RGTM 1-I			(EL)	IP54, I-variant
RGTM1-I 200MM	Pt1000	4...20mA	200 mm	1101-3122-0049-800
RGTM1-I 250MM	Pt1000	4...20mA	250 mm	1101-3122-0059-800
RGTM1-I 300MM	Pt1000	4...20mA	300 mm	1101-3122-0069-800
RGTM1-I 400MM	Pt1000	4...20mA	400 mm	1101-3122-0089-800
RGTM 1-U			(EL)	IP54, U-variant
RGTM1-U 200MM	Pt1000	0-10 V	200 mm	1101-3121-0049-800
RGTM1-U 250MM	Pt1000	0-10 V	250 mm	1101-3121-0059-800
RGTM1-U 300MM	Pt1000	0-10 V	300 mm	1101-3121-0069-800
RGTM1-U 400MM	Pt1000	0-10 V	400 mm	1101-3121-0089-800
Extra charge:	other sensors on request			

GB Measuring transducers, calibrateable, with active output

Output: 4...20 mA

Connection: 2-wire connection

Auxiliary energy: 15 ... 36 V DC $\pm 10\%$,
supplied from 4...20 mA loop,
residual ripple, stabilised $\leq \pm 0.3$ V

Working resistance: R_a (Ohm) = $(U_b - 14)$ V / 0.02 A

Output: 0-10V

Connection: 3-wire connection

Auxiliary energy: 24 V AC / DC $\pm 20\%$

Working resistance: minimum load resistance 5 kOhm

Accuracy: ± 0.4 K at 25 °C, otherwise ± 0.8 K


Measuring element: see table

Operating temperature: transmitter -30...+70 °C

Linearisation: temperature linear
according to DIN IEC 751

Linearity error: $\pm 0.3\%$ of measuring range

Standards: CE conformity, electromagnetic compatibility
according to EN 61326:2006,
according to EMC directive 2004 / 108 / EC

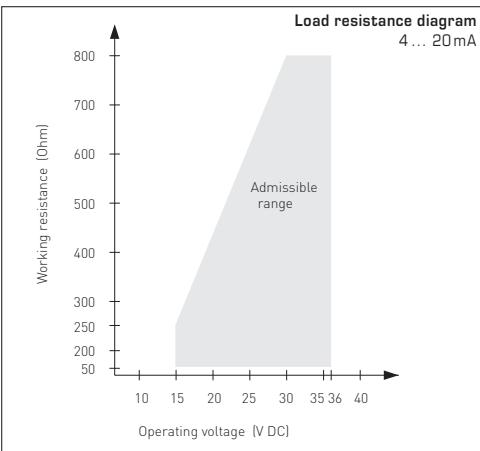

TEMPERATURE RANGES:


When selecting measuring transducer ranges,
it is necessary to ensure that the maximum temperatures
permissible for sensor/enclosure are not exceeded!

Ambient temperature for measuring transducers:

-30...+70 °C

Apparent ohmic resistance = see load resistance diagram

Dependency of output voltage on output current

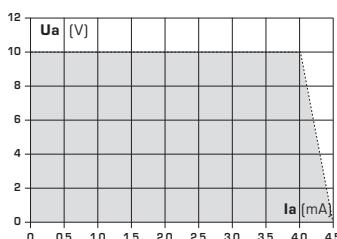


SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output voltage is measured her against zero potential (0V) of the input voltage!

When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36 V DC supply and UB- or GND for ground wire!

Connecting scheme




When several devices are supplied by one 24 V AC voltage supply, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!

Connecting scheme

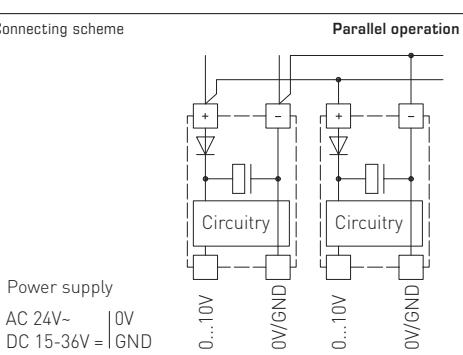

GB Mounting and Installation

Devices are to be connected under dead-voltage condition. Devices must only be connected to safety extra-low voltage. Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability. Installation of these devices must only be realized by authorized qualified personnel. The technical data and connecting conditions shown on the device labels and in the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products. In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited. Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality. This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions, etc.). Particularly the following shall be regarded:

- VDE/VDI directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.
- The EMC directives must be adhered to.
- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines.
- We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC/PLC.

Before mounting, make sure that the existing thermometer's technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in respect of:

- Measuring range
- Permissible maximum pressure, flow velocity
- Installation length, tube dimensions
- Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided ($< 0.5 \text{ g}$)

Attention! In any case, please observe the mechanical and thermal load limits of protective tubes according to DIN 43763 respectively according to specific S+G standards!

Notes regarding process connection of built-in sensors:

If possible, select material of protective tube to match the material of piping or tank wall, in which the thermometer will be installed!

Maximum temperatures T_{\max} and maximum pressures p_{\max} are as follows: for TH-MS brass sleeves $T_{\max} = +150^{\circ}\text{C}$, $p_{\max} = 10 \text{ bar}$ and for TH-VA stainless steel sleeves (standard) $T_{\max} = +400^{\circ}\text{C}$, $p_{\max} = 40 \text{ bar}$.

Screw-in threads:

Ensure appropriate support of the gasket or sealing material when mounting! Permissible tightening torque standard values for screw-in threads, are as follows:

M 18 x 1.5; M 20 x 1.5; pipe thread G $\frac{1}{2}$ " : 50 Nm
M 27 x 2.0; pipe thread G $\frac{3}{4}$ " : 100 Nm

Flange mounting:

In case of flange mounting, screws in the flange part must be equally tightened. The lateral pressure screw must clamp securely, otherwise the feeler shaft might slip through.

Welding sleeves:

Specific welding instructions shall be observed.

On principle, unevenness or the like that might influence the system's "CIP ability" must not develop at welds.



For high-pressure lines, pressure test certifications and inspections are required.

Permissible approach velocities [flow rates] for crosswise approached protective tubes in water.

The approaching flow causes protective tube to vibrate. If specified approach velocity is exceeded even by a marginal amount, a negative impact on the protective tube's service life may result (material fatigue). Discharge of gases and pressure surges must be avoided as they have a negative influence on the service life and may damage the protective tubes irreparably.

Please observe maximum permissible approach velocities

for stainless steel protective tubes 8x0.75 mm (1.4571) (see graph TH-VA/xx, TH-VA/xx/90) as well as for brass protective tubes 8x0.75 mm (see graph TH-ms/xx):

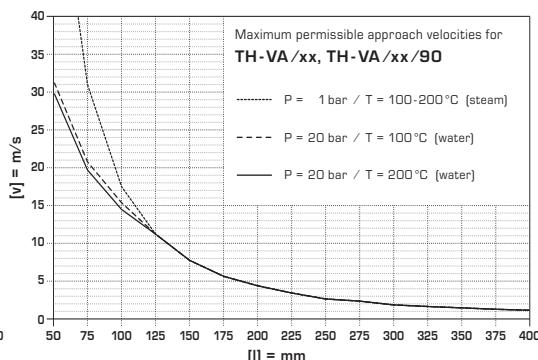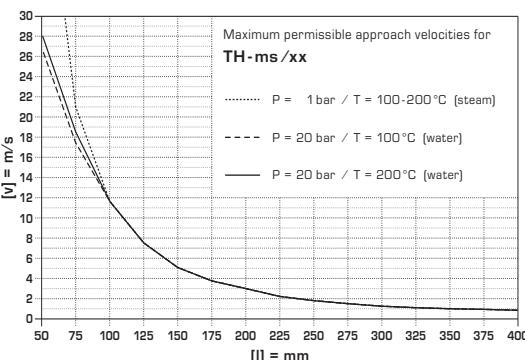

(F) THERMASGARD® RGTM 1

Sonde THERMASGARD® RGTM 1, sonde de température étonnante pour gaz chaud avec convertisseur et huit plages de mesure commutables, insert de mesure fixé par ressort interchangeable et tube de protection droit, avec sortie analogique et bride de montage. Pour la mesure de hautes températures en milieux gazeux par ex. pour la mesure de la température d'air évacué ou de gaz de fumées. Les sondes sont configurées en usine. L'ajustage fin / l'équilibrage fin peut être fait par l'utilisateur (la fin d'échelle et le point zéro sont réglables).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tension d'alimentation : 24 V ca/cc $\pm 10\%$ pour sortie 0 - 10 V
 15 - 35 V cc pour sortie 4 ... 20 mA (dépend de la charge)

Consommation électrique : 0-10V, < 0,2VA / 24V ca/cc
 4 ... 20mA, < 0,55VA / 24V cc

Capteur : Pt1000, DIN EN 60751, classe B,
 résistance revêtue d'une couche de verre

Plages de mesure : **commutation multi-gamme**
avec 8 plages de mesure commutables
 voir tableau (d'autres plages de mesure en option)
réglage manuel du point zéro possible ($\pm 5\text{K}$)

Sortie : 0 - 10 V ou 4 ... 20mA

Température ambiante : convertisseur de mesure - 30...+70 °C

Type de raccordement : 2 ou 3 fils

Raccordement process : avec bride de montage en acier inox
 (comprise dans la livraison)

Tube de protection : acier inox, 1.4571, V4A, Ø=11 mm,
 longueur de montage (EL) = 200 - 400 mm (voir tableau)

Tête de raccordement : forme B, matériau aluminium,
 couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
 M 20 x 1,5

Raccordement électrique : 0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Humidité d'air admissible : <95% h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection : III (selon EN 60730)

Indice de protection : IP 54 (selon EN 60529),
 IP 65 (en option)

Normes : conformité CE,
 compatibilité électromagnétique
 selon EN 61326 + A1 + A2,
 Directive «CEM» 2004 / 108 / CE

Désignation / WG1	capteur	sortie	longueur de montage	référence
RGTM 1-I			(EL)	IP 54, variante I
RGTM1-I 200MM	Pt1000	4...20mA	200 mm	1101-3122-0049-800
RGTM1-I 250MM	Pt1000	4...20mA	250 mm	1101-3122-0059-800
RGTM1-I 300MM	Pt1000	4...20mA	300 mm	1101-3122-0069-800
RGTM1-I 400MM	Pt1000	4...20mA	400 mm	1101-3122-0089-800
RGTM 1-U			(EL)	IP 54, variante U
RGTM1-U 200MM	Pt1000	0-10 V	200 mm	1101-3121-0049-800
RGTM1-U 250MM	Pt1000	0-10 V	250 mm	1101-3121-0059-800
RGTM1-U 300MM	Pt1000	0-10 V	300 mm	1101-3121-0069-800
RGTM1-U 400MM	Pt1000	0-10 V	400 mm	1101-3121-0089-800
Supplément :	d'autres plages de mesure en option			

(F) Convertisseur de mesure étalonnable avec sortie active

Sortie: 4 ... 20 mA

Raccordement: 2 fils

Auxiliary energy: 15 ... 36 V cc \pm 10 %,

alimentation par boucle 4...20mA,

Ondulation résiduelle stabilisée $\leq \pm 0,3$ V

Résistance apparente: R_a (ohm) = $(U_b - 14V) / 0,02A$

Sortie: 0 - 10 V

Raccordement: 3 fils

Alimentation auxiliaire: 24 V cc \pm 6 V,

Charge: résistance de charge minimum 5 kOhm

Précision: $\pm 0,4K$ à 25°C, sinon $\pm 0,8K$


Élément de mesure: voir tableau

Température d'utilisation: -30...+70°C

Linéarité: température linéaire selon DIN IEC 751

Erreur de linéarité: $\pm 0,3\%$ de la plage de mesure configurée

Normes: conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326:2006,
Directive «CEM» 2004 / 108 / CE

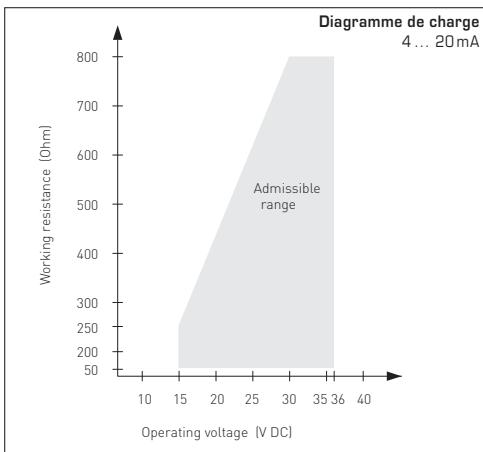

PLAGES DE TEMPÉRATURE (TB):


Lors de la sélection des plages de convertisseur,
il faut veiller à ce que la température maximale admissible
de la sonde/du boîtier ne soit pas dépassée !

Température ambiante du convertisseur:

-30 ... +70 °C

Résistance de charge = voir diagramme des charges

Dépendance de la tension de sortie en fonction du courant de sortie

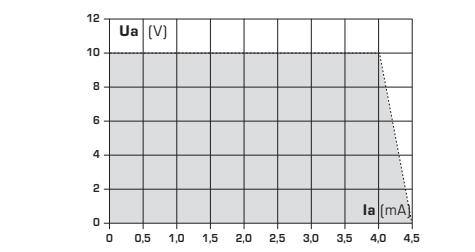

TENSION D'ALIMENTATION:

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c.-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!

Schéma de raccordement individuel


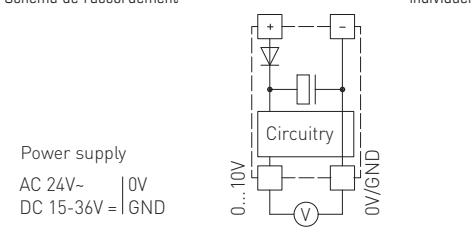


Schéma de raccordement en parallèle

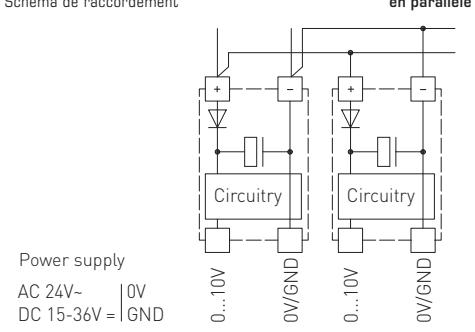

F Montage et installation

Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Veillez à ne brancher l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L'installation des appareils ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé. Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil ainsi que la notice d'instruction sont applicables. Des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits. En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus. L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures, ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et que si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes pour l'installation mécanique :

Effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudage, etc.). Sont notamment à considérer :

- Mesure technique de températures selon VDE / VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures.
- Les directives « CEM », celles-ci sont à respecter.
- Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ce faisant raccorder l'une des extrémités du blindage sur le DDC/API.

Vitesses d'afflux admissibles pour tubes de protection afflués en travers dans l'eau.

L'afflux fait que le tube de protection est mis en vibration. Si la vitesse d'afflux n'est que légèrement dépassée, ceci peut entraîner des effets négatifs sur la durée de vie du tube de protection (fatigue des matériaux). Éviter les décharges de gaz ou les coups de bâlier car ceux-ci nuisent à la durée de vie des tubes de protection ou les endommagent de manière irréparable.

Veuillez respecter les vitesses d'afflux admissibles

pour tubes de protection en acier inox 8x0,75 mm (1.4571) [voir diagramm TH-VA/xx, TH-VA/xx/90] ainsi que pour tubes de protection en laiton 8x0,75 mm [voir diagramme TH-ms/xx]:

Effectuer l'installation en respectant la conformité des paramètres techniques correspondants des thermomètres aux conditions d'utilisation réelles, notamment :

- Plage de mesure
- Pression maximale admissible, vitesse d'écoulement
- Longueur de montage, dimensions des tubes
- Éviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 g)

Attention ! Il faut impérativement tenir compte des limites de sollicitation mécaniques et thermiques des tubes de protection suivant DIN 43763 et/ou suivant les standards spécifiques de S+S !

Consignes pour le raccordement au process des sondes à visser :

Si possible, choisissez le matériau du tube de protection de façon à ce qu'il soit conforme au matériau de la tuyauterie ou de la paroi du récipient dans laquelle le thermomètre sera monté !

Voici la température maximale T_{max} et la pression maximale p_{max} pour : doigts de gant en laiton TH-ms = +150 °C, p_{max} = 10 bars et doigts de gant en acier inox TH-VA (standard) = +400 °C, p_{max} = 40 bars.

Raccord fileté :

Lors du montage, veillez au positionnement correct du joint ou du matériau d'étanchéité ! Les couples de serrage sont donnés à titre indicatif pour les raccords filetés :

M 18 x 1,5; M 20 x 1,5; G 1½" : 50 Nm
M 27 x 2,0; G ¾" : 100 Nm



Fixation par bride :

Pour fixer une bride, veillez à appliquer un serrage égal à chacune des vis de la bride. La vis de serrage latérale doit être bien serrée, car sinon l'embout du tube de sonde pourrait passer à travers.

Doigts de gant à souder :

Respectez les règles de soudage spécifiques. Les soudures doivent être dépourvues d'aspérités ou d'effets similaires qui pourraient influencer la compatibilité de l'installation avec un système NEP.

Les conduites à haute pression nécessitent des contrôles de pression et une surveillance régulière.

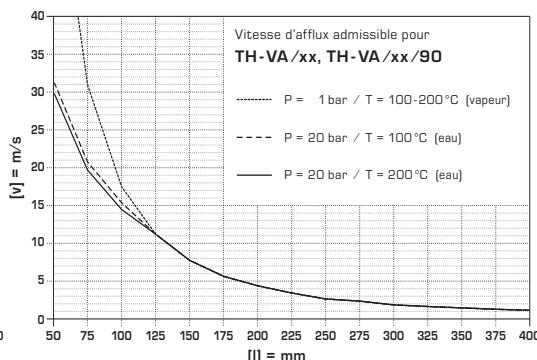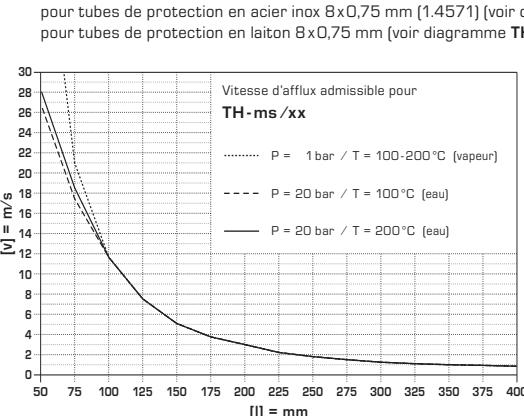

Калибруемый измерительный преобразователь температуры дымовых газов THERMASGARD® RGTM 1 с 8 переключаемыми диапазонами измерения, упругой сменной измерительной вставкой и прямой защитной трубкой, с аналоговым выходом и присоединительным фланцем. Предназначен для измерения высоких температур в газообразных средах – например, для измерения температуры дымовых газов и отработанного воздуха. Термодатчик калибруется на заводе при изготовлении. Возможна юстировка / калибровка при эксплуатации (настраивается диапазон и положение нуля).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания: 24 В перемен. / пост. тока ± 10%: выход 0 - 10 В
 15 - 35 В пост. тока: выход 4...20 мА (зависит от нагрузки)

Потребляемая мощность: 0,10 В, < 0,2 ВА / 24 В перемен. / пост. тока
 4 ... 20 мА, < 0,55 ВА / 24 В пост. тока

Чувствительный элемент: Pt1000, DIN EN 60751, класс Б,
 стеклянный измерительный резистор

Диапазон измерения: **переключение между 8 диапазонами измерения,**
 см. таблицу (официально - другие диапазоны измерения)
с ручной коррекцией нуля (±5 K)

Выход: 0 - 10 В или 4 ... 20 мА

Температура окружающей среды: -30...+ 70 °C (измерительный преобразователь)

Тип подключения: по двух- или трехпроводной схеме

Монтаж/подключение: при помощи присоединительного фланца из высококачественной стали (содержится в комплекте поставки)

Защитная труба: высококачественная сталь, 1.4571, V4A, Ø = 11 мм,
 установочные длины (EL) = 200 - 400 мм (см. таблицу)

Присоединительная головка: Б-образной формы, алюминий,
 цвет – белый алюминий (аналогичен RAL 9006),
 M 20 x 1,5

Электрическое подключение: ... 0,14 - 1,5 мм², по винтовым зажимам

Влажность воздуха: < 95%, без конденсата

Класс защиты: III (согласно EN 60 730)

Степень защиты: IP 54 (согласно EN 60 529),
 IP 65 (официально)

Нормы: соответствие СЕ - нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61 326 + A1 + A2, директива 2004 / 108 / EC

Тип/группа товаров 1	Чувств. элемент	Выход	Установочная длина	Арт. №
RGTM 1-I			(EL)	IP54, вариант I
RGTM1-I 200MM	Pt1000	4...20mA	200 мм	1101-3122-0049-800
RGTM1-I 250MM	Pt1000	4...20mA	250 мм	1101-3122-0059-800
RGTM1-I 300MM	Pt1000	4...20mA	300 мм	1101-3122-0069-800
RGTM1-I 400MM	Pt1000	4...20mA	400 мм	1101-3122-0089-800
RGTM 1-U			(EL)	IP54, вариант U
RGTM1-U 200MM	Pt1000	0-10 В	200 мм	1101-3121-0049-800
RGTM1-U 250MM	Pt1000	0-10 В	250 мм	1101-3121-0059-800
RGTM1-U 300MM	Pt1000	0-10 В	300 мм	1101-3121-0069-800
RGTM1-U 400MM	Pt1000	0-10 В	400 мм	1101-3121-0089-800
Дополнительная плата:	официально - другие диапазоны измерения			

RU Преобразователи измерительные, калибруемые, с активным выходом

Выходом: 4...20 mA

Подключение: по двухпроводной схеме

Вспомогательное напряжение: ... 15 ... 36 В постоянного тока ± 10 %, питание из петли 4...20mA, остат. Пульсации ≤ ±0,3В

Нагрузка: Ra (Ом) = (Ub-14 В) / 0,02 А, Ub – напряжение питания

Выходом: 0-10 В

Подключение: по трехпроводной схеме

Вспомогательное напряжение: ... 24 В пост. / перем. тока ± 20 %

Нагрузка: минимальное нагрузочное сопротивление , 5 kОм

Точность: ± 0,4 K при 25 °C, иначе ± 0,8 K

Измерительный элемент: см. таблицу

Температура эксплуатации: трансмиттер -30...+70 °C

Линеаризация: линейная зависимость от температуры согласно DIN IEC 751

Погрешность линейности: ± 0,3 % установленного диапазона измерения


Нормы: соответствие CE - нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326 : 2006, директива 2004 / 108 / EC

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ:


При выборе диапазона для измерительного преобразователя следует учитывать, что не разрешается превышение максимальной допустимой температуры датчика/корпуса!

Температура окружающей среды для измерительного преобразователя: - 30 ... + 70 °C

Нагрузочное сопротивление = см. нагрузочная диаграмма

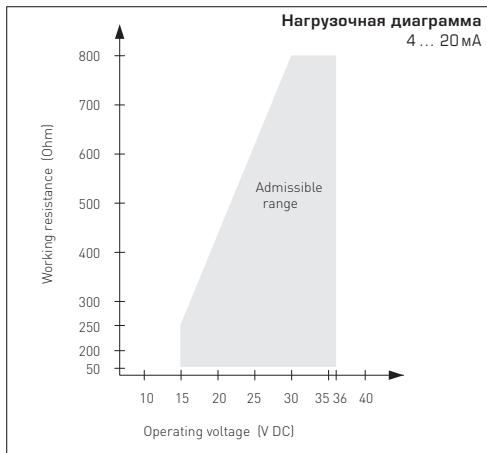

Зависимость выходного напряжения от выходного тока

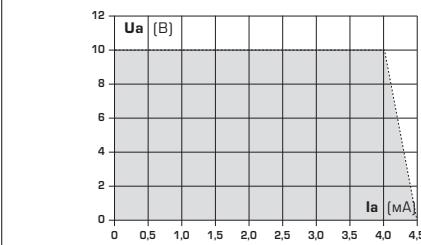

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0 – 10 В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.

Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением **постоянного тока**, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36 В) и UB- / GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В **переменного тока**, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения (-) = опорного потенциала (синфазное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциальному!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

Следите за правильностью проводки!

Схема соединения


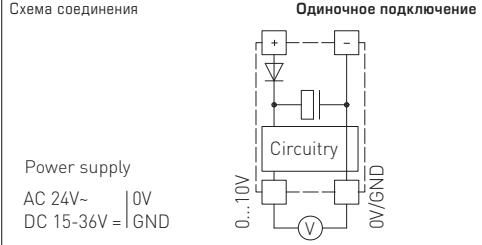


Схема соединения

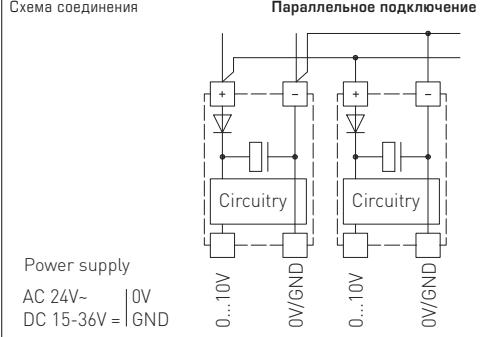

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований не подлежат устраниению по гарантии; ответственность производителя исключается. Установка приборов должна осуществляться только авторизованным персоналом. Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами этикетках/таблицах и в руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительного не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае модификации приборов потребителем гарантинные обязательства теряют силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве. Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действительных для места измерения предписаний и стандартов [напр., предписанный для сварочных работ]. В особенности следует принимать во внимание:


- указания VDE/VDI [союз немецких электротехников/союз немецких инженеров] к техническим измерениям температуры, директивы по устройствам измерения температуры
- директивы по электромагнитной совместимости [их следует придерживаться]
- непременно следует избегать параллельной прокладки токоведущих линий
- рекомендуется применять экранированную проводку; экран следует при этом с одной стороны монтировать к DDC/PLC.

Допустимые скорости набегающего потока для защитных трубок в воде при поперечном обтекании

Даже незначительное превышение указанной скорости набегающего потока может негативно сказываться на долговечности защитной трубы (усталость материала). Следует избегать газовых разрядов и скачков давления, поскольку они оказывают негативное влияние на долговечность или разрушают трубы.

Следует учитывать макс. допустимые скорости набегающего потока

для защитных трубок из высококачественной стали 8x0,75 мм (1.4571) [диаграмма TH-VA/xx, TH-VA/xx/90] и
для защитных трубок из латуни 8x0,75 мм [TH-ms/xx]:

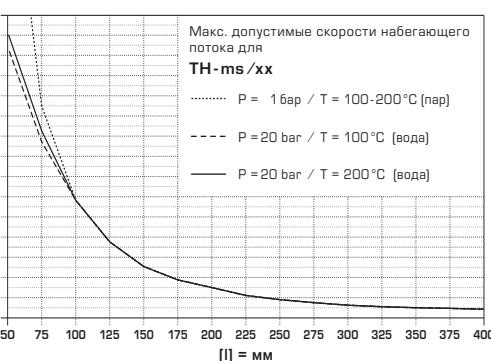

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, в особенности:

- диапазона измерения
- максимально допустимого давления и скорости потока
- установочной длины, размера трубы
- допустимых колебаний, вибраций, ударов (д.б. < 0,5 г).

Внимание! В обязательном порядке следует учитывать предельные допустимые механические и термические нагрузки для защитных трубок согл. DIN 43763 либо специальных стандартов S+S!

Указания к монтажу встраиваемых датчиков:

Материал защитной трубы следует выбирать таким образом, чтобы он по возможности соответствовал материалу соединительной трубы или стенки резервуара, в которую встраивается термометр!

Максимальная температура T_{max} и максимальное давление p_{max} :
для латунных втулок TH-ms $T_{max} = +150^\circ\text{C}$, $p_{max} = 10$ бар;
для втулок из высококачественной стали TH-VA (стандартно)
 $T_{max} = +400^\circ\text{C}$, $p_{max} = 40$ бар.

Присоединительная резьба:

При монтаже следует обращать внимание на правильную укладку уплотнения или уплотнительного материала! Нормативные значения допустимого момента затяжки для присоединительной резьбы:

M 18 x 1,5; M 20 x 1,5; G 1/2"	: 50 Нм
M 27 x 2,0; G 3/4"	: 100 Нм


Фланцевое соединение:

Винты при фланцевом закреплении следует затягивать равномерно. Боковой упорный винт должен обеспечивать надежную фиксацию, в противном случае возможно проскальзывание стержня датчика.

Приварные втулки:

Следует учитывать специальные правила проведения сварочных работ. Недопустимо возникновение неровностей или аналогичных дефектов в зоне сварного шва, которые оказывают влияние на «cleaning in place»-пригодность установки.


Для трубопроводов высокого давления необходимы устройства понижения давления и оборудование для контроля.

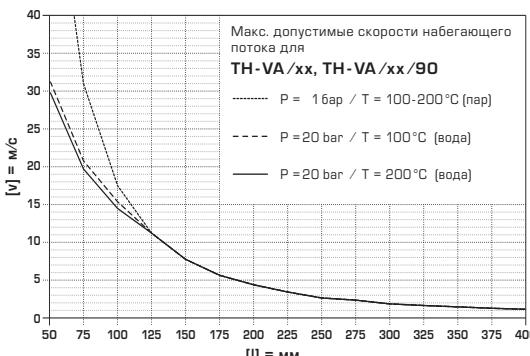

THERMASGARD[®] RGTM 1

Einbauschema
Mounting diagram
Schéma de montage
Схема монтажа

RGTM1

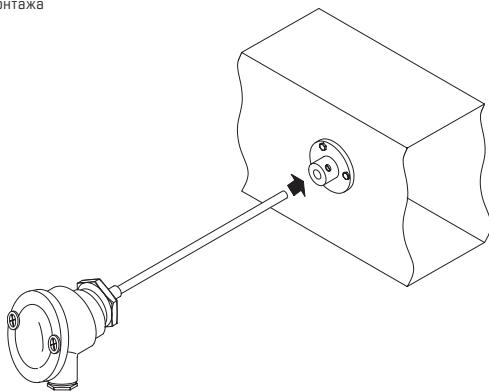

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.

Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.





Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Возможны ошибки и технические изменения.

THERMASGARD® RGTM 1

S+S REGELTECHNIK

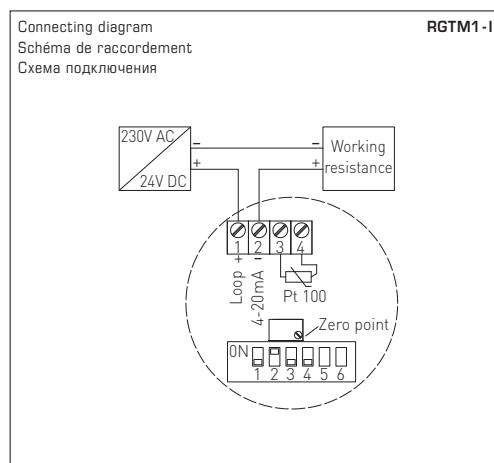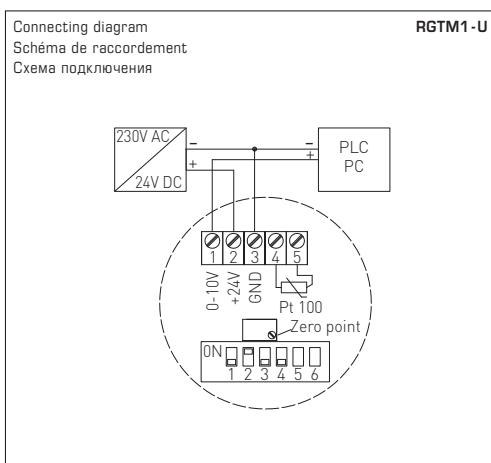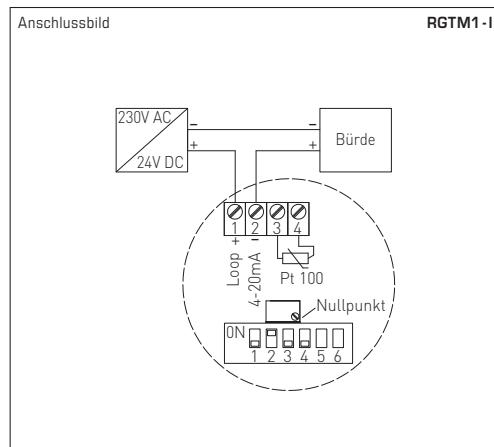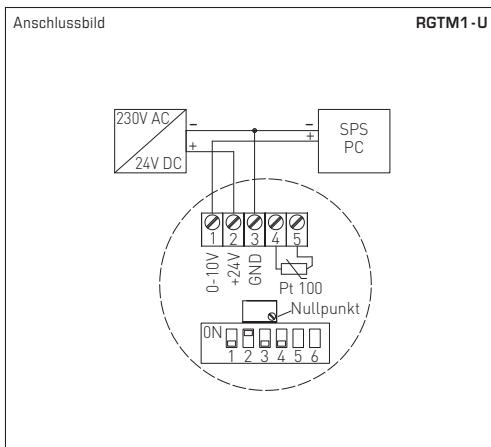

Messbereiche (einstellbar) Measuring ranges (adjustable) Plages de mesure (réglables) Диапазоны измерения (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
-20 °C ... +150 °C	ON	ON	ON	ON
0 °C ... +50 °C	OFF	ON	ON	ON
0 °C ... +100 °C	ON	OFF	ON	ON
0 °C ... +200 °C	OFF	OFF	ON	ON
0 °C ... +300 °C	ON	ON	OFF	ON
0 °C ... +400 °C	OFF	ON	OFF	ON
0 °C ... +500 °C	ON	OFF	OFF	ON
0 °C ... +600 °C	OFF	OFF	OFF	ON



RGTM1
Anschlusskopf
Connecting head
Tête de raccordement
Соединительная головка