

FR-F700

Преобразователь частоты

Руководство по эксплуатации

FR-F740 EC
FR-F746 EC



**Руководство по эксплуатации
Преобразователь частоты (FR-F700 EC)
Артикул: 168226**

Вариант	Изменения/дополнения/исправления	
A 01/2005 pdp	—	
B 02/2005 pdp	Глава 6	Раздел, посвященный параметрам, переработан и исправлен
C 07/2005 pdp	Раздел 3.8.1	Переработка раздела "Выбор сетевого автомата для защиты от токов повреждения"
D 12/2005 pdp	Общие положения Раздел 2.4.3	Расширение классов мощности преобразователями FR-F740-02600...12120 Дополнение преобразователей моделями со степенью защиты IP54 (от FR-F746-00023 до 01160) Новый параметр 299 Дополнение опцией вынесенного охлаждения FR-A7CN
E 02/2011 pdp	Общие положения Раздел 7.2 Общие положения	<p>Дополнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переключатель "потенциальный/токовый вход" • Дополнительные пояснения к разделу "Причины и устранение неполадок" • Активация питания постоянным током (X70), деактивация питания постоянным током (X71), сброс интегрального значения ПИД (X72) • Предел рассогласования (Y48), вывод импульсов энергии (Y79), питание постоянным током (Y85) <p>Новые настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пар. 29 "Характеристика разгона/торможения", настройка "6" • пар. 30 "Выбор генераторного тормозного контура", настройки "10", "11", "20", "21" • пар. 59 "Выбор цифрового потенциометра двигателя", настройки "11", "12", "13" • пар. 128 "Выбор направления действия ПИД-регулирования", настройки "110", "111", "120", "121" • пар. 167 "Режим при срабатывании контроля выходного тока", настройки "10", "11" • пар. 261 "Метод останова при исчезновении сетевого напряжения", настройки "21", "22" • пар. 495 "Функция децентрализованного вывода", настройки "10", "11" <p>Новые параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пар. 522 "Частота для отключения выхода" • пар. 539 "Интервал времени обмена данными (Modbus-RTU)" • пар. 653 "Подавление вибрации" • пар. 654 "Предельная частота подавления вибрации" • пар. 553 "Предел рассогласования", пар. 554 "Режим при ПИД-сигнале", S42 (пар. 934) "Коэффициент смещения для ПИД-индикации", S43 (пар. 934) "Аналоговое смещение для ПИД-индикации", S44 (пар. 935) "Коэффициент усиления для ПИД-индикации", S45 (пар. 935) "Аналоговое усиление для ПИД-индикации" • пар. 799 "Величина шага в импульсах для вывода значения энергии" <p>Изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пар. 153 "Длительность контроля нулевого тока", диапазон "от 0 до 10 с" • Поиск неполадок
	Раздел 7.6	

**Руководство по эксплуатации
Преобразователь частоты (FR-F700 EC)
Артикул: 168226**

Вариант	Изменения/дополнения/исправления
F 01/2014 akl	<p>Общие положения</p> <p>Новые параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• пар. 147, пар. 296, пар. 297, пар. 390, пар. 414, пар. 415, пар. 498, пар. 502, пар. 505 до пар. 515, пар. 561, пар. 665, пар. 726 до пар. 729, пар. 753 до пар. 769, пар. 774 до пар. 779, пар. 826 до пар. 865, пар. 870, пар. 986, пар. 997, пар. 999 <p>Новые настройки:</p> <ul style="list-style-type: none">• пар. 30, пар. 52, пар. 54, пар. 128, пар. 158, пар. 178 до пар. 189, пар. 190 до пар. 196, пар. 331, пар. 332, пар. 549, пар. 573 <p>Дополнения:</p> <ul style="list-style-type: none">• Слот 2 для опциональной платы• Выбор режима• Функциональное расширение коммуникации по протоколу Mitsubishi для преобразователей частоты / протоколу Modbus-RTU• Протокол ВАСnet MS/TP• функция контроллера• Индикация измененных параметров• Защитные функции (LOCD, E.2, E.OP2, E.PCH, E.LCI)• Размеры сглаживающих дросселей промежуточного контура FFR-HEL-H-E

Мы благодарим Вас за Ваш выбор в пользу преобразователя частоты, разработанного Mitsubishi Electric.

Данное руководство по эксплуатации содержит указания по использованию преобразователей частоты серии FR-F700. Неправильное обращение может привести к непредсказуемым сбоям в работе. Прочтите данное руководство по эксплуатации перед вводом преобразователя частоты в работу, чтобы научиться использовать его оптимальным образом.

Указания по технике безопасности

Перед установкой преобразователя, вводом его в эксплуатацию и проведением проверок и профилактического ремонта полностью ознакомьтесь с приложенным описанием работ по установке преобразователя. Используйте преобразователь частоты только после ознакомления с его устройством и предписаниями по технике безопасности и обращению с преобразователем. В руководстве по эксплуатации указания по безопасности подразделяются на два класса: ОПАСНОСТЬ и ВНИМАНИЕ.



ОПАСНОСТЬ:

Имеется угроза жизни и здоровью пользователя, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности.



ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможное повреждение прибора, других ценных предметов, а также на опасные ситуации, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности.

Несоблюдение предупредительных указаний также может привести в зависимости от обстоятельств к тяжелым последствиям. Во избежание причинения вреда физическим лицам обязательно выполняйте все указания по технике безопасности.

Защита от ударов током



ОПАСНОСТЬ:

- *Снимайте переднюю панель только в том случае, если преобразователь частоты отключен от сети питания. При несоблюдении данного правила имеется угроза удара током.*
- *Преобразователь частоты можно эксплуатировать лишь в том случае, если установлена передняя панель. Силовые клеммы и открытые контакты находятся под высоким напряжением опасным для жизни. При прикосновении имеется угроза удара током.*
- *Даже если источник напряжения выключен, переднюю панель следует снимать только для проведения монтажных работ со схемой прибора или для его проверки. При прикосновении к токоведущим проводам имеется угроза удара током.*
- *Перед началом монтажных работ со схемой прибора или работ по техобслуживанию отключите прибор от электрической сети и подождите по меньшей мере 10 минут. Этот временной промежуток необходим, чтобы после отключения питания конденсаторы смогли разрядиться до безопасного уровня напряжения.*
- *Преобразователь частоты должен быть заземлен. Заземление должно соответствовать как общегосударственным, так и местным инструкциям и директивам по технике безопасности (JIS, NEC Раздел 250, IEC 536 Категория 1, а также другие стандарты).*
- *Монтажные работы со схемой прибора и его проверка должны проводиться только дипломированным специалистом-электриком, знакомым со стандартами по безопасности в сфере автоматизации.*
- *Для проведения монтажных работ преобразователь частоты должен быть хорошо закреплён. При несоблюдении данного правила имеется угроза удара током.*
- *Если нормативы требуют применять в вашей установке дифференциальные устройства защитного отключения (УЗО, RCD), то их необходимо выбрать в соответствии со стандартом DIN VDE 0100-530 следующим образом:
однофазный преобразователь частоты: по выбору тип "А" или "В"
трехфазный преобразователь частоты: только тип В (с универсальной чувствительностью).*
- *Проявите заботу о том, чтобы при вводе данных через панель управления ваши руки были сухими. При несоблюдении данного правила имеется угроза удара током*
- *Запрещается тянуть, сгибать или зажимать провода, а также подвергать их сильной механической нагрузке. При несоблюдении данного правила имеется угроза удара током.*
- *Демонтируйте вентиляторы охлаждения только после отключения прибора от источника питания.*
- *Не дотрагивайтесь до плат и проводов мокрыми руками. При несоблюдении данного правила имеется угроза удара током.*

Меры противопожарной защиты



ВНИМАНИЕ:

- *Монтируйте преобразователь только на огнестойких материалах, например, металле или бетоне. Чтобы исключить какую-либо возможность прикосновения к радиатору с задней стороны преобразователя, в монтажной поверхности не должно иметься никаких отверстий. Устанавливайте преобразователь частоты на поверхностях, сделанных из негорючих материалов. В противном случае имеется угроза пожара.*
- *Если преобразователь напряжения повреждён, отключите его от источника питания. Непрерывное протекание большого тока может вызвать возникновение пожара.*
- *Не подключайте тормозное сопротивление напрямую к клеммам постоянного тока P/+ и N/-. Это может вызвать возникновение пожара и повреждение преобразователя частоты. Температура поверхности тормозного сопротивления может кратковременно значительно превысить 100 °C. Необходимо предусмотреть защиту от прикосновения к токоведущим частям, а также установить прибор на определённом расстоянии от других приборов и устройств.*

Защита от повреждений



ВНИМАНИЕ:

- *Напряжение на отдельных клеммах не должно превышать величины, указанные в руководстве по эксплуатации. В противном случае прибору могут быть нанесены повреждения.*
- *Убедитесь, что все провода подключены к правильным клеммам. В противном случае прибору могут быть нанесены повреждения.*
- *Убедитесь, что полярность всех соединений выбрана правильно. В противном случае прибору могут быть нанесены повреждения.*
- *Не прикасайтесь к преобразователю частоты, если он включён, а также сразу после отключения его от источника питания. Из-за нагрева поверхности прибора имеется опасность ожогов.*

Дальнейшие меры предосторожности

Во избежание сбоев в работе прибора, повреждений, ударов током и т. д. следует обратить внимание на следующие пункты:

Транспортировка и установка



ВНИМАНИЕ:

- Во избежание повреждений используйте при транспортировке прибора подходящие подъёмные приспособления.
- Не укладывайте запакованные преобразователи частоты штабелем с большей высотой, чем это разрешено.
- Убедитесь, что место, на котором вы собираетесь установить преобразователь частоты, выдерживает его вес. Соответствующие указания можно найти в руководстве по эксплуатации.
- Эксплуатация при отсутствии или повреждении каких-либо деталей не разрешается, так как это может привести к выходу прибора из строя.
- Никогда не держите преобразователь частоты за переднюю панель или какие-либо органы управления. Это может привести к повреждению прибора.
- Не ставьте на преобразователь частоты тяжёлые предметы. Устанавливайте преобразователь частоты только в допустимом положении.
- Проследите за тем, чтобы внутрь преобразователя частоты не попали какие-либо проводящие предметы (например, винты) или горючие вещества, такие как масло.
- Избегайте сильных толчков и иных механических нагрузок на преобразователь частоты, так как он является точным прибором.
- Эксплуатация преобразователя частоты возможна лишь в условиях, указанных в приведённой ниже таблице.

Условия эксплуатации	FR-F740	FR-F746
Температура окружающей среды	от -10 °C до +40/+50 °C (в приборе не происходит образования льда)	от -10 °C до +30/+40 °C (в приборе не происходит образования льда)
	Максимальная температура зависит от значения параметра 570.	
Допустимая влажность воздуха	Макс. относительная влажность 90 % (образования конденсата не происходит)	
Температура хранения	от -20 °C до +65 °C ^①	
Условия окружающей среды	Только для внутренних помещений (отсутствие агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи)	
Высота установки	Макс. 1000 м над уровнем моря. При большей высоте выходная мощность снижается на 3 %/500 м (до 2500 м (91 %)).	
Вибростойчивость	Макс. 5.9 м/с ² ^② от 10 до 55 Гц (в направлениях X, Y и Z)	

^① Допустимо лишь на короткий момент времени (например, при перевозке)

^② Максимум 2.9 м/с² для классов мощности FR-F740 от 04320 и выше

Монтажные работы со схемой прибора



ВНИМАНИЕ:

- Не подключайте к выходам детали или модули, использование которых не разрешено Mitsubishi (например, конденсаторы для повышения cos).
- Направление вращения мотора соответствует командам (STF, STR) лишь при соблюдении порядка чередования фаз (U, V, W).



ОПАСНОСТЬ:

- Если активирована функция автоматического перезапуска, в случае сигнала тревоги не следует находиться поблизости от машин. Двигатель может возобновить свою работу внезапно.
- Кнопка STOP/RESET отключает выход преобразователя только в том случае, если активирована соответствующая функция. Установите отдельный аварийный выключатель (выключение напряжения питания, управление механическим тормозом и т. п.).
- Убедитесь, что пусковой сигнал выключен, если после сигнала тревоги происходит перезапуск преобразователя частоты. В противном случае двигатель может заработать неожиданно.
- Имеется возможность запуска и останова преобразователя через последовательную линию связи или систему полевых шин. В зависимости от установленных параметров может возникнуть опасность того, что в случае сбоя в системе связи или на линии передачи данных работающий двигатель не сможет быть остановлен при помощи указанной системы. В этом случае для останова двигателя необходимо предусмотреть дополнительные устройства безопасности (например, блокировку регулятора при помощи сигнала управления, внешний контактор двигателя и т. пар.). Необходимо чётко и недвусмысленно указать обслуживающему персоналу на эту опасность непосредственно на рабочем месте.
- В качестве подключённой нагрузки должен использоваться трёхфазный асинхронный двигатель. При подключении других нагрузок преобразователь частоты и сами нагрузки могут быть повреждены.
- Не вносите никаких изменений в приборное оборудование и фирменное программное обеспечение.
- Не демонтируйте детали, демонтаж которых не описан в данном руководстве. В противном случае преобразователь частоты может быть повреждён.

**ВНИМАНИЕ:**

- *Внутренний электронный аварийный выключатель двигателя не гарантирует защиту от перегрева. Поэтому предусмотрите как внешнюю защиту двигателя, так и элемент с положительным температурным коэффициентом.*
- *Не используйте для запуска или останова преобразователя частоты силовые контакты со стороны сети, так как от этого сокращается срок службы аппаратуры.*
- *Во избежание электромагнитных помех используйте помехоподавляющие фильтры и следуйте общепринятым правилам правильной установки преобразователей частоты в соответствии с электромагнитной совместимостью.*
- *Примите меры против обратного воздействия на сеть питания. Данное воздействие может привести к повреждению компенсационных устройств или к перегрузке генераторов.*
- *Используйте двигатель, эксплуатация которого через преобразователь частоты разрешена. (При работе через преобразователь частоты нагрузка на обмотку двигателя является более сильной, чем при работе от сети.)*
- *После выполнения функции стирания параметров требуется заново установить необходимые для работы параметры перед перезапуском, так как при стирании все параметры принимают значения, установленные производителем.*
- *Преобразователь частоты может легко задавать высокую скорость вращения. Перед установкой высокой скорости вращения проверьте, предназначены ли подключенные двигатель и устройства для работы с такой скоростью.*
- *Функция торможения постоянным током не предназначена для непрерывного удержания нагрузки. Для этого следует установить на двигателе электромеханический стопорный тормоз.*
- *Перед вводом в эксплуатацию преобразователя, который долгое время не использовался, проведите его проверку.*
- *Во избежание повреждений вследствие статического заряда прикоснитесь к металлическому предмету перед тем, как прикасаться к преобразователю частоты.*

Диагностика и установка**ВНИМАНИЕ:**

- *Перед вводом в эксплуатацию проведите установку параметров. Ошибочная установка параметров может привести к непредсказуемой реакции двигателя.*

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ



ВНИМАНИЕ:

- *Необходимо принять меры по защите двигателя и рабочей машины на случай отказа преобразователя частоты (например, при помощи стопорного тормоза).*
- *В случае срабатывания предохранителя на первичной стороне преобразователя частоты проверьте, имеются ли дефекты в проводном монтаже (короткое замыкание) или имеет место внутренняя неисправность схемы и т.д. Установите причину, устраните дефект и вновь подключите предохранитель.*
- *При срабатывании защитных функций (т. е. преобразователь частоты отключился и выдал сообщение об ошибке), следуйте указаниям по устранению сбоев в работе, данным в руководстве преобразователя частоты. Затем можно произвести сброс преобразователя и продолжить его работу.*

Профилактический ремонт, проверка и замена деталей



ВНИМАНИЕ:

- *В контуре управления преобразователя нельзя выполнять никакие испытания изоляции (сопротивления изоляции) с помощью прибора для проверки изоляции, так как это может привести к неправильной работе преобразователя.*

Утилизация преобразователя частоты



ВНИМАНИЕ:

- *Преобразователи частоты следует утилизировать в качестве промышленных отходов.*

Общие замечания

На многих диаграммах и рисунках преобразователь частоты представлен без какой-либо из своих панелей или в частично открытом виде. Ни при каких обстоятельствах не используйте преобразователь частоты в открытом виде. Все панели должны быть обязательно установлены. При использовании преобразователя частоты всегда следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

Символы, применяемые в руководстве

Использование примечаний

Примечания, содержащие важную информацию, особо выделены следующим образом:

УКАЗАНИЕ

| Текст примечания

Использование примеров

Примеры выделены следующим образом:

Пример ▾

Текст примера



Нумерация на иллюстрациях

Номера на иллюстрациях изображаются в виде белых цифр в черном круге. Эти номера разъясняются в таблице, следующей за иллюстрацией, например, ① ② ③ ④

Инструкции по выполнению определенных действий

Эти инструкции описывают определенные действия при вводе в эксплуатацию, эксплуатации, техобслуживании и т. п., которые должны выполняться точно в указанной последовательности.

Эти действия имеют непрерывную сквозную нумерацию (черные цифры, вписанные в окружность).

① Текст.

② Текст.

③ Текст.

Сноски в таблицах

Примечания к табличным текстам размещаются в виде сносок под таблицей. В соответствующем месте в таблице ставится надстрочный индекс сноски.

Если в таблице есть несколько сносок, они имеют непрерывную нумерацию (черные цифры в надстрочной окружности):

① Текст

② Текст

③ Текст

Содержание

1	Описание прибора	
1.1	Описание модели	1-1
1.2	Составные части прибора	1-2
1.2.1	Комплект поставки	1-3
2	Установка	
2.1	Снятие и установка панели управления	2-1
2.2	Снятие и установка передней панели	2-2
2.2.1	Модели от FR-F740-00023 до 00620-EC	2-2
2.2.2	Модели от FR-F740-00770 до 12120-EC	2-3
2.2.3	Модели от FR-F746-00023 до 01160-EC	2-5
2.3	Монтаж	2-6
2.4	Конструкция шкафа управления	2-7
2.4.1	Место установки	2-7
2.4.2	Установка	2-11
2.4.3	Монтажный комплект для вынесенного воздушного охлаждения (FR-A7CN)	2-13
3	Подключение	
3.1	Конфигурация системы	3-1
3.1.1	Силовые контакторы и выключатели	3-3
3.2	Электропроводка	3-5
3.3	Подключение силовой части схемы	3-7
3.3.1	Описание клемм	3-7
3.3.2	Расположение клемм и проводные соединения	3-8
3.4	Общее описание цепи управления	3-16
3.4.1	Соединительные клеммы цепи управления	3-21
3.4.2	Указания по проводному монтажу	3-23
3.4.3	Отдельное подключение цепи управления к сети	3-24
3.4.4	Выбор логической схемы управления	3-27
3.5	Децентрализованное подключение панели управления	3-30
3.6	Подключение через 2-проводной последовательный интерфейс	3-31
3.6.1	Режим обмена информацией	3-32
3.7	Подключение внешних дополнительных устройств	3-33
3.7.1	Силовые контакторы (MC)	3-33
3.7.2	Подключение внешнего тормозного устройства (FR-BU/MT-BU5)	3-35
3.7.3	Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/ сетевого фильтра (FR-FC, MT-FC)	3-38
3.7.4	Подключение центрального устройства ввода питания/ рекуперации энергии FR-CV (01160 или ниже)	3-40
3.7.5	Подключение блока рекуперации MT-RC (01800 или выше)	3-41
3.7.6	Подключение дросселя промежуточного контура	3-42
3.7.7	Подключение сетевого дросселя	3-43

3.8	Электромагнитная совместимость (ЭМС).....	3-44
3.8.1	Токи утечки и способы противодействия им	3-44
3.8.2	Помехи, исходящие от преобразователя частоты, и противодействие им. . .	3-49
3.8.3	Фильтр ЭМС	3-52
3.8.4	Гармонические составляющие высшего порядка в напряжении сети	3-53
3.8.5	Асинхронный двигатель 400 В.....	3-54

4 Эксплуатация

4.1	Меры предосторожности	4-1
4.2	Последовательность действий при вводе в эксплуатацию	4-4
4.3	Панель управления FR-DU07	4-5
4.3.1	Панель управления и индикация	4-5
4.3.2	Основные функции (заводская установка)	4-7
4.3.3	Выбор режима (быстрая настройка параметра 79)	4-8
4.3.4	Блокировка панели управления	4-10
4.3.5	Индикация выходного тока и выходного напряжения	4-12
4.3.6	Преимущественный рабочий параметр	4-12
4.3.7	Индикация текущего заданного значения частоты	4-12
4.3.8	Изменение настроек параметров	4-13
4.4	Электронный предохранительный выключатель двигателя.	4-15
4.5	Установка режима работы на панели управления.	4-17
4.5.1	Установка частоты и запуск двигателя.	4-18
4.5.2	Устройство цифрового набора в качестве потенциометра для установки частоты.	4-19
4.5.3	Установка заданного значения частоты при помощи переключателя	4-20
4.5.4	Аналоговая установка заданного значения напряжения	4-23
4.5.5	Аналоговая установка заданного значения тока	4-25
4.6	Управление работой при помощи внешних сигналов (внешнее управление)	4-27
4.6.1	Установка заданных значений через панель управления (пар. 79 = 3)	4-27
4.6.2	Ввод команды запуска и заданной частоты при помощи переключателя. . .	4-29
4.6.3	Аналоговая установка заданного значения напряжения	4-32
4.6.4	Установка частоты (50 Гц) при максимальном аналоговом сигнале (5 В). . .	4-35
4.6.5	Аналоговая установка заданного значения тока	4-36
4.6.6	Установка частоты (50 Гц) при аналоговой максимальной величине (20 мА) ..	4-38

5 Начальные установки

5.1	Базовые параметры	5-1
5.2	Увеличение начального момента вращения (пар. 0)	5-3
5.3	Минимальная и максимальная выходная частота (пар. 1, пар. 2)	5-5
5.4	Номинальная частота двигателя 60 Гц (пар. 3)	5-7
5.5	Изменение времени разгона/торможения (пар. 7, пар. 8)	5-8
5.6	Режим экономии электроэнергии (пар. 60)	5-10
5.7	Выбор режима работы (пар. 79)	5-12
5.8	Стирание параметров	5-13
5.9	Стереть все параметры	5-14

5.10	Копирование и сравнение параметров	5-15
5.10.1	Копирование параметров	5-16
5.10.2	Сравнение параметров	5-18
5.11	Индикация измененных параметров	5-19
6	Параметры	
6.1	Обзор параметров	6-1
6.2	Момент вращения двигателя	6-39
6.2.1	Увеличение момента вращения вручную (пар. 0, пар. 46)	6-39
6.2.2	Управление вектором тока (пар. 80, пар. 90)	6-42
6.2.3	Компенсация пробуксовки (пар. 245–247)	6-43
6.2.4	Функция защиты от тока перегрузки (пар. 22, пар. 23, пар. 48, пар. 49, пар. 66, пар. 148, пар. 149, пар. 154, пар. 156, пар. 157)	6-44
6.2.5	Установка устойчивости к перегрузке (LD = Light Duty, SLD = Super Light Duty) (пар. 570)	6-53
6.3	Ограничение выходной частоты	6-54
6.3.1	Минимальная и максимальная выходная частота (пар. 1, пар. 2, пар. 18)	6-54
6.3.2	Скачок частоты для предотвращения явлений резонанса (пар. 31–36)	6-56
6.4	Характеристика U/f (напряжение/частота)	6-58
6.4.1	Рабочая точка двигателя (пар. 3, пар. 19, пар. 47)	6-58
6.4.2	Выбор нагрузочной характеристики (пар. 14)	6-60
6.4.3	Гибкая характеристика U/f по пяти точкам (пар. 71, пар. 100–109)	6-61
6.5	Установка заданного значения частоты при помощи внешних сигналов	6-63
6.5.1	Предустановка скорости вращения (пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239)	6-63
6.5.2	Толчковый режим (пар. 15, пар. 16)	6-66
6.5.3	Наложение постоянных частот и установка частоты при помощи цифрового потенциометра двигателя (пар. 28)	6-70
6.5.4	Цифровой потенциометр двигателя (пар. 59)	6-71
6.6	Разгон и торможение	6-75
6.6.1	Время разгона и торможения (пар. 7, пар. 8, пар. 20, пар. 21, пар. 44, пар. 45, пар. 147)	6-75
6.6.2	Стартовая частота и времяудержания стартовой частоты (пар. 13, пар. 571)	6-79
6.6.3	Выбор характеристики разгона и торможения (пар. 29, пар. 140–143)	6-81
6.7	Двигатель и защита двигателя	6-85
6.7.1	Защита двигателя от перегрузки (пар. 9, пар. 51, пар. 561, пар. 986)	6-85
6.7.2	Выбор двигателя (пар. 71)	6-93
6.8	Функция торможения и остановка постоянным током	6-94
6.8.1	Торможение постоянным током (пар. 10–12)	6-94
6.8.2	Выбор генераторной цепи торможения и питания постоянным током (пар. 30, пар. 70)	6-97
6.8.3	Выбор способа останова (пар. 250)	6-105
6.8.4	Отключение выхода (пар. 522)	6-107

6.9	Определение функций клемм	6-109
6.9.1	Определение функций входных клемм (пар. 178–189)	6-109
6.9.2	Блокировка регулятора (сигнал MRS, пар. 17)	6-112
6.9.3	Выбор второго комплекта параметров (клемма RT, пар. 155)	6-114
6.9.4	Привязка пускового сигнала (клемма STF, STR, STOP, пар. 250)	6-116
6.9.5	Определение функций выходных клемм (пар. 190–196)	6-120
6.9.6	Контрольные сигналы (SU, FU, FU2, пар. 41–43, пар. 50, пар. 870)	6-127
6.9.7	Контроль выходного тока (Y12, Y13, пар. 150–153, пар. 166, пар. 167)	6-130
6.9.8	Функция удаленного выхода (REM, пар. 495–497)	6-133
6.9.9	Вывод импульсов энергии (Y79, пар. 799)	6-135
6.10	Функция индикации	6-136
6.10.1	Индикация скорости и частоты вращения (пар. 37, пар. 144, пар. 505)	6-136
6.10.2	Выбор способа индикации (пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 170, пар. 171, пар. 268, пар. 563, пар. 564, пар. 891)	6-138
6.10.3	Клеммы CA и AM (пар. 55, пар. 56, пар. 867, пар. 869)	6-146
6.10.4	Калибровка клемм CA и AM [C0 (пар. 900), C1 (пар. 901), C8 (пар. 930), C11 (пар. 931)]	6-148
6.11	Работа при отказе сети питания	6-153
6.11.1	Автоматический перезапуск (пар. 57, пар. 58, пар. 162–165, пар. 299, пар. 611)	6-153
6.11.2	Сигнал исчезновения сетевого напряжения (Y67)	6-161
6.11.3	Метод останова при отказе сети питания (пар. 261–266)	6-162
6.12	Автоматический перезапуск после срабатывания защитной функции	6-169
6.12.1	Перезапуск (пар. 65, пар. 67–69)	6-169
6.12.2	Вывод кодированных сигналов тревоги (пар. 76)	6-173
6.12.3	Входная и выходная фазовые погрешности (пар. 251, пар. 872)	6-175
6.13	Режим энергосбережения и контроль расхода энергии	6-176
6.13.1	Выбор режима экономии электроэнергии и оптимального тока возбуждения (пар. 60)	6-176
6.13.2	Контроль потребления энергии (пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 891–899)	6-178
6.14	Уменьшение шумов двигателя	6-185
6.14.1	Тактовая частота и "мягкая" ШИМ-модуляция (пар. 72, пар. 240, пар. 260)	6-185
6.14.2	Подавление вибрации (пар. 653, пар. 654)	6-187
6.15	Аналоговый ввод задаваемой частоты (клеммы 1, 2 и 4)	6-188
6.15.1	Определение входных данных с заданной величиной (пар. 73, пар. 267)	6-188
6.15.2	Наложение частот на аналоговых входах (пар. 73, пар. 242, пар. 243, пар. 252, пар. 253)	6-195
6.15.3	Фильтр сигнала с заданным значением (пар. 74)	6-198
6.15.4	Выходная частота в зависимости от сигнала с заданным значением [пар. 125, пар. 126, пар. 241, C2 (пар. 902)–C7 (пар. 905)]	6-199
6.15.5	Контроль заданной величины тока (пар. 573, пар. 777, пар. 778)	6-207
6.16	Управляющая защитная функция	6-213
6.16.1	Условие сброса/сбой связи/останов (пар. 75)	6-213
6.16.2	Функция-защиты от перезаписи (пар. 77)	6-218
6.16.3	Запрет реверса (пар. 78)	6-220
6.16.4	Группы пользователей (пар. 160, пар. 172–174)	6-221
6.16.5	Защита паролем (пар. 296, пар. 297)	6-224

6.17	Выбор режима работы и управления	6-229
6.17.1	Выбор режима работы (пар. 79)	6-229
6.17.2	Режим работы после разбега (пар. 79, пар. 340)	6-242
6.17.3	Выбор управления (пар. 338, пар. 339, пар. 550, пар. 551).....	6-244
6.18	Обмен информацией и установка параметров	6-252
6.18.1	Интерфейс PU	6-253
6.18.2	2.-проводной последовательный интерфейс	6-256
6.18.3	Основные настроечные параметры для обмена информацией (пар. 117–124, пар. 331–337, пар. 341, пар. 502, пар. 549, пар. 779)	6-261
6.18.4	Доступ к E ² PROM (пар. 342)	6-264
6.18.5	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации (пар. 502, пар. 779).....	6-264
6.18.6	Протокол Mitsubishi по управлению преобразователем частоты через персональный компьютер	6-268
6.18.7	Обмен информацией по протоколу Modbus-RTU (пар. 331, пар. 332, пар. 334, пар. 343, пар. 502, пар. 539, пар. 549, пар. 779)	6-289
6.18.8	Протокол VACnet MS/TP (пар. 52, пар. 774 до пар. 776, пар. 331, пар. 332, пар. 390, пар. 549, пар. 726 –729)	6-310
6.18.9	Декларация о соответствии реализации протоколу (PICS)	6-326
6.18.10	Использование функции контроллера (пар. 414, пар. 415, пар. 498, пар. 506 до пар. 515, пар. 826 до пар. 865)	6-327
6.19	ПИД-регулирование	6-328
6.19.1	ПИД-регулирование (пар. 127–134, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577)	6-328
6.19.2	Настройка смещения и усиления для значений индикации ПИД [пар. 241, пар. 759, C42 (пар. 934)–C45 (пар. 935)]	6-346
6.19.3	Режим предварительного заполнения (пар. 760–769)	6-350
6.19.4	Второе ПИД-регулирование (пар. 753–758, пар. 765–769)	6-358
6.19.5	Расширенное ПИД-регулирование (управление несколькими двигателями) (пар. 554, пар. 575–591).....	6-361
6.20	Специальные приложения	6-375
6.20.1	Переключение двигателя в режим работы от сети (пар. 57, пар. 58, пар. 135–139, пар. 159)	6-375
6.20.2	Траверс-функция (пар. 592–597).....	6-383
6.20.3	Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура (пар. 665, пар. 882–886).....	6-386
6.21	Полезные функции	6-389
6.21.1	Управление вентилятором охлаждения (пар. 244).....	6-389
6.21.2	Контроль срока службы (пар. 255–259)	6-390
6.21.3	Интервалы между проведением работ по техобслуживанию (пар. 503, 504)	6-394
6.21.4	Контроль среднего значения тока (пар. 555–557)	6-395
6.21.5	Произвольные параметры (пар. 888, пар. 889)	6-399
6.21.6	Активация ошибки (пар. 997)	6-400
6.21.7	Групповая настройка параметров (пар. 999)	6-402
6.22	Настройки панели управления	6-409
6.22.1	Выбор местного языка (пар. 145)	6-409
6.22.2	Блокирование определения функции диска цифрового набора/ панели управления (пар. 161)	6-410
6.22.3	Тональный сигнал при нажатии кнопок (пар. 990).....	6-410
6.22.4	Установка контрастности (пар. 991)	6-411

6.23	Настройки панели управления FR-PU07-01.....	6-412
6.23.1	Меню настройки коэффициента смещения/усиления для индикации ПИД-регулирования.....	6-413
6.23.2	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования (пар. 759)	6-414
6.23.3	Меню для непосредственной настройки заданного значения ПИД-регулирования.....	6-416
6.23.4	Выбор строки при 3-строчной индикации (пар. 774–776)	6-417

7 Диагностика сбоев в работе

7.1	Описание сообщений о сбоях в работе	7-2
7.2	Причина сбоев в работе и их устранение	7-4
7.3	Верните защитные функции в первоначальное состояние	7-23
7.4	Светодиодная индикация	7-25
7.5	Чтение и удаление списка сигналов тревоги	7-26
7.6	Поиск сбоев в работе	7-28
7.6.1	Двигатель не вращается.....	7-28
7.6.2	Двигатель или машина создает необычные шумы.....	7-31
7.6.3	Преобразователь частоты вырабатывает необычные шумы	7-31
7.6.4	Необычно большое тепловыделение двигателя.....	7-31
7.6.5	Неправильное направление вращения двигателя.....	7-32
7.6.6	Частота вращения двигателя слишком высокая или слишком низкая	7-32
7.6.7	Разгон или торможение электродвигателя происходит неравномерно	7-32
7.6.8	Двигатель работает неравномерно.....	7-33
7.6.9	Не удается изменить режим	7-33
7.6.10	Отсутствует индикация на панели управления	7-34
7.6.11	Слишком большой ток двигателя.....	7-34
7.6.12	Не удается повысить частоту вращения	7-35
7.6.13	Невозможна запись параметров	7-36
7.6.14	Светодиод POWER не горит	7-36
7.7	Приборы и методы измерения	7-37
7.7.1	Измерение мощности	7-38
7.7.2	Измерение напряжения и применение измерителя мощности.....	7-39
7.7.3	Измерение силы тока	7-39
7.7.4	Применение амперметра и преобразователя измеряемой величины.....	7-40
7.7.5	Измерение коэффициента входной мощности	7-40
7.7.6	Измерение напряжения промежуточного контура (клеммы P/+ и N/-).....	7-40

8	Техобслуживание и проверка	
8.1	Проверка	8-1
8.1.1	Ежедневная проверка	8-1
8.1.2	Периодические проверки	8-1
8.1.3	Ежедневные и периодические проверки	8-2
8.1.4	Проверка срока службы	8-4
8.1.5	Проверка диодных и транзисторных силовых блоков	8-7
8.1.6	Очистка	8-8
8.1.7	Замена деталей	8-8
8.1.8	Замена преобразователя частоты	8-16
8.2	Измерения на силовых элементах	8-17
8.2.1	Измерение сопротивления изоляции	8-17
8.2.2	Проверка давлением	8-17
8.2.3	Измерение напряжения и токов	8-18
A	Приложение	
A.1	Технические данные моделей FR-F740-00023 до -01160	A-1
A.2	Технические данные моделей FR-F740-01800 до -12120	A-2
A.3	Технические данные моделей FR-F746-00023 до -01160	A-3
A.4	Общие технические данные	A-4
A.5	Габаритные размеры	A-6
A.5.1	FR-F740-00023 до -00126	A-6
A.5.2	FR-F740-00170 до -00380	A-7
A.5.3	FR-F740-00470 и -00620	A-8
A.5.4	FR-F740-00770 до -01160	A-9
A.5.5	FR-F740-01800	A-10
A.5.6	FR-F740-02160 до -03610	A-11
A.5.7	FR-F740-04320 до -06830	A-12
A.5.8	FR-F740-07700 и -08660	A-13
A.5.9	FR-F740-09620 до -12120	A-14
A.5.10	FR-F746-00023 до -00126	A-15
A.5.11	FR-F746-00170 и -00250	A-15
A.5.12	FR-F746-00310 и -00380	A-16
A.5.13	FR-F746-00470 и -00620	A-16
A.5.14	FR-F746-00770	A-17
A.5.15	FR-F746-00930 и -01160	A-17
A.5.16	Дроссель промежуточного контура	A-18
A.5.17	Размеры проема в распределительном шкафу для вынесенного воздушного охлаждения	A-20
A.5.18	Панель управления FR-DU07	A-21
A.5.19	Панель управления FR-PU07	A-21
A.6	Обзор параметров с командными кодами	A-22
A.7	Измененные данные	A-40
A.7.1	Проверка серийного номера	A-40
A.8	Декларация о соответствии	A-42
A.8.1	Директива по установкам низкого напряжения	A-42
A.8.2	Электромагнитная совместимость	A-43

1 Описание прибора

Выньте преобразователь частоты из упаковки и сравните данные на заводской табличке с паспортными данными на передней панели и сбоку на заводской табличке с указанием типа с данными прибора, который вы заказывали.

1.1 Описание модели

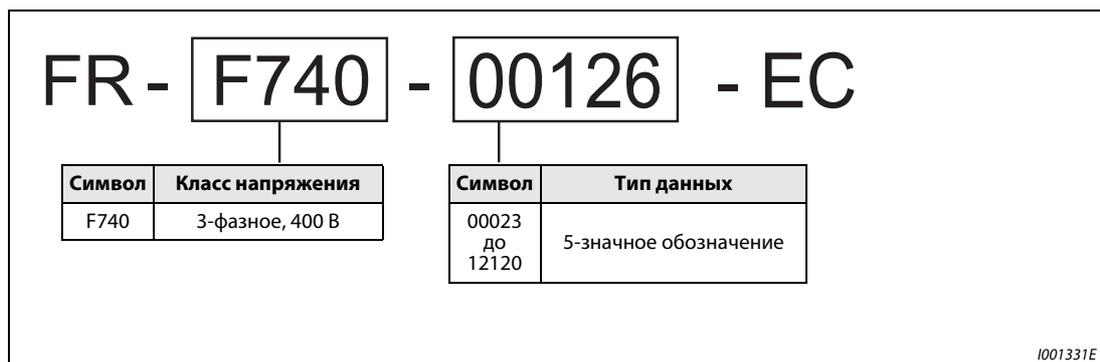


Рис. 1-1: Обозначение модели



Рис. 1-2: Обозначение моделей преобразователей FR-F746 EC

1.2 Составные части прибора

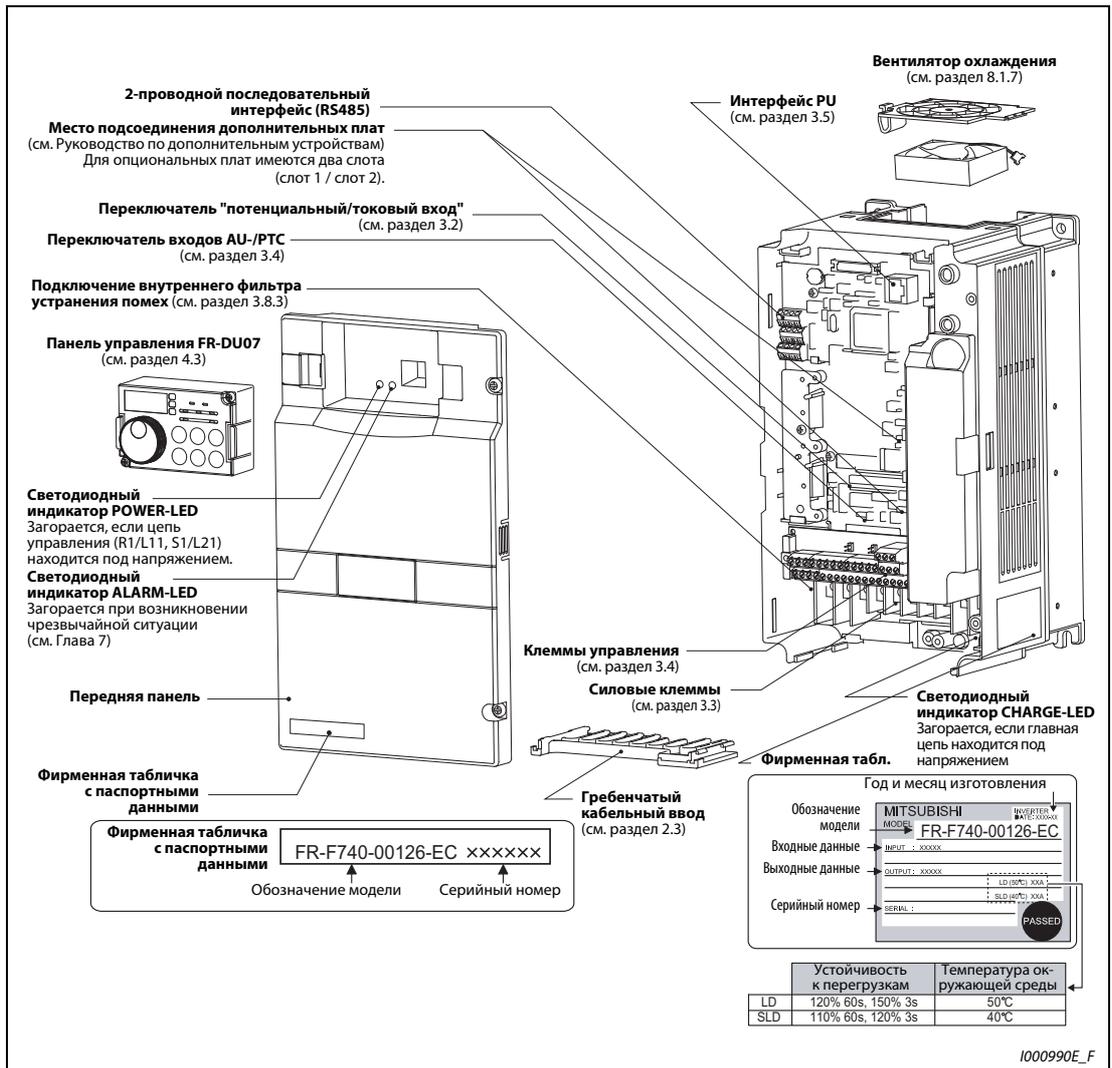


Рис. 1-3: Устройство преобразователя частоты

УКАЗАНИЕ

Последовательность действий при снятии и установке передней панели можно найти в разделе 2.2.

1.2.1 Комплект поставки

Крепежные винты для корпуса вентилятора

Класс мощности	Размер винтов [мм]	Количество
00083/00126	M3 × 35	1
от 00170 до 00380	M3 × 40	2
00470/00620	M3 × 50	1

Таб. 1-1: Крепежные винты для корпуса вентилятора

УКАЗАНИЯ

Крепежные винты для корпуса вентилятора не входят в комплект поставки моделей класса мощности 00620 и ниже.

Подробную информацию по установке и снятию вентиляторов охлаждения можно найти в разделе 8.1.7.

Дроссель промежуточного корпуса

Дроссель промежуточного корпуса входит в комплект поставки моделей класса мощности 01800 и выше. Именно он и должен использоваться.

Рым-болты

Модели классов мощности 00770...06830 комплектуются рым-болтами для подвешивания преобразователя частоты.

Класс мощности	Размер рым-болта	Количество	
00770	M8	2	
от 00930 до 03610	M10	2	
04320 до 06830	M12	2	

Таб. 1-2: Размер рым-болтов, входящих в комплект принадлежности

2 Установка



ВНИМАНИЕ:

При установке крышек преобразователей FR-F746 обращайте внимание на правильное положение уплотнений. Если уплотнений в крышках нет, преобразователь более не соответствует степени защиты IP54.

2.1 Снятие и установка панели управления



ВНИМАНИЕ:

- После снятия пульта с передней крышки преобразователя FR-F746 преобразователь более не соответствует степени защиты IP54.
- Пульт FR-DU07 преобразователя FR-F746 соответствует степени защиты IP54. Не используйте пульт FR-DU07 преобразователя FR-F740.

- ① Ослабьте оба крепёжных винта на панели управления (Не снимайте винты полностью).
- ② Нажмите на зажимы на обеих сторонах панели управления. Вытащите панель управления.

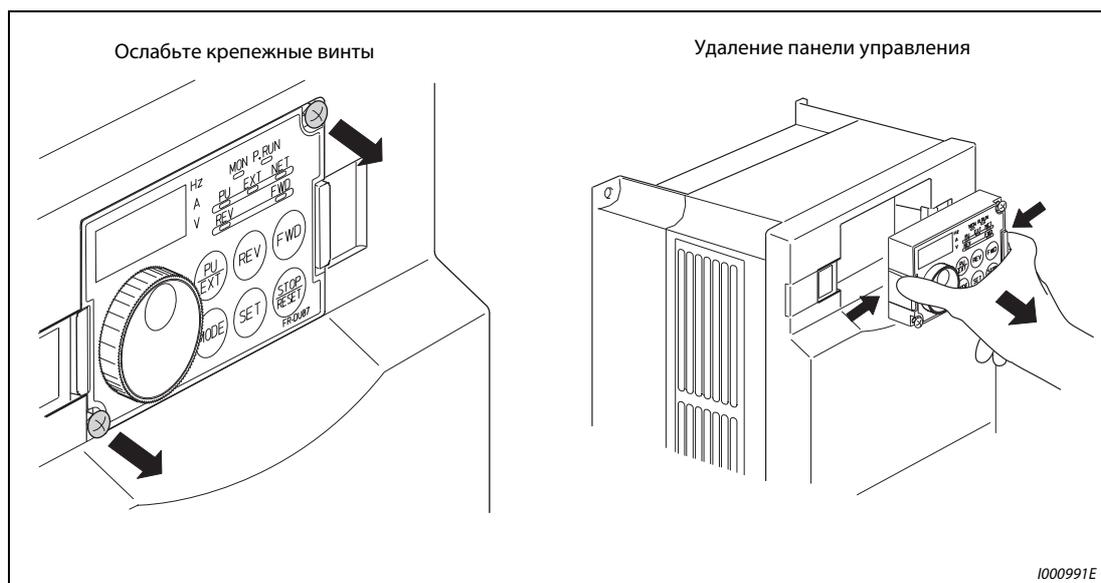


Рис. 2-1: Снятие и установка панели управления

- ③ При повторной установке вставьте панель управления в предназначенное для нее углубление в передней панели преобразователя частоты. Затем вновь затяните крепёжные винты.

2.2 Снятие и установка передней панели

2.2.1 Модели от FR-F740-00023 до 00620-EC

Снятие передней панели

- ① Ослабьте крепежные винты на передней панели.
- ② Нажмите на зажим, расположенный на преобразователе частоты сбоку. Слегка отожмите переднюю панель и снимите ее.

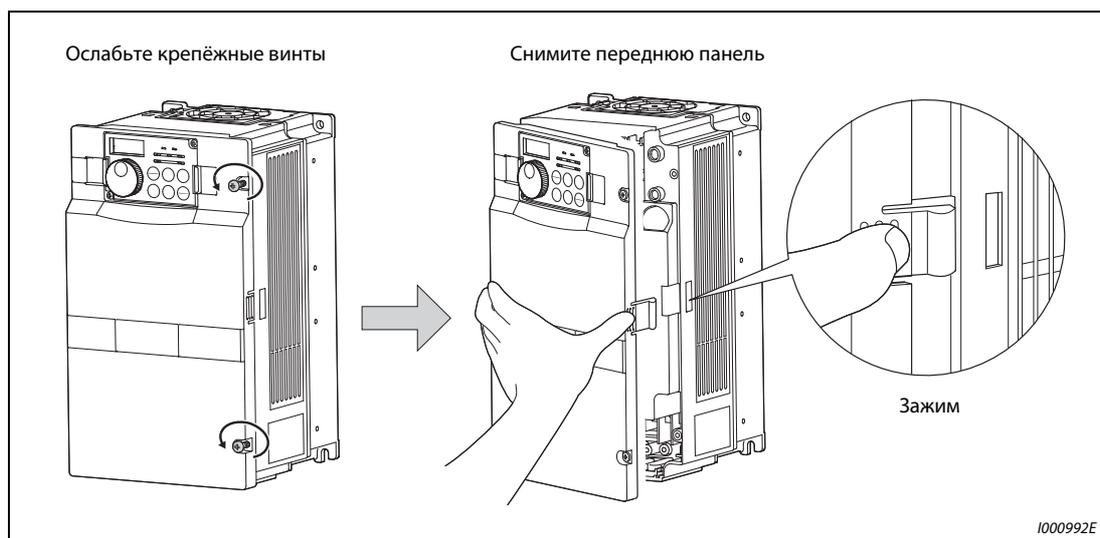


Рис. 2-2: Снятие передней панели

Установка передней панели

- ① Вставьте выступы на левой стороне передней панели в предназначенные для них углубления на корпусе преобразователя частоты.
- ② После того, как выступы прочно встали в отверстия, нажимайте на панель сбоку, пока она не встанет на место должным образом. Если в передней панели имеется встроенная панель управления, проследите, чтобы при подсоединении панели управления ее штекерный разъем сидел безупречно.
- ③ Снова затяните крепёжные винты.

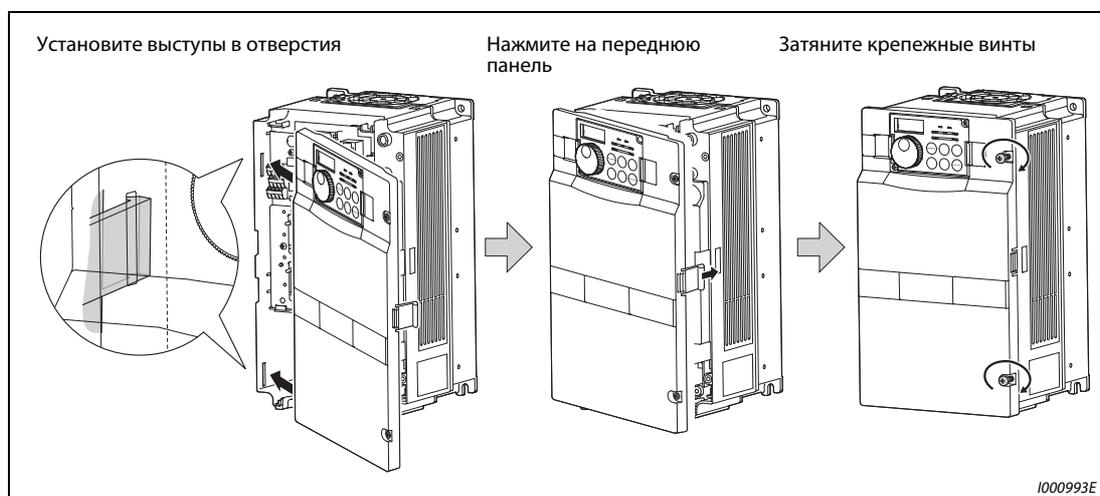


Рис. 2-3: Установка передней панели

2.2.2 Модели от FR-F740-00770 до 12120-EC

Снятие передней панели

- ① Ослабьте крепежные винты на передней панели 1.
- ② Ослабьте крепежные винты на передней панели 2.
- ③ Нажмите на зажимы, расположенные на преобразователе частоты сбоку. Слегка отожмите переднюю панель 2 и снимите ее.

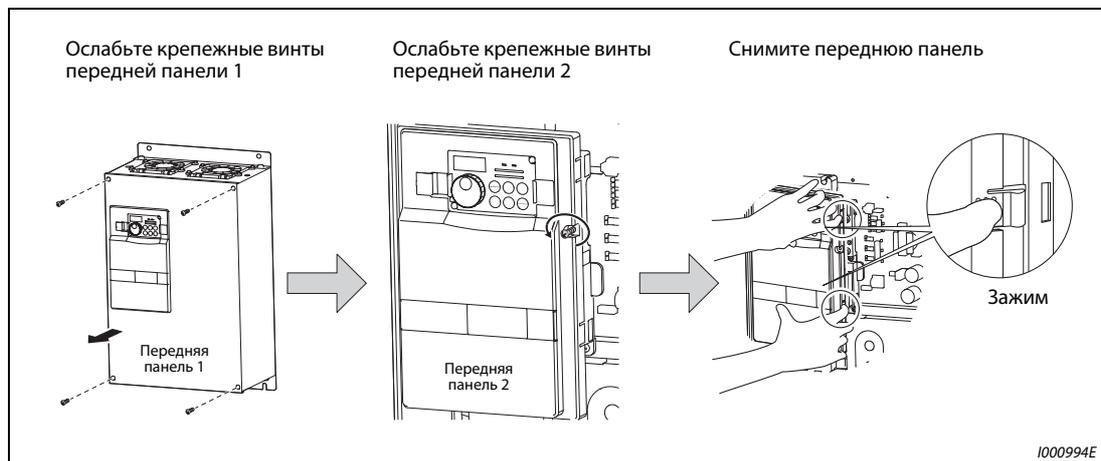
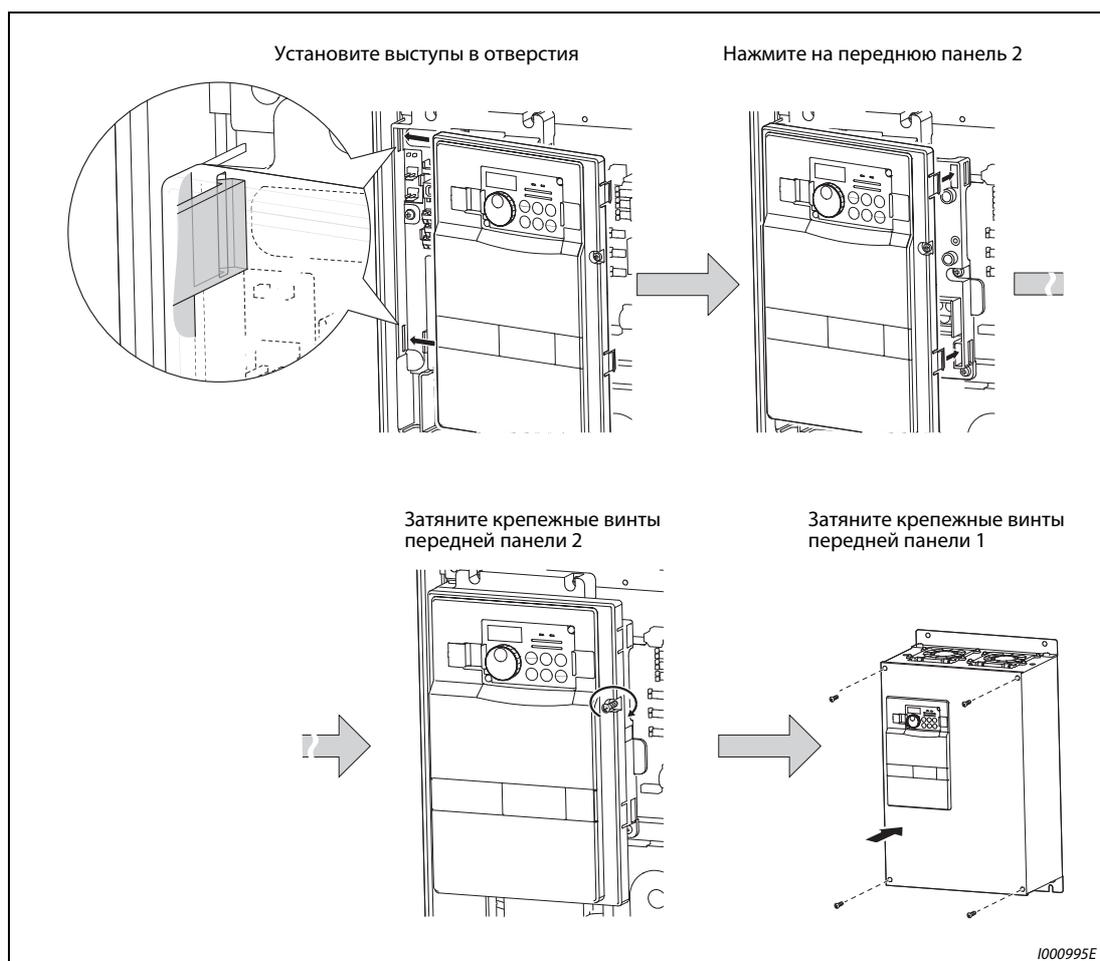


Рис. 2-4: Снятие передней панели

Установка передней панели

- ① Вставьте выступы на левой стороне передней панели 2 в предназначенные для них углубления на корпусе преобразователя частоты.
- ② После того, как выступы прочно встали в отверстия, нажимайте на панель сбоку, пока она не встанет на место должным образом. Если в передней панели имеется встроенная панель управления, проследите, чтобы при подсоединении панели управления ее штекерный разъем сидел безупречно.
- ③ Снова затяните крепежные винты передней панели 2.
- ④ Установите переднюю панель 1 и закрепите ее винтами.

**Рис. 2-5:** Установка передней панели**УКАЗАНИЯ**

У преобразователей класса мощности 04320 и выше передняя крышка 1 состоит из двух частей.

Проследите за тем, чтобы передняя панель была установлена правильно. Всегда закрепляйте переднюю панель крепежными винтами.

Серийный номер на заводской табличке с паспортными данными должен совпадать с серийным номером на заводской табличке преобразователя частоты. Перед установкой передней панели проверьте, подходит ли она к преобразователю частоты.

2.2.3 Модели от FR-F746-00023 до 01160-EC

Снятие передней крышки

- ① Отпустите крепежные винты передней крышки.
- ② Осторожно поднимите переднюю крышку, так как она соединена с преобразователем металлической цепочкой.
- ③ Отсоедините кабель пульта.
- ④ Отцепите крючок цепочки от преобразователя.
- ⑤ Теперь вы можете снять переднюю крышку.

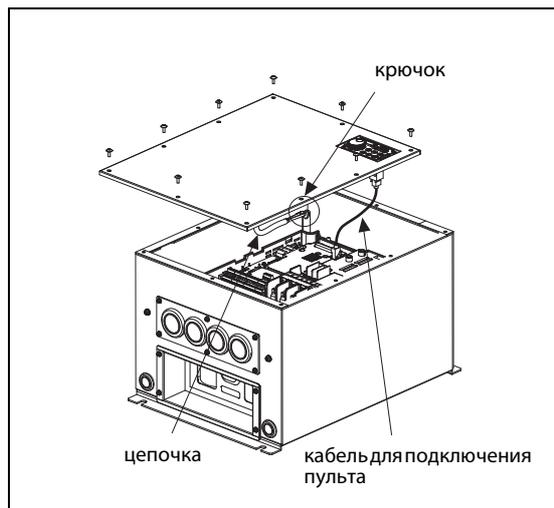


Рис.2-6:
Снятие передней крышки

1001394E

Установка передней крышки

- ① Зацепите крючок металлической цепочки за преобразователь.
- ② Подсоедините кабель пульта.
- ③ Закрепите переднюю крышку винтами. При монтаже передней крышки следите за тем, чтобы не зажать кабели и металлическую цепочку.

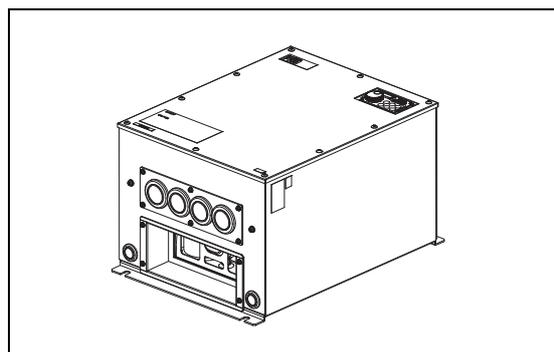


Рис.2-7:
Установка передней крышки

1001395E

2.3 Монтаж

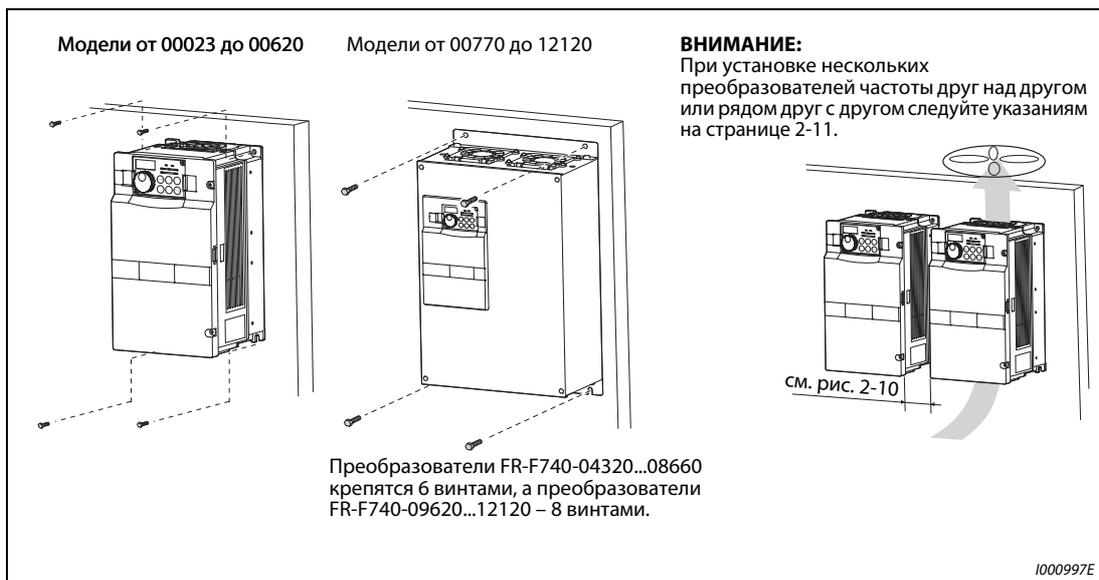


Рис. 2-8: Установка на монтажной плате шкафа управления

Преобразователь частоты состоит из высокоточных механических и электронных компонентов. Устанавливать или эксплуатировать его в условиях, перечисленных на приведенном ниже рисунке, категорически воспрещается, так как это может привести к сбоям в его работе.

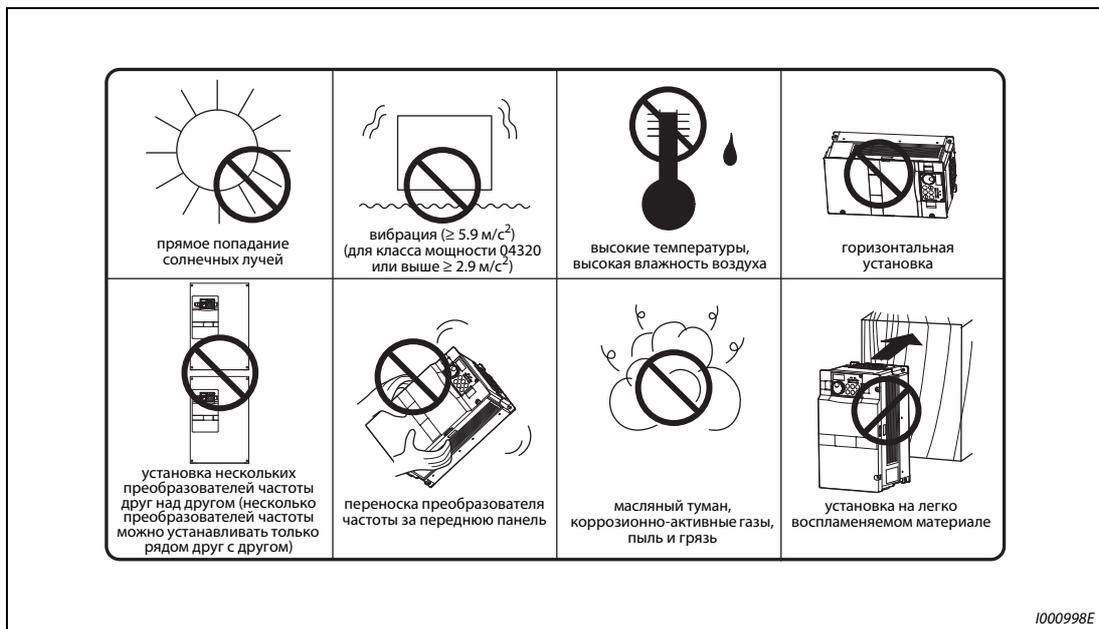


Рис. 2-9: Условия, которые могут привести к сбоям в работе

2.4 Конструкция шкафа управления

Для определения конструкции и размеров шкафа управления при его проектировании и изготовлении следует наряду с местом установки и его тепловыделяющими компонентами принять во внимание и другие факторы.

Преобразователь частоты состоит из большого количества полупроводниковых элементов. Для обеспечения длительного срока службы и надежной работы необходимо соблюдать все условия относительно окружающей среды.

2.4.1 Место установки

При выборе места установки необходимо, чтобы были соблюдены условия относительно окружающей среды, перечисленные в следующей далее таблице. При эксплуатации преобразователя частоты в условиях, не соответствующих указанным в таблице, наряду с уменьшением его мощности и срока службы могут также наступить и сбои в работе.

Условия эксплуатации		FR-F740	FR-F746
Температура окружающей среды	перегрузочная способность 150 %	–10 °С до +50 °С (в приборе не должно происходить образование льда) Максимальная температура зависит от установки параметра 570.	–10 °С до +40 °С (в приборе не должно происходить образование льда) Максимальная температура зависит от установки параметра 570.
	перегрузочная способность 120 % (заводская настройка)	от –10 °С до +40 °С (в приборе не происходит образования льда)	от –10 °С до +30 °С (в приборе не происходит образования льда)
Допустимая влажность воздуха		макс. 90 % относительная влажность (не должно происходить образования конденсата)	
Условия окружающей среды		Отсутствие коррозионно-агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи	
Высота установки		Макс. 1000 м	
Виброустойчивость		Макс. 5.9 м/с ² (для классов мощности 04320 и выше макс. 2.9 м/с ²) от 10 до 55 Гц (в направлениях X, Y и Z)	

Таб. 2-1: Стандартные условия окружающей среды для преобразователя частоты

Температура

Допустимая температура окружающей среды находится для преобразователей частоты FR-F740 в пределах от –10 °С до +50 °С (для перегрузочной способности 150 %) и от –10 °С до +40 °С (для перегрузочной способности 120 %), а для преобразователей частоты FR-F746 – в пределах от –10 °С до +40 °С (для перегрузочной способности 150 %) и от –10 °С до +30 °С (для перегрузочной способности 120 %). Эксплуатация преобразователя частоты за пределами данного температурного диапазона сокращает срок службы полупроводниковых элементов, емкостей и т. д. Перечисленные далее меры служат приведению окружающей среды в соответствие с допустимым диапазоном температур.

- Меры против слишком высоких температур
 - Используйте для охлаждения принудительную вентиляцию или схожую с ней систему охлаждения (см. стр. 2-10).
 - Установите шкаф управления в кондиционируемом помещении.
 - Не допускайте прямого попадания солнечных лучей.
 - Используйте теплозащитный экран для уменьшения облучения прочих источников тепла.
 - Обеспечьте достаточную вентиляцию пространства вблизи шкафа управления.
- Меры против слишком низких температур
 - Для обогрева шкафа управления используйте отопление помещения.
 - Не выключайте электропитание преобразователя частоты. (Отключите только пусковой сигнал.)
- Резкое изменение температуры
 - Выбирайте место установки таким образом, чтобы там не могло произойти внезапного изменения температуры.
 - Не устанавливайте преобразователь частоты вблизи отверстия для выпуска воздуха кондиционера.
 - Не устанавливайте преобразователь частоты вблизи двери, если изменение температуры может быть вызвано открытием или закрытием двери.

Влажность воздуха

Преобразователь частоты следует эксплуатировать в помещении с относительной влажностью воздуха от 45% до 90%. Более высокая влажность воздуха уменьшает изоляцию и способствует коррозии. В то же время, слишком низкая влажность воздуха ведет к уменьшению диэлектрической прочности. Стандартные изоляционные опоры были определены для относительной влажности воздуха от 45% до 85%.

- Меры против повышенной влажности воздуха
 - Используйте герметично закрытый со всех сторон шкаф управления, а также средство для снижения влажности.
 - Обеспечьте приток сухого воздуха внутрь шкафа управления.
 - Установите отопительное устройство внутри шкафа управления.

- Меры против пониженной влажности воздуха

Обратите внимание, что работы по подключению и профилактическому ремонту можно производить только после устранения статического заряда тела. Избегайте прямых прикосновений к приборам и их компонентам. Обеспечьте приток воздуха с необходимой влажностью внутрь шкафа управления.

- Меры против образования конденсата.

Образование конденсата может произойти из-за колебаний внутренней температуры шкафа управления вследствие периодических остановок во время процесса преобразования частоты или из-за колебаний температуры окружающей среды. Образование конденсата уменьшает изоляцию и способствует коррозии.

- Следует принять перечисленные выше меры, направленные против повышенной влажности.
- Не выключайте электропитание преобразователя частоты. (Отключите только пусковой сигнал.)

Пыль, грязь и масляный туман.

Пыль и грязь на контактах ведут к повышению переходного сопротивления и к понижению сопротивления изоляции. Влагоотдача накоплений пыли и грязи ведет к уменьшению охлаждения, вследствие загрязнения фильтров внутренняя температура шкафа управления повышается.

Наличие в воздухе помещения обладающей проводимостью пыли может в течение кратчайшего времени привести к сбоям в работе, привести к проблемам с изоляцией и вызвать короткое замыкание. Схожие проблемы вызывает и масляный туман. Необходимо принять соответствующие меры.

- Меры против пыли, грязи и масляного тумана.
 - Используйте герметично закрытый со всех сторон шкаф управления. Необходимо принять меры против повышения температуры внутри шкафа управления (см. стр. 2-10).
 - Проведите очистку подаваемого воздуха. Увеличьте давление внутри шкафа управления путем закачивания туда чистого воздуха.

Коррозионно-агрессивные газы и аэрозоли

При нахождении вблизи от побережья преобразователь частоты подвергается особенно сильному воздействию коррозионно-агрессивного воздуха и солей. Это может привести к проржавлению печатной платы и конструктивных элементов, а также затруднить использование реле и переключателей вследствие порчи контактов. В таких случаях необходимо принять меры, перечисленные в разделе «Пыль, грязь и масляный туман».

Взрывоопасные, легко воспламеняемые газы

Так как у преобразователя частоты отсутствует устройство защиты от взрыва, его следует устанавливать в защищенном от взрыва шкафу управления. В помещениях, где вследствие наличия взрывоопасных газов, пыли или грязи существует угроза взрыва, необходимо установить шкаф управления, сконструированный таким образом, чтобы он соответствовал требованиям по взрывобезопасности оборудования. Так как сертификация такого шкафа управления возможна лишь после широкомасштабной проверки, его разработка связана с большими расходами. При наличии возможности необходимо установить преобразователь частоты в пространстве, в котором отсутствует угрозы взрыва.

Высота установки

Преобразователь частоты следует устанавливать на высоте до макс. 1000 м. При большей высоте установки вследствие более разреженного воздуха происходит уменьшение охлаждения, а более низкое давление вызывает уменьшение диэлектрической прочности.

Колебания и толчки

Вибростойкость преобразователя частоты в диапазоне частоты между 10 и 55 Гц в направлениях X, Y и Z при амплитуде колебаний 1 мм составляет 5.9 м/сl (2.9 м/сl для классов мощности 04320 или выше).






Меньшие колебания и толчки могут постепенно привести к расшатыванию механических компонентов и затруднить использование соединений вследствие порчи контактов. Особенный вред наносится при этом элементам схемы прибора, так как при частых толчках они могут отломиться.

- Меры по противодействию
 - Установите на шкафу управления резиновые амортизаторы.
 - Во избежание резонансных явлений необходимо укрепить конструкцию шкафа управления.
 - Не устанавливайте шкаф управления вблизи от источников вибрации.

Системы охлаждения для шкафа управления

Для того, чтобы внутренняя температура шкафа управления не выходила за пределы допустимых для преобразователя частоты величин, необходимо обеспечить отвод или уменьшение тепла, производимого преобразователем частоты и другими блоками (трансформаторы, лампы, сопротивления и т. д.), а также тепла, воздействующего на шкаф управления извне, такого как прямое попадание солнечных лучей. Для обеспечения этого имеется возможность использования различных систем охлаждения.

- Естественная конвекция через стенку корпуса шкафа управления (при использовании герметично закрытого шкафа управления)
- Охлаждение при помощи радиатора (алюминиевый радиатор и т. д.)
- Воздушное охлаждение (принудительная вентиляция, приток и отвод воздуха через трубное соединение)
- Охлаждение при помощи теплообменника или охлаждающего вещества (теплообменник, кондиционер и т. д.)

Система охлаждения		Конструкция шкафа управления	Описание
Естественная конвекция	Естественная вентиляция (закрытая или открытая)	 1001000E	Экономная и часто используемая конструкция, однако размер шкафа управления увеличивается с ростом класса мощности. Предпочтительно использование при малых мощностях.
	Естественная вентиляция (изоляция со всех сторон)	 1001001E	Закрытый со всех сторон шкаф управления пригоден прежде всего для использования в коррозионно-агрессивной среде с нагрузками в виде пыли, грязи и масляного тумана. Размер шкафа управления увеличивается вместе с ростом класса мощности.
Принудительная вентиляция	Радиатор	 1001002E	Конструкция шкафа управления зависит от расположения радиатора. Предпочтительно использование при малых мощностях.
	Принудительная вентиляция	 1001003E	В основном данная конструкция предназначена для внутренних помещений. Размеры шкафа управления и затраты сравнительно невелики. Используется часто.
	Теплообменник	 1001004E	Конструкция предназначена для закрытого со всех сторон шкафа управления небольших размеров.

Таб. 2-2: Системы охлаждения шкафа управления

2.4.2 Установка

Минимально допустимые зазоры между преобразователем и стенками шкафа управления

Для обеспечения хорошего отвода тепла, а также удобства доступа при работах по техобслуживанию соблюдайте указанные минимально допустимые зазоры.

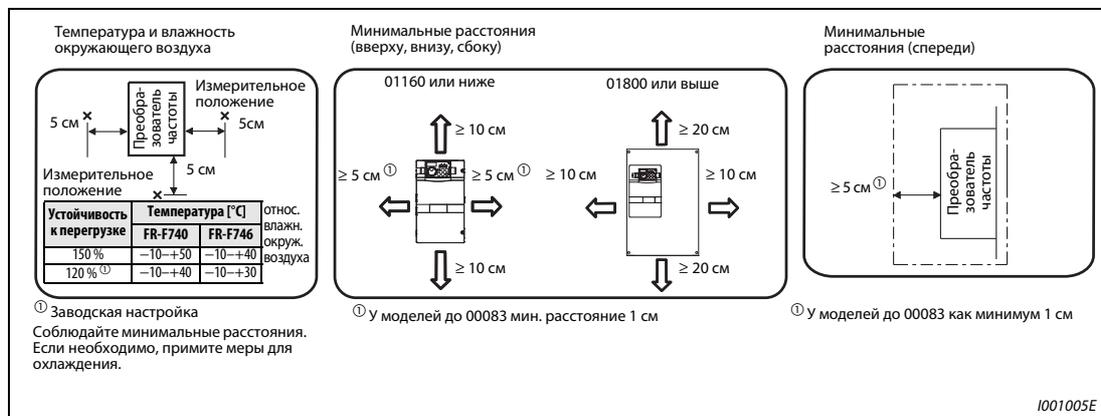


Рис. 2-10: Минимально допустимые зазоры между преобразователем и стенками шкафа управления

УКАЗАНИЯ

Для замены охлаждающего вентилятора в преобразователях FR-F740 класса мощности 04320 и выше требуется свободное пространство 30 см перед преобразователем. Подробная информация о замене вентиляторов имеется в разделе 8.1.7.

Над преобразователями FR-F746 предусмотрите достаточное свободное пространство, так как охлаждающие вентиляторы (крышки) крепятся винтами.

В отношении преобразователей FR-F746 соблюдать минимальное боковое расстояние не требуется.

Положение при монтаже

Преобразователь частоты можно устанавливать исключительно в вертикальном положении. Иное положение препятствует естественной конвекции и может вызвать повреждения. Необходимо обеспечить удобный доступ к элементам управления.

Пространство над преобразователем частоты

Установленные вентиляторы отводят тепло преобразователя частоты вверх. Поэтому приборы установленные над преобразователем частоты должны обладать термостойкостью.

УКАЗАНИЯ

Температура окружающей среды на расстоянии 5 см от наружного края преобразователя FR-F740 должна составлять не более 50 °C, а для преобразователя частоты FR-F746 – не более 40 °C.

Установка нескольких преобразователей частоты

Если в одном шкафу управления должны быть установлены несколько преобразователей частоты, их, как правило, следует расположить горизонтально (см. рис. а). Если из соображений экономии места и т. пар. необходимо вертикальное размещение, следует предусмотреть воздушные зазоры между отдельными преобразователями частоты, чтобы приборы установленные наверху, не нагревались приборами, установленными внизу, и не происходили сбои в работе.

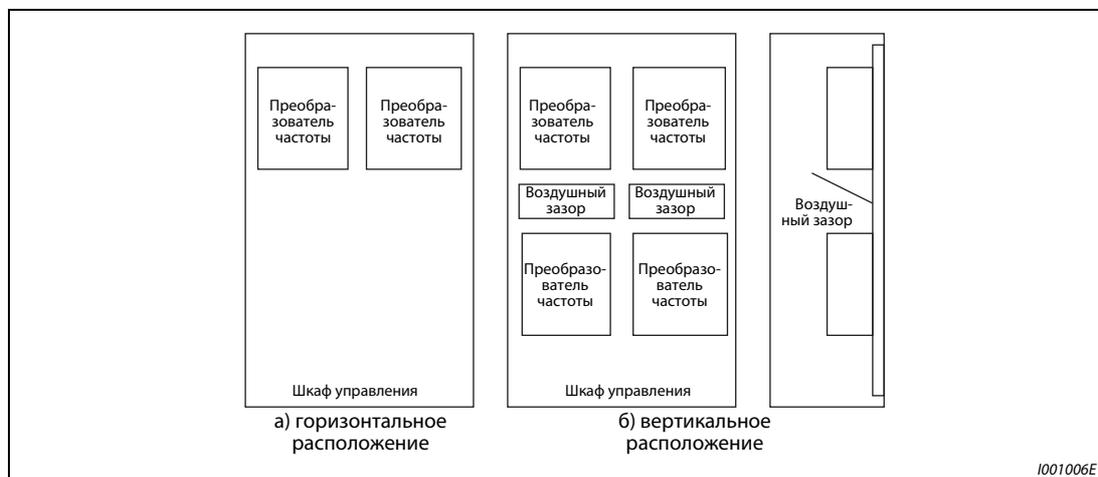


Рис. 2-11: Размещение при установке нескольких преобразователей частоты

УКАЗАНИЕ

При установке нескольких преобразователей частоты проследите за тем, чтобы внутренняя температура шкафа управления не превышала максимально допустимые для преобразователя частоты величины. При необходимости увеличьте размеры шкафа управления и обеспечьте его вентиляцию.

Вентиляция

Тепло, выделяемое преобразователем частоты, отводится вверх при помощи вентилятора. Установите вентилятор (вентиляторы) в вентилируемом корпусе с учетом оптимального направления потока охлаждающего воздуха. (см. следующий далее рисунок). При необходимости предусмотрите воздушные зазоры.

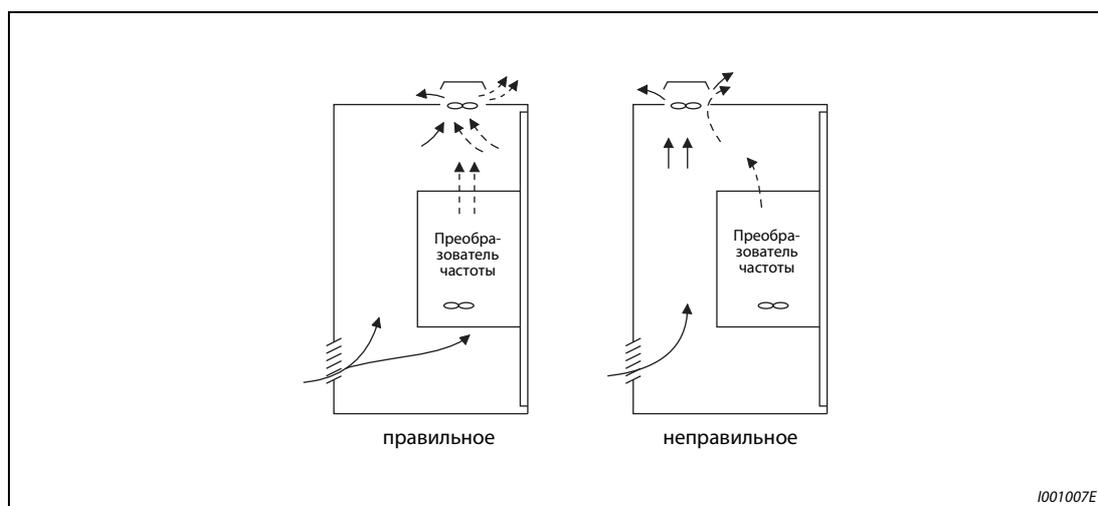


Рис. 2-12: Размещение преобразователя частоты в шкафу управления с зазорами для охлаждающего воздуха.

2.4.3 Монтажный комплект для вынесенного воздушного охлаждения (FR-A7CN)

Если преобразователь размещен в распределительном шкафу, то температуру в шкафу можно существенно уменьшить, вынеся радиатор преобразователя за пределы шкафа. Этот вариант рекомендуется использовать, в частности, при размещении преобразователей в компактных шкафах.

Для преобразователей классов мощности от 00023 до 03610 предлагается опциональный монтажный комплект для вынесенного воздушного охлаждения (FR-A7CN). Размеры проема в шкафу указаны в руководстве по опциональному комплекту.

Размеры проема в шкафу для преобразователей с классом мощности 04320 и выше указаны на рис. А-18 в приложении. Для внешнего охлаждения этих преобразователей частоты никакой монтажный комплект не требуется.

Смещение и удаление монтажного уголка

- Классы мощности с 05470 по 06830

Для вынесенного воздушного охлаждения у преобразователей классов мощности с 05470 по 06830 необходимо сместить вперед монтажные уголки, имеющиеся вверху и внизу на преобразователе.

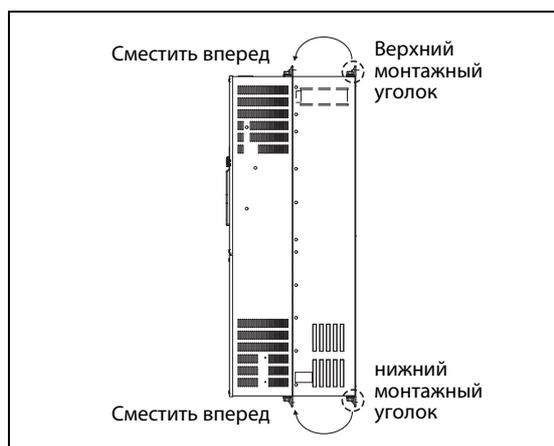


Рис.2-13:

Смещение монтажного уголка (05470 до 06830)

1001381E

- Классы мощности 04320, 04810, 07700 и выше

У преобразователей классов мощности 04320, 04810, 07700 и выше вверху и внизу на преобразователе имеется по два монтажных уголка. Для вынесенного воздушного охлаждения удалите задние уголки.

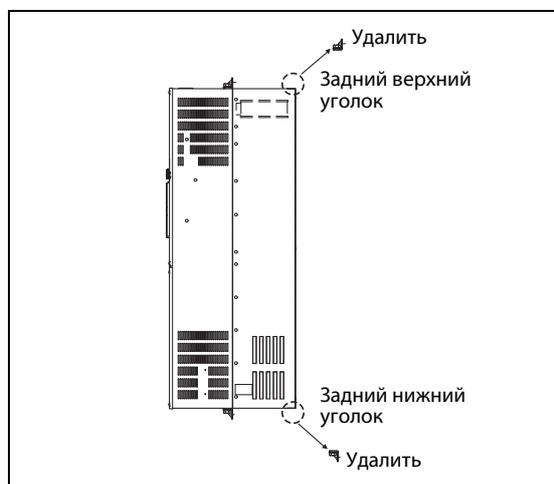


Рис.2-14:

Удаление монтажного уголка (04320, 04810, 07700 или выше)

1001382E

Монтаж преобразователя частоты

Вставьте преобразователь в выемку шкафа так, чтобы радиатор преобразователя находился за пределами шкафа. Закрепите преобразователь верхним и нижним монтажным уголком.

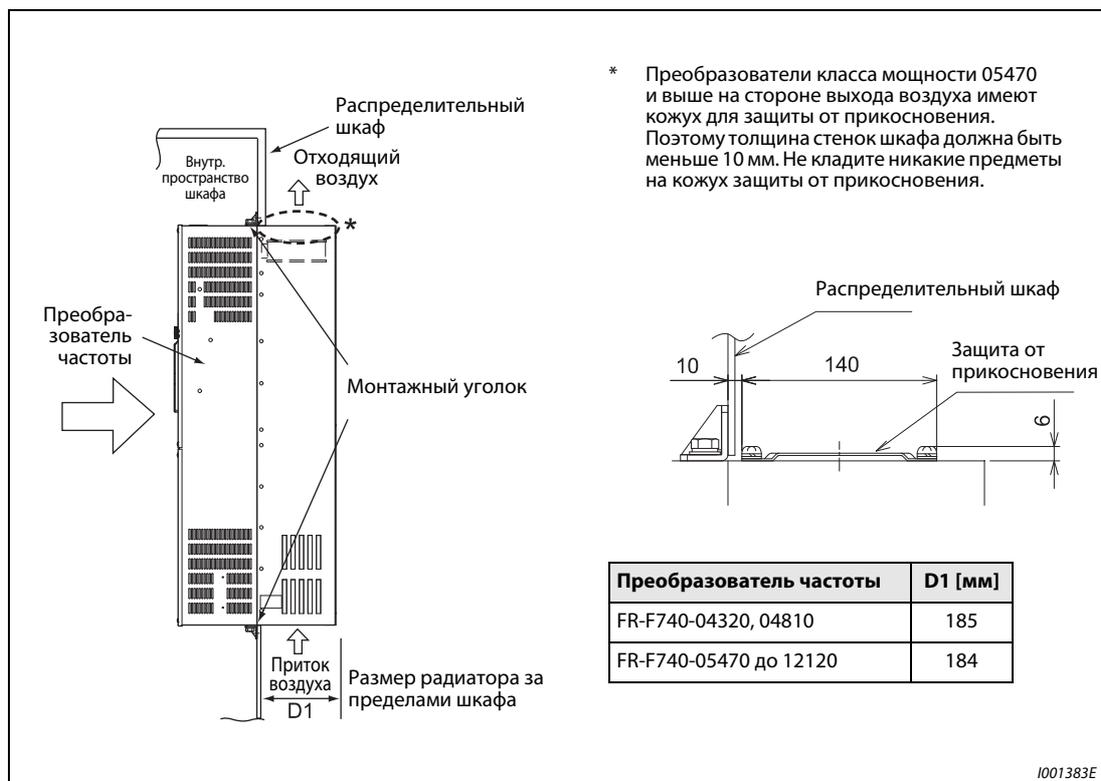


Рис. 2-15: Монтаж преобразователя для вынесенного воздушного охлаждения



ВНИМАНИЕ:

- Если преобразователь оснащен охлаждающим вентилятором, то его нельзя применять в окружающей среде, в которой возникают капли воды, масляный туман, пыль и т. пар.
- Следите за тем, чтобы в преобразователь и вентиляторы не попали винты или т. пар.

3 Подключение

3.1 Конфигурация системы

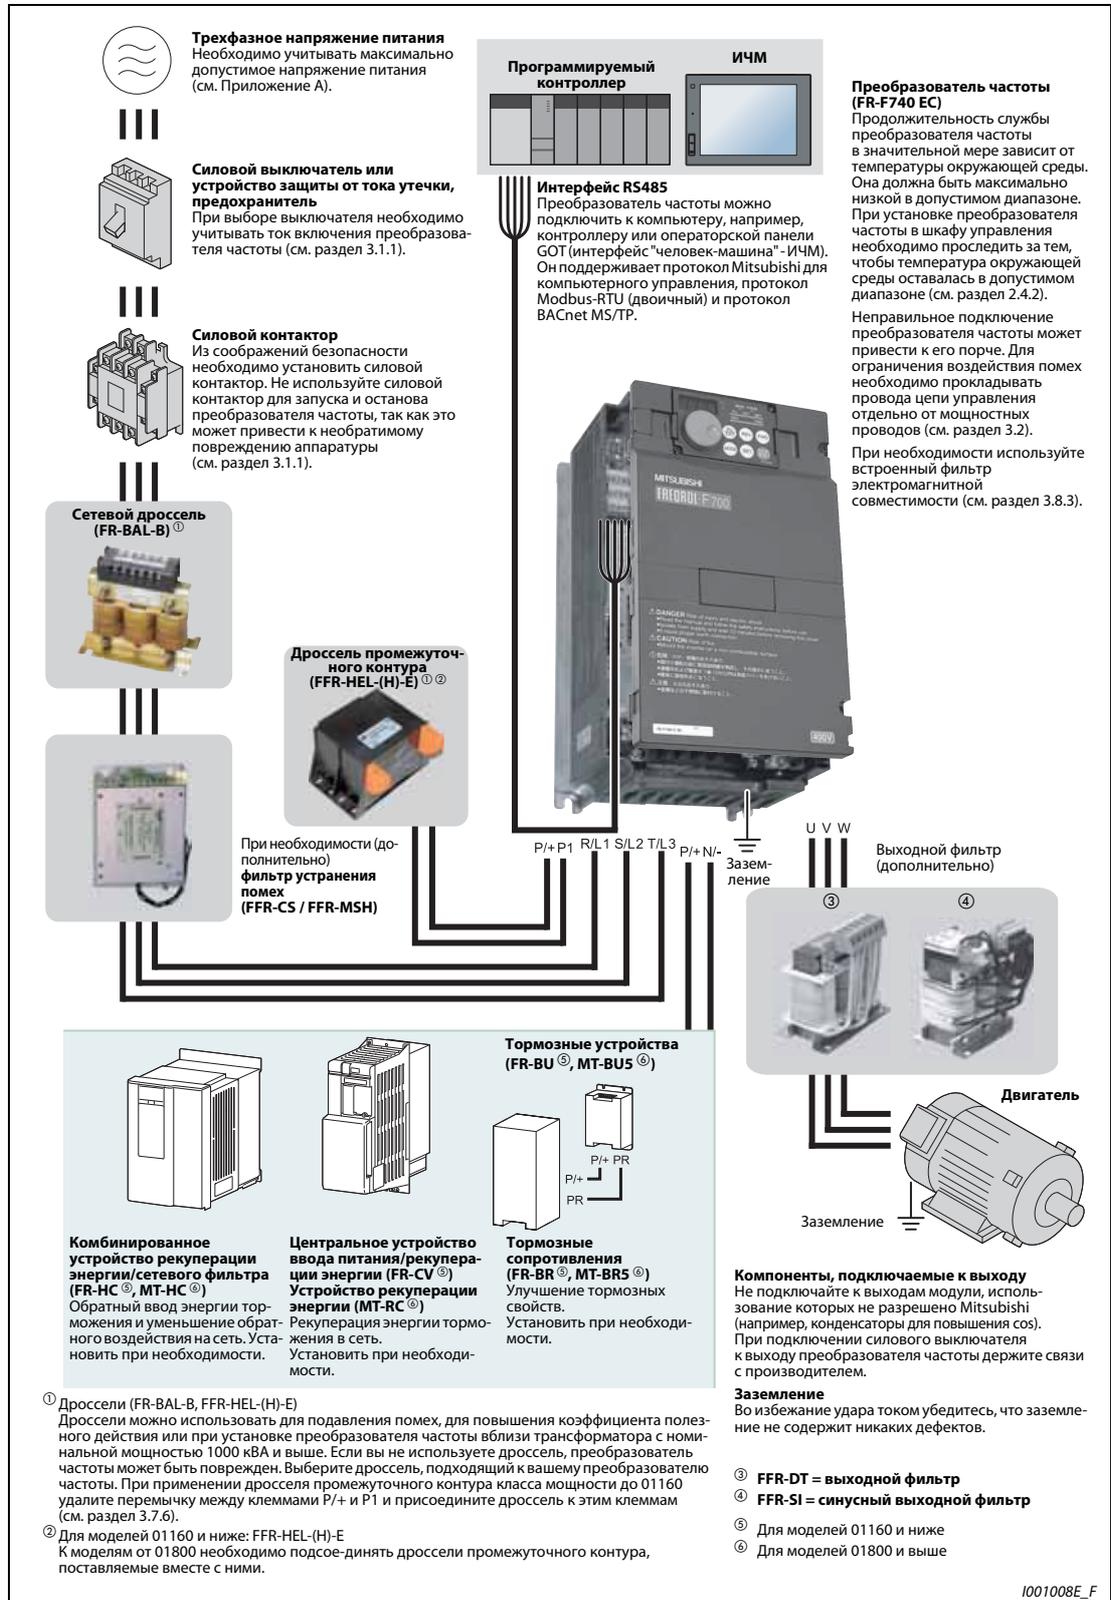


Рис. 3-1: Описание конфигурации системы

УКАЗАНИЯ

Не подключайте к выходным клеммам преобразователя элементы и модули, не разрешенные Mitsubishi, (например, конденсаторы для повышения cos). Это может привести к отключению преобразователя частоты или к порче подключенных элементов или модулей.

Электромагнитная совместимость

При работе преобразователя частоты на входе и выходе могут возникнуть электромагнитные помехи, которые могут передаваться по проводам (через провод сети питания) или беспроводным образом находящимся поблизости устройствам (например, радиоприемникам) или линиям передачи сигналов и данных.

Для уменьшения помех, исходящих со стороны сети питания, необходимо задействовать внутренний фильтр преобразователя частоты (возможно также использование дополнительных фильтров). Для уменьшения обратного воздействия на сеть необходимо использовать сетевой дроссель или дроссель промежуточного контура. Для уменьшения помех, исходящих от выхода, необходимо использовать для подсоединения двигателя экранированные провода (см. также раздел 3.8 на тему "Электромагнитная совместимость").

Подробную информацию о дополнительных возможностях можно найти в руководствах по эксплуатации дополнительных устройств.

3.1.1 Силовые контакторы и выключатели

Внешние дополнительные устройства необходимо выбирать в соответствии с мощностью двигателя.

Мощность двигателя [кВт] ^①	Преобразователь частоты	Силовой выключатель ^{②④}			Контактор ^③	
		Входной дроссель		При переключении на прямую работу от сети	Входной дроссель	
		нет	да		нет	да
0.75	FR-F740-00023-EC	NF32 xx 3P 6 A	NF32 xx 3P 4 A	NF32 xx 3P 6 A	S-N10	S-N10
1.5	FR-F740-00038-EC	NF32 xx 3P 10 A	NF32 xx 3P 6 A	NF32 xx 3P 10 A	S-N10	S-N10
2.2	FR-F740-00052-EC	NF32 xx 3P 10 A	NF32 xx 3P 10 A	NF32 xx 3P 10 A	S-N10	S-N10
3.7	FR-F740-00083-EC	NF32 xx 3P 16 A	NF32 xx 3P 10 A	NF32 xx 3P 16 A	S-N10	S-N10
5.5	FR- 740-00126-EC	NF32 xx 3P 20 A	NF32 xx 3P 16 A	NF32 xx 3P 20 A	S-N20	S-N11
7.5	FR-F740-00170-EC	NF32 xx 3P 32 A	NF32 xx 3P 25 A	NF32 xx 3P 32 A	S-N20	S-N20
11	FR-F740-000250-EC	NF62 xx 3P 40 A	NF32 xx 3P 32 A	NF63 xx 3P 40 A	S-N20	S-N20
15	FR-F740-00310-EC	NF63 xx 3P 50 A	NF63 xx 3P 40 A	NF63 xx 3P 50 A	S-N25	S-N21
18.5	FR-F740-00380-EC	NF63 xx 3P 63 A	NF63 xx 3P 50 A	NF63 xx 3P 63 A	S-N35	S-N25
22	FR-F740-00470-EC	NF125 xx 3P 100 A	NF63 xx 3P 63 A	NF125 xx 3P 100 A	S-N35	S-N25
30	FR-F740-000620-EC	NF125 xx 3P 100 A	NF125 xx 3P 100 A	NF125 xx 3P 100 A	S-N50	S-N35
37	FR-F740-00770-EC	NF125 xx 3P 125 A	NF125 xx 3P 100 A	NF125 xx 3P 125 A	S-N65	S-N50
45	FR-F740-00930-EC	NF160 xx 3P 163 A	NF125 xx 3P 125 A	NF160 xx 3P 163 A	S-N80	S-N65
55	FR-F740-01160-EC	NF250 xx 3P 250 A	NF160 xx 3P 163 A	NF250 xx 3P 250 A	S-N80	S-N80
75	FR-F740-01800-EC ^⑤	—	NF250 xx 3P 250 A	NF250 xx 3P 400 A	—	S-N95
90	FR-F740-02160-EC ^⑤	—	NF250 xx 3P 250 A	NF250 xx 3P 400 A	—	S-N150
110	FR-F740-02160-EC ^⑤	—	NF250 xx 3P 250 A	NF400 xx 3P 400 A	—	S-N180
132	FR-F740-02600-EC ^⑤	—	NF400 xx 3P 400 A	NF400 xx 3P 400 A	—	S-N220
160	FR-F740-03250-EC ^⑤	—	NF400 xx 3P 400 A	NF630 xx 3P 500 A	—	S-N300
185	FR-F740-03610-EC ^⑤	—	NF400 xx 3P 400 A	NF630 xx 3P 500 A	—	S-N300
220	FR-F740-04320-EC ^⑤	—	NF630 xx 3P 500 A	NF630 xx 3P 600 A	—	S-N400
250	FR-F740-04810-EC ^⑤	—	NF630 xx 3P 600 A	NF630 xx 3P 600 A	—	S-N600
280	FR-F740-05470-EC ^⑤	—	NF630 xx 3P 600 A	NF800 xx 3P 800 A	—	S-N600
315	FR-F740-06100-EC ^⑤	—	NF800 xx 3P 700 A	NF800 xx 3P 800 A	—	S-N600
355	FR-F740-6830-EC ^⑤	—	NF800 xx 3P 800 A	NF800 xx 3P 800 A	—	S-N600
400	FR-F740-07700-EC ^⑤	—	NF1000 xx 3P 900 A	NF1000 xx 3P 1000 A	—	S-N800
450	FR-F740-08660-EC ^⑤	—	NF1000 xx 3P 1000 A	NF1000 xx 3P 1000 A	—	1000 A НОМ. ТОК
500	FR-F740-09620-EC ^⑤	—	NF1250 xx 3P 1200 A	NF1250 xx 3P 1200 A	—	1000 A НОМ. ТОК
560	FR-F740-10940-EC ^⑤	—	NF1600 xx 3P 1500 A	NF1600 xx 3P 1600 A	—	1200 A НОМ. ТОК
630	FR-F740-12120-EC ^⑤	—	AE2000-SS 3P 2000 A	AE2000-SS 3P 2000 A	—	1400 A НОМ. ТОК

Таб. 3-1: Выключатели и контакторы

- ① Величины относятся к 4-х полюсному самоохлаждающемуся двигателю с напряжением питающей сети 400 В и частотой 50 Гц.
- ② Выберите силовой выключатель в соответствии с мощностью преобразователя частоты. Подключите к каждому преобразователю частоты по одному силовому выключателю.


**Рис. 3-2:**

Схема расположения силовых выключателей

I001332E

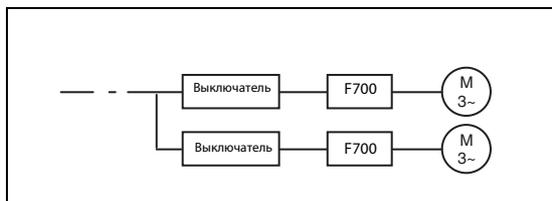- ③ Указанные контакторы выбраны для класса АС-1. Срок службы контактора составляет 500000 коммутационных циклов. При аварийном выключении через контактор при работающем двигателе срок службы контактора сокращается на 25 коммутационных циклов. Если контактор используется для функции аварийного выключения, в то время как двигатель приводится во вращение, выберите размер контактора в расчете на входной ток преобразователя частоты в соответствии с классом JEM1038-AC-3. Если контактор используется на стороне двигателя для переключения на непосредственное питание от сети, выберите размер контактора в соответствии с классом JEM1038-AC-3 для соответствующего номинального тока двигателя.
- ④ При срабатывании выключателя на входе проверьте проводные соединения (на короткое замыкание), а также преобразователь частоты на наличие вышедших из строя элементов и т. д. Найдите и устраните причину срабатывания, прежде чем вновь включать выключатель.
- ⑤ Необходимо подключить поставляемый вместе с прибором дроссель промежуточного контура.

3.2 Электропроводка

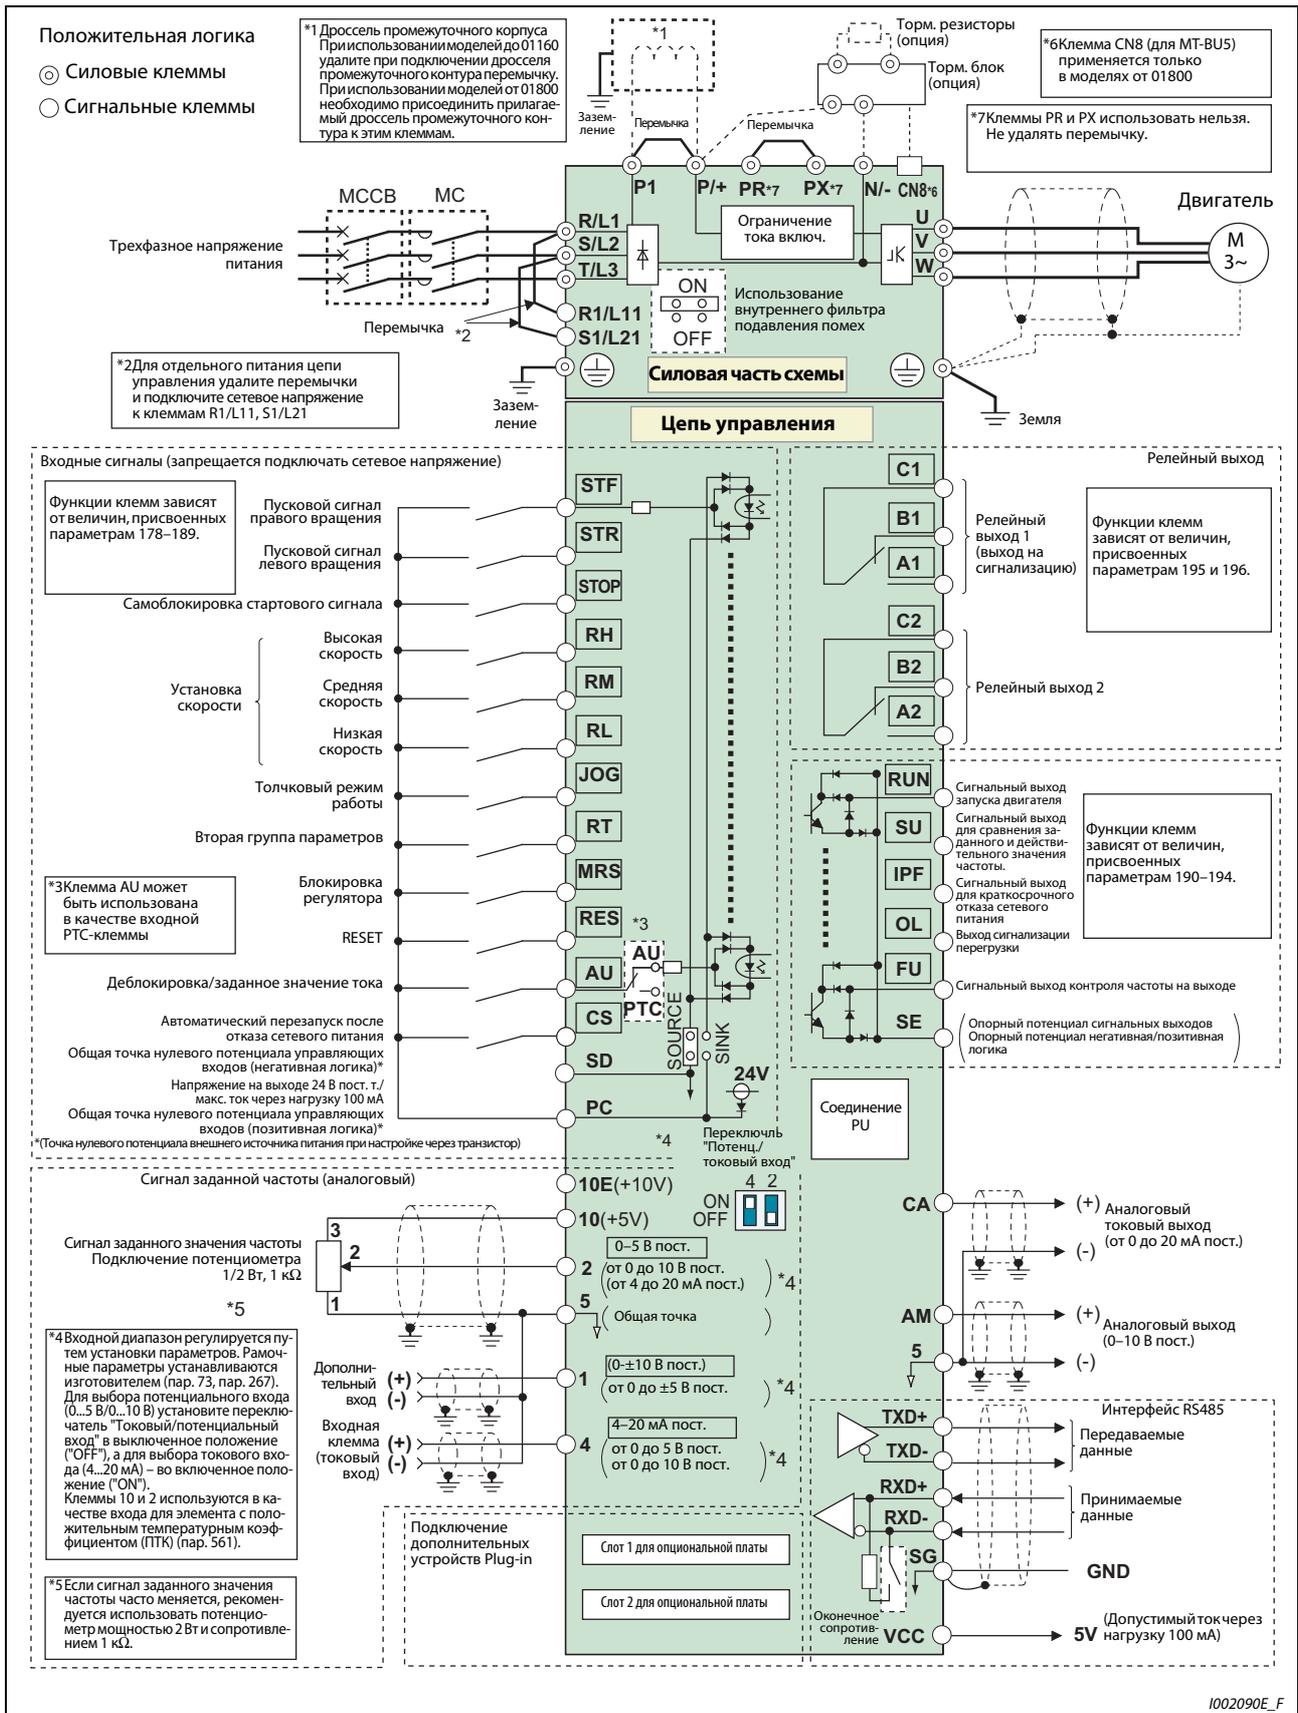


Рис. 3-3: Схема подключения преобразователя частоты

УКАЗАНИЯ

Во избежание влияния индуктивных помех расстояние между сигнальными проводами и силовыми кабелями должно составлять минимум 10 см.

Проследите за тем, чтобы при подключении к преобразователю частоты иных устройств в него не попали посторонние проводящие предметы.

Посторонние проводящие предметы, такие как кусочки кабеля или осколки, возникающие при сверлении монтажных отверстий, могут вызвать сбой в работе.

Обращайте внимание на правильную настройку переключателя "Потенциальный/токовый вход". Неправильная настройка может привести к неправильному функционированию.


3.3 Подключение силовой части схемы

3.3.1 Описание клемм


Клемма	Обозначение	Описание
L1, L2, L3	Подключение сетевого напряжения	Питание преобразователя частоты от сети (380–500 В АС, 50/60 Гц) При подключении комбинированного устройства рекуперации энергии/ сетевого фильтра или центрального устройства ввода питания/рекуперации энергии (FR-CV) эти клеммы нельзя подключать напрямую к сети питания.
U, V, W	Подключение двигателя	Выход преобразователя частоты по напряжению (3 ~, 0 В – напряжение питания, 0,5–400 Гц)
L11, L21	Отдельное подключение управляющего напряжения	Эти клеммы соединены с клеммами L1 и L2. Для вывода сообщения о тревожной ситуации и включения сигнала тревоги после отключения преобразователя частоты или при подключении комбинированного устройства рекуперации энергии/сетевого фильтра (FR-HC) или устройства ввода питания/рекуперации энергии (FR-CV) необходимо удалить перемычки между клеммами L1–L11 и L2–L21 и подключить к клеммам L11 и L21 отдельное питание (380–500 В АС.)
P/+, N/–	Подключение внешнего тормозного устройства	К клеммам P/+ и N/– можно подключить тормозное устройство (FR-BU, BU и MT-BU5), центральное устройство ввода питания/рекуперации энергии (FR-CV), комбинированное устройство рекуперации энергии/сетевого фильтра (FR-HC, MT-HC) или устройство рекуперации энергии (MT-RC).
P/+, P1	Подключение дросселя промежуточного корпуса	В моделях класса мощности 01160 и ниже необходимо удалить перемычку между клеммами P/+ и P1 и дополнительно подключить дроссель промежуточного контура. К преобразователям частоты моделей 01800 или выше необходимо подключить приложенный дроссель промежуточного контура к вышеуказанным клеммам. Если к преобразователям частоты 01160 или меньше не требуется подключать сглаживающий дроссель промежуточного контура, перемычку между клеммами P/+ и P1 удалять нельзя.
PR, PX	Использование клемм и удаление перемычки запрещено	
	PE	Подключение защитного проводника к преобразователю частоты

Таб. 3-2: Описание клемм

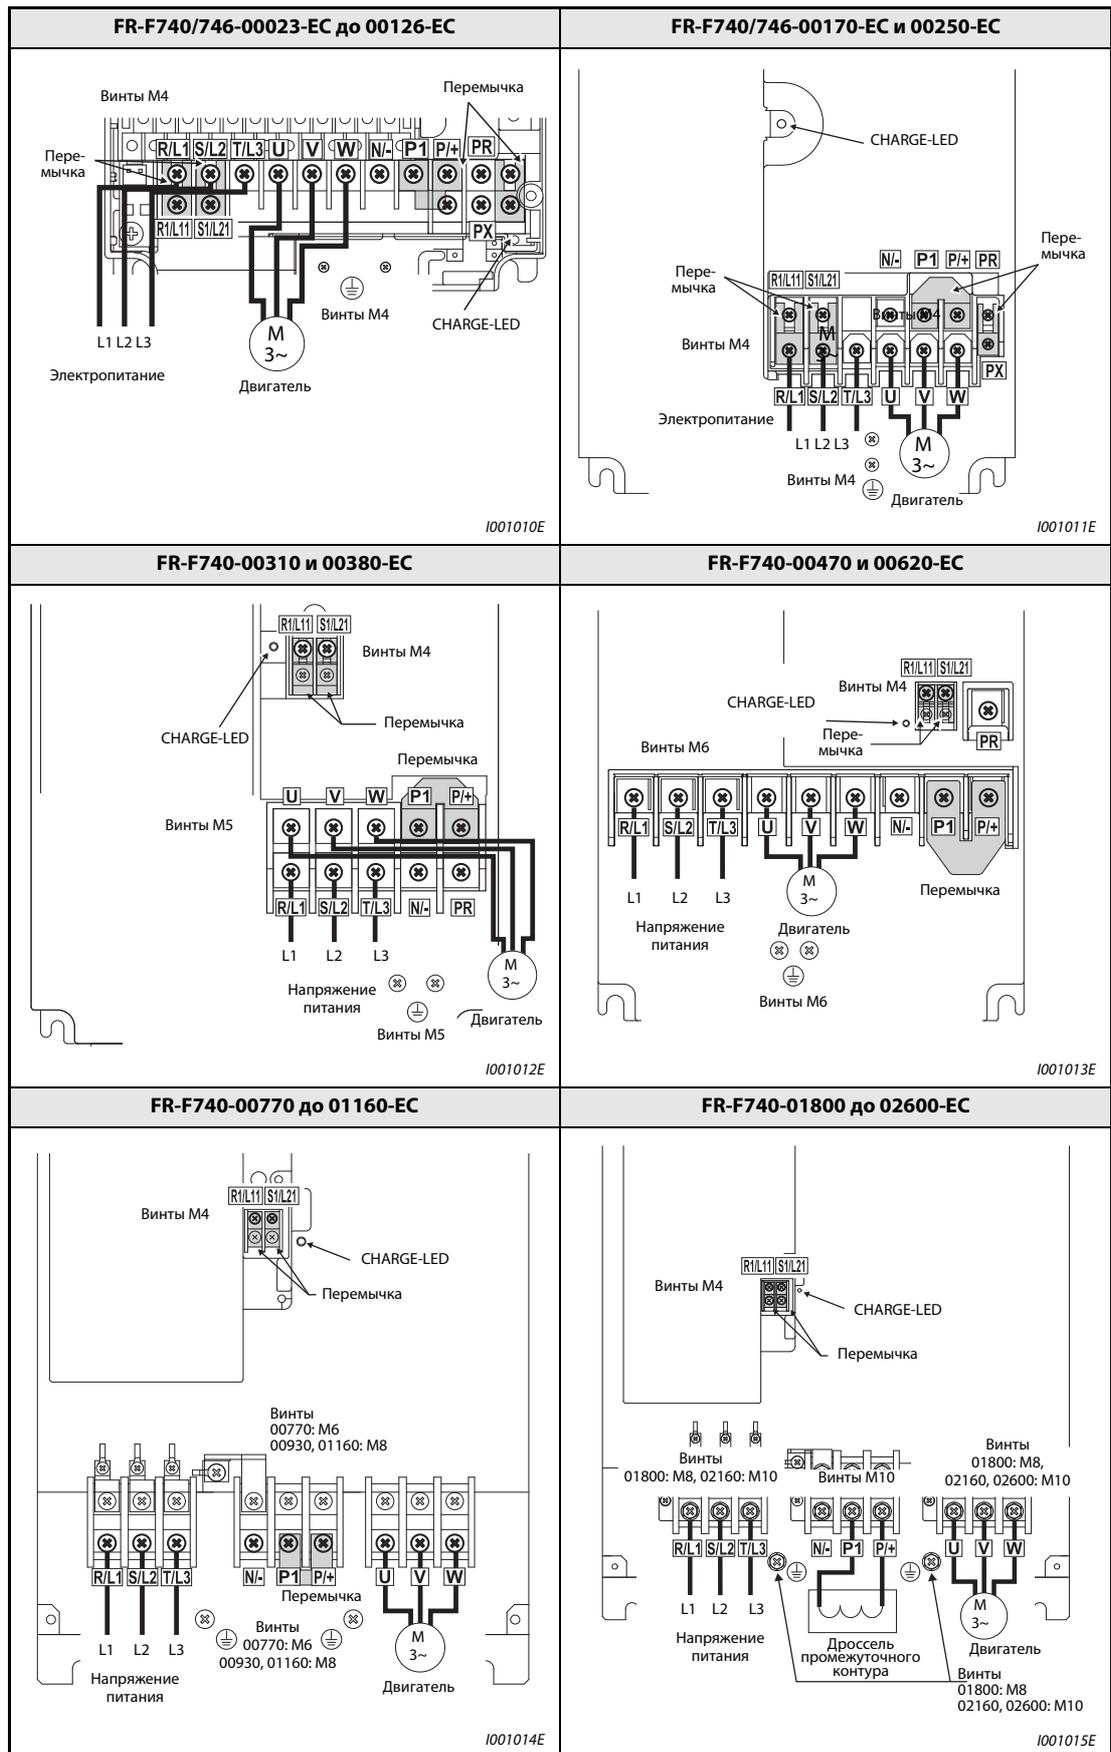3.3.2 Расположение клемм и проводные соединения



Таб. 3-3: Расположение клемм и проводные соединения (1)

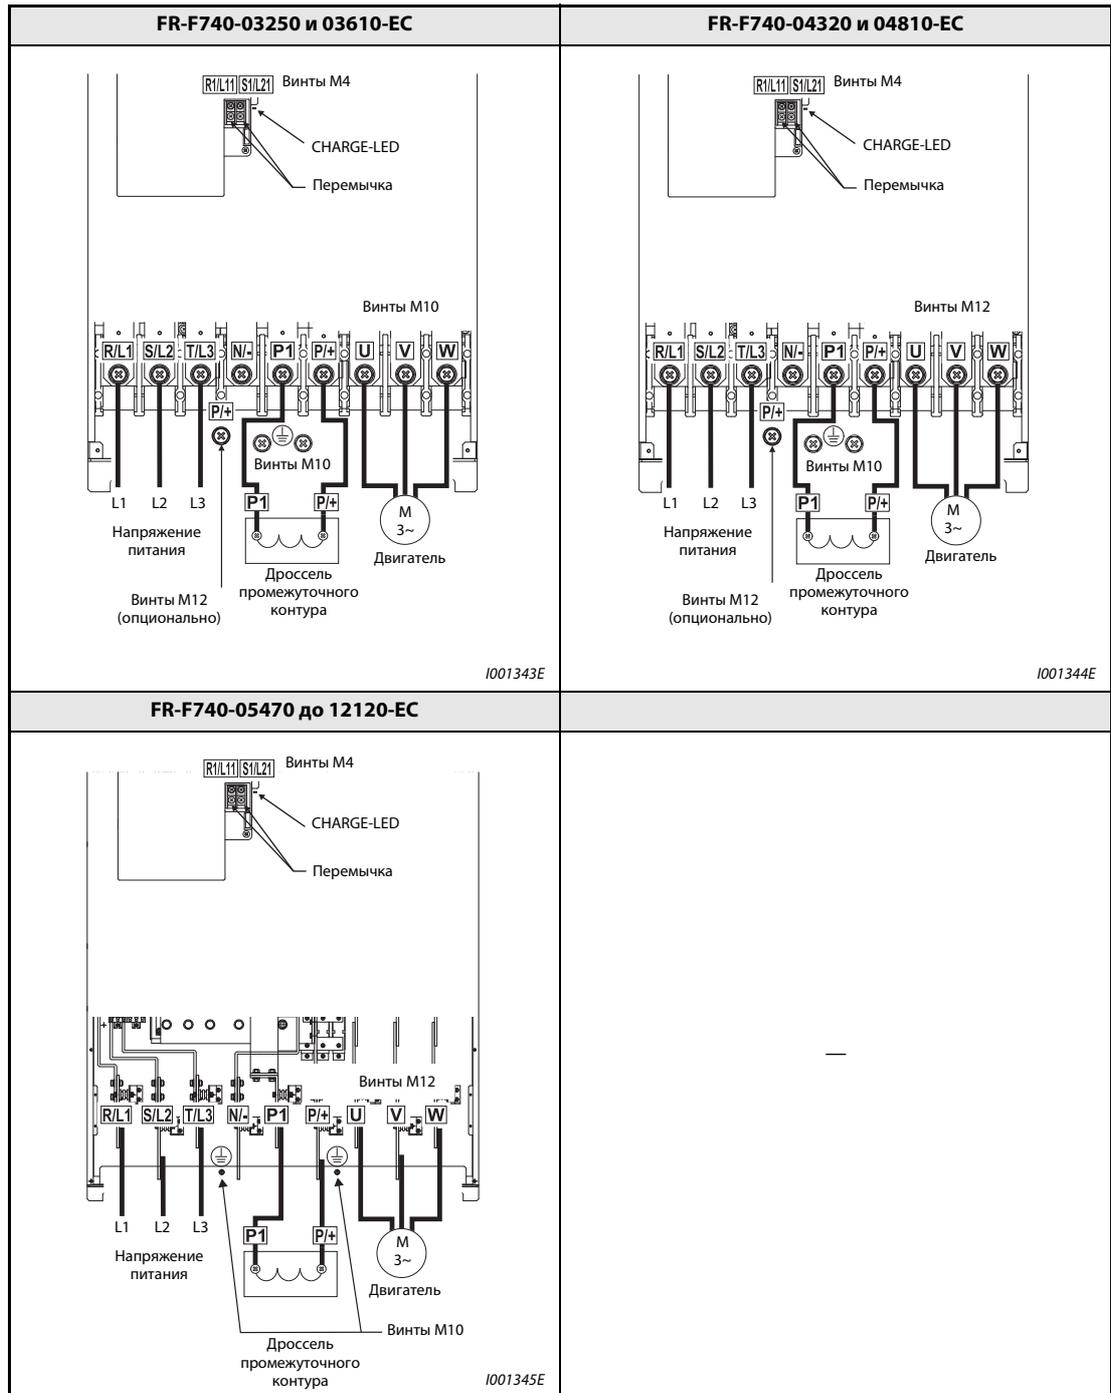

Таб. 3-3: Расположение клемм и проводные соединения (2)



ВНИМАНИЕ:

- Подключение к сети питания осуществляется через клеммы R/L1, S/L2 и T/L3. (Последовательность чередования фаз сетевого напряжения соблюдать необязательно.) При подключении сетевого напряжения к клеммам U, V и W преобразователь частоты надолго выходит из строя.
- Кабель двигателя подключается к клеммам U, V, W. При подаче сигнала на клемму STF двигатель вращается в направлении часовой стрелки (при взгляде в сторону конца ведущего вала).

Подключение к шинопроводам

У преобразователей класса мощности 05470 или выше для подключения к шинопроводам используется винт с контргайкой. Наверните контргайку с правой стороны шины. Если вы хотите подсоединить к шине два провода, расположите один провод с левой и один провод с правой стороны шины. Используйте для этого винты и гайки, входящие в комплект поставки.


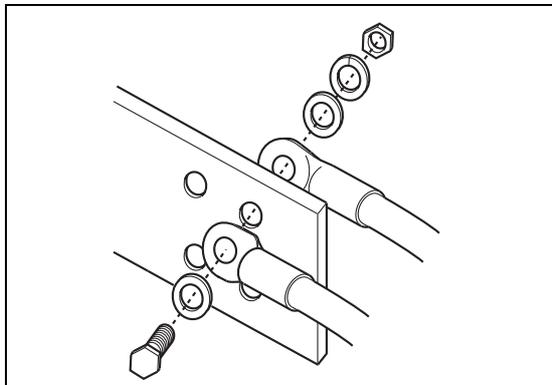


Рис. 3-4:
Подключение к шинопроводам

1001346E

Кабельный ввод FR-F740

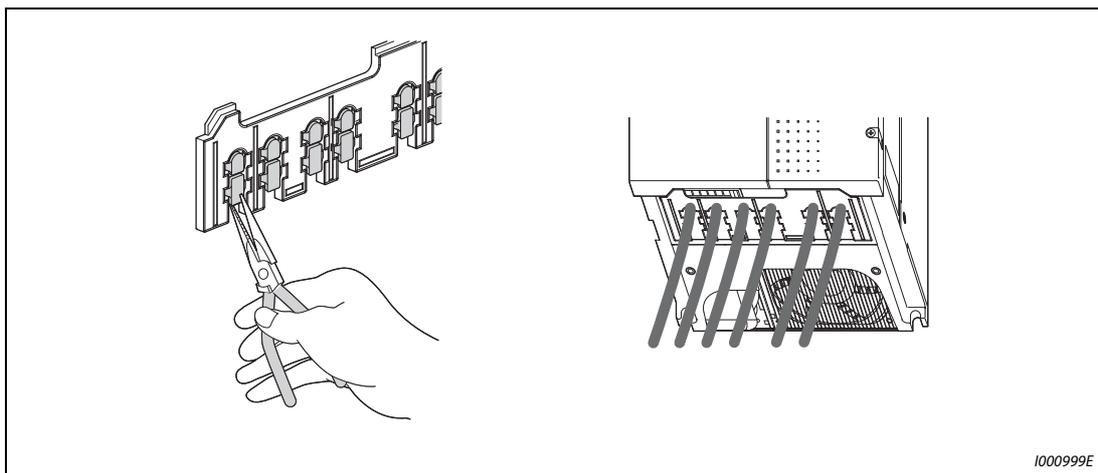Преобразователи FR-F740-00470 и 00620 имеют многопозиционную гребенку для ввода кабелей. В нужных местах гребенки удалите перегородки острогубцами.



1000999E

Рис. 3-5: Гребенка для ввода кабелей

УКАЗАНИЯ

Удалите лишь столько перегородок, сколько необходимо для используемых кабелей. Если перегородка выломана, но кабель не введен, класс защиты преобразователя изменяется с IP20 на IP00.

Кабельный ввод FR-F746

Если вы хотите ввести кабель через какое-либо из предусмотренных отверстий, удалите с этого отверстия резиновое уплотнение и вставьте него кабельный ввод, сертифицированный для сырых помещений (например, Skintop серии ST-M, контргайка GMP-GL-M, уплотнения серии GMP). В этом случае ввод будет отвечать требованиям степени защиты IP54.

В тех отверстиях, которые остаются неиспользованными, заменять резиновое уплотнение не требуется.

Определение параметров кабелей

Выбирайте провода таким образом, чтобы потери напряжения составляли макс. 2 %.

Если расстояние между двигателем и преобразователем частоты велико, то в результате потерь напряжения в кабеле скорость вращения двигателя может снизиться. Влияние потерь напряжения особенно значительно при низких частотах.

Нижеследующая таблица содержит пример расчета параметров кабеля длиной 20 м:

Класс 400 В

(напряжение питания 440 В при устойчивости к перегрузкам 110 % в течение 1 минуты)

Преобразователь частоты	Винтовые клеммы ④	Момент затяжки [Нм]	Кабельные наконечники		Поперечное сечение кабеля								
			L1, L2, L3	U, V, W	HIV, etc. [mm] ①				AWG ②		ПВХ изоляция (PVC) [mm ²] ③		
					L1, L2, L3	U, V, W	P/+, P1	Заземляющий каб.	L1, L2, L3	U, V, W	L1, L2, L3	U, V, W	Заземляющий каб.
FR-F740-00023-00083-EC	M4	1.5	2-4	2-4	2	2	2	2	14	14	2.5	2.5	2.5
FR-F740-00126-EC	M4	1.5	2-4	2-4	2	2	3,5	3.5	12	14	2.5	2.5	4
FR-F740-00170-EC	M4	1.5	5.5-4	5.5-4	3.5	3.5	3,5	3.5	12	12	4	4	4
FR-F740-000250-EC	M4	1.5	5.5-4	5.5-4	5.5	5.5	5,5	8	10	10	6	6	10
FR-F740-00310-EC	M5	2.5	8-5	8-5	8	8	8	8	8	8	10	10	10
FR-F740-00380-EC	M5	2.5	14-5	8-5	14	8	14	14	6	8	16	10	16
FR-F740-00470-EC	M6	4.4	22-6	14-6	14	14	22	14	6	6	16	16	16
FR-F740-000620-EC	M6	4.4	22-6	22-6	22	22	22	14	4	4	25	25	16
FR-F740-00770-EC	M6	4.4	22-6	22-6	22	22	22	14	4	4	25	25	16
FR-F740-00930-EC	M8	7.8	38-8	38-8	38	38	38	22	1	2	50	50	25
FR-F740-01160-EC	M8	7.8	60-8	60-8	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
FR-F740-01800-EC	M8 (M10)	7.8	60-10	60-10	60	60	60	38	1/0	1/0	50	50	25
FR-F740-02160-EC	M10	14.7	100-10	100-10	80	80	80	38	3/0	3/0	70	70	35
FR-F740-02600-EC	M10	14.7	100-10	150-10	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
FR-F740-03250-EC	M10 (M12)	14.7	150-10	150-10	125	125	100	38	250	250	120	120	70
FR-F740-03610-EC	M10 (M12)	14.7	150-10	150-10	150	150	150	38	300	300	150	150	95
FR-F740-04320-EC	M12 (M10)	24.5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	38	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
FR-F740-04810-EC	M12 (M10)	24.5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	38	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
FR-F740-05470-EC	M12 (M10)	46	150-12	150-12	2×125	2×125	2×125	38	2×250	2×250	2×120	2×120	120
FR-F740-06100-EC	M12 (M10)	46	150-12	150-12	2×150	2×150	2×125	60	2×300	2×300	2×150	2×150	150
FR-F740-06830-EC	M12 (M10)	46	200-12	200-12	2×200	2×200	2×150	60	2×350	2×350	2×185	2×185	2×95
FR-F740-07700-EC	M12 (M10)	46	C2-200	C2-200	2×200	2×200	2×200	60	2×400	2×400	2×185	2×185	2×95
FR-F740-08660-EC	M12 (M10)	46	C2-250	C2-250	2×250	2×250	2×200	60	2×500	2×500	2×240	2×240	2×120
FR-F740-09620-EC	M12 (M10)	46	C2-250	C2-250	2×250	2×250	2×250	100	2×500	2×500	2×240	2×240	2×120
FR-F740-10940-EC	M12 (M10)	46	C2-200	C2-200	3×200	3×200	3×200	100	3×350	3×350	3×185	3×185	2×150
FR-F740-12120-EC	M12 (M10)	46	C2-200	C2-200	3×200	3×200	3×200	100	3×400	3×400	3×185	3×185	2×150

Таб. 3-4: Определение размеров кабелей

- ① Для моделей до 01160 за основу взят кабель HIV (600 В, класс 2, с виниловой изоляцией) для максимальной рабочей температуры 75 °С. Температура окружающего воздуха принята за 50 °С, а длина кабеля – за 20 м.
Для моделей начиная с 01800 за основу взят кабель LMFC (жаростойкий, гибкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена) для максимальной рабочей температуры 95 °С. При прокладывании в кабельном канале температура окружающего воздуха принята за максимум 50 °С.
- ② Для моделей до 00930 за основу взят кабель THNW для максимальной рабочей температуры 75 °С. Температура окружающего воздуха принята за максимум 40 °С, а длина проводки – за максимум 20 м.
Для моделей начиная с 01160 за основу взят кабель THHN для максимальной рабочей температуры 90 °С. Температура окружающего воздуха при прокладывании в кабельном канале принята за 40 °С.
- ③ В основу расчетов для моделей до 00930 был положен ПВХ-материал при максимальной рабочей температуре 70 °С. Температура окружающей среды была принята равной 40 °С, а длина кабеля – 20 м.
В основу расчетов для моделей от 01160 был положен XLPE-материал при максимальной рабочей температуре 90 °С. Температура окружающей среды при прокладке кабеля была принята равной 40 °С
- ④ Параметры винтовой клеммы действуют для клемм L1, L2, L3, U, V, W, P/+, N/–, P1 а также для клеммы заземляющего провода.
Размер винта, указанный в скобках для модели 01800, относится к клеммам P1, P/+ и N/–.
Размер винта, указанный в скобках для моделей 03250 и 03610, относится к клеммам P/+ при подсоединении опционального блока.
Размер винта, указанный в скобках для моделей 04320 и выше, относится к подсоединению заземляющего кабеля.

Потери напряжения можно рассчитать при помощи следующего уравнения.

$$\text{Падение напряжения [В]} = \frac{\sqrt{3} \times \text{Сопrotивление провода } [\Omega] \times \text{Длина провода [м]} \times \text{Сила тока [А]}}{1000}$$

Если длина кабеля является слишком большой или потери напряжения в области низких частот слишком велики, используйте кабели большего поперечного сечения.

**ВНИМАНИЕ:**

- *Подтяните клеммные винты указным моментом затяжки. Недостаточно хорошо подкрученный винт может вызвать короткое замыкание или сбой в работе. Винт, затянутый слишком крепко, также может стать причиной короткого замыкания или сбоя в работе, или привести к повреждению преобразователя частоты.*
- *Используйте изолированные кабельные наконечники для подключения питания и двигателя.*

Заземление

Чтобы токи утечки, вызванные преобразователем частоты или фильтром подавления помех, не привели к возникновению опасности удара током, преобразователь частоты, сетевой фильтр и двигатель необходимо заземлить. При этом необходимо принять во внимание национальные стандарты и предписания по безопасности (например, .B. JIS, NEC section 250, IEC 536 класс 1 и т. д.) Для подключения заземления обязательно используйте специальные винты. Обычные винты для корпуса при заземлении использовать нельзя.

Для защитного провода используйте кабель по возможности большего поперечного сечения. Запрещается использовать кабели с поперечным сечением меньшим, чем перечисленные в таб. 3-4. Заземляющий кабель должен быть максимально коротким. Точку заземления необходимо выбрать как можно ближе к преобразователю частоты.

Двигатель и преобразователь частоты должны быть заземлены.

- Как правило, переключающие цепи изолируются при помощи изоляционного материала и размещаются в корпусе. Однако никакой изоляционный материал не позволяет полностью избежать токов утечки. Заземление корпуса обеспечивает стекание тока утечки на землю и ликвидирует угрозу удара током при прикосновении. Кроме того, заземление уменьшает влияние внешних помех на чувствительные компоненты, такие как аудиосистемы, датчики, вычислительные машины или иные системы, которые обрабатывают сигналы с большой скоростью.
- В целом заземление выполняет две задачи: Уменьшение угрозы удара током и предотвращение сбоев в работе вследствие влияния помех. Обе задачи необходимо четко различать. Указания, содержащиеся в последующих пунктах, предназначены для предотвращения сбоев в работе, вызываемых высокочастотными помехами вследствие тока утечки:
 - Заземлите преобразователь частоты отдельно. Если такая возможность отсутствует, используйте параллельное заземление, при котором заземление преобразователя частоты соединено с заземлением других приборов в общей точке. Избегайте общего заземления, при котором заземление преобразователя частоты осуществляется через защитный провод другого устройства.

Так как токи утечки преобразователя частоты и двигателя содержат высокочастотные составляющие, отдельное заземление препятствует влиянию этих помех на чувствительные компоненты.

В больших строениях рекомендуется использовать подавление помех при помощи заземленных металлических корпусов, а также отдельное заземление для уменьшения угрозы удара током.

 - Преобразователь частоты должен быть заземлен. При этом необходимо принять во внимание национальные стандарты и предписания по безопасности (например, .B. JIS, NEC section 250, IEC 536 класс 1 и т. д.)
 - Для защитного провода используйте кабель по возможности большего поперечного сечения. Запрещается использовать кабели с поперечным сечением меньшим, чем перечисленные в таб. 3-4.
 - Заземляющий кабель должен быть максимально коротким. Точку заземления необходимо выбрать как можно ближе к преобразователю частоты.
 - Защитный провод должен быть проложен по возможности дальше от чувствительных к помехам проводов ввода/вывода. Провода линии ввода/вывода должны быть проложены параллельно и по возможности собраны в пучок.

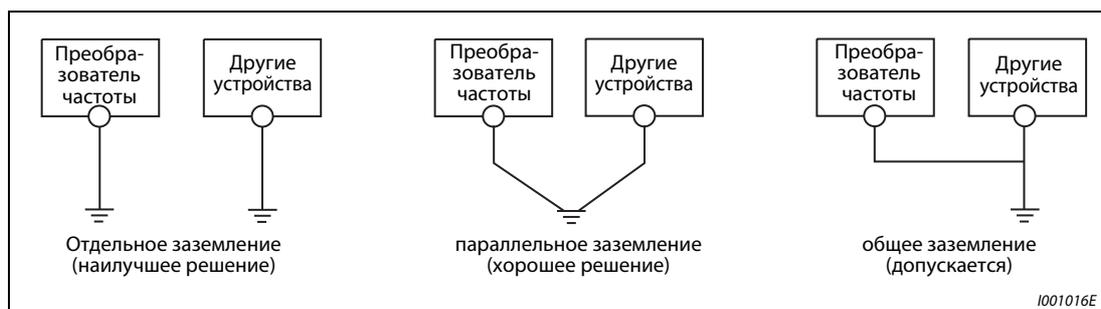


Рис. 3-6: Заземление приводной системы

Допустимая длина кабеля двигателя

Допустимая длина кабеля двигателя зависит от размеров преобразователя и выбранной частоты тактовой частоты. Ни в коем случае не превышать максимально допустимую длину проводки.

В нижеследующей таблице указаны величины длины неэкранированных кабелей мотора. При использовании экранированных кабелей величины, указанные в таблице, следует поделить на два. Обратите внимание на то, что всякий раз подразумевается общая длина кабелей, т. е. при параллельном включении нескольких двигателей необходимо учитывать каждый кабель.

Установка параметра 72, "ШИМ-модуляция" (тактовая частота)	00023	00038	≥ 00052
≤ 2 (2 кГц)	300 м	500 м	500 м
3 (3 кГц), 4 (4 кГц)	200 м	300 м	500 м
от 5 (5 кГц) до 9 (9 кГц)	100 м		
≥ 10 (10 кГц)	50 м		

Таб. 3-5: Общая длина кабелей

УКАЗАНИЯ

У преобразователей класса мощности 01800 и выше для параметра 72 возможны настройки в диапазоне от "0" до "6".

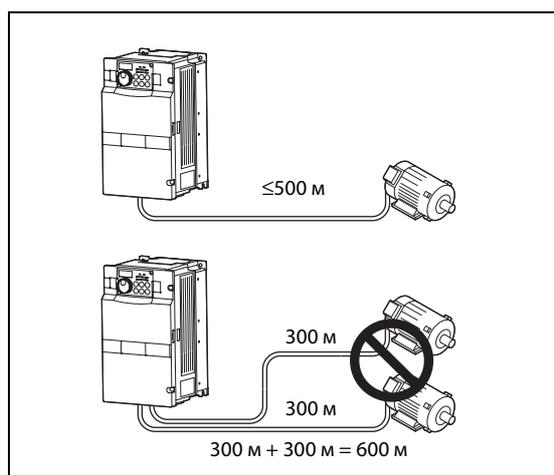


Рис. 3-7: Общая длина кабелей (00052 и выше)

1001017E

Обратите внимание, что при работе двигателей трехфазного тока через преобразователь частоты их обмотка подвергается значительно большей нагрузке, чем при работе от питания сети. Вследствие широтно-импульсной модуляции в зависимости от параметров проводов на соединительных клеммах двигателя возникают импульсные напряжения, которые могут повредить его изоляцию. На эксплуатацию двигателя с преобразователем частоты необходимо разрешение изготовителя (см. также раздел 3.8.5).

При подключении двигателя, рассчитанного на напряжение 400 В, необходимо принять следующие меры:

- Используйте двигатель с достаточной прочностью изоляции и ограничьте тактовую частоту при помощи параметра 72 в зависимости от длины провода двигателя.

	Длина провода двигателя		
	≤ 50 м	от 50 м до 100 м	≥ 100 м
Пар. 72	≤ 15 (14.5 кГц)	≤ 9 (9 кГц)	≤ 4 (4 кГц)

Таб. 3-6: Выбор тактовой частоты в зависимости от длины провода двигателя

- Ограничьте скорость нарастания выходного напряжения преобразователя с помощью выходного фильтра. Проконсультируйтесь у вашего местного представителя Mitsubishi.

УКАЗАНИЯ

На преобразователь частоты могут влиять зарядные токи, вызываемые паразитными емкостями проводки (особенно в случае длинных кабелей двигателей). Это может привести к неправильному функционированию отключения по превышению тока или интеллектуального контроля выходного тока, а также к неправильному функционированию или неполадкам аппаратуры, подключенной к выходу преобразователя.

Если действие интеллектуального контроля выходного тока ухудшается, деактивируйте эту функцию. Более подробное описание параметра 156 "Выбор ограничения тока" имеется в разделе 6.2.4.

Более подробное описание параметра 72 "ШИМ-модуляция" имеется в разделе 6.14.1. Если для модели 01800 или выше применяется опциональный синусный выходной фильтр, настройте параметр 72 на "25" (25 кГц).


3.4 Общее описание цепи управления

Функцию клемм с серой подкладкой можно изменить при помощи параметров 178–196 "Определение задач входных и выходных клемм" (см. раздел 6.9). Список функций клемм, приведенный далее, соответствует состоянию, в котором прибор поставляется заказчику.

Входные сигналы

	Клемма	Обозначение	Описание		Данные	Ссылка на стр.
Коммуникационные входы	STF	Пусковой сигнал вращения вправо	Двигатель вращается вправо при наличии сигнала на клемме STF.	При одновременном включении сигналов STF и STR происходит остановка.	Входное сопротивление 4,7 кΩ Напряжение включения от 21 до 27 В пост. Контакты при коротком замыкании от 4 до 6 мА пост.	6-109
	STR	Пусковой сигнал вращения влево	Двигатель вращается влево, если на клемму STR подан сигнал.			6-109
	STOP	Самоблокировка стартового сигнала	Самоблокировка стартовых сигналов происходит, если на клемму STOP подан сигнал.			6-109
	RH, RM, RL	Установка скорости	Выбор между 15 выходными частотами			6-109
	JOG	Толчковый режим работы	Толчковый режим работы выбирается при помощи сигнала на клемме JOG (заводская установка). Стартовые сигналы на клеммах STF и STR определяют направление вращения.			6-109
	RT	Вторая группа параметров	Выбор второй группы параметров происходит при помощи сигнала, поданного на клемму RT.			6-109
	MRS	Блокировка регулятора	При включении сигнала на клемме MRS ($t \geq 20$ мс) происходит активация блокировки регулятора и отключение выхода преобразователя частоты без соблюдения времени задержки.			6-109
	RES	СБРОС	Сброс (перезапуск) преобразователя частоты после срабатывания защитной функции происходит при помощи сигнала, подаваемого на клемму RES ($t > 0.1$ с). При сохранении параметров, установленных производителем, сброс можно произвести в любой момент. При помощи параметра 75 можно определить, необходимо ли для перезапуска преобразователя срабатывание защитной функции. Процесс перезапуска после отключения сигнала RESET длится приблизительно 1 с.			6-109
	AU	Деблокировка клеммы 4	При включении сигнала AU происходит деблокировка клеммы 4. (Можно подать сигнал с заданным значением от 0/4 до 20 мА.) Одновременно происходит блокировка клеммы 2 (вход напряжения).			6-188
		Вход РТС	Клемма AU служит входом для РТС датчика (защита двигателя от перегрева) Для деблокировки РТС-входа необходимо перевести переключатель AU/РТС в позицию "РТС" и присвоить клемме AU функцию РТС.			6-89
CS	Автоматический перезапуск после отказа сетевого питания	Если на клемму CS подан сигнал, запуск преобразователя частоты после отказа сетевого питания происходит автоматически. Если имеется необходимость в использовании этой функции, необходимо установить параметры автоматического перезапуска. При параметрах, установленных производителем, эта функция не активирована. (см. также пар. 57 в разделе 6.11)		6-109		
SD	Общая точка нулевого потенциала для входов управления	При соединении соответствующей клеммы с клеммой SD происходит активация определенной функции управления (при выборе негативной логики). Клемма SD изолирована от цифровой электроники при помощи оптрона. Клемма изолирована от точки аналоговой цепи (клемма 5) с нулевым потенциалом. Общая точка с нулевым потенциалом (0 В) для выхода (клемма PC) 24 В/0.1 А пост.		—	—	


Таб. 3-7: Входные сигналы (1)

	Клемма	Обозначение	Описание	Данные	Ссылка на стр.
Коммутационные входы	PC	Выход 24 В пост. и общая точка с нулевым потенциалом для входов управления при позитивной логике	Выход 24 В/0.1 А пост. При использовании негативной логики и управлении через транзистор с открытым коллектором положительный полюс внешнего источника напряжения необходимо соединить с клеммой PC. При использовании позитивной логики клемма PC служит для входов управления общей точкой с нулевым потенциалом. Это означает, что при выборе позитивной логики (стандартная настройка приборов серии EC) соответствующая функция управления активируется путем соединения этой клеммы с клеммой PC.	Диапазон напряжений питания от 19.2 до 28.8 В пост. макс. выходной ток 100 мА	3-28
	10E (выходное напряжение 10 В пост.) 10 (выходное напряжение 5 В пост.)	Выход напряжения для подключения потенциометра	При использовании заводских установок потенциометр необходимо подключить к клемме 10. При подключении к клемме 10E необходимо изменить параметр 73 (см. раздел 6.15.2). Рекомендуется потенциометр с сопротивлением 1 кΩ и мощностью 2 Вт Многооборотный потенциометр	10 В ± 0.4 В пост., макс. 10 мА 5.2 В ± 0.2 В пост. макс. 10 мА	6-188 6-188
Ввод заданной величины	2	Вход для сигнала задания частоты (напряжение)	Заданное значение сигнала 0–5 В (0–10 В или 0–20 мА) подается на эту клемму. Диапазон напряжений задан в области 0–5 В (пар. 73). Чтобы активировать токовый вход (0/4...20 мА), установите переключатель "Потенциальный / токовый вход" в положение ON. ①	Вход напряжения Входное сопротивление 10 кΩ ± 1 кΩ Макс. входное напряжение 20 В пост. Токовый вход Входное сопротивление 245 Ω ± 5 Ω (питание включено) Макс. входной ток 30 мА	6-188
	4	Вход для сигнала задания частоты (ток)	На эту клемму подается сигнал с заданным значением 0/4–20 мА (постоянный ток) (0–5 В или 0–10 В). Вход разблокирован только при наличии сигнала, поданного на клемму AU (в этом случае клемма 2 заблокирована). Переключение диапазонов 0–20 мА (заводская установка), 0–5 В (пост.) и 0–10 В (пост.) осуществляется при помощи параметра 267. Чтобы активировать потенциальный вход (0...5/0...10 В), установите переключатель "Потенциальный/токовый вход" в положение ON. ①	Переключатель "Потенциальный/токовый вход"  Выкл-ль 1 Выкл-ль 2	6-188
	1	Дополнительный вход для сигнала с заданной частотой 0–±5 (10) В пост.	На эту клемму можно подать дополнительный сигнал 0–±5 (10) В (пост.) с заданным значением напряжения. Диапазон напряжений задан в области 0–±10 В пост. (пар. 73).	Входное сопротивление 10 кΩ ± 1 кΩ Макс. входное напряжение ±20 В пост.	6-188
	5	Точка с нулевым потенциалом для сигнала с заданным значением частоты и аналоговых выходов	Клемма 5 является точкой с нулевым потенциалом (0 В) для всех аналоговых заданных величин, а также для аналоговых выходных сигналов CA (ток) и AM (напряжение). Клемма изолирована от опорного потенциала цифровой цепи (SD). Клемму не следует заземлять. Если местные нормативы предписывают заземление точки с нулевым потенциалом, необходимо учитывать, что таким образом в цепь управления проникают помехи от потенциала земли, и поэтому может возрасти чувствительность к помехам.	—	6-188
Датчик с ПТК	10	Вход для элемента с ПТК	Клеммы 10 и 2 служат в качестве входа для датчика температуры с положительным температурным коэффициентом (для тепловой защиты двигателя). Если активирована эта функция (пар. 561 ≠ 9999), то клемму 2 невозможно использовать для задания частоты.	Сопротивление датчика с ПТК: 500 Ω–30 кΩ (настройка с помощью пар. 561)	6-85
	2				

Таб. 3-7: Входные сигналы (2)

- ① Правильно настройте параметры 73 и 267, а также переключатель выбора "Потенциальный/токовый вход" в соответствии с входным сигналом.
- Применение клеммы в качестве потенциального входа при включенном выключателе (т. е. активирован "Токовый вход") может привести к повреждению преобразователя частоты или аналоговых цепей подключенной аппаратуры. То же самое может произойти при применении клеммы в качестве токового входа, если выключатель выключен (т. е. активирован "Потенциальный вход"). Более подробное описание этой функции имеется в разделе 6.15.1.

Выходные сигналы

	Клемма	Обозначение	Описание	Данные	Ссылка на стр.	
Выходы транзистора с открытым коллектором	A1, B1, C1	Выход на реле 1 (выход на сигнализацию)	Сигнализация включается через контакты реле. Представлен обычный режим работы и состояние без напряжения. При активированной защитной функции происходит срабатывание реле.	контактная мощность: 230 В/ 0.3 А перем. (Коэффициент мощности: 0.4) или 30 В/ 0.3 А пост. т.	6-120	
	A2, B2, C2	Выход на реле 2			6-120	
	RUN	Сигнальный выход для запуска двигателя (открытый коллектор)	Выход включен, если выходная частота больше или равна стартовой частоте преобразователя. В противном случае, а также при активации торможения постоянным током выход заблокирован.	Выходные коды сбоя (4 бита) (см. раздел 6.12.2)	Допустимая нагрузка: 24 В/0.1 А пост. (Максимальное падение напряжения при включенном сигнале составляет 3.4 В)	6-120
	SU	Сигнальный выход для сравнения заданного и действительного значения частоты. открытый коллектор	Выход SU используется для контроля заданного и действительного значения частоты. Включение выхода происходит, как только разница между действительным (выходная частота преобразователя) и заданным значением частоты укладывается в рамки заданного допуска (пар. 41). В период разгона/торможения выход заблокирован.			6-120
	OL	Выход сигнализации перегрузки открытый коллектор	Выход OL включен, если выходной ток преобразователя частоты превышает заданную параметром 22 предельно допустимую величину и активировано устройство отключения при токе перегрузки. Если величина выходного тока преобразователя частоты ниже предельно допустимой величины, заданной параметром 22, выход OL заблокирован.			6-120
	IPF	Сигнальный выход на случай кратковременного отказа сетевого питания открытый коллектор	Выход включается при кратковременном отказе сетевого питания в течение отрезка времени $15 \text{ мс} \leq t_{\text{IPF}} \leq 100 \text{ мс}$ или при пониженном напряжении.			6-120
	FU	Сигнальный выход контроля выходной частоты открытый коллектор	Выход включен, если выходная частота превышает частоту, заданную параметром 42 (или 43). В противном случае выход FU заблокирован.			6-120
	SE	Опорный потенциал для сигнальных выходов (питание выходов на основе транзисторов с открытым коллектором)	Опорный потенциал сигналов RUN, SU, OL, IPF и FU (напряжение, поданное на выходную клемму) Клемма изолирована от опорного потенциала цепи управления (SD).			—

Таб. 3-8: Выходные сигналы (1)

	Клемма	Обозначение	Описание	Данные	Ссылка на стр.	
Аналоговый выход	CA	Аналоговый токовый выход	Возможность выбора из 18 функций индикации, например, внешняя индикация частоты (пар. 54, пар. 158). Выходы CA и AM могут использоваться одновременно. К выходу CA можно подключить прибор для измерения постоянного тока, а к выходу AM прибор для измерения постоянного напряжения. При сбросе сигнал отсутствует. Если для модели 01800 или выше применяется опциональный синусный выходной фильтр, настройте параметр 72 на "25" (25 кГц).	Выходной сигнал при сохранении заводских установок: выходная частота	Сопротивление нагрузки: 200–450 Ω выходной ток 0–20 mA	6-146
	AM	Аналоговый выход напряжения	К выходу CA можно подключить прибор для измерения постоянного тока, а к выходу AM прибор для измерения постоянного напряжения. При сбросе сигнал отсутствует. Если для модели 01800 или выше применяется опциональный синусный выходной фильтр, настройте параметр 72 на "25" (25 кГц).		Выходное напряжение 0–10 В пост. т. макс. выходной ток 1 mA (Сопротивление нагрузки ≥ 10 kΩ) разрешение 8 бит	6-146

Таб. 3-8: Выходные сигналы (2)

Связь

	Клемма	Обозначение	Описание	Ссылка на стр.	
RS485	—	Интерфейс PU	Интерфейс PU для подключения панели управления можно использовать в качестве интерфейса RS485. К интерфейсу можно подключить компьютер. стандарт: EIA-485 (RS485) формат передачи данных Multidrop Скорость передачи: от 4800 до 38400 бод макс. дальность передачи данных 500 м	6-253	
	2-проводной последовательный интерфейс	TXD+	Канал передачи данных преобразователем частоты	2-проводной последовательный интерфейс является интерфейсом RS485. стандарт: EIA-485 (RS485) формат передачи данных Multidrop скорость передачи: от 300 до 38400 бод макс. дальность передачи данных: 500 м	6-256
		TXD-			
		RXD+	Канал приема данных преобразователем частоты		
		RXD-			
SG	Заземление				

Таб. 3-9: Сигналы связи

3.4.1 Соединительные клеммы цепи управления

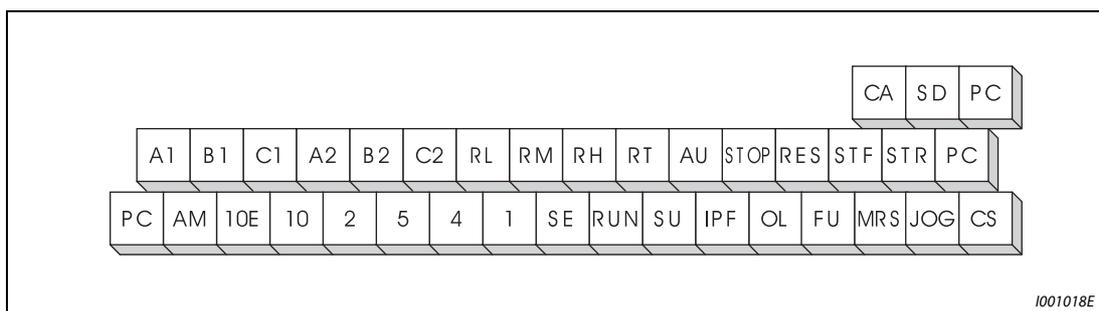


Рис. 3-8: Расположения клемм

Подключение к клеммам

- 1 Удалите изоляцию кабеля толщиной около 6 мм. Перед подключением скрутите конец кабеля. Конец кабеля не должен быть залужен, в противном случае он может расплавиться при работе.

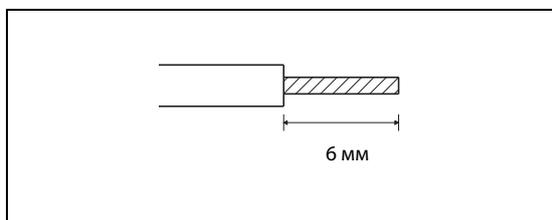


Рис. 3-9: Подготовка кабеля

- 2 Ослабив крепежный винт, подключите кабель.

Обозначение	Описание
Размер винтов	M3
Момент затяжки	0.5 Нм–0.6 Нм
Поперечное сечение кабеля	0.3 мм ² –0.75 мм ²
Отвертка	Отвертка для винтов с шлицевой головкой Острие: 0.4 мм × 2.5 мм

Таб. 3-10: Подключение к клеммам



ВНИМАНИЕ:

Подтягивайте винты для закрепления кабеля указанным моментом затяжки. Если момент недостаточен, может произойти разъединение кабеля. Если момент слишком велик, клеммовый блок или винт могут быть повреждены. Имеется угроза короткого замыкания.

Опорные потенциалы РС, 5 и SE

Клеммы РС, 5 и SE являются опорными потенциалами для входных и выходных сигналов и изолированы друг от друга. Клемму РС или SE нельзя соединять с клеммой 5. При использовании позитивной логики соответствующая функция управления активируется при соединении с клеммой РС (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, RES, AU и CS).

Цепи с открытым коллектором изолированы от цепей управления при помощи оптронов.

Клемма 5 служит опорным потенциалом для сигналов, задающих частоту (клемма 2, 1, или 4), для аналогового токового входа (CA) и аналогового входа напряжения (AM). Для уменьшения влияния помех настройка осуществляется через экранированные провода.

Клемма SE служит опорным потенциалом для выходов на основе транзисторов с открытым коллектором (RUN, SU, OL, IPF и FU).

Цифровые входы изолированы от внутренних цепей управления при помощи оптронов.

Настройка цифровых входов при помощи транзисторов.

Цифровые входы (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, RES, AU и CS) преобразователя частоты могут быть настроены также через транзисторные входы или через выходные контакты системы программного управления от запоминающего устройства. В соответствии с выбранной логической схемой управления для настройки входов должны использоваться PNP-транзисторы (позитивная логика) или NPN-транзисторы (негативная логика).

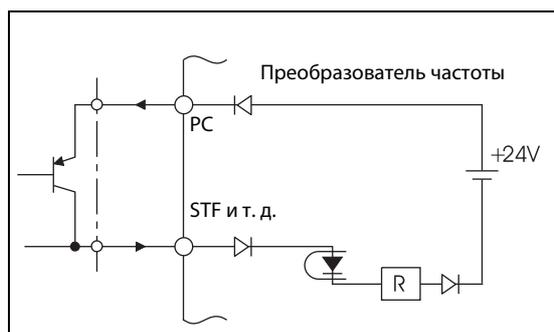


Рис. 3-10:

Настройка через транзистор при использовании позитивной логики

1001220E

3.4.2 Указания по проводному монтажу

- Для подключения к клеммам цепи управления используйте экранированные или скрученные провода. Не прокладывайте эту проводку вместе с силовыми кабелями (в том числе кабелями 230-вольтовой релейной схемы).
- Во избежание нарушения контакта при подключении используйте несколько контактов, предназначенных для малых сигналов, или парные контакты.

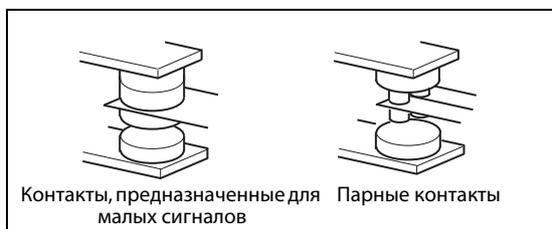



Рис. 3-11:
Виды контактов

1001021E

- Не подавайте сетевое напряжение на входные клеммы (например STF) цепи управления.
- Убедитесь в том, что напряжение на клеммы сигнализации (A, B, C) подается через обмотку реле, лампы и т. д.
- Для подключения цепи управления рекомендуется использовать провода с поперечным сечением 0.75 мм^2 . Использование проводов с сечением больше 1.25 мм^2 может привести к тому, что установка передней панели станет невозможна. Проложите провода таким образом, чтобы переднюю панель можно было установить должным образом.
- Максимальная длина провода составляет 30 м.

Подключение цепи управления при использовании преобразователей частоты модели 01800 или выше

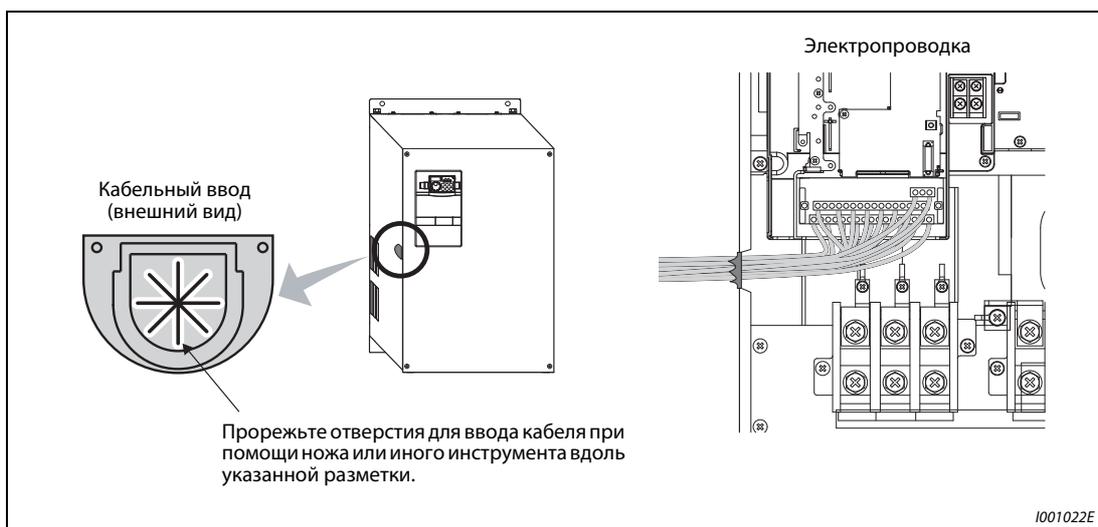При использовании преобразователей частоты класса мощности 01800 или выше провода для подключения цепи управления должны быть проложены отдельно от проводов главной цепи. Провода цепи управления должны проходить через отверстие бокового кабельного ввода преобразователя частоты.



1001022E

Рис. 3-12: Прокладка проводов цепи управления при использовании моделей 01800 или выше

3.4.3 Отдельное подключение цепи управления к сети

Реле сигнализации, встроенное в преобразователь частоты, остается в случае срабатывания сигнализации включенным лишь пока на клеммы R/L1, S/L2, T/L3 подается напряжение. Если после отключения преобразователя частоты на выход реле сигнализации продолжает поступать сигнал, необходимо организовать отдельное питание цепи управления. Подключение осуществляется в соответствии с блок-схемой, представленной на приведенном ниже рисунке. При подключении необходимо удалить замыкающие перемычки блока подключения и подать напряжение питания 380–500 В AC, 50–60 Гц на клеммы R1/L11 и S1/L21. Необходимая присоединяемая мощность составляет 60 ВА для моделей до 00380 включительно и 80 ВА для моделей от 00470 до 02160.


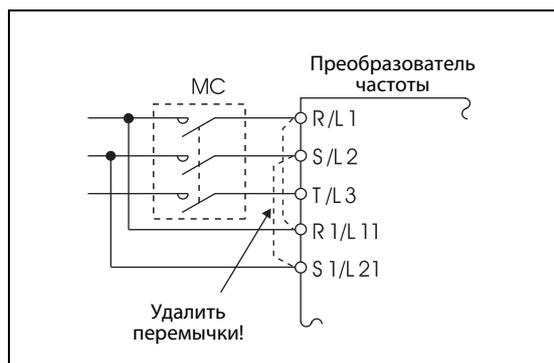


Рис. 3-13:
Подключение цепи управления и главной цепи к сети питания

I001023E

Модели от FR-F740/746-00023 до 00126-EC

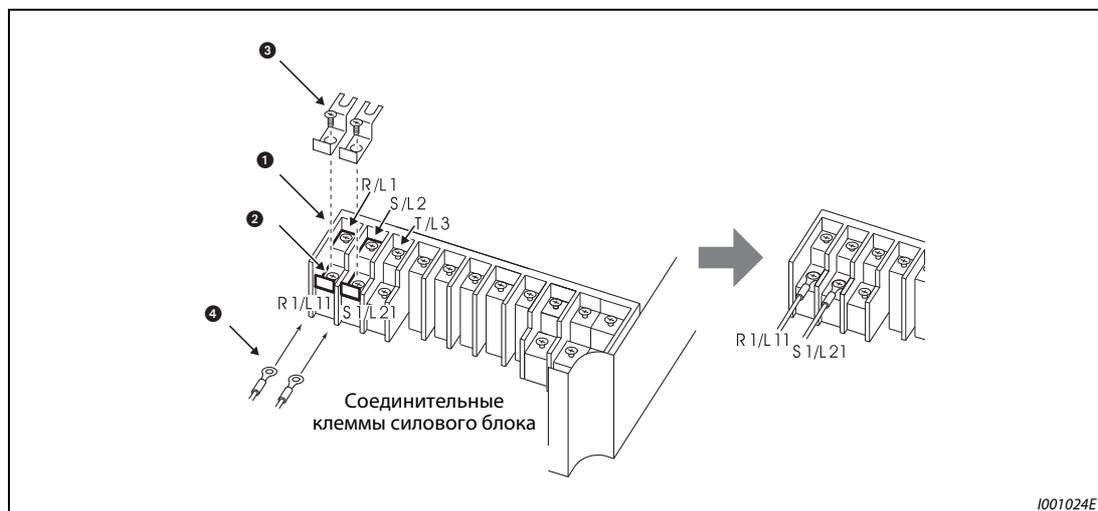- ① Сначала отпустите верхние ① а затем нижние винты ②.
- ② Удалите замыкающие перемычки ③.
- ③ Подайте отдельное управляющее напряжение на нижние клеммы ④ R1/L11 и S1/L21.



I001024E

Рис. 3-14: Соединительные клеммы

Модели от FR-F740/746-00170 до 00250-EC

- ① Сначала отпустите верхние ①, а затем нижние винты ②.
- ② Удалите замыкающие перемычки ③.
- ③ Подайте отдельное управляющее напряжение на нижние клеммы ④ R1/L11 и S1/L21.

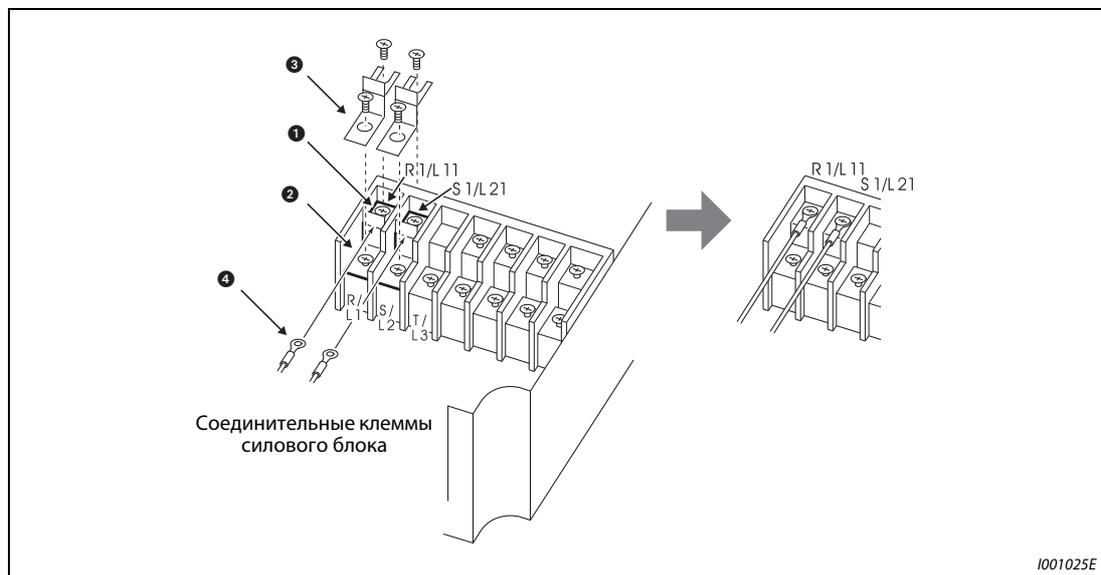


Рис. 3-15: Соединительные клеммы

Модели от FR-F740-00310 до 12120-EC и FR-F746-00310 до 01160-EC

- ① Сначала отпустите верхние ①, а затем нижние винты ②.
- ② Удалите замыкающие перемычки ③.
- ③ Подайте отдельное управляющее напряжение на нижние клеммы ④ R1/L11 и S1/L21.


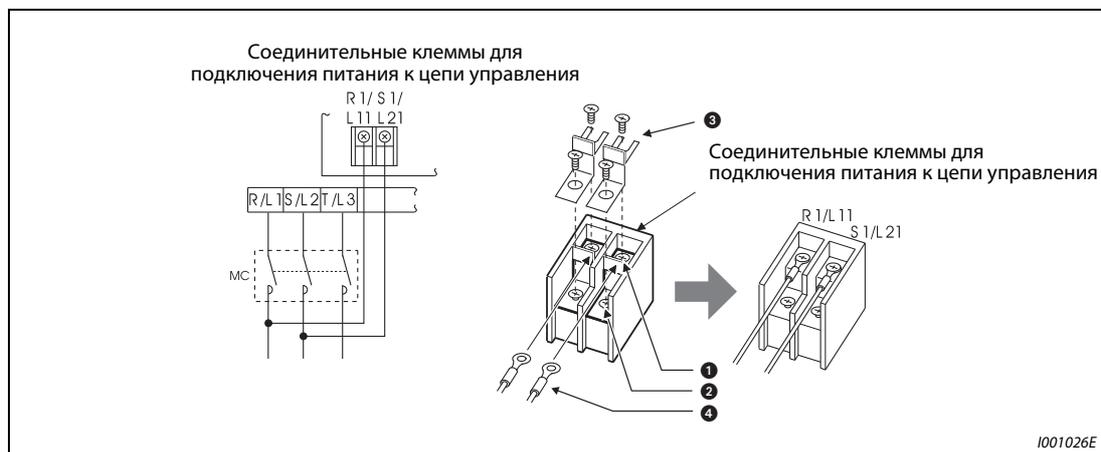


Рис. 3-16: Соединительные клеммы

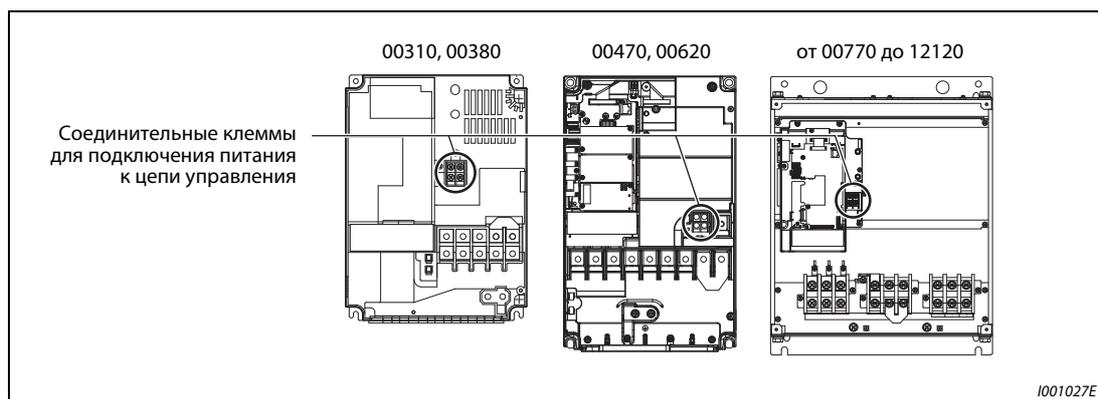

ВНИМАНИЕ:

Не подключайте отдельное управляющее напряжение к нижним клеммам. Это может привести к повреждению преобразователя частоты.

Положение соединительных клемм для подключения питания к цепи управления**Рис. 3-17:** Положение соединительных клемм**ВНИМАНИЕ:**

- **Не выключайте питание цепи управления (клеммы R1/L11 и S1/L21) при включенном напряжении силовой цепи (R/L1, S/L2, T/L3). Это может привести к повреждению преобразователя частоты.**
- **При отдельном подключении цепи управления перед включением напряжения необходимо обязательно удалить перемычки между клеммами R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21. Если перемычки не удалены, это может привести к повреждению преобразователя частоты.**
- **Не подключайте напряжение питания цепи управления к входам силового выключателя. Убедитесь, что напряжение питания цепи управления соответствует напряжению силового блока.**
- **Потребление мощности цепью управляющего напряжения на клеммах R1/L11 и S1/L21 составляет для преобразователя частоты класса мощности 00380 по меньшей мере 60 ВА, а для преобразователей частоты классов мощности от 00470 до 12120 по меньшей мере 80 ВА.**
- **Если питание цепи управления и питание силового блока осуществляются по отдельности друг от друга, необходимо спланировать входную цепь таким образом, чтобы при отключении питания цепи управления, подаваемого на клеммы R1/L11 и S1/L21, напряжение питания силового блока, подаваемое на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3, также отключалось.**

3.4.4 Выбор логической схемы управления

Производитель настраивает преобразователь частоты на работу с позитивной логикой (SOURCE). Изменение характера логической схемы управления осуществляется путем перестановки перемычки на блоке клемм цепи управления.

Независимо от положения перемычки выходные сигналы могут использоваться как для позитивной, так и для негативной логики.

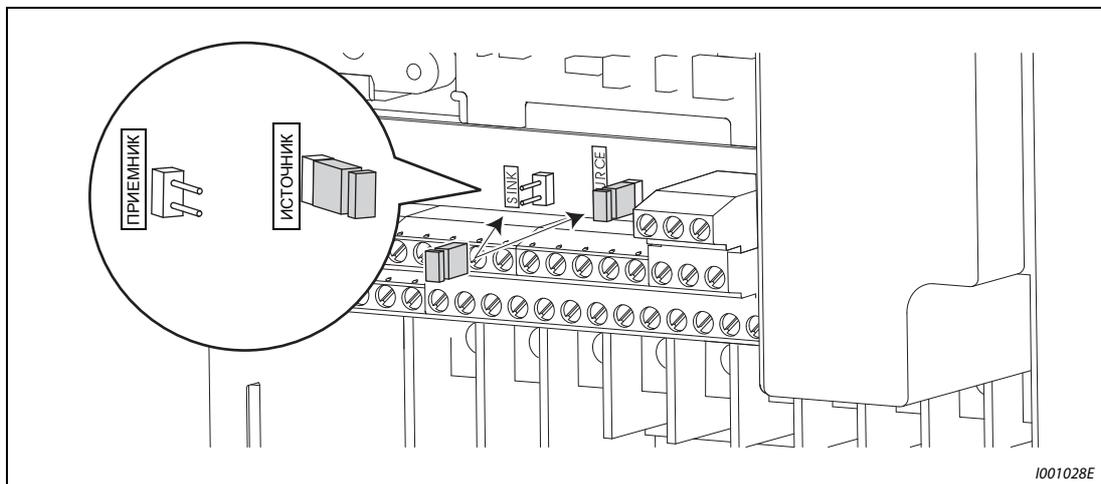


Рис. 3-18: Выбор логической схемы управления

УКАЗАНИЕ

Перед перестановкой перемычки выбора логической схемы управления выключите питание преобразователя частоты.

Преобразователь частоты FR-F700 предлагает возможность выбора между двумя видами логической схемы управления. В зависимости от направления протекания тока делается различие между:

- **негативной логикой (SINK)**
При использовании негативной логики сигнал управляется током, вытекающим из клеммы. Клемма SD является общим опорным потенциалом для коммутационных входов, а клемма SE для выходов с открытым коллектором.
- **Позитивной логикой (SOURCE)**
При использовании позитивной логики сигнал управляется током, втекающим в клемму. Клемма PC является общим опорным потенциалом для коммутационных входов, а клемма SE для выходов с открытым коллектором.

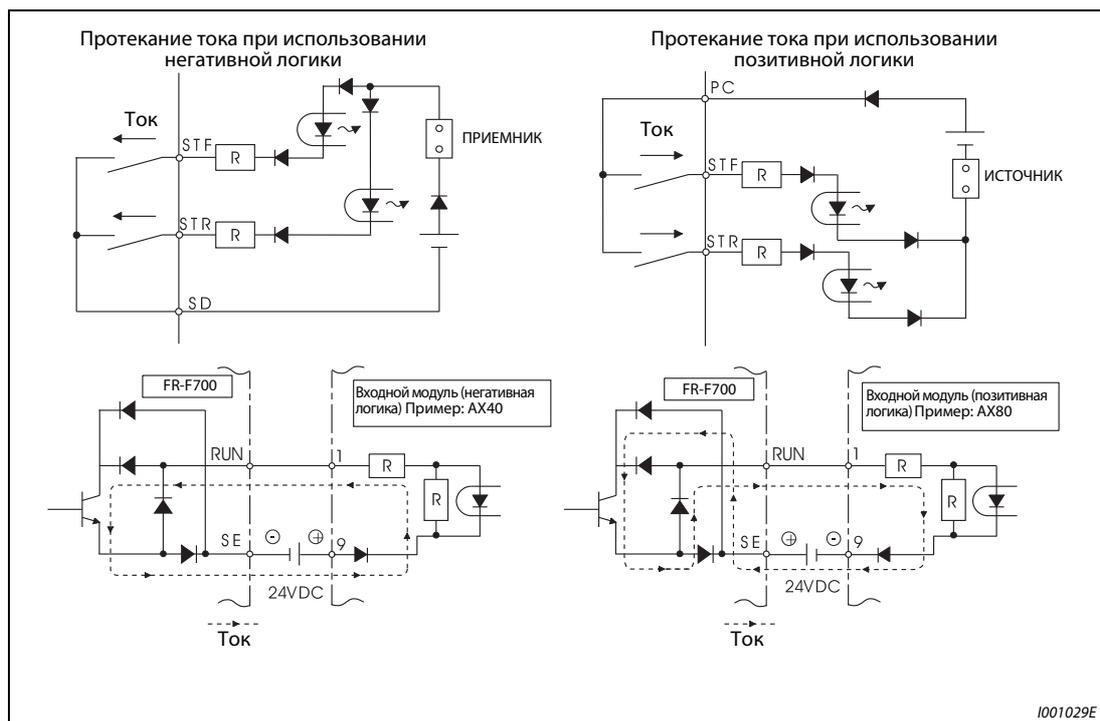


Рис. 3-19: Выбор логической схемы управления

1001029E

Использование внешнего питания

● **Негативная логика**

При использовании внешнего сигнала по напряжению положительный потенциал источника питания необходимо соединить с клеммой PC. В этом случае на клемму SD сигнал не подается. (Если питание (24 В пост.) подается через клеммы PC-SD, внешний источник питания подключать нельзя. Подключение внешнего источника питания может привести к сбоям в работе.)

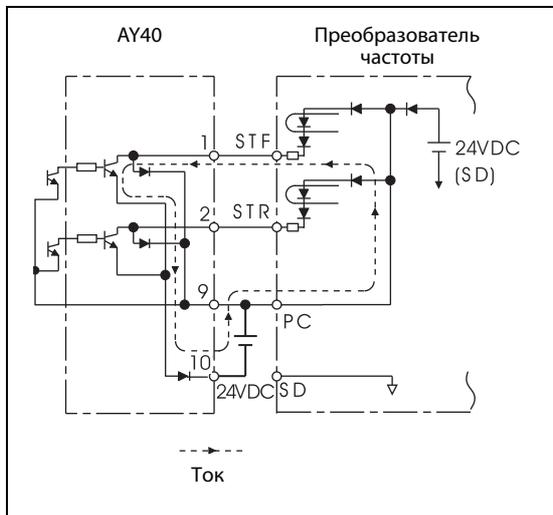


Рис. 3-20:

Использование внешнего источника питания вместе с выходами программного управления от запоминающего устройства.

1001030E

● **Позитивная логика**

При использовании внешних сигналов по напряжению отрицательный потенциал источника питания необходимо соединить с клеммой SD. В этом случае на клемму PC сигнал не подается.

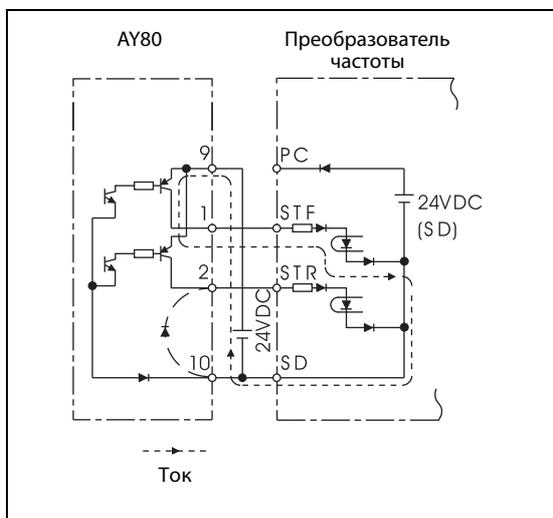


Рис. 3-21:

Использование внешнего источника питания, соединенного с выходами программируемого контроллера.

1001031E

3.5 Децентрализованное подключение панели управления

Панели управления FR-DU07 или FR-PU07 можно соединить с преобразователем кабелем FR-A5CBL. Для подключения панели управления FR-DU07 необходим адаптер FR-ADP. Удаленное подключение дает возможность установить устройство управления в шкафу управления и управлять преобразователем частоты оттуда.

До конца вставьте разъем кабеля в гнездо так, чтобы замок разъема зафиксировался.

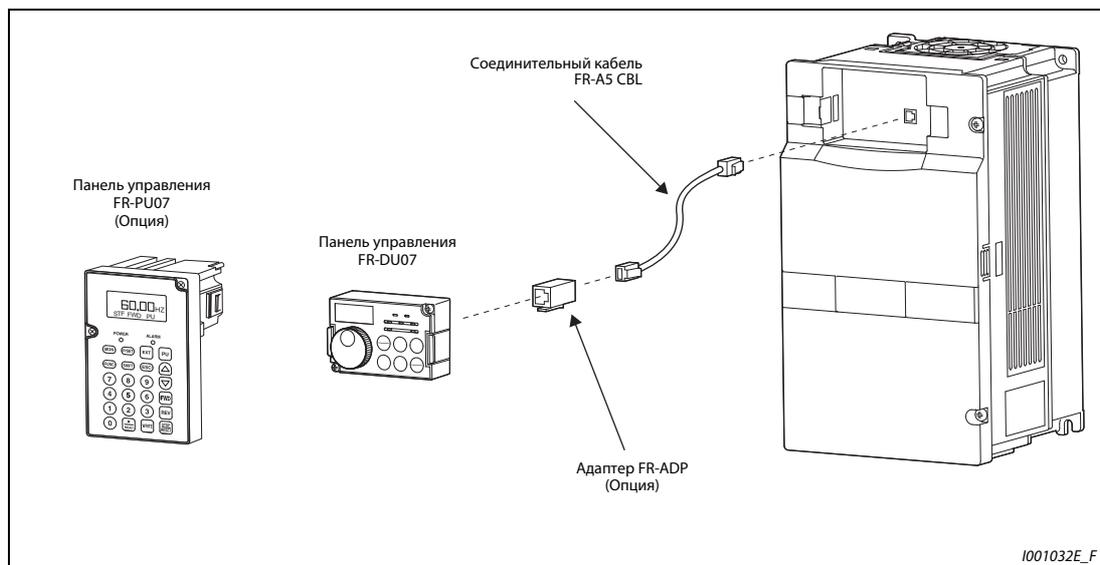


Рис. 3-22: Децентрализованное подключение панели управления

УКАЗАНИЯ

Длина проводов между преобразователем частоты и устройством управления не должна превышать 20 метров.

Через разъем для подключения устройства управления преобразователь частоты можно соединить с компьютерным интерфейсом RS485 (см. раздел 6.18).

3.6 Подключение через 2-проводной последовательный интерфейс.

Характеристика	Описание
Стандарт	EIA-485 (RS485)
Режим работы	Многоточечная линия
Скорость передачи данных	Макс. 38400 бод (76800 бод для протокола ВАСnet MS/TP)
Максимальная длина провода для передачи данных	500 м
Провод	Попарно скрученные провода (4 проводных пары)

Таб. 3-11: Технические характеристики 2-проводного последовательного интерфейса

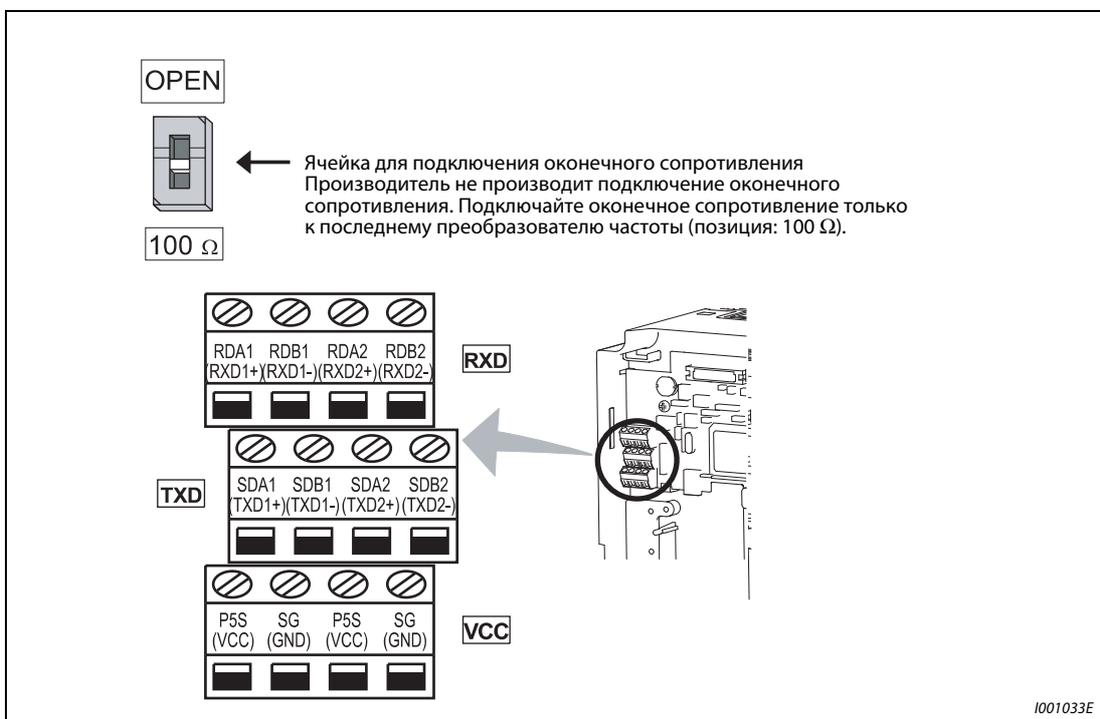


Рис. 3-23: 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты

3.6.1 Режим обмена информацией

Преобразователь частоты можно подключить к компьютеру через интерфейс PU или 2-проводной последовательный интерфейс. Запуск и контроль работы преобразователя частоты, а также чтение и запись параметров можно осуществлять при помощи какой-либо.

Протокол Mitsubishi для управления преобразователем частоты с помощью компьютера можно использовать при подключении компьютера через интерфейс PU или 2-й последовательный интерфейс. Применение протоколов Modbus-RTU и VACnet MS/TP возможно только при использовании 2-го последовательного интерфейса для протокола VACnet MS/TP (см. раздел 6.18).

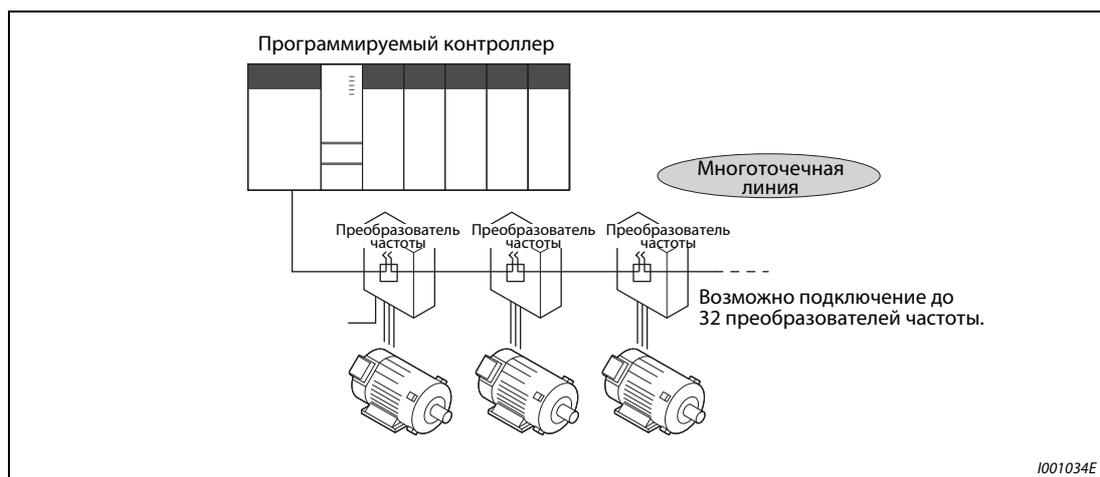


Рис. 3-24: 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты

3.7 Подключение внешних дополнительных устройств

Преобразователь частоты предоставляет возможность подключения различных дополнительных устройств и, таким образом, индивидуального приведения в соответствие с предъявляемыми к нему требованиями.

**ВНИМАНИЕ:**

Неверное подключение дополнительных устройств может привести к повреждению преобразователя частоты или к возникновению опасных ситуаций. При подключении и использовании дополнительных устройств действуйте осторожно и в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

3.7.1 Силовые контакторы (МС)

Силовой контактор во входной цепи преобразователя частоты

Использование силового контактора во входной цепи преобразователя частоты предусматривается по следующим причинам:

- Входной контактор используется для отключения преобразователя частоты, если активирована защитная функция или при сбое в работе двигателя.
- При автоматическом перезапуске после отказа сетевого питания силовой контактор должен предотвращать опасные ситуации после возобновления электропитания.
- Посредством отключения от сети питания входной контактор способствует надежному и безопасному проведению ремонтно-профилактических работ и проверок.

Если контактор используется для функции аварийного выключения, в то время как двигатель приводится во вращение, выберите размер контактора в расчете на входной ток преобразователя частоты в соответствии с классом JEM1038-AC-3.

УКАЗАНИЕ

Не используйте входной контактор для запуска и останова преобразователя частоты. Возникающие при включении пусковые токи значительно сокращают срок службы (около 1 000 000 коммутационных циклов). Поэтому запуск и останов преобразователя частоты всегда необходимо производить при помощи сигналов, подаваемых на клеммы STF или STR.

Пример ▾

Для запуска и останова преобразователя частоты всегда используйте клеммы STF и STR. Для запуска соедините одну из клемм STF или STR с клеммой PC (см. раздел 6.9.4).

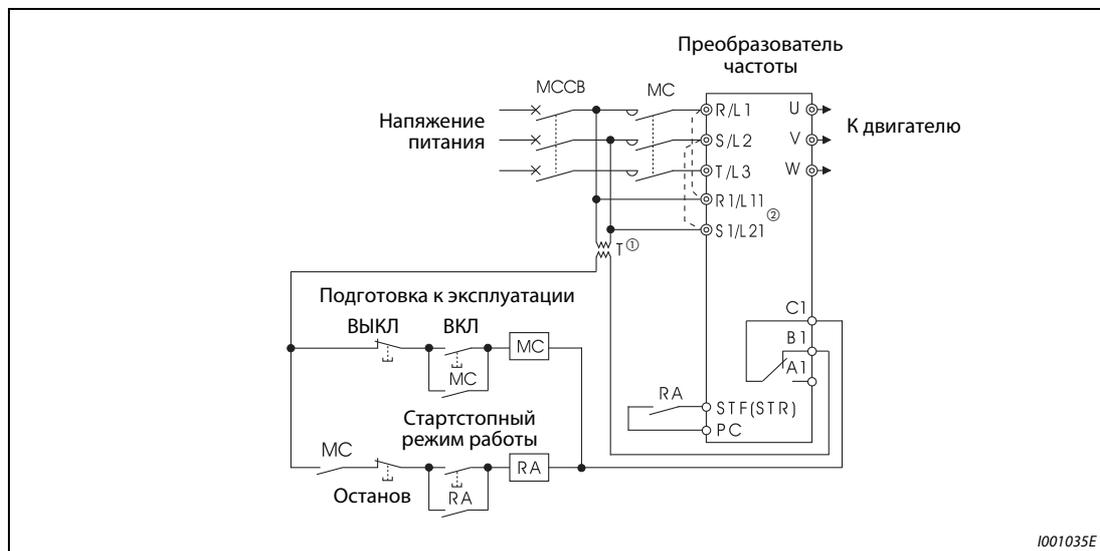


Рис. 3-25: Запуск и останов преобразователя частоты

- ① Необходимо учитывать нагрузочную способность выходов для присоединения реле (230 В пер.). При необходимости используйте трансформатор.
- ② Чтобы вывод сигнала тревоги происходил и в случае аварийной ситуации, соедините клеммы питания цепи управления R1/L11 и S1/L21 со стороны входа силового контактора. Предварительно удалите перемычки между клеммами R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 (см. также раздел 3.4.3).

△

Силовой контактор в выходной цепи преобразователя частоты

Силовой контактор в выходной цепи преобразователя частоты можно включать лишь в том случае, если преобразователь и двигатель находятся в неподвижном состоянии. Если необходимо включить контакторы в выходной цепи преобразователя, следует использовать функцию "Переключение на прямую работу от сети" (пар. 135–139).

3.7.2 Подключение внешнего тормозного устройства (FR-BU/MT-BU5)

Для улучшения тормозных свойств подключите внешнее тормозное устройство так, как это показано на следующем рисунке.

Подключение тормозного блока FR-BU (01160 или ниже)

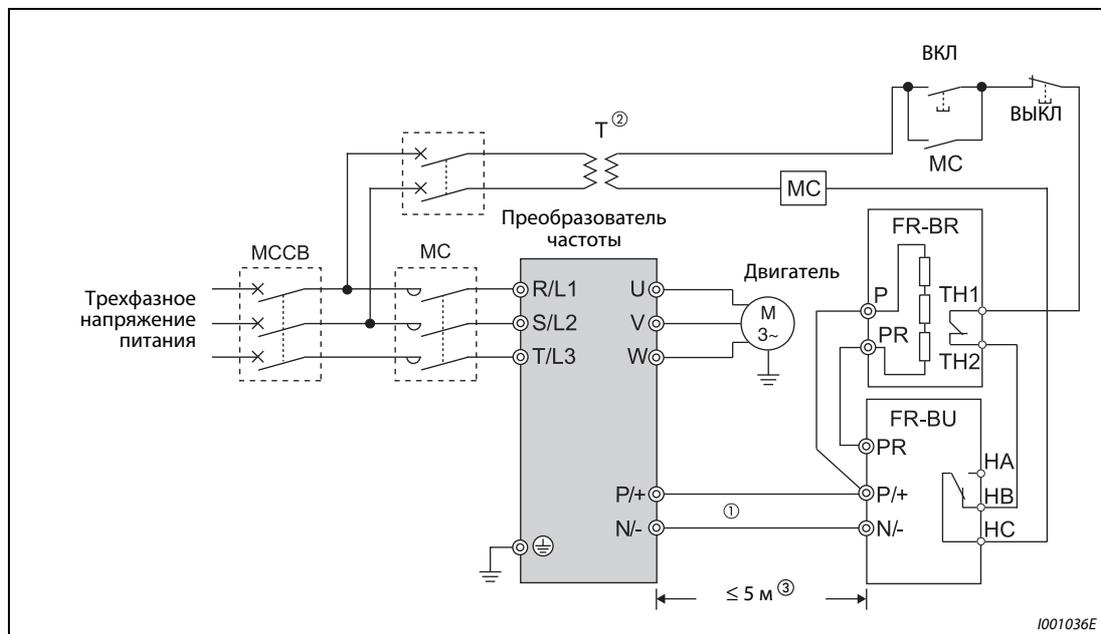


Рис. 3-26: Подключение тормозного устройства типа FR-BU

- ① Всегда подключайте клеммы P/+ и N/- преобразователя частоты к соответствующим им клеммам тормозного устройства. Неправильное подключение может привести к повреждению преобразователя частоты.
- ② Если выходы цепи управления рассчитаны на 230 В, при напряжении питания 400 В необходимо предусмотреть использование трансформатора.
- ③ Длина проводов между преобразователем частоты, тормозным устройством и сопротивлениями не должна превышать 5 метров. При использовании попарно скрученных проводов максимальная допустимая длина кабеля составляет 10 метров.



ВНИМАНИЕ:

**Неисправный тормозной транзистор может привести к чрезмерному повышению температуры тормозных сопротивлений. Существует угроза пожара!
Поэтому на входе преобразователя частоты необходимо установить контактор, отключающий питание при перегреве.**

Подключение тормозного блока MT-BU5 (01800 или выше)

Убедитесь в том, что электромонтаж выполнен. Лишь после этого установите параметр 30 "Выбор регенеративного тормозного контура" на "1" (см. также раздел 6.8.2).

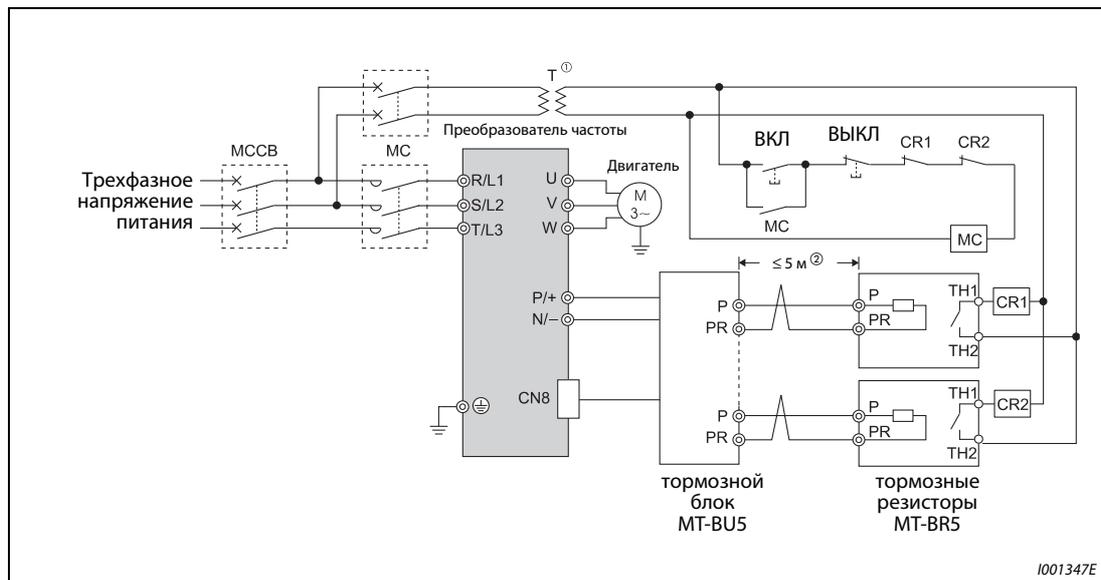


Рис. 3-27: Подключение с блоком торможения MT-BU5

- ① Если управляющие контакты рассчитаны только на 230-вольтовое управляющее напряжение, а напряжение электропитания составляет 400 В, установите трансформатор.
- ② Длина проводки между преобразователем частоты, тормозным блоком и резисторами не должна превышать 5 м. Если используются витые пары, максимально допустимая длина проводки равна 10 м.



ВНИМАНИЕ:

- Установите тормозной блок так, чтобы радиатор находился в потоке охлаждающего воздуха, и чтобы тормозной блок можно было соединить с преобразователем с помощью входящих в комплект кабелей.
- Соедините тормозной блок и преобразователь кабелями, входящими в комплект тормозного блока. Соедините кабель главного контура с клеммами P/+ и N/- преобразователя частоты, а кабель управления – с клеммой CN8. Для этого прорежьте перегородку для ввода кабеля сверху на преобразователе частоты и введите кабель управления через кабельный ввод.
- Если используется тормозной блок с несколькими тормозными резисторами, то для каждого тормозного резистора имеется отдельная пара клемм. Подключайте к одной паре клемм (P, PR) один резисторный блок.

Подключение клеммы CN8

- ① Прорежьте кабельный ввод сверху на преобразователе ножом или т. пар.

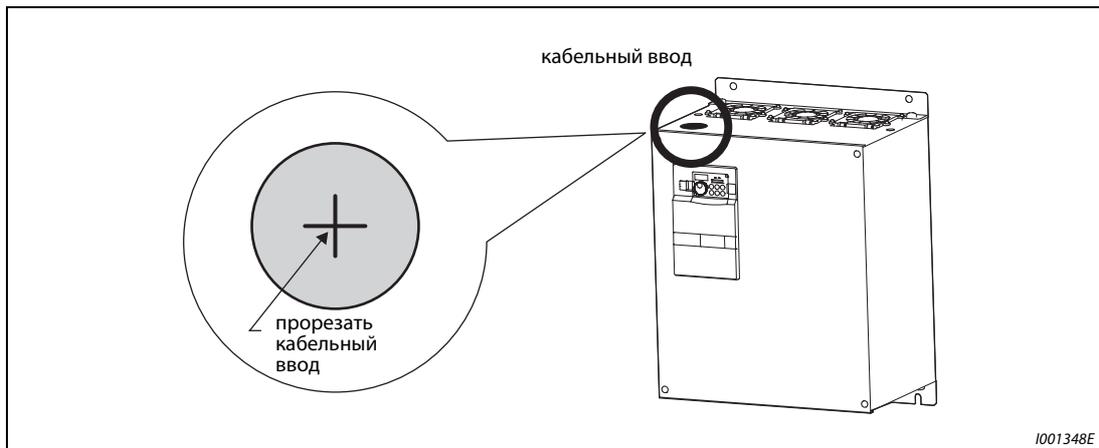


Рис. 3-28: Кабельный ввод

- ② Проденьте разъем тормозного блока через кабельный ввод и соедините его с клеммой CN8 преобразователя. Должен быть слышен щелчок фиксации разъема.

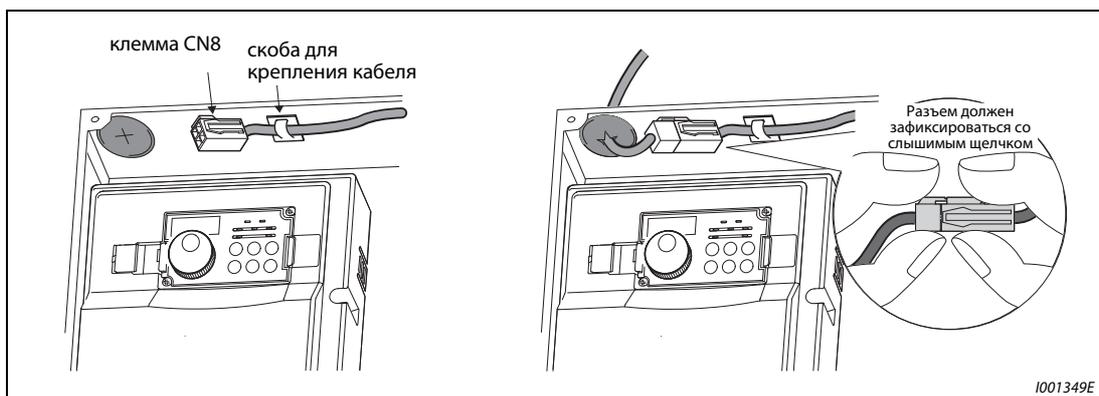


Рис. 3-29: Подключение клеммы CN8

- ③ Затем закрепите кабель управления на преобразователе скобой для крепления кабеля.

3.7.3 Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/ сетевого фильтра (FR-НС, МТ-НС)

Для рекуперации тормозной мощности и уменьшения обратного воздействия на сеть подключите комбинированное устройство рекуперации энергии/сетевого фильтра в соответствии с приведенным ниже рисунком.



ВНИМАНИЕ:

Проследите за тем, чтобы устройство рекуперации энергии/сетевого фильтра было подключено правильно. Неправильное подключение может привести к повреждению преобразователя частоты и дополнительного устройства.

Убедитесь, что комбинированное устройство рекуперации энергии/сетевого фильтра подключено правильно. Только после этого присвойте параметру 30 "Выбор регенеративной тормозной цепи" значение "2" (см. также раздел 6.8.2).

Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/сетевого фильтра FR-НС (01160 или ниже)

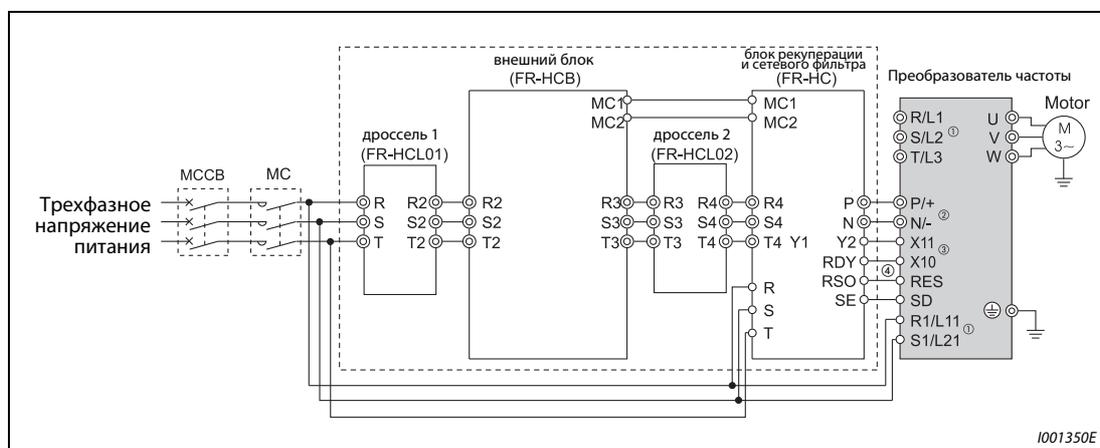


Рис. 3-30: Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/сетевого фильтра FR-НС

- ① Удалите перемычки клемм R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и подключите питание блока управления к клеммам R1/L11 и S1/L21. Подавать напряжение на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3 строго воспрещается. Неправильное подключение может привести к повреждению преобразователя частоты. (Может появиться сообщение об ошибке E.OPT "Ошибка в связи с подключением (внешнего) дополнительного устройства" (см. также страницу 7-16)). Использование разъемов N/- и P/+ друг вместо друга может привести к повреждению преобразователя частоты.
- ② Не подключайте между клеммами P/+-N/- (P/+-P/+, N/-N/-) силовой выключатель.
- ③ Присвоение функций сигналов X10 (X11) осуществляется через параметры 178-189 "Присвоение функций входным клеммам" (см. раздел 6.9.1). Используйте сигнал X11 в режиме обмена информацией (например, через 2-проводной последовательный интерфейс), в котором приказ запуска отсылается только один раз, для сохранения режима работы при кратковременном отказе сетевого питания (см. раздел 6.8.2).
- ④ Убедитесь в том, что клемма RDY комбинированного блока рекуперации и сетевого фильтра FR-НС соединена с клеммой X10 или MRS преобразователя. Клемму SE опционального блока соедините с клеммой SD преобразователя. Эксплуатация преобразователя без подключения этих клемм может привести к повреждению опционального блока FR-НС.

УКАЗАНИЯ

Фазы на клеммах R/L1, S/L2 и T/L3 при подключении должны быть согласованы с фазами на клеммах R4, S4 и T4.

При подключении дополнительного устройства FR-НС необходимо выбрать негативную логику. Работа с позитивной логикой (заводская установка) в данном случае невозможна.

Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/ сетевого фильтра MT-НС (01800 или выше)

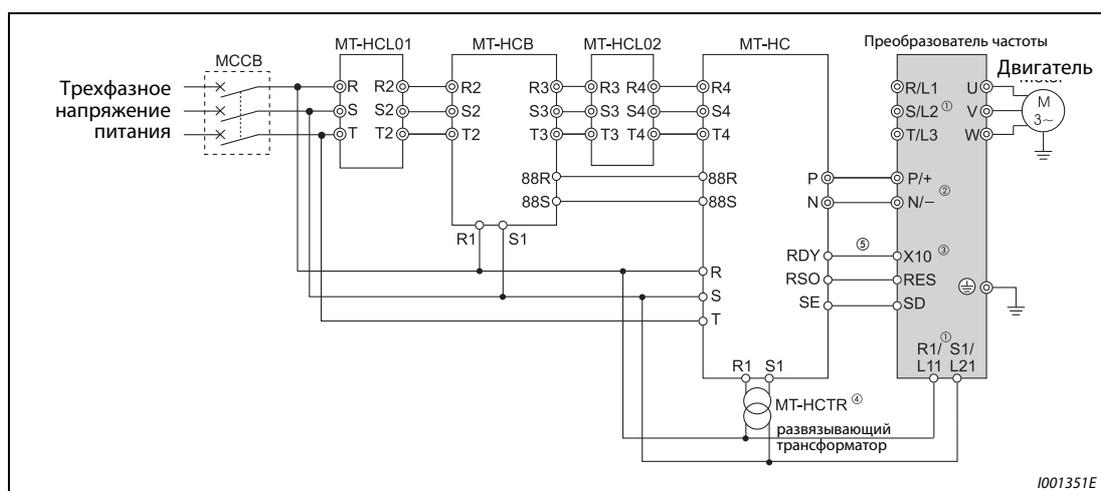


Рис. 3-31: Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/ сетевого фильтра MT-НС

- ① Удалите перемычки клемм R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и подключите питание блока управления к клеммам R1/L11 и S1/L21. Подавать напряжение на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3 строго воспрещается. Неправильное подключение может привести к повреждению преобразователя частоты. (Может появиться сообщение об ошибке E.OPT "Ошибка в связи с подключением (внешнего) дополнительного устройства" (см. также страницу 7-16)).
- ② Не подключайте между клеммами P/+N/- (P/+P/+, N/-N/-) силовой выключатель. Использование разъемов N/- и P/+ друг вместо друга может привести к повреждению преобразователя частоты.
- ③ Присвоение функций сигналов X10 (X11) осуществляется через параметры 178–189 "Присвоение функций входным клеммам" (см. раздел 6.9.1). Используйте сигнал X11 в режиме обмена информацией (например, через 2-проводной последовательный интерфейс), в котором приказ запуска отсылается только один раз, для сохранения режима работы при кратковременном отказе сетевого питания (см. раздел 6.8.2).
- ④ Подключите электропитание к клеммам R1 и S1 через развязывающий трансформатор.
- ⑤ Убедитесь в том, что клемма RDY комбинированного блока рекуперации и сетевого фильтра MT-НС соединена с клеммой X10 или MRS преобразователя. Клемму SE опционального блока соедините с клеммой SD преобразователя. Эксплуатация преобразователя без подключения этих клемм может привести к повреждению опционального блока MT-НС.

УКАЗАНИЯ

При подключении дополнительного устройства MT-НС необходимо выбрать негативную логику. Работа с позитивной логикой (заводская установка) в данном случае невозможна.

Фазы на клеммах R/L1, S/L2 и T/L3 при подключении должны быть согласованы с фазами на клеммах R4, S4 и T4.

В случае подключения опции MT-НС нельзя подключать сглаживающий реактор звена постоянного тока, которым комплектуется преобразователь.

3.7.4 Подключение центрального устройства ввода питания/рекуперации энергии FR-CV (01160 или ниже)

Подключите клеммы P/L+ и N/L- центрального устройства ввода питания/рекуперации энергии (FR-CV) к клеммам P/+ и N/- преобразователя частоты. Убедитесь, что устройство центральное устройство ввода питания / рекуперации энергии подключено правильно.

Только после этого присвойте параметру 30 "Выбор регенеративной тормозной цепи" значение "2" (см. также раздел 6.8.2).

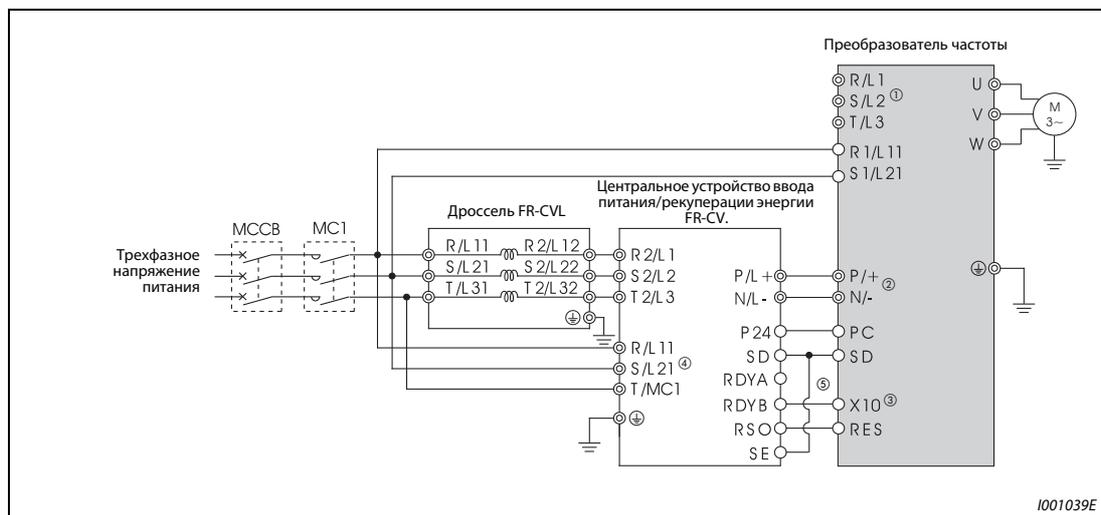


Рис. 3-32: Подключение комбинированного устройства рекуперации энергии/сетевого фильтра FR-HC

- ① Удалите перемычки клемм R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и подключите питание блока управления к клеммам R1/L11 и S1/L21. Подавать напряжение на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3 строго воспрещается. Неправильное подключение может привести к повреждению преобразователя частоты. (Может появиться сообщение об ошибке E.OPT "Ошибка в связи с подключением (внешнего) дополнительного устройства" (см. также страницу 7-16)). Использование разъемов N/- и P/+ друг вместо друга может привести к повреждению преобразователя частоты.
- ② Не подключайте между клеммами P/+-N/- (P/+-P/+, N/--N/-) силовой выключатель. Использование разъемов N/- и P/+ друг вместо друга может привести к повреждению преобразователя частоты.
- ③ Присвоение функций сигнала X10 осуществляется через пар. 178-189 "Присвоение функций входным клеммам" (см. раздел 6.9.1).
- ④ Убедитесь, что клеммы R/L11, S/L21 и T/MC1 соединены с сетью питания. При эксплуатации преобразователя частоты без подключения этих клемм к сети питания может произойти повреждение дополнительного устройства.
- ⑤ Убедитесь в том, что клемма RDYB центрального блока питания и рекуперации FR-CV соединена с клеммой X10 или MRS преобразователя. Клемму SE опционального блока соедините с клеммой SD преобразователя. Эксплуатация преобразователя без подключения этих клемм может привести к повреждению опционального блока FR-CV.

УКАЗАНИЯ

Фазы на клеммах R/L1, S/L2 и T/L3 при подключении должны быть согласованы с фазами на клеммах R2, S4 и T4.

При подключении дополнительного устройства FR-CV необходимо выбрать негативную логику. Работа с позитивной логикой (заводская установка) в данном случае невозможна.

3.7.5 Подключение блока рекуперации MT-RC (01800 или выше)

Внимательно подключите блок рекуперации, как это показано на следующей иллюстрации.



ВНИМАНИЕ:

Обращайте внимание на правильное подключение блока рекуперации (MT-RC). Неправильное подключение может привести к необратимому повреждению преобразователя частоты и опционального блока.

Убедитесь в том, что блок рекуперации подключен правильно. Лишь после этого установите параметр 30 "Выбор регенеративного тормозного контура" на "1", а параметр 70 "Регенеративный тормозной цикл" – на "0".

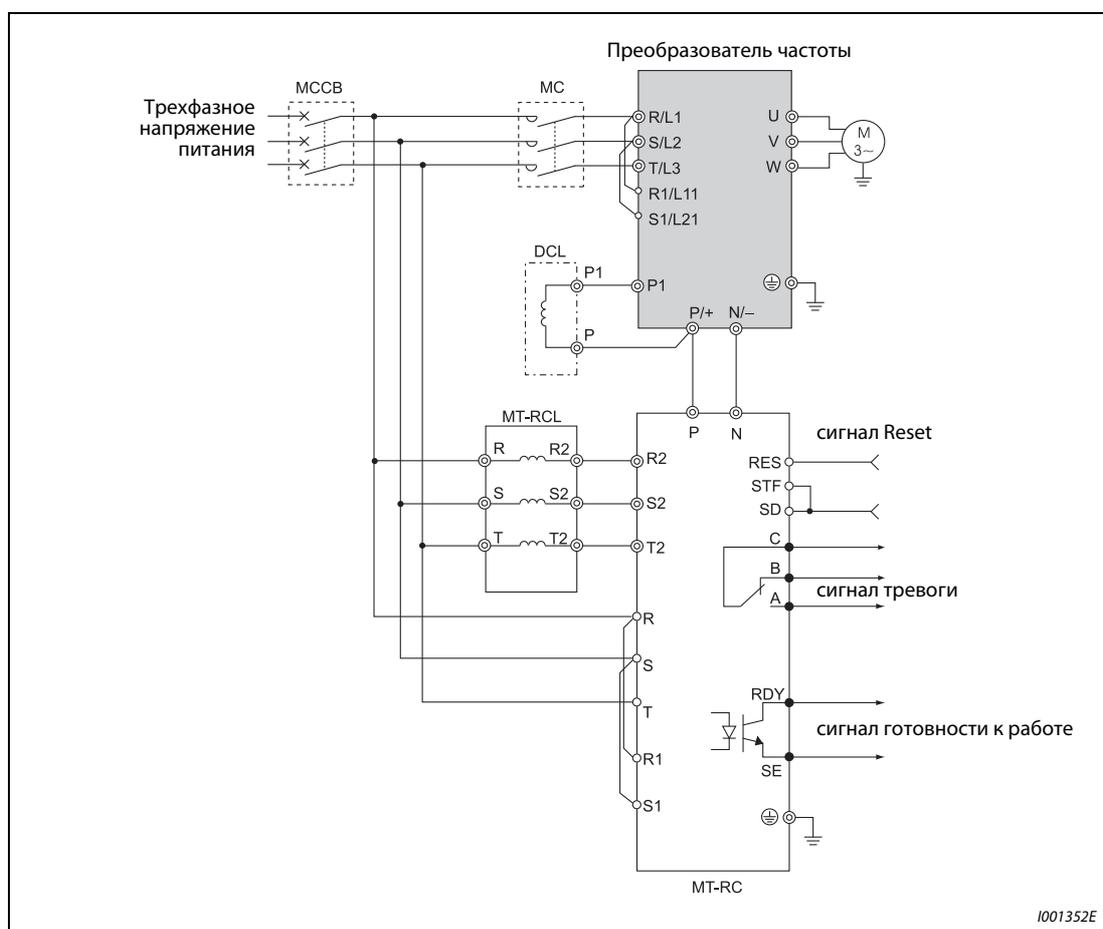


Рис. 3-33: Подключение блока рекуперации MT-RC

УКАЗАНИЕ

Подробную информацию о блоке рекуперации вы найдете в руководстве по блоку рекуперации.

3.7.6 Подключение дросселя промежуточного контура

Подключите дроссель промежуточного контура к клеммам P1 и P/+ преобразователя частоты. При подключении дросселя промежуточного контура необходимо удалить перемычку между клеммами P1 и P/+.

Опциональный дроссель промежуточного контура FFR-HEL-(H)-E можно при необходимости подключить к моделям 01160 и ниже. Модели 01800 и выше комплектуются дросселем промежуточного контура и он обязательно должен быть подключен.

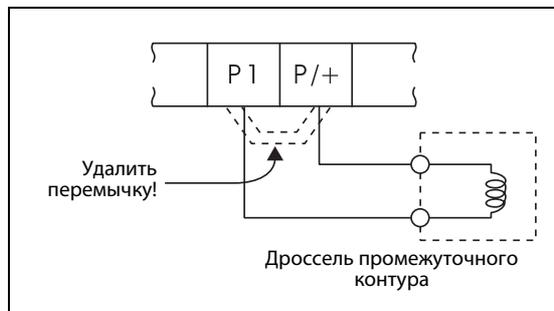


Рис. 3-34:

Подключение дросселя промежуточного контура

1001040E_F

УКАЗАНИЯ

Длина проводов между преобразователем частоты и дросселем промежуточного контура не должна превышать 5 метров.

Поперечное сечение используемого кабеля должно быть не меньше сечения проводов, подсоединяемых к клеммам R/L1, S/L2, T/L3.

При использовании моделей ≥ 01800 необходимо подключить приложенный дроссель промежуточного контура.

3.7.7 Подключение сетевого дросселя

Подключение дросселя абсолютно необходимо, если номинальная мощность трансформатора составляет не меньше 1000 кВА, а также если при переключении конденсаторов с большими емкостями в преобразователь частоты втекают большие токи. Поэтому подключите сетевой дроссель (FR-BAL-B).

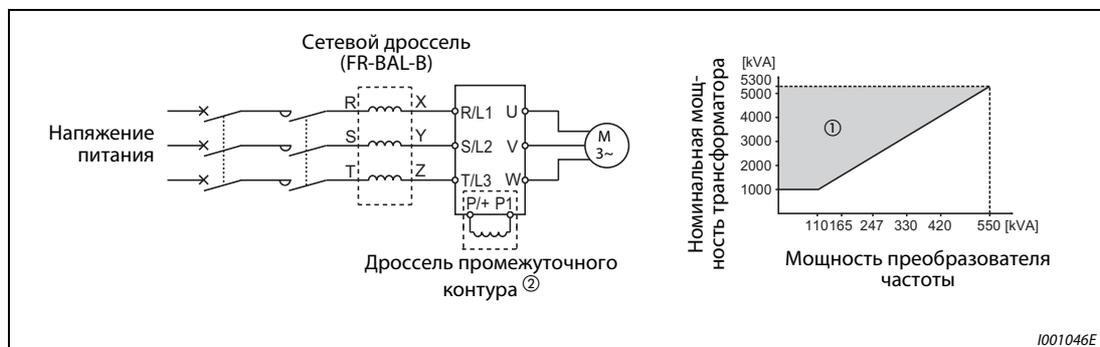


Рис. 3-35: Подключение сетевого реактора

- ① В этом диапазоне мощности должен быть подключен сетевой дроссель.
- ② При подключении дросселя промежуточного контура FFR-HEL-(H)-E к преобразователю частоты класса мощности 01160 или меньше необходимо удалить перемычку между клеммами P/+ и P1.
У преобразователей класса мощности 01800 и выше необходимо подключить сглаживающий реактор звена постоянного тока, которым комплектуется преобразователь.

УКАЗАНИЯ

Длина проводов между преобразователем частоты и дросселем промежуточного контура не должна превышать 5 метров.

Поперечное сечение используемых проводов должно быть не меньше сечения проводов, подсоединяемых к клеммам R/L1, S/L2, T/L3 (см. страницу 3-11).

3.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

3.8.1 Токи утечки и способы противодействия им

Сетевой фильтр, экранированные провода двигателя, двигатель и сам преобразователь порождают установившиеся и изменяющиеся токи утечки относительно защитного проводника РЕ (Заземление). Так как величина токов утечки зависит, среди прочего, от величины емкостей и тактовой частоты преобразователя, при использовании преобразователя в малозумном режиме ток утечки возрастает (в связи с более высокой тактовой частотой). При выборе входного силового выключателя или при применении аварийного выключателя необходимо учесть уровень тока утечки.

Токи утечки, стекающие в землю

Токи утечки протекают не только через соединительные кабели преобразователя частоты, но также могут втекать в другие кабели через заземляющий провод. Токи утечки могут привести к нежелательному срабатыванию силового или аварийного выключателя.

- Способы противодействия
 - Уменьшите тактовую частоту при помощи параметра 72 "ШИМ-модуляция". Убедитесь, что при этом возросли шумы двигателя. Для уменьшения уровня шумов двигателя активируйте функцию "мягкой" ШИМ-модуляции при помощи установки параметра 240.
 - Чтобы установить режим работы с высокой тактовой частотой (малозумный), используйте силовой выключатель, пригодный для подключения напряжения с гармоническими составляющими высшего порядка и для подавления импульсов напряжения в проводах преобразователя частоты и периферийных устройствах.
- Токи утечки, стекающие в землю
 - Удлинение провода двигателя вызывает увеличение тока утечки. Снижение тактовой частоты вызывает уменьшение тока утечки.
 - Чем длиннее кабель к двигателю, тем больше ток утечки.
 - Ток утечки в защитный провод значительно возрастает при использовании для подключения двигателя экранированного провода (приблизительно вдвое по сравнению с неэкранированным проводом той же длины).

Токи утечки между проводами

Гармонические составляющие токов утечки, протекающих через статические емкости проводов исходящей цепи, могут привести к нежелательному срабатыванию внешнего термического аварийного выключателя двигателя. При использовании проводов большой длины (от 50 м) и меньшем классе мощности преобразователя частоты (FR-F700-00170 или ниже) внешний термический аварийный выключатель двигателя имеет тенденцию к непроизвольному срабатыванию, так как отношение тока утечки к номинальному току двигателя является большим.

Пример ▽

В данном примере показана связь между мощностью двигателя, длиной кабеля двигателя и током утечки. Использовался двигатель SF-JR 4P при тактовой частоте 14.5 кГц и с 4-жильным проводом с поперечным сечением 2.0 мм².

Мощность двигателя [кВт]	Номинальный ток двигателя [А]	Ток утечки [мА]	
		Длина кабеля двигателя 50 м	Длина кабеля двигателя 100 м
0.4	1.1	620	1000
0.75	1.9	680	1060
1.5	3.5	740	1120
2.2	4.1	800	1180
3.7	6.4	880	1260
5.5	9.7	980	1360
7.5	12.8	1070	1450

Таб. 3-12: Пример для токов утечки, протекающих между проводами



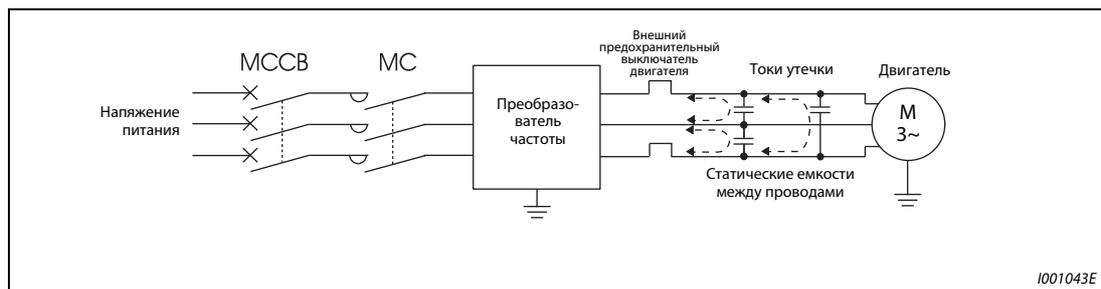


Рис. 3-36: Токи утечки между проводами

- Способы противодействия
 - При помощи параметра 9 установите ток для аварийного выключателя двигателя.
 - Уменьшите тактовую частоту при помощи параметра 72 "ШИМ-модуляция". Обратите внимание на то, что при этом возрастают шумы двигателя. Для уменьшения уровня шумов двигателя активируйте функцию "мягкой" ШИМ-модуляции при помощи установки параметра 240. Чтобы исключить влияние токов утечки между проводами на работу двигателя, необходимо использовать прямую защиту двигателя (например, РТС-элемент).
- Выбор силового выключателя сети

Для защиты проводов для подключения сети от короткого замыкания или перегрузки можно использовать силовой выключатель (МССВ). Следует обратить внимание на то, что этот выключатель не защищает преобразователь (диодный модуль, IGBT). Выбор подходящих размеров осуществляется в соответствии с поперечным сечением проводов для подключения. Для расчета необходимого тока сети должны быть известны необходимая преобразователю мощность (см. технические данные в приложении А, номинальная входная мощность), а также уровень напряжения сети питания. Величину срабатывания силового выключателя следует выбрать несколько выше, так как сильное влияние на характеристику срабатывания оказывают гармонические составляющие тока высшего порядка, протекающего в сети. В качестве аварийного выключателя защиты от тока утечки необходимо использовать либо аварийный выключатель Mitsubishi (для гармонических составляющих и вертикальных импульсов напряжения), либо предназначенный для использования вместе с преобразователем частоты и чувствительный как к переменному, так и к постоянному току аварийный выключатель.

Указание по выбору сетевого автомата защиты от токов замыкания

Если нормативы предписывают применять в вашей установке дифференциальное устройство защитного отключения (RCD), то его необходимо выбрать по стандарту DIN VDE 0100-530 следующим образом:

для однофазного преобразователя частоты – по выбору тип "А" или "В"

для трехфазного преобразователя частоты – только тип "В" (с универсальной чувствительностью)

При выборе дифференциального устройства защитного отключения следует учитывать токи утечки, обусловленные сетевым фильтром, длиной экранированного провода двигателя и тактовой частотой.

Если трехфазная цепь подключается выключателями, не имеющими функции мгновенного включения, то кратковременная несимметричность нагрузки может привести к нежелательному срабатыванию дифференциального УЗО. В таком случае рекомендуется применять дифференциальные УЗО типа "В" с задержкой срабатывания или обеспечить одновременное включение трех фаз с помощью силового контактора.

Ток срабатывания для автомата защиты от токов замыкания выберите следующим образом.

- предназначенный для использования вместе с преобразователем частоты аварийный выключатель, чувствительный как к переменному, так и к постоянному току:

$$I\Delta n \geq 10 \times (I_{g1} + I_{gn} + I_{gi} + I_{g2} + I_{gm})$$
- аварийный выключатель, чувствительный как к переменному, так и к постоянному току:

$$I\Delta n \geq 10 \times [I_{g1} + I_{gn} + I_{gi} + 3 \times (I_{g2} + I_{gm})]$$

I_{g1}, I_{g2} : токи утечки в проводах при прямом питании от сети

I_{gn} : ток утечки фильтра во входном контуре преобразователя частоты

I_{gm} : токи утечки двигателя при прямом питании от сети

I_{gi} : ток утечки преобразователя частоты


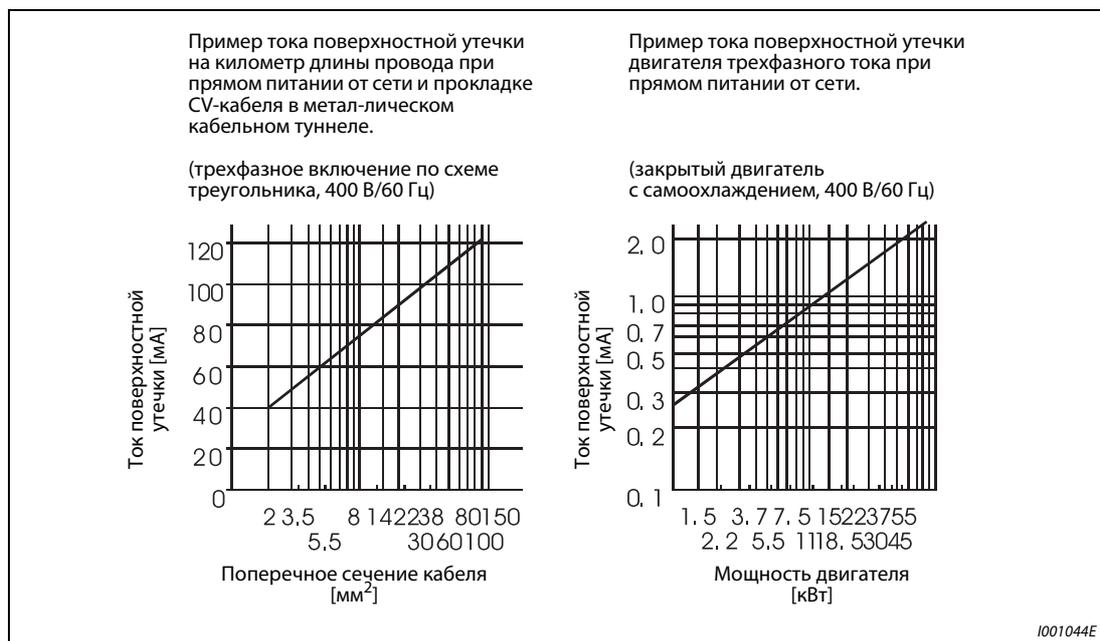


Рис. 3-37: Токи поверхностной утечки

УКАЗАНИЕ

При включении по схеме треугольника ток поверхностной утечки составляет 1/3.

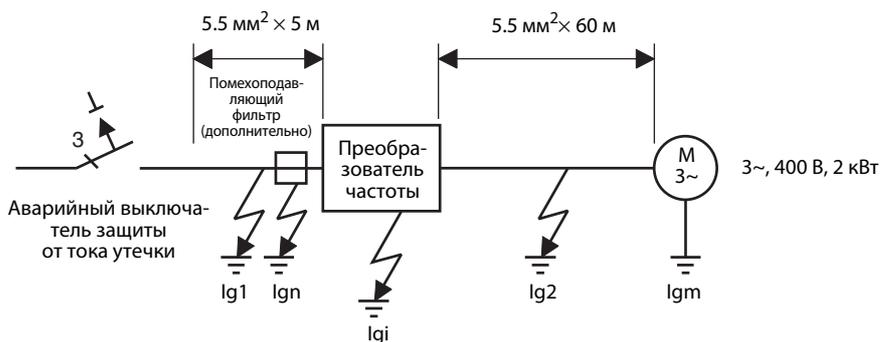Пример ▾




	Чувствительный к переменному и постоянному току предназначенный для использования вместе с преобразователем частоты аварийный выключатель защиты от тока утечки	Чувствительный к переменному и постоянному току аварийный выключатель защиты от тока утечки
Ток утечки lg1 [mA]	$\frac{1}{3} \times 66 \times \frac{5 \text{ м}}{1000 \text{ м}} = 0.11$	
Ток утечки lgn [mA]	0 (без дополнительного помехоподавляющего фильтра)	
Ток утечки lgi [mA]	1 (с дополнительным помехоподавляющим фильтром) Ток утечки можно найти в таблице, приведенной ниже ^① .	
Ток утечки lg2 [mA]	$\frac{1}{3} \times 66 \times \frac{60 \text{ м}}{1000 \text{ м}} = 1.32$	
Ток утечки двигателя lgm [mA]	0.36	
Общий ток утечки [mA]	2.79	6.15
Расчетный ток аварийный выключатель защиты от тока утечки [mA]	30	100

Таб. 3-13: Определение постоянно протекающего тока утечки

① Информацию по подключению встроенного фильтра ЭМС можно найти в разделе 3.8.3

Ток утечки преобразователя частоты (с активированным или деактивированным встроенным помехоподавляющим фильтром)

(входное напряжение: 440 В, 60 Гц, асимметрия фаз менее 3 %)

	Напряжение [В]	Встроенный фильтр ЭМС	
		ВКЛ [mA]	ВЫКЛ [mA]
Система с заземленной фазой 	400	30	1
Система с заземленной нулевой точкой в соединении звездой 	400	1	1

Таб. 3-14: Ток утечки преобразователя частоты (с включенным или выключенным помехоподавляющим фильтром)



УКАЗАНИЯ

Преобразователь частоты осуществляет контроль своего выхода на заземление в диапазоне частот до 120 Гц. Данная функция предназначена для защиты преобразователя частоты и не имеет отношения к защите лиц, пользующихся преобразователем.

Заземление необходимо осуществить в соответствии с местными и международными предписаниями и директивами (JIS, NEC section 250, IEC 536 класс 1 и т.д.)

При подключении силовых выключателей или аварийных выключателей двигателя к выходу преобразователя частоты гармонические составляющие высшего порядка могут привести к непроизвольному срабатыванию, даже если действительная величина тока будет меньше тока срабатывания. В этом случае следует отказаться от установки вышеуказанных выключателей, так как вихревые токи и потери на гистерезис могут привести к повышению температуры.

Следующие выключатели являются стандартными: BV-C1, BC-V, NVB, NV-L, NV-G2N, NV-G3NA и NV-2F, а также аварийный выключатель для защиты от тока утечки (за исключением NV-ZHA) NV с присадкой AA для контроля нулевого провода.

Остальные модели предназначены для работы при напряжении с высокочастотными составляющими и для подавления импульсного напряжения: NV-C-/NV-S-/MN-серия, NV30-FA, NV50-FA, BV-C2 и аварийные выключатели (NF-Z), NV-ZHA и NV-H.

3.8.2 Помехи, исходящие от преобразователя частоты, и противодействие им

Некоторые помехи воздействуют на преобразователь частоты извне и могут привести к сбоям в работе периферийных устройств. Другие помехи исходят от преобразователя частоты и также приводят к сбоям в работе периферийных устройств. Хотя преобразователь частоты нечувствителен к влиянию помех, обработка малых сигналов требует принятия описанных далее мер. Так как выходы преобразователя частоты пропускают импульсы в зависимости от тактовой частоты, преобразователь создает помехи. Если эти помехи вызывают сбои в работе других устройств, необходимо принять меры для их подавления. Принимаемые меры зависят от характера распространения помех.

- Основные меры
 - Не прокладывайте сигнальные провода параллельно силовым проводам и не связывайте их в пучок.
 - Для сигналов от датчиков и управляющих сигналов используйте попарно скрученные экранированные провода. Экранирующий провод должен быть заземлен.
 - Заземлите преобразователь частоты, двигатель и т. д. в общей точке заземления.
- Меры по подавлению помех, оказывающих воздействие на преобразователь частоты. Если эксплуатация устройств, вызывающих помехи (например, устройств, работающих с контакторами, магнитными тормозами или реле) вблизи преобразователя частоты ведет к сбоям в работе, необходимо принять следующие меры по подавлению помех.
 - Примите меры по подавлению напряжения помех.
 - Для сигнальных проводов необходимо предусмотреть использование информационного фильтра.
 - Заземлите экранировку сигнальных проводов и проводов датчика при помощи металлических скоб для крепления кабеля.
- Меры по подавлению помех, исходящих от преобразователя частоты и вызывающих сбои в работе других устройств
Помехи, исходящие от преобразователя частоты, можно в основном классифицировать следующим образом:
 - помехи, генерируемые проводами и распространяющиеся через соединительные провода преобразователя частоты и через входы и выходы силовой цепи
 - электромагнитные и электростатические помехи, оказывающие воздействие на сигнальные провода близлежащих устройств, а также
 - помехи, распространяющиеся через сетевые провода.

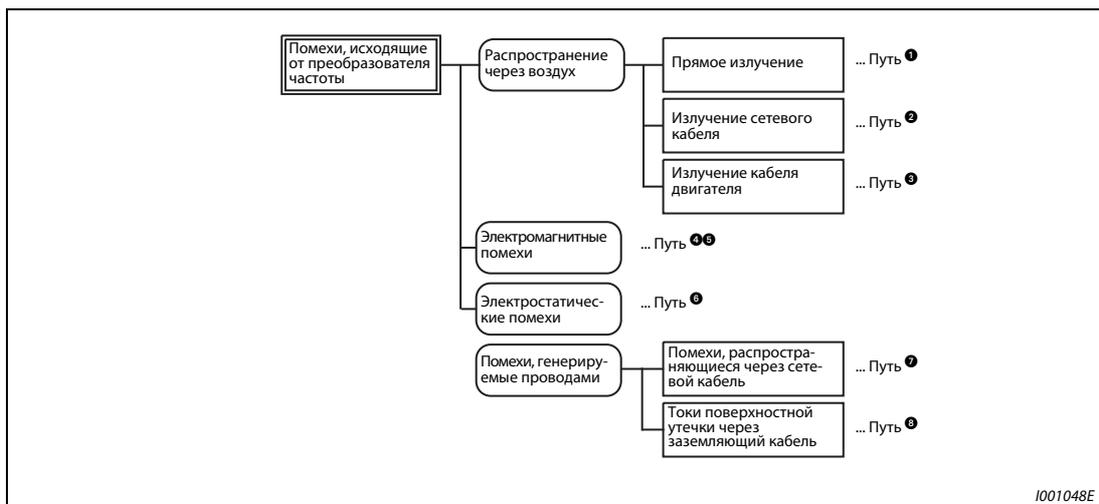


Рис. 3-38: Распространение помех

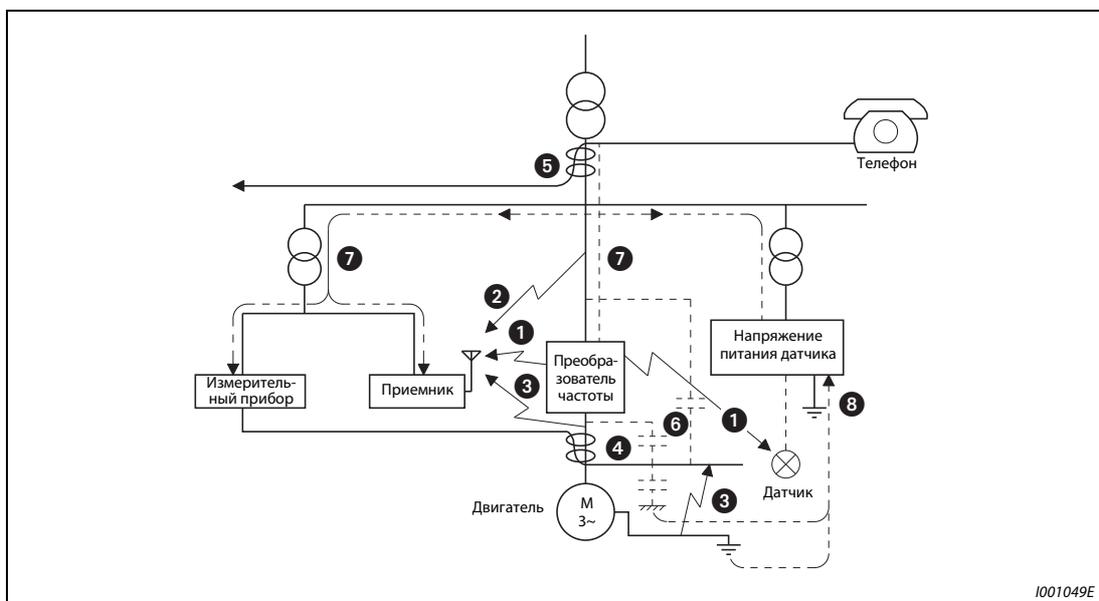


Рис. 3-39: Пути распространения помех

Пути распространения помехи	Способ противодействия
1 2 3	<p>Если приборы, обрабатывающие сигналы с малой энергией и имеющие тенденцию к сбоям в работе (например, измерительные устройства, приемники и датчики), установлены вместе с преобразователем частоты в шкафу управления, а также, если их провода проложены вблизи преобразователя частоты, помехи, переданные беспроводным образом, могут привести к сбоям в работе приборов. Необходимо принять следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установите чувствительные к помехам приборы на максимально возможном расстоянии от преобразователя частоты. • Проложите чувствительные к помехам провода на максимально возможном расстоянии от преобразователя частоты и его линий ввода-вывода. • Не прокладывайте сигнальные провода параллельно силовым проводам (провода, соединяющие двигатель с преобразователем частоты) и не связывайте их в пучки. • Используйте внутренний фильтр ЭМС преобразователя частоты (см. раздел 3.8.3). • Установите выходной фильтр (dU/dt, фильтр синусоиды) для подавления помех, генерируемых проводами двигателя. • В качестве сигнальных и силовых проводов используйте только экранированные кабели и прокладывайте их по отдельности в металлических кабельных туннелях.
4 5 6	<p>Сигнальные и силовые провода, проложенные параллельно или собранные в пучок, могут привести к сбоям в работе приборов вследствие воздействия магнитных или статических помех. В этом случае необходимо принять следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установите чувствительные к помехам приборы на максимально возможном расстоянии от преобразователя частоты. • Проложите чувствительные к помехам провода на максимально возможном расстоянии от силовых проводов преобразователя частоты. • Не прокладывайте сигнальные провода параллельно мощным проводам (линиям ввода-вывода преобразователя частоты) и не связывайте их в пучки. • В качестве сигнальных и мощных проводов используйте только экранированные кабели и прокладывайте их по отдельности в металлических кабельных туннелях.
7	<p>При совместном подключении преобразователя частоты и других устройств к питанию сети помехи, генерируемые преобразователем частоты, могут через сетевой кабель оказать воздействие на другие устройства и привести к сбоям в работе. В этом случае необходимо принять следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Активируйте внутренний фильтр ЭМС преобразователя частоты (см. раздел 3.8.3). • При необходимости используйте дополнительные помехоподавляющие фильтры. • Для подавления помех от мощных проводов установите в выходной цепи преобразователя частоты выходной фильтр, предварительно проконсультировавшись с представителем MITSUBISHI.
8	<p>При подключении к преобразователю частоты внешних устройств через заземляющий провод может образоваться проводная петля. При этом токи утечки могут протекать через заземляющий провод преобразователя частоты и привести к сбоям в работе приборов. В этом случае может помочь изоляция заземляющего провода внешнего устройства.</p>

Таб. 3-15: Помехи и способы противодействия им

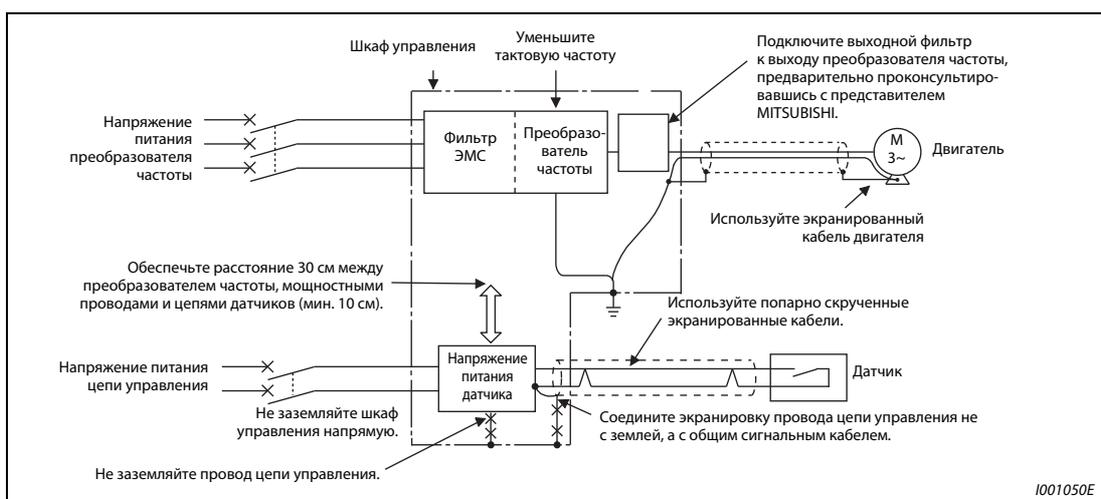


Рис. 3-40: Примеры подавления помех

3.8.3 Фильтр ЭМС

Преобразователь частоты обладает внутренним фильтром ЭМС. Фильтр ЭМС используется для подавления помех во входной цепи преобразователя частоты. В приборе, поставляемом производителем, фильтр активирован. Для отключения фильтра необходимо переместить переключатель в положение "FILTER OFF". При применении преобразователя в сетях с изолированной нулевой точкой соединения звездой (сеть IT) фильтр необходимо отключить.

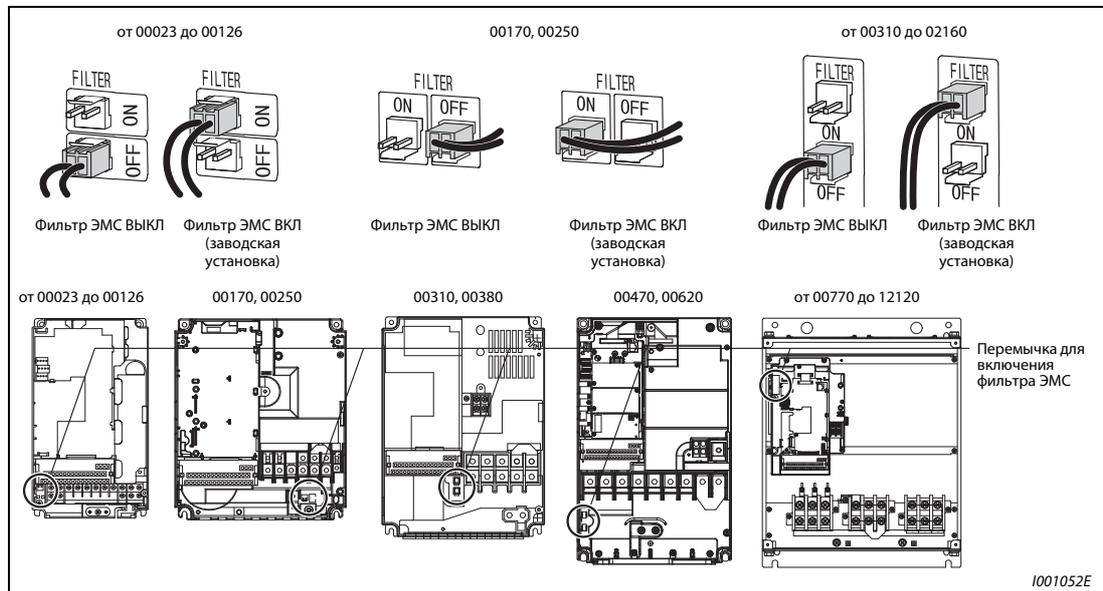


Рис. 3-41: Внутренний фильтр ЭМС

Активация/отключение фильтра ЭМС

- ① Убедитесь, что питание отключено. Затем удалите переднюю панель (см. раздел 2.2).
- ② Нажмите на фиксатор переключателя и стяните переключатель вверх. Не тяните за кабель и не снимайте переключатель, не нажав на фиксатор. При установке переключателя также необходимо нажать на фиксатор. При возникновении сложностей с удалением переключателя воспользуйтесь плоскогубцами или иным подходящим инструментом.



Рис. 3-42: Включение внутреннего фильтра ЭМС

УКАЗАНИЯ

- ▮ Переключатель должен обязательно находиться в позиции ON или OFF.
- ▮ Активация помехоподавляющего фильтра повышает ток утечки (см. стр. 3-46).



ОПАСНОСТЬ:

Не удаляйте переднюю панель при включенном питании. Имеется угроза удара током.

3.8.4 Гармонические составляющие высшего порядка в напряжении сети

Вследствие особенностей конструкции входного выпрямителя преобразователя частоты в напряжении питания происходит возникновение высокочастотных гармоник, которые могут оказать воздействие на генератор или емкость проводников. Высокочастотные гармоники в сетевых проводах имеют отличный от помех и токов утечки источник, диапазон частот и способ распространения.

Характеристика	Высокочастотные гармоники	Высокочастотная помеха
Частота	до макс. 50 (≤ 3 кГц)	От нескольких 10 кГц до 1 ГГц
Распространение	Через электрические провода Волновое сопротивление	Через воздух, зазоры, прокладку проводов
Расчет порядка величины	Возможен теоретический расчет	Случайное возникновение, расчет затруднен
Величина	приблизительно пропорциональна нагрузке	зависит от изменения тока (растет вместе с частотой включений)
Помехоустойчивость	задана приборными стандартами	различается в зависимости от производителя
Способы противодействия	Установка дросселя или фильтра высокочастотных гармоник	Увеличение расстояния

Таб. 3-16: Различия между высокочастотными гармониками в сетевом напряжении и высокочастотными помехами

- Способы противодействия
Величина генерируемого преобразователем частоты высокочастотного тока во входной цепи зависит от импеданса кабеля, от использования дросселя, от выходной частоты и от выходного тока на нагрузку.
Выходная частота и выходной ток рассчитываются при номинальной нагрузке и максимальной рабочей частоте.

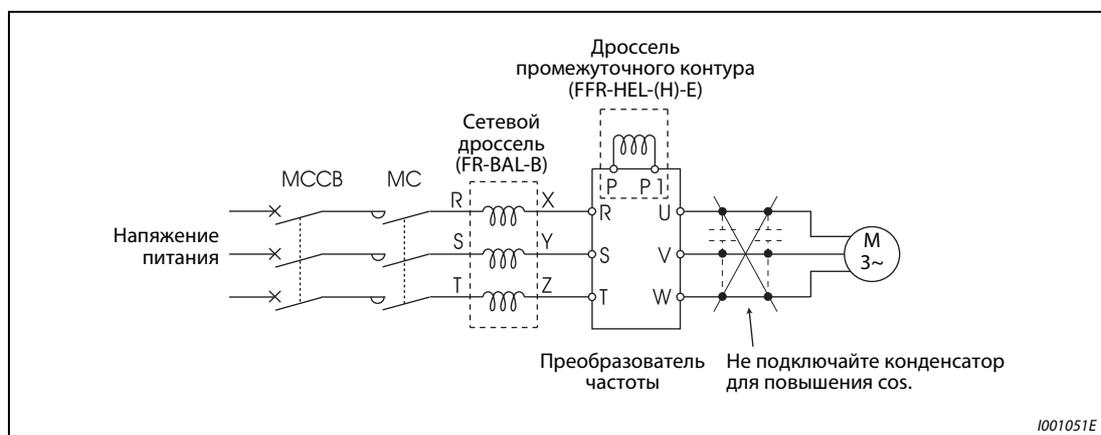


Рис. 3-43: Подавление высокочастотных гармоник в напряжении сети



ВНИМАНИЕ:

Не подключайте к выходу преобразователя частоты конденсатор для повышения cos или защиты от повышенного напряжения, так как при этом преобразователь частоты может быть поврежден. Для повышения коэффициента полезного действия подключите к входной цепи или к промежуточному контуру дроссель.

3.8.5 Асинхронный двигатель 400 В

Вследствие широтно-импульсной модуляции в зависимости от параметров проводов на соединительных клеммах двигателя возникают импульсные напряжения, которые могут повредить его изоляцию. При подключении двигателя, рассчитанного на напряжение 400 В, необходимо принять следующие меры:

- Используйте двигатель с достаточной прочностью изоляции и ограничьте тактовую частоту при помощи параметра 72 в зависимости от длины провода двигателя. При подключении двигателя с принудительной вентиляцией или малошумного двигателя проследите за тем, чтобы он был пригоден для работы с преобразователем частоты.

	Длина провода двигателя		
	≤ 50 м	от 50 м до 100 м	≥ 100 м
Пар. 72	≤ 15 (14.5 кГц)	≤ 9 (9 кГц)	≤ 4 (4 кГц)

Таб. 3-17: Выбор тактовой частоты в зависимости от длины провода двигателя

- Ограничение скорости прироста выходного напряжения преобразователя частоты (dU/dT) В случае, если требуется сохранить величину 500 В/μс или ниже, на выходе преобразователя необходимо установить выходной фильтр. Проконсультируйтесь у вашего местного представителя Mitsubishi.

УКАЗАНИЕ

Более подробное описание параметра 72 "Функция ШИМ" имеется в разделе 6.14.

4 Эксплуатация

4.1 Меры предосторожности

Преобразователи частоты серии FR-F700 являются надежными устройствами. Однако срок их службы может сократиться вследствие неправильного подключения или управления. В ряде случаев это может привести к повреждению преобразователя частоты.

Перед началом эксплуатации следует проверить соблюдение следующих пунктов:

- Для подключения к сети питания и подключения двигателя используйте только изолированные кабельные наконечники.
- Нельзя подавать напряжение от сети питания на выходные клеммы U, V, W. В противном случае преобразователь частоты может быть поврежден.
- Проследите за тем, чтобы при проведении работ по подключению в преобразователь частоты не попали посторонние проводящие предметы. Посторонние проводящие предметы, такие как кусочки кабеля или осколки, возникающие при сверлении монтажных отверстий, могут вызвать сбой в работе.
- Выбирайте длину проводов таким образом, чтобы потери напряжения составляли макс. 2 %. Если расстояние между двигателем и преобразователем частоты велико, то в результате потерь напряжения в кабеле скорость вращения двигателя может снизиться. Влияние потерь напряжения особенно значительно при использовании низких частот. (Рекомендуются кабели с поперечными сечениями, указанными на странице 3-11.)
- Не превышайте максимальную длину проводки.
При большей длине проводов может быть нарушена работа быстродействующего токоограничителя. Кроме того, подключенные к выходным клеммам устройства могут быть повреждены вследствие зарядного тока, вызываемого паразитными емкостями. (См. стр. 3-14)
- Электромагнитная совместимость
При работе преобразователя частоты на входе и выходе могут возникнуть электромагнитные помехи, которые могут передаваться по проводам (через провод сети питания) или по воздуху находящимся поблизости устройствам (например, радиоприемникам) или линиям передачи сигналов и данных.
Для уменьшения помех, исходящих от сети питания, необходимо активировать внутренний помехоподавляющий фильтр (возможно также использование дополнительных фильтров).
Для уменьшения обратного воздействия высокочастотных гармоник на сеть необходимо использовать сетевой дроссель или дроссель промежуточного контура. Для уменьшения помех, исходящих от выхода, необходимо использовать для подсоединения двигателя экранированные провода (см. также раздел 3.8 по теме "Электромагнитная совместимость").
- Не подключайте к выходным клеммам преобразователя элементы и модули, не разрешенные Mitsubishi, (например, конденсаторы для повышения cos ϕ) Это может привести к отключению преобразователя частоты или к повреждению подключенных элементов или модулей.
- Перед проведением электромонтажных или иных работ с преобразователем частоты необходимо отключить его от сети питания и подождать, по меньшей мере, 10 минут. Это необходимо для того, чтобы конденсаторы разрядились до неопасной величины напряжения.

- Преобразователь частоты может быть поврежден вследствие возникновения на выходе короткого замыкания или замыкания на землю.
 - Проверьте проводку преобразователя на наличие короткого замыкания или замыкания на землю. При регулярном повторении коротких замыканий или замыканий на землю или при подключении двигателя с поврежденной изоляцией преобразователь частоты может также быть поврежден.
 - Перед тем, как подавать напряжение, проверьте сопротивление в цепи заземления и сопротивление между фазами на вторичной стороне преобразователя частоты. Особенно тщательно необходимо проверить сопротивление изоляции двигателя, если речь идет о старых двигателях или о двигателях, применяемых в коррозионно-активной среде.
- Не используйте входной контактор для запуска и останова преобразователя частоты. Возникающие при включении пусковые токи значительно сокращают срок службы (около 1 000 000 коммутационных циклов). Поэтому запуск и останов преобразователя частоты всегда необходимо производить при помощи сигналов, подаваемых на клеммы STF или STR.
- Не прикладывайте к клеммам ввода/вывода напряжения, которые превышают максимально допустимое напряжение на этих клеммах. Высокие напряжения, а также напряжения противоположной полярности могут нанести повреждения входному и выходному контурам. Особое внимание следует уделить проверке потенциометра на ошибки при подключении клемм 10E (или соотв. 10) и 5.
- Силовые контакторы MC1 и MC2, используемые для переключения двигателя в режим прямой эксплуатации от сети, необходимо оснастить электрическими или механическими стопорами для взаимной блокировки. Блокировка служит для предотвращения возникновения разрядных токов, которые при переключении могут протекать через электрическую дугу и достичь выходов преобразователя частоты.

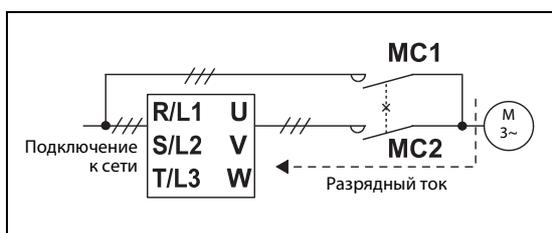


Рис.4-1:
Механическая блокировка силовых контакторов

I001042E

- Если автоматический перезапуск преобразователя частоты после временного выхода сети питания из строя нежелателен, необходимо отключить напряжение питания и прекратить подачу пусковых сигналов. В противном случае после возобновления электроснабжения может произойти нежелательный запуск преобразователя частоты.
- Подключите преобразователь частоты к напряжению питания через силовой контактор. Силовой контактор имеет следующие задачи (см. также раздел 3.1.1):
 - При возникновении неполадок или неправильном функционировании привода преобразователь частоты можно отделить от сети (например, путем аварийного выключения). Например, если выбран слишком маломощный тормозной резистор или вышел из строя тормозной транзистор, силовой контактор может предотвратить перегрев или возгорание тормозного резистора.
 - Силовой контактор может предотвратить нежелательный перезапуск привода после исчезновения и повторного появления сетевого напряжения.
 - Силовой контактор позволяет безопасно выполнять техническое обслуживание и инспекционные работы, так как с его помощью преобразователь частоты можно отделить от сети. Если силовой контактор требуется применять для отключения сетевого напряжения при аварийном выключении, применяйте контактор по стандарту JEM1038, эксплуатационная категория AC-3, с номинальным током, равным входному току преобразователя частоты.

- Контактор в выходной цепи разрешается переключать только в случае, если и преобразователь частоты, и двигатель находятся в остановленном состоянии. Переключение контактора во время их работы может привести к срабатыванию функции защиты от превышения тока или т. п.. Если контактор используется для переключения двигателя на непосредственное питание от сети, то такое переключение должно происходить лишь после перехода преобразователя частоты и двигателя в остановленное состояние.
- Если на аналоговый задающий сигнал накладываются электромагнитные помехи преобразователя частоты и из-за этого возникают колебания частоты вращения, примите следующие меры:
 - Никогда не прокладывайте силовые и сигнальные кабели параллельно друг другу и не связывайте их в жгут.
 - Прокладывайте сигнальные и силовые кабели как можно дальше друг от друга.
 - Используйте только экранированные сигнальные провода.
 - Применяйте сигнальный провод со стальным сердечником (пример: ZCAT3035-1330 TDK).
- Указания по режиму работы с циклическими переменными нагрузками
При частом повторении запуска и останова двигателя или циклическом режиме работы с неустойчивой нагрузкой изменение температуры внутри транзисторных модулей может привести к сокращению срока службы этих модулей. Так как основной причиной данной "термической нагрузки" является изменение тока в диапазоне между "перегрузкой" и "нормальным режимом работы", величина тока перегрузки должна быть по возможности снижена путем установки соответствующих параметров. Это, однако, может привести к тому, что двигатель не достигнет необходимой эффективности работы. В этом случае следует выбрать модель преобразователя, обладающую более высокой мощностью.
- Убедитесь, что преобразователь частоты соответствует системным требованиям.

4.2 Последовательность действий при вводе в эксплуатацию

Необходимо ввести в преобразователь заданное значение частоты и дать команду запуска. На приведенной ниже блок-схеме представлена последовательность действий при вводе преобразователя в эксплуатацию.

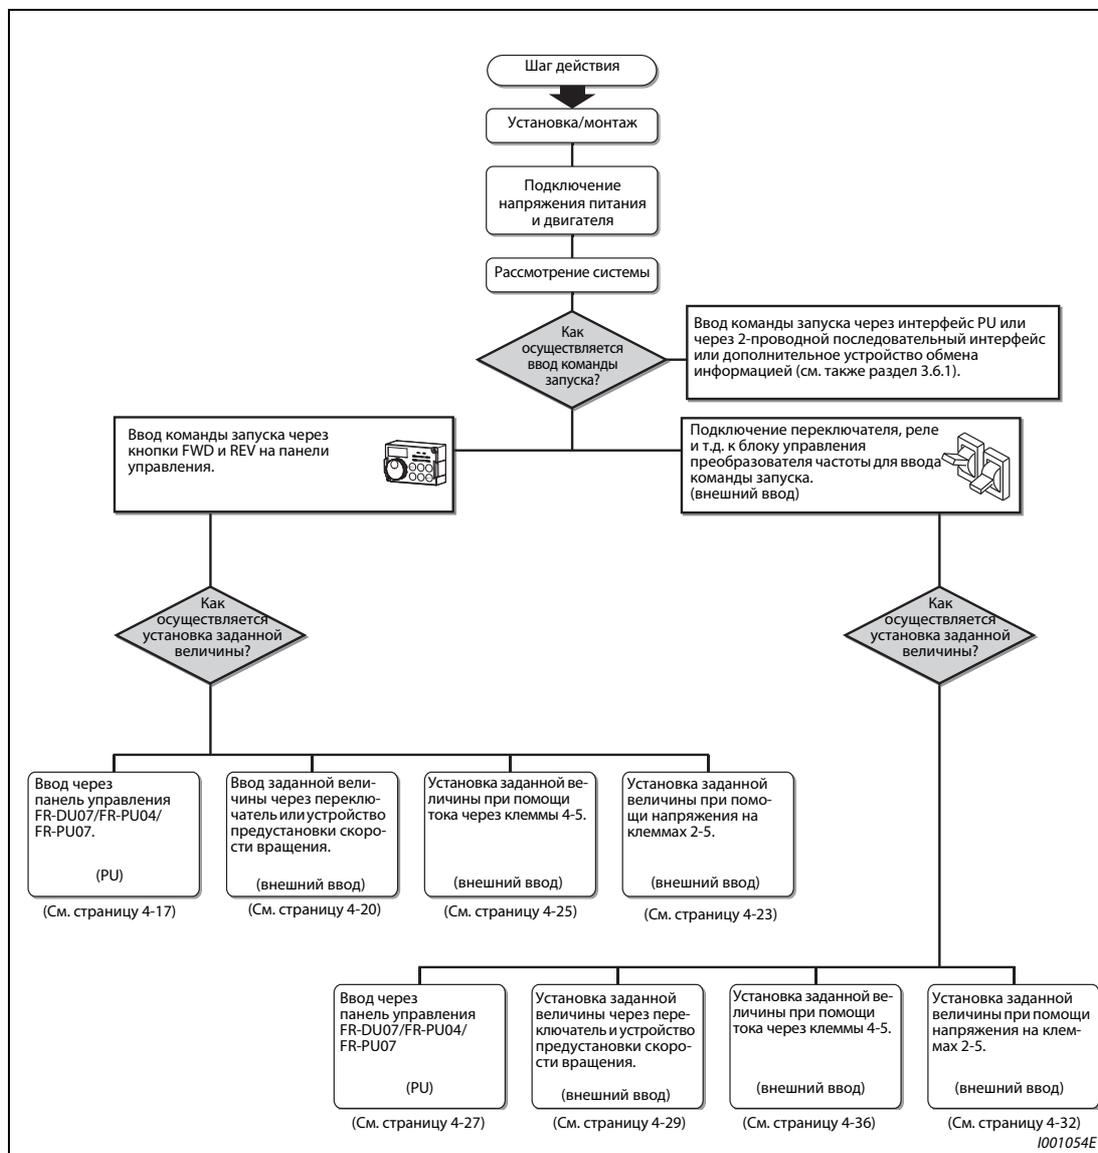


Рис. 4-2: Последовательность действий при вводе в эксплуатацию.

Перед включением преобразователя проверьте соответствие следующим пунктам:

- Была ли установка преобразователя частоты осуществлена в допустимых окружающих условиях(см. раздел 2.3)?
- Было ли подключение выполнено правильно (см. раздел 3.2)?

Первый запуск двигателя должен быть осуществлен без нагрузки.

УКАЗАНИЯ

Если вы хотите защитить двигатель от перегрузки при помощи специального аварийного выключателя в преобразователе частоты, установите параметр 9 (см. раздел 4.4).

Если номинальная частота двигателя составляет 60 Гц, установите параметр 3 (см. раздел. 5.4).

4.3 Панель управления FR-DU07

4.3.1 Панель управления и индикация

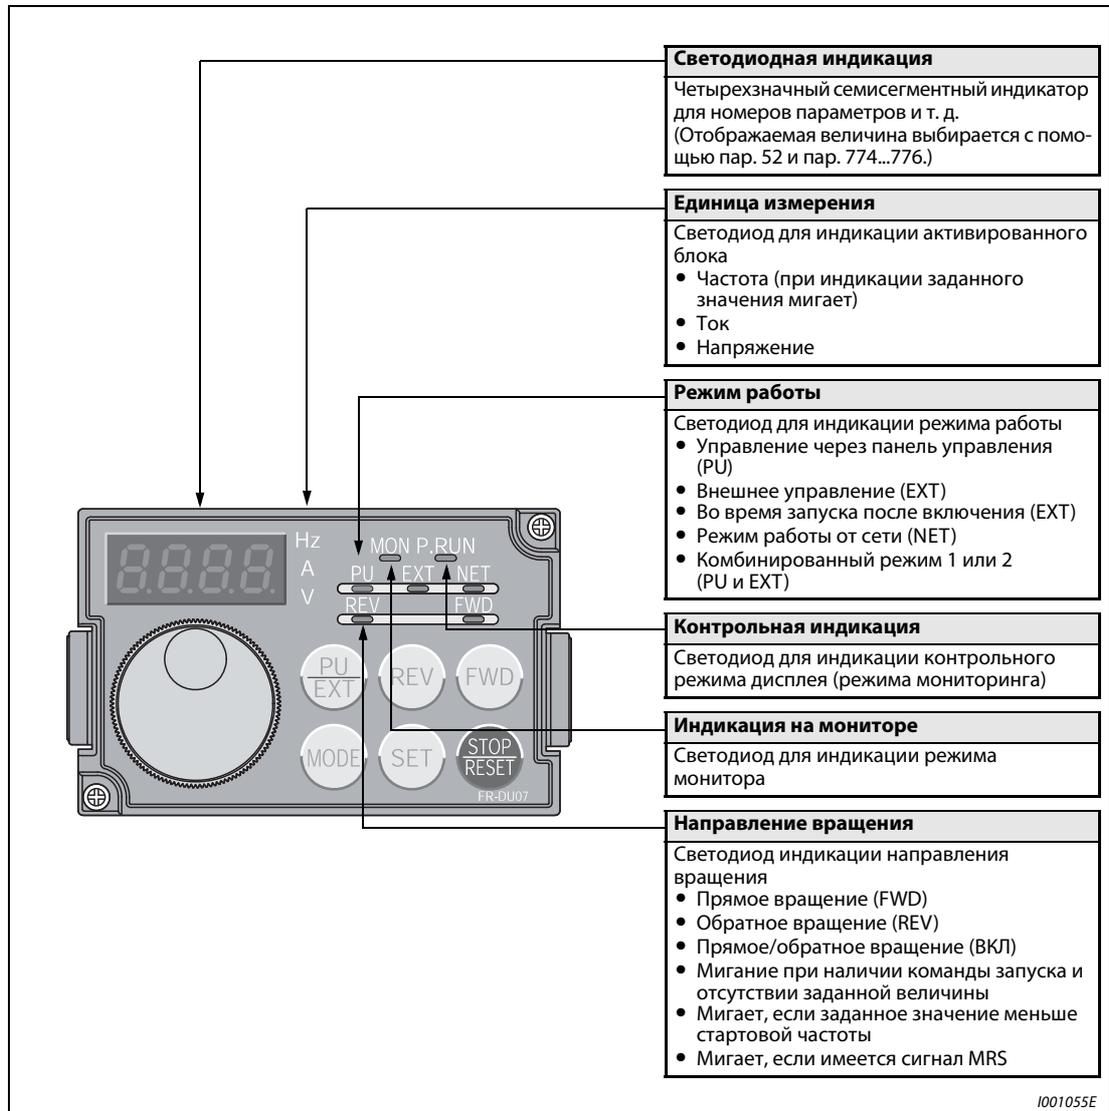



Рис. 4-3: Описание панели управления FR-DU07

Кнопка	Функция	Описание
	Цифровой набор	Изменение частоты и параметров Нажмите диск цифрового набора, чтобы отобразить следующие величины: <ul style="list-style-type: none"> • текущее заданное значение частоты • текущая настройка во время калибровки • последние 8 номеров сигнализации из перечня аварийной сигнализации
	Направление вращения	Команда запуска. Прямое вращение
	Направление вращения	Команда запуска. Обратное вращение
	Останов двигателя	Защитные функции могут быть отключены (квитирование помехи преобразователя)
	Установка параметров	При эксплуатации преобразователя индикация параметров монитора производится в следующем порядке: <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[выходная частота] --> B[выходной ток] B --> C[выходное напряжение ①] </pre> </div> <p>①Способ индикации потребления энергии можно выбрать при помощи пар. 52</p>
	Режим	Переключение в режим установки параметров Режим переключается одновременным нажатием клавиш "MODE" и "PU/EXT". Если нажать клавишу "MODE" и удерживать ее нажатой как минимум 2 секунды, панель управления блокируется.
	Режим работы	При помощи данной кнопки осуществляется выбор между режимом внешнего управления и управлением от панели управления. Нажмите кнопку для перехода в режим внешнего управления (ввод заданной величины от внешнего потенциометра, внешний пусковой сигнал). (Комбинированный режим работы устанавливается при помощи параметра 79.) PU: Управление от панели управления EXT: режим внешнего управления С помощью этой клавиши можно также отменить состояние "Останов с панели управления".

Таб. 4-1: Функции кнопок панели управления

4.3.2 Основные функции (заводская установка)

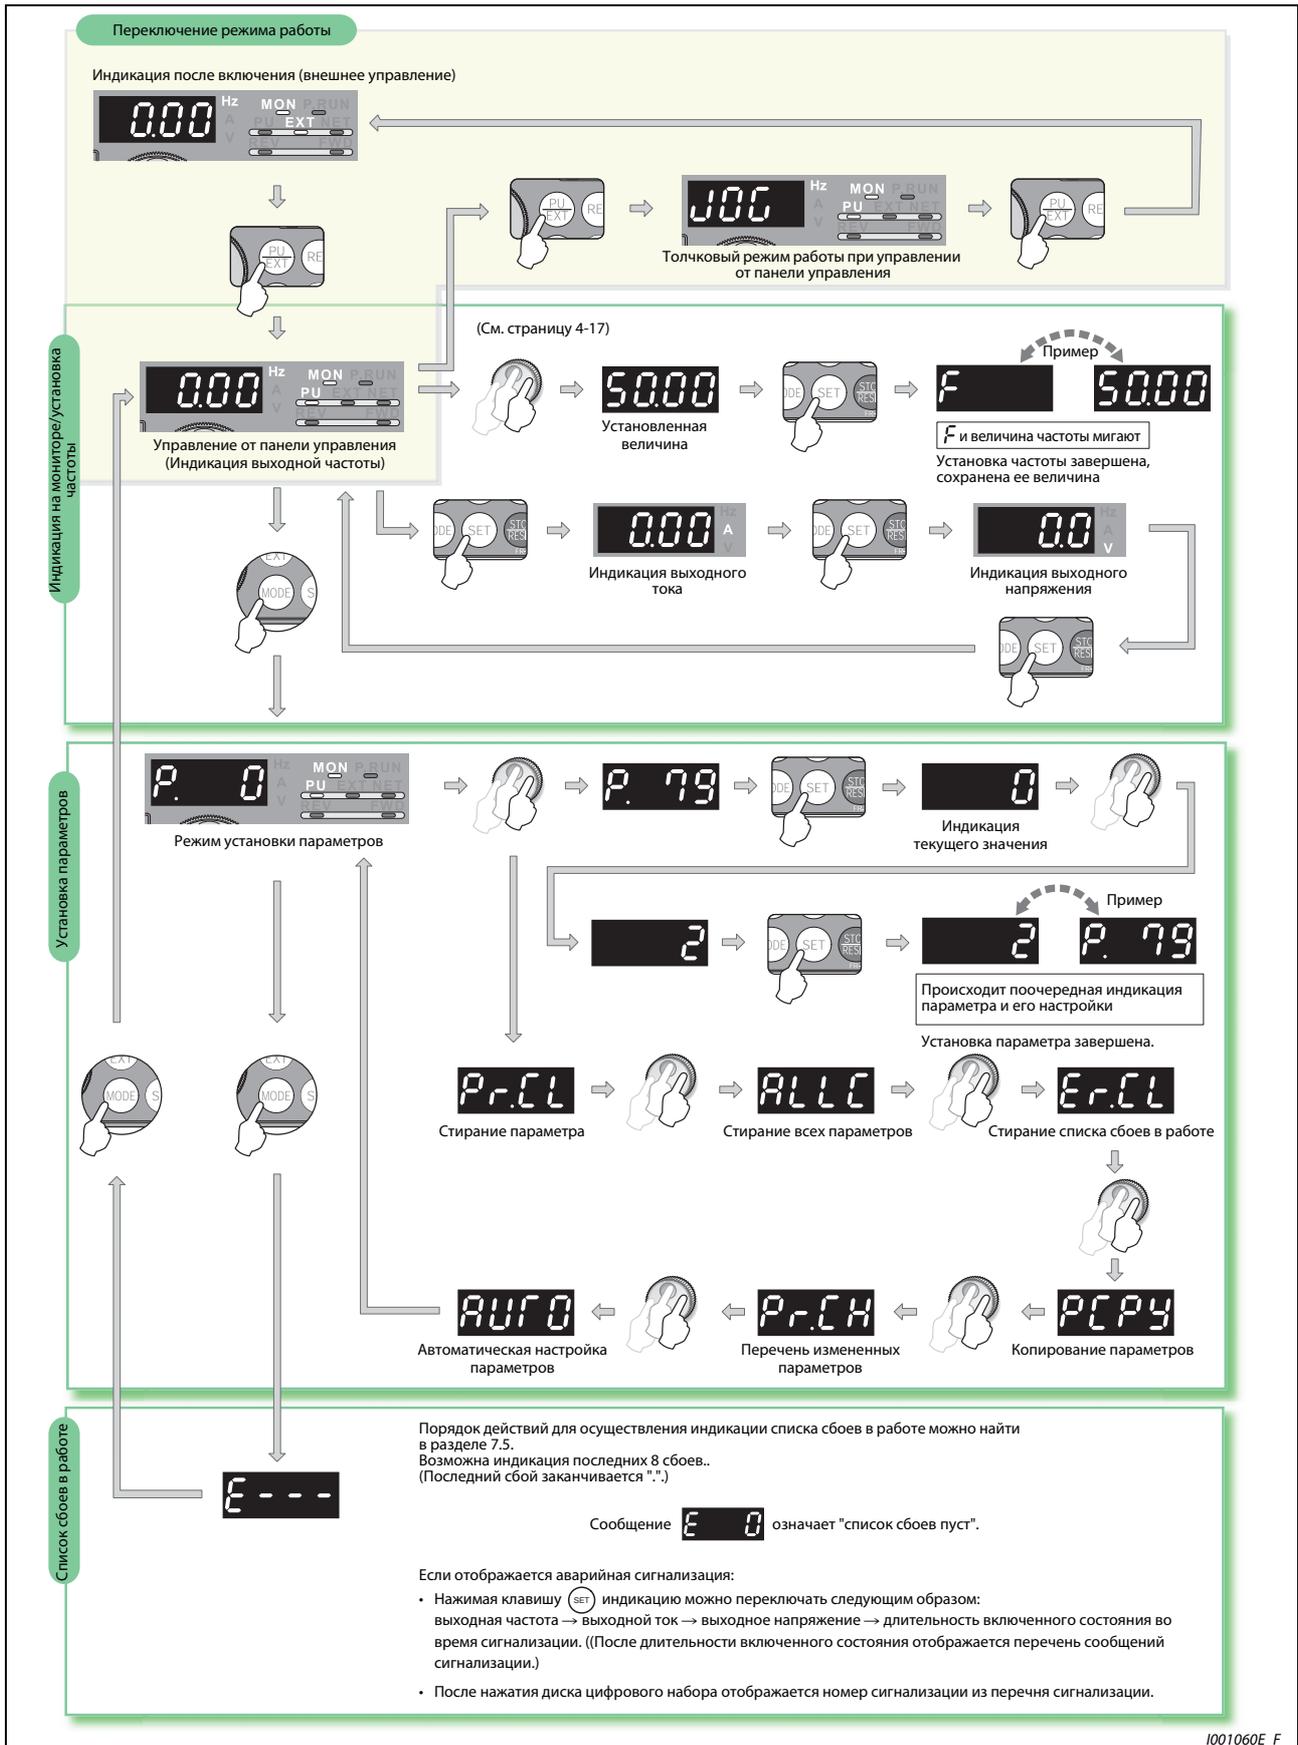


Рис. 4-4: Описание основных функций панели управления FR-DU07

4.3.3 Выбор режима (быстрая настройка параметра 79)

Преобразователем частоты можно по выбору управлять только с помощью пульта управления, с помощью внешних сигналов (выключателей, выходов контроллера, внешних датчиков и т. п.) или – в качестве комбинированного варианта – с помощью внешних сигналов и вводов с пульта управления. Вышеназванные режимы выбираются путем настройки параметра 79 (см. раздел 5.7).

Содержимое параметра 79 можно изменить особенно быстро и просто, не активируя режим настройки параметров.

В следующем примере параметр устанавливается на значение "3", чтобы можно было запускать двигатель сигналами на клеммах STF и STR и изменять частоту вращения поворотного диска на панели управления.



Рис. 4-5: Одновременно нажав клавиши PU/EXT и MODE, параметр 79 можно изменить сразу

УКАЗАНИЯ

Если перед нажатием клавиши SET была нажата клавиша MODE, снова появляется контрольная индикация и никакие изменения не происходят.

Если быстрая настройка завершена и параметр 79 установлен на "0" (заводская настройка), режим управления переключается с внешнего управления на управление с пульта или наоборот. Проверьте установившийся в результате этого режим.

Возможен сброс преобразователя с помощью клавиши STOP/RESET.

Режим	Индикация на пульте управления	Источники сигналов	
		Пусковой сигнал	Заданное значение частоты вращения
Управление с пульта управления			
Внешнее управление		Внешний сигнал (клемма STF, STR)	Внешний сигнал (аналоговый сигнал на клемме 2 (напряжение) или клемме 4 (ток))
Комбинированный режим 1		Внешний сигнал (клемма STF, STR)	
Комбинированный режим 2			Внешний сигнал (аналоговый сигнал на клемме 2 (напряжение) или клемме 4 (ток))

Таб. 4-2: Рабочие режимы и индикация на пульте управления

Возможные ошибки:

- Дисплей показывает "Er1" ("Защита от записи параметров")
 - Параметр 77 установлен на "1", в результате чего изменение параметров заблокировано.
 - Параметр 160 установлен на "1", что означает деблокировку доступа только к параметрам пользовательской группы. Параметр 79 в этой пользовательской группе не зарегистрирован.
- Дисплей показывает "Er2"
 - "Er2" означает "Сбой записи при работе". Требуемая настройка во время работы не возможна. Сбросьте команду запуска (FWD или REV, STF или STR).
- Если параметр 79 установлен на "3", то в отношении заданного значения частоты действуют следующие приоритеты: предустановка скорости (частоты вращения) (RL/RM/RH/REX) > деблокировка ПИД-регулирования (X14) > функция, присвоенная клемме AU (AU) > задание с панели управления.

4.3.4 Блокировка панели управления

Управление преобразователем частоты через устройство цифрового набора или кнопки панели управления можно заблокировать, чтобы предотвратить непреднамеренное изменение параметров или нежелательный запуск или останов преобразователя частоты.

Действуйте при этом следующим образом:

- ① Присвойте параметру 161 значение "10" или "11" и затем нажмите кнопку MODE поменьшей мере дважды. Теперь панель управления заблокирована.
- ② Если панель управления заблокирована, на нее выводится сообщение HOLD.
- ③ Это же сообщение появляется и при нажатии на диск цифрового набора или кнопки панели управления при заблокированной панели управления. (Если в течение, по крайней мере, 2 с не происходит нажатия на диск цифрового набора или какую-либо кнопку, появляется индикация режима монитора.)
- ④ Для снятия с панели управления блокировки необходимо также нажать на кнопку MODE по меньшей мере дважды.

УКАЗАНИЯ

Чтобы разблокировать параметр 161, присвойте параметру 160 значение "0".

Присвойте параметру 161 "заблокировать определение рабочих функций диска цифрового набора/панели управления" значение "10" или "11".

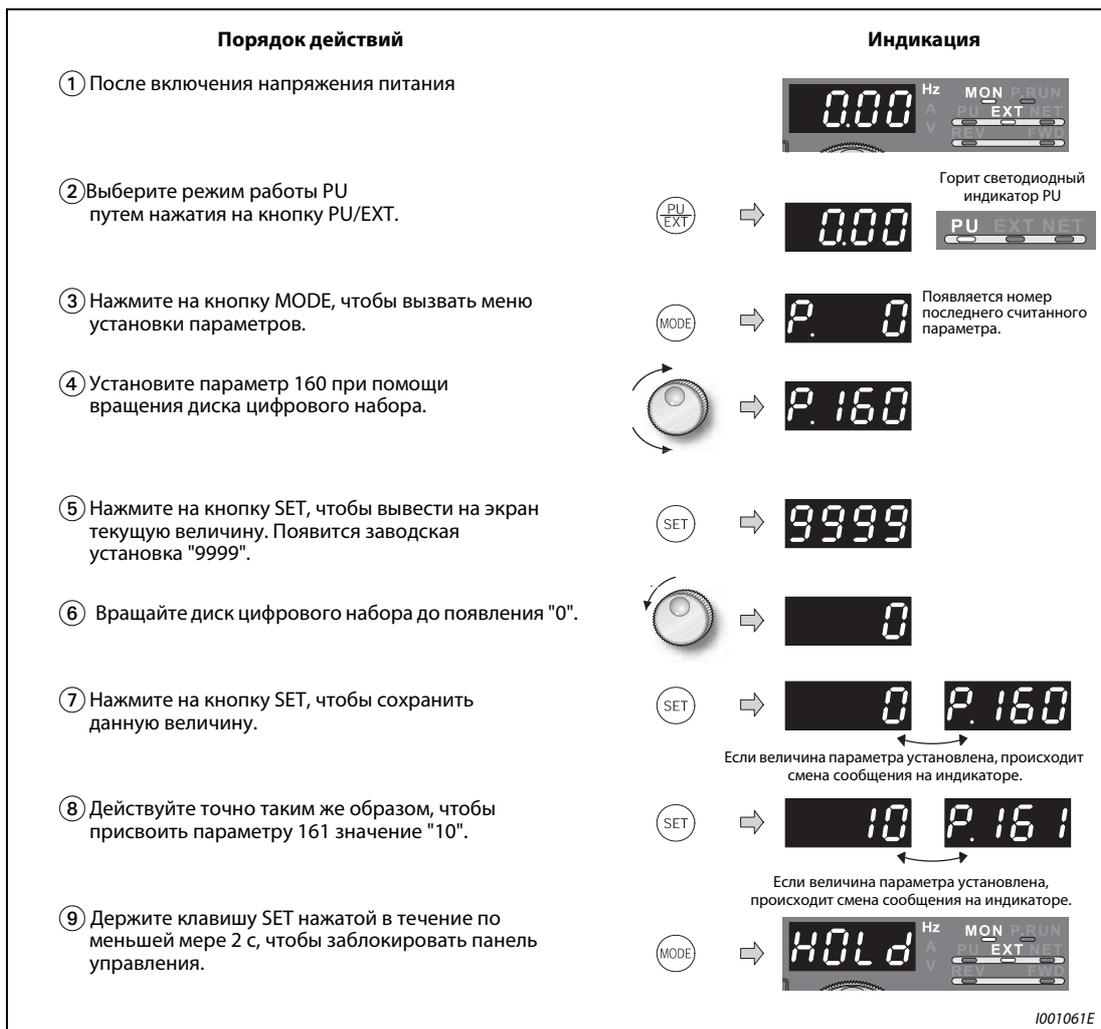


Рис. 4-6: Блокировка панели управления

УКАЗАНИЕ

Кнопка STOP/RESET остается разблокированной при заблокированной панели управления.

4.3.5 Индикация выходного тока и выходного напряжения

При помощи кнопки SET можно установить режим вывода на мониторе рабочих параметров выходной частоты, выходного тока и выходного напряжения.

Порядок действий	Индикация
① Для индикации выходной частоты в ходе работы преобразователя нажмите на кнопку MODE. (Загорается светодиодный индикатор "Hz".)	
② Независимо от того, находится ли преобразователь частоты в в одном из режимов работы или в состоянии покоя, нажатие на кнопку SET приводит к индикации выходного тока. (Загорается светодиодный индикатор "A".)	
③ Нажмите на клавишу SET еще раз, чтобы вывести на индикатор величину выходного напряжения. (Загорается светодиодный индикатор "V".)	

1001066E

Рис. 4-7: Индикация различных рабочих параметров

4.3.6 Преимущественный рабочий параметр

Преимущественным рабочим параметром является параметр, индикация которого происходит непосредственно после включения. Выберите преимущественный рабочий параметр и держите кнопку SET нажатой в течение, по меньшей мере, 1 с. Если в качестве преимущественного рабочего параметра вновь должна быть выбрана выходная частота, вернитесь к индикации выходной частоты и держите кнопку SET нажатой в течение, по меньшей мере, 1 с.

4.3.7 Индикация текущего заданного значения частоты

Чтобы отобразить текущее заданное значение частоты, в режиме управления с панели управления или в комбинированном режиме 1 (внешний / панель управления, пар. 79 = "3") нажмите на диск цифрового набора.

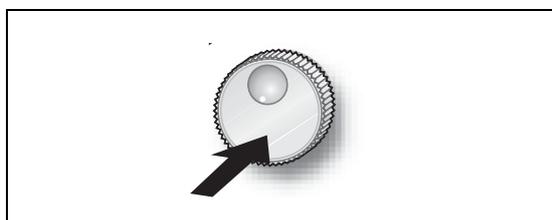


Рис. 4-8: Индикация текущего заданного значения частоты

1001067E

4.3.8 Изменение настроек параметров

Пример ▾

В этом примере показано изменение параметра 1 "Максимальная выходная частота" с 120 на 50 Гц.

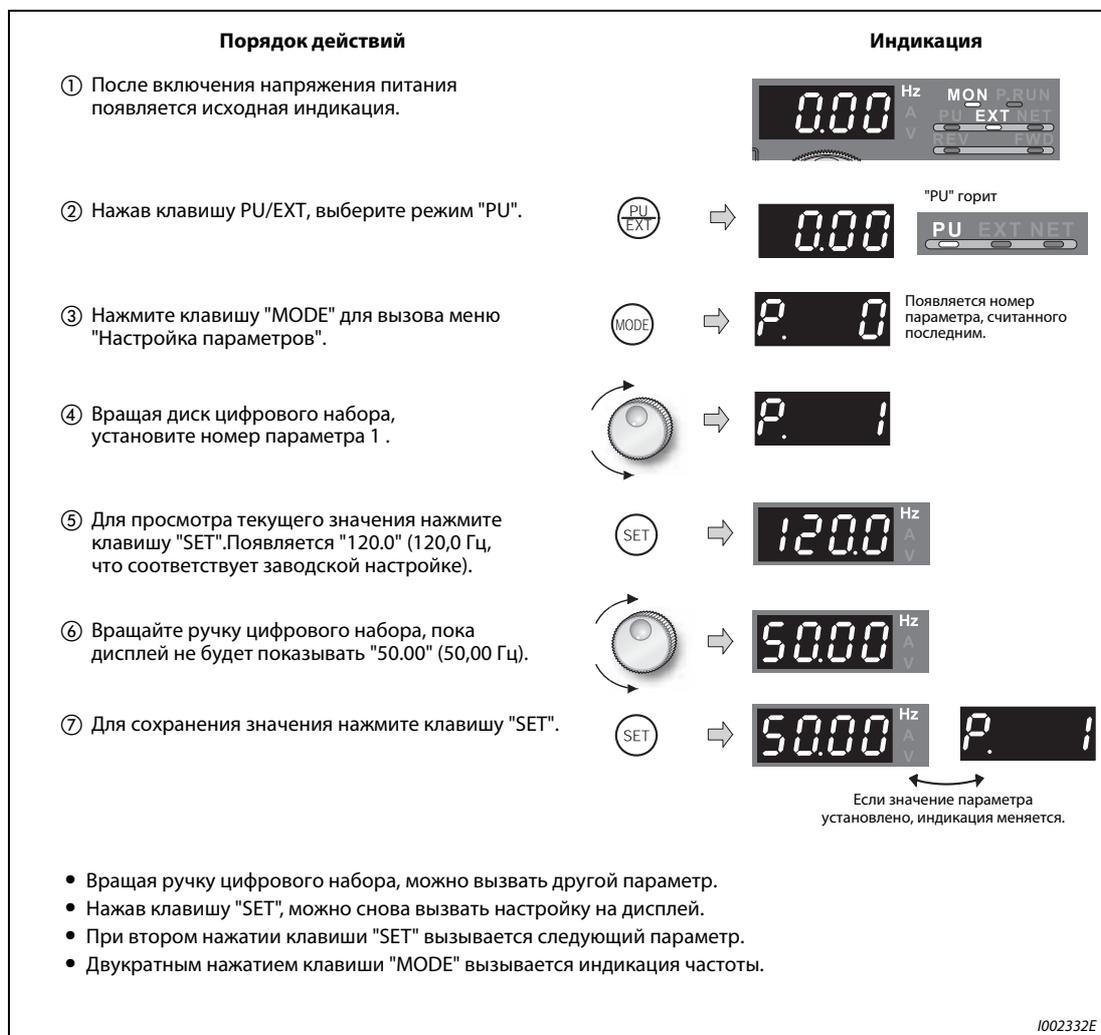


Рис. 4-9: Установка максимальной выходной частоты

Возможные ошибки:

- Дисплей показывает "Er1", "Er2", "Er3" или "Er4".
 - Сообщения с "Er1" по "Er4" - это сообщения об ошибках. Они имеют следующее значение:
 - Er1: защита от записи параметров
 - Er2: сбой записи при работе
 - Er3: ошибка калибровки
 - Er4: ошибка режима

Эти сообщения об ошибках подробно описаны в разделе 7.1.



УКАЗАНИЯ

Дисплей панели управления (FR-DU07) способен отображать четыре знака. Поэтому если значение имеет пять знаков или больше (включая дробную часть), то имеется возможность отображать и настраивать только максимум четыре старших разряда. Например, если параметр 1 настроен на "60 Гц", отображается число "60.00". В случае 120 Гц отображается число "120.0", т. е. второй десятичный разряд после запятой более не отображается и настраивать его тоже невозможно.

Если параметр 77 (защита от записи параметров) установлен на заводскую настройку "0", то в режиме управления с панели управления запись параметров возможна только во время останова. Чтобы запись параметров была возможна в любом режиме независимо от рабочего состояния, параметр 77 следует установить на "2".

4.4 Электронный предохранительный выключатель двигателя

Задайте параметр 9, если вы используете двигатель, отличный от двигателя SF-JR с самовентиляцией или двигателя SF-HRCA с принудительной вентиляцией производства Mitsubishi. В параметре 9 введите номинальный ток электродвигателя (для защиты двигателя от перегрева).

Пар. №	Функция	Заводская установка	Диапазон установки ②		Описание
9	Установка величины тока для электронного предохранительного выключателя двигателя	Номинальный ток ①	01160 и ниже	0–500 А	Установка величины номинального тока двигателя
			01800 и выше	0–3600 А	

- ① Номинальный ток преобразователя частоты можно найти в приложении А.
- ② Минимальная величина шага параметризации составляет 0,01 А для преобразователей частоты класса мощности 01160 и ниже и 0,1 А для преобразователей частоты класса мощности 01880 и выше.

Пример ▾

В примере представлена установка параметра 9 "Установка величины тока электронного предохранительного выключателя двигателя" при номинальном токе двигателя 2.5 А.

Порядок действий	Индикация
① После включения напряжения питания появляется начальное сообщение.	
② Выберите режим работы PU/EXT. путем нажатия на кнопку PU/EXT.	
③ Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.	
④ Установите параметр 9 при помощи вращения диска цифрового набора.	
⑤ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущую величину. Для устройств класса мощности 00023 на экране появляется параметр "2.1 А".	
⑥ Вращайте диск цифрового набора до появления "2.5".	
⑦ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину.	

Если величина параметра установлена, происходит изменение сообщения на индикаторе.

- Дальнейшие параметры могут быть вызваны вращением диска цифрового набора
- Нажатием на кнопку SET можно вновь вывести на экран настроечные параметры.
- При двукратном нажатии кнопки SET происходит вызов следующего параметра.

1001068E

Рис. 4-10: Установка величины тока электронного предохранительного выключателя двигателя



УКАЗАНИЯ

При перезапуске преобразователя частоты вследствие выключения и последующего включения напряжения питания или вследствие включения сигнала RESET происходит сброс защитной функции электронного предохранительного выключателя двигателя. Поэтому следует избегать ненужного перезапуска или выключения преобразователя частоты.

Достаточная термическая защита двигателя не может быть обеспечена, если к преобразователю частоты параллельно подключены несколько двигателей. В этом случае необходимо отключить внутренний предохранительный выключатель двигателя (параметру присваивается значение "0"). Термическая защита двигателя должна быть обеспечена при помощи внешнего предохранительного выключателя (например, РТС-элементов) для каждого двигателя.

При большом расхождении по мощности между преобразователем частоты и двигателем и малом значении параметра достаточная термическая защита двигателя не обеспечивается. Термическая защита двигателя должна быть обеспечена при помощи внешнего предохранительного выключателя (например, РТС-элементов).

Термическая защита двигателя должна быть обеспечена при помощи внешнего предохранительного выключателя (например, РТС-элементов).

Если в обмотке двигателя имеются РТС-элементы, они могут быть подключены к РТС-входу преобразователя частоты (клемма AU) (см. раздел 3.3).

4.5 Установка режима работы на панели управления

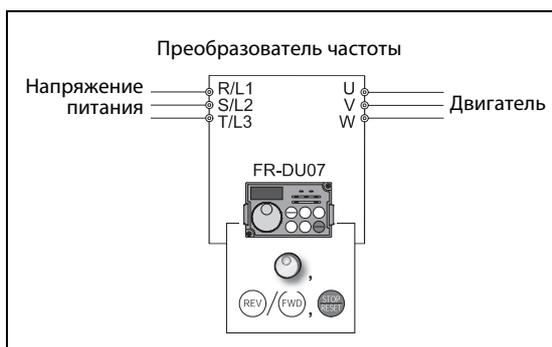


Рис. 4-11:

Управление через панель управления

1001069E

Через какой источник осуществляется установка заданной величины?

- Эксплуатация осуществляется при частоте, заданной в режиме установки частоты на панели управления (см. раздел 4.5.1).
- Частота устанавливается при помощи диска цифрового набора, используемого в качестве потенциометра (см. раздел 4.5.2).
- Частота устанавливается через клеммы предустановки скорости вращения (см. раздел 4.5.3).
- Заданная величина частоты устанавливается при помощи напряжения (см. раздел 4.5.4).
- Заданная величина частоты устанавливается при помощи тока (см. раздел 4.5.5).

4.5.1 Установка частоты и запуск двигателя

Пример ▾

Работа при частоте 30 Гц

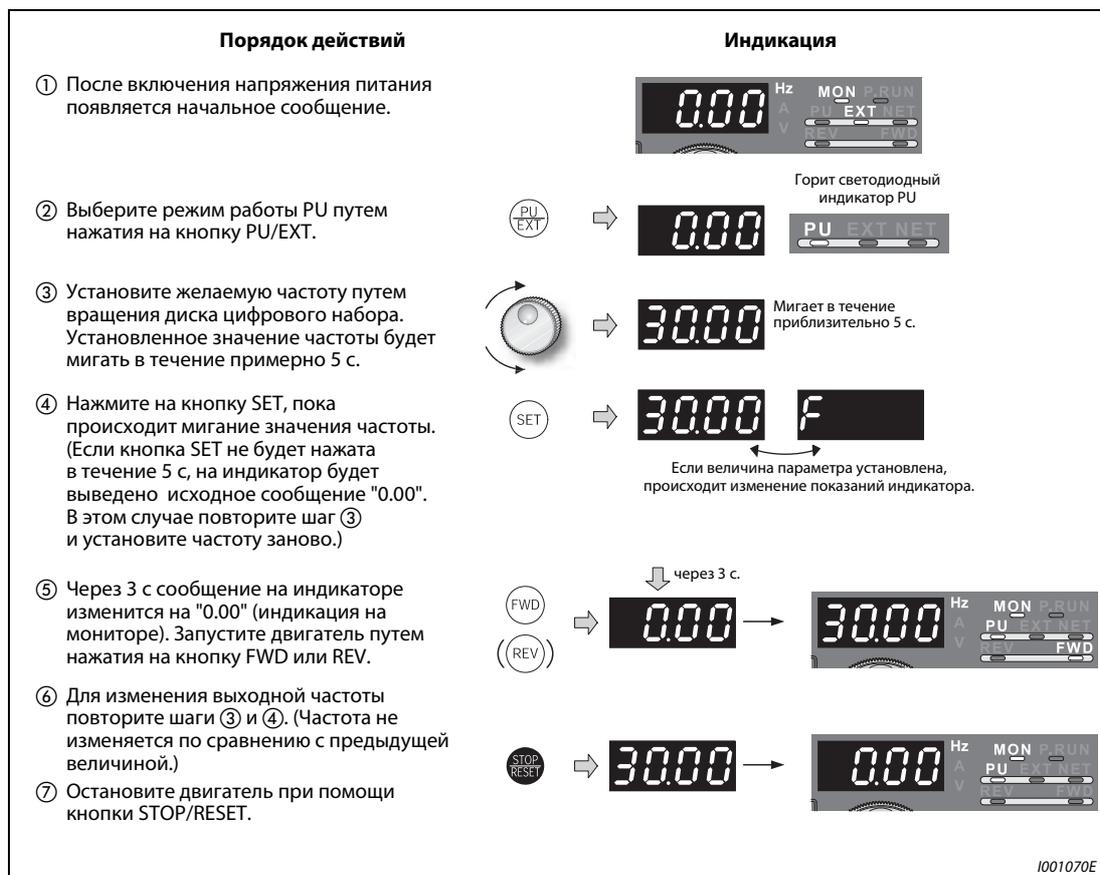


Рис. 4-12: Установка частоты при помощи диска цифрового набора

Возможные ошибки

- Работа при установленной частоте невозможна.
 - Была ли кнопка SET нажата в течение 5 с после установки частоты?
- При вращении диска цифрового набора не происходит изменения выходной частоты.
 - Проверьте, находится ли преобразователь частоты в режиме внешнего управления. (Для переключения в режим "Управление через панель управления" нажмите на кнопку PU/EXT.)
- Переход в режим "Управление через панель управления" невозможен.
 - Присвоено ли параметру 79 значение "0"?
 - Выключена ли команда запуска?

Время разгона устанавливается при помощи параметра 7 (см. раздел 5.3), а время торможения при помощи параметра 8 (см. раздел 5.5).

Максимальная выходная частота устанавливается при помощи параметра 1 (см. раздел 5.3).

УКАЗАНИЯ

Для индикации текущего заданного значения частоты нажмите на диск цифрового набора.

Диск цифрового набора может использоваться в ходе эксплуатации преобразователя в качестве потенциометра для установки частоты (см. раздел. 4.5.2).

4.5.2 Устройство цифрового набора в качестве потенциометра для установки частоты

- Чтобы разблокировать доступ к параметру 161, присвойте параметру 160 "чтение групп пользователей" значение "0".
- Присвойте параметру 161 "заблокировать присвоение рабочих функций диска цифрового набора / панели управления" значение 1.

Пример ▾

Изменение выходной частоты в ходе работы с 0 до 50 Гц.

Порядок действий	Индикация
① После включения напряжения питания появляется начальное сообщение.	
② Выберите режим работы PU путем нажатия на кнопку PU/EXT.	
③ Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.	
④ Установите параметр 160 при помощи вращения диска цифрового набора.	
⑤ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущую величину. Появится заводская установка "9999".	
⑥ Вращайте диск цифрового набора до появления "0".	
⑦ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину.	
⑧ Действуйте точно таким же образом, чтобы присвоить параметру 161 значение "1" (см. шаги ④ – ⑦).	
⑨ Дважды нажмите на кнопку MODE, чтобы вывести на монитор частоту	
⑩ Запустите двигатель путем нажатия на кнопку FWD или REV.	
⑪ Вращайте диск цифрового набора до появления надписи "50.00". Мигающая частота является заданной величиной. Кнопка SET не должна быть задействована.	

1001071E

Рис. 4-13: Блокировка панели управления

УКАЗАНИЯ

Если мигающее сообщение меняется с "50.00" на "0.0", проверьте, присвоено ли параметру 161 значение "1".

Независимо от того, работает ли преобразователь частоты в данный момент, частота может быть установлена путем вращения диска цифрового набора.



4.5.3 Установка заданного значения частоты при помощи переключателя

- Присвойте параметру 79 значение "4" (комбинированный режим работы 2 (внешнее управление / панель управления)).
- Введите команду запуска через кнопки FWD или REV.
- Согласно заводской установке клеммы RH, RM и RL настроены на частоты 50 Гц, 30 Гц и 10 Гц. Частоты могут быть изменены при помощи параметров 4, 5 и 6 (см. раздел 4.6.2).
- При помощи комбинации сигналов можно осуществить выбор из 15 частот.

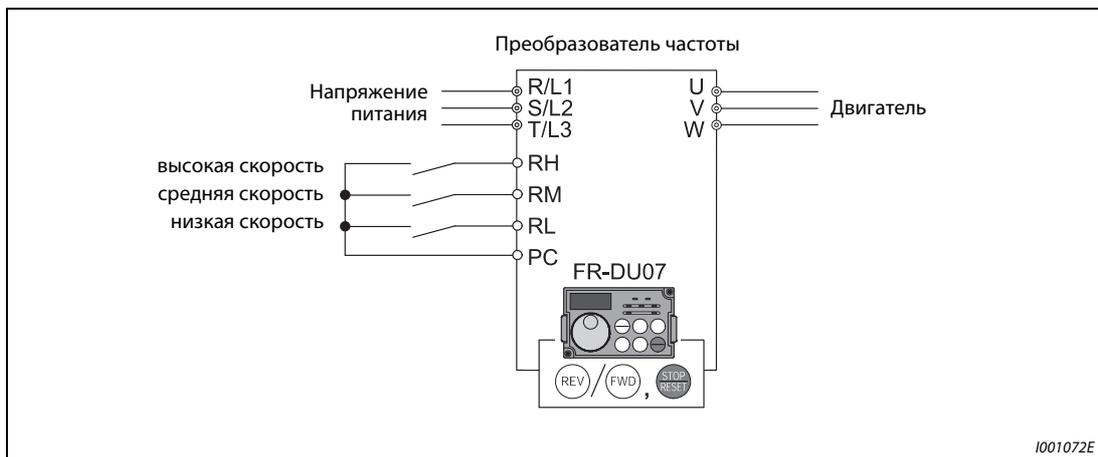


Рис. 4-14: Установка скорости вращения при помощи переключателя


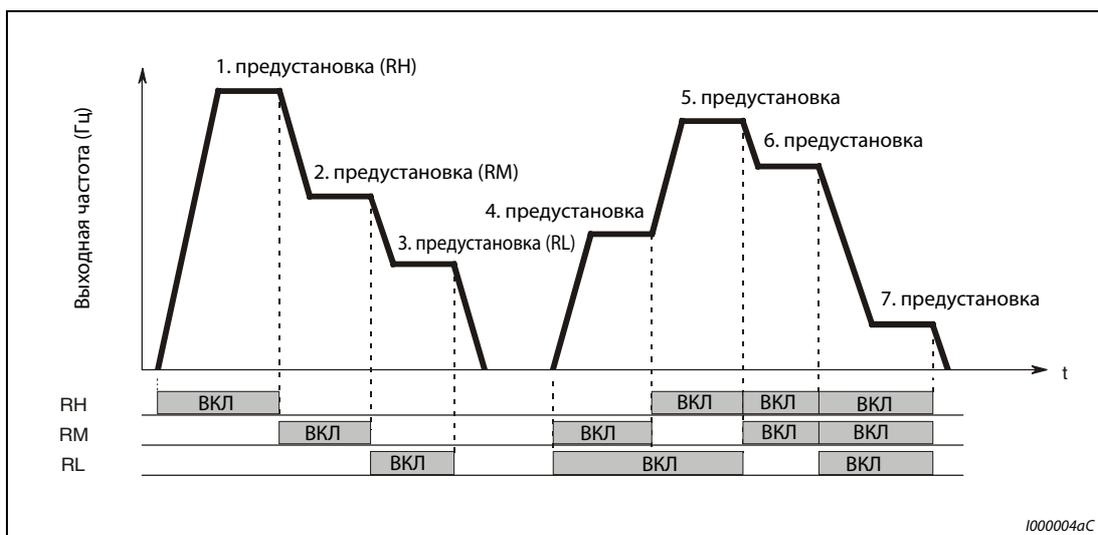


Рис. 4-15: Вызов предустановок скорости в зависимости от наличия сигналов на клеммах

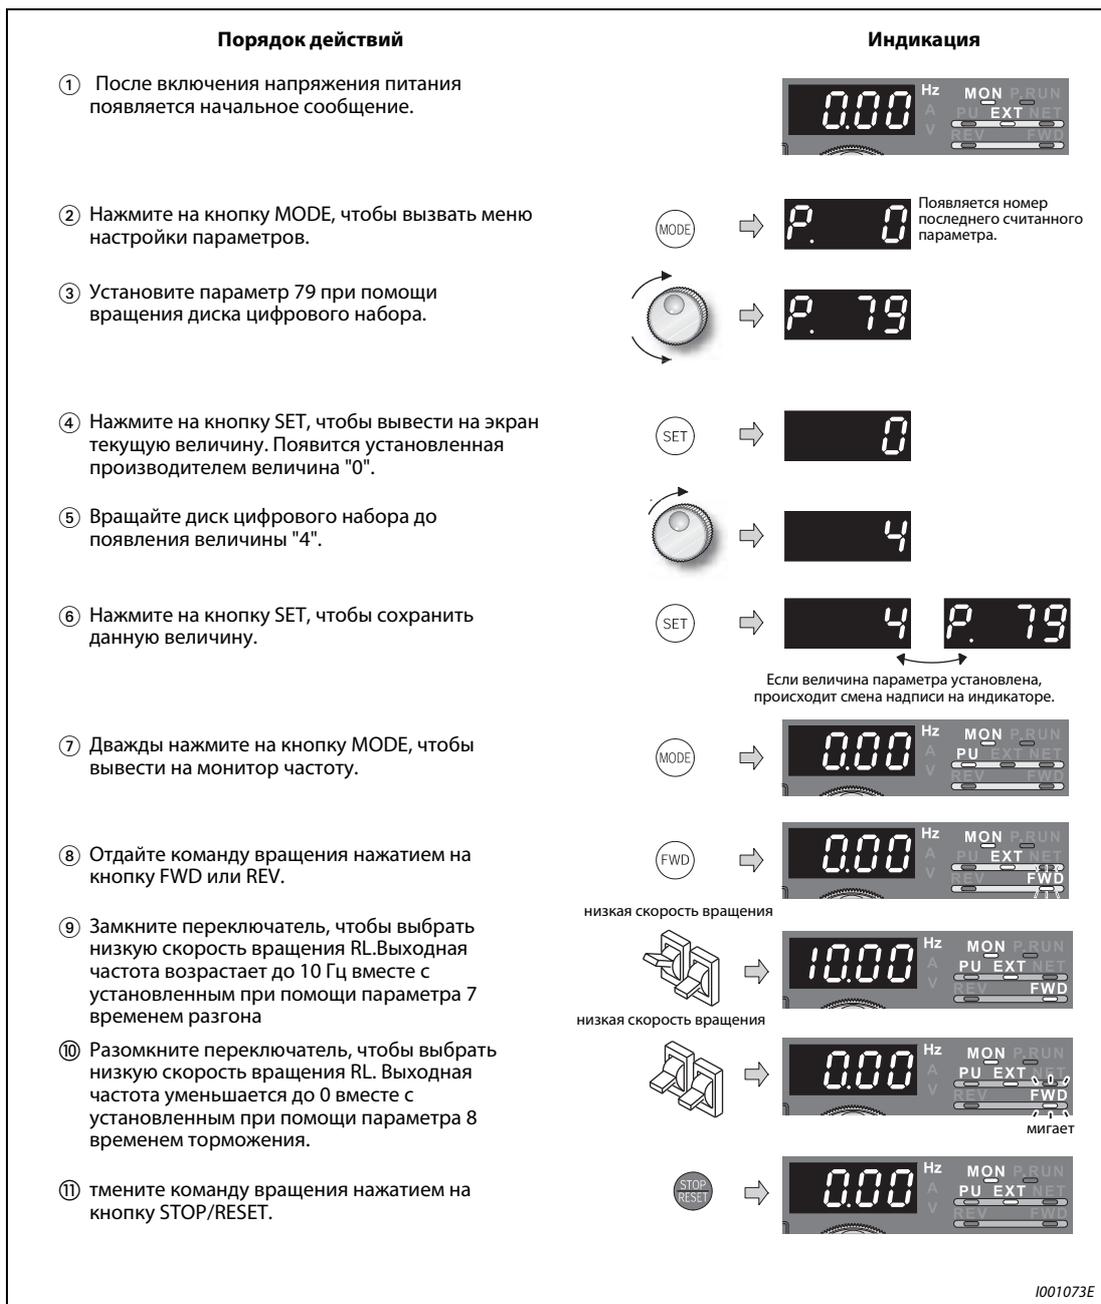

1001073E

Рис. 4-16: Управление работой преобразователя частоты путем предустановки скорости вращения

Возможные ошибки:

- При включении сигналов не соблюдается заданная величина частоты 50 Гц (RH), 30 Гц (RM) и 10 Гц (RL).
 - Проверьте правильность установки параметров 4, 5 и 6.
 - Проверьте установленные при помощи параметров 1 и 2 минимальную и максимальную выходные частоты (см. раздел 5.3).
 - Убедитесь, что параметру 180 "Определение функции клеммы RL" присвоено значение "0", параметру 181 "Определение функции клеммы RM" значение "1", параметру 182 "Определение функции клеммы RH" значение "2", а параметру 59 "Цифровой потенциометр двигателя" значение "0". Эти величины соответствуют заводским настройкам параметров.
- Светодиодные индикаторы "FWD" или "REV" не горят.
 - Проверьте, правильно ли выполнено их подключение.
 - Присвоено ли параметру 79 значение "4" (см. раздел 5.7)?

УКАЗАНИЕ

Подробное описание настроек фиксированных частот при помощи параметра 4 "Выбор скорости вращения – RH", параметра 5 "Выбор скорости вращения – RM" и параметра 6 "Выбор скорости вращения RL" можно найти в разделе 4.6.2.

4.5.4 Аналоговая установка заданного значения напряжения

- Присвойте параметру 79 значение "4" (комбинированный режим работы 2 (внешнее управление / панель управления)).
- Введите команду запуска при помощи кнопок FWD или REV.

Потенциометр соединяется с напряжением питания 5 В через клемму 10 преобразователя частоты.

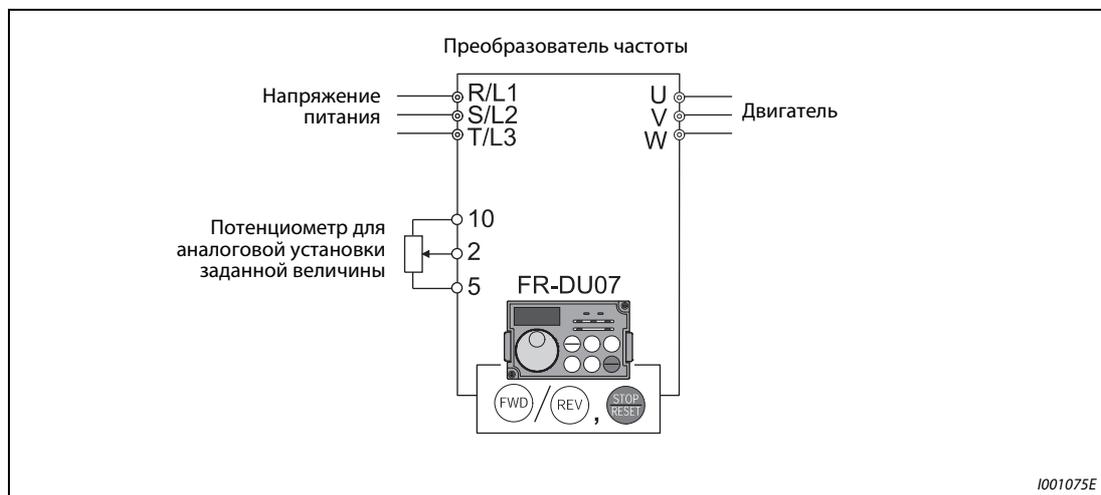



Рис. 4-17: Аналоговая установка заданного значения напряжения при помощи потенциометра

Порядок действий	Индикация
① После включения напряжения питания появляется начальное сообщение.	
② Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.	 →
③ Установите параметр 79 при помощи вращения диска цифрового набора.	
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущую величину. Появится установленная производителем величина "0".	 →
⑤ Вращайте диск цифрового набора до появления величины "4".	
⑥ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину.	 →
Если величина параметра установлена, происходит смена сообщения на индикаторе.	
⑦ Дважды нажмите на кнопку MODE, чтобы вывести на монитор частоту.	 →
⑧ Запустите двигатель путем нажатия на кнопку FWD или REV. Светодиодные индикаторы "FWD" или "REV" мигают. УКАЗАНИЕ При одновременном нажатии обеих кнопок двигатель не запускается. Если обе кнопки оказываются нажаты в ходе работы, двигатель останавливается.	 → мигает
⑨ Разгон → постоянная скорость вращения Поверните потенциометр для установки заданной величины. до упора по часовой стрелке вправо. Выходная частота возрастает до 50 Гц вместе с установленным при помощи параметра 7 временем разгона.	 →
⑩ Торможение Поверните потенциометр для установки заданной величины против часовой стрелки до упора влево. Выходная частота снижается до 0 вместе с установленным при помощи параметра 8 временем торможения, светодиодные индикаторы "FWD" или "REV" мигают. Двигатель останавливается.	 → мигает
⑪ Останов Нажмите на кнопку STOP/RESET. Светодиодный индикатор "FWD" ("REV") погаснет.	 →
Останов	

1001076E

Рис. 4-18: Работа преобразователя частоты при аналоговой установке заданной величины напряжения

УКАЗАНИЯ

При максимальной настройке потенциометра (5 В) частота (50 Гц) может быть изменена при помощи параметра 125 "Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)" (см. раздел 4.6.4).

При минимальной настройке потенциометра (0 В) частота (0 Гц) может быть изменена при помощи параметра C2 "Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (частота)" (см. раздел 6.15.4).

4.5.5 Аналоговая установка заданного значения тока

- Присвойте параметру 79 значение "4" (комбинированный режим работы 2 (внешнее управление / панель управления)).
- Включите сигнал AU.
- Введите команду запуска через кнопки FWD или REV.

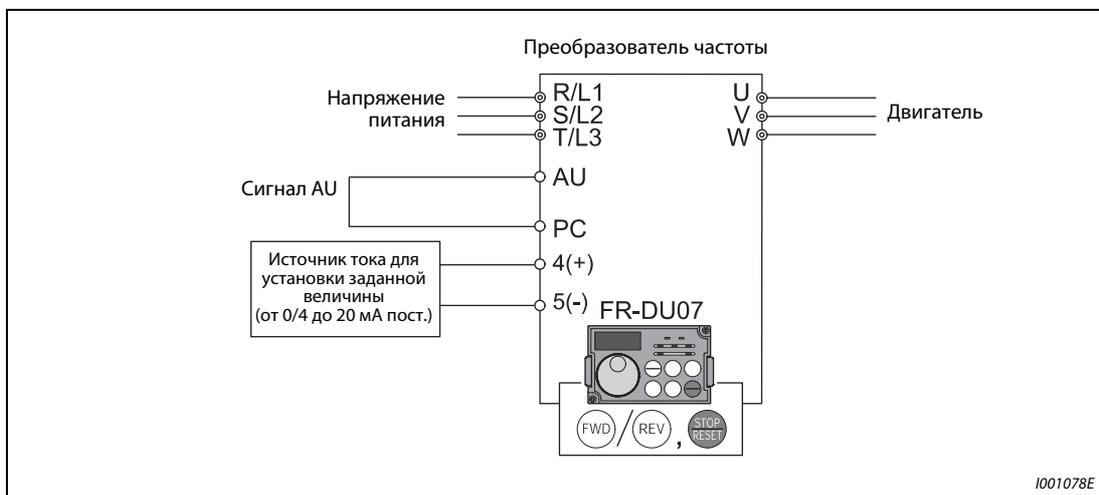


Рис. 4-19: Аналоговая установка заданного значения тока

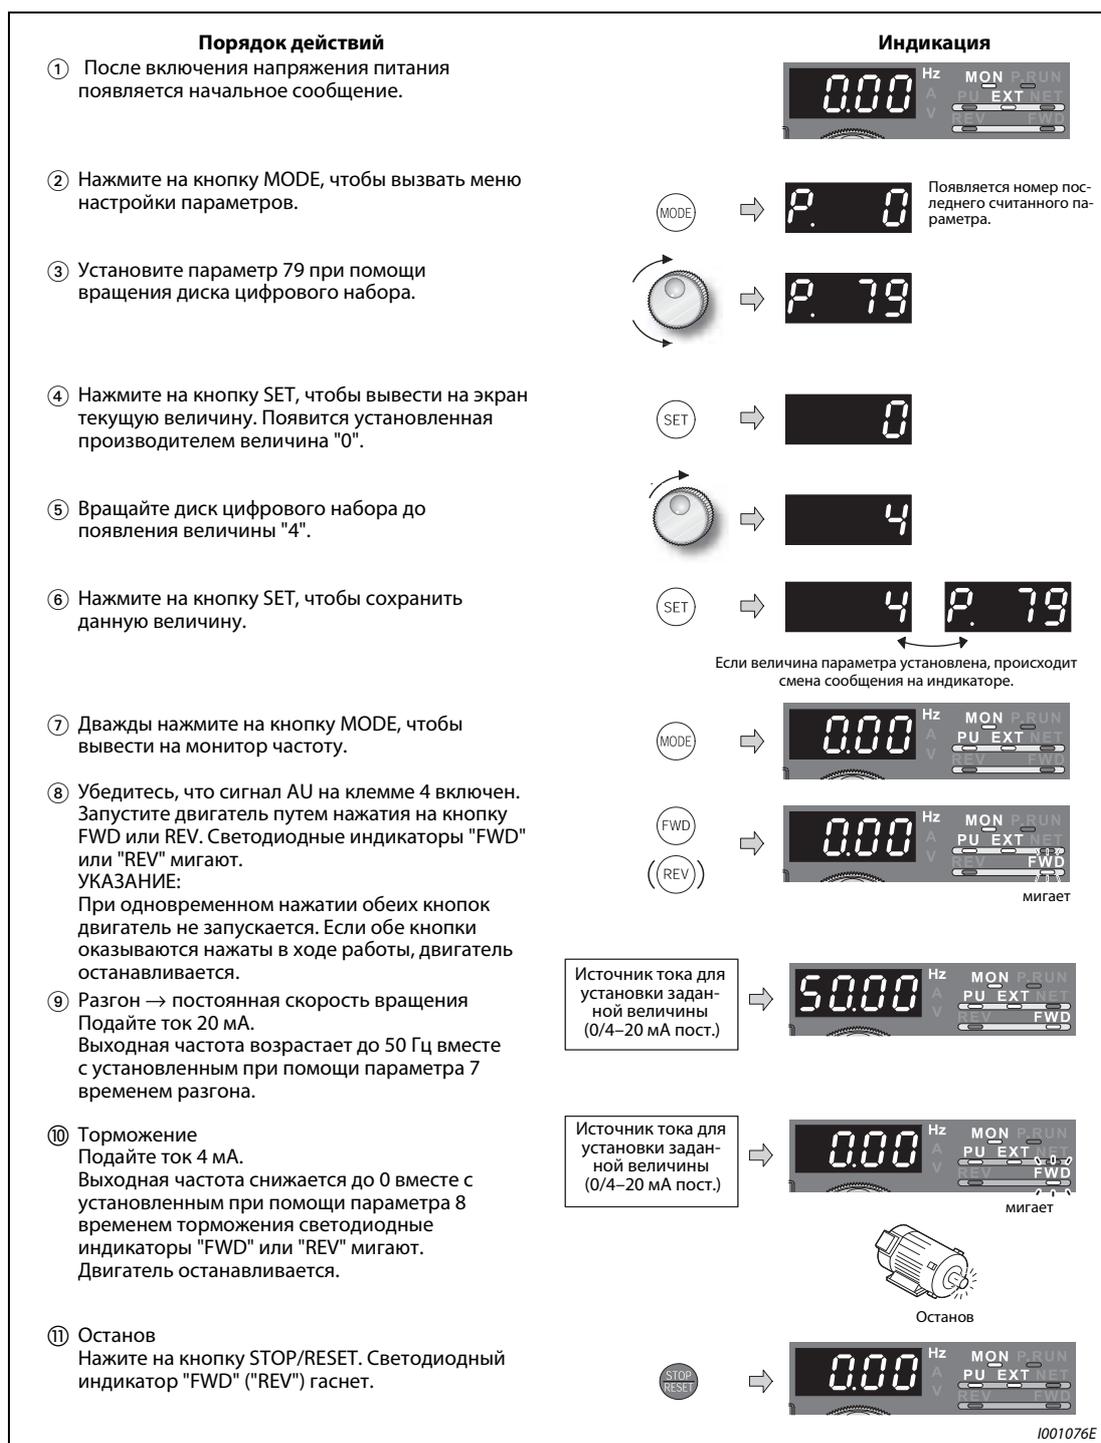


Рис. 4-20: Работа преобразователя частоты при аналоговой установке заданной величины тока

УКАЗАНИЯ

Параметру 184 "Определение функции клеммы AU" должно быть присвоено значение "4" (см. раздел 6.9.1).

При максимальном токе (20 мА) частота (50 Гц) может быть изменена при помощи параметра 126 "Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)" (см. раздел 4.6.6).

При минимальном токе (4 мА) частота (0 Гц) может быть изменена при помощи параметра C5 "Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (частота)" (см. раздел 6.15.4).

4.6 Управление работой при помощи внешних сигналов (внешнее управление)

Через какой источник осуществляется установка заданной величины?

- Работа осуществляется при частоте, заданной в режиме установки частоты на панели управления (см. раздел 4.6.1).
- Частота устанавливается через клеммы предустановки скорости вращения (см. раздел 4.6.2).
- Заданная величина частоты устанавливается при помощи напряжения (см. раздел 4.6.3).
- Заданная величина частоты устанавливается при помощи тока (см. раздел 4.6.4).

4.6.1 Установка заданных значений через панель управления (пар. 79 = 3)

- Присвойте параметру 79 значение "3" (комбинированный режим работы 1 (внешнее управление / панель управления)).
- Отдайте команду запуска, соединив клеммы STF и PC или STR и PC.
- Описание установки заданной величины через панель управления можно найти в разделе 4.5.1.


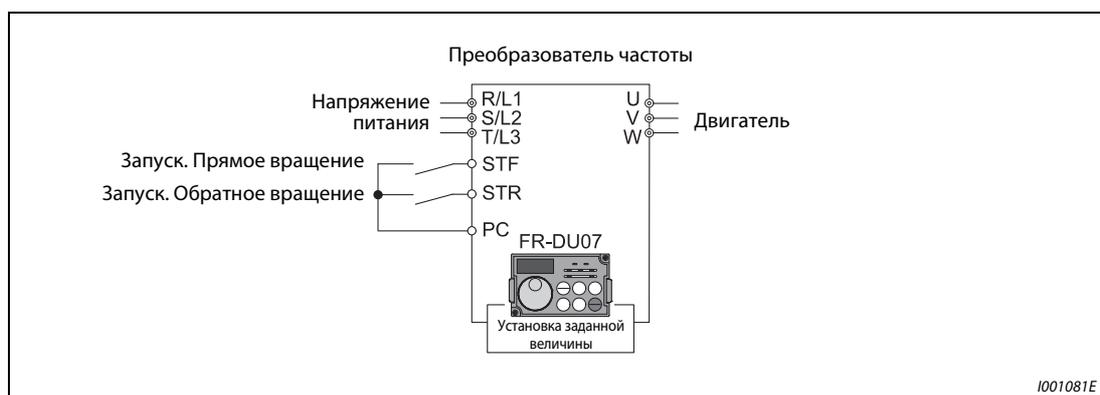


Рис. 4-21: Внешнее управление

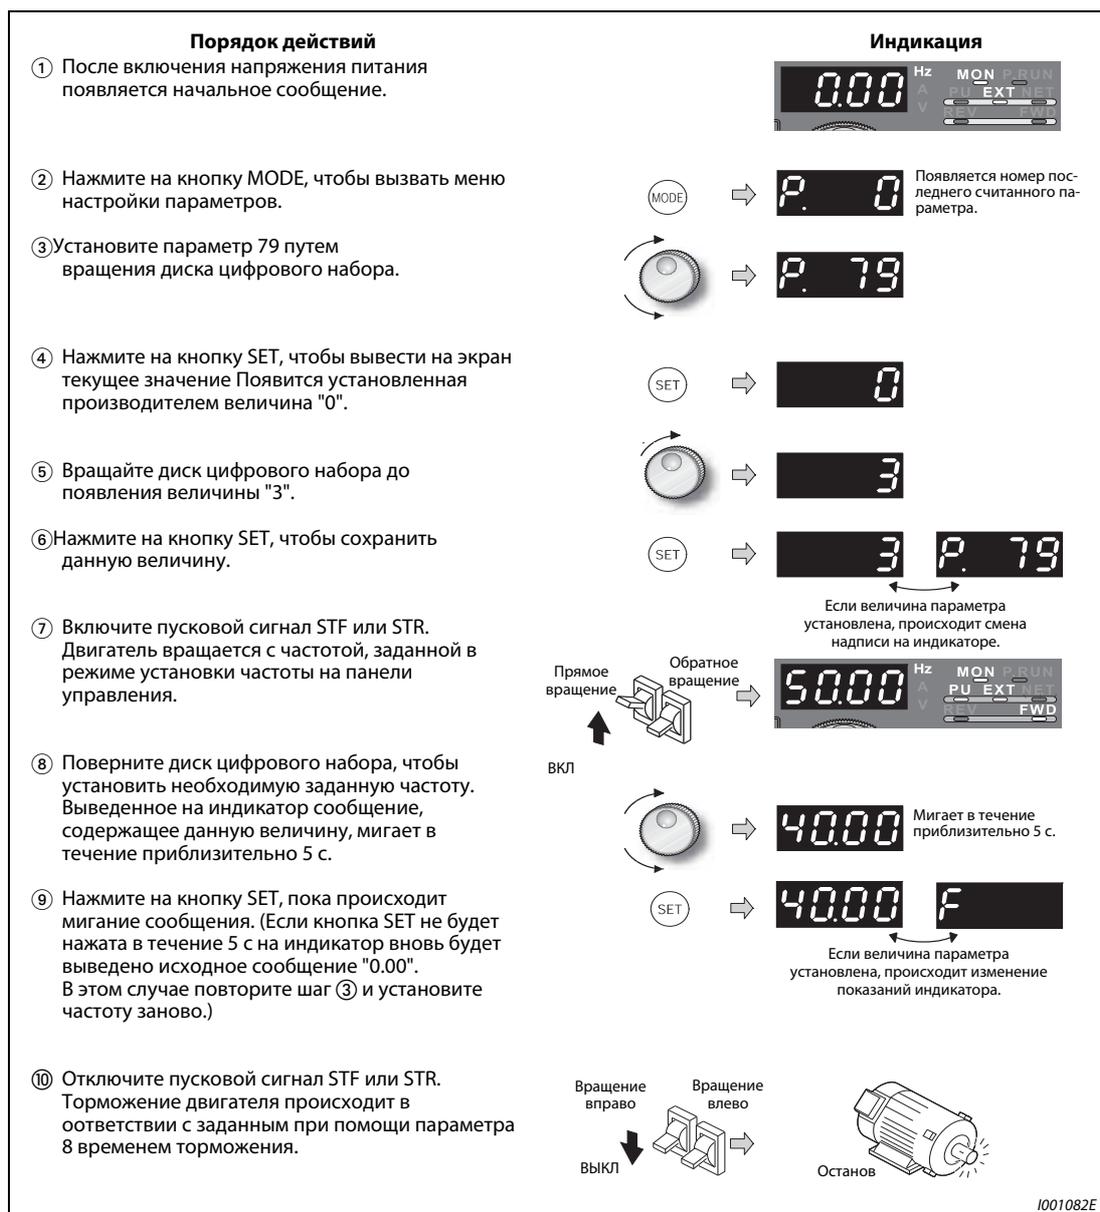

I001082E

Рис. 4-22: Управление работой преобразователя частоты при помощи внешних сигналов

УКАЗАНИЯ

Параметру 178 "Определение функции клеммы STF" должно быть присвоено значение "60" либо параметру 179 "Определение функции клеммы STR" должно быть присвоено значение "61" (заводская установка).

При присвоении параметру 79 "Выбор режима эксплуатации" значения "3" становится возможной также эксплуатация при помощи выбора скорости вращения (см. раздел 4.6.2).

Возможные ошибки

- Если остановка преобразователя частоты производится путем нажатия на кнопку STOP на панели управления FR-DU07, на индикаторе попеременно появляются сообщения **PS** и мигает
 - выключите пусковой сигнал STF или STR.
 - Сброс выведенных на индикатор показаний можно произвести нажатием на кнопку PU/EXT.

4.6.2 Ввод команды запуска и заданной частоты при помощи переключателя

- Ввод команды запуска осуществляется путем соединения клеммы STF или STR с клеммой PC.
- Установка заданного значения частоты осуществляется путем соединения клемм RH, RM или RL с клеммой PC.
- Должен загореться светодиодный индикатор "EXT". Если загорается светодиодный индикатор "PU" переключитесь при помощи кнопки PU/EXT в режим внешнего управления.
- Согласно заводской установке клеммы RH, RM и RL настроены на частоты 50 Гц, 30 Гц и 10 Гц. Частоты могут быть изменены при помощи параметров 4, 5 и 6.
- При помощи комбинации сигналов можно осуществить выбор из 15 частот (см. раздел 6.5.1).

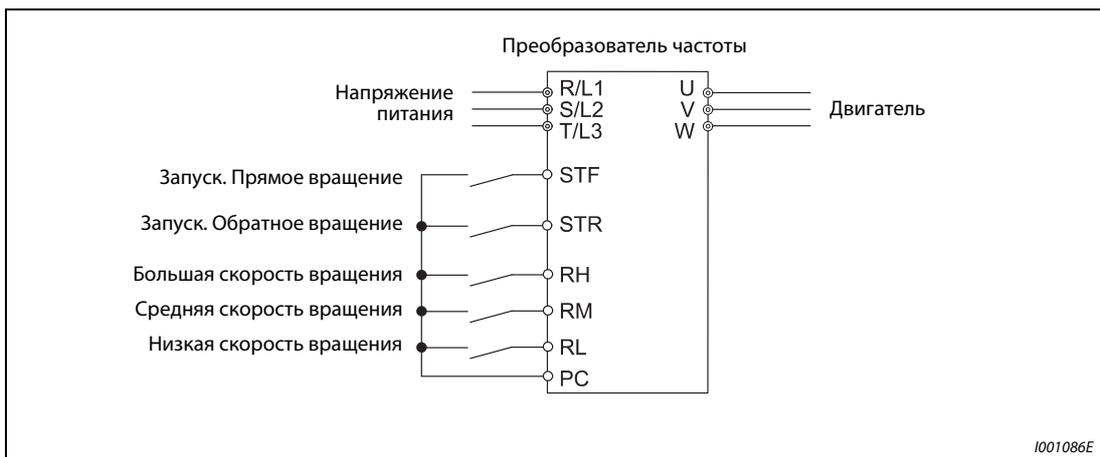


Рис. 4-23: Предустановка скорости вращения и ввод команды запуска при помощи переключателя.

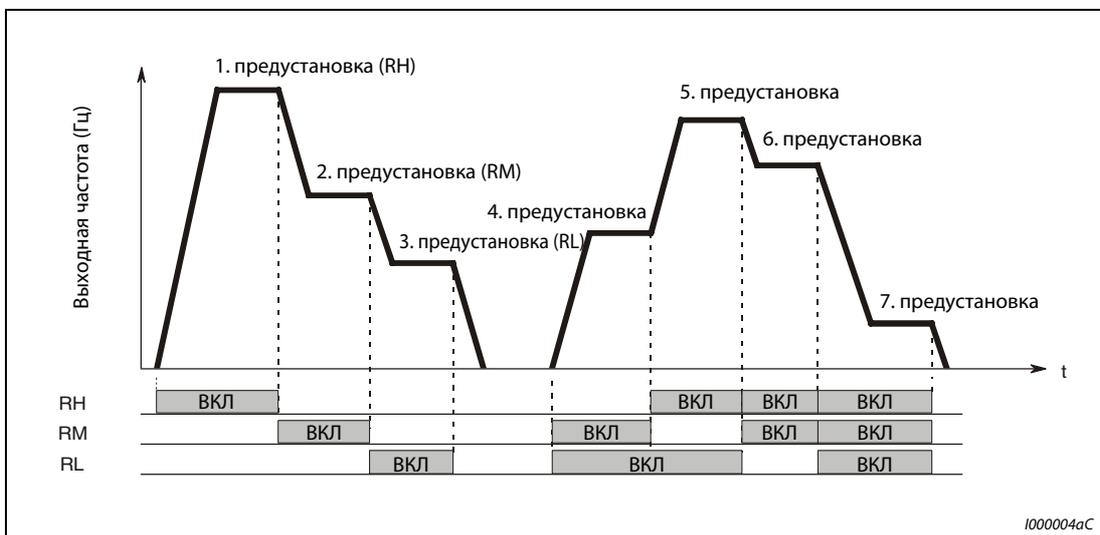


Рис. 4-24: Вызов предустановок скорости в зависимости от наличия сигналов на клеммах

Пример ▾

Установка скорости вращения 40 Гц при помощи пар. 4 и управление преобразователем частоты при помощи сигналов RH и STF (STR).



Рис. 4-25: Управление работой преобразователя частоты при помощи внешних сигналов



Возможные ошибки

- Светодиодный индикатор "EXT" на панели управления не загорается после нажатия на кнопку PU/EXT.
 - Переключение режима работы возможно при присвоении параметру 79 значения "0" (заводская установка).
- При включении сигналов не соблюдается заданная величина частоты 50 Гц (RH), 30 Гц (RM) и 10 Гц (RL).
 - Проверьте правильность установки параметров 4, 5 и 6.
 - Проверьте установленные при помощи параметров 1 и 2 минимальную и максимальную выходные частоты (см. раздел 5.3).
 - Присвоено ли параметру 79 значение "0" или "2" (см. раздел 5.7)?
 - Убедитесь, что параметру 180 "Определение функции клеммы RL" присвоено значение "0", параметру 181 "Определение функции клеммы RM" значение "1", параметру 182 "Определение функции клеммы RH" значение "2", а параметру 59 "Цифровой потенциометр двигателя" значение "0". Эти величины соответствуют заводским настройкам параметров.
- Светодиодные индикаторы "FWD" или "REV" не горят.
 - Проверьте, правильно ли выполнено их подключение.
 - Присвоено ли параметру 178 "Присвоение функции клемме STF" значение "60" или параметру 179 "Присвоение функции клемме STF" значение 61? Эти величины соответствуют заводским настройкам параметров.
- Как осуществляется предустановка скорости вращения от 4 до 7?
 - Установка частот для указанных предустановок скорости вращения осуществляется при помощи параметров 24–27 (см. раздел 6.5.1).
- Как осуществляется предустановка скорости вращения от 8 до 15?
 - Предустановка скорости вращения от 8 до 15 осуществляется при помощи клеммы REX (см. раздел 6.5.1).

УКАЗАНИЕ

Если вы не хотите чтобы при случайном нажатии на кнопку PU/EXT менялся вид управления с внешнего управления на управление от пульта, и сигналы управления и задания частоты оставались всегда внешние, вы можете установить постоянный режим внешнего управления, присвоив параметру 79 значение "2".

4.6.3 Аналоговая установка заданного значения напряжения

Через клемму 10 преобразователя частоты потенциометр соединен с напряжением питания 5 В.

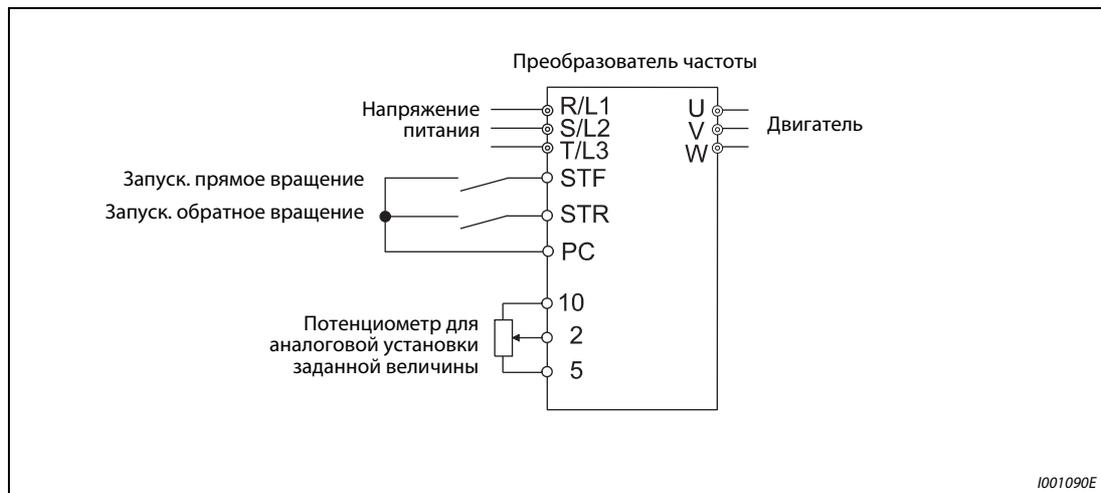


Рис. 4-26: Аналоговая установка заданного значения напряжения через потенциометр

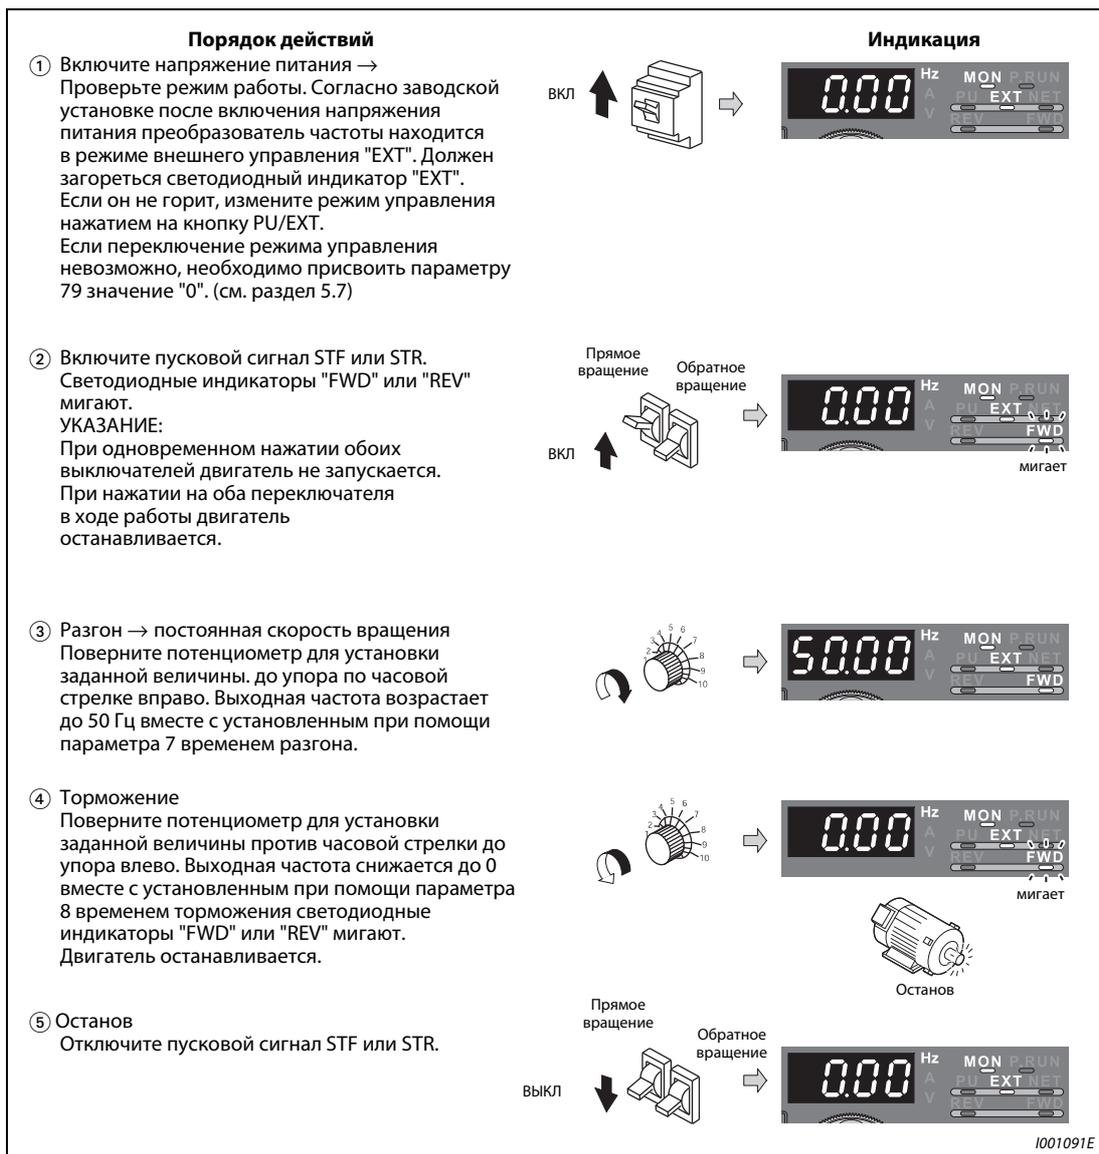


Рис. 4-27: Работа преобразователя частоты при аналоговой установке заданной величины напряжения

УКАЗАНИЯ

Присвойте параметру 79 значение "2", чтобы после включения напряжения питания преобразователь частоты находился в режиме внешнего управления.

Необходимо присвоить параметру 178 "Присвоение функции клемме STF" значение "60" или параметру 179 "Присвоение функции клемме STR" значение 61. Эти величины соответствуют заводским настройкам параметров.

Возможные ошибки

- Двигатель не запускается.
 - Проверьте, горит ли светодиодный индикатор "EXT". Внешний режим управления устанавливается присвоением параметру 79 значения "0" (заводская установка). Выберите внешний режим управления при помощи кнопки PU/EXT на панели управления.
 - Проверьте проводные соединения.

УКАЗАНИЯ

При минимальной настройке потенциометра (0 В) частота (0 Гц) может быть изменена при помощи параметра С2 "Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (частота)" (см. раздел 6.15.4).

Наложение сигнала с заданной частотой можно произвести через клемму 1.

4.6.4 Установка частоты (50 Гц) при максимальном аналоговом сигнале (5 В)

Пример ▾

Величина частоты, относящейся к максимальному аналоговому сигналу 5 В и задаваемой параметром 125, должна быть изменена с 50 Гц (заводская установка) на 40 Гц.

Порядок действий	Индикация
① Вращайте диск цифрового набора до появления величины "P.125" (параметр 125) на индикаторе.	
② Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущее значение. Появится заводская установка "50.00" (50,00 Гц).	
③ Вращайте диск цифрового набора до появления надписи "40,00". (40,00 Гц).	
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину.	
⑤ Дважды нажмите на кнопку MODE, чтобы вывести на индикатор выходную частоту.	
⑥ Включите пусковой сигнал STF или STR и поверните потенциометр по часовой стрелке до упора (см. рис. 4-27, шаг ② до ⑤).	

Если величина параметра установлена, происходит смена сообщения на индикаторе.


I001092E

Рис. 4-28: Установка частоты при максимальном аналоговом сигнале



УКАЗАНИЕ

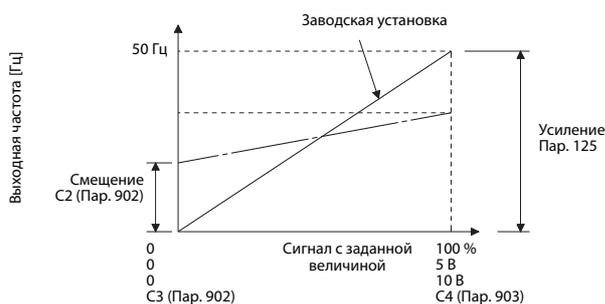При напряжении 0 В устанавливайте частоту при помощи параметра C2.



Установку напряжения можно также осуществить при напряжении, приложенном к клеммам 2-5 или при отсутствии напряжения (см. установку параметра C4 в разделе 6.15.4).

4.6.5 Аналоговая установка заданного значения тока

- Ввод команды запуска осуществляется путем соединения клеммы STF или STR с клеммой PC.
- Для разрешения установки заданной величины тока необходимо подать сигнал на клемму AU.
- Параметру 79 необходимо присвоить значение "2".

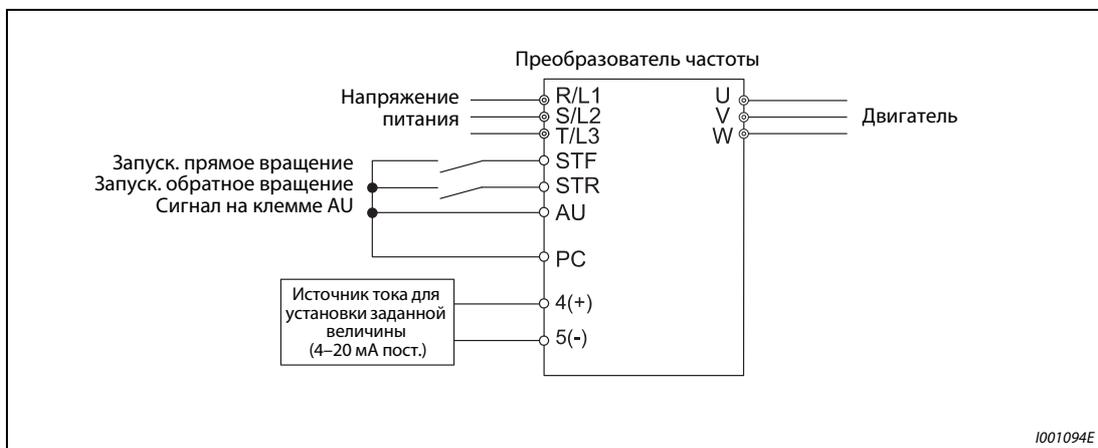


Рис. 4-29: Аналоговая установка заданной величины при помощи источника тока

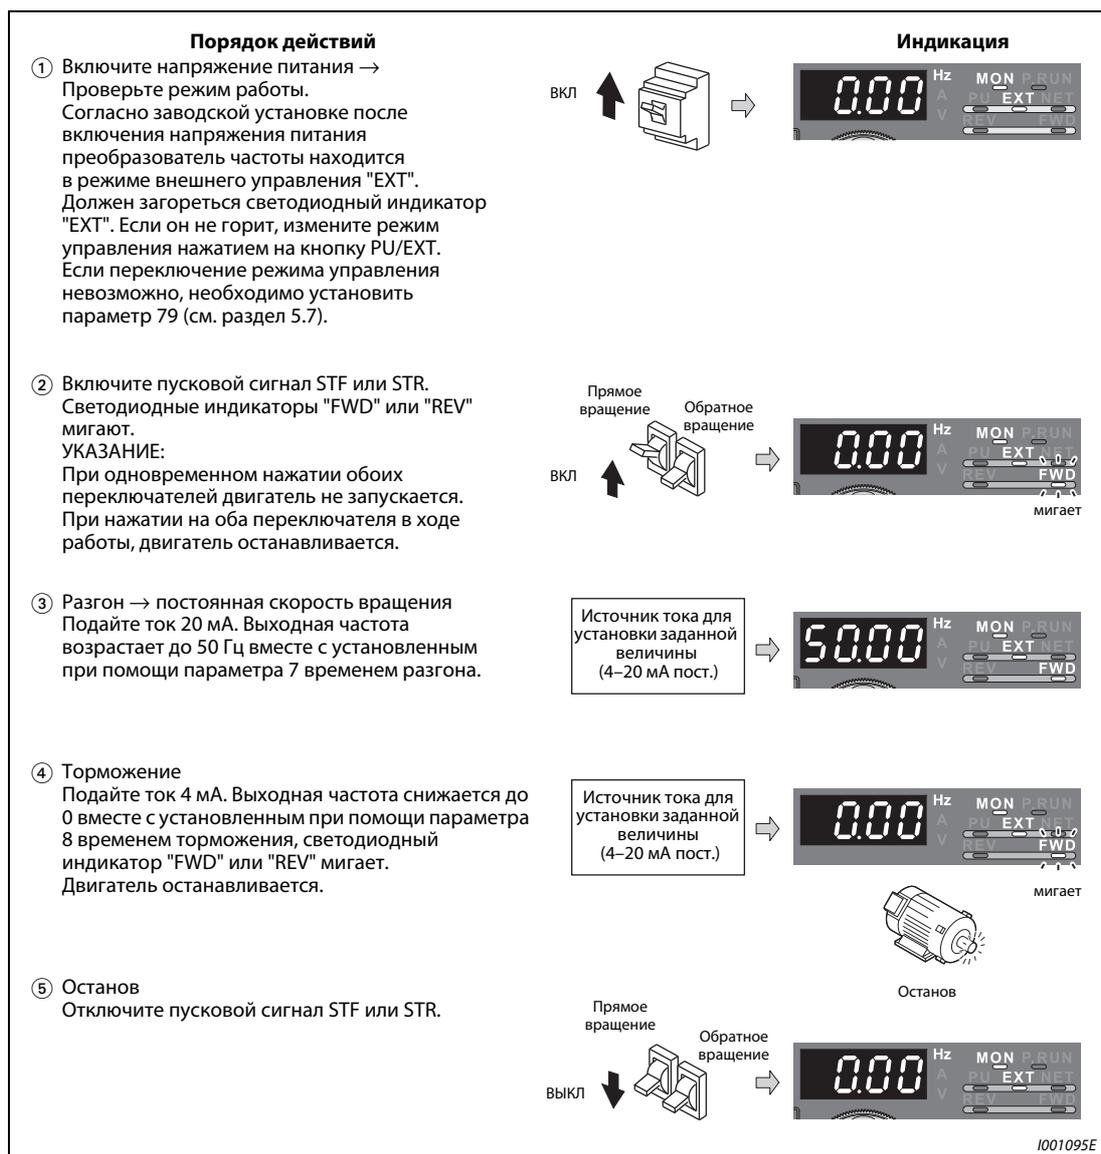


Рис. 4-30: Работа преобразователя частоты при аналоговой установке заданной величины тока

УКАЗАНИЕ

Параметру 184 "Определение функции клеммы AU" должно быть присвоено значение "4".

Возможные ошибки

- Двигатель не запускается.
 - Проверьте, горит ли светодиодный индикатор "EXT". Внешний режим управления устанавливается присвоением параметру 79 значения "0" (заводская установка). Выберите внешний режим управления при помощи кнопки PU/EXT на панели управления.
 - Сигнал AU должен быть включен.
 - Проверьте проводные соединения.

УКАЗАНИЕ

При минимальном токе (4 мА) частота (0 Гц) может быть изменена при помощи параметра C5 "Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (частота)" (см. раздел 6.15.4).

4.6.6 Установка частоты (50 Гц) при аналоговой максимальной величине (20 мА)

Пример ▽

Величина частоты, относящейся к максимальному аналоговому сигналу тока 20 мА и задаваемой параметром 126, должна быть изменена с 50 Гц (заводская установка) на 40 Гц.

Порядок действий	Индикация
① Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "P.126" (параметр 126) на индикаторе.	
② Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущее значение. Появится установленная производителем величина "50.00" (50.00 Гц).	
③ Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "40.00". (40.00 Гц).	
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данную величину.	
⑤ Дважды нажмите на кнопку MODE, чтобы вывести на индикатор выходную частоту.	
⑥ Включите пусковой сигнал STF или STR и подайте ток 20 мА. (см. рис. 4-30 шаги ② – ⑤).	

Если величина параметра установлена, происходит смена сообщения на индикаторе.


1001096E

Рис. 4-31: Установка частоты при максимальном аналоговом сигнале



УКАЗАНИЕ

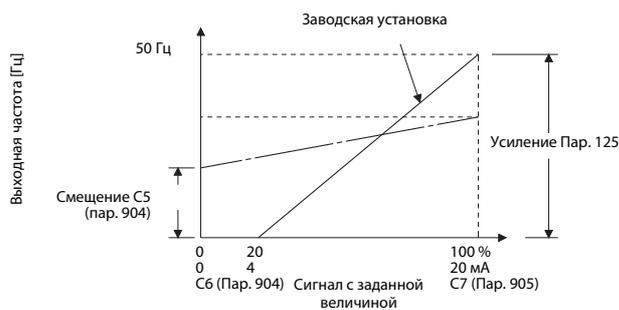При токе 4 мА установите частоту при помощи параметра C5.



Установку усиления можно также осуществить при токе, поданном в клеммы 4-5 или при отсутствии ввода тока (см. "Установка параметра C7" в разделе 6.15.4).

5 Начальные установки

5.1 Базовые параметры

При использовании преобразователя частоты для проведения простых операций можно использовать параметры, установленные производителем. Возможно проведение согласования с нагрузкой и условиями эксплуатации. Установка, изменение и проверка параметров могут производиться при помощи панели управления FR-DU07. Подробное описание параметров можно найти в главе 6.

УКАЗАНИЕ

Согласно заводской настройке параметра 160 "Чтение групп пользователей" доступ разрешен только к базовым параметрам. Подробное описание параметра 160 можно найти в разделе 6.16.4.

Пар. 160	Описание
9999 (заводская установка)	Доступ ко всем параметрам
0	Доступ ко всем параметрам
1	Доступ к параметрам только одной группы пользователей

Таб. 5-1: Установка параметра 160

Парам.	Значение	Величина шага	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Ссылка на стр.
0	Увеличение момента вращения (вручную)	0.1%	6/4/3/ 2/1,5/1 *	0–30%	Установка параметров для увеличения начального момента вращения или в том случае, если двигатель с нагрузкой не вращается и на индикатор выводится сообщение об ошибке OL или OC1. * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (00023/00038–00083/00126, 00170/00250–00770/00930, 01160/01800 и выше)	5-3
1	Максимальная выходная частота	0.01 Гц	120/ 60 Гц *	0–120 Гц	Настройка максимальной выходной частоты * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 и ниже/01800 и выше)	5-5
2	Минимальная выходная частота	0.01 Гц	0 Гц	0–120 Гц	Настройка минимальной выходной частоты	
3	Характеристика U/f (напряжение/частота) (основная частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	См. заводскую табличку двигателя	5-7
4	Предустановка скорости вращения – RH	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Устанавливается, если выбор скорости вращения производится при помощи внешних сигналов	4-29
5	Предустановка скорости вращения – RM	0.01 Гц	30 Гц	0–400 Гц		
6	Предустановка скорости вращения – RL	0.01 Гц	10 Гц	0–400 Гц		
7	Время разгона	0.1 с	5/15 с *	0–3600 с	Установка времени разгона/торможения * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (00170 и ниже/00250 и выше)	5-8
8	Время торможения	0.1 с	10/30 с *	0–3600 с		

Таб. 5-2: Базовые параметры (1)

Парам.	Значение	Величина шага	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Ссылка на стр.
9	Установка величины тока для электронного предохранительного выключателя двигателя	0.01/ 0.1 А *	Номинальный ток преобразователя	0–500/ 0–3600 А *	Защита двигателя от перегрузки, установка номинального тока двигателя * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 и ниже/01800 и выше)	4-15
60	Выбор режима экономии энергии	1	0	0/4/9	Снижение выходного напряжения преобразователя частоты при применении его с вентиляторами и насосами	5-10
79	Выбор режима работы	1	0	0/1/2/3/4/6/ 7	Выбор устройства ввода приказов и установки скорости вращения	5-12
125	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Заданная величина частоты при максимальном положении потенциометра (5 В)	4-35
126	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Заданная величина частоты при 20 мА	4-38
160	Чтение групп пользователей	1	9999	0/1/9999	Доступ к расширенному диапазону параметров	6-221
S42 (934)	Коэффициент смещения для ПИД-индикации	0.01	9999	0–500.00/ 9999	Настройка коэффициента смещения минимума для фактич. значения на клемме 4 9999: Индикация в %	6-328
S43 (934)	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	0.1 %	20 %	0–300.0 %	Настройка смещения (минимума) для фактического значения на клемме 4 в %	6-328
S44 (935)	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	0.01	9999	0–500.00/ 9999	Настройка коэффициента усиления максимума для фактического значения на клемме 4 9999: Индикация в %	6-328
S45 (935)	Аналоговое усиление для ПИД-индикации	0.1 %	100 %	0–300.0 %	Настройка усиления (максимума) для фактического значения на клемме 4 в %	6-328
999	Автоматическая настройка параметров	1	9999	1/2/10/11/ 20/21/30/ 31/9999	Для определенных функций можно сделать автоматизированные настройки. При этом параметры, необходимые для соответствующей функции, автоматически изменяются в виде группы.	6-402

Таб. 5-2: Базовые параметры (2)

УКАЗАНИЕ

Номера параметров, приведенные в скобках, действительны при использовании блока управления FR-PU04/FR-PU07.

5.2 Увеличение начального момента вращения (пар. 0)

Установите данный параметр если двигатель не вращается при наличии нагрузки, если на индикаторе появляется сообщение об ошибке "OL" или если срабатывает какая-либо защитная функция, например ОС1.

Пар. №	Значение	Заводская установка		Диапазон установки	Описание
0	Увеличение момента вращения (вручную)	00023	6 %	0–30 %	Подстройка момента вращения двигателя в диапазоне малых скоростей вращения под нагрузку для увеличения начального момента вращения.
		от 00038 до 00083	4 %		
		00126/00170	3 %		
		от 00250 до 00770	2 %		
		00930/01160	1.5 %		
		01800 и выше	1 %		

Пример ▽

Если при наличии нагрузки двигатель не заводится, увеличивайте значение параметра 0 пошагово на 1 % и наблюдайте за реакцией двигателя. Стандартным является изменение значения параметра на макс. 10 %.

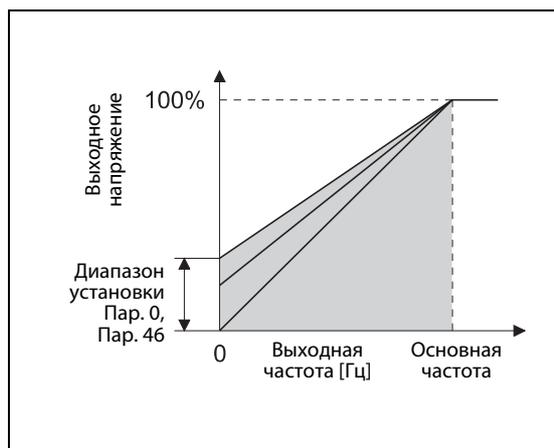


Рис. 5-1:

Выходная частота по отношению к выходному напряжению

1001098E

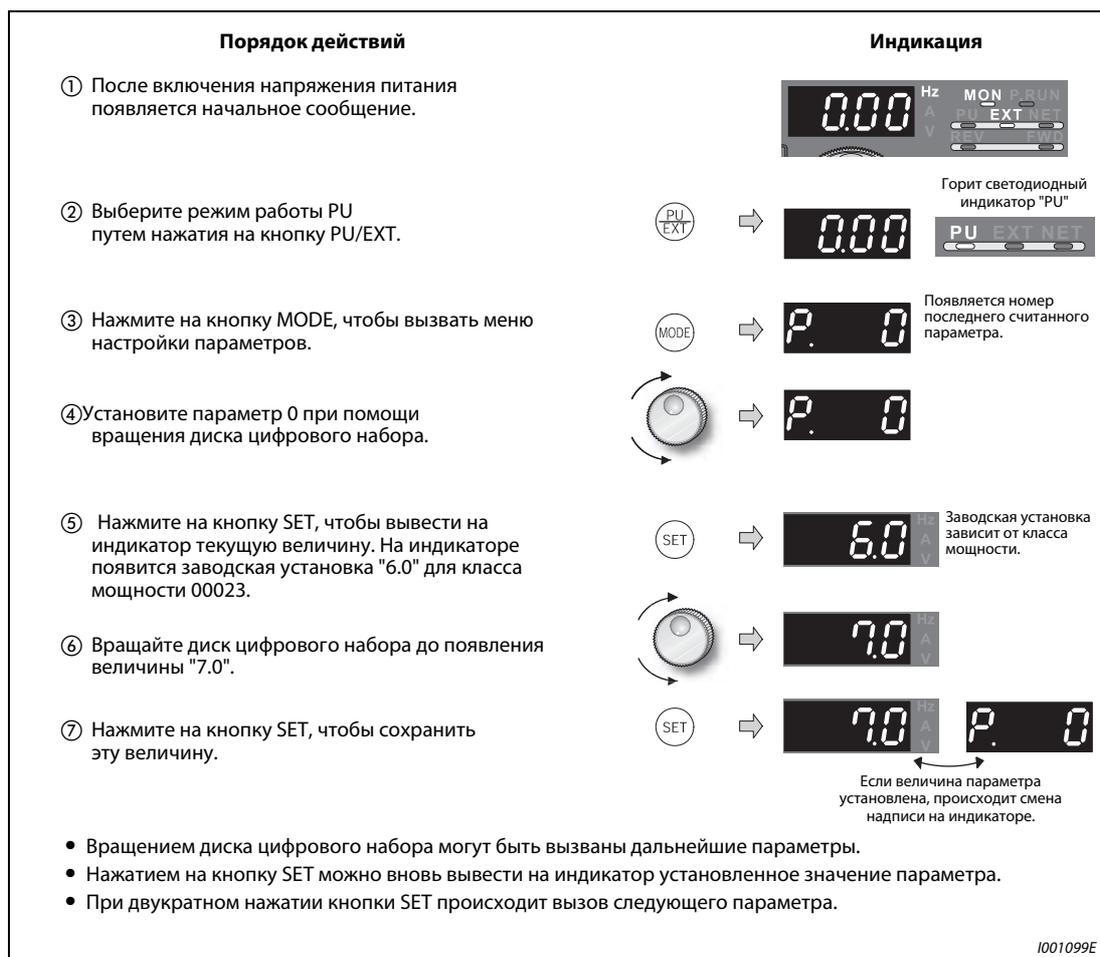


Рис. 5-2: Установка начального момента вращения



УКАЗАНИЯ

Слишком высокое установленное значение параметра может привести к перегреву двигателя и к отключению преобразователя с индикацией сигнала тревоги (OL "Ток перегрузки" или E.OS1 "Ток перегрузки при разгоне"), а также к срабатыванию защиты от перегрузки (E.THM "Защита двигателя от перегрузки" и E.THT "Защита преобразователя частоты от перегрузки"). При выводе сообщения об ошибке E.OS1, отключите команду запуска и пошагово уменьшайте величину параметра 0 на 1 % – (см. страницу 7-10).

Если после принятия указанных выше мер эксплуатация преобразователя частоты без сбоев по прежнему невозможна, измените параметры разгоночной/тормозной рампы или используйте векторное управление, активируемое при помощи параметра 80 "Номинальная мощность двигателя" (см. раздел. 6.2.2).

5.3 Минимальная и максимальная выходная частота (пар. 1, пар. 2)

Пар. №	Значение	Заводская установка		Диапазон установки	Описание
1	Максимальная выходная частота	01160 и ниже	120 Гц	0–120 Гц	Установка верхней границы выходной частоты
		01800 и выше	60 Гц		
2	Минимальная выходная частота	0 Гц		0–120 Гц	Установка нижней границы выходной частоты

Пример ▾

В данном примере параметру 1 присваивается значение "50", ограничивающее выходную частоту максимальной величиной 50 Гц.

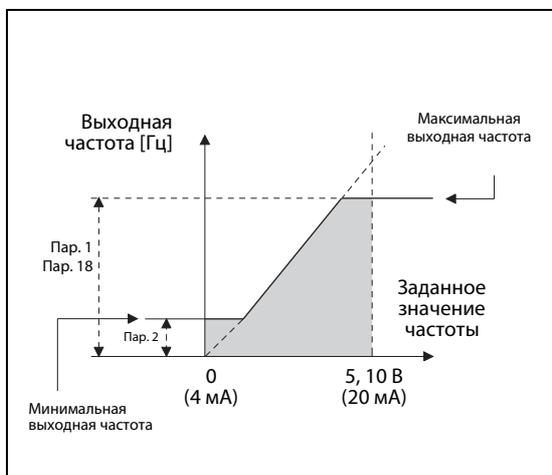


Рис. 5-3:
Минимальная и максимальная выходная частота

1001100E

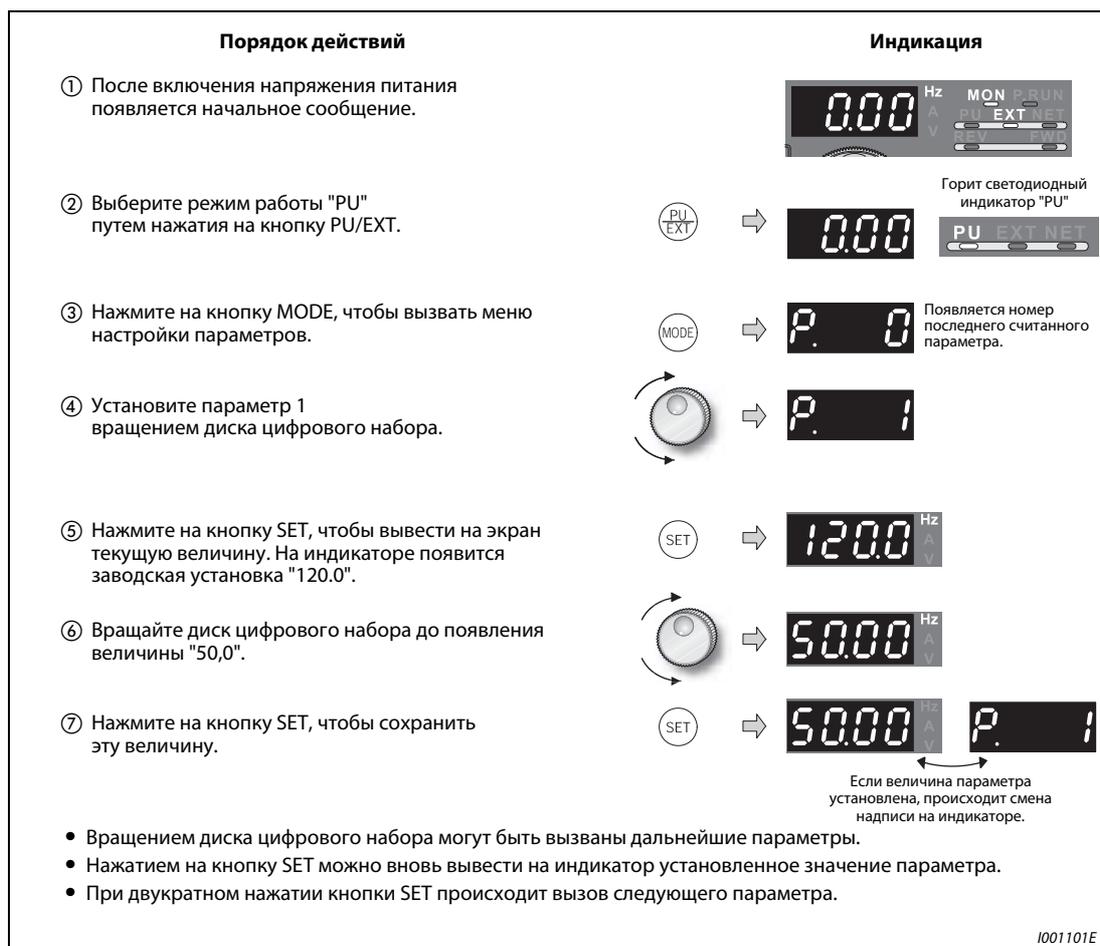


Рис. 5-4: Установка максимальной выходной частоты



УКАЗАНИЯ

Выходная частота не снижается ниже уровня минимальной выходной частоты, заданной при помощи параметра 2, в том числе и если заданное значение частоты находится ниже этого уровня. Если толчковая частота (пар. 15) ниже или равна величине, заданной параметром 2, приоритетным значением обладает величина, заданная параметром 15.

Максимальная частота, заданная при помощи параметра 1, не может быть превышена при вращении диска цифрового набора.

Если необходимо установить выходную частоту более 120 Гц, установите параметр 18 "Предельная частота при высокой скорости" (см. раздел 6.3.1).



ВНИМАНИЕ:

Если величина параметра 2 превышает величину параметра 13, запуск двигателя происходит с частотой, заданной параметром 2, после получения преобразователем частоты пускового сигнала, даже если его значение не соответствует заданной величине.

5.4 Номинальная частота двигателя 60 Гц (пар. 3)

Проверьте данные о номинальной частоте, указанные на заводской табличке двигателя. Если на заводской табличке указана только номинальная частота 60 Гц, необходимо присвоить параметру 3 "Характеристика зависимости напряжения от частоты (основная частота)" значение 60 Гц.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
3	Характеристика U/f (напряжение/ частота) (основная частота)	50 Гц	0–400 Гц	Установка номинальной частоты двигателя

Пример ▾

Основной частоте, заданной параметром 3, присваивается номинальное значение 60 Гц.

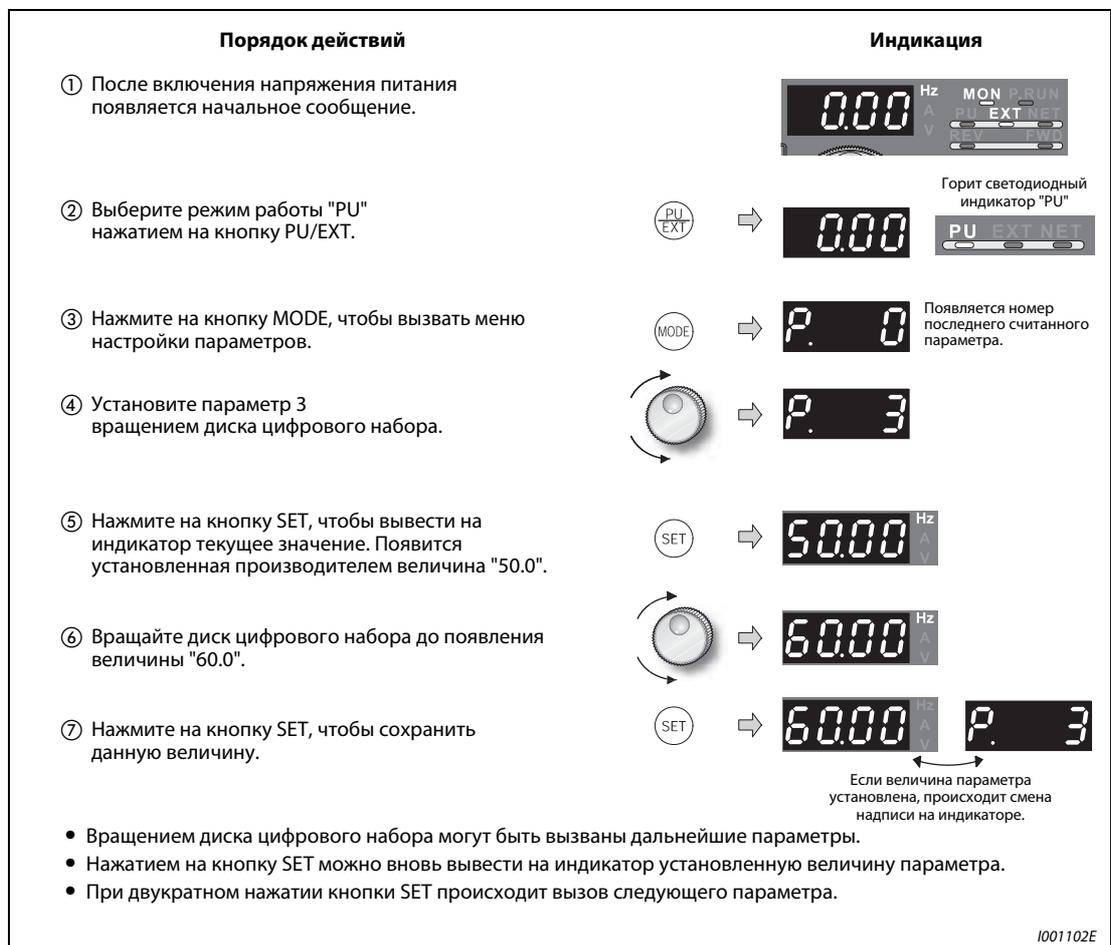


Рис. 5-5: Установка основной частоты



5.5 Изменение времени разгона/торможения (пар. 7, пар. 8)

Увеличение значения параметра 7 приводит к увеличению времени разгона, а уменьшение значения этого параметра – к сокращению времени разгона.

Увеличение значения параметра 8 приводит к увеличению времени торможения, а уменьшение значения этого параметра – к сокращению времени торможения.

Пар. №	Значение	Заводская установка		Диапазон установки	Описание
7	Время разгона	00170 и ниже	5 с	0–3600 с/ 0–360 с ^①	Установка времени разгона двигателя
		00250 и выше	15 с		
8	Время торможения	00170 и ниже	10 с	0–3600 с/ 0–360 с ^①	Установка времени торможения двигателя
		00250 и выше	30 с		

① Величина зависит от установленного значения параметра 21. Заводская установка: диапазон установки "0–3600 с", величина шага "0.1 с".

УКАЗАНИЯ

Установка слишком короткого времени разгона может привести к отключению преобразователя и выводу сигнала тревоги (E.THT, E.THM, E.OCT, E.OVT...).

Пример ▾

В данном примере время разгона изменяется при помощи параметра 7 с 5 с. до 10 с.


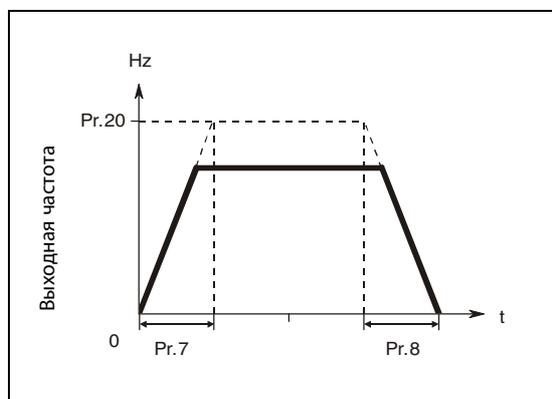


Рис. 5-6:
Время разгона/замедления

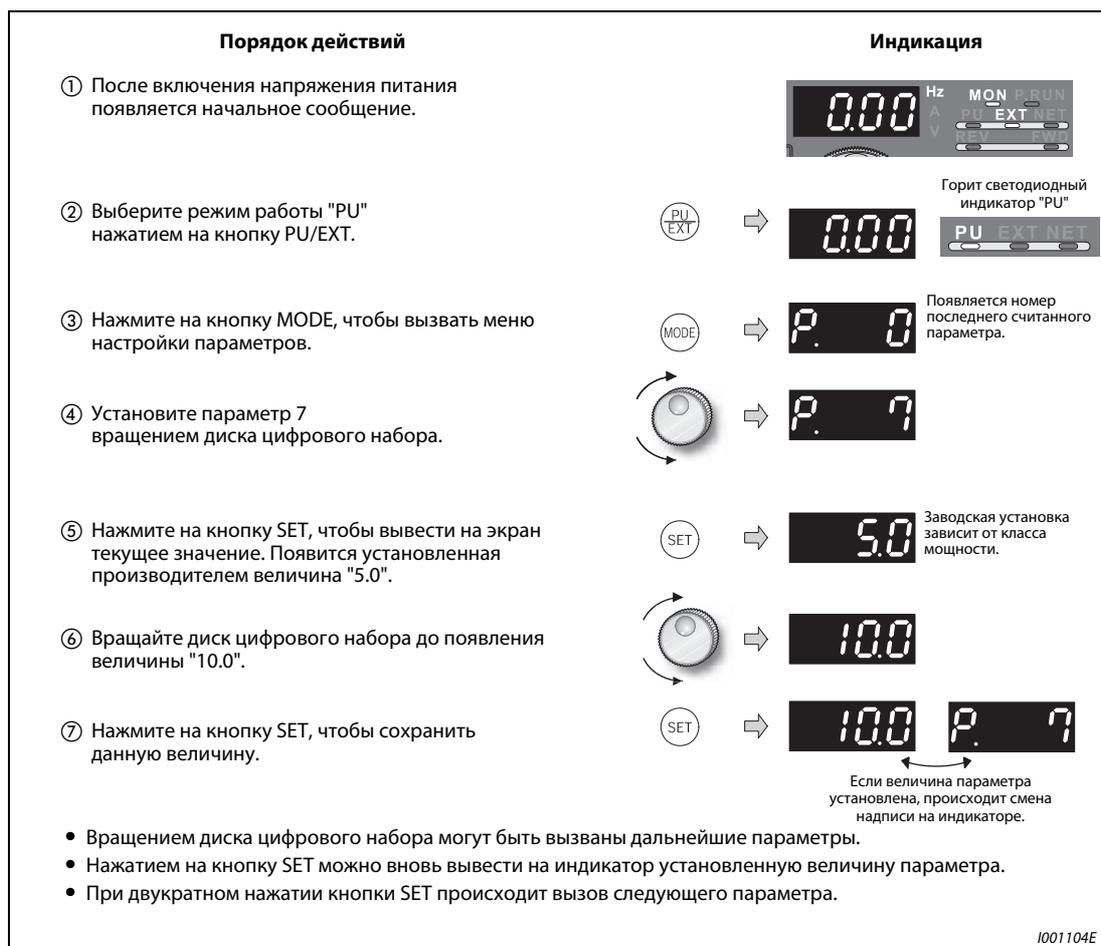1000006C



I001104E

Рис. 5-7: Установка времени разгона



5.6 Режим экономии электроэнергии (пар. 60)

Преобразователь частоты автоматически работает в режиме экономии электроэнергии без точной настройки параметров. Он оптимальным образом подходит для управления вентиляторами и насосами.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
60	Выбор режима экономии электроэнергии	0	0	Обычный режим работы
			4	Работа в режиме экономии электроэнергии
			9	Оптимальный ток возбуждения

Работа в режиме экономии электроэнергии (параметр 60 = 4)

Присвоение параметру 60 значения "4" означает выбор режима экономии электроэнергии.

Если двигатель долгое время вращается с постоянной скоростью, преобразователь частоты автоматически снижает напряжения двигателя. При снижении напряжения двигатель потребляет меньшую мощность. Таким образом можно сэкономить до 30 % энергии.

УКАЗАНИЯ

Режим экономии электроэнергии не подходит для работы при больших нагрузочных моментах и частых фазах разгона/торможения.

Поддержка оптимальной величины тока возбуждения "Optimum Excitation Control" (пар. 60 = 9)

Присвоение параметру 60 значения "9" означает выбор поддержки оптимальной величины тока возбуждения.

Благодаря разработанному Mitsubishi Electric способу регулирования потерь двигателя в области низких нагрузок и при частотах меньше номинальной частоты двигателя уменьшаются и, таким образом, двигатель работает с оптимальным коэффициентом полезного действия.

УКАЗАНИЯ

Если мощность двигателя слишком мала по сравнению с мощностью преобразователя частоты или к одному преобразователю подключены два или более двигателей, режим поддержки оптимальной величины тока возбуждения не следует использовать.

В режиме экономии электроэнергии (пар. 60 = 4 или 9) время торможения вплоть до полной остановки может оказаться больше, чем предустановленная величина. По сравнению с работой при постоянной нагрузке срабатывание защиты от повышенного напряжения в этом режиме также является более вероятным. В таких случаях следует увеличить время торможения.

Так как во время энергоэкономного режима и регулирования на оптимальный ток возбуждения происходит регулирование выходного напряжения, выходной ток может немного возрасти.

Информация об эффективности экономии энергии может быть выведена на индикатор панели управления (см. раздел 6.13).

Пример ▾**Выбор режима экономии электроэнергии****Рис. 5-8:** Выбор режима экономии электроэнергии**УКАЗАНИЕ**

В режиме экономии электроэнергии (пар. 60 = 4 или 9) время торможения вплоть до полной остановки может оказаться больше, чем предустановленная величина. По сравнению с эксплуатацией при постоянной нагрузке срабатывание защиты от повышенного напряжения в этом режиме также является более вероятным. В таких случаях следует увеличить время торможения.



5.7 Выбор режима работы (пар. 79)

При помощи параметра 79 выберите источники сигналов для ввода команд и установки скорости вращения.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Светодиодная индикация				
					 : ВыКЛ	 : ВКЛ			
79	Выбор режима работы	0	0	Панель управления или внешнее управление Переключение между режимом управления от панели управления или внешним управлением осуществляется при помощи кнопки PU/EXT (см. раздел 4.5). При включении преобразователь частоты находится в режиме внешнего управления.	Управление от панели управления  Режим работы с внешним управлением  Режим работы от сети 				
				Режим	Установка частоты	Пусковой сигнал	Управление от панели управления 		
				1	Только панель управления	Панель управления (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07)	Через панель управления (кнопки FWD/REV) (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07)	Управление от панели управления 	
				2	Внешнее управление В ходе работы преобразователя можно производить переключение между режимом работы с внешним управлением и режимом работы от сети.	Внешний сигнал (клеммы 2, 4, 1, JOG, предустановка скорости вращения и т. д.)	Внешний сигнал (клеммы STF, STR)	Режим работы с внешним управлением  Режим работы от сети 	
				3	Комбинированный режим работы 1 (внешнее управление/панель управления)	Панель управления или (Предустановка частоты вращения (скорости) через клеммы 4-5 (действует при поданном сигнале AU))	Внешний сигнал (клеммы STF, STR)	Комбинированный режим 	
				4	Комбинированный режим работы 2 (внешнее управление/панель управления)	Внешний сигнал (клеммы 2, 4, 1, JOG, предустановка скорости вращения и т. д.)	Через панель управления (кнопки FWD/REV) (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07)	Управление от панели управления  Режим работы с внешним управлением  Режим работы от сети 	
				6	Режим переключения Переключение между режимом управления от панели управления, внешним управлением и работой от сети при сохранении рабочего состояния.			Управление от панели управления  Режим работы с внешним управлением  Режим работы от сети 	
7	Внешнее управление (управление от панели управления заблокировано) Сигнал X12 ВКЛ ^① : Возможно переключение в режим управления от панели управления (в режиме работы с внешним управлением выход отключается) Сигнал X12 ВыКЛ ^① : Переключение в режим управления от панели управления заблокировано			Управление от панели управления  Режим работы с внешним управлением  Режим работы от сети 					

^① Присвойте одному из параметров 178–189 "Присвоение функций входным клеммам" значение 12, чтобы закрепить сигнал X12 за одной из входных клемм (см. раздел 6.9.1). В противном случае сигнал MRS служит сигналом блокировки.

УКАЗАНИЯ

Для упрощения выбора режима используйте быструю настройку параметра 79.

Если настройкой параметра 79 изменить режим не удастся, следуйте указаниям по поиску ошибок (см. раздел 7.6.9).

5.8 Стирание параметров

- Чтобы стереть параметры, присвойте параметру Pr.CL "Стирание параметров" значение "1". (Если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение 1, параметры не стираются. Калибровочные параметры аналоговых сигналов не стираются.)
- Перечень параметров, которые могут быть стерты при помощи данной функции, можно найти в таб. 6-1.

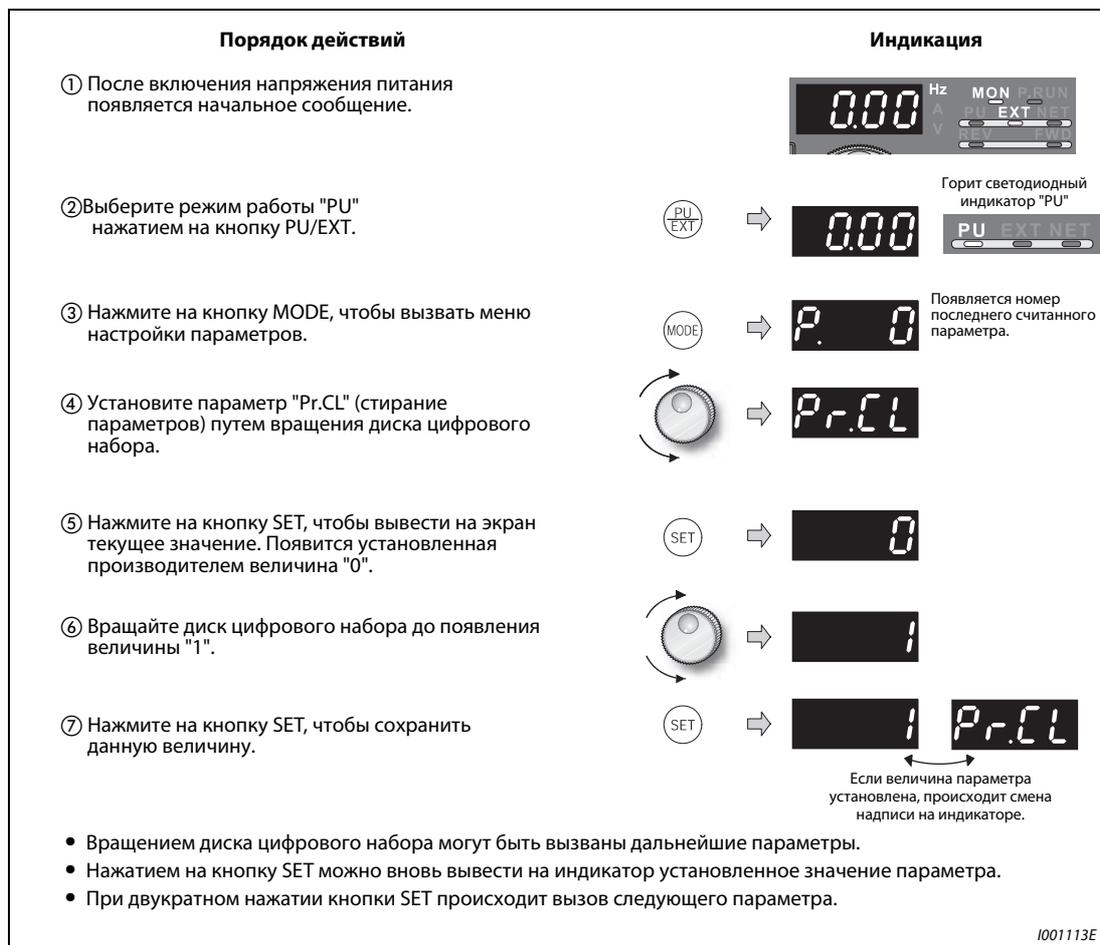


Рис. 5-9: Стирание параметров

Возможные ошибки

- На индикаторе попеременно появляются сообщения "1" и "Er4".
 - Преобразователь частоты находится в режиме, отличном от "Управления через панель управления". С помощью клавиши "PU/EXT" измените режим так, чтобы светодиод "PU" горел и дисплей показывал значение "0" (пар. 79 = 0 (заводская настройка)). Затем последовательно повторите указанные выше шаги, начиная с шага ⑥.

5.9 Стереть все параметры

- Чтобы стереть все параметры, присвойте параметру ALLC "Стирание всех параметров" значение "1". (При присвоении параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" значения "1" параметры не стираются. Калибровочные параметры аналоговых сигналов не стираются.)
- Перечень параметров, которые могут быть стерты при помощи данной функции, можно найти в таб. 6-1.

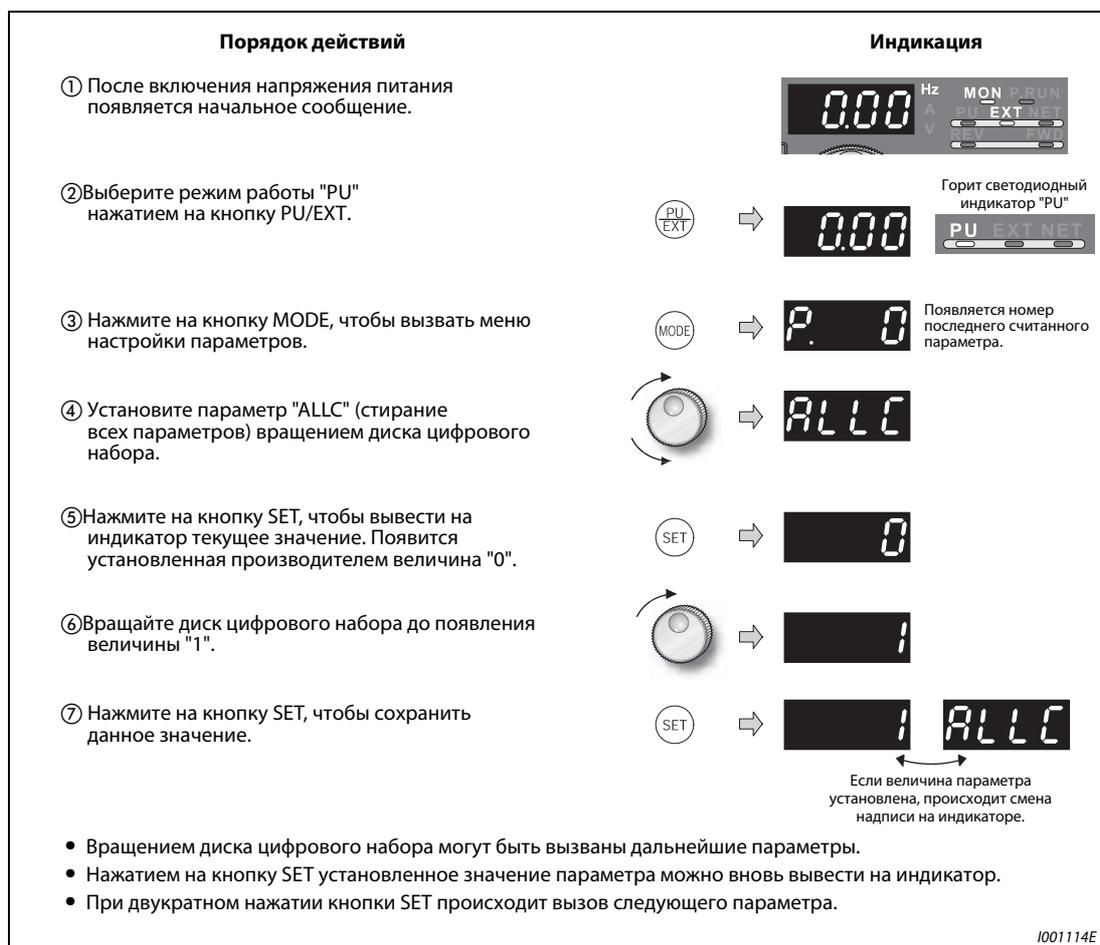


Рис. 5-10: Стирание всех параметров

Возможные ошибки

- На индикаторе попеременно появляются сообщения "1" и "Er4".
 - Преобразователь частоты находится в режиме, отличном от "Управления через панель управления". Измените режим работы нажатием на кнопку PU/EXT, при этом должен загореться светодиодный индикатор "PU", а дисплей должен показать значение "0" (пар. 79 = 0 (заводская настройка)). Затем последовательно повторите указанные выше шаги, начиная с шага ⑥.

5.10 Копирование и сравнение параметров

Установка PCPY	Описание
0	Прерывание
1	Чтение параметров исходного преобразователя в панель управления
2	Запись параметров из панели управления в преобразователь.
3	Сравнение параметров, сохраненных в панели управления, с параметрами преобразователя частоты.

Таб. 5-3: Установка параметра PCPY

УКАЗАНИЯ

Если копируемые параметры переносятся на преобразователь не являющийся преобразователем серии FR-F700 или если процесс записи выполняется после прерванного процесса считывания, при передаче значений появляется сообщение об ошибке "rE4".

Перечень параметров, которые могут быть скопированы при помощи данной функции можно найти в таб. 6-1.

Если в процессе записи было отключено электропитание или прервано соединение с пультом, повторите процесс записи или проверьте значения с помощью функции "Сравнить параметры".

5.10.1 Копирование параметров

Значения параметров могут быть скопированы из одного преобразователя частоты в другой.

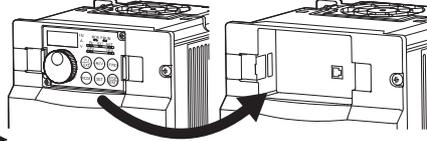
Порядок действий	Индикация
① Подключите панель управления к преобразователю, параметры которого должны быть скопированы. Подключение можно производить только в условиях останова.	
② Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.	 →  Появляется номер последнего считанного параметра.
③ Установите параметр "PCPY" (копировать параметры) вращением диска цифрового набора.	
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на индикатор текущее значение. Появится установленная производителем величина "0".	 → 
⑤ Вращайте диск цифрового набора до появления величины "1".	
⑥ Нажмите на кнопку SET, чтобы скопировать значения параметров с исходного преобразователя в панель управления.	 →  Выведенная на индикатор величина мигает в течение примерно 30 с.
⑦ Подключите панель управления к преобразователю, в который должны быть скопированы параметры. Убедитесь, что в преобразователе, в который осуществляется копирование, отключена защита параметров от перезаписи. отключена защита параметров от перезаписи (параметр 77).	через 30 с → 
⑧ Повторите шаги с ② по ⑤. Вращайте диск цифрового набора до появления на индикаторе надписи "2".	
⑨ Нажмите на кнопку SET, чтобы скопировать значения параметров из панели управления в преобразователь.	 →  Выведенная на индикатор величина мигает в течение примерно 30 с.
⑩ По завершении копирования на индикаторе попеременно появляются сообщения "2" и "PCPY".	через 30 с → 
⑪ После копирования параметров перед началом эксплуатации преобразователя частоты произведите его перезапуск путем включения и выключения напряжения питания.	Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на индикаторе.

Рис. 5-11: Копирование параметров

I001115E

Возможные ошибки

- На индикаторе появляется сообщение "rE1".
 - Произошла ошибка при чтении параметров. Повторите шаги, описанные в рис. 5-11, начиная с шага ③.
- На индикаторе появляется сообщение "rE2".
 - Произошла ошибка при записи параметров. Повторите шаги, описанные в рис. 5-11, начиная с шага ⑧.
- На индикаторе появляется сообщение "rE4".
 - Преобразователь, в который производится копирование параметров, не является устройством серии FR-F700 или в нем не отключена защита параметров от перезаписи. Присвойте параметру 160 "Чтение групп пользователей" значение "0" и затем присвойте параметру 77 ("Защита параметров от перезаписи") значение "0" или "2".
- На индикаторе попеременно появляются сообщения "CP" и "0.00".
 - Ошибка возникает при копировании параметров преобразователя частоты класса мощности 01160 и ниже в преобразователь частоты класса мощности 01800 и выше.

В этом случае действуйте следующим образом.


- ① Присвойте параметру 160 "Чтение групп пользователей" значение "0".
- ② Присвойте параметру 989 "Подавление сигналов сбоя при копировании параметров" значение, установленное производителем.

	01160 и ниже	01800 и выше
Установка параметра 989	10	100

- ③ Произведите сброс параметров 9, 30, 51, 52, 54, 56, 57, 70, 72, 80, 90, 158, 190–196 и 893.

5.10.2 Сравнение параметров

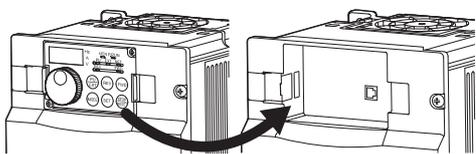Значения параметров исходного преобразователя сравниваются со значениями параметров преобразователя, в который производилось копирование.

Порядок действий	Индикация
① Подключите панель управления к преобразователю частоты, параметры которого вы хотите сравнить с параметрами, сохраненными в панели управления. Подключение можно производить только в условиях останова.	
② После включения напряжения питания появляется начальное сообщение.	
③ Нажмите на кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.	 Появляется номер последнего считанного параметра.
④ Установите параметр "PCPY" (копирование параметров) вращением диска цифрового набора.	
⑤ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на индикатор текущее значение. Появится установленная производителем величина "0".	
⑥ Вращайте диск цифрового набора до появления величины "3" (сравнение параметров).	
⑦ Нажмите на кнопку SET, чтобы сравнить значения параметров.	 Выведенная на индикатор величина мигает в течение примерно 30 с.
<ul style="list-style-type: none"> • Если между параметрами имеются различия, на индикаторе попеременно появляются номер соответствующего параметра и сообщение "rE3". 	
<ul style="list-style-type: none"> • Для подтверждения нажмите на кнопку SET. 	 мигает
⑧ Если параметры обоих преобразователей частоты совпадают, на индикатор попеременно выводятся сообщение "PCPY" и величина "3".	
	Если параметры совпадают, происходит смена сообщения на индикаторе.

I001116E

Рис. 5-12: Сравнение параметров

Возможные ошибки

- На индикаторе появляется сообщение "rE3".
 - Установленные частоты обоих преобразователей частоты отличаются друг от друга. Произведите их проверку.

УКАЗАНИЕ

Если преобразователь, в который осуществляется копирование параметров, не является преобразователем серии FR-F700, в ходе копирования появляется сообщение об ошибке "rE4".

5.11 Индикация измененных параметров

С помощью функции PR.CH можно вызвать на дисплей и настроить все параметры, настройка которых отличается от заводской.

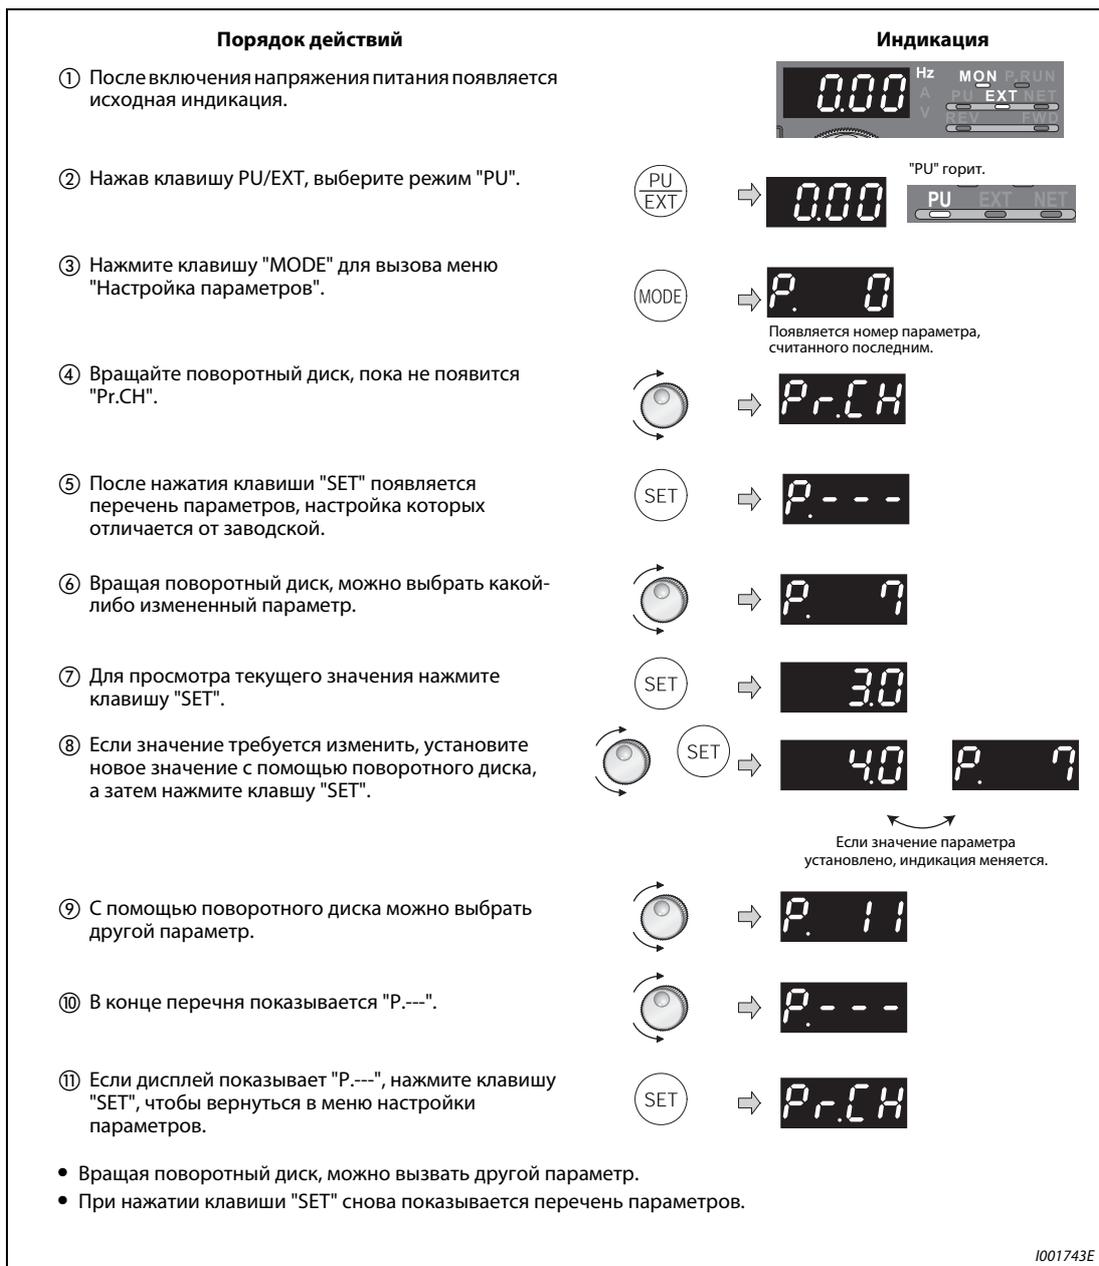
УКАЗАНИЯ

Даже если калибровочные параметры (с C0 (пар. 900) по C7 (пар. 905), с C42 (пар. 934) по C45 (пар. 935)) были изменены, они не отображаются.

Если параметр 160 установлен на "9999 (заводская установка, доступ только к базовым параметрам), функция PR.CH показывает только базовые параметры.

Если с помощью параметра 160 доступ к параметрам ограничен только параметрами пользовательской группы (пар. 160 = "1"), отображаются только параметры пользовательской группы.

Независимо от того, была ли изменена заводская настройка, всегда показывается параметр 160.



I001743E

Рис. 5-13: Индикация параметров, настройка которых отличается от заводской

6 Параметры

6.1 Обзор параметров

Согласно заводских настроек параметр 160 установлен на "9999". В результате преобразователь дает возможность обращаться только к параметрам ©. Если необходим доступ к другим или ко всем параметрам, то параметр 160 необходимо предварительно установить на "0".

Параметры, указанные серым цветом, могут регулироваться также во время работы преобразователя и при заводской регулировке защиты от перезаписи параметров (пар. 77 = 0).

Функция	Параметры		Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.												
	Относится к пар.	Параметры																					
Увеличение крутящего момента вручную	0	©	Увеличение момента вращения (вручную)	0.1 %	6/4/3/ 2/1,5/1*	0–30 %	Выходное напряжение при 0 Гц в % * Заводская установка зависит от класса мощности	✓	✓	✓	6-39												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Класс мощности</th> <th>Заводская настройка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00023</td> <td>6 %</td> </tr> <tr> <td>00038–00083</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>00125/00170</td> <td>3 %</td> </tr> <tr> <td>00250–00770</td> <td>2 %</td> </tr> <tr> <td>00930/01160</td> <td>1,5 %</td> </tr> <tr> <td>01800 или выше</td> <td>1 %</td> </tr> </tbody> </table>		Класс мощности	Заводская настройка	00023	6 %	00038–00083					4 %	00125/00170	3 %	00250–00770	2 %	00930/01160	1,5 %	01800 или выше	1 %			
Класс мощности	Заводская настройка																						
00023	6 %																						
00038–00083	4 %																						
00125/00170	3 %																						
00250–00770	2 %																						
00930/01160	1,5 %																						
01800 или выше	1 %																						
	46		2. Ручное увеличение момента вращения	0.1 %	9999	0–30 % 9999	Увеличение крутящего момента при включенном сигнале RT Увеличение момента вращения деактивировано	✓	✓	✓													
Минимальная/максимальная частота	1	©	Максимальная выходная частота	0.01 Гц	120/ 60 Гц*	0–120 Гц	Настройка максимальной выходной частоты * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	6-54												
	2	©	Минимальная выходная частота	0.01 Гц	0 Гц	0–120 Гц	Настройка минимальной выходной частоты	✓	✓	✓													
	18		Предельная частота вращения	0.01 Гц	120/ 60 Гц*	120–400 Гц	Настройка при работе с частотой выше 120 Гц * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓													
Базовая частота	3	©	Характеристика U/f (напряжение/частота) (основная частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Настройка частоты, при которой двигатель вырабатывает номинальный крутящий момент (50/60 Гц)	✓	✓	✓	6-58												
	19		Максимальная выходная частота	0.1 В	8888	0–1000 В	Максимальное выходное напряжение преобразователя частоты	✓	✓	✓													
						8888	Максимальное выходное напряжение = 95 % входного напряжения																
						9999	Максимальное выходное напряжение = входному напряжению																
47		2. Характеристика U/f	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Базовая частота при включенном сигнале RT	✓	✓	✓														
					9999	2. Характеристика U/f деактивирована																	

Таб. 6-1: Обзор параметров (1)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
Предварительный выбор частоты вращения/скорости	4	⊙	Предварительный выбор частоты вращения/ скорости RH	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Частота вращения при включенном сигнале RT	✓	✓	✓	6-63
	5	⊙	Предварительный выбор частоты вращения/ скорости RM	0.01 Гц	30 Гц	0–400 Гц	Частота вращения при включенном сигнале RM	✓	✓	✓	
	6	⊙	Предварительный выбор частоты вращения/ скорости RL	0.01 Гц	10 Гц	0–400 Гц	Частота вращения при включенном сигнале RL	✓	✓	✓	
	24 – 27		4. до 7. Предварительный выбор частоты вращения/ скорости	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999	Частота вращения от 4 до 15 выбирается комбинацией сигналов RH, RM, RL и REX 9999: Не выбрано	✓	✓	✓	
	232 – 239		8. До 15. Предварительный выбор частоты вращения/ скорости	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
Время разгона/торможения	7	⊙	Время разгона	0.1/0.01 с	5/15 с *	0–3600/ 360 с	Регулировка времени разгона * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (00170 или меньше/00250 или больше)	✓	✓	✓	6-75
	8	⊙	Время торможения	0.1/0.01 с	10/30 с *	0–3600/ 360 с	Настройка времени торможения * Заводская установка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (00170 или меньше/00250 или больше)	✓	✓	✓	
	20		Опорная частота для времени разгона/торможения	0.01 Гц	50 Гц	1–400 Гц	Настройка опорной частоты для времени разгона/торможения Время разгона/торможения соответствует времени между остановкой и значением, установленным в пар. 20	✓	✓	✓	
	21		Величина шага для разгона/торможения	1	0	0	Настройка ширины шага и диапазона регулировки для времени разгона/торможения	✓	✓	✓	
						1		✓	✓	✓	
	44		2. Время разгона/торможения	0.1/0.01 с	5 с	0–3600/ 360 с	Настройка времени разгона/торможения при включенном сигнале RT	✓	✓	✓	
	45		2. Время торможения	0.1/0.01 с	9999	0–3600/ 360 с	Настройка времени разгона/торможения при включенном сигнале RT	✓	✓	✓	
						9999	Время разгона = времени торможения	✓	✓	✓	
	147		Частота переключения на разгон/торможение	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Частота, при которой происходит переключение разгона/замедления на параметры 44 и 45.	✓	✓	✓	
						9999	Не используется				

Таб. 6-1: Обзор параметров (2)

Функция	Параметры		Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
	Относится к пар.	Описание									
								✓: возможно —: Не возможно			
Защита двигателя	9	⊙	Установка тока для электронной защиты двигателя.	0.01/0.1 А *	Номинальный ток	0–500/0–3600 А *	Регулировка номинального тока двигателя * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	6-85
		51	2. Установка тока для электронной защиты двигателя.	0.01/0.1 А *	9999	0–500/0–3600 А *	Активен при включенном сигнале RT Регулировка номинального тока двигателя * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	
	561	Порог срабатывания элемента с ПТК	0.01 Ω	9999	0.5–30 kΩ	Настройка величины сопротивления, при которой срабатывает защитная функция (Клемма 2)	✓	—	✓		
					9999	Защитная функция с использованием элемента с ПТК на клемме 2 деактивирована	—	—	—		
	986	Компенсация клеммы 10 для элемента с ПТК	0.01 В	5.00 В ^① (9999)	4–6 В	Настройка напряжения между клеммами 10 и 5 (величина шага: 0.01 В)	—	—	—		
					8888	Измерение напряжения для компенсации не возможно	—	—	—		
9999	Считываемое значение, если необходима компенсация клеммы 10.	—	—	—							
Торможение DC	10	Торможение постоянным током Стартовая частота	0.01 Гц	3 Гц	0–120 Гц	Настройка стартовой частоты для торможения DC	✓	✓	✓		
					9999	Стартовая частота ≤ пар. 13	—	—	—		
	11	Торможение постоянным током (Время)	0.1 с	0.5 с	0	Торможение DC деактивировано	—	—	—		
					0.1–10 с	Настройка продолжительности включения торможения DC	✓	✓	✓		
	8888	Торможение DC активно во время включения клеммы X13.	0.1–30 %	4/2/1 % ^②	0	Торможение DC деактивировано	✓	✓	✓		
					0.1–30 %	Уровень тактового постоянного напряжения в процентах номинального напряжения двигателя (тормозной момент)	—	—	—		
13	Стартовая частота	0.01 Гц	0.5 Гц	0–60 Гц	Настройка стартовой частоты	—	—	—			
				571	Время удержания стартовой частоты	0.1 с	9999	0.0–10.0 с	Время удержания стартовой частоты, установленной пар.13	✓	✓
9999	Функция удержания деактивирована	—	—	—							
Выбор характеристики нагрузки	14	Выбор характеристики нагрузки	1	1	0	Постоянный момент нагрузки	—	—	—		
					1	Квадратичный момент нагрузки	✓	✓	✓		
Стартостопный режим	15	Частота толчкового режима	0.01 Гц	5 Гц	0–400 Гц	Установка частоты для толчкового режима	✓	✓	✓	6-66	
	16	Время разгона/торможения в толчковом режиме	0.1/0.01 с	0,5 с	0–3600/360 с	Настройка времени разгона/торможения для толчкового режима Настройка соответствует опорной частоте, установленной в пар. 20 (заводская настройка) 60 Гц) Время разгона равно времени торможения.	✓	✓	✓		

Таб. 6-1: Обзор параметров (3)

- ① Значения напряжения, считанные на разных преобразователях частоты, могут немного различаться. Если вместо значения напряжения выводится "9999", необходима компенсация клеммы 10.
- ② Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (00170 или меньше/00250 01160/01800 или больше)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Выбор функций микромашиной системы	17	Выбор функций микромашиной системы	1	0	0	Замыкающий контакт	✓	✓	✓	6-112
					2	Размыкающий контакт				
—	18	См. пар. 1 и пар. 2								
	19	См. пар. 3								
	20 21	См. пар. 7 и пар. 8								
Защита от перегрузки	22	Предельное значение тока	0.1 %	110 %	0	Ограничение тока деактивировано	✓	✓	✓	6-44
					0.1–120 %	Настройка предельного значения тока				
					9999	Аналоговый входной сигнал				
	23	Ограничение тока при повышенной частоте	0.1 %	9999	0–150 %	Снижение ограничения предельного значения тока при высокой частоте, которая выше базовой частоты двигателя	✓	✓	✓	
					9999	Постоянное предельное значение тока (пар. 22)				
	48	2. Предельное значение тока	0.1 %	110 %	0	2. Ограничение тока деактивировано	✓	✓	✓	
					0.1–120 %	Настройка 2 предельного значения тока				
	49	Рабочий диапазон 2 предельного значения тока	0.01 Гц	0 Гц	0	2. Ограничение тока деактивировано	✓	✓	✓	
					0.01–400 Гц	Настройка рабочего диапазона предельного значения тока, установленного в пар. 48.				
	9999	Пар. включенном сигнале RT.								
	66	Стартовая частота для предельного значения тока при повышенной частоте.	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Настройка частоты, при которой применяется ограничение тока	✓	✓	✓	
	148	Ограничение тока при входном напряжении 0 В	0.1 %	110 %	0–120 %	Настройка предельного значения тока при помощи аналогового сигнала на клемме 1.	✓	✓	✓	
149	Ограничение тока при входном напряжении 10 В	0.1 %	120 %	0–120 %	✓		✓	✓		
154	Снижение напряжения при ограничении тока.	1	1	0	Снижено	✓	✓	✓		
				1	не снижено				Выбор, происходит ли снижение напряжения при ограничении тока.	
156	Выбор Ограничение тока	1	0	0–31/100/101	Предельное значение тока может быть деактивировано в зависимости от вида эксплуатации (разгон/торможение)	✓	✓	✓		
157	Время ожидания сигнала OL	0.1 с	0 с	0–25 с	Время ожидания до вывода сигнала OL.	✓	✓	✓		
				9999	Сигнал OL деактивирован					
—	24 – 27	См. пар. 4 до пар. 6								
Наложение номинальной частоты	28	Наложение фиксированной частоты	1	0	0	Наложения нет	✓	✓	✓	6-70
					1	Наложение				

Таб. 6-1: Обзор параметров (4)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Характеристика разгона/торможения и компенсация зазоров редуктора	29	Характеристика разгона/торможения	1	0	0	Линейная характеристика разгона/торможения	✓	✓	✓	6-81
					1	S-образная характеристика разгона/торможения, образец А				
					2	S-образная характеристика разгона/торможения, образец А				
					3	Компенсация зазоров редуктора				
					6	Характеристика разгона/торможения переменной нагрузкой (квадратичная характеристика)				
	140	Пороговая частота для прекращения разгона	0.01 Гц	1 Гц	0–400 Гц	Настройка частоты и продолжительности прерывания разгона/торможения Параметры вступают в действие при установке параметра 29 на "3"	✓	✓	✓	
141	Время компенсации разгона	0.1 с	0.5 с	0–360 с	✓		✓	✓		
142	Пороговая частота для прекращения торможения	0.01 Гц	1 Гц	0–400 Гц	✓		✓	✓		
143	Время компенсации торможения	0.1 с	0.5 с	0–360 с	✓		✓	✓		
Выбор единицы торможения	30	Выбор цепи торможения генератора	1	0	0, 100, 10, 20, 120	01160 или меньше Внешний тормозной блок	01800 или больше Отсутствие внешнего тормозного блока	✓	✓	✓
					1, 101, 11, 21, 121	—	Внешний тормозной блок MT-BU5, блок рекуперации MT-RC			
					2	Комбинированный блок рекуперации/фильтрации FR-НС, блок питания/рекуперации FR-CV	Комбинированный блок рекуперации/фильтрации MT-НС			
	70	Тормозной цикл генератора	0.1 %	0 %	0–10 %	Настройка относительной продолжительности включения тормозного сопротивления Настройка возможна начиная с класса мощности 01800.	✓	✓	✓	6-97
Предотвращение явлений резонанса	31	Скачок частоты 1А	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999	Настройка скачков частоты от 1 А до 1 В, от 2 А до 2 В и от 3 А до 3 В для предотвращения явлений резонанса 9999: Функция деактивирована	✓	✓	✓	6-56
	32	Скачок частоты 1В	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
	33	Скачок частоты 2А	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
	34	Скачок частоты 2В	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
	35	Скачок частоты 3А	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
	36	Скачок частоты 3В	0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999		✓	✓	✓	
Индикация и частоты вращения	37	Индикация скорости	1	0	0	Индикация частоты	✓	✓	✓	6-136
					1–9998	Настройка рабочей скорости при 60 Гц				
	144	Переключение индикации скорости	1	4	0/2/4/6/ 8/10/102/104/ 106/108/110	Число полюсов двигателя для индикации частоты вращения двигателя	✓	✓	✓	
	505	Эталонная величина индикации частоты	0.01 Гц	50 Гц	1–120 Гц	Настройка эталонной величины для пар. 37	✓	✓	✓	

Таб. 6-1: Обзор параметров (5)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Настройка контрольных сигналов (SU, FU, FU2)	41	Сравнение заданных и действительных значений (выход SU)	0.1 %	10 %	0–100 %	Точка включения для вывода сигнала SU	✓	✓	✓	6-127
	42	Контроль величины выходной частоты (Выход FU)	0.01 Гц	6 Гц	0–400 Гц	Точка включения для вывода сигнала FU	✓	✓	✓	
	43	Контроль частоты при обратном вращении	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Точка включения для вывода сигнала FU при обратном вращении	✓	✓	✓	
					9999	Как установлено в пар. 42				
	50	2. Контроль частоты	0.01 Гц	30 Гц	0–400 Гц	Точка включения для вывода сигнала FU2	✓	✓	✓	
870	Гистерезис контроля выходной частоты	0.01 Гц	0 Гц	0–5 Гц	Задание гистерезиса для контроля частоты.	✓	✓	✓		
—	44 45	См. пар. 7 и пар. 8								
	46	См. пар. 0								
	47	См. пар. 3								
	48 49	См. пар. 22 и пар. 23								
—	50	См. пар. 41 до пар. 43								
	51	См. пар. 9								
Функции индикации	52	Индикация на панели управления	1	0	0/5/6/8–14/17/20/23–25/50–57/64/67/81–86/100	Выбор индикации на блоке управления Настройка значения "9" возможна начиная с класса мощности 01800	✓	✓	✓	6-138
					170	Сброс счетчика ватт-часов в исходное состояние	1	9999	0	
	10	Установить максимальное значение между 0 и 9999 кВт-час при индикации через последовательный порт.								
	9999	Установить максимальное значение между 0 и 65535кВт-час при индикации через последовательный порт.								
	171	Сброс счетчика ватт-часов работы в исходное состояние	1	9999	0/9999	При значении "0" производится сброс счетчика часов работы Установленное значение "9999" не действует	—	—	—	
	268	Индикация позиций после запятой	1	9999	0	Указывается целое значение выбранного рабочего параметра	✓	✓	✓	
					1	Индикация рабочего параметра с шагом 0.1				
	9999	Позиции после запятой не определены								
	563	Превышение продолжительности включения	1	0	0–65535	Индикации продолжительности включения свыше 65535 час Данное значение может быть только считано	—	—	—	
	564	Превышение эксплуатационного периода	1	0	0–65535	Индикации продолжительности эксплуатации свыше 65535 час Данное значение может быть только считано	—	—	—	
891	Сдвиг запятой при индикации энергии	1	9999	0–4	Число позиций при сдвиге запятой Значение ограничивается при превышении максимального значения	✓	✓	✓		
				9999	Сдвига нет При превышении максимальной величины счетчик сбрасывается.					

Таб. 6-1: Обзор параметров (6)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.									
							✓: возможно —: Не возможно												
Выход на клеммах СА и АМ	54	Выход на клемме СА	1	1	1–3/5/6/ 8–14/17/21/ 24/50/52/53/ 67/70/85	Выбор рабочего параметра для вывода на клемме СА Настройка значения "9" возможна, начиная с класса мощности 01800	✓	✓	✓	6-146									
	55	Опорное значение для внешней индикации частоты	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Базовое значения, отнесенное к частоте, для вывода максимального значения на клеммах СА и АМ	✓	✓	✓										
	56	Опорное значение для внешней индикации тока	0.01/ 0.1 А*	Номинальный ток	0–500/ 0–3600 А *	Базовая величина, отнесенная к току для вывода максимального значения на клеммах СА и АМ * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓										
											158	Выход на клемме АМ	1	1	1–3/5/6/ 8–14/17/21/ 24/50/52/53/ 67/70/86	Выбор рабочего параметра для вывода на клемме АМ Настройка значения "9" возможна начиная с класса мощности 01800	✓	✓	✓
											867	Выходной фильтр АМ	0.01 с	0.01 с	0–5 с	Настройка выходного фильтра для клеммы АМ	✓	✓	✓
											869	Фильтр для выходного тока	0.01 с	0.02 с	0–5 с	Настройка фильтра для выхода тока	✓	✓	✓
Повторный запуск после отключения сети	57	Время синхронизации после отказа сети	0.1 с	9999	0	Эффективное время синхронизации: 00038 или меньше: 0.5 сек, 00052–00170: 1 сек 00250–01160: 3.0 сек 01800 или больше5.0 сек	✓	✓	✓										
					0.1–5 с/ 0.1–30 с*	Настройка времени синхронизации после отключения сети * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)													
					9999	Повторного запуска нет													
	58	Автоматический повторный запуск после отказа сети	1	0	0	Продолжительность включения выходного напряжения при повторном запуске	✓	✓	✓										
					1	Определяется выходная частота													
					10	Выходная частота не регистрируется (со снижением напряжения)													
					11	Выходная частота регистрируется при каждом старте													
					163	1. Буферное время для автом. повторного запуска				0.1 с	0 с	0.20 с	Время для увеличения напряжения при повторном запуске						
					164	1. Буферное время для автом. повторного запуска				0.1 %	0 %	0–100 %	Настройку осуществлять в соответствии с нагрузкой (момент инерции массы)						
					165	Ограничение тока при перезапуске				0.1 %	110 %	0–120 %	Настройка ограничения тока при повторном запуске, если номинальный ток соответствует 100 %						
					299	Определение направления вращения при повторном запуске				1	9999	0	Без определения направления вращения	✓	✓	✓			
	1	С определением направления вращения																	
	611	Время ускорения при повторном запуске	0.1 с	5/15 с*	0–3600 с	Время ускорения при повторном запуске	✓	✓	✓										
Время торможения при повторном запуске = нормальное время торможения (например, пар. 7)						* Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя: (01160 или ниже/ 01800 или выше)													

Таб. 6-1: Обзор параметров (7)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.			
							✓: возможно —: Не возможно						
Цифровой потенциометр двигателя	59	Выбор цифрового потенциометра двигателя	1	0	0	Функция клемм RH, RM и RL	Записать значение частоты	✓	✓	✓	6-71		
						Предварительный выбор скорости/частоты вращения						—	
						1						Цифровой потенциометр двигателя	Да
						2							нет
						3							Нет (при выключении сигналов STF/STR значение частоты стирается)
						11							Да
						12							нет
13	Нет (при выключении сигналов STF/STR значение частоты стирается)												
Функция записи	60	Выбор функции экономии электроэнергии	1	0	0	Нормальный режим	✓	✓	✓	6-176			
					4	Режим экономии электроэнергии							
					9	Оптимальный ток возбуждения (OEC)							
Функции защиты для автоматического повторного запуска (после сигнала тревоги)	65	Выбор функции защиты для автоматического перезапуска	1	0	0-5	Выбор защитной функции, после совершения которой должен произойти повторный автоматический запуск	✓	✓	✓	6-169			
					0	Повторного запуска нет							
	67	Число попыток перезапуска	1	0	1-10	Настройка попыток повторного запуска Извещение об ошибке не выдается.	✓	✓	✓				
					101-110	Настройка попыток повторного запуска (число получается из заданного значения минус 100) Извещение об ошибке выдается.							
	68	Время ожидания для автоматического перезапуска	0.1 с	1 с	0-10 с	Устаеовка времени ожидания до перезапуска	✓	✓	✓				
69	Регистрация автоматических повторных запусков	1	0	0	Квитирование числа попыток автоматических перезапусков	✓	✓	✓					
—	66	См. пар. 22 и пар. 23											
	67 - 69	См. пар. 65											
—	70	См. пар. 30											
Выбор двигателя	71	Выбор двигателя	1	0	0	Двигатель с самовентиляцией	✓	✓	✓	6-93			
					1	Двигатель с внешней вентиляцией							
					2	Двигатель с самообдувом с 5 точечной вольт-частотной характеристикой							
					20	Специальный двигатель Mitsubishi SF-JR 4P (1.5 кВт или меньше)							

Таб. 6-1: Обзор параметров (8)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.						
							✓: возможно —: Не возможно									
ШИМ-модуляция	72	ШИМ-модуляция	1	2	0–15/ 0–6/25*	Настройка тактовой частоты Установленное значение указывается в Гц. При этом значение "0" соответствует 0.7 кГц, значение "15" соответствует 14.5 кГц и значение 25 соответствует 2.5 кГц * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	6-185						
							240	Установка "мягкой" ШИМ-модуляции	1		1	0	Программная настройка ШИМ деактивирована	✓	✓	✓
												1	При настройке пар. 72 между "0" и "5" ("0" и "4" для 01800 или выше) программа ШИМ активна	✓	✓	✓
	260	Регулировка тактовой частоты ШИМ	1	1	0	Тактовая частота постоянна и не зависит от нагрузки. При настройке тактовой частоты на ≥ 3 Гц (пар. 73 ≥ 3) выходной ток должен быть меньше 85 % от номинального тока.	✓	✓	✓							
							1	При увеличивающейся нагрузке тактовая частота снижается.	✓		✓	✓				

Таб. 6-1: Обзор параметров (9)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Входные номинальные данные	73	Определение номинального значения входных данных	1	1	0–7/10–17	Выбор базовых напряжений 0–5 В и 0–10 В на клеммах 1 и 2 Могут быть выбраны компенсация и изменение направления вращения.	✓	—	✓	6-188 6-195
	242	Величина сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 2	0.1 %	100 %	0–100 %	Определение величины перекрывающего сигнала для клеммы 2 на клемме 1	✓	✓	✓	6-195
	243	Величина сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 4	0.1 %	75 %	0–100 %	Определение величины перекрывающего сигнала для клеммы 4 на клемме 1	✓	✓	✓	
	252	Смещение при наложении заданного значения	0.1 %	50 %	0–200 %	Настройка компенсации наложения номинальной заданной величины	✓	✓	✓	
	253	Усиление при наложении заданного значения	0.1 %	150 %	0–200 %	Настройка усиления наложения номинальной заданной величины	✓	✓	✓	
	267	Определение номинальных входных параметров на клемме 4	1	0	0	Вход тока 0/4–20 мА	✓	—	✓	6-188
					1	Вход напряжения 0–5 В				
					2	Вход напряжения 0–10 В				
	573	Уменьшение заданного значения тока	1	9999	1	Если входной ток падает до 2 мА или ниже, то выдается сигнал LF Преобразователь частоты продолжает работу на частоте, которая выдавалась до достижения током величины 2 мА.	✓	✓	✓	6-207
					2	При снижении входного тока до 2 мА или ниже выводится сообщение об ошибке (E.LC) и выход преобразователя частоты отключается.				
					3	Если входной ток снижается до 2 мА или ниже, то двигатель затормаживается до неподвижного состояния, а затем выводится сигнал LF и сообщение об ошибке (E.LC). Если во время затормаживания входной ток повышается до 3 мА или выше, двигатель ускоряется до заданной частоты и возобновляется нормальная работа.				
					4	Если входной ток снижается до 2 мА или ниже, выводится сигнал LF. Преобразователь частоты возобновляет работу на частоте, настроенной в пар. 777.				
					9999	Контроль входа для номинального значения тока нет				
	777	Рабочая частота при потере токового заданного значения	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Частота, на которой продолжается работа, если входной ток снизился до 2 мА или ниже и пар. 573 = 4.	✓	✓	✓	
					9999	Без контроля входа токового заданного значения, если пар. 573 = 4				
778	Время задержки для потери токового заданного значения	0.01 с	0	0–10 с	Если входной ток снизился до 2 мА или ниже, то вход токового заданного значения начинает контролироваться лишь по истечении времени задержки, настроенного в параметре 778. Если входной ток повысился до 3 мА или выше, вход токового заданного значения начинает контролироваться лишь по истечении времени задержки, настроенного в параметре 778. Пар. 778 = 0: вход токового заданного значения контролируется сразу, без задержки.	✓	✓	✓		

Таб. 6-1: Обзор параметров (10)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Подавление помех на аналоговом входе	74	Фильтр сигналов с заданным значением	1	1	0–8	Настройка постоянной времени для фильтра аналогового входа Результатом высокого установочного значения является высокая эффективность фильтра.	✓	✓	✓	6-198
Условие возврата в исходное положение/ошибка соединения/остановка PU	75	Условие сброса в исходное состояние/ошибка соединения/ Останов PU	1	14	0–3/14–17/ 100–103/ 114–117 *	Выбор условий для преобразователя частоты, контроль соединения между преобразователем частоты и блоком управления (FR-DU07), условие останова PU и запрет (01800 или больше) В заводских настройках всегда имеется возможность квитирования, контроля соединения PU нет, имеется разрешение на функцию останова и деактивирован запрет квитирования (01800 или больше) * Настройки 100–103 и 114–117 для преобразователей частоты, начиная с 01800.	✓	—	—	6-213
Выдача кода сигнала тревоги	76	Кодированная выдача сигнала тревоги	1	0	0	Отсутствие кодированной выдачи сигнала тревоги	✓	✓	✓	6-173
					1	Кодированная выдача сигнала тревоги				
					2	Кодированная выдача сигнала тревоги только при появлении ошибки				
Функция защиты записи	77	Защита записи для параметров.	1	0	0	Возможна запись параметров при останове	✓	✓	✓	6-218
					1	Невозможна запись параметров				
					2	Возможна запись параметров в любом режиме независимо от рабочего состояния				
Запрет реверсирования	78	Запрет реверсирования	1	0	0	Возможно прямое и обратное вращение	✓	✓	✓	6-220
					1	Обратное вращение не возможно				
					2	Прямое вращение не возможно				

Таб. 6-1: Обзор параметров (11)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.					
							✓: возможно —: Не возможно								
Выбор рабочего режима	79	☉	Выбор рабочего режима	1	0	0	Панель управления или внешнее управление	✓	✓	✓	6-229				
						1	Панель управления								
						2	Внешнее управление								
						3	Установка частоты при помощи блока управления и стартовый сигнал от внешнего управления								
						4	Задание частоты при помощи блока управления и стартовый сигнал от внешнего управления								
						6	Режим переключения								
						7	Внешнее управление (режим работы с панелью управления заблокирован)								
	340		Режим работы после разбега	1	0	0	Как установлено в пар. 79	✓	✓	✓	6-242				
						1/2	После разгона: Режим работы от сети. Если параметр установлен на "2", то после отключения сети режим работы сохраняется как до отключения.								
						10/12	После разгона: Режим работы от сети. Режим работы может переключаться с помощью панели управления между "Работа с панелью управления" и "Работа от сети". Если параметр установлен на "12", то после отключения сети режим работы сохраняется как до отключения.								
Регулировка вектора	80	Номинальная мощность двигателя	0.01 кВт/ 0.1 кВт*	9999	0.4–55 кВт/ 0–3600 кВт*	Введите мощность двигателя. * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	6-42					
					9999	Происходит управление по характеристике U/F									
	90	Константа двигателя R1	0.001 Ω/ 0.01 мΩ*	9999	0–50 Ω/ 0–400 мΩ*	Спротивление первичной обмотки (как правило регулировки не требуется) * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓						
					9999	Двигатель Mitsubishi SF-JR/SF-HRCA									
	Гибкая характеристика U/f по 5 точкам	71	См. стр. 6-8				Настройка точек (частота/напряжение) вольт-частотной характеристики 9999: Отсутствие настройки вольт-частотной характеристики	✓	✓		✓	6-61			
													100	Частота характеристики U/f1	0.01 Гц
101										Напряжение характеристики U/f1			0.1 В	0 В	0–1000 В
102										Частота характеристики U/f2			0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999
103										Напряжение вольт-частотной характеристики U/f2			0.1 В	0 В	0–1000 В
104										Частота характеристики U/f3			0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999
105										Напряжение характеристики U/f3			0.1 В	0 В	0–1000 В
106										Частота характеристики U/f4			0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999
107										Напряжение характеристики U/f4			0.1 В	0 В	0–1000 В
108										Частота характеристики U/f5			0.01 Гц	9999	0–400 Гц/ 9999
109	Напряжение характеристики U/f5	0.1 В	0 В	0–1000 В											

Таб. 6-1: Обзор параметров (12)

Функция	Параметры <small>Относится к пар.</small>	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Связь	117	Номер позиции (интерфейс PU)	1	0	0–31	Настройка номера позиции, если к одному ПК подключается более одного преобразователя частоты.	✓	✓	✓	6-261
	118	Скорость передачи (интерфейс PU)	1	192	48/96/192/384	Настройка, умноженная на 100, соответствует скорости передачи. (Пример: настройка 192 соответствует скорости 19200 бод).	✓	✓	✓	
	119	Длина стоповых бит/ Длина массива данных/ (интерфейс PU)	1	1	0	Длина стоповых бит: 1 бит Длина массива данных: 8 бит	✓	✓	✓	
					1	Длина стоповых бит: 2 бит Длина массива данных: 8 бит				
					10	Длина стоповых бит: 1 бит Длина массива данных: 7 бит				
					11	Длина стоповых бит: 2 бит Длина массива данных: 7 бит				
	120	Проверка на четность (интерфейс PU)	1	2	0	Отсутствие проверки четности	✓	✓	✓	
					1	Проверка на нечетность				
					2	Проверка на четность				
	121	Число попыток повторения (интерфейс PU)	1	1	0–10	Число попыток повторения при искаженной передаче Если установленная величина превышает в результате интенсивности отказов, то преобразователь частоты прекращает работу с выводом сообщения об ошибке.	✓	✓	✓	
					9999	При появлении ошибок преобразователь частоты не производит автоматического отключения				
	122	Временной интервал передачи данных. (интерфейс PU)	0.1 с	9999	0	Отсутствие передачи через Интерфейс PU	✓	✓	✓	
					0.1–999.8 с	Ввод временного интервала передачи данных в секундах. Если во время допустимого временного интервала данные не передаются, то выдается сообщение об ошибке				
9999					Отсутствие контроля времени					
123	Время ожидания ответа (интерфейс PU)	1	9999	0–150 мс	Установка времени ожидания, которое проходит после получения данных преобразователем частоты до ответа	✓	✓	✓		
				9999	Настройка при помощи параметров связи					

Таб. 6-1: Обзор параметров (13)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Связь	124	Проверка CR-/LF (интерфейс PU)	1	1	0	Постановка задачи CR-/LF деактивирована	✓	✓	✓	6-261
					1	Постановка задачи CR активирована				
					2	Постановка задачи CR-/LF активирована				
	331	Номер позиции (2. проводной последовательный интерфейс)	1	0		Настройка номера позиции (см. пар. 117)	✓	✓	✓	
					0-31	Если пар. 549 = 0 (протокол Mitsubishi)				
					0-247	Если пар. 549 = 1 (протокол Modbus-RTU)				
	332	Скорость передачи (2. проводной последовательный интерфейс)	1	96		Скорость передачи (см. пар. 118)	✓	✓	✓	
					3/6/12/24/48/96/192/384	Если пар. 549 = 0 (протокол Mitsubishi) Если пар. 549 = 1 (протокол Modbus-RTU)				
					96, 192, 384, 768	Если пар. 549 = 2 (протокол VACnet)				
	333	Длина стоповых бит/длина массива данных (2.-проводной последовательный интерфейс)	1	1	0/1/10/11	Длина стоповых бит и длина массива данных (см. пар. 119)	✓	✓	✓	
	334	Проверка на четность (2. проводной последовательный интерфейс)	1	2	0/1/2	Проверка на четность (см. пар. 120)	✓	✓	✓	
	335	Число попыток повторения (2. проводной последовательный интерфейс)	1	1	0-10/9999	Число попыток повторения при искаженной передаче (см. пар. 121)	✓	✓	✓	
	336	Временной интервал передачи данных (2. проводной последовательный интерфейс)	0.1 с	0 с	0	Возможна связь через 2 последовательных интерфейса В режиме NET преобразователь частоты останавливается и выдает сообщение об ошибке	✓	✓	✓	
					0.1-999,8 с	Ввод временного интервала передачи данных в секундах. (см.пар. 122).				
					9999	Отсутствие контроля времени				
	337	Время ожидания ответа (2. проводной последовательный интерфейс)	1 мс	9999	0-150 мс/9999	Настройка времени ожидания, которое проходит после получения данных преобразователем частоты до ответа (см. пар. 123).	✓	✓	✓	
	341	Проверка CR-/LF (2. проводной последовательный интерфейс)	1	1	0/1/2	Активирование/деактивирование постановки задачи CR-/LF (см.пар. 124)	✓	✓	✓	
342	Выбор доступа к E ² PROM	1	0	0	Параметры, которые передаются в режиме обмена данными, запоминаются в E ² PROM и ОЗУ	✓	✓	✓		
				1	Параметры, которые передаются в режиме обмена данными, запоминаются в ОЗУ					
343	Число ошибок обмена данными	1	0	Только чтение	Индикация числа ошибок обмена данными в режиме работы по протоколу Modbus-RTU (только чтение) Индикация осуществляется только при выбранном протоколе Modbus-RTU	—	—	—		
549	Выбор протокола	1	0	0	Протокол Mitsubishi (см. Последовательный обмен данными)	✓	✓	✓		
				1	Протокол Modbus-RTU					
				2	Протокол VACnet MS/TP					

Таб. 6-1: Обзор параметров (14)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.		
							✓: возможно —: Не возможно					
Калибровочные функции	125	⊙	Усиление для заданной величины на клемме 2 (Частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Настройка усиления номинальной величины на клемме 2 в Гц (Максимальное значение)	✓	—	✓	6-199	
	126	⊙	Усиление для заданной величины на клемме 4 (Частота)	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Настройка усиления номинальной величины на клемме 4 в Гц (Максимальное значение)	✓	—	✓		
	241		Единица аналогового входного сигнала	1	0	0	Индикация в %	Выбор единицы для индикации	✓	✓		✓
						1	Индикация в В/мА					
		C2 (902)		Смещение при вводе заданной величины на клемме 2 (Частота)	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц	Настройка компенсации номинальной величины на клемме 2 в Гц	✓	—		✓
		C3 (902)		Усиление при вводе заданной величины на клемме 2	0.1 %	0 %	0–300 %	Настройка компенсации номинальной величины на клемме 2 в %	✓	—		✓
		C4 (903)		Усиление при вводе заданной величины на клемме 2	0.1 %	100 %	0–300 %	Настройка усиления номинальной величины на клемме 2 в %	✓	—		✓
		C5 (904)		Смещение при вводе заданной величины на клемме 4 (Частота)	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц	Настройка компенсации номинальной величины на клемме 4 в Гц	✓	—		✓
		C6 (904)		Смещение при вводе заданной величины на клемме 4	0.1 %	20 %	0–300 %	Настройка компенсации номинальной величины на клемме 4 в %	✓	—		✓
	C7 (905)		Усиление при вводе заданной величины на клемме 4	0.1 %	100 %	0–300 %	Настройка усиления номинальной величины на клемме 4 в %	✓	—	✓		
ПИД-регулирование	127		Автоматическая частота переключения ПИД регулятора	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Настройка частоты для переключения на ПИД регулирование	✓	✓	✓	6-328	
						9999	Отсутствие автоматического переключения					
	128		Выбор направления действия ПИД-регулирования	1	10	10, 110	Задний ход	Вход для корректирующего сигнала: Клемма 1	✓	✓		✓
						11, 111	Движение вперед					
						20, 120	Задний ход	Вход для действительного значения: Клемма 4 Вход для номинального значения: Клемма 2 или пар. 133				
						21, 121	Движение вперед					
						40, 140	Задний ход	Вход для действительного значения: Клемма 4 Ввод для номинального значения: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet				
						41, 141	Движение вперед					
						50	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet				
						51	Движение вперед					
						60	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet				
						61	Движение вперед					
						70	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера				
						71	Движение вперед					
						80	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: функция контроллера				
						81	Движение вперед					
90	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера (Без влияния на выходную частоту)										
91	Движение вперед											
100	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: функция контроллера (Без влияния на выходную частоту)										
101	Движение вперед											

Таб. 6-1: Обзор параметров (15)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Регулировка PID	129	ПИД Пропорциональное значение	0.1 %	100 %	0.1–1000 %	Пропорциональное значение обратно пропорционально усилению. Если установочное значение мало, то при регулировке большое отклонение возникает уже при незначительном изменении регулировочного значения. Это означает, что при малой величине в пар. 129 чувствительность улучшается, а стабильность системы регулировки ухудшается (колебательные явления, нестабильность)	✓	✓	✓	6-328
					9999	Отсутствие регулировки П-регулирования				
	130	Время ПИД-интегрирования	0.1 с	1 сек	0.1–3600 с	При малом установочном значении регулировочное значение достигает номинального значения раньше, но и перерегулировка происходит быстрее.	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие регулировки тока				
	131	Верхняя предельная величина для действительного значения:	0.1 %	9999	0–100 %	Введите верхнюю предельную величину в пар. 131. Если действительное значение превышает установленную предельную величину, то на клемме FUP выдается сигнал. Максимальное действительное значение на клемме 4 (20 мА/5 В/10 В) соответствует 100 %.	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие функций				
	132	Нижняя предельная величина для действительного значения:	0.1 %	9999	0–100 %	Введите нижнюю предельную величину в пар. 132. Если действительное значение превышает установленную предельную величину, то на клемме FDN выдается сообщение об ошибке. Максимальное действительное значение на клемме 4 (20 мА/5 В/10 В) соответствует 100 %.	✓	✓	✓	6-328
					9999	Отсутствие функций				
	133	Установка заданных значений при помощи параметров	0.01 %	9999	0–100 %	Пар. 133 определяет заданное значение ПИД-регулятора для работы при помощи блока управления Оно действительно только для работы при помощи блока управления.	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие функций				

Таб. 6-1: Обзор параметров (16)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Регулировка PID	134	Время ПИД-дифференцирования	0.01 с	9999	0.01–10.00 с	Время D-регулирования, чтобы достичь того же действительного значения, как и при P-регулирования. При увеличении времени дифференциации увеличивается чувствительность	✓	✓	✓	6-328
					9999	Отсутствие регулировки D-регулирования				
	553	Предел рассогласования	0.1 %	9999	0–100.0 %	Сигнал Y48 выводится, как только величина рассогласования превышает предел рассогласования.	✓	✓	✓	
					9999	не используется				
	554	Режим при ПИД-сигнале	1	0	0–3, 10–13	Выбор режима, активируемого при достижении верхнего или нижнего предела фактического значения или предела рассогласования. Можно выбрать режим отключения выхода.	✓	✓	✓	
	575	Время срабатывания для отключения выхода	0.1 с	1 сек	0–3600 с	Если выходная частота снижается на период, больший, чем время срабатывания, определенное в параметре 575, ниже значения, установленного в параметре 576, то выход преобразователя частоты отключается.	✓	✓	✓	
					9999	Отключение выхода деактивировано				
	576	Порог срабатывания для отключения выхода	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц	Пороговая частота, при которой срабатывает отключение выхода	✓	✓	✓	
	577	Порог срабатывания для отмены отключения выхода	0.1 %	1000 %	900–1100 %	Настройка порога для отмены отключения выхода (пар. 577 минус 1000)	✓	✓	✓	

Таб. 6-1: Обзор параметров (17)

Функция	Параметры <small>Относится к пар.</small>	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Переключение двигателя на работу от сети	135	Переключение двигателя на работу от сети	1	0	0	Переключение двигателя на работу от сети деактивировано	✓	✓	✓	6-375
					1	Переключение двигателя на работу от сети активировано				
	136	Время блокировки силовых контактов	0.1 с	1 с	0–100 с	Установка времени блокировки между защитами с органами направления мощности МС2 и МС3	✓	✓	✓	
	137	Стартовая задержка	0.1 с	0.5 с	0–100 с	Установка времени блокировки между силовыми контакторами МС3. Установите пар. 137 несколько большим, чем время притягивания МС3.	✓	✓	✓	
	138	Управление защитой при ошибках преобразователя частоты	1	0	0	Преобразователь частоты отключает выход, если появляется ошибка .	✓	✓	✓	
					1	При появлении ошибки преобразователь частоты переключается на работу непосредственно от сети (но не при срабатывании внешней защиты двигателя)				
	139	Переходная частота	0.01 Гц	9999	0–60 Гц	При достижении частоты, полученной с помощью пар. 139 двигатель автоматически переключается на работу от сети.	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие переключения на работу непосредственно от сети				
	159	Диапазон переходной частоты	0.01 Гц	9999	0–10 Гц	Действует, если переключение двигателя активировано на работу от сети (пар. 139 ≠ 9999) Если номинальное значение частоты после переключения режима преобразователя частоты снижается на величину, установленную в пар. 159 ниже значения, установленного в пар. 139, то преобразователь частоты автоматически переключается в режим преобразования частоты. Выходная частота выдается выше номинальной величины. При выключении стартового сигнала (STF или STR) происходит переключение в режим преобразования частоты.	✓	✓	✓	
					9999	Действует, если переключение двигателя активировано на работу от сети (пар. 139 ≠ 9999) Если стартовый сигнал (STF или STR) после переключения режима преобразования частоты на режим работы от сети выключается, то осуществляется переход в режим преобразования частоты и происходит торможение двигателя до его остановки.				

Таб. 6-1: Обзор параметров (18)

Функция	Параметры Относится к пар.	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
—	140 – 143	См. пар. 29									
	144	См. пар. 37									
Выбор национального языка	145	Выбор национального языка	1	1	0	японский	✓	—	—	6-409	
					1	английский					
					2	немецкий					
					3	французский					
					4	испанский					
					5	итальянский					
					6	шведский					
7	финский										
—	147	См. пар. 7 и пар. 8									
	148 149	См. пар. 22 и пар. 23									
Контроль величины выходного тока (Y12) и контроль нулевого тока (Y13)	150	Контроль выходного тока	0.1 %	110 %	0–120 %	При установке порогового значения для контроля выходного тока 100 % соответствуют номинальному току преобразователя частоты при соответствующей устойчивости к перегрузке	✓	✓	✓	6-130	
	151	Продолжительность контроля выходного тока	0.1 с	0 с	0–10 с	Если выходной ток в течении установленного промежутка времени превышает значение, установленное в пар. 150, то выдается сигнал Y12.	✓	✓	✓		
	152	Контроль тока	0.1 %	5 %	0–150 %	Настройка порога для контроля нулевого тока 100 % Соответствуют номинальному току преобразователя частоты при соответствующей устойчивости к перегрузке	✓	✓	✓		
	153	Продолжительность контроля нулевого тока	0.01 с	0,5 с	0–10 с	Если выходной ток в течении установленного периода времени снижается ниже значения, установленного в пар. 152, то выдается сигнал Y13.	✓	✓	✓		
					166	Продолжительность импульса сигнала Y12	0.1 с	0.1 с	0–10 с 9999		Время включения сигнала Y12 Сигнал Y12 остается включенным до следующего старта.
	167	Работа при срабатывании контроля выходного тока	1	0	Сигнал Y12 ВКЛ. Сигнал Y13 ВКЛ.		✓	✓	✓		
					0	Работа продолжается					Работа продолжается
					1	Останов с сигнализацией об ошибке (E.CDO)					Работа продолжается
					10	Работа продолжается					Останов с сигнализацией об ошибке (E.CDO)
	11	Останов с сигнализацией об ошибке (E.CDO)	Останов с сигнализацией об ошибке (E.CDO)								

Таб. 6-1: Обзор параметров (19)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.		
							✓: возможно —: Не возможно					
—	154	См. пар. 22 и пар. 23										
Условие включения сигнала RT	155	Условие включения сигнала RT	1	0	0	Второй комплект параметров активируется непосредственно после включения сигнала RT (X9)	✓	✓	✓	6-114		
					10	Второй комплект параметров активируется при включенном сигнале RT только при выдаче постоянной частоты или в состоянии простоя, но не в фазе разгона/торможения.						
—	156 157	См. пар. 22 и пар. 23										
	158	См. пар. 54 до пар. 56										
	159	См. пар. 135 и пар. 139										
Группы пользователей	160	Чтение групп пользователей	1	9999	9999	Доступ ко всем базовым параметрам	✓	✓	✓	6-221		
					1	Доступ только к параметрам одной группы пользователей						
					0	Доступ ко всем параметрам						
	172	Индикация расположения групп пользователей/сброс принадлежности	1	0	0–16	Число параметров, которые зарегистрированы в одной группе пользователей (только чтение)	✓	—	—			
					9999	Стирание зарегистрированных параметров из группы пользователей	✓	—	—			
173	Параметры для группы пользователей	1	9999	0–999/9999	Установить параметры для регистрации в группе пользователей Значение при считывании равно "9999"	✓	—	—				
174	Стирание параметров из группы пользователей	1	9999	0–999/9999	Установить параметры для стирания из группы пользователей Значение при считывании равно "9999"	✓	—	—				
Функция блока управления	161	Определение функций цифрового набора/блокировка блока управления	1	0	0	Режим установки частоты	Функция блокировки деактивирована	✓	—	✓	6-410	
					1	Режим потенциометра						
					10	Режим установки частоты						Функция блокировки активирована
					11	Режим потенциометра						
—	162 – 165	См. пар. 57 и пар. 58										
	166 167	См. пар. 150 до пар. 153										
	168 169	Рабочие параметры не устанавливать!										
	170 171	См. пар. 52										
	172 – 174	См. пар. 160										

Таб. 6-1: Обзор параметров (20)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Определение функций входным клеммам	178	Определение функций клеммы STF	1	60	0–8/10–14/ 16/24/25/37/ 50/51/60/62/ 64–67/ 70–72/77/78/ 9999	0: Настройка низкой частоты вращения 1: Настройка средней частоты вращения 2: Настройка высокой частоты вращения 3: Выбор второго комплекта параметров	✓	—	✓	6-109
	179	Определение функций клеммы STR	1	61	0–8/10–14/ 16/24/25/37/ 50/51/61/62/ 64–67/ 70–72/77/78/ 9999	4: Выбор функций клеммы 4 5: Выбор толчкового режима 6: Выбор автоматического перезапуска после отказа сети 7: Вход внешнего магнитного пускателя 8: выбор 15 частот вращения	✓	—	✓	
	180	Определение функций клеммы RL	1	0	0–8/10–14/ 16/24/25/37/ 50/51/62/64– 67/ 70–72/77/78/ 9999	10: Снятие запрета для работы преобразователя частоты (подключение FR-НС-, МТ-НС- или FR-CV)	✓	—	✓	
	181	Определение функций клеммы RM	1	1		11: Контроль отключения сети (подключение FR-НС-, МТ-НС- или FR-CV)	✓	—	✓	
	182	Определение функций клеммы RH	1	2		12: внешняя блокировка режима работы от панели управления	✓	—	✓	
	183	Определение функций клеммы RT	1	3		13: Запуск подключения постоянного тока	✓	—	✓	
	184	Определение функций клеммы AU	1	4	0–8/10–14/ 16/24/25/37/ 50/51/64–67/ 70–72/77/78/ 9999	14: Разблокировка ПИД-регулирования 16: Переключение режима работы блок управления/внешний режим работы 24: Отключение выхода 25: Самоудержание стартового сигнала 37: Выбор траверс-функции	✓	—	✓	
	185	Определение функций клеммы JOG	1	5	0–8/10–14/ 16/24/25/37/ 50/51/62/ 64–67/ 70–72/ 77/78/9999	50: Запуск программы контроллера 51: Стирание сигнализации (X51)	✓	—	✓	
	186	Определение функций клеммы CS	1	6		60: Запуск прямого вращения (может присваиваться только клемме STF (параметр 178))	✓	—	✓	
	187	Определение функций клеммы MRS	1	24		61: Запуск обратного вращения (может присваиваться только клемме STF (параметр 179))	✓	—	✓	
	188	Определение функций клеммы STOP	1	25		62: Сброс преобразователя частоты 63: Вход термистора PTC (может присваиваться только клемме AU (параметр 184))	✓	—	✓	
189	Определение функций клеммы RES	1	62	64: Выбор вращения вперед/назад при регулировке PID 65: Переключение режим NET/ режим работы от панели управления 66: Переключение внешний режим/ режим NET 67: Выбор вида управления 70: Активация питания постоянным током 71: Дезактивация питания постоянным током 72: Сброс интегрального значения ПИД 77: Завершение режима предварительного заполнения 78: Завершение 2-го режима предварительного заполнения 9999: Отсутствие функций		✓	—	✓		

Таб. 6-1: Обзор параметров (21)

Функция	Параметры		Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
	Относится к пар.	✓: возможно —: Не возможно									
Определение функций выходными клеммам	190		Определение функций клемме RUN	1	0	0-5/7/8/ 10-19/25/ 26/45-54/ 64/67/ 70-79/82/ 85/90-96/ 98/99/ 100-105/ 107/108/	0/100: Ход двигателя 1/101: Сравнение заданного и действительного значения частоты	✓	—	✓	6-120
	191		Назначение функций клемме SU	1	1		2/102: кратковременный отказ сети 3/103: сигнализация перегрузки	✓	—	✓	
	192		Назначение функций клемме IPF	1	2		4/104: Контроль выходная частота 5/105: Контроль выходной частоты 2	✓	—	✓	
	193		Назначение функций клемме OL	1	3		7/107: Предварительный сигнал тревоги тормозной цепи генератора (≥01800)	✓	—	✓	
	194		Назначение функций клемме FU	1	4	110-116/ 125/ 126/145-154/ 164/167/170/ 179/182/185 190-196/ 198/199/ 9999	8/108: Предварительный сигнал тревоги электронной защиты от перегрузки 10/110: Режим работы от панели управления 11/111: Преобразователь частоты готов к работе	✓	—	✓	
	195		Назначение функций клемме ABC1	1	99		12/112: Контроль тока 13/113: Контроль нулевого тока 14/114: Нижнее предельное значение ПИД	✓	—	✓	
	196		Назначение функций клемме ABC2	1	9999	0-5/7/8/ 10-19/25/ 26/45-54/ 64/67/ 70-79/82/85/ 90/91/ 94-96/ 98/99/ 100-105/ 107/108/ 110-116/ 125/126/ 145-154/ 164/167/170/ 179/182/185 190/191/ 194-196/ 198/199/ 9999	15/115: Верхнее предельное значение ПИД 16/116: Движение вперед/назад при регулировке ПИД 17/-: контактор МС1 для байпаса 18/-: контактор МС2 для байпаса 19/-: контактор МС3 для байпаса 25/125: Неисправность вентилятора 26/126: Предварительный сигнал тревоги перегрева радиатора 45/145: Преобразователь частоты в работе и стартовый сигнал ВКЛ 46/146: Способ останова при отказе сети питания (необходимо провести сброс) 47/148: Предел рассогласования 49/149: Действует режим предварительного заполнения 50/150: Действует 2-й режим предварительного заполнения 51/151: Время предварительного заполнения истекло 52/152: Время 2-го предварительного заполнения истекло 53/153: Превышен уровень предварительного заполнения 54/154: Превышен уровень 2-го предварительного заполнения 64/164: При перезапуске (после сигнала тревоги) 67/167: При исчезновении сетевого напряжения 70/170: Отключение выхода при ПИД-регулировании (Функция sleep активна) 71/-: Контактор R01 для работы вспомогательного двигателя 1 непосредственно от сети 72/73/74: Контактор R02/R03/R04 для работы вспомогательного двигателя 2/3/4 непосредственно от сети 75: Контактор R101 для работы вспомогательного двигателя 1 от преобразователя 76/76/77: Контактор R102/R103/R104 для работы вспомогательного двигателя 2/3/4 от преобразователя 79/179: Вывод импульсов энергии 82/182: Двоичный вывод через BACnet 85/185: Питание постоянным током 90/190: Сигнал окончания срока службы 91/191: Выход сигнала тревоги 3 (Питание ВКЛ) 92/192: Перевод в режим энергоэкономии 93/193: Вывод среднего значения тока 94/194: Выход сигнала тревоги 2 95/195: Извещение о техобслуживании 96/196: Индикация децентр. I/Os 98/198: незначительная ошибка 99/199: Выход сигнала тревоги 9999: Отсутствие функций 0-99: Позитивная логика 100-199: Негативная логика	✓	—	✓	

Таб. 6-1: Обзор параметров (22)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
											Относится к пар.
—	232 – 239	См. пар. 4 до пар. 6									
	240	См. пар. 72									
Калибровка смещения и усиления для индикации ПИД	241	Единица аналогового входного сигнала	1	0	0	Индикация в %	Выбор единицы для индикации	✓	✓	✓	6-346
					1	Индикация в В/мА					
	759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	1	9999	0–43/	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования		✓	✓	✓	
					9999	Индикация в %					
	C42 (934) Ⓣ	Коэффициент смещения для ПИД-индикации	0.01	9999	0–500.00	Настройка коэффициента смещения (минимума) для фактич. значения на клемме 4		✓	—	✓	
					9999	Индикация в %					
	C43 (934) Ⓣ	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	0.1 %	20 %	0–300.0 %	Настройка смещения (минимума) для фактического значения на клемме 4 в %		✓	—	✓	
					9999	Индикация в %					
	C44 (935) Ⓣ	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	0.01	9999	0–500.00	Настройка коэффициента усиления максимума для фактического значения на клемме 4		✓	—	✓	
					9999	Индикация в %					
C45 (935) Ⓣ	Аналоговое усиление для ПИД-индикации	0.1 %	100 %	0–300.0 %	Настройка усиления (максимума) для фактического значения на клемме 4 в %		✓	—	✓		
				9999	Индикация в %						
	242 243	См. пар. 73									
Вентилятор охлаждения	244	Управление вентилятором охлаждения	1	1	0	Вентилятор работает при включенном питающем напряжении. Контроль включения/выключения вентилятора невозможен (вентилятор постоянно работает при включенном питающем напряжении)	✓	✓	✓	6-389	
					1	Управление вентиляторами охлаждения включено					
Компенсация пробуксовки	245	Номинальная пробуксовка двигателя	0.01 %	9999	0–50 %	Установка номинальной пробуксовки двигателя	✓	✓	✓	6-43	
					9999	Отсутствие компенсации пробуксовки					
	246	Время срабатывания компенсации пробуксовки	0.01 с	0.5 с	0.01–10 с	Настройка времени срабатывания компенсации пробуксовки Чем меньше время срабатывания, тем быстрее оно происходит. При большой нагрузке выдается извещение об ошибке (E.OV □)	✓	✓	✓		
					9999	В зоне ослабления поля (частота больше, чем базовая частота, установленная параметром 3) компенсация пробуксовки деактивирована.					
	247	Выбор диапазона для компенсации пробуксовки.	1	9999	0	В зоне ослабления поля (частота больше, чем базовая частота, установленная параметром 3) компенсация пробуксовки деактивирована.	✓	✓	✓		
9999					В зоне ослабления поля компенсация пробуксовки активирована						

Таб. 6-1: Обзор параметров (23)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
Выбор метода останова	250	Способ останова	0.1 с	9999	0–100 с	Выход отключается после выключения стартового сигнала и истечения установленного времени. Двигатель производит выбег до остановки. При настройке между 1000 сек и 1100 сек выход отключается после установленного времени минус 1000.	STF: Сигнал запуска прямого вращения STR: Сигнал запуска обратного вращения	✓	✓	✓	6-105
					1000–1100 с	STF: Пусковой сигнал STR: Пусковой сигнал прямого/обратного вращения					
					8888	После выключения пускового сигнала происходит торможения двигателя до его полной остановки	STF: Пусковой сигнал прямого/обратного вращения				
					9999	STF: Пусковой сигнал прямого вращения STR: Пусковой сигнал обратного вращения					
Оазовая ошибка	251	Рассогласования выходных фаз	1	1	0	Отсутствие функции защиты при рассогласования выходных фаз	✓	✓	✓	6-175	
					1	Функция защиты при рассогласования выходных фаз					
	872	Рассогласования выходных фаз	1	0	0	Отсутствие функции защиты рассогласования выходных фаз	✓	✓	✓		
					1	Функция защиты при рассогласования выходных фаз					

Таб. 6-1: Обзор параметров (24)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
—	252 253	См. пар. 73									
Индикация срока службы	255	Индикация срока службы	1	0	(0–15)	Указывается истечение срока службы для производительности контура управления, производительности основного контура, охлаждающих вентиляторов и ограничителя включающего тока.	—	—	—	6-390	
	256	Продолжительность срока службы ограничителя тока включения	1 %	100 %	(0–100 %)	Указывается степень износа ограничителя включающего тока (только чтение)	—	—	—		
	257	Срок службы цепи управления	1 %	100 %	(0–100 %)	Указывается степень износа контура управления (только чтение).	—	—	—		
	258	Срок службы главной цепи	1 %	100 %	(0–100 %)	Указывается степень износа основного контура (только чтение) Указывается величина, измеренная в пар. 259.	—	—	—		
	259	Измерение срока службы главной цепи	1	0	0/1	Начало измерения срока службы основного контура Включите электропитание и проверьте значение в пар. 259. При достижении значения "3" измерение завершается.	✓	✓	✓		
—	260	См. пар. 72									
Метод останова при отключении сети	261	Способ останова при отказе сети	1	0	0	Работа при пониженном напряжении / исчезновении сетевого напряжения	При восстановлении питания во время процесса торможения	✓	✓	✓	6-162
						0	Двигатель вращается по инерции до остановки.				
						1	Преобразователь затормаживает двигатель до неподвижного состояния.				
						2	Преобразователь снова ускоряет двигатель.				
						21	Преобразователь затормаживает двигатель до неподвижного состояния.				
	22	Преобразователь снова ускоряет двигатель.									
	262	Снижение частоты при отключении сети	0.01 Гц	3 Гц	0–400 Гц	Частота может изменяться в зависимости от нагрузки.		✓	✓	✓	
	263	Пороговое значение для снижения частоты при отказе сети	0.01 Гц	50 Гц	0–120 Гц	Выходная частота ≥ пар. 263: Процесс торможения начинается при частоте, которая получается из разности "Выходная частота – пар. 262" Выходная частота < параметр 263: Процесс торможения начинается при текущей выходной частоте.		✓	✓	✓	
					9999	Процесс торможения начинается при частоте, которая получается из разности "Выходная частота – пар. 262"		✓	✓	✓	
	264	Время торможения 1 при отказе сети	0.1/0.01 с	5 с	0–3600/360 с	Частота снижается за установленное в пар. 262 время до величины пар.266		✓	✓	✓	
265	Время торможения 2 при отказе сети	0.1/0.01 с	9999	0–3600/360 с	Частота снижается за время, установленное пар. 265, ниже значения пар. 266		✓	✓	✓		
				9999	Торможение как в пар. 264						
266	Частота переключения для времени торможения	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Частота переключения между обеими прямыми торможения, определенными параметрами 264 и 265		✓	✓	✓		

Таб. 6-1: Обзор параметров (25)

Функция	Параметры <small>Относится к пар.</small>	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
—	267	См. пар. 73								
	268	См. пар. 52								
	269	Рабочие параметры не устанавливать!								
Защита паролем	296	Степень защиты паролем	1	9999	0–6/99/ 100–106/199	Установление степени защиты паролем против записи и считывания	✓	—	✓	6-224
					9999	Без защиты паролем				
	297	Активировать защиту паролем	1	9999	1000–9998	Установление 4-значного пароля	✓	✓ ^①	✓	
					(0–5)	Индикация ошибочных вводов пароля (только считывание) (активен при пар. 296 = 100 до 106)				
(9999)	Без защиты паролем									
—	299	См. пар. 57 и пар. 58								
	331 – 337	См. пар. 117 до пар. 124								
	Связь	338	Запись рабочей инструкции	1	0	0	Установка рабочей инструкции (запуск/останов)	✓	✓	✓
1						Внешний ввод рабочей инструкции (запуск/останов)				
339		Запись инструкции по скорости вращения	1	0	0	Вывод инструкции по частоте вращения через последовательный порт связи	✓	✓	✓	
					1	Внешний ввод инструкции по скорости вращения (заданное значение частоты) (Ввод параметров частоты через последовательный порт связи заблокирован, а внешний ввод через клеммы 2 и 1 разблокирован)				
					2	Внешний ввод инструкции по скорости вращения (заданное значение частоты) (Ввод параметров частоты через порт связи разблокирован, а внешний ввод через клеммы 2 и 1 заблокирован)				
550		Рабочая инструкция режима NET	1	9999	0	Режим работы с дополнительным устройством обмена данными	✓	✓	✓	
					1	Режим работы через 2-проводный последовательный интерфейс				
					9999	Автоматическое распознавание дополнительного устройства обмена данными. В заводских настройках связь через 2 последовательный интерфейс разблокирована. Если смонтирована опция связи, то обмен данными осуществляется через опцию.				
551	Рабочая инструкция режима PU	1	2	1	Работа 2 последовательного интерфейса	✓	✓	✓		
				2	Режим работы через интерфейс PU					
—	340	См. пар. 79								
	341 – 343	См. пар. 117 до пар. 124								
	390	Процентное опорное значение частоты	0.01 Гц	50 Гц	1–400 Гц	Задание эталонного значения для заданной частоты	✓	✓	✓	6-310

Таб. 6-1: Обзор параметров (26)

① Если установлена коммуникационная опция и активирована защита паролем (пар. 297 ≠ 9999), функцию "Стереть параметр" (Pr.CL) можно выполнять только через коммуникационную опцию.

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
функция контроллера	414	Выбор функции контроллера	1	0	0	Функция контроллера деактивирована	✓	—	—	6-327
					1	Функция контроллера активирована (Для активации этой настройки необходимо выполнить сброс преобразователя.)				
	415	Блокировка питания от преобразователя частоты	1	0	0	Пусковой сигнал преобразователя деблокирован независимо от условия выполнения программы процесса.	✓	✓	✓	
					1	Пусковой сигнал преобразователя деблокирован только в том случае, если условие выполнения программы процесса установлено на "RUN". Если условие выполнения установлено на "STOP", то при включении пускового сигнала STF или STR преобразователь не запускается. (При переключении условия выполнения с "RUN" на "STOP" во время работы двигатель затормаживается до неподвижного состояния.)				
	498	Стереть флэш-память встроенного контроллера	1	0	0–9999	9696: стереть флэш-память Иное значение кроме 9696: не стирать флэш-память	—	—	—	
506 – 515	Пользовательский параметр 1 до 10	1	0	0–65535	Параметры 506...515, 826...865 можно использовать в качестве пользовательских параметров. Так как область параметров и операнды D100...D159, используемые для функций контроллера, могут обращаться друг к другу, параметры 506...515, 826...865 в можно применять в программе какого-либо процесса. Рассчитанный в программе результат операции можно выдать через параметры 506...515, 826...865.	✓	✓	✓		
826 – 865	Пользовательский параметр 11 до 50	1	0	0–65535	Параметры 506...515, 826...865 можно использовать в качестве пользовательских параметров. Так как область параметров и операнды D100...D159, используемые для функций контроллера, могут обращаться друг к другу, параметры 506...515, 826...865 в можно применять в программе какого-либо процесса. Рассчитанный в программе результат операции можно выдать через параметры 506...515, 826...865.	✓	✓	✓		
Децентрализованная выходная функция	495	Дистанционная выходная функция	1	0	0	Стирание децентрализованных выходных параметров при включении	✓	✓	✓	6-133
					1	Получение децентрализованных выходных данных при включении				
					10	Стирание данных децентрализованного вывода при включении				
					11	Сохранение данных децентрализованного вывода при включении				
	496	Децентрализованные выходные данные 1	1	0	0–4095	Выходные сигналы могут быть включены и выключены	—	—	—	
497	Децентрализованные выходные данные 2	1	0	0–4095	—		—	—		
—	498	См. пар. 414 и Pr. 415								

Таб. 6-1: Обзор параметров (27)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Характер работы при возникновении и ошибки коммуникации	502	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	1	0	0	Характер работы при возникновении ошибки передачи можно выбрать заранее. Двигатель свободно вращается по инерции до остановки.. Двигатель затормаживается. Двигатель продолжает вращаться с частотой, настроенной в пар. 779	✓	✓ ^①	✓ ^①	6-264
					1					
					2					
					3					
779	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Двигатель работает на установленной частоте	✓	✓	✓		
				9999	Двигатель работает на частоте, имевшей место перед возникновением ошибки коммуникации					
Функции технического обслуживания	503	Счетчик интервалов работ по техобслуживанию	1	0	0 (1–9998)	Индикация общего времени работы преобразователя частоты с шагом 100 час (только чтение) Чтобы стереть значение установите параметр на "0"	—	—	—	6-394
	504	Настройка интервала техобслуживания	1	9999	0–9998 9999	Установка времени до выдачи сигнала Y95 для индикации истекшего интервала техобслуживания Функция отсутствует	✓	—	✓	
—	505	См. пар. 37								
	506 – 515	См. пар. 414 и Pr. 415								
Отключение выхода	522	Частота для отключения выхода	0.01 Гц	9999	0–400 Гц	Настройка частоты, начиная с которой двигатель свободно вращается по инерции до остановки (отключение выхода)	✓	✓	✓	6-107
					9999	Функция отсутствует				
Обмен информацией по протоколу Modbus-RTU	539	Временной интервал передачи данных. (Modbus-RTU)	0.1 с	9999	0	Коммуникация в режиме Modbus-RTU деблокирована. В режиме NET преобразователь останавливается и выдает сообщение об ошибке.	✓	✓	✓	6-289
					0.1–999.8 с	Ввод временного интервала передачи данных в секундах. См. пар. 122.				
					9999	Без контроля времени				
—	549	См. пар. 117 до пар. 124								
	550 551	См. пар. 338 и пар. 339								
—	553 554	См. пар. 127 до пар. 134								
Контроль среднего значения тока	555	Интервал времени для формирования среднего значения тока	0.1 с	1 с	0.1–1.0 с	Установка интервала времени, в который образуется среднее значение тока во время выдачи стартового бита.	✓	✓	✓	6-395
	556	Время задержки до формирования среднего значения тока	0.1 с	0 с	0.0–20.0 с	Время задержки для предотвращения фрирования среднего значения тока в переходных фазах.	✓	✓	✓	
	557	Опорное значение для образования среднего значения тока	0.01/0.1 А*	Номинальный ток	0–500/0–3600 А*	Установка опорного значения (100 %) для выдачи среднего значения тока * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/01800 или больше)	✓	✓	✓	
—	561	См. пар. 9								

Таб. 6-1: Обзор параметров (28)

- ① Эти параметры являются коммуникационными параметрами, поэтому при выполнении функций "Стереть параметр" и "Стереть все параметры" через интерфейс RS485 они не стираются (см. также раздел 6.18.3).

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
—	563 564	См. пар. 52									
Характеристика момента нагрузки	570	Настройка устойчивости к перегрузкам	1	0	0	Температура окружающей среды 40 °С, 110 % устойчивость к перегрузкам в течении 60 с, 120 % устойчивость к перегрузкам в течении 3 с	✓	—	—	6-54	
					1						Температура окружающей среды 50 °С 120 % устойчивость к перегрузкам в течении 60 с, 150 % устойчивость к перегрузкам в течении 3 с
—	571	См. пар. 13									
	573	См. пар. 73									
	575 — 577	См. пар. 127 до пар. 134									
Расширенная регулировка PID	578	Работа вспомогательного двигателя	1	0	0	Отсутствие работы вспомогательного двигателя	✓	✓	✓	6-361	
					1–3						Число вспомогательных двигателей
	579	Переключение вспомогательных двигателей	1	0	0	Стандартный режим	✓	✓	✓		
					1						Переменный режим
					2						Режим переключения
					3						Переменный режим/режим переключения
	580	Время блокировки контактов вспомогательных двигателей	0.1 с	1 с	0–100 с	Для установки времени блокировки контактов вспомогательных двигателей пар. 572 следует установить на "2" или "3"	✓	✓	✓		
	581	Задержка включения контактов вспомогательных двигателей	0.1 с	1 с	0–100 с	Для установки времени, которое должно пройти между переключением контактов и стартом двигателя, пар. 572 следует установить на "2" или "3" Установите время большее, чем время включения силового контактора	✓	✓	✓		
	582	Время торможения при включении вспомогательного двигателя	0.1 с	1 с	0–3600 с 360 с	Настройка времени торможения после старта двигателя при расширенном PID-регулировании	✓	✓	✓		
					9999						Отсутствие торможения
	583	Время разгона при выключении вспомогательного двигателя	0.1 с	1 с	0–3600 с 360 с	Настройка времени разгона после отключения двигателя при расширенном PID-регулировании	✓	✓	✓		
					9999						Разгона нет
	584	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 1	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой происходит запуск вспомогательного двигателя	✓	✓	✓		
	585	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 2	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц		✓	✓	✓		
586	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 3	0.01 Гц	50 Гц	0–400 Гц	✓		✓	✓			
587	Остановочная частота Вспомогательный двигатель 1	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой происходит остановка вспомогательного двигателя	✓	✓	✓			
588	Остановочная частота Вспомогательный двигатель 2	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц		✓	✓	✓			
589	Остановочная частота Вспомогательный двигатель 3	0.01 Гц	0 Гц	0–400 Гц		✓	✓	✓			
590	Задержка старта вспомогательного двигателя	0.1 с	5 с	0–3600 с	Время задержки вспомогательного двигателя при запуске	✓	✓	✓			
591	Задержка остановки вспомогательного двигателя	0.1 с	5 с	0–3600 с	Время задержки вспомогательного двигателя при останове	✓	✓	✓			

Таб. 6-1: Обзор параметров (29)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Функцию трюверсы	592	Активация трюверс-функции	1	0	0	Трюверс-функция отключена	✓	✓	✓	6-383
					1	Трюверс-функция активирована во внешнем режиме				
					2	Трюверс-функция активирована независимо от рода работы				
	593	Максимальная амплитуда	0.1 %	10 %	0–25 %	Настройка максимальной амплитуды для функции трюверсы	✓	✓	✓	
	594	Подстройка амплитуды при задержке	0.1 %	10 %	0–50 %	Подбор амплитуды в точке возврата от разгона к торможению	✓	✓	✓	
	595	Подстройка амплитуды при разгоне	0.1 %	10 %	0–50 %	Подбор амплитуды в точке возврата от торможения к разгону	✓	✓	✓	
	596	Время разгона для трюверс-функции	1 с	5 с	0.1–3600 с	Настройка времени разгона для функции трюверсы	✓	✓	✓	
597	Время торможения для трюверс-функции	1 с	5 с	0.1–3600 с	Настройка времени торможения для функции трюверсы	✓	✓	✓		
—	611	См. пар. 57 и пар. 58								
Подавление механических резонансов	653	Подавление вибраций	0.1 %	0	0–200 %	Подавление колебаний крутящего момента для уменьшения вибрации, вызванной механическими резонансами.	✓	✓	✓	6-187
	654	Предельная частота подавления вибрации	0.01 Гц	20 Гц	0–120 Гц	Минимальная частота для цикла изменения нагрузки	✓	✓	✓	
—	665	См. пар. 882 до пар. 886								
Протокол VASnet MS/TP	726	Автоматическая скорость передачи данных / макс. адрес ведущего устройства	1	255	0–255	Автоматическая настройка скорости передачи на основе бита 7 Диапазон настройки: 0: деактивирована 1: активирована	✓	✓	✓	6-310
						Настройка самого высокого адреса для ведущей станции (Master), биты 0..6 Диапазон настройки: от 0 до 127				
	727	Макс. количество кадров данных	1	1	1–255	Настройка максимального количества сообщений, которое преобразователь частоты может передавать во время присвоения маркера.	✓	✓	✓	
	728	Экземпляр объекта устройства (3 старших разряда)	1	0	0–419 (0–418)	Идентификационный признак объекта "Device" (возможна настройка двумя параметрами) Диапазон настройки пар. 728 в сочетании с пар. 729: "от 0 до 4194302". Пример: Если пар. 728 настроен на 419, пар. 729 можно настроить в диапазоне от 0 до 4302. Если пар. 729 настроен на 4303 или выше, пар. 728 можно настроить в диапазоне от 0 до 418.	✓	✓	✓	
729	Экземпляр объекта устройства (4 младших разряда)	1	0	0–9999 (0–4302)		✓	✓	✓		

Таб. 6-1: Обзор параметров (30)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.	
							✓: возможно —: Не возможно				
2-е ПИД-регулирование	753	2-й выбор направления действия ПИД-регулирования	1	9999	10 ^① , 110	Задний ход	Вход для корректирующего: (Клемма 1, входные данные этой клеммы устанавливаются в пар. 73)	✓	✓	✓	6-358
					11 ^① , 111	Движение вперед					
					20 ^① , 120	Задний ход	Вход для действительного значения (Клемма 4, входные данные этой клеммы устанавливаются в пар. 267) Вход для номинального значения (Клемма 2, входные данные этой клеммы устанавливаются в пар. 73 или пар. 133)				
					21 ^① , 121	Движение вперед					
					40 ^① , 140	Задний ход	Вход для действительного значения (Клемма 4, входные данные этой клеммы устанавливаются в пар. 267) Вход для номинального значения (LonWorks, сеть CC-Link, BACnet)				
					41 ^① , 141	Движение вперед					
					50 ^①	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала (LonWorks, сеть CC-Link, BACnet)				
					51 ^①	Движение вперед					
					60 ^①	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения (LonWorks, сеть CC-Link, BACnet)				
					61 ^①	Движение вперед					
					70	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала (функция контроллера)				
					71	Движение вперед					
					80	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения (функция контроллера)				
					81	Движение вперед					
					90	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера (без влияния на выходную частоту преобразователя)				
					91	Движение вперед					
					100	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения (функция контроллера) (без влияния на выходную частоту преобразователя)				
101	Движение вперед										
9999	Нормальное ПИД-регулирование выполняется вне зависимости от настроек второго ПИД-регулирования.										

Таб. 6-1: Обзор параметров (31)

① Если параметр 128 установлен на "10, 11, 20, 21, 40, 41", то ПИД-регулирование действует при включении сигнала X14.

Функция	Параметры Относится к пар.	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
2-е ПИД-регулирование	754	2-я автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	0.01Гц	9999	0–400 Гц	Настройка частоты для переключения на ПИД-регулирование при включенном сигнале RT	✓	✓	✓	6-358
					9999	Без 2-го автоматического переключения				
	755	2-я установка заданных значений при помощи параметров	0.01%	9999	0–100 %	Пар. 755 устанавливает 2-е заданное значение ПИД-регулятора при включенном сигнале RT для режима управления с панели управления. Этот параметр действует только в режиме управления с панели управления.	✓	✓	✓	
					9999	Заданное значение ПИД-регулятора устанавливается сигналом на клемме 2, при включенном сигнале RT.				
	756	2-е пропорциональное значение ПИД	0.1 %	100 %	0.1–1000 %	Установление 2-го пропорционального значения ПИД-регулирования, при включенном сигнале RT. Это пропорциональное значение представляет собой величину, обратную пропорциональному усилению. Если значение настройки мало, то регулируемая величина сильно отклоняется уже при небольшом изменении регулирующего воздействия. Это означает, что при малом значении параметра 756 улучшается чувствительность, однако ухудшается стабильность регулирующей системы (возникает качание, нестабильность).	✓	✓	✓	
					9999	Без 2-го пропорционального регулирования				
	757	2-е время ПИД-интегрирования	0.1 с	1 с	0.1–3600 с	Установление 2-го времени интегрирования ПИД, при включенном сигнале RT. При малом значении настройки регулируемая величина достигает заданного значения раньше, однако чаще возникает и перерегулирование.	✓	✓	✓	
					9999	Без 2-го И-регулирования				
	758	2-е время ПИД-дифференцирования	0.01 с	9999	0.01–10.00 с	Установление 2-го времени дифференцирования ПИД, при включенном сигнале RT. Время Д-регулирования, необходимое для достижения такого же фактического значения, как при пропорциональном регулировании. Увеличение времени дифференцирования увеличивает чувствительность.	✓	✓	✓	
					9999	Без 2-го Д-регулирования				
759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	1	9999	0–43/9999	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	✓	✓	✓	6-414	

Таб. 6-1: Обзор параметров (32)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Режим предварительного заполнения	760	Реакция на ошибку режима предварительного заполнения	1	0	0	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 763) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 764) выход преобразователя частоты сразу отключается и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓	6-350
					1	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 763) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 764) двигатель затормаживается до неподвижного состояния и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".				
	761	Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0.1%	9999	0–100 %	Задание порогового значения, начиная с которого режим предварительного заполнения должен быть завершен.	✓	✓	✓	
					9999	Пороговое значение не задается				
	762	Максимальное время режима предварительного заполнения	0.1s	9999	0–3600 с	Задание времени, по истечении которого завершается режим предварительного заполнения.	✓	✓	✓	
					9999	Время не задается				
	763	Верхний предел количества предварительного заполнения	0.1%	9999	0–100 %	Задание верхнего предела для количества предварительного заполнения. При превышении этого предела выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓	
					9999	Без верхнего предела				
	764	Ограничение времени режима предварительного заполнения	0.1s	9999	0–3600 с	Задание максимального времени для режима предварительного заполнения. При превышении этого предела времени выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓	
					9999	Без ограничения времени				

Таб. 6-1: Обзор параметров (33)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.		
							✓: возможно —: Не возможно					
2-й режим предварительного заполнения	765	2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения	1	0 %	0	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, выход преобразователя частоты сразу отключается и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓	6-350 6-358		
					1	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, двигатель затормаживается до неподвижного состояния и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".						
	766	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0.1 %	9999	0–100 %	Задание порогового значения, начиная с которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT должен завершаться.	✓	✓	✓			
					9999	Пороговое значение не задается						
	767	2-е максимальное время режима предварительного заполнения	0.1 с	9999	0–3600 с	Задание времени, по истечении которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT завершается.	✓	✓	✓			
					9999	Время не задается						
	768	2-й верхний предел количества предварительного заполнения	0.1 %	9999	0–100 %	Задание верхнего предела для количества предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓			
					9999	Без верхнего предела						
	769	2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения	0.1 с	9999	0–3600 с	Задание максимального времени для режима предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела времени выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	✓	✓	✓			
					9999	Без ограничения времени						
	PU	774	1-й выбор индикации панели управления	1	9999	1–3/5/6/ 8–14/17/20/ 23–25/40–42/ 50–57/64/67/ 81–86/100/ 9999	Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается в первой строке панели управления.	✓	✓		✓	6-310 6-417
		775	2-й выбор индикации панели управления				Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается во второй строке панели управления.	✓	✓		✓	
776		3-й выбор индикации панели управления	Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается в третьей строке панели управления.				✓	✓	✓			
—	777 778	См. пар. 73										
—	779	См. пар. 502										
—	799	Величина шага в импульсах для вывода значения энергии	0.1	1 кВтч	0.1/1/10/100/ 1000 кВтч	При установленном количестве энергии (кВтч) и всех кратных ему значениях количество энергии выводится в виде импульса (У79).	✓	✓	✓	6-135		
—	826 – 865	См. пар. 414 и пар. 415										
—	867 869	См. пар. 54 до пар. 56										
—	870	См. пар. 41 до пар. 43										
—	872	См. пар. 251										

Таб. 6-1: Обзор параметров (34)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура	882	Активация управления выходной частотой при помощи промежуточного контура	1	0	0	Управления выходной частотой при помощи промежуточного контура деактивировано	✓	✓	✓	6-386
					1	Управления при помощи промежуточного контура активировано	✓	✓	✓	
	883	Пороговое значение напряжения	0.1 В	760 В 785 В пост. т.	300–800 В	Установка напряжения промежуточного контура, начиная с которого активируется управление от промежуточного контура. Если установленное значение мало, то снижается вероятность срабатывания защиты от перенапряжения. Время торможения увеличивается.	✓	✓	✓	
	884	Чувствительность срабатывания управления при помощи промежуточного контура	1	0	0–5	Настройка чувствительности срабатывания при изменении напряжения промежуточного контура 1 (низкая) → 5 (высокая)	✓	✓	✓	
	885	Установка диапазона управления	0.01 Гц	6 Гц	0–30 Гц	Установка предельного значения частоты, увеличенной в результате управления от промежуточного контура	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие частотной границы				
886	Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (напряжение)	0.1 %	100 %	0–200 %	Настройка реагирования управления через промежуточный контур Высокая настройка параметра 886 улучшает быстродействие при изменении напряжения промежуточного контура, однако выходная частота может стать нестабильной.	✓	✓	✓		
					665	Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (частота)	0.1 %	100 %	0–200 %	Если уменьшение значения в параметре 886 не приводит к уменьшению вибрации, уменьшите значение в параметре 665.
Произвольные параметры	888	Произвольный параметр 1	1	9999	0–9999	Создание параметров пользователем Параметры дают возможность при работе нескольких преобразователей частоты присваивать уникальный номер параметра каждому прибору. Они применяются для технического обслуживания и администрирования.	✓	—	—	6-399
	889	Произвольный параметр 2	1	9999	0–9999		✓	—	—	

Таб. 6-1: Обзор параметров (35)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Режим энергоэкономии	891	См. пар. 52								
	892	Коэффициент нагрузки	0.1 %	100 %	30–150 %	Настройка коэффициента нагрузки для работы непосредственно от сети. Величина применяется для расчета потребления мощности при работе от сети.	✓	✓	✓	6-178
	893	Опорное значение для в исходное состояние (Мощность двигателя)	0.01/ 0.1 кВт *	В соответствии с выбранной устойчивостью к перегрузке (LD, SLD)	0.1–55/ 0–3600 кВт *	Настройка мощности двигателя Значение применяется для расчета степени экономии энергии и средней экономии энергии * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/ 01800 или больше)	✓	✓	✓	
	894	Выбор характеристики регулирования	1	0	0	Дроссельная заслонка со стороны отходящего воздуха (вентилятор)	✓	✓	✓	
					1	Регулировка закрутки потока (вентилятор)				
					2	Управление клапанами (насос)				
					3	Режим работы непосредственно от сети (постоянное значение)				
	895	Опорное значение для экономии электроэнергии	1	9999	0	Значение при работе непосредственно от сети определяется как 100 %	✓	✓	✓	
					1	Значение в пар. 893 определяется как 100 %.				
					9999	Отсутствие функций				
	896	Стоимость энергии	0.01	9999	0–500	Настройка стоимости киловатт-часа Экономленные затраты могут быть вызваны при помощи индикации контроля энергии	✓	✓	✓	
					9999	Отсутствие функций				
	897	Время для формирования среднего показателя экономии электроэнергии.	1	9999	0	Среднее значение для периода 30 мин.	✓	✓	✓	
					1–1000 час	Среднее значение для установленного периода времени				
9999					Отсутствие функций					
898	Сброс контроля энергии в исходное состояние	1	9999	0	Стереть суммированные значения	✓	✓	✓		
				1	Суммированные значения сохранить					
				10	Продолжить подсчет суммированных значений (Максимальное значение: 9999)					
				9999	Продолжить подсчет суммированных значений (Максимальное значение: 65535)					
899	Продолжительность работы (предварительно рассчитанное значение)	0.1 %	9999	0–100 %	Расчет готовой экономии энергии Установите продолжительность работы в течение года (365 дней x 24 часа определяются как 100 %)	✓	✓	✓		
				9999	Отсутствие функций					
Калибровка выходов SA и AM	C0 (900)	Калибровка выхода SA	—	—	—	Согласование измерительного прибора с выходом SA	✓	—	✓	6-148
	C1 (901)	Калибровка выхода AM	—	—	—	Согласование аналогового измерительного прибора с выходом MA	✓	—	✓	

Таб. 6-1: Обзор параметров (36)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: не возможно			
—	C2 (902)	Смещение при вводе заданной величины на клемме 2 (Частота)	См. пар. 125 и пар. 126							
	C3 (902)	Величина смещения входного сигнала на клемме 2, соответствующая значению частоты смещения								
	C4 (903)	Величина усиления входного сигнала на клемме 2, соответствующего значению частоты усиления								
	C5 (904)	Смещение при вводе заданного значения частоты на клемме 4								
	C6 (904)	Величина смещения входного сигнала на клемме 4, соответствующая значению частотного смещения								
	C7 (905)	Величина усиления входного сигнала на клемме 4, соответствующая значению частоты усиления								
Калибровка аналогового выхода тока	C8 (930)	Смещение сигнала, соответствующего клемме CA	0.1 %	0 %	0–100 %	Установка на нуль величины сигнала, соответствующего клемме CA	✓	✓	✓	6-148
	C9 (930)	Смещение сигнала тока CA	0.1 %	0 %	0–100 %	Настройка смещения, которая выдается на клемму CA при остановленном преобразователе или минимуме сигнала	✓	✓	✓	
	C10 (931)	Усиление сигнала, соответствующего клемме CA	0.1 %	100 %	0–100 %	Настройка величины сигнала, при которой должно выдаваться максимальное значение на аналоговом выходе	✓	✓	✓	
	C11 (931)	Усиление сигнала тока CA	0.1 %	100 %	0–100 %	Настройка максимального значения сигнала тока CA	✓	✓	✓	
—	C42 (934) – C45 (935) ⊙	См. пар. 241								
—	986	См. пар. 9								
—	989	Подавление сигнала тревоги при копировании параметров	1	10/100 *	10/100	Подавление сигнала тревоги при копировании параметров * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты: (01160 или меньше/ 01800 или больше)	✓	—	✓	—
Звуковой сигнал при нажатии клавиши	990	Звуковой сигнал при нажатии клавиши	1	1	0	Звуковой сигнал ВЫКЛ	✓	✓	✓	6-410
					1	Звуковой сигнал ВКЛ				

Таб. 6-1: Обзор параметров (37)

Функция	Параметры	Значение	Величина шага	Заводские установки	Диапазон установок	Описание	Копирование пар.	Стирание пар.	Стирание всех пар.	Ссылка на стр.
							✓: возможно —: Не возможно			
Настройка настройки.	991	Контрастность жидкокристаллического дисплея	1	58	0–63	Регулировка контраста индикации жидкокристаллического дисплея блока управления FR-PU04/FR-PU07 0 (светлый) → 63 (темный)	✓	✓	✓	6-411
Имитация ошибки	997	Активация ошибки	1	9999	16–18/32–34/ 48/49/64/ 80–82/96/112/ 128/129/144/ 145/160–162/ 164–168/ 176–179/ 192–194/ 196–199/ 228–230/241/ 242/245–247/ 253	Диапазон настройки совпадает с кодами ошибок для преобразователя частоты, которые могут быть считаны и через коммуникационный интерфейс. Ошибка, активированная с помощью параметра 997, не записывается в E ² PROM. Настройка на "0" не имеет никакого эффекта.	✓	✓	✓	6-400
					9999	Считанным значением всегда является "9999". При такой настройке никакая ошибка не активируется.				
Настройка групп параметров	999	⊙ Автоматическая настройка параметров	1	9999	1	Нормальное ПИД-регулирование	—	—	—	6-402
					2	Расширенное ПИД-регулирование				
					10	Инициализация коммуникации с GOT через разъем PU				
					11	Инициализация коммуникации с GOT через 2-й последовательный интерфейс				
					20	Номинальная частота 50 Гц				
					21	Номинальная частота 60 Гц				
					30	Величина шага времени ускорения/торможения 0.1 с				
					31	Величина шага времени ускорения/торможения 0.01 с				
	9999	Не используется								
	AUTO		—	—	—	Меню автоматической настройки параметров				
Параметры стирания/ Параметры копирования	Pr. CL	Стирание параметров	1	0	0/1	При настройке "1" все параметры кроме калибровочных возвращаются к величинам заводских настроек.				5-13
	ALLC	Стирание всех параметров	1	0	0/1	При настройке "1" все параметры возвращаются к величинам заводских настроек.				5-14
	Er CL	Очистить из памяти сигналы тревоги	1	0	0/1	При установке "1" стираются последние восемь сигналов тревоги				7-26
	PCPY	Копирование параметров	1	0	0	0	Прекращение	5-15		
0				1	0	Параметры из основного преобразователя считываются блоком управления				
0				2	0	Параметры из блока управления записываются в конечный преобразователь				
0				3	0	Параметры в блоке управления сравниваются с параметрами в преобразователе частоты.				
—	PR.CH	Параметры, отличающиеся от заводской настройки	—	—	—	Показывает параметры, настройка которых отличается от заводской.				5-19
—	AUTO	См. пар. 999								

Таб. 6-1: Обзор параметров (38)

УКАЗАНИЕ

Номера параметров, приведенные в скобках, действительны при использовании блока управления FR-PU04/FR-PU07.

6.2 Момент вращения двигателя

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Настройка стартового крутящего момента	Увеличение крутящего момента вручную	пар. 0, пар. 46	6.2.1
Автоматическое согласование выходной мощности и нагрузки	Регулировка вектора тока	пар. 71, пар. 80, пар. 90	6.2.2
Компенсация пробуксовки в результате высокого крутящего момента в нижней области частоты вращения	Компенсация пробуксовки	пар. 245–247	6.2.3
Ограничение выходного тока для подавления нежелательного отключения максимального тока	Функции защиты от перегрузки	пар. 22, пар. 23, пар. 66, пар. 154, пар. 156, пар. 157	6.2.4
Настройка устойчивости к перегрузкам	Выбор нагрузочного момента	пар. 570	6.2.5

6.2.1 Увеличение момента вращения вручную (пар. 0, пар. 46)

С помощью параметров 0 и 46 выходное напряжение может быть увеличено при малых выходных частотах.

Функцию ручного увеличения крутящего момента применять в том случае, когда требуется высокий пусковой момент или высокий крутящий момент при низкой частоте вращения.

Переключение между параметрами 0 и 46 можно осуществлять при помощи входной клеммы RT.

Пар. №	Значение	Заводская установка		Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел								
0	Увеличение момента вращения (ручное)	00023	6 %	0–30 %	Настройка выходного напряжения при 0 Гц в %	3 Основная частота	6.4.1								
		00038 до 00083	4 %					19 Максимальное выходное напряжение	6.4.1						
		00126/00170	3 %							71 Выбор двигателя	6.7.2				
		00250 до 00770	2 %									80 Номинальная мощность двигателя	6.2.2		
		00930/01160	1.5 %											178–189 Определение функций входных клемм	6.9.1
		01800 или больше	1 %												
46	2. Ручное увел. момента вращ. ^①	9999		0–30 %	Настройка увеличения крутящего момента при включенном сигнале RT										
				9999	Отсутствие увеличение крутящего момента										

^① Настройка параметра возможна только тогда, когда параметр 160 установлен на "0".

Установка пускового момента вращения

Установленное значение указывает процент максимального выходного напряжения при 0 Гц, на который оно увеличивается. С момента запуска до достижения рабочей частоты и напряжения, напряжение увеличивается прямо пропорционально частоте.

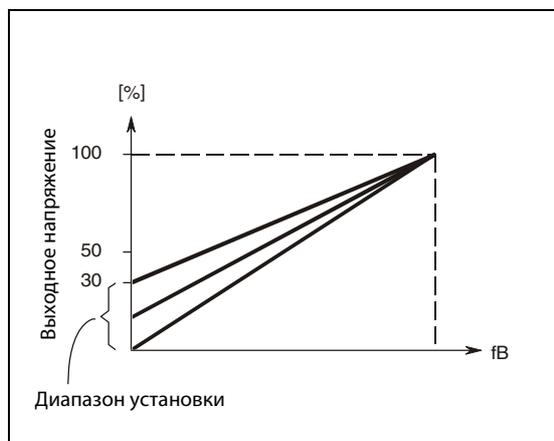


Рис. 6-1:

Отношение выходной частоты к выходному напряжению

1000001C



ВНИМАНИЕ:

Если установленное значение оказывается слишком большим, то двигатель работает с перегрузкой и происходит магнитное насыщение.

В случае магнитного насыщения двигателя очень сильно возрастает потребление тока, что однако не приводит к улучшению крутящего момента. Поэтому регулировка должна производиться постепенно малыми шагами (прибл. 0.5 %) до тех пор, пока не будет достигнут достаточный крутящий момент. Максимальное значение не должно превышать 10 %.

Следует соблюдать данные изготовителя двигателя.

Настройка 2-го ручного момента вращения

Используйте 2 ручное увеличение момента вращения, если требуется переключения подъема крутящего момента или должна осуществляться работа разных двигателей с одним преобразователем частоты.

Параметр 46 активируется посредством клеммы RT. При помощи параметров от 178 до 189 одной из клемм присваивается функция RT.

УКАЗАНИЯ

Изменение предназначения клемм при помощи параметров 178–189 влияет и на другие функции. При этом до настройки проверьте работоспособность клемм.

В заводской настройке сигнал RT присваивается клемме RT. Благодаря настройке одного из параметров от 178 до 189 на "3" сигнал RT может быть присвоен и другим клеммам.

При использовании длинного кабеля для двигателя или в случае неравномерного хода в нижнем диапазоне частот величину параметра следует увеличить. Если установлено слишком большое значение, то это может привести к размыканию при перегрузке.

Если регулировка вектора тока выбрана параметром 80, то параметры 0 и 46 не действуют.

При подключении двигателя с внешним обдувом к преобразователю частоты класса мощности 00126 или 00170 следует установить крутящий момент на 2 %. Если в параметре 71 выбран двигатель с внешним обдувом, то параметр 0 изменяется автоматически.

6.2.2 Управление вектором тока (пар. 80, пар. 90)

Регулировка вектора тока обеспечивает также высокий крутящий момент при низких частотах вращения.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки		Описание	Относится к пар.	См. раздел
80	Номинальная мощность двигателя	9999	01160 или меньше	0.4–55 кВт	введите номинальную мощность двигателя.	3 Базовая частота 19 Максимальное выходное напряжение 60 Выбор функции энергоэкономии 71 Выбор двигателя 77 Защита перезаписи Параметры	6.4.1 6.4.1 6.13.1 6.7.2 6.16.2
			01800 или больше	0–3600 кВт			
			9999		Регулировка вольт-частотной зависимости активирована		
90	Константа двигателя R1	9999	01160 или меньше	0–50 Ω	Сопротивление первичной обмотки (как правило регулировки не требуется)		
			01800 или больше	0–400 мΩ			
			9999		Константа для специального двигателя Mitsubishi SF-JR, SF-HRCA		

Настройка параметра возможна только тогда, когда параметр 160 установлен на "0".

Для выбора расширенной регулировки вектора тока должны быть выполнены следующие условия:

- Число полюсов двигателя 2, 4 или 6
- С одним преобразователем частоты может работать только один двигатель.
- Кабельное соединение между двигателем и преобразователем должно составлять не более 30 м.

Мощность двигателя (пар. 80)

Для отключения векторного регулирования необходимо установить параметр 80 на "9999" (заводская настройка).

Для активации управления векторного регулирования введите в параметре 80 номинальную мощность двигателя. Мощность двигателя должна равняться или быть на ступень ниже, чем мощность преобразователя частоты.

УКАЗАНИЯ

При подключении двигателя с внешней вентиляцией установите параметр 71 на "1".

Если выбрана регулировка вектора тока, то номинальная частота двигателя устанавливается на параметр 3, а номинальное напряжение двигателя на параметр 19. При установке параметра 19 на "9999" или "8888" максимальное выходное напряжение устанавливается на 400 В.

Гибкая вольт-частотная характеристика по 5 точкам, режим энергоэкономии и настройка оптимального тока возбуждения действуют только при активированной регулировке вольт-частотной характеристики. При выбранной регулировке вектора тока эти функции не действуют.

Постоянная двигателя (параметры 90)

Параметр 90, как правило, настраивать не требуется. Если для подключения двигателей других производителей в режиме с регулировкой векторов тока требуется более высокий крутящий момент, следует настроить сопротивление первичной обмотки для подключения по схеме звезды. Если устанавливаемое значение равно "9999" (заводская настройка), то константа двигателя соответствует специальному двигателю Mitsubishi (SF-JR, SF-HRCA).

6.2.3 Компенсация пробуксовки (пар. 245–247)

Для достижения постоянной частоты вращения пробуксовку двигателя можно компенсировать при помощи тока двигателя.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
245	Номинальная пробуксовка двигателя	9999	0.01–50 %	Ввод номинальной пробуксовки двигателя	1 Максимальная выходная частота 3 Основная частота	6.3.1 6.4.1
			0/9999	Отсутствие компенсации пробуксовки		
246	Время срабатывания компенсации пробуксовки	0.5 с	0.01–10 с	Настройка времени срабатывания для компенсации пробуксовки Чем меньше время срабатывания, тем быстрее оно происходит. При слишком большой нагрузке выдается извещение об ошибке E OV□.		
247	Выбор диапазона для компенсации пробуксовки.	9999	0	В зоне неизменяемых значений (частота больше, чем базовая частота, установленная параметром 3) компенсация пробуксовки деактивирована.		
			9999	В зоне неизменяемых значений компенсация пробуксовки активирована.		

Настройка параметра возможна только тогда, когда параметр 160 установлен на "0".

Компенсация пробуксовки активируется вводом номинальной пробуксовки двигателя. С помощью следующей формулы выберите номинальную пробуксовку двигателя:

$$\text{Номинальная пробуксовка} = \frac{\text{Синхронная сость вращения при основной частоте} - \text{номинальная крсть вращения}}{\text{Синхронная скорость вращения при основной частоте}} \times 100 \%$$

УКАЗАНИЕ

При использовании компенсации пробуксовки выходная частота может превышать установленное заданное значение частоты. При этом в параметр 1 введите значение, которое немного больше, чем установленное заданное значение.

6.2.4 Функция защиты от тока перегрузки (пар. 22, пар. 23, пар. 48, пар. 49, пар. 66, пар. 148, пар. 149, пар. 154, пар. 156, пар. 157)

Функция осуществляет контроль выходного тока и автоматически изменяет выходную частоту, чтобы не допустить нежелательного срабатывания защитной функции вследствие тока перегрузки или повышенного напряжения. Кроме того, при работе в режиме двигателя или генератора может использоваться функция ограничения тока (защита двигателя от опрокидывания) и интеллектуальное устройство контроля выходного тока в ходе разгона/торможения.

- Ограничение тока

Если выходной ток превышает значение тока ограничения, выходной частоты преобразователя автоматически изменяется для снижения выходного тока.

Параметр 49 дает возможность определить рабочий диапазон второго предельного значения тока.

- Интеллектуальное устройство контроля величины выходного тока

Если выходной ток превышает предельную величину, во избежание тока перегрузки происходит отключение выхода преобразователя частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел		
22	Токоограничение ^②	110 % ^①	0	Функция ограничения тока не действует	73	6.15.1		
			0.1–120 % ^①	Установка значения тока, при котором применяется функция ограничения тока			178–189	6.9.1
			9999	Аналоговый входной сигнал			190–196	6.9.5
23	Токоограничение при повышенной частоте	9999	0–150 % ^①	Ограничение тока начиная с частоты, заданной пар. 66.	570	6.2.5		
			9999	Постоянное предельное значение тока				
48	2. Предельное значение тока	110 % ^①	0	2. Токоограничение не действует				
			0.1–120 % ^①	Установка второго предельного значения тока				
49	Рабочий диапазон второго предельного значения тока	0 Гц	0	2. Ограничение тока не действует				
			0.01–400 Гц	Установка частоты, при которой применяется ограничение тока, заданное пар. 48.				
			9999	Пар.48 активирован при поданном сигнале RT.				
66	Стартовая частота для предельного значения тока при повышенной частоте.	50 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой применяется токоограничение				
148	Токоограничение при входном напряжении 0 В	110 % ^①	0–120 % ^①	Токоограничение может быть отрегулировано при помощи аналогового сигнала на клемме 1.				
149	Токоограничение при входном напряжении 10 В	120 % ^①	0–120 % ^①					
154	Снижение напряжения при токоограничении	1	0	Снижение напряжения	Выбор решения, должно ли быть снижено напряжение при токоограничении			
			1	Снижение напряжения отсутствует				
156	Выбор режима токоограничения	0	0–31/100/101	Выбор токоограничения и интеллектуальной системы контроля выходного тока				
157	Время ожидания сигнала OL	0 с	0–25 с	Время задержки вывода сигнала OL при срабатывании ограничения тока				
			9999	Вывода сигнала OL не происходит				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① При присвоении параметру 570 значения "1" диапазон заданных значений и значения, заданные производителем, изменяются в случае стирания параметров.

② Этот параметр можно изменять в любом режиме и во время работы, даже если параметр 77 установлен на "0" (заводская настройка) или "1".

Настройка функции токоограничения (пар.22)

При помощи параметре 22 установите предельное значение тока, соответствующее номинальному току преобразователя частоты. Как правило, изменения заводской установки 110 % не требуется.

Ограничение тока останавливает (замедляет) разгон в фазе разгона, производит торможение при работе с постоянной скоростью и останавливает замедление при торможении.

При срабатывании токоограничения, происходит вывод сигнала OL.

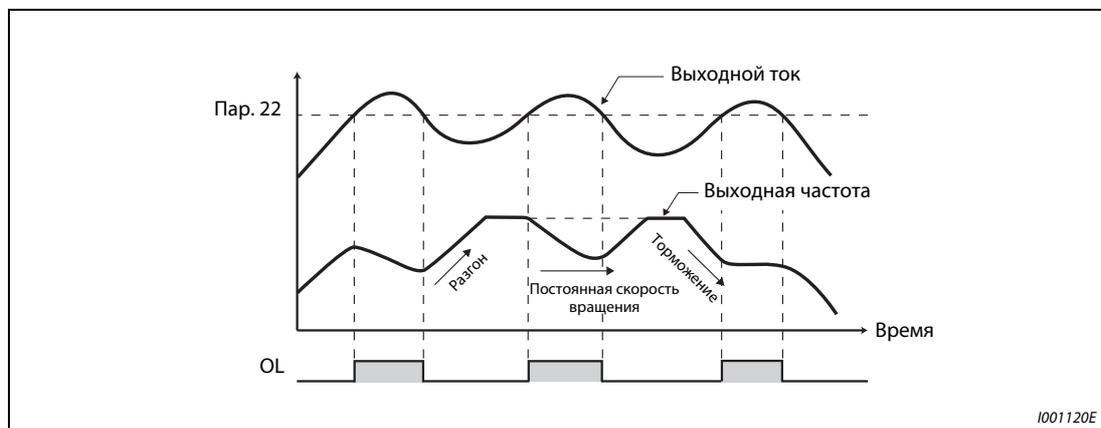


Рис. 6-2: Принцип работы функции токоограничения

УКАЗАНИЯ

Продолжительные фазы перегрузки могут привести к срабатыванию защитного устройства (Аварийный выключатель двигателя "Е.ТН" и т. пар.).

Если интеллектуальное устройство контроля тока активировано при помощи параметра 156 (заводская установка), значение параметра 22 не должно превышать 140 %. Его увеличение не приводит к повышению момента вращения (при присвоении параметру 570 значения "1").

Происходит вывод сигнала OL (пар. 157)

Если функция токоограничения активирована, имеется возможность определить это по состоянию сигнала OL. Продолжительность импульса сигнала составляет более 100 мсек. Если выходной ток уменьшается до уровня токоограничения или ниже, сигнал OL снова выключается.

При помощи параметра 157 можно установить время задержки вывода сигнала.

Вывод сигнала OL происходит также при срабатывании функции "Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура"

Установленное значение пар.157	Состояние сигнала OL
0	При включении токоограничения происходит активация сигнала OL.
0.1–25 с	После включения токоограничения тока сигнал OL активируется только по истечении установленного времени задержки.
9999	Сигнал OL неактивен

Таб. 6-2: Установка параметра 157

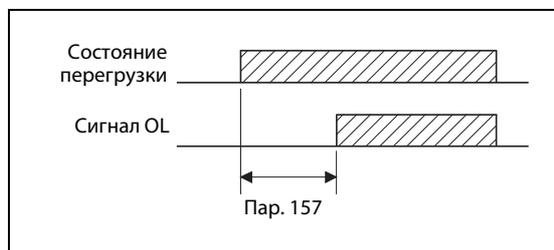


Рис. 6-3:
Вывод сигнала OL

I001330E

УКАЗАНИЯ

Согласно заводской настройке сигнал OL привязан к клемме OL. Путем присвоения одному из параметров 190–196 значения "3" (позитивная логика) или "103" (негативная логика) сигнал OL может быть привязан и к другим клеммам.

При снижении частоты до 0.5 Гц на период 3 с, происходящем в результате срабатывания токоограничения, происходит вывод сообщения об ошибке E.OLT, и выход преобразователя частоты отключается.

Изменение привязки сигналов к клеммам при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Установка режима токоограничения при повышенной частоте (пар. 22, пар. 23, пар. 66)

В области ослабления возбуждения (частота выше основной частоты двигателя) двигатель должен потреблять значительно больше тока при разгоне. При работе с повышенной частотой величина тока при заблокированном двигателе меньше, чем номинальный ток двигателя. Срабатывания защитной функции OL не происходит. Для обеспечения возможности срабатывания защитной функции можно снизить предельное значение тока при повышенной частоте. (Применение: центрифуги при высокой скорости вращения).

При помощи параметра 23 задается изменение токоограничения в диапазоне частот, начиная с частоты, заданной параметром 66. Напр., если параметру 66 присвоено значение 75 Гц, то величина защиты двигателя от опрокидывания при выходной частоте 150 Гц снизится до 75 %, если параметру 23 присвоено значение 100 %, и до 66 %, если параметру 23 присвоено значение 50 % (см. формулы, приведенные далее). Как правило, параметру 66 присваивается значение 50 Гц, а параметру 23–100 %.

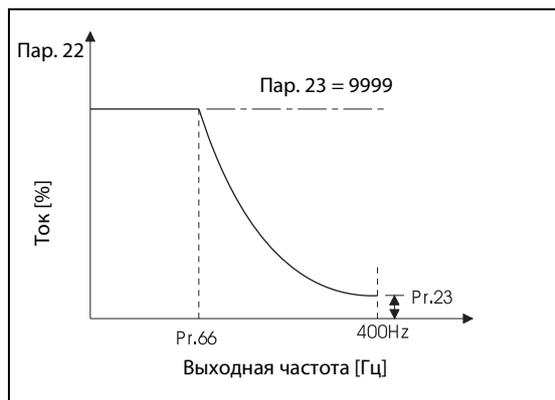


Рис. 6-4:
Характеристика предельного значения тока

1001121C

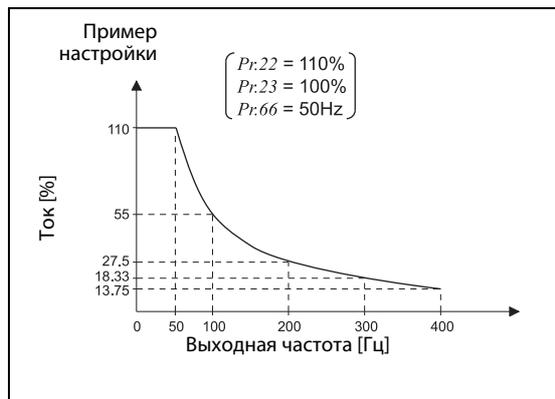


Рис. 6-5:
Характеристика предельного значения тока для пар. 22 = 110 %, пар. 23 = 100 % и пар. 66 = 60 Гц

1001122C

Предельное значение тока в процентах может быть рассчитано следующим образом:

$$\text{Предельное значение тока [\%]} = A + B \times \left[\frac{\text{Пар. 22} - A}{\text{Пар. 22} - B} \right] \times \left[\frac{\text{Пар. 23} - 100}{100} \right]$$

$$A = \frac{\text{Пар. 66 [Гц]} \times \text{Пар. 22 [\%]}}{\text{Выходная частота [Гц]}}, B = \frac{\text{Пар. 66 [Гц]} \times \text{Пар. 22 [\%]}}{400 \text{ [Гц]}}$$

Если в параметр 23 введено значение "9999", то предельное значение тока при повышенной частоте неактивно и величина токоограничения, заданная параметром 22, является действительной для всего диапазона частот.

Установка второго предельного значения тока (пар.48, пар.49)

Возможно переключение предельных значений тока при помощи внешнего сигнала переключения. Чтобы иметь возможность активировать предельное значение тока, заданное параметром 48, путем включения сигнала RT, присвойте параметру 49 значение "9999".

**Рис. 6-6:**

Пример установки второго предельного значения тока

1000022C

Предельное значение тока может быть установлено в диапазоне от 0 Гц до частоты, заданной параметром 49. Однако в процессе разгона действует предельное значение тока, заданное параметром 22.

Функция может применяться при контактном останове и т. пар., чтобы снизить момент вращения при торможении (момент при останове).

Параметр 49	Функция
0 (заводская настройка)	Второе предельное значение тока не активировано.
0.01 Гц–400 Гц	Если выходная частота больше или равна частоте, заданной параметром 49, происходит активация второго предельного значения тока (при постоянной скорости вращения или в фазе торможения) ①
9999 ②	Активация второго предельного значения тока происходит в зависимости от состояния сигнала RT. Сигнал RT ВКЛ.....Предельное значение тока параметр 48 Сигнал RT ВЫКЛ.....Предельное значение тока параметр 22

Таб. 6-3: Устанавливаемые значения параметра 49

- ① Меньшее установленное значение параметров 22 и 48 обладает более высоким приоритетом.
- ② Если параметру 22 присвоено значение "9999" (Установка предельного значения тока при помощи аналогового сигнала), при включении сигнала RT происходит переключение предельного значения тока с аналогового входа (клемма 1) на второе предельное значение тока, заданное параметром 48. (Установка второго предельного значения тока через аналоговый вход невозможна)

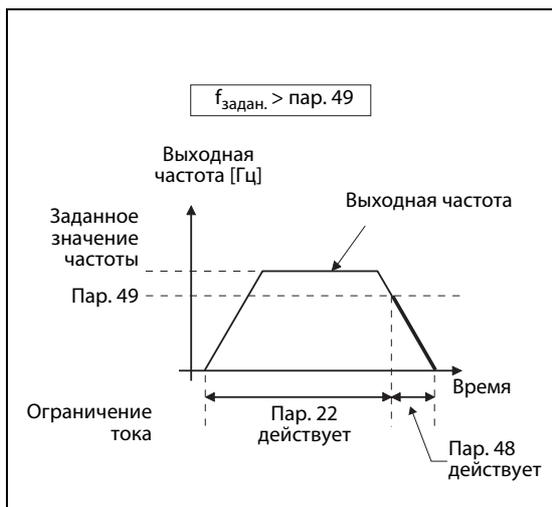


Рис. 6-7:

Предельное значение тока, в случае если заданное значение частоты превышает величину, заданную параметром 49.

1001123E

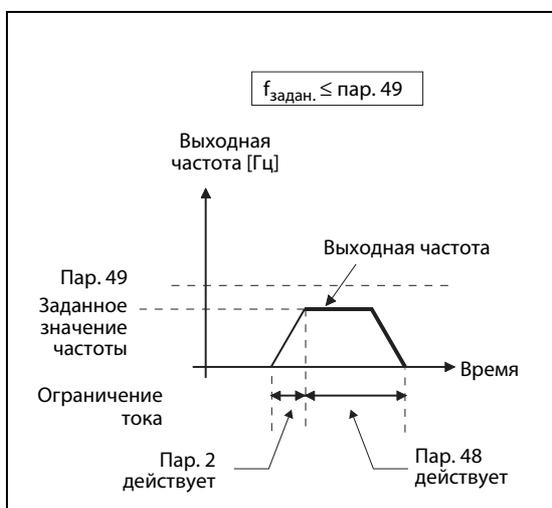


Рис. 6-8:

Предельное значение тока, в случае если номинальное значение частоты меньше или равно значению, заданному параметром 49.

1001124E

УКАЗАНИЯ

Если параметр не равен "9999", а параметру 48 присвоено значение "0", предельное значение тока равно 0 %, в случае если частота не превышает величины, заданной параметром 49.


Согласно заводской установке параметров сигнал RT привязан к клемме RT. При присвоении одному из параметров 178–189 значения "3" сигнал RT может быть привязан и к другим клеммам.

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 178–189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Если подан сигнал RT, то действуют вторые установленные значения параметров.

Аналоговая настройка токоограничения через клемму 1.

- ① Присвойте параметру 22 значение "9999"
- ② Подайте на клемму 1 напряжение от 0 до 5 В (или от 0 до 10 В). При помощи параметра 73 выберите диапазон заданных значений. Если параметру 73 присвоено значение "1" (заводская настройка), то выбран диапазон "от 0 до ± 10 В".
- ③ Установите токоограничение при помощи параметра 148 при входном напряжении 0 В (0 мА).
- ④ Установите токоограничение при помощи параметра 149 при входном напряжении 10 В или 5 В (20 мА).

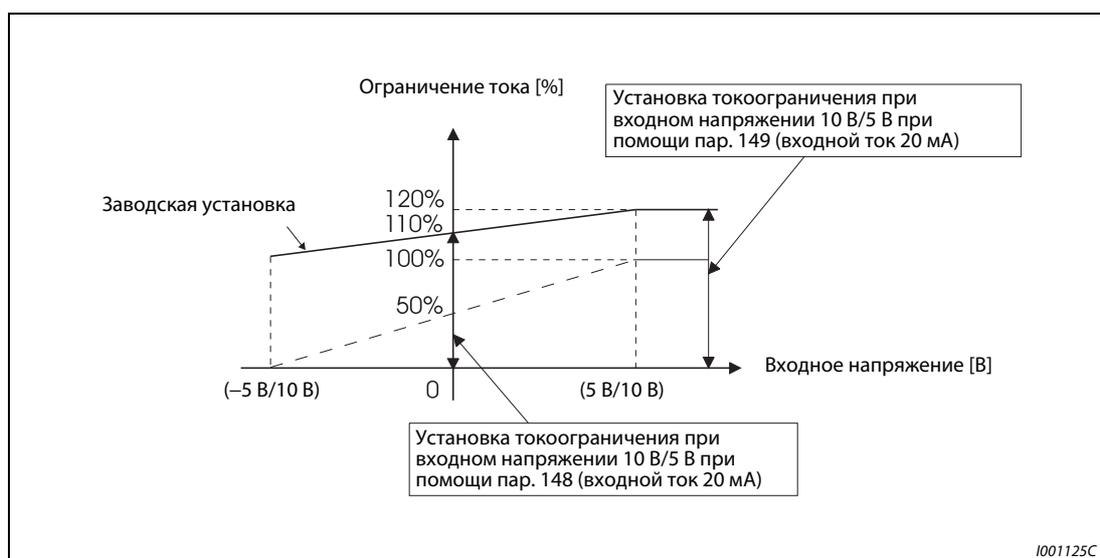**Рис. 6-9:** Аналоговая настройка токоограничения через клемму 1**УКАЗАНИЯ**

Применение интеллектуального устройства контроль выходного тока невозможно.

Если параметру 22 присвоено значение "9999", то клемма 1 используется только для настройки токоограничения. Прочие функции клеммы 1 (функция наложения сигнала, ПИД-регулирование) в этом случае не действуют.

Снижение напряжения при токоограничении (пар. 154)

Если параметру 154 присвоено значение "0", то напряжение при ограничении тока снижается. Снижение напряжения при токоограничении снижает риск срабатывания устройства защиты от перегрузки, но при этом снижается момент вращения. Присвойте параметру 154 значение "0", если снижение момента вращения разрешено.

Параметр 154	Функция
0	Выходное напряжение снижается.
1 (заводская установка)	Выходное напряжение не снижается.

Таб. 6-4: Устанавливаемые значения параметра 154

Настройка функции токоограничения (пар. 156)

Функции токоограничения и интеллектуального контроля выходного тока могут быть деактивированы. Также может быть произведена настройка режима вывода сигнала OL.

Описание правильной настройки параметра 156 можно найти в следующей таблице:

Устанавливаемое значение Пар. 156	Устройство интеллектуального контроля выходного тока	Токоограничение (защита двигателя от опрокидывания)			Вывод сигнала OL	
		Фаза разгона	Постоянная скорость вращения	Фаза торможения	Сигнал тревоги отсутствует	Останов при сигнале тревоги "E.OLT"
0	✓	✓	✓	✓	✓	—
1	—	✓	✓	✓	✓	—
2	✓	—	✓	✓	✓	—
3	—	—	✓	✓	✓	—
4	✓	✓	—	✓	✓	—
5	—	✓	—	✓	✓	—
6	✓	—	—	✓	✓	—
7	—	—	—	✓	✓	—
8	✓	✓	✓	—	✓	—
9	—	✓	✓	—	✓	—
10	✓	—	✓	—	✓	—
11	—	—	✓	—	✓	—
12	✓	✓	—	—	✓	—
13	—	✓	—	—	✓	—
14	✓	—	—	—	✓	—
15	—	—	—	—	①	①
16	✓	✓	✓	✓	—	✓
17	—	✓	✓	✓	—	✓
18	✓	—	✓	✓	—	✓
19	—	—	✓	✓	—	✓
20	✓	✓	—	✓	—	✓
21	—	✓	—	✓	—	✓
22	✓	—	—	✓	—	✓
23	—	—	—	✓	—	✓
24	✓	✓	✓	—	—	✓
25	—	✓	✓	—	—	✓
26	✓	—	✓	—	—	✓
27	—	—	✓	—	—	✓
28	✓	✓	—	—	—	✓
29	—	✓	—	—	—	✓
30	✓	—	—	—	—	✓
31	—	—	—	—	①	①
100 A ^②	✓	✓	✓	✓	✓	—
100 B ^②	—	—	—	—	①	①
101 A ^②	—	✓	✓	✓	✓	—
101 B ^②	—	—	—	—	①	①

Таб. 6-5: Установка параметра 156 (A= разгон, B= торможение)

- ① Так как не активирован ни интеллектуальный контроль тока, ни ограничение тока, не выводится и сигнал OL, и сообщение о неисправности "E.OLT".
- ② Установка значений "100" и "101" позволяет выбирать функции при работе в режиме двигателя или генератора. При установке значения "101" в режиме генератора происходит блокировка устройства интеллектуального контроля выходного тока.

УКАЗАНИЯ

При большой величине нагрузки или малом времени разгона/торможения может произойти срабатывание защиты от тока перегрузки, в результате чего останов двигателя не сможет произойти в течение заданного времени разгона/торможения. Присвойте параметру 156 подходящее значение.

При использовании двигателя для выполнения подъемных работ деактивируйте устройство интеллектуального контроля выходного тока, т.к. нагрузка может превысить недостающий момент вращения.

**ВНИМАНИЕ:**

- *Не выбирайте слишком малое значение токоограничения, т.к. в противном случае не будет вырабатываться необходимый момент вращения.*
- *Перед началом работы проведите пробный запуск.
Время разгона может повыситься в результате ограничения тока.
При работе с постоянной скоростью вращения последняя может регулироваться при помощи ограничения тока.
При торможении в результате ограничения тока может произойти увеличение времени торможения и, следовательно, увеличение тормозного пути.*

6.2.5 Установка устойчивости к перегрузке (LD = Light Duty, SLD = Super Light Duty) (пар. 570)

Параметр 570 дает возможность согласования преобразователя частоты с характеристикой момента вращения нагрузки. Изменение его значения оказывает влияние также и на другие параметры мощности.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
570	Установка устойчивости к перегрузкам	0	0	Температура окружающей среды 40 °C 110 % 60 с, 120 % 3 с (SLD)	—	
			1	Температура окружающей среды 50 °C 120 % 60 с, 150 % 3 с (SLD)		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Заводские настройки и диапазоны установки приведенных далее параметров изменяются при стирании параметров и выполнении перезагрузки, если параметр 570 был изменен.

Пар. №	Обозначение		Пар. 570		См. стр.
			0	1	
9	Установка величины тока для электронного предохранителя двигателя	Заводская установка	Номинальный ток при 120 % ^① устойчивости к перегрузке	Номинальный ток при 150 % ^① устойчивости к перегрузке	6-85
22	Токоограничение	Диапазон установки	0/0.1–120%/9999	0/0.1–150%/9999	6-44
		Заводская установка	110 %	120 %	
23	Токоограничение при повышенной частоте	Диапазон установки	0–150%/9999	0–200%/9999	6-44
		Заводская установка	9999	9999	
48	2-е предельное значение тока	Диапазон установки	0/0.1–120 %	0/0.1–150 %	6-44
		Заводская установка	110 %	120 %	
56	Базовая величина для внешней индикации тока	Заводская установка	Номинальный ток при 120 % ^① устойчивости к перегрузке	Номинальный ток при 150 % ^① устойчивости к перегрузке	6-146
148	Предельное значение тока при напряжении 0 В. Входное напряжение	Диапазон установки	0–120 %	0–150 %	6-44
		Заводская установка	110 %	120 %	
149	Токоограничение при напряжении 10 В. Входное напряжение	Диапазон установки	0–120 %	0–150 %	6-44
		Заводская установка	120 %	150 %	
150	Контроль выходного тока	Диапазон установки	0–120 %	0–150 %	6-130
		Заводская установка	110 %	120 %	
165	Токоограничение тока при повторном запуске	Диапазон установки	0–120 %	0–150 %	6-153
		Заводская установка	110 %	120 %	
557	Эталонное значение при формировании сред. значение тока	Заводская установка	Номинальный ток при 120 % ^① устойчивости к перегрузке	Номинальный ток при 150 % ^① устойчивости к перегрузке	6-395
893	Эталонное значение для контроля потребления энергии (мощность двигателя)	Заводская установка	Мощность двигателя при 120 % устойчивости к перегрузкам ^②	Мощность двигателя при 150 % устойчивости к перегрузкам ^②	6-178

Таб. 6-6: Влияние на другие параметры, оказываемое пар. 570

- ① Номинальный ток зависит от класса мощности преобразователя частоты.
- ② Для преобразователя частоты класса мощности 01160 или ниже мощность двигателя не зависит от установленной устойчивости к перегрузке.

УКАЗАНИЕ

При присвоении параметру 570 значения "0" происходит деактивация параметра 260 "Регулировка тактовой частоты" (см. также раздел 6.14.1).

6.3 Ограничение выходной частоты

Настройка	Настраиваемые параметры	См. раздел
Установка минимальной и максимальной выходной частоты	Минимальная/максимальная выходная частота	пар. 1, пар. 2, пар. 18
Предотвращение явлений резонанса	Скачок частоты	пар. 31–36

6.3.1 Минимальная и максимальная выходная частота (пар. 1, пар. 2, пар. 18)

Параметры служат для установки верхнего и нижнего предельного значения выходной частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
1	Максимальная выходная частота	01160 или ниже	120 Гц	0–120 Гц	Установка верхнего предельного значения выходной частоты	13 Стартовая частота 15 Толчковая частота 125 Усиление заданного значения напряжения 126 Усиление заданного значения тока
		01800 или выше	60 Гц			
2	Минимальная выходная частота	0 Гц		0–120 Гц	Установка нижнего предельного значения выходной частоты	
18	Предельное значение частоты для высокой скорости ^①	01160 или ниже	120 Гц	120–400 Гц	Настройка при выходной частоте выше 120 Гц	
		01800 или выше	60 Гц			

① Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Установка максимальной выходной частоты

При помощи параметра 1 максимальная выходная частота преобразователя может быть установлена в диапазоне между 0 и 120 Гц. Это значение является выходной частотой, превышения которой не происходит независимо от установленных значений параметров.

Если выходная частота должна быть более 120 Гц, необходимо установить параметр 18. При установке параметра 18 происходит автоматическое изменение значения параметра 1.

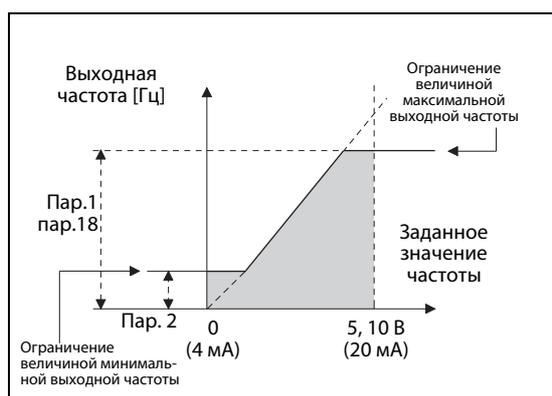


Рис. 6-10:
Минимальная и максимальная выходная частота

1001100E

УКАЗАНИЕ

Если двигатель, управляемый при помощи аналогового входного сигнала, должен работать с частотой выше 60 Гц, необходимо изменить параметры 125 и 126 (см. раздел 6.15.4). Если устанавливается только параметр 1 или 18, то при аналоговой установке заданного значения двигатель не может работать с частотой более 60 Гц.

Установка минимальной выходной частоты

При помощи параметра 2 минимальная выходная частота может быть задана в диапазоне между 0 и 120 Гц.

УКАЗАНИЯ

Если толчковая частота (пар. 15) ниже или равна величине, заданной параметром 2, приоритетным значением обладает величина, заданная параметром 15.

В результате активации функции токоограничения, величина выходной частоты может снизиться ниже значения, заданного параметром 2.

**ВНИМАНИЕ:**

Если величина параметра 2 превышает величину параметра 13, запуск двигателя происходит с частотой, заданной параметром 2, по получении преобразователем частоты пускового сигнала, даже если его значение не соответствует заданной величине.

6.3.2 Скачок частоты для предотвращения явлений резонанса (пар. 31–36)

Скачок частоты, устанавливаемый при помощи параметров 31–36, дает возможность исключить резонансные колебания привода.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
31	Скачок частоты 1А	9999	0–400 Гц/9999	Установка скачков частоты от 1 А до 1 В, от 2 А до 2 В и от 3 А до 3 В. 9999: Функция деактивирована
32	Скачок частоты 1В	9999	0–400 Гц/9999	
33	Скачок частоты 2А	9999	0–400 Гц/9999	
34	Скачок частоты 2В	9999	0–400 Гц/9999	
35	Скачок частоты 3А	9999	0–400 Гц/9999	
36	Скачок частоты 3В	9999	0–400 Гц/9999	

Относится к пар.	См. раздел
—	

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Могут быть заданы различные скачки частоты. При этом имеется возможность задать до трех диапазонов в произвольной последовательности. Диапазон скачка задается путем установки верхней и нижней частоты.

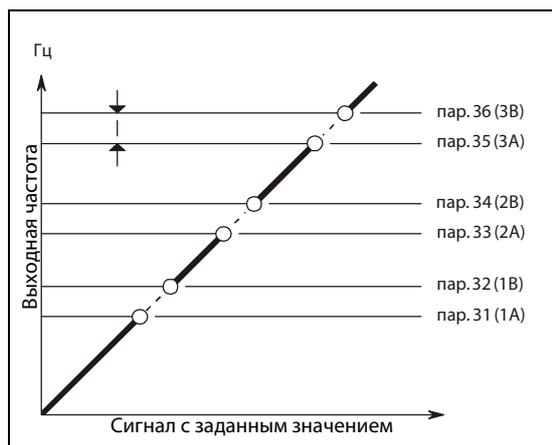


Рис. 6-11:

Определение диапазонов скачков частоты

1000019C

Следующие диаграммы разъясняют выбор места скачка. На диаграмме слева показан процесс, при котором скачок осуществляется в конце выделенного диапазона частот. Сначала необходимо задать меньшую частоту. На диаграмме справа скачок осуществляется в начале выделенного диапазона частот. В этом случае сначала следует задать большее значение.

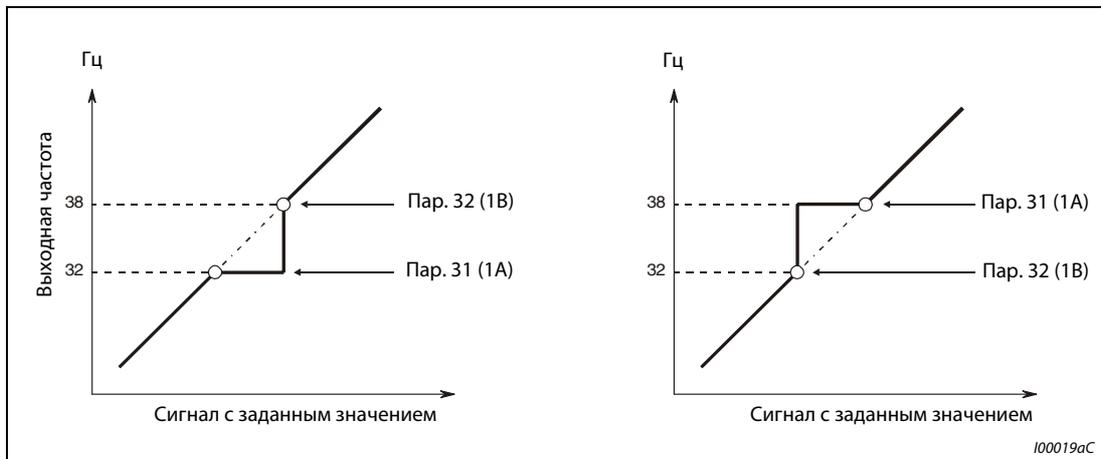


Рис. 6-12: Выбор места скачка.

УКАЗАНИЕ

При разгоне или торможении прохождение через диапазоны скачков осуществляется с заданным линейным изменением.

6.4 Характеристика U/f (напряжение/частота)

Настройка	Настраиваемые параметры	См. раздел
Рабочая точка двигателя	Основная частота, максимальное выходное напряжение	пар. 3, пар. 19, пар. 47
Выбор характеристики U/f в соответствии с нагрузкой	Выбор характеристики нагрузки	пар. 14
Применение специального двигателя	Гибкая характеристика по 5 точкам	пар. 71, пар. 100–109

6.4.1 Рабочая точка двигателя (пар. 3, пар. 19, пар. 47)

Параметры служат для согласования преобразователя частоты с двигателем.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел			
3	Характеристика U/f (напряжение/частота) (основная частота)	50 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой двигатель достигает своего номинального момента вращения (50 Гц/60 Гц)	14	Выбор нагрузочной характеристики			
				29			Характеристика разгона/торможения		
19	Максимальное выходное напряжение	8888	0–1000 В	Установка номинального напряжения двигателя	71	Выбор двигателя			
				8888			95 % напряжения сети питания	80	Номинальная мощность двигателя
				9999			Напряжение сети питания		
47	2. Характеристика U/f (напряжение/частота) ^①	9999	0–400 Гц	Установка основной частоты при наличии сигнала на клемме RT	178–189	Определение функций входных клемм			
				9999			2. характеристика U/f (напряжение/частота) деактивирована		

① Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Установка основной частоты (пар. 3)

Как правило, в параметр 3 производится запись номинальной частоты двигателя. Данные по номинальной частоте можно найти на заводской табличке двигателя. Если двигатель применяется в сочетании с использованием функции "Переключение двигателя на работу от сети", то следует установить частоту сети.

Если на табличке данных двигателя указана номинальная частота 60 Гц, установите 60 Гц. Перегрузка может привести к отключению преобразователя (в частности, при настройке параметра 14 на "1").

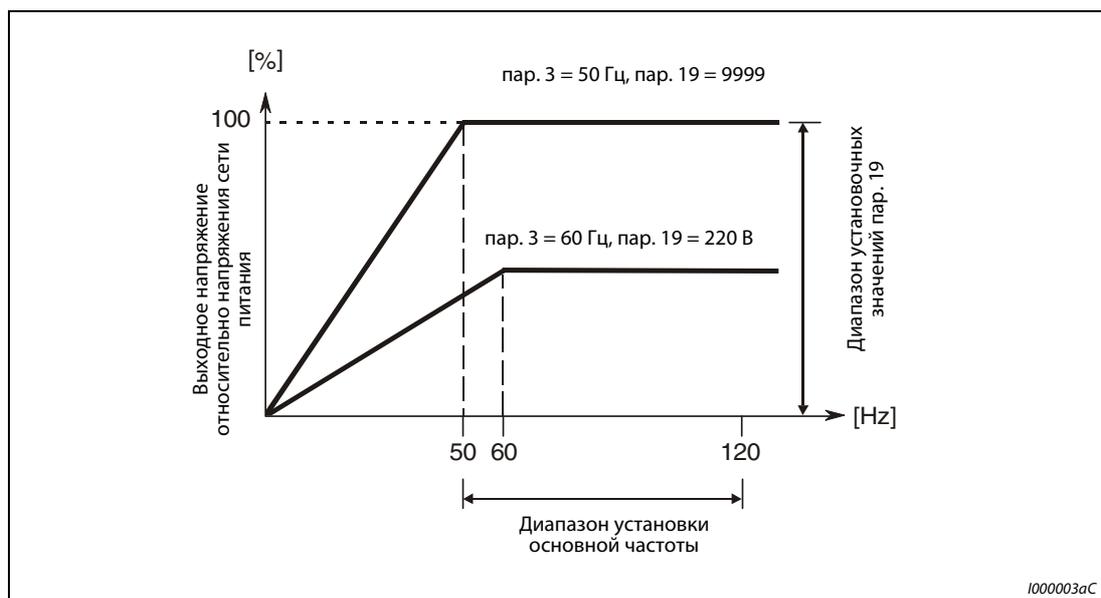


Рис. 6-13: Отношение выходного напряжения к выходной частоте

Настройка второй характеристики U/f (пар. 47)

Выбор второй характеристики U/f (вторая основная частота) осуществляется при помощи клеммы RT. Вторая основная частота дает возможность, напр., производить переключение между разными двигателями на выходе преобразователя частоты.

УКАЗАНИЯ

Если включен сигнал RT, то все остальные вторичные функции, как напр. второе повышение момента вращения становятся активными.

Согласно заводской установке сигнал RT присваивается клемме RT. Путем присвоения одному из параметров 178–189 значения "3" сигнал RT может быть привязан и к другим клеммам.

Установка максимального выходного напряжения (пар. 19)

При помощи параметра 19 может быть задано максимальное выходное напряжение преобразователя частоты. Для этого параметру присваивается максимально допустимое значение выходного напряжения (см. заводскую табличку двигателя).

Кроме того, параметр 19 может применяться в следующих случаях:

- При частой работе в генераторном режиме (непрерывной работе в генераторном режиме) В генераторном режиме работы выходное напряжение может превышать опорное значение, что может привести к срабатыванию защиты от тока перегрузки (E.OС□) в результате увеличения тока двигателя.
- При больших колебаниях напряжения сети Если напряжение сети превышает номинальное напряжение двигателя, то могут возникнуть колебания скорости вращения. Существует опасность перегрева двигателя в результате высоких моментов вращения или высоких токов двигателя.
- Для специальных настроек (функция 87 Гц, специальные двигатели, область ослабления поля). Для работы двигателей со специальной обмоткой или так называемого режима 87 Гц или для режима ослабления поля с определенным выходным напряжением параметру 19 можно также присвоить значение, превышающее напряжение сети питания. В таком случае преобразователь частоты работает по характеристике U/f, крутизна которой определяется значениями параметров 3 и 19. Само действующее значение выходного напряжения не может превышать величину поданного напряжения сети питания и поэтому ограничено этим значением.

УКАЗАНИЯ

Если параметру 71 присвоено значение "2" (гибкая характеристика U/f по 5 точкам), то установленное значение параметра 47 не действует. В таком случае присвоение параметру 19 значения "8888" или "9999" невозможно.

Следует учитывать, что выходное напряжение преобразователя частоты не может превышать напряжение сети питания.

6.4.2 Выбор нагрузочной характеристики (пар. 14)

При помощи параметра 14 характеристика U/f (напряжение/частота) преобразователя частоты может быть оптимальным согласована с работами, для проведения которых он используется.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
14	Выбор характеристики нагрузки	1	0	Постоянный нагрузочный момент	3 Основная частота	6.4.1
			1	Квадратичный нагрузочный момент		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Постоянный нагрузочный момент (пар.14 = 0)

Выходное напряжение линейно увеличивается вместе с выходной частотой до максимального значения. Данное значение параметра подходит для нагрузок, нагрузочный момент которых остается неизменным при переменной скорости вращения (напр. ленты конвейеров или транспортеров и валиковые приводы).

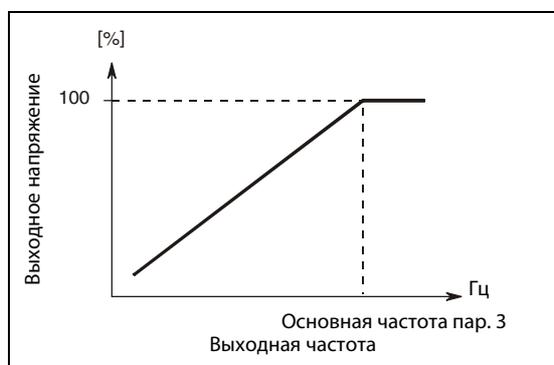


Рис. 6-14:
Линейная характеристика

1001322C

Квадратичный нагрузочный момент (пар. 14 = 1, заводская установка)

Выходное напряжение квадратично возрастает вместе с выходной частотой до своего максимального значения. Эта значение параметра подходит для нагрузок, нагрузочный момент которых квадратично изменяется вместе с частотой вращения (напр. вентиляторов или насосов).

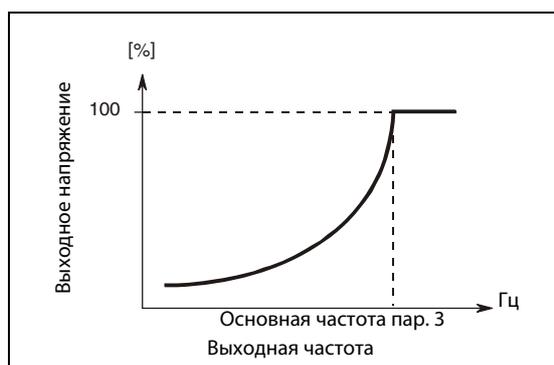


Рис. 6-15:
Квадратичная характеристика

1001323C

6.4.3 Гибкая характеристика U/f по пяти точкам (пар. 71, пар. 100–109)

Для специальных двигателей, таких как двигатели с конусным ротором и дисковым тормозом, синхронные двигатели или высокоскоростные двигатели, существует возможность представить характеристику U/f по 5 опорным точкам.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
71	Выбор двигателя	0	0/1/2/20	Присвойте пар. 71 значение "2", чтобы активировать работу согласно гибкой характеристике U/f по 5 точкам.
100	Частота в точке U/f1	9999	0–400 Гц/9999	
101	Напряжение в точке U/f1	0 В	0–1000 В/9999	Установка опорных точек (частота/напряжение) характеристики U/f 9999: Гибкая характеристика U/f по 5 точкам
102	Частота в точке U/f2	9999	0–400 Гц/9999	
103	Напряжение в точке U/f2	0 В	0–1000 В/9999	
104	Частота в точке U/f3	9999	0–400 Гц/9999	
105	Напряжение в точке U/f3	0 В	0–1000 В/9999	
106	Частота в точке U/f4	9999	0–400 Гц/9999	
107	Напряжение в точке U/f4	0 В	0–1000 В/9999	
108	Частота в точке U/f5	9999	0–400 Гц/9999	
109	Напряжение в точке U/f5	0 В	0–1000 В/9999	

Относится к пар.	См. раздел
3 Основная частота	6.4.1
12 Торможение пост. током (напряжение)	6.8.1
19 Максимальное выходное напряжение	6.4.1
47 2. характеристика U/f (напряжение/ частота)	6.4.1
60 Выбор экономичного режима работы	6.13.1
71 Выбор двигателя	6.7.2
80 Номинальная мощность двигателя	6.2.2
90 Постоянная двигателя (R1)	6.2.2

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

При помощи параметров для опорных точек U/f1–U/f5 может задать любую характеристику U/f.

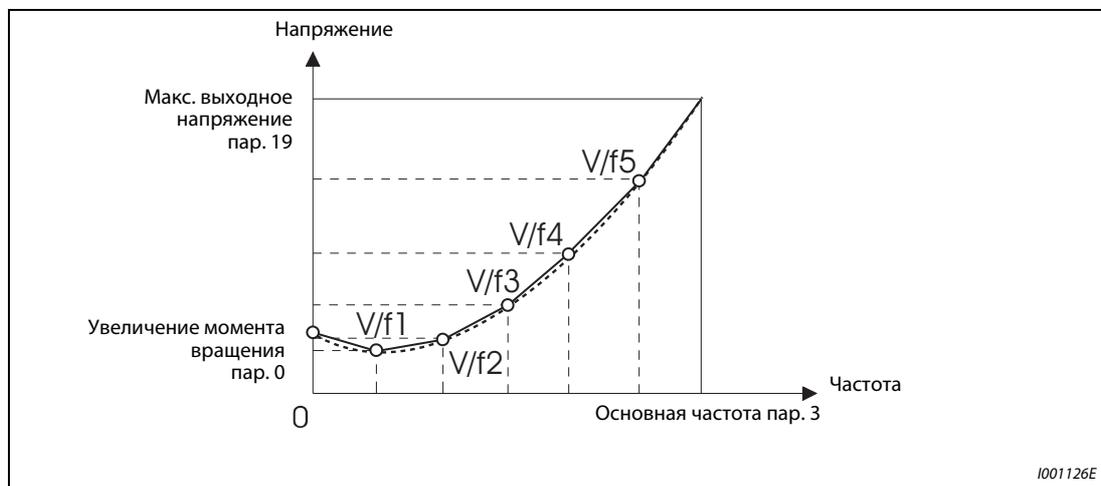


Рис. 6-16: Характеристика U/f

Например, задайте для машины с высоким коэффициентом сцепления и низким коэффициентом скольжения характеристику таким образом, чтобы в области низкой скорости вращения напряжение увеличивалось для получения необходимого повышенного пускового момента.

**ВНИМАНИЕ:**

Проследите за тем, чтобы параметры соответствовали характеристикам подключенного двигателя. Неправильная установка параметров может привести к перегреву двигателя. Имеется угроза пожара.

При установке параметров действуйте следующим образом:

- ① Установите при помощи параметра 19 номинальную мощность двигателя. (Если значение параметра равно "9999" или "8888", функция деактивирована.)
- ② Присвойте параметру 71 значение "2".
- ③ При помощи параметров 100–109 установите значения частоты и напряжения для опорных точек гибкой характеристики U/f, построенной по 5 точкам.

УКАЗАНИЯ

Гибкая характеристика U/f по 5 точкам действует только при управлении с ее использованием. Ее нельзя применять при использовании регулирования вектора тока.

Если значение параметра 19 равно "8888" или "9999", параметру 71 нельзя присвоить значение "2". Для того, чтобы иметь возможность присвоить параметру 71 значение "2", значение параметра 19 должно быть равно номинальному напряжению двигателя.

Если условие $f1 \neq f2 \neq f3 \neq f4 \neq f5$ не выполнено, то происходит вывод извещения об ошибке "Er1".

Заданные опорные точки должны располагаться в зоне параметра 3 (основная частота) и параметра 19 (максимальное выходное напряжение).

Если значение параметра 71 равно "2", то параметр 47 не действует.

Если значение параметра 71 равно "2", то расчет заданного значения тока для электронного аварийного выключателя производится для стандартного двигателя.

При помощи комбинации функции экономии электроэнергии (пар. 60) и гибкой характеристикой U/f по 5 точкам можно увеличить экономию энергии.

Если параметр 71 для преобразователей классов мощности 00126 и 00170 устанавливается на одно из следующих значений, то при настройке параметра 71 величина параметров 0 и 12 автоматически изменяется:

Параметр 71 = 0, 2, 20

Значение параметра изменяется на 3 %, а значение параметра 12 на 4 %.

Параметр 71 = 1

Значения параметров 0 и 12 изменяются на 2 %.

6.5 Установка заданного значения частоты при помощи внешних сигналов

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Предустановка скорости вращения при помощи комбинации клемм	Предустановка скорости вращения	пар. 4–6, пар. 24–27 пар. 232–239	6.5.1
Выполнение толчкового режима работы	Толчковый режим работы	пар. 15, пар. 16	6.5.2
Рабочая точка двигателя	Наложение постоянных частот	пар. 28	6.5.3
Дистанционная регулировка скорости вращения при помощи клемм	Выбор цифрового потенциометра двигателя	пар. 59	6.5.4

6.5.1 Предустановка скорости вращения (пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239)

Преобразователь частоты имеет 15 частот (скоростей) с неизменяемой настройкой, которые могут задаваться пользователем при помощи параметров 4, 5, 6, 24–27 и 232–239.

Выбор неизменяемой отрегулированной выходной частоты осуществляется через клеммы RH, RM, RL и REX.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
4	Предустановка скорости вращения RH	50 Гц	0–400 Гц	Частота при наличии сигнала на клемме RH	1 Максимальная выходная частота 2 Минимальная выходная частота 15 Толчковая частота 28 Наложение постоянных частот 59 Выбор цифрового потенциометра двигателя 178–189 Определение функций входных клемм	6.3.1
5	Предустановка скорости вращения RM	30 Гц	0–400 Гц	Частота при наличии сигнала на клемме RM		6.3.1
6	Предустановка скорости вращения RL	10 Гц	0–400 Гц	Частота при наличии сигнала на клемме RL		6.5.2 6.5.3
24	4. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999	Предустановка скоростей вращения с 4 по 15 осуществляется при помощи комбинации сигналов, подаваемых на клеммы RH, RM, RL и REX. 9999: Не выбрано!		6.5.4
25	5. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			6.9.1
26	6. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
27	7. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
232	8. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
233	9. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
234	10. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
235	11. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
236	12. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
237	13. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
238	14. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			
239	15. Предустановка скорости вращения ①	9999	0–400 Гц/9999			

① Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

УКАЗАНИЕ

Значение "0" может быть присвоено параметрам в любом режиме, а также во время работы, также и в том случае, если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".

При включении сигнала RH работа осуществляется с частотой, заданной параметром 4, при включении сигнала RM - с частотой, заданной параметром 5, а при включении сигнала RL – с частотой, заданной параметром 6.

Выбор скоростей вращения с 4 до 15 осуществляется при помощи комбинации клемм RH, RM, RL и REX. Установите значения частот при помощи параметров 24–27 и 232 –239. Согласно заводской настройке предустановка скоростей вращения с 4 по 15 заблокирована.

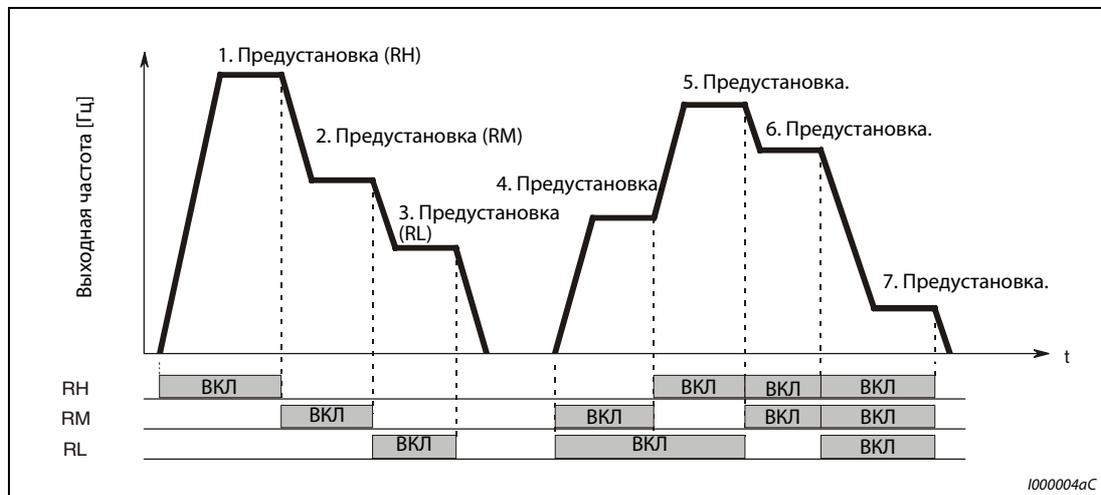


Рис. 6-17: Вызов предустановленных скоростей вращения в зависимости от наличия сигналов на клеммах.

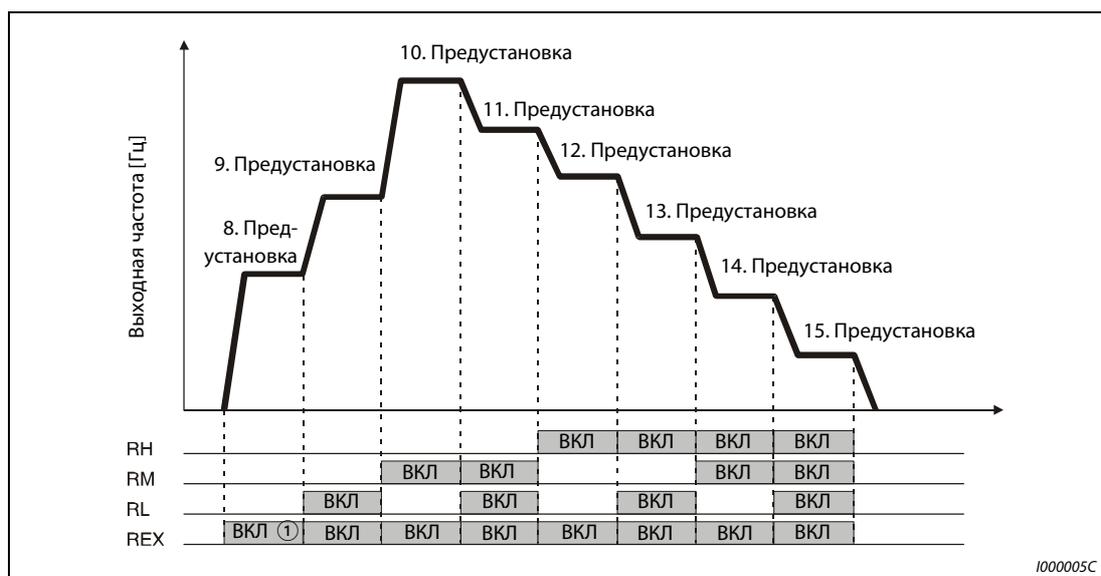


Рис. 6-18: Вызов предустановленных скоростей вращения в зависимости от наличия сигналов на клеммах.

① Если значение параметра 232 равно "9999" и на клемму REX подается сигнал, то преобразователь выдает частоту, заданную параметром 6.

УКАЗАНИЯ

Если для предустановки скорости применяются только параметры 4, 5 и 6 (параметры с 24 по 27 = "9999") и по ошибке одновременно были выбраны две скорости, то клеммы имеют следующие приоритеты: RL перед RM и RM перед RH.

При заводской настройке сигналы RH, RM и RL присвоены клеммам RH, RM и RL. Чтобы присвоить эти сигналы иным клеммам, установите один из параметров 178...189 "Присвоение функций входным клеммам" на "0 (RL)", "1 (RM)" или "2 (RH)".

Присвойте одному из параметров 178–186 значение "8", чтобы привязать функцию REX к одной из клемм.

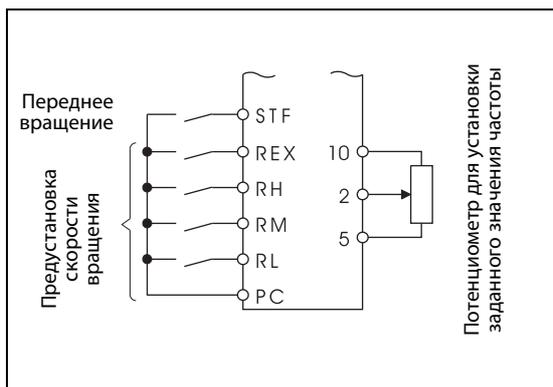


Рис. 6-19:
Пример подключения

I001127E

УКАЗАНИЯ

При установке частоты при помощи внешних сигналов действуют следующие приоритеты: толчковый режим > предустановка скорости вращения > аналоговый входной сигнал на клемме 4 > аналоговый входной сигнал на клемме 2 (см. также раздел 6.15).

Для этого преобразователь частоты должен находиться в режиме работы с внешним управлением или в комбинированном режиме "внешнее управление/режим PU" (пар. 79=3 или 4).

Установка параметров для предустановки скорости вращения может осуществляться как во внешнем режиме, так и при управлении через панель управления.

Параметры 24–27 и 232–239 не имеют приоритетов по отношению друг к другу.

Если параметру 59 присвоено значение, отличное от "0", то сигналы на клеммах RH, RM и RL используются для управления функциями цифрового потенциометра двигателя. В этом случае предустановка скорости вращения не действует.

Для наложения сигнала напряжения на заданное значение частоты необходимо присвоить параметру 28 значение "1".

Привязка сигналов RH, RM, RL и RES к одной из входных клемм осуществляется при помощи параметров 178–189. Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 влияет также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

6.5.2 Толчковый режим (пар. 15, пар. 16)

Толчковый режим служит для наладки машины. Для толчкового режима могут быть заданы толчковая частота и время разгона/торможения. Как только преобразователь частоты получает пусковой сигнал, осуществляется разгон с предварительно заданным временем разгона/торможения (параметр 16) до частоты, заданной параметром 15 (толчковая частота). Выполнение толчкового режима возможно как в внешнем управлении так и от панели управления.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
15	Толчковая частота	5 Гц	0–400 Гц	Установка частоты для толчкового режима	13 Пусковая частота 29 Характеристика разгона/торможения	6.6.2 6.6.3
16	Время разгона/торможения при толчковом режиме	0.5 с	0–3600/360 с ^①	Установка времени разгона /торможения для толчкового режима Значение относится к опорной частоте, заданной пар. 20, а также к величине шага, заданной пар. 21. пар. 21 = 0 Диапазон заданного значения: 0–3600 с Величина шага: 0.1 с пар. 21 = 1 Диапазон заданного значения: 0–360 с Величина шага 0.01 с Время разгона и торможения не могут быть установлены по отдельности.	20 Основная частота для времени разгона/торможения 21 Величина шага для разгона/замедления 79 Выбор режима работы 178–189 Определение функций входных клемм	6.6.1 6.6.1 6.17.1 6.9.1

- ① Если значение пар. 21 равно "0" (заводская установка) диапазон установки составляет "0–3600 с", а величина шага "0.1 с", при присвоении параметру 21 значения "1" диапазон установки составляет "0–360 с", а величина шага "0.01 с".

УКАЗАНИЕ

Индикация перечисленных выше параметров в качестве основных производится только при использовании панели управления FR-PU04/FR-PU07. При использовании панели управления FR-DU07 установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Толчковый режим работы при внешнем управлении

При внешнем режиме работы запуск толчкового режима осуществляется подачей сигнала на клемму JOG. Направление вращения определяется при помощи клемм STF и STR. Согласно заводской настройке сигнал JOG привязан к клемме JOG.



Рис. 6-20: Пример подключения для толчкового режима работы при внешнем управлении

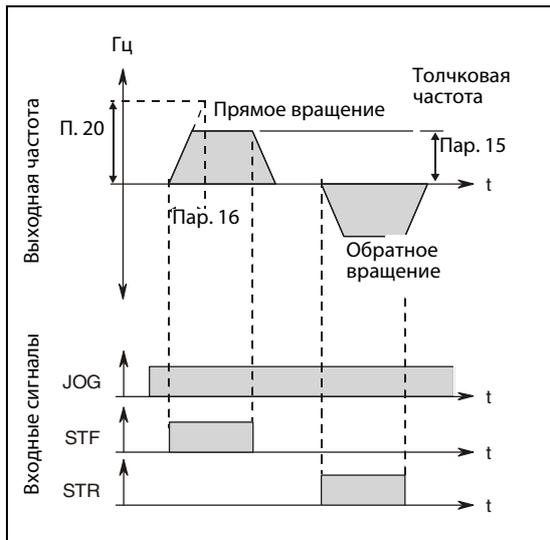


Рис. 6-21:
Временная характеристика сигналов в толчковом режиме

1001324C

Порядок действий	Индикация
<p>① После включения напряжения питания появляется начальное сообщение. Убедитесь, что установлен режим внешнего управления (горит светодиод "EXT"). Если внешний режим работы не выбран, нажмите кнопку EXT. Если режим работы изменить не удастся, то следует установить параметр 79.</p>	
<p>② Включите сигнал JOG.</p>	<p>ВКЛ</p>
<p>③ Включите пусковой сигнал STF или STR. Двигатель вращается до тех пор, пока включен пусковой сигнал. Согласно заводской настройке двигатель вращается с частотой 5 Гц (пар. 15 = 5 Гц)</p>	<p>Переднее вращение</p> <p>Обратное вращение</p> <p>Двигатель вращается до тех пор, пока включен пусковой сигнал.</p>
<p>④ Отключите пусковой сигнал STF или STR.</p>	<p>Переднее вращение</p> <p>Обратное вращение</p> <p>ВЫКЛ</p>

1001129E

Рис. 6-22: Толчковый режим при внешнем управлении

Толчковый режим при управлении через панель управления

Выберите толчковое включение с помощью пультов FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07

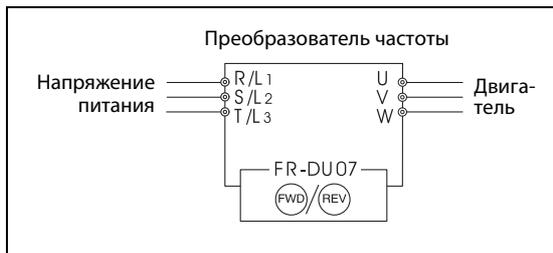


Рис. 6-23: Пример подключения для толчкового режима с управлением от панели управления

1001130E

Порядок действий	Индикация
<p>① Проверьте рабочее состояние и режим работы. Должна быть выбрана индикация на дисплее. Преобразователь частоты должен находится в состоянии простоя.</p>	
<p>② Установите режим "PU JOG" нажатием кнопки PU/EXT.</p>	<p> → </p>
<p>③ Нажмите кнопку FWD или REV. Двигатель продолжает вращаться, пока одна из кнопок остается нажатой. Согласно заводской настройке двигателя вращается с частотой 5 Гц (пар. 15 = 5 Гц)</p>	<p> → </p> <p>Держите кнопку нажатой</p>
<p>④ При отпуске кнопки FWD или REV двигатель останавливается.</p>	<p> → </p> <p>Отпустите кнопку</p> <p>Останов</p>
<p>Изменение частоты в режиме PU JOG:</p>	
<p>⑤ Нажмите кнопку MODE, чтобы вызвать меню настройки параметров.</p>	<p> → </p> <p>Появляется номер последнего считанного параметра.</p>
<p>⑥ Установите параметр 15 вращением диска цифрового набора.</p>	<p> → </p>
<p>⑦ Нажмите на кнопку SET, чтобы произвести индикацию текущей величины (5 Гц).</p>	<p> → </p>
<p>⑧ Установите выходную частоту 10.00 Гц.</p>	<p> → </p>
<p>⑨ Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данное значение.</p>	<p> → </p>
<p>⑩ Для режима работы JOG с частотой 10 Гц выполните шаги ①–④.</p>	<p>Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на индикаторе.</p>

1001131E

Рис. 6-24: Толчковый режим через панель управления

УКАЗАНИЯ

В случае S-образной характеристики (пар. 29 = 1) установленное время это время, необходимое для достижения основной частоты (параметр 3).

Выберите установочное значение параметра 15 равным или большим, чем у параметра 13.

Привязка сигнала JOG к одной из входных клемм осуществляется при помощи параметров 178–189. Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 влияет также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

В толчковом режиме второе время разгона/торможения не может быть активировано сигналом RT. Однако возможно активация всех остальных вторичных функций (см. также разд. 6.9.3).

Если параметр 79 установлен на "4", то двигатель может запускаться кнопками FWD/REV панели управления (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07) и останавливаться кнопкой STOP/RESET.

При установке параметра 79 на "3" или "6" работа в толчковом режиме невозможна.

6.5.3 Наложение постоянных частот и установка частоты при помощи цифрового потенциометра двигателя (пар. 28)

При вводе заданного значения частоты через входы для предустановки скорости (RH, RM, RL) или через цифровой потенциометр двигателя существует возможность наложения на это заданное значение частоты внешнего сигнала напряжения. Определяется это при помощи параметра 28. Если его значение равно "1", то осуществляется аддитивное наложение заданного значения частоты.

Ввод сигнала наложения осуществляется через входные клеммы 1 или 2.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
28	Наложение постоянных частот	0	0	Отсутствие наложения	4–6 24–47 232–239	6.5.1
			1	Наложение		
					73	6.15.1
					59	6.5.4

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

УКАЗАНИЕ

При помощи параметра 73 можно переключать диапазон входных напряжений между 0–±5 В и 0–±10 В и входная клемма (клемма 1 или 2).

6.5.4 Цифровой потенциометр двигателя (пар. 59)

Использование функции "цифрового потенциометра двигателя" дает возможность плавно регулировать частоту при помощи управляющих сигналов напряжением 24 В.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание			Относится к пар.	См. раздел
				Функция клемм RH, RM и RL	Сохраните значение частоты	Затормаживание до частоты, которая меньше заданного значения частоты		
59	Выбор цифрового потенциометра двигателя	0	0	Предустановка скорости вращения	—	—	1 Максимальная выходная частота 18 Предельная частота вращения 7 Время разгона 8 Время торможения 44 2. Время разгона/торможения 45 2. Время разгона 28 Наложение постоянных частот 178–189 Определение функций входных клемм	6.3.1 6.3.1 6.6.1 6.6.1 6.6.1 6.5.3 6.9.1
			1	Цифровой потенциометр двигателя	✓	не возможно		
			2	Цифровой потенциометр двигателя	нет	не возможно		
			3	Цифровой потенциометр двигателя	нет (Значение частоты стирается отключением клеммы STF или STR)	не возможно		
			11	Цифровой потенциометр двигателя	✓	возможно		
			12	Цифровой потенциометр двигателя	нет	возможно		
			13	Цифровой потенциометр двигателя	нет (Значение частоты стирается отключением клеммы STF или STR)	возможно		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Параметр 59 дает возможность выбрать цифровой потенциометр двигателя. При установке параметра 59 на "1" или "11" возникает возможность записать величину частоты, при этом записанное значение сохраняется и при отключении напряжения. Последнее значение частоты записывается в E²PROM; команда на стирание относится к ОЗУ.

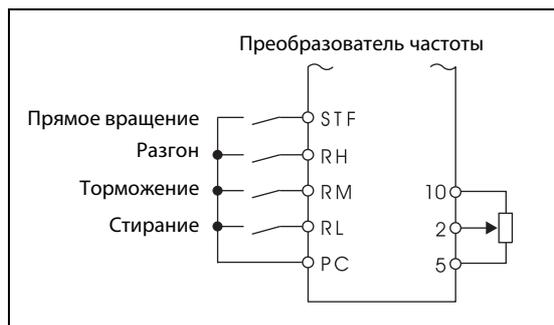


Рис. 6-25:
Пример подключения для использования цифрового потенциометра двигателя

1001132E

При выборе цифрового потенциометра двигателя (пар. 59 = 1...3, 11...13) изменяются функции клемм: RH \Rightarrow разбег, RM \Rightarrow торможение и RL \Rightarrow стирание.

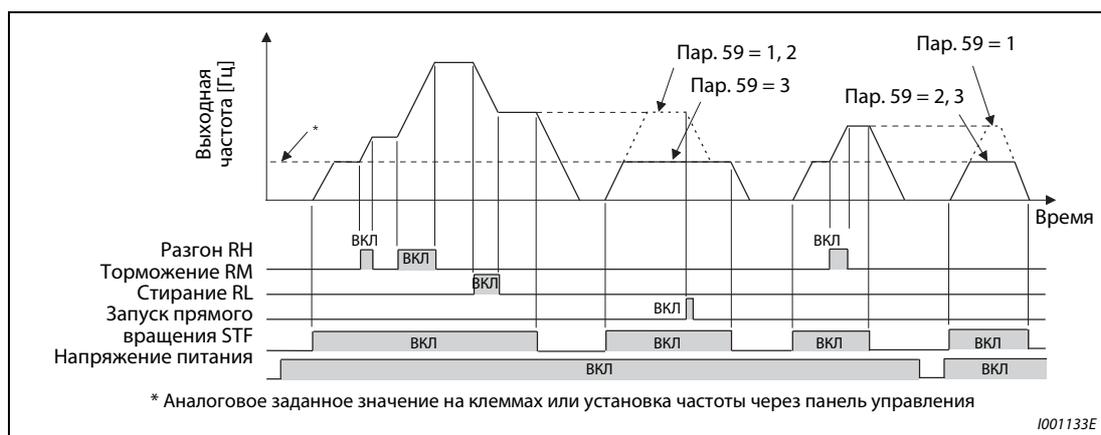


Рис. 6-26: Пример работы цифрового потенциометра двигателя (1)

Цифровой потенциометр двигателя

При использовании цифрового потенциометра двигателя выходная частота преобразователя частоты может компенсироваться:

Внешний режим работы:

На частоту, установленную через клеммы RH/RM, может быть наложен внешняя частота или частота, заданная через панель управления.

(пар. 79 = 3 (внешний/комбинированный режим 1): задание частоты с пульта) и через клемму 4.

Для этого параметру 28 необходимо присвоить значение "1".

Если параметру 28 присвоено значение "0", то при разгоне/торможении через клеммы RH/RM значение сигнала наложения на клемме 1 на частоту, заданную через аналоговый вход (клеммы 2 или 4), является недействительным.

Режим работы от панели управления: На частоту, установленную через клеммы RH/RM, можно при помощи панели управления наложить другую частоту.

Если параметр 59 установлен на значение от "11" до "13", то частоту можно понизить ниже заданного значения (заданного извне – без предустановки частоты вращения/скорости – или с пульта).

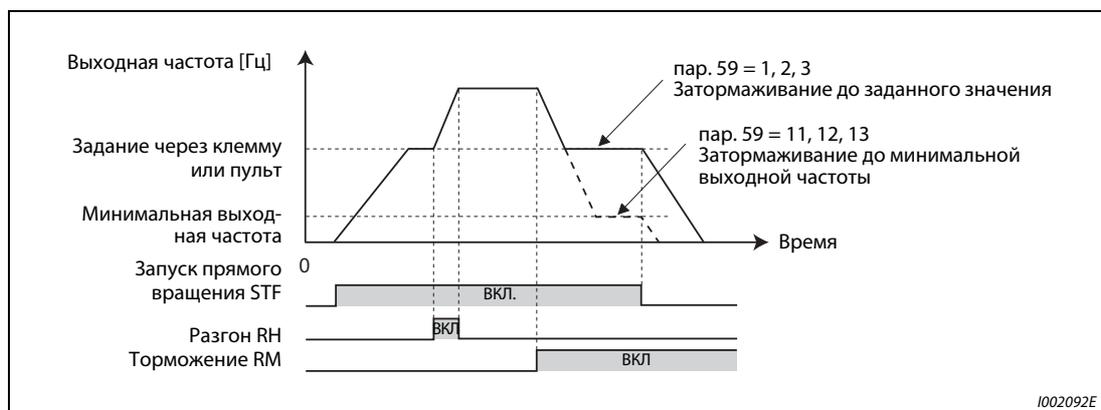


Рис. 6-27: Пример работы цифрового потенциометра двигателя (2)

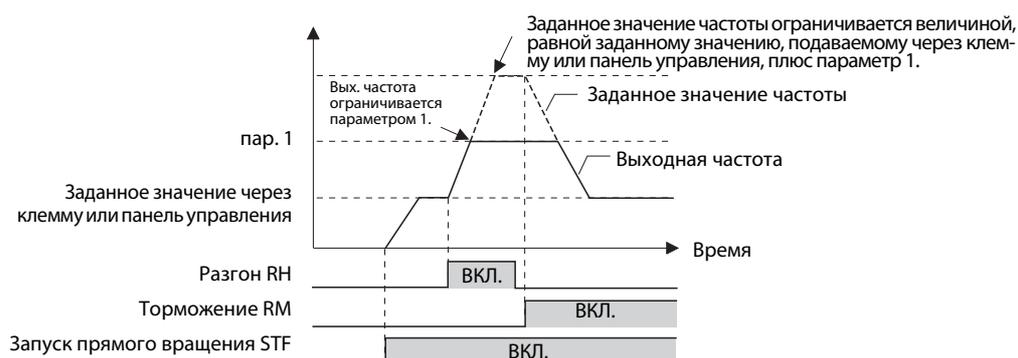
Сохранение значения частоты

Запись значения частоты в E²PROM осуществляется при останове преобразователя частоты через входы STF/STR. После выключения и повторного включения напряжения питания работа продолжается с сохраненным значением (Пар. 59 = 1, 11)

Запись значения частоты осуществляется при отключении входа STF или STR или через минуту после выключения или включения обоих сигналов RH и RT. (Частота записывается в том случае, когда текущее значение не соответствует значению, записанному минутой раньше. Клемма RL не оказывает влияния на запись.)

УКАЗАНИЯ

Частоты могут изменяться через клеммы RH (разгон) и RM (торможение) в диапазоне от 0 до максимальной выходной частоты (пар. 1 или пар. 18). Максимальное заданное значение частоты образуется из аналогового заданного значения на клеммах или задания с пульта и максимальной выходной частоты.



При включении сигнала разгона или торможения частота изменяется в течение периодов нарастания или спада, заданных параметрами 44 и 45. Если значения параметров 44 и 45 меньше, чем значения времени разгона и торможения (параметры 7 и 8), то преобразователь частоты производит разгон или торможение в соответствии со значениями, заданными параметрами 7 и 8 (если сигнал RT выключен). Если сигнал RT включен, то преобразователь частоты производит разгон или торможение в соответствии со значениями, заданными параметрами 44 и 45. Установленные значения параметров 7 и 8 в таком случае не действуют.

Если пусковой сигнал (STF или STR) выключен, то включение клемм RH (разгон) или RM (торможение) изменяет предварительно установленное значение выходной частоты.

В случае частого выключения пускового сигнала или частого изменения частоты сигналами RH или RM отключите функцию "Запись значения частоты (E²PROM)" (пар. 59 = 2, 3, 12, 13), т.к. количество циклов записи в E²PROM ограничено.

Привязка сигналов RH, RM, RL и RES к одной из входных клемм осуществляется при помощи параметров 178–189. Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 влияет также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Функция может также использоваться при работе от сети.

В толчковом режиме или при ПИД-регулировании функция цифрового потенциометра двигателя применяться не может.

Заданное значение частоты = 0 Гц

- Если заданное значение частоты равно 0 Гц и сигнал RL (стирание) включается после включения или выключения сигналов RH и RM, преобразователь выдает на выходе частоту с последним сохраненным значением в том случае, если питание после включения или выключения сигналов RH и RM будет выключено и снова включено в течение одной минуты.

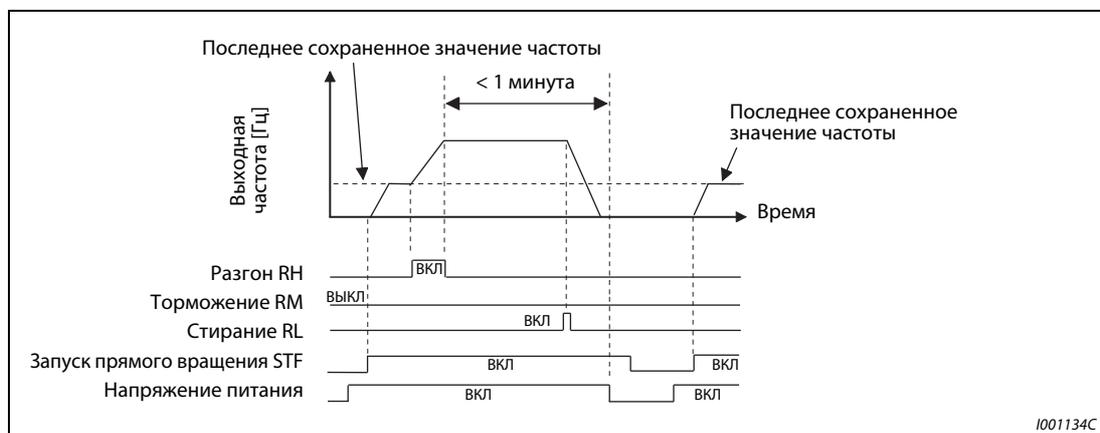


Рис. 6-28: Выдача частоты с последним сохраненным значением

- Если заданное значение частоты равно 0 Гц и сигнал RL (стирание) включается после включения или выключения сигналов RH и RM, преобразователь выдает на выходе частоту с текущим значением в том случае, если через минуту или позже после включения или выключения сигналов RH и RM напряжение питания будет выключено и снова включено.

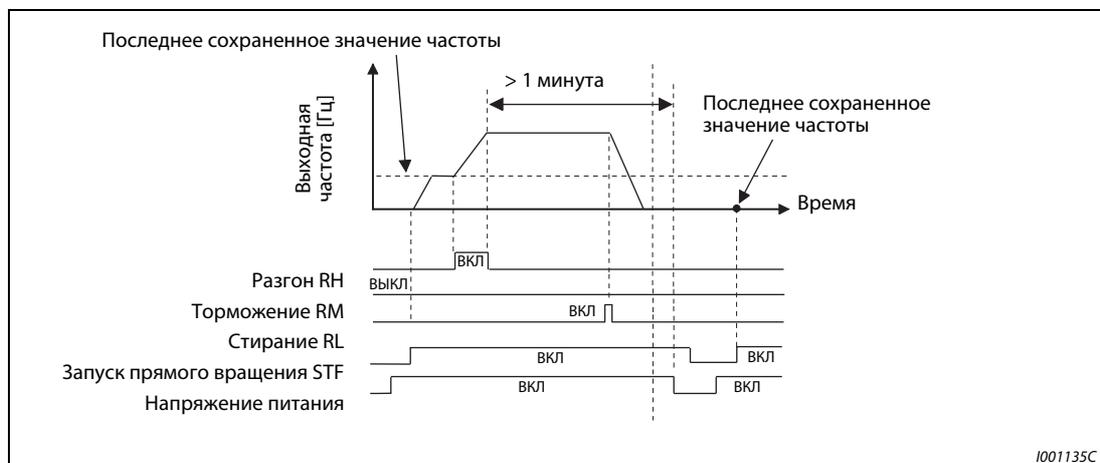


Рис. 6-29: Выдача частоты с текущим значением



ВНИМАНИЕ:

Если значение параметра 59 равно "1 или 11", двигатель снова запускается после отключения напряжения в случае сохранения команды направления вращения.

6.6 Разгон и торможение

Настройка	Настраиваемые параметры	См. раздел
Установка времени разгона и торможения двигателя	Время разгона/торможения	пар. 7, пар. 8, пар. 20, пар. 21, пар. 44, пар. 45, пар. 147
Стартовая частота	Пусковая частота и время удержания стартовой частоты	пар. 13, пар. 571
Выбор характеристики разгона/торможения	Характеристика разгона/торможения и компенсация зазоров редуктора	пар. 29, пар. 140–143

6.6.1 Время разгона и торможения (пар. 7, пар. 8, пар. 20, пар. 21, пар. 44, пар. 45, пар. 147)

Параметры служат для определения времени разгона/торможения. Чем больше установленное значение параметра, тем меньше изменение скорости за единицу времени.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
7	Время разгона	00170 или ниже	5 с	0–3600 с / 0–360 с ^②	Установка времени разгона двигателя	3 Основная частота
		00250 или выше	15 с			
8	Время торможения	00170 или ниже	10 с	0–3600 с / 0–360 с ^②	Установка времени торможения двигателя	29 Время разгона/торможения
		00250 или выше	30 с			125 Усиление для номинального значения напряжения
20	Основная частота для времени разгона/торможения ^①	50 Гц	1–400 Гц	Установка основной частоты для времени разгона/торможения. В качестве времени разгона/торможения установите время, необходимое для изменения частоты от состояния простоя до значения пар. 20.	126 Усиление для номинального значения тока	6.15.4
21	Величина шага для разгона/торможения ^①	0	0	Величина шага: 0.1 с Диапазон установки: 0–3600 с	Установка величины шага и диапазона установки для времени разгона/торможения	178–189 Определение функций входных клемм
			1	Величина шага: 0.01 с Диапазон установки: 0–360 с		999 Автоматическая настройка параметров
44	2. Характеристика разгона/торможения ^①	5 с	0–3600 с / 0–360 с ^②	Установка времени разгона/торможения при включенном сигнале RT		6.2.1.7
45	2. Время торможения ^①	9999	0–3600 с / 0–360 с ^②	Установка времени торможения при включенном сигнале RT		
			9999	Время разгона = время торможения		
147	Частота переключения на разгон/торможение ^①	9999	0–400 Гц	Частота, при которой происходит переключение разгона/замедления на параметры 44 и 45.		
			9999	Не используется		

① Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

② Величина зависит от установленного значения параметра 21. Заводская установка: диапазон установки "0–3600 с", величина шага "0.1 с".

Установка времени разгона (пар. 7, пар. 20)

При помощи параметра 7 можно установить время разгона для привода. Время разгона описывает период времени (в секундах), необходимый для разгона от 0 Гц до частоты, заданной параметром 20.

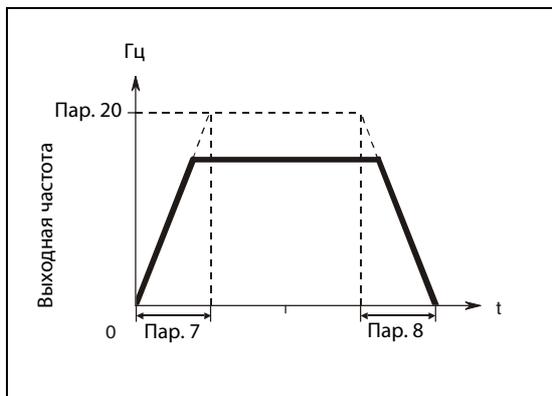


Рис. 6-30:
Время разгона/замедления

1000006C

Определите устанавливаемое время разгона с помощью следующей формулы:

$$\text{Установленное время разгона} = \frac{\text{Пар. 20}}{\text{Максимальная рабочая частота} - \text{Пар. 13}} \times \text{Время разгона от состояния простоя до максимальной рабочей частоты}$$

Пример ▾

Пар. 20 = 50 Гц, (заводская установка), пар. 13 = 0.5 Гц

Время разгона до максимальной рабочей частоты 40 Гц должно составлять 10 с

$$\text{Пар. 7} = \frac{50 \text{ Гц}}{40 \text{ Гц} - 0.5 \text{ Гц}} \times 10 \text{ с} = 12.7 \text{ с}$$

△

Установка времени торможения (пар. 8, пар. 20)

Время торможения, т. е. период времени (в секундах), в течении которого двигатель затормаживается от частоты, заданной параметром 20, до 0 Гц, может быть установлен при помощи параметра 8.

Определите устанавливаемое время торможения с помощью следующей формулы:

$$\text{Установленное время торможения} = \frac{\text{Пар. 20}}{\text{Максимальная рабочая частота} - \text{Пар. 10}} \times \text{Время торможения от максимальной раб. частоты до полной остановки}$$

Пример ▾

Пар. 20 = 120 Гц, пар. 10 = 3 Гц

Время торможения от максимальной рабочей частоты 40 Гц до останова должно составлять 10 сек.

$$\text{Пар. 8} = \frac{120 \text{ Гц}}{40 \text{ Гц} - 3 \text{ Гц}} \times 10 \text{ с} = 32.4 \text{ с}$$

△

Изменение диапазона установки и величины шага времени разгона/торможения (пар. 21)

Все промежутки времени, встречающиеся в параметрах, относятся к диапазону от 0 до 3600 секунд с разрешающей способностью 0.01 сек. Выбор диапазона времени и, тем самым, разрешающей способности осуществляется для всех временных параметров также присвоением параметру 21 значения "0" или "1".



ВНИМАНИЕ:

Изменение параметра 21 изменяет время разгона/торможения (пар. 7, пар. 8, пар. 16, пар. 44, пар. 45). Однако на время разгона при перезапуске (пар. 611) это не оказывает влияния.

Пример:

Если значение параметра 21 изменяется с "0" на "1" при значении параметра 7 равном "5 с", то время разгона изменяется с 5 с на 0.5 с.

Выбор разных значений времени разгона/торможения (сигнал RT, пар. 44, пар. 45, пар. 147)

Настройки параметров 44 и 45 активируются в результате включения сигнала RT или в результате превышения значения частоты, настроенного в параметре 147. При переключении комплекта параметров от преобразователя частоты могут работать двигатели с разными параметрами и характеристиками. Если включен сигнал RT, то все остальные функции, как напр. второе повышение момента вращения становятся активными.

Если значение параметра 45 равно "9999", 2-е время торможения равно 2-му времени разгона (пар. 44).

При выключенном сигнале RT время ускорения/торможения можно автоматически переключать на основе параметра 147.

Пар. 147	Время разгона/торможения	Описание
9999 (заводская установка)	пар. 7, пар. 8	Без автоматического переключения времени разгона/торможения
0.00 Гц	пар. 44, пар. 45	После запуска 2-е время разгона/торможения
0.00 Гц ≤ пар. 147 ≤ Заданное значение частоты	Выходная частота < пар. 147: пар. 7, пар. 8 пар. 147 ≤ Выходная частота: пар. 44, пар. 45	Автоматическое переключение времени разгона/торможения ①
Заданное значение частоты < пар. 147	пар. 7, пар. 8	Без автоматического переключения, так как выходная частота переключения не достигнута.

Таб. 6-7: Значения времени разгона/замедления в зависимости от параметра 147

① При включенном сигнале RT переключение на 2-е время разгона/торможения происходит даже в том случае, если частота переключения, установленная в параметре 147, не достигается.

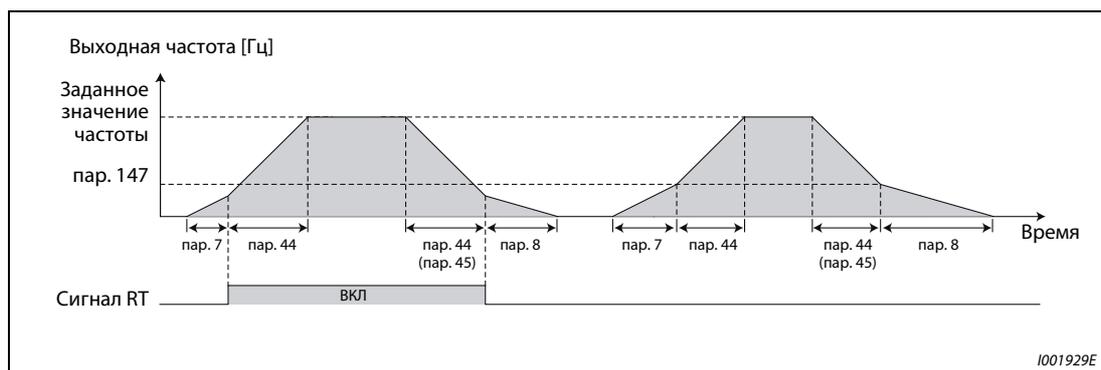


Рис. 6-31: Автоматическое переключение времени разгона/торможения

Время разгона/торможения при S-образной характеристике

Если параметром 29 была выбрана S-образная характеристика времени разгона/торможения, то установленное время разгона/торможения соответствует времени, которое требуется для достижения параметром 3 установленной основной частоты. Если установленная частота равна или больше основной частоты, то время разгона/торможения можно рассчитать следующим образом:

$$t = \frac{4}{9} \times \frac{T}{(\text{Pr. } 3)^2} \times f^2 + \frac{5}{9} T$$

T: Установленное значение времени разгона/замедления в секундах

f: Установленная основная частота для времени разгона/торможения

В таблице, приведенной далее, указано время разгона/замедления при основной частоте 50 Гц (от 0 Гц до опорной частоты)

Установленное значение времени разгона/медления	Установленное значение частоты [Гц]			
	50	120	200	400
5	5	16	38	145
15	15	47	115	435

Таб. 6-8: Время разгона/замедления при основной частоте 50 Гц

УКАЗАНИЯ

Согласно заводской установке сигнал RT привязан к клемме RT. Путем присвоения одному из параметров 178–189 значения "3" сигнал RT может быть привязан и к другим клеммам.

Изменение при помощи параметров 178–189 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Изменение параметра 20 не влияет на параметры 125 и 126 (Усиление при установке заданных значений).

Если одному из параметров 7,8, 44 или 45 присвоено значение менее 0.03 с, то время разгона/замедления составляет 0.04 с.

Минимальное время разгона/торможения, определяемое моментом инерции, не может быть снижено при помощи установки параметров.

6.6.2 Стартовая частота и времяудержания стартовой частоты (пар. 13, пар. 571)

Параметры дают возможность установить стартовую частоту и время удержания этой стартовой частоты. Используйте данную функцию, если ее применения требует пусковой момент или плавный пуск двигателя.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
13	Стартовая частота	0.5 Гц	0–60 Гц	Стартовая частота может быть установлена в диапазоне от 0 до 60 Гц. Если заданное значение сигнала при поданном пусковом сигнале больше превышает стартовую частоту, то двигатель запускается с заданной стартовой частотой.	2 Минимальная выходная частота	6.3.1
				Время удержания для стартовой частоты, заданной пар. 13		
571	Время удержания стартовой частоты	9999	0.0–10.0 с	Время удержания для стартовой частоты, заданной пар. 13		
			9999	Функция удержания деактивирована		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Установка стартовой частоты (пар. 13)

Как только преобразователь частоты получает пусковой и сигнал с заданным значением, который больше или равен установленной стартовой частоте, двигатель запускается с заданной стартовой частотой.

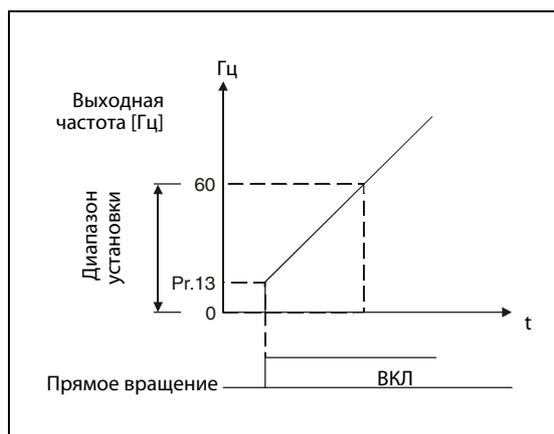


Рис. 6-32:
Параметры для стартовой частоты

1000008C

УКАЗАНИЕ

Если заданное значение сигнала меньше стартовой частоты, заданной параметром 13, то двигатель остается в состоянии простоя.

Пример ▾

Если параметру 13 присвоено значение "5 Гц", то двигатель запускается, когда сигнал с заданным значением достигает 5 Гц.

△



ОПАСНОСТЬ:

Если значение параметра 13 равно или меньше значения, заданного параметром 2, то двигатель запускается непосредственно после включения пускового сигнала с предварительно установленной частотой.

Установка времени удержания пусковой частоты (пар. 571)

Выходная частота остается равной стартовой частоте в течение времени, заданного параметром 571. Это предвозбуждение приводит к мягкому запуску двигателя.

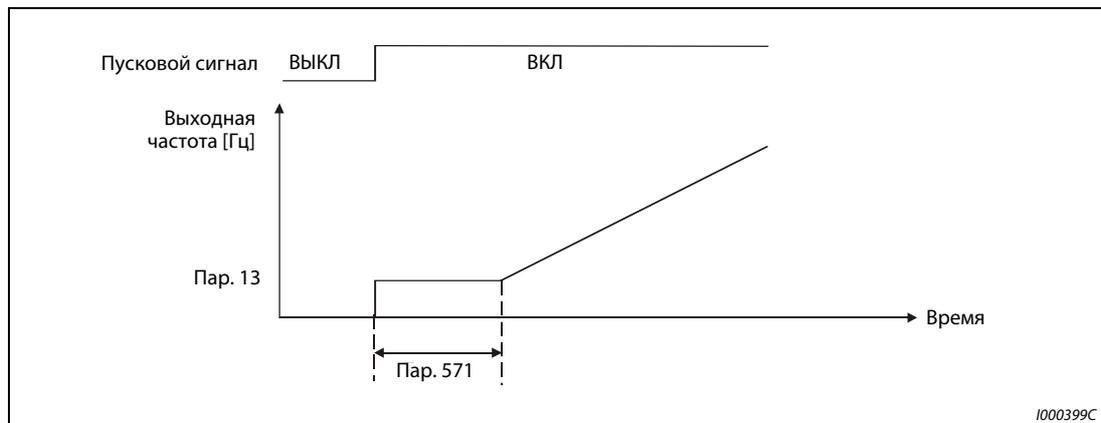


Рис. 6-33: *Время удержания стартовой частоты*

УКАЗАНИЯ

Если пусковой сигнал в период удержания стартовой частоты выключается, то в момент выключения применяется задержка.

При переключении между прямым и обратным вращением сама пусковая частота продолжает действовать, но время удержания стартовой частоты - нет.

При присвоении параметру 13 значения "0" стартовая частота становится равной 0.01 Гц.

6.6.3 Выбор характеристики разгона и торможения (пар. 29, пар. 140–143)

С помощью параметра 29 может быть выбрана характеристика разгона/торможения. Процессы разгона и торможения могут быть прерваны при регулируемых частотах. Продолжительность прерывания может регулироваться при помощи параметров.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
29	Характеристика разгона/торможения	0	0	Линейная характеристика разгона/торможения	3 Основная частота 7 Время разгона 8 Время торможения 20 Опорная частота для времени разгона/торможения 14 Выбор нагрузочной характеристики 592 Активация нитераскладочной функции	6.4.1 6.6.1 6.6.1 6.6.1 6.4.2 6.20.2
			1	S-образная характеристика разгона/торможения, образец А		
			2	S-образная характеристика разгона/торможения, образец В		
			3	Компенсация зазоров редуктора		
			6	Характеристика ускорения/торможения для квадратичной характеристики момента нагрузки		
140	Пороговая частота для прекращения разгона	1 Гц	0–400 Гц	Установка частоты и продолжительности прерывания разгона/торможения. Параметры вступают в действие, если значение параметра 29 равно "3"		
141	Время компенсации разгона	0.5 с	0–360 с			
142	Пороговая частота для прекращения замедления	1 Гц	0–400 Гц			
143	Время компенсации замедления	0.5 с	0–360 с			

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Линейная характеристика разгона/торможения (установленное значение: пар. 29 = 0, заводская установка)

Для настройки характеристики разгона/торможения в распоряжении имеется три разных образца. Присвоение параметру 29 значения "0" задает прямую линию, при которой частота линейно увеличивается или уменьшается в соответствии с заданным значением (см. Рис. 6-34). При этом речь идет о стандартной характеристике разгона/торможения с линейным увеличением и уменьшением частоты вращения от 0 Гц до максимальной частоты.

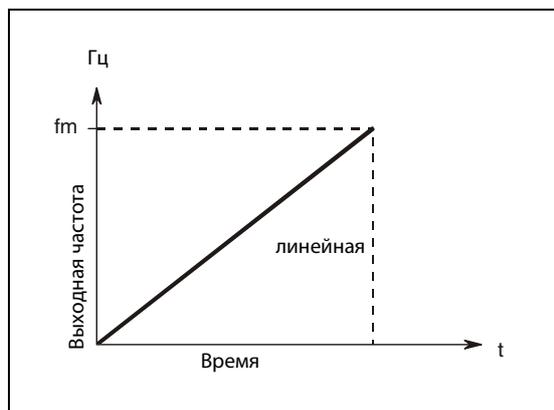
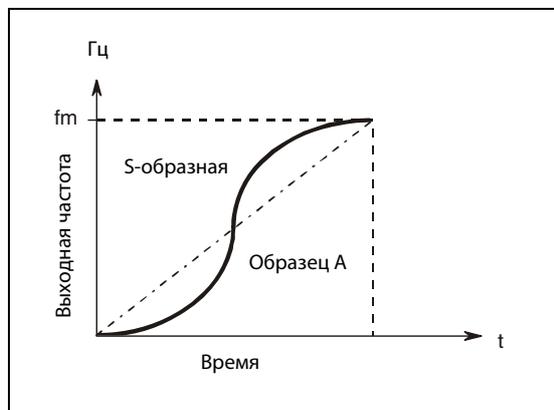


Рис. 6-34: Характеристика при пар. 29 = "0"

1000015C

S-образная характеристика разгона/торможения, образец А (настройка: пар. 29 = 1)

При установке значения "1" увеличение частоты происходит от простоя до максимальной частоты по S-образному образцу (см. Рис. 6-35). Настройка целесообразна для случаев использования в диапазоне ослабления поля, при которых повышение до максимальной частоты должно произойти в течение короткого времени после прохождения значения основной частоты. При этом основная частота образует точку вповорота характеристики. Область применения: Шпиндели металлорежущих станков


**Рис. 6-35:**

Характеристика при пар. 29 = "1"

1000016C

S-образная характеристика разгона/торможения, образец В (настройка: пар. 29 = 2)

При установке значения "2" происходит изменение частоты по S-образному образцу. Если, например, двигатель разгоняется от 0 до 30 Гц и затем с этой частоты до 50 Гц, то разгон от 0 до 30 Гц и с 30 Гц до 50 Гц происходит соответственно по S-образной кривой. Время нарастания по S-образной кривой не увеличивается по сравнению со временем нарастания по линейной кривой (см. Рис. 6-36). Таким образом удастся предотвратить толчки в приводе, напр. при использовании ленточных или технологических приводов.

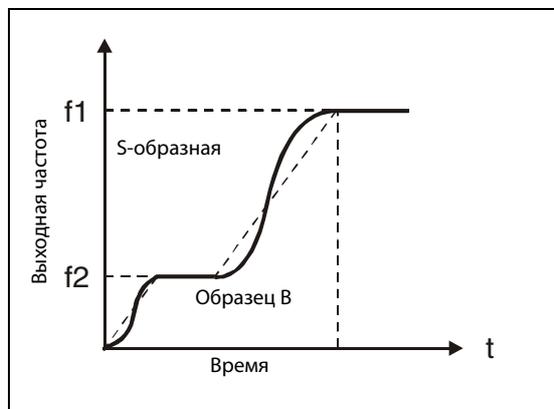**Рис. 6-36:**

Характеристика при пар. 29 = "2"

1000017C

УКАЗАНИЕ

В качестве времени разгона/торможения установите время, необходимое для достижения основной частоты, заданной параметром 3 (а не опорной частоты, заданной параметром 20, для времени разгона/торможения).

Компенсация зазора редуктора (настройка: пар. 29 = 3, пар. 140–143)

Значение параметра "3" зарезервировано редля функции компенсации зазора редуктора.

Для понижающих редукторов в результате зазора между боковыми поверхностями зубьев при изменении направления вращения возникает так называемая "мертвая зона". Эта "мертвая зона" обозначается как зазор редуктора. Зазор редуктора препятствует тому, чтобы подсоединенная механическая система непосредственно следовала за вращением двигателя.

Кроме того, на валу двигателя при изменении направления вращения или переходе от режима с постоянной скоростью к торможению возникают большие моменты вращения. Это приводит к возникновению в двигателе высоких токов или к генераторному режиму работы. Компенсация зазора редуктора достигается путем прерывания процесса разгона/торможения.

Для компенсации зазора редуктора дополнительно должны быть отрегулированы параметры 140–143.

Парметры 140 и 142 задают пороговые частоты, после которых разгон/торможение прекращаются на время, заданное параметрами 141 и 143. Параметры 140 и 141 активны при разгоне, параметры 142 и 143 – при торможении.

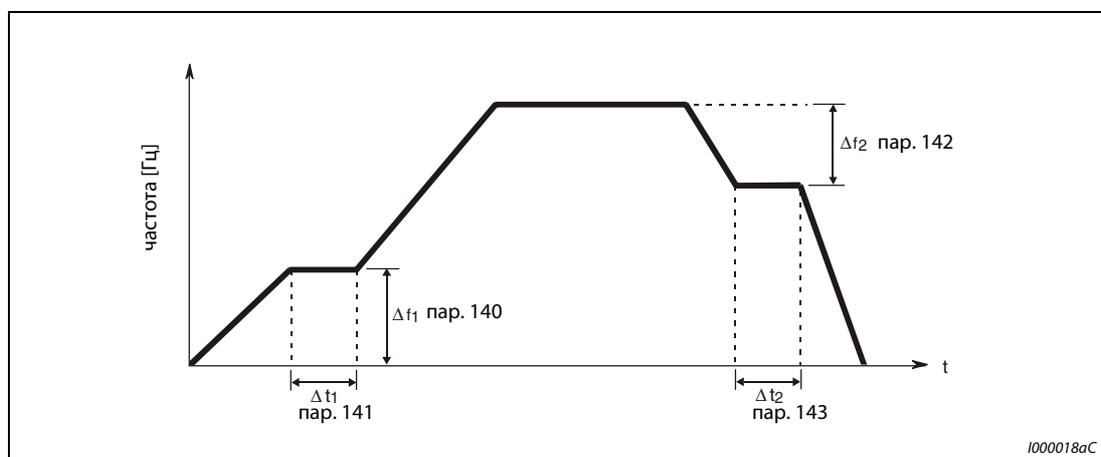


Рис. 6-37: Изменения частоты для компенсации зазора редуктора.

УКАЗАНИЕ

Время разгона/торможения увеличивается на время компенсации.

Характеристика ускорения/торможения для квадратичной характеристики момента нагрузки (пар. 29 = 6)

Выберите эту настройку, если вы хотите за короткое время ускорять или затормаживать нагрузку с квадратичной характеристикой (например, вентилятор).

В зонах, в которых выходная частота больше базовой, ускорение или затормаживание происходит по линейной характеристике.

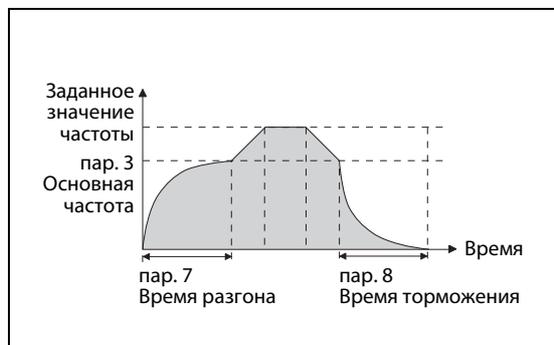


Рис. 6-38:

Характеристика при пар. 29 = "6"

1002093E

УКАЗАНИЯ

Выберите для "времени ускорения/торможения" время, которое необходимо для достижения базовой частоты, установленной в параметре 3 (а не опорной частоты для времени ускорения/торможения, установленной в параметре 20).

Если базовая частота не находится в диапазоне 45...65 Гц, то ускорение и торможение происходят по линейной характеристике, даже если параметр 29 установлен на "6".

При активированной нитераскладочной функции характеристика ускорения/торможения для квадратичной характеристики момента нагрузки деактивирована (пар. 592 = 2 или 1 во внешнем режиме).

Настройка характеристики ускорения/торможения для квадратичной характеристики момента нагрузки перезаписывает настройку параметра 14 на "1" (нагрузочная характеристика для квадратичной характеристики момента нагрузки). Если параметр 14 установлен на "1" и при этом выбрана характеристика ускорения/торможения для квадратичной характеристики момента нагрузки, то преобразователь частоты работает так, как если бы параметр 14 был установлен на "0" (нагрузочная характеристика для линейного момента нагрузки).

6.7 Двигатель и защита двигателя

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Защита двигателя от перегрузки	Настройка тока для электронной защиты двигателя	пар. 9, пар. 51, пар. 561, пар. 986	6.7.1
Двигатель с принудительной вентиляцией	Выбор двигателя	пар. 71	6.7.2

6.7.1 Защита двигателя от перегрузки (пар. 9, пар. 51, пар. 561, пар. 986)

Преобразователи частоты FR-F700 EC имеют встроенную электронную функцию защиты двигателя. Она определяет частоту и ток двигателя. В зависимости от двух этих факторов и номинального тока двигателя электронная защита двигателя обеспечивает срабатывание защитной функции в случае перегрузки. Электронная защита двигателя в первую очередь служит для защиты от недопустимого нагрева при работе с неполной скоростью вращения и высоким моментом вращения двигателя. При этом, среди прочего, учитывается сниженная охлаждающая способность вентилятора двигателя.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки		Описание	Относится к пар.	См. раздел
9	Установка тока для электронной защиты двигателя	Номинальный ток	01160 или ниже	0–500 A	Установка номинального тока двигателя	52 Индикация на панели управления	6.10.2
			01800 или выше	0–3600 A			
51	2-я установка тока для электронной защиты двигателя ^①	9999	01160 или ниже	0–500 A	Активировано при включенном сигнале RT. Установка номинального тока двигателя	72 Функция ШИМ-модуляции	6.14.1
			01800 или выше	0–3600 A		73 Определение заданных входных величин	6.15.1
			9999		2-я установка тока для электронной защиты двигателя деактивирована	178–189 Определение функций входных клемм	6.9.1
561	Порог срабатывания элемента с ПТК	9999	0,5–30 kΩ		Настройка величины сопротивления, при которой срабатывает защитная функция (Клемма 2)	190–196 Определение функций выходных клемм	6.9.5
			9999		Защитная функция деактивирована	774–776 Выбор индикации на панели управления (от 1-й до 3-й индикации) Клемма AU	6.23.4
986	Компенсация клеммы 10 для элемента с ПТК	5,00 В ^② (9999)	4–6 В		Настройка напряжения между клеммами 10 и 5 (величина шага: 0.01 В)		
			8888		Настройка, если измерение напряжения на клемме не возможно.		
			9999		Значение индикации, если компенсация клеммы 10 не была выполнена (только считывание)		

① Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0". При считывании параметра с помощью пульта FR-PU04 отображается иное название параметра.

② На различных преобразователях частоты заводская настройка может немного различаться.

Электронная защита двигателя (пар. 9)

В параметр 9 записывается номинальный ток двигателя в амперах. (При напряжении сети питания 400 В/440 В, 60 Гц необходимо установить значение $1.1 \times$ номинального тока двигателя.)

Для отключения электронной защиты двигателя параметру 9 присваивается значение "0" (напр. при использовании внешней защиты двигателя). Однако защита от перегрузки транзисторов преобразователя частоты (Е.ТНТ) остается в действии.

При применении двигателя с принудительным охлаждением параметру 71 необходимо присвоить значение "1", чтобы использовать полный диапазон регулировки скорости вращения без теплового повреждения двигателя. После этого параметру 9 присваивается номинальное значение тока.

На следующей иллюстрации показаны характеристики защиты двигателя от перегрузки. В области справа от характеристики защита двигателя активирована. Область слева от характеристики соответствует нормальному режиму.

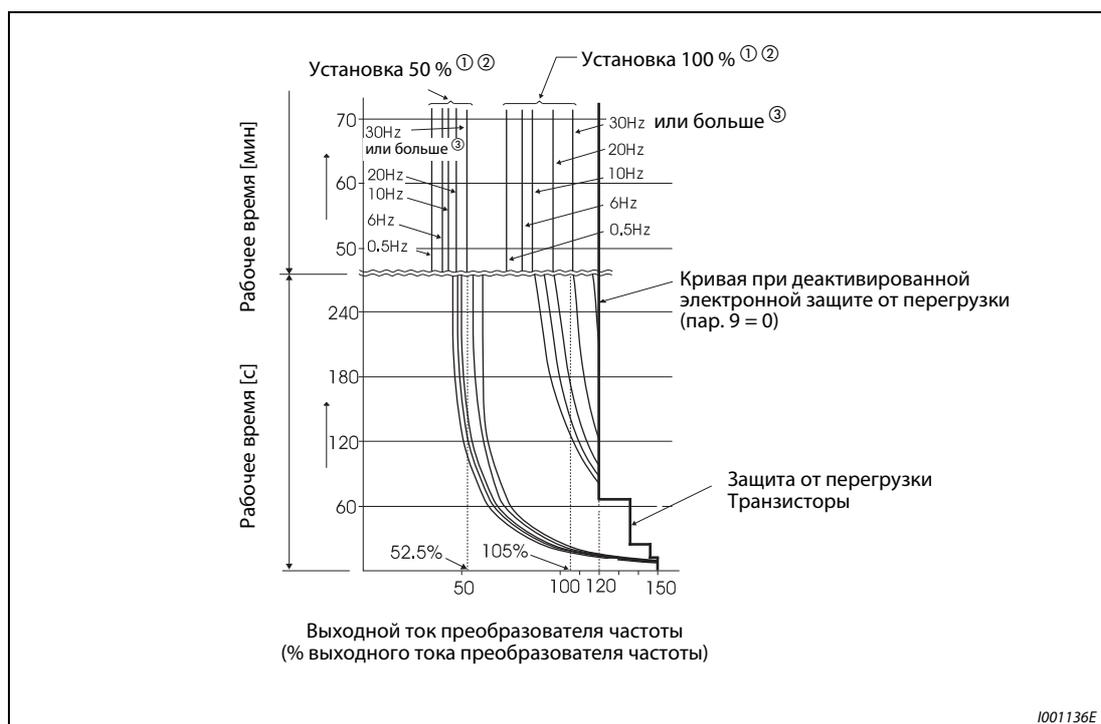


Рис. 6-39: Характеристики защиты двигателя

- ① Действительно для настройки 50 % номинального тока преобразователя частоты.
- ② Процентные данные относятся к номинальному выходному току преобразователя частоты и номинальному току двигателя.
- ③ Характеристика действительна также при выборе двигателя с принудительным охлаждением и при работе с частотой, большей или равной 6 Гц.

УКАЗАНИЯ

Функция электронной защиты двигателя возвращается в исходное состояние при перезапуске преобразователя частоты выключением и повторным включением напряжения питания или при помощи сигнала RESET. Поэтому избегайте ненужного перезапуска и выключения преобразователя частоты.

Если к преобразователю частоты подключены несколько двигателей, многополюсный двигатель или специальный двигатель, то для тепловой защиты двигателя необходимо применять внешний выключатель защиты двигателя в питающей проводке отдельных двигателей. Для настройки тока электронной защиты двигателя следует к номинальному току, указанному на табличке данных двигателя, прибавить токи утечки между цепями питания двигателей. Если самовентилирующийся двигатель вращается с низкой частотой, производительность его самоохладения снижена. Поэтому в этом случае настоятельно рекомендуется применять тепловую защиту двигателя или двигатель со встроенным датчиком температуры.

При большом расхождении мощности преобразователя частоты и двигателя и малом значении параметра достаточная тепловая защита двигателя не обеспечивается. Тепловая защита двигателя должна обеспечиваться каким-либо внешним защитным устройством (например, элементами РТС).

Настройка 2-й электронной защиты двигателя (пар. 51)

Эта функция применяется, если два двигателя с разными номинальными токами должны работать от одного преобразователя частоты. Если с одним преобразователем частоты должны работать два двигателя, следует предусмотреть внешнюю защиту двигателя.

В параметр 51 записывается номинальный ток второго двигателя в амперах. Значение действует при включенном сигнале RT.

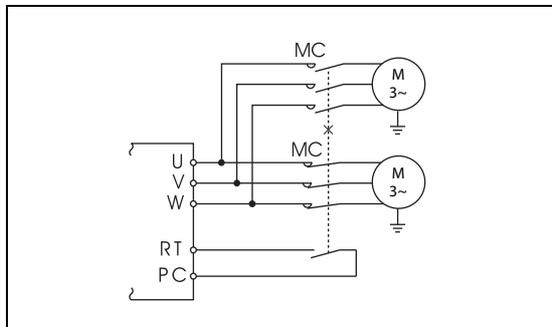


Рис. 6-40:
Работа двух двигателей с одним преобразователем частоты

1001137C

УКАЗАНИЯ

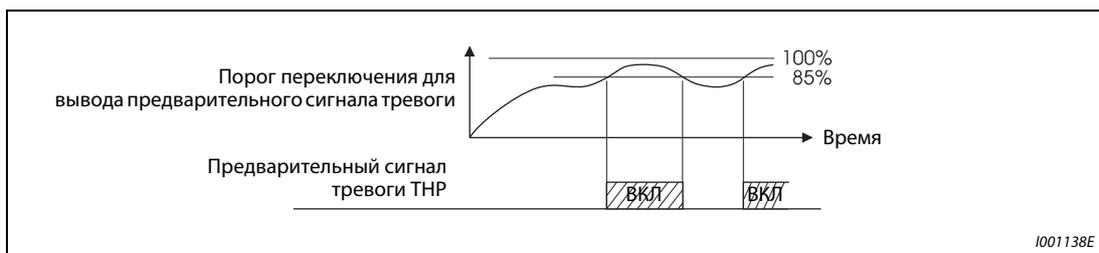
Если включен сигнал RT, то все остальные вторые функции, как например второе увеличение момента вращения, активируются.

В заводской настройке сигнал RT присваивается клемме RT. Благодаря настройке одного из параметров от 178 до 189 на "3" сигнал RT может быть присвоен и другим клеммам.

Функция защиты от перегрузки и вывод предварительного сигнала тревоги (сигнал ТНР)

Вывод предварительного сигнала тревоги происходит, когда достигается 85 % значения, заданного пар. 9 или пар. 51. При достижении 100 % происходит вывод сообщения об ошибке E.THM или E.THT.

Выход преобразователя частоты при выводе предварительного сигнала тревоги не отключается. Чтобы привязать сигнал ТНР к одной из клемм одному из параметров 190–196 необходимо присвоить значение "8" (позитивная логика) или на "108" (негативная логика).



1001138E

Рис. 6-41: Вывод предварительного сигнала тревоги

УКАЗАНИЕ

Изменение при помощи параметров 190–196 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Вход внешней защиты двигателя (сигнал ОН)

Клемма ОН служит для подключения к преобразователю частоты внешней или встроенной защиты двигателя.

Разрыв соединения ОН-РС приводит к отключению выхода преобразователя частоты и выводу сигнала тревоги E.OHT.

Чтобы привязать сигнал ОН к одной из клемм необходимо присвоить одному из параметров 178–189 значение "7".

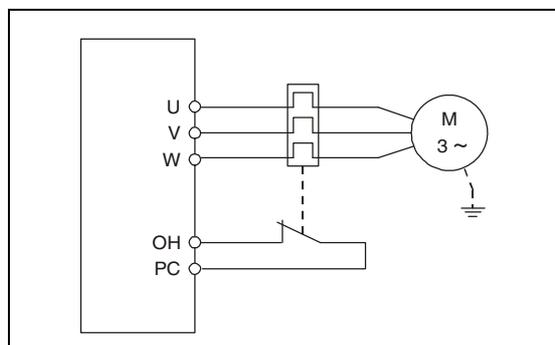


Рис. 6-42:
Подключение внешней защиты двигателя

1000553С

УКАЗАНИЕ

Изменение при помощи параметров 178–189 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Вход для датчика температуры с ПТК на клемме AU (сигнал PTC)

Клемма AU (PTC) служит для подключения к преобразователю частоты встроенного в двигатель температурного датчика .

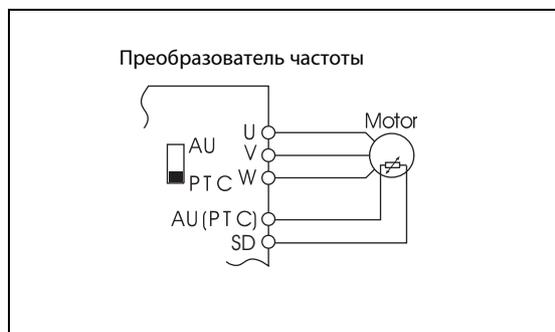


Рис. 6-43:
Подключение температурного датчика PTC

1001140E

Чтобы привязать сигнал PTC к клемме AU (PTC) параметру 184 необходимо присвоить значение "63" и установить переключатель "AU/PTC" в положение "PTC" (заводская установка: AU).

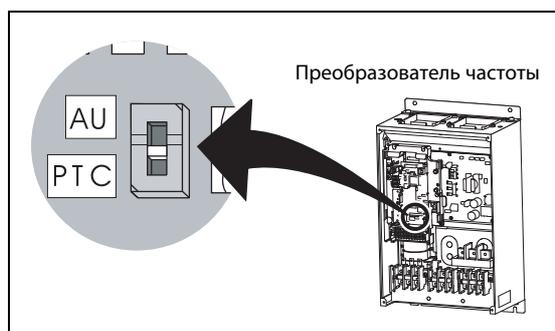


Рис. 6-44:
Переключатель AU/PTC

1001141E

Если вход РТС регистрирует в течение более 10 с перегрев двигателя, то выход преобразователя частоты отключается и поступает сигнал тревоги E.PTC.

В следующей таблице приведены расположения значений сопротивления в Ом.

Температура двигателя	Сопротивление температурного датчика РТС [Ω]
Нормальное	от 0 до 500
Предельное значение	от 500 до 4 к
Перегрев	4 к или больше

Таб. 6-9: Рабочий диапазон функции РТС

УКАЗАНИЯ

Если привязка сигнала РТС при помощи параметра 184 не была произведена, но переключатель "AU/PTC" установлен в положение "PTC", то функция, которая присвоена клемме AU, не действует.

Если привязка сигнала РТС была произведена при помощи параметра 184, но переключатель "AU/PTC" установлен в положение "AU", то поступает сообщение об ошибке "E.PTC".

Если при помощи функции "AU" должно быть разблокировано заданное значение тока, данная функция должна быть закреплена за другой клеммой.

Изменение функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функцию клеммы AU.

Термодатчик с ПТК на клемме 2 (пар. 561)

К клеммам 2 и 10 можно подключить встроенный в двигатель датчик температуры с положительным температурным коэффициентом. Если сопротивление датчика достигло величины, настроенной в параметре 561, выводится сообщение о неисправности Е.РТС и преобразователь отключается.

Чтобы клемма 2 могла использоваться для термодатчика, переключатель "Потенциальный/токовый вход" должен находиться в положении "OFF" (заводская настройка). Кроме того, с помощью параметра 73 входной диапазон клеммы 2 необходимо настроить на 0...5 В (пар. 73 = 1 (заводская настройка), 3, 5, 11, 13, или 15).

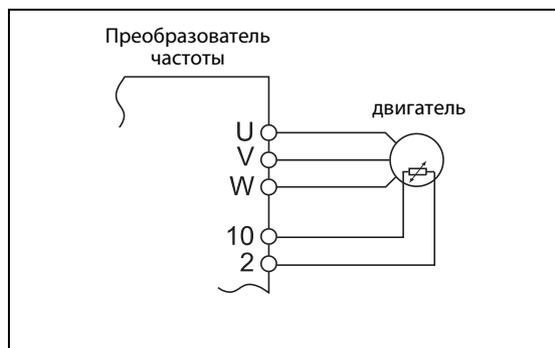


Рис. 6-45:
Подключение датчика температуры с ПТК

1001997E

На основе характеристики выберите настройку для сопротивления термодатчика с ПТК посередине диапазона между R1 и R2, чтобы при номинальной температуре срабатывания TN отключение происходило надежно. Если настроенное в параметре 561 значение ближе к точке R1 или R2, то отключение происходит при более высокой или более низкой температуре..

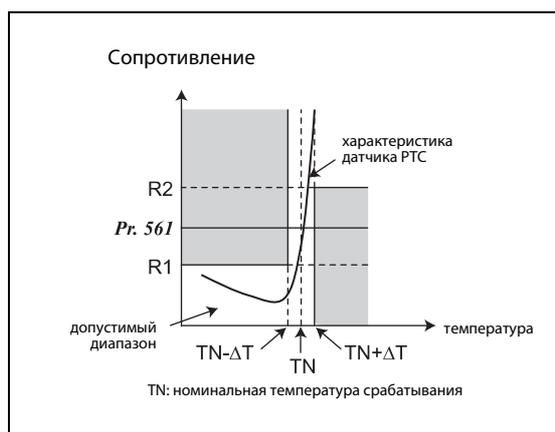


Рис. 6-46:
Характеристика "температура – сопротивление" датчика с ПТК

1001998E

Если эта функция деблокирована (пар. 561 ≠ 9999), то величину сопротивления термодатчика можно вызвать на индикацию панели управления (FR-DU07), пульта FR-PU07 или вывести через последовательный интерфейс RS485.

УКАЗАНИЯ

Если клемма 2 используется в качестве входа для термодатчика с ПТК (пар. 561 ≠ 9999), то эта клемма не может использоваться для задания аналогового заданного значения. Во время ПИД-регулирования эта клемма также не может использоваться для подачи аналогового заданного значения. В этом случае введите заданное значение с помощью пар. 133 или подавайте его через коммуникационный интерфейс.

Для внешнего питания входа, используемого для элемента с ПТК, не используйте никакого иного источника напряжения (внешнее питание или т. п.) кроме напряжения на клемме 10, так как иначе эта функция не будет работать безошибочно.

Если клемма 2 используется в качестве входа для термодатчика с ПТК, сопротивление термодатчика с ПТК можно отобразить на дисплее. Для этого пар. 52 (индикация панели управления), пар. 774, пар. 775 или пар. 776 (выбор 1-й, 2-й. или 3-й индикации на панели управления) должен быть установлен на "64" (см. разделы 6.10.2 и 6.23.4).

Для вывода величины сопротивления термодатчика с ПТК через коммуникационный интерфейс необходимо сделать следующие настройки.

Дополнительно устройство обмена информацией ^①	Установка
FR-A7NC (CC-Link)	Код мониторинга: H40
FR-A7NL (LonWorks)	Код мониторинга: (nvlInvMonCode): H0040
FR-A7ND (DeviceNet)	Класс: 0x80, экземпляр: 1, атрибут: 74
CFR-A7NP (Profibus)	Тип модуля PPO - PNU: P1.64 (номер PNU: 1, номер нижнего индекса: 64) Тип модуля ASNP - IND: 0000h, PNU: 3Fh
FR-A7NF (FL remote)	H1000020E

Таб. 6-10: Настройки коммуникационных опций для считывания величины сопротивления элемента с ПТК

^① Прочие подробности можно найти в руководстве по соответствующей коммуникационной опции.

Компенсация клеммы 10 для элемента с ПТК (пар. 986)

Если клемма 2 используется в качестве входа для термодатчика с ПТК, имеется возможность компенсировать напряжение на клемме 10 (калибровка).

- Если считываемое значение параметра 986 соответствует напряжению (пар. 986 ≠ 9999), компенсация клеммы 10 не нужна.
- Если считываемое значение параметра 986 равно "9999", клемму 10 необходимо компенсировать. Для этого измерьте напряжение между клеммами 10 и 5 и введите его в пар. 986.
- Если компенсация, описанная в предыдущем пункте, не возможна (например, нет измерительного прибора), замкните клеммы 10 и 2 накоротко и установите пар. 986 на "8888".

УКАЗАНИЯ

Если в преобразователе частоты была заменена плата силовой или управляющей части, проверьте, сохраняет ли актуальность значение, введенное в пар. 986. Если этот параметр установлен на "9999", выполните компенсацию клеммы 10 заново.

Выполняйте компенсацию клеммы 10 только при включенном питании силового контура.

При индикации измененных параметров калибровочный параметр пар. 986 не отображается (см. стр. 5-19).

6.7.2 Выбор двигателя (пар. 71)

При помощи параметра 71 можно выбрать разные функции, относящиеся к двигателю. Преобразователь частоты настроен производителем на подключение двигателя с самовентиляцией.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
71	Выбор двигателя	0	0/1/2/20	Выбор двигателя с самообдувом или с принудительной вентиляцией.	0 Увеличение момента вращения (вручную) 12 Торможение постоянным током (напряжение) 100–109 Характеристика U/f – напряжение/частота	6.2.1 6.8.1 6.4.3

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Регулируемая величина	Характеристика срабатывания электронной защиты двигателя
0	Двигатель с самовентиляцией
1	Двигатель с принудительной вентиляцией
2	Двигатель с самовентиляцией с гибкой характеристикой U/f по 5 точкам.
20	Специальный двигатель Mitsubishi SF-JR 4P (1.5 кВт или меньше)

Таб. 6-11: Установка параметра 71

УКАЗАНИЕ

Для преобразователей частоты классов мощности 00126 и 00170 значения параметров 0 и 12 изменяются в зависимости от параметра 71.

Пар. 71	0, 2, 20	1
Пар. 0	3 %	2 %
Пар. 12	4 %	2 %

Таб. 6-12: Изменение параметров 0 и 12 в зависимости от параметра 71



ВНИМАНИЕ:

Проследите за тем, чтобы параметры соответствовали характеристикам подключенного двигателя. Неправильная установка параметров может привести к перегреву двигателя. Существует угроза пожара.

6.8 Функция торможения и остановка постоянным током

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Настройка режима торможения	Торможение постоянным током	пар. 10–12	6.8.1
Повышение тормозной способности при помощи внешнего дополнительного устройства	Выбор генераторной цепи торможения	пар. 30, пар. 70	6.8.2
Работа с питанием постоянным током	Питание постоянным током	пар. 30	6.8.2
Поведение двигателя при останове	Выбор способа останова	пар. 250	6.8.3
	Отключение выхода	пар. 522	6.8.4

6.8.1 Торможение постоянным током (пар. 10–12)

Преобразователи частоты FR-F700 ES имеют регулируемую функцию торможения постоянным током.

Благодаря подключению тактового постоянного напряжения к статору двигателя, он останавливается в результате тормозного воздействия вихревых токов. В результате может быть реализована высокая точность останова при позиционирующем приводе.

Благодаря тактовому постоянному напряжению на статоре двигателя удерживающие моменты могут достигать от 25 до 30 % номинального момента двигателя.

Пар. №	Значение	Заводская установка		Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
10	Торможение постоянным током (Стартовая частота)	3 Гц		0–120 Гц	Установка стартовой частоты для торможения постоянным током	13	Стартовая частота
				9999	Стартовая ÷ частота ≤ пар. 13		
11	Торможение постоянным током (Время)	0.5 с		0	Торможение постоянным током отключено		
				0.1–10 с	Установка продолжительности включения торможения постоянным током		
				8888	Торможение постоянным током активно при использовании клеммы X13.		
12	Торможение постоянным током (Напряжение)	00170 или ниже	4 %	0–30 %	Уровень тактового постоянного напряжения в процентах номинального напряжения двигателя (тормозной момент) При настройке "0" торможение постоянным током отключено.		
		00250 до 01160	2 %				
		01800 или выше	1 %				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Установка стартовой частоты (пар. 10)

Если в ходе процесса торможения выходная частота достигает значения заданной пар. 10 стартовой частоты, происходит активация торможения постоянным током.

Если в параметр 10 записывается значение "9999", то в качестве стартовой частоты торможения постоянным током берется значение, записанное в параметр 13 (стартовая частота преобразователя).

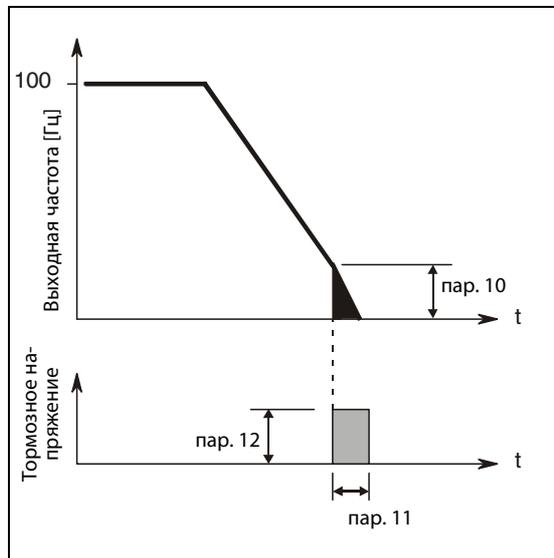


Рис. 6-47:

Присвоение пар. 11 значения между 0.1 и 10 с

1000007C

Установка времени (пар. 11)

В параметр 11 заносится продолжительность включения торможения постоянным током.

Если торможение постоянным током деактивировано, параметру необходимо присвоить значение "0". В процессе останова происходит выбег двигателя.

Возможно внешнее установка режима торможения постоянным током через входную клемму. Для этого необходимо присвоить параметру 11 значение "8888". В этом случае торможение постоянным током активно при использовании клеммы X13. Чтобы привязать сигнал X13 к одной из клемм необходимо присвоить одному из параметров 178–189 значение "13".

Если в результате большой инерции нагрузки двигатель не останавливается, увеличьте значение пар. 11.

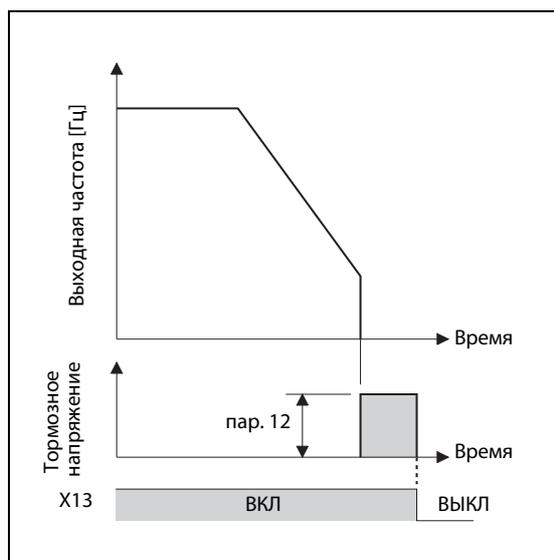


Рис. 6-48:

Присвоение пар. 11 значения "8888"

1001142E

Установка напряжения (пар. 12)

В параметре 12 записывается уровень тактового постоянного напряжения в процентах от входного напряжения. Уровень тормозного момента приблизительно пропорционален уровню постоянного напряжения.

Если торможение постоянным током деактивировано, параметру необходимо присвоить значение "0". При процессе останова происходит выбег двигателя.

При использовании двигателя с принудительной вентиляцией или экономичного двигателя установку параметра 12 необходимо проводить следующим образом:

Двигатель с принудительной вентиляцией:	00083 или ниже...4 %, 00126 или выше...2 %
Экономичный двигатель:	00083 или ниже... 4 %, 00126 и 00170 ... 3 %, 00250 ... 2 %, 00620...1.5 %

УКАЗАНИЯ

Если параметру 12 для преобразователей классов мощности 00126 и 00170 присваивается одно из следующих значений, его значение автоматически изменяется вместе с изменением значения параметра 71:

Параметр 12 = 4 % (заводская установка)

Значение параметра 12 становится равным 2 %, если параметр 71 переустанавливается с двигателя с самовентиляцией (0, 2) на двигатель с принудительной вентиляцией (1).

Параметр 12 = 2 %

Значение параметра 12 становится равным 4 %, если параметр 71 переустанавливается с двигателя с принудительной вентиляцией (1) на двигатель с самовентиляцией (0, 2) .

Торможение постоянным током нельзя рассматривать в качестве замены стопорного тормоза.

6.8.2 Выбор генераторной цепи торможения и питания постоянным током (пар. 30, пар. 70)

- Если при эксплуатации преобразователя часто происходят процессы запуска и останова, то для повышения тормозной способности применяйте тормозной блок BU-UFS, FR-BU или MT-BU5.
- Для длительного генераторного режима используйте центральный блок питания и рекуперации FR-CV, а для ограниченной по времени рекуперации – блок рекуперации MT-RC. Опциональные устройства FR-НС и MT-НС служат для уменьшения гармоник (и, тем самым, для увеличения КПД), а также для непрерывной эксплуатации преобразователя в генераторном режиме.
- Кроме того, для преобразователя частоты можно выбрать вариант питания постоянным током 1 или 2. При варианте 1 питание всегда осуществляется постоянным напряжением через клеммы P/+, N/-. При варианте 2 к преобразователю в нормальном режиме подключено переменное напряжение (к клеммам R/L1, S/L2 и T/L3), и лишь при исчезновении сетевого напряжения оно заменяется постоянным напряжением (например, от аккумулятора).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание			Относится к пар.	См. раздел
				Генераторный блок	Подключение напряжения к преобразователю частоты	Поведение при включении силовой части		
30	Выбор генераторной цепи торможения	0	0	Преобразователи частоты без генераторной функции Внешний	R/L1, S/L2, T/L3	Сброс	57	6.11.1
			100			Без сброса		
			10	Тормозной блок (FR-BU, BU)	R/L1, S/L2, T/L3 - P/+, N/- (вариант 2 питания постоянным током)	—	178–189	6.9.1
			20			Сброс		
			120	Тормозной блок MT-BU5, Блок рекуперации MT-RC	R/L1, S/L2, T/L3 - P/+, N/- (вариант 2 питания постоянным током)	Без сброса	190–195	6.9.5
			1			Сброс		
			101	Комбинированный блок рекуперации и фильтрации (FR-НС, MT-НС) или общий блок питания и рекуперации (FR-CV)	P/+, N/-	Без сброса	261	6.11.3
			11			Сброс		
			21			—		
			121			Без сброса		
70	Тормозной цикл в режиме генератора	0 %	0–10 %	Относительная продолжительность включения (ED) при подключении тормозного устройства (MT-BU5) (настройка возможна только для преобразователей класса мощности 01800 или выше)				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

01160 или ниже

Генераторный блок	Подключение напряжения преобразователя	Пар. 30
Тормозной блок (FR-BU, BU)	R/L1, S/L2, T/L3	0 (заводская настройка), 100
	P/+, N/-	10
	R/L1, S/L2, T/L3 - P/+, N/-	20, 120
Комбинированный блок рекуперации и фильтрации (FR-HC) или общий блок питания и рекуперации (FR-CV)	P/+, N/-	2

Таб. 6-13: Генераторный тормозной контур и питание постоянным током (01160 или ниже)

01800 или выше

Генераторный блок	Подключение напряжения преобразователя	Пар. 30	Пар. 70
Блок рекуперации (MT-RC)	R/L1, S/L2, T/L3	1, 101	0 % (заводская настройка)
Тормозной блок (MT-BU5)	R/L1, S/L2, T/L3	1, 101	10 %
	P/+, N/-	11	
	R/L1, S/L2, T/L3 - P/+, N/-	21, 121	
Комбинированный блок рекуперации и фильтрации (MT-HC)	P/+, N/-	2	—

Таб. 6-14: Генераторный тормозной контур и питание постоянным током (01800 или выше)

Подключение тормозного устройства (BU, FR-BU)

При использовании внешнего тормозного устройства параметр 30 необходимо присвоить значение "0 (заводская настройка), 10, 20, 100 или 120". Установка параметра 70 невозможна.

При подключении тормозного устройства (MT-BU5) или блока рекуперации (MT-RC только для преобразователей класса мощности 01800 или выше)

Присвойте параметру 30 значение "1, 11, 21, 101 или 121". При подключении тормозного устройства MT-BU5 параметру 70 необходимо присвоить значение "10 %", при подключении блока рекуперации MT-RC – значение "0".

При подключении комбинированного блока рекуперации /фильтрации (FR-НС, MT-НС) или центрального блока питания/рекуперации (FR-CV)

Присвойте параметру 30 значение "2". Установка параметра 70 невозможна. При помощи параметров 178–189 входным клеммам присваивается одна из следующих функций:

- X10: Подключение FR-НС, MT-НС, FR-CV (разблокирование для работы преобразователя частоты) Клемма RDY дополнительного устройства FR-НС или MT-НС либо клемма RDYB дополнительного устройства FRCV должна иметь соединение с клеммой X10, чтобы преобразователь частоты запустился только после поступления разрешающего сигнала.
- X11: Подключение FR-НС, MT-НС (контроль при кратковременном отказе сети питания) При работе через последовательный порт связи или сеть сигнал контроля кратковременного отказа сети питания Y1 или Y2 должен подаваться дополнительными устройствами FR-НС или MT-НС в преобразователь для поддержки режима NET.

Присвойте одному из параметров 178–189 значение "10 (X10)" или "11 (X11)", чтобы закрепить за клеммами функцию X10 или X11.

УКАЗАНИЯ

Вместо клеммы X10 может также использоваться клемма MRS.

Дальнейшую информацию по подключению внешнего тормозного устройства, комбинированного блока рекуперации/фильтрации (FR-НС, MT-НС) и блока питания/рекуперации (FR-CV) можно найти в разделе 3.7.

Изменение при помощи параметров 178–189 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Если параметр 30 установлен на "2", на дисплей панели управления выводится сообщение об ошибке "Err.", так как происходит сброс преобразователя частоты.

Вариант 1 питания контура постоянного тока (пар. 30 = 10 или 11)

Если параметр 30 установлен на "10" или "11", преобразователь можно питать постоянным напряжением.

При подключении постоянного напряжения клеммы для подключения переменного напряжения R/L1, S/L2 и T/L3 остаются неподключенными, а постоянное напряжение подключается к клеммам P/+ и N/-. Кроме того, необходимо удалить перемычки между клеммами R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и соединить клеммы R1/L11 и S1/L21 с клеммами P/+ и N/- (см. пример подключения ниже).

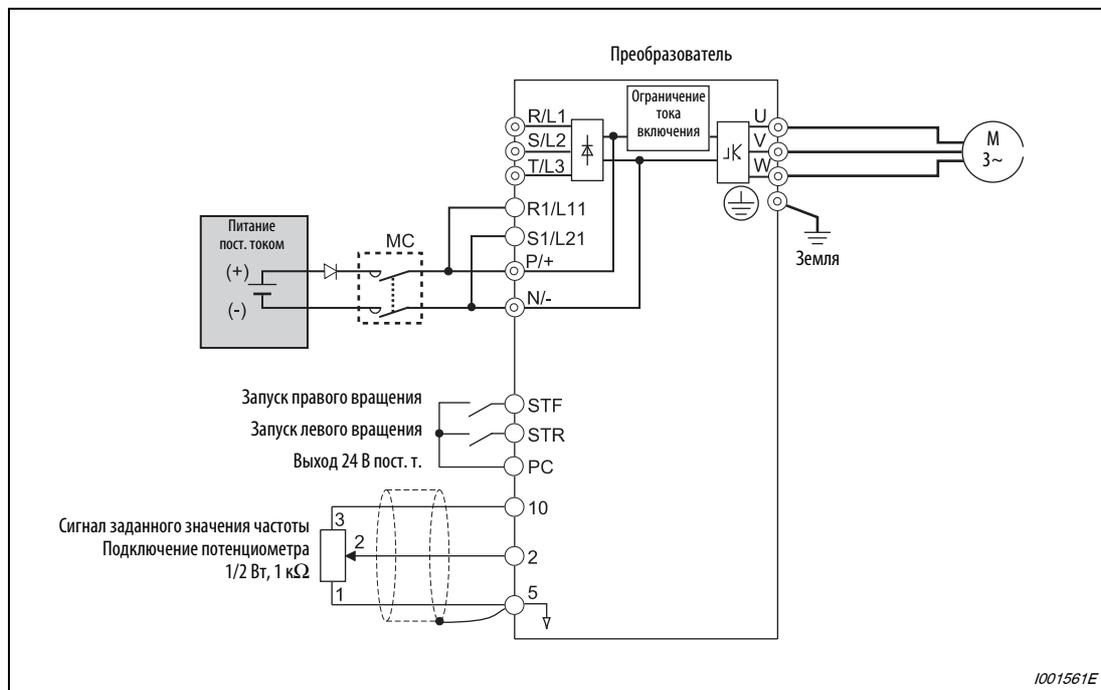


Рис. 6-49: Пример подключения для варианта 1 питания контура постоянного тока

Вариант 2 питания контура постоянного тока (пар. 30 = 20, 21, 120 или 121)

Если параметр 30 установлен в "20", "21", "120" или "121", в нормальном режиме преобразователь питается переменным напряжением, а в случае исчезновения сетевого напряжения – постоянным напряжением (например, от аккумулятора).

Переменное напряжение подключается к клеммам R/L1, S/L2 и T/L3, а постоянное напряжение – к клеммам P/+ и N/-. Кроме того, необходимо удалить перемычки между клеммами R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и соединить клеммы R1/L11 и S1/L21 с клеммами P/+ и N/- (см. пример подключения ниже).

Для питания контура постоянного тока необходимо включить сигнал X70 для активации питания постоянным напряжением. Более подробные пояснения содержатся в следующей таблице.

Сигнал	Обозначение	Описание	Настройка параметра	
Вход	X70	Активация питания контура постоянного тока	При работе с питанием постоянным напряжением включите сигнал X70. Если выход преобразователя отключен из-за исчезновения сетевого напряжения, то его можно снова включить, включив и выключив сигнал X70 с задержкой в 150 мс. (Если активирован автоматический перезапуск, преобразователь запускается после того, как истекло время, настроенное в параметре 57.) Отключение сигнала X70 во время работы приводит к отключению выхода преобразователя (пар. 261 = 0) или затормаживанию до останова состояния (пар. 261 = 1).	Установите один из параметров 178...189 в "70".
	X71	Деактивация питания контура постоянного тока	Чтобы завершить питание постоянным напряжением, включите этот сигнал. Если во время работы при включенном сигнале X70 включается сигнал X71, выход преобразователя отключается (пар. 261 = 0) или двигатель затормаживается до останова состояния (пар. 261 № 0) и выдается сигнал Y85. При включенном сигнале X71 работа не возможна, даже если сигнал X70 включен.	Установите один из параметров 178...189 на "71".
Выход	Y85	Действует питание контура постоянного тока	Сигнал включается при исчезновении сетевого напряжения или при пониженном напряжении. Сигнал выключается при включении сигнала X71 или восстановлении напряжения питания. При работе преобразователя сигнал не выключается, даже если напряжение питания было восстановлено. При останове преобразователя сигнал выключается. Если сигнал Y85 включен из-за пониженного напряжения, то даже после восстановления нормального напряжения сигнал не отключается. Включенное или выключенное состояние сигнала сохраняется и после сброса преобразователя.	Установите один из параметров 190...196 на "85" (при положительной логике) или "185" (при отрицательной логике).

Таб. 6-15: Входные и выходные сигналы при варианте 2 питания постоянным напряжением



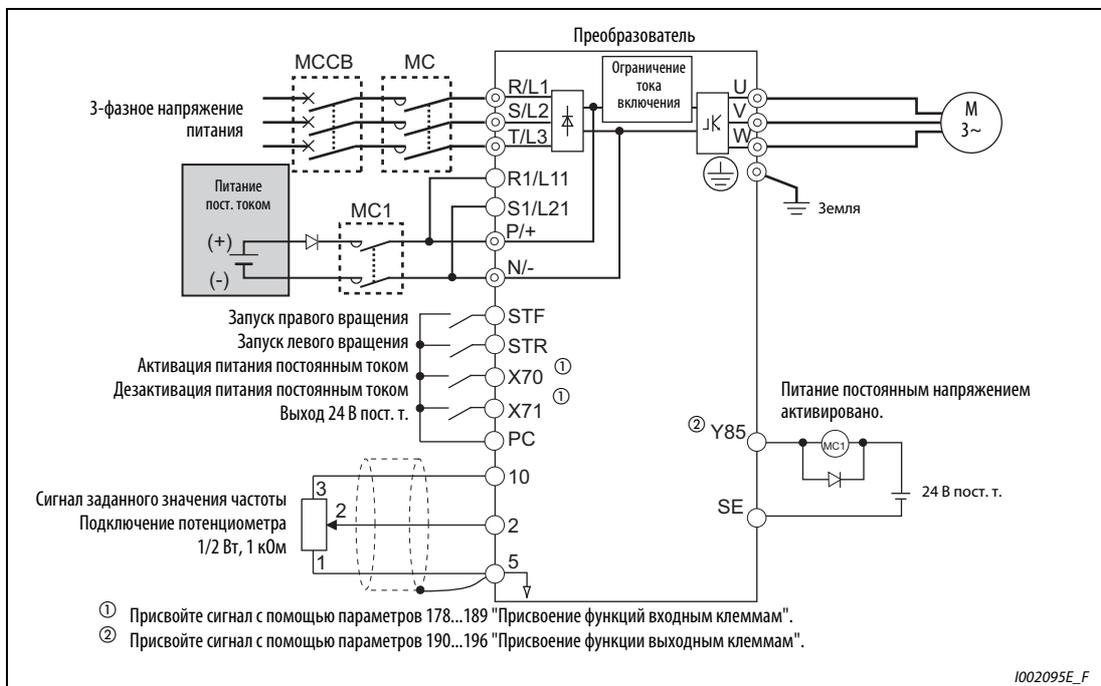


Рис. 6-50: Пример подключения для варианта 2 питания контура постоянного тока

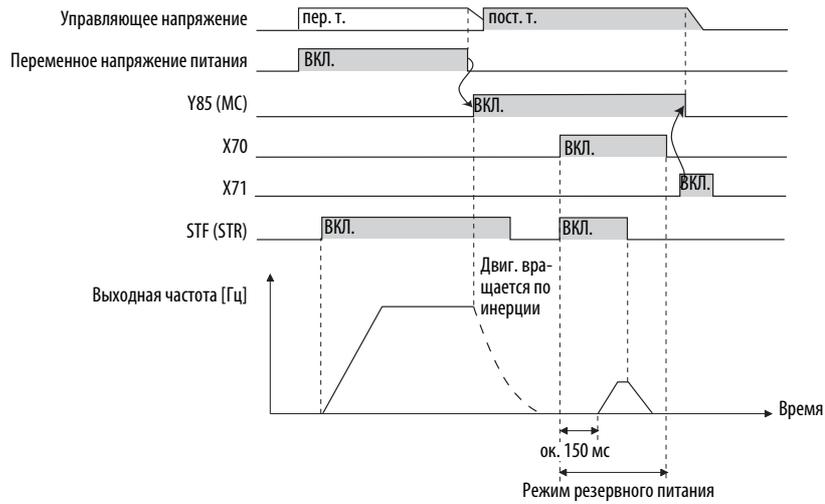
Пример 1 работы при исчезновении сетевого напряжения



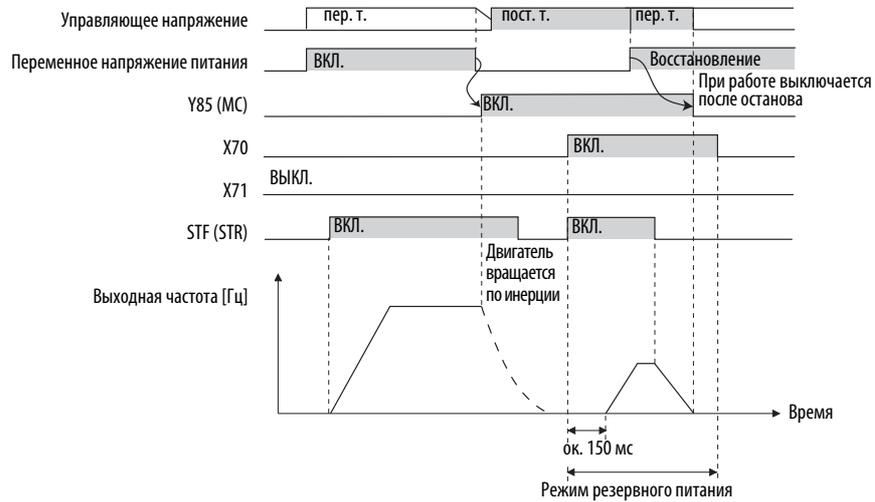Пример 2 работы при исчезновении сетевого напряжения (после восстановления напряжения питания)



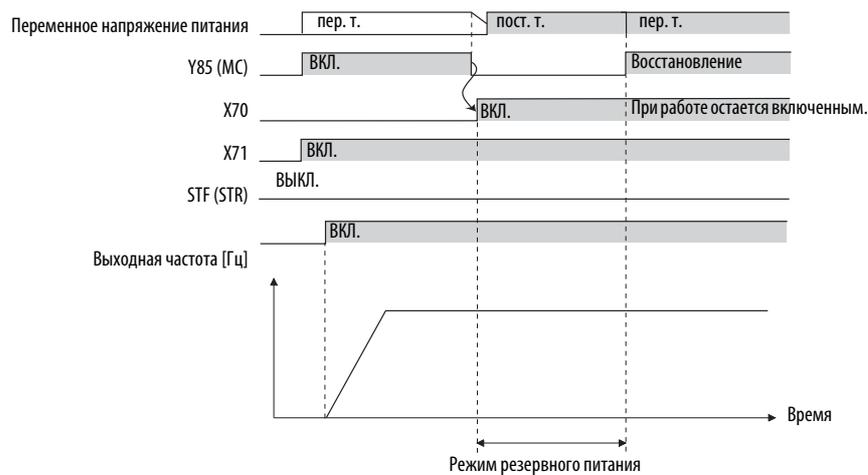Пример 3 работы при исчезновении сетевого напряжения (при непрерывной работе)



1002096E

Рис. 6-51: Примеры работы при исчезновении сетевого напряжения

Электропитание при питании контура постоянного тока

400-вольтный класс	Номинальное постоянное напряжение	от 537 до 679 В пост. т.
	Допустимый диапазон напряжения	от 457 до 740 В пост. т.



ВНИМАНИЕ:

При подключении постоянного напряжения питания выполните электромонтаж очень тщательно, так как в генераторном режиме напряжение между клеммами R/+ и N/- может кратковременно превышать 830 В.

Перегрузка при регенеративном торможении и сигнал тревоги (сигнал RBP) (01800 или выше)

- Если генераторная энергия достигла 85 % от значения, настроенного в параметре 70, выводится предупреждающее сообщение RB и сигнал RBP. Если генераторная энергия повысилась до 100 %, происходит отключение из-за превышения напряжения (E.OV1...E.OV3).
- Вывод предупреждающего сообщения RB не приводит к отключению преобразователя.
- Чтобы присвоить какой-либо клемме сигнал RBP, необходимо один из параметров 190...196 установить в "7" (при положительной логике) или на "107" (при отрицательно логике).

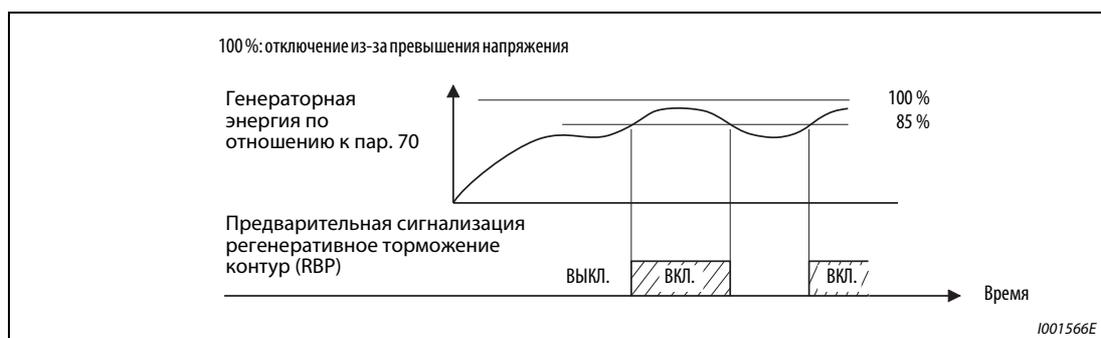


Рис. 6-52: Генераторная перегрузка

УКАЗАНИЯ

Вместо клеммы X10 можно использовать и клемму MRS.

Дополнительную информацию о подключении тормозного блока, комбинированного блока рекуперации и фильтрации (FR-НС, МТ-НС) и блока питания и рекуперации (FR-CV) можно найти в разделе 3.7.

Если при питании контура постоянного тока параметр 30 установлен в "2, 10 или 11", при подключении переменного напряжения к клеммам R/L1, S/L2 и T/L3 выводится сообщения о неисправности E.ОПТ.

Если при питании контура постоянного тока параметр 30 установлен на "2, 10, 11, 20, 21, 120 или 121", пониженное напряжение (E.UVT) и кратковременное исчезновение сетевого напряжения (E.IPF) не распознаются.

Изменение функций, присвоенных клеммам с помощью параметров 178...189, влияет также на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

Поведение в отношении сброса при включении силовой части (пар. 30)

В соответствии с заводской настройкой, при включении силовой части преобразователь частоты сбрасывается, если электропитание силовой части (R/L1, S/L2, T/L3) и управляющей части (R1/L11, S1/L21) осуществляется раздельно. С помощью пар. 30 можно выбрать, должен ли происходить сброс преобразователя частоты при включении силовой части.

- Пар. 30 = "0, 1, 20, 21" Сброс преобразователя частоты (настройки "20" и "21" действительны для питания постоянным током 2)
- Пар. 30 = "100, 101, 120, 121" Без сброса преобразователя частоты

Настройки параметра 30 на "2" (FR-NC, MT-NC и FR-CV), "10" и "11" (питание постоянным током 1) действительны для питания преобразователя частоты постоянным током, поэтому в этом случае выбирать поведение в отношении сброса при включении силовой части не возможно.

**ВНИМАНИЕ:**

Настройка параметра 70 не должна превышать допустимое значение тормозного для используемого резистора, та как тормозной резистор может перегреться.

6.8.3 Выбор способа останова (пар. 250)

При помощи параметра 250 можно выбрать способ останова двигателя (выбег или торможение), если выключается пусковой сигнал (STR/STF). Данная функция применяется, например, для использования механический тормоза для останова двигателя при выключении пускового сигнала. Функции пускового сигнала могут регулироваться (см. разд. 6.9.4).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание		Относится к пар.	См. раздел
				Пусковой сигнал (STF/STR)	Способ останова		
250	Способ останова	9999	0–100 с	STF: Пусковой сигнал для прямого вращения STR: Пусковой сигнал для обратного вращения	После отключения пускового сигнала и истечения установленного времени [или. (пар. 250–1000) с] происходит выбег двигателя до полной остановки.	7 8 13	6.6.1 6.6.1 6.6.2
			1000–1100 с	STF: Пусковой сигнал STR: Прямое/обратное вращение			
			9999	STF: Пусковой сигнал для прямого вращения STR: Пусковой сигнал для обратного вращения	Если пусковой сигнал выключается, то происходит торможение двигателя до полной остановки.		
			8888	STF: Пусковой сигнал STR: Прямое/обратное вращение			

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Если значение параметра 250 равно "9999", то торможение двигателя до полной остановки происходит сразу после отключения пускового сигнала.

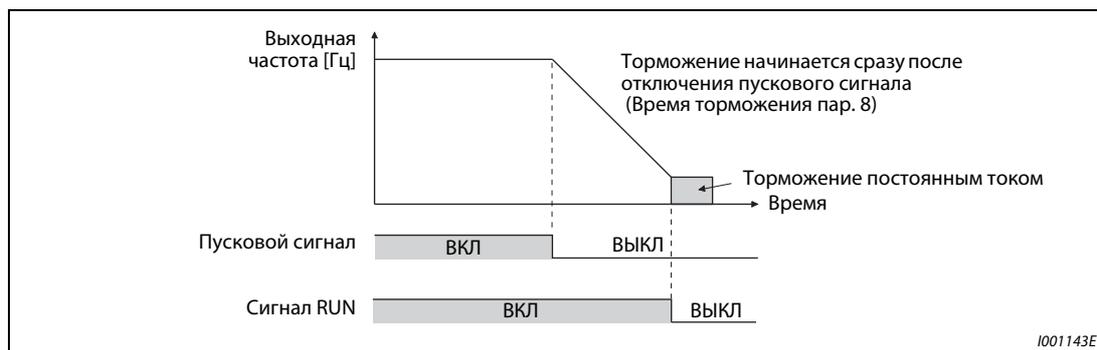


Рис. 6-53: Способ останова при пар. 250 = 9999

Если значение параметра 250 отличается от "8888" или "9999", то выход преобразователя частоты отключается через период времени, заданный параметром 250 [при установке между 1000 и 1100 (пар. 250 – 1000) с]. При этом происходит выбег двигателя.

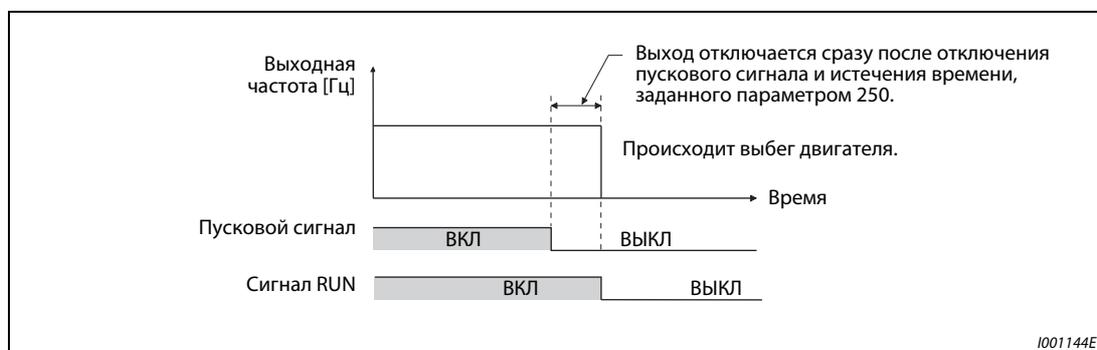


Рис. 6-54: Способ останова при пар. 250 ≠ 8888 или 9999

УКАЗАНИЯ

Сигнал RUN выключается сразу после отключения выхода преобразователя частоты.

Выбранный метод останова не действует, если активирована одна из следующих функций:

- Метод останова при исчезновении сетевого напряжения (пар. 261)
- Останов с панели управления (пар. 75)
- Затормаживание до полного останова из-за ошибки связи (пар. 502)
- Аварийное отключение через LonWorks

Если параметр 250 установлен на иное значение кроме "8888" или "9999", то до выключения пускового сигнала и отключения выхода преобразователя ускорение/замедление происходит в соответствии с заданной частотой.

Если пусковой сигнал включается во время выбега двигателя, то двигатель запускается со стартовой частотой, заданной параметром 13.

6.8.4 Отключение выхода (пар. 522)

Если выходная частота снизилась до значения, введенного в параметре 522, или ниже, выход преобразователя отключается и двигатель вращается по инерции до остановки.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
522	Частота для отключения выхода	9999	0–400 Гц	Настройка частоты, начиная с которой двигатель свободно вращается по инерции до остановки (отключение выхода)
			999	Функция отсутствует

Относится к пар.	См. раздел
10 Торможение постоянным напряжением (Начальная частота)	6.8.1
11 Торможение постоянным напряжением (Время)	6.8.1
12 Торможение постоянным напряжением (Напряжение)	6.8.1
13 Начальная частота	6.6.2

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Если и заданное значение частоты, и выходная частота снизились до значения, введенного в параметре 522, или ниже, выход преобразователя отключается и двигатель вращается по инерции до остановки.

Как только частота превышает значение, введенное в параметре 522, плюс 2 Гц, двигатель снова запускается из неподвижного состояния. При достижении стартовой частоты, указанной в параметре 13, двигатель снова ускоряется.



Рис. 6-55: Пример 1: Целевая частота > пар. 522 + 2 Гц, пусковой сигнал = ВКЛ./ВЫКЛ.

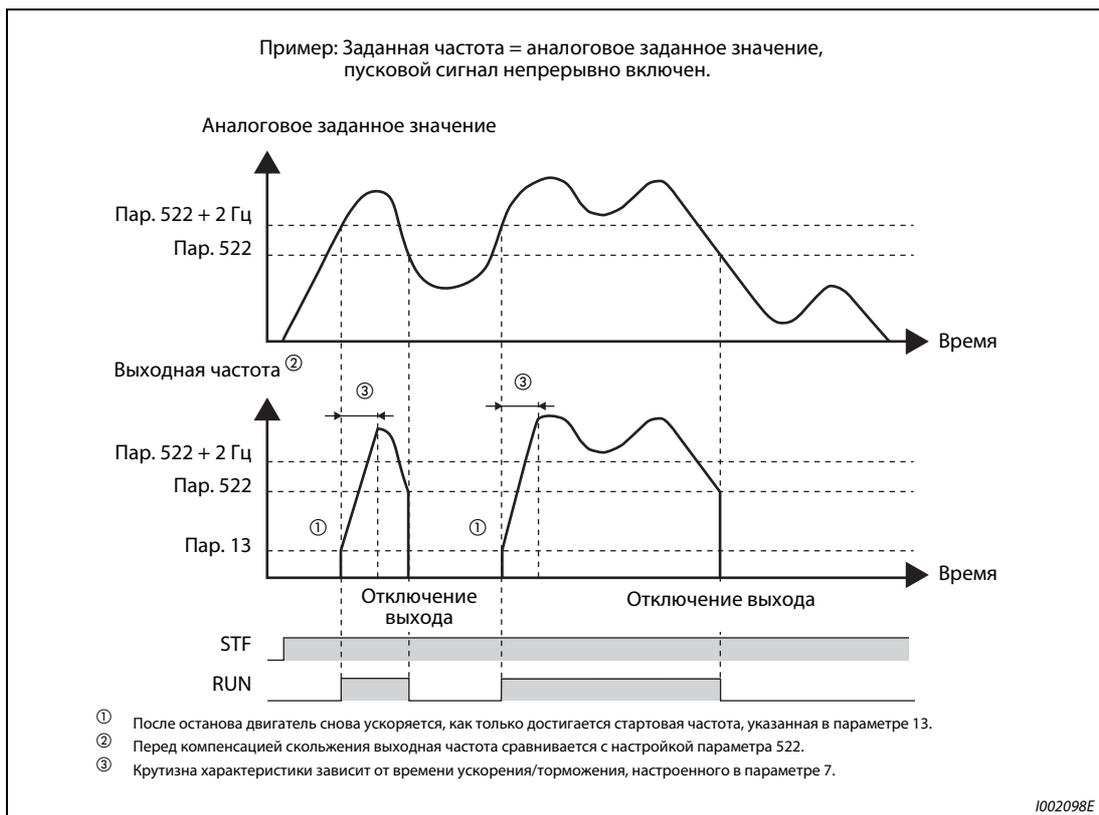


Рис. 6-56: Пример 2: Заданная частота = аналоговое заданное значение, пусковой сигнал непрерывно включен

УКАЗАНИЯ

Настройка параметра 522 на иное значение кроме "9999" деактивирует торможение постоянным током. В этом случае после снижения выходной частоты до значения, установленного в параметре 522, или ниже, двигатель свободно вращается по инерции до остановки.

Если активировано ПИД-регулирование, толчковое включение, метод останова при исчезновении сетевого напряжения или нитераскладочная функция, отключение выхода деактивировано.

Во время процесса затормаживания при обратном вращении отключение выхода не происходит. Если, однако, ниже настройки параметра 522 снизилось и заданное значение частоты, и выходная частота, электродвигатель свободно вращается по инерции до остановки.

Если выход отключен функцией отключения выхода (команда направления вращения имеется, однако значение частоты не задано), на пульте быстро мигает светодиод "FWD/REV".

6.9 Определение функций клемм

Настройка	Настраиваемые параметры	См. раздел
Привязка функции к входной клемме	Определение функций входных клемм	пар. 178–189
Подключение к клемме MRS размыкающего или замыкающего контакта	Выбор функций MRS	пар. 17
Деблокировка сигнала RT для выбора второго набора параметров при работе на постоянной скорости	Условие включения сигнала RT	пар. 155
Привязка сигнала запуска и направления вращения к другой клемме.	Функция пускового сигнала (STF/STR)	пар. 250
Привязка функции к выходной клемме	Определение функций выходных клемм	пар. 190–196
Контроль выходной частоты	Сравнение заданного и действительного значения и контроль частоты Гистерезис контроля выходной частоты	пар. 41–43, пар. 50, пар. 870
Контроль выходного тока	Контроль выходного и нулевого тока	пар. 150–153, пар. 166, пар. 167
Децентрализованная выходная функция	Децентрализованные выходы	пар. 495–497
Вывод количества энергии	Серия импульсов для определения количества энергии	пар. 799

6.9.1 Определение функций входных клемм (пар. 178–189)

При помощи параметров 178–189 за любой входной клеммой может быть закреплена функция.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Функция при заводской установке	Диапазон установки	Относится к пар.	См. раздел
178	Определение функции клеммы STF	60	STF (пусковой сигнал прямого вращения)	0–8/10–14/16/24/25/37/50/ 51/60/62/64–67/70–72/77/78/ 9999	—	
179	Определение функции клеммы STR	61	STR (пусковой сигнал обратного вращения)	0–8/10–14/16/24/25/37/50/ 51/61/62/64–67/70–72/77/78/ 9999		
180	Определение функции клеммы RL	0	RL (установка низкой скорости вращения).	0–8/10–14/16/24/25/37/50/ 51/62/64–67/70–72/77/78/ 9999		
181	Определение функции клеммы RM	1	RM (установка средней скорости вращения).			
182	Определение функции клеммы RH	2	RH (установка высокой скорости вращения).			
183	Определение функции клеммы RT	3	RT (выбор второго комплекта параметров)			
184	Определение функции клеммы AU	4	AU (функция клеммы 4)	0–8/10–14/16/24/25/37/50/ 51/64–67/70–72/77/78/9999		
185	Определение функции клеммы JOG	5	JOG (выбор толчкового режима)	0–8/10–14/16/24/25/37/50/ 51/62/64–67/70–72/77/78/ 9999		
186	Определение функции клеммы CS	6	CS (выбор автоматического перезапуска после отказа сети питания)			
187	Определение функции клеммы MRS	24	MRS (блокировка регулятора)			
188	Определение функции клеммы STOP	25	STOP (Самоблокировка пускового сигнала)			
189	Определение функции клеммы RES	62	RES (вход RESET)			

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Определение функций входных клемм

Установка	Клемма	Функция	Относится к пар.	См. стр.	
0	RL	пар. 59 = 0 (заводская установка)	Низкая скорость вращения	пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239	6-63
		пар. 59 ≠ 0 ^①	Цифровой потенциометр двигателя (стирание установленных значений)	пар. 59	6-71
1	RM	пар. 59 = 0 (заводская установка)	Средняя скорость вращения	пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239	6-63
		пар. 59 ≠ 0 ^①	Цифровой потенциометр двигателя (торможение)	пар. 59	6-71
2	RH	пар. 59 = 0 (заводская установка)	Высокая скорость вращения	пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239	6-63
		пар. 59 ≠ 0 ^①	Цифровой потенциометр двигателя (разгон)	пар. 59	6-71
3	RT	Второй комплект параметров		пар. 44–51	6-39, 6-44, 6-58, 6-75, 6-85, 6-127
4	AU	Определение функции клеммы AU		пар. 267	6-188
5	JOG	Выбор толчкового режима		пар. 15, пар. 16	6-66
6	CS	Выбор автоматического перезапуска после отказа сети питания запуск с хода		пар. 57, пар. 58, пар. 162–165, пар. 299, пар. 611	6-153
7	OH	Вход внешней защиты двигателя ^②		пар. 9	6-85
8	REX	Выбор 15 скоростей вращения (в комбинации с RL, RM, RH)		пар. 4–6, пар. 24–27, пар. 232–239	6-63
10	X10	Разблокирование работы преобразователя частоты (Подключение FR-НС-, МТ-НС, FR-CV)		пар. 30	6-97
11	X11	Контроль отказа сети питания (подключение FR-НС-, МТ-НС)		пар. 30	6-97
12	X12	Внешняя блокировка работы от панели управления		пар. 79	6-229
13	X13	Запуск подключения постоянного тока		пар. 11, пар. 12	6-94
14	X14	Разблокирование ПИД-регулирования		пар. 127–134, пар. 575–577	6-328
16	X16	Переключение между режимом работы от панели управления и внешним режимом		пар. 79, пар. 340	6-239
24	MRS	Блокировка регулятора		пар. 17	6-112
25	STOP	Самоблокировка пускового сигнала		—	6-116
37	X37	Траверс-функция		пар. 592–597	6-383
50	SQ	Запуск программы контроллера		пар. 414, пар. 415, пар. 498, пар. 506–515	6-327
51	X51	Стирание сигнализации		—	7-23
60	STF	Пусковой сигнал прямого вращения (только клемма STF, пар. 178)		—	6-116
61	STR	Пусковой сигнал обратного вращения (только клемма STR, пар. 179)		—	6-116
62	RES	Сброс преобразователя частоты		—	—
63	PTC	Вход РТС (только клемма AU, пар. 184)		пар. 9	6-85
64	X64	Выбор прямого/обратного вращения при ПИД-регулировании		пар. 127–134, пар. 5	6-328
65	X65	Переключение между режимами PU/NET		пар. 79, пар. 340	6-242
66	X66	Переключение между внешним режимом и режимом NET		пар. 79, пар. 340	6-242
67	X67	Выбор управления		пар. 338, пар. 339	6-244
70	X70	Активация питания постоянным током		пар. 30, пар. 70	6-97
71	X71	Деактивация питания постоянным током		пар. 30, пар. 70	6-97
72	X72	Сброс интегрального значения ПИД		пар. 127–134, пар. 241, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577, C42–C45	6-328 6-346
77	X77	Завершение режима предварительного заполнения		пар. 127–130, пар. 133, пар. 134, пар. 760–764	6-328 6-350
78	X78	Завершение 2-го режима предварительного заполнения		пар. 753–758, пар. 765–769	6-350

Таб. 6-16: Определение функций входных клемм (1)

Установка	Клемма	Функция	Относится к пар.	См. стр.
9999	—	Функция отсутствует	—	—

Таб. 6-16: *Определение функций входных клемм (2)*

- ① При следующих значениях параметров изменяются функции клемм RL, RM и RH:
пар. 59 ≠ 0 .
- ② Активна, если контакт открыт.

УКАЗАНИЯ

Изменение при помощи параметров 178–189 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Одна функция может быть закреплена за несколькими клеммами.

Приоритет клемм установки частоты следующий: JOG > RH/RM/RL/REX > PID (X14).

Если сигнал X10 для дополнительных устройств FR-NC, MT-NC или FR-CV не был закреплён за какой-либо из клемм, данная функция выполняется через клемму MRS.

Если значение параметра 79 равно "7" и сигнал блокировки панели управления (X12) не привязан к какой-либо из клемм, данная функция выполняется через клемму MRS.

Переключение скорости вращения (7 скоростей вращения) и цифровой потенциометр управляются через те же клеммы и при этом не могут комбинироваться друг с другом.

Время срабатывания сигналов

Время срабатывания сигнала X10 составляет менее 3 мс. Если сигнал не закреплён за какой-либо клеммой при значении параметра 30 равно "2", (подключение FR-NC-/MT-NC-/FR-CV), то время срабатывания сигнала MRS составляет менее 3 мс. Функция блокировки регулятора (пар. 17) заблокирована.

Пар. 30	Привязка сигнала MRS	Привязка сигнала X10	Время срабатывания		Пар. 17
			MRS	X10	
2	✓	—	≤ 2 мс	—	заблокировано
	—	✓	—	≤ 2 мс	—
	✓	✓	≤ 20 мс	≤ 2 мс	разблокировано
не равно 2	✓	—	≤ 20 мс	—	разблокировано
	—	✓	—	—	—
	✓	✓	≤ 20 мс	—	разблокировано

Таб. 6-17: *Время срабатывания сигналов MRS и X10*

6.9.2 Блокировка регулятора (сигнал MRS, пар. 17)

При помощи параметра 17 можно определить, должна ли выполняться функция "Блокировка регулятора" сигналом размыкающего или замыкающего контакта.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
17	Выбор функций сигналом MRS	0	0	Замыкающий контакт	178–189	Определение функций входных клемм
			2	Размыкающий контакт		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Блокировка регулятора (сигнал MRS)

Включение сигнала MRS приводит к отключению выхода преобразователя частоты, после чего двигатель производит свободный выбег.

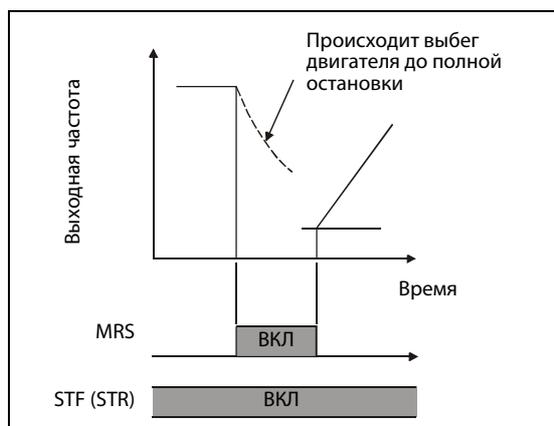


Рис. 6-57: Блокировка регулятора

1001325C

Применение блокировки регулятора целесообразно, например, в следующих случаях:

- Если останов двигателя должен осуществляться при помощи электромагнитного тормоза. Выход преобразователя частоты отключается при активации тормоза.
- Если работа преобразователя частоты должна быть заблокирована. При включенном сигнале MRS преобразователь частоты не может запуститься даже при подаче пускового сигнала.
- Если двигатель должен произвести выбег до полной остановки. После отключения пускового сигнала осуществляется полная остановка двигателя в течение установленного времени торможения. Однако если для отключения выхода преобразователя частоты применяется сигнал MRS, то двигатель совершает выбег.

Выбор функций через сигнал MRS (пар. 17)

Для управления блокировкой регулятора при помощи размыкающего контакта присвойте параметру 17 значение "2". В этом случае выход преобразователя частоты отключается при выключении сигнала.

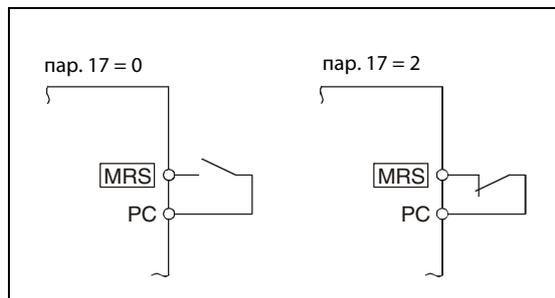


Рис. 6-58:
Подключение клеммы MRS при использовании позитивной логики.

1000011C

УКАЗАНИЯ

Согласно заводской установке сигнал MRS закрепляется за клеммой MRS. Путем присвоения одному из параметров 178–189 значения "24" сигнал MRS может быть закреплен и за другими клеммами.

Если сигналу MRS присвоена какая-либо внешняя клемма, отключение выхода преобразователя частоты возможно в любом режиме.

Изменение при помощи параметров 178–189 функций клемм оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

6.9.3 Выбор второго комплекта параметров (клемма RT, пар. 155)

Выбор второго комплекта параметров осуществляется включением сигнала RT Условие, при котором активен второй комплект параметров, может быть установлено при помощи параметра 155.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
155	Условие включения сигнала RT	0	0	Изменение комплекта параметров осуществляется непосредственно после включения сигнала RT.	178–189	Определение функций входных клемм
			10	Изменение комплекта параметров осуществляется после включения сигнала RT только при простое или при выдаче постоянной частоты. В фазе разгона/торможения изменение комплекта параметров невозможно.		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Изменение комплекта параметров целесообразно, например, в следующих случаях:

- При изменении режима работы между нормальным режимом и работой в случае сбоя.
- при чередовании легкой и тяжелой нагрузки,
- при переключении времени разгона/торможения или
- при переключении между главным и вспомогательным двигателями.

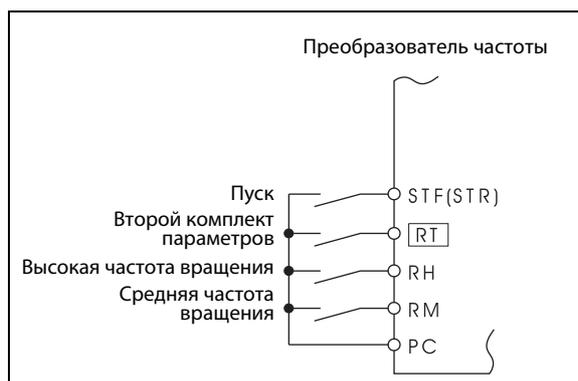


Рис. 6-59:
Пример подключения для выбора второго комплекта параметров

1001145C

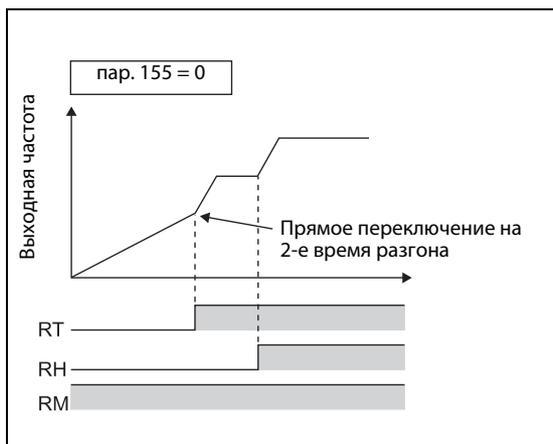


Рис. 6-60:
Пример переключения времени разгона/торможения

1001146E

При помощи второго комплекта параметров могут быть выбраны следующие функции:

Функция	Номер параметра в		Ссылка на стр.
	1-м комплекте параметров	2-м. комплекте параметров	
Увеличение момента вращения	пар. 0	пар. 46	6-39
Основная частота	пар. 3	пар. 47	6-58
Время разгона	пар. 7	пар. 44	6-75
Время разгона	пар. 8	пар. 44, пар. 45	6-75
Настройка тока для электронной защиты двигателя	пар. 9	пар. 51	6-85
Ограничение тока	пар. 22	пар. 48, пар. 49	6-44
Контроль величины выходной частоты (Выход FU)	пар. 42 (пар. 43)	пар. 50	6-127
ПИД-регулирование	пар. 127–130, пар. 133, пар. 134, пар. 760–764	пар. 753–758, пар. 765–769	6-328

Таб. 6-18: Функции для выбора при помощи второго комплекта параметров

УКАЗАНИЯ

Согласно заводской установке сигнал RT привязан к клемме RT. Путем присвоения одному из параметров 178–189 значения "3" сигнал RT может быть привязан и к другим клеммам.

Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

6.9.4 Привязка пускового сигнала (клемма STF, STR, STOP, пар. 250)

При помощи параметра 250 может быть выбрана функция пусковой клеммы (STF/STR)

Кроме того, можно определить способ останова (выбег или торможение) при выключении пускового сигнала. Данная функция используется, например, для того, чтобы использовать механический тормоз для останова двигателя при выключении пускового сигнала (см разд. 6.8.3).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание		Относится к пар.	См. раздел
				Пусковой сигнал (STF/STR)	Способ останова		
250	Способ останова	9999	0–100 с	STF: Пусковой сигнал для прямого вращения STR: Пусковой сигнал для обратного вращения	После отключения пускового сигнала и истечения установленного времени (или (пар. 250–1000) сек) двигатель совершает выбег до полной остановки.	4–6 178–189	Предустановки скорости вращения Определение функций входных клемм
			1000–1100 с	STF: Пусковой сигнал STR: Прямое/обратное вращение			
			9999	STF: Пусковой сигнал для прямого вращения STR: Пусковой сигнал для обратного вращения	При отключении пускового сигнала происходит торможение двигателя до полной остановки.		
			8888	STF: Пусковой сигнал STR: Прямое/обратное вращение			

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Управление по 2-жильному проводу цепи управления (STF и STR)

На следующих иллюстрациях показано подключение 2-жильного провода цепи управления .

Согласно заводской установке сигналы STF и STR являются сигналами пуска и останова. При включении сигналов двигатель запускается в соответствующем направлении вращения. При одновременном включении или выключении сигналов происходит торможение двигателя до остановки.

Установка скорости вращения может осуществляться при помощи постоянного напряжения от 0 до 10 В на клеммах 25 или путем предустановки скорости вращения (пар. 4–6, см. также раздел. 6.5.1).

Если параметру 250 присвоено одно из значений "1000–1100" или "8888", то сигнал STF служит пусковым сигналом, а сигнал STR используется для установки направления вращения.

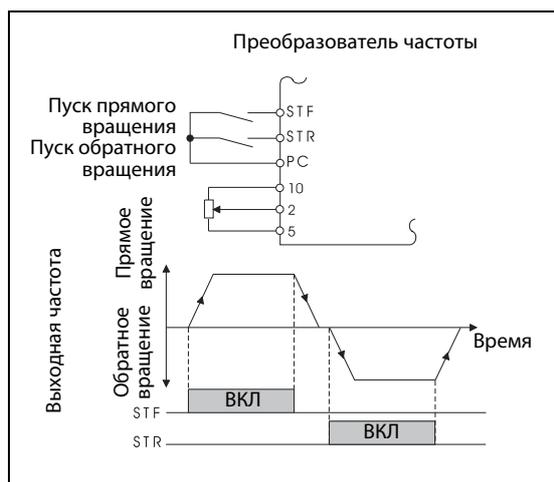


Рис. 6-61:
Управление по 2-жильному проводу цепи управления (пар. 250 = 9999)

1001148E

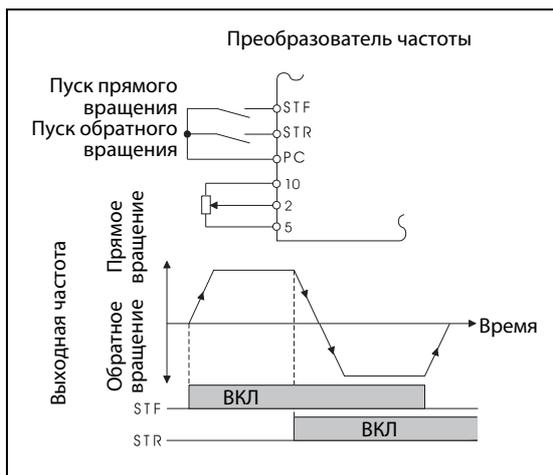


Рис. 6-62:
Управление по 2-жильному проводу цепи управления (пар. 250 = 8888)

1001149E

УКАЗАНИЯ

Если параметру 250 присвоено одно из значений "0-100" или "1000-1100", то двигатель совершает выбег до полной остановки при отключении пускового сигнала (см. раздел 6.8.3).

Согласно заводской установке сигналы STF и STR привязаны к клеммам STF и STR. Сигнал STF при помощи параметра 178 может быть привязан исключительно к клемме STF, сигнал STR исключительно к клемме STR

Изменение функций клемм при помощи параметров 178-189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Управление по 3-жильному проводу цепи управления (STF и STR)

На следующих иллюстрациях показано подключение 3-жильного провода цепи управления .

Самоблокировка пускового сигнала активируется включением сигнала STOP. Сигналы STF и STR служат пусковыми сигналами.

После включения и выключения пускового сигнала (STF или STR) пусковой сигнал удерживается и происходит запуск двигателя. Для изменения направления вращения следует включить и выключить соответствующий сигнал. Для останова привода необходимо отключить сигнал STOP.

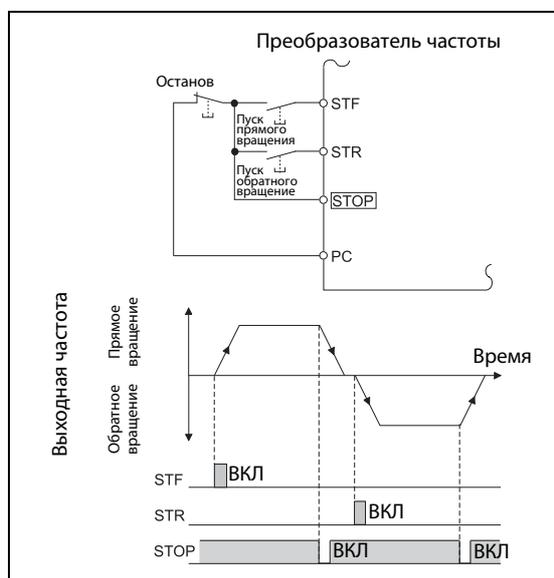


Рис. 6-63:
Управление по 3-жильному проводу цепи управления (пар. 250 = 9999)

1001150E

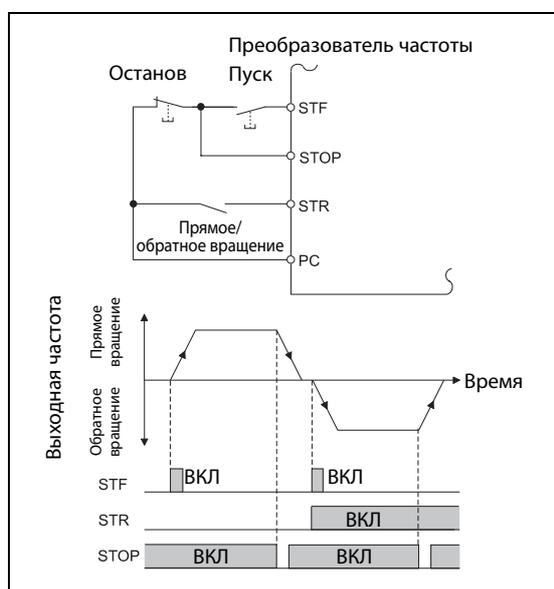


Рис. 6-64:
Управление по 3-жильному проводу цепи управления (пар. 250 = 8888)

1001151E

УКАЗАНИЯ

Согласно заводской установке сигнал STOP привязан к клемме STOP. Путем присвоения одному из параметров 178–189 значения "25" сигнал STOP может быть закреплен и за другими клеммами.

Если на клемму JOG подан сигнал, то сигнал STOP не действует. Толчковый режим обладает приоритетом.

Благодаря включению сигнала MRS не происходит деактивации функции самоблокировки.

Функция клеммы STF/STR

STF	STR	Рабочее состояние преобразователя частоты	
		Пар. 250 = 0–100 с/9999	Пар. 250 = 1000–1100 с/8888
ВЫКЛ	ВЫКЛ	Останов	Останов
ВЫКЛ	ВКЛ	Обратное вращение	
ВКЛ	ВЫКЛ	Прямое вращение	Прямое вращение
ВКЛ	ВКЛ	Останов	Обратное вращение

Таб. 6-19: Функция клеммы STF/STR

6.9.5 Определение функций выходных клемм (пар. 190–196)

При помощи параметров 190–196 могут быть определены функции соответствующих выходов с открытым коллектором или релейных выходов.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Функция при заводской установке	Диапазон установки	Относится к пар.	См. раздел		
190	Определение функции клеммы RUN	Выход с открытым коллектором	0	RUN (сигнальный выход при работе двигателя)	0–5/7/8/10–19/25/ 26/45–54/64/67/ 70–79/82/85/90–96/ 98/99/100–105/107/108/ 110–116/125/126/ 145–154/164/167/170/ 179/182/185/190–196/ 198/199/9999	13 Стартовая частота 76 Кодированный вывод сигнала тревоги	6.6.2 6.12.2	
	191		Определение функции клеммы SU	1				SU (сравнение заданного и действительного значения частоты)
	192		Определение функции клеммы IPF	2				IPF (кратковременное отключение питания/пониженное напряжение)
	193		Определение функции клеммы OL	3				OL (сигнал тревоги при перегрузке)
	194		Определение функции клеммы FU	4				FU (контроль выходной частоты)
195	Определение функции клеммы ABC1	Релейный выход	99	ALM (выход для сигнала тревоги)	0–5/7/8/10–19/25/ 26/45–54/64/67/ 70–79/82/85/90/91/ 94–96/98/99/ 100–105/107/108/ 110–116/125/126/ 145–154/164/167/170/ 179/182/185 190/191/194–196/ 198/199/9999			
196	Определение функции клеммы ABC2		9999	Функция отсутствует				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

В приведенной ниже таблице указано соответствие функций выходным клеммам

0–99: позитивная логика

100–199: негативная логика

Установка		Клемма	Обозначение	Функция	Относится к пар.	См. стр.
Позитивная логика	Негативная логика					
0	100	RUN	Ход двигателя	Выход включается, если выходная частота преобразователя равна или превышает пусковую частоту (пар. 13).	—	6-125
1	101	SU	Сравнение заданного и действительного значения частоты ① ②	Выход включается, если выходная частота достигает заданного значения.	пар. 41	6-127
2	102	IPF	Кратковременный отказ сети питания	Выход включается при отказе сети питания или пониженном напряжении	пар. 57	6-153
3	103	OL	Сигнал тревоги в результате перегрузки	Выход включается при активации ограничения тока.	пар. 22, пар. 23, пар. 66, пар. 148, пар. 149, пар. 154	6-44
4	104	FU	Нулевого тока выходной частоты ②	Выход включается, если выходная частота достигает значения, заданного пар. 42 (или пар. 43 для обратного вращения)	пар. 42, пар. 43	6-127
5	105	FU2	Контроль выходной частоты 2 ②	Выход включается, если выходная частота достигает значения, заданного пар. 50.	пар. 50	6-127
7	107	RBP	Предварительный сигнал тревоги генераторной цепи торможения	Выход включается при достижении 85 % значения, заданного пар. 70. (только преобразователи класса мощности 01800 или выше)	пар. 70	6-97
8	108	THP	Предварительный сигнал тревоги электронной защиты от перегрузки	Выход включается при достигнуто 85 % предварительно установленного значения (Функция сигнала тревоги срабатывает, если степень использования защиты от перегрузки (E.THT/E.THM) достигает 100 %).	пар. 9	6-88

Таб. 6-20: Определение функций выходных клемм (1)

Установка		Клемма	Обозначение	Функция	Относится к пар.	См. стр.
Позитивная логика	Негативная логика					
10	110	PU	Режим работы от панели управления	Выход включается при работе от панели управления	пар. 79	6-229
11	111	RY	Преобразователь готов к работе	Выход включен, если преобразователь частоты готов к работе.	—	6-125
12	112	Y12	Контроль выходного тока	Выход включается, если выходной ток, заданный пар. 150, превышает в течение времени, заданного пар. 151.	пар. 150, пар. 151	6-130
13	113	Y13	Контроль нулевого тока	Выход включается, если значение выходного тока, ниже величины, заданной пар. 150 в течение времени, заданного пар. 151.	пар. 152, пар. 153	6-130
14	114	FDN	Нижнее предельное значение для ПИД-регулирования	Выход включается, если действительное значение становится ниже нижнего предельного значения.	пар. 127–134, пар. 575–577	6-328
15	115	FUP	Верхнее предельное значение для ПИД-регулирования	Выход включается, если действительное значение становится выше верхнего предельного значения.		
16	116	RL	Прямое/обратное вращение при ПИД-регулировании	Выход свключается при прямом вращении при ПИД-регулировании.		
17	—	MC1	Силовой контактор MC1 для байпаса	Силовые контакторы для переключения на прямую работу от сети	пар. 135–139, пар. 159	6-375
18	—	MC2	Силовой контактор MC2 для байпаса			
19	—	MC3	Силовой контактор MC3 для байпаса			
25	125	FAN	Неисправность вентилятора	Выход включается, если возникает неисправность вентилятора.	пар. 244	6-389
26	126	FIN	Предварительный сигнал тревоги перегрев радиатора	Выход включается, если температура радиатора достигает 85% температуры срабатывания защиты радиатора от перегрева.	—	7-13
45	145	RUN3	Работа преобразователя частоты с включенным пусковым сигналом	Выход включается при работе преобразователя частоты, если пусковые сигналы включены	—	6-125
46	146	Y46	Способ останова при отказе сети питания. (необходимо произвести сброс)	Выход включается в процессе торможения при отказе сети питания	пар. 261–266	6-162
47	147	PID	ПИД-регулирование	Выход включается при активном ПИД-регулировании	пар. 127–134, пар. 575–577	6-328
48	148	Y48	Предел рассогласования	Этот выход активируется, если величина рассогласования превышает предел.	пар. 127–134, пар. 241, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577, пар. C42–C45	6-328 6-346
49	149	Y49	Действует режим предварительного заполнения	Выход включается при активированном режиме предварительного заполнения.	пар. 127–134, пар. 241, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577, пар. 753–769, C42–C45	6-328 6-346 6-358
50	150	Y50	Действует 2-й режим предварительного заполнения			
51	151	Y51	Время предварительного заполнения истекло	Выход включается по истечении времени, настроенного в пар. 764 или 769.		
52	152	Y52	Время 2-го предварительного заполнения истекло			
53	153	Y53	Превышен уровень предварительного заполнения	Выход включается после превышения предела, настроенного в пар. 763 или 768.		
54	154	Y54	Превышен уровень 2-го предварительного заполнения			
64	164	Y64	Перезапуск	Выход включен при перезапуске	пар. 65–69	6-169
67	167	Y67	При исчезновении сетевого напряжения	Выход включается, если выход преобразователя частоты был отключен в результате провала или исчезновения сетевого напряжения.	пар. 57	6-161
70	170	SLEEP	Состояние SLEEP	Выход включен, если преобразователь частоты находится в состоянии SLEEP.	пар. 127–134, пар. 575–577	6-328

Таб. 6-20: Определение функций выходных клемм (2)

Установка		Клемма	Обозначение	Функция	Относится к пар.	См. стр.
Позитивная логика	Негативная логика					
71	—	R01	Силовой контактор R01 для непосредственной работы вспомогательного двигателя 1 от сети питания.	Функции для расширенного ПИД-регулирования (Управление несколькими двигателями)	пар. 575–591	6-361
72	—	R02	Силовой контактор R02 для непосредственной работы вспомогательного двигателя 2 от сети питания.			
73	—	R03	Силовой контактор R03 для непосредственной работы вспомогательного двигателя 3 от сети питания.			
74	—	R04	Силовой контактор R04 для непосредственной работы вспомогательного двигателя 4 от сети питания.			
75	—	RI01	Силовой контактор RI01 для работы вспомогательного двигателя 1 от преобразователя частоты			
76	—	RI02	Силовой контактор RI02 для работы вспомогательного двигателя 2 от преобразователя частоты			
77	—	RI03	Силовой контактор RI03 для работы вспомогательного двигателя 3 от преобразователя частоты			
78	—	RI04	Силовой контактор RI04 для работы вспомогательного двигателя 4 от преобразователя частоты			
79	179	Y79	Вывод импульсов энергии	При количестве энергии (кВтч), установленном в параметре 799, и всех кратных ему значениях количество энергии выводится в виде импульса.	пар. 799	6-135
82	182	Y82	Двоичный вывод через BACnet	Возможно управление двоичным выводом через BACnet.	—	6-310
85	185	Y85	Питание контура постоянного тока	Вывод при исчезновении напряжения питания или пониженном напряжении питания	пар. 30, пар. 70	6-97
90	190	Y90	Сигнал окончания срока службы	Выход включается, если истек срок службы емкости цепи управления, главной цепи, ограничителя пускового тока или охлаждающего вентилятора.	пар. 255–259	6-390
91	191	Y91	Выход для сигнала тревоги 3 (сигнал отключения напряжения питания)	Выход включается при внутренней ошибке преобразователя частоты или при ошибке соединения	—	6-126
92	192	Y92	Обновление величины экономии электроэнергии	Выход включается при каждом обновлении величины экономии электроэнергии	пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 891–899	6-178
93	193	Y93	Вывод среднего значения тока	Среднее значение тока и интервал техобслуживания выдаются в виде импульсов. (Данные функции не могут быть привязаны к релейным выходам)	пар. 555–557	6-395
94	194	ALM2	Выход для сигнала тревоги 2	Выход включается, если выход преобразователя частоты отключается защитной функцией (крупная неисправность) Сигнал выдается и при перезапуске, а после отмены перезапуска сбрасывается.②	—	6-126
95	195	Y95	Извещение о необходимости проведения работ по техобслуживанию	Выход включается, если пар. 503 достигает значения параме. 504 или превышает его.	пар. 503, пар. 504	6-394
96	196	REM	Удаленный выход	Выход включается, если в один из этих параметров записывается какое-либо значение.	пар. 495–497	6-133
98	198	LF	Небольшая неисправность	Выход включается, если имеется небольшая неисправность (неисправность вентилятора или ошибка при обмене данными)	пар. 121, пар. 244	6-261, 6-389
99	199	ALM	Выход для сигнала тревоги	Выход включается, если выход преобразователя частоты отключается защитной функцией (серьезная неисправность) Сброс сигнала происходит и при перезапуске.	—	6-126

Таб. 6-20: Определение функций выходных клемм (3)

Установка		Клемма	Обозначение	Функция	Относится к пар.	См. стр.
Позитивная логика	Негативная логика					
9999		—	Функция отсутствует	—	—	—

Таб. 6-20: *Определение функций выходных клемм (4)*

- ① Изменение выходной частоты при помощи аналогового входного сигнала или диска цифрового набора на панели управления FR-DU07 может в зависимости от скорости вращения и времени разгона/торможения привести к переменному коммутационному состоянию выхода AU. Установите время разгона/торможения "0 сек", чтобы включения соединения выхода.
- ② При сбросе преобразователя частоты путем выключения и повторного включения напряжения питания выход для сигнала тревоги 2 (ALM2) выключается сразу после выключения напряжения.
- ③ Выход для сигнала тревоги 2 (ALM2) не может быть выведен на дополнительные клеммы опций FR-A7AY или FR-A7AR.

УКАЗАНИЯ

Одна функция может быть закреплена за несколькими клеммами.

Активирование функции при установочных значениях между 0 и 99 приводит к подключению, а при установочных значениях между 100 и 199 к отключению соответствующего выхода.

При присвоении параметрам 190–196 значения, выходящего за рамки диапазона установки, функции не действуют.

Если параметру 76 присвоено значение "1", то клеммы SU, IPF, OL и FU соответствуют этим значениям параметров. При появлении сообщения об ошибке на выходы выдается кодированное сообщение об ошибке.

Значение параметра 76 не влияет на функции клеммы RUN и релейных выходов сигнала тревоги.

Изменение функций клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

Не присваивайте выходам A1, B1, C1, A2, B2 и C2 сигналы с часто изменяющимися состояниями, так как ресурс релейных выходов значительно ниже ресурсов выходов типа открытый коллектор.

Сигнал готовности к работе (RY) и работа двигателя (RUN, RUN3)

Индикация готовности преобразователя частоты к работе производится при помощи сигнала RY. Сигнал включен и во время работы.

Если выходная частота преобразователя частоты превышает стартовую частоту, заданную пар. 13, выдается сигнал RUN. В состоянии простоя или при торможении постоянным током сигнал отключен.

Вывод сигнала RUN 3 осуществляется сразу после включения пускового сигнала. (Сигнал RUN3 выводится даже в том случае, если пусковой сигнал включен при сработавшей защитной функции или включенном сигнале MRS.)

Чтобы присвоить сигнал RY какой-либо выходной клемме, установите один из параметров 190...196 на "11" (при положительной логике) или "111" (при отрицательной логике). Чтобы присвоить сигнал RUN3, установите один из параметров 190...196 на "45" (при положительной логике) или "145" (при отрицательной логике). Чтобы присвоить сигнал RUN, установите один из параметров 190...196 на "0" (при положительной логике) или "100".

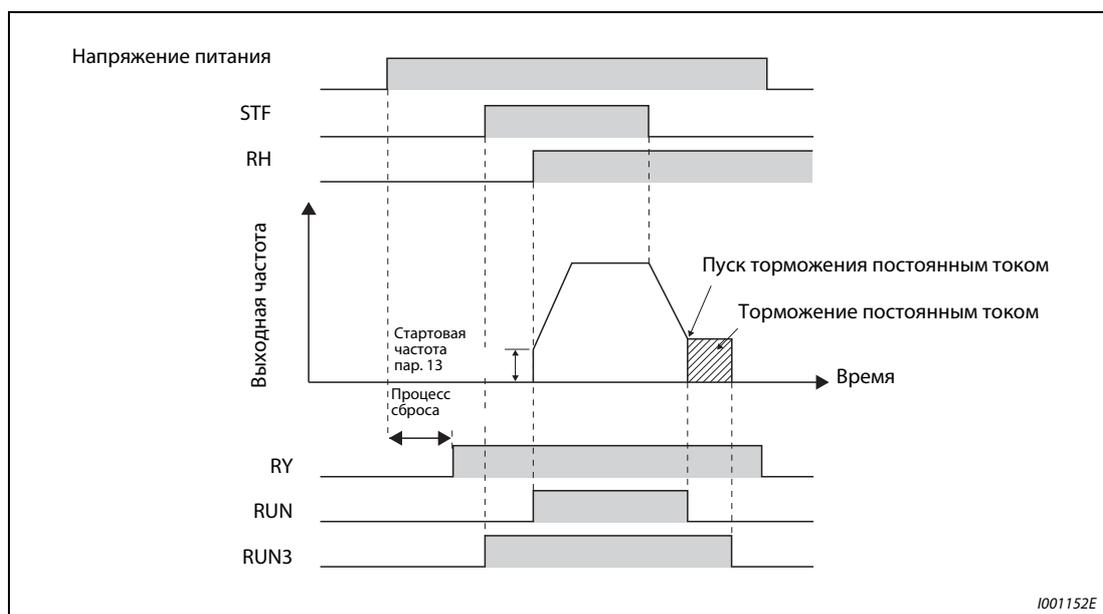


Рис. 6-65: Готовность к работе и работа двигателя

УКАЗАНИЕ

Одну и ту же функцию можно присвоить нескольким клеммам.

Выход для сигнала тревоги (ALM, ALM2)

При аварийном останове преобразователь частоты выдает сигналы ALM и ALM2 (см. разд. 7.1).

Сигнал тревоги ALM2 выдается после появления ошибки, в том числе и во время перезапуска. Присвойте одному из параметров 190–196 значение "94" (положительная логика) или "194" (отрицательная логика) для привязки сигнала ALM2 к одной из выходных клемм.

Согласно заводской установке сигнал ALM привязан к клеммам A1, B1 и C1.

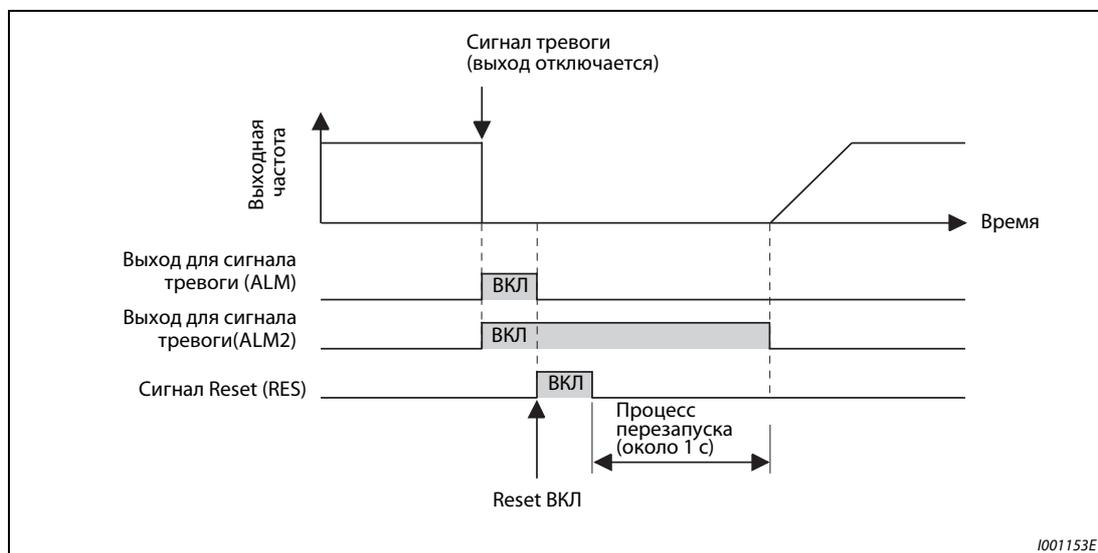


Рис. 6-66: Сигналы тревоги

Отключающий сигнал МС (Y91)

Выдача сигнала Y91 осуществляется при внутренней ошибке преобразователя частоты или при ошибке подключения. Присвойте одному из параметров 190–196 значение "91" (положительная логика) или "191" (отрицательная логика) для привязки сигнала ALM2 к одной из выходных клемм.

Номер	Сигнал тревоги
1	Перегрев резистора заряда (E.IOH)
2	Неисправность ЦПУ (E.CPU)
3	Неисправность ЦПУ (E.6)
4	Неисправность ЦПУ (E.7)
5	Ошибка запоминающего устройства (E.PE)
6	Ошибка запоминающего устройства (E.PE2)
7	Короткое замыкание внутреннего выходного постоянного напряжения 24 В (E.P24)
8	Короткое замыкание внутреннего питающего напряжения последовательного интерфейса (E.CTE)
9	Ток перегрузки вследствие замыкания на землю (E.GF)
10	Открытая выходная фаза (E.LF)
11	Неисправный тормозной транзистор/неисправность во внутренней переключающей цепи

Таб. 6-21: Ошибки, которые приводят к выводу сигнала Y91

6.9.6 Контрольные сигналы (SU, FU, FU2, пар. 41–43, пар. 50, пар. 870)

Параметры дают возможность контролировать выходную частоту преобразователя частоты и вывод контрольных сигналов.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
41	Сравнение заданного и действительного значения (выход SU)	10 %	0–100 %	Пороговое значение для выдачи сигнала SU	190–196 Определение функций выходных клемм	6.9.5
42	Контроль выходной частоты (выход FU)	6 Гц	0–400 Гц	Частота для вывода сигнала FU		
43	Контроль частоты при обратном вращении	9999	0–400 Гц	Частота для вывода сигнала FU при обратном вращении		
			9999	Как задано пар. 42		
50	2. Контроль частоты	30 Гц	0–400 Гц	Частота для вывода сигнала FU2		
870	Гистерезис контроля выходной частоты	0 Гц	0–5 Гц	Задание гистерезиса для контроля частоты.		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Сравнение заданного и действительного значения (SU, пар. 41)

Если выходная частота достигает заданного значения, происходит вывод сигнала SU. Полоса допуска может быть задана параметром 41 в диапазоне от ±1 % до ±100 %. При этом 100 % соответствуют заданному значению частоты.

При достижении заданного значения частоты с помощью контрольного сигнала можно, например, произвести выдачу пускового сигнала для внешних приборов.

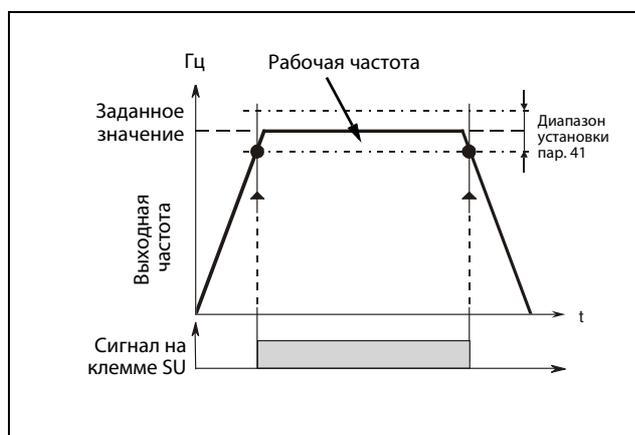


Рис. 6-67:
 Диаграмма выходного сигнала на клемме SU

1000020С

Контроль выходной частоты (FU, FU2, пар. 42, пар. 43, пар. 50)

С помощью контроля выходной частоты можно контролировать поддержку постоянной заданной параметром 42 частоты в диапазоне от 0 до 400 Гц. Как только выходная частота достигает или превышает установленное значение, на клемме FU выдается сигнал. Сигнал используется, например, для управления электромагнитным тормозом.

Параметр 43 дает возможность контролировать частоту отдельно для прямого и обратного вращения. Таким образом, например, вентиляция тормоза может производиться в режиме подъема при различной выходной частоте для подъема и опускания. Если параметр 43 ≠ 9999, то значение параметра 42 действует для прямого вращения, а значение параметра 43 для обратного вращения .

Дополнительно к заданному параметрами 42 и 43 контролю частоты FU имеется возможность второго контроля частоты FU2. Распознаваемая частота для FU2 задается параметром 50. При-своение сигналов с помощью параметров 190...196 пояснено таблицей на следующей иллюстрации.

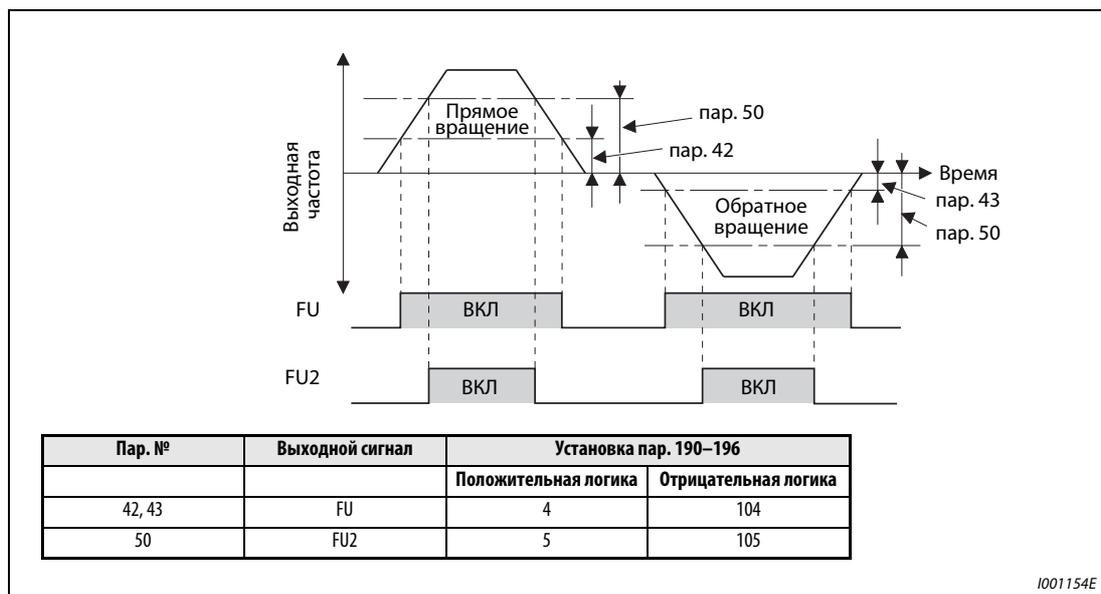


Рис. 6-68: Контроль частоты при прямом и обратном вращении

Гистерезис контроля выходной частоты (пар. 870)

Задание гистерезиса предотвращает дребезг выходного сигнала контроля частоты.

Если выходная частота колеблется, сигналы SU (сравнение заданного и фактического значения) и FU или FU2 (контроль частоты) могут повторно включаться и выключаться (аналогично явлению дребезга контакта). Настройка гистерезиса предотвращает такой "дребезг" сигнала.

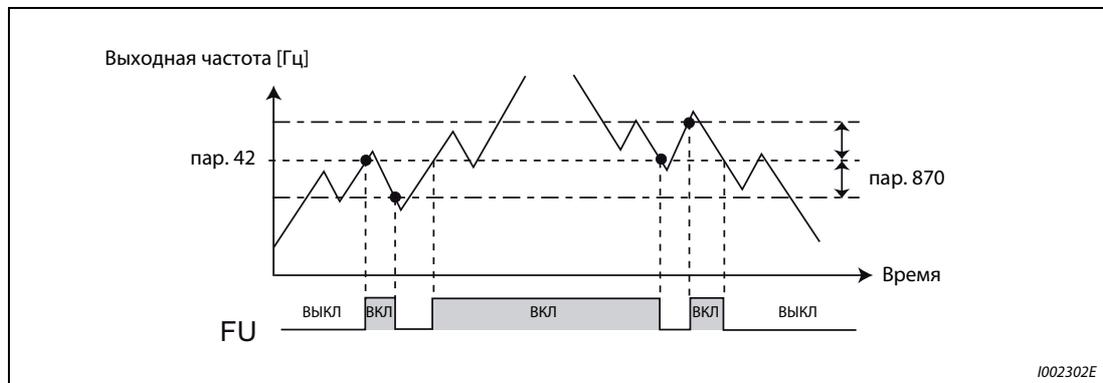


Рис. 6-69: Пример сигнала контроля выходной частоты (FU)

УКАЗАНИЯ

Высокое значение гистерезиса замедляет реагирование сигналов контроля SU, FU и FU2 на изменения частоты.

Выходная частота, сравниваемая с заданным значением частоты, зависит от вида управления. При регулировании по характеристике U/f с заданным значением сравнивается текущая рабочая частота, при регулировании вектора тока с заданным значением сравнивается выходная частота до компенсации скольжения.

Изменение функций клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.

6.9.7 Контроль выходного тока (Y12, Y13, пар. 150–153, пар. 166, пар. 167)

Параметры дают возможность контролировать выходную частоту преобразователя частоты и выдачу контрольных сигналов.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
150	Контроль выходного тока	110 % ①	0–120 % ①	Пороговое значение для выдачи сигнала Y12 100 % соответствуют номинальному току преобразователя частоты	190–196	Определение функций выходных клемм
151	Продолжительность контроля выходного тока	0 с	0–10 с	Промежуток времени от превышения порогового значения до выдачи сигнала Y12		
152	Контроль нулевого тока	5 %	0–150 %	Пороговое значение для выдачи сигнала Y13 100 % соответствуют номинальному току преобразователя частоты		
153	Продолжительность контроля выходного тока	0.5 с	0–10 с	Промежуток времени от превышения порогового значения до выдачи сигнала Y13		
166	Продолжительность импульса сигнала Y12	0.1 с	0–10 с	Установка продолжительности импульса сигнала Y12		
			9999	Сигнал Y12 остается включенным и выключается только при следующем пуске.		
167	Работа при срабатывании контроля выходного тока	0		Сигнал Y12 ВКЛ.	Сигнал Y13 ВКЛ.	
			0	Работа продолжается	Работа продолжается	
			1	Останов с выработкой сигнализации (E.CDO)	Работа продолжается	
			10	Работа продолжается	Останов с выработкой сигнализации (E.CDO)	
			11	Останов с выработкой сигнализации (E.CDO)	Останов с выработкой сигнализации (E.CDO)	

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① При присвоении параметру 570 значения "1" диапазон заданных значений и значения, заданные производителем, изменяются в случае стирания параметров (см. раздел 6.2.5).

Контроль выходного тока (Y12, пар. 150, пар. 151, пар. 166, пар. 167)

Контроль выходного тока служит, например, для регистрации превышений момента вращения.

Если выходной ток, установленный параметром 150, на определенный период станет больше, чем значение, заданное параметром 151, то на клемме Y12 (выход с открытым коллектором или релейный выход) происходит вывод сигнала.

Установка продолжительности импульса осуществляется параметром 166. Если значение параметра 166 равно "9999", то сигнал остается включенным до следующего пуска.

Если значение параметра 167 равно "1" или "11", при включении сигнала Y12 появляется сообщение об ошибке E.CDO и выход преобразователя частоты отключается. Если значение параметра 166 не равно "9999", при аварийном останове сигнал Y12 остается включенным. Если параметру 166 присвоено значение "9999", сигнал остается включенным до следующей перезагрузки. При включенном сигнале Y12 сообщение об ошибке E.CDO не выводится даже при настройке параметра 167 на "1" или "11". Настройка параметра 167 начинает действовать лишь после выключения сигнала Y12.

Присвойте одному из параметров 190–196 значение "12" (позитивная логика) или "112" (негативная логика) для привязки сигнала Y12 к одной из выходных клемм.

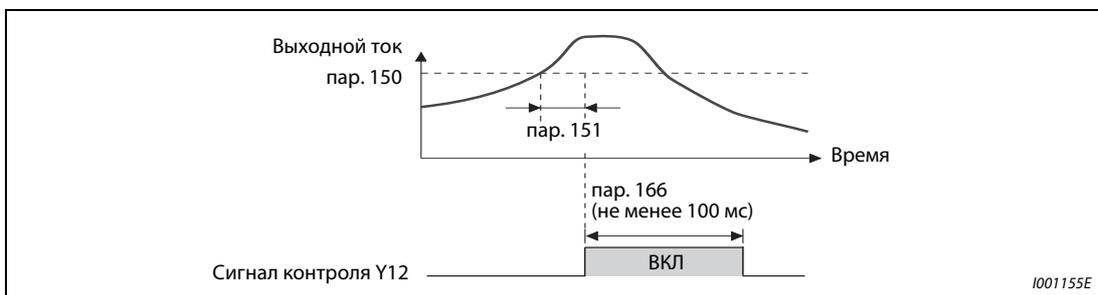


Рис. 6-70: Контроль выходного тока (Y12, пар. 166 ≠ 9999, пар. 167 = 0)

Контроль нулевого тока (Y13, пар. 152, пар. 153, пар. 167)

Если на промежуток времени, заданный параметром 153, ток снизится ниже значения, заданного параметром 152 (нулевой ток), то на клемме Y13 (выход с открытым коллектором и релейный выход) выдается сигнал. После вывода на клемме Y13 сигнала контроля, он остается включенным в течение 100 мс.

При использовании преобразователя частоты в подъемных устройствах (лифт, грузовая платформа) при токе двигателя 0 А момент вращения не создается. Если выходной ток снижается до 0 А, то преобразователь частоты может выдать сигнал для предотвращения снижения подъемного устройства (напр. при помощи механического тормоза).

Если параметр 167 установлен на "10" или "11", то при включении сигнала Y13 возникает сообщение об ошибке E.CDO и выход преобразователя отключается. Во время состояния ошибки включенное состояние сигнала Y13 удерживается в течение 0.1 с. При включенном сигнале Y13 сообщение об ошибке E.CDO не выводится даже при настройке параметра 167 на "10" или "11". Настройка параметра 167 начинает действовать лишь после выключения сигнала Y13.

Присвойте одному из параметров 190–196 значение "13" (позитивная логика) или "113" (негативная логика) для привязки сигнала Y13 к одной из выходных клемм.

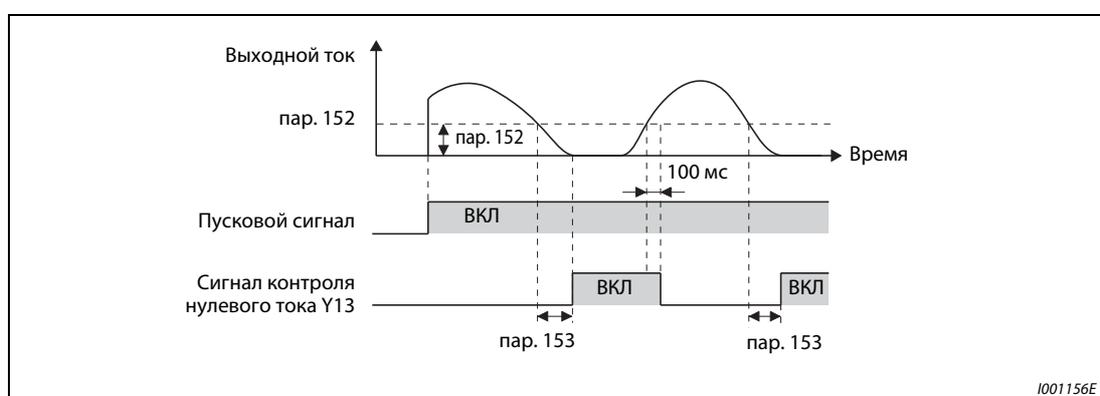


Рис. 6-71: Контроль нулевого тока

УКАЗАНИЯ

Время реагирования сигналов Y12 и Y13 составляет 0.1 секунды и зависит от нагрузки. Если параметр 52 установлен на "0", контроль нулевого тока не происходит.

Изменение функций клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции, закрепленные за клеммами.



ВНИМАНИЕ:

Не выбирайте слишком низкое значение нулевого тока и слишком большую длительность, так как в противном случае при малом выходном токе (при котором не вырабатывается достаточный крутящий момент) контрольный сигнал не будет выводиться.

Используйте дополнительное устройство безопасности, например, аварийный тормоз, если может возникнуть ситуация опасная для жизни.

6.9.8 Функция удаленного выхода (REM, пар. 495–497)

Вместо децентрализованных выходов программируемого контроллера с помощью этой функции могут быть использованы выходы преобразователя частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
495	Функция удаленного выхода	0	0	Сброс управляющих выходов преобразователя частоты при выключении питания	При сбросе сбрасывать управляющие выходы преобразователя частоты	190–196 Определение функций выходных клемм 6.9.5
			1	Сброса управляющих выходов преобразователя частоты при выключении питания не происходит		
			10	При выключении электропитания управляющие выходы преобразователя сбрасываются	При сбросе не сбрасывать управляющие выходы преобразователя частоты	
			11	При выключении электропитания управляющие выходы преобразователя не сбрасываются		
496	Децентрализованные выходные данные 1 ①	0	0–4095	См Рис. 6-72		
497	Децентрализованные выходные данные 2 ①	0	0–4095			

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① Параметры могут быть изменены в любом режиме и в процессе работы, даже в том случае, если значение параметра 77 равно "0".

Функция удаленного выхода дает возможность использовать выходы преобразователя частоты в зависимости от параметров 496 или 497. При этом управление выходами может осуществляться через интерфейс PU, 2-проводной последовательный интерфейс или одно из дополнительных устройств обмена данными.

Присвойте одному из параметров 190–196 значение "96" (позитивная логика) или "196" (негативная логика) для привязки выходов REM к выходным клеммам.

При использовании позитивной логики установка бита на "1" включает соответствующий выход, а при использовании негативной логики – выключает его. При использовании позитивной логики стирание бита выключает соответствующий выход, а при использовании отрицательной логики – включает его (см. также Рис. 6-72).

Пример ▾

При значении параметра 190 "Определение функции клеммы RUN" равном "96" (позитивная логика) и значении параметра 496 равном "1" (NO1) занимается клемма RUN.

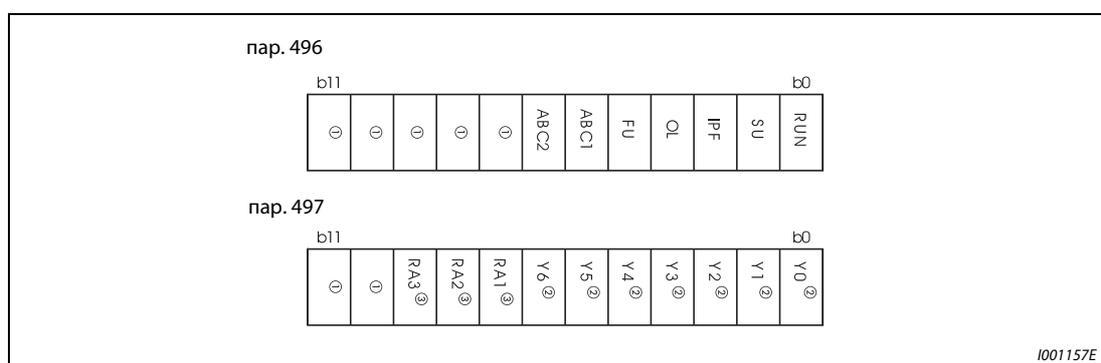


Рис. 6-72: Децентрализованные выходные данные

- ① Назначение отсутствует (при считывании всегда "0")
- ② Выходы Y0–Y6 могут использоваться только при установленном дополнительном устройстве FR-A7AY (дополнительные выходы)
- ③ Выходы RA1–RA3 могут использоваться только при установленном дополнительном устройстве FR-A7AR (релейные выходы)

Если значение параметра 495 равно "0" (заводская настройка) или "10", то децентрализованные выходы возвращаются в исходное состояние при перезапуске преобразователя частоты путем выключения и повторного включения напряжения питания (или при отказе сети питания). (Коммутационные состояния клемм соответствуют значениям параметров 190–196) Параметрам 496 и 497 также присваивается значение "0".

Если значение параметра 495 равно "1" или "11", то децентрализованные выходные данные перед выключением питания записываются в E²PROM, так что после включения питания могут использоваться те же данные, что и перед выключением. При перезапуске преобразователя частоты при помощи клеммы Reset или через последовательный порт сохранение данных не производится.

Если параметр 495 установлен на "10" или "11", то данные сохраняются и после сброса.

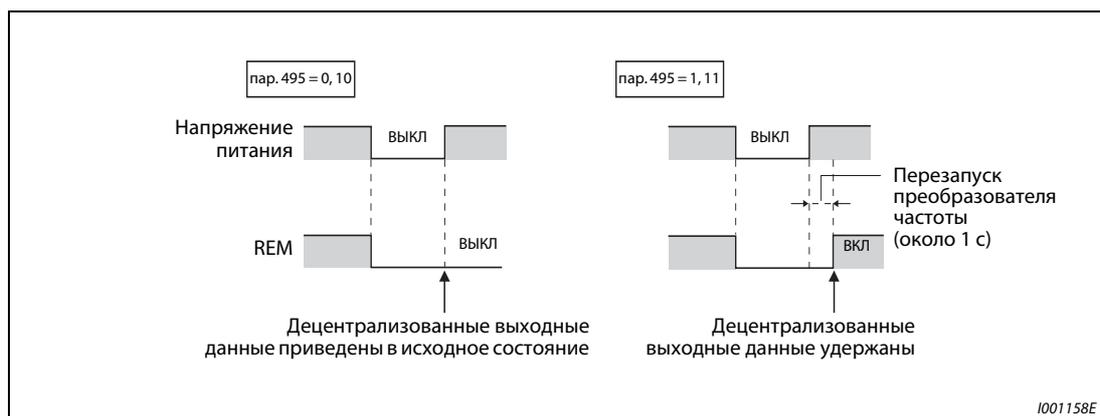


Рис. 6-73: Децентрализованные выходные данные при выключении питания.

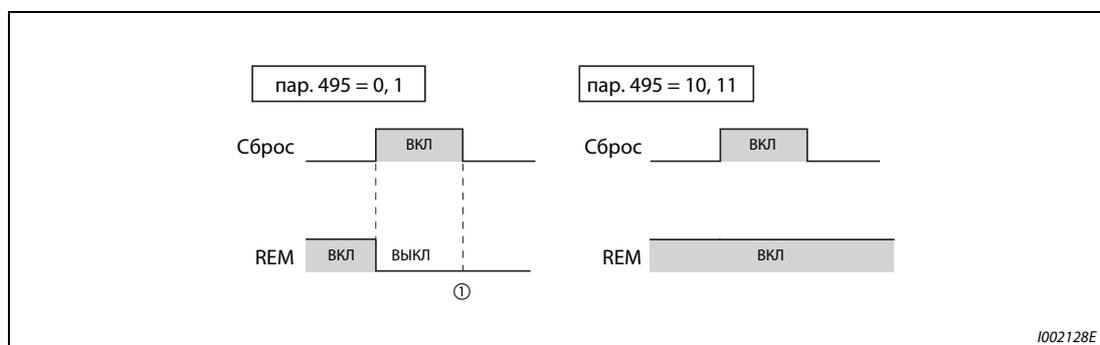


Рис. 6-74: Данные децентрализованного вывода при сбросе преобразователя частоты

- ① Если параметр 495 установлен на "1", то после сброса восстанавливаются данные децентрализованного вывода, хранившиеся в E²PROM (т. е. данные перед последним отключением питания).

УКАЗАНИЯ

Если сигнал REM не был привязан к одному из выходов при помощи параметров 190–196, то выход не может быть включен параметрами 496 или 497. (В таком случае выход включается при помощи закрепленной за ним функции.)

Чтобы после выключения питания управляющее напряжение еще сохранялось какое-то непродолжительное время, соедините клемму "R1/L11" с "P/+", а клемму "S1/L21" – с "N/-". В противном случае не может гарантироваться получение данных децентрализованного вывода после включения питания при настройке параметра 495 на "1" или "11".

6.9.9 Вывод импульсов энергии (Y79, пар. 799)

После включения или сброса преобразователя значение энергии выводится в виде импульса (Y79). Этот импульс выводится, как только суммарная энергия достигла значения, введенного в параметре 799 (или иной, кратной ему целочисленной величины).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
799	Величина шага в импульсах для вывода значения энергии	1 кВтч	0.1/1/10/100/1000 кВтч	При количестве энергии (кВтч), установленном в параметре 799, и всех кратных ему значениях количество энергии выводится в виде импульса (Y79).	—	

Настройка параметра возможна только в том случае, если параметр 160 установлен на "0".

Настройка величины шага для вывода энергии (Y79, пар. 799)

После включения или сброса преобразователя частоты энергия в виде импульса (Y79) выводится через промежутки, соответствующие установленному в параметре 799 шагу.

При перезапуске после срабатывания защитной функции или при автоматическом перезапуске после исчезновения сетевого напряжения без отключения выходного напряжения (т. е. напряжение питания управляющего контура сохраняется) суммирование энергии продолжается.

При исчезновении напряжения питания учет энергии начинается с начала, т. е. с 0 кВтч.

Для присвоения сигнала Y79 какой-либо выходной клемме установите один из параметров 190...196 на "79" (при положительной логике) или "179" (при отрицательной логике).

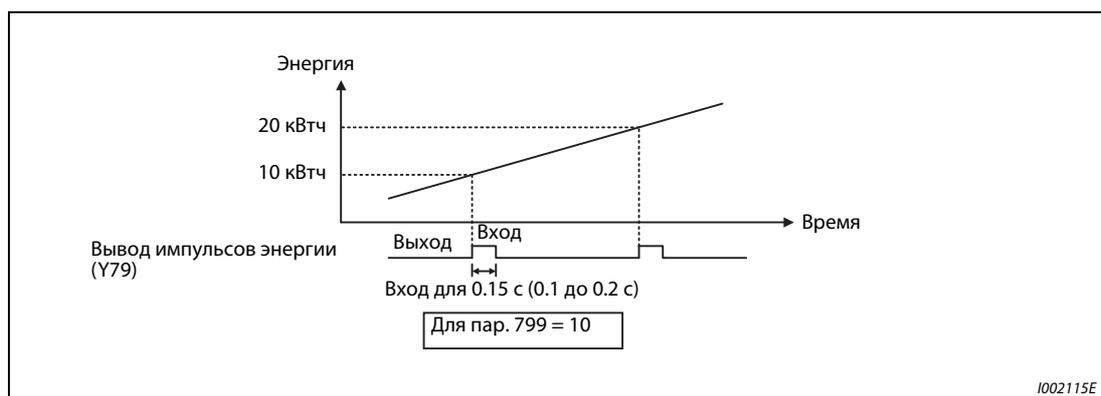


Рис. 6-75: Задание величины шага для вывода значения энергии (сигнал Y79, пар. 799)

УКАЗАНИЯ

При исчезновении напряжения управляющего контура или сбросе преобразователя частоты накопленные данные преобразователя стираются, поэтому измеренные значения не могут использоваться для выставления счета за электроэнергию.

Изменение функций, присвоенных клеммам с помощью параметров 190...196, влияет также на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

При копировании параметров установите параметр 799 на "9999". В этом случае в преобразователе используется заводская настройка 1 кВтч.

6.10 Функция индикации

Настройка	Настраиваемые параметры	См. раздел
Индикация рабочей скорости и скорости вращения двигателя	Индикация скорости и частоты вращения	пар. 37, пар. 144, пар. 505
Изменение сообщения на индикаторе панели управления	Сообщение на индикаторе управления, Возврат счетчиков в исходное состояние	пар. 52, пар. 170, пар. 171, пар. 268, пар. 563, пар. 564, пар. 891
Вывод на клеммы CA и AM	Вывод на клемме CA/AM	пар. 54, пар. 158, пар. 867, пар. 869
Опорная величина для клемм CA и AM	Опорная величина для клемм CA/AM	пар. 55, пар. 56, пар. 867, пар. 869
Калибровка выходов CA и AM	Калибровка клеммы CA/AM	пар. 900, пар. 901, пар. 930, пар. 931

6.10.1 Индикация скорости и частоты вращения (пар. 37, пар. 144, пар. 505)

На панелях управления FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07 или на выходах CA и AM могут выведены частота вращения, скорость или производительность в зависимости от выходной частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
37	Индикация скорости	0	0	Индикация заданного значения частоты	52 Индикация на панели управления	6.10.2
			1–9998 ^①	Рабочая скорость при 60 Гц		
144	Переключение индикации скорости	4	0/2/4/6/8/10/102/104/106/108/110	Настройка полюсов двигателя для индикации частоты вращения двигателя		
505	Эталонная величина индикации частоты	50 Гц	1–120 Гц	Настройка эталонной величины для пар. 37		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① Максимальное значение диапазона настройки зависит от значения параметра 1 "Максимальная выходная частота" и может быть рассчитано по следующей формуле:

$$\text{макс. настройка пар. 37} < \frac{65535 \times \text{пар. 505}}{\text{настройка пар. 1 [Гц]}}$$

Максимальная настройка равна 9998.

Для индикации рабочей скорости следует в параметре 37 указать значение индикации, соответствующее настроенному в параметре 505 эталонному значению. Например, если параметр 505 = 50 Гц, а параметр 37 = 1000, то при частоте 50 Гц будет выводиться индикация "1000", а при частоте 25 Гц - индикация "500".

Для индикации скорости вращения двигателя следует задать при помощи параметра 144 количество полюсов двигателя (2, 4, 6, 8, 10) или количество полюсов двигателя плюс 100 (102, 104, 106, 108, 110). Например, если должна быть произведена индикация скорости вращения для 4-х полюсного двигателя, в качестве задаваемого значения должно быть введено число "4".

При выводе значения скорости единица измерения установленного параметра и единица измерения скорости зависят от комбинации параметров 37 и 144, если управление двигателем производится через панель управления. Таб. 6-22 показывает соответствия между этими параметрами и единицами измерения. При установке параметров 37 и 144 действуют следующие приоритеты:

Пар. 144 = 102–110 > пар. 37 = 1–9998 > пар. 144 = 2–10

При сохранении заводской настройки действуют значения, выделенные в таб. 6-22 серым цветом.

Пар. 37	Пар. 144	Индикация выходной частоты	Индикация заданного значения частоты	Индикация рабочей скорости	Установка частоты Установка параметров
0 (Заводская установка)	0	Гц	Гц	Об/мин ^①	Гц
	2–10	Гц	Гц	Об/мин ^①	Гц
	102–110	Об/мин ^①	Об/мин ^①	Об/мин ^①	Об/мин ^①
1–9998	0	Гц	Гц	Рабочая скорость ^①	Гц
	2–10	Рабочая скорость ^①	Рабочая скорость ^①	Рабочая скорость ^①	Рабочая скорость ^①
	102–110	Гц	Гц	Об/мин ^①	Гц

Таб. 6-22: Диапазон установки для параметров 37 и 144

- ① Расчет скорости вращения двигателя в об/мин Частота × 120/число полюсов двигателя (пар. 144)
 Расчет рабочей скорости: Пар. 37 × частота/60 Гц
 Подставьте в формулу вместо установленного значения параметра 144 между 102 и 110 величину, равную значению пар. 144–100. Присвоение параметрам 37 и 144 значения "0" соответствует величине "4".
- ② Величина шага при использовании в качестве единицы измерения "Гц" составляет 0.01 Гц, величина шага для рабочей скорости составляет 1 м/мин, а для единицы "об/мин" – 1 об/мин.
- ③ Параметр 505 всегда относится к частоте [Гц].

УКАЗАНИЯ

При регулировании характеристики U/f (напряжение/частота) в результате скольжения двигателя величина скорости вращения, выводимая на индикатор, может отличаться от действительной.

Если при индикации скорости значения параметров 37 и 144 равны "0", на индикатор величина, соответствующая исходной величине скорости 4-х полюсного двигателя (Если пар. 505 настроен, на индикацию выводятся 1800 об/мин.)

Выбор рабочего параметра, величина которого должна быть выведена на индикатор, осуществляется при помощи параметра 52.

Индикация величин, состоящих из более чем 4 символов, панели FR-DU 07 невозможна. При индикации величины более 9999 появляется "----"



ВНИМАНИЕ:

Установка скорости и числа полюсов двигателя должна производиться тщательным образом. Неправильная установка может привести к крайне высокой скорости вращения двигателя и поломке рабочего устройства.

6.10.2 Выбор способа индикации (пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 170, пар. 171, пар. 268, пар. 563, пар. 564, пар. 891)

Для вывода различных рабочих параметров через панели управления FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07 преобразователь частоты обладает различными функциями индикации. Эти функции могут быть заданы при помощи параметров.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел		
52	Индикация на панели управления ^①	0 (Выходная частота)	0/5/6/ 8-14/17/ 20/23-25/ 50-57/64/67/ 81-86/100	Выбор индикации на панели управления (см. таб. 6-23)	37 Индикация скорости	6.10.1		
			144				144 Переключение индикации скорости	6.10.1
			55				55 Опорная величина для внешней индикации частоты	6.10.3
54	Вывод через клемму СА ^①	1 (выходная частота)	1-3/5/6/ 8-14/17/21/ 24/50/52/53/ 67/70/85	Выбор величины для вывода через клемму СА	56	6.10.3		
			158				158 Вывод через клемму АМ ^①	1-3/5/6/ 8-14/17/21/ 24/50/52/53/ 67/70/86
170	Сброс счетчика ватт-часов в исходное состояние	9999	0	Стирание параметров счетчика ватт-часов				
			10	Максимальная величина при обмене данными через последовательный интерфейс в диапазоне 0-9999 кВт-час				
			9999	Максимальная величина при обмене данными через последовательный интерфейс в диапазоне 0-65535 кВт-час				
171	Сброс счетчика часов работы в исходное состояние	9999	0/9999	0: Стирание параметров счетчика ватт-часов 9999: Функция отсутствует				
268	Индикация позиций после запятой ^①	9999	0	Индикация целых чисел				
			1	Индикация с величиной шага 0.1				
			9999	Функция отсутствует				
563	Превышение допустимой продолжительности включения	0	0-65535 (только чтение)	Индикация продолжительности включения свыше 65535 часов.				
564	Превышение допустимого срока службы	0	0-65535 (только чтение)	Индикация продолжительности работы свыше 65535 часов.				
891	Сдвиг запятой в счетчике мощности	9999	0-4	Число позиций для сдвига запятой в счетчике мощности При превышении максимального значения происходит ограничение данной величины.				
			9999	Сдвиг отсутствует При превышении максимального значения происходит стирание данной величины.				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

^① Параметры могут быть изменены в любом режиме и в процессе работы, даже в том случае, если значение параметра 77 равно "0".

Вывод рабочих величин (Пар. 52)

- С помощью параметра 52 выбирается индикация различных рабочих величин на пультах FR-DU07 и FR-PU04/FR-PU07.
- Значение, которое должно выводиться через клемму "CA" (аналоговый токовый выход 0...20 мА пост. т.), выбирается с помощью параметра 54.
- Значение, которое должно выводиться через клемму "AM" (аналоговый потенциальный выход 0...10 В пост. т.), выбирается с помощью параметра 158.

Индикация	Величина шага	Пар. 52		Пар. 54 (CA) Пар. 158 (AM)	Опорная величина	Описание
		Светодиод DU	Индикатор PU			
Выходная частота	0.01 Гц	0/100		1	пар. 55	Индикация выходной частоты преобразователя частоты
Выходной ток ^⑦	0.01 А/0.1 А ^⑤	0/100		2	пар. 56	Индикация действующего значения выходного тока преобразователя частоты
Выходное напряжение	0.1 В	0/100		3	400 В класс: 800 В	Индикация выходного напряжения преобразователя частоты
Индикация сигнала тревоги	—	0/100		—	—	Индикация последних 8 сигналов тревоги
Заданное значение частоты	0.01 Гц	5	①	5	пар. 55	Индикация заданного значения частоты
Скорость вращения	1 об/мин	6	①	6	пар. 55 связан с пар. 37	Индикация скорости вращения двигателя (зависит от пар. 37 и 144/см. стр. 6-136)
Напряжение промежуточного контура	0.1 В	8	①	8	400 В класс: 800 В	Индикация напряжения промежуточного контура
Нагрузка цепи торможения	0.1 %	9	①	9	пар. 70	Индикация длительности включения, настроенной в пар. 30 и 70 (только у класса мощности 01800 и выше)
Степень использования электронного аварийного выключателя двигателя	0.1 %	10	①	10	100 %	Порог включения определен как 100 %
Пиковый ток	0.01 А/0.1 А ^⑤	11	①	11	пар. 56	Пиковое значение выходного тока сохраняется до перезапуска или выключения. При каждом новом запуске происходит его стирание.
Пиковое напряжение промежуточного контура	0.1 В	12	①	12	400 В класс: 800 В	Пиковое значение напряжения промежуточного контура сохраняется до перезапуска или выключения. При каждом новом запуске происходит его стирание
Входная мощность	0.01 кВт/0.1 кВт ^⑤	13	①	13	Номинальная мощность преобразователя × 2	Индикация входной мощности
Выходная мощность ^⑦	0.01 кВт/0.1 кВт ^⑤	14	①	14	Номинальная мощность преобразователя × 2	Индикация выходной мощности
Индикация нагрузки	0.1 %	17		17	100 %	Индикация момента вращения относительно значения параметра 56 (значение пар. 56 принято за 100 %)
Общее время включения ^②	1 час	20		—	—	Индикация общего времени включения с момента поставки Продолжительность включения свыше 65535 часов записана в пар. 563.
Аналоговый выход (максимум диапазона)	—	—		21	—	Клемма CA: макс. 20 мА Клемма AM: макс. 10 В
Количество часов работы ^{② ③}	1 час	24		24	—	Индикация часов работы Продолжительность работы свыше 65535 часов можно определить из значения пар. 564. Эта величина может быть стерта при помощи параметра 171 (см. стр. 6-144).
Нагрузка двигателя	0.1 %	24		24	200 %	Индикация выходного тока относительно номинального тока преобразователя частоты, величина которого принята за 100 % Отображаемое значение = выходной ток/номинальный ток × 100 [%]
Общая выходная мощность (счетчик киловатт-часов) ^⑥	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^{④ ⑤}	25		—	—	Индикация общей мощности относительно показаний счетчика мощности Эта величина может быть стерта при помощи параметра 171 (см. стр. 6-144).

Таб. 6-23: Значения параметров для отбора различных рабочих параметров (1)

Индикация	Величина шага	Пар. 52		Пар. 54 (CA) Пар. 158 (AM)	Опорная величина	Описание
		Светодиод DU	Индикатор PU			
Экономия энергии	Зависит от установки параметров	50		50	мощность преобразователя	Индикация экономии энергии С помощью этого параметра можно выбрать индикацию одного из следующих показателей: экономии мощности, среднего значения экономии мощности, экономии энергии в % или экономии стоимости (см. стр. 6-179).
Общая экономия энергии ^④		51		—	—	
Заданное значение при ПИД-регулировании	0.1 %	52		52	100 %/ C42 или C44	Индикация заданного значения для ПИД-регулирования (см. стр. 6-328).
Действительное значение при ПИД-регулировании	0.1 %	53		53	100 %/ C42 или C44	Индикация действительного значения для ПИД-регулирования (см. стр. 6-328).
Отклонение регулируемой величины от заданного значения при ПИД-регулировании	0.1 %	54		—	—	Индикация отклонения при ПИД-регулировании (см. стр. 6-328).
Состояние входных клемм	—	55	①	—	—	Индикация коммутационных состояний входных клемм на пульте PU (в отношении индикации на FR-DU07 см. стр. 6-143)
Состояние выходных клемм	—		①	—	—	Индикация коммутационных состояний выходных клемм на пульте PU (в отношении индикации на FR-DU07 см. стр. 6-143)
Состояние входных клемм дополнительного устройства	—	56		—	—	Индикация коммутационных состояний цифровых входов опции FR-A7AX на пульте DU (см. стр. 6-143)
Состояние выходных клемм дополнительного устройства	—	57		—	—	Индикация состояний цифровых выходов опции FR-A7AY или релейных выходов опции FR-A7AR на пульте DU (см. стр. 6-143)
Сопротивление термодатчика с ПТК	0.01 kΩ	64		—	—	Индикация сопротивления термодатчика с ПТК на клемме 2 при активированной защитной функции (0.10 kΩ до 31.5 kΩ (см. стр. 6-85)
Фактическое значение ПИД 2	0.1 %	67		67	100%/ C42 или C44	Индикация фактического значения второго ПИД-регулирования (см. стр. 6-341)
Выход контроллера	0.1 %	—		70	100 %	Если используется функция контроллера, через клеммы CA и AM выводятся определенные величины. Более подробное описание функции контроллера вы найдете в руководстве по программированию контроллера преобразователя FR-F700.
Состояние приема VASnet	1	81		—	—	Индикация состояния приема при коммуникации VASnet (см. стр. 6-310)
Количество присвоенных маркеров в VASnet	1	82		—	—	Индикация счетчика принятых маркеров
Количество действительных ADPU в VASnet	1	83		—	—	Индикация счетчика действительных ADPU
Количество ошибок при коммуникации VASnet	1	84		—	—	Индикация счетчика ошибок при коммуникации VASnet
Уровень выходного сигнала на клемме CA	—	85		85 (только пар. 54)	20 мА	Индикация фактического тока на выходной клемме CA, управляемой с помощью коммуникации VASnet (см. стр. 6-310)
Уровень выходного сигнала на клемме AM	—	86		86 (только пар. 158)	10 В	Индикация фактического напряжения на выходной клемме AM, управляемой с помощью коммуникации VASnet (см. стр. 6-310)

Таб. 6-23: Значения параметров для отбора различных рабочих параметров (2)

- ① При пролистывании выводимых сообщений на индикатор панели управления FR-PU04/FR-PU07 могут быть выведены величины в диапазоне от "Заданного значения частоты" до "Состояния выходных клемм".
- ② Подсчет общего времени включения и числа часов работы ведется от 0 до 65535 часов, а затем снова начинается с 0. На панели управления FR-DU07 производится индикация величин до максимального значения 65.53 (65530 часов). При этом 1 час соответствует значению 0.001.
- ③ Индикация часов работы начинается лишь при работе преобразователя частоты в течение не менее 1 часа.
- ④ На панели управления FR-PU04/FR-PU07 показания выводятся в "кВт".
- ⑤ Настройка зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 или ниже/01800 или выше).
- ⑥ Так как дисплей панели управления способен отображать только 4 знака, значения свыше "9999" отображаются как "----".
- ⑦ Если выходной ток меньше определенной величины (5% от номинального тока преобразователя частоты), на индикацию выводится "0 A". Поэтому может случиться, что индикация будет показывать нулевой выходной ток или нулевую выходную мощность, если мощность используемого двигателя существенно ниже мощности преобразователя частоты, или если имеют место иные условия эксплуатации, при которых выходной ток может снижаться ниже величины, указанной в технических данных.

УКАЗАНИЯ

Если параметру 52 присвоено значение "0", то при помощи кнопки SET можно производить переключение между выводом на дисплей величин выходной частоты, выходного тока, выходного напряжения и запоминающего устройства сигналов тревоги.

На панели управления FR-DU07 производится индикация только таких единиц измерения, как Гц, В или А.

Рабочий параметр, выбранный при помощи параметра 52, является третьей величиной выводимой на индикатор. Он заменяет индикацию выходного напряжения.

Первой величиной, выводимой на дисплей после включения питания, является выходная частота. Выберите величину, которая должна быть выведена на дисплей в этом месте, и в течение 1 с держите кнопку SET нажатой. (Чтобы вернуться к первой величине, вызовите ее на дисплей и держите кнопку SET нажатой в течение 1 с)



Рис. 6-76: Индикация различных рабочих параметров

Пример

Если пар. 52 = 20 (общая продолжительность включения), то на дисплей выводится 3-я индикация.



Рис. 6-77: Выбор третьей индикации



Индикация частоты в состоянии простоя (пар. 52)

Если пар.52 присвоено значение "100", то в процессе работы происходит отклонение значения, выводимого на дисплей, от значения во время останова. Светодиод индикатора частоты мигает во время останова и постоянно горит в процессе работы.

	Параметр 52		
	0	100	
	Работа/останов	Останов	Работа
Выходная частота	Выходная частота	Установленная частота	Выходная частота
Выходной ток	Выходной ток		
Выходное напряжение	Выходное напряжение		
Индикация сигнала тревоги	Индикация сигнала тревоги		

Таб. 6-24: Индикация в процессе работы и останова

УКАЗАНИЯ

При возникновении сбоя в работе происходит индикация текущей частоты.

В состоянии простоя и при отключении выхода преобразователя частоты на клемме MRS выводится те же значения.

Индикация состояний сигнала клемм ввода/вывода на панели управления FR-DU07

Если пар. 52 присвоено значение между "55" и "57", на панели управления FR-DU07 происходит индикация состояния сигналов клемм ввода/вывода.

Индикация состояний сигнала клемм ввода/вывода является третьей по счету индикацией на панели управления.

Светодиод горит при наличии на клемме сигнала. Средний сегмент горит постоянно.

Пар. 52	Описание
55	Индикация состояний сигналов клемм ввода/вывода преобразователя частоты
56 ^①	Индикация состояний сигналов цифровых входов дополнительного устройства FR-A7AX
57 ^①	Индикация коммутационных состояний цифровых выходов дополнительного устройства FR-A7AY или релейных выходов дополнительного устройства FR-A7AR

Таб. 6-25: *Индикация состояний сигналов клемм ввода/вывода*

① Если дополнительное устройство не установлено и параметру 52 присвоено значение "56" или "57", то ни один из светодиодов не горит. При индикации коммутационных состояний клемм ввода/вывода преобразователя частоты (пар. 52 = 55) верхние светодиоды показывают состояние входных сигналов, а нижние светодиоды - состояние выходных сигналов.

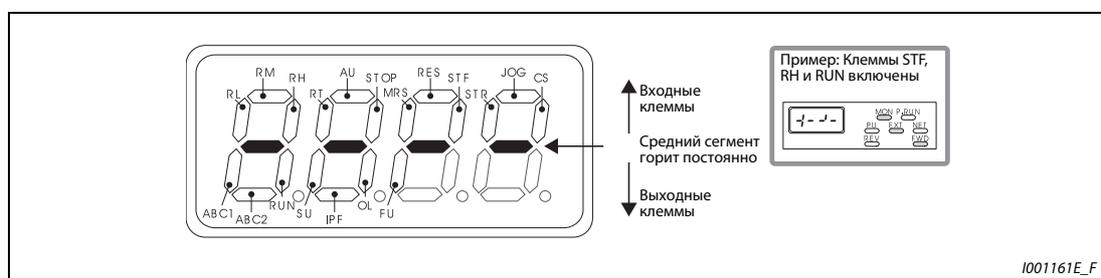


Рис. 6-78: *Индикация коммутационных состояний клемм ввода/вывода*

При индикации коммутационных состояний цифровых входов дополнительного устройства FR-A7AX (пар. 52 = 56) горит десятичная запятая первой позиции.

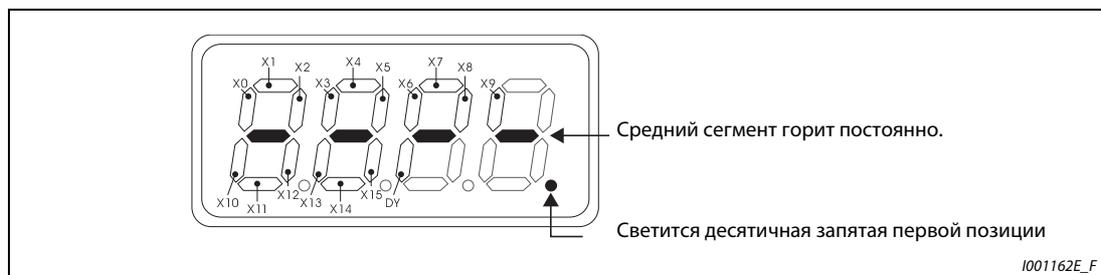


Рис. 6-79: *Индикация при установленном дополнительном устройстве FR-A7AX*

При индикации положений коммутации опций FR-A7AY или FR-A7AR (пар. 52 = 57) горит десятичная запятая второй позиции.

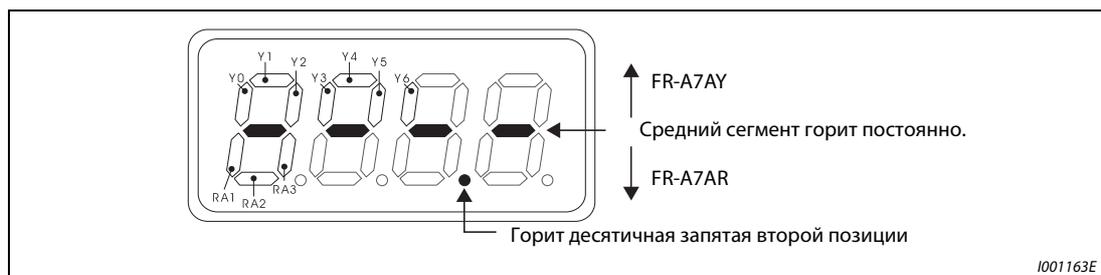


Рис. 6-80: *Индикация при установленном дополнительном устройстве FR-A7AY или FR-A7AR*

Индикация и стирание счетчика ватт-часов (пар. 170, пар. 891)

Актуализация данной величины, выводимой на дисплей (пар. 52 = 25), производится каждый час. В приведенной далее таблице показана индикация единиц измерения и диапазон индикации на панелях управления FR-DU07 и FR-PU04/FR-PU07 и через последовательный интерфейс (RS485 или дополнительное устройство обмена информацией):

FR-DU07 ^①		FR-PU04 /FR-PU07 ^{①②}		Последовательный интерфейс		
Диапазон	Единица измерения	Диапазон	Единица измерения	Диапазон		Единица измерения
				Пар. 170 = 10	Пар. 170 = 9999	
0–99.99 кВт-час	0.01 кВт-час	0–99.99 кВт-час	0.01 кВт-час	0–99.99 кВт-час	0–65535 кВт-час (Заводская установка)	1 кВт-час
100–9.999 кВт-час	0.1 кВт-час	1000–9999.9 кВт-час	0.1 кВт-час			
1000–9999.9 кВт-час	1 кВт-час	1000–99999 кВт-час	1 кВт-час			

Таб. 6-26: Единицы измерения и диапазон индикации счетчика ватт-часов

- ① Величина энергия определяется в диапазоне 0–9999.99 кВт-часов и выводится на дисплей с 4 знаками. Если значение на дисплее превышает "99.99" происходит перенос, напр : 100.0 и значение выводится на дисплей с величиной шага 0.1кВт-час.
- ② Энергия определяется в диапазоне 0–99999.99 кВт-час и выводится на дисплей с 5 знаками. Если значение индикации превышает "999.99" происходит перенос, напр : 1000.0, и значение выводится на дисплей с величиной шага 0.1кВт-час.

Запятая выведенной на дисплей величины может быть смещена влево при помощи параметра 891. Если при присвоении параметру 891 значения "2" энергия равна 1278.56 кВт-час, на панель управления выводится величина 12.78 (величина шага 100 кВт-час). При обмене данными обрабатывается величина "12".

При присвоении параметру 891 значения от "0" до "4" в случае превышения максимальной величины необходимо произвести смещение запятой. Если параметру присвоено значение "9999", в случае превышения максимального значения счетчик опять начинает работать с 0.

Значение счетчика ватт-часов может быть стерто путем присвоения параметру 170 значения "0".

УКАЗАНИЕ

Если параметру 170 присвоено значение "0", при считывании параметра появляется значение "9999" или "10".

Индикация продолжительности включения и часов работы (пар. 171, пар. 563, пар. 564)

Актуализация продолжительности включения (пар. 52 = 20) производится каждый час.

Индикация часов работы (пар. 52 = 23) обновляется также каждый час, однако здесь не учитывается время останова.

Подсчет продолжительности включения и количества часов работы производится от 0 до 65535 часов и затем начинается с 0. Считывание количества часов, на которое была превышена величина 65535, для продолжительности включения может произвести из параметра 563, а для количества часов работы - из параметра 564.

Значение счетчика часов работы может быть стерто присвоением параметру 171 значения "0". Стирание величины продолжительности включения невозможно.

УКАЗАНИЯ

Общее время включенного состояния преобразователя частоты отображается лишь после того, как оно превысило 1 час.

Индикация часов работы начинается лишь при работе преобразователя частоты не менее 1 часа.

Если параметру 171 присвоено значение "0", при выборе параметра на дисплее появляется значение "9999". При установке "9999" стирание счетчика часов работы не производится.

Выбор позиции запятой при индикации (пар. 268)

На блоке управления FR-DU07 указывается 4 позиции. Позиция запятой может быть изменена с помощью параметра 268, например, для повышения точности считывания аналоговых величин.

Пар. 268	Описание
9999, (заводская установка)	Функция отсутствует
0	Одна или две позиции после запятой (величина шага: 0.1 или 0.01) отрезаются, происходит индикация целого числа (величина шага: 1). Значение меньше или равное "0.99" указывается как "0".
1	Из двух позиций после запятой (величина шага: 0.01) указывается первая (величина шага: 0.1), а вторая (величина шага: 0.01) отрезается. Индикация целых чисел осуществляется с величиной шага 1.

Таб. 6-27: Установка количества позиций после запятой

УКАЗАНИЕ

Число позиций при индикации общей продолжительности включения (пар. 52 = 20), часов работы (пар. 52 = 23), общей мощности (пар. 52 = 25) и общей экономии энергии (пар. 52–51) не изменяется.

6.10.3 Клеммы CA и AM (пар. 55, пар. 56, пар. 867, пар. 869)

Для вывода аналоговых сигналов преобразователь частоты имеет две выходных клеммы CA и AM. Их функции могут быть определены при помощи параметров.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
55	Опорная величина для внешней индикации частоты ^①	50 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой максимальное значение должно выводиться на клеммах CA и AM.	37 Индикация скорости	6.10.1
56	Опорная величина для внешней индикации тока ^①	Номинальный ток	01160 или ниже	0–500 А	Установка величины тока, при которой вывод максимального значения должен производиться на клеммах CA и AM.	
			01800 или выше	0–3600 А		
867	Выходной фильтр клеммы AM	0.01с	0–5 с	Постоянная времени для выходного фильтра клеммы AM		
869	Фильтр для выходного тока	0.02с	0–5 с	Постоянная времени для выходного фильтра клеммы CA		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① Параметры могут быть изменены в любом режиме и в процессе работы, даже в том случае, если значение параметра 77 равно "0".

Опорная величина для внешней индикации частоты (пар. 55)

При выводе какой-либо из частотных величин (выходная

- Установите частоту, при которой выходной ток на клемме CA должен составлять 20 мА. Выходной ток на клемме CA пропорционален выходной частоте. Максимальный выходной ток на клемме CA составляет 20 мА пост.
- Установите частоту, при которой выходное напряжение на клемме MA должен составлять 10 В. Выходное напряжение на клемме AM пропорционально выходной частоте. Максимальное выходное напряжение на клемме AM составляет 10 В пост.

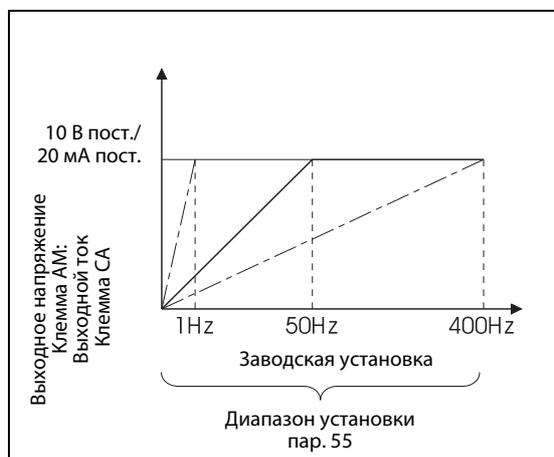


Рис. 6-81:
Опорная величина для внешней индикации частоты

I001164E

Опорная величина для внешней индикации тока (пар. 56)

При выводе какой-либо из токовых величин (выходной ток и т. д.) при помощи пар. 56 устанавливается ток, при котором на клемме СА или АМ происходит вывод максимального значения.

- Установите ток, при котором выходной ток через клемму СА должен составлять 20 мА. Выходной ток через клемму СА пропорционален выходному току преобразователя частоты. Максимальный выходной ток через клемму СА составляет 20 мА пост.
- Установите ток, при котором выходное напряжение на клемме АМ должно составлять 10 В. Выходное напряжение на клемме АМ пропорционально выходной частоте. Максимальное выходное напряжение на клемме АМ составляет 10 В пост.

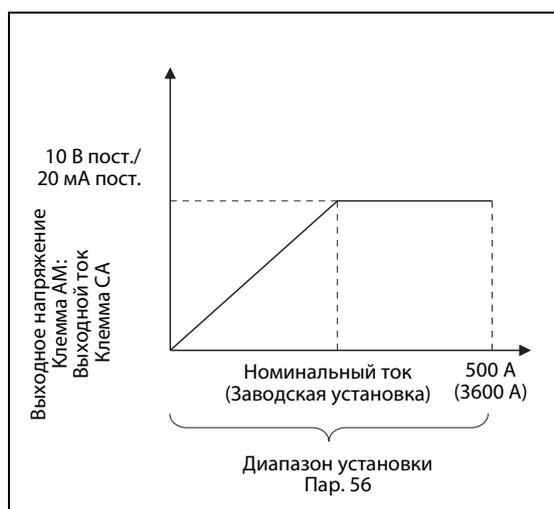


Рис. 6-82:

Опорная величина для внешней индикации тока

1001165E

Постоянная времени выходного фильтра клеммы АМ (пар. 867)

Параметр 867 дает возможность установить постоянную времени выходного фильтра клеммы АМ в диапазоне от 0 до 5 с.

Чем выше установленное значение параметра, тем стабильнее напряжение на клемме АМ. Однако время срабатывания при этом увеличивается. Присвоение параметру значения "0" соответствует постоянной времени мс.

Постоянная времени выходного фильтра клеммы СА (пар. 869)

Параметр 869 дает возможность установить постоянную времени выходного фильтра клеммы СА в диапазоне от 0 до 5 с.

Чем выше установленное значение параметра, тем стабильнее ток через клемму СА. Однако время срабатывания при этом увеличивается. Присвоение параметру значения "0" соответствует постоянной времени 7 мс.

6.10.4 Калибровка клемм CA и AM [C0 (пар. 900), C1 (пар. 901), C8 (пар. 930), C11 (пар. 931)]

При использовании этих параметров можно произвести подгонку аналоговых выходов CA и AM относительно минимального и максимального значений. Кроме того, имеется возможность произвести компенсацию допусков использованных измерительных приборов. Индикация одних и тех же рабочих параметров может производиться как при помощи клеммы AM, так и при помощи клеммы CA. Однако подгонка нулевой точки и установка соответствующего ей значения выводимого рабочего параметра могут быть произведены только на клемме CA.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
C0 (900)	Калибровка выхода CA	—	—	Согласование максимального значения, выведенного на клемме CA, с подключенным индикатором.	54 Вывод через клемму CA	6.10.3
C1 (901)	Калибровка выхода AM	—	—	Согласование максимального значения, выведенного на клемме AM, с подключенным индикатором.	55 Опорная величина для внешней индикации частоты	6.10.3
C8 (930)	Смещение сигнала, привязанного к клемме CA	0 %	0–100 %	Установка на нуль величины сигнала, соответствующего клемме CA	56 Опорная величина для внешней индикации тока	6.10.3
C9 (930)	Смещение сигнала тока через клемму CA	0 %	0–100 %	Установка смещения, вывод которого производится через клемму CA при остановленном преобразователе или минимальном значении сигнала (напр. 0 или 4 мА)	158 Вывод через клемму AM	6.10.3
C10 (931)	Усиление сигнала, соответствующего клемме CA	100 %	0–100 %	Установка величины сигнала, при которой должен производиться вывод максимального значения на аналоговом выходе		
C11 (931)	Усиление сигнала тока через клемму CA	100 %	0–100 %	Установка максимального значения сигнала тока через клемму CA (напр. 20 мА)		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Параметры, номера которых указаны в скобках, действуют при использовании панели управления FR-PU04/FR-PU07.

Параметры могут быть изменены в любом режиме и в процессе работы, даже в том случае, если значение параметра 77 равно "0".

Калибровка клеммы CA [C0 (пар. 900), C8 (пар. 930)–C11 (пар. 931)]

Заводская предустановка клемма CA такова, что при достижении максимального значения рабочего параметра, выводимого на индикатор, через нее протекает постоянный ток около 20 мА. Точная подстройка максимального значения, выводимого на подключенный к клемме CA индикатор, осуществляется при помощи параметра C0 (пар. 900).

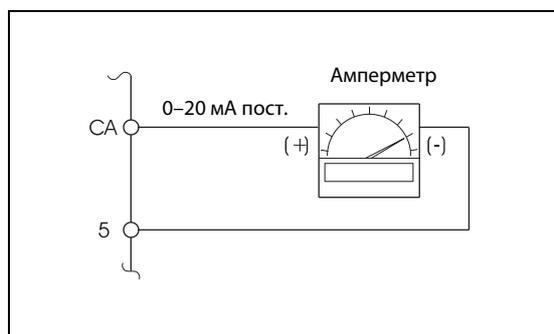


Рис. 6-83:
Подключение аналогового измерительного устройства к выходу CA

1001166E

Подгонка нулевой точки величины, выводимой на индикатор через клемму СА, осуществляется при помощи параметра С9 (пар. 930), а подгонка максимальной амплитуды – при помощи параметра С11 (пар. 931).

При помощи параметра С8 (пар. 930) может быть задана величина сигнала, выводимого на клемме СА, соответствующая нулевой точке. Установка максимальной величины сигнала на аналоговом выходе осуществляется при помощи параметра С10 (пар. 931). Таким образом, становится возможным установить аналоговую индикацию только для определенного диапазона рабочих параметров. Например, если индикация величины выходного напряжения должна быть произведена через аналоговый выход только в диапазоне от 100 до 400 В, (т.е. при напряжении от 0 до 100 В ток составляет 4 мА, а по достижении напряжения 400 В ток становится равным 20 мА), параметру С8 должно быть присвоено значение 12.5 % (100 В соответствует 12.5 % опорной величины выходного напряжения 800 В), а параметру С9 – значение 20 % (что соответствует прикл. 4 мА на клемме СА). Кроме того, параметру С10 необходимо присвоить значение 50 % (400 В соответствует 50 % от 800 В), а параметру С11 – прикл. 100 % (соответствует прикл. 20 мА на клемме СА).

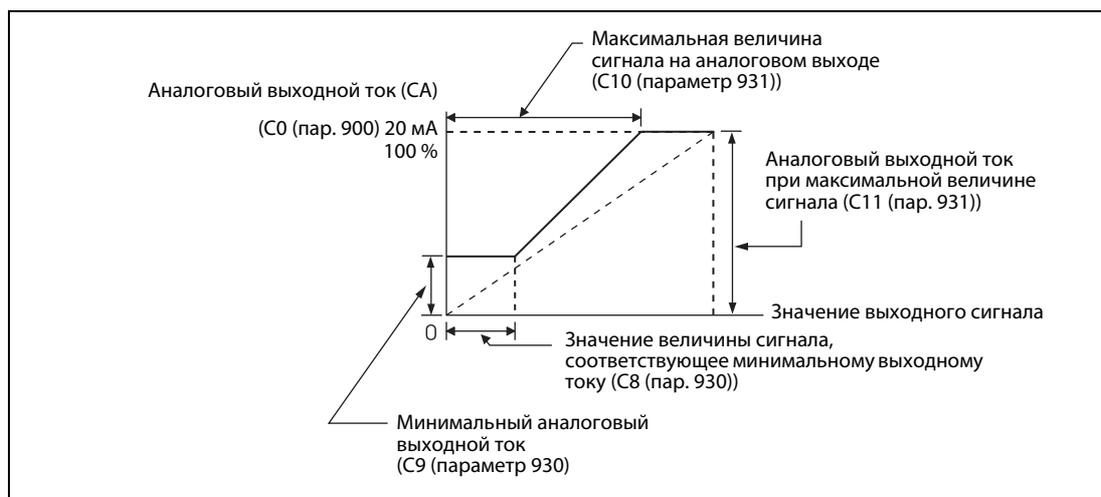


Рис. 6-84: Калибровка выхода СА

Процедура настройки:

- ① Подключите амперметр 0–20 мА пост. к клеммам СА и 5. Соблюдайте полярность. СА является положительной клеммой.
- ② При помощи параметра 54 выберите рабочий параметр, индикация значения которого должна быть произведена на аналоговом выходе СА. Для требуемой индикации выходной частоты или выходного тока установите при помощи параметра 55 или 56 максимальное значение частоты или тока, при достижении которого должна происходить вывод сигнала 20 мА.
- ③ Подгонка нулевой точки: Нулевая точка подключенного измерительного прибора подстраивается через С9 (пар. 930). Индикация осуществляется в %, причем 0 % соответствуют приблизительно 0 мА, а 20 % – прикл. 4 мА. Значение рабочего параметра, до которого должен осуществляться вывод аналогового сигнала минимальной величины, устанавливается при помощи С8 (пар. 930). Индикация осуществляется в %, причем 100 % равно соответствующему опорному значению (см. таб. 6-23)
- ④ Произведите запуск преобразователя частоты при помощи панели управления или колодки клемм управления (внешнее управление).
- ⑤ Произведите подгонку полной амплитуды индикатора при помощи параметра С0 (пар. 900) и последующего нажатия диска цифрового набора. Следите за тем, чтобы само значение рабочего параметра, заданного пар. С0, при использовании диска цифрового набора не изменялось. При этом аналоговый ток через клемму СА реагирует на его использование. Подтвердите найденное калибровочное значение нажатием кнопки SET (в результате показанному значению рабочего параметра будет соответствовать вывод аналогового тока максимальной величины).


УКАЗАНИЯ

Если при калибровке отсутствует возможность добиться полного значения измеряемого параметра, параметру 54 можно присвоить значение "21". В результате на клемму СА постоянно будет подаваться ток припл. 20 мА. Это дает возможность произвести подгонку максимальной величины на индикаторе. Если параметр С0 используется для подгонки максимальной амплитуды, то происходит индикация величины "1000". После этого при помощи параметра 54 снова может быть задано требуемое рабочее значение.

На клемму СА ток подается и при следующих соотношениях параметров:
(С8 (пар. 930) \geq С10 (пар. 931) и С9 (пар. 930) \geq С11 (пар. 931)

Калибровка клеммы АМ [С1 (пар. 901)]

Клемма АМ настроена производителем таким образом, что при достижении соответствующим ей рабочим параметром максимального значения на нее подается постоянно напряжение 10 В. При помощи параметра С1 (пар. 901) это напряжение может быть изменено, чтобы привести его в соответствие с полной амплитудой подключенного индикатора. Максимальное выходное напряжение составляет 10 В пост., допустимая нагрузка 1 мА.

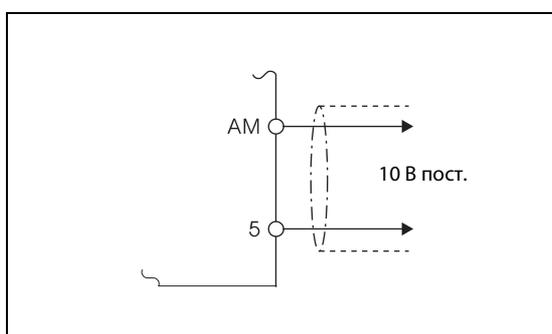**Рис. 6-85:**

Подключение аналогового индикатора к выходу АМ

1001168С

Процедура настройки:


- ① Подключите устройство индикации 0–10 В пост. к клеммам АМ и 5. Соблюдайте полярность. АМ является положительной клеммой.
- ② При помощи параметра 158 выберите рабочий параметр, индикацию значения которого вы хотели бы произвести через клемму АМ (см. стр. 6-146). При индикации требуемого значения выходной частоты или выходного тока, установите при помощи параметра 55 или 56 максимальное значение частоты или тока, при достижении которого подается напряжение 10 В.
- ③ Произведите запуск преобразователя частоты при помощи панели управления (режим РУ) или колодки клемм управления (режим внешнего управления).
- ④ При помощи параметра С0 (пар. 901) и последующего нажатия цифрового набора произведите подгонку полной амплитуды индикатора. Следите за тем, чтобы само значение рабочего параметра, заданного параметром С1 при использовании диска цифрового набора не изменялось. При этом напряжение, выводимое на клемму АМ, реагирует на его использование. Подтвердите найденное калибровочное значение нажатием кнопки SET (в результате показанному значению рабочего параметра будет соответствовать максимальное напряжение на клемме АМ).

УКАЗАНИЕ

Если при калибровке отсутствует возможность добиться полного значения измеряемого параметра, то параметру 158 можно присвоить значение "21". В результате на клемме АМ постоянно будет производиться вывод напряжения припл. 10 В пост. Это дает возможность подстроить максимальное значение на индикаторе. Если параметр С1 используется для погонки максимальной амплитуды, то происходит индикация величины "1000". После этого при помощи параметра 158 снова может быть задан требуемый рабочий параметр.

Калибровка максимального значения сигнала на клемме CA при помощи панели управления FR-DU07

В приведенном ниже примере подгонка максимального значения сигнала на клемме CA производится в соответствии с выходной частотой 60 Гц. Эта настройка производится в режиме PU.

Порядок действий	Индикация (для пар. 54 = 1)
① Проверьте готовность к работе и режим работы преобразователя частоты	
② Выберите меню для установки нажатием кнопки MODE.	MODE →  Появляется номер последнего считанного параметра.
③ Вращайте диск цифрового набора до появления на экране величины "P.160".	 → 
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы произвести индикацию текущего значения. На индикатор выводится установленная производителем величина "9999".	SET → 
⑤ Вращайте диск цифрового набора до появления величины "0".	 → 
⑥ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данное значение.	SET → 
⑦ Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "C...".	 →  Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на индикаторе. Происходит разблокирование установки параметров C0-C11.
⑧ Нажмите на кнопку SET. На индикаторе появится сообщение "C---".	SET → 
⑨ Вращайте диск цифрового набора до появления величины "C 0". Вызван параметр C0 "Калибровка выхода CA".	 → 
⑩ Нажмите кнопку SET, чтобы разблокировать установку данного параметра.	SET → 
⑪ Если преобразователь частоты находится в состоянии простоя, нажмите на кнопку FWD, чтобы запустить его. (Двигатель должен быть не подключен.) Подождите, пока будет достигнута выходная частота 60 Гц.	FWD → 
⑫ Вращайте диск цифрового набора, пока стрелка измерительного прибора не достигнет требуемого положения. (Значение, показываемое пар. C0, не изменяется при вращении диска цифрового набора в отличие от аналогового тока.)	 →  Аналоговый измерительный прибор
⑬ Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить установленное значение.	SET → 
	Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на индикаторе.

- Вращением диска цифрового набора могут быть вызваны дальнейшие параметры.
- При нажатии на кнопку SET на индикатор вновь выводится надпись "C---" (см. шаг ⑧).
- При двукратном нажатии кнопки SET происходит вызов следующего параметра (PR.CL).

1001169E

Рис. 6-86: Калибровка клеммы CA

УКАЗАНИЯ

Калибровка может проводиться также во внешнем режиме работы. Для этого установите выходную частоту в режиме работы с внешним управлением и проведите калибровку клеммы CA, как описано выше.

Калибровку можно проводить также в процессе работы.

Описание процесса калибровки при помощи панели управления FR-PU04/FR-PU07 можно найти в руководстве по обслуживанию панели управления.

6.11 Работа при отказе сети питания

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
При кратковременном отказе сети питания происходит автоматический перезапуск без остановки двигателя	Автоматический повторный запуск после отключения сети	пар. 57, пар. 58, пар. 162–165, пар. 299, пар. 611	6.11.1
При пониженном напряжении или отказе сети питания может быть произведено торможение двигателя до его полной остановки.	Метод останова при отказе сети питания.	пар. 261–266	6.11.3

6.11.1 Автоматический перезапуск (пар. 57, пар. 58, пар. 162–165, пар. 299, пар. 611)

Использование этой функции дает возможность пуска уже вращающегося двигателя без предварительной остановки.

Это может происходить напр.:

- при переключении двигателя из режима работы от сети на работу от преобразователя или
- при перезапуске двигателя после отказа сети питания или
- при новом запуске уже вращающегося двигателя (напр. вследствие воздушной тяги).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел	
57	Время синхронизации после отказа сети питания	9999	0	00038 или ниже 0.5 с 00052–00170 0.01с 00250–01160 0.01с 01800 или выше 5 с	7 Время разгона 21 Величина шага для ускорения/замедления 13 Пусковая частота 65 Выбор защитного устройства для автоматического перезапуска 67–69 Автоматический перезапуск после срабатывания защитного устройства 78 Запрет реверса 178–189 Определение функций входных клеммам	6.6.1 6.6.1 6.6.2 6.12.1 6.12.1 6.16.3 6.9.1	
			01160 или меньше	0.1–5 с			Внутреннее время ожидания преобразователя (от распознавания сигнала "CS активен" до начала повторного запуска двигателя)
			01800 или выше	0.1 – 30 с			Автоматического перезапуска двигателя не происходит
58	Буферное время до автоматической синхронизации	1 с	0–60 с	Время для увеличения выходного напряжения при перезапуске.			
162	Автоматический перезапуск после отказа сети питания	0	0	Определение выходной частоты			
			1	Выходная частота не определяется: Выходное напряжение увеличивается без учета текущей скорости вращения двигателя вплоть до достижения предустановленной частоты.			
			10	Выходная частота определяется при каждом пуске.			
			11	Выходное напряжение увеличивается при каждом пуске без учета текущей скорости вращения двигателя вплоть до достижения предустановленной частоты.			
163	1. Буферное время для автоматического повторного запуска	0 с	0–20 с	Установка времени увеличения выходного напряжения при перезапуске. Параметры должны быть установлены с учетом нагрузки (инерция и момент вращения).			
164	1. Выходное напряжение при автоматическом перезапуске	0 %	0–100 %				
165	Токоограничение при перезапуске	110 % ^①	0–120 % ^①	Токоограничение при перезапуске Номинальный ток преобразователя частоты в соответствии с выбранной устойчивостью к перегрузке принимается за 100%.			
299	Определение направления вращения при повторном запуске	9999	0	Без определения направления вращения			
			1	Определение направления вращения			
			999	Определение направления вращения при пар. 78 = 0 Без определения направления вращения при пар. 78 = 1 или 2			
611	Время ускорения при повторном запуске	01160 или меньше	5 с	0–3600 с	Время разгона до достижения заданного значения частоты при перезапуске.		
		01800 или выше	15 с	9999	Время разгона при перезапуске соответствует общему времени разгона (напр. пар.7)		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

^① При присвоении параметру 570 значения "1" диапазон заданных значений и значения, заданные производителем, изменяются в случае стирания параметров.

Автоматический перезапуск после отказа сети питания (пар. 162, пар. 299)

При срабатывании функции защиты от исчезновения сетевого напряжения (E.IPF) или функции защиты от пониженного напряжения (E.UVT) выход преобразователя отключается (см. раздел 7.2). Если активирован автоматический перезапуск после исчезновения сетевого напряжения, и на момент восстановления напряжения двигатель еще вращается, то он сразу запускается, без предварительного останова (при этом не должны быть активированы сигналы E.IPF и E.UVT). При срабатывании одной из защитных функций выводится сигнал IPF. При заводской настройке сигнал IPF присвоен клемме IPF. Установив один из параметров 190...196 на "2" (при положительной логике") или "102" (при отрицательной логике), сигнал IPF можно присвоить и другим клеммам.

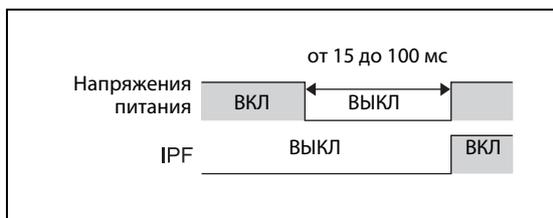


Рис. 6-87:
Сигнал IPF

1001353E

- С определением выходной частоты
Если параметр 162 установлен на "0" или "10", то еще вращающийся по инерции двигатель (например, после кратковременного исчезновения сетевого напряжения) подхватывается и ускоряется до настроенной заданной частоты. Так как при этом определяется направление вращения, повторный запуск возможен и при вращении двигателя в противоположном направлении. С помощью параметра 299 можно выбрать, должно ли определяться направление вращения. Если класс мощности двигателя отличается от класса мощности преобразователя частоты, параметр 299 следует установить на "0" (без определения направления вращения).

Пар. 299	Пар. 78		
	0	1	2
9999 (Заводская установка)	Определение направления вращения	Без определения направления вращения	Без определения направления вращения
0	Без определения направления вращения	Без определения направления вращения	Без определения направления вращения
1	Определение направления вращения	Определение направления вращения	Определение направления вращения

Таб. 6-28: Определение направления вращения

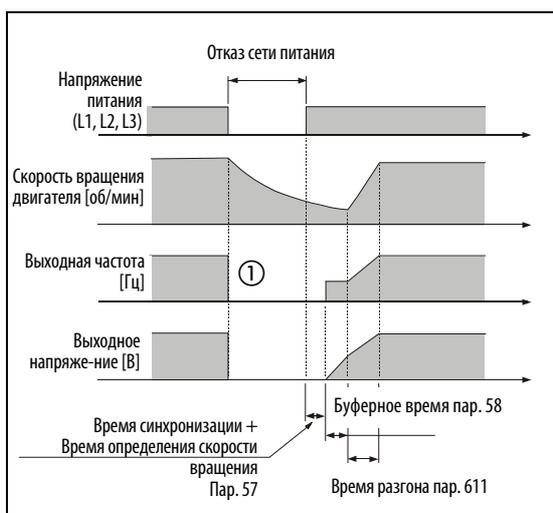


Рис. 6-88:
Автоматический перезапуск с определением выходной частоты (пар. 162 = 0/10)

1000722C

① Время отключения зависит от условий нагрузки.

УКАЗАНИЯ

Если мощность преобразователя частоты на один или несколько классов выше, чем мощность двигателя или двигатель является собой специальной моделью (напр. с номинальной частотой выше 60 Гц), то при измерении частоты могут произойти ошибки, вследствие чего при разгоне может быть выведено извещение об ошибке (ОСТ). В таком случае захват двигателя невозможен, и преобразователь частоты использовать нельзя.

При частоте двигателя около 10 Гц или ниже преобразователь частоты осуществляет разгон от 0 Гц до заданного значения.

Если к одному преобразователю частоты параллельно подключены несколько двигателей, то определение частоты при автоматическом перезапуске может быть проведено неправильно, и вероятно появление сообщений об ошибке в результате тока перегрузки (ОСТ). Функцию определения частоты следует (пар. 162 присвоить значение "1" или "11") и вначале попытаться применить ее к двигателям без извещения о токе перегрузки (ОСТ) с малыми значениями для параметра 164 и с большими значениями для параметра 163.

К началу операции определения частоты происходит подключение к двигателю питания постоянным током. При малом моменте инерции нагрузки может произойти снижение скорости вращения.

Если при настройке параметра 78 на "1" (обратное вращение не возможно), система определения направления вращения распознала обратное вращение, то при наличии пусковой команды прямого вращения двигатель сначала затормаживается при обратном вращении, а затем ускоряется в прямом направлении. При поступлении пусковой команды обратного вращения двигатель остается неподвижным.

- Без определения выходной частоты
В случае присвоения параметру 162 значения "1" или "11" увеличение выходного напряжения происходит без учета текущей скорости вращения двигателя до достижения предустановленной частоты.

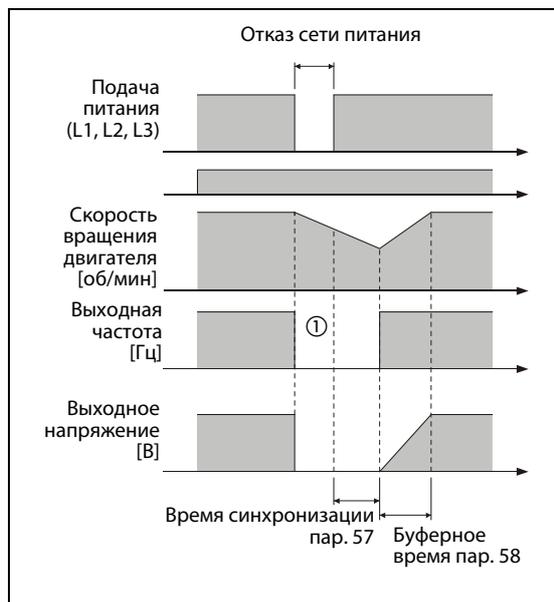


Рис. 6-89:
Автоматический перезапуск без определения выходной частоты (пар. 162 = 1/11)

1000647C

- ① Время отключения зависит от условий нагрузки.

УКАЗАНИЕ

Перед отключением сети величина выходная частота сохраняется в ОЗУ и выводится снова при перезапуске. Если питание цепи управления отключается более чем на 200 мс, то происходит утрата данного значения, и запуск преобразователя происходит с частотой, установленной при помощи параметра 13.

- Перезапуск при каждом запуске
В случае присвоения параметру 162 значения "10" или "11" при каждом пуске выполняется функция "Автоматический перезапуск при отказе сети питания". Если параметру 162 присвоено значение "0" или "1", то функция "Автоматический перезапуск при отказе сети питания" выполняется при первом пуске после включения питания, каждый последующий запуске преобразователя частоты производится со стартовой частотой.

Время синхронизации (пар. 57)

Время синхронизации – это время с момента распознавания сигнала на клемме CS до начала автоматического перезапуска.

Если параметру 57 присвоено значение "0", происходит перезапуск с предустановленными стандартными значениями: 00038 или ниже...0.5 с/00052–00170...1 с/00250–01160...3 с/01800 или выше...5 с

В зависимости от выходной частоты и инерции нагрузки при выполнении автоматического перезапуска могут произойти сбои в работе: В таком случае присвойте параметру 57 в соответствии с нагрузкой значение между 0.1 и 5 с.

Буферное время до автоматической синхронизации (пар. 58)

Буферное время – это время, в течение которого происходит увеличение выходного напряжения до достижения определенной


Как правило, может применяться заводская настройка. Однако возможно проведение подгонки в зависимости от способа использования двигателя.

Настройка автоматического перезапуска (пар. 163 до пар. 165, пар. 611)

Параметры 163 и 164 дают возможность задать увеличение выходного напряжения при перезапуске.

При помощи параметра 165 может быть задано ограничение тока при перезапуске.

С помощью параметра 611 может быть задано время разгона до заданного значения частоты при автоматическом перезапуске.

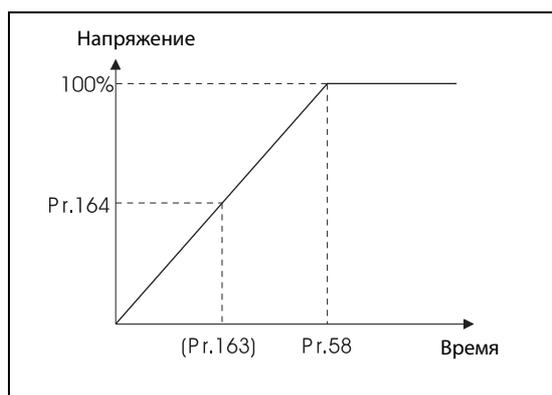**Рис. 6-90:**

Увеличение напряжения при автоматическом перезапуске

1001170E

УКАЗАНИЕ

Изменение величины шага для разгона /торможения при помощи параметра 21 не влияет на величину шага параметра 611.

Подключение сигнала CS

Разблокировка автоматического перезапуска осуществляется сигналом CS.

Если параметру 57 присвоено значение, отличное от "9999", то вывод выходной частоты (и разблокировка автоматического перезапуска) происходит только в том случае, если клеммы CS и PC соединены друг с другом (при использовании положительной логики).

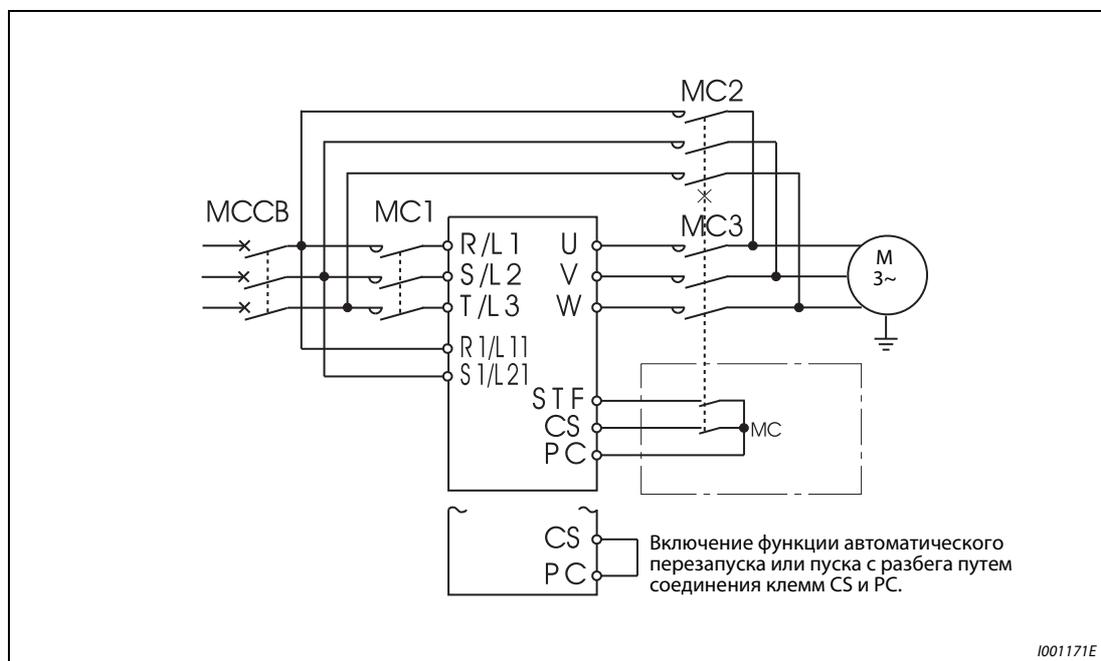


Рис. 6-91: Пример подключения

УКАЗАНИЯ

При заводской настройке сигнал CS присвоен клемме CS. Установив один из параметров 178...189 на "6", сигнал CS можно присвоить и другим клеммам.

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 178–189 влияет также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Если выбран автоматический перезапуск, то вывода извещений об ошибках E.UVT и E.IPF при отказе сети питания не происходит.

Сигналы SU и FU выводятся не при перезапуске, а только после завершения буферного времени.

Функция "автоматический перезапуск после отказа сети питания" выполняется также после отмены перезагрузки или при автоматическом перезапуске (после сигнала тревоги преобразователя).

**ВНИМАНИЕ:**

Перед включением функции автоматического перезапуска после отказа сети питания следует убедиться, что этот режим работы допустим для двигателя.

Если функция автоматического перезапуска после отказа сети питания активирована, запуск двигателя может произойти внезапно. Поэтому соблюдайте достаточную дистанцию до двигателя и станка и установите предупредительную табличку с информацией об опасности.

МС2 и МС3 должны иметь механическую блокировку. Преобразователь частоты выйдет из строя, если на его выходы будет подано сетевое напряжение.

Перед подключением к уже работающему двигателю следует убедиться, что преобразователь частоты при выбранной настройке имеет ту же последовательность фаз, что и работающий двигатель. В противном случае двигатель может начать вращение в обратную сторону, что может привести к повреждениям или поломке.

6.11.2 Сигнал исчезновения сетевого напряжения (Y67)

Сигнал Y67 включается, как только выход преобразователя частоты отключается из-за провала или исчезновения сетевого напряжения. Процесс включения сигнала Y67 не зависит от настройки автоматического перезапуска после исчезновения сетевого напряжения.

Если причина провала или исчезновения сетевого напряжения устранена и снова приложено правильное сетевое напряжение, сигнал Y67 выключается.

Чтобы присвоить сигнал Y67 какой-либо клемме, следует один из параметров 190...192 установить на "67" (при положительной логике) или "167" (при отрицательной логике).

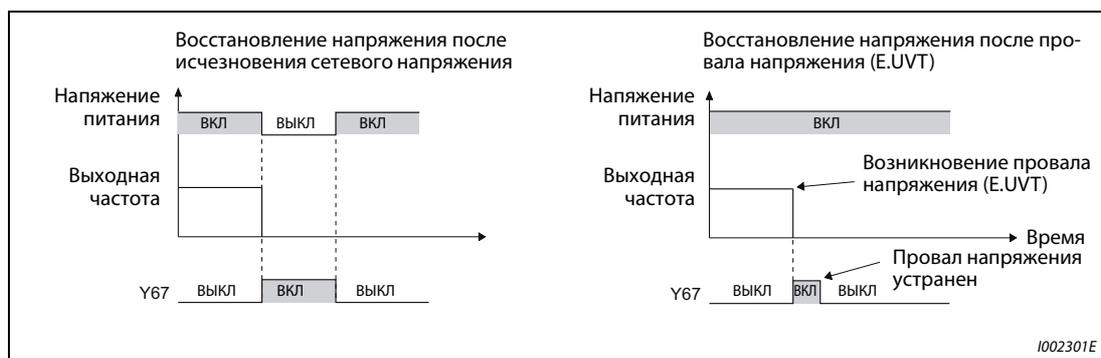


Рис. 6-92: Режим переключения сигнала Y67 после провала или исчезновения сетевого напряжения

УКАЗАНИЕ

Изменение функций, присвоенных клеммам с помощью параметров 190...196, влияет также на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

6.11.3 Метод останова при отказе сети питания (пар. 261–266)

При отказе сети питания или пониженном напряжении можно произвести торможение преобразователя частоты до полной остановки или торможение и повторный разгон до заданного значения частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание			Относится к пар.	См. раздел
				Режим при пониженном напряжении/исчезновении сетевого напряжения	При восстановлении и питания во время процесса торможения	Время торможения до неподвижного состояния		
261	Метод останова при отказе сети питания	0	0	Происходит выбег двигателя.		—	12 Торможение постоянным напряжением 20 Опорная частота для времени разгона/торможения 21 Величина шага для разгона/торможения 30 Выбор генераторной цепи торможения 57 Время синхронизации после отказа сети 190–196 Определение функций выходных клемм 872 Ошибка входной фазы	6.8.1 6.6.1 6.6.1 6.8.2 6.11.1 6.9.5 6.12.3
			1	Преобразователь производит торможение двигателя до полной остановки.		В зависимости от настройки пар. 262...266		
			2	Преобразователь частоты снова производит разгон.				
			21	Преобразователь производит торможение двигателя до полной остановки.	Преобразователь производит торможение двигателя до полной остановки.	Автоматическая настройка времени торможения		
			22	Преобразователь частоты снова производит разгон.				
262	Снижение частоты при отказе сети	3 Гц	0–20 Гц	Как правило, может применяться заводская установка. Однако возможно изменение в зависимости от способа применения.				
263	Пороговое значение снижения частоты при отказе сети	50 Гц	0–400 Гц	Для выходной частоты \geq пар. 263: Процесс торможения начинается при частоте, равной разности текущего значения выходной частоты и значения пар. 262 Для выходной частоты $<$ пар. 263: Преобразователь частоты производит торможение двигателя, начиная с текущей выходной частоты до полной остановки.				
			9999	Процесс торможения начинается при частоте, равной разности текущего значения частоты и значения пар. 262.				
264	Время торможения 1 при отказе сети	5 с	0–3600/ 360 с ^①	Частота снижается за время, заданное пар. 264, до величины, заданной пар. 266.				
265	Время торможения 2 Отказ сети питания	9999	0–3600/ 360 с ^①	Частота снижается за время, заданное пар. 265, начиная со значения пар. 266				
			9999	Торможение как в пар. 264				
266	Частота переключения при отказе сети питания	50 Гц	0–400 Гц	Частота переключения между обеими прямыми торможения, определенными параметрами 264 и 265.				

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① Если значение пар. 21 равно "0" (заводская настройка) диапазон заданного значения составляет "0–3600 с", а величина шага "0.1 с", при присвоении параметру 21 значения "1" диапазон заданного значения составляет "0–3600 с", а величина шага "0.01 с".

Подключение и установка параметров

Уберите перемычки на клеммах R/L1-R1/L11 и S/L2-S1/L21 и соедините клеммы R1/L11 с P/+ и S1/L21 с N/- (таким образом через промежуточный контур на преобразователь подается управляющее напряжение). Если значение параметра 261 равно "1" или "2" при снижении напряжения или отказе сети питания происходит торможение двигателя до полной остановки.

Если параметр 261 установлен на значение, не равное "0", то при снижении или исчезновении сетевого напряжения, а также при ошибке входной фазы (пар. 872 = 1, т. е. при ошибке входной фазы срабатывает защитная функция) двигатель затормаживается до неподвижного состояния.



Рис. 6-93: Подключение

1001172E

Работа при отказе сети питания

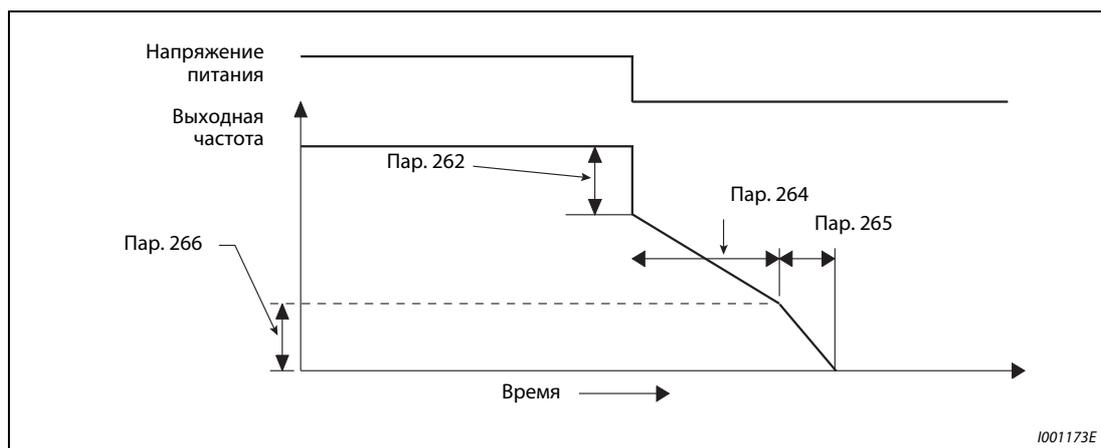
Если напряжение снижается или происходит отказ сети, выходная частота снижается на величину, заданную параметром 262.

Торможение осуществляется за время, установленное параметром 264. (Время торможения - это частота, необходимая для торможения двигателя от базовой частоты, заданной параметром 20, до полной остановки)

Если выходная частота является низкой и двигатель не вырабатывает достаточную генераторную энергию, то время торможения до полной остановки может быть изменено при помощи параметра 265.

Если параметр 261 установлен на "21" или "22", то при исчезновении сетевого напряжения преобразователь затормаживает двигатель до неподвижного состояния. Время торможения автоматически регулируется так, чтобы напряжение промежуточного контура во время затормаживания оставалось постоянным.

(Настройки параметров 262...266 не действуют.)



1001173E

Рис. 6-94: Параметры для выбора способа останова при отказе сети питания

Режим останова при отказе сети питания (пар. 261 = 1)

При восстановлении подачи питания в процессе торможения, то преобразователь частоты затормаживает двигатель до полной остановки. Для нового пуска пусковой сигнал должен быть выключен и включен снова.



Рис. 6-95: Восстановление питания

УКАЗАНИЯ

Функция не действует, если активирована функция автоматического перезапуска после отказа сети питания (пар. 57 ≠ 9999).

Если после исчезновения сетевого напряжения преобразователь частоты затормаживает двигатель до неподвижного состояния (пар. 261 = "1" или "21"), то при наличии пускового сигнала (STF/STR) в момент восстановления питания перезапуск не происходит. Для нового запуска после восстановления питания пусковой сигнал должен быть выключен и снова включен.



Рис. 6-96: Новый запуск при восстановлении питания

Продолжение работы после отказа сети питания (пар. 261 = 2)

При возобновлении подачи питания в процессе торможения двигатель разгоняется до заданного значения частоты.

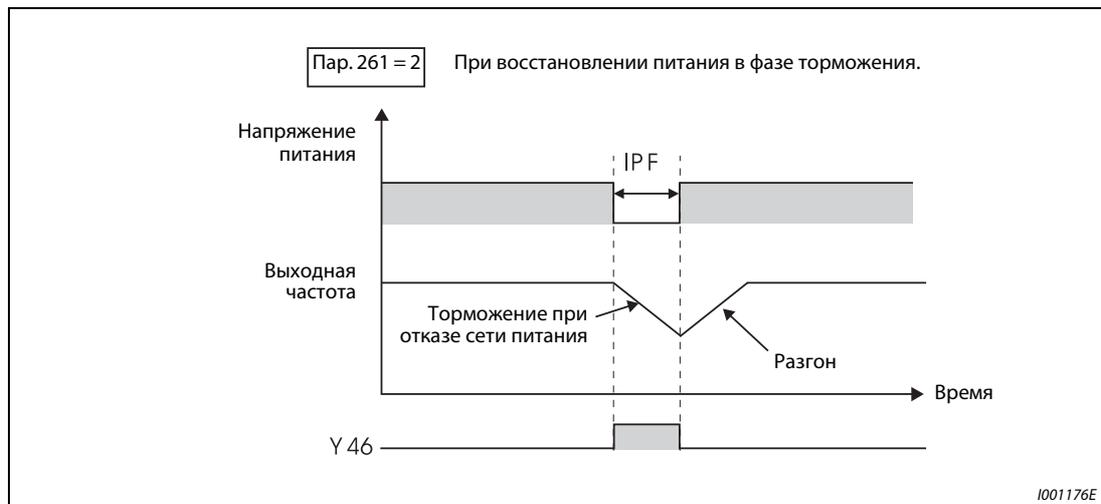


Рис. 6-97: Продолжение работы после отключения сети.

В комбинации с функцией автоматического перезапуска данная функция может применяться для того, чтобы затормаживать двигатель при отказе сети питания и разгонять его при восстановлении питания. При восстановлении питания после торможения двигателя до полной остановки в случае присвоения параметру 57 значения, отличного от "9999", происходит автоматический перезапуск.

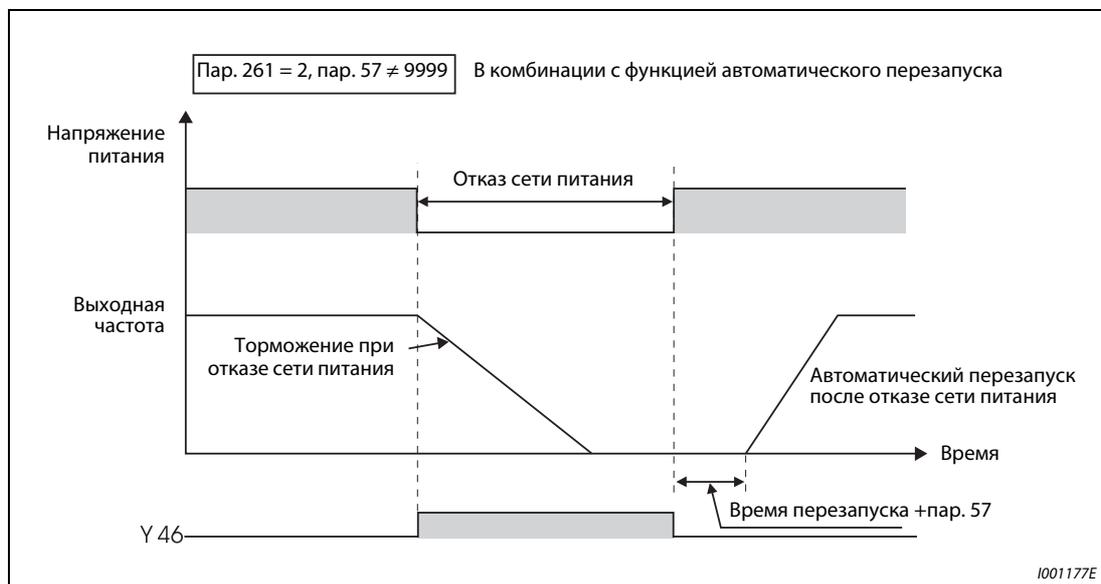


Рис. 6-98: Продолжение работы после отказа сети.

Режим останова при исчезновении сетевого напряжения (с регулированием на постоянное напряжение промежуточного звена постоянного тока) (пар. 261 = 21)

Время торможения автоматически регулируется так, чтобы во время затормаживания до неподвижного состояния напряжение промежуточного звена постоянного тока оставалось постоянным. Даже если во время торможения напряжение восстанавливается, торможение продолжается до достижения неподвижного состояния. Преобразователь частоты остается в остановленном состоянии. Для повторного запуска выключите и снова включите пусковой сигнал.

Настройка параметра 261 на "21" деактивирует настройку параметров 262...266.

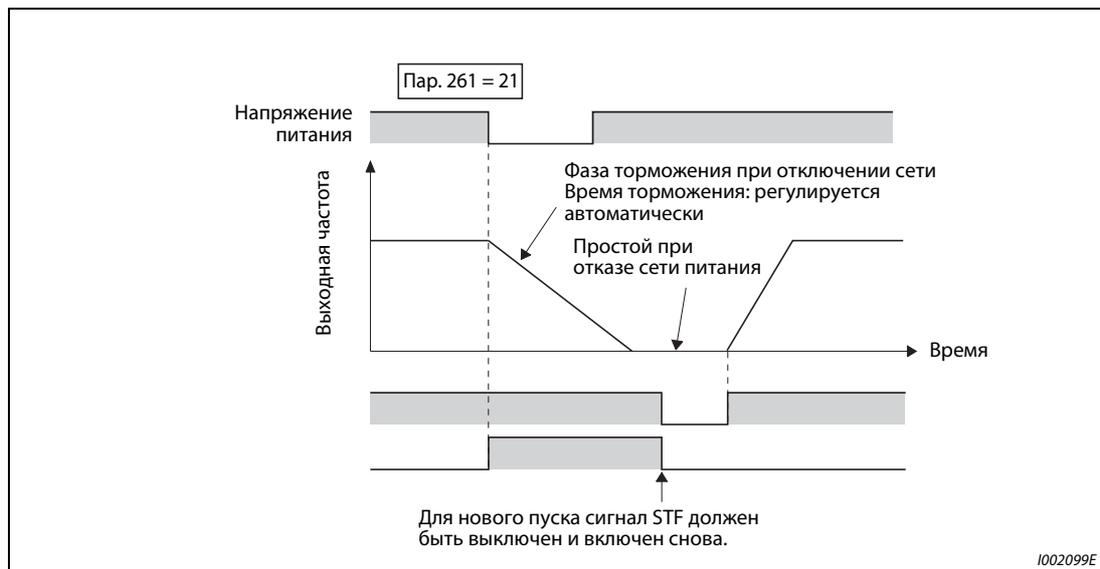


Рис. 6-99: Режим останова при исчезновении сетевого напряжения

УКАЗАНИЯ



Функция не действует, если активирована функция автоматического перезапуска после от-каза сети питания (пар. 57 ≠ 9999).

Если после исчезновения сетевого напряжения преобразователь частоты затормаживает двигатель до неподвижного состояния (пар. 261 = "1" или "21"), то при наличии пускового сигнала (STF/STR) в момент восстановления питания перезапуск не происходит. Для нового запуска после восстановления питания пусковой сигнал должен быть выключен и снова включен.

Продолжение работы после отказа сети питания (с регулированием на постоянное напряжение промежуточного звена постоянного тока) (пар. 261 = 22)

Время торможения автоматически регулируется так, чтобы во время затормаживания до неподвижного состояния напряжение промежуточного звена постоянного тока оставалось постоянным. При возобновлении подачи питания в процессе торможения двигатель разгоняется до заданного значения частоты.

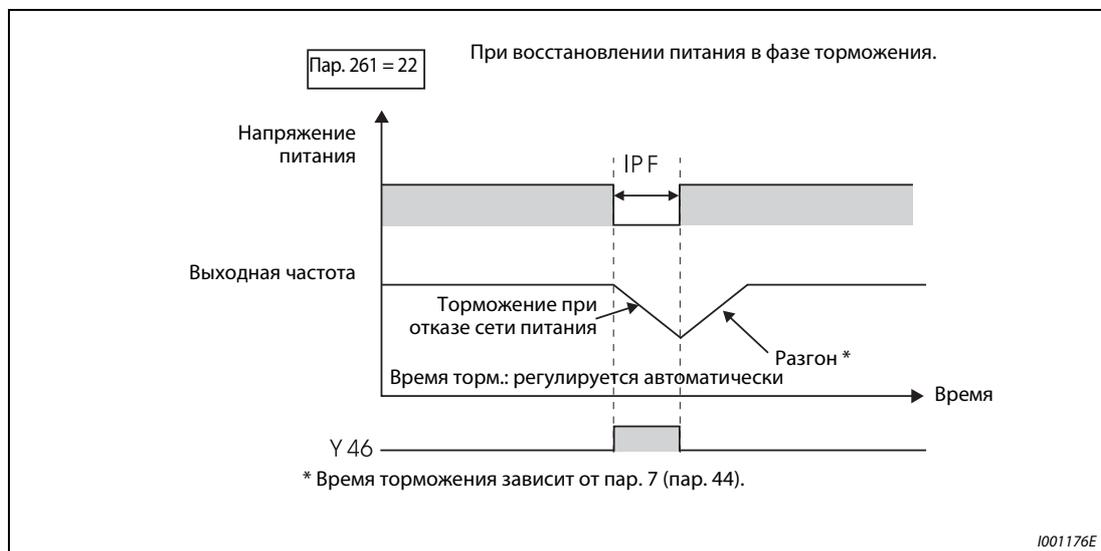


Рис. 6-100: Продолжение работы после отказа сети питания (пар. 261 = 22)

В комбинации с функцией автоматического перезапуска данная функция может применяться для того, чтобы затормаживать двигатель при отказе сети питания и разгонять его при восстановлении питания. При восстановлении питания после торможения двигателя до полной остановки в случае присвоения параметру 57 значения, отличного от "9999", происходит автоматический перезапуск.

Настройка параметра 261 на "22" деактивирует настройку параметров 262...266.

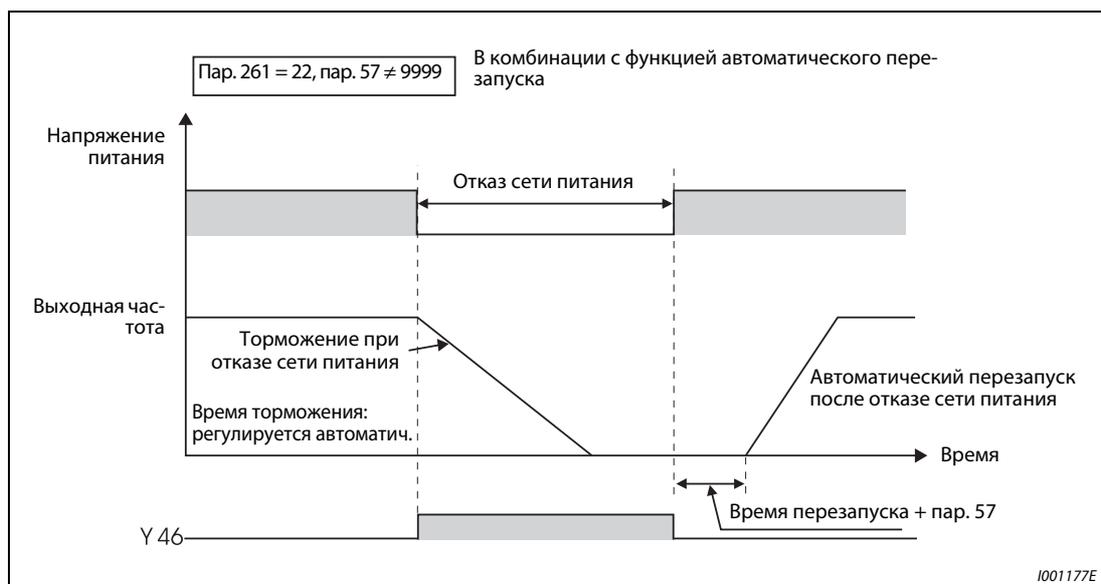


Рис. 6-101: Продолжение работы после отказа сети питания (пар. 261 = 22, пар. 57 ≠ 9999)

Сигнал для индикации отказа сети питания и торможения (Y46)

Если после торможения из-за исчезновения сетевого напряжения преобразователь частоты не запускается, хотя пусковой сигнал имеется, проверьте сигнал Y46. (При возникновении ошибки входной фазы (E.ILF) и т. п.)

При отказе сети питания в ходе торможения или при простое после торможения сигнал Y46 отключен. Чтобы привязать сигнал Y46 к одной из клемм, одному из параметров 190–196 необходимо присвоить значение "46" (позитивная логика) или "146" (негативная логика).

УКАЗАНИЯ

Если преобразователь частоты затормаживается по причине исчезновения сетевого напряжения, выбранный с помощью параметра 250 метод останова не действует.

При присвоении параметру 30 значения "2" (подключение FR-NC, MT-NC или FR-CV) происходит деактивация функции торможения двигателя при отказе сети питания.

Если разность частоты при пониженном напряжении или отказе сети питания и частоты, заданной параметром 262, является отрицательной, то результату присваивается значение "0". (Ввод постоянного тока выполняется без предварительного торможения через преобразователь частоты)

Функция "Способ останова при отказе сети питания" не действует в остановленном состоянии преобразователя частоты или при появлении сбоя в работе.

При пониженном напряжении сигнал Y46 выводится даже в том случае, если после исчезновения сетевого напряжения двигатель не затормаживается. Поэтому во время процедуры включения этот сигнал выводится непрерывно. Это не является неисправностью.

Если активирована функция "Метод останова после исчезновения сетевого напряжения", то защитные функции для пониженного напряжения (E.UVT), кратковременного исчезновения сетевого напряжения (E.IPF) и ошибки входной фазы (E.ILF) не действуют.

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

**ВНИМАНИЕ:**

Если при отказе сети выбрана функция торможения, вследствие нагрузки может произойти срабатывание преобразователя частоты, после чего произойдет выбег двигателя. Если накопленная в приводе механическая энергия слишком мала или двигатель обладает слишком большой генераторной энергией, также может произойти появление сигнала тревоги и последующий выбег двигателя.

6.12 Автоматический перезапуск после срабатывания защитной функции

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Автоматический перезапуск после срабатывания функции защиты	Перезапуск	пар. 65, пар. 67–69	6.12.1
Вывод кодированного сообщения о тревоге	Кодированный вывод сигнала тревоги	пар. 76	6.12.2
Вывод погрешности входной /выходной фазы	Функция защиты от погрешности входной/выходной фазы	пар. 251, пар. 872	6.12.3

6.12.1 Перезапуск (пар. 65, пар. 67–69)

Если в результате срабатывания защитной функции произошел останов преобразователя частоты, имеется возможность автоматического сброса защитной функции с последующим перезапуском.

Если выбран режим автоматического перезапуска после отказа сети питания (пар. 57 ≠ 9999), то после срабатывания защитной функции перезапуск осуществляется так же, как он осуществляется после отказа сети (см. разд. 6.11.1).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
65	Выбор защитной функции защиты для автоматического перезапуска	0	0–5	Выбор защитной функции, после срабатывания которой допускается перезапуск	57	Время синхронизации после отказа сети 6.11.1
67	Количество попыток перезапуска	0	0	Перезапуска не происходит		
			1–10	Количество попыток перезапуска после срабатывания защитной функции При перезапуске сигнал тревоги отсутствует.		
			101–110	Количество попыток перезапуска после срабатывания защитной функции (Данное количество равно установленному значению минус 100.) При перезапуске выдается сигнал тревоги.		
68	Время ожидания для автоматического перезапуска	50 Гц	0–10 с	Время ожидания от момента срабатывания защитной функции до перезапуска		
69	Регистрация автоматических перезапусков		0	Стирание зарегистрированных попыток перезапуска		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

После срабатывания защитной функции преобразователь частоты не производит сброс данной функции по истечении времени ожидания, заданного параметром 68, а затем производит перезапуск с установленной пусковой частотой.

Активация функции перезапуска осуществляется путем присвоения параметру 67 значения, отличного от "0". Параметр 67 определяет количество попыток перезапуска после срабатывания защитной функции.

Если количество попыток перезапуска превышает величину, заданную при помощи параметра 67.

Установите при помощи параметра 68 время ожидания от момента срабатывания защитной функции до перезапуска в диапазоне от 0 до 10 с.

Контроль количества успешных перезапусков после срабатывания защитной функции можно произвести при помощи параметра 69. Значение параметра повышается на единицу после каждого успешного перезапуска. Автоматический перезапуск является успешным в том случае, если до момента времени, соответствующего пятикратной величине времени, заданного параметром 68, не происходит повторного срабатывания защитной функции. Сброс параметра 69 осуществляется путем ввода значения "0", а также стиранием всех параметров.

При перезапуске происходит вывод сигнала Y64. Для привязки сигнала Y46 к одной из клемм, необходимо присвоить одному из параметров 190–196 значение "64" (позитивная логика) или "164" (негативная логика).

УКАЗАНИЕ

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

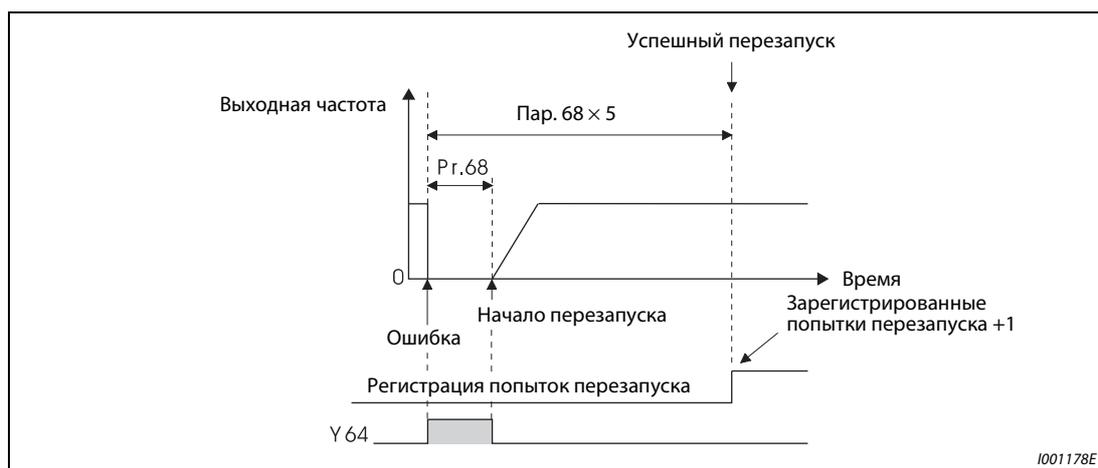


Рис. 6-102: Пример успешно выполненного перезапуска

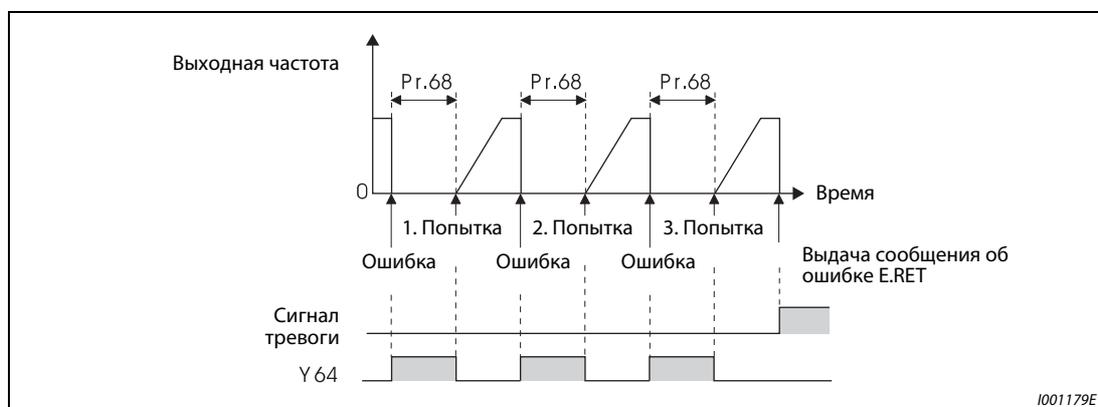


Рис. 6-103: Пример неудачных попыток перезапуска

Если автоматически перезапуск допускается только для специальных защитных функций, следует выбрать из следующей таблицы соответствующее значение и присвоить его параметру 65.

Светодиодная индикация	Значение	Установка параметра 65					
		0	1	2	3	4	5
E.OC1	Ток перегрузки при разгоне	✓	✓	—	✓	✓	4
E.OC2	Ток перегрузки при постоянной скорости вращения	✓	✓	—	✓	✓	4
E.OC3	Ток перегрузки при торможении или останове	✓	✓	—	✓	✓	4
E.OV1	Повышенное напряжение промежуточного контура при разгоне	✓	—	✓	✓	✓	—
E.OV2	Повышенное напряжение промежуточного контура при постоянной скорости вращения	✓	—	✓	✓	✓	—
E.OV3	Повышенное напряжение промежуточного контура при торможении	✓	—	✓	✓	✓	—
E.THM	Перегрузка двигателя	✓	—	—	—	—	—
E.THT	Перегрузка преобразователя частоты	✓	—	—	—	—	—
E.IPF	Отказ сети питания	✓	—	—	—	✓	—
E.UVT	Пониженное напряжение	✓	—	—	—	✓	—
E.BE	Неисправный тормозной транзистор/ неисправность во внутренней переключающей цепи	✓	—	—	—	✓	—
E.GF	Ток перегрузки вследствие замыкания на землю	✓	—	—	—	✓	—
E.ONT	Срабатывание внешнего защитного выключателя двигателя	✓	—	—	—	—	—
E.OLT	Отключающий контактор (защита двигателя от опрокидывания)	✓	—	—	—	✓	—
E.OPT	Неисправность в соединении (с внешним) дополнительным устройством	✓	—	—	—	✓	—
E.OP1	Неисправность встроенного (слот расширения) дополнительного устройства (напр. сбой при обмене информацией)	✓	—	—	—	✓	—
E.OP2		✓	—	—	—	✓	—
E.PE	Неисправность накопителя	✓	—	—	—	✓	—
E.PTC	Термистор PTC	✓	—	—	—	✓	—
E.CDO	Превышение допустимого значения выходного тока	✓	—	—	—	✓	—
E.SER	Неисправность линии связи (преобразователь частоты)	✓	—	—	—	✓	—
E.ILF	Погрешность входной фазы	✓	—	—	—	✓	—
E.PID	Сигнал об ошибке ПИД-регулирования	✓	—	—	—	✓	—
E.PCH	Сбой режима предварительного заполнения	✓	—	—	—	✓	—
E.LCI	Потеря токового заданного значения	✓	—	—	—	✓	—

Таб. 6-29: Возможности выбора

УКАЗАНИЯ

При автоматическом перезапуске после срабатывания защитной функции происходит сохранение только одного сигнала тревоги.

При автоматическом перезапуске данные функции электронной защиты от тока перегрузки, тормозного цикла в режиме генератора и т. д, сохраняются иначе, чем при перезапуске путем выключения и повторного включения питания.

Если после включения сетевого напряжения возникает ошибка запоминающего устройства (E.PE), перезапуск не происходит.

Если в течение времени ожидания автоматического перезапуска возникла ошибка, для которой перезапуск не допускается, то перезапуск прерывается, однако индикация ошибки сохраняется.

Если ошибка вызвана имитацией ошибки (пар. 997), автоматический перезапуск НЕ происходит.

**ВНИМАНИЕ:**

При активации автоматического перезапуска после срабатывания защитной функции необходимо проследить за тем, чтобы при помощи соответствующих защитных функций исключить возможность любого повреждения, вызванного применением данной функции (см. Указания).

6.12.2 Вывод кодированных сигналов тревоги (пар. 76)

Дополнительно или вместо индикации рабочего состояния имеется возможность произвести вывод кодированного аварийного сообщения (4 бита) через определенные клеммы выхода с открытым коллектором.

Дальнейшая обработка кодированных аварийных сообщений, а также индикация мер по устранению сбоев в работе может производиться, напр., при помощи программируемого контроллера.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
76	Кодированный вывод сигнала тревоги	0	0	Сигнал отсутствует	190–196	Определение функций выходных клемм
			1	Вывод аварийной кодировки		
			2	Аварийное состояние: Вывод аварийной кодировки Сигнал тревоги отсутствует: Вывод информации, как запрограммировано при помощи параметров 190–196		
						6.9.5

Установка параметров возможна лишь в том случае, если значение параметра 160 равно "0".

Если значение параметра 76 равно "1" или "2" на выходных клеммах осуществляется вывод кодированных аварийных сообщений.

Если значение параметра 76 равно "2" вывод аварийного кода осуществляется только в аварийном состоянии. В обычном режиме работы происходит вывод только тех сигналы, привязка которых к клеммам была произведена при помощи параметров 190–196 .

В следующей таблице показана аварийная кодировка (0: Выходной транзистор заперт, 1: Выходной транзистор открыт):

Индикация FR-DU07	Выходной сигнал				Аварийный код
	SU	IPF	OL	FU	
Обычный режим работы ^①	0	0	0	0	0
E.OC1	0	0	0	1	1
E.OC2	0	0	1	0	2
E.OC3	0	0	1	1	3
E.OV1	0	1	0	0	4
E.OV2					
E.OV3					
E.THM	0	1	0	1	5
E.THT	0	1	1	0	6
E.IPF	0	1	1	1	7
E.UVT	1	0	0	0	8
E.FIN	1	0	0	1	9
E.BE	1	0	1	0	A
E.GF	1	0	1	1	B
E.OHT	1	1	0	0	C
E.OLT	1	1	0	1	D
E.OPT	1	1	1	0	E
E.OP1	1	1	1	0	E
Другие	1	1	1	1	F

Таб. 6-30: Аварийные кодировки

^① Если значение параметра 76 равно "2", происходит вывод тех сигналов, привязка которых к клеммам производилась при помощи параметров 190–196 .

УКАЗАНИЯ

Подробную информацию относительно аварийного кода стр. 6-306.

Если параметр 76 установлен на иное значение кроме "0", то через клеммы SU, IPF, OL и FU выводятся сигналы, указанные в таб. 6-30. При этом привязка сигналов к клеммам при помощи параметров 190–196 является недействительной. Это обстоятельство в особенности следует учитывать том случае, если вы используете выходные сигналы для управления преобразователем частоты.

6.12.3 Входная и выходная фазовые погрешности (пар. 251, пар. 872)

При наличии фазовой погрешности на выходе можно деактивировать защитную функцию, отключающую выход преобразователя частоты, если со стороны нагрузки не подключена одна из трех фаз (U, V, W).

Защитную функцию для входных фаз (R/L1, S/L2, T/L3) можно активировать.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
251	Погрешность выходной фазы	1	0	Защитная функция отключена	261	Метод останова при исчезновении сетевого напряжения
			1	Защитная функция включена		
872	Погрешность входной фазы	0	0	Защитная функция отключена		
			1	Защитная функция включена		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Погрешность выходной фазы (пар. 251)

Если значение параметра 251 равно "0", защитная функция (E.LF) отключена.

Погрешность входной фазы (пар. 872)

При присвоении параметру 872 значения "1" осуществляется вывод извещения об ошибке E.ILF, если одна из трех фаз не подключена к входным клеммам в течение более чем 1 с.

УКАЗАНИЯ

Если значение параметра 872 равно "1" (контроль входной фазы включен), а значение параметра 261 является отличным от "0" (торможение двигателя при отказе сети питания), срабатывания защитной функция контроля входных фаз (E.ILF) не происходит, но при отказе сети питания происходит торможение двигателя.

При возникновении рассогласования входных фаз на клеммах R/L1 и S/L2, срабатывания защитной функции контроля входных фаз (E.ILF) не происходит, но выход преобразователя частоты отключается.

При длительном рассогласовании входных фаз происходит снижение срока службы промежуточного контура и его производительности.

6.13 Режим энергосбережения и контроль расхода энергии

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Режим экономии электроэнергии	Режим экономии электроэнергии и регулирование оптимального тока возбуждения	пар. 60	6.13.1
Уровень экономии электроэнергии	Контроль энергии	пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 891–899	6.13.2

6.13.1 Выбор режима экономии электроэнергии и оптимального тока возбуждения (пар. 60)

Преобразователь частоты автоматически работает в режиме экономии электроэнергии без точной настройки параметров. Он оптимальным образом сконструирован для управления вентиляторами и насосами.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
60	Выбор функции энергосбережения	0	0	Обычный режим	80 Номинальная мощность двигателя	6.2.2
			4	Режим экономии электроэнергии		
			9	Оптимальный ток возбуждения		

① При считывании параметра на пульте FR-PU04/FR-PU07 дисплей показывает иное название параметра.

Режим экономии электроэнергии (пар. 60 = 4)

Присвоение параметру 60 значения "4" означает выбор режима экономии электроэнергии.

Если двигатель продолжительное время работает с постоянной скоростью вращения, преобразователь частоты автоматически понижает напряжение двигателя. Благодаря пониженному напряжению двигателя он потребляет меньшую мощность. Благодаря этому может быть сэкономлено до 30 % энергии. Если используется полная мощность двигателя, то преобразователь частоты снова увеличивает выходное напряжение до полного напряжения двигателя. В особенности такой режим работы удобен при эксплуатации вентиляторов и насосов, которые продолжительное время работают с постоянной скоростью вращения.

УКАЗАНИЕ

Для проведения работ с высокими нагрузочными моментами и частым чередованием фаз разгона/торможения режим экономии электроэнергии не подходит.

Регулирование до оптимального тока возбуждения (ЕОС) (пар. 60 = 9)

При присвоении параметру 60 значения "9" выбирается поддержка оптимального уровня тока возбуждения.

Регулирование тока возбуждения позволяет обеспечить снижение потребления энергии и уменьшение потерь двигателя, прежде всего в диапазоне малой нагрузки. Эта настройка особенно подходит для использования при больших моментах инерции и большом времени разгона/торможения, например, для управления насосами и вентиляторами.

УКАЗАНИЯ

Если мощность двигателя мала по отношению к мощности преобразователя частоты или к преобразователю частоты подключены два или более двигателей, то экономия энергии является не столь эффективной, как при правильном выборе преобразователя или работе с одним двигателем.

В режиме экономии электроэнергии (параметр 60 = 4 или 9) время торможения до полной остановки может быть больше, чем предустановленное значение. По сравнению с работой при постоянной нагрузке в этом режиме более вероятным является также срабатывание защиты от повышенного напряжения. В таких случаях следует увеличить время торможения.

6.13.2 Контроль потребления энергии (пар. 52, пар. 54, пар. 158, пар. 891–899)

Расчет и вывод на индикатор величины экономии электроэнергии можно произвести при помощи предполагаемого потребления мощности в обычном режиме работы.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
52	Индикация на панели управления	0 (выходная частота)	0/5/6/8–14/17/20/ 23–25/50–57/67/ 81–86/100	50: Индикация экономии мощности	3 Основная частота	6.4.1
				51: Индикация экономии электроэнергии		
54	Вывод на клемме SA	1 (выходная частота)	1–3/5/6/8–14/17/21/ 24/50/52/53/67/70/85	50: Индикация экономии мощности	54 Вывод Клемма SA	6.10.3
158	Вывод на клемме AM		1–3/5/6/8–14/17/21/ 24/50/52/53/67/70/86		158 Вывод Клемма AM	6.10.3
891	Сдвиг запятой при индикации энергии	9999	0–4	Число разрядов для сдвига запятой при индикации энергии При превышении максимальной величины происходит ограничение значения.		
			9999	Сдвига нет При превышении максимальной величины значение стирается.		
892	Коэффициент нагрузки	100 %	30–150 %	Настройка коэффициента нагрузки для работы непосредственно от сети. Величина применяется для расчета потребления мощности при работе от сети (см. стр. 6-183).		
893	Эталонная величина для контроля энергии (мощность двигателя)	Номинальная мощность преобразователя в соответствии с выбранной устойчивостью к перегрузке.	01160 или ниже	0,1–55 кВт	Настройка мощности двигателя (мощность насоса) Значение применяется для расчета степени экономии энергии и средней экономии энергии.	
			01800 или выше			0–3600 кВт
894	Выбор (прежнего) метода регулирования	0	0	Управление заслонками со стороны воздухоотвода (вентилятор)		
			1	Регулирование завихрением поступающего воздуха (вентилятор)		
			2	Управление клапанами (насос)		
			3	Режим работы непосредственно от сети (постоянное значение)		
895	Эталонная величина для экономии энергии	9999	0	Значение при работе непосредственно от сети определяется как 100 %		
			1	Значение пар. 893 определяется как 100 %.		
			9999	Функция отсутствует		
896	Стоимость энергии	9999	0–500	Установка стоимости киловатт-часа Экономленные затраты могут быть вызваны при помощи индикации контроля энергии.		
			9999	Функция отсутствует		
897	Время для формирования средней величины экономии электроэнергии.	9999	0	Средняя величина для периода 30 мин.		
			1–1000 час	Средняя величина для заданного периода времени		
			9999	Функция отсутствует		
898	Сброс индикации экономии электроэнергии	9999	0	Стирание накопленных значений		
			1	Сохранение накопленных значений		
			10	Продолжить подсчет накопленных значений (максимальное значение параметров связи: 9999)		
			9999	Продолжить подсчет накопленных значений (максимальное значение параметров связи: 65535)		
899	Продолжительность работы (предварительно рассчитанное значение)	9999	0–100 %	Расчет годовой экономии энергии Установите продолжительность работы в течение года (365 дней × 24 ч определены как 100 %)		
			9999	Функция отсутствует		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Параметры могут быть изменены в любом режиме и в процессе работы, даже в том случае, если значение параметра 77 равно "0".

Индикация различных величин контроля энергии

В следующей таблице показаны связанные с мощностью величины, индикация которых может производиться при осуществлении контроля за расходом энергии (пар. 52 = пар. 54 = пар. 158 = 50). Только величины ❶ "Экономия мощности" и ❸ "Среднее значение экономии мощности" могут быть выведены через клеммы CA (пар. 54) и AM (пар. 158).

	Величина	Описание и расчет	Единица измерения	Значение параметра			
				Пар. 895	Пар. 896	Пар. 897	Пар. 899
❶	Экономия мощности	Разница между потреблением мощности при работе от сети и расчетное потребление мощности при работе через преобразователь частоты. Потребление мощности при работе от сети – Входная мощность преобразователя частоты	0.01 кВт/ 0.1 кВт ③	9999			
❷	Процент экономии мощности	Процентная экономия мощности, причем потребление мощности при работе от сети определено как % $\frac{\text{❶ Экономия мощности}}{\text{Мощность в режиме работы от сети}} \times 100$	0.1 %	0	—	9999	
		Процентная экономия мощности, причем значение пар. 893 определено как 100 % $\frac{\text{❶ Экономия мощности}}{\text{Пар. 893}} \times 100$		1			
❸	Средняя величина экономии мощности	Средняя величина экономии мощности в час в течение заданного периода времени (пар. 897) $\frac{\sum (\text{❶ Экономия мощности} \times \Delta t)}{\text{Пар. 897}}$	0.01 кВт/ 0.1 кВт ③	9999			—
❹	Средняя величина процентной экономии мощности	Процентная средняя величина экономии мощности, причем значение при работе от сети определено как 100% $\frac{\sum (\text{❷ Процент. экономия мощн.} \times \Delta t)}{\text{Пар. 897}} \times 100$	0.1 %	0	9999	0 — 1000 час	
		Процентная средняя величина экономии мощности, причем значение пар. 893 определено как 100% $\frac{\text{❸ Среднее значение экономии мощности}}{\text{Пар. 893}} \times 100$		1			
❺	Средняя экономия энергетических затрат	Средняя величина сэкономленных расходов $\text{❸ Сред. знач. экономии мощности} \times \text{Пар. 896}$	0.01/0.1 ③	—	0–500		

Таб. 6-31: Величины контроля мощности

Могут быть показаны следующие величины, касающиеся экономии электроэнергии (пар. 52 = 51).
(запятую можно переместить влево на количество разрядов, указанное в параметре 891)

	Величина	Описание и расчет	Единица измерения	Значение параметра			
				Пар. 895	Пар. 896	Пар. 897	Пар. 899
⑥	Экономия электроэнергии	Экономия мощности суммируется каждый час Σ (① Экономия мощности $\times \Delta t$)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ① ② ③	—	9999	—	9999
⑦	Экономия энергетических затрат	Экономленные затраты ⑥ Экономия ктрозэнергии \times Пар. 896	0.01/ 0.1 ① ③	—	0–500		
⑧	Ежегодная экономия электроэнергии	Расчетное значение ожидаемой ежегодной экономии энергии ⑥ Эконом. электро-ии $\times 24 \times 365 \times \frac{\text{Пар. 899}}{100}$ Время работы	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ① ② ③	—	9999	—	0 — 100 %
⑨	Ежегодная экономия электроэнергии	Ежегодные экономленные затраты на электроэнергию ⑧ Годовая эконом. электро-ии \times Пар. 896	0.01/ 0.1 ① ③	—	0–500		

Таб. 6-32: Величины при контроле мощности

- ① В режиме обмена информацией (2 проводной последовательный интерфейс или дополнительное устройство связи) индикация осуществляется с величиной шага "1". Значение "10.00 кВт-час" указывается как "10"
- ② При использовании панели управления FR-PU04/FR-PU07 указывается единица измерения "кВт"
- ③ Значение зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 или ниже/01800 или выше).

УКАЗАНИЯ

При переносе 4-х значная индикация панели управления FR-DU07 показывает значения с величиной шага "0.1". Если, например, показываемое значение с величиной шага "0.01" превышает значение "99.99", на индикаторе появляется величина "100.0". Максимальное значение индикации составляет "9999"

При переносе 5-х значная индикация панели управления FR-PU04/FR-PU07 показывает значения с величиной шага "0.1". Если, например, показываемое значение с величиной шага "0.01" превышает значение "999.99", на индикаторе появляется величина "1000.0". Максимальное значение индикации составляет "99999"

Если значение параметра 898 равно "9999", максимальное значение в режиме обмена данными составляет (2-проводной последовательный интерфейс или дополнительное устройство связи) составляет "65535". Для величины шага "0.01" максимальным значением индикации является "655.35", а для величины шага "0.1" – "6553.5".

Индикация моментальных значений ❶ экономии мощности и ❷ процентной экономии мощности

Расчет экономии мощности 1 осуществляется с опорой на предварительно рассчитанное значение для работы непосредственно от сети. Индикация значения осуществляется в главном меню.

В следующих случаях индикация экономии мощности равна "0".

- Расчетные значения экономии мощности отрицательны.
- Опрос происходит во время торможения постоянным током.
- Двигатель не подключен. (Индикация выходного тока показывает 0 А)

Индикация процентной экономии мощности ❷ осуществляется при присвоении параметру 895 значения "0" при условии, что предварительно рассчитанное значение для режима работы непосредственно от сети соответствует 100 %. Если параметру 895 присвоено значение "1", то установленное значение параметра 893 определяется как базовое значение, составляющее 100 %.

Индикация средних значений ❸ среднее значение экономии мощности, ❹ среднее значение процентной экономии мощности и ❺ средняя экономия расходов по установленной мощности

Индикация средних значений экономии мощности осуществляется, если параметру 897 присвоено значение, отличное от "9999".

Среднее значение экономии мощности ❸ отражает среднее значение за определенный период времени.

Актуализация среднего значения осуществляется, если после изменения параметра 897 время для формирования среднего значения истекло, питающее напряжение включено или выполняется перезапуск. При каждой актуализации происходит сигнал Y92 инвертируется.

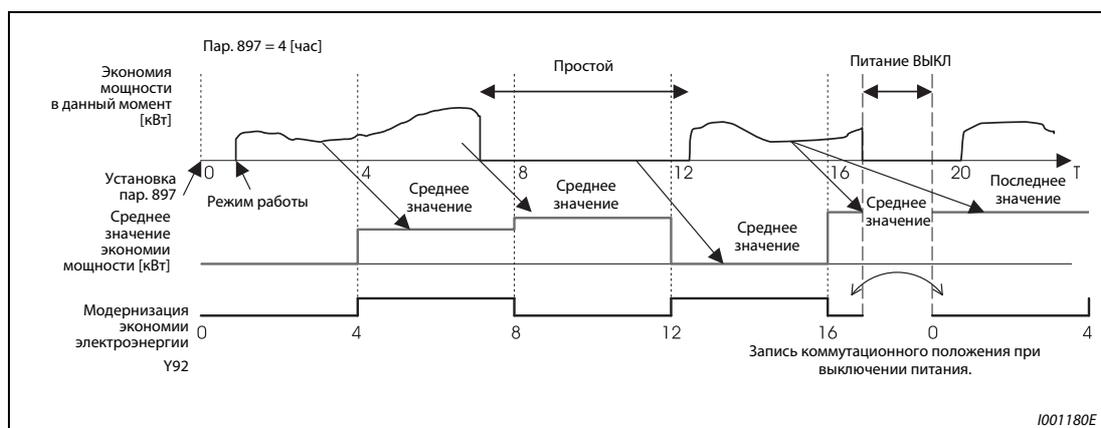


Рис. 6-104: Модернизация экономии электроэнергии

Если значение параметра 895 равно "0" или "1", индикация процентной экономии мощности ❷ осуществляется в виде среднего значения ❹ для заданного промежутка времени.

При помощи записи затрат на киловатт-час в параметр 896 может быть показана средняя экономия затрат ❺.

Индикация долговременных значений ⑥ экономии электроэнергии, ⑦ экономии затрат на энергию, ⑧ годовой экономии энергии и ⑨ годовой экономии затрат на энергию

При индикации энергии запятая может быть сдвинута влево на количество разрядов, заданное параметром 891. Если параметру 891 присвоено значение "2", то при величине 1278.56 кВт-час на панели управления выводится значение "12.78" (величина шага 0.01 кВт-час), при обмене информацией применяется значение "12". При присвоении параметру 891 значения от "0" до "4" в случае превышения максимального значения эта величина отрезается. Выводится сообщение о том, что необходим сдвиг запятой. Если значение параметра 891 равно "9999", при превышении максимального значения индикация начинается снова с "0". Все остальные значения при превышении максимального значения отрезаются.

Определение экономии электроэнергии ⑥ осуществляется в течение установленного периода времени. Для определения экономии энергии действуйте следующим образом:

- ① Присвойте параметру 898 значение "9999" или "10".
- ② В начале периода определения экономии энергии присвойте параметру 898 значение "0", чтобы сбросить счетчик и сразу после этого начинайте определение экономии энергии.
- ③ Чтобы сохранить значение в конце периода определения экономии энергии присвойте параметру 898 значение "1".

УКАЗАНИЕ

Значение экономии электроэнергии записывается каждый час. Если питание будет снова включено менее чем через час после отключения, то ранее сохраненное значение будет выведено на индикатор, после чего продолжится его подсчет. (Таким образом, может произойти снижение данной величины).

Предварительно рассчитанное потребление мощности при работе непосредственно от сети (пар. 892, пар. 893, пар. 894)

Из четырех характеристик "Управление заслонками со стороны отходящего воздуха (вентилятор)", "Регулирование завихрением поступающего воздуха (вентилятор)", "Управление клапанами (насос)" и "Работа непосредственно от сети" выберите характеристику для работы непосредственно от сети и присвойте параметру 894 значение "3".

Отрегулируйте мощность двигателя (мощность насоса) при помощи параметра 893.

Процентное потребление мощности в режиме работы непосредственно от сети определяется с помощью характеристики и отношения скорости вращения к номинальному значению (текущая выходная частота/основная частота в пар. 3).

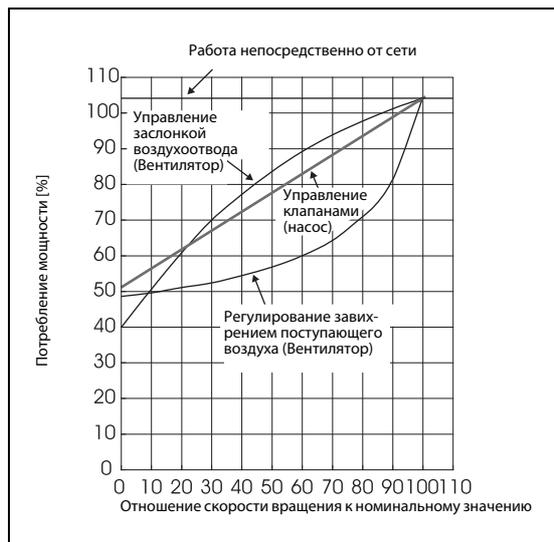


Рис. 6-105:
Характеристики потребления мощности

1001181C

При использовании мощности двигателя, заданной параметром 893, и коэффициента нагрузки, заданного параметром 892, потребление мощности при работе непосредственно от сети рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Потребление мощности в режиме работы от сети} = \text{Пар. 893 [kW]} \times \frac{\text{Потреб. мощности [\%]}}{100} \times \frac{\text{Пар. 892 [\%]}}{100}$$

УКАЗАНИЕ

Так как скорость вращения при работе непосредственно от сети не возрастает, а определяется частотой сети питания, она остается постоянной при превышении основной частоты.

Годовая экономия электроэнергии, затраты на энергию (пар. 899)

Благодаря установке времени работы в процентах (время, в течение которого двигатель работает от преобразователя частоты) при помощи параметра 899, можно рассчитать годовую экономию энергии.

Если имеется возможность предусмотреть рабочие циклы, то можно заранее рассчитать годовую экономию энергии при помощи определения экономии энергии за заданный промежуток времени. Для этого действуйте следующим образом:

- ① Определите количество рабочего времени в день [часов в день].
- ② Определите количество рабочих дней в году [дней/год]
(число рабочих дней в месяц × 12)
- ③ Рассчитайте из ① и ② рабочее время за год [часов в год]
Год. время работы = Время работы в день [ч/д] × Рабочие дни [д/г]
- ④ Рассчитайте в процентах количество рабочего времени и запишите это значение в параметр 899.

$$\text{Время работы в \%} = \frac{\text{Годовое время работы [ч/г]}}{24 \text{ [ч/д]} \times 365 \text{ [д/г]}} \times 100 \text{ [\%]}$$

Пример

Пример расчета времени работы:

Время работы составляет 21 час ежедневно при 16 днях в месяц.

Год. время раб. = 21 [ч/д] × 16 [д/м] × 12 месяцев = 4032 [ч/год]

$$\text{Время работы в \%} = \frac{4032 \text{ [ч/год]}}{24 \text{ [ч/д]} \times 365 \text{ [д/г]}} \times 100 \text{ [\%]} = 46.03 \text{ \%}$$

Присвойте параметру 899 значение 46.03 %.



Рассчитайте экономию энергии за год исходя из значения параметра 899 и указанной сэкономленной мощности:

$$\text{Годов. эконом. электроэн. [кВт/г]} = \frac{\text{Средняя величина эконом. мощнос при пар. 898= 10 или 9999}}{\text{пар. 898= 10 или 9999}} \times 24 \text{ ч} \times 365 \text{ дней} \times \frac{\text{Пар. 899}}{100}$$

После записи энергетических затрат в параметр 896 можно произвести индикацию экономии энергии за год. Расчет производится по следующей формуле:

$$\text{Годов. экономия средств} = \text{Годов. эконом. электроэн. [кВт/год]} \times \text{Пар. 896}$$

УКАЗАНИЕ

В генераторном режиме расчет осуществляется исходя из предположения, что сэкономленная мощность соответствует мощности при работе непосредственно от сети (входная мощность = 0).

6.14 Уменьшение шумов двигателя

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Уменьшение шумов двигателя, электромагнитных помех и токов утечки	Тактовая частота и "Мягкая ШИМ"	пар. 72, пар. 240, пар. 260	6.14.1
Уменьшение механических резонансов	Подавление вибрации	пар. 653, пар. 654	6.14.2

6.14.1 Тактовая частота и "мягкая" ШИМ-модуляция (пар. 72, пар. 240, пар. 260)

Уровень шумов двигателя может быть снижен.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки		Описание	Относится к пар.	См. раздел
72	ШИМ-модуляция ^①	2	01160 и ниже	0–15 (целые числа)	Тактовая частота может быть изменена. Индикация в кГц. Установленные значения соответствуют следующим частотам: 00.7 кГц Установленные значения 114 соответствуют непосредственно тактовой частоте. 1514.5 кГц 252.5 кГц	156	Выбор режима токоограничения
			01800 и выше	0–6/25			
240	"мягкая" ШИМ-модуляция ^①	1	0		Функция "мягкой" ШИМ-модуляции отключена.		
			1		При присвоении параметру 72 значений от "0" до "5" происходит активация "мягкой" ШИМ-модуляции.		
260	Регулирование тактовой частоты ШИМ-модуляции	1	0		Тактовая частота остается постоянной независимо от нагрузки.		
			1		Тактовая частота снижается при увеличении нагрузки.		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

^① Параметры могут быть изменены в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 присвоено значение "0".

Изменение тактовой частоты (пар. 72)

Тактовую частоту преобразователя можно отрегулировать.

При помощи изменения тактовой частоты, задаваемой параметром 72, можно изменить зависящие от нагрузки шумы двигателя, а также избежать вызываемых резонансными колебаниями вибраций и уменьшить токи утечки

При использовании преобразователей частоты класса мощности от 01800 со входным синусоидальным фильтром (MT-BSL/BSC) необходимо присвоить параметру 72 значение "25" (2.5 кГц).

Функция "мягкой" ШИМ-модуляции (пар. 240)

Металлические шумы двигателя можно уменьшить при помощи параметра 240.

Регулирование тактовой частоты (пар. 260)

При непрерывном режиме с тактовой частотой ≥ 3 кГц (пар. 72 ≥ 3) и заводской настройкой параметра 260 ("1") может возникнуть ошибка E.THT (защита от перегрузки), как только преобразователь частоты превышает номинальный выходной ток, указанный в приложении "А" в скобках (= 85% нагрузки). Во избежание этой ошибки, а также для защиты выходных транзисторов преобразователя частота автоматически понижается до 2 кГц.

(Уровень шумов двигателя возрастает. Это не является ошибкой.)

Если параметру 260 присвоено значение "0", тактовая частота остается постоянной независимо от нагрузки (пар. 72). Шумы двигателя остаются равномерными. Примите меры к тому, чтобы при непрерывной работе преобразователя выходной ток всегда составлял менее 85% от указанного номинального выходного тока.

УКАЗАНИЯ

Уменьшение тактовой частоты снижает уровень шумов преобразователя частоты и ведет к уменьшению токов утечки. Однако уровень шумов двигателя возрастает.

При присвоении параметру 570 значения "0" (заводская установка) происходит деактивация параметра 260. Тактовая частота автоматически снижается при увеличении нагрузки (см. раздел 6.2.5).

Если тактовая частота настроена на значение, меньшее или равное 1 кГц (пар. 72 J 1), то, в зависимости от двигателя и в связи с токами гармоник, перед ограничением тока может сработать интеллектуальный контроль выходного тока, что может приводить к уменьшению крутящего момента. В этом случае деактивируйте интеллектуальный контроль выходного тока с помощью параметра 156.

При подключении выходного синусоидального фильтра необходимо соблюдать указания производителя относительно тактовой частоты преобразователя.

6.14.2 Подавление вибрации (пар. 653, пар. 654)

Вибрации, вызванные механическими резонансами в приводе, могут привести к нестабильности выходного тока (крутящего момента). В этом случае колебания выходного тока (крутящего момента) и вибрации можно уменьшить путем изменения выходной частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
653	Подавление вибрации	0	0–200 %	Подавление колебаний крутящего момента для уменьшения вибрации, вызванной механическими резонансами.	—	
654	Предельная частота подавления вибрации	20 Гц	0–120 Гц	Минимальная частота для цикла изменения нагрузки		

Настройка параметра возможна только в том случае, если параметр 160 установлен в "0".

Принцип работы

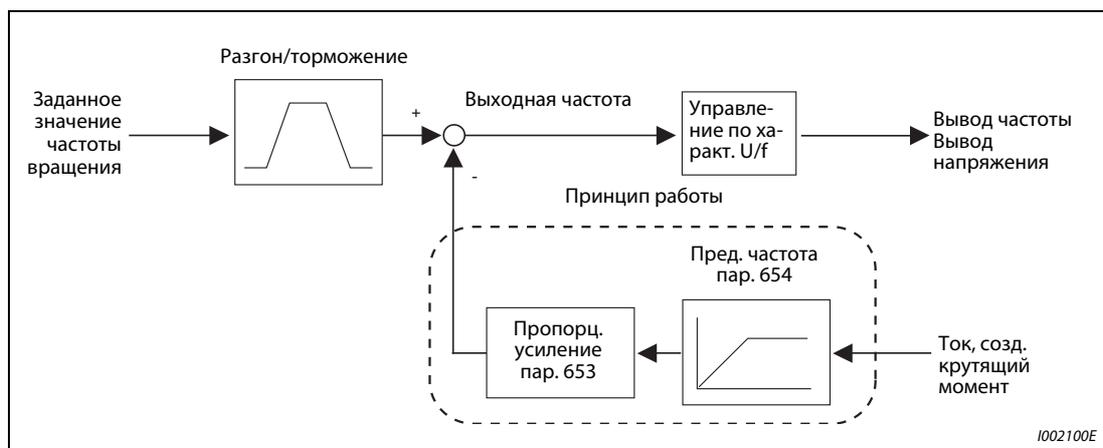


Рис. 6-106: Принцип подавления вибрации

Настройка

Если возникают вибрации, обусловленные механическими резонансами, установите параметр 653 в "100 %". Включите преобразователь на частоте, вызывающей максимальную вибрацию, и проверьте, снижаются ли вибрации через несколько секунд или нет. Если никакого улучшения нет, постепенно повышайте настройку параметра 653 и проверяйте, уменьшается ли вибрация. Если при увеличении настройки вибрация увеличивается, уменьшите значение параметра 653.

Если резонансная частота, вызывающая механические колебания (изменение крутящего момента, колебания частоты вращения или колебания напряжения промежуточного звена), известна (например, на основе измеренных значений или т. п.), установите параметр 654 на значение, составляющее от 0.5 до 1 резонансной частоты. (Указание диапазона частоты поддерживает функцию подавления вибрации.



Рис. 6-107: Настройка

УКАЗАНИЕ

В зависимости от привода, попытка уменьшения вибрации может не дать результатов или действие настройки параметра 653 никак не проявится.

6.15 Аналоговый ввод задаваемой частоты (клеммы 1, 2 и 4)

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Выбор входа напряжения/токового входа (клемма 1, 2 и 4) и управление направлением вращения	Определение заданных входных величин	пар. 73, пар. 267	6.15.1
Наложение выходной частоты на аналоговом вспомогательном входе	Аналоговый вспомогательный вход и наложение (компенсация и наложение)	пар. 73, пар. 242, пар. 243, пар. 252, пар. 253	6.15.2
Подавление помех на аналоговом входе	Фильтр сигнала с заданным значением	пар. 74	6.15.3
Калибровка аналоговой установки частоты и напряжения (тока)	Смещение и усиление заданных значений напряжения/тока	пар. 125, пар. 126, пар. 241, C2–C7 (пар. 902–905)	6.15.4

6.15.1 Определение входных данных с заданной величиной (пар. 73, пар. 267)

При помощи данных параметров можно определить входы, на которые подаются сигналы с заданным значением.

Имеются следующие возможности:

- Выбор опорных напряжений и токов: 0–±10 В, 0–±5 В или 0/4–20 мА
- Выбор арифметического или процентного наложения.
- Блокировка изменения направления вращения при отрицательном заданном значении напряжения на клемме 1.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание		Относится к пар.	См. раздел
				Переключатель "Потенциальный/токовый вход"			
73	Определение заданных входных величин	1	0–5/ 10–15	Выключатель 2: ВЫКЛ. (заводская настройка)	Установление входных заданных значений на клемме 1 (0...±5 В, 0...±10 В) и 2 (0...5 В, 0...10 В, 0...20 мА). Перекрытие и изменение направления вращения можно выбрать.	22 Ограничение тока 125 Усиление вводимого заданного значения на клемме 2 (частота)	6.2.4 6.15.4
			6/7/16/17	Выключатель 2: ВКЛ.			
267	Определение входных заданных величин на клемме 4	0	0	Выключатель 1: ВКЛ. (заводская настройка)	клемма 4: 0/4–20 мА	252 Смещение наложения заданной величины	6.15.2
			1	Выключатель 1: ВЫКЛ.	клемма 4: 0–5 В	253 Усиление наложения заданной величины	6.15.2
			2		клемма 4: 0–10 В		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Определение входных величин

Для аналогового ввода величин с заданными значениями на клеммы 2 и 4 можно подать входные напряжения в диапазоне 0–5 В / 0–10 В или входные токи в диапазоне 0/4–20 мА.

Выберите тип сигнала с помощью параметров 73 и 267 и переключателя "потенциальный/токовый вход" (выключатели 1,2).

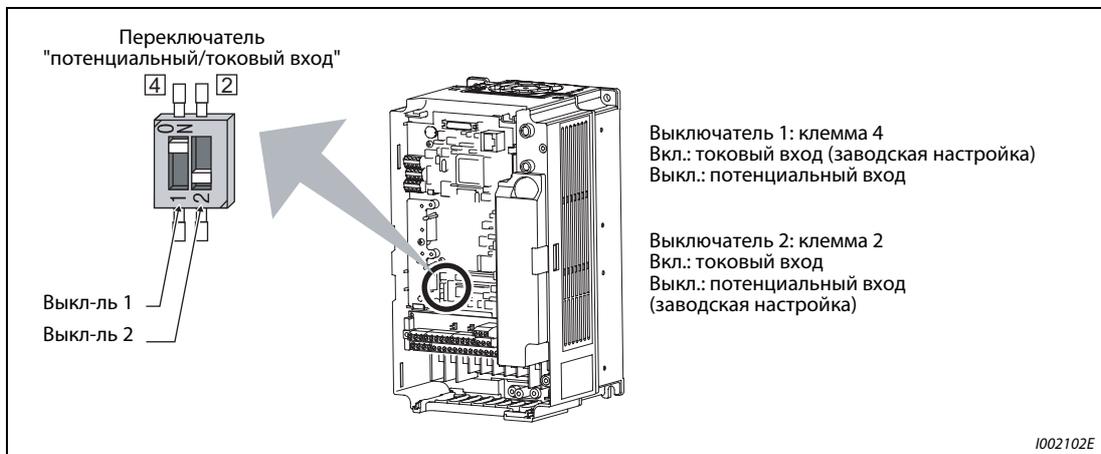


Рис. 6-108: Переключатель "Потенциальный/токовый вход"

Функции входов 2 и 4 зависят от положения переключателя "потенциальный/токовый вход":
 Потенциальный вход: входное сопротивление $10\text{ к}\Omega \pm 1\text{ к}\Omega$, максимально допустимое напряжение 20 В пост. т.

Токовый вход: входное сопротивление $245\ \Omega \pm 5\ \Omega$, максимально допустимый ток 30 мА

УКАЗАНИЕ

Настройку параметров 73 и 267 и переключателя "потенциальный/токовый вход" выполняйте очень тщательно. После этого подавайте аналоговый входной сигнал в соответствии со сделанными настройками. Неправильная настройка может привести к неправильному функционированию, как это показано в следующей таблице. Иные настройки, кроме указанных в таблице, могут привести к непредсказуемому поведению машины.

Настройки, приводящие к неполадкам		Работа
Положение выключателя	Функция клеммы	
Вкл. (токовый вход)	Потенциальный вход	Может привести к необратимому повреждению выходных контуров внешних устройств (возрастает электрическая нагрузка аналогового сигнального контура внешнего устройства)
Выкл. (потенциальный вход)	Токовый вход	Может привести к необратимому повреждению входных контуров преобразователя частоты (возрастает выходная мощность аналогового выходного контура внешнего устройства)

Выбор сигналов на клеммах осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей. На входы, помеченные серым цветом, подаются сигналы с заданным значением. На остальные входы подается сигнал наложения.

Пар. 73	Сигнал	Клемма 2	Клемма 1	Клемма 4	Вход наложения и метод наложения	Изменение направления вращения при отрицательном заданном значении напряжения
0	Выкл	0–10 В	0–±10 В	—	Клемма 1 Аддитивное наложение	нет ^①
1 (заводская установка)		0–5 В	0–±10 В			
2		0–10 В	0–±5 В			
3		0–5 В	0–±5 В			
4		0–10 В	0–±10 В			
5		0–5 В	0–±5 В			
6		0/4–20 мА	0–±10 В			
7		0/4–20 мА	0–±5 В			
10		0–10 В	0–±10 В		Клемма 1 Аддитивное наложение	да
11		0–5 В	0–±10 В			
12		0–10 В	0–±5 В			
13		0–5 В	0–±5 В			
14		0–10 В	0–±10 В			
15		0–5 В	0–±5 В			
16		0/4–20 мА	0–±10 В			
17		0/4–20 мА	0–±5 В			
0		Вкл	—		0–±10 В	зависит от параметра 267
1 (зав. настр.)	0–±10 В			0: 4–20 мА (заводская установка)		
2	0–±5 В					
3	0–±5 В					
4	0–10 В		—	Клемма 2 Процентное наложение		
5	0–5 В					
6	—		0–±10 В	1: 1–5 В ^②	Клемма 1 Аддитивное наложение	да
7			0–±5 В			
10	—		0–±10 В			
11			0–±10 В			
12			0–±5 В			
13	0–10 В		0–±5 В	2: 2–10 В ^②	Клемма 2 Процентное наложение	
14			0–5 В			
15	—		0–±10 В	Клемма 1 Аддитивное наложение		
16			0–±5 В			
17			0–±5 В			

Таб. 6-33: Установка параметров 73 и 267

- ① Отрицательная заданная величина является недействующей.
- ② Если тип задающего входного сигнала на клемме 4 изменяется с тока (пар. 267 = "0") на напряжение (0...5 В или 0...10 В, т. е. пар. 267 = "1" или "2"), необходимо откалибровать смещение входа для частоты с помощью С6 (см. раздел 6.15.4).

Установите переключатель "потенциальный/токовый вход" в требуемое положение, см. следующую таблицу.

Клемма 2	Пар. 73	Выключатель 2	Клемма 4	Пар. 267	Выключатель 2
Потенциальный вход (0–10 В)	0/2/4/10/12/14	ВЫКЛ.	Потенциальный вход (0–10 В)	2	ВЫКЛ.
Потенциальный вход (0–5 В) ^①	1 (заводская настройка)/3/5/11/13/15	ВЫКЛ.	Потенциальный вход (0–5 В) ^①	1	ВЫКЛ.
Токовый вход (0–20 мА)	6/7/16/17	ВКЛ.	Токовый вход (0–20 мА)	0 (заводская настройка)	ВКЛ.

Таб. 6-34: Настройка переключателя "потенциальный/токовый вход"

^① Заводская настройка

УКАЗАНИЯ

Чтобы разблокировать клемму 4, включите сигнал AU.

Согласуйте настройку параметра и положение выключателя друг с другом. Различающиеся настройки могут привести к неправильному функционированию, неполадкам или повреждениям.

При аддитивном наложении выходная частота является суммой заданного значения частоты на клемме 1 и заданного значения частоты на клемме 2 или 4.

При процентном наложении выходная частота изменяется на процентную величину (50–150 %), установленную на клемме 2, от заданного значения частоты, поданного на клемму 1 или 4. (Если на клемму 1 (4) не подан сигнал с заданным значением, наложение при помощи сигнала на клемме 2 невозможно.)

Изменение максимальной выходной частоты при максимальном входном напряжении или максимальном входном токе можно установить при помощи параметров 125 или 126. При этом наличие входного сигнала необязательно. Установка параметра 73 не оказывает влияния на время разгона/торможения.

Если параметру 22 присвоено значение "9999", клемма 1 используется для установки предельного значения тока.

Если клемма 2 используется в качестве входа для термодатчика с ПТК (пар. ≠ 9999), эта клемма не может использоваться для аналогового задания частоты.

Ввод заданного значения при помощи аналогового входного напряжения

Установка сигнала с заданным значением осуществляется на клеммах 2–5 в диапазоне напряжений 0–5 В пост. (или 0–10 В пост.). Выходная частота является максимальной при напряжении 5 (или соотв. 10) В.

Сигнал с заданным значением может быть создан при помощи внутреннего источника напряжения 5 В/10 В или при помощи внешнего источника напряжения. Внутренний источник с напряжением 5 В подсоединен к клеммам 10–5, а источник с напряжением 10 В к клеммам 10E–5.

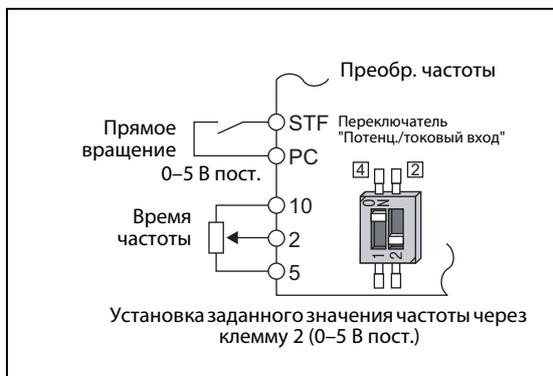


Рис. 6-109:
Установка частоты при помощи напряжения 0–5 В пост. т. на клемме 2

I002103E

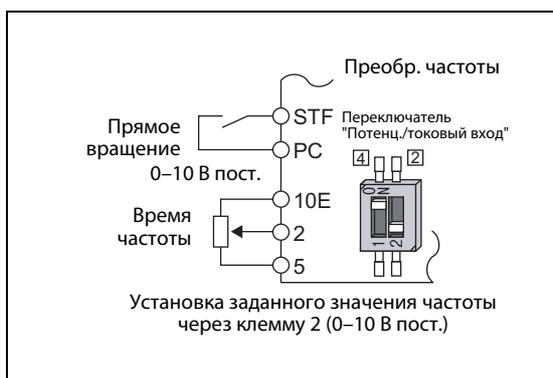


Рис. 6-110:
Установка частоты при помощи напряжения 0–10 В пост. на клемме 2

I002104E

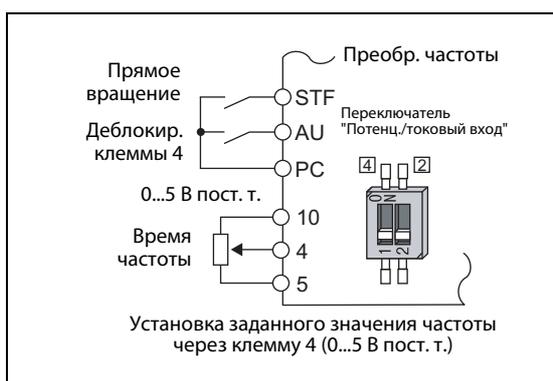


Рис. 6-111:
Установка частоты при помощи напряжения 0–10 В пост. на клемме 4

I002105E

Клемма	Внутреннее напряжение питания	Разрешение заданного значения частоты	Пар. 73 (входное напряжение на клемме 2)
10	5 В пост.	0.024/50 Гц	0–5 В пост.
10E	10 В пост.	0.012/50 Гц	0–10 В пост.

Таб. 6-35: Внутренний источник напряжения

При входном напряжении 10 В пост. на клемме 2 необходимо присвоить параметру 73 одно из значений "0, 2, 4, 10, 12 или 14". (Согласно заводской установке напряжения находятся в диапазоне 0–5 В.)

При присвоении параметру 267 значения "1" (0–5 В пост.) или "2" (0–10 В пост.) клемма 4 становится входом напряжения. При включении сигнала AU клемма 4 отключается.

УКАЗАНИЕ

Максимально допустимая длина проводов для подсоединения к клеммам 10, 2 и 5 составляет 30 м.

Установка заданного значения при помощи аналогового входного тока

При использовании вентилятора или насоса для регулирования давления или температуры автоматическое регулирование можно осуществлять путем ввода сигнала от чувствительного элемента в токовый вход 0/4–20 мА через клеммы 4–5.

Для активации токового входа (клемма 4) необходимо включить сигнал AU.

При присвоении параметру 73 одного из значений "6, 7, 16 или 17" клемма 2 становится токовым входом. В этом случае включать сигнал AU необязательно.

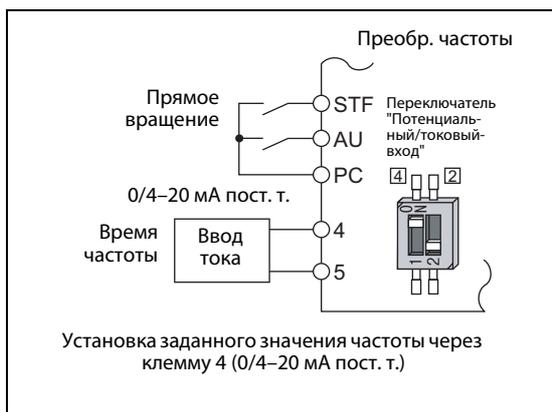


Рис. 6-112:

Установка заданного значения частоты через клемму 4 с функцией "Токовый вход 0/420 мА"

1002106E

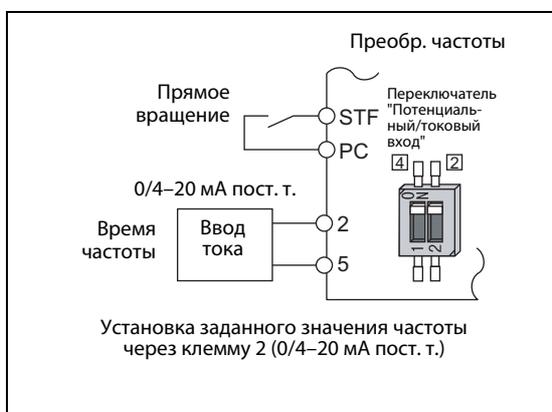


Рис. 6-113:

Установка заданного значения частоты через клемму 2 с функцией "Токовый вход 0/420 мА"

1002107E

Изменение направления вращения через аналоговый вход

После присвоения параметру 73 одного из значений в диапазоне "10–17" изменение направления вращения можно производить через аналоговый вход.

При использовании двухполюсного диапазона напряжений (0 ± 5 В или 0 ± 10 В) изменение направления вращения осуществляется подачей на клемму 1 сигнала с отрицательной полярностью.

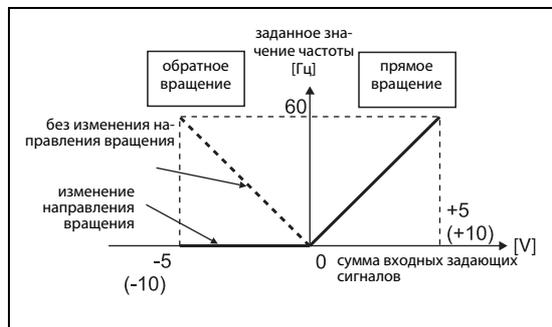


Рис. 6-114:

Изменение направления вращения путем подачи на клемму 1 напряжения отрицательной полярности с заданным значением при поданном сигнале STF

I001185E

6.15.2 Наложение частот на аналоговых входах (пар. 73, пар. 242, пар. 243, пар. 252, пар. 253)

Установка данных параметров делает возможным аддитивное или процентное наложение основной частоты или постоянных частот при помощи сигнала наложения.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
73	Определение заданных входных величин	1	0–3/6/7/ 10–13/16/17	Аддитивное наложение	28 Наложение постоянных частот 73 Определение заданных входных величин	6.5.3 6.15.1
			4/5/14/17	Процентное наложение		
242	Уровень сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 2	100 %	0–100 %	Величина арифметического наложения при установке основной скорости вращения на клемме 2.		
243	Уровень сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 4	75 %	0–100 %	Величина арифметического наложения при установке основной скорости вращения на клемме 4.		
252	смещение наложения заданной величины	50 %	0–200 %	Установка смещения наложения заданной величины		
253	Усиление наложения заданной величины	150 %	0–200 %	Установка усиления наложения заданной величины		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Аддитивное наложение (пар. 242, пар. 243)

Для синхронного/непрерывного управления скоростью вращения основная частота может быть наложена на корректирующий сигнал.

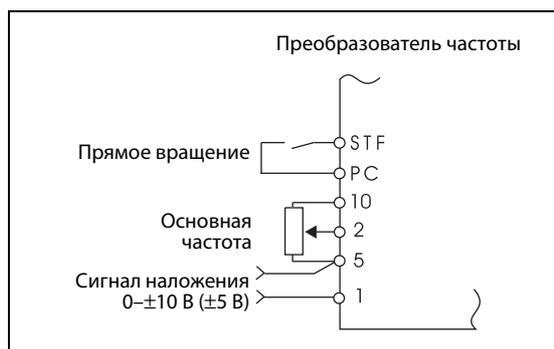


Рис. 6-115:
Пример схемы для осуществления аддитивного наложения

1001186E

При присвоении параметру 73 одного из значений "0–3, 6, 7, 10–16 или 17" происходит суммирование напряжений на клеммах 1–5 и на клеммах 2–5.

Если параметру было присвоено одно из значений "0–3, 6, 7" и результат сложения оказывается отрицательным, параметру присваивается значение "0". Если параметру было присвоено одно из значений "10–13, 16, 17" изменены направления вращения разрешено (пар. 78), при подаче сигнала STF двигатель начинает вращаться в обратном направлении.

Частота, задаваемая через клемму 4 (заводская установка 0/4–20 мА), и постоянные частоты также могут быть наложены на сигнал на клемме 1.

Сигнал наложения для клеммы 2 можно установить при помощи параметра 242, сигнал наложения для клеммы 4 при помощи параметра 243:

$$\text{Аналоговое заданное значение на клемме 2} = \text{значение на клемме 2} + \text{значение на клемме 1} \times \frac{\text{Пар. 242}}{100 [\%]}$$

$$\text{Аналоговое заданное значение на клемме 4} = \text{значение на клемме 4} + \text{значение на клемме 1} \times \frac{\text{Пар. 243}}{100 [\%]}$$

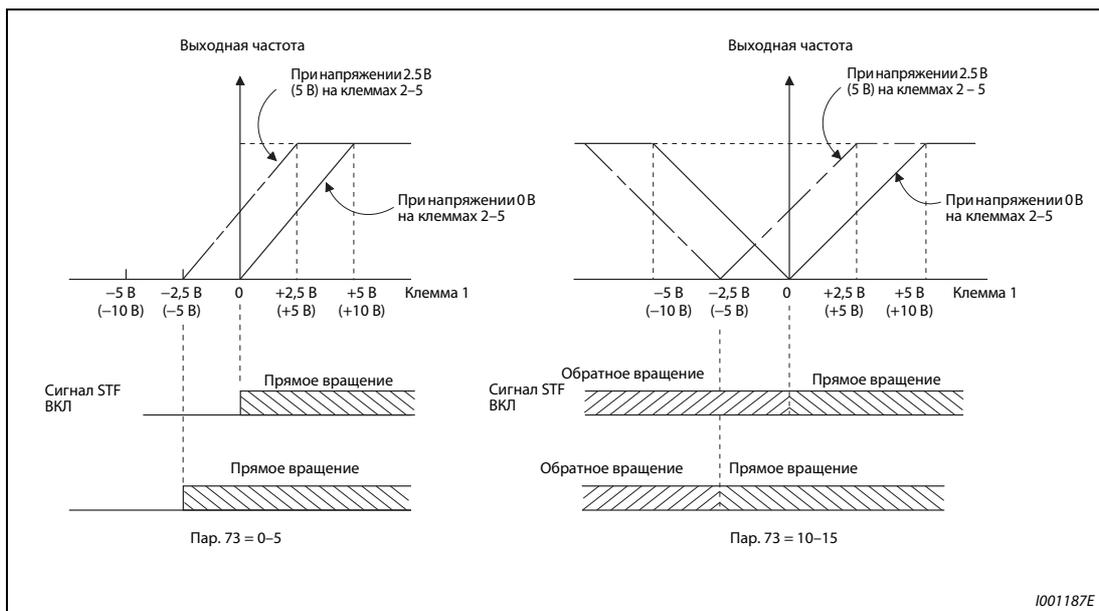


Рис. 6-116: Аддитивное наложение заданной величины

Процентное наложение (пар. 252, пар. 253)

Основная частота может быть изменена путем умножения на постоянный коэффициент.

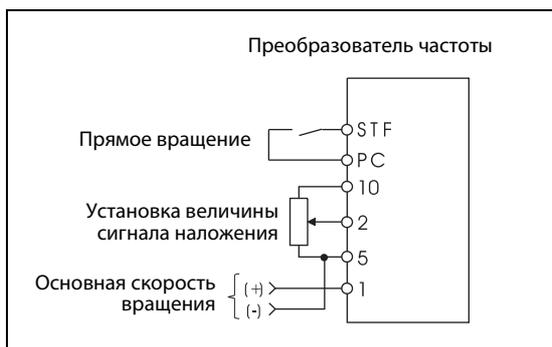


Рис. 6-117: Пример схемы для осуществления процентного наложения

1001188E

При присвоении параметру 73 одного из значений "4, 5, 14 или 15" происходит процентное наложение основной частоты.

При процентном наложении установка основной частоты происходит на клемме 1 или 4. Сигнал наложения подается через клемму 2. (Если на клемме 1 или 4 отсутствует сигнал, наложение на клемме 2 не оказывает никакого воздействия.)

Диапазон наложения устанавливается при помощи параметров 252 и 253.

Заданное значение частоты можно рассчитать по следующей формуле:

$$\text{Заданное значение частоты (Гц)} = \text{Основная частота (Гц)} \times \frac{\text{сигнал наложения (\%)}}{100 [\%]}$$

Основная частота [Гц]: Клемма 1, 4 или постоянная частота

Сигнал наложения [%]: Клемма 2

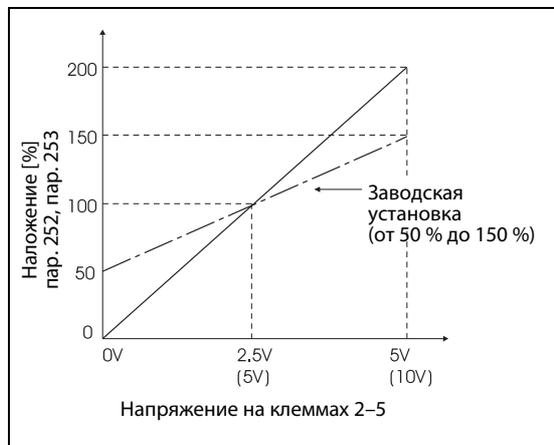



Рис. 6-118:
Процентное наложение

1001189E

Пример

Пар. 73 = 5

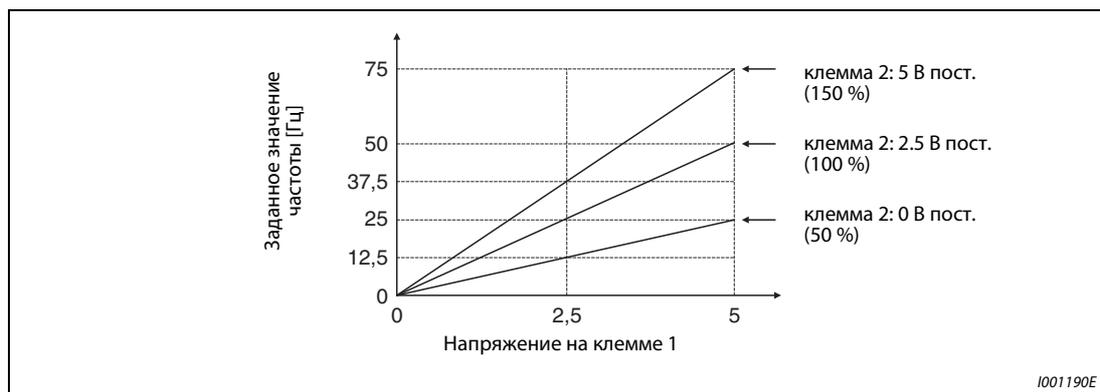На приведенном ниже рисунке показана зависимость заданного значения частоты от сигналов на клемме 1 (основная частота) и на клемме 2 (сигнал наложения).



1001190E

Рис. 6-119: Заданное значение частоты в зависимости от сигналов на клеммах 1 и 2



УКАЗАНИЯ

После изменения параметра 73 проверьте положение переключателя "Потенциальный/токовый вход". Различающиеся настройки параметра и переключателя могут привести к неправильному функционированию, неполадкам или повреждениям (см. также стр. 6-188).

Разблокирование клеммы 4 осуществляется при помощи сигнала AU.

При корректировке постоянных частот или при установке частоты с помощью цифрового потенциометра двигателя необходимо присвоить параметру 28 (разрешение наложения) значение "1".

6.15.3 Фильтр сигнала с заданным значением (пар. 74)

Если сигнал с заданным значением является нестабильным или подвержен воздействию помех, имеется возможность устранить данную нестабильность или отфильтровать помехи увеличением значения параметра 74.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
74	Фильтр сигнала с заданным значением	1	0–8	Установка постоянной времени для Следствием установки более высокого значения параметра является	—	

Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Если вследствие помех стабильная эксплуатация невозможна, необходимо увеличить значение параметра. В результате увеличится время реагирования сигналов с заданным значением. (Диапазон установки от 0 до 8 соответствует постоянной времени в промежутке от 5 мс до 1 с.)

6.15.4 Выходная частота в зависимости от сигнала с заданным значением [пар. 125, пар. 126, пар. 241, C2 (пар. 902)–C7 (пар. 905)]

Выходную частоту можно установить в зависимости от сигнала с заданным значением (0–5 В, 0–10 В или 0/4–20 мА).

Точное согласование преобразователя частоты с сигналами с заданным значением, несколько отличающимся от точного уровня 5 В или 10 В, либо соответственно 20 мА, можно произвести при помощи данных параметров. Точно также может производиться и обратное регулирование (большая выходная частота при минимальном заданном значении, минимальная выходная частота при максимальном заданном значении).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание		Относится к пар.	См. раздел
125	Усиление вводимого заданного значения на клемме 2. (частота)	50 Гц	0–400 Гц	Установка усиления заданного значения на клемме 2 (Гц) (максимальная величина)		20	6.6.1
126	Усиление вводимого заданного значения на клемме 4. (частота)	50 Гц	0–400 Гц	Установка усиления заданного значения на клемме 4 (Гц) (максимальная величина)		73	6.15.1
241	Изменение формы индикации аналогового входного сигнала ①②	0	0	Индикация в %	Выбор размерности индикации	267	6.15.1
			1	Индикация в В/мА		79	6.17.1
C2 (902)	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (частота) ①②	0 Гц	0–400 Гц	Установка смещения заданного значения на клемме 2 (Гц)			
C3 (902)	Величина смещения входного сигнала на клемме 4, присваиваемая частоте смещения ①②	0 %	0–300 %	Установка величины смещения (минимальная величина) для аналогового сигнала на клемме 2 (в % или В/мА)			
C4 (903)	Величина усиления входного сигнала на клемме 2, присваиваемая частоте усиления ①②	100 %	0–300 %	Установка величины усиления (максимальная величина) для аналогового входного сигнала на клемме 2 (в % или В/мА)			
C5 (904)	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (частота) ①②	0 Гц	0–400 Гц	Установка смещения заданного значения на клемме 4 (Гц)			
C6 (904)	Величина смещения входного сигнала на клемме 4, присваиваемая частоте смещения ①②	20 %	0–300 %	Установка величины смещения (минимальная величина) для аналогового сигнала на клемме 4 (в % или В/мА)			
C7 (905)	Величина усиления входного сигнала на клемме 4, присваиваемая частоте усиления ①②	100 %	0–300 %	Установка величины усиления (максимальная величина) для аналогового входного сигнала на клемме 4 (в % или В/мА)			

- ① Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".
- ② Параметры, номера которых указаны в скобках, действуют при использовании панели управления FRPU04.
- ③ Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 присвоено значение "0".

Установка частоты при аналоговой максимальной величине (пар. 125, пар. 126)

Установка частоты (усиления) для максимального аналогового входного сигнала напряжения (тока) осуществляется при помощи параметра 125 (пар. 126 для сигнала тока). Установка параметров С2 (пар. 902)–С7 (пар. 905) не является обязательной.

Установка смещения и усиления для аналогового входа [С2 (пар. 902)–С7 (пар. 905)]

При помощи параметров смещения и усиления преобразователь частоты можно согласовать с сигналами, значения которых отличаются от точных величин 5 В или 10 В, либо соответственно 20 мА. Установка выходных частот, присваиваемых сигналам с максимальным и минимальным значением осуществляется без каких-либо сложностей и по отдельности для клемм 2 и 4. Таким образом возможно также, например, определение параметров для характеристики обратного регулирования (большая выходная частота при минимальном заданном значении, минимальная выходная частота при максимальном заданном значении).

При помощи параметра С2 (пар. 902) частота смещения на клемме 2 регулируется в качестве заданного значения частоты (соответствующего минимальному аналоговому сигналу). (Заводская установка данной величины равна 0 Гц.)

При помощи параметра С3 (пар. 902) устанавливается смещение входного сигнала на клемме 2, т.е. минимальная величина подключенного к клемме 2 аналогового сигнала. При сигналах меньше данной величины заданное значение частоты ограничено величиной параметра С2.

При помощи параметра 125 устанавливается усиление выходной частоты для клеммы 2 (заданное значение частоты, в зависимости от параметра 73 соответствующее максимальному аналоговому сигналу). (Заводская установка данной величины равна 50 Гц.)

При помощи параметра С4 (пар. 903) устанавливается усиление входного сигнала на клемме 2, т.е. максимальная величина подключенного к клемме 2 аналогового сигнала. При сигналах больше данной величины заданное значение частоты ограничено величиной параметра 125.

При помощи параметра С5 (пар. 904) устанавливается частота смещения на клемме 4 (заданное значение частоты соответствующее минимальному аналоговому сигналу). (Заводская установка данной величины равна 0 Гц.)

При помощи параметра С6 (пар. 904) устанавливается смещение входного сигнала на клемме 4, т.е. минимальная величина подключенного к клемме 4 аналогового сигнала. При сигналах меньше данной величины заданное значение частоты ограничено величиной параметра С5. (Заводская установка данной величины равна 20 % (соответствует приблизительно 4 мА)).

При помощи параметра 126 устанавливается усиление выходной частоты для клеммы 4 (заданное значение частоты, в зависимости от параметра 73 соответствующее максимальному аналоговому сигналу). (Заводская установка данной величины равна 50 Гц.)

При помощи параметра С7 (пар. 905) устанавливается усиление входного сигнала на клемме 4, т.е. максимальная величина подключенного к клемме 4 аналогового сигнала. При сигналах больше данной величины заданное значение частоты ограничено величиной параметра 126.

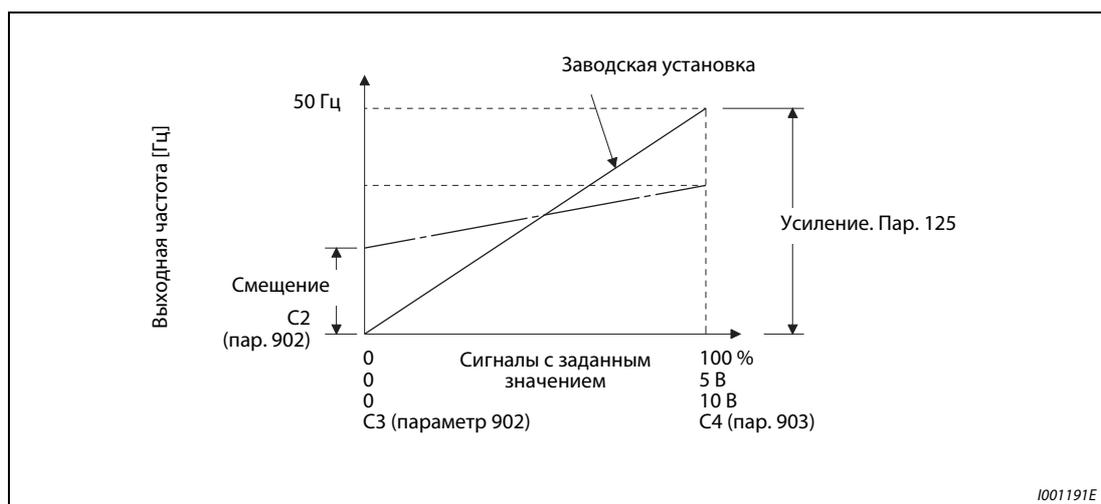


Рис. 6-120: Подгонка сигнала на клемме 2

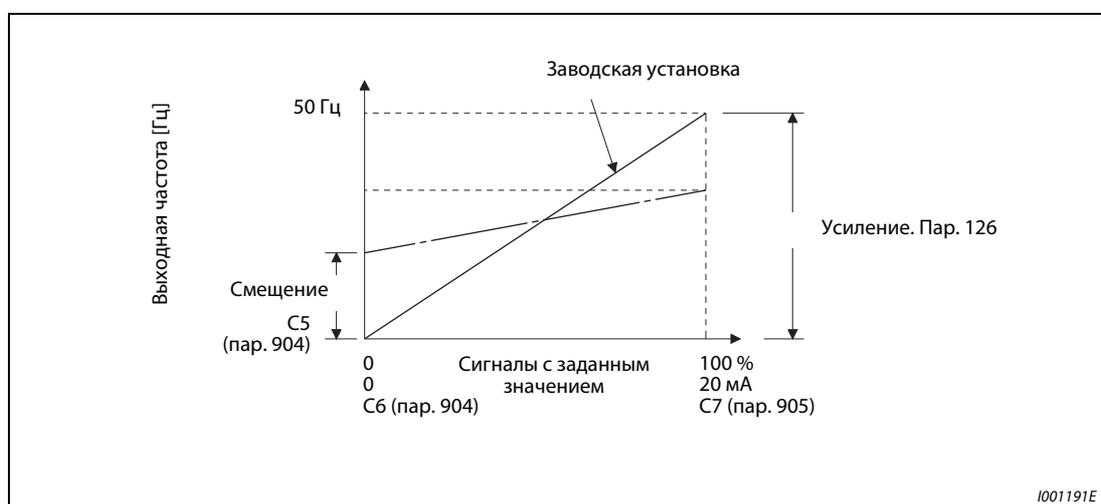


Рис. 6-121: Подгонка сигнала на клемме 4

Регулирование смещения и усиления может быть осуществлено тремя способами:

- Рабочая точка устанавливается при помощи некоторого значения напряжения (тока) на клеммах 2 5 (4 5) (см. страницу 6-203).
- Рабочая точка устанавливается без напряжения (тока) на клеммах 2 5 (4 5) (см. страницу 6-205).
- Смещение напряжения (тока) не устанавливается (см. страницу 6-206).

УКАЗАНИЯ

При изменении величины, установленной на клемме 1, автоматически изменяется величина, установленная на клемме 2.

Результатом приложения к клемме 1 напряжения является напряжение с заданным значением: напряжение на клемме 2 (4) + напряжение на клемме 1.

При изменении входных заданных величин через параметры 73 или 267 необходимо заново произвести подгонку.

Изменение режима индикации аналогового входного сигнала (пар. 241)

Индикацию величины подключенного к клеммам 2 или 4 аналогового сигнала можно осуществлять в % или в В (А).

В зависимости от установленных параметров 73 и 267 индикация параметров С3 (пар. 902), С4 (пар. 903), С6 (пар. 904) и С7 (пар. 905) осуществляется так, как это показано в приведенной ниже таблице:

Аналоговая установка заданной величины (клемма 2, 4) (устанавливается так же, как пар. 73, и пар. 267)	Пар. 241 = 0 (заводская установка)	Пар. 241 = 1
0–5 В	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–5 В осуществляется в %.	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–5 В осуществляется в виде сигнала 0–5 В.
0–10 В	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–10 В осуществляется в %.	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–10 В осуществляется в виде сигнала 0–10 В.
0/4–20 мА	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–20 мА осуществляется в %.	Индикация подключенного аналогового сигнала 0–20 мА осуществляется в виде сигнала 0–20 мА.

Таб. 6-36: *Размерности при индикации заданных значений*

Обратите внимание на то, что при присвоении параметру 241 значения "1" и индикации установленных значений С3/С4 или соответственно С6/С7 в качестве дополнительного указателя горят светодиодные индикаторы "V" или "A".

УКАЗАНИЯ

Если на клемме 1 имеется напряжение и при этом настройки для клеммы 1 (0...±5 В, 0...±10 В) и настройки главной частоты на клемме 2 или 4 (0...5 В, 0...10 В, 0...20 мА) отличаются от настроек параметра 241, то аналоговый входной сигнал отображается неправильно. (Например, при заводской настройке, если к клеммам 2 и 1 приложены напряжения 0 В и 10 В, отображаются 5 В (100 %)).

Для отображаемого начального значения 0 % установите параметр 241 на "0".

Если частоты усиления и смещения выбраны слишком близко друг к другу, при записи выводится сообщение об ошибке Er3.

Установка смещения и усиления заданных величин

1. Установка рабочей точки при помощи некоторого напряжения (тока) на клеммах 2–5 (4–5)
 При проведении описываемых ниже действий мы исходим из того, что параметру 241 присвоено значение "0":

Порядок действий	Индикация
① Проверьте готовность преобразователя частоты к работе и установленный режим работы. Преобразователь частоты должен находиться в простое. Преобразователь частоты должен находиться в режиме работы "PU" (переключение при помощи кнопки PU/EXT).	
② Выберите меню установки параметров нажатием на кнопку MODE.	→ P. 0
③ Вращайте диск цифрового набора до появления на экране сообщения "P.174".	→ P. 160
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущее значение. На экран выводится сообщения "P.174".	→ 9999
⑤ Вращайте диск цифрового набора до появления "0".	→ 0
⑥ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данное значение.	→ 0 P. 160
⑦ Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "C...".	→ C. . .
⑧ Нажмите на кнопку SET. На экране появится сообщение сообщения "P.174".	→ C. . .
⑨ Вращайте диск цифрового набора до появления "C 4 (C 7)" сообщения "P.174". Происходит вызов параметра C4 "Усиление вводимого заданного значения на клемме 2".	→ C 4 C 7 Напряжение вход Токовый вход
⑩ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран аналоговую величину (ток или напряжение) в %.	→ 00
⑪ Подайте максимальный сигнал с заданным значением. (Поверните внешний потенциометр до упора.) ВНИМАНИЕ: После выполнения шага ⑪ двигать диск цифрового набора запрещается.	→ 100
⑫ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить установленное значение.	→ 100 C 4 C 7

Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на экране.

Происходит разблокирование параметров C0–C7.

Индикация аналогового напряжения (аналогового тока) на клеммах 2–5 (4–5) осуществляется в %.

При повороте потенциометра до упора величина составляет почти 100 %.

При повороте потенциометра до упора величина составляет почти 100 %.

Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на экране. Настройка завершена.

- Вращением диска цифрового набора могут быть вызваны дальнейшие параметры.
- При нажатии на кнопку SET на экран вновь выводится надпись "C---" (см. шаг ⑧).
- При двукратном нажатии кнопки SET происходит вызов следующего параметра (PR.CL).

1001193E

Рис. 6-122: Подгонка смещения и усиления при помощи опорного сигнала

УКАЗАНИЯ

Если частоты усиления и смещения отличаются менее чем на 5 %, при сохранении установленных параметров может появиться сообщение об ошибке Er3. Исправьте установленные значения частот и сохраните их заново.

При попытке провести установку параметров 125/126, C2–C7 в режиме внешнего управления (горит светодиодный индикатор "EXT") при сохранении появляется сообщение об ошибке Er4. Перейдите в режим работы PU и проведите установку параметров заново. Затем сохраните их.

При попытке провести установку параметров 125/126, C2–C7 во время работы управляемого преобразователем частоты двигателя появляется сообщение об ошибке Er2. Остановите преобразователь частоты, проведите установку параметров заново и сохраните их.

2. Установка рабочей точки без использования напряжения (тока) на клеммах 2–5 (4–5)
(Величина напряжения изменяется, например, с 4 В на 5 В. При дальнейших действиях мы исходим из того, что параметру 241 присвоено значение "1".)

Порядок действий	Индикация
① Проверьте готовность преобразователя частоты к работе и установленный режим работы. Преобразователь частоты должен находиться в простое. Преобразователь частоты должен находиться в режиме работы "PU" (переключение при помощи кнопки PU/EXT).	
② Выберите меню установки параметров нажатием на кнопку MODE.	MODE → P. 0 <small>Появляется номер последнего считанного параметра.</small>
③ Вращайте диск цифрового набора до появления на экране сообщения "P.160".	→ P.160
④ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран текущее значение. На экран выводится заводская установка "9999".	SET → 9999
⑤ Вращайте диск цифрового набора до появления "0".	→ 0
⑥ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить данное значение.	SET → 0 P.160 <small>Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на экране.</small>
⑦ Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "C...".	→ C...
⑧ Нажмите на кнопку SET. На экране появится сообщение сообщения "C...".	SET → C---
⑨ Вращайте диск цифрового набора до появления сообщения "Усиление вводимого заданного значения на клемме 2". Происходит вызов параметра C4.	→ C 4 C 7 <small>Напряжение вход Токковый вход</small>
⑩ Нажмите на кнопку SET, чтобы вывести на экран аналоговую величину (напряжение при C4 или ток при C7) в В или А.	SET → 0.0 <small>Происходит индикация напряжения на клеммах 2–5 (или соответственно тока вводимого в клемму 4–5), горит светодиодный индикатор "V" или "A".</small>
⑪ Поверните диск цифрового набора для установки усиления величины сигнала напряжения. При присвоении параметру 241 значения 1 происходит непосредственная индикация величины. УКАЗАНИЕ: При начале вращения диска цифрового набора на экран выводится текущая сохраненная величина (в данном примере 4 В).	→ 5.0 <small>Правильное значение усиления сигнала напряжения установлено, если происходит индикация напряжения 5.0 В.</small>
⑫ Нажмите на кнопку SET, чтобы сохранить установленное значение.	SET → 5.0 <small>Если величина параметра установлена, происходит смена надписи на экране. Настройка завершена.</small>

- Вращением диска цифрового набора могут быть вызваны дальнейшие параметры.
- При нажатии на кнопку SET на экран вновь выводится надпись "C---" (см. шаг ⑧).
- При двукратном нажатии кнопки SET происходит вызов следующего параметра (PR.CL).

1001194E

Рис. 6-123: Подгонка смещения и усиления без использования опорного сигнала

УКАЗАНИЕ

Нажмите на диск цифрового набора после выполнения шага ⑩, чтобы вывести на экран текущую установленную частоту усиления или смещения. После выполнения шага ⑪ индикация данной величины производиться не может.

3. Установка частоты без установки напряжения (тока) (Частота усиления изменяется с 50 Гц до 60 Гц.)

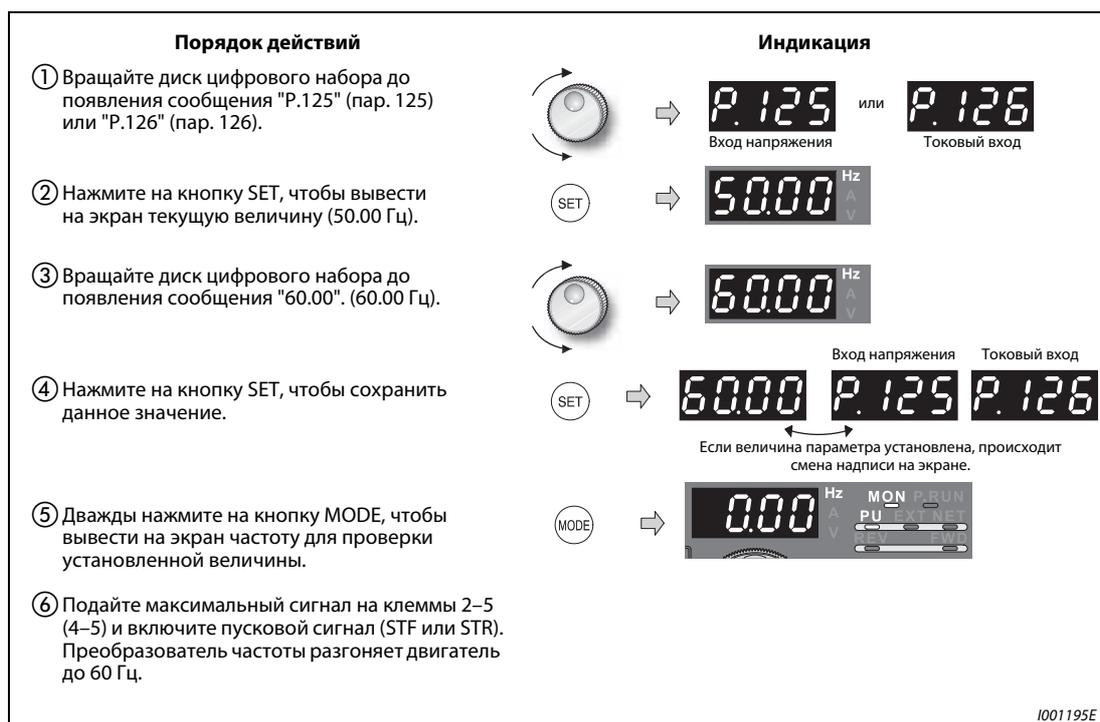


Рис. 6-124: Установка частоты без установки напряжения (тока)

УКАЗАНИЯ

Изменение параметра C4 (пар. 903) или C7 (пар. 905) (усиление) не оказывает влияния на величину параметра 20. Входной сигнал на клемме 1 (вспомогательный вход) суммируется с установленным значением частоты.

Описание действий при подгонке с использованием панели управления FR-PU04/FR-PU07 можно найти в руководстве по эксплуатации данной панели.

При установке значения частоты более 120 Гц сначала необходимо изменить параметр 18 (предельное значение частоты при высокой скорости) (см. страницу 6-54).

Установка смещения осуществляется при помощи параметра C2 (пар. 902) или C5 (пар. 904) (см. страницу 6-200).



ВНИМАНИЕ:

Если частота смещения при 0 В (0/4 мА) не равна "0", двигатель начинает вращаться с установленной частотой сразу же после получения преобразователем частоты пускового сигнала даже при отсутствии сигнала с заданным значением.

6.15.5 Контроль заданной величины тока (пар. 573, пар. 777, пар. 778)

Для обеспечения непрерывной работы при снижении тока можно осуществлять контроль токового входа 4–20 мА на клемме 2 или 4.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
573	Уменьшение заданного значения тока	9999	1	При уменьшении входного тока до 2 мА или ниже происходит вывод сигнала LF. Преобразователь частоты продолжает работу с той же частотой, что и до уменьшения тока до уровня 2 мА.	73	6.15.2
			2	При снижении входного тока до 2 мА или ниже выводится сообщение об ошибке (E.LCI) и выход преобразователя частоты отключается.		
			3	Если входной ток снижается до 2 мА или ниже, то двигатель затормаживается до неподвижного состояния, а затем выводится сигнал LF и сообщение об ошибке (E.LCI). Если во время затормаживания входной ток повышается до 3 мА или выше, двигатель ускоряется до заданной частоты и возобновляется нормальная работа.		
			4	Если входной ток снижается до 2 мА или ниже, выводится сигнал LF. Преобразователь частоты возобновляет работу на частоте, настроенной в пар. 777.		
			9999	Контроль входа для заданного значения тока не производится		
777	Рабочая частота при потере токового заданного значения	9999	0–400 Гц	Частота, на которой продолжается работа, если входной ток снизился до 2 мА или ниже и пар. 573 = 4.		
			9999	Без контроля входа токового заданного значения, если пар. 573 = 4		
778	Время задержки для потери токового заданного значения	0	0–10 с	Если входной ток снизился до 2 мА или ниже, то вход токового заданного значения начинает контролироваться лишь по истечении времени задержки, настроенного в параметре 778. Если входной ток повысился до 3 мА или выше, вход токового заданного значения начинает контролироваться лишь по истечении времени задержки, настроенного в параметре 778. Пар. 778 = 0: вход токового заданного значения контролируется сразу, без задержки.		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Продолжение работы (пар. 573 = 1)

Если входной ток клеммы 4 (клеммы 2) уменьшается до 2 мА или ниже, появляется сигнал малой ошибки LF. Преобразователь частоты продолжает работу со средним значением частоты, использовавшейся до уменьшения тока до уровня 2 мА.

Если входной ток вновь возрастает выше 3 мА, происходит отключение сигнала LF и преобразователь частоты продолжает работу с заданным значением, установленным при помощи тока.

Для привязки сигнала LF к клемме необходимо присвоить одному из параметров 190–196 значение "98" (позитивная логика) или "198" (негативная логика).

Така как значение частоты после уменьшения заданного значения тока стирается при выключении пускового сигнала, при новом запуске может не произойти продолжения работы при той же частоте.

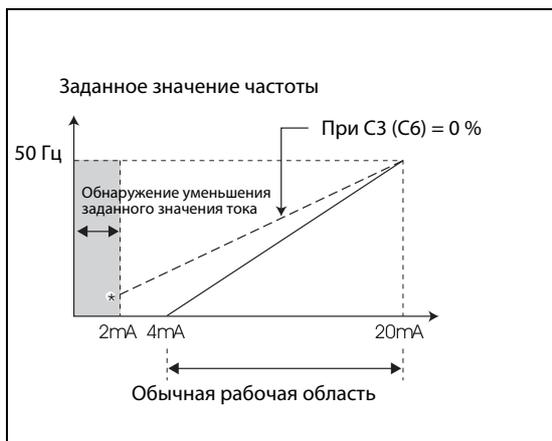


Рис. 6-125:

Обнаружение уменьшения заданного значения частоты

1001196E

- * При присвоении параметру 573 значения "1" обнаружение уменьшения заданного значения тока ниже 2 мА (и вывод сигнала LF) происходит также и в тех случаях, когда в силу эксплуатационной необходимости надо работать с заданными значениями тока 2 мА и ниже, и потому параметр C2 (пар. 902) или C5 (пар. 904) задают сигналы на клемме 2 или 4 величиной не более 2 мА.

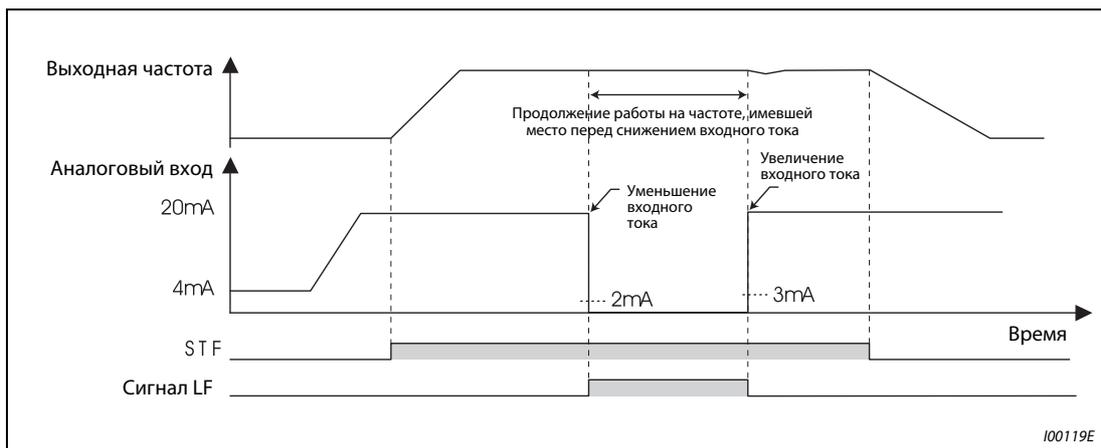


Рис. 6-126: Снижение заданной величины тока при работе в режиме внешнего управления (пар. 573 = 1)

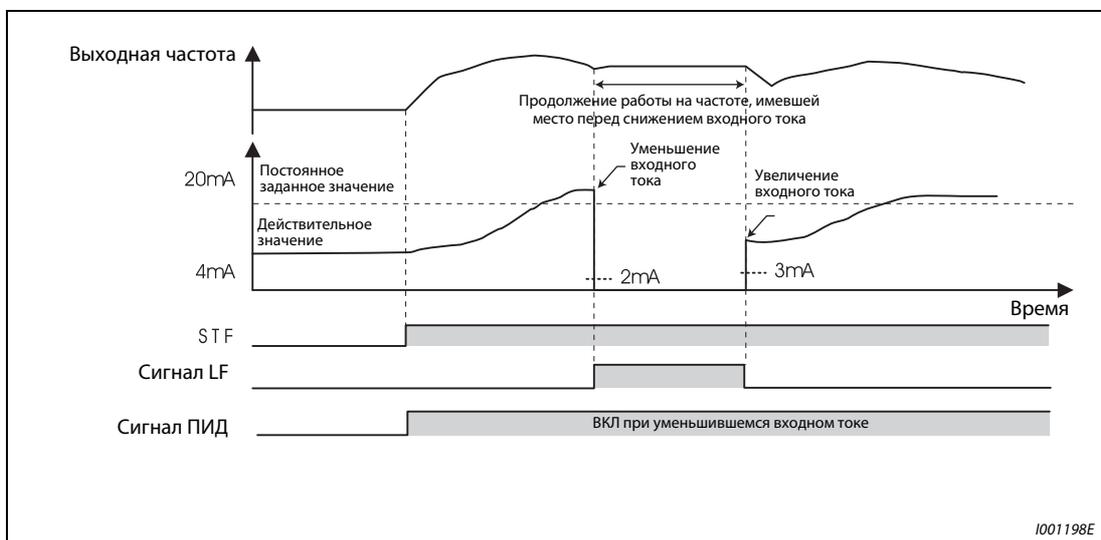


Рис. 6-127: Уменьшение заданного значения тока при ПИД-регулировании (обратный ход, пар. 573 = 1)

УКАЗАНИЕ

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 190–196 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Сообщение об ошибке (пар. 573 = "2")

При снижении входного тока до 2 мА или ниже выводится сообщение об ошибке (E.LCI) и выход преобразователя частоты отключается.

Сообщение об ошибке после затормаживания до неподвижного состояния (пар. 573 = "3")

Если входной ток снижается до 2 мА или ниже, выводится сигнал LF. Двигатель затормаживается до неподвижного состояния.

После остановки двигателя выводится сообщение об ошибке (E.LCI).

Если во время затормаживания входной ток повышается до 3 мА или выше, двигатель ускоряется до заданной частоты и продолжается нормальная работа. Это происходит и в случае, если контроль задающего токового входа деактивирован.

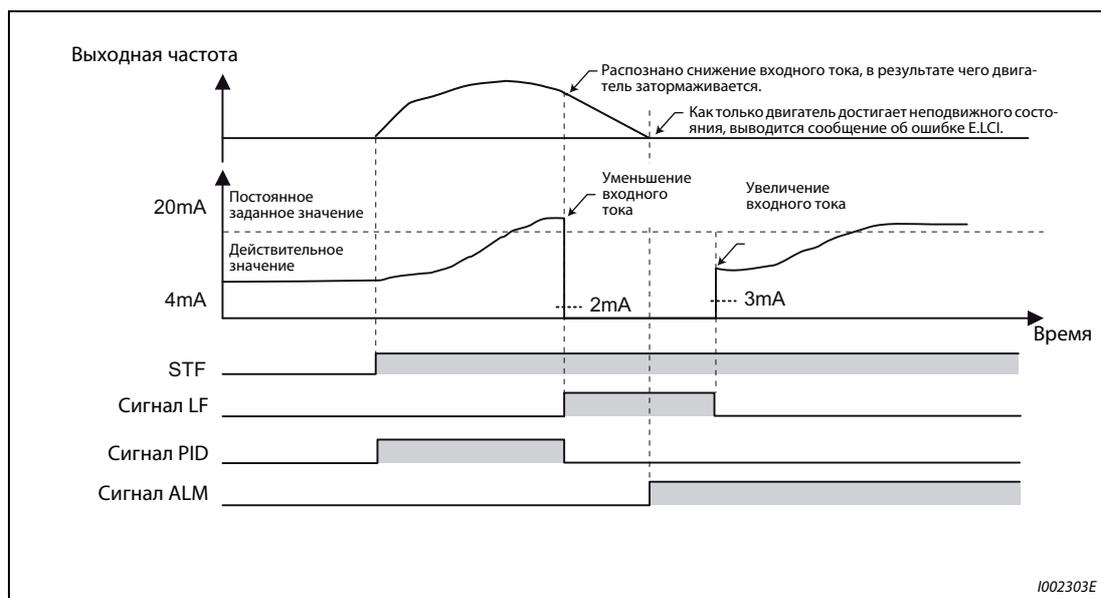


Рис. 6-128: Потеря токового заданного значения при ПИД-регулировании (Задний ход, пар. 573 = 3)

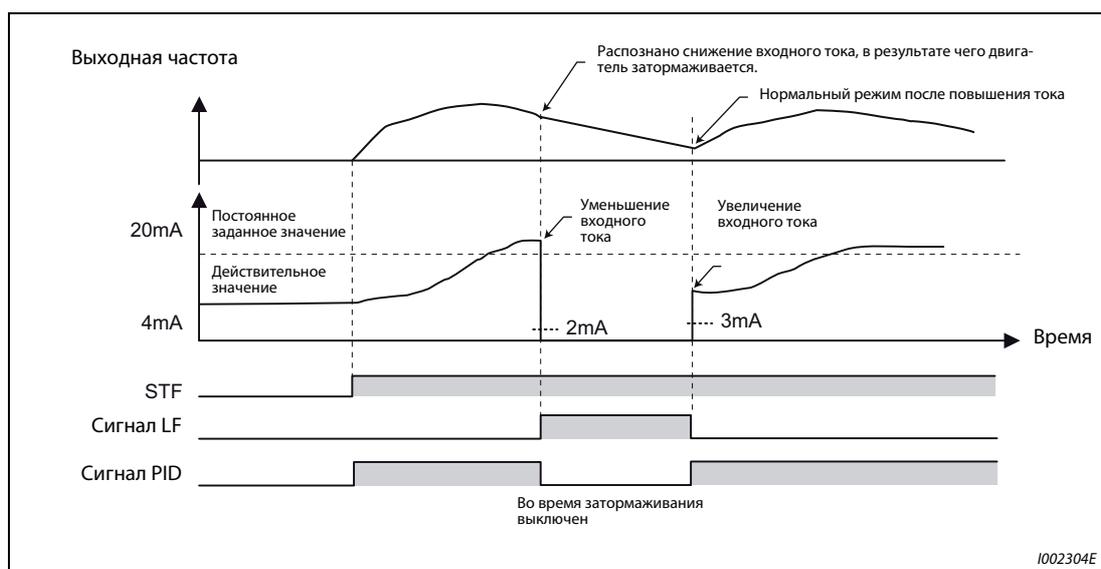


Рис. 6-129: Потеря токового заданного значения при ПИД-регулировании (Задний ход, пар. 573 = 3) (Во время затормаживания аналоговый входной ток снова повышается)

Продолжение работы в соответствии с настройкой параметра 777 (пар. 573 = "4")

Если аналоговый входной ток снизился до 2 мА или ниже, выводится сигнал LF и преобразователь частоты продолжает работать на частоте, настроенной в пар. 777. Если аналоговый входной ток снова повысился до 3 мА или выше, сигнал LF выключается.

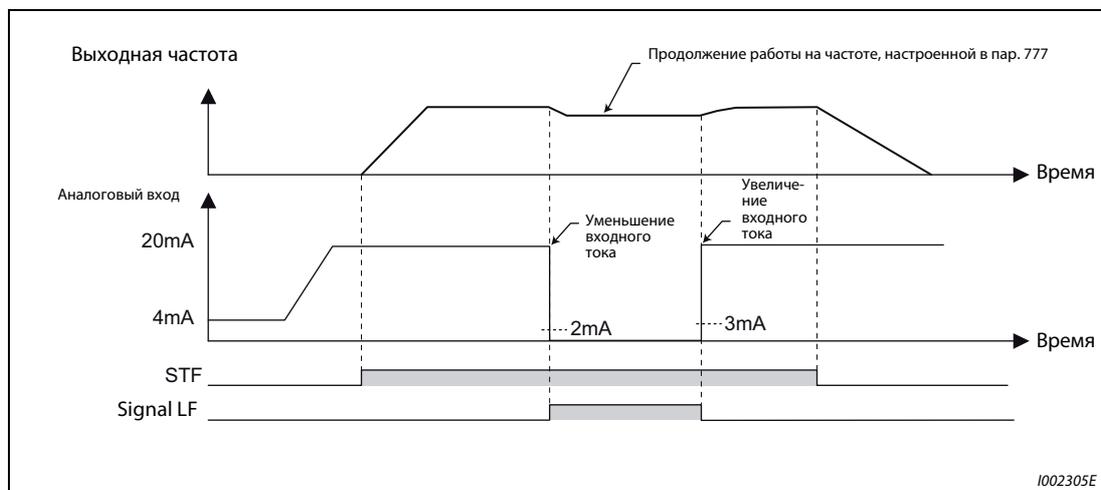


Рис. 6-130: Потеря токового заданного значения во внешнем режиме (пар. 573 = 4)

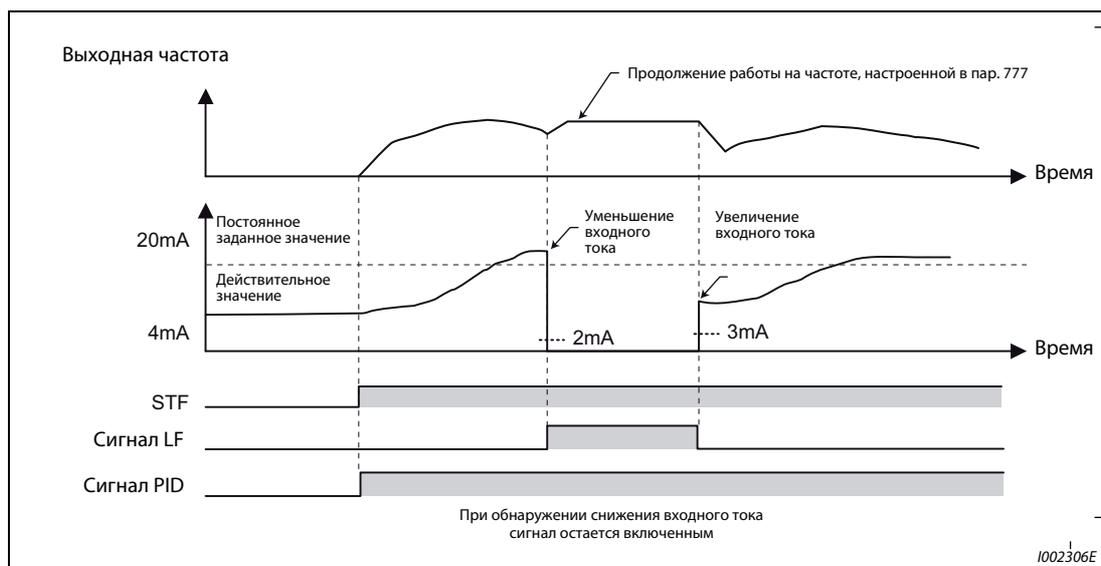


Рис. 6-131: Потеря токового заданного значения при ПИД-регулировании (Задний ход, пар. 573 = 4)

УКАЗАНИЕ

Если после распознавания потери токового заданного значения параметры пар. 573 и 777 изменяются, преобразователь частоты работает на основе измененных настроек. Если, однако, во время изменения параметров преобразователь находился в состоянии останова или состоянии аварийной сигнализации, преобразователь продолжает работать на основе прежних настроек.

Функция уменьшения заданного значения тока связана со следующими функциями:

Функция	Функция при пар. 573 = 1	См. раздел
Минимальная выходная частота	Установка минимальной выходной частоты оказывает влияние при уменьшении заданного значения тока.	6.3.1
Предустановка скорости вращения	Режим управления при помощи предустановки скорости вращения обладает приоритетом и при снижении заданной величины тока. (При снижении входного тока частота не остается постоянной.) Отключение сигнала предустановки скорости вращения ведет к прекращению работы.	6.5.1
Толчковый режим работы	Толчковый режим работы обладает приоритетом и при снижении заданной величины тока. (При снижении входного тока частота не остается постоянной.) При уменьшившемся входном токе отключение сигнала JOG ведет к прекращению работы. При ПИД-регулировании толчковый режим работы разблокируется при помощи панели управления.	6.5.2
MRS	Отключение выхода преобразователя частоты при помощи сигнала MRS происходит и при снижении заданной величины тока. (При отключении сигнала MRS происходит останов преобразователя частоты.)	6.9.2
Цифровой потенциометр двигателя	Частота, величина которой должна поддерживаться постоянной, не изменяется при снижении заданной величины тока также и при выполнении процессов разгона / торможения или при стирании величины частоты. Изменение происходит только после отключения и повторного включения напряжения питания. Во время ПИД-регулирования цифровой потенциометр двигателя деактивирован.	6.5.4
Перезапуск	Если перезапуск после срабатывания защитной функции и при уменьшении заданного значения тока прошел успешно, поддерживаемая величина частоты не стирается и работа продолжается в том же режиме.	6.12.1
Аддитивное и процентное наложение	При снижении заданной величины тока аддитивное (клемма 1) и процентное (клемма 2) наложения не оказывают никакого влияния на работу преобразователя.	6.15.2
Фильтр сигнала с заданным значением	Контроль величины перед фильтрованием. Поддержка выходной частоты при снижении заданного значения тока происходит в соответствии с фильтруемой величиной (средней величиной).	6.15.3
Запрет реверса	Изменение направления вращения может быть заблокировано независимо от функции контроля уменьшения заданной величины.	6.16.3
ПИД-регулирование	Даже при прерывании ПИД-регулирования при уменьшении заданного значения тока сигнал X14 остается включенным (ПИД-регулирование разблокировано). При работе в режиме предварительного заполнения пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения и ограничение времени не применимы. В отношении продолжения работы функция SLEEP имеет более высокий приоритет чем соответствующая настройка параметра 573 (≠ "2" или "3"). Даже при потере токового заданного значения активируется функция SLEEP. Как только все условия для завершения функции SLEEP выполнены, возобновляется ПИД-регулирование на установленной частоте.	6.19.1
Способ останова при выходе сети питания из строя	Если вследствие пониженного напряжения или выхода сети питания из строя происходит уменьшение заданного значения тока, двигатель останавливается в соответствии с установленным способом останова при отказе сети питания. Если при останове произошла потеря токового заданного значения, выводится сообщение об ошибке E.LCI.	6.11.3
Расширенное ПИД-регулирование	Если при управлении насосом выполнено условие переключения вспомогательного двигателя, переключение происходит и при сниженном заданном значении тока.	6.19.5
Траверс-функция	Выполнение траверс-функции происходит при уменьшении заданного значения тока. В качестве опорной частоты используется поддерживаемое значение частоты	6.20.2
Функция переключения	При выполнении переключения частота соответствует поддерживаемой частоте. Если при работе в режиме переключения происходит деактивация входа 4 mA, при следующем запуске значение частоты поддерживаться не будет.	6.17.1

Таб. 6-37: Функции, связанные с функцией уменьшения заданного значения тока

6.16 Управляющая защитная функция

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Ограничение функции сброса Аварийный останов при прерывании связи с панелью управления Останов при помощи панели управления	Условие сброса/Сбой связи/останов	пар. 75	6.16.1
Функция защиты от перезаписи	Защита от перезаписи для параметров	пар. 77	6.16.2
Блокировка изменения направления вращения	Запрет реверса	пар. 78	6.16.3
Индикация желаемых параметров	Индикация всех параметров или параметров групп пользователей	пар. 160, пар. 172–174	6.16.4
Ограничение доступа к параметрам для записи и чтения	Защита паролем	пар. 296, пар. 297	6.16.5

6.16.1 Условие сброса/сбой связи/останов (пар. 75)

При помощи параметра 75 можно выбрать условие сброса преобразователя частоты, функцию контроля связи с панелью управления и функцию кнопки STOP на панели управления.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки		Описание	Относится к пар.	См. раздел
75	Условие сброса/Сбой связи/останов	14	01160 и ниже	0–3/ 14–17	Согласно заводской установке сброс возможен в любой момент, контроль связи с клеммой PU не производится, функция останова разблокирована.	250	Выбор способа останова
			01800 и выше	0–3/ 14–17/ 100–103/ 114–117			

Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Параметр 75 может быть установлен в любой момент, его сброс не происходит даже при стирании всех параметров.

Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0" (заводская установка) или "1".

Пар. 75	Условие сброса	Сбой связи	Останов	Блокировка сброса (01800 и ниже)	
0	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи работа продолжается.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен только в режиме управления от панели управления.	Включена	
1	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
2	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи происходит срабатывание защитной функции.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен при управлении от панели управления, при режиме внешнего управления и при режиме обмена информацией.		
3	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
14 (заводская установка)	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи работа продолжается.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен при управлении от панели управления, при режиме внешнего управления и при режиме обмена информацией.		
15	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
16	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи происходит срабатывание защитной функции.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен только в режиме управления от панели управления.		
17	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
100	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи работа продолжается.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен только в режиме управления от панели управления.		Отключена
101	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
102	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи происходит срабатывание защитной функции.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен при управлении от панели управления, при режиме внешнего управления и при режиме обмена информацией.		
103	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
114	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи работа продолжается.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен при управлении от панели управления, при режиме внешнего управления и при режиме обмена информацией.		
115	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				
116	Сброс возможен в любой момент	При сбое связи происходит срабатывание защитной функции.	Останов при помощи кнопки STOP на панели управления возможен при управлении от панели управления, при режиме внешнего управления и при режиме обмена информацией.		
117	Сброс возможен только после срабатывания защитной функции				

Таб. 6-38: Установка параметра 75

Условие сброса

При помощи параметра 75 можно определить, возможен ли сброс преобразователя частоты при помощи сигнала RES или сигнала сброса через последовательный интерфейс в любой момент или только после срабатывания защитной функции.

Если параметру 75 присвоена одна из величин "1, 3, 15, 17, 101, 103, 115 или 117", сброс возможен только после срабатывания защитной функции.

УКАЗАНИЯ

При выполнении функции RESET во время работы выход преобразователя частоты отключается, происходит сброс установленной величины тока электронного аварийного выключателя двигателя и двигатель постепенно останавливается.

При постоянном наличии сигнала сброса (RESET) на индикаторе FR-DU07 мигает сообщение "err".

Кнопка RESET на панели управления действует независимо от параметра 75 только после срабатывания защитной функции.

Сбой связи

При помощи данной функции можно определить, приведет ли прерывание связи между преобразователем частоты и панелью управления (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07) длительностью более 1 с к останову преобразователя и срабатыванию защитной функции PUE.

Если параметру 75 присвоено одно из значений "0, 1, 14, 15, 100, 101, 114 или 115", работа продолжится и после возникновения сбоя связи.

УКАЗАНИЯ

Отсутствие связи между преобразователем и панелью управления при включении или сбросе преобразователя частоты не ведет к срабатыванию защитной функции.

Для нового запуска необходимо проверить наличие связи между преобразователем частоты и панелью управления и произвести сброс преобразователя.

Если параметру 75 присвоено одно из значений "0, 1, 14 или 15", при прерывании связи в режиме работы JOG происходит торможение двигателя вплоть до полной остановки. Если связь была прервана, двигатель не останавливается.

При обмене информацией через последовательный интерфейс PU функции "Условие сброса" и "PU-останов" разблокированы, а функция "Сбой связи" заблокирована.

PU-останов

Можно определить, возможен ли останов двигателя нажатием на кнопку STOP на панели управления в любом из режимов работы: "Управление через панель управления", "Внешнее управление" или "Работа от сети питания".

При выборе режима работы с внешним управлением и останове двигателя при помощи кнопки STOP панели управления (см. раздел 4.3 "Панель управления FR-DU07") на индикаторе появляется сообщение "PS". Однако вывода сообщения об ошибке не происходит.

При присвоении параметру 75 значения "0–3" или "100–103" двигатель можно остановить только в режиме управления через панель управления нажатием на кнопку STOP.

УКАЗАНИЕ

Если параметру 551 "Запись директивы по эксплуатации в режиме PU" присвоено значение "1" (режим PU, управление через 2-проводной последовательный интерфейс), при нажатии кнопки STOP на панели управления происходит торможение двигателя вплоть до полной остановки (PU-останов).

Повторный запуск после останова через панель управления при работе в режиме внешнего управления (сообщение "PS" на индикаторе).

Панель управления FR-DU07

- ① Выключите сигнал направления вращения STF или STR после остановки двигателя.
- ② Нажмите клавишу "PU/EXT"
 - 3 раза (если пар. 79 установлен на "0" (заводская настройка) или "6")
 - 1 раз (если пар. 79 установлен на "2", "3" или "7")

Отображается сообщение "PS".

- ③ Снова включите сигнал STF или STR.

Панель управления FR-PU04/FR-PU07

- ① Выключите сигнал направления вращения STF или STR после остановки двигателя.
- ② Нажмите на кнопку EXT. Происходит сброс сообщения "PS".
- ③ Снова включите сигнал STF или STR.

Двигатель можно запустить заново выключением и включением напряжения питания или при помощи сигнала RES.

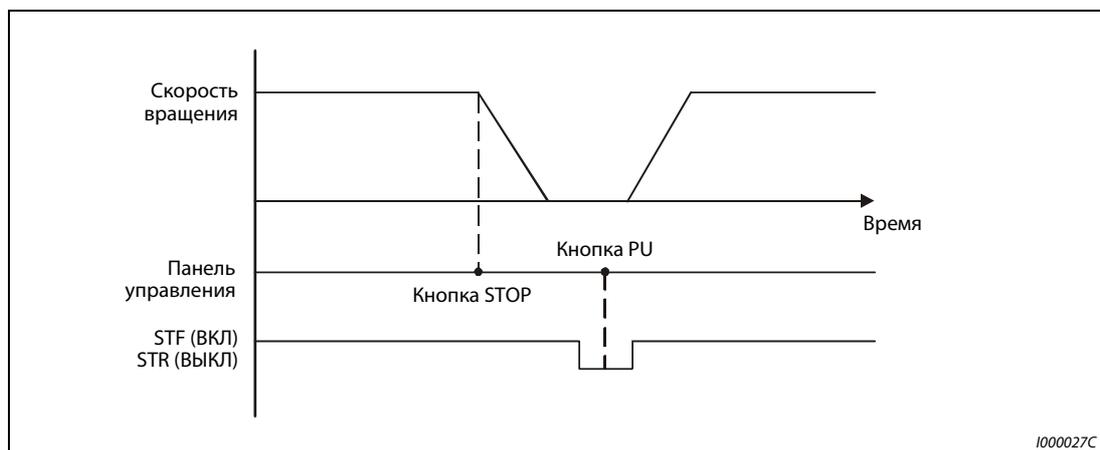


Рис. 6-132: Останов при работе в режиме внешнего управления

УКАЗАНИЕ

При выборе функции "Свободное вращение двигателя до полной остановки" присвоением параметру 250 "Выбор способа останова" значения, отличного от "9999", при нажатии кнопки STOP панели управления в режиме внешнего управления вместо свободного вращения происходит торможение двигателя до его полной остановки.

Чтобы перезапустить преобразователь частоты, остановленный с помощью панели управления или функции контроллера, выключите и включите напряжение питания или включите сигнал сброса. (Сброс можно также выполнить, подав сигнал останова из программы GX Developer.)



ОПАСНОСТЬ:

Не производите сброс преобразователя частоты при включенном пусковом сигнале. В противном случае двигатель начинает вращаться немедленно после сброса, и может создаться опасная для жизни ситуация.

Блокировка сброса

Данная установка возможна только в преобразователях частоты класса мощности от 01800.

Параметр 75 дает возможность заблокировать функцию сброса после двух последовательных отключений с сообщениями о сбоях в работе вплоть до того, как данные электронной функции защиты от тока перегрузки достигнут значения "0" при двукратном срабатывании защиты от термической перегрузки (ТНМ, ТНТ) или защиты от тока перегрузки (ОС1–ОС3).

Активация блокировки сброса происходит при присвоении параметру 75 одной из величин "100–103" или "114–117".

УКАЗАНИЕ

При сбросе путем выключения и повторного включения напряжения питания данные электронной функции защиты от тока перегрузки стираются.

6.16.2 Функция-защиты от перезаписи (пар. 77)

Данный параметр может служить в качестве защиты установленных параметров и препятствовать случайному изменению их величин.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
77	Защита параметров от перезаписи	0	0	Запись параметров возможна только во время останова	79 Выбор режима работы	6.17.1
			1	Запись параметров невозможна		
			2	Запись параметров возможна при любом режиме работы независимо от рабочего состояния.		

Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Параметр 77 может быть установлен независимо от режима работы и рабочего состояния.

Запись параметров только во время останова (пар. 77 = 0)

Запись параметров возможна только в режиме работы с управлением через панель управления во время останова.

Параметры, помеченные серым цветом, в таб. 6-1 могут быть установлены независимо от режима работы и рабочего состояния. Параметр 72 "ШИМ-модуляция" и параметр 240 "Мягкая ШИМ-модуляция" могут быть установлены также и во время работы в режиме управления через панель управления. При внешнем управлении установка параметров невозможна.

Блокировка записи параметров (пар. 77 = 1)

Запись параметра невозможна.

Функции "Стереть параметры" и "Стереть все параметры" не могут быть выполнены.

Запись параметров, перечисленных в следующей далее таблице, может производиться также при присвоении параметру 77 значения "1".

Параметр	Обозначение
22	Ограничение тока
75	Условие сброса/сбой связи/останов
77	Защита от перезаписи для параметров
79	Выбор режима работы
160	Чтение групп пользователей
296	Степень защиты паролем
297	Активировать защиту паролем
997	Активация ошибки

Таб. 6-39: Параметры, запись которых может производиться при пар. 77 = 1

Запись параметров во время работы разблокирована (пар. 77 = 2)

Запись параметров возможна в любой момент. Исключение составляют следующие параметры. Для установки этих параметров необходимо прервать работу преобразователя.

Параметр	Обозначение
23	Ограничение тока при повышенной частоте
48	2. Предельное значение тока
49	Рабочий диапазон второго предельного значения тока
60	Выбор режима экономии электроэнергии
66	Стартовая частота для предельного значения тока при повышенной частоте
71	Выбор двигателя
79	Выбор режима работы
80	Номинальная мощность двигателя
90	Постоянная двигателя (R1)
100–109	Характеристика U/f по пяти точкам
135	Переключение двигателя в режим работы от сети
136	Время блокировки силовых контакторов
137	Задержка при запуске
138	Настройка контактора при сбое в преобразователе частоты
139	Переходная частота
178–196	Определение функций клемм ввода/вывода
329	Установка величины шага для цифровых входов (параметр для дополнительного устройства FR-A7AX)
414	Выбор функции контроллера
415	Блокировка питания от преобразователя частоты
570	Установка устойчивости к перегрузкам
999	Автоматическая настройка параметров

Таб. 6-40: Параметры, которые не могут быть установлены во время работы

6.16.3 Запрет реверса (пар. 78)

При различных применениях преобразователя (управление насосом, вентилятором) необходимо запретить изменение направления вращения двигателя. Соответствующий запрет можно установить при помощи параметра

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
78	Запрет реверса	0	0	Возможно вращение в прямом и обратном направлениях	—	
			1	Вращение в обратном направлении заблокировано		
			2	Вращение в прямом направлении заблокировано		

Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Используйте параметр только в том случае, если допустимо лишь одно направление вращения двигателя.

Установка параметров действительна для всех кнопок панелей управления FR-DU07 и FR-PU04/FR-PU07, определяющих направление вращения, для пусковых сигналов, подаваемых через клеммы STF и STR, а также для команд, определяющих направление вращения и подаваемых через линию связи.

6.16.4 Группы пользователей (пар. 160, пар. 172–174)

Группы пользователей предоставляют возможность доступа к определенным параметрам через панель управления. Согласно заводской установке разрешен доступ только к базовым параметрам.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
160	Чтение групп пользователей ① ③	9999	9999	Доступ ко всем базовым параметрам	550 Запись директивы по эксплуатации в режиме NET 551 Запись директивы по эксплуатации в режиме PU	6.17.3 6.17.3
			0	Доступ ко всем параметрам		
			1	Доступ к параметрам только одной группы пользователей		
172	Индикация расположения групп пользователей Сброс расположения ①	0	(0–16)	Количество параметров, зарегистрированных в одной группе пользователей (только чтение)		
			9999	Стирание зарегистрированных параметров группы пользователей		
173	Параметр для группы пользователей ① ②	9999	0–999/ 9999	Установка параметра для регистрации в группе пользователей		
174	Стирание параметров из группы пользователей ① ②	9999	0–999/ 9999	Установка параметров для стирания из группы пользователей		

- ① Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".
- ② Считанная величина параметров 173 и 174 составляет "9999".
- ③ Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0" (заводская установка) или "2".

Индикация базовых параметров и всех параметров (пар. 160)

При присвоении параметру 160 значения "9999" при помощи панели управления можно произвести индикацию только базовых параметров (см. таб. 6-1).

Присвоение параметру 160 значения "0" разрешает доступ ко всем параметрам.

УКАЗАНИЯ

При установке встроенного дополнительного устройства возможен доступ к его параметрам.

При считывании параметров через дополнительное устройство обмена информацией доступ ко всем параметрам (базовые параметры, параметры расширенного диапазона параметров и параметры дополнительных устройств) разрешен независимо от установки параметра 160.

При считывании параметров через 2-проводной последовательный интерфейс доступ ко всем параметрам обеспечивается при помощи установки параметров 550 "Запись директивы по эксплуатации в режиме NET" и 551 "Запись директивы по эксплуатации в режиме PU" независимо от установки параметра 160.

Пар. 551	Пар. 550	Пар. 160 действует/не действует
1 (2-проводной последовательный интерфейс)	—	Действует
2 (PU) (заводская установка)	0 (дополнительно устройство обмена информацией)	Действует
	1 (RS485)	Не действует (возможно считывание всех параметров)
	9999 (автоматически) (заводская установка)	С дополнительным устройством обмена информацией: действует Без дополнительного устройства обмена информацией: не действует (возможно считывание всех параметров)

При использовании панели управления FR-PU04/FR-PU07 происходит индикация параметров 15 "Толчковая частота", 16 "Время разгона/торможения при толковой частоте" и 991 "Контрастность экрана" в качестве базовых параметров.

Группы пользователей (пар. 160, пар. 172–174)

Группы пользователей делают возможной индикацию только тех параметров, которые необходимы для эксплуатации определенного двигателя.

Мы можем выбрать 16 параметров из общего количества и привязать их к группе пользователей. При присвоении параметру 160 значения "1" доступ разрешен только к этим параметрам. Все остальные параметры не могут быть считаны.

В параметр 173 заносятся номера параметров, которые следует привязать к группе пользователей. Запишите номера параметров, которые должны быть стерты из группы пользователей, в параметр 174. При присвоении параметру 172 значения "9999" происходит стирание всех параметров из группы пользователей.

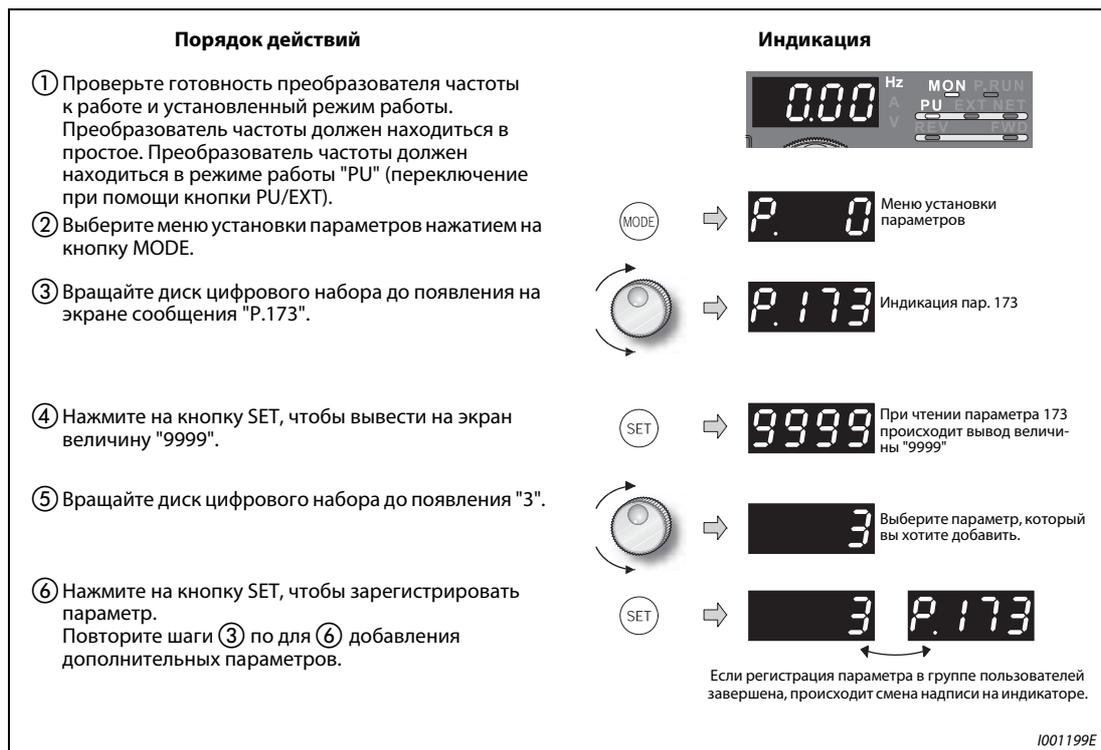
Добавление параметров в группу пользователей (пар. 173)

Рис. 6-133: Включение параметра 3 в группу пользователей

Удаление параметров из группы пользователей (пар. 174))

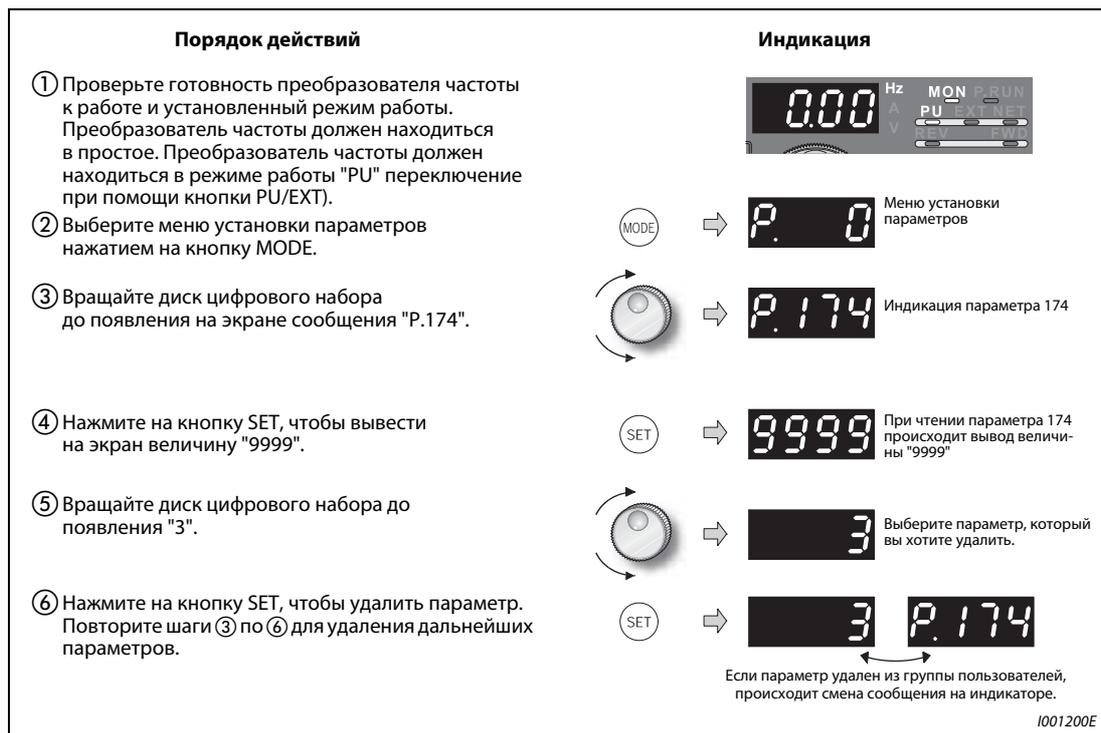


Рис. 6-134: Удаление параметра 3 из группы пользователей

УКАЗАНИЯ

- Значения параметров 77, 160 и 991 могут быть считаны независимо от того, как была определена группа пользователей.
- Параметры 77, 160 и 172–174 не могут быть зарегистрированы в одной группе пользователей.
- После считывания преобразователем значений параметров 173 и 174 происходит индикация величины "9999", не имеющей функционального значения.
- Значения параметра 172, отличные от "9999", являются недействительными.

6.16.5 Защита паролем (пар. 296, пар. 297)

Доступ к записи и чтению параметров может быть защищен 4-значным паролем.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
296	Степень защиты паролем	9999	0–6/99/ 100–106/199	Установление степени защиты паролем против записи и считывания	77	Защита параметров от перезаписи
			9999	Без защиты паролем	160	Чтение групп пользователей
297	Активировать защиту паролем	9999	1000–9998	Установление 4-значного пароля	550	Директива Режим NET
			(0–5) ①	Индикация ошибочных вводов пароля (только считывание) (активен при пар. 296 = 100 до 106)	551	Директива Режим PU
			(9999) ①	Без защиты паролем		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Если защита паролем активирована (пар. 296 ≠ 9999), то изменение параметра 297 возможно вне зависимости от настройки параметра 160.

① Параметр 297 можно в любой момент установить на "0" или "9999", хотя эта настройка не действительна (индикация не изменяется).

Степень защиты паролем (пар. 296)

С помощью параметра 296 можно выбрать степень защиты против записи и чтения с помощью команды в режиме PU/NET.

Пар. 296	Команда в режиме PU ^③		Команда в режиме NET ^④			
	Считывание ^①	Запись ^②	Коммуникация RS485		Коммуникационная опция	
			Считывание	Запись ^②	Считывание	Запись ^②
9999	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0/100 ^⑥	—	—	—	—	—	—
1/101	✓	—	✓	—	✓	—
2/102	✓	—	✓	✓	✓	✓
3/103	✓	✓	✓	—	✓	—
4/104	—	—	—	—	✓	—
5/105	—	—	✓	✓	✓	✓
6/106	✓	✓	—	—	✓	—
99/199	Возможно чтение/запись только параметров, зарегистрированных в пользовательской группе. ^⑤ (В отношении параметров, не зарегистрированных в пользовательской группе, действует степень защиты паролем "4/104".)					

Таб. 6-41: Степень защиты паролем и возможность записи и считывания

- ① Если доступ для чтения заблокирован с помощью пар. 160, то считывание параметров невозможно даже в том случае, если доступ для чтения в вышеприведенной таблице обозначен как разрешенный "✓".
- ② Если доступ для записи заблокирован с помощью пар. 77, то запись параметров невозможна даже в том случае, если доступ для записи в вышеприведенной таблице обозначен как разрешенный "✓".
- ③ Доступ к параметрам с устройства, с помощью которого записываются параметры в режиме PU (заводская настройка: панель управления (FR-DU07), заблокирован. (Порядок выбора управляющего устройства в режиме PU имеется также в разделе 6.17.3.)
- ④ Доступ к параметрам через систему управления в режиме NET заблокирован (заводская настройка: 2-й последовательный интерфейс (клеммы RS485) или установленная коммуникационная опция.
- ⑤ Если параметр 160 установлен на "9999" и деблокированы чтение и запись обоих параметров 296 и 297 (независимо от их регистрации в пользовательской группе), то возможны чтение и запись только базовых параметров, зарегистрированных в пользовательской группе.
- ⑥ Если установлена коммуникационная опция, то появляется сообщение об ошибке опционального устройства "E.OPT" и преобразователь частоты останавливается (см. раздел 7.2).

Активация/деактивация защиты паролем (пар. 296, пар. 297)

● Активация

① Выберите степень защиты паролем (пар. 296 ≠ 9999).

Пар. 296	Ограничение числа попыток ввода пароля	Индикация пар. 297
0 – 6/99	Без ограничений	Всегда "0"
100 – 106/199	После пятого неправильного ввода ввод блокируется	Количество неправильных вводов (от 0 до 5)

Если параметр 296 установлен на значение от "100" до "106" или "199" то доступ не деблокируется даже при вводе правильного пароля, если до этого 5 раз был введен неправильный пароль. Деблокировка доступа возможна путем выполнения функции "Стереть все параметры". (В этом случае параметры сбрасываются на заводские настройки.)

② Введите в пар. 297 четырехзначный пароль (от 1000 до 9998).

(Если параметр 296 установлен в "9999", запись параметра 297 не возможна.)

После сохранения пароля запись/считывание параметров с установленным в параметре 296 уровнем доступа остаются заблокированными до тех пор, пока не будет деактивирована защита паролем.

УКАЗАНИЯ

После сохранения пароля значение параметра 297 при считывании составляет от "0" до "5".

При записи или считывании защищенного паролем параметра выводится сообщение "LOCD".

Параметры, которые перезаписывает сам преобразователь для внутренней обработки (например, сроки службы), перезаписываются даже при активированной защите паролем.

Если к преобразователю подключен пульт FR-PU04/FR-PU07, то параметр 991 "Контраст жидкокристаллического дисплея" можно записывать и при активированной защите паролем.

- **Деактивация**
Имеются две возможности деактивации защиты паролем:
 - Введите пароль в пар. 297.
При правильно введенном пароле происходит деблокировка. При вводе неправильного пароля вырабатывается сообщение об ошибке.
При настройке параметра 296 в диапазоне от "100" до "106" или "199" деблокировка не происходит даже при вводе правильного пароля, если до этого 5 раз был введен неправильный пароль (при активированной защите паролем).
 - Стереть все параметры.
Защита паролем снимается. Другие параметры также сбрасываются.

УКАЗАНИЯ

Если вы забыли пароль, выполните функцию "Стереть все параметры". При этом на заводскую настройку сбрасываются и другие параметры.

Во время работы выполнение функции "Стереть все параметры" не возможно.

Если считывание параметров заблокировано путем установки параметра 296 на "0, 4, 5, 99, 100, 104, 105 или 199", не используйте программное обеспечение FR-Configurator, так как в этом случае оно работает не безупречно.

Порядок действий для снятия парольной защиты путем "Стирания всех параметров" различается в зависимости от того, используется ли пульт FR-PU07, коммуникация через интерфейс RS485 или коммуникационная опция.

	Панель управления FR-PU07	Коммуникация RS485	Коммуникационная опция
Стирание всех параметров	✓	✓	✓
Стирание параметра	—	—	✓

- ✓: Защита паролем снимается
- : Снятие парольной защиты не возможно

Порядок действий для "стирания параметров" или "стирания всех параметров" с помощью коммуникационной опции и панели управления (FR-PU07) описан в руководстве по соответствующему опциональному устройству.

Дополнительная информация о панели управления (FR-DU07) имеется также в разделах 5.8 и 5.9, о протоколе Мицубиси для управления преобразователем частоты с компьютера - в разделе 6.18.6, а о коммуникации на основе Modbus-RTU - в разделе 6.18.7.

Функции параметров при активированной/деактивированной защите паролем

Функция параметра		Защита паролем деактивирована		Пароль сохранен	Защита паролем активирована
		пар. 296 = 9999 пар. 297 = 9999	пар. 296 ≠ 9999 пар. 297 = 9999	пар. 296 ≠ 9999 пар. 297 = 0–4 (считывание)	пар. 296 = 100–106/199 пар. 297 = 5 (считывание)
пар. 296	Чтение	✓ ^①	✓	✓	✓
	Запись	✓ ^①	✓ ^①	—	—
пар. 297	Чтение	✓ ^①	✓	✓	✓
	Запись	—	✓	✓	✓ ^③
Стирание параметра		✓	✓	— ^④	— ^④
Стирание всех параметров		✓	✓	✓ ^②	✓ ^②
Копирование параметров		✓	✓	—	—

Таб. 6-42: Функции параметров при активированной/деактивированной защите паролем

- ① Если доступ для чтения заблокирован путем установки параметра 160, доступ для записи и чтения не возможен.
(В режиме NET доступ для чтения возможен независимо от настройки параметра 160.)
- ② Во время работы не возможно.
- ③ Деблокировка не происходит даже при вводе правильного пароля.
- ④ Функцию "Стереть параметр" можно выполнить только через коммуникационную опцию.

УКАЗАНИЯ

Если параметр 296 установлен в "4, 5, 104 или 105", то при использовании пульта FR-PU04 или FR-PU07 режим PU JOG не возможен.

При активированной защите паролем копирование параметров с помощью панели управления FR-DU07 или FR-PU07 не возможно.

С помощью GX Developer настройки параметров преобразователя можно считывать и записывать даже в случае, если активирована защита паролем (пар. 296, пар. 297). Чтобы одновременно использовать защиту паролем и функцию контроллера, необходимо создать защиту от записи и считывания для программы контроллера и сохранить пароль.

6.17 Выбор режима работы и управления

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Установка режима работы	Выбор режима работы	пар. 79	6.17.1
Запуск в режиме работы от сети питания	Режим работы после разбега	пар. 79, пар. 340	6.17.2
Выбор управления	Выбор источника для записи директив относительно режима работы и скорости вращения в режиме обмена информацией.	пар. 338, пар. 339, пар. 550, пар. 551	6.17.3

6.17.1 Выбор режима работы (пар. 79)

Режим работы, в котором должен работать преобразователь частоты, определяется при помощи параметра 79.

Управление может осуществляться при помощи внешних сигналов (внешнее управление), через панель управления FR-DU07/FRPU04/FR-PU07 (режим PU), при помощи комбинации панели управления и внешних сигналов (комбинированный режим) и через сеть (через 2-проводной последовательный интерфейс или дополнительное устройство обмена информацией).

УКАЗАНИЕ

Чтобы упростить соответствующую настройку, используйте "быструю настройку параметра 79" (см. раздел 4.3.3).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
79	Выбор режима работы	0	0	Панель управления или внешнее управление При включении: внешнее управление	15 Толчковая частота	6.5.2
			1	Панель управления Установка частоты: Настройка с помощью панели управления (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07) Пусковой сигнал: от панели управления (кнопки FWD / REV)	4–6 Предустановка скорости вращения	6.5.1
					24–27 232–239	
			2	Внешнее управление В ходе работы преобразователя можно производить переключение между режимом работы с внешним управлением и режимом работы от сети. Установка частоты: при помощи внешнего сигнала (клеммы 2, 4, 1, JOG, предустановка скорости вращения и т. д.) Пусковой сигнал: от внешнего управления (клеммы STF, STR)	75 Условие сброса/Сбой связи/Останов	6.16.1
					161 Блокирование определения функции диска цифрового набора/ панели управления	6.22.2
			3	Комбинированный режим работы 1 Установка частоты: через панель управления или внешний сигнал [предустановка скорости вращения, через клеммы 4–5 (активированы при включенном сигнале AU)] Пусковой сигнал: от внешнего управления (клеммы STF, STR)	178–189 Определение функций входных клемм	6.9.1
					190–196 Присвоение функций выходным клеммам	6.9.5
4	Комбинированный режим работы 2 Установка частоты: при помощи внешнего сигнала (клеммы 2, 4, 1, JOG, предустановка скорости вращения и т. д.) Пусковой сигнал: от панели управления (кнопки FWD / REV)	340 Режим работы после разбега	6.17.2			
6	Режим переключения Переключение между режимом управления от панели управления, внешним управлением и работой от сети при сохранении рабочего состояния.	550 Директива Режим NET	6.17.3			
7	Внешнее управление (управление от панели управления заблокировано) сигнал X12 ВКЛ: Возможно переключение в режим управления от панели управления (при работе с внешним управлением выход отключается) сигнал X12 ВыКЛ: Переключение в режим управления от панели управления заблокировано					

Параметр можно изменить при остановленном приводе в любом режиме управления.

- ① Если параметр 79 установлен на "3", то в отношении заданного значения частоты действуют следующие приоритеты: предустановка скорости (частоты вращения) (RL/RM/RH/REX) > деблокировка ПИД-регулирования (X14) > функция, присвоенная клемме AU (AU) > задание с панели управления.

УКАЗАНИЕ

Если режим не переключается, хотя пар. 79 имеет соответствующую настройку, см. раздел 7.6.9.

Пояснения относительно режимов работы

Режим работы служит определению источника команды запуска и установки заданного значения частоты.

- Выберите режим работы с внешним управлением, если при использовании потенциометров и выключателей управление преобразователем частоты осуществляется преимущественно через клеммы управления.
- Выберите режим управления от панели управления, если ввод команды запуска и установка скорости вращения осуществляются через панель управления или интерфейс PU.
- Выберите режим работы от сети (режим NET) при управлении преобразователем через 2-проводной последовательный интерфейс или дополнительное устройство обмена информацией.

Режим работы можно выбрать через панель управления или в режиме обмена информацией при помощи кода команд.

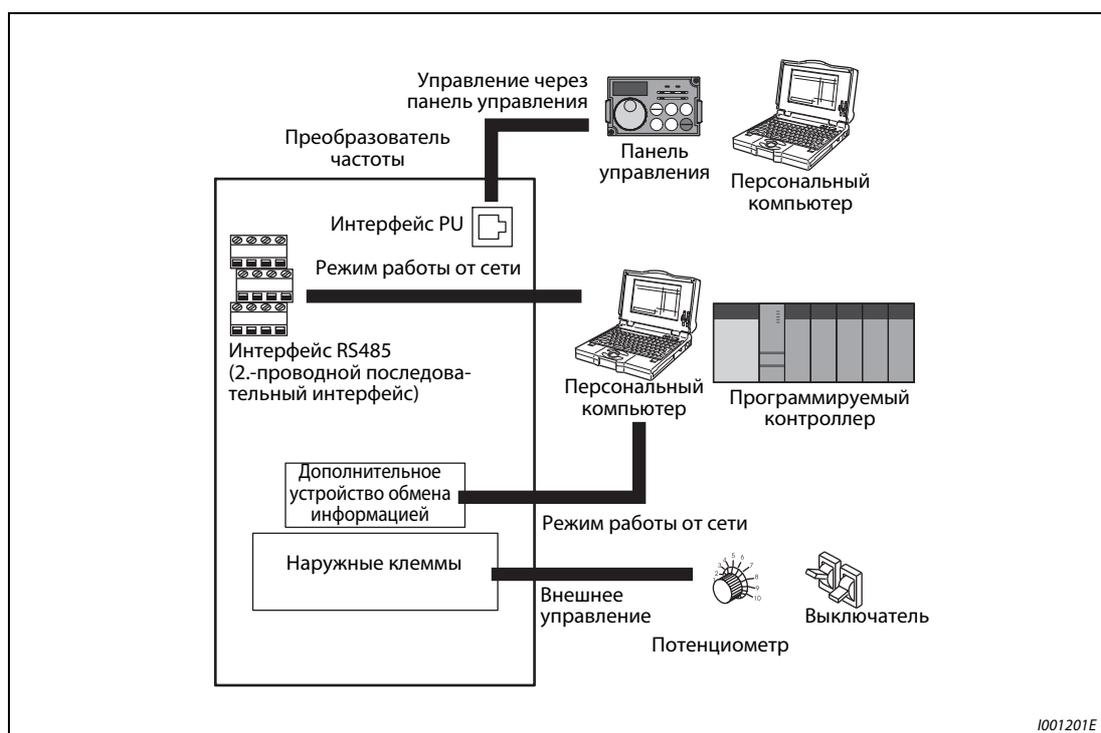


Рис. 6-135: Режимы работы преобразователя частоты

УКАЗАНИЯ

Для выбора комбинированного режима работы необходимо присвоить параметру 79 значение "3" или "4". Способы запуска являются различными.

Согласно заводской установке функция останова при помощи кнопки STOP панели управления разрешена также и в режимах работы, отличных от управления от панели управления (см. пар. 75).

Переключение режима работы

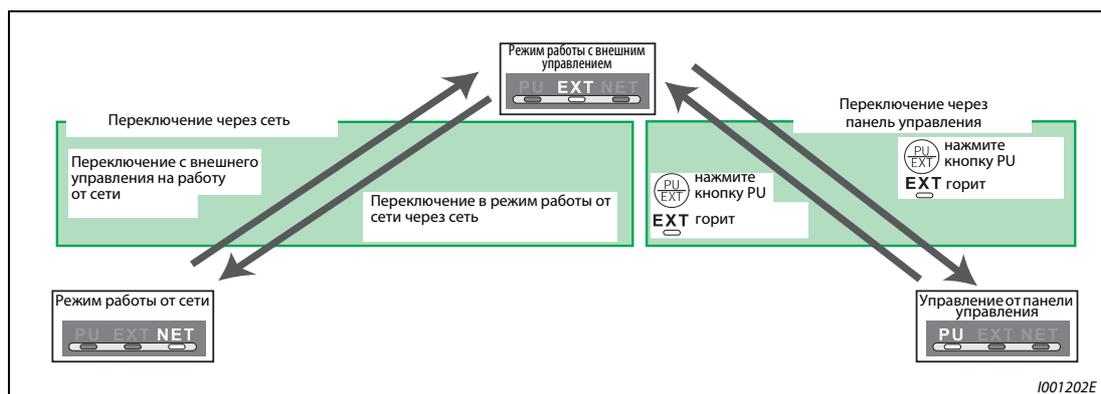


Рис. 6-136: Переключение режима работы при пар. 340 = 0, 1 или 2

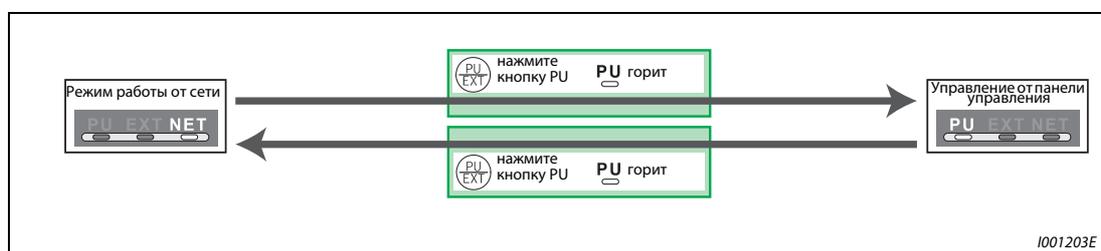


Рис. 6-137: Переключение режима работы при пар. 340 = 10 или 12

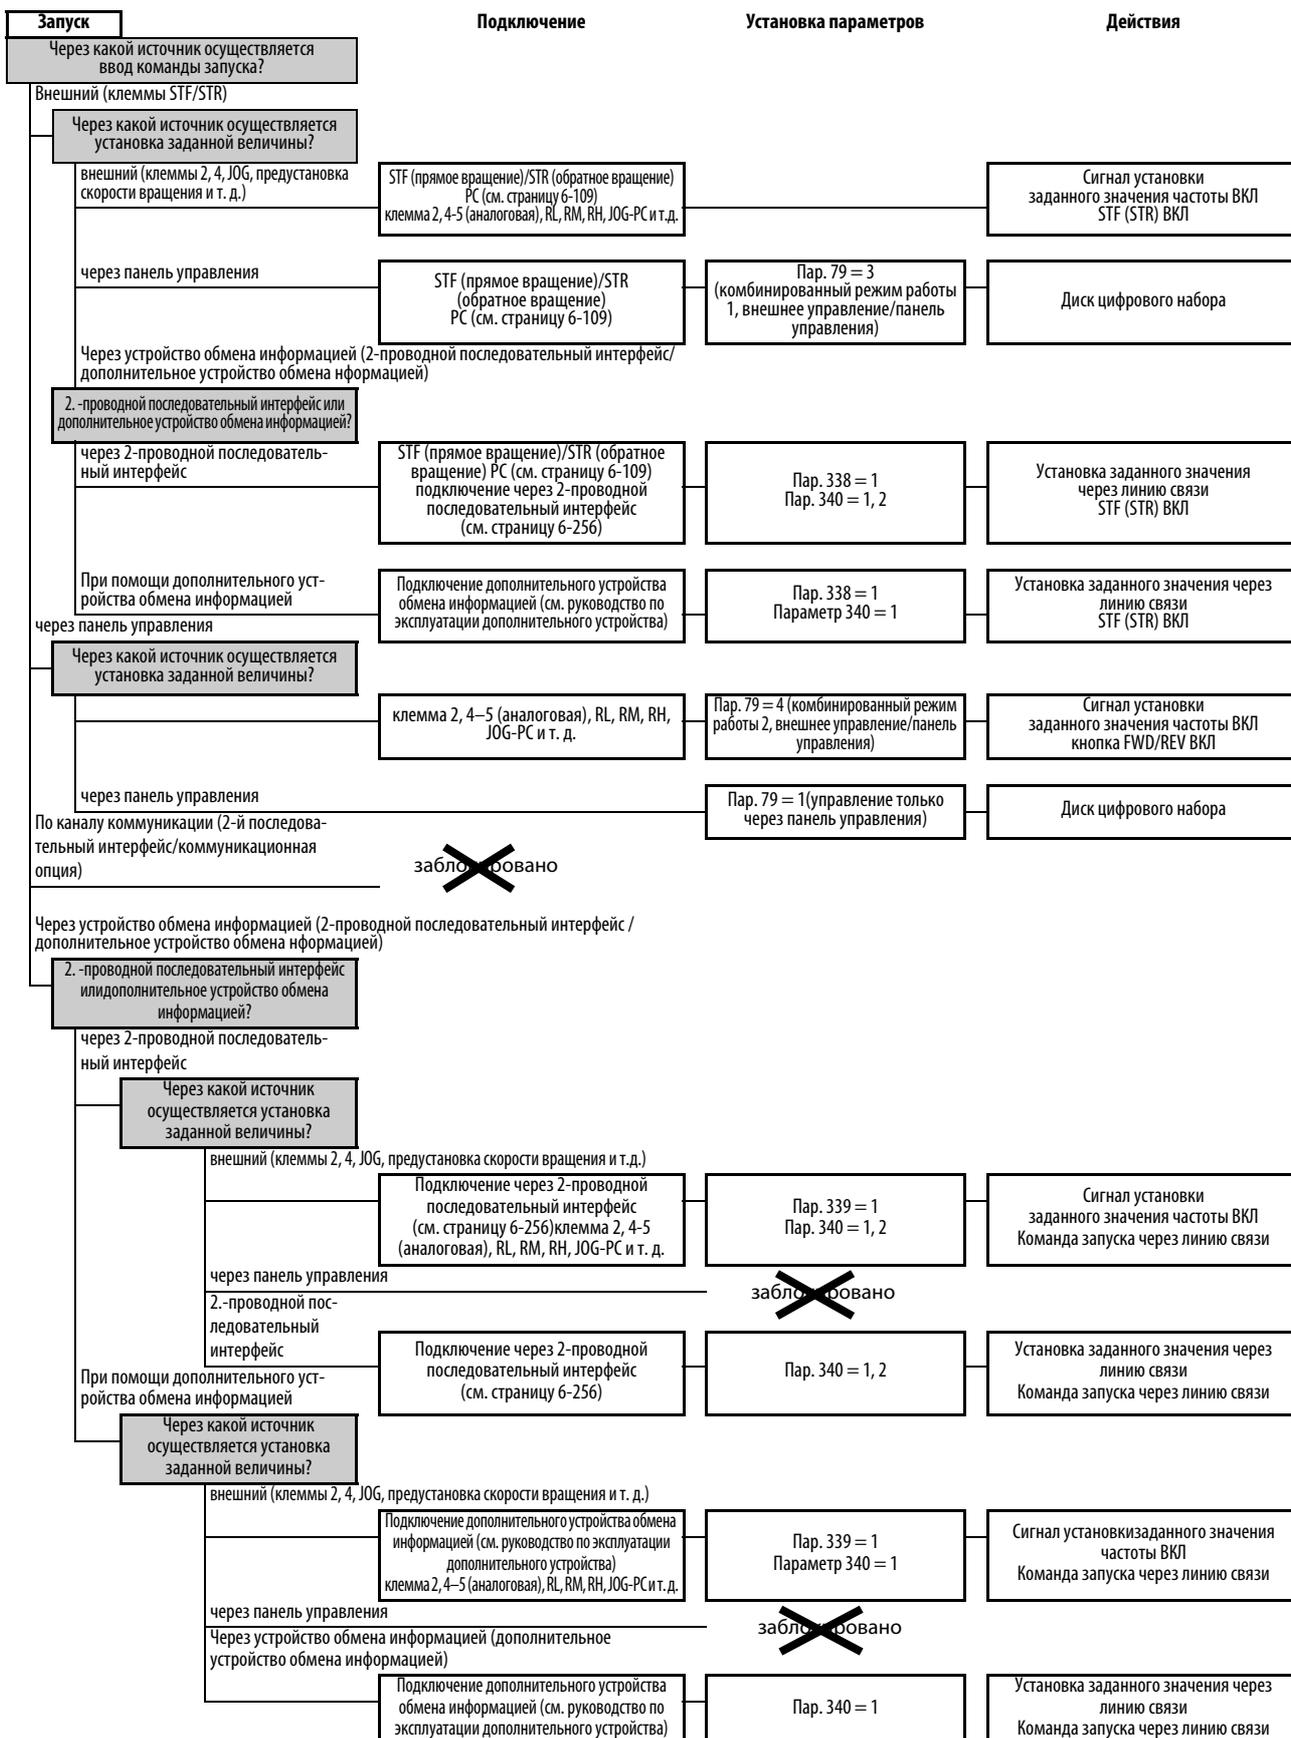
УКАЗАНИЕ

Информацию по переключению режима работы при помощи внешних сигналов можно найти в следующих разделах:

- Внешнее управление (управление от панели управления заблокировано) (сигнал X12) (см. стр. 6-238)
- Переключение между управлением от панели управления и внешним управлением при помощи сигнала X16 (см. стр. 6-239)
- Переключение между режимом внешнего управления и режимом работы от сети (NET/внешнее управление) при помощи сигнала X65 (см. стр. 6-240)
- Переключение между режимом работы от сети (внешнее управление/NET) и режимом управления от панели управления при помощи сигнала X66 (см. стр. 6-240)
- Пар. 340 "Режим работы после разбега" (см. стр. 6-242)

Структурная схема выбора режима работы

На следующей структурной схеме представлены основные параметры и клеммные соединения для соответствующего режима работы:



Режим работы с внешним управлением (пар. 79 = 0 (заводская установка), 2)

Выберите режим работы с внешним управлением, если при использовании потенциометров и выключателей управление преобразователем частоты осуществляется преимущественно через клеммы управления.

Как правило, установка параметров при работе в режиме внешнего управления невозможна. (Некоторые параметры могут быть установлены (см. таб. 6-1)). См. подробные пояснения к каждому параметру.

Если параметру 79 присвоено значение "0" или "2", после загрузки преобразователь частоты начинает работать в режиме внешнего управления (для режима работы от сети см. раздел 6.17.2).

Если отсутствует необходимость частого изменения параметров, режим внешнего управления можно сделать постоянным, присвоив параметру 79 значение "2". (При наличии необходимости частого изменения параметров режим внешнего управления следует выбирать присвоенным параметру 79 значения "0". В этом случае после включения напряжения питания преобразователь частоты переходит в режим внешнего управления, но может быть в любой момент переключен в режим PU нажатием на кнопку PU/EXT. В режиме PU можно произвести необходимое изменение параметров. Вернуться в режим внешнего управления можно при помощи повторного нажатия на кнопку PU/EXT.)

Ввод команд запуска осуществляется через клеммы STF и STR. Установка заданного значения частоты осуществляется через клеммы 2, 4, предустановку скорости вращения (RH, RM, RL), JOG и т. д.

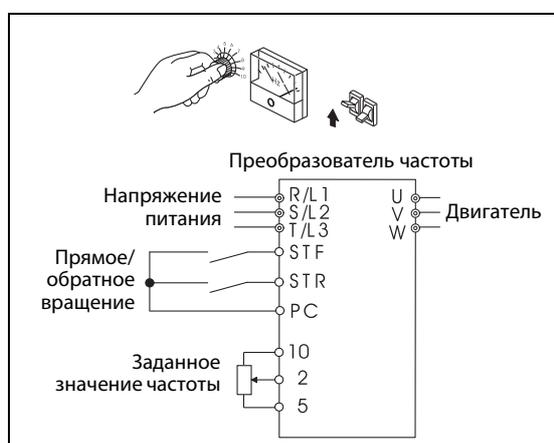


Рис. 6-138:
Внешнее управление

1001205E

Управление от панели управления (Пар. 79 = 1)

Используйте режим управления от панели управления, если управление преобразователем частоты должно осуществляться через кнопки панели управления FR-DU07 или FR-PU04/FR-PU07 или в режиме обмена информацией через интерфейс PU.

Если параметру 79 присвоено значение 1, после загрузки преобразователь частоты переходит в режим "Управление от панели управления". Режим работы не может быть изменен нажатием на кнопку PU/EXT.

Диск цифрового набора может использоваться для установки параметров так же, как и потенциометр (см. также раздел 6.22.2).

В режиме управления с пульта можно выдавать дискретный сигнал PU. Чтобы присвоить сигнал PU какой-либо клемме, необходимо один из параметров 190...196 установить на "10" (при положительной логике) или на "110" (при отрицательной логике).

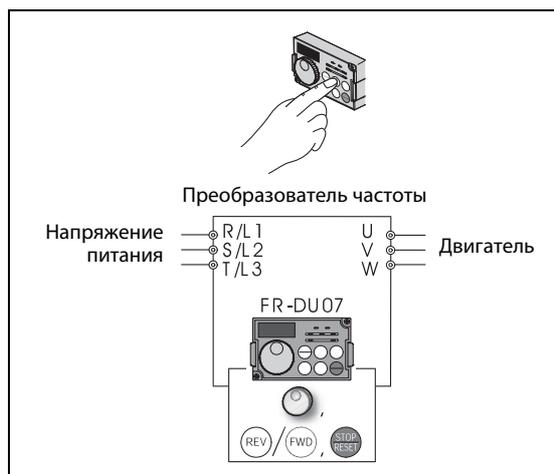


Рис. 6-139:
Управление через панель управления

1001206E

Комбинированный режим работы 1 (пар. 79 = 3)

Выберите комбинированный режим работы 1, если установка заданной величины частоты должна производиться через панель управления, а ввод пусковых сигналов через клеммы.

Присвойте параметру 79 значение "3" Режим работы не может быть изменен нажатием на кнопку PU/EXT.

Установка скорости вращения при помощи внешних сигналов обладает более высоким приоритетом, чем установка частоты через панель управления. При включении сигнала AU происходит разблокирование клеммы 4.

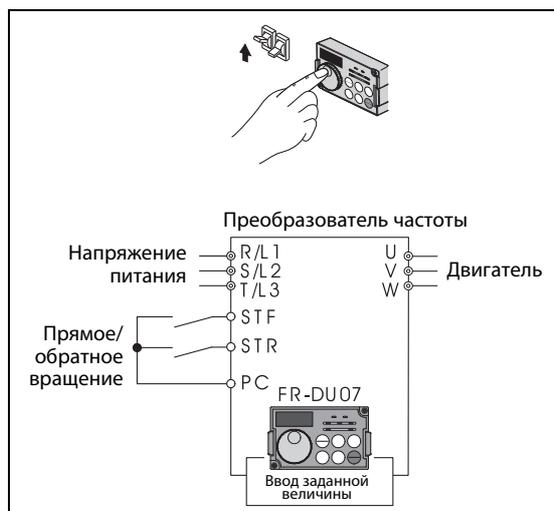


Рис. 6-140:
Комбинированный режим работы 1

1001207E

Комбинированный режим работы 2 (пар. 79 = 4)

Выберите комбинированный режим работы 2, если установка заданного значения частоты должна производиться через внешний потенциометр, при помощи предустановки скорости вращения или через клемму JOG, а ввод пусковых сигналов производится через панель управления.

Присвойте параметру 79 значение "4" Режим работы не может быть изменен нажатием на кнопку PU/EXT.



Рис. 6-141:
Комбинированный режим работы 2

I001208E

Работа в режиме переключения (пар. 79 = 6)

Работа в режиме переключения позволяет производить в ходе работы переключение между режимами "Управление от панели управления", "Внешнее управление" и "Работа от сети" (при использовании 2-проводного последовательного интерфейса или дополнительного устройства обмена информацией).

Переключение	Выбор режима работы/рабочего состояния
Режим работы с внешним управлением ⇒ Панель управления	Переход из режима внешнего управления в режим управления от панели управления осуществляется через панель управления. Сохраняется направление вращения (т. е. то же направление вращения, что и в режиме внешнего управления). Заданное значение частоты то же, что и в режиме внешнего управления (устанавливается через клеммы). (Данная установка стирается при сбросе или выключении преобразователя частоты.)
Внешнее управление ⇒ Работа от сети	Переход в режим работы от сети осуществляется через сеть. Сохраняется направление вращения (т. е. то же направление вращения, что и в режиме внешнего управления). Заданное значение частоты то же, что и в режиме внешнего управления (устанавливается через клеммы). (Данная установка стирается при сбросе или выключении преобразователя частоты.)
Панель управления ⇒ Режим работы с внешним управлением	Выбор при помощи нажатия кнопки PU/EXT на панели управления Направление вращения определяется внешним сигналом. Частота определяется внешним сигналом.
Панель управления ⇒ Работа от сети	Переход в режим работы от сети осуществляется через сеть. Направление вращения и заданное значение частоты сохраняются (т. е. так же, как и в режиме управления от панели управления устанавливаются через панель управления).
Работа от сети ⇒ Внешнее управление	Переход в режим внешнего управления осуществляется через сеть. Направление вращения определяется внешним сигналом. Заданное значение частоты определяется внешним сигналом.
Работа от сети ⇒ Панель управления	Переход из режима работы от сети в режим управления от панели управления осуществляется через панель управления. Направление вращения и заданное значение частоты сохраняются (т. е. задаются так же, как и в режиме работы от сети).

Таб. 6-43: Рабочие состояния при работе в режиме переключения



ОПАСНОСТЬ:

Выбирая работу в режиме переключения, проследите за тем, чтобы при переключении команда, определяющая направление вращения, и заданное значение частоты переходили в "новый" режим вместе с преобразователем (см. таб. 6-43). Таким образом, двигатель может продолжать работу и в новом режиме, несмотря на то, что (пока) не получал команд управления. Убедитесь, что описанные выше переходы не могут привести к возникновению опасных ситуаций.

Внешнее управление (управление через панель управления заблокировано) (пар. 79 = 7)

Если сигнал X12 выключен, происходит выбор режима работы с внешним управлением.

Данная функция делает возможным управление преобразователем частоты при помощи внешних сигналов, в случае если по ошибке не произойдет переключения из режима управления от панели управления.

Чтобы активировать данную функцию, присвойте параметру 79 значение "7". Присвойте одному из параметров 178-189 значение "12", чтобы привязать сигнал X12 к входной клемме (см. раздел 6.9.1). Если функция не была привязана ни к одной из клемм, сигнал на клемме MRS служит блокирующим сигналом.

Сигнал X12 (MRS)	Функция	
	Режим работы	Запись параметров
ВКЛ	Режим работы (внешнее управление, панель управления, сеть) можно переключить. Отключение выхода преобразователя при работе в режиме внешнего управления.	Параметры могут быть записаны
ВЫКЛ	Вынужденное переключение в режим внешнего управления. Режим работы с внешним управлением разрешен. Переключение в режим управления через панель управления или в режим работы от сети заблокировано.	Запись параметров запрещена за исключением параметра 79.

Таб. 6-44: Функция сигнала X12.

Изменение функции включением сигнала X12 (MRS)

Условия эксплуатации		Сигнал X12 (MRS)	Сигнал работы	Рабочее состояние	Переключение в режимы работы PU и NET
Режим работы	Состояние				
PU/NET	Останов	ВКЛ → ВЫКЛ ①	Внешний ②	После ввода пускового сигнала осуществляется режим работы с внешней установкой частоты.	Заблокировано
	Действия	ВКЛ → ВЫКЛ ①			Заблокировано
внешний	Останов	ВЫКЛ → ВКЛ	Внешний ②	Останов	Разрешен
		ВКЛ → ВЫКЛ			Заблокировано
	Действия	ВЫКЛ → ВКЛ		Работает → отключение выхода	Заблокировано
		ВКЛ → ВЫКЛ		Отключение выхода → работает	Заблокировано

Таб. 6-45: Переключение сигнала X12 (MRS)

- ① Независимо от того, включен пусковой сигнал или выключен, происходит переключение в режим внешнего управления. При выключении сигнала X12 (MRS) двигатель работает при включенном пусковом сигнале STF или STR в режиме внешнего управления.
- ② При появлении сообщения об ошибке сброс преобразователя частоты можно произвести нажатием на кнопку STOP/RESET на панели управления.

УКАЗАНИЯ

При включенном сигнале X12 (MRS) переключение в режим управления через панель управления невозможно, если включен пусковой сигнал (STF, STR).

Если сигнал MRS используется в качестве сигнала блокировки, включение сигнала MRS при параметре 79, значение которого не равно 7, приводит к выполнению обычной функции MRS (блокировка регулятора, свободное вращение двигателя до остановки). Как только параметру 79 присваивается значение "7", сигнал MRS становится сигналом блокировки.

Если сигнал MRS служит в качестве сигнала блокировки, логическая схема зависит от параметра 17. Если параметр 17 = 2 состояния ВКЛ и ВЫКЛ в приведенной выше таблице необходимо поменять местами.

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 178–189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Переключение при помощи сигнала X16

При включенном сигнале X16 во время останова (двигатель остановлен, пусковой сигнал выключен) можно производить переключение между внешним режимом управления и управлением от панели управления.

В этом случае параметру 79 должно быть присвоено одно из значений "0, 6 или 7". Если параметру 79 присвоено значение "6", переключение можно произвести также и во время работы.

Присвойте одному из параметров 178–189 значение "16", чтобы привязать сигнал X12 к входной клемме.

Пар. 79	Сигнал X16		Описание
	ВКЛ (внешний)	ВЫКЛ (РУ)	
0 (заводская установка)	Внешний	Панель управления	Разрешено переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети.
1	Панель управления		Управление только от панели управления
2	Внешний		Внешнее управление (Переключение в режим работы от сети разрешено)
3 / 4	Комбинированный режим (внешний/панель управления)		Только комбинированный режим (внешний/панель управления)
6	Внешний	Панель управления	Переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети разрешено также и во время работы.
7	X12 (MRS) ВКЛ	Внешний	Разрешено переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети. (При внешнем управлении выход отключен.)
	X12 (MRS) ВЫКЛ	Внешний	

Таб. 6-46: Переключение при помощи сигнала X16

УКАЗАНИЯ

Режим работы зависит также от установки параметра 340 "Режим работы после загрузки" и состояния сигналов X65 и X66 (см. страницу 6-240).

Для параметров 79 и 340 и сигналов действуют следующие приоритеты:
пар. 79 > X12 > X66 > X65 > X16 > пар. 340

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 178–189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Переключение режима работы при помощи внешних сигналов (X65, X66)

При присвоении параметру 79 одного из значений "0, 2, 6 или 7" при помощи сигналов X65 и X66 во время останова (двигатель остановлен, пусковой сигнал выключен) можно произвести переключение из режима управления от панели управления или внешнего режима управления в режим работы от сети. Если параметру 79 присвоено значение "6", переключение можно произвести также и во время работы.

Переходите из режима работы от сети в режим управления через панель управления следующим образом:

- ① Присвойте параметру 79 значение "0" (заводская установка), "6" или "7". (При присвоении параметру 79 значения "7" изменение режима работы можно произвести, если включен сигнал X12 (MRS).)
- ② Присвойте параметру 340 значение "10" или "12".
- ③ Присвойте одному из параметров 178–189 значение "65", чтобы привязать функцию переключения PU-NET (X65) к одной из клемм.
- ④ При включении сигнала X65 происходит переход в режим управления от панели управления, а при отключении этого сигнала – в режим работы от сети.

Пар. 340	Пар. 79	Сигнал X65		Описание
		ВКЛ (PU)	ВЫКЛ (NET)	
10 / 12	0 (заводская установка)	Панель управления ^①	Сеть ^②	—
	1	Панель управления		Управление только через панель управления
	2	Сеть		Только режим работы от сети
	3 / 4	Комбинированный режим работы (внешний/панель управления)		Только комбинированный режим (внешний/панель управления)
	6	Панель управления ^①	Сеть ^②	Переключение возможно также и во время работы.
	7	X12 (MRS) ВКЛ	Переключение между внешним режимом и управлением с панели управления деблокировано ^②	
X12 (MRS) ВЫКЛ		Внешний		Вынужденное переключение в режим внешнего управления

Таб. 6-47: Переключение при помощи сигнала X65

- ① При включенном сигнале X66 происходит переход в режим работы от сети.
- ② При выключенном сигнале X16 происходит переход в режим управления через панель управления. Это относится и к присвоению параметру 550 "Запись директивы по эксплуатации в режиме NET" значения "1" (Управление через дополнительное устройство обмена информацией), если дополнительное устройство обмена информацией не установлено. При включенном сигнале X66 происходит переход в режим работы с внешним управлением.

Переходите из режима работы от сети в режим внешнего управления следующим образом:

- ① Присвойте параметру 79 значение "0" (заводская установка), "2", "6" или "7". (При присвоении параметру 79 значения "7" изменение режима работы можно произвести, если включен сигнал X12 (MRS).
- ② Присвойте параметру 340 значение "0" (заводская установка), "1" или "2".
- ③ Присвойте одному из параметров 178 – 189 значение "66", чтобы привязать функцию переключения NET/ внешнее управление (X66) к одной из клемм.
- ④ При включении сигнала X66 происходит переход в режим работы от сети, а при выключении этого сигнала – в режим внешнего управления.

Пар. 340	Пар. 79	Сигнал X66		Описание	
		ВКЛ (РУ)	ВЫКЛ (NET)		
0 (заводская установка)/ 1/2	0 (заводская установка)	Сеть ①	Внешний ②		
	1	Панель управления		Управление только через панель управления	
	2	Сеть ①	Внешний	Переключение в режим внешнего управления невозможно	
	3 / 4	Комбинированный режим работы (внешний/панель управления)		Только комбинированный режим (внешний/панель управления)	
	6	Сеть ①	Внешний ②	Переключение возможно также и во время работы.	
	7	X12 (MRS) ВКЛ	Сеть ①	Внешний ②	При внешнем управлении выход отключается.
		X12 (MRS) ВЫКЛ	Внешний		Вынужденное переключение в режим внешнего управления

Таб. 6-48: Переключение при помощи сигнала X66

- ① При присвоении параметру 550 "Запись директивы по эксплуатации в режиме NET" значения "1" (Управление через дополнительное устройство обмена информацией) происходит переход в режим управления через панель управления, если дополнительное устройство обмена информацией не установлено.
- ② При выключенном сигнале X16 происходит переход в режим управления через панель управления. При использовании сигнала X65 изменение режима работы происходит в соответствии с состоянием этого сигнала

УКАЗАНИЯ

Для параметров 79 и 340 и сигналов действуют следующие приоритеты:
пар. 79 > X12 > X66 > X65 > X16 > пар. 340

Изменение привязки клемм к сигналам при помощи параметров 178–189 оказывает влияние и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

6.17.2 Режим работы после разбега (пар. 79, пар. 340)

При помощи параметра 340 (режим работы после разбега) выберите режим работы преобразователя частоты при включении питания сети/повторном разбеге после кратковременного выхода сети питания из строя.

Если после разбега преобразователь частоты находится в режиме работы от сети, может быть произведена запись параметров, а также управление при помощи программы.

Выберите этот режим работы, если управление должно производиться через 2-проводной последовательный интерфейс или дополнительное устройство обмена информацией.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
79	Выбор режима работы	0	0-4/6/7	Выбор режима работы (см. раздел 6-233)	57	6.11.1
			0	Устанавливается так же, как и для пар. 79	79	6.17.1
			1/2	После разбега работает в режиме работы от сети. При установке значения "2" после разбега используется тот же режим работы, что и перед кратковременным отказом сети питания.		
340	Режим работы после разбега ^①	0	10/12	После разбега работает в режиме работы от сети. Через панель управления можно производить переключение между управлением от панели управления и режимом работы от сети. При установке значения "12" после разбега используется тот же режим работы, что и перед кратковременным отказом сети питания.		

^① Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0". При наличии дополнительного устройства обмена информацией установка параметра может быть осуществлена в любой момент (см. раздел 6.16.4). Параметр можно изменить при остановленном приводе в любом режиме управления.

Режим работы после разбега (пар. 340)

Режим работы изменяется после разбега в зависимости от параметров 79 и 340 так, как это показано в следующей таблице:

Пар. 340	Пар. 79	Режим работы при включении питания от сети, повторном разбеге/перезапуске	Переключение режима работы
0 (заводская установка)	0 (заводская установка)	Режим работы с внешним управлением	Переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети разрешено. ②
	1	Управление от панели управления	Управление только от панели управления
	2	Режим работы с внешним управлением	Переключение в режим внешнего управления или работы от сети разрешено. Переключение в режим управления через панель управления невозможно.
	3/4	Комбинированный режим (внешний/панель управления)	Переключение режима работы невозможно
	6	Режим работы с внешним управлением	Переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети разрешено также и во время работы.
	7	X12 (MRS) ВКЛ: Режим работы с внешним управлением	Переключение в режим внешнего управления, управления через панель управления или в режим работы от сети разрешено. ②
X12 (MRS) ВЫКЛ: Режим работы с внешним управлением		Только внешнее управление (вынужденное переключение в режим внешнего управления)	
1/2 ①	0	Режим работы от сети	Устанавливается так же, как и для пар. 340 = 0
	1	Управление от панели управления	
	2	Режим работы от сети	
	3/4	Комбинированный режим (внешний/панель управления)	
	6	Режим работы от сети	
	7	X12 (MRS) ВКЛ: Режим работы от сети	
X12 (MRS) ВЫКЛ: Режим работы с внешним управлением			
10/12 ①	0	Режим работы от сети	Разрешено переключение в режим управления через панель управления или в режим работы от сети. ③
	1	Управление от панели управления	Устанавливается так же, как и для пар. 340 = 0
	2	Режим работы от сети	Только режим работы от сети
	3/4	Комбинированный режим (внешний/панель управления)	Устанавливается так же, как и для пар. 340 = 0
	6	Режим работы от сети	Переключение в режим управления через панель управления или в режим работы от сети разрешено также и во время работы. ③
	7	Режим работы с внешним управлением	Устанавливается так же, как и для пар. 340 = 0

Таб. 6-49: Режим работы преобразователя частоты после разбега

- ① Присвоение параметру 340 значения "2" или "12" используется главным образом для обмена информацией через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты. При присвоении параметру 57 значения "9999" (Автоматический перезапуск после отказа сети питания) преобразователь частоты продолжает свою работу после перезапуска в том же рабочем состоянии, что и перед отказом сети питания.
- ② Переключение между управлением от панели управления и режимом работы от сети нельзя производить напрямую.
- ③ Переключение между режимом управления от панели управления и режимом работы от сети можно производить при помощи кнопки PU/EXT на панели управления или при помощи сигнала X65.

6.17.3 Выбор управления (пар. 338, пар. 339, пар. 550, пар. 551)

В режиме обмена информацией через 2-проводной последовательный интерфейс могут быть разблокированы различные внешние директивы по режиму работы и скорости вращения (через колодку клемм управления). Кроме того, управление может производиться также и через панель управления.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
338	Запись директивы режима работы	0	0	Ввод директивы (установка направления вращения) через устройство обмена информацией	28 Наложение постоянных частот 59 Выбор цифрового потенциометра двигателя 79 Выбор режима работы	6.5.3 6.5.4 6.17.1
			1	Внешний ввод директивы (установка направления вращения)		
339	Запись директивы скорости вращения	0	0	Ввод директивы скорости вращения (заданное значение частоты) через устройство обмена информацией		
			1	Внешний ввод скорости вращения (установка частоты через устройство обмена информацией заблокирована, внешняя установка через клеммы 2 и 1 разблокирована)		
			2	Внешний ввод скорости вращения (установка частоты через устройство обмена информацией разблокирована, внешняя установка через клеммы 2 и 1 разблокирована)		
550	Директива Режим NET ^①	9999	0	Управление через дополнительное устройство обмена информацией		
			1	Управление через 2-проводной последовательный интерфейс		
			9999	Автоматическое распознавание дополнительного устройства обмена информацией В обычном режиме работы обмен информацией через 2-проводной последовательный интерфейс разблокирован. При установке дополнительного устройства обмена информацией происходит разблокирование управления через дополнительное устройство.		
551	Директива Режим PU ^①	2	1	Управление через 2-проводной последовательный интерфейс в режиме PU		
			2	Выбор способа подключения панели управления в режиме PU.		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0". При наличии дополнительного устройства обмена информацией установка параметров может быть осуществлена в любой момент (см. раздел 6.16.4).

① Перезапись параметров 550 и 551 может быть осуществлена в любой момент.

Выбор управления в режиме работы от сети (пар. 550)

В режиме работы от сети управление может осуществляться или через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты или через установленное дополнительное устройство обмена информацией.

Если в режиме работы от сети параметру 550 присваивается значение "1", запись параметров, команд запуска и установка частоты производятся через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты независимо от того, установлено ли дополнительное устройство обмена информацией.

УКАЗАНИЕ

При сохранении присвоенного параметру 550 производителем значения «9999» (автоматическое распознавание дополнительного устройства обмена информацией) запись параметров, команд запуска и установка частоты не могут производиться через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя, если установлено дополнительное устройство обмена информацией. (Контроль и чтение рабочих параметров разрешены).

Выбор управления в режиме PU (пар. 551)

В режиме PU управление может производиться или через интерфейс PU или через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты.

Если в режиме PU параметру 551 присваивается значение "1", запись параметров, команд запуска и установка частоты происходят через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты.

УКАЗАНИЕ

В случае присвоения параметру 550 значения "1" (режим NET, управление через 2-проводной последовательный интерфейс), а параметру 551 значения "1" (режим PU, управление через 2-проводной последовательный интерфейс) режим PU обладает более высоким приоритетом. Если дополнительное устройство обмена информацией отсутствует, переключение в режим работы от сети невозможно.

Пар. 550	Пар. 551	Управление через			Примечание
		Интерфейс PU	2.-проводной последовательный интерфейс	Дополнительное устройство обмена информацией	
0	1	—	Режим PU ①	Режим NET ②	
	2 (заводская установка)	Режим PU	—	Режим NET ②	
1	1	—	Режим PU ①	—	Переключение в режим NET заблокировано
	2 (заводская установка)	Режим PU	Режим NET	—	
9999 (заводская установка)	1	—	Режим PU ①	Режим NET ②	
	2 (заводская установка)	Режим PU	—	Режим NET ②	Дополнительное устройство обмена информацией установлено
	Режим NET		—	Дополнительное устройство обмена информацией отсутствует	

Таб. 6-50: Установка параметров 550 и 551

- ① В режиме PU нельзя использовать протокол RTU. При использовании протокола Modbus-RTU необходимо присвоить параметру 551 значение "2".
- ② Если дополнительное устройство обмена информацией отсутствует, переключение в режим работы от сети невозможно.

Управление через устройство обмена информацией

Управление	Условие (пар. 551)	Директива	Режим работы					
			Панель управления	внешний	Комбинированный режим работы 1 (внешний/панель управления (пар. 79 = 3))	Комбинированный режим работы 2 (внешнее управление/панель управления (пар. 79 = 4))	Режим NET (через 2-проводной последовательный интерфейс) ^⑥	Режим NET (через дополнительное устройство обмена информацией) ^⑦
по протоколу RS485 через интерфейс PU	2 (интерфейс PU)	Директива (запуск, останов)	✓	◇ ^③	◇ ^③	✓	◇ ^③	
		Заданное значение частоты	✓	—	✓	—	—	
		Контроль	✓	✓	✓	✓	✓	
		Запись параметров	✓ ^④	— ^⑤	✓ ^④	✓ ^④	— ^⑤	
		Чтение параметров	✓	✓	✓	✓	✓	
		Сброс преобразователя частоты	✓	✓	✓	✓	✓	
	1 (2-проводной последовательный интерфейс)	Директива (запуск, останов)	◇ ^③	◇ ^③	◇ ^③	◇ ^③	◇ ^③	
		Заданное значение частоты	—	—	—	—	—	
		Контроль	✓	✓	✓	✓	✓	
		Запись параметров	— ^⑤	— ^⑤	— ^⑤	— ^⑤	— ^⑤	
		Чтение параметров	✓	✓	✓	✓	✓	
		Сброс преобразователя частоты	✓	✓	✓	✓	✓	
Обмен информацией через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты	1 (2-проводной последовательный интерфейс)	Директива (запуск, останов)	✓	—	—	✓	—	
		Заданное значение частоты	✓	—	✓	—	—	
		Контроль	✓	✓	✓	✓	✓	
		Запись параметров	✓ ^④	— ^⑤	✓ ^④	✓ ^④	— ^⑤	
		Чтение параметров	✓	✓	✓	✓	✓	
		Сброс преобразователя частоты	✓	✓	✓	✓	✓	
	2 (интерфейс PU)	Директива (запуск, останов)	—	—	—	—	✓ ^①	—
		Заданное значение частоты	—	—	—	—	✓ ^①	—
		Контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Запись параметров	— ^⑤	— ^⑤	— ^⑤	— ^⑤	✓ ^④	— ^⑤
		Чтение параметров	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Сброс преобразователя частоты	—	—	—	—	✓ ^②	—

Таб. 6-51: Пределы действия отдельных режимов работы (1)

Управление	Условие (пар. 551)	Директива	Режим работы					
			Панель управления	внешний	Комбинированный режим работы 1 (внешний/панель управления (пар. 79 = 3))	Комбинированный режим работы 2 (внешнее управление/панель управления (пар. 79 = 4))	Режим NET (через 2-проводной последовательный интерфейс) ⑥	Режим NET (через дополнительное устройство обмена информацией) ⑦
Обмен информацией через дополнительное устройство обмена информацией	—	Директива (запуск, останов)	—	—	—	—	—	✓ ①
		Заданное значение частоты	—	—	—	—	—	✓ ①
		Контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Запись параметров	— ⑤	— ⑤	— ⑤	— ⑤	— ⑤	✓ ④
		Чтение параметров	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Сброс преобразователя частоты	—	—	—	—	—	✓ ②
Внешние клеммы	—	Сброс преобразователя частоты	✓	✓	✓	✓	✓	
		Директива (запуск, останов)	—	✓	✓	—	— ①	
		Заданное значение частоты	—	✓	—	✓	— ①	

Таб. 6-51: Пределы действия отдельных режимов работы (2)

✓: разблокировано

—: заблокировано

◇: частично разблокировано

- ① Устанавливается так же, как и при использовании параметров 338 "Запись директивы установки режима работы" и 339 "запись директивы установки скорости вращения".
- ② Если при обмене информацией через 2-проводной последовательный интерфейс возникает сбой, произвести сброс преобразователя частоты при помощи персонально компьютера невозможно.
- ③ Останов через PU разблокирован. При останове через интерфейс PU на индикатор выводится сообщение "PS". Устанавливается так же, как и при использовании параметра 75 "Условие сброса/сбой связи/останов" (см. раздел 6.16.1)
- ④ Некоторые параметры могут быть защищены от перезаписи в соответствии с установкой параметра 77 "Защита параметров от перезаписи" и рабочим состоянием (см. раздел 6.16.2).
- ⑤ Перезапись некоторых параметров возможна независимо от режима работы и наличия управления вводом команд. При присвоении параметру 77 значения "2" возможность перезаписи разблокирована (см. таб. 6-1). Стирание параметров заблокировано.
- ⑥ При присвоении параметру 550 значения "1" (управление через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты) или значения "9999", если отсутствует дополнительное устройство обмена информацией.
- ⑦ При присвоении параметру 550 значения "0" (управление через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты) или значения "9999", если дополнительное устройство обмена информацией установлено.

Работа при возникновении опсной ситуации

Ошибка	Условие (пар. 551)	Режим работы					
		Панель управления	Внешний	Комбинированный режим работы 1 (внешний/панель управления (пар. 79 = 3))	Комбинированный режим работы 2 (внешний/панель управления (пар. 79 = 4))	Режим NET (через 2-проводной последовательный интерфейс) ⑤	Режим NET (через дополнительное устройство обмена информацией) ⑥
Сбой в работе преобразователя частоты	—	Останов					
Обрыв контакта с интерфейсом PU	2 (интерфейс PU)	Останов/продолжение работы ①④					
	1 (2-проводной последовательный интерфейс)	Останов/продолжение работы ①					
Сбой при обмене информацией через интерфейс PU	2 (интерфейс PU)	Останов/продолжение работы ②	Продолжение работы	Останов/продолжение работы ②	Продолжение работы		
	1 (2-проводной последовательный интерфейс)	Продолжение работы					
Сбой при обмене информацией через 2-проводной последовательный интерфейс	1 (2-проводной последовательный интерфейс)	Останов/продолжение работы ②	Продолжение работы	Останов/продолжение работы ②	Продолжение работы		
	2 (интерфейс PU)	Продолжение работы			Останов/продолжение работы ②	Продолжение работы	
Сбой при обмене информацией через дополнительное устройство	—	Продолжение работы			Останов/продолжение работы ③	Продолжение работы	

Таб. 6-52: Работа при возникновении опсной ситуации

- ① Выбор при помощи параметра 75 "Условие сброса/сбой связи/останов"
- ② Выбор параметра 122 "Интервал при обмене данными (интерфейс PU)", параметр 336 "Интервал при обмене данными (2-проводной последовательный интерфейс)", параметр 502 "Характер работы при возникновении ошибки коммуникации" или параметр 539 "Временной интервал передачи данных. (Modbus-RTU)".
- ③ Управление через дополнительное устройство обмена информацией
- ④ При толчковом режиме с управлением через панель управления в случае сбоя связи с панелью управления происходит прекращение работы. Параметр 75 "Условие сброса/сбой связи/останов" определяет, произойдет ли вывод сообщения об ошибке E.PUE
- ⑤ При присвоении параметру 550 значения "1" (управление через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты) или значения "9999", если отсутствует дополнительное устройство обмена информацией.
- ⑥ При присвоении параметру 550 значения "0" (управление через 2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты) или значения "9999", если дополнительное устройство обмена информацией установлено.

Выбор управления в режиме работы от сети (пар. 338, пар. 339)

Управление преобразователем частоты осуществляется при помощи ввода директив, которые служат пусковыми сигналами, а также для выбора функций, а также при помощи ввода директив, используемых для установки частоты.

В режиме работы от сети директивы вводятся через внешние клеммы и через сеть (2-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты или дополнительное устройство обмена информацией) так, как это показано в приведенной далее таблице:

Выбор управления	Запись директивы режима работы (пар. 338)			0: NET			1: внешний			Примечания	
	Запись директивы скорости вращения (пар. 339)			0: NET	1: внешний	2: внешний	0: NET	1: внешний	2: внешний		
Постоянные установки (Функции соответствуют клеммам)	Установка заданного значения частоты при помощи сети			NET	—	NET	NET	—	NET		
	Клемма 2			—	внешний	—	—	внешний	—		
	Клемма 4			—	Внешний		—	Внешний			
	Клемма 1			Наложение							
Изменяемые установки Установка параметров 178–189	0	RL	Низкая скорость вращения/стирание величины частоты	NET	Внешний		NET	Внешний		пар. 59 = 0 (предустановка скорости вращения) пар. 59 = 1, 2 (Цифровой потенциометр)	
	1	RM	Средняя скорость вращения/торможение	NET	Внешний		NET	Внешний			
	2	RH	Большая скорость вращения/разгон	NET	Внешний		NET	Внешний			
	3	RT	Вторая группа параметров	NET			Внешний				
	4	AU	Выбор функции клеммы 4	—	Комбинированный		—	Комбинированный			
	5	JOG	Толчковый режим работы	—			Внешний				
	6	CS	Автоматический перезапуск после кратковременного отказа сетевого питания	Внешний							
	7	OH	Внешний аварийный выключатель двигателя	Внешний							
	8	REX	Выбор из 15 скоростей вращения	NET	Внешний		NET	Внешний		пар. 59 = 0 (предустановка скорости вращения)	
	10	X10	Разблокирование преобразователя частоты	Внешний							
	11	X11	Подключение устройств FR-НС или MT-НС (контроль сети питания)	Внешний							
	12	X12	Внешняя блокировка управления через панель управления	Внешний							
	13	X13	Внешний запуск торможения постоянным током	NET			Внешний				
14	X14	Разблокирование ПИД-управления	NET	Внешний		NET	Внешний				
16	X16	Переключение Управление от панели управления/внешнее управление	Внешний								

Таб. 6-53: Запись директив режима работы и скорости вращения (1)

Выбор управления		Запись директивы режима работы (пар. 338)		0: NET			1: внешний			Примечания	
		Запись директивы скорости вращения (пар. 339)		0: NET	1: внешний	2: внешний	0: NET	1: внешний	2: внешний		
Изменяемые установки	Установка параметров 178–189	24	MRS	Блокировка регулятора	Комбинированный			Внешний			Пар. 79 ≠ 7
				Блокировка управления через панель управления	Внешний						Пар. 79 = 7 (отсутствует привязка сигнала X12 к какой-либо из клемм)
		25	STOP	Самоблокировка пускового сигнала	—			Внешний			
		37	X37	Выбор трансверсальной функции	NET			Внешний			
		50	SQ	Запуск программы контроллера	NET			Внешний			
		51	X51	Стирание сигнализации	Комбинированный			Внешний			
		60	STF	Пусковой сигнал вращения вправо	NET			Внешний			
		61	STR	Пусковой сигнал вращения влево	NET			Внешний			
		62	RES	вход RESET	Внешний						
		63	PTC	Вход PTC	Внешний						
		64	X64	Выбор переднего/обратного хода при ПИД-регулировании	NET	Внешний		NET	Внешний		
		65	X65	Переключение между режимами PU/NET	Внешний						
		66	X66	Переключение между режимом внешнего управления / режимом NET	Внешний						
		67	X67	Выбор способа управления	Внешний						
		70	X70	Активация питания постоянным током	NET			Внешний			
		71	X71	Деактивация питания постоянным током	NET			Внешний			
		72	X72	Сброс интегрального значения ПИД	NET	Внешний		NET	Внешний		
		77	X77	Завершение режима предварительного заполнения	NET	Внешний		NET	Внешний		
78	X78	Завершение 2-го режима предварительного заполнения	NET	Внешний		NET	Внешний				

Таб. 6-53: Запись директив режима работы и скорости вращения (2)

Пояснения к таблице:

- Внешний: Управление только при помощи внешних сигналов
- NET: Управление только через сеть.
- Комб-ный: Управление как от внешних сигналов, так и через сеть.
- : Управление невозможно ни от внешних сигналов, ни от сети.
- Наложение: Управление при помощи внешних сигналов возможно лишь в том случае, если параметр 28 "Наложение постоянных частот" равен "1".

УКАЗАНИЕ

Выбор управляющих источников осуществляется при помощи параметров 550 и 551.

Переключение управления при помощи сигнала X67

В режиме работы от сети переключение управляющих источников для ввода директив режима работы и скорости вращения осуществляется при помощи сигнала X67. Сигнал может быть использован для переключения между управлением от внешних сигналов и управлением от сети.

Для привязки сигнала X67 к одной из входных клемм присвойте одному из параметров 178–189 значение "67".

Если сигнал X67 выключен, ввод директив режима работы и скорости вращения осуществляется через внешние клеммы.

Сигнал X67	Ввод директив	Ввод директив скорости вращения
Отсутствие привязки сигнала	Устанавливается так же, как и для параметра 338	Устанавливается так же, как и для параметра 339
ВКЛ		
ВЫКЛ	Управление только через внешние клеммы	

Таб. 6-54: Переключение управления при помощи сигнала X67

УКАЗАНИЯ

Состояние сигнала X67 принимается только во время простоя. При переключении сигнала во время работы принятие его состояния происходит только после останова.

Если сигнал X67 выключен, сброс преобразователя частоты через сеть не может быть осуществлен.

Изменение функций, присвоенных клеммам с помощью параметров 178...189, влияет на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

6.18 Обмен информацией и установка параметров

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Обмен информацией через интерфейс PU	Основные настроечные параметры режима обмена информацией (подключение панели управления)	пар. 117–124	6.18.3
Обмен информацией через 2-проводной последовательный интерфейс	Основные настроечные параметры режима обмена информацией (2-проводной последовательный интерфейс)	пар. 331–337, пар. 341, пар. 549, пар. 502, пар. 779	
	Установка параметров для сети Modbus-RTU	пар. 331, пар. 332, пар. 334, пар. 343, пар. 502, пар. 539, пар. 549, пар. 779	6.18.7
	Протокол BACnet MS/TP	пар. 52, пар. 331, пар. 332, пар. 390, пар. 549, пар. 726–729, пар. 774–776	6.18.8
Ограничения при записи параметров в режиме обмена информацией	Обращение к E ² PROM	пар. 342	6.18.4
Работа преобразователя при возникновении ошибки коммуникации	Характер работы при ошибке коммуникации	пар. 502, пар. 779	6.18.5
Использование функции контроллера	функция контроллера	пар. 414, пар. 415, пар. 498, пар. 506–515, пар. 826–865	6.18.10

6.18.1 Интерфейс PU

Подключение панели управления (через интерфейс PU) делает возможным обмен информацией между преобразователем частоты и персональным компьютером и т. д. Если интерфейс PU соединен через коммуникационный кабель с компьютером, устройством управления или каким-либо другим вычислительным устройством, управление преобразователем частоты можно осуществлять при помощи прикладной программы. Кроме того, можно выполнять чтение и запись параметров, а также осуществлять функции контроля и индикации.

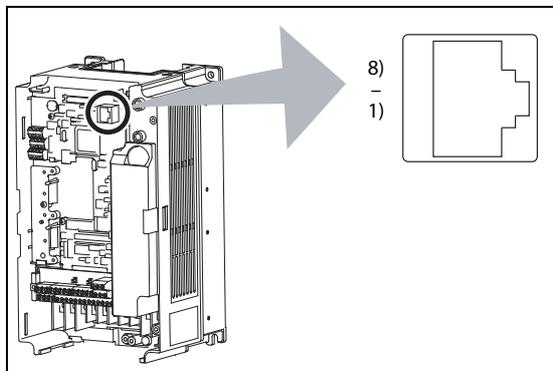


Рис. 6-142:
Клеммы подключения панели управления (интерфейс PU)

1001209E

Номер контакта	Обозначение	Описание
1)	SG	Общий провод (связан с клеммой 5)
2)	—	Напряжение питания панели управления
3)	RDA	Принимаемые данные +
4)	SDB	Передаваемые данные –
5)	SDA	Передаваемые данные +
6)	RDB	Принимаемые данные –
7)	SG	Общий провод (связан с клеммой 5)
8)	—	Напряжение питания панели управления

Таб. 6-55: Интерфейс PU (обозначения клемм)

УКАЗАНИЯ

На контакты 2) и 8) подается напряжение питания панели управления. Их нельзя использовать при подключении к интерфейсу RS485.

К данному разъему запрещается подключать сетевые карты с интерфейсом LAN, факс-модемы или модульные телефонные разъемы. В противном случае преобразователь частоты может быть поврежден.

Конфигурация системы и проводной монтаж

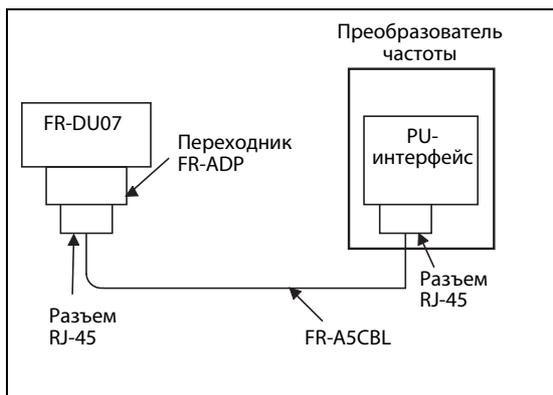


Рис. 6-143:
Подключение панели управления к интерфейсу PU

1001210E

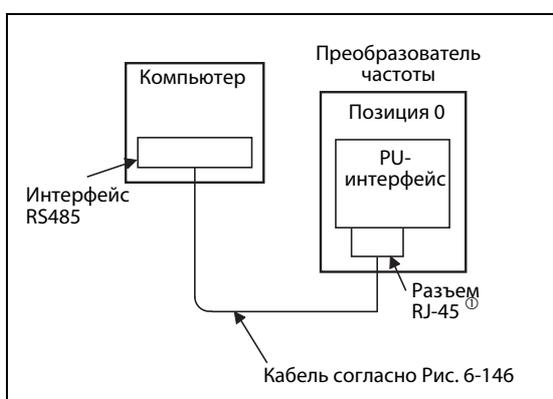


Рис. 6-144:
Подключение компьютера с интерфейсом RS485 к интерфейсу PU

1001211E

① контакты ② и ③ подается напряжение питания панели управления. Их нельзя использовать для данного соединения.

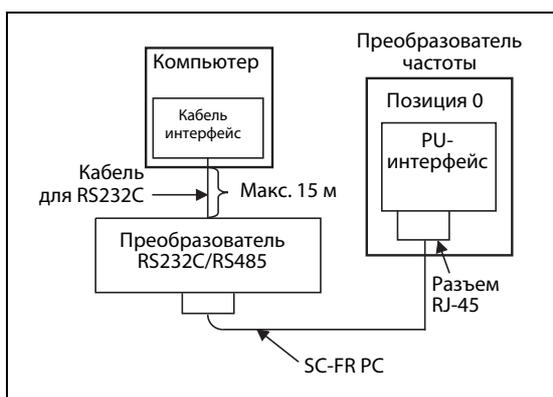


Рис. 6-145:
Подключение компьютера с интерфейсом RS485 к интерфейсу PU

1001212E

Подключение компьютера через интерфейс RS485

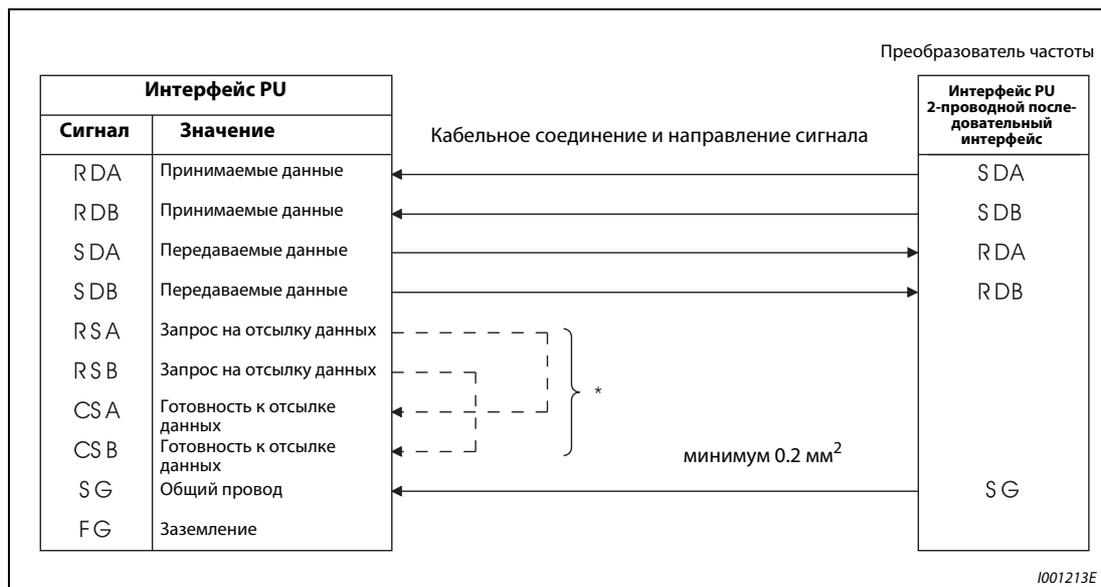


Рис. 6-146: Кабельное соединение с преобразователем частоты

* Проведите подключение в соответствии с руководством по эксплуатации используемого компьютера. Обратите внимание на то, что расположение выводов разъема интерфейса зависит от используемого компьютера.

УКАЗАНИЯ

Для подключения преобразователя RS232C/RS485 к интерфейсу компьютера RS232C используйте кабель SC-FR PC. Через него может быть подключен только один преобразователь частоты.

Для последовательного соединения нескольких преобразователей частоты друг с другом используется 2-проводной последовательный интерфейс (разъемы с винтовыми клеммами).

6.18.2 2.-проводной последовательный интерфейс

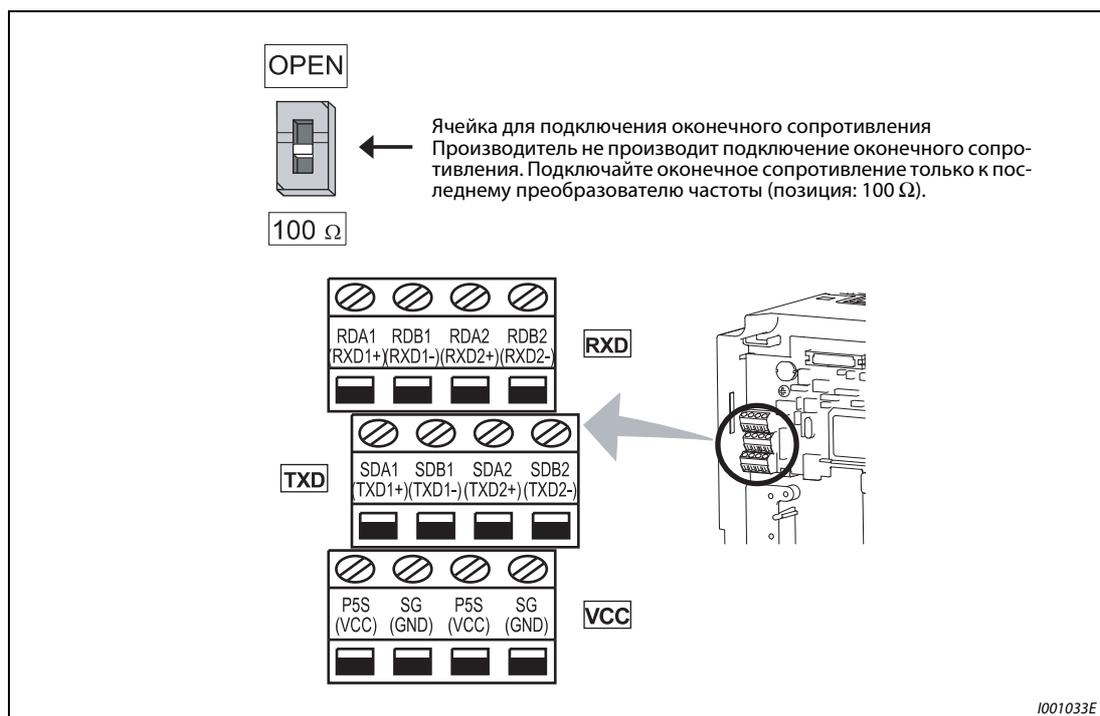


Рис. 6-147: 2.-проводной последовательный интерфейс преобразователя частоты

Обозначение	Описание
RDA1 (RXD1+)	Принимаемые данные +
RDB1 (RXD1-)	Принимаемые данные -
RDA2 (RXD2+)	Принимаемые данные (для подключения дополнительных устройств)
RDB2 (RXD2-)	Принимаемые данные - (для подключения дополнительных устройств)
SDA1 (TXD1+)	Передаваемые данные +
SDB1 (TXD1-)	Передаваемые данные -
SDA2 (TXD2+)	Передаваемые данные (для подключения дополнительных устройств)
SDB2 (TXD2-)	Передаваемые данные - (для подключения дополнительных устройств)
P5S (VCC)	Напряжение питания 5 В, макс. выходной ток: 100 мА
SG (GND)	Общий провод (соединен с клеммой SD)

Таб. 6-56: Подключение через 2-проводной последовательный интерфейс.

Подключение к контактам 2-проводного последовательного интерфейса

- ① Удалите изоляцию кабеля толщиной около 5 мм. Перед подключением скрутите конец кабеля. Конец кабеля не должен быть залужен, в противном случае он может расплавиться при работе. При необходимости используйте концевую кабельную муфту.

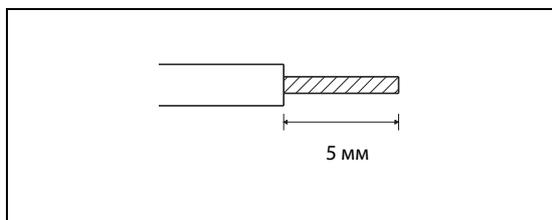


Рис. 6-148:
Подготовка кабеля

1001326E

- ② Ослабив клеммный винт, подключите кабель.

Обозначение	Описание
Размер винтов	M2
Момент затяжки	0.22 Нм–0.25 Нм
Поперечное сечение кабеля	0.3 мм ² –0.75 мм ²
Отвертка	Отвертка для винтов с шлицевой головкой Острие: 0.4 мм × 2.5 мм

Таб. 6-57: Подключение к контактам 2-проводного последовательного интерфейса



ВНИМАНИЕ:

Подтягивайте винты для закрепления кабеля указанным моментом затяжки. Если момент недостаточен, может произойти разъединение кабеля. Если момент слишком велик, клеммный блок или винт могут быть повреждены. Имеется угроза короткого замыкания.

Конфигурация системы

- Соединение внешнего компьютера с отдельным преобразователем частоты

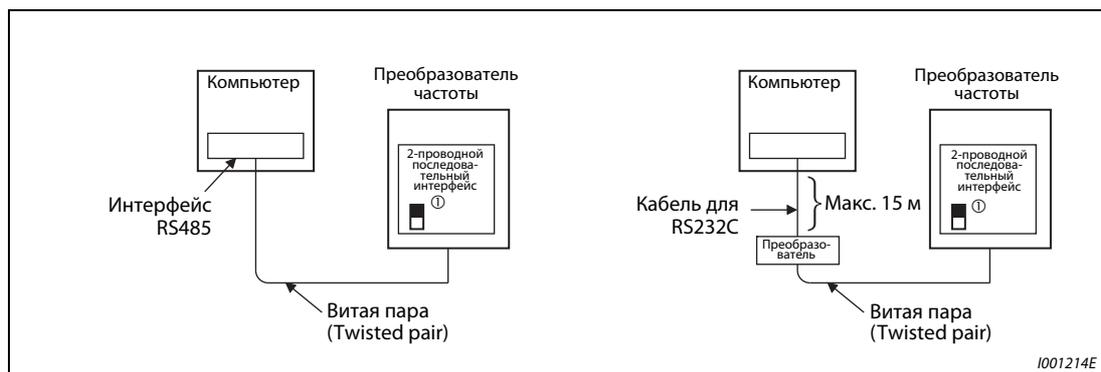


Рис. 6-149: Кабельное соединение с преобразователем частоты

- ① Поставьте переключатель ячейки для подключения оконечного сопротивления в позицию "100 Ω".

- Соединение внешнего компьютера с несколькими преобразователями частоты

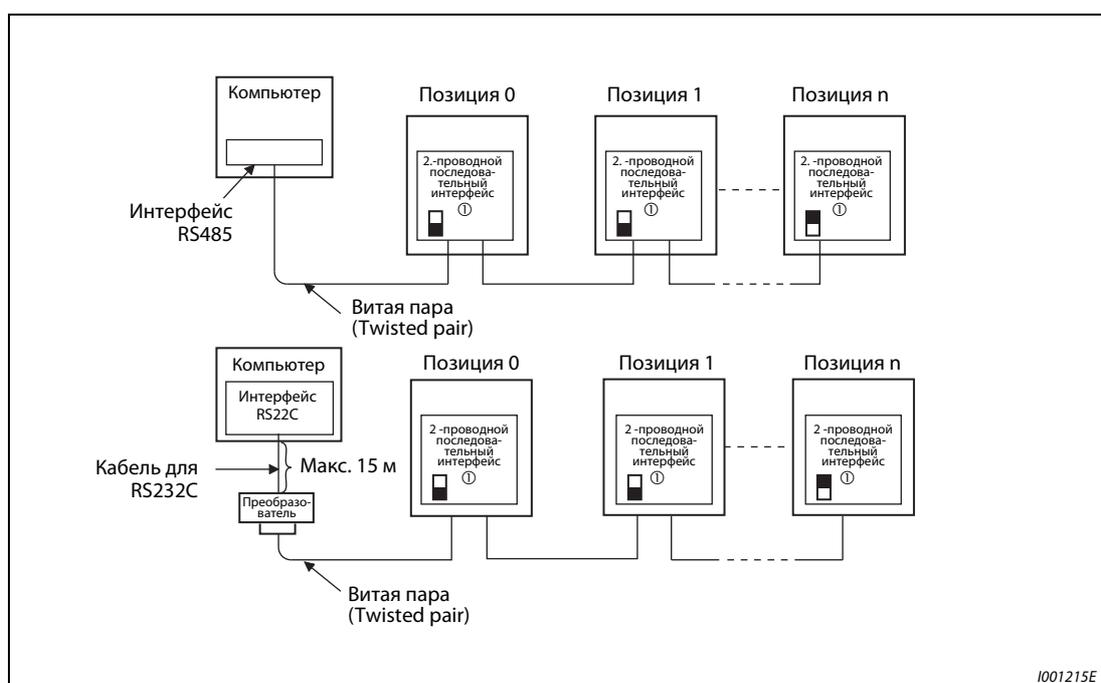


Рис. 6-150: Кабельное соединение с несколькими преобразователями частоты

- ① Поставьте переключатель ячейки последнего преобразователя частоты в позицию "100 Ω" для подключения оконечного сопротивления.

Электропроводка

- Проводное соединение внешнего компьютера с отдельным преобразователем частоты


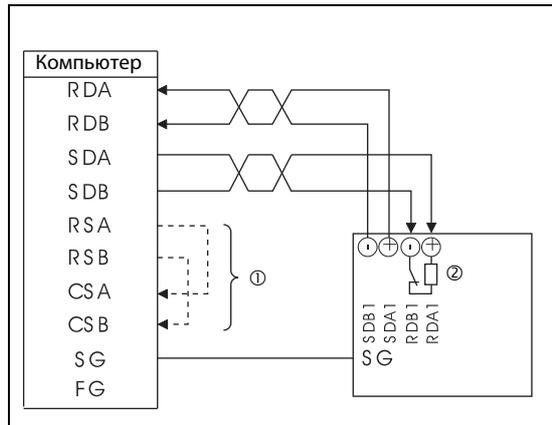


Рис. 6-151:
Кабельное соединение с преобразователем частоты

1001216E

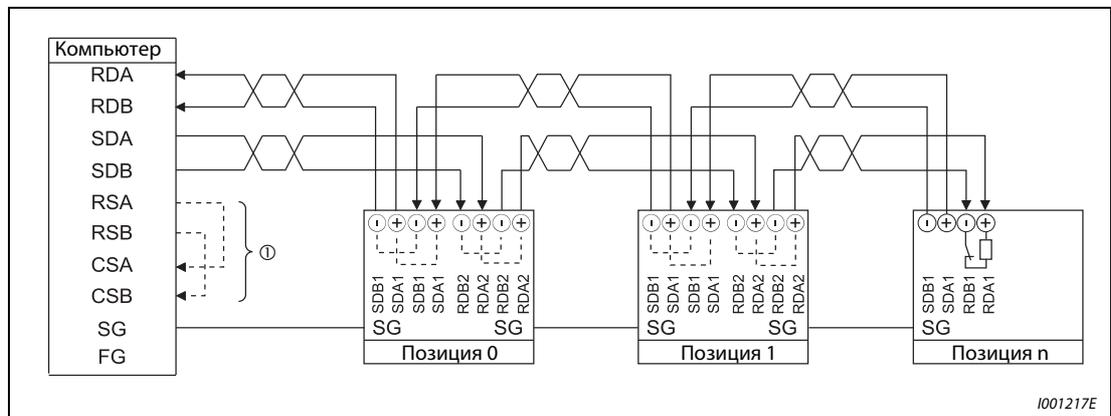- Проводное соединение внешнего компьютера с несколькими преобразователями частоты




1001217E

Рис. 6-152: Кабельное соединение с несколькими преобразователями частоты

- ① Проведите подключение в соответствии с руководством по эксплуатации используемого компьютера. Обратите внимание на то, что расположение выводов разъема интерфейса зависит от используемого компьютера.
- ② Поставьте переключатель ячейки последнего преобразователя частоты в позицию "100 Ω" для подключения оконечного сопротивления.


УКАЗАНИЕ

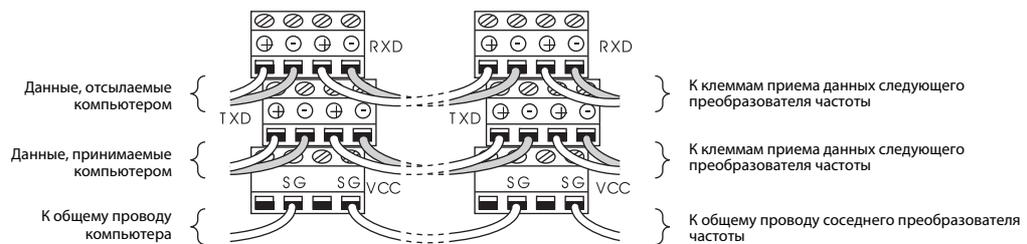Для соединения преобразователей частоты друг с другом соедините клеммы проводами следующим образом:



Подключение через двухпроводную линию

Если компьютер и преобразователь частоты соединяются при помощи двухпроводной линии, клеммы следует шунтировать следующим образом:

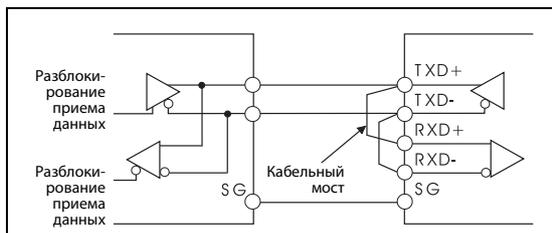**Рис. 6-153:**

Соединение через двухпроводную линию

I001219E

УКАЗАНИЕ

Напишите программу, блокирующую передачу данных, если компьютер не передает данные (состояние готовности к приему), а также прием данных во время передачи, чтобы компьютер не принимал собственные данные.

6.18.3 Основные настроечные параметры для обмена информацией (пар. 117–124, пар. 331–337, пар. 341, пар. 502, пар. 549, пар. 779)

Имеются две основных возможности обмена информацией с преобразователем частоты:

- Обмен информацией через интерфейс PU
- Обмен информацией через 2-проводной последовательный интерфейс

Настраивать параметры, выполнять контрольные функции и т. п. возможно на основе протокола Mitsubishi для управления преобразователем с компьютера, протокола Modbus-RTU и протокола BACnet MS/TP.

Для обеспечения обмена информацией между преобразователем частоты и компьютером необходимо сначала провести установку основных параметров режима обмена информацией. Без проведения данной инициализации, а также в случае неправильной установки параметров передача данных является невозможной.

Параметры обмена информацией через интерфейс PU

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
117	Номер позиции (интерфейс PU)	0	0–31	Установка номера позиции при подключении к компьютеру более одного преобразователя частоты	—	
118	Скорость передачи данных (интерфейс PU)	192	48/96/ 192/384	Установленная величина × 100 соответствует скорости передачи данных. (Пример: Установка величины 192 соответствует скорости 19200 бод)		
119	Количество стоповых бит/ длина данных (интерфейс PU)	1		Количество стоповых бит	Длина данных	
			0	1 бит	8 бит	
			1	2 бит		
			10	1 бит	7 бит	
120	Проверка четности (интерфейс PU)	2	0	Проверка четности не проводится		
			1	Проверка на нечетность		
			2	Проверка на четность		
121	Количество попыток повтора (интерфейс PU)	1	0–10	Количество попыток повтора при передаче данных с ошибками. Если частота появления ошибок превышает установленную величину, преобразователь частоты прекращает работу и выдает сообщение об ошибке.		
			9999	При появлении ошибок автоматического отключения преобразователя частоты не происходит.		
122	Интервал при передаче данных (интерфейс PU)	9999	0	Обмен информацией через интерфейс PU запрещен		
			0.1–999.8 с	Интервал передачи данных указывается в секундах. Если в течение допустимого интервала не происходит передачи данных, появляется сообщение об ошибке.		
			9999	Контроль времени отсутствует		
123	Время ожидания ответа (интерфейс PU)	9999	0–150 мс	Установка времени ожидания между получением преобразователем частоты данных и ответом.		
			9999	Установка при помощи передаваемых данных		
124	Проверка CR/LF	1	0	Директива CR/LF отключена		
			1	Директива CR активирована		
			2	Директива CR/LF активирована		

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

Параметры обмена информацией через интерфейс 2-проводной последовательный интерфейс

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание				Относится к пар.	См. раздел
331	Номер позиции (2-проводной последовательный интерфейс)	0		Установка номера позиции (см. пар. 117)				—	
			0–31 ^⑤	Если пар. 549 = 0 (протокол Mitsubishi)					
			0–247	Если пар. 549 = 1 (протокол Modbus-RTU)					
			0–127 ^⑤	Если пар. 549 = 2 (протокол ВАСnet)					
332	Скорость передачи данных (2-проводной последовательный интерфейс)	96		Скорость передачи данных (см. пар. 118)					
			3/6/12/24/48/96/192/384 ^⑤	Если пар. 549 = 0 (протокол Mitsubishi) или пар. 549 = 1 (протокол Modbus-RTU)					
			96, 192, 384, 768 ^⑤	Если пар. 549 = "2" (протокол ВАСnet)					
333	Количество стоповых бит/Длина данных (2-проводной последовательный интерфейс) ^{① ②}	1	0/1/10/11	Количество стоповых бит и длина данных (см. пар. 119)					
334	Проверка четности (2-проводной последовательный интерфейс) ^①	2	0/1/2	Проверка четности (см. пар. 120)					
335	Количество попыток повтора (2-проводной последовательный интерфейс) ^{① ③}	1	0–10/9999	Количество попыток повтора при передаче данных с ошибками (см. пар. 121)					
336	Интервал при передаче данных (2-проводной последовательный интерфейс) ^③	0 с	0	Разрешен обмен информацией через 2-проводной последовательный интерфейс. В режиме NET преобразователь частоты прекращает работу и выдает сообщение об ошибке.					
			0.1–999.8 с	Интервал передачи данных указывается в секундах. (см. пар. 122)					
			9999	Контроль времени отсутствует					
337	Время ожидания ответа (2-проводной последовательный интерфейс) ^{① ③}	9999	0–150 мс/9999	Установка времени ожидания между получением преобразователем частоты данных и ответом. (см. пар. 123).					
341	Проверка CR/LF (2-проводной последовательный интерфейс) ^{① ③}	1	0/1/2	Активация/отключение директивы CR/LF (см. пар. 124)					
502	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	0		При возникновении неисправности	Сообщение	Вывод аварийной сигнализации	После устранения неисправности		
			0	Двигатель свободно вращается по инерции до остановки.	E.SER	да	Останов (E.SER)		
			1	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова	Сохраняется и после останова.	Останов (E.SER)		
			2	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова	нет	Перезапуск		
3	Двигатель продолжает вращаться с частотой, настроенной в пар. 779	—	нет	Нормальный режим работы					
549	Выбор протокола	0	0	Протокол Mitsubishi управления преобразователем частоты через ПК					
			1	Протокол Modbus-RTU ^④					
			2	Протокол ВАСnet MS/TP ^④					
779	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	9999	0–400 Гц	Двигатель работает на установленной частоте					
			9999	Двигатель работает на частоте, имевшей место перед возникновением ошибки коммуникации					

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

- ① Если выбран протокол ВАСnet MS/TP, эта настройка недействительна.
- ② При протоколе Modbus-RTU длина данных установлена на 8 бит, а длина стоп-бита зависит от настройки параметра 334 (см. раздел 6.18.7). При протоколе ВАСnet MS/TP длина данных всегда равна 8 битам и длина стоп-бита тоже всегда 8 бит.
- ③ Протоколы Modbus-RTU и ВАСnet MS/TP можно использовать только для коммуникации через клеммы 2-го последовательного интерфейса.
- ④ Если значение настройки находится вне предусмотренного диапазона, преобразователь работает на основе заводской настройки.

УКАЗАНИЯ

В режиме обмена информацией выполнение контрольных функций и чтение параметров могут осуществляться без изменения присвоенного параметру 336 "Интервал при передаче данных (2-проводной последовательный интерфейс)" производителем значения "0". Однако при переключении в режим NET выводится сообщение об ошибке. Если режим NET установлен в качестве режима работы после разбега, при первой попытке обмена данными появляется сообщение об ошибке "E.SER".

В ходе работы или при записи параметров необходимо присвоить параметру 336 значение "9999" или "0" (см. также раздел 6-277). (Значение зависит от используемой программы.)

После установки параметров произведите перезапуск преобразователя частоты. В противном случае изменения параметров останутся недействительными и передача данных будет невозможна.

6.18.4 Доступ к E²PROM (пар. 342)

Параметры, переданные через интерфейс PU или через 2-проводной последовательный интерфейс, могут быть сохранены в E²PROM. Так как емкость циклов записи в EEPROM ограничена, при частом изменении параметров следует присвоить параметру 342 значение "1" (запись в ОЗУ).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
342	Выбор доступа к E ² PROM	0	0	Параметры, передаваемые в режиме обмена информацией, сохраняются в E ² PROM и ОЗУ	—	
			1	Параметры, передаваемые в режиме обмена информацией, сохраняются в ОЗУ.		

Установка параметра возможна только при присвоении параметру 160 значения "0". При наличии дополнительного устройства обмена информацией установка параметров может быть осуществлена в любой момент (см. раздел 6.16.4).

УКАЗАНИЕ

При установке доступа к ОЗУ выключение преобразователя частоты ведет к стиранию установленных значений параметров. При включении действуют значения параметров, сохраненные в E²PROM.

6.18.5 Характер работы при возникновении ошибки коммуникации (пар. 502, пар. 779)

Имеется возможность выбрать поведение преобразователя частоты в случае возникновения ошибки при коммуникации через интерфейс RS485 или коммуникационную опцию. Эта настройка действует только в режиме NET.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание				Относится к пар.	См. раздел
				При возникновении неисправности	Сообщение	Вывод аварийной сигнализации	После устранения неисправности		
502	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	0	0	Двигатель свободно вращается по инерции до остановки.	E.SER*	да	Останов (E.SER)*	7 8 335	6.6.1 6.6.1 6.18.3
			1	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова*	Сохраняется и после останова.	Останов (E.SER)*	336	6.18.3
			2	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова*	нет	Перезапуск	539	6.18.7
			3	Двигатель продолжает вращаться с частотой, настроенной в пар. 779	—	нет	Нормальный режим	550 551	6.17.3 6.17.3
779	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	9999	0–400 Гц	Двигатель работает на установленной частоте					
			9999	Двигатель работает на частоте, имевшей место перед возникновением ошибки коммуникации					

* При использовании коммуникационной опции выводится сообщение E.OP1 или E.OP2.

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Выберите характер работы в случае превышения допустимого количества повторных попыток (пар. 335, только для протокола преобразователя частоты Мицубиси) или в случае обрыва коммуникации из-за превышения времени (пар. 336, пар. 539).

● Работа при возникновении ошибки

Пар. 502	Работа	Сообщение	Вывод аварийной сигнализации
0 (заводская установка)	Двигатель свободно вращается по инерции до остановки.	E.SER*	да
1	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова*	Сохраняется и после останова
2			нет
3	Двигатель продолжает вращаться с частотой, настроенной в пар. 779	Обычная индикация	нет

Таб. 6-58: Характер работы при возникновении неисправности

● Работа после устранения ошибки

Пар. 502	Работа	Сообщение	Вывод аварийной сигнализации
0 (заводская установка)	Остается остановленным.	E.SER*	Сохраняется.
1			нет
2	Перезапуск	Обычная индикация	нет
3	Нормальный режим работы	Обычная индикация	нет

Таб. 6-59: Характер работы после устранения неисправности

* При использовании коммуникационной опции выводится сообщение E.OP1 или E.OP2.

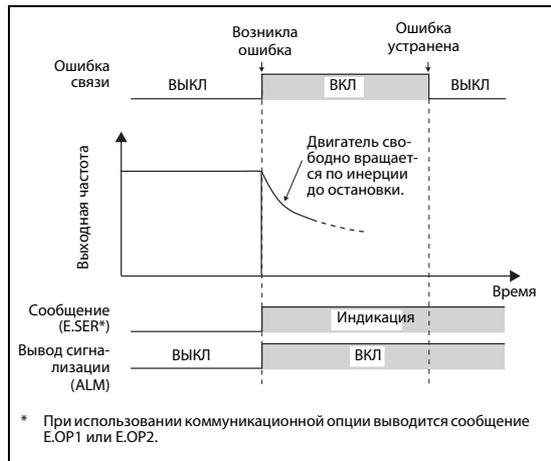


Рис. 6-154:

Характер работы при пар. 502 = "0" (заводская установка)

1001834E

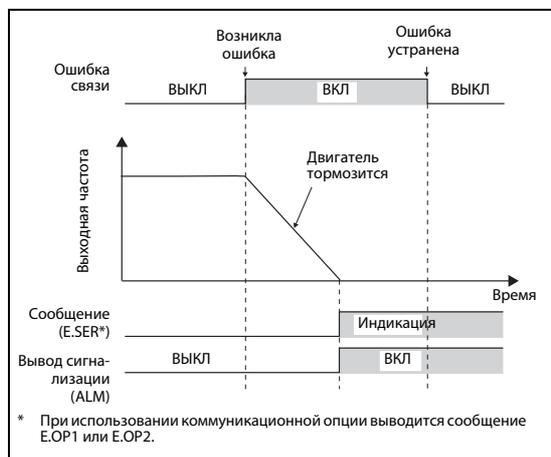


Рис. 6-155:

Характер работы при пар. 502 = "1"

1001835E

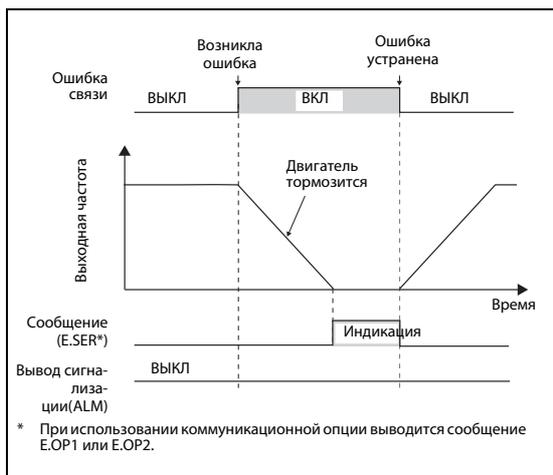


Рис. 6-156:
Характер работы при пар. 502 = "2"

I001836E

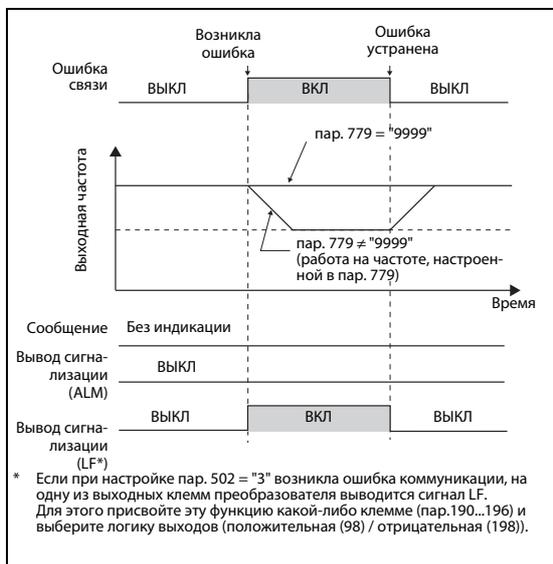


Рис. 6-157:
Характер работы при пар. 502 = "3"

I001837E

УКАЗАНИЯ

Сигнал неисправности выводится через контакты АВС или битовый выход.

Если настройка предусматривает вывод через выход аварийной сигнализации, описание ошибки сохраняется в буфере истории ошибок.

Если выход аварийной сигнализации не был определен, сообщение о неисправности хотя и переносится в оперативную память буфера истории ошибок, но не сохраняется.

После устранения неисправности индикация ошибки сбрасывается и буфер истории ошибок показывает ошибку, возникшую прежде.

При настройке параметра 502 в "1", "2" или "3" время торможения соответствует обычным настройкам (например, пар. 8, 44, 45). Время разгона при перезапуске задается обычными настройками параметров (например, пар. 7, 44).

Если пар. 502 установлен в "2" или "3", оманды работы и частоты вращения при перезапуске соответствуют командам, действовавшим до возникновения неисправности.

Если при настройке параметра 502 в "2" возникла ошибка в передающем проводе и эта ошибка устранена во время торможения, то при перезапуске преобразователь ускоряется до действующего в данный момент значения.

Эти параметры действительны при коммуникации через 2-й последовательный интерфейс RS485 (клеммы RS485) или коммуникационную опцию.

Эти параметры действительны в режиме NET. При коммуникации через 2-й последовательный интерфейс RS485 (клеммы RS485) параметр 551 (команда работы в режиме PU) должен быть установлен на управление через интерфейс PU (заводская настройка 2).

Настройка параметра 502 относится к коммуникационному интерфейсу, выбранному командой работы в режиме NET (пар. 550). Если встроена коммуникационная опция и пар. 550 имеет заводскую настройку (9999), то при коммуникации через 2-й последовательный интерфейс (клеммы RS485) возникает ошибка коммуникации и пар. 502 становится недействительным.

Если настройками пар. 502 = "3", пар. 335 = "9999" и пар. 539 = "9999" было деактивировано распознавание ошибок коммуникации, то после ошибки коммуникации преобразователь частоты НЕ продолжает работу на частоте, настроенной в пар. 779.

Если возникла ошибка коммуникации и вслед за этим двигатель продолжает работать в соответствии с настройкой параметра 502 = "3", то он вращается с частотой, настроенной в пар. 779, а не с частотой предустановки, выбираемой через внешние клеммы (RH, RL, RM, REX).

Пример:

если пар. 339 установлен на "2" (внешнее задание команды частоты вращения) и внешняя клемма RL включена, то при возникновении ошибки коммуникации работа продолжается на частоте, настроенной в пар. 779.

6.18.6 Протокол Mitsubishi по управлению преобразователем частоты через персональный компьютер

Протокол Mitsubishi по управлению преобразователем частоты через персональный компьютер делает возможными установку параметров, осуществление функций контроля и т. д. через интерфейс PU или выходы 2-проводного последовательного интерфейса.

Характеристики режима обмена информацией

Характеристика	Описание	Параметр	
Протокол передачи данных	Протокол Mitsubishi (управление через персональный компьютер)	пар. 551	
стандартный	EIA-485 (RS485)	—	
Количество преобразователей частоты	1: N (макс. 32 преобразователя частоты), номера позиций: 0–31	пар. 117 пар. 331	
Скорость передачи данных	Интерфейс PU	На выбор 4800/9600/19200 и 38400 бод	пар. 118
	2.-проводной последовательный интерфейс	На выбор 300/600/1200/2400/4800/9600/19200 и 38400 бод	пар. 332
Система управления	асинхронная	—	
Система связи	Полудуплекс	—	
Связь	Набор символов	На выбор 7-/8-битный ASCII-код	пар. 119 пар. 333
	Стартовый бит	1 бит	—
	Количество стоповых бит	На выбор 1 или 2 бита	пар. 119 пар. 333
	Проверка четности	активирована (четность/нечетность)/отключена	пар. 120 пар. 334
	Обнаружение ошибки	Контроль суммирования	—
	Конечный символ	На выбор CR/LF	пар. 124 пар. 341
Время ожидания	На выбор активировано/отключено	пар. 123 пар. 337	

Таб. 6-60: Характеристики режима обмена информацией

Протокол связи

Обмен данными между внешним компьютером и преобразователем частоты происходит по следующей схеме:

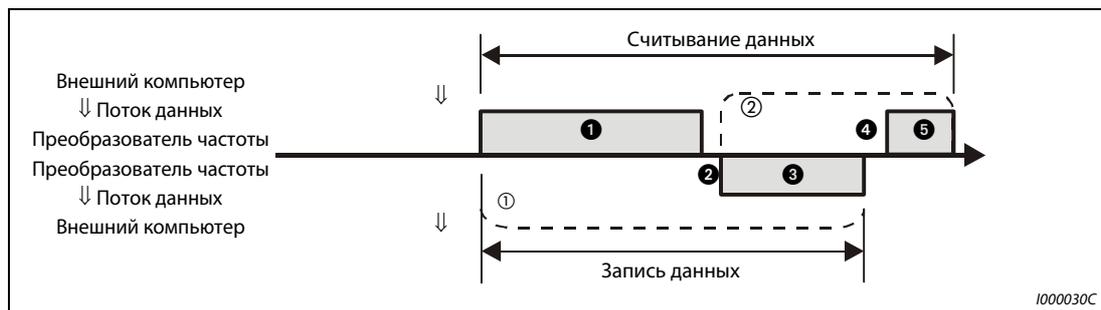


Рис. 6-158: Схематическое представление обмена данными

- ① На случай ошибки при передаче данных программа должна быть составлена таким образом, чтобы повторный обмен данными проводился автоматически. Если количество повторных попыток превысит максимально допустимую величину, преобразователь частоты прекратит работу.
- ② При приеме данных, содержащих ошибки, преобразователь частоты отправляет внешнему компьютеру ответные данные ③. Если количество последовательных попыток отправки данных с ошибками превысит максимально допустимую величину, преобразователь частоты прекратит работу.

Обмен информацией и формат данных

Данные обрабатываются в шестнадцатеричной форме. В ходе обмена информацией между внешним компьютером и преобразователем частоты данные автоматически преобразуются в ASCII-код. В приводимой ниже таблице различные типы формата данных обозначены буквами от А до F. Подробные указания относительно формата данных можно найти в следующей главе.

№	Действия	Директива	Установка частоты	Множественная команда	Запись параметров	Сброс преобразователя	Контрольная Функция	Чтение параметров
①	Запросу преобразователю частоты на обмен информацией в соответствии с используемой программой	A A1	A	A2	A	A	B	B
②	Преобразователь не отправляет данные при отсутствии соответствующего запроса.	да	да	да	да	нет	да	да
③	Ответные данные преобразователя частоты; проверка данных ① на наличие ошибок	Ошибки отсутствуют ① (запрос принят)	C	C	C1 ③	C	C ②	E, E1, E2, E3
		Имеются ошибки (запрос отклонен)	D	D	D	D	D ②	D
④	Задержка по времени вследствие обработки данных внешним компьютером	10 мс или больше						
⑤	Реакция компьютера на ответные данные ③; проверка ответных данных ③ на наличие ошибок	Ошибки отсутствуют ① (обработка данных не производится)	бездействует	бездействует	бездействует (C)	бездействует	бездействует	бездействует (C)
		Имеются ошибки (повторная отправка ответных данных ③)	бездействует	бездействует	F	бездействует	бездействует	F

Таб. 6-61: Обмен информацией и формат данных

- ① Интервал между обнаружением данных, содержащих ошибки (АСК), и реакцией преобразователя частоты составляет не менее 10 мс (см. страницу 6-274).
- ② Реакцию преобразователя частоты на требование сброса можно выбрать (см. страницу 6-280, таб. 6-64).
- ③ При ошибке режима и ошибке диапазона данных данные в C1 содержат код ошибки (см. стр. 6-288). Кроме этого, при этих ошибках код ошибки пересылается отправителю в формате D.

● Запись данных

Запрос на передачу данных от внешнего компьютера на преобразователь частоты ①

Формат	Количество знаков																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ENQ ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код команды		Время ожидания ③	Данные					Код суммирования	④							
A1	ENQ ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код команды		Время ожидания ③	Данные		Код суммирования		④									
A2	ENQ ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код команды		Время ожидания ③	тип передаваемых данных	тип принимаемых данных	Данные 1			Данные 2				Код суммирования	④			

Передача ответных данных от преобразователя частоты на внешний компьютер ③
(ошибки в данных не обнаружены)

Формат	Количество знаков																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C	ACK ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		④															
C1	STX ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②	тип передаваемых данных	тип принимаемых данных	Код ошибки 1	Код ошибки 2	Данные 1				Данные 2				ETX ①	Код суммирования	④		

Передача ответных данных от преобразователя частоты на внешний компьютер ③
(в данных обнаружены ошибок)

Формат	Количество знаков				
	1	2	3	4	5
D	NAK ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код ошибки	④

① Код управления (см. таб. 6-62)

② Укажите номер позиции преобразователя частоты в виде шестнадцатеричного числа между H00 и H1F (позиции 0 и 31).

③ Если параметру 123 или 337 (время ожидания ответа) присвоено значение неравное "9999", в формате данных запроса на обмен информацией нельзя указывать время ожидания. Таким образом, количество знаков уменьшается на один.

④ Коды CR и LF

При передаче данных от внешнего компьютера на преобразователь частоты в зависимости от модели компьютера в конце группы данных ставятся коды CR (возврат каретки) или LF (перевод строки). В подобном случае соответствующие коды необходимо использовать также и при передаче данных от преобразователя частоты к внешнему компьютеру. Коды CR и LF могут быть активированы или отключены при помощи параметров 124.

● Считывание данных

Запрос на передачу данных от внешнего компьютера на преобразователь частоты ①

Формат	Количество знаков								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	ENQ ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код команды		Время ожидания ③	Код суммирования		④

Передача ответных данных от преобразователя частоты на внешний компьютер ③
(ошибки в данных не обнаружены)

Формат	Количество знаков												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E	STX ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Чтение данных				ETX ①	Код суммирования		④		
E1	STX ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Чтение данных		ETX ①	Код суммирования		④				
E2	STX ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Чтение данных						ETX ①	Код суммирования		④

Формат	Количество знаков												
	1	2	3	4–23				24	25	26	27		
E3	STX ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Чтение данных (информация о модели преобразователя)						ETX ①	Код суммирования		④

Передача ответных данных от преобразователя частоты на внешний компьютер ③
(в данных обнаружены ошибок)

Формат	Количество знаков				
	1	2	3	4	5
D	NAK ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		Код ошибки	④

Отправка данных от внешнего компьютера на преобразователь частоты ⑤

Формат	Количество знаков			
	1	2	3	4
C (ошибки в данных не обнаружены)	ACK ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		④
F (в данных обнаружены ошибки)	NAK ①	Номер позиции Преобразователь частоты ②		④

① Код управления (см. таб. 6-62)

② Укажите номер позиции преобразователя частоты в виде шестнадцатеричного числа между H00 и H1F (позиции 0 и 31).

③ Если параметру 123 или 337 (время ожидания ответа) присвоено значение неравное "9999", в формате данных запроса на обмен информацией нельзя указывать время ожидания. Таким образом, количество знаков уменьшается на один.

④ Коды CR и LF

При передаче данных от внешнего компьютера на преобразователь частоты в зависимости от модели компьютера в конце группы данных ставятся коды CR (возврат каретки) или LF (перевод строки). В подобном случае соответствующие коды необходимо использовать также и при передаче данных от преобразователя частоты к внешнему компьютеру. Коды CR и LF могут быть активированы или отключены при помощи параметров 124.


Данные

● Коды управления

Сигнал	ASCII-код	Значение
STX	H02	Начало текста (начало данных)
ETX	H03	Конец текста (конец данных)
ENQ	H05	Запрос (обмен данными)
ACK	H06	Подтверждение (ошибки в данных не обнаружены)
LF	H0A	Перевод строки
CR	H0D	Возврат каретки
NAK	H15	Негативное подтверждение (в данных обнаружены ошибки)

Таб. 6-62: Коды управления

- Номер позиции преобразователя частоты
Укажите номер позиции преобразователя частоты, который обменивается данными с внешним компьютером.
Данный номер указывается в виде шестнадцатеричного числа между H00 и H1F (позиции 0 и 31).
- Код команды
При помощи командного кода определяется, какие запросы (например, режим работы, контроль и т. д.) внешний компьютер должен направить преобразователю частоты. Это дает возможность, определив командный код, различным образом управлять преобразователем частоты и осуществлять контроль над ним (дальнейшие подробности см. в приложении).
- Данные
Здесь содержатся частоты, параметры и т. д., передаваемые от или на преобразователь частоты. Описание данных и определение их диапазона осуществляются в соответствии с командным кодом (см. выше) (дальнейшие подробности см. в приложении).
- Время ожидания
Определите время ожидания, проходящее между приемом преобразователем частоты данных от внешнего компьютера и передачей ответных данных. Установите время ожидания в соответствии с временем отклика внешнего компьютера между 0 и 150 мс шагами 10 мс (например, 1 = 10 мс, 2 = 20 мс).

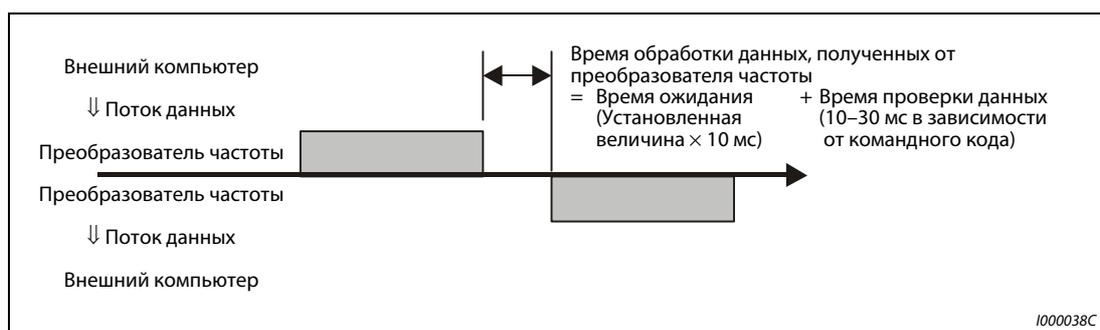**Рис. 6-159:** Определение времени ожидания**УКАЗАНИЯ**

Если параметру 123 или 337 (время ожидания ответа) присвоено значение не равное "9999", в формате данных запроса на обмен информацией нельзя указывать время ожидания. Таким образом, количество знаков уменьшается на один.

Время ожидания зависит от командного кода (см. страницу 6-275).

● Код контроля суммирования

Код контроля суммирования состоит из двузначного ASCII-кода (в шестнадцатиричной форме), который представляет младший байт (8 бит) суммы (двоичной), которая была рассчитана из проверенных ASCII-данных.

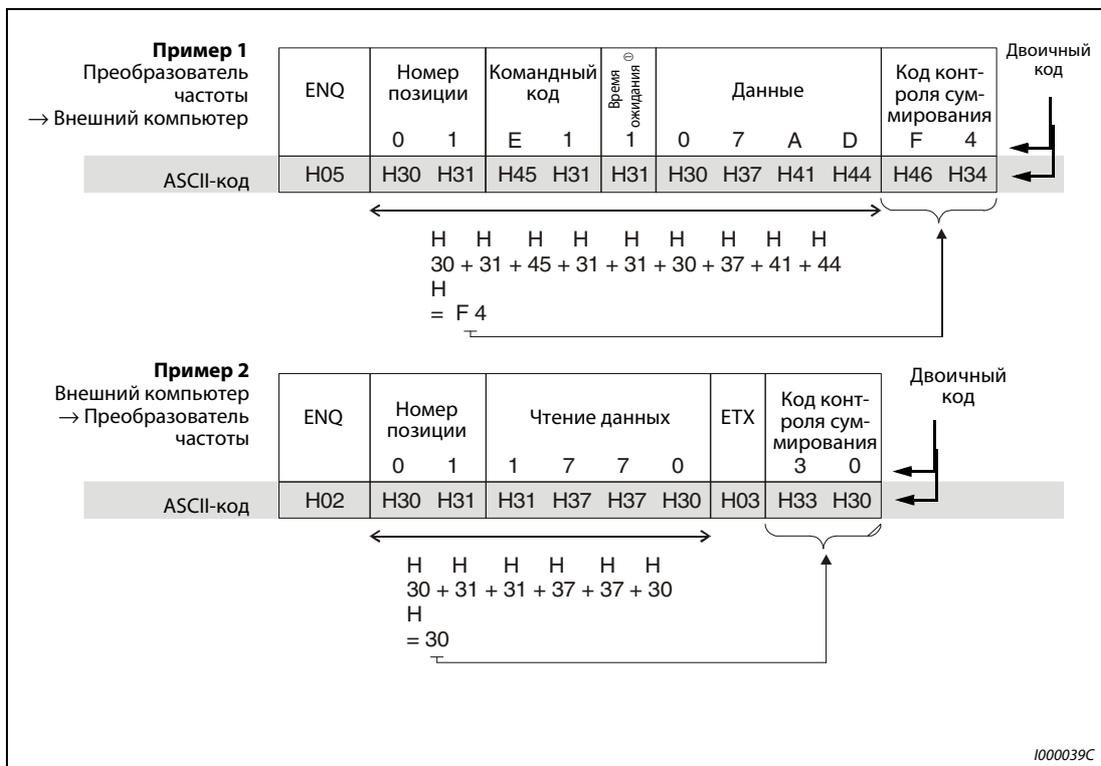


Рис. 6-160: Код контроля суммирования (примеры)

- ① Если параметру 123 (время ожидания ответа) присвоено значение неравное "9999", в формате данных запроса на обмен данными нельзя указывать время ожидания. Таким образом, количество знаков уменьшается на один.

- Код ошибки

Если данные, полученные преобразователем частоты, содержат ошибки, описание ошибки отсылается назад внешнему компьютеру вместе с символом NAK (отсутствие подтверждения приема).

Коды ошибок	Значение	Описание	Поведение в процессе эксплуатации
H0	Ошибка NAK (внешний компьютер не получил подтверждения приема)	Количество обнаруженных последовательных ошибок в данных, полученных от компьютера, превышает максимально допустимое число повторных попыток.	Если частота ошибок превышает предусмотренное количество повторных попыток, происходит аварийная остановка преобразователя частоты.
H1	Ошибки четности	Результат контроля не соответствует предусмотренной четности.	
H2	Ошибки контроля суммы	Код контроля суммы во внешнем компьютере не соответствует коду контроля суммы данных, полученных преобразователем частоты.	
H3	Ошибки протокола	Протокол данных, полученных преобразователем частоты является ошибочным, прием данных не был завершен в течение заданного периода времени или коды CR и LF не соответствуют установленным параметрам.	
H4	Ошибка длины данных	Количество стоповых бит отличается от заданного при инициализации.	
H5	Переполнение данных	Внешний компьютер отослал новые данные до того, как преобразователь частоты завершил прием предыдущих данных.	
H6	—	—	—
H7	Недействительный символ	Принятый символ является недействительным (отличается от символов 0–9, A–F или кода управления)	Преобразователь частоты не принимает данные, однако не прекращает работу.
H8	—	—	—
H9	—	—	—
HA	Ошибки режима работы	Произошла попытка произвести запись параметра в режиме, отличающемся от режима управления от компьютера, без установки режима управления или в ходе работы преобразователя частоты.	Преобразователь частоты не принимает данные, однако не прекращает работу.
HB	Ошибка командного кода	Отданная команда не существует.	
HC	Ошибка диапазона данных	Указанные данные недействительны для записи параметров, установки частота и т. пар.	
HD	—	—	—
HE	—	—	—
HF	Ошибок нет (нормальное состояние)	—	—

Таб. 6-63: Коды ошибок

● **Время передачи данных**

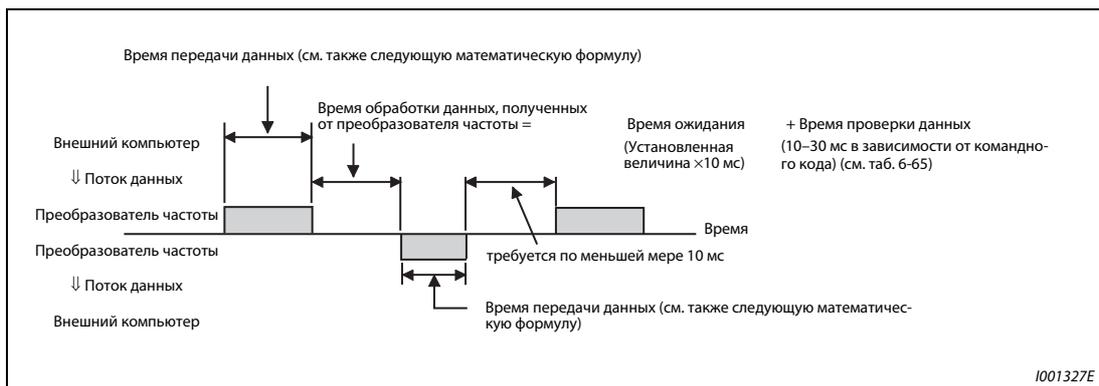


Рис. 6-161: *Время передачи данных*

Формула для расчета времени передачи данных:

$$\text{Время передачи данных [с]} = \frac{1}{\text{Скорость передачи данных (скорость передачи в единицах бод)}} \times \text{Количество переданных знаков (см. страницу 6-270)} \times \text{Параметры связи (Общее количество бит)} \text{ } \textcircled{1}$$

^① Параметры связи перечислены в следующей таблице:

Обозначение	Количество бит
Количество стоповых бит	1 бит
	2 бит
Длина данных	7 бит
	8 бит
Проверка четности	да
	нет
	1 бит
	0 бит

Таб. 6-64: *Параметры связи*

УКАЗАНИЯ

Наряду с битами, перечисленными в таблице, необходим также 1 стартовый бит.

Минимальное количество бит составляет 9, максимальное – 12 бит.

В следующей таблице приведено время проверки данных при выполнении различных операций:

Функция	Время проверки данных
Различные контрольные функции, рабочие директивы, установка частоты (ОЗУ)	< 12 мс
Чтение/запись параметров, установка частоты (E ² PROM)	< 30 мс
Стирание параметра/стирание всех параметров	< 5 мс
Сброс	— (подтверждение не требуется)

Таб. 6-65: *Время проверки данных*

Количество повторных попыток (пар. 121, пар. 335)

Установите допустимое количество повторных попыток при ошибке приема данных в пар. 121 (интерфейс PU) или пар. 335 (интерфейс RS485) (см. также "Коды ошибок" на стр. 6-274).

Если ошибка приема данных возникает многократно и настроенное количество повторных попыток превышает, выводится сообщение об ошибке E.PUE и выход преобразователя отключается.

Если параметр установлен на "9999", то при превышении допустимого числа повторных попыток преобразователь не отключается, однако выводится сигнал небольшой неполадки LF. Чтобы присвоить какой-либо клемме сигнал LF, следует установить один из параметров 190...196 на "98" (положительная логика) или "198" (отрицательная логика).

Пример ▾

Коммуникация через интерфейс PU при различных настройках параметра 121

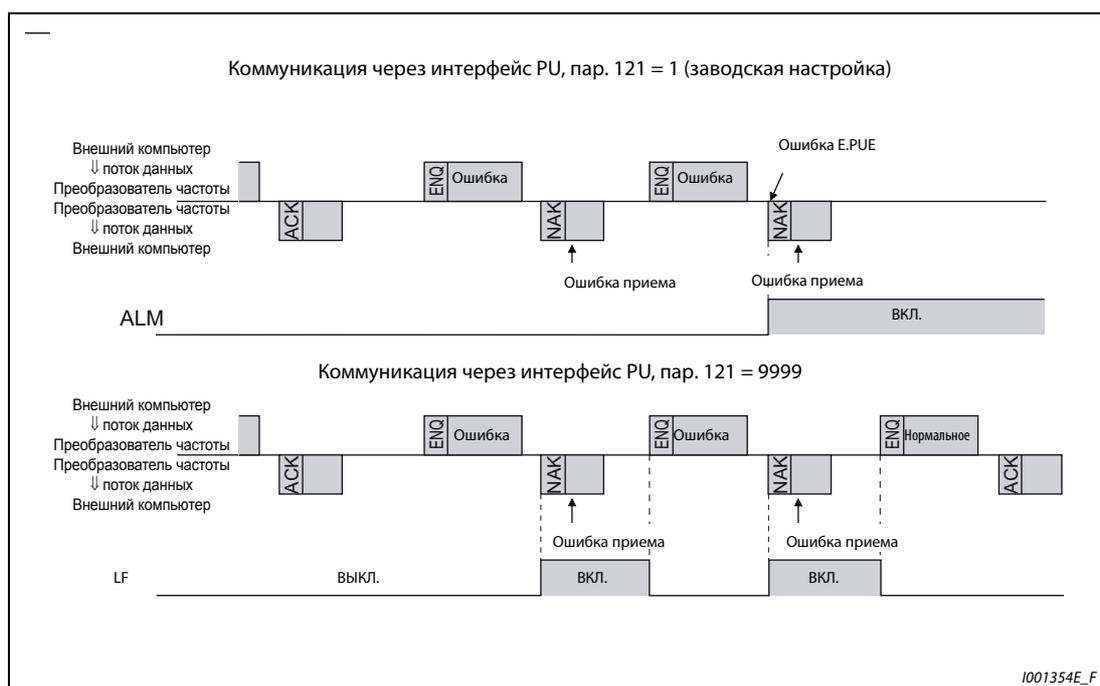


Рис. 6-162: Ошибка передачи данных

**УКАЗАНИЕ**

При коммуникации через интерфейс RS485 поведение преобразователя при возникновении ошибки зависит от настройки параметра 502 (см. раздел 6.18.5).

Контроль кабеля на наличие обрыва (пар. 122, пар. 336)

Если функция контроля кабеля на обрыв фиксирует разрыв соединения между внешним компьютером и преобразователем частоты (разрыв связи), происходит вывод сообщения об ошибке (интерфейс PU: E.PUE, 2-проводной последовательный интерфейс E.SER), а также отключение выхода преобразователя частоты.

Функция контроля кабеля на разрыв осуществляется при установке параметра от 0.1 до 999.8 с. Для этого необходимо, чтобы в течение интервала передачи данных компьютер посылал данные (код управления, см. страницу 6-272). (При этом номер позиции не имеет для отсылаемых данных значения.)

Контроль кабеля на разрыв осуществляется при первой попытке обмена данными в выбранном режиме управления (управление через панель управления при передаче данных через интерфейс PU при сохранении заводских установок или режим работы от сети при передаче данных через 2-проводной последовательный интерфейс).

При присвоении параметру значения "9999" контроль кабеля на разрыв не производится.

При присвоении параметру значения "0" обмен информацией через интерфейс PU невозможен. При обмене данными через 2-проводной последовательный интерфейс могут выполняться, например, контрольные функции и чтение параметров, однако при переходе в режим работы NET появляется сообщение об ошибке "E.SER".

Пример ▽

Обмен информацией через интерфейс PU, пар. 122 = 0.1–999.8 с

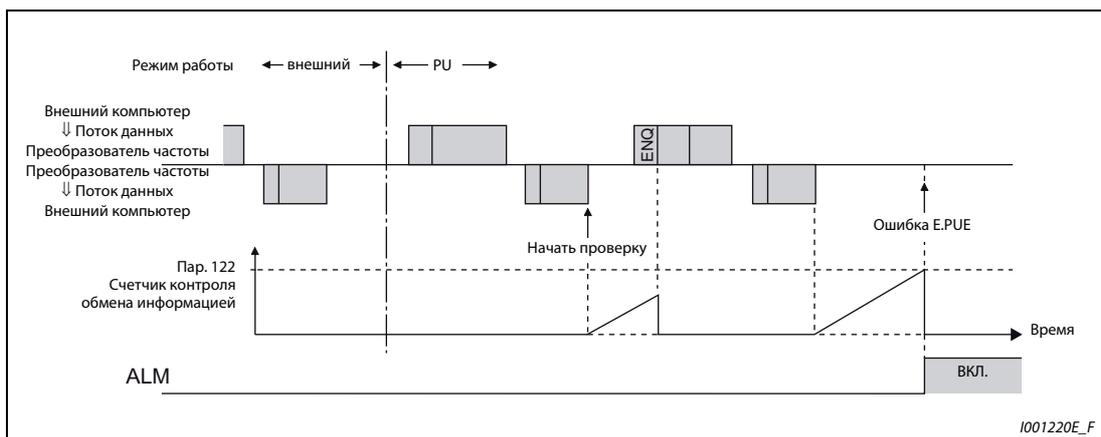


Рис. 6-163: Контроль кабеля на разрыв



УКАЗАНИЕ

При коммуникации через интерфейс RS485 поведение преобразователя при возникновении ошибки зависит от настройки параметра 502 (см. раздел 6.18.5).

Пример программы

Преобразователь частоты не принимает данные от внешнего компьютера, если они содержат ошибки. Для подобного случая необходимо предусмотреть программу для выполнения повторных попыток.

Каждая передача данных, например, рабочих указаний или контрольных функций, производится только после запроса на обмен данными, поступающего от внешнего компьютера. Преобразователь частоты не отправляет данные при отсутствии запроса. Поэтому необходимо предусмотреть в программе запрос чтения данных

В следующем примере представлено переключение в режим последовательной передачи данных:

<p>Номер строки:</p> <pre> 10 OPEN"COM1: 9600,E,8,2,HD"AS#1 20 COMST1, 1, 1: COMST1, 2, 1 30 ON COM(1)GOSUB*REC 40 COM(1)ON 50 D\$="01FB10000" 60 S=0 70 FOR I=1 TO LEN(D\$) 80 A\$=MID\$(D\$, I, 1) 90 A=ASC(A\$) 100 S=S+A 110 NEXT I 120 D\$=CHR\$(&H5)+D\$+RIGHT\$(HEX\$(S), 2) 130 PRINT#1, D\$ 140 GOTO 50 1000 *REC 1010 IF LOC (1)=0 THEN RETURN 1020 PRINT"RECEIVE DATA" 1030 PRINT INPUT\$(LOC(1), #1) 1040 RETURN </pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Инициализация файла ввода/вывода</div> <p>Открытие файла обмена данными Цепь регулирования сигнала управления (RS, ER) Положение ВКЛ/ВЫКЛ Описание прерывания при приеме данных с прерываниями</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Определение передаваемых данных</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Расчет кода суммы</div> <p>Добавление кода управления и кода контроля суммы</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Передача данных</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Прерывание после приема данных</div>
---	--

Рис. 6-164: Пример программы

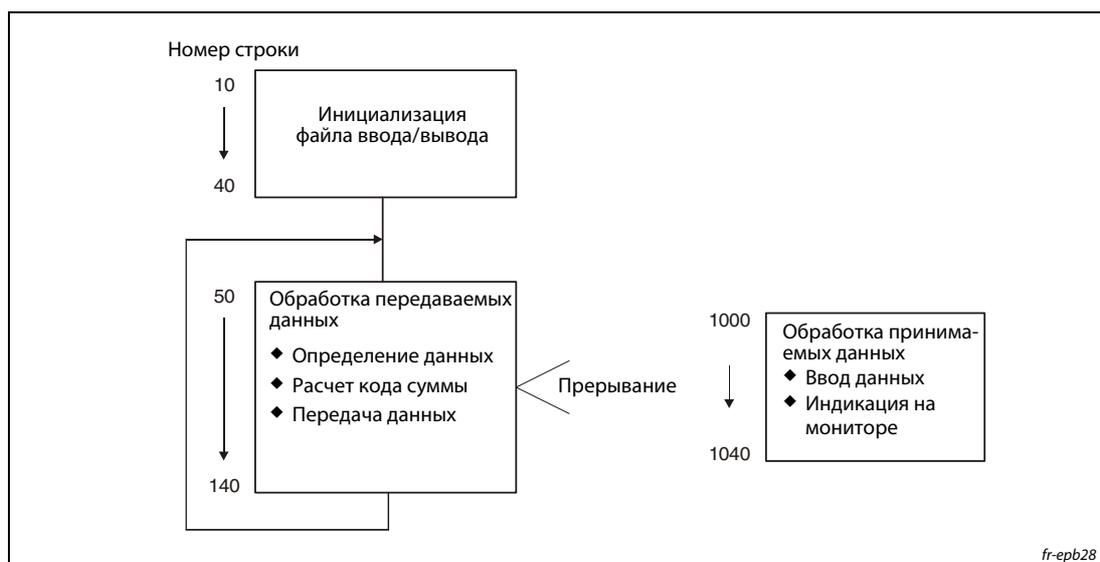


Рис. 6-165: Общая схема последовательности действий

УКАЗАНИЯ

Во избежание помех преобразователь частоты находится в состоянии готовности к работе лишь тогда, когда определен допустимый интервал обмена данными.

Обмен информацией происходит не автоматически, а лишь в том случае, если от внешнего компьютера поступает соответствующий запрос. При прекращении передачи данных, например, в результате сбоя работа преобразователя частоты не может быть остановлена. По истечении допустимого интервала происходит аварийная остановка преобразователя частоты (E.PUE, E.SER). Преобразователь частоты можно отключить включением сигнала RESET или отключением от сети питания.

Следует учесть, что прекращение передачи данных, происходящее, например, в результате повреждения сигнального провода или сбоя в работе внешнего компьютера, преобразователем частоты не распознается.

Установки

После инициализации установите необходимые командные коды и данные, и запустите при помощи программы обмен данными для управления или контроля работы преобразователя.

№	Характеристика	Чтение/ запись	Командный код	Значение	Колич. позиций (формат)														
1	Режим работы	Чтение	H7B	H0000: Режим работы от сети H0001: Управление при помощи внешних сигналов H0002: Режим работы PU (Обмен данными между интерфейсами RS485 и PU)	4 (B,E/D)														
		Запись	HFB		4 (A,C/D)														
2	Контрольная функция	Выходная частота/ Скорость вращения	H6F	H0000–HFFFF: Выходная частота (шестнадцатеричная форма) шагами величиной 0.01 Гц (Если параметру 37 присвоено значение между 1 и 9998 или параметр 144 = 210, 102110, скорость вращения определяется шагами величиной 1 об/мин)	4 (B,E/D)														
		Выходной ток	H70	H0000–HFFFF: Выходной ток (шестнадцатеричная форма.) шагами величиной 0.01 А (01160 и меньше) и 0.1 А (01800 и больше)	4 (B,E/D)														
		Выходное напряжение	H71	H0000–HFFFF: Выходное напряжение (шестнадцатеричная форма) шагами величиной 0.1 В	4 (B,E1/D)														
		Особый контроль	H72	H0000–HFFFF: Выбор контролируемых данных при помощи командного кода HF3	4 (B,E/D)														
		Номер выбора для осуществ- ления особого контроля	Чтение	H73	H01–H4A: Выбор данных для осуществления контроля (см. таб. 6-68 на странице 6-284)	2 (B,E1/D)													
			Запись	HF3		2 (A1,C/D)													
		Описание опасной ситуации	Чтение	H74–H77	H0000–HFFFF: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">b15</td> <td style="text-align: center;">b8 b7</td> <td style="text-align: center;">b0</td> </tr> <tr> <td>H 74</td> <td>Предпоследняя тревога</td> <td>Последняя тревога</td> </tr> <tr> <td>H 75</td> <td>Предпоследняя тревога</td> <td>Третья тревога с конца</td> </tr> <tr> <td>H 76</td> <td>Шестая тревога с конца</td> <td>Пятая тревога с конца</td> </tr> <tr> <td>H 77</td> <td>Восьмая тревога с конца</td> <td>Седьмая тревога с конца</td> </tr> </table> (см. таб. 6-69 на странице 6-285)	b15	b8 b7	b0	H 74	Предпоследняя тревога	Последняя тревога	H 75	Предпоследняя тревога	Третья тревога с конца	H 76	Шестая тревога с конца	Пятая тревога с конца	H 77	Восьмая тревога с конца
b15	b8 b7	b0																	
H 74	Предпоследняя тревога	Последняя тревога																	
H 75	Предпоследняя тревога	Третья тревога с конца																	
H 76	Шестая тревога с конца	Пятая тревога с конца																	
H 77	Восьмая тревога с конца	Седьмая тревога с конца																	
3	Сигнал управления (расширенный)	Запись	HF9	Ввод рабочих директив, например, пусковых сигналов прямого (STF) или обратного (STR) вращения. (см. также страницу 6-286)	4 (A,C/D)														
	Сигнал управления	Запись	HFA		2 (A1,C/D)														
4	Контроль состояния преобразова- теля частоты (расширенный)	Чтение	H79	Контроль состояний выходных сигналов (прямое враще- ние, обратное вращение, сигнал готовности к работе (RUN))	4 (B,E/D)														
	Контроль состояния преобразова- теля частоты	Чтение	H7A		2 (B,E1/D)														

Таб. 6-66: Установка командных кодов и данных (1)

№	Характеристика	Чтение/ запись	Командный код	Значение	Колич. позиций (формат)													
5	Выходная частота (ОЗУ)	Чтение	H6D	Чтение установленных значений выходной частоты/скорости вращения из ОЗУ и E ² PROM H0000–HFFFF: Выходная частоты, ширина шага 0.1 Гц Скорость вращения, ширина шага 1 об/мин (При параметре 37 = 19998 или параметре 144 = 210, 102110)	4 (B,E/D)													
	Выходная частота (E ² PROM)		H6E															
	Выходная частота (ОЗУ)	Запись	HED		Запись установленных значений выходной частоты/скорости вращения в ОЗУ или E ² PROM H0000–H9C40 (0–400 Гц): Выходная частоты, ширина шага 0.01 Гц H0000–H270E (0–9998): Скорость вращения, ширина шага 1 об/мин (При параметре 37 = 19998 или параметре 144 = 210, 102110) Для текущего изменения выходной частоты необходимо произвести запись параметров в ОЗУ преобразователя частоты (командный код: HED).	4 (A,C/D)												
	Выходная частота (ОЗУ, E ² PROM)		HEE															
6	Сброс преобразователя частоты	Запись	HFD	H9696: Осуществляется сброс преобразователя частоты. Так как при начале обмена данными внешний компьютер произвел сброс преобразователя частоты, преобразователь частоты не может произвести отправку ответных данных внешнему компьютеру.		4 (A,C/D)												
				H9966: Осуществляется сброс преобразователя частоты. При передаче данных без ошибок преобразователь посылает компьютеру сигнал АСК (подтверждение приема), после чего происходит сброс преобразователя частоты.		4 (A,D)												
7	Стереть список опасных ситуаций	Запись	HF4	H9696: стереть список опасных ситуаций	4 (A,C/D)													
8	Стереть все параметры	Запись	HFC	<p>Всем параметрам вновь присваиваются значения, установленные производителем. Всем параметрам вновь присваиваются заводские настройки. Сброс параметров коммуникации происходит в зависимости от данных (✓: стереть, —: не стирать). Более подробная информация о стирании параметров имеется в таб. 6-1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция стирания</th> <th>Данные</th> <th>Параметры связи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Стирание параметра</td> <td>H9696</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>H5A5A</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Стереть все параметры</td> <td>H9966</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>H55AA</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>При стирании параметров при помощи кодов H9696 или H9966 параметрам связи присваиваются значения, установленные производителем. Поэтому перед возобновлением работы может потребоваться повторная установка этих параметров. В результате стирания сбрасываются также коды команд HEC, HF3 и HFF. В состоянии защиты паролем возможны только коды H9966 и H55AA с функцией "Стереть все параметры".</p>	Функция стирания	Данные	Параметры связи	Стирание параметра	H9696	✓	H5A5A	—	Стереть все параметры	H9966	✓	H55AA	—	4 (A,C/D)
Функция стирания	Данные	Параметры связи																
Стирание параметра	H9696	✓																
	H5A5A	—																
Стереть все параметры	H9966	✓																
	H55AA	—																
9	Параметр	Чтение	H00–H63	Командные коды можно найти в списке параметров в приложении.	4 (B,E/D)													
10		Запись	H80–HE3	Для настроек, начиная с пар. 100, должен быть установлен расширительный код.	4 (A,C/D)													
11	Переключение диапазонов при передаче параметров	Чтение	H7F	Параметры изменяются при переключении диапазонов H00–H09.	2 (B,E1/D)													
		Запись	HFF	Подробную информацию по командным кодам можно найти в списке параметров в приложении.	2 (A1,C/D)													

Таб. 6-66: Установка командных кодов и данных (2)

№	Характеристика	Чтение/ запись	Командный код	Значение	Колич. позиций (формат)
12	Вторая установка параметров (код HFF=1)	Чтение	H6C	Установка параметров смещения и усиления (командный код H5E–H61, HDE–HE1): H00: Частота ① H01: аналоговая величина (%), установленная при помощи параметров H02: Аналоговая величина для клеммы ① Установка частоты (усиление) может производиться также при помощи параметра 125 (командный код: H99) или 126 (командный код: H9A).	2 (B,E1/D)
		Запись	HEC		2 (A1,C/D)
13	Множественная команда	Запись/ Чтение	HFO	Для 2 команд записи и контроля двух величин в записываемых данных.	10 (A2,C1/D)
14	Контроль модели преобразователя	Модель	H7C	Модель преобразователя считывается в виде ASCII-кода. Неиспользованная часть заполняется знаками H20 (знак пробела). Пример FR-F740-EC: H46, H52, H2D, H46, H37, H34, H30, H2D, H45, H43, H20.....H20	20 (B,E3/D)
		Мощность	H7D	Класс мощности считывается в виде ASCII-кода. Данные считываются с шагом 0.1 кВт. Разряды 0.01 кВт округляются. Неиспользованная часть заполняется знаком H20 (знак пробела). Пример: 0.75K "-----7" (H20, H20, H20, H20, H20, H37)	6 (B,E2/D)

Таб. 6-66: Установка командных кодов и данных (3)

УКАЗАНИЯ

Подробное описание форматов A, A1, A2, B, C, C1, D, E, E1, E2, E3 и F можно найти на странице 6-270.

Установите для величины "8888" код 65520 (HFFF0), а для величины "99999" код 65535 (HFFFF)

Значения командных кодов HFF, HEC и HF3 сохраняются после записи, однако при сбросе преобразователя частоты или при стирании всех параметров им также присваиваются их начальные значения.

Пример ▾

Чтение установленных значений параметров С3 (пар. 902) и С6 (пар. 904) (позиция 0).

	Передаваемые данные компьютера	Передаваемые данные преобразователя частоты	Описание
①	ENQ 00 FF 0 01 82	ACK 00	Для передачи параметров присвойте функции переключения диапазонов значение "H01".
②	ENQ 00 EC 0 01 7E	ACK 00	При второй установке параметра присвойте значение "H01".
③	ENQ 00 5E 0 0F	STX 00 0000 ETX 25	Пар. С3 (пар. 902) считывается Передается величина 0 %.
④	ENQ 00 60 0 FB	STX 00 0000 ETX 25	Пар. С6 (пар. 904) считывается Передается величина 0 %.

Таб. 6-67: Пример передачи данных

Вновь начните с шага ①, если вы хотите произвести чтение или запись установленных значений параметров С3 (пар. 902) и С6 (пар. 904) после сброса преобразователя частоты или после стирания всех параметров.



- Номер выбора для осуществления особого контроля
 Подробное описание контрольной функции можно найти на странице. 6.10.2.

Данные	Описание	Шаг	Данные	Описание	Шаг
H01	Выходная частота/ частота вращения ^④ ^⑧	0.01 Гц/1	H17	Количество часов эксплуата- ции	1 час
H02	Выходной ток ^⑧	0.01 A/ 0.1 A ^①	H18	Нагрузка двигателя	0.1%
H03	Выходное напряжение ^⑧	0.1 В	H19	Общая мощность	1 кВт-час
H05	Заданное значение частоты/частоты вращ. ^④	0.01 Гц/1	H32	Экономия энергии	регулируется
H06	Скорость вращения	1 об/мин	H33	Общая экономия энергии	регулируется
H08	Напряжение на промежуточном контуре	0.1 В	H34	Заданное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
H09	Нагрузка цепи торможения	0.1 %	H35	Действительное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
H0A	Коэффициент нагрузки ава- рийного выключателя дви- гателя	0.1 %	H36	Отклонение регулируемой величины от заданного зна- чения при ПИД-регулирова- нии	0.1 %
H0B	Пиковый ток на выходе	0.01 A/ 0.1 A ^①	H3A	Состояние 1 входных клемм опционального блока ^⑤	—
H0C	Пиковое значение напряжения промежуточного корпуса	0.1 В	H3B	Состояние 2 входных клемм опционального Блока ^⑥	—
H0D	Входная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	H3C	Состояние Выходных клемм опционального блока ^⑦	—
H0E	Выходная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	H40	Сопrotивление термодатчика с ПТК	0.01 kΩ
H0F	Состояние входной клеммы ^②	—	H4D	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	1 кВт-час
H10	Состояние выходной клеммы ^③	—	H4E	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	1 кВт-час
H11	Индикация нагрузки	0.1 %	H4F	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①
H14	Общая продолжительность включения	1 час	H50	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①

Таб. 6-68: Номер выбора для осуществления особого контроля

- ① Установка зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 и ниже/01800 и выше).
- ② Контроль входных клемм
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

b0

—	—	—	—	CS	RES	STOP	MRS	JOG	RH	RM	RL	RT	AU	STR	STF
---	---	---	---	----	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

- ③ Контроль выходных клемм
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

b0

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ABC2	ABC1	FU	OL	IPF	SU	RUN
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	----	-----	----	-----


- ④ Если параметр 37 установлен на значение от "1" до "9998" или параметр 144 установлен на значение от "2" до "10" или от "102" до "110", то единица является целым числом (величина шага равна 1) (см. также стр. 6-137).
- ⑤ Контроль 1 входных клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена)
(Если эта опция не установлена, все клеммы выключены.)

b15


b0

X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ④ Контроль 2 входных Клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта опция не установлена, все клеммы выключены.)



- ⑦ Контроль выходных Клемм опционального блока FR-A7AY/FR-A7AR
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта опция не установлена, все клеммы выключены.)



- ⑧ Контрольные значения сохраняются даже в случае, если в преобразователе возникла ошибка. Стереть эти значения можно путем сброса.

● Аварийные данные
 Подробное описание можно найти в разделе 7.1

Данные	Описание	Данные	Описание	Данные	Описание
H00	Сбой в работе отсутствует	H81	E.LF	HC1	E.CTE
H10	E.OC1	H90	E.OHT	HC2	E.P24
H11	E.OC2	H91	E.PTC	HC4	E.CDO
H12	E.OC3	HA0	E.OPT	HC5	E.IOH
H20	E.OV1	HA1	E.OP1	HC6	E.SER
H21	E.OV2	HA2	E.OP2	HC7	E.AIE
H22	E.OV3	HA4	E.16 *	HE4	E.LCI
H30	E.THT	HA5	E.17 *	HE5	E.PCH
H31	E.THM	HA6	E.18 *	HE6	E.PID
H40	E.FIN	HA7	E.19 *	HF1	E.1
H50	E.IPF	HA8	E.20 *	HF2	E.2
H51	E.UVT	HB0	E.PE	HF5	E.5
H52	E.ILF	HB1	E.PUE	HF6	E.6
H60	E.OLT	HB2	E.RET	HF7	E.7
H70	E.BE	HB3	E.PE2	HFD	E.13
H80	E.GF	HC0	E.CPU		

Таб. 6-69: Аварийные данные (Данные, вызывающие сбой в работе в ходе обмена информацией)

* Дополнительная информация имеется в руководстве по программированию контроллера преобразователя частоты FR-F700.

Пример ▾

Пример индикации описания сбоя в работе (Командный код: H74)

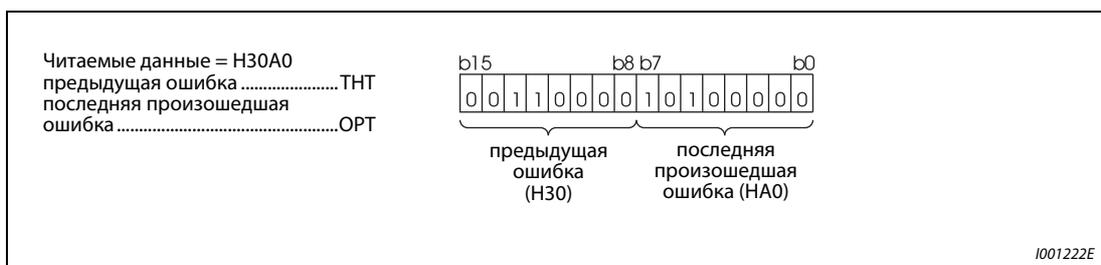


Рис. 6-166: Пример аварийной сигнализации



● Рабочие директивы

Характеристика	Командный код	Количество бит	Описание	Пример
Сигнал управления	HFA	8	b0: AU (Разблокирование заданного значения тока) ^① b1: Запуск вращения в прямом направлении b2: Запуск вращения в обратном направлении b3: RL (низкая скорость вращения) ^① b4: RM (средняя скорость вращения) ^① b5: RH (большая скорость вращения) ^① b6: RT (вторая группа параметров) ^① b7: MRS (блокировка регулятора) ^①	Пример 1 H02 (прямое вращение) b7 b0 0 0 0 0 0 0 1 0 Пример 2 H00 (останов) b7 b0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сигнал управления (расширенный)	HF9	16	b0: AU (разблокирование заданного значения тока) ^① b1: Запуск прямого вращения b2: Запуск обратного вращения b3: RL (низкая скорость вращ.) ^① b4: RM (средняя скорость вращения) ^① b5: RH (большая скорость вращ.) ^① b6: RT (второй набор параметров) ^① b7: MRS (блокировка регулятора) ^① b8: JOG (толч. режим работы) ^② b9: CS (автоматический перезапуск) ^② b10: STOP (самоблокировка пускового сигнала) ^② b11: RES (сброс) ^② b12: — b13: — b14: — b15: —	Пример 1 H02 (прямое вращение) b15 b0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Пример 2 H0800 (Эксплуатация при низкой скорости вращения (Если пар. 189 "Определение функции клеммы RES" присвоено значение "0"). b15 b0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таб. 6-70: Рабочие директивы

- ^① Установленные значения, указанные в скобках, соответствуют заводским установкам. Их можно изменить при помощи параметров 180–184 и 187 "Определение функций входных клемм" (см. раздел 6.9.1).
- ^② Установленные значения, указанные в скобках, соответствуют заводским установкам. Так как управление функциями толчкового режима работы, автоматического перезапуска после кратковременного отказа сети питания, самоблокировки пускового сигнала и сброса не может осуществляться от сети, согласно заводской установке биты 8–11 заблокированы. При использовании битов с 8 по 11 сигналы могут быть изменены при помощи параметров 185, 186, 188 и 189 (см. раздел 6.9.1).
(Сброс можно произвести при помощи командного кода HFD.)

● Состояние преобразователя частоты

Характеристика	Клмандный код	Количество бит	Описание	Пример
Контроль состояния преобразователя частоты	H7A	8	b0: RUN (Вращение двигателя) ^① b1: Прямое вращение b2: Обратное вращение b3: SU (Сравнение заданного и фактического значения частоты) ^① b4: OL (сигнализация перегрузки) ^① b5: IPF (кратковременный отказ сети питания) ^① b6: FU (контроль выходной частоты) ^① b7: ABC1 (сигнал тревоги) ^①	Пример 1 H02 (прямое вращение) b7 b0 0 0 0 0 0 0 1 0 Пример 2 H00 (прекращение работы вследствие ошибки) b7 b0 0 0 0 0 0 0 1 0
Контроль состояния преобразователя частоты (расширенный)	H79	16	b0: RUN (Вращение двигателя) ^① b1: Прямое вращение b2: Обратное вращение b3: SU (Сравнение заданного и фактического значения частоты) ^① b4: OL (сигнализация перегрузки) ^① b5: IPF (кратковременный отказ сети питания) ^① b6: FU (контроль выходной частоты) ^① b7: ABC1 (сигнал тревоги) ^① b8: ABC2 (—) ^① b9: — b10: — b11: — b12: — b13: — b14: — b15: Ав. сигнализация	Пример 1 H0002 (прямое вращение) b15 b0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Пример 2 H8080 (прекращение работы вследствие сбоя) b15 b0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Таб. 6-71: Контроль состояния преобразователя частоты

① Установленные значения, указанные в скобках, соответствуют заводским установкам. Их можно изменить при помощи параметров 190–196 "Присвоение функций выходным клеммам" (см. раздел 6.9.5).

● Множественная команда HF0

Данные, передаваемые с внешнего компьютера на преобразователь частоты

Формат	Количество знаков																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A2	ENQ	Номер позиции преобразователь частоты	Код команды	Время ожидания	тип передаваемых данных ①	тип передаваемых данных ②	Данные 1 ③					Данные 2 ③				Код суммирования	CR/LF		

Данные ответа преобразователя внешнему компьютеру (при отсутствии ошибок)

Формат	Количество знаков																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C1	STX	Номер позиции преобразователь частоты	тип передаваемых данных ①	тип передаваемых данных ②	Код ошибки 1 ⑤	Код ошибки 2 ⑤	Данные 1 ④					Данные 2 ④				ETX	Код суммирования	CR/LF	

① Укажите тип передаваемых данных (от внешнего компьютера к преобразователю).

② Укажите тип принимаемых данных (от преобразователя к внешнему компьютеру).

③ Передаваемые данные состоят из комбинации данных 1 и данных 2.

Тип данных	Данные 1	Данные 2	Описание
0	команда работы (расширенная)	заданное значение частоты (RAM)	Команда работы (расширенная) соответствует коду команды HF9 (см. стр. 6-286).
1	команда работы (расширенная)	заданное значение частоты (RAM, E ² PROM)	

Таб. 6-72: Типы передаваемых данных

④ Данные ответа состоят из комбинации данных 1 и данных 2..

Тип данных	Данные 1	Данные 2	Описание
0	Контроль состояния преобразователя частоты (расширенный)	Выходная частота (частота вращения)	Контроль состояния преобразователя частоты (расширенный) соответствует коду команды HF3 (см. стр. 6-287). Ответ выдается в соответствии с данными, установленными командой HF3 (см. стр. 6-284).
1	Контроль состояния преобразователя частоты (расширенный)	Специальный контроль	

Таб. 6-73: Типы данных ответа

⑤ Код ошибки 1 содержит код для передаваемых данных 1, а код ошибки 2 – код для передаваемых данных 2. В качестве ответа передается ошибка режима (HA), ошибка кода команды (HB), ошибка диапазона данных (HC) или "ошибок нет" (HF).

6.18.7 Обмен информацией по протоколу Modbus-RTU (пар. 331, пар. 332, пар. 334, пар. 343, пар. 502, пар. 539, пар. 549, пар. 779)

Протокол Modbus-RTU делает возможным обмен данными или установку параметров через контакты 2-проводного последовательного интерфейса.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел	
331	Номер позиции (2-проводной последовательный интерфейс)	0	0	Широковещательный режим	—		
			1–247 ^①	Установка номера позиции при подключении к компьютеру более одного преобразователя частоты			
332	Скорость передачи данных (2-проводной последовательный интерфейс)	96	3/6/12/24/48/96/192/384 ^①	Установленная величина x 100 соответствует скорости передачи данных. (Пример: Установка величины 96 соответствует скорости 9600 бод)			
334	Проверка четности (2-проводной последовательный интерфейс)	2	0	Проверка четности не проводится Количество стоповых бит: 2 бит			
			1	Проверка на нечетность Количество стоповых бит: 1 бит			
			2	Проверка на четность Количество стоповых бит: 1 бит			
343	Количество ошибок при обмене данными	0	—	Индикация количества ошибок при обмене данными в режиме работы по протоколу Modbus-RTU (только чтение)			
502	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	0		При возникновении неисправности	Сообщение	Вывод аварийной сигнализации	После устранения неисправности
			0	Двигатель свободно вращается по инерции до остановки..	E.SER	да	Останов (E.SER)
			1	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова	Сохраняется и после останова.	Останов (E.SER)
			2	Двигатель затормаживается.	E.SER и после останова	нет	Перезапуск
			3	Двигатель продолжает вращаться с частотой, настроенной в пар. 779	—	нет	Нормальный режим работы
539	Временной интервал передачи данных. (Modbus-RTU)	9999	0	Коммуникация в режиме Modbus-RTU деблокирована. В режиме NET преобразователь останавливается и выдает сообщение об ошибке			
			0.1–999.8	Ввод интервала передачи данных в секундах (см. пар. 122)			
			9999	Без контроля времени			
549	Выбор протокола	0	0	Протокол Mitsubishi управления преобразователем частоты через ПК			
			1	Протокол Modbus-RTU			
			2	Протокол BACnet MS/TP			
779	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	9999	0–400 Гц	Двигатель работает на установленной частоте			
			9999	Двигатель работает на частоте, имевшей место перед возникновением ошибки коммуникации			

Установка параметров возможна только при присвоении параметру 160 значения "0".

^① Если значение настройки находится вне предусмотренного диапазона, преобразователь работает на основе заводской настройки.

УКАЗАНИЯ

В режиме Modbus-RTU при настройке параметра 331 на "0" преобразователь работает в ширококвещательном режиме. В этом случае он не посылает данных ответа на главное устройство. Если, однако, должна быть возможной передача данных ответа, параметр 331 следует установить на иное значение кроме "0". В ширококвещательном режиме Z не все функции (см. стр. 6-293).

Присвойте параметру 549 "Выбор протокола" значение "1" для выбора протокола Modbus-RTU.

Если параметру 550 "Запись рабочей директивы в режиме NET" при наличии дополнительного устройства обмена информацией присвоено значение "9999" (заводская установка), ввод приказов (например, приказа запуска) через 2-проводной последовательный интерфейс невозможен (см. раздел. 6.17.3).

Характеристики режима обмена информацией

Характеристика		Описание	Параметр
Протокол передачи данных стандартный		Протокол Modbus-RTU EIA-485 (RS485)	Пар. 549 —
Количество преобразователей частоты		1: N (макс. 32 преобразователя частоты), номера позиций: 0–247	Пар. 331
Скорость передачи данных		На выбор 300/600/1200/2400/4800/9600/19200 и 38400 бод	Пар. 332
Система управления		асинхронная	—
Система связи		Полудуплекс	—
Связь	Набор символов	8 бит, двоичный	—
	Стартовый бит	1 бит	—
	Количество стоповых бит	На выбор: четность не проверяется, 2 стоповых бита нечетность, 1 стоповый бит четность, 1 стоповый бит	Пар. 334
	Проверка четности		
	Обнаружение ошибки	Проверка при помощи циклического избыточного кода	—
Конечный символ	—	—	
Время ожидания		—	—

Таб. 6-74: Характеристики режима обмена информацией

Описание

Разработанный фирмой Modicon протокол Modbus используется для обмена информацией между различными эксплуатационными устройствами и контроллером. Последовательный обмен данными между ведущим (Master) и ведомым (Slave) устройствами производится с использованием выбранного формата сообщений. Данный формат охватывает функции чтения и записи данных. При помощи этих функций может производиться чтение и запись значений параметров из преобразователя и в преобразователь, передача преобразователю входных команд и контроль рабочих состояний. Доступ к данным преобразователя частоты производится через регистр временного хранения информации (адресное пространство 40001 – 49999). Благодаря доступу к адресам данного регистра ведущее устройство может обмениваться данными с преобразователем частоты, играющим роль ведомого устройства.

УКАЗАНИЕ

Делается различие между двумя видами последовательной передачи данных: режимом ASCII (American Standard Code for Information Interchange; Американский стандартный код обмена информацией) и режимом RTU (Remote Terminal Unit; удаленный терминал). Преобразователь частоты поддерживает только режим RTU, в котором одному байту (8 бит) соответствуют два шестнадцатеричных символа. При этом протокол обмена данными соответствует протоколу Modbus, однако физический уровень не определяется.

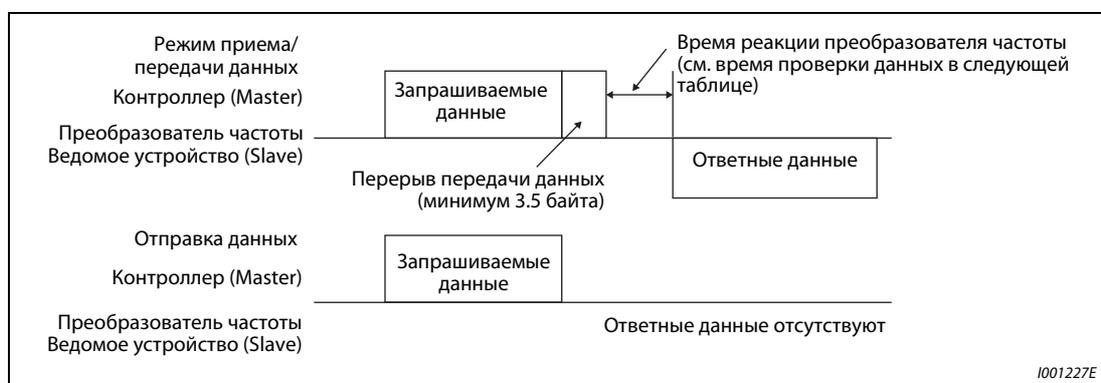


Рис. 6-167: Формат сообщений

В следующей таблице приведено время проверки данных при выполнении различных операций:

Функция	Время проверки данных
Различные контрольные функции, рабочие директивы, установка частоты (ОЗУ)	< 12 мс
Чтение/запись параметров, установка частоты (E ² PROM)	< 30 мс
Стирание параметра/стирание всех параметров	< 5 с
Сброс	—

Таб. 6-75: Время проверки данных

- **Запрос**
Ведущее устройство посылает сообщение ведомому устройству (преобразователю частоты).
- **Ответ**
По получении запроса от ведущего устройства ведомое устройство выполняет требуемую функцию и посылает ведущему устройству ответные данные.
- **Ответ в случае сбоя**
Если запрос содержит недействительную функцию, адрес или данные с ошибками, преобразователь частоты отправляет его обратно ведущему устройству. К этим данным присоединяется код ошибки. При сбоях в работе технического оборудования, ошибках формата данных или ошибках при контроле с помощью циклического избыточного кода ответ не отправляется.
- **Режим транслирования сообщений**
При указании адреса 0 ведущее устройство отправляет данные всем ведомым устройствам. Все ведомые устройства, принимающие данные, реагируют на запрос. Однако отправки ответных данных не происходит.

Формат данных (протокол)

В целом, при обмене данными происходит отправка ведущим устройством запроса, на который ведомые устройства реагируют оправкой ответа. Если обмен данными происходит без сбоев, происходит копирование адреса устройства и кода режима работы. При наличии ошибок при обмене данными (функциональный код или код данных недействительны), происходит установка бита 7 (= 80h) функционального кода и к байтам данных присоединяется код ошибки.

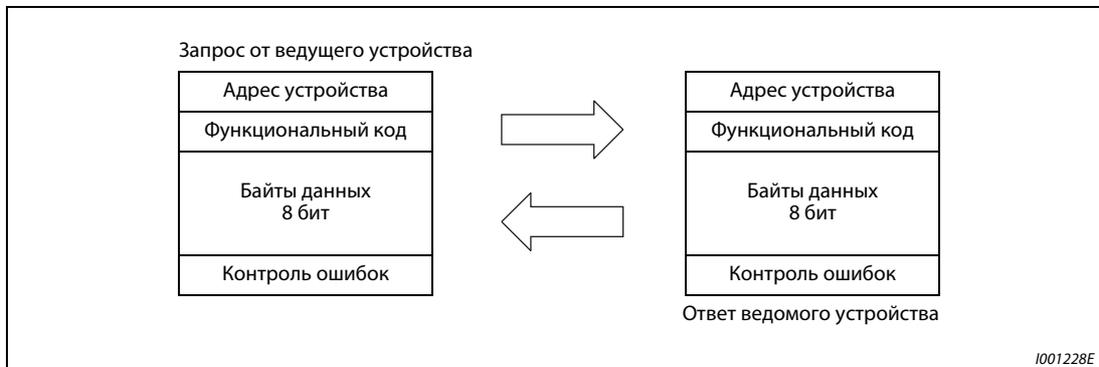


Рис. 6-168: Обмен данными

Формат сообщения состоит из четырех показанных выше полей. Для того, чтобы ведомое устройство рассматривало данные как сообщение к ним добавляются не несущие информации поля (T1: запуск, останов) длиной 3.5 знака.

Протокол выстроен следующим образом:

Запуск	➊ Адрес	➋ Функция	➌ Данные	➍ Проверка при помощи циклического избыточного кода		Завершение
T1	8 бит	8 бит	n × 8 бит	L 8 бит	H 8 бит	T1

Поле сообщения		Описание																								
➊	Поле адреса	Поле адреса охватывает 1 байт (8 бит) и может принимать значения от 0 до 247. В режиме транслирования (всем ведомым устройствам) ему необходимо присвоить значение "0" или значение между 1 и 247, чтобы передать сообщение одному ведомому устройству. Ответные данные ведомого устройства содержать заданный ведущим устройством адрес.																								
➋	Поле функций	Поле функций охватывает 1 байт (8 бит) и может принимать значения от 1 до 255. Ведущее устройство задает данные для выполняемой функции, а ведомое устройство выполняет требования по данному запросу. Следующая таблица показывает поддерживаемые коды функций. Если запрос содержит функциональный код, не указанный в таблице, ведомое устройство посылает сообщение об ошибке. При отсутствии в запросе ошибок ведомое устройство отправляет заданный ведущим устройством функциональный код назад. В случае ошибки ведомое устройство отправляет назад код H80 и функциональный код.																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Функция</th> <th>Описание</th> <th>Режим транслирования сообщений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H03</td> <td>Чтение регистра временного хранения информации</td> <td>Чтение данных регистра временного хранения информации</td> <td>невозможен</td> </tr> <tr> <td>H06</td> <td>Установка простого регистра</td> <td>Запись данных в регистр временного хранения информации</td> <td>возможен</td> </tr> <tr> <td>H08</td> <td>Диагностика</td> <td>Функциональная диагностика (только проверка обмена данными)</td> <td>невозможен</td> </tr> <tr> <td>H10</td> <td>Установка регистра многократной длины</td> <td>Запись данных в несколько последовательных регистров временного хранения информации</td> <td>возможен</td> </tr> <tr> <td>H46</td> <td>Чтение файла регистрации частоты обращений к регистрам временного хранения информации</td> <td>Чтение количества регистров, к которым в ходе обмена данными производилось обращение.</td> <td>невозможен</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Функция	Описание	Режим транслирования сообщений	H03	Чтение регистра временного хранения информации	Чтение данных регистра временного хранения информации	невозможен	H06	Установка простого регистра	Запись данных в регистр временного хранения информации	возможен	H08	Диагностика	Функциональная диагностика (только проверка обмена данными)	невозможен	H10	Установка регистра многократной длины	Запись данных в несколько последовательных регистров временного хранения информации	возможен	H46	Чтение файла регистрации частоты обращений к регистрам временного хранения информации	Чтение количества регистров, к которым в ходе обмена данными производилось обращение.	невозможен
		Код	Функция	Описание	Режим транслирования сообщений																					
		H03	Чтение регистра временного хранения информации	Чтение данных регистра временного хранения информации	невозможен																					
		H06	Установка простого регистра	Запись данных в регистр временного хранения информации	возможен																					
		H08	Диагностика	Функциональная диагностика (только проверка обмена данными)	невозможен																					
H10	Установка регистра многократной длины	Запись данных в несколько последовательных регистров временного хранения информации	возможен																							
H46	Чтение файла регистрации частоты обращений к регистрам временного хранения информации	Чтение количества регистров, к которым в ходе обмена данными производилось обращение.	невозможен																							
➌	Поле данных	Формат зависит от кода функции (см. страницу 6-294). Данные включают счетчик байтов, количество байтов, описание обращений к регистру временного хранения информации и т. д.																								
➍	Поле проверки с помощью циклического избыточного кода	Принятые данные проверяются на наличие ошибок. Проверка осуществляется при помощи циклического избыточного кода, при этом к концу сообщения добавляются два байта. Сначала присоединяется менее значимый байт, затем более значимый. Величина циклического избыточного кода рассчитывается отсылающим сообщением устройством и присоединяется к сообщению. Принимающее устройство рассчитывает величину циклического избыточного кода и сравнивает в поле проверки принятую величину с расчетной. Если величины не совпадают, выявляется ошибка.																								

Таб. 6-76: Схема протокола

Форматы сообщений

Далее объясняются форматы данных кодов функций из таблицы в таб. 6-76.

- Чтение регистра временного хранения информации
Могут быть считаны переменные системного окружения, данные контроля в режиме реального времени (контрольная функция), список сбоев и параметры (см. также описание регистров на странице 6-301).

Запрос

① Адрес ведомого устройства	② Функция	③ Начальный адрес		④ Количество адресов		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)
(8 бит)	H03 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Ответ

① Адрес ведомого устройства	② Функция	⑤ Счетчик байтов	⑥ Данные			Проверка при помощи циклического избыточного кода	
			H (8 бит)	L (8 бит)	... n × 16 бит	L (8 бит)	H (8 бит)
(8 бит)	H03 (8 бит)	(8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	... n × 16 бит	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение		Описание
①	Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, которому должно быть отослано сообщение. Транслирование данных запрещено (установка значения "0" заблокирована)
②	Функция	Установка значения H03
③	Начальный адрес	Установка адреса, по которому начинается считывание регистра временного хранения информации. Начальный адрес = Адрес регистра (десятичный) – 40001 Пример: При установке значения "00001" данные читаются начиная с регистра 40002.
④	Количество адресов	Установка количества регистров, которые должны быть считаны. Максимальное количество равно 125.

Таб. 6-77: Пояснения к данным запроса

Сообщение		Описание
⑤	Счетчик байтов	Диапазон установки H02–HFA (2–250) Значение соответствует двойному количеству адресов, установленных в ④.
⑥	Данные	Задается количество данных, установленных в ④. Сначала считывается более значимый байт, затем менее значимый. Процесс чтения осуществляется в следующем порядке: Начальный адрес, начальный адрес + 1, начальный адрес + 2, ...

Таб. 6-78: Описание ответных данных

Пример ▾

Должны быть считаны значения регистров 41004 (пар. 4)–41006 (пар. 6) ведомого устройства с адресом 17 (H11).

Запрос

Адрес ведомого устройства	Функция	Начальный адрес		Количество адресов		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H03 (8 бит)	HEB (8 бит)	H00 (8 бит)	H03 (8 бит)	H77 (8 бит)	H2B (8 бит)
H11 (8 бит)	H03 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEB (8 бит)	H00 (8 бит)	H03 (8 бит)	H77 (8 бит)	H2B (8 бит)

Ответ

Адрес ведомого устройства	Функция	Счетчик байтов	Данные						Проверка при помощи циклического избыточного кода	
			H17 (8 бит)	H70 (8 бит)	H0B (8 бит)	HB8 (8 бит)	H03 (8 бит)	HE8 (8 бит)	H2C (8 бит)	HE6 (8 бит)
H11 (8 бит)	H03 (8 бит)	H06 (8 бит)	H17 (8 бит)	H70 (8 бит)	H0B (8 бит)	HB8 (8 бит)	H03 (8 бит)	HE8 (8 бит)	H2C (8 бит)	HE6 (8 бит)

Считанные величины

Регистр 41004 (пар. 4): H1770 (60.00 Гц)

Регистр 41005 (пар. 5): H0BB8 (30.00 Гц)

Регистр 41006 (пар. 6): H03E8 (10.00 Гц)



- Запись в регистр временного хранения информации (H06 или 06)
Переменные системного окружения, данные контроля в режиме реального времени (контрольная функция), список сбоев и параметры могут быть записаны в регистры временного хранения информации (см. также описание регистров на странице 6-301).

Запрос

① Адрес ведомого устройства (8 бит)	② Функция H06 (8 бит)	③ Адрес регистра		④ Установленные данные		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Ответ

① Адрес ведомого устройства (8 бит)	② Функция H06 (8 бит)	③ Адрес регистра		④ Установленные данные		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение		Описание
①	Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, которому должно быть отослано сообщение. При присвоении значения "0" происходит транслирование сообщений.
②	Функция	Устанавливается значение H06
③	Адрес регистра	Установка адреса, с которого должна начинаться запись в регистр временного хранения информации. Начальный адрес = Адрес регистра (десятичный) – 40001 Пример При установке значения "00001" запись данных начинается с регистра 40002.
④	Установленные данные	Установка данных, которые должны быть записаны в регистр. Размер записываемых данных составляет 2 байта.

Таб. 6-79: Пояснения к данным запроса

При отсутствии ошибок ответные данные ①–④ соответствуют данным запроса (включая проверку при помощи циклического избыточного кода). В режиме транслирования ответные данные не отсылаются.

Пример ▾

Величина 60 Гц (H1770) должна быть записана в регистр 40014 (заданное значение частоты, ОЗУ) устройства с номером 5 (H05).

Запрос

Адрес ведомого устройства (8 бит)	Функция H06 (8 бит)	Адрес регистра		Установленные данные		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H00 (8 бит)	H0D (8 бит)	H17 (8 бит)	H70 (8 бит)	H17 (8 бит)	H99 (8 бит)
H05 (8 бит)							

Ответ

При передаче без сбоев ответные данные соответствуют передаваемым данным.

**УКАЗАНИЕ**

В режиме транслирования ответные данные в ответ на запрос не отсылаются. Поэтому следующий запрос разрешен лишь по истечении внутреннего времени обработки данных преобразователем частоты.

● Диагностика (H08 или 08)

Проверка связи производится путем возврата неизмененных данных запроса в качестве ответных данных с кодом вспомогательной функции H00.

Запрос

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Вспомогательная функция		4 Данные		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
(8 бит)	H08 (8 бит)	H00 (8 бит)	H00 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Ответ

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Вспомогательная функция		4 Данные		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
(8 бит)	H08 (8 бит)	H00 (8 бит)	H00 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение		Описание
1	Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, которому должно быть отослано сообщение. Транслирование данных запрещено (установка значения "0" заблокирована)
2	Функция	Установка значения H08
3	Вспомогательная функция	Установка значения H0000
4	Данные	Установка данных длиной 2 байта Диапазон установки H0000–HFFF

Таб. 6-80: Пояснения к данным запроса

При отсутствии ошибок ответные данные 1–4 соответствуют данным запроса (включая проверку при помощи циклического избыточного кода).

УКАЗАНИЕ

В режиме транслирования ответные данные в ответ на запрос не отсылаются. Поэтому следующий запрос разрешен лишь по истечении внутреннего времени обработки данных преобразователем частоты.

- Запись в несколько регистров временного хранения информации (H10 или 16)
Данные могут быть записаны в несколько регистров временного хранения информации.

Запрос

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Начальный адрес		4 Количество адресов		5 Счетчик байтов	6 Данные			Проверка при помощи циклического избыточного кода		
		H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)		L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	...	n × 2 × 8 бит	L (8 бит)
(8 бит)	H10 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	...	n × 2 × 8 бит	L (8 бит)	H (8 бит)

Ответ

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Начальный адрес		4 Количество адресов		Проверка при помощи циклического избыточного кода	
(8 бит)	H10 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)
(8 бит)	H10 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение	Описание
1 Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, которому должно быть отослано сообщение. При присвоении значения "0" происходит транслирование сообщений.
2 Функция	Установка значения H10
3 Начальный адрес	Установка адреса, с которого должна начинаться запись в регистр временного хранения информации. Начальный адрес = Адрес регистра (десятичный) – 40001 Пример: При установке значения "00001" запись данных начинается с регистра 40002.
4 Количество адресов	Установка количества регистров, в которые должны быть записаны данные. Максимальное количество равно 125.
5 Счетчик байтов	Диапазон установки H02–HFA (2–250) Значение соответствует двойному количеству адресов, установленных в 4.
6 Данные	Задается количество данных, установленных в 4. Сначала считывается более значимый байт, затем менее значимый. Процесс чтения осуществляется в следующем порядке: Начальный адрес, начальный адрес + 1, начальный адрес + 2, ...

Таб. 6-81: Пояснения к данным запроса

При отсутствии ошибок ответные данные 1–4 соответствуют данным запроса (включая проверку при помощи циклического избыточного кода).

Пример ▾

Величина 0.5 с (H05) должна быть записана в регистр 41007 (пар. 7) а величина 1 с (H0A) в регистр 41008 (пар. 8) устройства с номером 25 (H19).

Запрос

Адрес ведомого устройства	Функция	Начальный адрес		Количество адресов		Счетчик байтов	Данные				Проверка при помощи циклического избыточного кода	
H19 (8 бит)	H10 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEE (8 бит)	H00 (8 бит)	H02 (8 бит)	H04 (8 бит)	H00 (8 бит)	H05 (8 бит)	H00 (8 бит)	H0A (8 бит)	H86 (8 бит)	H3D (8 бит)
H19 (8 бит)	H10 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEE (8 бит)	H00 (8 бит)	H02 (8 бит)	H04 (8 бит)	H00 (8 бит)	H05 (8 бит)	H00 (8 бит)	H0A (8 бит)	H86 (8 бит)	H3D (8 бит)

Ответ

Адрес ведомого устройства	Функция	Начальный адрес		Количество адресов		Счетчик байтов	Проверка при помощи циклического избыточного кода	
H19 (8 бит)	H10 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEE (8 бит)	H00 (8 бит)	H02 (8 бит)	H04 (8 бит)	H22 (8 бит)	H61 (8 бит)
H19 (8 бит)	H10 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEE (8 бит)	H00 (8 бит)	H02 (8 бит)	H04 (8 бит)	H22 (8 бит)	H61 (8 бит)

△

- Чтение файла регистрации обращений к регистру временного хранения информации (H46 ИЛИ 70)

Ответ на запрос может быть произведен при помощи функциональных кодов H03, H06 или H0F. Могут быть считаны начальный адрес регистра временного хранения информации, к которому в ходе обмена данными произошло успешное обращение, а также количество регистров, к которым производилось обращение.

В качестве ответа на запросы, отличающиеся от описанных выше, вместо адреса и количества регистров передается "0".

Запрос

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		L	H
(8 бит)	H46 (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Ответ

1 Адрес ведомого устройства	2 Функция	3 Начальный адрес		4 Количество адресов		5 Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H	L	H	L	L	H
(8 бит)	H46 (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)	L (8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение		Описание
1	Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, которому должно быть отослано сообщение. Транслирование данных запрещено (установка значения "0" заблокирована)
2	Функция	Установка кода H46

Таб. 6-82: Пояснения к данным запроса

Сообщение		Описание
3	Начальный адрес	Отправка назад начального адреса регистра временного хранения информации, к которому в ходе обмена данными было произведено успешное обращение. Начальный адрес = Адрес регистра (десятичный) – 40001 Пример При отправке назад значения "00001" начальным адресом регистра временного хранения информации, к которому в ходе обмена данными было произведено успешное обращение, является величина 40002.
4	Количество адресов	Отправка назад количества регистров временного хранения информации, к которым в ходе обмена данными было произведено успешное обращение.

Таб. 6-83: Описание ответных данных

Пример ▾

Для устройства с номером 25 (H19) необходимо провести считывание начального адреса регистров временного хранения информации, к которым в ходе обмена данными было произведено успешное обращение, и количества регистров, к которым производилось обращение.

Запрос

Адрес ведомого устройства	Функция	3 Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H8B	HD2
H19 (8 бит)	H46 (8 бит)	H8B (8 бит)	HD2 (8 бит)

Ответ

Адрес ведомого устройства	Функция	3 Начальный адрес		4 Количество адресов		5 Проверка при помощи циклического избыточного кода	
		H03	HEE	H00	H02	H22	H61
H19 (8 бит)	H10 (8 бит)	H03 (8 бит)	HEE (8 бит)	H00 (8 бит)	H02 (8 бит)	H22 (8 бит)	H61 (8 бит)

Происходит передача сообщения об успешном обращении к 2 регистрам с начальным адресом 41007 (пар. 7).



● Ответ в случае сбоя

Если запрос содержит недействительную функцию, недействительные данные или недействительный адрес, ответ содержит сообщение об ошибке. При нарушении четности или диапазона данных, наличии ошибок при проверке при помощи циклического избыточного кода или переполнении, а также в состоянии занятости отправки ответа не происходит.

УКАЗАНИЕ

Ответ не выдается и в широкополосном режиме.

Ответ в случае сбоя

① Адрес ведомого устройства	② Функция	③ Код ошибки	Проверка при помощи циклического избыточного кода	
(8 бит)	H80 + функция (8 бит)	(8 бит)	L (8 бит)	H (8 бит)

Сообщение	Описание
① Адрес ведомого устройства	Адрес ведомого устройства, к которому происходит обращение ведущего устройства
② Функция	Установка значения: функциональный код запроса ведущего устройства +H80.
③ Код ошибки	Установка кода ошибки из следующей далее таблицы.

Таб. 6-84: Описание ответных данных

Код	Ошибка	Описание
01	Недействительная функция	Отправленный ведущим устройством функциональный код не может быть обработан ведомым устройством.
02	Недействительный адрес ^①	Преобразователь частоты не может выполнять действия с указанным в запросе ведущего устройства регистром (не указаны параметры, отсутствует разрешение чтения, активирована защита от перезаписи).
03	Недействительная величина данных	Преобразователь частоты не может произвести обработку данных, содержащихся в запросе ведущего устройства (превышение диапазона установки параметров, режим работы, другие ошибки).

Таб. 6-85: Описание кодов ошибок

① Ошибок не происходит в следующих случаях:

- Функциональный код H03 (чтение регистра временного хранения информации)
Если количество регистров составляет по крайней мере 1, и если имеется по крайней мере 1 регистр для чтения данных.
- Функциональный код H10 (установка регистра многократной длины)
Если количество регистров составляет по крайней мере 1, и если имеется по крайней мере 1 регистр для записи данных.

При обращении к нескольким регистрам при помощи функциональных кодов H03 или H10 отправка сообщения об ошибке не производится, если отсутствует регистр временного хранения информации или он недоступен для чтения/записи.

УКАЗАНИЯ

При отсутствии всех регистров временного хранения информации, к которым производится обращение, отправляется сообщение об ошибке.

При чтении данных из отсутствующего регистра передается величина "0". Запись параметров в отсутствующий регистр является недействительной.

Отправленные ведущим устройством данные проверяются на следующие ошибки. Однако ошибка не приводит к аварийному прекращению работы.

Ошибка	Описание ошибки	Рабочее состояние преобразователя частоты
Ошибки четности	Четность данных, полученных преобразователем частоты, отличается от четности отправленных данных (пар. 334).	1) При ошибке в ходе передачи данных значение параметра 343 увеличивается на "1". 2) При возникновении ошибки происходит вывод сигнала LF.
Ошибка длины данных	Количество стоповых бит в данных, полученных преобразователем частоты, отличается от заданного количества (пар. 334).	
Переполнение данных	Ведущее устройство отослало новые данные до того, как преобразователь частоты завершил прием предыдущих данных.	
Ошибка длины сообщения	Проверка формата данных в сообщении. Длина данных менее 4 байт рассматривается как ошибка.	
Ошибка при проведении проверки при помощи циклического избыточного кода	Если результат, полученный при проверке при помощи циклического избыточного кода, не совпадает с сообщением, происходит отправка сообщения об ошибке.	

Таб. 6-86: Описание кодов ошибок

Регистр Modbus

● Переменные системного окружения

Регистр	Описание	Чтение/запись	Примечание
40002	Сброс преобразователя частоты	Запись	Можно произвести запись любой величины.
40003	Стереть параметр	Запись	Можно произвести
40004	Стереть все параметры	Запись	Можно произвести запись величины H99AA.
40006	Стереть параметр ^①	Запись	Можно произвести
40007	Стереть все параметры ^①	Запись	Можно произвести
40009	Рабочее состояние преобразователя частоты/рабочая директива ^②	Чтение/запись	См. таб. 6-88
40010	Режим работы/установка параметров преобразователя частоты ^③	Чтение/запись	См. таб. 6-89
40014	Выходная частота (O3U)	Чтение/запись	В зависимости от пар. 37 и пар. 144 может измеряться в об/мин.
40015	Выходная частота (E ² PROM)	Запись	

Таб. 6-87: Переменные системного окружения

- ① Стирание параметров обмена данными не производится.
- ② Для осуществления записи произведите установку данных рабочей директивы. При чтении происходит передача данных преобразователя частоты.
- ③ Для осуществления записи произведите установку данных режима работы. При чтении происходит передача данных режима работы.

Бит	Описание	
	Директива	Рабочее состояние
0	Останов	RUN (Вращение двигателя) ^②
1	Прямое вращение	Обратное вращение
2	Обратное вращение	Обратное вращение
3	RH (большая скорость вращения) ^①	SU (Сравнение заданного и действительного значения частоты) ^②
4	RM (средняя скорость вращения) ^①	OL (сигнализация перегрузки) ^②
5	RL (низкая скорость вращения) ^①	IPF (кратковременный отказ сети питания) ^②
6	JOG (толчковый режим работы) ^①	FU (контроль выходной частоты) ^②
7	RT (второй набор параметров) ^①	ABC1 (тревожная сигнализация) ^②
8	AU (разблокирование заданного значения частоты) ^①	ABC2 (-) ^②
9	CS (выбор автоматического перезапуска после временного отказа сети питания) ^①	0
10	MRS (блокировка регулятора) ^①	0
11	STOP (самоблокировка пускового сигнала) ^①	0
12	RES (сброс) ^①	0
13	0	0
14	0	0
15	0	Тревожная сигнализация

Таб. 6-88: Рабочее состояние/рабочая директива

- ^① Установленные значения, указанные в скобках, соответствуют заводским установкам. Их можно изменить при помощи параметров 180–189 "Определение функций входных клемм" (см. раздел 6.9.1). В режиме NET сигналы заблокированы или разблокированы (см. раздел 6.17.3).
- ^② Установленные значения, указанные в скобках, соответствуют заводским установкам. Их можно изменить при помощи параметров 190–196 "Определение функций выходных клемм" (см. раздел 6.9.5).

Режим работы	Величина при чтении	Величина при записи
EXT	H0000	H0010 ^①
PU	H0001	H0011 ^①
EXT JOG	H0002	—
PU JOG	H0003	—
NET	H0004	H0014
PU + EXT	H0005	—

Таб. 6-89: Режим работы/установка параметров преобразователя частоты

- ^① Доступ для записи зависит от настройки параметров 79 и 340 (см. раздел 6.17.2).

В соответствии с характеристиками режима управления через 2-проводной последовательный интерфейс при чтении/записи действуют ограничения сверху.

- Контроль в режиме реального времени (контрольная функция)
 Подробное описание функций индикации можно найти в разделе 6.10.2.

Регистр	Описание	Шаг	Регистр	Описание	Шаг
40201	Выходная частота/ частота вращения ^{④⑥}	0.01 Гц/1	40224	Нагрузка двигателя	0.1 %
40202	Выходной ток ^⑥	0.01 A/0.1 A ^①	40225	Общая мощность	1 кВт-час
40203	Выходное напряжение ^⑥	0.1 В	40250	Экономия энергии	регулируется
40205	Заданное значение частоты/ частоты вращения ^④	0.01 Гц/1	40251	Общая экономия энергии	регулируется
40206	Скорость вращения	1 об/мин	40252	Заданное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
40208	Напряжение на промежуточном контуре	0.1 В	40253	Действительное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
40209	Нагрузка цепи торможения	0.1 %	40254	Отклонение регулиру-емой величины от заданного значения при ПИД- регулировании	0.1 %
40210	Степень использования аварийного выключателя двигателя	0.1 %	40258	Состояние 1 входных клемм опционального блока ^⑤	—
40211	Пиковый ток	0.01 A/ 0.1 A ^①	40259	Состояние 2 входных клемм опционального блока ^⑥	—
40212	Пиковое значение напряжения промежуточного корпуса	0.1 В	40260	Состояние Выходных клемм опционального блока ^⑦	—
40213	Входная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	40264	Сопrotивление термодатчика с ПТК	0.01 кΩ
40214	Выходная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	40267	Фактическое значение ПИД 2	0.1 %
40215	Состояние Входная клемма ^②	—	40277	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	1 кВт-час
40216	Состояние Выходная клемма ^③	—	40278	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	1 кВт-час
40217	Индикация нагрузки	0.1 %	40279	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①
40220	Общая продолжительность включения	1 час	40280	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①
40223	Количество часов эксплуатации	1 час	—		

Таб. 6-90: Контроль в режиме реального времени

- ① Установка зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 и ниже/01800 и выше).
- ② Контроль входных клемм (Remote Input; удаленный ввод)
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

b0

—	—	—	—	CS	RES	STOP	MRS	JOG	RH	RM	RL	RT	AU	STR	STF
---	---	---	---	----	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

- ③ Контроль выходных клемм
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

b0

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ABC2	ABC1	FU	OL	IPF	SU	RUN
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	----	-----	----	-----

- ④ Если параметр 37 установлен на значение от "1" до "9998" или параметр 144 установлен на значение от "2" до "10" или от "102" до "110", то единица является целым числом (величина шага равна 1) (см. также стр. 6-137).

- ⑤ Контроль 1 входных Клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15

b0

X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ⑥ Контроль 2 входных Клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15

b0

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DY
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- ⑦ Контроль выходных Клемм опционального блока FR-A7AY/FR-A7AR
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15

b0

—	—	—	—	—	—	RA3	RA2	RA1	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----

- ⑧ Контрольные значения сохраняются даже в случае, если в преобразователе возникла ошибка. Стереть эти значения можно путем сброса.

● Параметр

Параметр	Регистр	Обозначение	Чтение/запись	Примечание
0-999	41000-41999	Названия параметров можно найти в списке параметров таб. 6-1.	Чтение/запись	Адрес регистра = номер параметра + 4100
C2 (902)	41902	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	Чтение/запись	
C3 (902)	42092	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C3 (902).
	43902	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) напряжения (тока) клеммы 2.
125 (903)	41903	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	Чтение/запись	
C4 (903)	42093	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C4 (903).
	43903	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) напряжения (тока) клеммы 2.
C5 (904)	41904	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	Чтение/запись	
C6 (904)	42094	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C6 (904).
	43904	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
126 (905)	41905	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	Чтение/запись	
C7 (905)	42095	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C7 (905).
	43905	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
C8 (930)	41930	Смещение сигнала, сопоставленного клемме CA	Чтение/запись	
C9 (930)	42120	Смещение токового сигнала CA	Чтение/запись	
C10 (931)	41931	Усиление сигнала, сопоставленного клемме CA	Чтение/запись	
C11 (931)	42121	Усиление токового сигнала CA	Чтение/запись	
C42 (934)	41934	Коэффициент смещения для ПИД-индикации	Чтение/запись	
C43 (934)	42124	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C43 (934)
	43934	Аналоговое смещение для ПИД-индикации (аналоговое значение клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
C44 (935)	41935	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	Чтение/запись	
C45 (935)	42125	Аналоговое усиление для ПИД-индикации	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C45 (935)
	43935	Аналоговое усиление для ПИД-индикации (аналоговое значение клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.

Таб. 6-91: Параметр

● Список сбоев в работе

Регистр	Значение	Чтение/запись	Примечание
40501	Список сбоев в работе 1	Чтение/ запись	Данные состоят из 2 байт и сохраняются в виде "H00□□". Обращение к коду ошибок осуществляется через менее значимый байт. При доступе в режиме записи к регистру 40501 происходит стирание списка сбоев в работе. Значение данных может быть выбрано произвольно.
40502	Список сбоев в работе 2	Чтение	
40503	Список сбоев в работе 3	Чтение	
40504	Список сбоев в работе 4	Чтение	
40505	Список сбоев в работе 5	Чтение	
40506	Список сбоев в работе 6	Чтение	
40507	Список сбоев в работе 7	Чтение	
40508	Список сбоев в работе 8	Чтение	

Таб. 6-92: Список сбоев в работе

Данные	Описание	Данные	Описание	Данные	Описание
H00	Сбой в работе отсутствует	H81	E.LF	HC1	E.CTE
H10	E.OC1	H90	E.OHT	HC2	E.P24
H11	E.OC2	H91	E.PTC	HC4	E.CDO
H12	E.OC3	HA0	E.OPT	HC5	E.IOH
H20	E.OV1	HA1	E.OP1	HC6	E.SER
H21	E.OV2	HA2	E.OP2	HC7	E.AIE
H22	E.OV3	HA4	E.16 *	HE4	E.LCI
H30	E.THT	HA5	E.17 *	HE5	E.PCH
H31	E.THM	HA6	E.18 *	HE6	E.PID
H40	E.FIN	HA7	E.19 *	HF1	E.1
H50	E.IPF	HA8	E.20 *	HF2	E.2
H51	E.UVT	HB0	E.PE	HF5	E.5
H52	E.ILF	HB1	E.PUE	HF6	E.6
H60	E.OLT	HB2	E.RET	HF7	E.7
H70	E.BE	HB3	E.PE2	HFD	E.13
H80	E.GF	HC0	E.CPU		

Таб. 6-93: Аварийные данные (Данные, вызывающие сбой в работе в ходе обмена информацией)

* Дополнительная информация имеется в руководстве по программированию контроллера преобразователя частоты FR-F700.

● Контроль информации о модели

Регистр	Значение	Чтение/запись	Примечание
44001-44010	Модель	Чтение/запись	Модель преобразователя считывается в виде ASCII-кода. Неиспользованная часть заполняется знаками H20 (знак пробела). Пример FR-F740-EC: H46, H52, H20, H46, H37, H34, H30, H2D, H45, H43, H20.....H20
44011-44013	Мощность	Чтение	Класс мощности считывается в виде ASCII-кода. Данные считываются с шагом 0.1 кВт. Разряды 0.01 кВт округляются. Неиспользованная часть заполняется знаком H20 (знак пробела). Пример: 0.75K "-----7" (H20, H20, H20, H20, H20, H20, H37)

Таб. 6-94: Информация о модели преобразователя частоты

Пар. 343 "Количество ошибок коммуникации"

Количество ошибок в ходе обмена данными можно считать из параметра 343.

Параметр	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка
343	(только чтение)	1	0

Таб. 6-95: Количество ошибок при обмене информацией

УКАЗАНИЕ

Некоторое время величина количества ошибок в ходе обмена данными сохраняется в ОЗУ. Так как сохранения данной величины в E²PROM не происходит, при выключении и повторном включении напряжения питания, а также при сбросе преобразователя частоты она стирается.

Вывод сигнала LF "Легкая неполадка (ошибка коммуникации)"

В случае ошибки в ходе передачи данных для индикации незначительной ошибки происходит вывод сигнала LF через выход с открытым коллектором. Привязка сигнала LF к какой-либо выходной клемме происходит при помощи одного из параметров 190–196 "Определение функции выходных клемм".

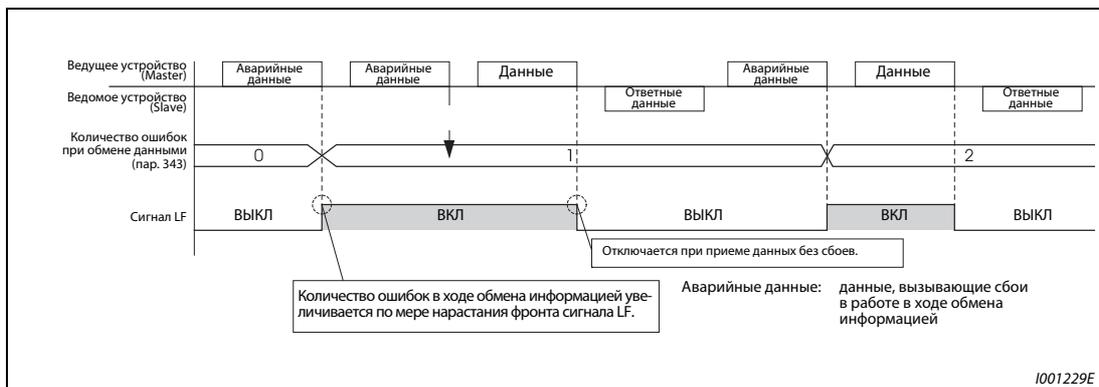


Рис. 6-169: Вывод сигнала LF

УКАЗАНИЕ

Привязка сигнала LF к какой-либо из выходных клемм осуществляется при помощи одного из параметров 190–196. Изменение привязки клемм при помощи данных параметров оказывает влияние также и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверяйте функции клемм.

Контроль потери связи (пар. 539)

Если функция контроля потери связи распознает обрыв связи между внешним компьютером и преобразователем частоты, выводится сообщение о неисправности (E.SER) и выход преобразователя отключается.

Если параметр установлен в "9999", контроль потери связи не происходит.

При настройке параметра в "0" можно, например, выполнять функции контроля и считывать параметры, однако при переключении в режим NET выдается сообщение об ошибке "E.SER".

Контроль потери связи выполняется при настройке параметра на значение от 0.1 до 999.8 с. Для этого необходимо, чтобы компьютер посылал данные в пределах времени обмена данными. выполняет контроль связи (сброс счетчика контроля связи) вне зависимости от номера станции, передаваемого главной станцией.

Проверка потери связи начинается с первого сеанса связи после переключения в сетевой режим (Для изменения используйте пар. 551 "Источник команд управления в режиме PU").

Время обмена данными в режиме приема/передачи включает в себя также паузу передачи длиной не меньше 3.5 байт. Это время зависит от скорости передачи и его необходимо учитывать при настройке.

Пример ▾

Связь через 2-й последовательный интерфейс, пар. 539 = 0.1–999.8 с

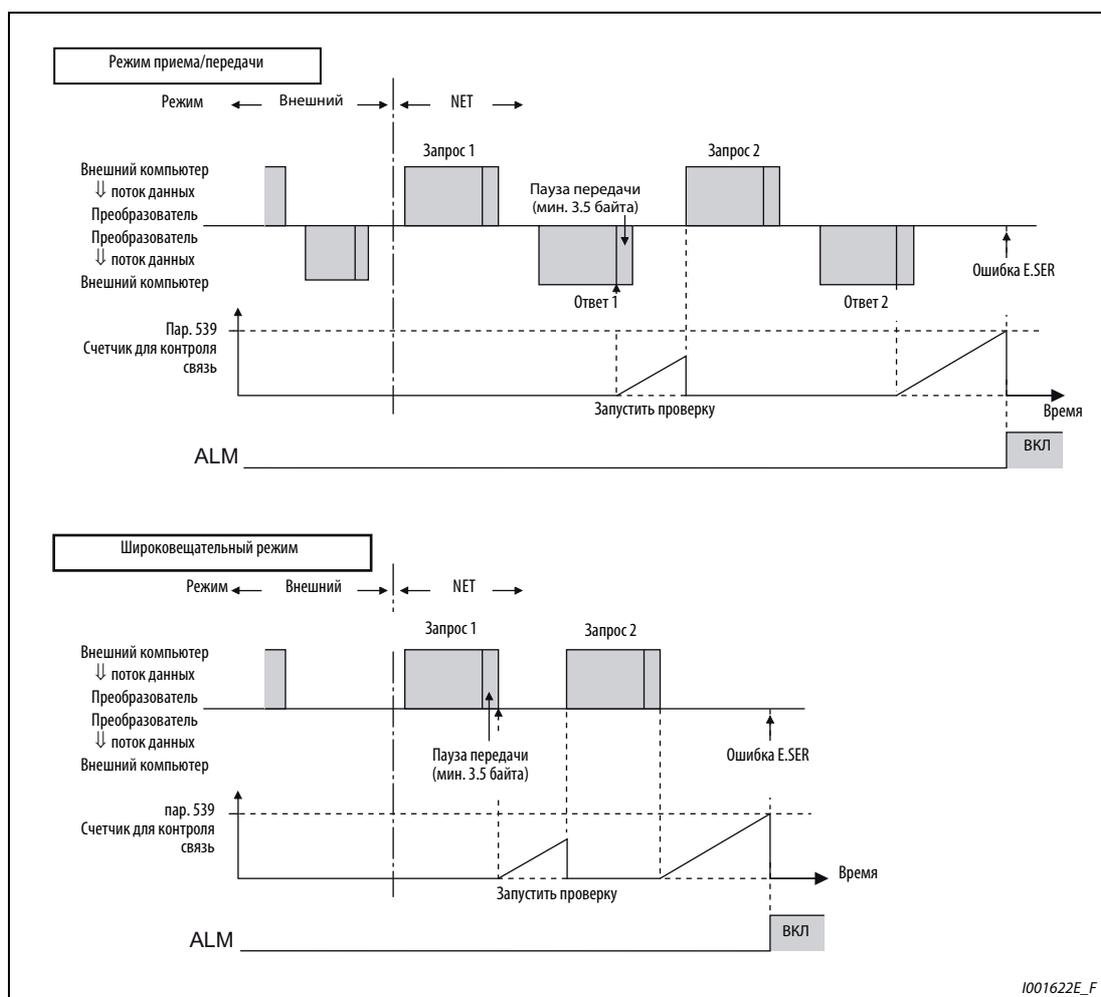


Рис. 6-170: Контроль потери связи

УКАЗАНИЕ

При коммуникации через интерфейс RS485 поведение преобразователя при возникновении ошибки зависит от настройки параметра 502 (см. раздел 6.18.5).



6.18.8 Протокол ВАСnet MS/TP (пар. 52, пар. 774 до пар. 776, пар. 331, пар. 332, пар. 390, пар. 549, пар. 726 –729)

Протокол ВАСnet MS/TP дает возможность коммуникации или настройки параметров через клеммы 2-го последовательного интерфейса.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел	
52	Индикация на панели управления	0 (Выходная частота)	0/5/6/ 8–14/17/ 20/23–25/ 50–57/64/67/ 81–86/100	Выбор индикации на панели управления 81: состояние приема ВАСnet 82: количество присвоенных маркеров в ВАСnet (индикация счетчика принятых маркеров) 83: количество действительных ADPU в ВАСnet (индикация счетчика действительных ADPU)	336 Интервал при передаче данных (2-проводной последовательный интерфейс) 338 Запись директивы режима работы 339 Запись директивы скорости вращения 340 Режим работы после разбега 342 Выбор доступа к E ² PROM 502 Характер работы при возникновении ошибки коммуникации 550 Директива Режим NET 551 Директива Режим PU	6.18.3	
	774	1-й выбор индикации панели управления	9999	84: количество ошибок при коммуникации ВАСnet (индикация счетчика ошибок коммуникации ВАСnet)			6.17.3
	775	2-й выбор индикации панели управления		85: уровень выходного сигнала на клемме SA (соответствует индикации для аналогового выхода 0) 86: уровень выходного сигнала на клемме AM (соответствует индикации для аналогового выхода 1)			6.17.3
	776	3-й выбор индикации панели управления		Если выбрана настройка индикации "82" или "83", то при превышении значения счета "9999" счетчик возвращается на "0". Если выбрана настройка индикации "84", максимальным значением счета является "9999".			6.17.2
331	Номер позиции (2. проводной последовательный интерфейс)	0	0–127 ^①	Номер станции (сетевой узел)			
332	Скорость передачи (2. проводной последовательный интерфейс)	96	96, 192, 384, 768 ^{① ②}	Скорость передачи. Установленная величина x 100 соответствует скорости передачи данных. (Пример: Установка величины 96 соответствует скорости 9600 бод)			
390	Процентное опорное значение частоты	50 Гц	1–400 Гц	Задание эталонного значения для заданной частоты			
549	Выбор протокола	0	0	Протокол Mitsubishi управления преобразователем частоты через ПК			
			1	Протокол Modbus-RTU			
			2	Протокол ВАСnet MS/TP			
726	Автоматическая скорость передачи данных / макс. адрес ведущего устройства	255	0–255	Автоматическая настройка скорости передачи на основе бита 7 Диапазон настройки: 0: деактивирована 1: активирована Настройка самого высокого адреса для ведущей станции (Master), биты 0...6 Диапазон настройки: от 0 до 127			
727	Макс. количество кадров данных	1	1–255	Настройка максимального количества сообщений, которое преобразователь частоты может передавать во время присвоения маркера.			
728	Экземпляр объекта устройства (3 старших разряда)	0	0–419 (0–418)	Идентификационный признак объекта "Device" (возможна настройка двумя параметрами) Диапазон настройки пар. 728 в сочетании с пар. 729: "от 0 до 4194302". Пример:			
729	Экземпляр объекта устройства (4 младших разряда)	0	0–9999 (0–4302)	Если пар. 728 настроен на 419, пар. 729 можно настроить в диапазоне от 0 до 4302. Если пар. 729 настроен на 4303 или выше, пар. 728 можно настроить в диапазоне от 0 до 418.			

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① Если значение настройки находится вне предусмотренного диапазона, преобразователь работает на основе заводской настройки.
- ② При автоматической настройке скорости передачи скорость передачи согласовывается со скоростью передачи, распознанной в коммуникационной сети.

Спецификация

- Данные коммуникации (в соответствии со стандартом VASnet и физической средой передачи EIA-485)

Признак	Описание
Физическая среда передачи	EIA-485 (RS485)
Подключение	клеммы RS485 (разъем PU для этого не применим)
Метод передачи	кодировка без возвращения к нулю (NRZ)
Скорость передачи	9600 бод, 19200 бод, 38400 бод, 76800 бод
Стартовый бит	1 бит (неизменно)
Длина данных	8 бит (неизменно)
Контроль по четности	без контроля по четности (неизменно)
Длина стоп-бита	1 бит (неизменно)
Топология сети	шинная система
Система коммуникации	передача маркера ^① (шинная коммуникационная сеть с маркерным доступом) ведущее-ведомое устройство (Этот продукт может использоваться только в качестве ведущего устройства.)
Протокол передачи данных	MS/TP (ведущее-ведомое устройство / LAN с передачей маркера)
Максимальное количество станций	255 (до 32 на каждый сегмент шины, возможно расширение линейным усилителем (повторителем))
Номер станции (сетевой узел)	0 до 127
Ведущая станция (Master)	0 до 127 (этот продукт является ведущей станцией (Master))
Поддерживаемые свойства стандартизованного типа объекта VASnet	см. стр. 6-312
Поддерживаемые BIBB ^②	см. стр. 6-326
Профиль стандартного устройства VASnet	см. стр. 6-326
Сегментация	не поддерживается
Привязка адресов устройств	не поддерживается

Таб. 6-96: Технические данные коммуникации VASnet

- ① передача маркера (TP)
- ② VASnet Interoperability Building Block - Блок совместимости VASnet

УКАЗАНИЯ

Этот продукт поддерживает стандартизованный профиль устройства VASnet - V-ASC (VASnet Application Specific Controller).

Этот продукт рассчитан на применение в коммуникационных сетях с несколькими ведущими станциями. Таким образом, поддерживается подключение с помощью двухжильного провода.

- Оконцовка коммуникационной сети резисторами смещения

Этот продукт предусматривает локальное подключение резисторов смещения для оконцовки коммуникационной сети. В конфигурации коммуникационной сети как минимум одна станция должна быть оснащена нагрузочными сопротивлениями.

Если коммуникационная сеть построена только на этом продукте, соблюдайте следующую схему и подключите к устройству нагрузочные сопротивления. (Если в одном сегменте сети установлены два устройства, должны быть оконцованы оба конца сети.)

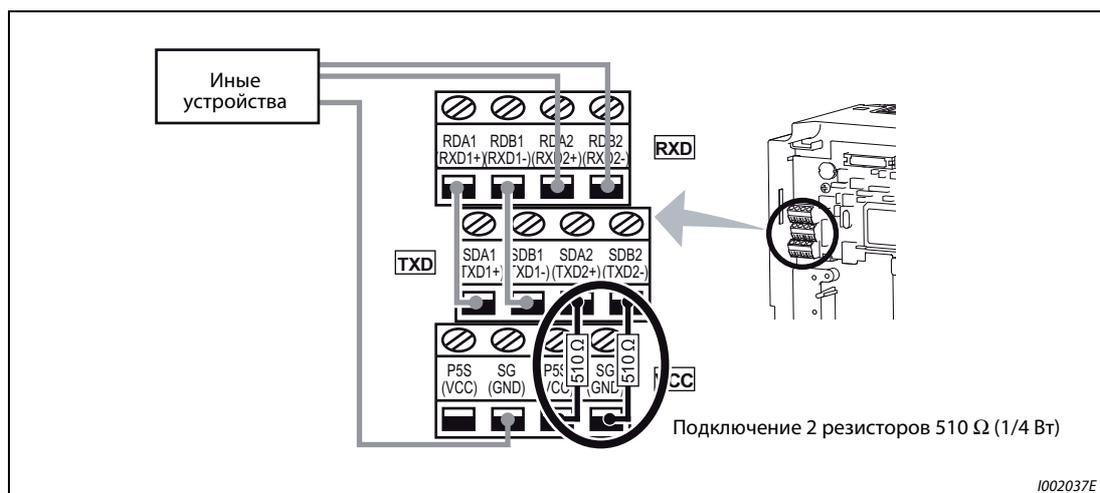


Рис. 6-171: Подключение нагрузочных резисторов к преобразователю частоты

Контроль состояние приема VASnet (пар. 52)

Чтобы отображать состояние коммуникации VASnet на панели управления (FR-DU07 / FR-PU04 / FR-PU07), установите пар. 52 на "81".

Состояние	Данные	Описание	Сигнал LF
Холостой режим	0	До сих пор коммуникация VASnet не происходила.	ВЫКЛ
Автоматическое определение скорости передачи	1	В данный момент станция выполняет автоматическое определение скорости передачи. (Во время автоматического определения скорости передачи счетчик ошибок не регистрирует ошибки коммуникации.)	ВЫКЛ
Не встроено в коммуникационную сеть	2	Станция ждет присвоения маркера.	ВЫКЛ
Данные для собственной станции	10	Маркер присваивается собственной станции.	ВЫКЛ
	11	Собственная станция получила поддерживаемый ею запрос (в т. ч. широко-вещательные запросы)	ВЫКЛ
	12	Собственная станция получила не поддерживаемый ею запрос (в т. ч. широко-вещательные запросы)	ВЫКЛ
Данные на другие станции	20	Прием маркера для другой станции	ВЫКЛ
Устройство отделено	30	После предшествующего встраивания в коммуникационную сеть устройство было отделено от присвоения маркера.	ВЫКЛ
Данные ошибок	90	Распознавание ошибки коммуникации	ВКЛ
	91	Ошибка протокола (протоколы LPDU, NPDU, APDU не отвечают установленным форматам)	ВКЛ

Таб. 6-97: Индикация состояния при контроле VASnet

Процентное опорное значение частоты (пар. 390)

Для заданной частоты можно задать эталонную частоту.

Настройка параметра 390 соответствует эталонному значению 100 %. Взаимосвязь с заданной частотой поясняется следующей формулой.

- Заданная частота = пар. 390 x соотношение частот вращения (см. стр. 6-316)

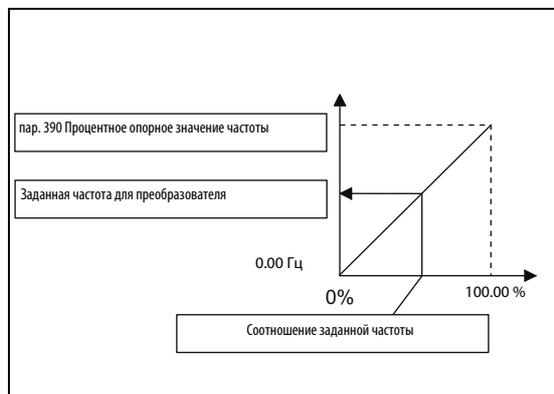


Рис. 6-172:
Взаимосвязь между пар. 390 и заданной частотой

1002308E

УКАЗАНИЯ

Настройка параметра 390 не может быть меньше минимальной разрешающей способности преобразователя по частоте.

Заданная частота для преобразователя записывается в память RAM.

Изменение заданной частоты начинает действовать лишь при записи соотношения. (При настройке параметра 390 заданная частота не изменяется.)

Автоматическое определение скорости передачи (пар. 726 "Автоматическая скорость передачи данных / макс. адрес ведущего устройства")

Автоматическое определение скорости передачи (в бод) можно активировать в параметре 726. Для этого параметр 726 следует установить на значение от "128" до "255". Затем для запуска автоматического определения необходимо выключить и снова включить преобразователь (или выполнить его сброс).

Установка пар. 726	Описание
0–127	Автоматическое определение скорости передачи деактивировано. (Скорость передачи необходимо задать в параметре 332.)
128–255	Преобразователь контролирует обмен данными в коммуникационной сети и обращается к параметру 332. В параметр 332 записывается автоматически определенная скорость передачи.

Таб. 6-98: Описание настроек параметра 726

УКАЗАНИЯ

После определения скорости передачи новая скорость передачи записывается в область E²PROM для параметра 332. Это происходит вне зависимости от адреса для сохранения параметров в режиме коммуникации, выбранного в параметре 342 (выбора доступа к E²PROM).

Во время автоматического определения скорости передачи состояние приема VASnet отображается в виде "1".

Счетчик ошибок не регистрирует ошибки коммуникации, возникшие во время автоматического определения скорости передачи.

Во время автоматического определения скорости передачи преобразователь не передает никакие данные, однако может принимать данные.

Если преобразователь отделен от коммуникационной сети, автоматическое определение скорости передачи не завершается. (Связь по протоколу VASnet не может быть установлена.)

Если постоянно принимаются ошибочные данные, автоматическое определение скорости передачи не завершается. (Связь по протоколу VASnet не может быть установлена.)

Поддерживаемые свойства стандартизованных типов объектов VASnet

Типы объектов	Аналого- вый вход	Аналого- вый выход	Аналоговое значение	Двоичный вход	Двоичный выход	Двоичное значение	Device
Свойство ^①							
Превышение времени APDU ^②	—	—	—	—	—	—	○
Версия прикладного программного обеспечения	—	—	—	—	—	—	○
Ревизия базы данных	—	—	—	—	—	—	○
Привязка адресов устройств	—	—	—	—	—	—	○
Состояние события	○	○	○	○	○	○	—
Ревизия аппаратно-программного обеспечения	—	—	—	—	—	—	○
Макс. допустимая длина APDU ^②	—	—	—	—	—	—	○
Макс. количество кадров данных	—	—	—	—	—	—	○/●
Макс. адрес ведущего устройства	—	—	—	—	—	—	○/●
Обозначение модели	—	—	—	—	—	—	○
Количество повторных попыток APDU ^②	—	—	—	—	—	—	○
Идентификация объекта	○	○	○	○	○	○	○
Перечень объектов	—	—	—	—	—	—	○
Обозначение объекта	○	○	○	○	○	○	○
Тип объекта	○	○	○	○	○	○	○
Нерабочее состояние	○	○	○	○	○	○	—
Полярность	—	—	—	○	○	—	—
Фактическое значение (present value)	○	◇/◆	◇/◆ ^③	○	◇/◆	◇/◆ ^③	—
Массив приоритетов	—	○	○ ^④	—	○	○ ^④	—
Протокол типов проектов поддерживается	—	—	—	—	—	—	○
Ревизия протокола	—	—	—	—	—	—	○
Службы протокола поддерживаются	—	—	—	—	—	—	○
Версия протокола	—	—	—	—	—	—	○
Сбросить значение (Relinquish Default)	—	○	○ ^④	—	○	○ ^④	—
Сегментация поддерживается	—	—	—	—	—	—	○
Флаги состояния	○	○	○	○	○	○	—
Состояние системы	—	—	—	—	—	—	○
Единица	○	○	○	—	—	—	—
Идентификация изготовителя	—	—	—	—	—	—	○
Название изготовителя	—	—	—	—	—	—	○

Таб. 6-99: Обзор стандартизованных типов объектов VASnet

○/●: считывание/запись (командное задание не поддерживается)

◇/◆: считывание/запись (командное задание поддерживается)

- ① "Свойствами" объектов являются имя, метки, атрибуты, параметры, функции, значения, обозначения состояния, состояние и т. п.
- ② APDU - Application protocol data units (телеграммы данных)
- ③ Для некоторых экземпляров этого объекта свойство "фактическое значение" может быть изменено с помощью команды. Для всех прочих экземпляров возможно только считывание и запись (○/●).
- ④ Это свойство поддерживается только у тех экземпляров этого объекта, у которых свойство "фактическое значение" может быть изменено с помощью команды.

Поддерживаемые объекты ВАСnet

● Аналоговый вход

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание	Единица
0	Клемма 1	○	Отражает фактическое входное напряжение на клемме 1. (Входной диапазон зависит от настройки параметров 73 и 267. от -10 до +10 В (от -100 % до +100 %), от -5 до +5 В (от -100 % до +100 %))	процентов (98)
1	Клемма 2	○	Отражает фактическое входное напряжение (или фактический входной ток) на клемме 2. (Входной диапазон зависит от настройки параметров 73 и 267. от 0 до 10 В (от 0 % до 100 %), от 0 до 5 В (от 0 % до 100 %), от 0 до 20 мА (от 0 % до 100 %))	процентов (98)
2	Клемма 4	○	Отражает фактическое входное напряжение (или фактический входной ток) на клемме 4. (Входной диапазон зависит от настройки параметров 73 и 267. от 2 до 10 В (от 0 % до 100 %), от 1 до 5 В (от 0 % до 100 %), от 4 до 20 мА (от 0 % до 100 %))	процентов (98)

Таб. 6-100: Присвоение объектов аналоговым входам

○: Только считывание

● Аналоговый выход

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание	Единица
0	Клемма SA	◇/◆	Клемма SA активируется для вывода фактического тока. Такое управление клеммой возможно только в случае, если параметр 54 установлен на "85" ^① . (Диапазон настройки: от 0.0 % до 100.0 % (от 0 до 20mA))	процентов (98)
1	Клемма AM	◇/◆	Клемма AM активируется для вывода фактического напряжения. Такое управление клеммой возможно только в случае, если параметр 158 установлен на "86" ^① . (Диапазон настройки: от 0.0 % до 100.0 % (от 0 до 10V))	процентов (98)

Таб. 6-101: Присвоение объектов аналоговым выходам

◇/◆: считывание/запись (командное задание поддерживается)

① Эта настройка возможна вне зависимости от выбранного режима, а также от типа задания команд работы и частоты вращения.

● Аналоговое значение

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание	Единица
1	Выходная частота	○	Соответствует отображаемой выходной частоте	герц (27)
2	Выходной ток	○	Соответствует отображаемому выходному току	ампер (3)
3	Выходное напряжение	○	Соответствует отображаемому выходному напряжению	вольт (5)
6	Рабочая скорость	○	Соответствует отображаемой рабочей скорости	об/мин (104)
8	Напряжение на промежуточном контуре	○	Соответствует отображаемому напряжению промежуточного контура	вольт (5)
14	Выходная мощность	○	Соответствует отображаемой выходной мощности	киловатт (48)
17	Индикация нагрузки	○	Соответствует отображаемой нагрузке	процентов (98)
20	Общая продолжительность включения	○	Соответствует отображаемому общему времени включенного состояния	часов (71)
23	Количество часов эксплуатации	○	Соответствует отображаемому времени работы	часов (71)
25	Общая мощность	○	Соответствует отображаемой суммарной выходной энергии	киловатт-часов (19)
52	Заданное значение при ПИД-регулировании	○	Соответствует отображаемому заданному значению ПИД	— (95)
54	Отклонение регулируемой величины от заданного значения при ПИД-регулировании	○	Соответствует отображаемому рассогласованию ПИД-регулирования (отрицательное значение индикации возникает при эталонном значении 0% и величине шага 0.1%)	— (95)
67	Фактическое значение ПИД 2	○	Соответствует отображаемому фактическому значению ПИД 2	— (95)
200	Перечень сообщений сигнализации 1	○	Соответствует отображаемому перечню сообщений сигнализации 1 (последний перечень)	— (95)
201	Перечень сообщений сигнализации 2	○	Соответствует отображаемому перечню сообщений сигнализации 2 (предпоследний перечень)	— (95)
202	Перечень сообщений сигнализации 3	○	Соответствует отображаемому перечню сообщений сигнализации 3 (предпоследний перечень)	— (95)
203	Перечень сообщений сигнализации 4	○	Соответствует отображаемому перечню сообщений сигнализации 4 (четвертый от конца перечень)	— (95)
300	Соотношение частот вращения ^①	◇/◆	Задание соотношения для команды частоты вращения. (Диапазон настройки: от 0.00 до 100.00) (см. стр. 6-313)	процентов (98)
310	Команда заданного значения ПИД-регулирования ^①	◇/◆	Задание заданного значения ПИД-регулирования. Если пар. 128 (пар. 753) установлен на "60" или "61", то во время ПИД-регулирования этот объект отражает заданное значение ПИД-регулирования. (Диапазон настройки: от 0.00 до 100.0) ^②	— (95)
311	Команда фактического значения ПИД-регулирования ^①	◇/◆	Задание фактического значения ПИД-регулирования. Если пар. 128 (пар. 753) установлен на "60" или "61", то во время ПИД-регулирования этот объект отражает фактическое значение ПИД-регулирования. (Диапазон настройки: от 0.00 до 100.0) ^②	— (95)
312	Команда рассогласования ПИД-регулирования a	◇/◆	Задание рассогласования ПИД-регулирования. Если пар. 128 (пар. 753) установлен на "50" или "51", то во время ПИД-регулирования этот объект отражает рассогласование ПИД-регулирования. (Диапазон настройки: от -100.00 до 100.00)	процентов (98)
398	Почтовый параметр	○/●	Имеется доступ к объектам, которые не были определены в качестве "свойств" ("Properties") (см. стр. 6-321)	— (95)
399	Почтовое значение	○/●		— (95)
10007	Время разгона	○/●	Настройка параметра 7 "Время разгона"	секунд (73)
10008	Время торможения	○/●	Настройка параметра 8 "Время торможения"	секунд (73)

Таб. 6-102: Присвоение объектов аналоговым значениям

- /●: считывание/запись (командное задание не поддерживается)
- ◇/◆: считывание/запись (командное задание поддерживается)

- ① Если запись команды частоты вращения для режима NET заблокирована, то настройка может быть записана, однако она не действует.
- ② Если параметры C42 (пар. 934) и C44 (пар. 935) не установлены на "9999", то диапазон настройки этих параметров действует по принципу "от меньших коэффициентов к большим коэффициентам". В зависимости от значения, записанное и считанное значение могут отличаться друг от друга младшим разрядом.

● Двоичный вход

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание (0: неактивный, 1: активный)
0	Клемма STF	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы STF
1	Клемма STR	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы STR
2	Клемма AU	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы AU
3	Клемма RT	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы RT
4	Клемма RL	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы RL
5	Клемма RM	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы RM
6	Клемма RH	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы RH
7	Клемма JOG	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы JOG
8	Клемма MRS	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы MRS
9	Клемма STOP	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы STOP
10	Клемма RES	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы RES
11	Клемма CS	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию входной клеммы CS
100	Клемма RUN	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы RUN
101	Клемма SU	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы SU
102	Клемма IPF	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы IPF
103	Клемма OL	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы OL
104	Клемма FU	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы FU
105	Клемма ABC1	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы ABC1
106	Клемма ABC2	<input type="radio"/>	Соответствует текущему состоянию выходной клеммы ABC2

Таб. 6-103: Присвоение объектов двоичным входам

: Только считывание

● Двоичный выход

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание(0: неактивный, 1: активный)
0	Клемма RUN CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы RUN (Возможно, если пар. 190 = "82" или "182". ①)
1	Клемма SU CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы SU (Возможно, если пар. 191 = "82" или "182". ①)
2	Клемма IPF CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы IPF (Возможно, если пар. 192 = "82" или "182". ①)
3	Клемма OL CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы OL (Возможно, если пар. 193 = "82" или "182". ①)
4	Клемма FU CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы FU (Возможно, если пар. 194 = "82" или "182". ①)
5	Клемма ABC1 CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы ABC1 (Возможно, если пар. 195 = "82" или "182". ①)
6	Клемма ABC2 CMD	◇/◆	Задание текущего состояние выхода для клеммы ABC2 (Возможно, если пар. 196 = "82" или "182". ①)

Таб. 6-104: Присвоение объектов двоичным выходам

◇/◆: считывание/запись (командное задание поддерживается)

① Эта настройка возможна вне зависимости от выбранного режима, а также от типа задания команд работы и частоты вращения.

● Двоичное значение

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание
0	Вращение двигателя	○	Соответствует состоянию "Вращение двигателя" (сигнал RUN)
11	Готовность к работе	○	Соответствует состоянию "Готовность к работе" (сигнал RY)
98	Незначительная неполадка	○	Соответствует состоянию "Незначительная неполадка" (сигнал LF)
99	Выход аварийной сигнализации	○	Соответствует состоянию "Вывод аварийной сигнализации" (сигнал ALM)
200	Обратное вращение	○	Соответствует состоянию "Работа преобразователя в режиме обратного вращения"
300	Управление функцией AU	◇/◆	Управляет функцией клеммы AU Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме AU с помощью пар. 184.
301	Управление функцией RT	◇/◆	Управляет функцией клеммы RT Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме RT с помощью пар. 183.
302	Управление функцией RL	◇/◆	Управляет функцией клеммы RL Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме RL с помощью пар. 180.
303	Управление функцией RM	◇/◆	Управляет функцией клеммы RM Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме RM с помощью пар. 181.
304	Управление функцией RH	◇/◆	Управляет функцией клеммы RH Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме RH с помощью пар. 182.
305	Управление функцией JOG ①	◇/◆	Управляет функцией клеммы JOG Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме JOG с помощью пар. 185.
306	Управление функцией MRS	◇/◆	Управляет функцией клеммы MRS Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме MRS с помощью пар. 187.

Таб. 6-105: Присвоение объектов двоичным значениям (1)

Идентификация объекта	Обозначение объекта	Тип доступа к фактическому значению	Описание
307	Управление функцией STOP ^①	◇/◆	Управляет функцией клеммы STOP Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме STOP с помощью пар. 188.
308	Управление функцией RES ^①	◇/◆	Управляет функцией клеммы RES Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме RES с помощью пар. 189.
309	Управление функцией CS ^①	◇/◆	Управляет функцией клеммы CS Если этот объект обретает состояние "1", выполняется функция, присвоенная клемме CS с помощью пар. 186.
400	Run/Stop	◇/◆	Управляет пусковой командой / командой останова. Пусковая команда записывается лишь после определения заданной частоты на основе соотношения частот вращения. ^② 1: Run 0: Stop
401	Прямое/обратное вращение	◇/◆	Управления прямым/обратным вращением ^② 1: прямое вращение 0: обратное вращение
402	Сброс сигнализации	◇/◆	Стирание состояния сигнализации (Можно стереть сигнализацию, не выполняя сброс преобразователя.)

Таб. 6-105: Присвоение объектов двоичным значениям (2)

- : Только считывание
◇/◆: считывание/запись (командное задание поддерживается)

- ^① Управление следующими сигналами через коммуникационную сеть не возможно: толчковое включение, автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения сетевого напряжения, пусковой сигнал с самоудержанием, сброс преобразователя частоты. При заводской настройке команды работы JOG, STOP, RES и CS недействительны. Если вы хотите применять команды работы JOG, STOP, RES и CS, присвойте клеммам соответствующие функции с помощью параметров 185, 186, 188 и 189 (см. раздел 6.9.1). (Сброс преобразователя частоты через ВАСnet можно выполнить с помощью службы "ReinitializeDevice".)
- ^② Если запись команды частоты вращения для режима NET заблокирована, то настройка может быть записана, однако она не действует.

Почтовый параметр/значение

К свойствам ("Properties"), не определенным в качестве объектов, можно обращаться посредством "почтового параметра" и "почтового значения". Для считывания такого свойства необходимо записать соответствующее значение регистра в почтовый параметр, а затем считать почтовое значение. Для записи свойства соответствующее значение регистра записывается в почтовый параметр, а затем требуемое значение записывается в качестве "почтового значения".

Регистр VASnet

● Переменные системного окружения

Регистр	Значение	Чтение/запись	Примечание																					
40010	Режим/ Настройка преобразователя частоты	Чтение/запись	<p>Для процесса записи настройте данные режима. При считывании данные режима передаются.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Режим</th> <th>Значение при считывании</th> <th>Значение при записи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXT</td> <td>H0000</td> <td>H0010 ①</td> </tr> <tr> <td>PU</td> <td>H0001</td> <td>H0011 ①</td> </tr> <tr> <td>EXT JOG</td> <td>H0002</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>PU JOG</td> <td>H0003</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>NET</td> <td>H0004</td> <td>H0014</td> </tr> <tr> <td>PU + EXT</td> <td>H0005</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Доступ для записи зависит от настройки параметров 79 и 340 (см. раздел 6.17.2.)</p> <p>При считывании и записи имеются вышеуказанные ограничения — в соответствии со спецификацией режима управления через интерфейс PU.</p>	Режим	Значение при считывании	Значение при записи	EXT	H0000	H0010 ①	PU	H0001	H0011 ①	EXT JOG	H0002	—	PU JOG	H0003	—	NET	H0004	H0014	PU + EXT	H0005	—
Режим	Значение при считывании	Значение при записи																						
EXT	H0000	H0010 ①																						
PU	H0001	H0011 ①																						
EXT JOG	H0002	—																						
PU JOG	H0003	—																						
NET	H0004	H0014																						
PU + EXT	H0005	—																						

Таб. 6-106: Регистр VASnet для переменной системной среды

- Контроль в режиме реального времени (контрольная функция)
 Подробное описание функций индикации можно найти в разделе 6.10.2.

Регистр	Описание	Шаг	Регистр	Описание	Шаг
40201	Выходная частота/ частота вращения ^{④⑥}	0.01 Гц/1	40224	Нагрузка двигателя	0.1 %
40202	Выходной ток ^⑥	0.01 A/0.1 A ^①	40225	Общая мощность	1 кВт-час
40203	Выходное напряжение ^⑥	0.1 В	40250	Экономия энергии	регулируется
40205	Заданное значение частоты/ частоты вращения ^④	0.01 Гц/1	40251	Общая экономия энергии	регулируется
40206	Скорость вращения	1 об/мин	40252	Заданное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
40208	Напряжение на промежуточном контуре	0.1 В	40253	Действительное значение при ПИД-регулировании	0.1 %
40209	Нагрузка цепи торможения	0.1 %	40254	Отклонение регулиру-емой величины от заданного значения при ПИД- регулировании	0.1 %
40210	Степень использования аварийного выключателя двигателя	0.1 %	40258	Состояние 1 входных клемм опционального блока ^⑤	—
40211	Пиковый ток	0.01 A/ 0.1 A ^①	40259	Состояние 2 входных клемм опционального блока ^⑥	—
40212	Пиковое значение напряжения промежуточного корпуса	0.1 В	40260	Состояние Выходных клемм опционального блока ^⑦	—
40213	Входная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	40264	Сопrotивление термодатчика с ПТК	0.01 кΩ
40214	Выходная мощность	0.01 кВт/ 0.1 кВт ^①	40267	Фактическое значение ПИД 2	0.1 %
40215	Состояние Входная клемма ^②	—	40277	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	1 кВт-час
40216	Состояние Выходная клемма ^③	—	40278	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	1 кВт-час
40217	Индикация нагрузки	0.1 %	40279	Суммарная выходная энергия 32 бита (младшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①
40220	Общая продолжительность включения	1 час	40280	Суммарная выходная энергия 32 бита (старшие 16 битов)	0.01 кВт-час/ 0.1 кВт-час ^①
40223	Количество часов эксплуатации	1 час	—		

Таб. 6-107: Контроль в режиме реального времени

- ① Установка зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 и ниже/01800 и выше).
- ② Контроль входных клемм (Remote Input; удаленный ввод)
 (1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

—	—	—	—	CS	RES	STOP	MRS	JOG	RH	RM	RL	RT	AU	STR	STF
---	---	---	---	----	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

b0

- ③ Контроль выходных клемм
 (1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)

b15

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ABC2	ABC1	FU	OL	IPF	SU	RUN
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	----	-----	----	-----

b0

- ④ Если параметр 37 установлен на значение от "1" до "9998" или параметр 144 установлен на значение от "2" до "10" или от "102" до "110", то единица является целым числом (величина шага равна 1) (см. также стр. 6-137).

- ⑤ Контроль 1 входных Клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15														b0	
X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0

- ⑥ Контроль 2 входных Клемм опционального блока FR-A7AX
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15														b0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DY

- ⑦ Контроль выходных Клемм опционального блока FR-A7AY/FR-A7AR
(1: Клемма включена, 0: Клемма выключена, —: неопределенное состояние)
(Если эта Опция не установлена, все клеммы Выключены.)

b15														b0	
—	—	—	—	—	—	RA3	RA2	RA1	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

- ⑧ Контрольные значения сохраняются даже в случае, если в преобразователе возникла ошибка. Стереть эти значения можно путем сброса.

● Параметр

Параметр	Регистр	Обозначение	Чтение/запись	Примечание
0-999	41000-41999	Названия параметров можно найти в списке параметров таб. 6-1.	Чтение/запись	Адрес регистра = номер параметра + 4100
C2 (902)	41902	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	Чтение/запись	
C3 (902)	42092	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C3 (902).
	43902	Смещение при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) напряжения (тока) клеммы 2.
125 (903)	41903	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	Чтение/запись	
C4 (903)	42093	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C4 (903).
	43903	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) напряжения (тока) клеммы 2.
C5 (904)	41904	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	Чтение/запись	
C6 (904)	42094	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C6 (904).
	43904	Смещение при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
126 (905)	41905	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	Чтение/запись	
C7 (905)	42095	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина)	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C7 (905).
	43905	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (аналоговая величина клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
C8 (930)	41930	Смещение сигнала, сопоставленного клемме SA	Чтение/запись	
C9 (930)	42120	Смещение токового сигнала SA	Чтение/запись	
C10 (931)	41931	Усиление сигнала, сопоставленного клемме SA	Чтение/запись	
C11 (931)	42121	Усиление токового сигнала SA	Чтение/запись	
C42 (934)	41934	Коэффициент смещения для ПИД-индикации	Чтение/запись	
C43 (934)	42124	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C43 (934)
	43934	Аналоговое смещение для ПИД-индикации (аналоговое значение клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.
C44 (935)	41935	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	Чтение/запись	
C45 (935)	42125	Аналоговое усиление для ПИД-индикации	Чтение/запись	Чтение аналоговой величины (%) из C45 (935)
	43935	Аналоговое усиление для ПИД-индикации (аналоговое значение клеммы)	Чтение	Чтение аналоговой величины (%) тока (напряжения) клеммы 4.

Таб. 6-108: Параметр

● Список сбоев в работе

Регистр	Значение	Чтение/запись	Примечание
40501	Список сбоев в работе 1	Чтение/ запись	Данные состоят из 2 байт и сохраняются в виде "H00□□". Обращение к коду ошибок осуществляется через менее значимый байт. При доступе в режиме записи к регистру 40501 происходит стирание списка сбоев в работе. Значение данных может быть выбрано произвольно.
40502	Список сбоев в работе 2	Чтение	
40503	Список сбоев в работе 3	Чтение	
40504	Список сбоев в работе 4	Чтение	
40505	Список сбоев в работе 5	Чтение	
40506	Список сбоев в работе 6	Чтение	
40507	Список сбоев в работе 7	Чтение	
40508	Список сбоев в работе 8	Чтение	

Таб. 6-109: Список сбоев в работе

Данные	Описание	Данные	Описание	Данные	Описание
H00	Сбой в работе отсутствует	H81	E.LF	HC1	E.CTE
H10	E.OC1	H90	E.OHT	HC2	E.P24
H11	E.OC2	H91	E.PTC	HC4	E.CDO
H12	E.OC3	HA0	E.OPT	HC5	E.IOH
H20	E.OV1	HA1	E.OP1	HC6	E.SER
H21	E.OV2	HA2	E.OP2	HC7	E.AIE
H22	E.OV3	HA4	E.16 *	HE4	E.LCI
H30	E.THT	HA5	E.17 *	HE5	E.PCH
H31	E.THM	HA6	E.18 *	HE6	E.PID
H40	E.FIN	HA7	E.19 *	HF1	E.1
H50	E.IPF	HA8	E.20 *	HF2	E.2
H51	E.UVT	HВ0	E.PE	HF5	E.5
H52	E.ILF	HВ1	E.PUE	HF6	E.6
H60	E.OLT	HВ2	E.RET	HF7	E.7
H70	E.BE	HВ3	E.PE2	HFD	E.13
H80	E.GF	HCO	E.CPU		

Таб. 6-110: Аварийные данные (Данные, вызывающие сбой в работе в ходе обмена информацией)

* Дополнительная информация имеется в руководстве по программированию контроллера преобразователя частоты FR-F700.

● Контроль информации о модели

Регистр	Значение	Чтение/запись	Примечание
44001-44010	Модель	Чтение/запись	Модель преобразователя считывается в виде ASCII-кода. Неиспользованная часть заполняется знаками H20 (знак пробела). Пример FR-F740-EC: H46, H52, H2D, H46, H37, H34, H30, H2D, H45, H43, H20.....H20
44011-44013	Мощность	Чтение	Класс мощности считывается в виде ASCII-кода. Данные считываются с шагом 0.1 кВт. Разряды 0.01 кВт округляются. Неиспользованная часть заполняется знаком H20 (знак пробела). Пример: 0.75K "-----7" (H20, H20, H20, H20, H20, H37)

Таб. 6-111: Информация о модели преобразователя частоты

6.18.9 Декларация о соответствии реализации протоколу (PICS)

(Раздел 6.18.9 является составной частью этого стандарта и необходим для его применения.)

Декларация о соответствии реализации протоколу BACnet (BACnet Protocol Implementation Conformance Statement)

Дата:	1-е апреля 2012 г.
Название изготовителя:	Mitsubishi Electric Corporation
Идент. № изготовителя:	—
Название продукта:	инвертор (преобразователь частоты)
Номер модели продукта:	FR-F740-EC
Версия прикладного программного обеспечения:	8290A
Редакция аппаратно-программного обеспечения:	1.00
Редакция протокола BACnet:	4

Профиль стандартного устройства BACnet: специфический прикладной контроллер BACnet (B-ASC)
(BACnet Application Specific Controller)

Поддерживаемые блоки совместимости BACnet (BIBB):

Совместное использование данных - ReadProperty-B (DS-RP-B)
Совместное использование данных - WriteProperty-B (DS-WP-B)
Управление устройствами - DynamicDeviceBinding-B (DM-DDB-B)
Управление устройствами - DynamicObjectBinding-B (DM-DOB-B)
Управление устройствами - DeviceCommunicationControl-B (DM-DCC-B)
Управление устройствами - ReinitializeDevice - B (DM-RD-B)

Поддержка сегментации: нет

Стандартизованные типы объектов BACnet : Обзор типов объектов, поддерживаемых серией преобразователей частоты FR-F700-EC, а также свойства этих объектов перечислены в таб. 6-99.

Обработка объекта: данное устройство не поддерживает динамические службы создания и стирания объектов (CreateObject и DeleteObject).

Опции уровня канала данных: ведущее устройство MS/TP (статья 9), скорости передачи данных: 9600, 19200, 38400, 76800

Администрирование адресов устройств: статические адреса устройств не поддерживаются

Опции сетевой коммуникации: нет

Поддерживаемые шрифты: ANSI X3.4

6.18.10 Использование функции контроллера (пар. 414, пар. 415, пар. 498, пар. 506 до пар. 515, пар. 826 до пар. 865)

Для считывания и записи входных и выходных данных доступ к преобразователю осуществляется с использованием специальных маркеров, регистров и т. п.

Управление преобразователем, считывание и запись параметров, а также выполнение прочих функций происходит под управлением внутренней программы преобразователя, которая обрабатывает данные, поступающие через управляющие входы.

Выходные данные выводятся через выходные клеммы преобразователя. Через них могут выводиться не только сигналы состояния, но и сигналы управления лампами, блокировочные сигналы или иные управляющие сигналы, определенные пользователем.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
414	Выбор функции контроллера	0	0	Функция контроллера деактивирована	—	
			1	Функция контроллера активирована (Для активации этой настройки необходимо выполнить сброс преобразователя.)		
415	Блокировка питания от преобразователя частоты	0	0	Пусковой сигнал преобразователя деблокирован независимо от условия выполнения программы процесса.		
			1	Пусковой сигнал преобразователя деблокирован только в том случае, если условие выполнения программы процесса установлено на "RUN". Если условие выполнения установлено на "STOP", то при включении пускового сигнала STF или STR преобразователь не запускается. (При переключении условия выполнения с "RUN" на "STOP" во время работы двигатель затормаживается до неподвижного состояния.)		
498	Стереть флэш-память встроенного контроллера	0	0–9999	9696: стереть флэш-память		
				Иное значение кроме 9696: не стирать флэш-память		
506 – 515	Пользовательский параметр 1 до 10	0	0–65535	Параметры 506...515 и 826...865 можно использовать в качестве пользовательских параметров. Так как область параметров и операнды D100...D159, используемые для функций контроллера, могут обращаться друг к другу, параметры 506...515 и 826...865 в можно применять в программе какого-либо процесса. Рассчитанный в программе результат операции можно выдать через параметры 506...515 и 826...865.		
826 – 865	Пользовательский параметр 11 до 50	0	0–65535	Параметры 506...515 и 826...865 можно использовать в качестве пользовательских параметров. Так как область параметров и операнды D100...D159, используемые для функций контроллера, могут обращаться друг к другу, параметры 506...515 и 826...865 в можно применять в программе какого-либо процесса. Рассчитанный в программе результат операции можно выдать через параметры 506...515 и 826...865.		

Более подробное описание функции контроллера вы найдете в руководстве по программированию контроллера преобразователя FR-F700.

6.19 ПИД-регулирование

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Управление процессом, например, регулирование расхода или давления	ПИД-регулирование	пар. 127–134, пар. 241, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577 (42 (пар. 934)–45 (пар. 935))	6.19.1
Калибровка подключения заданного/фактического значения и коэффициентов для индикации ПИД-регулирования	Калибровка смещения и усиления для индикации ПИД	пар. 241, пар. 759, (42 (пар. 934)–45 (пар. 935))	6.19.2
Вращение двигателя с постоянной частотой, прежде чем начинает действовать ПИД-регулирование.	Режим предварительного заполнения	пар. 760–769	6.19.3
Переключение между двумя различными настройками для ПИД-регулирования	2-е ПИД-регулирование	пар. 753–758, пар. 765–769	6.19.4
Регулирование насосов с применением нескольких двигателей	Расширенное ПИД-регулирование	пар. 554, пар. 575–591	6.19.5

6.19.1 ПИД-регулирование (пар. 127–134, пар. 553, пар. 554, пар. 575–577)

Функция ПИД-регулятора позволяет применять преобразователь частоты для управления процессами (например, регулированием расхода или давления).

Заданное значение устанавливается через входные клеммы 2–5 или при помощи параметров. Действительное значение определяется через клеммы 4–5.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Связан с параметром	см. раздел
127	Автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	9999	0–400 Гц	Установка частоты для переключения на ПИД-регулирование		
			9999	Автоматического переключения отсутствует		
128	Выбор направления действия ПИД-регулирования	10	10 [Ⓜ] , 110	Обратный ход	Вход для корректирующего: Клемма 1 [Ⓞ]	
			11 [Ⓜ] , 111	Передний ход		
			20 [Ⓜ] , 120	Обратный ход	Вход для действительного значения: Клемма 4 [Ⓞ] Вход для заданного значения: Клемма 2 [Ⓞ] или пар. 133	
			21 [Ⓜ] , 121	Передний ход		
			40 [Ⓜ] , 140	Обратный ход		Вход для действительного значения: Клемма 4 [Ⓞ] Ввод для номинального значения: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet
			41 [Ⓜ] , 141	Передний ход		
			50 [Ⓜ]	Обратный ход	Установка корректирующего сигнала: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet	
			51 [Ⓜ]	Передний ход		
			60 [Ⓜ]	Обратный ход	Задание заданной и действительной величин: LonWorks, сеть CC-Link, BACnet	
			61 [Ⓜ]	Передний ход		
			70 [Ⓞ]	Обратный ход		Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера
			71 [Ⓞ]	Передний ход		
			80 [Ⓞ]	Обратный ход	Ввод для номинального и действительного значения функция контроллера	
			81 [Ⓞ]	Передний ход		
			90 [Ⓞ]	Обратный ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера (без влияния на выходную частоту)	
			91 [Ⓞ]	Передний ход		
100 [Ⓞ]	Обратный ход	Ввод для номинального и действительного значения функция контроллера (без влияния на выходную частоту)				
101 [Ⓞ]	Передний ход					
129	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора ^①	100 %	0.1–1000 %	Пропорциональный коэффициент соответствует обратной величине пропорционального усиления. Если установленное значение мало, то уже при малом изменении регулируемой величины появляется значительная погрешность регулирующей величины. Это означает, что при малом значении пар. 129 чувствительность повышается, а устойчивость системы регулирования снижается (колебания, неустойчивость)		
			9999	Пропорциональное регулирование отсутствует		
130	Время ПИД-интегрирования ^①	1 с	0.1–3600 с	При малом заданном значении регулируемый параметр достигает заданного значения быстрее, однако при этом может произойти превышение заданного значения (перерегулирование).		
			9999	Интегральное регулирование отсутствует		
131	Верхняя предельно допустимая величина действительного значения	9999	0–100 % [Ⓝ]	Установите верхнее предельное значение при помощи пар. 131. Если действительное значение превышает установленное предельное значение, на клемме FUP появляется сигнал. Максимальное действительное значение на клемме 4 (20mA/5B/10B) соответствует 100%.		
			9999	Функция отсутствует		

59	Выбор цифрового потенциометра двигателя	6.5.4
73	Определение заданной величины входных данных	6.15.1
79	Выбор режима работы	6.17.1
178–189	Назначение функций входным клеммам	6.9.1
190–196	Назначение функций выходным клеммам	6.9.5
C2 (пар. 902) – C7 (пар. 905)	Смещение и усиление при уставовке заданного значения	6.15.4

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Связан с параметром	см. раздел
132	Нижняя предельно допустимая величина действительного значения	9999	0–100 % ^③	Установите нижнее предельное значение при помощи пар. 132. Если действительное значение превышает установленное предельное значение, то на клемме FDN появляется сигнал. Максимальное действительное значение на клемме 4 (20 мА/5В/10В) соответствует 100%.	см. выше	
			9999	Функция отсутствует		
133	Установка заданного значения через пар. ^①	9999	0–100 % ^③	Пар. 133 определяет заданное значение ПИД-регулятора для управления через панель управления	см. выше	
			9999	Вход для заданного значения: клемма 2		
134	Время ПИД-дифференцирования ^①	9999	0.01–10.00с	Время дифференциального регулирования для достижения того же действительного значения, что и при пропорциональном регулировании. При возрастании времени дифференцирования увеличивается чувствительность.	см. выше	
			9999	Дифференциальное регулирование отсутствует		
553	Предел рассогласования	9999	0 – 100.0 % ^③	Сигнал Y48 выводится, как только величина рассогласования превышает предел рассогласования.	см. выше	
			9999	не используется		
554	Работа при ПИД-сигнале	0	0–3, 10–13	Выбор режима, активируемого при достижении верхнего или нижнего предела фактического значения или предела рассогласования. Можно выбрать режим отключения выхода.	см. выше	
575	Время срабатывания системы отключения выхода	1 с	0–3600 с	Если за период, больший, чем время срабатывания, заданное параметром 575, выходная частота снижается ниже значения, заданного параметром 576, выход преобразователя частоты отключается.	см. выше	
			9999	Функция отключение выхода деактивирована		
576	Порог срабатывания для отключения выхода	0 Гц	0–400 Гц	Пороговая частота, при которой происходит срабатывание отключения выхода	см. выше	
577	Порог срабатывания для отмены отключения выхода	1000 %	900–1100 %	Установка порога срабатывания для отмены отключения выхода (пар. 577 минус 1000)	см. выше	

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① Вышеуказанные параметры можно настроить в любом режиме и во время работы преобразователя, даже если параметр 77 "Защита от записи параметров" установлен на "0".
- ② Если параметр 128 установлен на "10, 11, 20, 21, 40, 41", ПИД-регулирование действует при включении сигнала X14.
- ③ Если параметры C42 (пар. 934) и C44 (пар. 935) установлены на "9999", параметры 131...133, 553 и 577 являются безразмерными. (Значения, установленные в параметрах 553 и 577, указывают зоны отклонения в "%", при этом эта единица не отображается.)
- ④ Входные заданные значения устанавливаются в параметре 73.
- ⑤ Входные заданные значения на клемме 4 устанавливаются в параметре 267.
- ⑥ Более подробное описание функции контроллера вы найдете в руководстве по программированию контроллера преобразователя FR-F700.

Конфигурация системы



Рис. 6-173: Конфигурация системы для пар. 128 (пар. 573) = 10, 11, 110, 111 (Применение внешнего блока (ПИД)-регулятора)



Рис. 6-174: Конфигурация системы для пар. 128 (пар. 573) = 20 или 21, 120, 121 (клемма для установки заданного/действительного значения)

Показатели производительности ПИ-регулирования

ПИ-регулирование представляет собой комбинацию из пропорционального (П) и интегрального (И) регулирования. Оно используется для получения регулирующей величины, позволяющей компенсировать погрешности регулирования

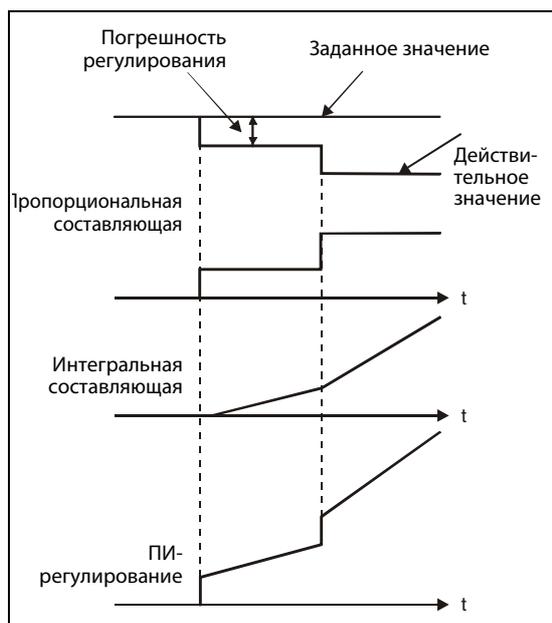


Рис. 6-175: Принцип действия ПИ-регулятора

1000045C

Показатели производительности ПД-регулирования

ПД-регулирование представляет собой комбинацию из пропорционального (П) и дифференциального (Д) регулирования. Оно используется для получения регулирующей величины, зависящей от изменения скорости погрешности, с целью оптимизации переходных процессов.

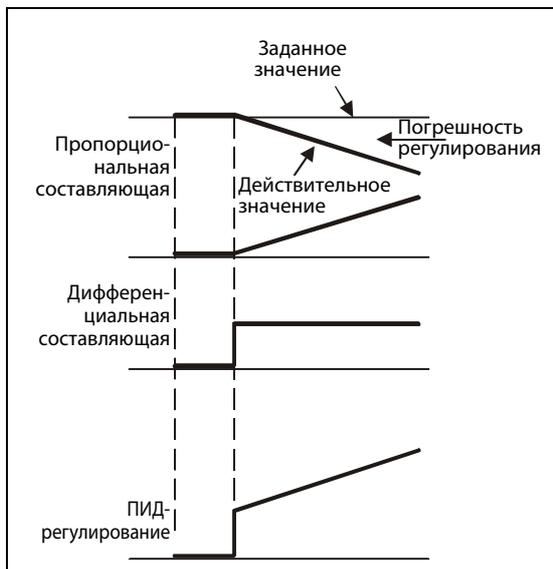


Рис. 6-176:
Принцип действия ПД-регулятора

1000046C

Показатели производительности ПИД-регулирования

ПИД-регулирование представляет собой комбинацию из пропорционального (П), дифференциального (Д) и интегрального (И) регулирования. Такая комбинация трех устройств регулирования отвечает высоким требованиям. При этом компенсируются недостатки отдельных устройств регулирования и, таким образом, удается добиться более точного регулирования.

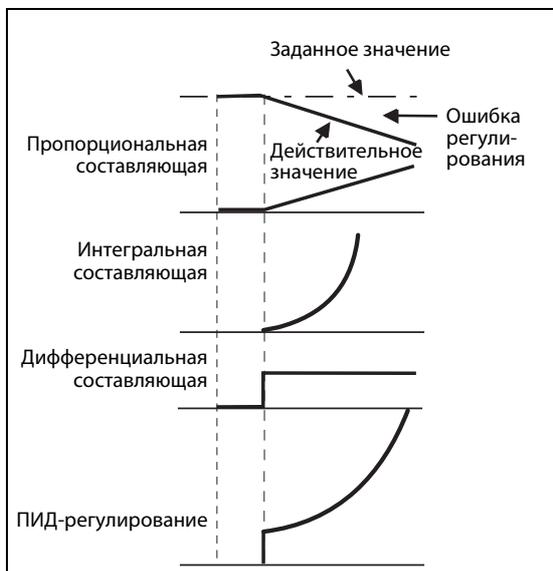


Рис. 6-177:
Принцип действия ПИД-регулятора

1001233E

Обратный ход

Регулирующая величина (выходная частота f_i) увеличивается при положительной погрешности регулирования X и уменьшается при отрицательной погрешности регулирования.

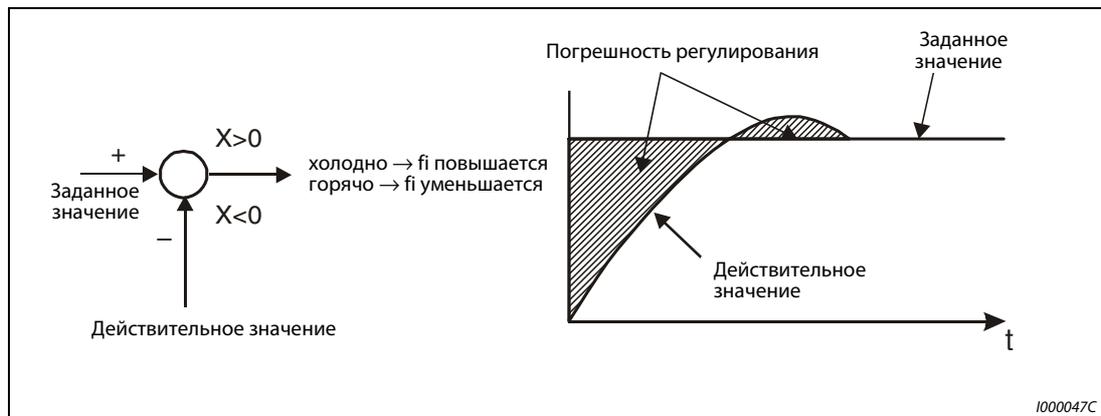


Рис. 6-178: Нагрев

Передний ход

Регулирующая величина (выходная частота f_i) при отрицательной ошибке регулирования X увеличивается и при положительной ошибке регулирования уменьшается.

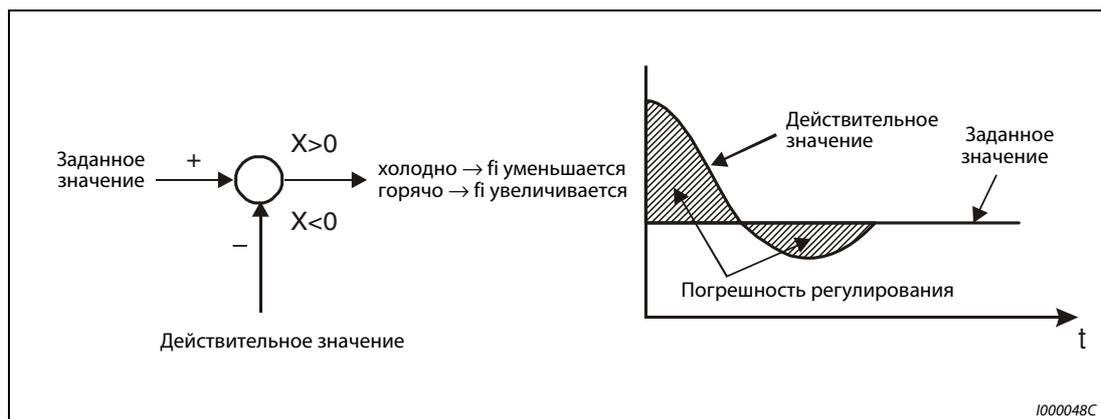


Рис. 6-179: Охлаждение

Приведенная таблица показывает связь между погрешностью регулирования и регулирующей величиной (выходная частота).

	Погрешность регулирования	
	положительная	отрицательная
Обратный ход	↗	↘
Передний ход	↘	↗

Таб. 6-112: Связь между погрешностью регулирования и регулирующей величиной

Пример монтажа

На приведенном ниже рисунке показан пример типичного применения:

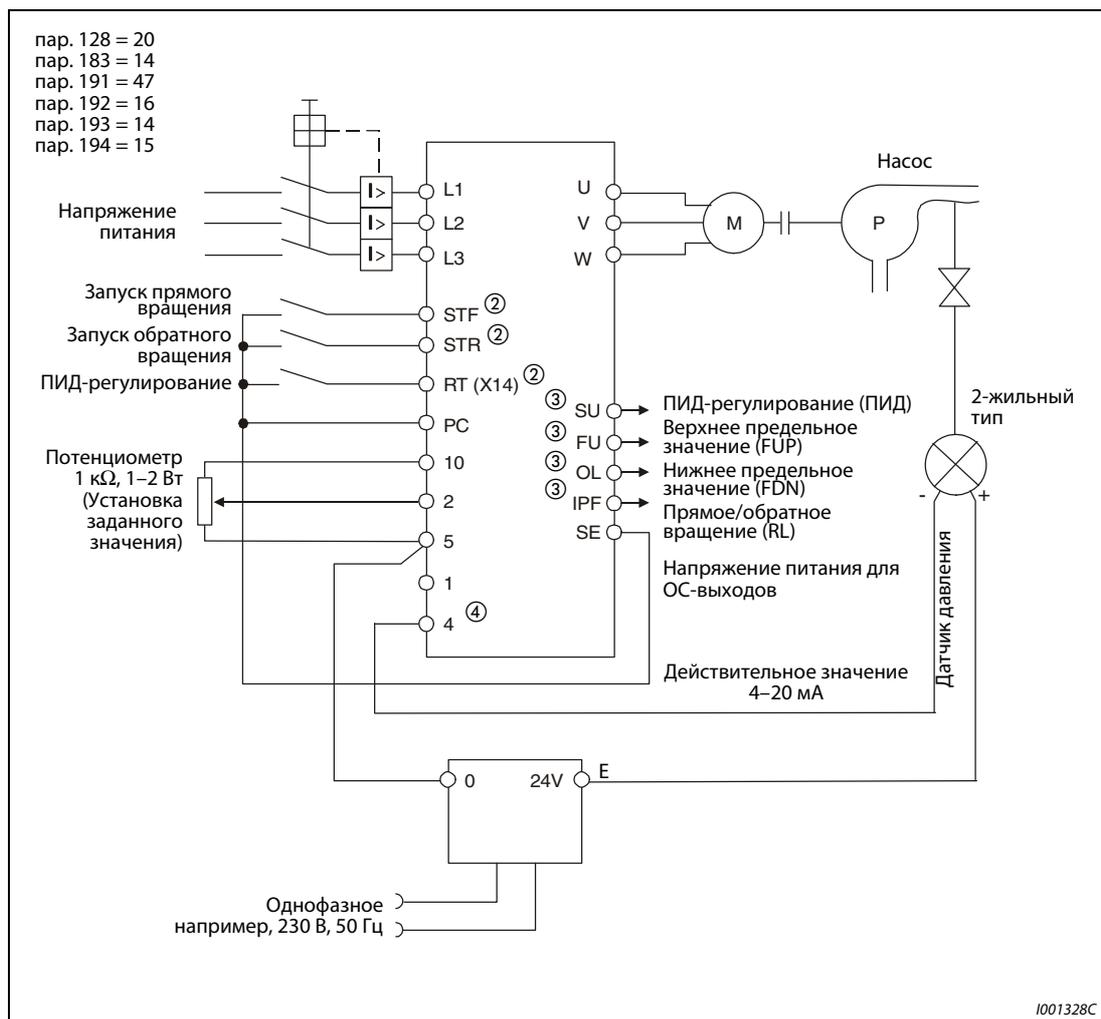


Рис. 6-180: Пример подключения при использовании позитивной логики

- ① Напряжение питания должно выбираться в соответствии с техническими данными применяемого генератора сигнала.
- ② Определение функций входных клемм осуществляется при помощи параметров 178–189.
- ③ Определение функций выходных клемм осуществляется при помощи параметров 190–196.
- ④ Сигнал AU не должен быть включен.

Входной/выходной сигналы и установленные значения параметров

Для запуска ПИД-регулятора необходимо подать сигнал Х14. Если сигнал отсутствует, преобразователь частоты работает не в качестве ПИД-регулятора, а в обычном режиме (при настройке параметра 128 на "10, 11, 20, 21, 40 или 41).

Установите заданное значение через клеммы 2-5 или параметр 133. Определите действительное значение через клеммы 4-5. Присвойте параметру 128 значение "20, 21, 120 или 121".

Подайте полученный от внешнего регулятора сигнал отклонений на клеммы 1-5. В этом случае Вы должны присвоить параметру 128 значение "10, 11, 110 или 111".

Сигнал	Клемма	Функция	Описание	Настройка параметров	
Вход	X14	ПИД-регулирование	Включение сигнала Х14 для выбора ПИД-регулирования	Присвойте одному из пар. 178–189 значение "14".	
	X64	Инvertирование направления регулирования через дискретный вход	Включение сигнала Х64 для выбора прямого хода (пар. 128 = 10, 20, 110, 120) или обратного хода (пар. 128 = 11, 21, 111, 121) при ПИД-регулировании	Присвойте одному из пар. 178–189 значение "64".	
	X72	Сброс интегрального значения ПИД	ВКЛ.: сбрасываются интегральное и дифференциальное значения ВЫКЛ.: обычный режим	Присвойте одному из пар. 178–189 значение "72".	
	X77	Завершение режима предварительного заполнения	Включение входа Х77 для завершения режима предварительного заполнения и запуска ПИД-регулирования	Присвойте одному из пар. 178–189 значение "77".	
	X78	Завершение 2-го режима предварительного заполнения	Включение входа Х77 при включенном сигнале RT для завершения режима предварительного заполнения и запуска ПИД-регулирования	Присвойте одному из пар. 178–189 значение "78".	
Вход	2	Установка заданного значения	Установка заданного значения для ПИД-регулирования	пар. 128 = 20, 21, 120, 121; пар. 133 = 9999	
			0–5 В..... 0–100 %	пар. 73 = 1 [ⓐ] , 3, 5, 11, 13, 15	
			0–10 В..... 0–100 %	пар. 73 = 0, 2, 4, 10, 12, 14	
			4–20 мА..... 0–100 %	пар. 73 = 6, 7, 16, 17	
	PU	—	Установка заданного значения	Установка заданного значения через пар. 133 при управлении от панели управления	пар. 128 = 20, 21, 120, 121; пар. 133 = 0–100 % [ⓐ]
	1	1	Корректирующий сигнал	Внешняя установка корректирующего сигнала	пар. 128 = 10 [ⓐ] , 11, 110, 111
				–5 В–+5 В... –100 %–+100 %	пар. 73 = 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 17
				–10 В–+10 В –100 %–+100 %	пар. 73 = 0, 1 [ⓐ] , 4, 6, 10, 11, 14, 16
	4	4	Действительное значение	Определение действительного значения	пар. 128 = 20, 21, 40, 41, 120, 121, 140, 141
				4–20 мА..... 0–100 %	пар. 267 = 0 [ⓐ]
				0–5 В..... 0–100 %	пар. 267 = 1
				0–10 В..... 0–100 %	пар. 267 = 2
Передача данных [ⓑ]	—	Погрешность регулирования	Установка разностного сигнала через сеть LonWorks, сеть CC-Link или коммуникацию ВАСnet	пар. 128 = 50, 51	
		Установка заданного значения	Подача заданного значения через сеть LonWorks, сеть CC-Link или коммуникацию ВАСnet	пар. 128 = 40, 41, 140, 141	
		Заданное значение, действительное значение	Установка заданного и действительного значения через сеть LonWorks, сеть CC-Link или коммуникацию ВАСnet	пар. 128 = 60, 61	
Вход	SPS	—	Погрешность регулирования	Задание разностного сигнала с помощью функции контроллера	пар. 128 = 70, 71, 90, 91
			Действительное значение	Подача заданного и фактического значения с помощью функции контроллера	пар. 128 = 80, 81, 100, 101

Таб. 6-113: Входной/выходной сигналы и настройки параметров (1)

Сигнал	Клемма	Функция	Описание	Настройка параметров	
Выход	Выбираются с помощью пар. 190–196	FUP	Верхнее предельное значение	Выводится, если действительное значение превышает верхнее предельное значение (пар. 131)	пар. 128 = 20, 21, 40, 41, 60, 61, 120, 121, 140, 141 пар. 131 ≠ 9999 Присвойте одному из пар. 190–196 значение "15" или "115". ③
		FDN	Нижнее предельное значение	Выводится, если действительное значение оказывается меньше нижнего предельного значения (пар. 132)	пар. 128 = 20, 21, 40, 41, 60, 61, 120, 121, 140, 141 пар. 132 ≠ 9999 Присвойте одному из пар. 190–196 значение "14" или "114". ③
		RL	Прямое/обратное вращение	"1" при прямом вращении (FWD) "0" при обратном вращении (REV) или останове (Stop)	Присвойте одному из пар. 190–196 значение "16" или "116". ③
		ПИД	ПИД-регулирование активировано	Включено при активированном ПИД	Присвойте одному из пар. 190–196 значение "47" или "147". ③
		SLEEP	SLEEP-функция активирована	Включена при активированной SLEEP-функции	пар. 575 ≠ 9999 Присвойте одному из пар. 190–196 значение "70" или "170". ③
		Y48	Предел рассогласования	Этот выход активируется, если величина рассогласования превышает предел.	пар. 553 ≠ 9999 Присвойте одному из пар. 190–196 значение "48" или "148". ③
		Y49	Действует режим предварительного заполнения	Выход включается при работе режима предварительного заполнения.	Присвойте одному из пар. 190–196 значение "49" или "149". ③
		Y50	Действует 2-й режим предварительного заполнения		Присвойте одному из пар. 190–196 значение "50" или "150". ③
		Y51	Время предварительного заполнения истекло	Выход включается, если время предварительного заполнения превысило время, настроенное в параметре 764 или 769.	Присвойте одному из пар. 190–196 значение "51" или "151". ③
		Y52	Время 2-го предварительного заполнения истекло		Присвойте одному из пар. 190–196 значение "52" или "152". ③
		Y53	Превышен уровень предварительного заполнения	Выход включается, если превышен уровень предварительного заполнения, настроенный в параметре 763 или 768.	Присвойте одному из пар. 190–196 значение "53" или "153". ③
		Y54	Превышен уровень 2-го предварительного заполнения		Присвойте одному из пар. 190–196 значение "54" или "154". ③
SE	SE	Опорная точка для выходных клемм	Напряжение питания для выходов с открытым коллектором FUP, FDN, RL, PID, SLEEP и Y48		

Таб. 6-113: Входной/выходной сигналы и настройки параметров (2)

- ① Поля серого цвета содержат заводские настройки.
- ② Если преобразователь не находится в режиме NET, то в отношении направления действия ПИД-регулирования (пар. 128) нет никакой разницы между настройками "40, 41, 50, 51, 60, 61, 140, 141" и "10, 11, 20, 21". В режиме NET задание посредством коммуникации BACnet возможно, если выбран протокол BACnet (пар. 549 = "2") и управления происходит через 2-й последовательный интерфейс (клеммы RS485). В режиме NET возможна и коммуникация через LonWorks или CC-Link, если коммуникация BACnet деактивирована. Более подробную информацию по передаче данных через LonWorks вы можете найти в руководстве дополнительного устройства FR-A7NL, а по передаче данных через CC-Link в руководстве дополнительного устройства FR-A7NC. Информация о возможностях коммуникации через BACnet имеется в разделе 6.18.8.
- ③ Присваивая параметрам 190–196 значения, равное или больше 100, вы выбираете для выходных клемм негативную логику (см. раздел 6.9.5).
- ④ Если для установки заданного значения применяется параметр 133 (установленное значение \neq 9999), задающий сигнал, одновременно поданный на клеммы 2-5, игнорируется.

УКАЗАНИЕ

Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 или 190–196 оказывает влияние также и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции клемм.

Автоматическая частота переключения ПИД-регулятора (пар. 127)

Для более быстрого разбега двигателя при активированном ПИД-регулировании можно произвести запуск преобразователя частоты в нормальном режиме работы, чтобы затем, достигнув частоты переключения, преобразователь автоматически перешел в режим ПИД-регулирования.

Если частоты переключения установлена при помощи параметра 127 равной величины между 0 и 400 Гц, достигнув величины, заданной данным параметром, преобразователь частоты переходит в режим ПИД-регулирования. Режим ПИД-регулирования остается активированным также в том случае, когда преобразователь работает с частотой меньшей, чем частота переключения.

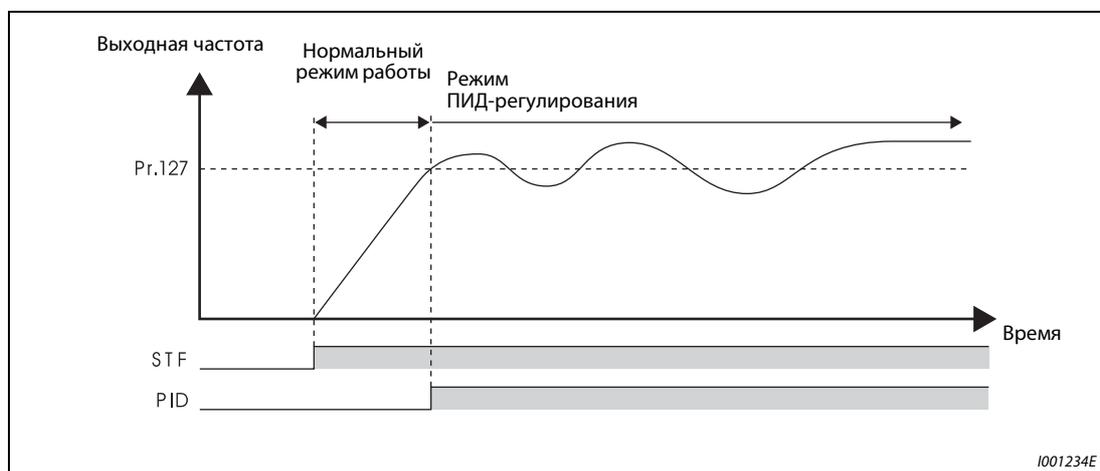


Рис. 6-181: Автоматическое переключение в режим ПИД-регулирования.

Выбор режима, который должен использоваться при выводе сигнала верхнего предела, нижнего предела или предела рассогласования (FUP, FDN, Y48, пар. 554)

Имеется возможность выбрать режим, который должен использоваться при распознании верхнего или нижнего предела или предела рассогласования. При этом с помощью параметра 554 для верхнего предела (FUP), нижнего предела (FDN) или предела рассогласования (Y48) можно выбрать либо вывод сигнала, либо вывод сигнала с остановом и сигнализацией об ошибке (E.PID).

Пар. 554	Сигнал FUP, сигнал FDN	Сигнал Y48 ^①	Функция SLEEP
0 (Заводская настройка)	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	С момента активации режима SLEEP электродвигатель свободно вращается по инерции до остановки.
1	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
2	Только вывод сигнала		
3	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	С момента активации режима SLEEP двигатель затормаживается до неподвижного состояния.
10	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	
11	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
12	Только вывод сигнала	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	
13	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		

^① Если параметры 131 "Верхний предел", 132 "Нижний предел" и 553 "Предел рассогласования", относящиеся к сигналам FUP, FDN и Y48, установлены на "9999" (функция не задействована), вывод сигнала и останов с сигнализацией ошибки не происходят.

Отключение выхода (SLEEP-функция) (SLEEP-сигнал, пар. 554, пар. 575–577)

Если выходная частота снижается ниже значения, заданного параметром 576, на период времени, больший, чем время срабатывания, заданное параметром 575, то выход преобразователя частоты отключается. (В этом случае при настройке параметра 554 на значение от "0" до "3" выход преобразователя частоты при начале режима SLEEP отключается и двигатель вращается по инерции до остановки. Если параметр установлен на значение от "10" до "13", то при начале режима SLEEP преобразователь частоты затормаживается до неподвижного состояния за время, введенное в параметре 8.)

Данная функция служит экономии энергии в диапазоне низких скоростей вращения.

Пар. 554	Сигнал FUP, сигнал FDN	Сигнал Y48 ^①	Функция SLEEP
0 (Заводская настройка)	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	С момента активации режима SLEEP электродвигатель свободно вращается по инерции до остановки.
1	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
2	Только вывод сигнала	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	С момента активации режима SLEEP двигатель затормаживается до неподвижного состояния.
3	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
10	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	С момента активации режима SLEEP двигатель затормаживается до неподвижного состояния.
11	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
12	Только вывод сигнала	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	
13	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		

Если погрешность регулирования (действительное значение – заданное значение) при активированной SLEEP-функции достигает порога срабатывания (пар. 577–1000 %), отключение выхода прекращается и автоматически продолжается работа в режиме ПИД-регулирования.

При активированной SLEEP-функции происходит вывод сигнала SLEEP, сигнал вращения двигателя RUN отключается. Сигнал ПИД-регулирования остается включенным.

Чтобы присвоить сигнал SLEEP какой-либо клемме, необходимо один из параметров 190...196 установить на "70" (при положительной логике) или на "176" (при отрицательной логике).

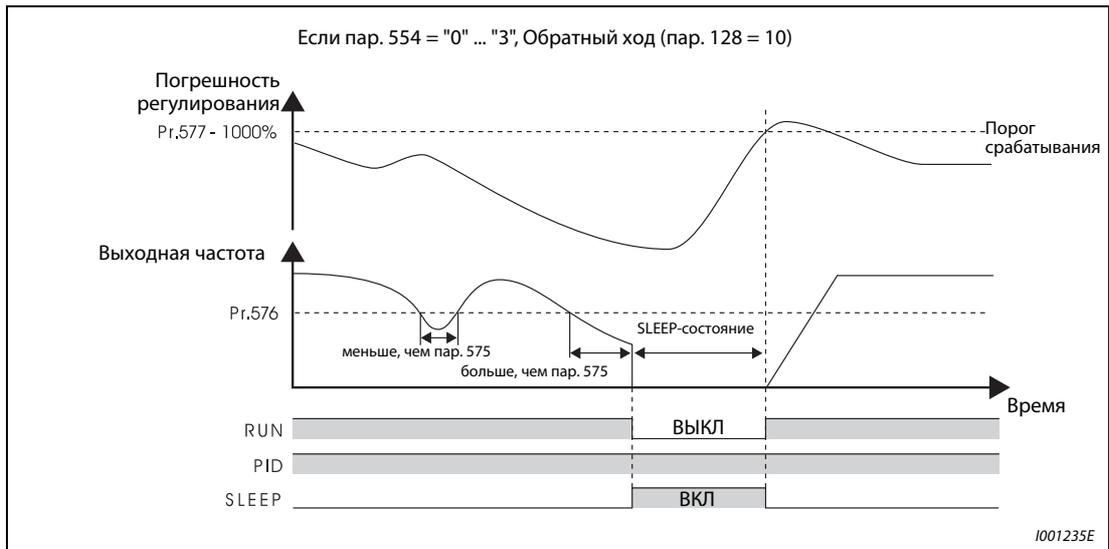


Рис. 6-182: Отключение выхода (SLEEP-функция), если пар. 554 = "0" ... "3"

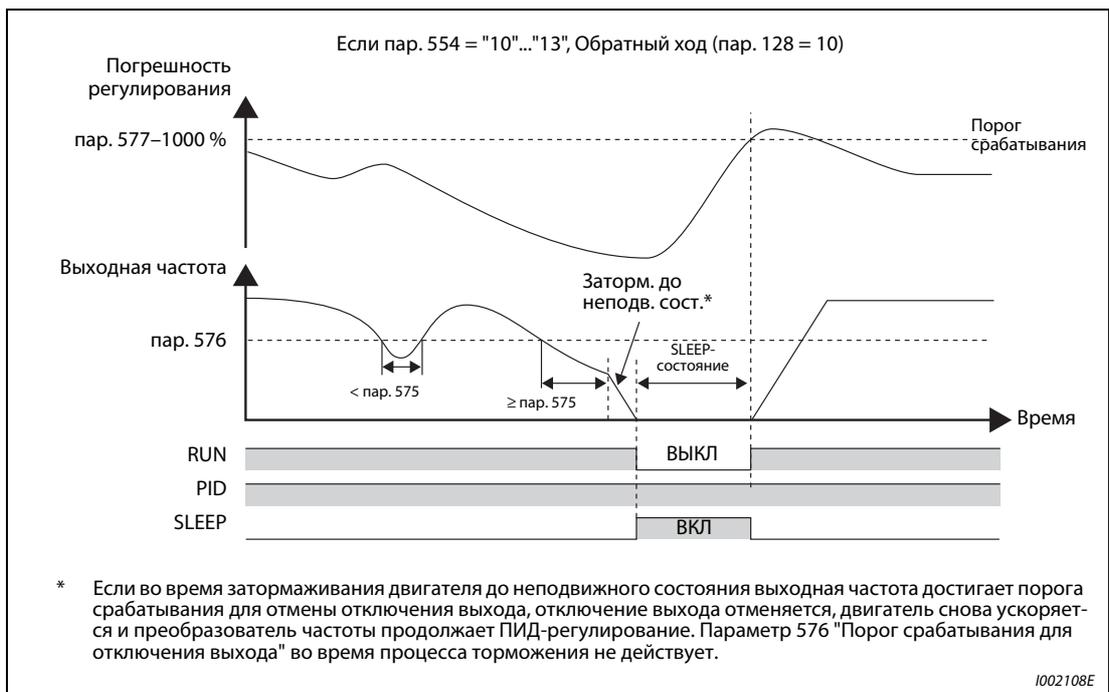


Рис. 6-183: Отключение выхода (функция SLEEP), если пар. 554 = "10" ... "13"

Функция индикации при ПИД-регулировании

Заданное значение, действительное значение и погрешность регулирования могут выведены на индикатор панели управления а вывод соответствующих им сигналов может быть произведен через клеммы СА и АМ.

При индикации рассогласования регулирования интегральное значение отображается в виде отрицательной величины в % (при этом 0 % соответствует значению 1000). (Вывод погрешности регулирования через клеммы СА и АМ не возможна.)

Для этих индикации значений установите параметры 52 "Индикация на панели управления", 54 "Вывод через клемму СА" и 158 "Вывод через клемму АМ".

Установка	Индикация	Величина шага ①	Полное отклонение стрелки Клеммы СА и АМ ①	Примечание
52	Заданное значение	0.1 %	100 %/ С42 (пар. 934) или С44 (пар. 935)	При использовании внешнего ПИД-регулятора (пар. 128 = 10, 11) на индикатор выводится "0". При настройке "67" индикация возможна даже в случае, если ПИД-регулирование деактивировано.
53	Действительное значение	0.1 %		
67	Фактическое значение 2	0.1 %		
54	Погрешность регулирования	0.1 %	—	Индикация через клеммы АМ и СА невозможна. Индикация погрешности регулирования 0 % производится в виде величины 1000.

Таб. 6-114: Функция индикации при ПИД-регулировании

① Если ни один из параметров С42 (пар. 934) и С44 (пар. 935) не установлен на "9999", единица минимального шага изменяется с "%" на безразмерную. Значение при полной шкале на клемме СА/АМ изменяется с 100 % на большее из двух значений С42 (пар. 934) "Коэффициент смещения для ПИД-индикации" и С44 (пар. 935) "Коэффициент усиления для ПИД-индикации". (Меньшее значение параметров С42 (пар. 934) и С44 (пар. 935) становится минимальным значением.)

Метод установки параметров

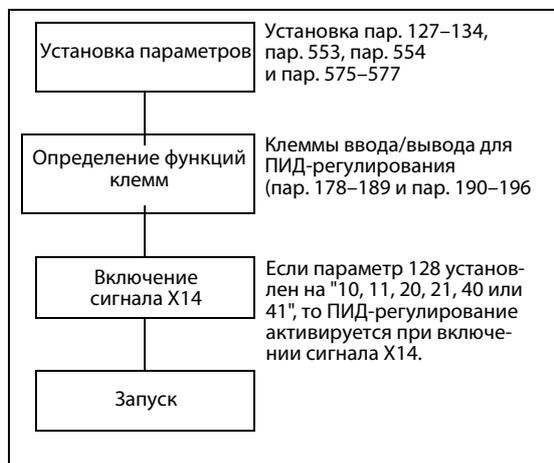


Рис. 6-184: Метод установки

Подгонка

Пример ▾

В приведенном примере генератор действительного значения 4 мА при 0 °С и 20 мА при 50 °С применяется для того, чтобы с помощью ПИД-регулятора поддерживать температуру помещения на уровне 25 °С. Заданное значение устанавливается через клеммы 2 и 5 (0–5 В) преобразователя частоты.

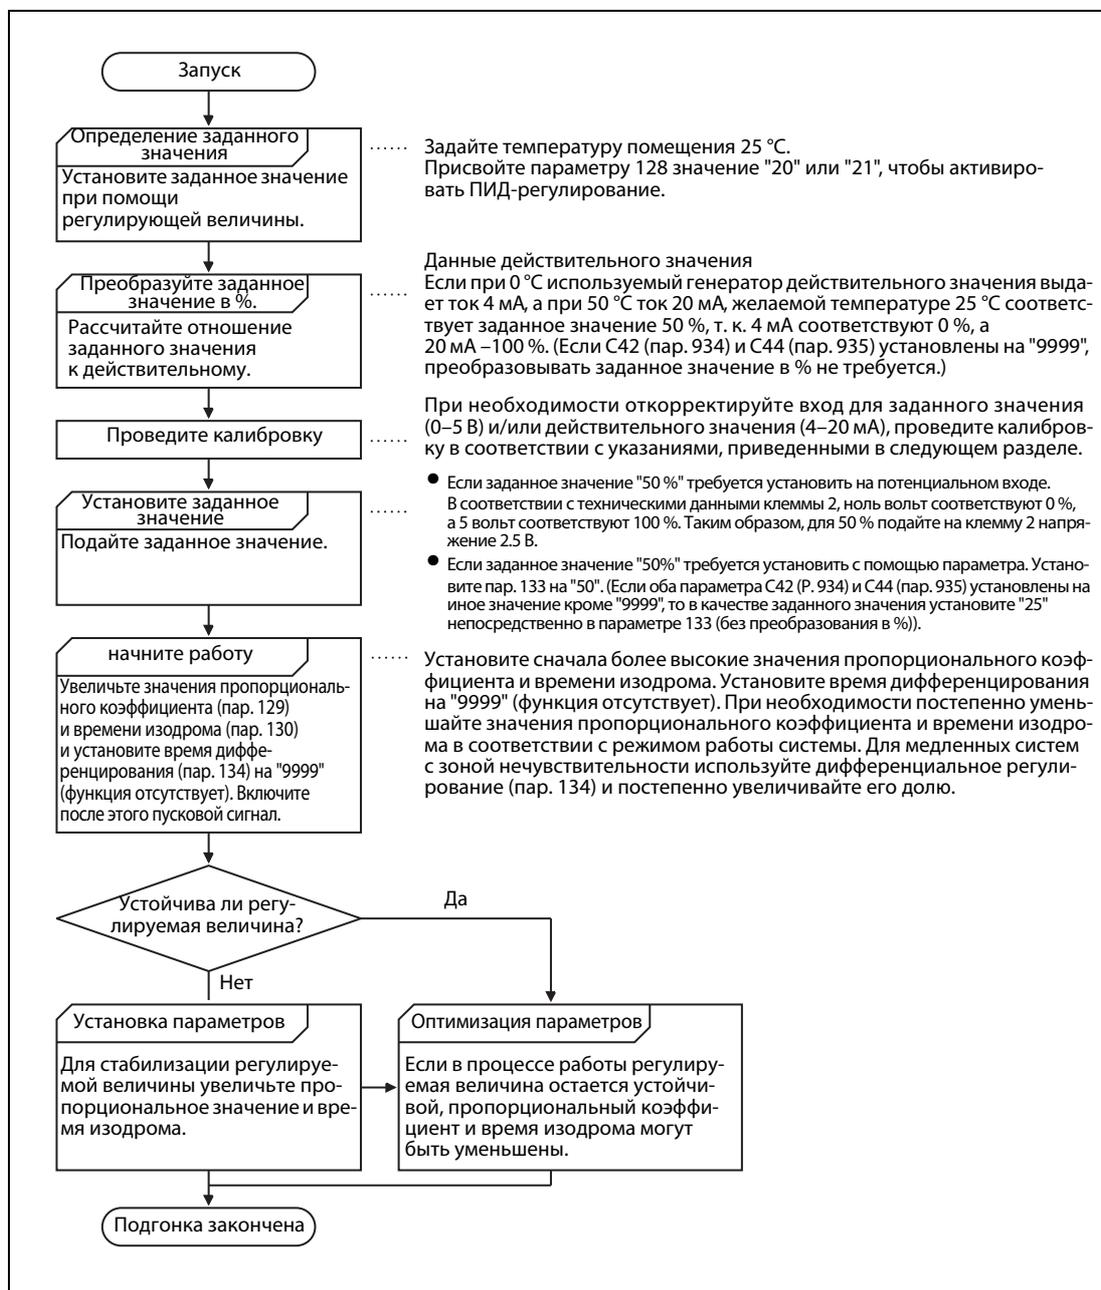


Рис. 6-185: Пример подгонки



Калибровка входа для установки заданного значения

- Настройка через клемму 2

Калибровка входа для установки заданного значения производится следующим образом:

- ① Приложите входное напряжение, соответствующее заданному значению 0 % (например, 0 В) между клеммами 2 и 5 (0 В).
- ② Установите смещение при помощи параметра С2 (пар. 902). Задайте частоту, которая должна быть выведена при погрешности регулирования 0 % (например, 0 Гц).
- ③ Установите напряжение при 0 % в С3 (пар. 902).
- ④ Теперь приложите входное напряжение, соответствующее заданному значению 100 % (например, 5 В), к клеммам 2 и 5.
- ⑤ Задайте при помощи параметра 125 частоту, которая должна быть выведена при погрешности регулирования 100 % (например, 50 Гц).
- ⑥ Установите напряжение при 100 % при помощи пар. С4 (пар. 903).

- Настройка с помощью параметра 133

Если как минимум один из параметров С42 (пар. 934) или С44 (пар. 935) установлен на "9999". Установите в качестве заданного значения преобразованное в % значение в диапазоне от 0 до 100 %.

Если оба параметра С42 (пар. 934) или С44 (пар. 935) установлены на иное значение кроме "9999". Установите в качестве заданного значения ПИД-коэффициент, соответствующий диапозону от 0 до 100 %.

Калибровка входа действительного значения

- Если как минимум один из параметров С42 (пар. 934) или С44 (пар. 935) установлен на "9999".

- ① Подайте ток, равный величине выходного тока генератора сигнала для 0% (например, 4 мА), на клеммы 4 и 5.
- ② Установите действительное значение (%) при помощи параметра С6 (пар. 904).
- ③ Подайте ток, соответствующей 100 % (например, 20 мА), на клеммы 4 и 5.
- ④ Установите действительное значение (%) при помощи параметра С7 (пар. 905).

- Если оба параметра С42 (пар. 934) или С44 (пар. 935) установлены на иное значение кроме "9999".

- ① Подайте на клеммы 4 и 5 ток, величина которого соответствует 0 % (например, 4 мА).
- ② Настройте индикацию ПИД для фактического значения 0 % (пример: 15 (°С) в С42 (пар. 934) и введите фактическое значение в параметр С43 (пар. 934).
- ③ Подайте на клеммы 4 и 5 ток, соответствующий 100 % (например, 20 мА).
- ④ Настройте индикацию ПИД для фактического значения 100 % (пример: 35 (°С) в С44 (пар. 935) и введите фактическое значение в параметр С45 (пар. 935).

УКАЗАНИЕ

При установке параметров С5 (пар. 904) и 126 для смещения действительного значения (Гц) частоты должны быть такими же, как и при установке параметров С2 (пар. 902) и 125 (усиление действительного значения (Гц)).

Пар. 133	Пар. 934 Пар. 935	Настройка заданного значения	Действительное значение (клемма 4)	Регулирующая величина
9999	—	(клемма 2) Заданное значение (%) 100 0 Вход заданн. знач. 5 (В) 1002109E	Действительное значение (%) 100 0 0 4 20 (мА) С6 (пар. 904) С7 (пар. 905) Вход факт. значения 1002110E	Регулирующая величина (Гц) 60 0 С2 (пар. 902) 0 100 Погрешность регулирования (%) 1002109E
≠ 9999	По меньшей мере одно значение = 9999	(пар. 133) Заданное значение (%) 100 0 С5 (пар. 904) пар. 126 Устан. заданн. знач. 1002109E	Действительное значение (%) 100 0 0 4 20 (мА) С43 (пар. 934) С45 (пар. 935) Вход факт. значения 1002110E	
	≠ 9999	(пар. 133) Заданное значение (%) 100 0 С42 (пар. 934) С44 (пар. 935) Настроить коэффициент ПИД регулирования, соответствующий диапазону 0–100 %. 1002109E	Действительное значение (%) 100 0 0 4 20 (мА) С43 (пар. 934) С45 (пар. 935) Вход факт. значения 1002110E	1002109E

Таб. 6-115: Калибровка входов

УКАЗАНИЯ

Если при наличии X14-сигнала вводится один из сигналов RH, RM, RL или JOG, происходит прекращение ПИД-регулирования, и работа продолжается в соответствии с поданным сигналом.

Если параметр 22 установлен на "9999" (аналоговый входной сигнал) или параметр 79 –на "6" (переключаемый режим), ПИД-регулирование не работает.

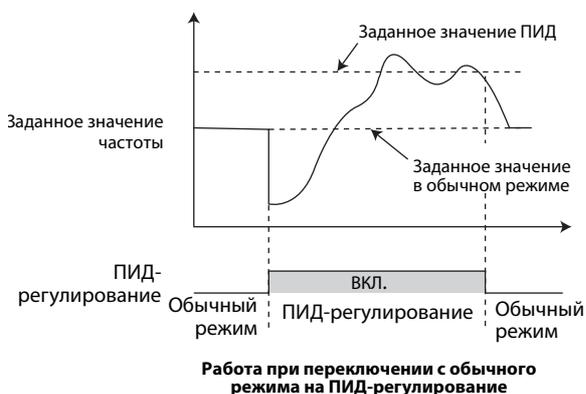
Если параметру "128" присвоено значение "20, 21, 120 или 121", сигнал на клеммах 1–5 складывается с заданным через клеммы 2-5 значением.

Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 или 190–196 оказывает влияние также и на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

При активированном ПИД-регулировании минимальная выходная частота установлена параметром 902, а максимальная выходная частота – параметром 903. (Параметры 1 "Максимальная выходная частота" и 2 "Минимальная выходная частота" действуют дополнительно.)

Цифровой потенциометр двигателя при ПИД-регулировании отключен .

При активации ПИД-регулирования во время работы в обычном режиме заданное значение частоты, рассчитанное ПИД-регулятором (стандартное значение: 0 Гц), используется без учета частоты, заданной для обычного режима.



6.19.2 Настройка смещения и усиления для значений индикации ПИД [пар. 241, пар. 759, C42 (пар. 934)–C45 (пар. 935)]

Если оба параметра C42 (пар. 934) и C44 (пар. 935) установлены на иное значение кроме "9999", можно настроить смещение и усиление ПИД-регулирования для аналогового заданного значения, фактического значения и рассогласования.

С помощью настроек смещения и усиления можно подогнать ПИД-значения к поступающим сигналам фактического значения. Например, извне на преобразователь частоты поступают фактические значения в виде сигналов 0...5 В пост. т., 0...10 В пост. т. или 0/4...20 мА.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
241	Изменение формы индикации аналогового входного сигнала ^①	0	0	Индикация в %	—	
			1	Индикация в В/мА		
759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования ^①	9999	0–43/9999	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования		
C42 (934)	Коэффициент смещения для ПИД-индикации ^②	9999	0–500.00	Настройка коэффициента смещения (минимума) для фактич. значения на клемме 4		
			9999	Индикация в %		
C43 (934)	Аналоговое смещение для ПИД-индикации ^②	20 %	0–300.0 %	Настройка смещения (минимума) для фактического значения на клемме 4 в %		
C44 (935)	Коэффициент усиления для ПИД-индикации ^②	9999	0–500.00	Настройка коэффициента усиления (максимума) для фактического значения на клемме 4		
			9999	Индикация в %		
C45 (935)	Аналоговое усиление для ПИД-индикации ^②	100 %	0–300.0 %	Настройка усиления (максимума) для фактического значения на клемме 4 в %		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".
- ② Номера параметров, приведенные в скобках, действительны при использовании блока управления FR-PU04/FR-PU07.

Настройка смещения/усиления для ПИД-значений [от С42 (пар. 934) до С45 (пар. 935)]

С помощью параметра С42 (пар. 934) устанавливается коэффициент смещения для ПИД-индикации клеммы 4 (заводской настройкой является коэффициент для 4 мА).

С помощью параметра С44 (пар. 935) устанавливается коэффициент усиления для ПИД-индикации сигнала 20 мА при подаче заданного значения в виде тока (4...20 мА).

Если оба параметра С42 (пар. 934) и С44 (пар. 935) установлены на значение, не равное "9999", то в качестве заданного значения применяется значение параметра 133, значение параметра С42 (пар. 934) принимается за 0%, а значение в параметре С44 (пар. 935) – за 100 %.

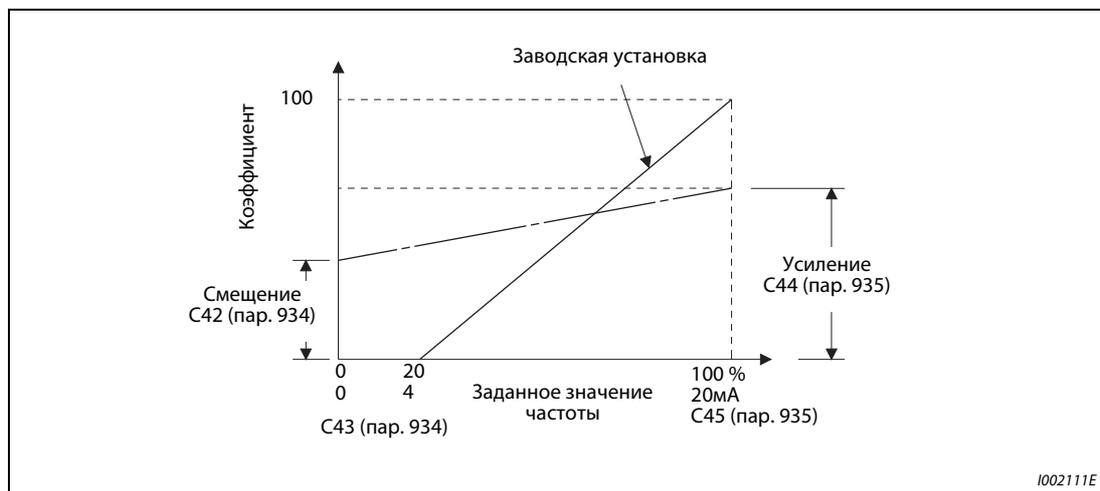


Рис. 6-186: Смещение и усиление для ПИД-индикации

Смещение и усиление для ПИД-индикации можно настроить тремя способами:

- (a) Настраивается точка с напряжением (током) на клеммах 4–5.
- (b) Настраивается точка без напряжения (тока) на клеммах 4–5.
- (c) Смещение напряжения (тока) не настраивается.

Более подробное описание пунктов (a)–(c) имеется в разделе 6.15.4. Выполните настройку, заменив параметр С7 (пар. 905) параметром С45 (пар. 935), а параметр 126 – параметром С44 (пар. 935).

УКАЗАНИЯ

Если входные заданные значения изменены с помощью переключателя "Потенциальный/токовый вход" или параметров 73 или 267, компенсацию необходимо выполнить заново.

Если коэффициент смещения и коэффициент усиления для индикации ПИД-регулирования отвечают условию

$$\text{пар. 934} \geq \text{пар. 935},$$

то необходимо учитывать следующее:

при этом условии преобразователь определяет рассогласование как отрицательное (положительное) значение, хотя на самом деле рассогласование является положительным (отрицательным).

В этом случае для выполнения обратного движения установите пар. 128 на движение вперед, а для выполнения движения вперед - на обратное движение. В этом случае пороговым значением для отмены отключения выхода является (1000 минус пар. 577 [%]).

пар. 934 < пар. 935 (Нормальная настройка)		пар. 934 ≥ пар. 935	
Задний ход	Пар. 128 настроен на движение назад	Задний ход	Пар. 128 настроен на движение вперед
Движение вперед	Пар. 128 настроен на движение вперед	Движение вперед	Пар. 128 настроен на движение назад
Порог для отмены отключения выхода	Пар. 577 минус 1000 [%]	Порог для отмены отключения выхода	1000 минус пар. 577 [%]

Таб. 6-116: Настройка параметра 128 в зависимости от параметров 934 и 935

Пример ▽

Даны следующие настройки:

коэффициент смещения (пар. 934) равен "500", при этом минимальное аналоговое значение смещения на клемме 4 равно 20% (4 мА). Коэффициент усиления (пар. 935) установлен на "100", а максимальная величина усиления на клемме 4 - на 100% (100 мА). Если заданное значение равно "400", а фактическое значение "360", то рассогласование составляет "+40" (>0), однако преобразователь в этом случае определяет рассогласование "-10%" (<0). Если, однако, преобразователь частоты находится в режиме обратного вращения, фактическое значение не может быть повышено.

Фактическое значение можно повысить только при прямом вращении. Чтобы при ПИД-регулировании действовал порог для отмены отключения выхода при рассогласовании +40 или выше, параметр 577 следует установить на "960" (1000 – 960 = 40).



Рис. 6-187: Изображение рассогласования для приведенного примера

1002309E



Изменение индикации аналогового входного сигнала (пар. 241)

Индикацию величины аналогового сигнала, подключенного к клемме 2 или 4, можно переключать между "%", "В" и "мА".

В зависимости от настроек параметра 73, 267 и переключателя "потенциальный/токовый вход", индикация параметров С3 (пар. 902), С4 (пар. 903), С43 (пар. 934) и С45 (пар. 935) действует в соответствии со следующей таблицей:

Аналоговое задание (клемма 2, 4) (как настроен пар. 73, 267 и переключатель "потенциальный/токовый вход")	Пар. 241 = 0 (заводская настройка)	Пар. 241 = 1
0–5 В	Подключенный аналоговый сигнал 0–5 В отображается в виде сигнала в диапазоне 0–100 %	Подключенный аналоговый сигнал 0–5 В отображается в виде сигнала в диапазоне 0–5 В
0–10 В	Подключенный аналоговый сигнал 0–10 В отображается в виде сигнала в диапазоне 0–100 %	Подключенный аналоговый сигнал 0–10 В отображается в виде сигнала в диапазоне 0–10 В
0/4–20 мА	Подключенный аналоговый сигнал 0–20 мА отображается в виде сигнала в диапазоне 0–100 %	Подключенный аналоговый сигнал 0–20 мА отображается в виде сигнала в диапазоне 0–20 мА

Таб. 6-117: Единицы при индикации заданных значений

6.19.3 Режим предварительного заполнения (пар. 760–769)

Режим предварительного заполнения служит для привода двигателя на определенной частоте вращения в течение некоторого времени, прежде чем начинает действовать ПИД-регулирование. Вначале двигатель вращается с частотой, настроенной в пар. 127 (автоматическая частота переключения ПИД-регулятора), пока не будет выполнено условие для завершения режима предварительного заполнения. После этого преобразователь частоты начинает осуществлять ПИД-регулирование.

(Эта функция полезна для установок с длинными системами трубопроводов, так как ПИД-регулирование не запускается до тех пор, пока насос не заполнится водой. Если бы ПИД-регулирование начало действовать раньше, чем заполнился насос, разумное регулирование было бы невозможно.)

Режим предварительного заполнения активируется также после отключения выхода ПИД (функция SLEEP). С другой стороны, отключение выхода ПИД (функция SLEEP) активируется лишь в случае, если режим предварительного заполнения окончен.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
760	Реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0	0	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 763) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 764) выход преобразователя частоты сразу отключается и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	—	
			1	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 763) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 764) двигатель затормаживается до неподвижного состояния и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
761	Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	9999	0–100 % ①	Задание порогового значения, начиная с которого режим предварительного заполнения должен быть завершен.		
			9999	Пороговое значение не задается		
762	Максимальное время режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание времени, по истечении которого завершается режим предварительного заполнения.		
			9999	Время не задается		
763	Верхний предел количества предварительного заполнения	9999	0–100 % ①	Задание верхнего предела для количества предварительного заполнения. При превышении этого предела выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
			9999	Без верхнего предела		
764	Ограничение времени режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание максимального времени для режима предварительного заполнения. При превышении этого предела времени выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
			9999	Без ограничения времени		
765	2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0%	0	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, выход преобразователя частоты сразу отключается и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
			1	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, двигатель затормаживается до неподвижного состояния и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
766	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	9999	0–100 % ①	Задание порогового значения, начиная с которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT должен завершаться.		
			9999	Пороговое значение не задается		
767	2-е максимальное время режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание времени, по истечении которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT завершается.		
			9999	Время не задается		
768	2-й верхний предел количества предварительного заполнения	9999	0–100 %	Задание верхнего предела для количества предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
			9999	Без верхнего предела		

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установок	Описание	Относится к пар.	См. раздел
769	2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание максимального времени для режима предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела времени выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	—	
			9999	Без ограничения времени		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① При настройке параметров C42 (пар. 934) и C44 (пар. 935) на "9999" параметры 761, 763, 766 и 768 являются безразмерными.

Выполнение режима предварительного заполнения

Режим предварительного заполнения завершается, как только выполняется одно из следующих условий. Это относится также к состоянию после отключения пускового сигнала или после отключения выхода (за исключением отключения выхода ПИД (функция SLEEP)).

Условие для завершения режима предварительного заполнения		Параметр
Количество	Параметр Достигнуто фактическое количество или превышено пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения.	пар. 761, пар. 766
Время	Достигнуто или превышено время, заданное для режима предварительного заполнения.	пар. 762, пар. 767
Сигнал	Включен сигнал завершения режима предварительного заполнения (X77, X78)	пар. 178 до пар. 189

Таб. 6-118: Завершение режима предварительного заполнения

Условия для завершения режима предварительного заполнения устанавливаются с помощью параметров. Активация самого режима предварительного заполнения также происходит на основе параметров.

Пар. 127 Автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	Условие для завершения режима предварительного заполнения ①			Режим предварительного заполнения	Действительное условие для завершения режима предварительного заполнения		
	Пар. 761 Количество предварительного заполнения	Пар. 762 Время предварительного заполнения	Сигнал (X77)				
9999	—	—	—	дезактивирован	—		
≠ 9999	9999	9999	не присвоен	активирован	—	—	X77
			присвоен		—	Время	—
		≠ 9999	не присвоен		—	Время	X77
			присвоен		Количество	—	—
	≠ 9999	9999	не присвоен		Количество	—	X77
			присвоен		Количество	—	—
		≠ 9999	не присвоен		Количество	Время	—
			присвоен		Количество	Время	X77

Таб. 6-119: Настройки для режима предварительного заполнения

- ① Если выполняются сразу два условия или более, то режим предварительного заполнения заканчивается при возникновении условия, выполненного первым.

- **Начало режима предварительного заполнения**

Если режим предварительного заполнения активирован с помощью параметра, то он начинается после поступления пускового сигнала (после того, как отключение выхода ПИД (функция SLEEP) или сигнал MRS (отключение выхода) были сняты).

- **Завершение режима предварительного заполнения**

Как только выполняются условия вышеприведенной таблицы (таб. 6-119), режим предварительного заполнения заканчивается, и начинается ПИД-регулирование.

УКАЗАНИЯ

Если сигнал X77 или X78 включен после того, как было снято состояние отключения выхода ПИД (функция SLEEP) или отключения выхода, ПИД-регулирование начинается без режима предварительного заполнения.

Отключение выхода ПИД (функция SLEEP) активируется лишь в случае, если режим предварительного заполнения завершен.

Во время режима предварительного заполнения интегральное значение является оценочным. Поэтому частота вращения двигателя может оказаться немного ниже частоты, настроенной в параметре 127 (в зависимости от настроек параметров).

Изменения параметров, а также переключение на второе ПИД-регулирование, перенимаются сразу. Если параметры были изменены в то время, когда ПИД-регулирование еще не происходило, регулирование начинается на основе измененных параметров. (Если ПИД-регулирование уже было запущено, измененные настройки не перенимаются. Если после изменения настройки уже выполняются условия для запуска ПИД-регулирования, регулирование начинается сразу после изменения настройки.)

Работа в режиме предварительного заполнения

- Фактическое количество достигло порогового значения для завершения режима предварительного заполнения

Если фактическое количество достигло порога, настроенного в параметре 761, или превысило этот порог, режим предварительного заполнения заканчивается и вступает в действие ПИД-регулирование.

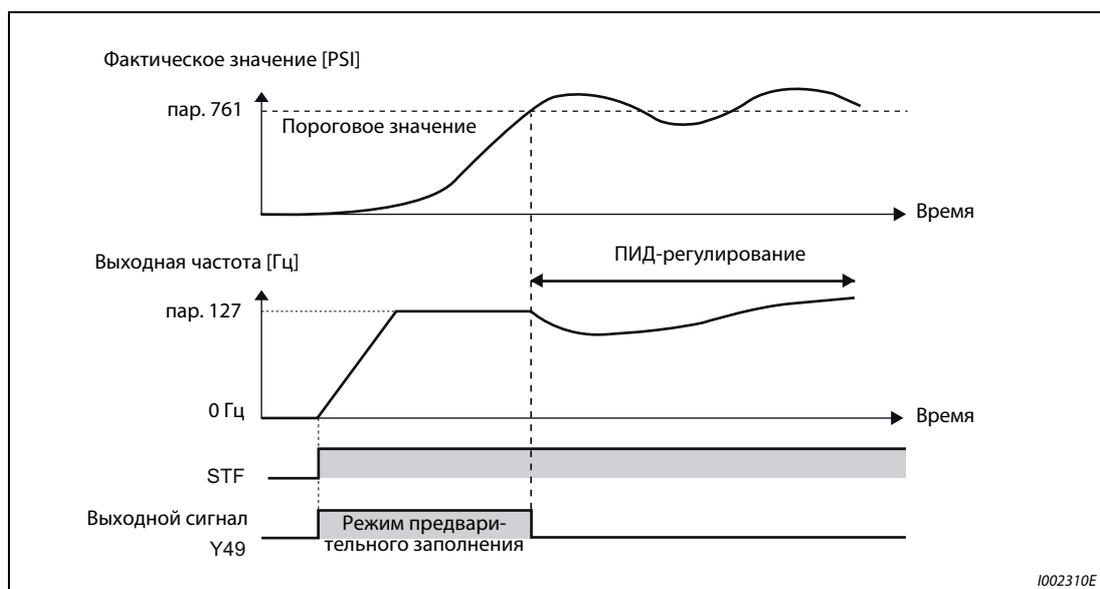


Рис. 6-188: Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения (пар. 761 ≠ 9999)

- Истекло заданное время для режима предварительного заполнения.

Если достигнуто или превышено максимальное время режима предварительного заполнения, настроенное в параметре 762, режим предварительного заполнения заканчивается и вступает в действие ПИД-регулирование.

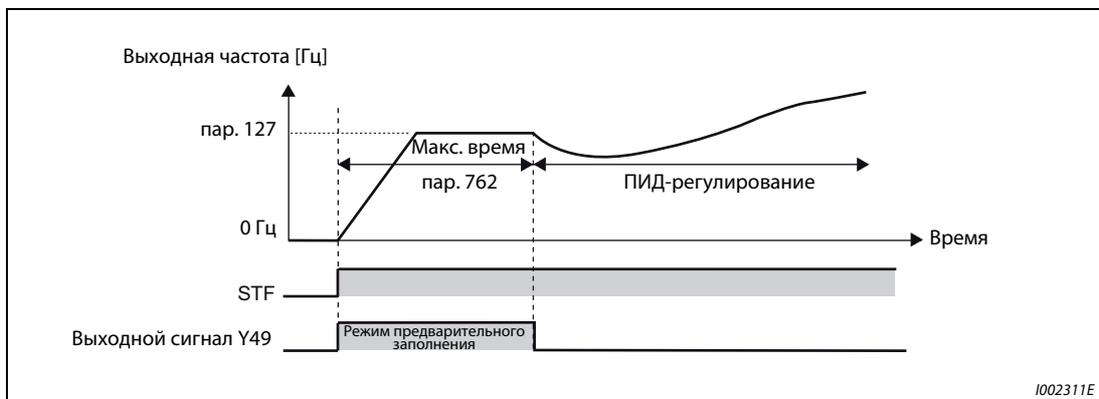


Рис. 6-189: Максимальное время режима предварительного заполнения (пар. 762 ≠ 9999)

- Включается сигнал завершения режима предварительного заполнения

При включении сигнала X77 режим предварительного заполнения заканчивается и начинает действовать ПИД-регулирование. (Если пусковой сигнал поступает в то время, когда включен сигнал X77, режим предварительного заполнения не начинается. Вместо этого с самого начала происходит ПИД-регулирование.)

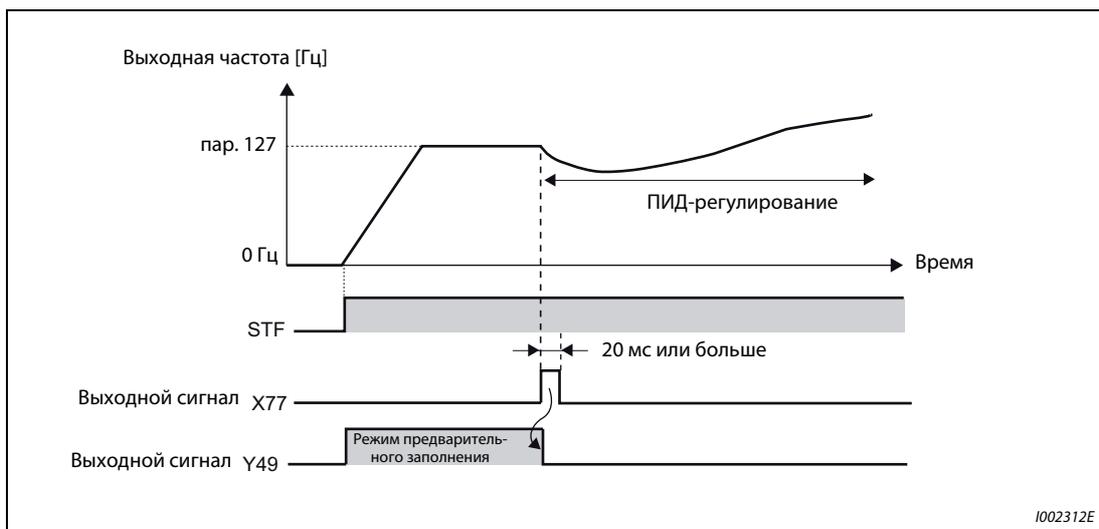


Рис. 6-190: Присвоение сигнала X77 (пар. 178...189)

УКАЗАНИЯ

По окончании состояния отключения выхода ПИД (функция SLEEP), если сигнал X77 остается включенным, режим предварительного заполнения не выполняется. Для дезактивации сигнала X77 после окончания состояния отключения выхода ПИД (функция SLEEP) прежде всего убедитесь в том, что сигнал Y49 (действует режим предварительного заполнения) выключен, и лишь затем выключайте сигнал X77.

Чтобы ПИД-регулирование выполнялось непосредственно по окончании состояния отключения выхода ПИД (функция SLEEP), сигнал X77 должен оставаться включенным всё то время, пока активировано ПИД-регулирование.

Режим предварительного заполнения при отключении выхода

Если режим предварительного заполнения активирован, то он возобновляется и после отключения выхода. (Режим предварительного заполнения выполняется также при активированном автоматическом перезапуске после исчезновения сетевого напряжения.)

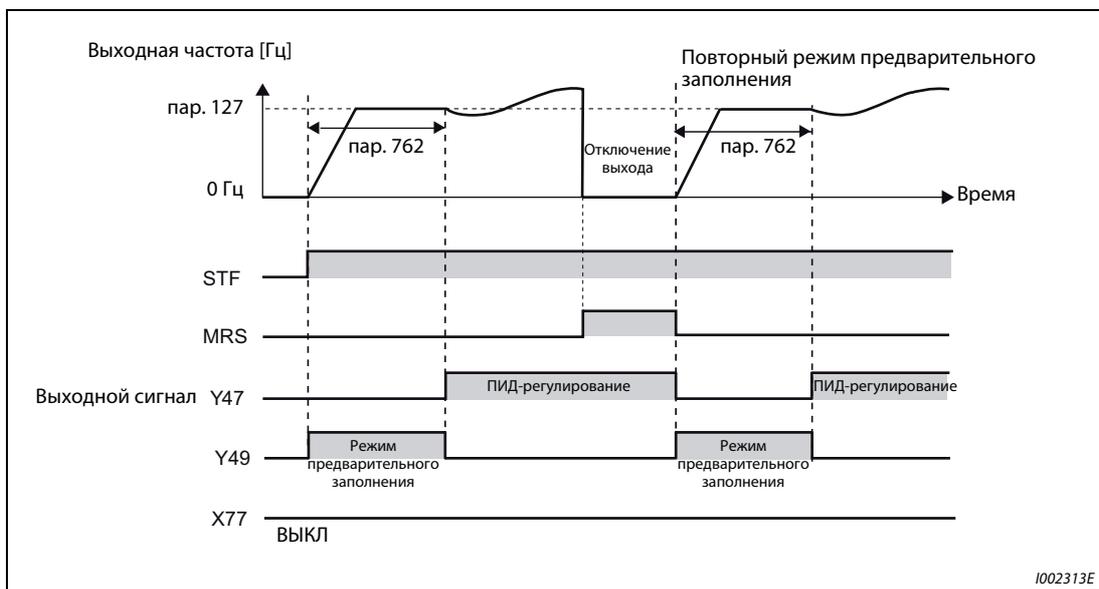


Рис. 6-191: Возобновление режима предварительного заполнения после отключения выхода

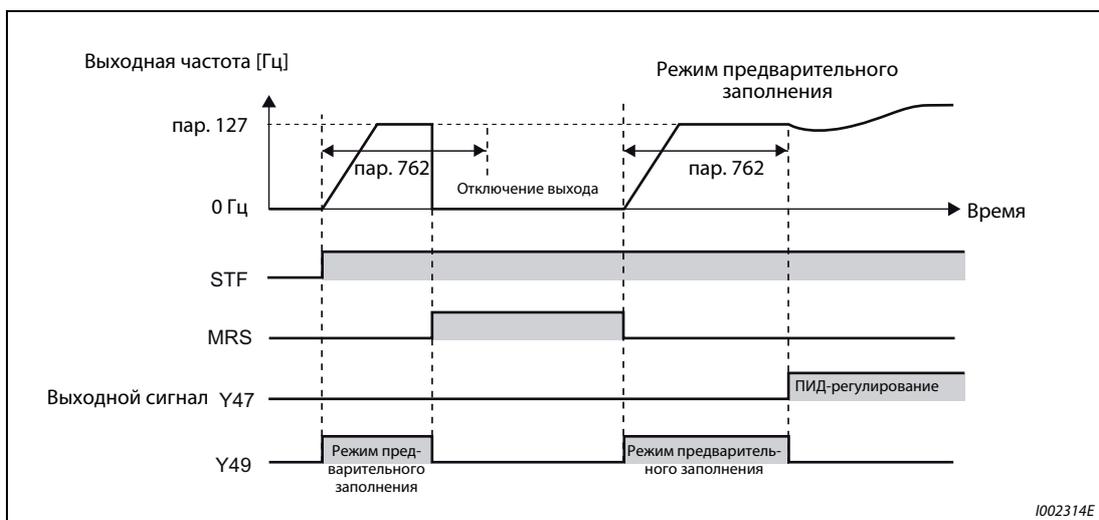


Рис. 6-192: Отключение выхода во время режима предварительного заполнения

УКАЗАНИЕ

По окончании состояния отключения выхода (функция SLEEP), если сигнал X77 остается включенным, режим предварительного заполнения не выполняется.

Во время работы вид управления изменяется на ПИД-регулирование

Если переключение на ПИД-регулирование происходит с вида управления с более высоким приоритетом в отношении задания частоты (работа при фиксированной частоте, толчковое включение и т. п.), то сначала двигатель затормаживается или ускоряется до частоты, настроенной в параметре 127 (автоматическая частота переключения ПИД-регулятора), а затем выполняется режим предварительного заполнения.

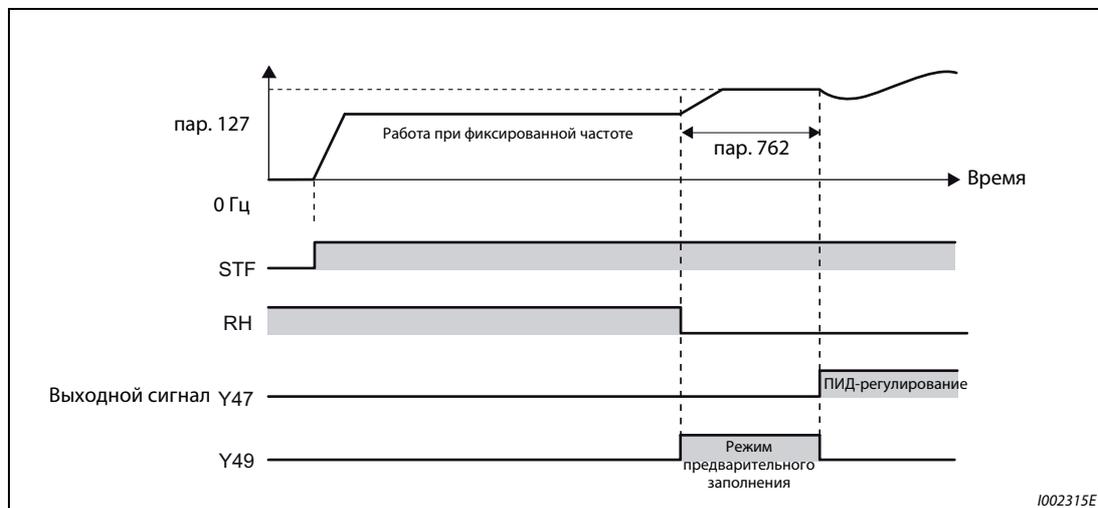


Рис. 6-193: Переключение с другого вида управления на ПИД-регулирование

Защитные функции режима предварительного заполнения

Во время режима предварительного заполнения защитная функция контролирует превышение заданного предельного времени или предельного количества заполнения. При превышении соответствующего предела включается один из сигналов Y51...Y54 (в зависимости от контролируемой величины), активируется отключение выхода и выводится сообщение об ошибке "E.PCH". С помощью параметра 760 можно выбрать, что должно происходить при превышении предельного значения: немедленное отключение выхода преобразователя частоты и вывод сообщения об ошибке или затормаживание двигателя до неподвижного состояния и последующий вывод сообщения об ошибке.

(Эта защитная функция действует всегда, вне зависимости от того, активированы ли условия для завершения режима предварительного заполнения.)

Для настройки предельных значений режима предварительного заполнения должны быть выполнены следующие условия:

- Максимальное время режима предварительного заполнения (пар. 762) < Ограничение времени режима предварительного заполнения (пар. 764)
- Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения (пар. 761) < Верхний предел количества предварительного заполнения (пар. 763)

УКАЗАНИЕ

Если сработала защитная функция (в том числе во время затормаживания до неподвижного состояния), сигналы Y51...Y54 после активации остаются включенными вне зависимости от того, было ли активировано ПИД-регулирование. Если после затормаживания до неподвижного состояния возникла ошибка, ее последующий вывод также не зависит от активации или дезактивации ПИД-регулирования.

Вывод сигналов Y51...Y54 можно стереть путем сброса или в результате автоматического перезапуска.

Ограничение по времени

Если время работы в режиме предварительного заполнения достигло предела, настроенного в пар. 764, выводится сообщение об ошибке "E.PCH". С помощью параметра 760 можно выбрать, что должно происходить при превышении предельного значения: немедленное отключение выхода преобразователя частоты и вывод сообщения об ошибке или затормаживание двигателя до неподвижного состояния и последующий вывод сообщения об ошибке.

После вывода сообщения об ошибке "E.PCH" автоматический перезапуск из-за исчезновения сетевого напряжения происходит только в случае, если параметр 65 установлен на "0" или "4".

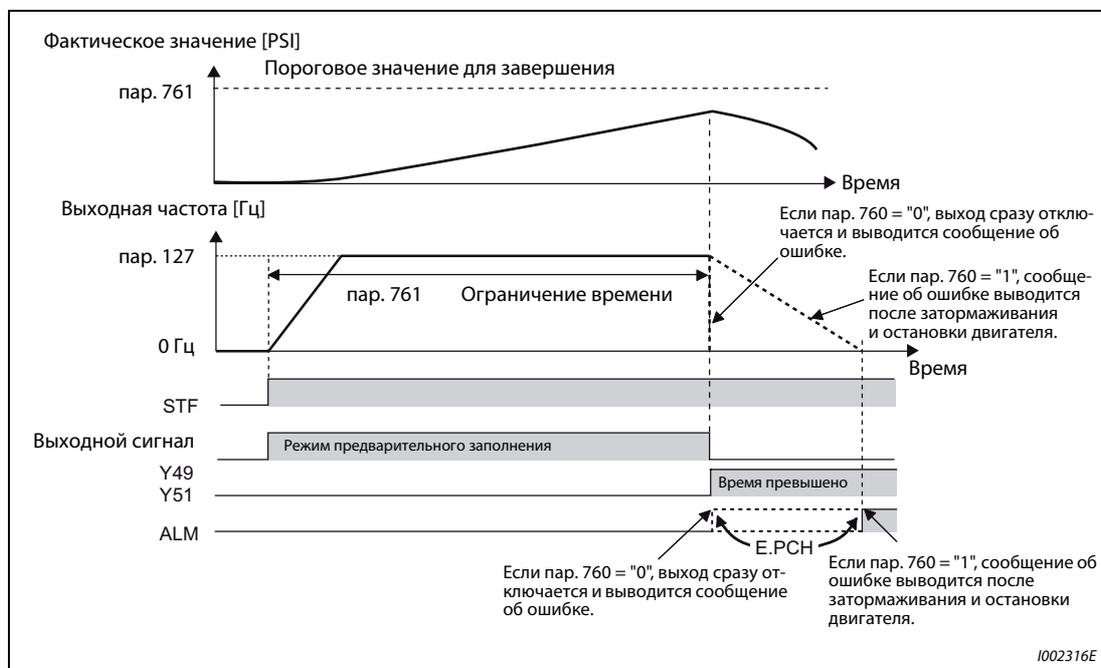


Рис. 6-194: Достижение предела времени при режиме предварительного заполнения

Предел фактического количества

Если в режиме предварительного заполнения фактическое количество достигло предела, установленного в параметре 763, выводится сообщение об ошибке "E.PCH". С помощью параметра 760 можно выбрать, что должно происходить при превышении предельного значения: немедленное отключение выхода преобразователя частоты и вывод сообщения об ошибке или затормаживание двигателя до неподвижного состояния и последующий вывод сообщения об ошибке.

После вывода сообщения об ошибке "E.PCH" автоматический перезапуск из-за исчезновения сетевого напряжения происходит только в случае, если параметр 65 установлен на "0" или "4".

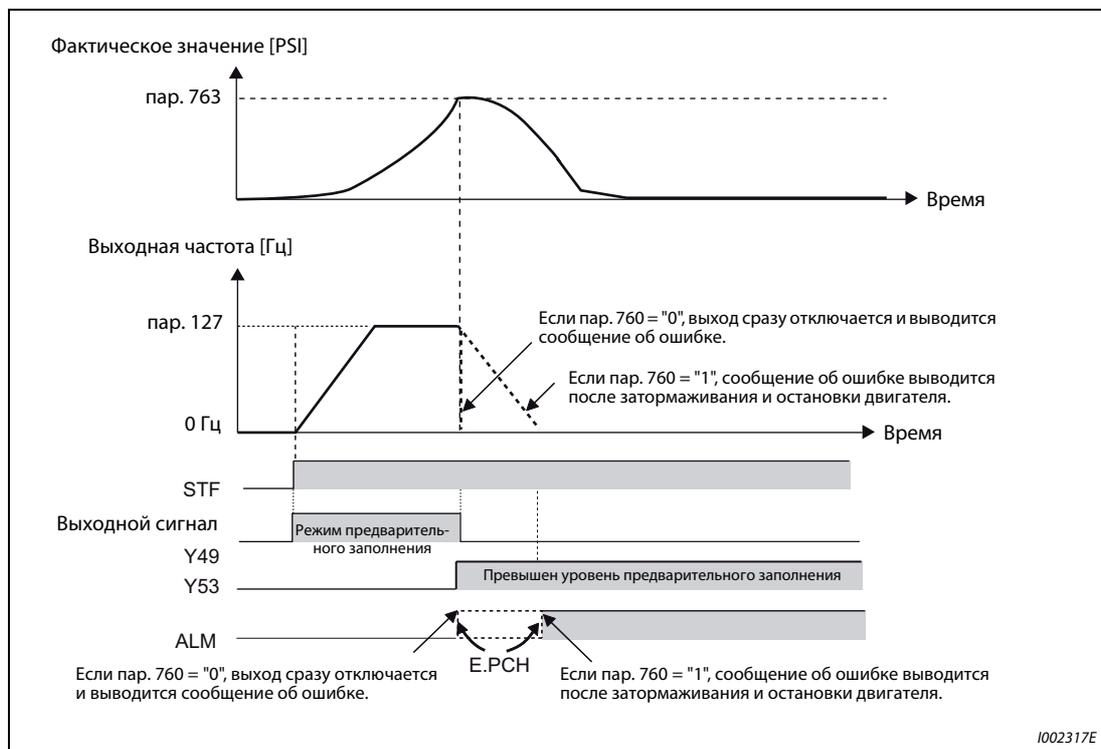


Рис. 6-195: Достижение предельного фактического количества в режиме предварительного заполнения

6.19.4 Второе ПИД-регулирование (пар. 753–758, пар. 765–769)

Если сигнал RT включен и пар. 753 (2-й выбор направления действия ПИД-регулирования) не равен "9999", для ПИД-регулирования применяются параметры второго ПИД-регулирования. Если пар. 753 равен "9999", выполняется нормальное ПИД-регулирование (вне зависимости от настроек второго ПИД-регулирования).

При переходе от второго к нормальному ПИД-регулированию оценивается интегральное значение. Оценка происходит путем вычисления интегрального члена с выходной частотой и пропорционального члена. Этот метод соответствует процессу, происходящему при автоматическом переключении преобразователя частоты в режим ПИД-регулирования при достижении частоты переключения.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел		
753	2-й выбор направления действия ПИД-регулирования	9999	10 [Ⓞ] , 110	Задний ход	Вход для корректирующего: Клемма 1 [Ⓞ]	59	Выбор цифрового потенциометра двигателя	6.5.4
			11 [Ⓞ] , 111	Движение вперед				
			20 [Ⓞ] , 120	Задний ход	Вход для действительного значения: Клемма 4 [Ⓞ] Вход для номинального значения: Клемма 2 [Ⓞ] или пар. 133	73	Определение заданных входных величин	6.15.1
			21 [Ⓞ] , 121	Движение вперед				
			40 [Ⓞ] , 140	Задний ход	Вход для действительного значения: Клемма 4 [Ⓞ] Ввод для номинального значения: LonWorks, сеть CC-Link, ВАСnet	79	Выбор режима работы	6.17.1
			41 [Ⓞ] , 141	Движение вперед				
			50 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: LonWorks, сеть CC-Link, ВАСnet	178–189	Определение функций входных клемм	6.9.1
			51 [Ⓞ]	Движение вперед				
			60 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: LonWorks, сеть CC-Link, ВАСnet	190–196	Определение функций выходных клемм	6.9.5
			61 [Ⓞ]	Движение вперед				
			70 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера	759	Смещение и усиление при уставновке заданного значения	6.15.4
			71 [Ⓞ]	Движение вперед				
			80 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: функция контроллера	(пар. 902)	C2	C7
			81 [Ⓞ]	Движение вперед				
			90 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод корректирующего сигнала: функция контроллера (Без влияния на выходную частоту)	(пар. 905)	C7	
			91 [Ⓞ]	Движение вперед				
			100 [Ⓞ]	Задний ход	Ввод для номинального и действительного значения: функция контроллера (Без влияния на выходную частоту)			
101 [Ⓞ]	Движение вперед							
			9999	Нормальное ПИД-регулирование выполняется вне зависимости от настроек второго ПИД-регулирования.				
754	2-я автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	9999	0–400 Гц	Настройка частоты для переключения на ПИД-регулирование при включенном сигнале RT				
			9999	Без 2-го автоматического переключения				
755	2-я установка заданных значений при помощи параметров ^①	9999	0–100 % ^③	Пар. 755 устанавливает 2-е заданное значение ПИД-регулятора при включенном сигнале RT для режима управления с панели управления. Этот параметр действует только в режиме управления с панели управления.				
			9999	Заданное значение ПИД-регулятора устанавливается сигналом на клемме 2, при включенном сигнале RT.				

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
756	2-е пропорциональное значение ПИД ①	100 %	0.1–1000 %	Установление 2-го пропорционального значения ПИД-регулирования, при включенном сигнале RT. Это пропорциональное значение представляет собой величину, обратную пропорциональному усилению. Если значение настройки мало, то регулируемая величина сильно отклоняется уже при небольшом изменении регулирующего воздействия. Это означает, что при малом значении параметра 756 улучшается чувствительность, однако ухудшается стабильность регулирующей системы (возникает качание, нестабильность).	см. выше	
			9999	Без 2-го пропорционального регулирования		
757	2-е время ПИД-интегрирования ①	1 с	0.1–3600 с	Установление 2-го времени интегрирования ПИД, при включенном сигнале RT. При малом значении настройки регулируемая величина достигает заданного значения раньше, однако чаще возникает и перерегулирование.	см. выше	
			9999	Без 2-го И-регулирования		
758	2-е время ПИД-дифференцирования ①	9999	0.01–10.00 с	Установление 2-го времени дифференцирования ПИД, при включенном сигнале RT. Время Д-регулирования, необходимое для достижения такого же фактического значения, как при пропорциональном регулировании. Увеличение времени дифференцирования увеличивает чувствительность.	см. выше	
			9999	Без 2-го Д-регулирования		
765	2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0%	0	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, выход преобразователя частоты сразу отключается и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	см. выше	
			1	При превышении верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 768) или предельного времени предварительного заполнения (пар. 769), если при этом включен сигнал RT, двигатель затормаживается до неподвижного состояния и выводится сообщение об ошибке "E.PCH".		
766	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	9999	0–100 % ①	Задание порогового значения, начиная с которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT должен завершаться.	см. выше	
			9999	Пороговое значение не задается		
767	2-е максимальное время режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание времени, по истечении которого режим предварительного заполнения при включенном сигнале RT завершается.	см. выше	
			9999	Время не задается		
768	2-й верхний предел количества предварительного заполнения	9999	0–100 %	Задание верхнего предела для количества предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	см. выше	
			9999	Без верхнего предела		
769	2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения	9999	0–3600 с	Задание максимального времени для режима предварительного заполнения при включенном сигнале RT. При превышении этого предела времени выводится сообщение об ошибке "E.PCH".	см. выше	
			9999	Без ограничения времени		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

- ① Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 присвоено значение "0".
- ② Если параметр 128 установлен на "10, 11, 20, 21, 40, 41", то ПИД-регулирование действует при включении сигнала X14.
- ③ При настройке параметров C42 (пар. 934) и C44 (пар. 935) на "9999" эти параметры являются безразмерными.
- ④ Входные заданные значения указываются в параметре 73.

- ⑤ Входные заданные значения на клемме 4 указываются в параметре 267.
- ⑥ Более подробное описание функции контроллера вы найдете в руководстве по программированию контроллера преобразователя FR-F700.

Нормальное ПИД-регулирование (сигнал RT выключен)	Второе ПИД-регулирование (сигнал RT включен)
пар.128 Выбор направления действия ПИД-регулирования	пар. 753 2-й выбор направления действия ПИД-регулирования
пар.127 Автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	пар. 754 2-я автоматическая частота переключения ПИД-регулятора
пар.133 Установка заданных значений при помощи параметров	пар. 755 2-я установка заданных значений при помощи параметров
пар.129 ПИД-пропорциональное значение	пар. 756 2-е пропорциональное значение ПИД
пар.130 Время ПИД-интегрирования	пар. 757 2-е время ПИД-интегрирования
пар.134 Время ПИД-дифференцирования	пар. 758 2-е время ПИД-дифференцирования
пар. 760 Реакция на ошибку режима предварительного заполнения	пар. 765 2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения
пар. 761 Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	пар. 766 2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения
пар. 762 Максимальное время режима предварительного заполнения	пар. 767 2-е максимальное время режима предварительного заполнения
пар. 763 Верхний предел количества предварительного заполнения	пар. 768 2-й верхний предел количества предварительного заполнения
пар. 764 Ограничение времени режима предварительного заполнения	пар. 769 2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения

Таб. 6-120: Параметры, переключаемые сигналом RT

УКАЗАНИЯ

Переключение между нормальным и вторым ПИД-регулированием можно выполнять следующим образом:

- включая и выключая сигнал RT, в то время как пар. 753 \neq 9999.
- при включенном сигнале RT устанавливая параметр 753 на "9999" или иное значение.

Сигнал RT служит в качестве сигнала выбора для второй функции и активирует прочие вторые функции (см. страницу 6-114).

При заводской настройке сигнал RT присвоен клемме RT. Установив один из параметров 178...189 на "3", сигнал RT можно присвоить какой-либо иной клемме.

6.19.5 Расширенное ПИД-регулирование (управление несколькими двигателями) (пар. 554, пар. 575–591)

Расширенная функция ПИД-регулирования позволяет, например, производить регулирование производительности насосов. При этом происходит регулирование с применением нескольких двигателей (макс. четыре двигателя), которые могут переключаться из режима работы через преобразователь частоты в режим работы непосредственно от сети. Выберите функцию переключения для двигателя при помощи параметра 579 "Переключение вспомогательных двигателей".

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установок	Описание
554	Режим при ПИД-сигнале	0	0–3, 10–13	Выбор режима, который должен использоваться при достижении верхнего или нижнего предела фактического значения или предела рассогласования. Можно выбрать режим отключения выхода.
575	Время срабатывания отключения выхода	1 с	0–3600 с	Если выходная частота снижается ниже значения, заданного параметром 576, на период времени больший, чем время срабатывания, заданное параметром 575, выход преобразователя частоты отключается.
			9999	Функция отключения выхода деактивирована
576	Порог срабатывания функции отключения выхода	0 Гц	0–400 Гц	Пороговая частота, при которой происходит срабатывание функции отключения выхода
577	Порог срабатывания для отмены отключения выхода	1000 %	900–1100 %	Установка порога срабатывания для отмены отключения выхода (пар. 577 минус 1000)
578	Работа вспомогательного двигателя	0	0	Вспомогательный двигатель не используется
			1–3	Количество вспомогательных двигателей
579	Переключение вспомогательных двигателей	0	0	Стандартный режим работы
			1	Переменный режим работы
			2	Режим переключения
			3	Переменный режим/режим переключения
580	Время блокировки контакторов вспомогательного двигателя	1 с	0–100 с	Для установки времени блокировки контакторов вспомогательных двигателей. пар. 579 необходимо присвоить значение "2"
581	Задержка запуска вспомогательного двигателя	1 с	0–100 с	Для установки времени, которое должно пройти между переключением контакторов и запуском двигателя, необходимо присвоить пар. 579 значение "2" или "3". Установите время большее, чем продолжительность коммутации силовых контакторов.
582	Время торможения при подключении вспомогательного двигателя	1 с	0–3600 с 360 с ^①	Установка времени торможения после запуска двигателя при расширенном ПИД-регулировании.
			9999	Торможения не происходит
583	Время разгона при отключении вспомогательного двигателя	1 с	0–3600 с 360 с ^①	Установка времени разгона после отключения двигателя при расширенном ПИД-регулировании.
			9999	Ускорения не происходит
584	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 1	50 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой происходит запуск вспомогательного двигателя
585	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 2	50 Гц	0–400 Гц	
586	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 3	50 Гц	0–400 Гц	
587	Частота останова Вспомогательный двигатель 1	0 Гц	0–400 Гц	Установка частоты, при которой происходит останов вспомогательного двигателя
588	Частота останова Вспомогательный двигатель 2	0 Гц	0–400 Гц	
589	Частота останова Вспомогательный двигатель 3	0 Гц	0–400 Гц	
590	Задержка запуска вспомогательного двигателя	5 с	0–3600 с	Время задержки запуска вспомогательного двигателя.
591	Задержка останова вспомогательного двигателя	5 с	0–3600 с	Время задержки останова вспомогательного двигателя

Относится к пар.	См. раздел	
20	Опорная частота времени разгона/торможения	6.6.1
21	Ширина шага разгона/задержки	6.6.1
127–134 C42–C45	ПИД-регулирование	6.19.1
178–189	Определение функций входных клемм	6.9.1
190–196	Определение функций выходных клемм	6.9.5

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

① Значение зависит от настройки параметра 21. Заводской настройкой диапазона регулирования является "0–3600 с", а величины шага – "0.1 с".

Режим работы

Количество вспомогательных двигателей устанавливается при помощи пар. 578, переключение вспомогательных двигателей при помощи пар. 579. Установка "нормального" и "расширенного" ПИД-регулирования происходит пар. 578. Если пар. 578 присвоено значение "0", выполняется нормальное ПИД-регулирование.

пар. 579	Метод переключения	Описание
0	Стандартный режим работы	Двигатель М1 соединен непосредственно с выходом преобразователя частоты. В зависимости от выходной частоты происходит подключение вспомогательных двигателей с М2 до М4. Для этого вспомогательные двигатели соединяются с сетью питания через силовые контакторы.
1	Переменный режим работы	Как и при стандартном режиме работы двигатель М1 соединен непосредственно с выходом преобразователя частоты. В зависимости от выходной частоты происходит подключение вспомогательных двигателей М2–М4. Для этого вспомогательные двигатели соединяются с сетью питания через силовые контакторы. При отключении выхода преобразователя частоты при помощи SLEEP-функции смена двигателя, работающего через выход преобразователя частоты происходит через силовые контакторы.
2	Режим переключения	При поступлении пускового сигнала запуск двигателя производится через преобразователь частоты. Если условия запуска следующего двигателя выполнены, двигатель, запущенный через преобразователь частоты, отключается через силовые контакторы от преобразователя и подключается непосредственно к сети питания, запускаемый двигатель подключается к выходу преобразователя частоты и запускается. Отключение при работе нескольких двигателей происходит в той же последовательности, в которой они запускались, т. е. начиная с первого запущенного двигателя (который теперь работает непосредственно от сети).
3	Переменный режим/режим переключения	При поступлении пускового сигнала запуск двигателя производится через преобразователь частоты. Если условия запуска следующего двигателя выполнены, двигатель, запущенный через преобразователь частоты, отключается через силовые контакторы от преобразователя и подключается непосредственно к сети питания, запускаемый двигатель подключается к выходу преобразователя частоты и запускается. Если при работе нескольких двигателей выполнены условия отключения, двигатель, работающий от преобразователя частоты, тормозится до полной остановки, а двигатель, работающий от сети, после определения его частоты, подключается к выходу преобразователя. Так как определение частоты при переключении двигателя, работающего от сети, происходит на выходе преобразователя, необходимо присвоить параметру 57 "Время синхронизации после отказа сети питания" значение, отличное от "9999". Если параметр 57 установлен, включение сигнала CS не требуется.

Таб. 6-121: Методы переключения вспомогательных двигателей

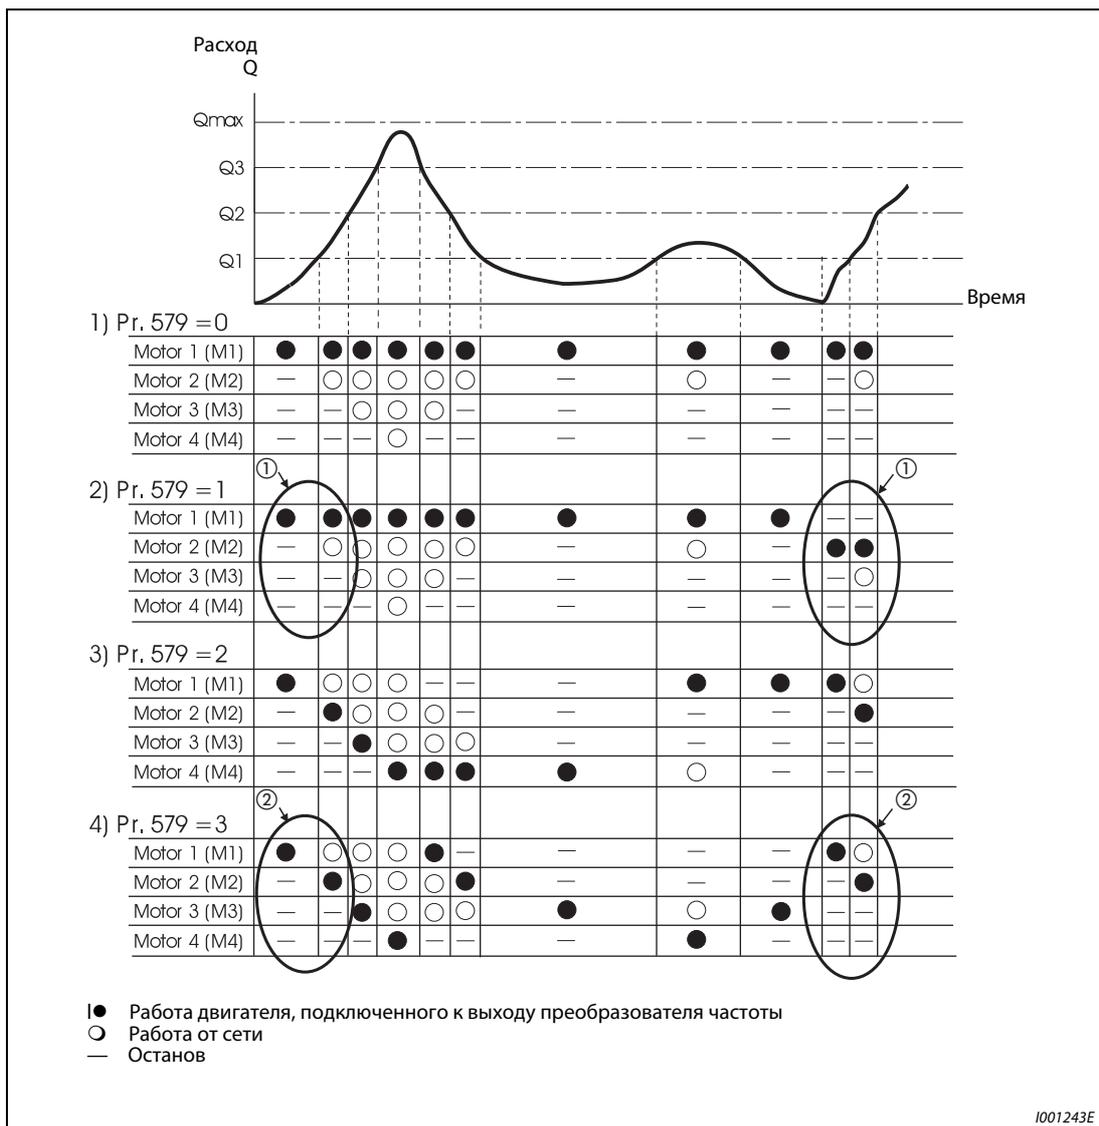


Рис. 6-196: Регулирование расхода жидкости через вспомогательные двигатели

- ① Если последовательность двигателей в ходе последнего цикла была M1 → M2 → M3, то она меняется на M2 → M3 → M1 (пар. 579 = 1).
- ② Происходит запуск двигателя, который начиная с последнего цикла дольше других не работал через преобразователь частоты. После включения напряжения питания или после сброса происходит запуск двигателя M1 (пар. 579 = 3)

УКАЗАНИЯ

При сбросе преобразователя частоты последовательность запуска двигателей также сбрасывается в исходное состояние (парм. 579 = 1 или 2 или 3).

В ходе работы в пар. 578 и пар. 579 не может производиться запись каких-либо величин. Установка пар. 578 и пар. 579 в состоянии останова также вызывает сброс последовательности запуска двигателей.

Конструкция системы

Стандартный режим работы (пар. 579 = 0)

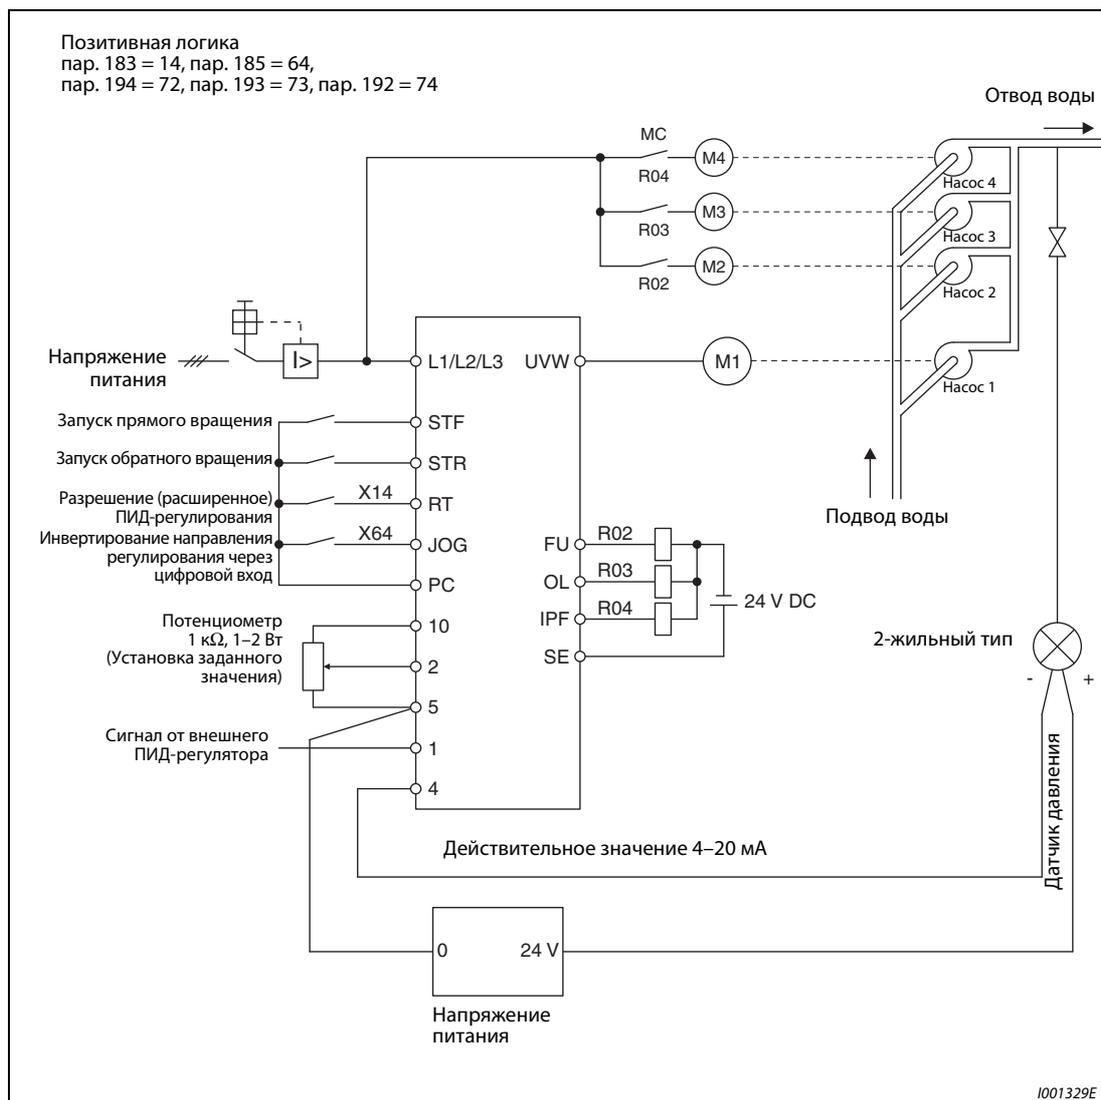


Рис. 6-197: Расширенное ПИД-регулирование (стандартный режим работы)

переменный режим (пар. 579 = 1), режим переключения (пар. 579 = 2) и комбинированный переменный режим/режим переключения (пар. 579 = 3)

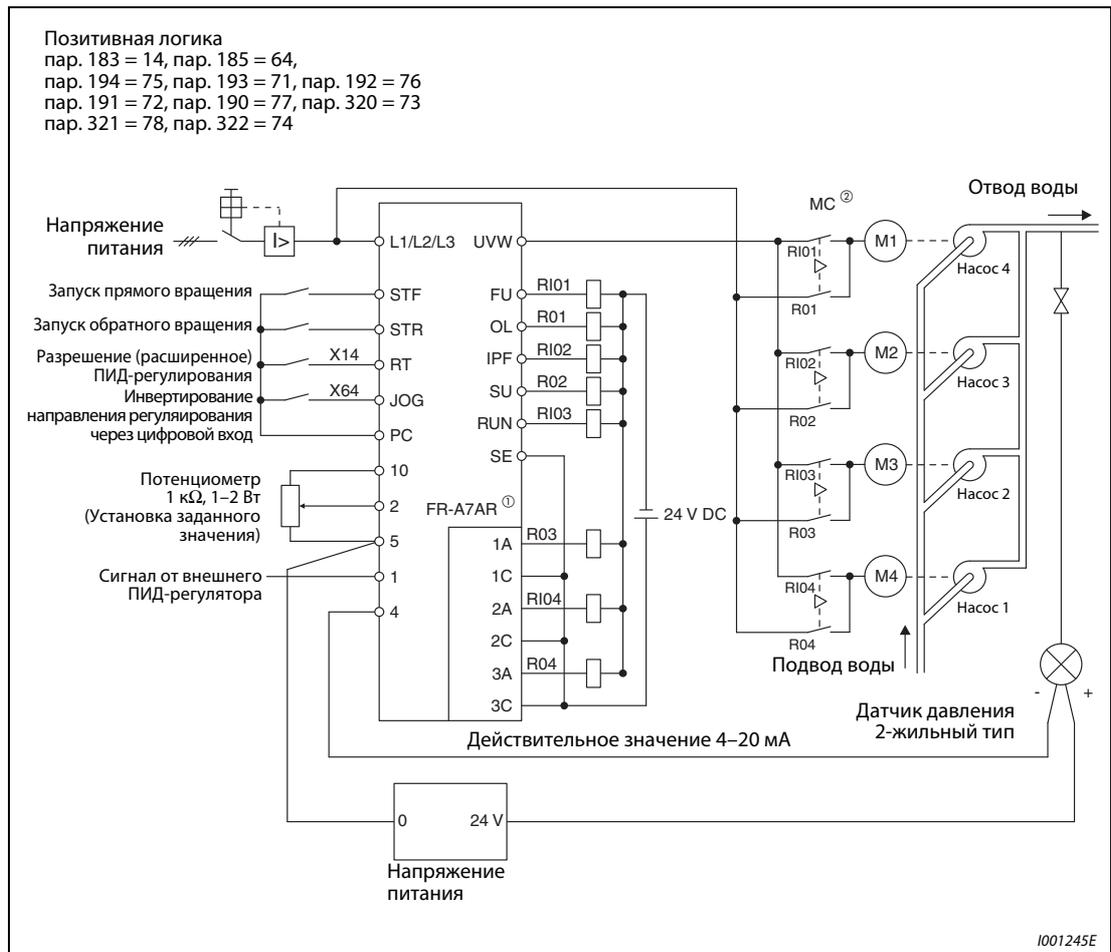


Рис. 6-198: Расширенное ПИД-регулирование (переменный режим, режим переключения и комбинированный переменный режим/режим переключения)

- ① При применении трех или более двигателей используйте дополнительное устройство FR-A7AR.
- ② Силовые контакторы (MC) должны иметь взаимную механическую блокировку.

Сигналы выхода или переключения

Расширенное ПИД-регулирование активируется путем включения сигнала X14. Присвойте одному из параметров 186–189 "Определение функций входных клемм" значение "14", чтобы привязать к одной из входных клемм сигнал X14.

ПИД-регулирование зависит от настроек параметров 127...134 и C42...C45 (см. раздел 6.19.1).

Определение функций выходных сигналов и сигналов переключения (SLEEP, с R01 до R04, с RI01 до RI04) осуществляется при помощи параметров 190–196 или, при использовании дополнительного устройства (FRA7AR), при помощи параметров 320–322 (выходы реле RA1, RA2 и RA3). Выходные клеммы могут быть настроены исключительно на использование позитивной логики.

Сигнал	Определение функций выходных клемм		Функция
	Позитивная логика	Негативная логика	
SLEEP	70	170 ^①	Преобразователь частоты в состоянии SLEEP
R01	71	— ^②	Силовой контактор R01 для работы вспомогательного двигателя 1 непосредственно от сети питания
R02	72	— ^②	Силовой контактор R02 для работы вспомогательного двигателя 2 непосредственно от сети питания
R03	73	— ^②	Силовой контактор R03 для работы вспомогательного двигателя 3 непосредственно от сети питания
R04	74	— ^②	Силовой контактор R04 для работы вспомогательного двигателя 4 непосредственно от сети питания
RI01	75	— ^②	Силовой контактор RI01 для работы вспомогательного двигателя 1 от преобразователя
RI02	76	— ^②	Силовой контактор RI02 для работы вспомогательного двигателя 2 от преобразователя
RI03	77	— ^②	Силовой контактор RI03 для работы вспомогательного двигателя 3 от преобразователя
RI04	78	— ^②	Силовой контактор RI04 для работы вспомогательного двигателя 4 от преобразователя
SE	—	— ^②	Точка с нулевым потенциалом для выходных клемм

Таб. 6-122: Входные/выходные сигналы

- ① Присвоение данного значения параметрам 320–322 дополнительного устройства FR-A7AR невозможно.
- ② Использование негативной логики невозможно.

Схема последовательности действий при переключении двигателя

Схема последовательности действий при запуске и останове вспомогательного двигателя 1 для пар. 579 = 0 (стандартный режим работы) и пар. 579 = 1 (переменный режим работы)

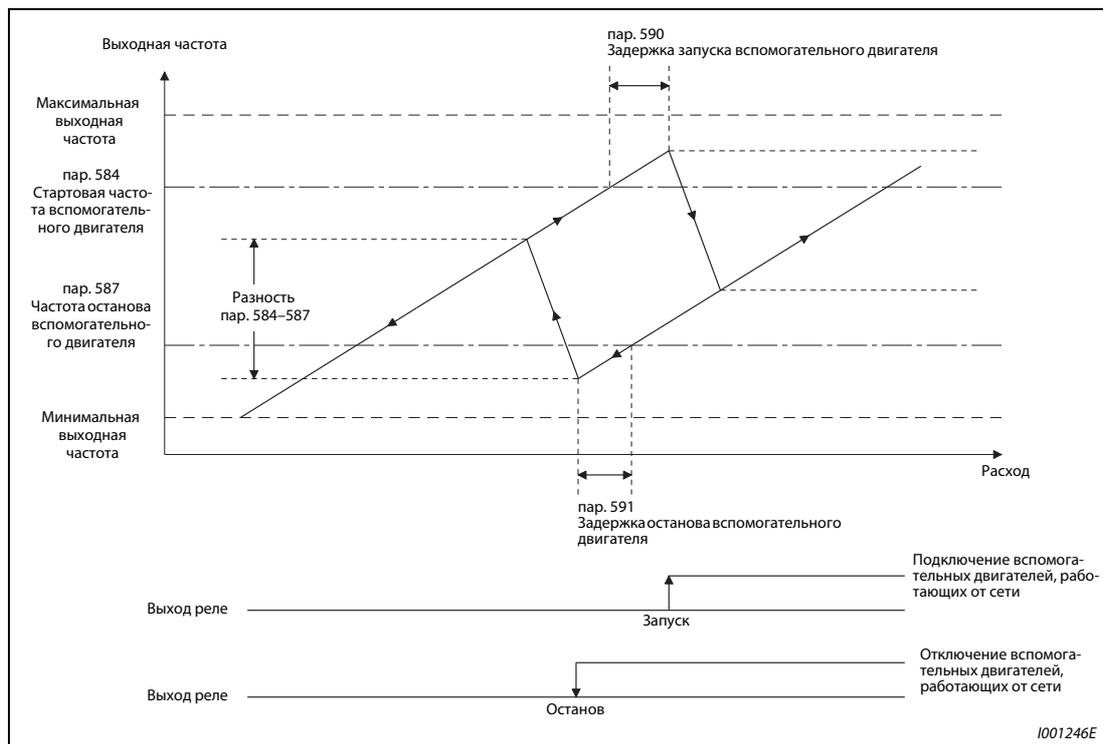


Рис. 6-199: Схема последовательности действий при запуске и останове вспомогательного двигателя 1

Схема последовательности действий при запуске и останове вспомогательного двигателя 1 для пар. 579 = 2 (режим переключения) и пар. 579 = 3 (Переменный режим/режим переключения)

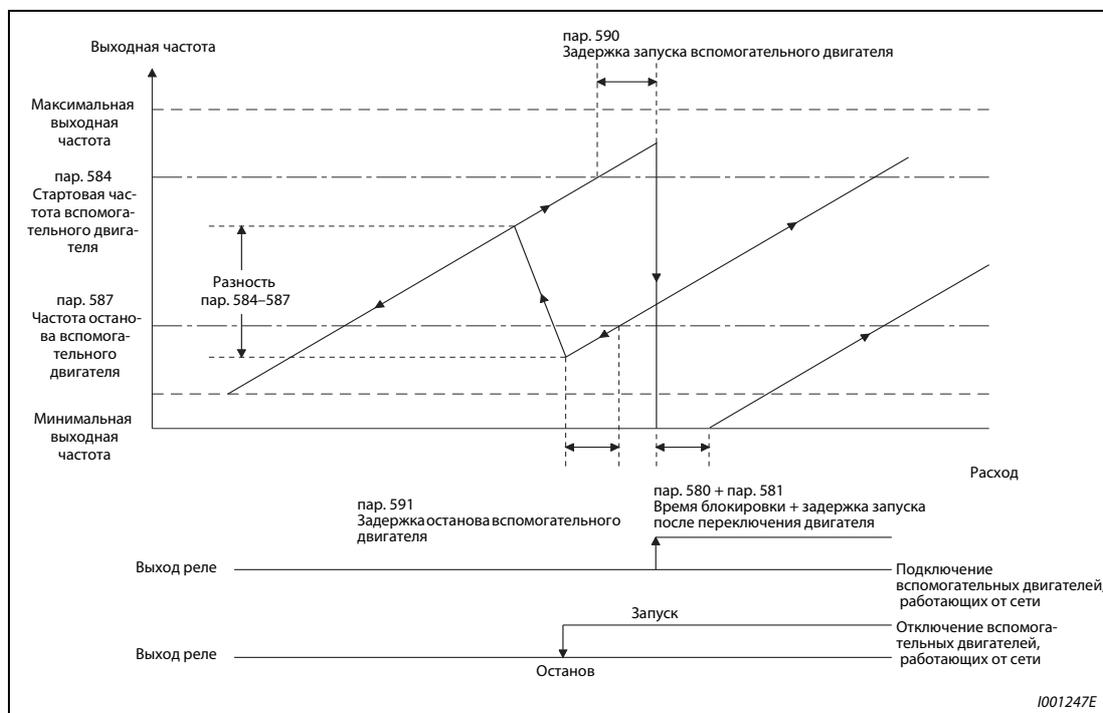


Рис. 6-200: Схема последовательности действий при запуске и останове вспомогательного двигателя 1

УКАЗАНИЕ | Настройка контакторов через преобразователь частоты представлена на стр. 6-371.

Переключение двигателя (пар. 580, 581)

При присвоении параметру 579 значения "2" или "3" при помощи параметра 580 можно установить время блокировки, а при помощи параметра 581 задержку запуска.

Время блокировки представляет собой время, которое проходит от размыкания контакта (например, R101) между выходом преобразователя частоты и вспомогательным двигателем до замыкания второго контакта (например, R01) между сетью питания и вспомогательным двигателем.

Время задержки запуска представляет собой время, которое проходит от размыкания контакта (например, R101) и замыкания следующего контакта (например, R102) между выходом преобразователя частоты и вспомогательным двигателем до включения выхода преобразователя частоты. Установите время задержки несколько большим, чем продолжительность коммутации силового контактора.

Время торможения/ускорения (пар. 582, 583)

Установка времени торможения после запуска двигателя происходит в режиме расширенного ПИД-регулирования при помощи параметра 582. Время торможения описывает промежуток времени, необходимый для изменения выходной частоты от эталонного значения, заданного при помощи параметра 20 для определения времени разгона/торможения, до полной остановки двигателя. При присвоении параметру 582 значения "9999" изменения выходной частоты не происходит.

Установка времени разгона после отключения двигателя происходит в режиме расширенного ПИД-регулирования при помощи параметра 583. Время разгона описывает временной интервал, необходимый для изменения выходной частоты от 0 до эталонной частоты, заданной при помощи параметра 20 для определения времени разгона/торможения двигателя. При присвоении параметру 583 значения "9999" изменения выходной частоты не происходит.

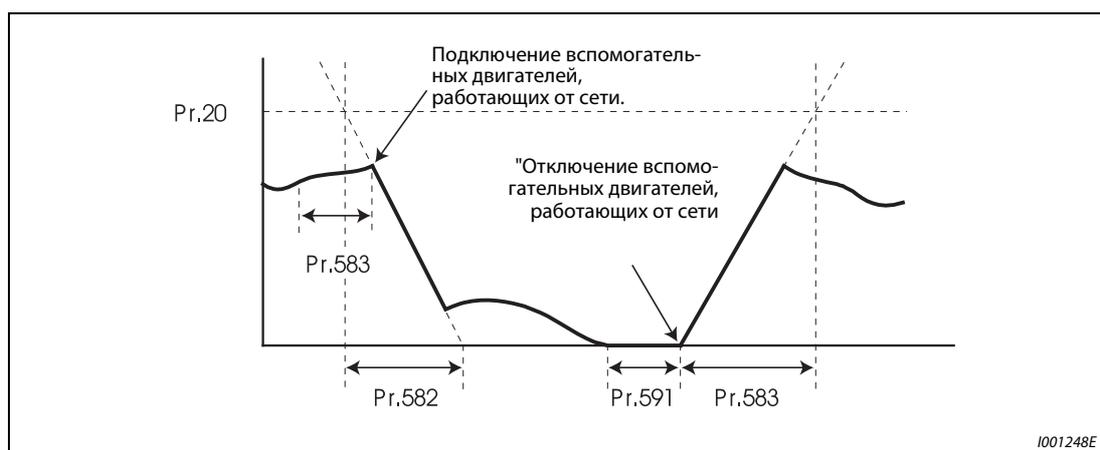


Рис. 6-201: Время торможения/разгона

УКАЗАНИЕ

Установленное значение параметра 21 "Ширина шага разгона/замедления" не оказывает влияния на параметры 582 и 583. (Диапазон установки и ширина шага не изменяются.)

Запуск двигателя (пар. с 584 до 586, 590)

При помощи параметров 584–586 может быть установлена частота, при которой происходит запуск вспомогательного двигателя. Если выходная частота превышает установленное значение статоровой частоты в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное параметром 590, происходит запуск вспомогательного двигателя. Последовательность запуска двигателей зависит от установленного значения параметра 579. Значение, установленное при помощи параметра 584, соответствует заданному значению, при котором происходит запуск вспомогательного двигателя 1 в режиме работы от сети, если прочие двигатели не включены. Параметр 585 устанавливает частоту запуска вспомогательного двигателя 2, если какой-либо двигатель уже работает непосредственно от сети.

Останов двигателя (пар. 587–589, 591)

При помощи параметров 587–589 может быть установлена частота, при которой происходит останов вспомогательного двигателя. Если выходная частота оказывается ниже заданной частоты останова в течение промежутка времени, превышающего значение, заданное параметром 591, происходит останов вспомогательного двигателя. Последовательность останова двигателей зависит от установленного значения параметра 579. Значение, заданное параметром 587, соответствует выходной частоте, при которой непосредственная работа вспомогательного двигателя 1 от сети прерывается, если включен один из вспомогательных двигателей. Параметр 588 определяет частоту останова вспомогательного двигателя 2, если непосредственно от сети работают два двигателя.

Отключение выхода (SLEEP-функция) (SLEEP-сигнал, пар. с 554, пар. с 575–577)

Если выходная частота снижается на период времени, больший, чем время срабатывания, заданное параметром 575, ниже значения, заданного параметром 576, происходит отключение выхода преобразователя частоты. Это позволяет снизить расход энергии в области низких скоростей вращения. (В этом случае при настройке параметра 554 на значение от "0" до "3" выход преобразователя частоты при начале режима SLEEP отключается и двигатель вращается по инерции до остановки. Если параметр установлен на значение от "10" до "13", то при начале режима SLEEP преобразователь частоты затормаживается до неподвижного состояния за время, введенное в параметре 8.)

Данная функция служит экономии энергии в диапазоне низких скоростей вращения.

Пар. 554	Сигнал FUP, сигнал FDN	Сигнал Y48 ^①	Функция SLEEP
0 (Заводская настройка)	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	С момента активации режима SLEEP электродвигатель свободно вращается по инерции до остановки.
1	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
2	Только вывод сигнала		
3	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
10	Только вывод сигнала	Только вывод сигнала	С момента активации режима SLEEP двигатель затормаживается до неподвижного состояния.
11	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)		
12	Только вывод сигнала		
13	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	Вывод сигнала + останов с сигнализацией об ошибке (E.PID)	

Если погрешность регулирования (заданное значение – действительное значение) меньше или равна разности пар. 577–1000 %, происходит отмена отключения выхода и продолжается ПИД-регулирование.

При отключенном выходе происходит вывод сигнала SLEEP. Сигнал вращения двигателя RUN выключается, подается сигнал ПИД-регулирования (ПИД-регулирование активировано)

Чтобы присвоить сигнал SLEEP какой-либо клемме, необходимо один из параметров 190...196 установить на "70" (при положительной логике) или на "176" (при отрицательной логике).

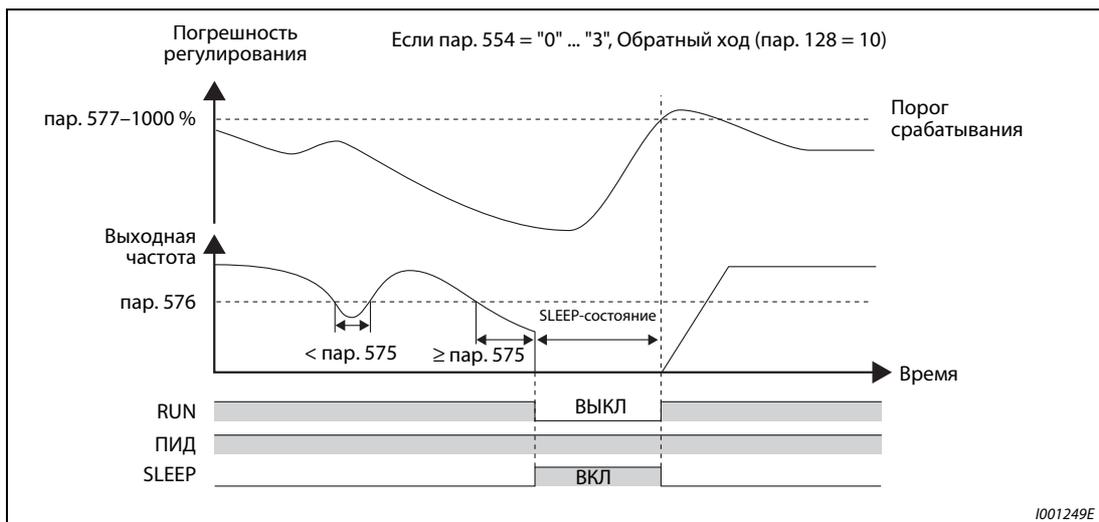


Рис. 6-202: Отключение выхода при обратном ходе (пар. 554 = "10" ... "13", пар. 128 = "10 "

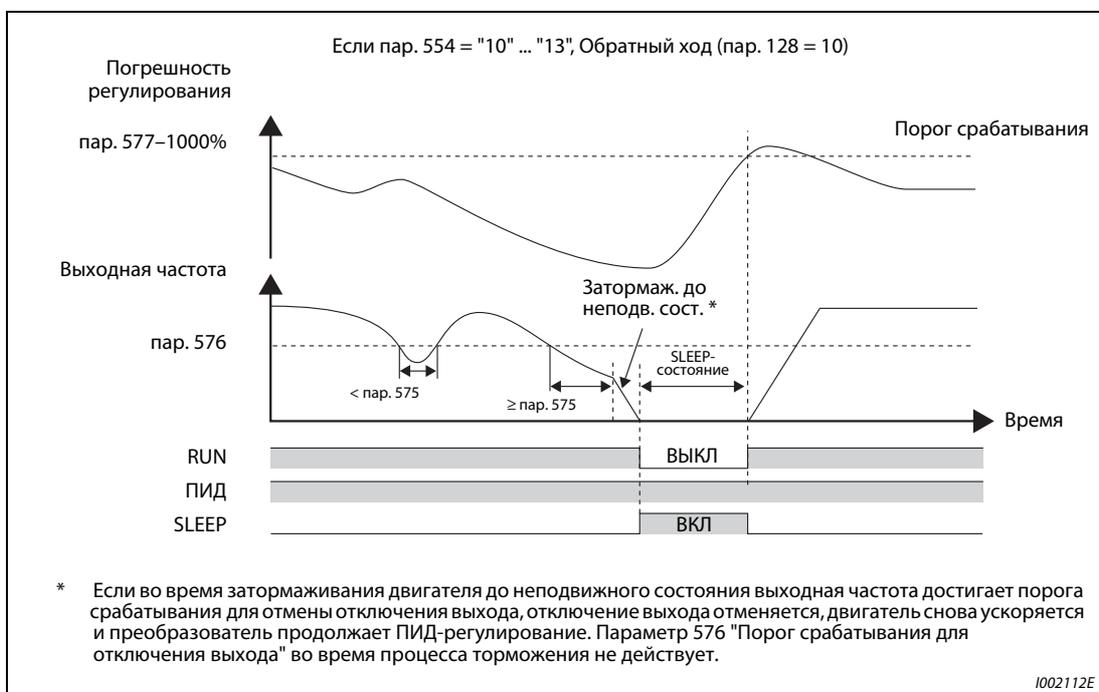


Рис. 6-203: Отключение выхода (функция SLEEP), если пар. 554 = "10" ... "13", пар. 128 = "10 "

Переходная характеристика

пар. 579 = 0 (стандартный режим работы для 4 двигателей)

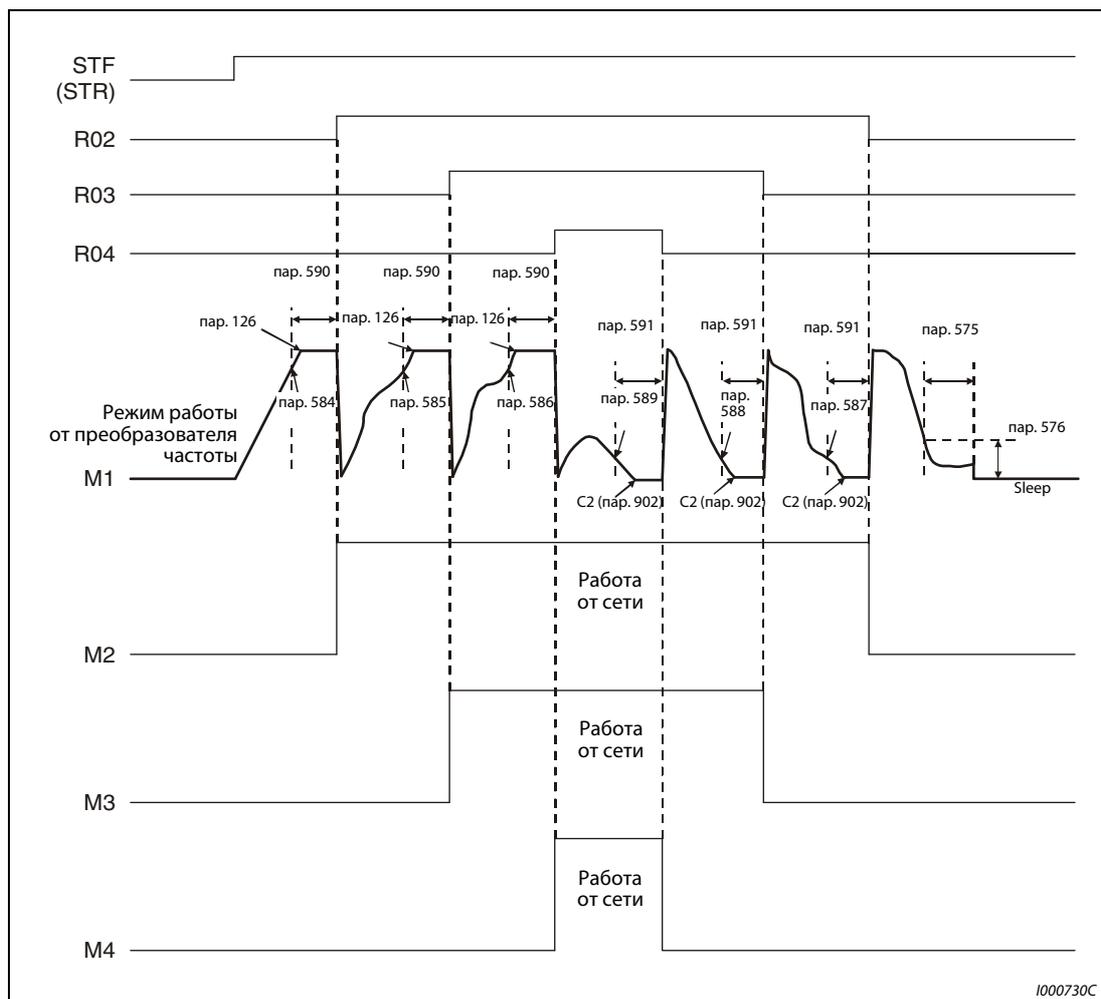


Рис. 6-204: *Переходная характеристика в стандартном режиме работы*

УКАЗАНИЕ

Характеристики выходной частоты двигателя, работающего от преобразователя частоты, поясняющие процесс ПИД-регулирования.

пар. 579 = 1 (переменный режим для 2 двигателей)

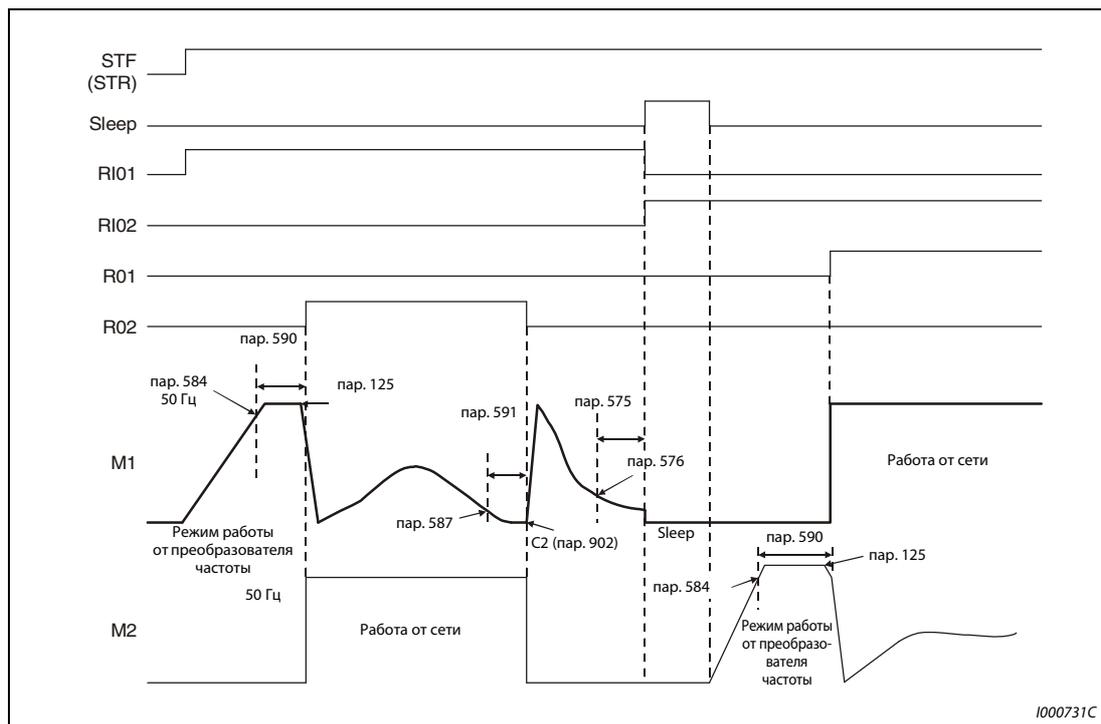


Рис. 6-205: Переходная характеристика при переменном режиме работы

УКАЗАНИЕ

Характеристики выходной частоты двигателя, работающего от преобразователя частоты, поясняющие процесс ПИД-регулирования.

пар. 579 = 2 (режим переключения для 2 двигателей)

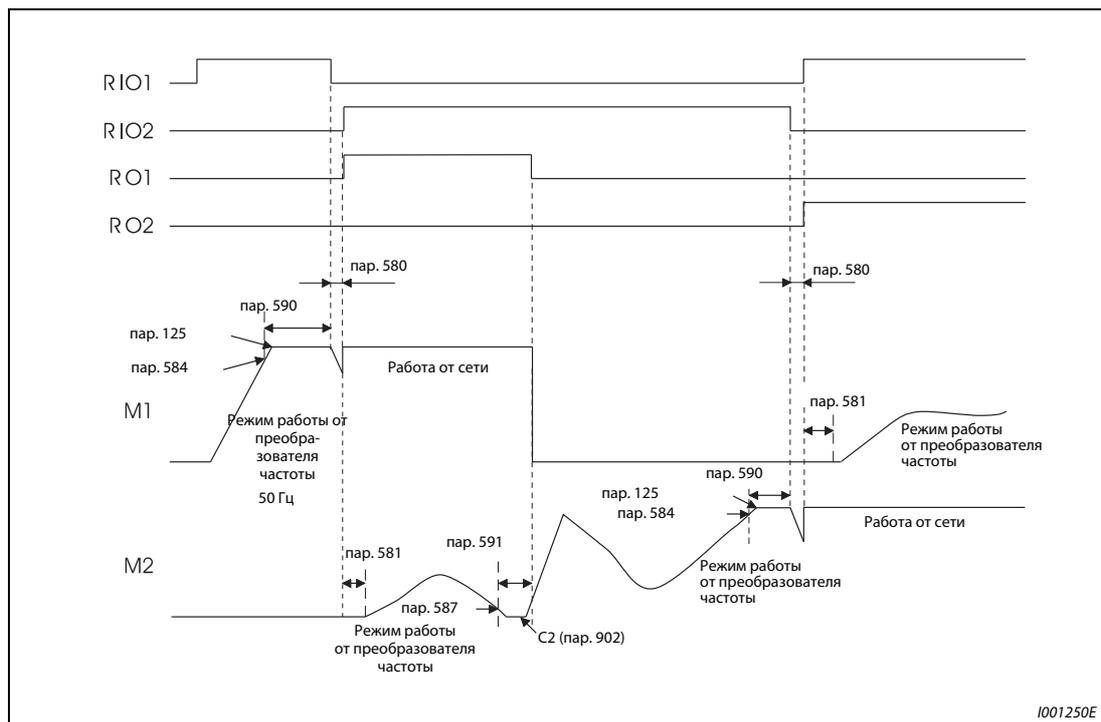


Рис. 6-206: Переходная характеристика в режиме переключения

УКАЗАНИЯ

Если в процессе работы происходит отключение пускового сигнала, силовые контакторы R01–R04 размыкаются и преобразователь частоты тормозит подключенный к нему двигатель до полной остановки.

При появлении сбоя в работе происходит размыкание силовых контакторов R01–R04, и выход преобразователя частоты отключается.

Характеристики выходной частоты двигателя, работающего от преобразователя частоты, поясняющие процесс ПИД-регулирования.

пар. 579 = 3 (Переменный режим/режим переключения для 2 двигателей)

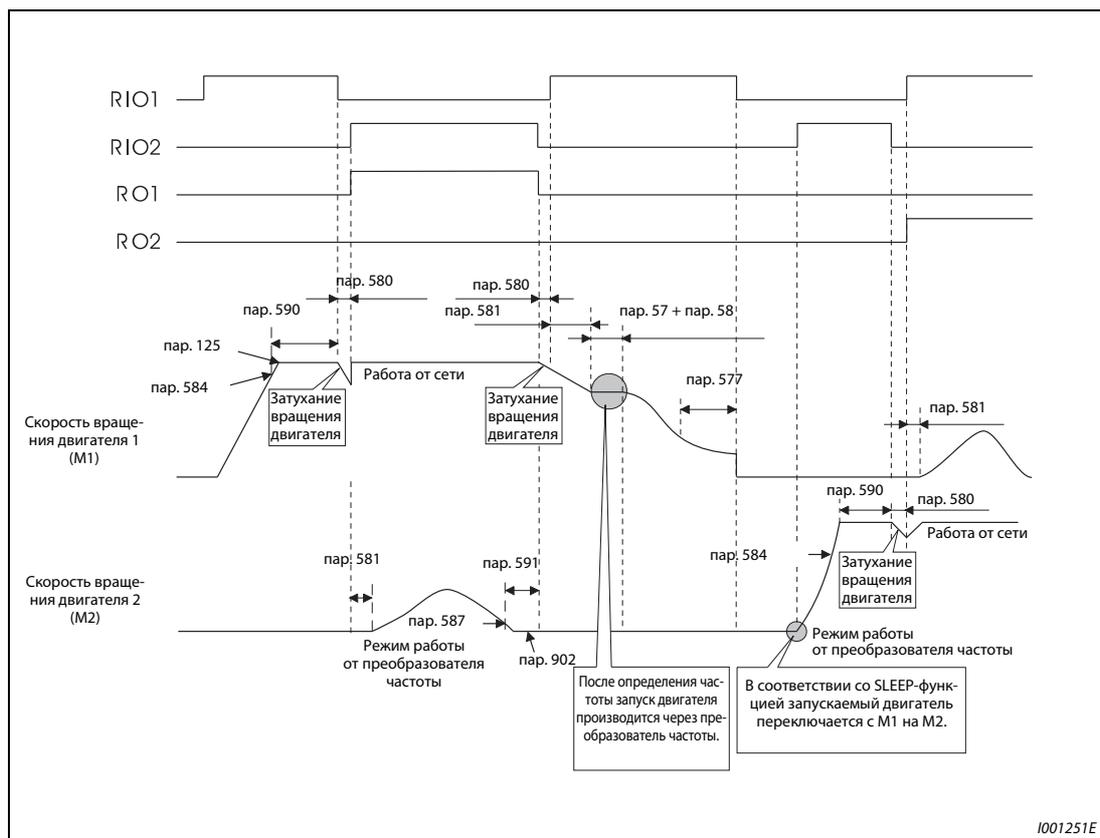


Рис. 6-207: Переходная характеристика в переменном режиме/режиме переключения

УКАЗАНИЯ

После отключения пускового сигнала происходит торможение двигателя, работающего от преобразователя частоты, вплоть до его полной остановки. Переключение двигателей, работающих от сети, в режим работы от преобразователя частоты происходит в порядке, зависящем от продолжительности работы (начиная с наибольшей продолжительности). После определения частоты происходит торможение двигателей до полной их остановки.

При появлении сбоя в работе происходит размыкание силовых контакторов R01–R04, и выход преобразователя частоты отключается.

После включения сигнала MRS в процессе работы происходит останов двигателя, работающего от преобразователя частоты. Двигатель, работающий от сети наиболее продолжительный период времени, переключается в режим работы от преобразователя частоты по истечении времени, заданного параметром 591 "Задержка останова вспомогательного двигателя", но выход преобразователя частоты остается при этом отключенным. Определение частоты происходит после выключения MRS-сигнала, после чего работа производится через преобразователь частоты.

Если в процессе торможения включается пусковой сигнал, новое выполнение цикла расширенного ПИД-регулирования происходит независимо от установленного значения параметра 597, начиная с момента повторного включения пускового сигнала.

Характеристики выходной частоты двигателя, работающего от преобразователя частоты, поясняющие процесс ПИД-регулирования.

6.20 Специальные приложения

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Переключение двигателей из режима работы через преобразователь частоты в режим работы от сети	Непосредственная работа от сети	пар. 57, пар. 58, пар. 135–139, пар.159	6.20.1
Траверс-функция	Траверс-функция	пар. 592–597	6.20.2
Исключение возможности повышения напряжения до уровня, ведущего к появлению сигнала тревоги, при работе в генераторном режиме вследствие увеличения выходной частоты	Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура	пар. 665, пар. 882–886	6.20.3

6.20.1 Переключение двигателя в режим работы от сети (пар. 57, пар. 58, пар. 135–139, пар. 159)

Частота переключения двигателя с работы от преобразователя на работу от сети и назад уже имеется в самом преобразователе. Необходимое время задержки и блокировки для внешних силовых контакторов учитывается при формировании команды запуска/останова/переключения преобразователя частоты.

Пар. №	Значение	Заводские настройки	Диапазон установки	Описание	
57	Время синхронизации после отказа сети питания	9999	0	00038 или ниже 0,5 с 00052–00170 1 с 00250–01160 3 с 01800 или выше..... 5 с	
			01160 или ниже	0,1–5 с	Внутреннее время ожидания преобразователя (от распознавания сигнала "CS активен" до начала повторного запуска двигателя)
			01800 или выше	0,1–30 с	
			9999	Автоматического перезапуска двигателя не происходит	
58	Буферное время до автоматической синхронизации	1 с	0–60 с	Время для увеличения выходного напряжения при перезапуске.	
135	Переключение двигателя в режим работы от сети	0	0	Функция переключения двигателя в режим работы от сети активирована	
			1	Функция переключения двигателя в режим работы от сети деактивирована	
136	Время блокировки для силовых контакторов	1 с	0–100 с	Установка времени блокировки между силовыми контакторами МС2 и МС3	
137	Задержка пуска	0,5 с	0–100 с	При помощи пар. 137 должно учитываться время задержки контактора МС3. Присвойте пар. 137 несколько большее значение (примерно 0,3–0,5 с), чем время задержки МС3.	
138	Контакторная настройка при сбое в работе преобразователя частоты	0	0	При появлении сбоя в работе преобразователь частоты отключает выход.	
			1	При появлении ошибки преобразователь частоты переключается в режим работы непосредственно от сети (не при срабатывании внешней защиты двигателя).	
139	Переходная частота	9999	0–60 Гц	Достигнув частоты, заданной пар. 139 двигатель автоматически переключается в режим работы от сети.	
			9999	Переключение в режим работы от сети невозможно	
159	Диапазон переходной частоты	9999	0–10 Гц	Действует, если функция переключения двигателя в режим работы от сети активирована. (пар. 139 ≠ 9999) Если после переключения из режима работы от преобразователя частоты в режим работы от сети заданное значение частоты падает на величину, заданную пар. 159, ниже значения, заданного парам 139, происходит автоматическое переключение в режим работы двигателя от преобразователя частоты. Выходная частота устанавливается при помощи заданного значения. При выключении пускового сигнала (STF или STR) также происходит переключение в режим работы от преобразователя частоты.	
			9999	Действует, если переключение двигателя в режим работы от сети активировано. (пар. 139 ≠ 9999) Если пусковой сигнал (STF или STR) выключается после переключения из режима работы двигателя от преобразователя частоты в режим работы от сети, происходит переход в режим преобразования частоты и торможение двигателя вплоть до его остановки.	

Относится к пар.	См. раздел
11 Торможение постоянным током (время)	6.8.1
57 Время синхронизации после отказа сети питания	6.11.1
58 Резервное время до автом. синхронизации	6.11.1
79 Выбор режима работы	6.17.1
178–189 Определение функций входных клемм	6.9.1
190–196 Определение функций выходных клемм	6.9.5

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

В случае, если желательна работа с частотой 50 Гц более эффективен режим работы двигателя непосредственно от сети. При проведении длительных работ по техобслуживанию преобразователя частоты, может использоваться функция "Переключение двигателя в режим работы от сети".

Чтобы воспрепятствовать возникновению тока перегрузки, необходимо предусмотреть блокировку переключения между режимами работы двигателя от преобразователя частоты и непосредственно от сети, чтобы двигатель соединялся с преобразователем частоты только после останова. Указанные функции управления, предназначенные для переключения силовых контактов встроены в преобразователь частоты.

Подключение силовых контакторов к преобразователю частоты

Установка параметров для позитивной логики:
пар. 185 = 7, пар. 192 = 17, пар. 193 = 18, пар. 194 = 19

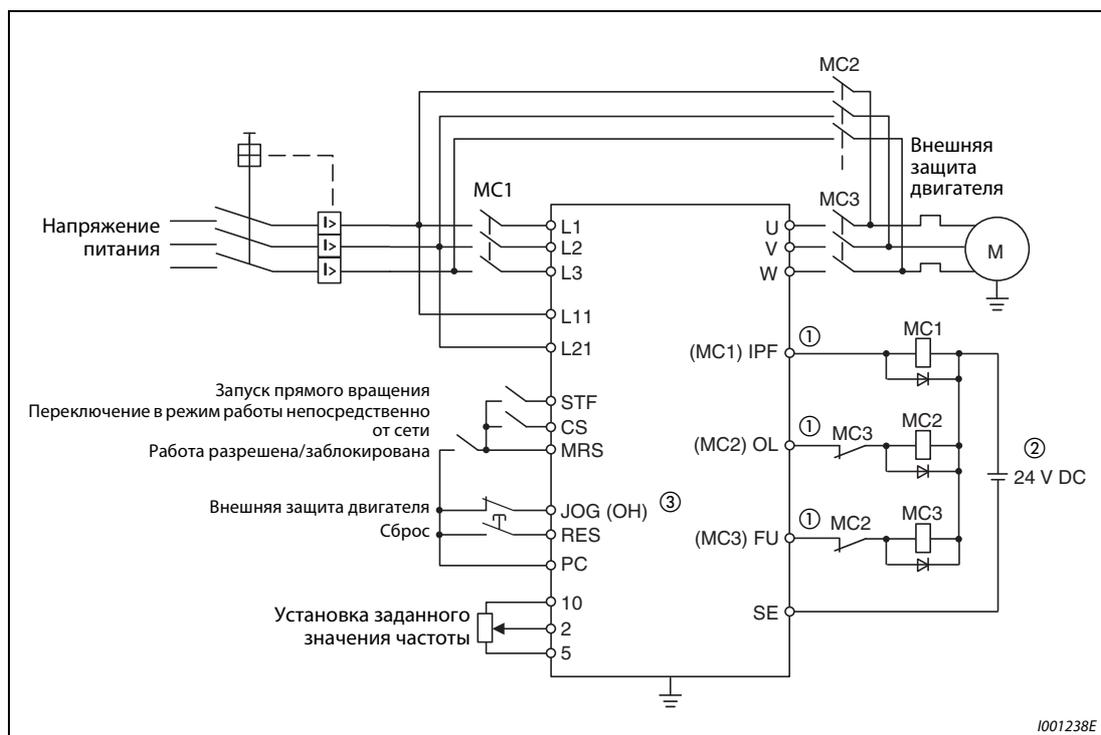


Рис. 6-208: Подключение силовых контакторов

① Следите за допустимой нагрузкой выходов для настройки системы защиты. Определение функций выходных клемм осуществляется при помощи параметров 190–196.

Клемма	Допустимая нагрузка
Выходы преобразователя частоты с открытым коллектором (RUN, SU, IPF, OL, FU)	24 В пост., 0,1 А
Выходы реле преобразователя частоты (A1-C1, B1-C1, A2-B2, B2-C2) Выходы реле дополнительного устройства FR-A7AR	230 В пер., 0,3 А 30 В пост., 0,3 А

Таб. 6-123: Допустимая нагрузка выходов

- ② Используйте реле дополнительного устройства FR-A7AR при работе с перем. управляющим напряжением. При работе с пост. управляющим напряжением используйте показанную выше схему защиты.
- ③ Произведите определение функций входных клемм при помощи параметров 180–189.

УКАЗАНИЯ

Используйте данную функцию только при работе в режиме внешнего управления. Питание цепи управления (R1/L11, S1/L21) должно производиться отдельно от силовой цепи преобразователя частоты (ответвление перед MC1).

MC2 и MC3 должны быть механически блокированы по отношению друг к другу. При случайной подаче напряжения сети на выход преобразователя частоты происходит повреждение преобразователя.

● Функция силовых контакторов MC1, MC2 и MC3

Силовой контактор	Подключение	Переключение в режим работы от сети	В режиме работы через преобразователь частоты	При появлении сигнала тревоги
MC1	Между сетью питания и преобразователем частоты	ВКЛ	ВКЛ	ВыКЛ (ВКЛ при перезапуске)
MC2	Между сетью питания и двигателем	ВКЛ	ВыКЛ	ВыКЛ (Выбор происходит при помощи пар. 138. Контактор всегда находится в положении ВыКЛ, если произошло срабатывание внешней защиты двигателя.)
MC3	Между выходом преобразователя частоты и двигателем	ВыКЛ	ВКЛ	ВыКЛ

Таб. 6-124: Функция силовых контакторов

● Входные сигналы

Сигнал	Клемма	Функция	ВКЛ/ВыКЛ	Силовой контактор ^⑥		
				MC1 ^⑤	MC2	MC3
MRS	MRS	Работа разрешена/заблокирована ^①	ВКЛ..... Переключение в режим работы от сети разрешено	ВКЛ	—	—
			ВыКЛ..... Переключение в режим работы от сети заблокировано	ВКЛ	ВыКЛ	остается прежним
CS	CS	Переключение двигателя в режим работы непосредственно от сети ^②	ВКЛ..... Режим работы через преобразователь частоты	ВКЛ	ВыКЛ	ВКЛ
			ВыКЛ..... Режим работы от сети	ВКЛ	ВКЛ	ВыКЛ
STF (STR)	STF (STR)	Сигнал направления вращения (блокирован в режиме работы двигателя непосредственно от сети) ^③	ВКЛ..... Прямое/обратное вращение	ВКЛ	ВыКЛ	ВКЛ
			ВыКЛ..... Останов	ВКЛ	ВыКЛ	ВКЛ
OH	Присвойте одному из пар. 180–189 значение "7"	Вход для внешнего защитного выключателя двигателя	ВКЛ..... Двигатель работает исправно	ВКЛ	—	—
			ВыКЛ..... Сбой в работе двигателя	ВКЛ	ВыКЛ	ВыКЛ
RES	RES	Сброс ^④	ВКЛ..... Инициализация	остается прежним	ВыКЛ	остается прежним
			ВыКЛ..... Нормальный режим работы	ВКЛ	—	—

Таб. 6-125: Входные/выходные сигналы

- ① Если MRS-сигнал не подан, ни переключение в режим работы от сети, ни работа преобразователя не являются возможными.
- ② Сигнал CS действует только при поданном MRS-сигнале
- ③ Сигналы STF/STR действуют только при поданных сигналах MRS- и CS.
- ④ Сигнал RES позволяет произвести сброс преобразователя частоты в соответствии с установленным значением параметра 75 "Условие сброса/ошибка соединения/ПУ-останов".
- ⑤ Контактор MC1 выключается при наличии сбоя в работе преобразователя частоты.
- ⑥ В ячейках, обозначенных "—", происходит индикация сообщения о том, что в режиме работы двигателя через преобразователь частоты контактор MC2 выключен, а MC3 включен. В режиме работы двигателя от сети контактор MC2 включен, а MC3 выключен. Сообщение "Bleibt" (остается прежним) означает, что положение силового контактора не изменяется при включении сигнала.

● Выходные сигналы

Сигнал	Выбор клемм при помощи пар. 190–196	Описание
MC1	17	Сигнал управления входным контактором MC1 преобразователя частоты
MC2	18	Сигнал управления контактором MC2 для подключения двигателя к сети
MC3	19	Сигнал управления выходным контактором MC3 преобразователя частоты

Таб. 6-126: Выходные сигналы

Временная диаграмма сигналов при переключении в режим работы от сети

- Работа без автоматического переключения в режим работы непосредственно от сети (пар. 139 = 9999)

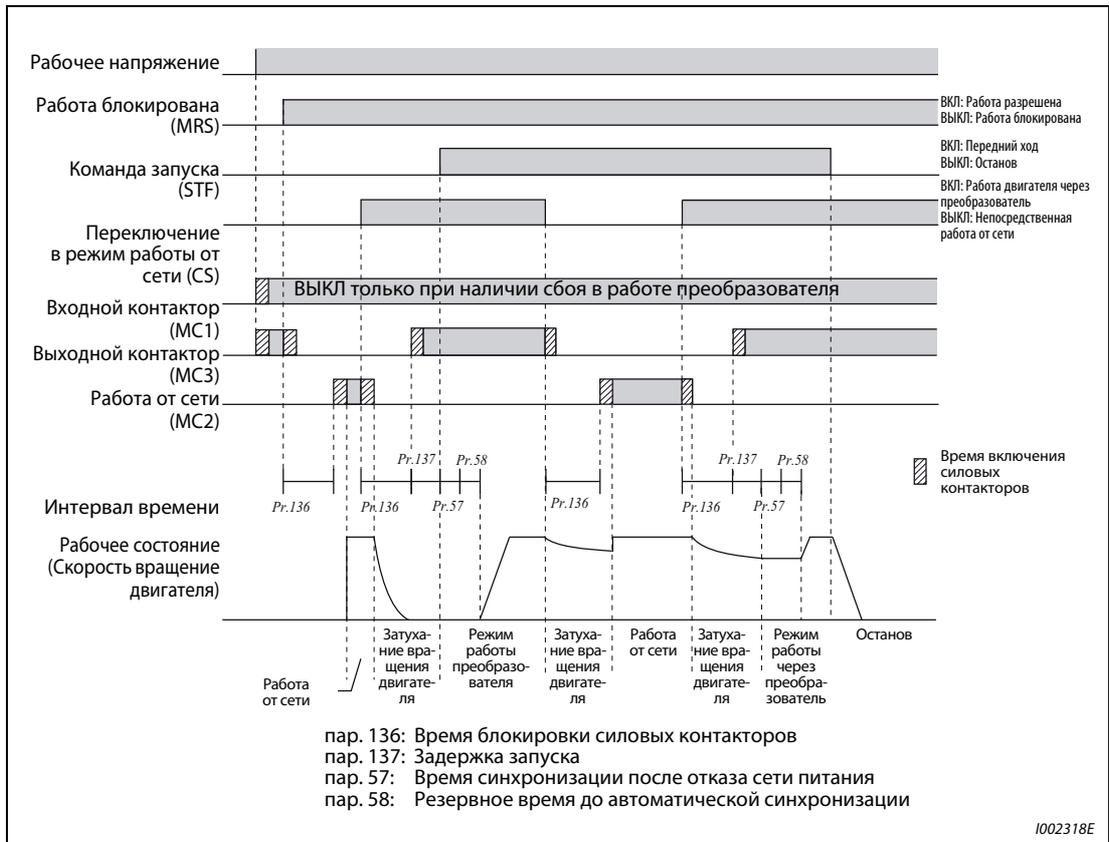


Рис. 6-209: Временная диаграмма сигналов без автоматического переключения в режим работы от сети

- Работа с автоматическим переключением в режим непосредственной работы от сети (пар. 139 ≠ 9999, пар. 159 = 9999)

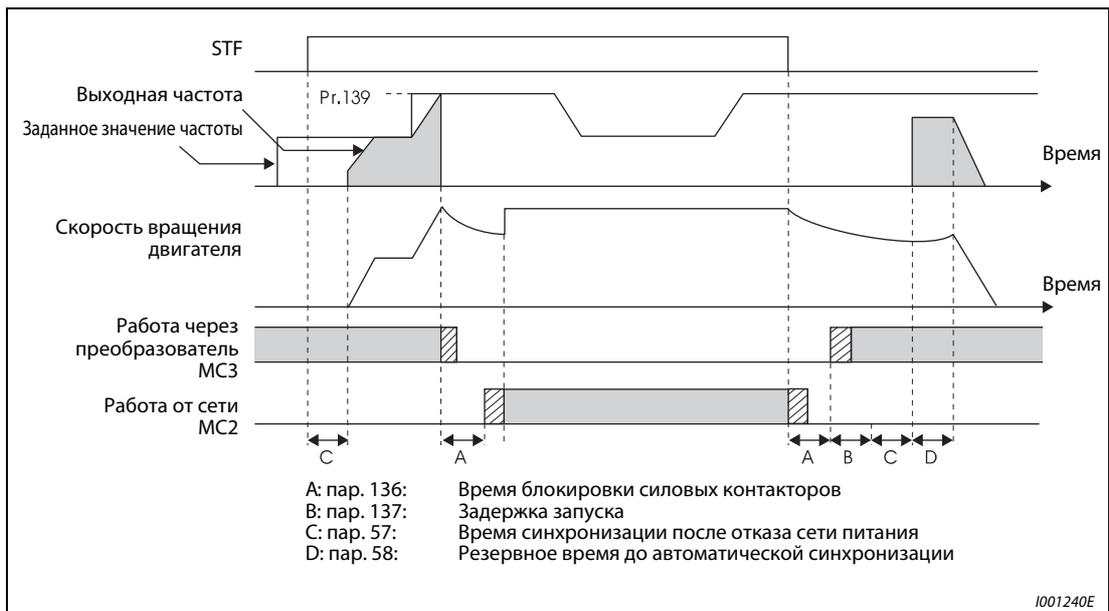


Рис. 6-210: Временная диаграмма сигналов с автоматическим переключением в режим работы от сети

- Работа с автоматическим переключением в режим непосредственной работы от сети (пар. 139 ≠ 9999, пар. 159 ф 9999)

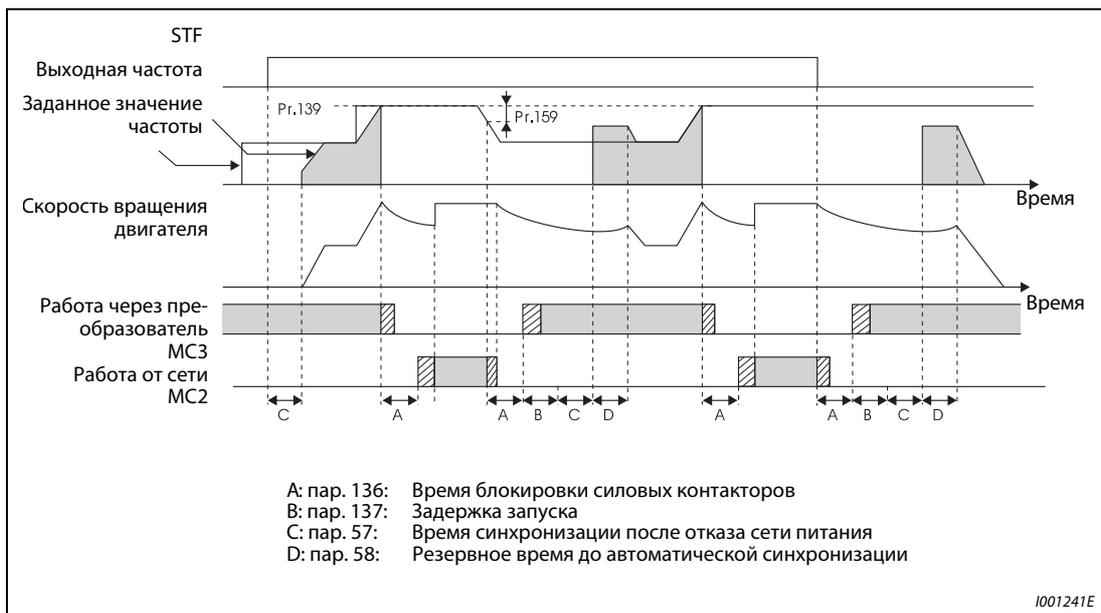


Рис. 6-211: *Временная диаграмма сигналов с автоматическим переключением в режим работы от сети*

Порядок действий

- ① Включите напряжения питания.
- ② Настройте параметры.
 пар. 135 = 1 (Переключение в режим работы от сети разрешено)
 пар. 136 = 2.0 с
 пар. 137 = 1.0 с (Установите значение больше или равное времени задержки срабатывания контактора МС3. Если установлено меньшее время, при перезапуске может произойти сбой в работе.) пар. 57 = 0.5 с пар. 58 = 0.5 с (Этот параметр должен быть установлен всякий раз, когда должно быть произведено переключение из режима работы от сети в режим работы от преобразователя.)
- ③ Запустите преобразователь частоты.
- ④ Переключение в режим работы от сети происходит по команде или при достижении частоты переключения.
- ⑤ При команде останова происходит переключение в режим работы от преобразователя и управляемое торможение двигателя.

Сигналы после установки параметров

	MRS	CS	STF	MC1	MC2	MC3	Примечание
Напряжение питания ВКЛ	ВЫКЛ (ВЫКЛ)	ВЫКЛ (ВЫКЛ)	ВЫКЛ (ВЫКЛ)	ВЫКЛ → ВКЛ (ВЫКЛ → ВКЛ)	ВЫКЛ (ВЫКЛ)	ВЫКЛ → ВКЛ (ВЫКЛ → ВКЛ)	Внешний режим управления (Управление через панель управления) (см. указание 2)
Запуск (Режим работы через преобразователь)	ВЫКЛ → ВКЛ	ВЫКЛ → ВКЛ	ВЫКЛ → ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	
Постоянная скорость вращения (Работа от сети)	ВКЛ	ВКЛ → ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ → ВКЛ	ВКЛ → ВЫКЛ	После выключения контактора MC3 происходит включение контактора MC2 (в течение этого времени происходит затухание вращения двигателя). Время ожидания 2 с.
Переключение в режим работы от преобразователя при торможении	ВКЛ	ВЫКЛ → ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ → ВЫКЛ	ВЫКЛ → ВКЛ	После выключения контактора MC2 происходит включение контактора MC3 (в течение этого времени происходит затухание вращения двигателя). Время ожидания 4 с.
Останов	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ → ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	

Рис. 6-212: Сигналы после установки параметров

УКАЗАНИЯ

Для того, чтобы сделать возможным выполнение автоматического переключения, клеммы напряжения питания для цепи управления (R1/L11 и S1/L21) перед силовым контактором MC1 должны быть соединены с сетью питания.

Функция активирована только в режиме работы с внешним управлением или при установке частоты через панель управления и наличии внешнего пускового сигнала (пар. 79 = 3), если параметру 135 присвоено значение "1". Если параметр 135 равен "1" и режим работы отличается от указанных выше, происходит включение силовых контакторов MC1 и MC3.

Включение контактора MC3 происходит в том случае, если поданы сигналы MRS и CS и отключен сигнал STF (STR). Если в режиме работы от сети происходит затухание вращения двигателя вплоть до его полной остановки, перезапуск происходит в соответствии с временем, заданным при помощи параметра 137.

Работа через преобразователь частоты разрешена, если поданы сигналы MRS, STF (STR) и CS. Во всех остальных случаях (сигнал MRS включен) двигатель работает непосредственно от сети.

При отключенном сигнале CS двигатель переключается в режим непосредственной работы от сети. При отключении сигнала STF (STR) происходит торможение двигателя до его полной остановки.

Если оба контактора MC2 и MC3 отключены, при включении одного из них двигатель запускается по истечении времени, заданного параметром 136.

Если функция "Переключение электродвигателя в режим работы от сети" активирована (пар. 135 = 1), установленные значения параметров 136 и 137 при работе панель управления игнорируются. Клеммы STF, CS, MRS и OH также сохраняют свои первоначальные настройки.

При применении функции автоматического переключения в режим работы от сети (пар. 135 = 1) вместе с функцией блокировки панели управления (пар. 79 = 7), сигнал MRS используется также для блокировки блока управления, пока не поступает сигнал X12. (При включении сигналов MRS и CS происходит активация режима работы через преобразователь частоты.)

Изменение функций клемм при помощи параметров 178–189 или 190–196 оказывает влияние также на другие функции. Поэтому перед настройкой проверьте функции клемм.

6.20.2 Траверс-функция (пар. 592–597)

Функция позволяет производить работу с циклическим изменением выходной частоты. Данная функция применяется, например, в текстильной промышленности при процессах намотки.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
592	Активируйте траверс-функцию	0	0	Траверс-функция выключена	1 Максимальная выходная частота 2 Минимальная выходная частота 7 Время разгона 8 Время торможения 29 Характеристика разгона/торможения 178–189 Определение функций входных клемм	6.3.1 6.3.1 6.6.1 6.6.1 6.6.3 6.9.1
			1	Траверс-функция активирована в режиме работы с внешним управлением		
			2	Траверс-функция активирована независимо от режима работы		
593	Максимальная амплитуда	10 %	0–25 %	Установка максимальной амплитуды для траверс-функции		
594	Подгонка амплитуды при задержке	10 %	0–50 %	Подгонка амплитуды в точке перехода от разгона к замедлению		
595	Подгонка амплитуды при разгоне	10 %	0–50 %	Подгонка амплитуды в точке перехода от замедления к разгону		
596	Время разгона для траверс-функции	5 с	0.1–3600 с	Установка времени разгона для траверс-функции		
597	Время торможения для траверс-функции	5 с	0.1–3600 с	Установка времени торможения для траверс-функции		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Присвойте пар. 592 значение "1" или "2" и подайте сигнал X37, чтобы активировать траверс-функцию.

Присвойте одному из параметров 178–189 значение "37", чтобы привязать сигнал X37 к одной из клемм. Если сигнал не привязан к какой-либо входной клемме, то траверс-функция остается постоянно активированной (X37 ВКЛ).

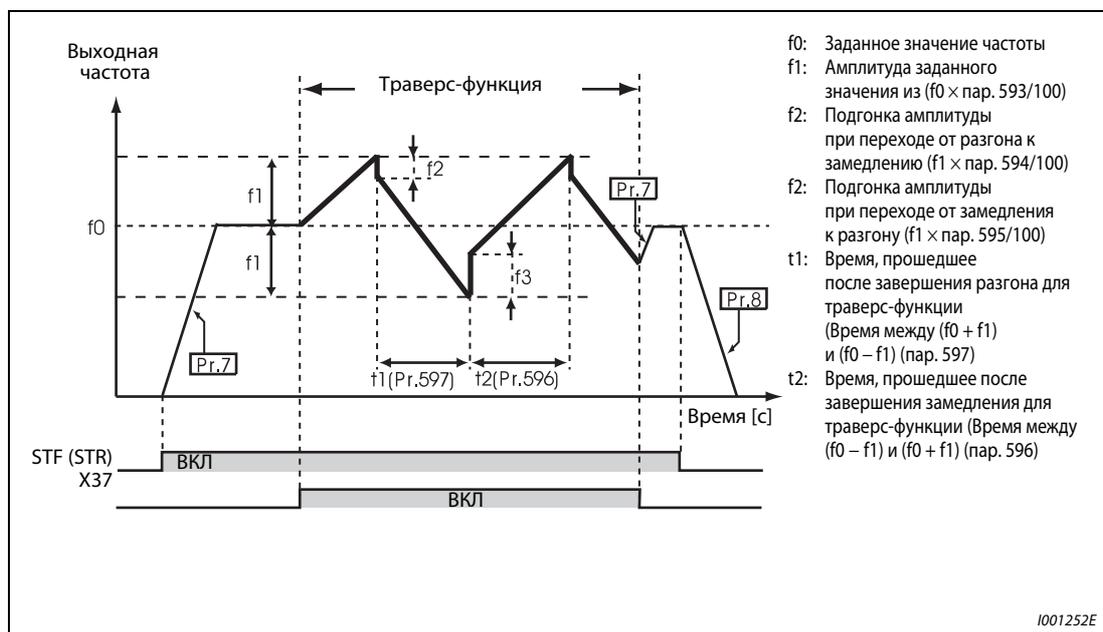


Рис. 6-213: Траверс-функция

При включении сигнала запуска (STF или STR) преобразователь частоты осуществляет разгон двигателя в течение промежутка времени, заданного пар. 7, до частоты f_0 .

При достижении заданного значения частоты выполнение траверс-функции может быть начато путем включения сигнала X27. Выходная частота возрастает до значения $f_0 + f_1$. (Время разгона зависит от установленного значения пар. 596.)

После достижения частотой значения $f_0 + f_1$ происходит ее коррекция на величину f_2 ($f_1 \times$ пар. 594) и снижение до уровня $f_0 - f_1$. (Время замедления зависит от установленного значения пар. 597.)

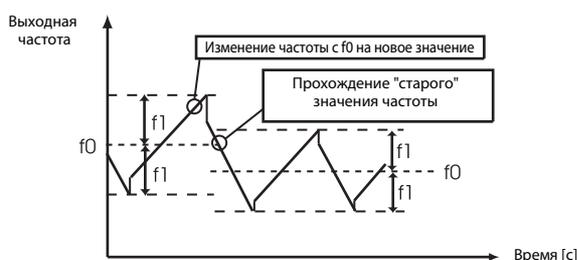
После достижения частотой значения $f_0 - f_1$ происходит ее коррекция на величину f_3 ($f_1 \times$ пар. 595) и повышение до значения $f_0 + f_1$.

Если при выполнении траверс-функции сигнал X37 выключается, происходит увеличение/уменьшение частоты до значения f_0 . в за промежуток времени, заданный пар. 7 или 8 При включении сигнала запуска (STF или STR) при выполнении траверс-функции происходит замедление преобразователя частоты до его полной остановки за промежуток времени, заданный параметром 8.


УКАЗАНИЯ

При подаче сигнала RT для выбора второй группы параметров, параметры 7 и 8 соответствуют параметрам 45 и 46.

При изменении заданного значения частоты f_0 и параметров 597 и 598 циклический режим работы после прохождения прежнего заданного значения продолжается с новыми значениями.




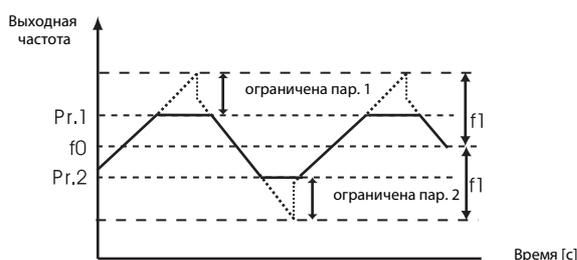Если выходная частота превышает максимальную частоту, заданную параметром 1, или ее значение находится ниже минимальной частоты, заданной параметром 2, то происходит ее ограничение значениями, заданными параметрами 1 или 2 (пока запрограммированная форма кривой не выйдет за рамки предельных значений)




УКАЗАНИЯ

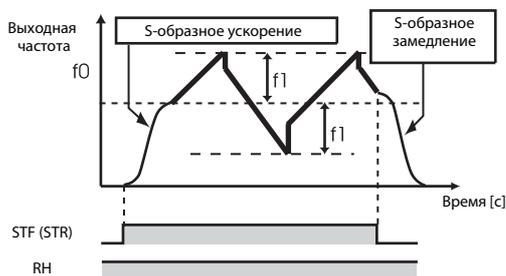Если траверс-функция активирована в то время как кривая разгона/торможения имеет S-образную форму (пар. 29 ≠ 0), выходная частота имеет S-образную форму только там, где действует время ускорения/торможения, заданное при помощи пар. 7 и 8. При активированной траверс-функции характеристика ускорения/замедления имеет линейную форму.



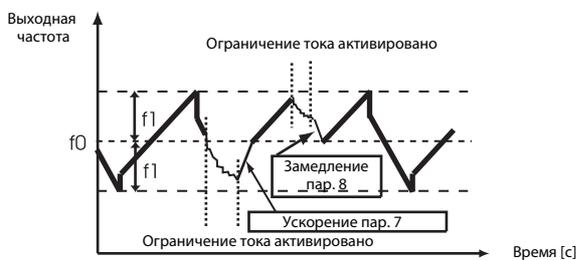При срабатывании устройства ограничения тока выполнение траверс-функции прерывается и происходит переход в нормальный режим работы. После завершения ограничения тока в течение промежутка времени, заданного параметром 7 или 8, происходит разгон/замедление двигателя до заданного значения частоты f_0 . По достижении заданного значения частоты продолжается выполнение траверс-функции.



Если величина подгонки амплитуды (пар. 594, 595) слишком велика, вследствие защиты от повышенного напряжения или ограничения тока траверс-функция не может выполняться в том виде, как она была задана.

Изменение функций входных клемм при помощи параметров 178 до 189 оказывает влияние также и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте заданные функции клемм.

6.20.3 Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура (пар. 882, пар. 882–886)

Рассматриваемая функция может препятствовать нежелательному отключению при поступлении сообщения о повышенном напряжении путем увеличения выходной частоты.

Например, при управлении вентилятором, скорость вращения которого повышается вследствие воздушной тяги второго вентилятора, находящегося в той же самой воздушной трубе, данная функция позволяет подавить слишком активный генераторный режим путем повышения выходной частоты.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание
882	Активация управления при помощи промежуточного контура	0	0	Управление при помощи промежуточного контура выключено.
			1	Управление при помощи промежуточного контура активировано.
883	Пороговое значение напряжения	760 В 785 В пост. т.	300–800 В	Установка напряжения промежуточного контура, начиная с которого подавляется генераторный режим. Если установленное значение мало, снижается вероятность срабатывания по превышению напряжения. Время торможения увеличивается. Установленное значение должно быть больше, чем напряжение сети питания $\sqrt{2}$ время торможения. * Заводская настройка зависит от класса мощности преобразователя: (01160 или ниже/01800 или выше)
884	Порог срабатывания при управлении через промежуточный контур	0	0	Быстродействие изменения напряжения промежуточного контура не учитывается.
			1–5	Установка порога срабатывания при изменении напряжения промежуточного контура 1 (низкая) → 5 (высокая)
885	Установка задающей полосы	6 Гц	0–30 Гц	Установка предельного значения частоты, увеличенной вследствие управления через промежуточный контур
			9999	Предельное значение частоты отсутствует
886	Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (напряжение)	100 %	0–200 %	Установка характеристики срабатывания управления через промежуточный контур Высокая настройка параметра 886 улучшает быстродействие при изменении напряжения промежуточного контура, однако выходная частота может стать нестабильной.
665	Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (частота)	100 %	0–200 %	Если уменьшение значения в параметре 886 не приводит к уменьшению вибрации, уменьшите значение в параметре 665.

Относится к пар.	См. раздел
1 Максимальная выходная частота	6.3.1
8 Время торможения	6.6.1
22 Ограничение тока	6.2.4

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Управление через промежуточный контур (пар. 882, 883)

В генераторном режиме происходит повышение напряжения промежуточного контура. Это может привести к появлению сигнала тревоги в связи с повышенным напряжением (E.OV□). Вследствие управления через промежуточный контур при достижении предельного значения, заданного пар. 883, происходит увеличение выходной частоты и вследствие этого прекращается дальнейшая работа в генераторном режиме.

Управление через промежуточный контур возможно как при разгоне или при вращении двигателя с постоянной скоростью, так и при торможении.

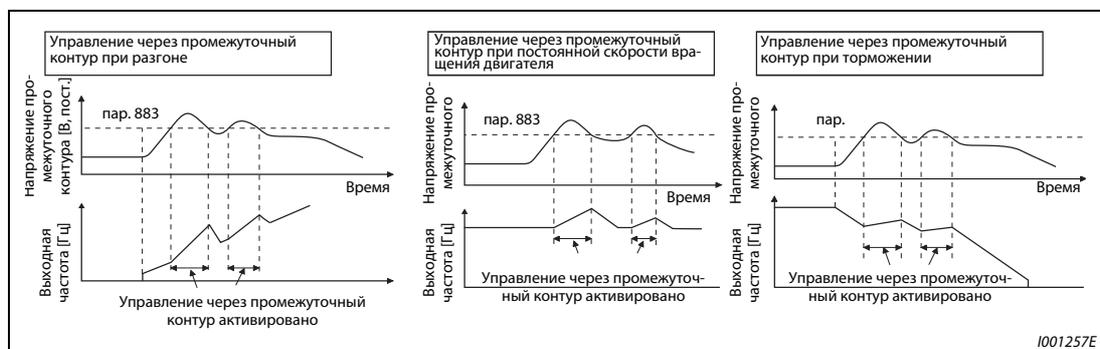


Рис. 6-214: Управление через промежуточный контур

УКАЗАНИЯ

Крутизна частотной характеристики при управлении через промежуточный контур зависит от генераторного режима работы.

Напряжение промежуточного контура в обычном случае напрямую зависит от напряжения сети питания $\times \sqrt{2}$. (Например, при напряжении питания 440 В пер., напряжение промежуточного контура, составляет 622 В пост.) В зависимости от формы кривой напряжения величина последнего может колебаться.

Установленное значение параметра 883 должна превышать расчетное значение напряжения промежуточного контура, т. к. в противном случае управление через промежуточный контур было бы активировано постоянно.

При срабатывании защиты от превышенного напряжения (oL) в ходе торможения, снижение выходной частоты прерывается. Если при этом активировано управление через промежуточный контур, в зависимости от генераторного напряжения промежуточного контура происходит повышение выходной частоты.

Повышение скорости определения генераторного состояния при торможении (пар. 884)

Так как при управлении через промежуточный контур внезапное изменение напряжения контура не может быть выявлено только путем контроля пороговой величины, торможение может также прерываться при величине напряжения, ниже заданного параметром 883, путем определения скорости изменения напряжения промежуточного контура. Для этого необходимо установить параметр 884. Чем выше установленное значение параметра, тем выше порог срабатывания.

УКАЗАНИЕ

Слишком низкое установленное значение (низкая чувствительность) препятствует срабатыванию функции управления через промежуточный контур. Если установленное значение слишком велико, функция срабатывает также при изменении напряжения питания.

Установка задающей полосы частот (пар. 885)

При помощи параметра 885 может задана полоса частот, внутри которой увеличение частоты может происходить посредством управления через промежуточный контур.

При разгоне или вращении двигателя с постоянной скоростью частоты складывается из выходной частоты (частота перед срабатыванием функции управления через промежуточный контур) + пар. 885. Если частота превышает эту величину в процессе торможения при управлении через промежуточный контур, указанное ограничение частоты действует до тех пор, пока выходная частота не опустится на половину значения пар. 885.

Предельно допустимая частота не может превышать максимальную выходную частоту, заданную пар. 1.

При присвоении пар. 885 значения "9999" ограничение частоты отключено.

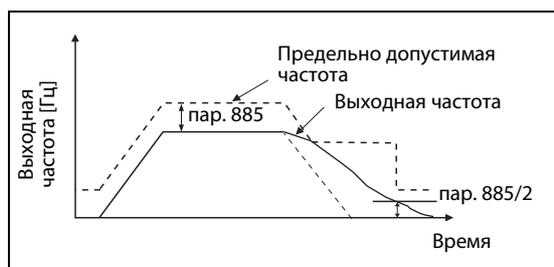


Рис. 6-215:
Ограничение выходной частоты

1001260E

Характеристика срабатывания (пар. 665, пар. 886)

Если при активированном управлении через промежуточный контур имеет место нестабильность выходной частоты, уменьшите значение параметра 886. Увеличение значения, неожиданных всплески напряжения приводят к отключениям и появлением сигнала тревоги по превышению напряжения.

Присваивайте параметру 886 меньшие значения для двигателей с большим моментом инерции масс.

Если уменьшение значения в параметре 886 не приводит к уменьшению вибрации, уменьшите значение в параметре 665 "Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (частота)".

УКАЗАНИЯ

При управлении через промежуточный контур происходит индикация сообщения "oL" и вывод сигнала OL. Если действует функция предотвращения регенеративного перенапряжения и выводится сигнал OL, настройте также соответственно параметр 156 (выбор ограничения тока) и время задержки вывода сигнала OL с помощью параметра 157.

При управлении через промежуточный контур функция ограничения тока активирована (защита двигателя от опрокидывания).

Управление через промежуточный контур не может сократить необходимое время торможения двигателя до полной остановки. Время торможения зависит от тормозной мощности преобразователя частоты. Для сокращения времени торможения необходимо использовать внешний тормозной блок (FR-BU, MT-BU5, FR-CV, FR-NC, MT-NC).

При подключении тормозного блока присвойте пар. 882 значение "0" (отключение управления через промежуточный контур).

6.21 Полезные функции

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Увеличение срока службы вентиляторов охлаждения	Управление вентилятором охлаждения	пар. 244	6.21.1
Контроль интервалов между проведением работ по техобслуживанию и срока службы	Контроль срока службы элементов	пар. 245–259	6.21.2
	Контроль интервалов между проведением работ по техобслуживанию	пар. 503–504	6.21.3
	Формирование среднего значения тока	пар. 555–557	6.21.4
Произвольно определяемые параметры	Произвольные параметры	пар. 882–889	6.21.5
Имитация сообщений об ошибках	Активация ошибки	пар. 997	6.21.6
Быстрая настройка параметров	Автоматическая настройка параметров	пар. 999	6.21.7

6.21.1 Управление вентилятором охлаждения (пар. 244)

При использовании преобразователей частоты, начиная с класса мощности 00083, возможно управление встроенным вентилятором.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
244	Управление вентилятором охлаждения	1	0	Вентиляторы охлаждения работают при включенном напряжении питания независимо от того, находится ли преобразователь частоты в рабочем состоянии или не работает.	190–196	Определение функций выходных клемм
			1	Управление вентиляторами охлаждения активировано. В этом случае вентиляторы вращаются, пока работает преобразователь частоты. В неработающем состоянии вентиляторы включаются и выключаются в зависимости от температуры радиатора преобразователя частоты.		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

При нарушении работы вентилятора на управления управления появляется сообщение "FN". Выводятся сообщения "FAN" и "LF" (небольшой сбой в работе).

Сообщение о сбое в работе появляется в том случае, если параметру 244 присвоено значение "0" и вентилятор не работает, хотя питание преобразователя частоты включено.

Сообщение о сбое в работе появляется в том случае, если параметру 244 присвоено значение "1", и вентилятор не работает при команде включения вентилятора, в то время как преобразователь находится в работе.

Чтобы привязать к одной из клемм сигнал FAN, необходимо присвоить одному из параметров 190–196 значение "25" (позитивная логика) или "125" (негативная логика). Чтобы привязать к одной из клемм сигнал LF.

УКАЗАНИЕ

Изменение функции выходных клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние также и на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте заданные функции клемм.

6.21.2 Контроль срока службы (пар. 255–259)

Параметры позволяют осуществлять контроль срока службы емкости главной цепи и цепи управления, вентиляторов охлаждения и устройства ограничения тока включения. Если срок службы какого-либо элемента истек, может быть выведено сообщение об ошибке, что позволяет избежать сбоев в работе. (Все данные по определению срока службы, за исключением срока службы емкости главного контура, основываются на теоретических величинах и их следует понимать только как ориентировочные значения.) Если не применяется метод измерения, указанный на стр. 6-392, то сигнал Y90 срок службы конденсаторов в главной цепи постоянного тока не выводится.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
255	Индикация срока службы	0	(0–15)	Сообщение об истечении срока службы емкости цепи управления, емкости главной цепи, вентиляторов охлаждения и элементов ограничения тока включения выводится на индикатор (только чтение).	190–196 Определение функций выходных клемм	6.9.5
256	Срок службы ограничителя тока включения	100 %	(0–100 %)	Производится индикация степени износа ограничителя пускового тока (только чтение)		
257	Срок службы емкости цепи управления	100 %	(0–100 %)	Производится индикация степени износа емкости цепи управления (только чтение)		
258	Срок службы емкости главной цепи	100 %	(0–100 %)	Производится индикация степени износа емкости главной цепи (только чтение) Указывается измеренное значение, записанное в пар. 259.		
259	Измерение срока службы емкости главной цепи	0	0/1 (2/3/8/9)	Присвойте пар. 259 значение "1" и выключите напряжение питания, чтобы запустить процесс измерения (см. следующие страницы). Включите напряжение питания и проверьте значение пар. 259. При достижении значения "3" измерение завершено. Степень износа может определять считыванием значения пар. 259.		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значени "0".

Индикация срока службы и вывод сигнала (сигнал Y90, пар. 255)

С помощью параметра 255 и сигнала Y90 может осуществляться контроль за истечением срока службы емкости цепи управления, емкости главной цепи, вентиляторов охлаждения и ограничителя тока включения.

- ① Для этого проведите считывание значения параметра 255.



Рис. 6-216: Считывание параметра 255

- ② Индикация истекшего срока службы осуществляется установкой следующих бит.

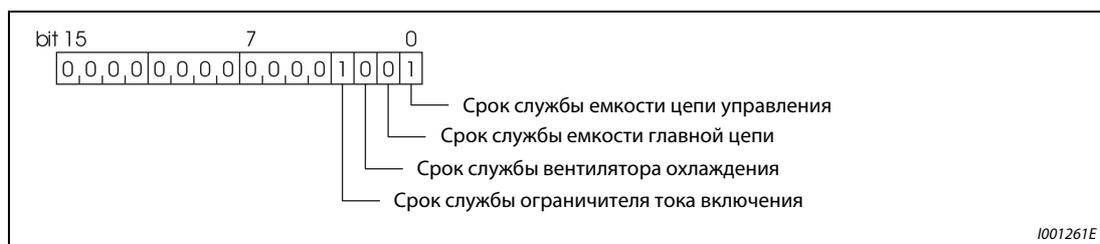


Рис. 6-217: Присваивание бит параметра 255

Пар. 255 (десятичный)	Биты (двоичный)	Ограничение тока включения	Вентилятор охлаждения	Емкость главной цепи	Емкость цепи управления
15	1111	✓	✓	✓	✓
14	1110	✓	✓	✓	—
13	1101	✓	✓	—	✓
12	1100	✓	✓	—	—
11	1011	✓	—	✓	✓
10	1010	✓	—	✓	—
9	1001	✓	—	—	✓
8	1000	✓	—	—	—
7	0111	—	✓	✓	✓
6	0110	—	✓	✓	—
5	0101	—	✓	—	✓
4	0100	—	✓	—	—
3	0011	—	—	✓	✓
2	0010	—	—	✓	—
1	0001	—	—	—	✓
0	0000	—	—	—	—

Таб. 6-127: Индикация истекшего срока службы при помощи последовательности бит

✓: Срок службы истек
 —: Срок службы не истек

Если срок службы емкости цепи управления, емкости главной цепи, вентиляторов охлаждения или ограничителя тока включения не истек, происходит вывод сигнала Y90.

Чтобы привязать к одной из клемм сигнал Y90, необходимо присвоить одному из параметров 190–196 значение "90" (позитивная логика) или "190" (негативная логика).

УКАЗАНИЯ

Дополнительное устройство FR-A7AY позволяет осуществлять отдельный вывод сигнала для емкости цепи управления (Y86), емкости главной цепи (Y87), вентиляторов охлаждения (Y88) или ограничителя тока включения (Y89).

Изменение функций выходных клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции клемм.

Срок службы ограничителя тока включения (пар. 256)

Контроль срока службы ограничителя пускового тока (реле, контактор и сопротивление) может производиться при помощи пар. 256.

Ведется счет количества коммутационных циклов (реле, контактор и тиристор). При этом начальная величина 100 % соответствует миллиону циклов, т. е. 1 % соответствует 10000 циклам. Как только достигается значение 10 % (900000 коммутационных циклов), происходит включение бита 3 параметра 255 и выводится сигнал Y90.

Срок службы емкости цепи управления (пар. 257)

Контроль срок службы емкости цепи управления может производиться при помощи пар. 257.

Истечение срока службы определяется на основе продолжительности работы и температуры радиатора преобразователя частоты. При этом начальное значение составляет 100 %. Как только достигается значение 10 %, происходит включение бита 0 параметра 255 и вывод сигнала Y90.

Срок службы емкости главной цепи (пар. 258, пар. 259)

Индикация срока службы емкости главной контура может производиться через пар. 258.

С учетом того, что емкость главной цепи вперед началом эксплуатации составляет 100 %, остаточный срок службы при каждом измерении записывается в параметр 258. Если измеренное значение меньше или равно 85 %, происходит включение бита 1 параметра 255 и вывод сигнала Y90.

При измерении емкости действуйте следующим образом:

- ① Убедитесь в том, что двигатель подключен, но не работает. Предусмотрите, кроме того, отдельное питание блока управления преобразователя частоты (клеммы L11 и L21) от сети.
- ② Присвойте пар. 259 значение "1" (начать измерение).
- ③ Выключите напряжение питания (L1, L2 и L3). Для определения емкости выключенный преобразователь частоты подает на двигатель постоянное напряжение.
- ④ Если светодиод POWER не горит, снова включите преобразователь частоты.
- ⑤ Проверьте, равно ли значение параметра 259 величине "3" (измерение завершено). Проведите считывание величины емкости главной цепи из пар. 258.

Пар. 259	Описание	Примечание
0	Измерение не проводится	Заводская установка
1	Начните измерение	Измерение начинается при выключении напряжения питания Установка данных величин невозможна, возможно только их считывание.
2	Идет измерение	
3	Измерение завершено	
8	Измерение прервано (см. ③, ⑦, ⑧, ⑨)	
9	При измерении произошел сбой (см. ④, ⑤, ⑥)	

Таб. 6-128: Параметр 259

Емкость главной цепи не может быть измерена при следующих условиях:

- ① Подключен тормозной блок FR-NC, MT-NC, FR-CV, FR-BU, MT-BU5 или BU.
- ② Клеммы P/+ и N/- соединены с клеммами R1/L11, S1/L21 или с источником постоянного напряжения.
- ③ При измерении происходит повторное включение напряжения питания.
- ④ К преобразователю частоты не подключен двигатель.
- ⑤ Работает двигатель.
- ⑥ Двигатель двумя (или более) классами мощности ниже, чем преобразователь частоты.
- ⑦ Преобразователь частоты не работает вследствие срабатывания защитной функции. В выключенном состоянии произошло срабатывание защитной функции.
- ⑧ Преобразователь частоты был отключен посредством блокировки регулятора (MRS).
- ⑨ При измерении был включен сигнал запуска.

Условия окружающей среды: температура окружающей среды (среднегодовая температура 40 °C отсутствие агрессивных газов, масляного тумана, пыли и загрязнений установка)
Выходной ток (80 % номинального тока 4-х полюсного двигателя с встроенным охлаждением)

Срок службы вентиляторов охлаждения

Если скорость вращения вентилятора охлаждения уменьшается на 40 % или ниже, на панели управления появляется сообщение о сбое в работе "FN". Происходит включение бита 2 параметра 255 и вывод сигнала Y90.

УКАЗАНИЕ

Если преобразователь частоты имеет более одного вентилятора охлаждения, производится отдельный контроль каждого вентилятора.

6.21.3 Интервалы между проведением работ по техобслуживанию (пар. 503, 504)

Если счетчик интервалов техобслуживания достигает установленного значения параметра 504, происходит вывод сигнала Y95 "Извещение о необходимости проведения работ по техобслуживанию". На панели управления FR-DU07 появляется сообщение "MT". Таким образом, параметры могут применяться для контроля интервалов между проведением работ по техобслуживанию.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
503	Счетчик интервалов техобслуживания	0	0 (1–9998)	Индикация времени работы преобразователя частоты с шагом 100 ч (только чтение) Если пар. 503 имеет настройку в диапазоне между "1" и "9998", то для стирания этого счетчика на время включенного состояния необходимо изменить настройку на "0". (Если значение параметра равно "0", запись не возможна.)	190–196	Определение функций выходных клемм
				Установка времени до вывода сигнала Y95 для индикации завершения интервала между проведением работ по техобслуживанию.		
504	Установка интервала техобслуживания	9999	0–9998	Установка времени до вывода сигнала Y95 для индикации завершения интервала между проведением работ по техобслуживанию.		
			9999	Функция отсутствует		

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

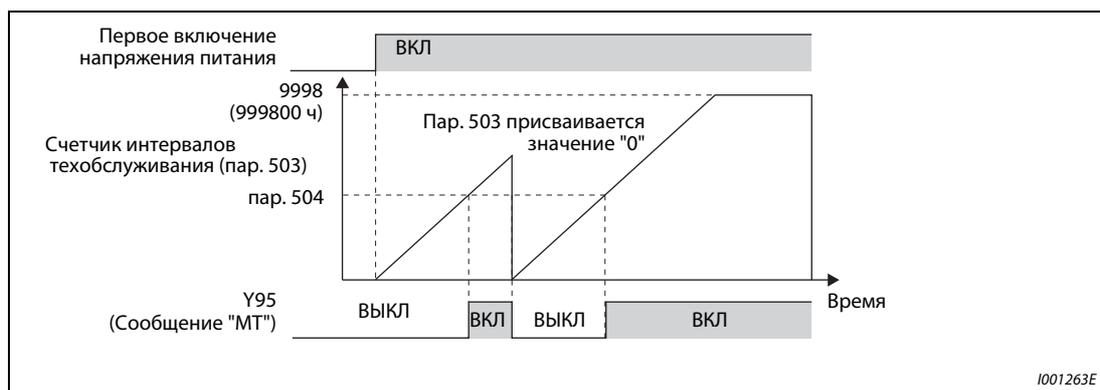


Рис. 6-218: Счетчик интервалов техобслуживания

Запись продолжительности включения преобразователя частоты в E²PROM производится каждый час. Ее считывание может быть произведено из параметра 503 с шагом 100 ч. Параметр 503 ограничен максимальным значением 9998 (999800 ч).

Если значение, заданное параметром 503, достигает величины установленного интервала техобслуживания, заданной параметром 504 (шаг 100 ч), происходит вывод сигнала Y95 "Сообщение о необходимости проведения работ по техобслуживанию".

Чтобы привязать к одной из клемм сигнал Y95, необходимо присвоить одному из параметров 190–196 значение "95" (позитивная логика) или "195" (негативная логика).

УКАЗАНИЯ

Регистрация продолжительности включения производится каждый час. Продолжительность включения менее одного часа не регистрируется.

Изменение функций выходных клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции клемм.

6.21.4 Контроль среднего значения тока (пар. 555–557)

При привязке сигнала Y93 к одному из выходов с открытым коллектором через него можно производить считывание средней величины выходного тока при постоянной скорости вращения и состояния счетчика таймера техобслуживания в виде импульса или паузы между импульсами переменной длины. Указанная информация может использоваться, например, в программируемых контроллерах в качестве меры износа оборудования или вытяжки клинового ремня, а также организации профилактических работ по техобслуживанию.

Вывод сигнала Y93 "Индикация среднего значения тока" производится в течение цикла продолжительностью 20 с и повторяется при работе с постоянной скоростью вращения.

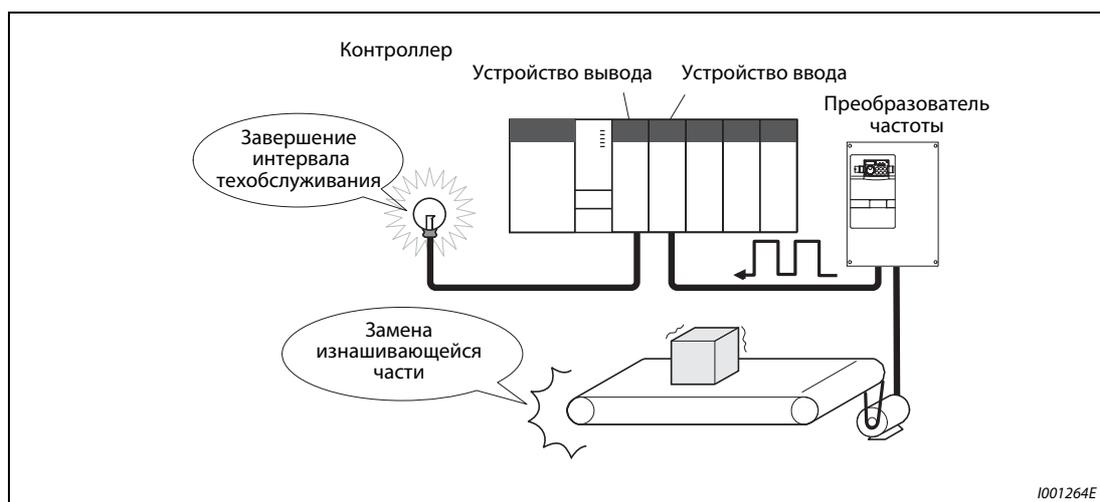


Рис. 6-219: Контроль интервалов техобслуживания и среднего значения тока

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
555	Интервал времени для формирования среднего значения тока	1 с	0.1–1.0 с	Установка интервала времени, в течение которого при выводе стартового бита (1 с) формируется среднее значение тока.	190–196	Определение функций выходных клемм
556	Время задержки до формирования среднего значения тока	0 с	0.0–20.0 с	Время задержки для исключения возможности формирования среднего значения тока в переходных состояниях.	503	Счетчик интервалов техобслуживания
557	Опорная величина для формирования среднего значения тока	Номинальный ток	0–500/ 0–3600 А ^①	Установка опорного значения (100 %) для вывода среднего значения тока	57	Время синхронизации после отката сети питания

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Значение "0" может быть присвоено параметрам в любом режиме, а также во время работы, также и в том случае, если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".

① Устанавливаемое значение зависит от класса мощности преобразователя частоты (01160 и ниже/01800 и выше).

Следующий рисунок показывает вывод импульсного сигнала Y93.

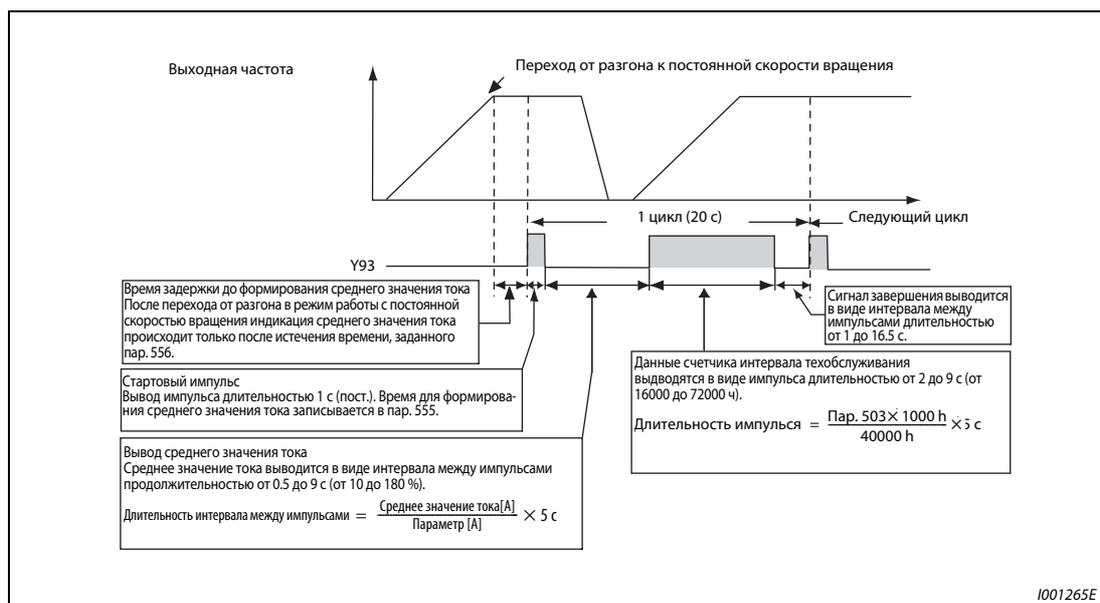


Рис. 6-220: Вывод импульсного сигнала Y93

Чтобы привязать к одной из клемм сигнал Y93, необходимо присвоить одному из параметров 190–194 значение "93" (позитивная логика) или "193" (негативная логика). Привязка сигнала к клемме через параметр 195 "Определение функции клеммы ABC1" или параметр 196 "Определение функции клеммы ABC2" невозможна.

Так как непосредственно после перехода от разгона/торможения к работе с постоянной скоростью вращения ток не является устойчивым, при помощи параметра 556 может быть установлено время замедления до формирования среднего значения тока.

Формирование среднего значения тока происходит при время выводе стартового бита (1 с). Установите при помощи параметра 555 время, через которое ток должно принять среднее значение.

Установите опорное значение (100 %) для вывода сигнала со средним значением тока при помощи параметра 557. Расчет длительности интервала между импульсами после стартового импульса с постоянной длительностью 1 с производится по следующей формуле.

$$\frac{\text{Среднее значение тока}}{\text{Пар. 557}} \times 5 \text{ с (Среднее значение тока 100 \% / 5)}$$

Длительность интервала между импульсами при этом находится в диапазоне от 0.5 до 9 с. Интервал длительностью 0.5 с соответствует среднему значению, равному или меньше 10 % значения, заданного параметром 557. Интервал длительностью 9 с соответствует среднему значению, равному или больше 180 % значения, заданного параметром 557.

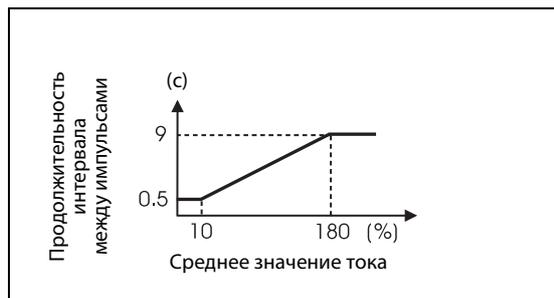


Рис. 6-221:

Продолжительность интервала между импульсами для определения среднего значения тока

1001266E

Пример ▽

Если параметру 557 присвоено значение "10 А", среднему значению тока 15 А соответствует интервал длительностью 7.5 с.

$$\text{Длительность перерыва между импульсами} = \frac{15 \text{ А}}{10 \text{ А}} \times 5 \text{ с} = 7.5 \text{ с}$$

После вывода среднего значения тока в виде интервала между импульсами происходит вывод показаний счетчика интервалов техобслуживания в виде импульса. Длительность импульса рассчитывается по следующей формуле.

$$\frac{\text{Пар. 503}}{40000 \text{ час.}} \times 5 \text{ с (значение счетчика интервала техобслуживания 100 \% / 5 с)}$$

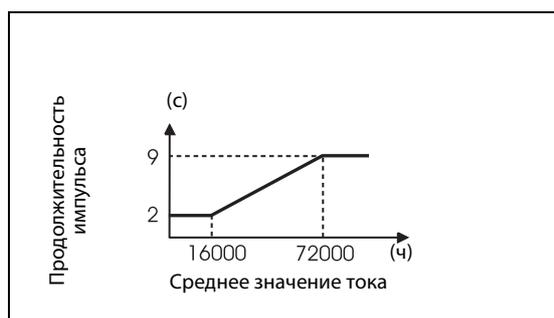


Рис. 6-222:

Продолжительность интервала между импульсами для определения состояния счетчика интервалов техобслуживания

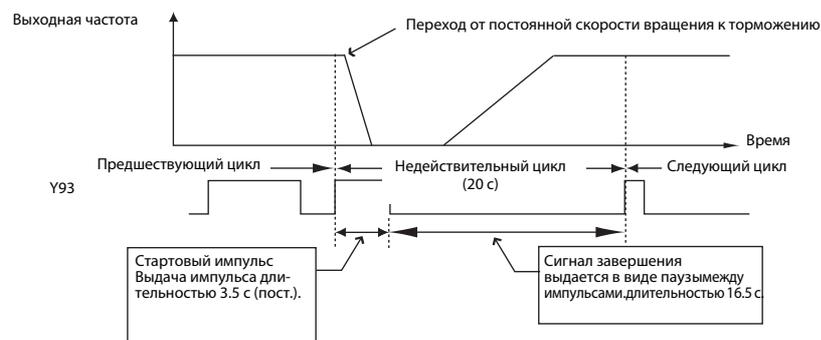
1001267E

Продолжительность импульса при этом составляет от 2 до 9 с. Состоянию счетчика, равному или меньше 16.000 ч соответствует продолжительность интервала 2 с, состоянию счетчика, равному или больше 72.000 ч соответствует продолжительность интервала 9 с.

УКАЗАНИЯ

При разгоне/торможении функции формирования среднего значения тока деактивированы.

Если при выводе стартового бита происходит переход от режима работы с постоянной скоростью вращения в режим разгона/торможения, данные становятся недействительными и стартовый бит выдается в виде импульса длительностью 3.5 с. Сигнал завершения выводится в виде интервала между импульсами длительностью 16.5 с. Вывод данного сигнал производится в течение, как минимум, одного цикла, даже если процесс разгона/торможения продолжается после вывода стартового бита.



Если выходной ток (величина выходного тока на индикаторе) по завершении первого цикла равен 0 А, до следующего перехода в режим работы с постоянной скоростью вращения дальнейший вывод сигнала Y93 не производится.

При следующих условиях в течение 20 не производится вывод импульса сигнала Y93:

- Если после завершения первого цикла производились разгон или торможение двигателя.
- Если вывод сигнала Y93 предшествующего цикла закончился в ходе автоматического перезапуска после кратковременного отказа сети питания (пар. 57 ≠ 9999).
- Если автоматический перезапуск (пар. 57 ≠ 9999) производился по завершении времени задержки для формирования среднего значения тока.

Изменение функций выходных клемм при помощи параметров 190–196 оказывает влияние также на другие функции. Поэтому перед установкой параметров проверьте функции клемм.

6.21.5 Произвольные параметры (пар. 888, пар. 889)

Указанные произвольные параметры могут применяться пользователем. При этом возможна присвоение им значений от "0" до "9999".

Произвольные параметры могут применяться, например, в следующих случаях:

- для передачи номера позиции при работе нескольких преобразователей частоты
- для обозначения операции при работе нескольких преобразователей частоты
- для установки даты запуска в эксплуатацию или проведения контроля

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
888	Произвольный параметр 1	9999	0–9999	Значения настройки можно выбирать свободно. Они сохраняются и после выключения электропитания.	—	
889	Произвольный параметр 2	9999	0–9999			

Установка параметров возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Значение "0" может быть присвоено параметрам в любом режиме, а также во время работы, также и в том случае, если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".

УКАЗАНИЕ

Параметры 888 и 889 не оказывают влияние на работу преобразователя частоты.

6.21.6 Активация ошибки (пар. 997)

Установив этот параметр, можно имитировать ошибку. С помощью этой функции можно легко проверить, как система реагирует на ошибку.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
997	Активация ошибки	9999	16–18/32–34/48/ 49/64/80–82/96/ 112/128/129/144/ 145/160–162/ 164–168/176–179/ 192–194/196–199/ 228–230/241/242/ 245–247/253	Диапазон настройки совпадает с кодами ошибок для преобразователя частоты, которые могут быть считаны и через коммуникационный интерфейс. Ошибка, активированная с помощью параметра 997, не записывается в E ² PROM. Настройка на "0" не имеет никакого эффекта.	—	
			9999	Считанным значением всегда является "9999". При такой настройке никакая ошибка не активируется.		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Активация ошибки (пар. 997)

- Для активации ошибки в параметр 997 следует записать значение, соответствующее коду ошибки из следующей таблицы.
- Настройка параметра 997 не записывается в E²PROM.
- При возникновении ошибки выключается выходная мощность преобразователя, выводится сообщение об ошибке и активируется выход аварийной сигнализации (ALM, ALM2).
- Если ошибка имитирована с помощью параметра 997, то в перечне сообщений сигнализации эта ошибка отображается последней. После сброса перечень ошибок снова обретает прежнее состояние, т. е. имитированная ошибка в перечне сигнализации не сохраняется.
- Для стирания этой ошибки выполните сброс преобразователя частоты.

Настройка (шестнадцатеричная)	Код ошибки	Настройка (шестнадцатеричная)	Код ошибки	Настройка (шестнадцатеричная)	Код ошибки
16(H10)	E.OC1	144(H90)	E.OHT	194(HC2)	E.P24
17(H11)	E.OC2	145(H91)	E.PTC	196(HC4)	E.CD0
18(H12)	E.OC3	160(HA0)	E.OPT	197(HC5)	E.IOH
32(H20)	E.OV1	161(HA1)	E.OP1	198(HC6)	E.SER
33(H21)	E.OV2	162(HA2)	E.OP2	199(HC7)	E.AIE
34(H22)	E.OV3	164(HA4)	E.16 ^①	228(HE4)	E.LCI
48(H30)	E.THT	165(HA5)	E.17 ^①	229(HE5)	E.PCH
49(H31)	E.THM	166(HA6)	E.18 ^①	230(HE6)	E.PID
64(H40)	E.FIN	167(HA7)	E.19 ^①	241(HF1)	E.1
80(H50)	E.IPF	168(HA8)	E.20 ^①	242(HF2)	E.2
81(H51)	E.UVT	176(HB0)	E.PE	245(HF5)	E.5
82(H52)	E.ILF	177(HB1)	E.PUE	246(HF6)	E.6
96(H60)	E.OLT	178(HB2)	E.RET	247(HF7)	E.7
112(H70)	E.BE	179(HB3)	E.PE2	253(HFD)	E.13
128(H80)	E.GF	192(HC0)	E.CPU		
129(H81)	E.LF	193(HC1)	E.CTE		

Таб. 6-129: Значения параметра 997 и соответствующие им коды ошибок

- ^① Дополнительная информация имеется в руководстве по программированию контроллера преобразователя частоты FR-F700.

УКАЗАНИЯ

Если в преобразователе уже возникла какая-либо ошибка, активировать с помощью параметра 997 дополнительную ошибку не возможно.

После активации ошибки автоматический перезапуск не возможен.

Если после активации ошибки возникает еще какая-либо ошибка, вывод сигнала ошибки не изменяется.

Ошибка, имитированная с помощью параметра 997, никогда не сохраняется в перечне сигнализации.

6.21.7 Групповая настройка параметров (пар. 999)

С помощью этой функции можно одновременно изменить несколько параметров, сделав всего одну настройку. Этот упрощенный метод позволяет выбрать настройку индикации ПИД-регулирования, базовую настройку для операторской панели Мицубиси GOT с учетом способа ее подключения, номинальную частоту (50 Гц или/60 Гц) и величину шага для времени ускорения/торможения.

Так как несколько параметров настраиваются одновременно и автоматически, пользователь может не беспокоиться о настройке отдельных значений параметров (с помощью меню для настройки параметров).

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
999	Автоматическая настройка параметров	9999 ^①	1	Настройка нормальной индикации ПИД-регулирования	—	
			2	Настройка расширенной индикации ПИД-регулирования		
			10	Базовая настройка для GOT (разъем PU)		
			11	Базовая настройка для GOT (2-й последовательный интерфейс)		
			20	Номинальная частота 50 Гц		
			21	Номинальная частота 60Hz		
			30	Время ускорения/торможения (величина шага 0.1 с)		
			31	Время ускорения/торможения (величина шага 0.01 с)		
9999	Не используется					

^① Считанным значением всегда является "9999".

Автоматическая настройка параметров (пар. 999)

Выберите, какие параметры должны настраиваться автоматически, и соответственно установите параметр 999. При пользовании этой функцией несколько параметров настраиваются одновременно. На стр. 6-406 имеется обзор параметров, для которых имеется возможность автоматической настройки.

Установка пар. 999	Описание		Процесс в меню настройки параметров
1	Параметры нормальной индикации ПИД-регулирования настраиваются автоматически.		<i>AUTO</i> (AUTO) → <i>PI d</i> (PID) → установить "1"
2	Параметры расширенной индикации ПИД-регулирования настраиваются автоматически.		<i>AUTO</i> (AUTO) → <i>PI d</i> (PID) → установить "2"
10	Параметры коммуникации с панелью GOT, подключенной к разьему PU, настраиваются автоматически.		<i>AUTO</i> (AUTO) → <i>GOT</i> (GOT) → установить "1"
11	Параметры коммуникации с панелью GOT, подключенной через 2-й последовательный интерфейс, настраиваются автоматически.		<i>AUTO</i> (AUTO) → <i>GOT</i> (GOT) → установить "2"
20	Номинальная частота	50 Гц	Настраиваются соответствующие параметры для номинальной частоты сетевого напряжения.
21		60 Гц	
30	Величина шага	0.1 с	Изменяется шаг времени для параметров ускорения/торможения (сами параметры ускорения/торможения не изменяются).
31		0.01 с	

Таб. 6-130: Настройки параметра 999

УКАЗАНИЕ

При автоматической настройке изменяется выбранная функция и все связанные с ней параметры.

Автоматическая настройка параметров с помощью панели управления (меню настройки параметров)

Пример ▾

С помощью автоматической настройка параметров выполняется "Настройка расширенной индикации ПИД-регулирования".

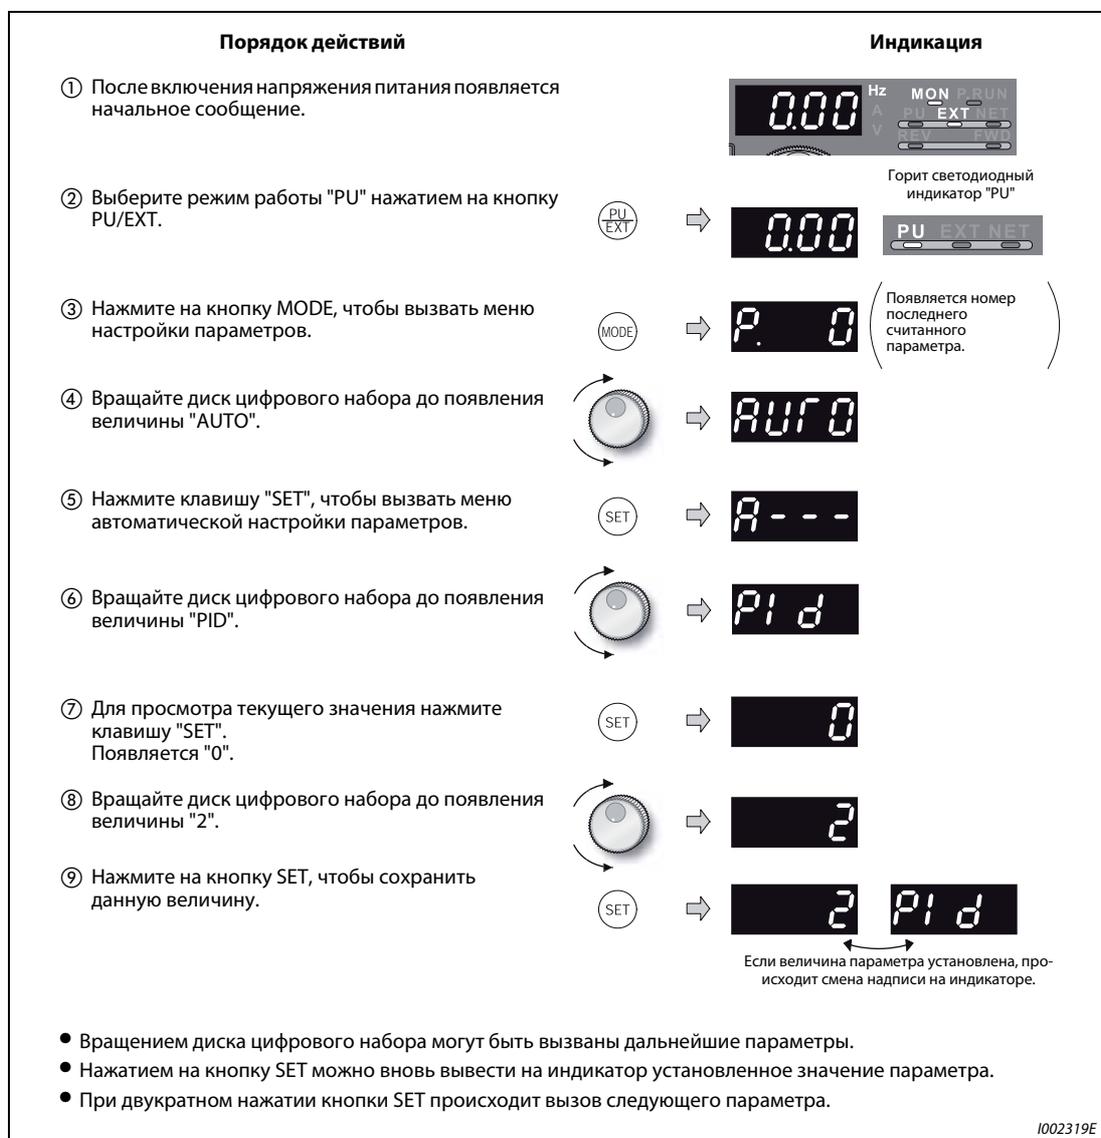


Рис. 6-223: Автоматическая настройка параметров



Возможные ошибки

- На индикаторе попеременно появляются сообщения "1" и "Er4".
 - Преобразователь частоты находится в режиме, отличном от "Управления через панель управления". С помощью клавиши "PU/EXT" измените режим так, чтобы светодиод "PU" горел и дисплей показывал значение "0" (пар. 79 = 0 (заводская настройка)). Затем последовательно повторите указанные выше шаги, начиная с шага ③.

Меню настройки параметров

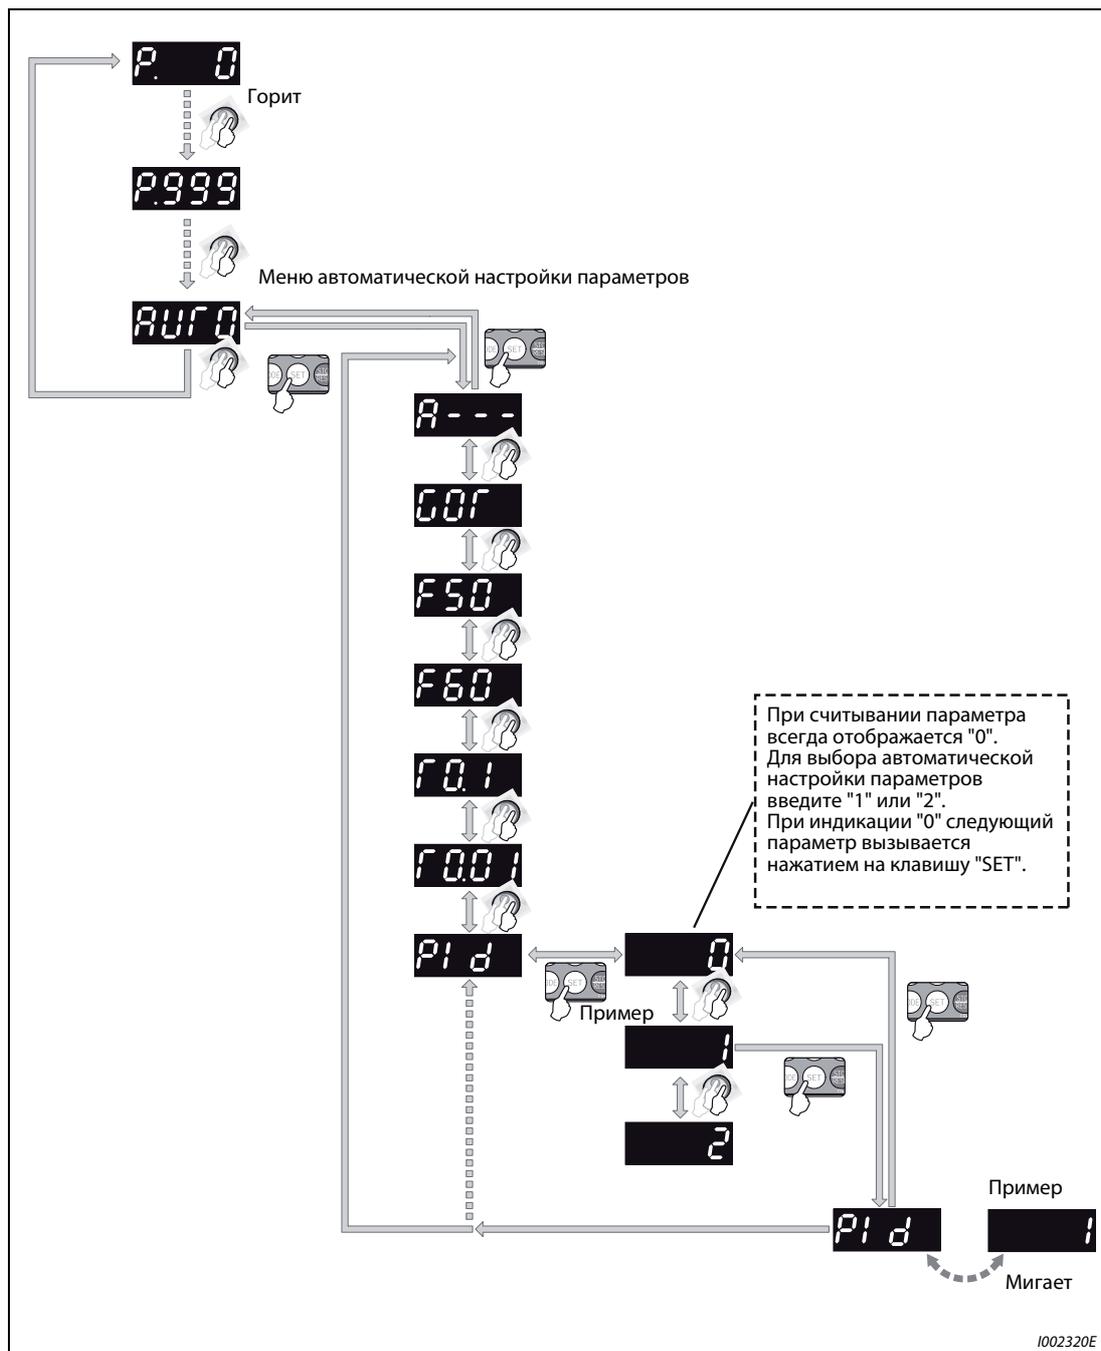


Рис. 6-224: Автоматическая настройка параметров

Обзор автоматически настраиваемых параметров

В следующих таблицах показано, какие отдельные параметры изменяются при каждой автоматической настройке параметров.

УКАЗАНИЕ

Если автоматическая настройка параметров выполняется с помощью параметра 999 или через меню автоматической настройки параметров, то при этом автоматически изменяется первоначальная настройка всех параметров, указанных в таблице. Перед выполнением автоматической настройки проверьте, не может ли изменение отдельных затрагиваемых параметров породить проблемы для работы привода.

● Настройка нормальной индикации ПИД-регулирования

Эта настройка не вызывает отображения перечня дополнительных параметров на подключенной панели управления FR-PU07-01. (Если, однако, для активации ПИД-регулирования сделана другая настройка, в соответствии с этой другой настройкой перечень может все-таки отображаться (см. стр. 6-413)).

Параметр	Значение	Заводская установка	Автоматическая настройка на	См. стр.
759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	9999	9999	6-414
774	1-й выбор индикации панели управления	9999	9999	6-417
775	2-й выбор индикации панели управления	9999	9999	6-417
776	3-й выбор индикации панели управления	9999	9999	6-417
934	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	9999	9999	6-346
935	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	9999	9999	6-346

Таб. 6-131: Настройки параметров для нормальной индикации ПИД-регулирования

● Настройка расширенной индикации ПИД-регулирования

Настройки параметров 934 и 935 влияют также на индикацию других параметров. Сначала выполните автоматическую настройку расширенной индикации ПИД-регулирования. В этом случае после подключения панели управления FR-PU07-01 отображается перечень дополнительных параметров. В начальном состоянии отображение соответствует настройке параметра 999. После автоматической настройки отображение соответствует настройкам параметров 934 и 935.

Если подключена панель FR-PU07-01, то после автоматической настройки параметров сначала появляется 3-строчная контрольная индикация.

Параметр	Значение	заводская установка	Автоматическая настройка на	См. стр.
759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	9999	4	6-414
774	1-й выбор индикации панели управления	9999	52	6-417
775	2-й выбор индикации панели управления	9999	53	6-417
776	3-й выбор индикации панели управления	9999	54	6-417
934	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	9999	0	6-346
935	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	9999	100	6-346
—	Начальная настройка 3-строчной индикации на панели управления	9999	Сначала появляется 3-строчная контрольная индикация.	6-413

Таб. 6-132: Настройки параметров для расширенной индикации ПИД-регулирования

- Базовая настройка для коммуникации с операторской панелью GOT через разъем PU (пар. 999 = "10")

Параметр	Значение	Заводская установка	Автоматическая настройка на	См. стр.
79	Выбор режима работы	0	1	6-229
118	Скорость передачи (PU-интерфейс)	192	192	6-261
119	Длина стопового бита/длина данных (PU-интерфейс)	1	10	6-261
120	Проверка паритета (PU-интерфейс)	2	1	6-261
121	Число повторных попыток (PU-интерфейс)	1	9999	6-261
122	Временной интервал передачи данных. (PU-интерфейс)	9999	9999	6-261
123	Время ожидания ответа (PU-интерфейс)	9999	0 мс	6-261
124	CR-/LF-проверка (PU-интерфейс)	1	1	6-261
340	Режим работы после разгона	0	0	6-242

Таб. 6-133: Базовая настройка для GOT (разъем PU)

УКАЗАНИЕ

После заводской настройки всегда выполняйте сброс преобразователя.

- Базовая настройка для коммуникации с GOT через 2-й последовательный интерфейс (пар. 999 = "11")

Параметр	Значение	Заводская установка	Автоматическая настройка на	См. стр.
79	Выбор режима работы	0	0	6-229
332	Скорость передачи (2-проводной последовательный интерфейс)	96	192	6-261
333	Длина стопового бита/длина данных (2-проводной последовательный интерфейс)	1	10	6-261
334	Проверка паритета (2-проводного последовательного интерфейса)	2	1	6-261
335	Число попыток повторения (2-проводного последовательного интерфейса)	1	9999	6-261
336	Временной интервал передачи данных (2-проводной последовательный интерфейс)	0s	9999	6-261
337	Время ожидания ответа (2-проводной последовательный интерфейс)	9999	0 мс	6-261
340	Режим работы после разгона	0	1	6-242
341	CR-/LF-проверка (2-проводной последовательный интерфейс)	1	1	6-261
549	Выбор протокола	0	0	6-242

Таб. 6-134: Базовая настройка для GOT (клеммы RS485) (пар. 999 = "11")

УКАЗАНИЕ

После заводской настройки всегда выполняйте сброс преобразователя.

● Номинальная частота (пар. 999 = "20" или "21")

Параметр	Значение	Заводская установка	пар. 999 = "21"	пар. 999 = "20"	См. стр.
3	Основная частота	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-58
4	Предустановка скорости вращения – RH	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-63
20	Основная частота времени разгона/торможения	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-75
55	Опорная величина для внешней индикации частоты	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-146
66	Стартовая частота для предельного значения тока при повышенной частоте	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-44
125 (903)	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-199
126 (905)	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-199
263	Пороговое значение для снижения частоты при отказе сети	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-162
266	Частота переключения для времени торможения	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-162
390	Процентное опорное значение частоты	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-310
505	Эталонная величина индикации частоты	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-136
584	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 1	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-361
585	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 2	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-361
586	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 3	50 Гц	60 Гц	50 Гц	6-361

Таб. 6-135: Номинальная частота 50 или 60 Гц

● Величина шага времени ускорения/торможения (пар. 999 = "30" или "31")

Параметр	Значение	Заводская установка	пар. 999 = "30"	пар. 999 = "31"	См. стр.
7	Время разгона	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-75
8	Время торможения	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-75
16	Время разгона/торможения в толчковом режиме	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-66
21	Величина шага для разгона/торможения	1	0 ^①	1 ^①	6-75
44	2. Время разгона/торможения	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-75
45	2. Время торможения	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-75
264	Время торможения 1 при отказе сети	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-162
265	Время торможения 2 при отказе сети	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-162
582	Время торможения при подключении вспомогательного двигателя	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-361
583	Время разгона при отключении вспомогательного двигателя	0.1 с	0.1 с	0.01 с	6-361

Таб. 6-136: Шаг времени ускорения/торможения 0.1 или 0.01 с

① Изменяется настройка параметра 21.

УКАЗАНИЯ

Если шаг времени ускорения/торможения запараметрирован на 0.1 с, то отображается только первый десятичный разряд после запятой. Настройка второго десятичного разряда после запятой не возможна.

Максимально возможная настройка времени ускорения/торможения зависит от настроенной величины шага (0.1 с или 0.01 с). Например, если выбран шаг "0.1 с", параметр 7 можно установить на "361.0 с". Если выбран шаг "0.01 с", максимально возможной настройкой является "360.00 с".

6.22 Настройки панели управления

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Выбор языка для вивдикации сообщений на панели управления FR-PU04	Выбор местного языка	пар. 145	6.22.1
Применение диска цифрового набора панели управления FR-DU07 в качестве потенциометра для установки частоты Блокировка панели управления	Блокирование определения функций диска цифрового набора/панели управления	пар. 161	6.22.2
Выдача тонального сигнала при нажатии кнопки	Тональный сигнал при нажатии кнопки	пар. 990	6.22.3
Установка контрастности ЖК-индикатора на панели управления FR-PU04	Контрастность ЖК-индикатора	пар. 991	6.22.4

6.22.1 Выбор местного языка (пар. 145)

Язык, на котором должна осуществляться индикация на панели управления FR-PU04/FR-PU07, может быть установлен при помощи параметра 145.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
145	Выбор местного языка	1	0	японский	—	
			1	английский		
			2	немецкий		
			3	французский		
			4	испанский		
			5	итальянский		
			6	шведский		
			7	финский		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

6.22.2 Блокирование определения функции диска цифрового набора/ панели управления (пар. 161)

Диск цифрового набора панели управления FR-DU07 может применяться в качестве потенциометра для установки частоты. Если использование диска цифрового набора в качестве потенциометра невозможно, его можно применять для установки частот и параметров.

Кнопки панели управления могут быть заблокированы, чтобы исключить реакцию на случайное нажатие.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание		Относится к пар.	См. раздел
161	Блокирование определения функций диска цифрового набора/панели управления	0	0	Режим установки частоты	Функция блокировки деактивирована	—	
			1	Режим потенциометра			
			10	Режим установки частоты	Функция блокировки активирована		
			11	Режим потенциометра	Данные установленные значения должны быть подтверждены нажатием в течение 2 с кнопки MODE.		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

УКАЗАНИЯ

Более подробное описание панели управления с примерами ее применения можно найти в разд. 4.3 "Панель управления FR-DU07".

Если блокировка кнопок активирована при нажатии на них на дисплее появляется сообщение "HOLD".

Блокировка кнопок панели управления не касается кнопки STOP/RESE.

6.22.3 Тональный сигнал при нажатии кнопок (пар. 990)

С помощью этого параметра при каждом нажатии кнопок панелей управления FR-DU07 и FR-PU04/ FR-PU07 можно вызвать тональный сигнал. Присвойте параметру 990 значение "1", чтобы включить тональный сигнал.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
990	Тональный сигнал при нажатии кнопки	1	0	Тональный сигнал ВЫКЛ	—	
			1	Тональный сигнал ВКЛ		

Установка параметра возможна только в том случае, если параметру 160 присвоено значение "0".

Значение "0" может быть присвоено параметрам в любом режиме, а также во время работы, также и в том случае, если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".

УКАЗАНИЕ

Если выбран "звуковой сигнал при нажатии клавиш", то возникновение неполадки сопровождается звуковым сигналом.

6.22.4 Установка контрастности (пар. 991)

При помощи параметра 991 можно установить уровень контрастности ЖК-дисплея панели управления FR-PU04/FR-PU07. Чем больше значение параметра, тем выше контрастность. Для сохранения установленной контрастности нажмите кнопку WRITE.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
991	Контрастность ЖК-дисплея	58	0–63	0: светло ↓ 63: темно	—	

Индикация параметра как базового возможна только при подключении панели управления FR-PU04/FR-PU07. Если панель управления FR-DU07 подключена, параметр может быть установлен при условии, что параметру 160 присвоено значение "0".

Данный параметр может быть изменен в ходе эксплуатации и в любом режиме работы, в том числе и если параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" присвоено значение "0".

6.23 Настройки панели управления FR-PU07-01

Настройка	Настраиваемые параметры		См. раздел
Простая процедура настройки коэффициентов усиления и смещения для индикации ПИД-регулирования	Меню настройки коэффициента смещения/усиления для индикации ПИД-регулирования	—	6.23.1
Настройка единиц для значений, отображаемых при ПИД-регулировании	Выбор единиц для параметров и индикации ПИД-регулирования	пар. 759	6.23.2
Простая процедура ввода заданного значения для ПИД-регулирования с помощью панели FR-PU07-01.	Меню непосредственной настройки заданного значения для ПИД-регулирования	—	6.23.3
Изменение величины, отображаемой на 3-строчном дисплее панели управления.	Выбор индикации на 3-строчном дисплее	пар. 774, пар. 775, пар. 776	6.23.4

Панель управления FR-PU07-01 имеет следующие функции:

- Меню настройки коэффициента смещения/усиления для индикации ПИД-регулирования
- Выбор единиц для параметров и индикации ПИД-регулирования
- Меню непосредственной настройки заданного значения для ПИД-регулирования
- Выбор индикации на 3-строчном дисплее

Дополнительная информация имеется в руководстве по опциональной панели управления FR-PU07 или FR-PU07-01.

Обозначения клавиш и отображение режима на жидкокристаллическом дисплее панелей FR-PU07 и FR-PU07-01 отчасти различаются.

Клавиши		Отображение режима на дисплее	
FR-PU07-01	FR-PU07	FR-PU07-01	FR-PU07
Клавиша AUTO, Клавиша HAND	Клавиша EXT, Клавиша PU	Индикация AUTO, HAND (автоматический и ручной режим)	Индикация EXT, PU
		 	 

Таб. 6-137: Различия между панелями управления FR-PU07 и FR-PU07-01

6.23.1 Меню настройки коэффициента смещения/усиления для индикации ПИД-регулирования

Параметры, которые после подключения панели управления FR-PU07-01 должны быть настроены первыми, отображаются в виде перечня. Настройка коэффициентов смещения и усиления для индикации ПИД-регулирования (пар. 934 и 935), а также автоматическая настройка параметров (пар. 999) осуществляются за несколько простых шагов.

Меню для настройки дополнительных параметров отображается при нажатии клавиши "PrSet". При первом включении преобразователя (или при первом включении после стирания параметров) отображается параметр 999. После настройки параметра 999 отображаются параметры 934 и 935.

(Процесс, описанный в предыдущем разделе, происходит в случае работы ПИД-регулирования. Если ПИД-регулирование не активировано, после нажатия клавиши "PrSet" отображается меню для настройки параметров.)

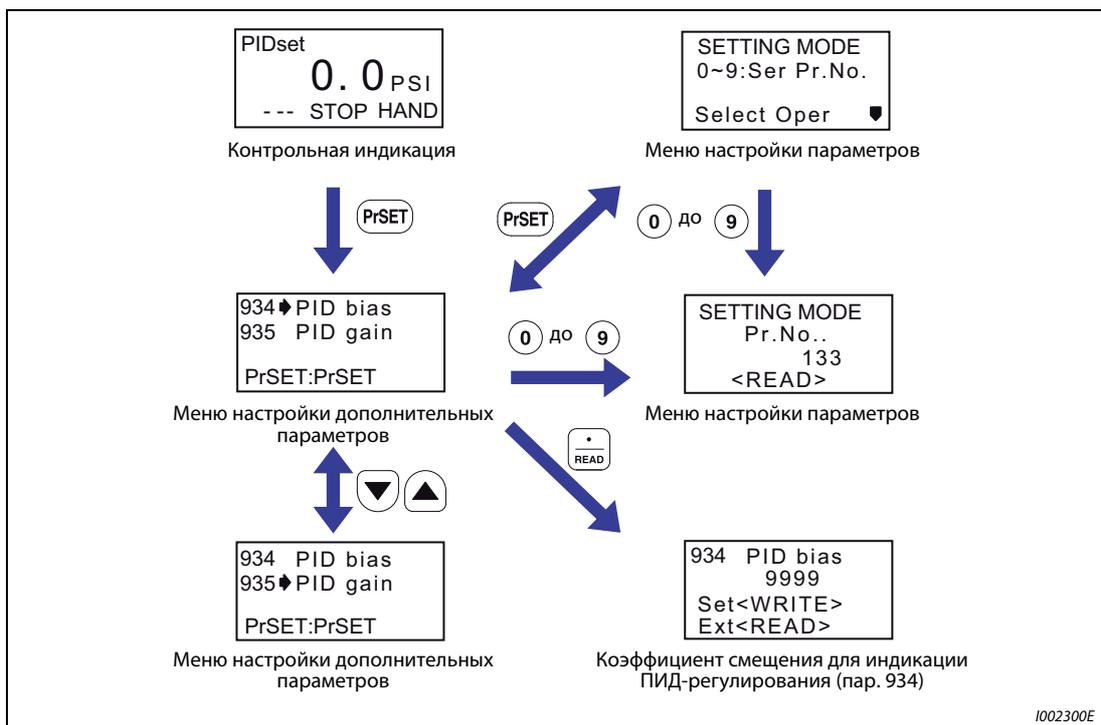


Рис. 6-225: Пример однократной установки параметра 999 на "2"

Индикация меню для настройки дополнительных параметров зависит от настройки параметра 999, а также от состояния ПИД-регулирования.

Условие	Меню настройки дополнительных параметров	
	ПИД-регулирование не происходит (пар. 128 < 50, пар. 753 < 50 и сигнал X14 не присвоен)	ПИД-регулирование происходит (пар. 128 >= 50, пар. 753 >= 50 и сигнал X14 присвоен)
Перед этим никакая настройка не выполнялась	пар. 999	пар. 999, пар. 934, пар. 935
1 (Нормальная индикация ПИД-регулирования)	Без индикации	пар. 934, пар. 935
2 (Расширенная индикация ПИД-регулирования)	пар. 934, пар. 935	пар. 934, пар. 935

Таб. 6-138: Состав меню для настройки дополнительных параметров

УКАЗАНИЕ

Параметры, отображаемые в меню для настройки дополнительных параметров, можно считывать всегда, вне зависимости от настройки параметра 160. В отношении записи действуют те же ограничения, что и для обычных параметров.

6.23.2 Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования (пар. 759)

Единицы измерения значений, отображаемых на панели управления FR-PU07/FR-PU07-01 при индикации ПИД-регулирования, можно изменять. При изменении отображаемых коэффициентов смещения и усиления для ПИД-регулирования в параметрах 934 и 935 перенимается настройка единиц параметра 759 - как для меню непосредственной настройки, так и для параметров и значений индикации.

Меню для непосредственной настройки имеется только на панели управления FR-PU07-01.

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
759	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	9999	0-43/9999	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	—	

Обзор настроек параметра 759 и соответствующих единиц

Установка	Единица	Обозначение	Установка	Единица	Обозначение	Установка	Единица	Обозначение
9999	%	%	14	L/M	литров в минуту	30	iWG	дюймов водяного столба избыточного давления (Inch of Water Gauge)
0	—	Без индикации	15	L/S	литров в секунду	31	fWG	футов водяного столба избыточного давления (Feet of Water Gauge)
1	K	кельвины	16	CFH	кубических футов в час (Cubic Feet per Hour)	32	mWG	метров водяного столба избыточного давления (Meter of Water Gauge)
2	C	градусы Цельсия	17	CFM	кубических футов в минуту (Cubic Feet per Minute)	33	iHg	дюймов ртутного столба (Inch of Mercury)
3	F	градусы Фаренгейта	18	CFS	кубических футов в секунду (Cubic Feet per Second)	34	mHg	миллиметров ртутного столба (Millimeter of Mercury)
4	PSI	фунт-сил на квадратный дюйм (Pound-force per Square Inch)	19	CMH	кубометров в час	35	kgH	килограмм в час
5	MPa	мегапаскали	20	CMM	кубометров в минуту	36	kgM	килограмм в минуту
6	kPa	килопаскали	22	ftM	футов в минуту (Feet per Minute)	37	kgS	килограмм в секунду
7	Pa	паскали	23	ftS	футов в секунду (Feet per Second)	38	ppm	импульсов в минуту
8	bar	бар	24	m/M	метров в минуту	39	pps	импульсов в секунду
9	mbr	миллибар	25	m/S	метров в секунду	40	kW	киловатт
10	GPH	галлонов в час	26	lbH	фунтов в час (Pound per Hour)	41	hp	лошадиных сил (Horse Power)
11	GPM	галлонов в минуту	27	lbM	фунтов в минуту (Pound per Minute)	42	Гц	герц
12	GPS	галлонов в секунду	28	lbS	фунтов в секунду (Pound per Second)	43	rpm	оборотов в минуту
13	L/H	литров в час	29	iWC	дюймов водяного столба (Inch of Water Column)	—	—	—

Таб. 6-139: Значения настройки для параметра 759

Пар.	Обозначение
131	Верхнее предельное значение для действующего значения
132	Нижнее предельное значение для действующего значения
133	Установка заданных значений при помощи параметров
553	Предел рассогласования
577	Порог срабатывания для отмены отключения выхода
755	2-я установка заданных значений при помощи параметров
761	Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения
763	Верхний предел количества предварительного заполнения
766	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения
768	2-й верхний предел количества предварительного заполнения

Таб. 6-140: Параметры с изменяемой единицей измерения

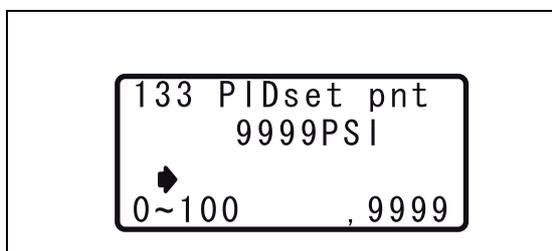


Рис. 6-226:

Индикация параметра 133 при настройке единиц "PSI" (пар. 759 = "4")

1002323E

Установка пар. 52	Отображаемая величина
52	Заданное значение при ПИД-регулировании
53	Действительное значение при ПИД-регулировании
54	Отклонение регулируемой величины от заданного значения при ПИД-регулировании

Таб. 6-141: Отображаемые величины с изменяемой единицей измерения



Рис. 6-227:

Индикация заданного значения ПИД-регулирования при настройке единиц "PSI" (пар. 759 = "4")

1002324E

УКАЗАНИЕ

В меню непосредственной настройки параметры можно считывать и записывать всегда, вне зависимости от настройки параметров 77 и 160.

6.23.3 Меню для непосредственной настройки заданного значения ПИД-регулирования

Это меню служит для простого ввода заданных значений ПИД-регулирования (пар. 133, пар. 755) во время ПИД-регулирования. Меню для непосредственной настройки заданного значения ПИД-регулирования можно вызвать во время контрольной индикации на панели управления FR-PU07-01, нажав клавишу "FUNC".

(Процесс, описанный в предыдущем разделе, происходит в случае работы ПИД-регулирования. Если ПИД-регулирование не активировано, после нажатия клавиши "PrSet" отображается меню функций.)

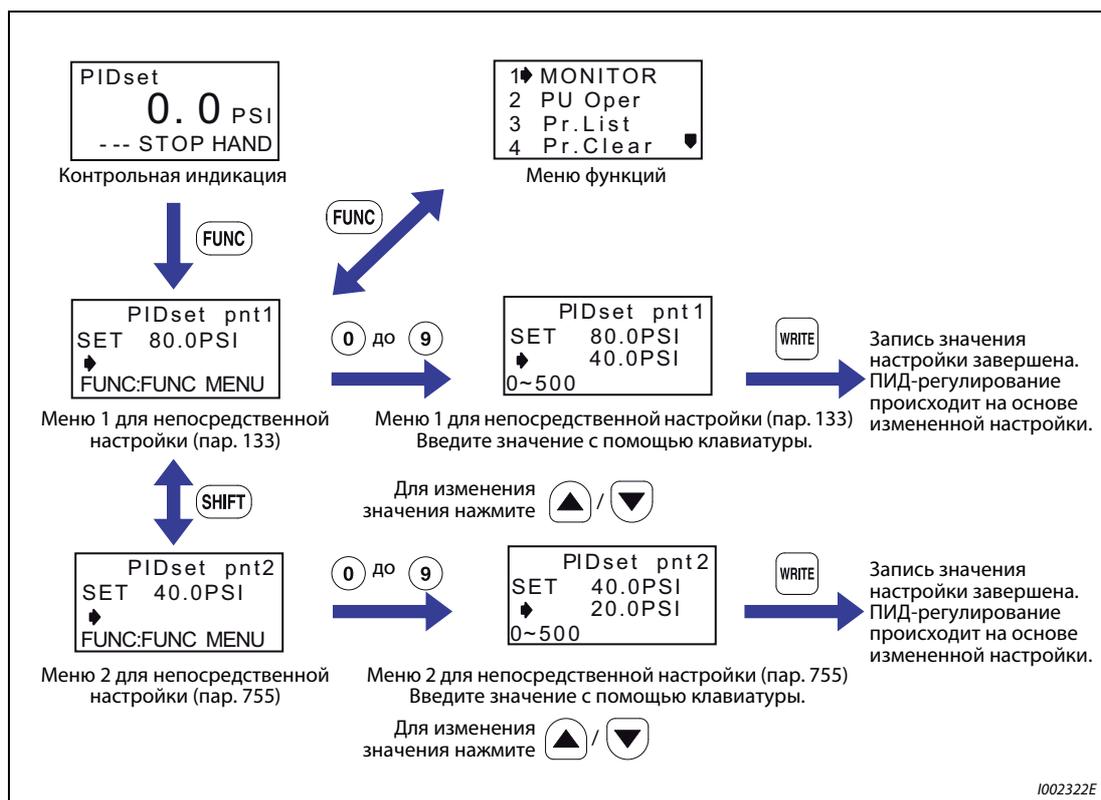


Рис. 6-228: Процесс непосредственной настройки заданного значения ПИД-регулирования

УКАЗАНИЕ

В меню непосредственной настройки параметры можно считывать и записывать всегда, вне зависимости от настройки параметров 77 и 160.

6.23.4 Выбор строки при 3-строчной индикации (пар. 774–776)

Если используются панели управления FR-PU07 и FR-DU07, можно выбрать отображаемую величину для первой, второй и третьей индикации. Если используется панель управления FR-PU07-01, с помощью параметров 774...776 можно выбрать величины, отображаемые в соответствующей строке 3-строчной индикации.

Если параметры 774... 776 не установлены на "9999", настройка параметра 52 для вывода рабочей величины деактивирована. Во время вывода отображается также название рабочей величины. (При 3-строчном выводе индикация названия возможна только на панели управления FR-PU07-01.)

Пар. №	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Описание	Относится к пар.	См. раздел
774	1-й выбор индикации панели управления	9999	1–3/5/6/ 8–14/17/20/ 23–25/40–42/ 50–57/64/67/ 81–86/100/ 9999	Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается в первой строке панели управления.	52 Индикация на панели управления	6.10.2
775	2-й выбор индикации панели управления			Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается во второй строке панели управления.	59 Выбор цифрового потенциометра двигателя	6.5.4
776	3-й выбор индикации панели управления			Выбор величины, которая при 3-строчном выводе отображается в третьей строке панели управления.	73 Определение заданных входных величин	6.15.1
					79 Выбор режима работы	6.17.1
					133 Установка заданного значения через пар.	6.19.1
					160 Чтение групп пользователей	6.16.4
					178–189 Определение функций входных клемм	6.9.1
					190–196 Определение функций выходных клемм	6.9.5
					C2 (902)–C7 (905) Смещение и усиление при уставовке заданного значения	6.15.4
					C42 (934)–C45 (935) ПИД-регулирование	6.19.1

Установка	Отображаемая величина	Установка	Отображаемая величина	Установка	Отображаемая величина
1	Выходная частота	20	Общая продолжительность включения	56 ^①	Состояние входных клемм опционального блока
2	Выходной ток	23	Количество часов эксплуатации	57 ^①	Состояние Выходных клемм опционального блока
3	Выходное напряжение	24	Нагрузка двигателя	64	Сопротивление термодатчика с ПТК
5	Заданное значение частоты	25	Общая мощность	67	Фактическое значение ПИД 2
6	Скорость вращения	40	Функция контроллера "Пользовательская индикация 1" ^③	81	Состояние приема VASnet
8	Напряжение на промежуточном контуре	41	Функция контроллера "Пользовательская индикация 2" ^③	82	Количество присвоенных маркеров в VASnet
9	Нагрузка цепи торможения	42	Функция контроллера "Пользовательская индикация 3" ^③	83	Количество действительных ADPU в VASnet
10	Степень использования аварийного выключателя двигателя	50	Экономия энергии	84	Количество ошибок при коммуникации VASnet
11	Пиковый ток	51	Общая экономия энергии	85	Уровень выходного сигнала на клемме SA
12	Пиковое значение напряжения промежуточного корпуса	52	Заданное значение при ПИД-регулировании	86	Уровень выходного сигнала на клемме AM
13	Входная мощность	53	Действительное значение при ПИД-регулировании	100	Заданная частота перед работой
14	Выходная мощность	54	Отклонение регулируемой величины от заданного значения при ПИД-регулировании	9999 ^②	Нет выбора
17	Индикация нагрузки	55 ^①	Состояние входных/выходных клемм	—	—

Таб. 6-142: Значения параметров для выбора различных рабочих величин

- ① При настройке пар. 774 = "1", пар. 775 = "2" и пар. 776 = "3" индикация происходит только в случае применения иной панели управления кроме FR-DU07.
- ② При настройке пар. 774 = "1", пар. 775 = "2" и пар. 776 = "3" индикация происходит только в случае, если активирован выбор индикации.
- ③ Эта настройка возможна в сочетании с функцией контроллера. Более подробное описание функции контроллера вы найдете в руководстве по программированию контроллера преобразователя FR-F700.

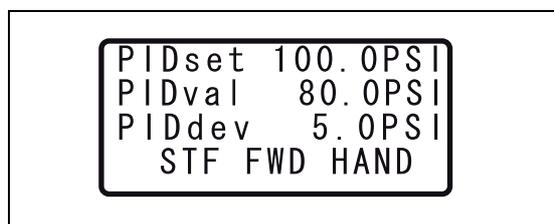


Рис. 6-229:

Вывод на индикацию при настройке пар. 759 = "4", пар. 774 = "52", пар. 775 = "53" и пар. 776 = "54"

I002321E

7 Диагностика сбоев в работе

Преобразователь частоты FR-F700 EC обладает большим количеством защитных функций, которые защищают двигатель и преобразователь от повреждений в случае возникновения каких-либо сбоев в работе. При активации такой защитной функции в случае возникновения неисправности выход преобразователя частоты блокируется и электродвигатель останавливается. На панели управления появляется соответствующее сообщение о сбое в работе. Если причины ошибки не были установлены, а также не были обнаружены неисправные детали, обратитесь за помощью в отдел обслуживания фирмы MITSUBISHI ELECTRIC, приведя точное описание обстоятельств, при которых произошел сбой в работе.

- Поддержка сигнала тревоги Если питание осуществляется через входное защитное устройство и прекращается при срабатывании защитной функции, сигнал тревоги не может поддерживаться.
- Индикация сообщения о тревоге Если защитные функции активированы, сообщения автоматически выводятся на панель управления.
- Метод сброса При срабатывании защитной функции преобразователя происходит блокировка его силового выхода (двигатель выключается). Повторный запуск преобразователя возможен лишь в том случае, если активирована функция автоматического перезапуска или же путем сброса преобразователя. Перед активацией функции автоматического перезапуска или осуществлением сброса необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями.
- Если защитные функции активированы, (т. е. преобразователь отключился вместе с появлением сообщения о сбое в работе), необходимо следовать указаниям по устранению неисправностей, приведенным в руководстве по эксплуатации преобразователя. Особое внимание следует уделить тому, чтобы перед повторным включением устранить причины неисправностей при возникновении короткого замыкания или замыкания на землю на выходе преобразователя и превышении напряжения питания, т.к. при регулярном повторении подобные неисправности приводят к преждевременному старению компонентов преобразователя вплоть до выхода прибора из строя. После устранения причины неисправности можно произвести перезапуск преобразователя, работа которого может быть продолжена.

УКАЗАНИЕ

Последние восемь сообщений об ошибках можно вызвать с помощью диска цифрового набора.

7.1 Описание сообщений о сбоях в работе

Сообщение на индикаторе		Значение	Код ошибки (данные сигнализации)	Стр.	
Сообщение об ошибке	E---	E---	Просмотр сохраненных сообщений об ошибках	—	7-26
	HOLD	HOLD	Блокировка панели управления	—	7-4
	LOCD	LOCD	Защищено паролем	—	7-4
	Er 1 до Er 4	от Er1 до Er4	Ошибка при передаче параметров	—	7-4
	rE 1 до rE 4	от rE1 до rE4	Ошибки при копировании	—	7-5
	Err.	Err.	Неисправность	—	7-6
Предупредительные сообщения	OL	OL	Защита двигателя от опрокидывания активирована (вследствие тока перегрузки)	—	7-7
	oL	oL	Защита двигателя от опрокидывания активирована (вследствие превышения напряжения на промежуточном контуре)	—	7-7
	rb	RB	Перегрузка на тормозном сопротивлении	—	7-8
	EGHG	TH	Предварительный сигнал тревоги электронной защиты двигателя от перегрева	—	7-8
	PS	PS	Останов преобразователя частоты был произведен через панель управления	—	7-8
	MG	MT	Сообщение о необходимости проведения работ по техобслуживанию	—	7-8
Незначительный сбой в работе	CP	CP	Копирование параметра	—	7-9
	Fn	FN	Неисправность вентилятора	—	7-9
Серьезные сбои в работе	E.OC 1	E.OC1	Отключение по превышению тока при разгоне	16 (H10)	7-10
	E.OC 2	E.OC2	Отключение по превышению тока при постоянной скорости вращения	17 (H11)	7-10
	E.OC 3	E.OC3	Отключение по превышению тока в процессе торможения или останова	18 (H12)	7-11
	E.OV 1	E.OV1	Превышение напряжения при разгоне	32 (H20)	7-11
	E.OV 2	E.OV2	Превышение напряжения при постоянной скорости вращения	33 (H21)	7-11
	E.OV 3	E.OV3	Превышение напряжения в процессе торможения или останова	34 (H22)	7-12
	EGHG	E.THT	Защита от перегрузки (Преобразователь частоты)	48 (H30)	7-12
	EGHM	E.THM	Защита электродвигателя от перегрузки (срабатывание электронной тепловой защиты)	49 (H31)	7-12
	E.FI n	E.FIN	Перегрев радиатора	64 (H40)	7-13
	E.I PF	E.IPF	Кратковременный отказ сети питания (защита от отказа сети питания)	80 (H50)	7-13
	E. bE	E.BE	Неисправный тормозной транзистор/неисправность во внутренней переключающей цепи	112 (H70)	7-13
	E.UVГ	E.UVT	Защита от пониженного напряжения	81 (H51)	7-14

Таб. 7-1: Описание сообщений о сбоях в работе (1)

Сообщение на индикаторе		Значение	Код ошибки (данные сигнализации)	Стр.	
Серьезные сбои в работе	E.I.LF	E.ILF ^①	Рассогласование входных фаз	82 (H52)	7-14
	E.OLT	E.OLT	Защита двигателя от опрокидывания	96 (H60)	7-14
	E.GF	E.GF	Ток перегрузки вследствие замыкания на землю	128 (H80)	7-14
	E.LF	E.LF	Открытая выходная фаза	129 (H81)	7-15
	E.OHT	E.OHT	Срабатывание внешнего защитного выключателя двигателя (термоконтакт)	144 (H90)	7-15
	E.PTC	E.PTC ^①	Срабатывание PTC-терморезистора	145 (H91)	7-15
	E.OP1 E.OP2	E.OP1 E.OP2	Неисправность в соединении с (внешним) дополнительным устройством	160 (HA0)	7-16
	E.OP1 E.OP2	E.OP1 E.OP2	Неисправность встроенного (слот расширения) дополнительного устройства (например, сбой при обмене информацией)	161 (HA1) 162 (HA2)	7-16
	E. 1 E. 2	E. 1 E. 2	Неисправность встроенного (слот расширения) дополнительного устройства (например, неисправность соединения или контакта)	241 (HF1) 242 (HF2)	7-17
	E. PE	E.PE	Сбой в работе накопителя	176 (HB0)	7-17
	E.PUE	E.PUE	Неисправность соединения с панелью управления	177 (HB1)	7-18
	E.RET	E.RET	Превышение допустимого количества попыток перезапуска	178 (HB2)	7-18
	E.PE2	E.PTC ^①	Сбой в работе накопителя	179 (HB3)	7-17
	E. 5 E. 6 E. 7 E.CPU	E. 5 E. 6 E. 7 E.CPU	Сбой в работе ЦПУ	245 (HF5) 246 (HF6) 247 (HF7) 192 (HC0)	7-18
	E.CTE	E.CTE	Короткое замыкание выходного напряжения 2проводного последовательного интерфейса	193 (HC1)	7-19
	E.P24	E.P24	Короткое замыкание выходного напряжения 24 В пост.	194 (HC2)	7-19
	E.CDO	E.CDO ^①	Превышение допустимого выходного тока	196 (HC4)	7-19
	E.IOH	E.IOH ^①	Перегрев сопротивления включения	197 (HC5)	7-20
	E.SER	E.SER ^①	Сбой в работе при обмене информацией (преобразователь частоты)	198 (HC6)	7-20
	E.AIE	E.AIE ^①	Неисправный аналоговый вход	199 (HC7)	7-20
	E.PID	E.PID ^①	Ошибка сигнала ПИД-регулирования	230 (HE6)	7-20
	E. 13	E.13	Неисправность во внутренней схеме	253 (HFD)	7-21
	E.PCH	E.PCH ^①	Сбой режима предварительного заполнения	229 (HE5)	7-21
	E.LCI	E.LCI ^①	Потеря токового заданного значения	228 (HE4)	7-22

Таб. 7-1: Описание сообщений о сбоях в работе (2)

① Если при применении панели управления FR-PU04 происходит один из следующих сбоев в работе "E.ILF, E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.PID, E.PCH, E.LCI", на индикаторе появляется сообщение "Ошибка 14".

7.2 Причина сбоев в работе и их устранение

Сообщения о сбоях в работе

Индикация сообщения о сбоях в работе осуществляется через панель управления Выход преобразователя частоты не отключается.

Сообщение на индикаторе панели управления	HOLD	HOLD
Обозначение	Блокировка панели управления	
Описание	Кнопки панели управления за исключением кнопки STOP/RESET могут быть заблокированы (см. раздел 4.3.4).	
Пункт проверки	—	
Контрмеры	Нажмите кнопку MODE и держите ее нажатой в течение прибл. 2 с, чтобы снять блокировку.	

Сообщение на индикаторе панели управления	LOCD	LOCD
Обозначение	Защищено паролем	
Описание	Активирована защита паролем. Индикация и настройка параметров заблокированы.	
Пункт проверки	—	
Контрмеры	Чтобы деблокировать доступ к параметрам, введите пароль в параметре 297 (см. раздел 6.16.5).	

Сообщение на индикаторе панели управления	Er1	Er 1
Обозначение	Защита параметров от перезаписи	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • При активированной с помощью параметра 77 защите параметров от перезаписи была произведена попытка записи параметра. • Наложение зон скачков частоты. • Наложение точек характеристик U/f (напряжение/частота) по пяти точкам. • Ошибки при обмене данными между панелью управления и преобразователем частоты. 	
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте установленное значение параметра 77 "Защита параметров от перезаписи" (см. раздел 6.16.2). • Проверьте параметры 31–36 для установки значений скачков частоты (см. раздел 6.3.2). • Проверьте установленные значения параметров 100–109 для установки характеристики U/f по 5 точкам (см. раздел 6.4.3). • Проверьте соединение между панелью управления и преобразователем частоты. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	Er2	Er 2
Обозначение	Сбой в работе при записи параметра	
Описание	При присвоении параметру 77 значения, отличного от "2" (запись параметров возможна независимо от рабочего состояния в любом режиме работы) в ходе работы при включенном пусковом сигнале STF (STR) произошла попытка записи.	
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте установленное значение параметра 77 (см. раздел 6.16.2). • Убедитесь, что преобразователь частоты остановлен. 	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Присвойте параметру 77 значение "2". • Прервите работу и отрегулируйте параметр. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	Er3	Er3
Обозначение	Ошибка калибровки	
Описание	Величины смещения и усиления для калибрования аналоговых входов находятся слишком близко друг к другу.	
Пункт проверки	Проверьте установленные значения параметров C3, C4, C6 и C7 "Функция калибровки" (см. раздел 6.15.4).	

Сообщение на индикаторе панели управления	Er4	Er4
Обозначение	Ошибка режима работы	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • При присвоении параметру 77 значения, отличного от "2", в режиме работы от сети произошла попытка записи. • Выполнялась настройка параметров, в то время как управление с пульта не было деблокировано (FR-DU07). 	
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите режим работы "Управление через панель управления". • Проверьте установленное значение параметра 77 (см. раздел 6.16.2) • Проверьте настройку параметра 551. 	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Повторите попытку записи, после того как Вы переключились в режим "Управление через панель управления" (смотри разд. 6.16.2). • Присвойте параметру 77 значение "2" • Установите параметр 551 на "2" (заводская настройка) (см. разд. 6.17.3). 	

Сообщение на индикаторе панели управления	rE1	rE1
Обозначение	Ошибка при чтении параметров	
Описание	В процессе копирования при вводе параметров в E ² PROM панели управления произошел сбой.	
Пункт проверки	—	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Повторите копирование (см. раздел 5.10.1). • Проверьте панель управления FR-DU07. В случае повторения свяжитесь с представителем фирмы. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	rE2	rE2
Обозначение	Сбой при записи параметров	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • В ходе работы имела место попытка записи. • В процессе копирования при записи параметров в E²PROM панели управления произошла ошибка. 	
Пункт проверки	Проверьте, горит или мигает светодиод "FWD" или "REV" на панели управления FR-DU07.	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Прервите работу и повторите копирование (см.раздел 5.10.1) • Проверьте панель управления FR-DU07. В случае повторения свяжитесь с представителем фирмы. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	rE3	rE3
Обозначение	Сбой в работе при сравнении параметров	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Параметры, заданные для панели управления и для преобразователя частоты, являются различными. • При сравнении параметров в E²PROM панели управления произошла ошибка. 	
Пункт проверки	Проверьте настройку параметров в исходном преобразователе и в преобразователе, в который производится копирование параметров.	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку SET, чтобы продолжить процесс сравнения. Повторите процесс сравнения (см. раздел 5.10.2). • Проверьте панель управления FR-DU07. В случае повторения свяжитесь с представителем фирмы. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	rE4	rE4
Обозначение	Недопустимая модель преобразователя частоты	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • При записи и сравнении параметров для процесса копирования применялись различные модели преобразователей. • При прерывании процесса записи скопированных параметров 	
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте обозначение модели. • Во время считывания при копировании параметров нельзя отключать электропитание, прерывать соединение с пультом и т. п. 	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите такую же модель преобразователя частоты из серии FR-F700. • Повторите процесс чтения и записи параметров. 	

Сообщение на индикаторе панели управления	Err.	Err.
Обозначение	Ошибка	
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Сигнал RES включен. • Соединение между блоком управления и преобразователем частоты повреждено (повреждение контакта штекера). • Снизилось напряжение питания преобразователя частоты. • Если главный контур и контур управления (R1/L11, S1/L21) подключены к двум отдельным блокам питания, это сообщение может появляться при включении главного контура. Это не является неисправностью. 	
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите сигнал RES. • Проверьте соединение между панелью управления и преобразователем частоты. • Проверьте питание преобразователя частоты. 	

Предупреждения

При срабатывании защитного устройства выход преобразователя частоты не отключается.

Сообщение на индикаторе панели управления	OL	<i>OL</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	OL
Обозначение	Защита двигателя от опрокидывания активирована (вследствие превышения тока)			
Описание	При разгоне	Если ток двигателя составляет более 110 % ^① номинального тока преобразователя, увеличение частоты прерывается, чтобы препятствовать отключению по току перегрузки. Если ток двигателя становится менее 110 % ^① номинального тока преобразователя, частота снова возрастает.		
	При постоянной скорости вращения	Если ток двигателя составляет более 110 % ^① номинального тока преобразователя, частота уменьшается, чтобы препятствовать отключению по току перегрузки. Если ток двигателя становится менее 110 % ^① номинального тока преобразователя, частота снова возрастает до заданного значения.		
	При торможении	Если ток двигателя составляет более 110 % ^① номинального тока преобразователя, рост частоты прекращается, чтобы препятствовать отключению по току перегрузки. Если ток электродвигателя становится менее 110 % ^① номинального тока преобразователя, частота снова снижается.		
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не является ли установленное значение параметра 0 "Увеличение момента вращения (вручную)" слишком большим. Проверьте, не являются ли установленные значения параметров 7 "Время разгона" и 8 "Время торможения" слишком низкими. Проверьте, не слишком ли велика нагрузка. Проверьте функционирование внешних компонентов. Проверьте, не является ли установленное значение параметра 13 "Стартовая частота" слишком большим. Проверьте, правильное ли значение ограничения тока введено в параметре 22. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте или снизьте значение параметра 0 "Увеличение момента вращения (вручную)" шагом в 1% и проверьте при этом характеристики двигателя (см. раздел 6.2.1) Увеличьте значения параметров 7 "Время разгона" и 8 "Время торможения" (см. раздел 6.6.1). Снизьте нагрузку. Попробуйте активировать векторное регулирование тока при помощи параметра 80. Проверьте внешние компоненты. Правильно установите пар.13. Измените значение параметра 14 "Выбор типа нагрузки". (Управление по характеристике U/f) Измените значение параметра 22 "Ограничение тока". (Заводская настройка 110 %^①.) Таким образом можно влиять на время разгона и торможения. Увеличьте значение параметра 22 "Ограничение тока" или отключите ограничение тока с помощью параметра 156 "Выбор ограничения тока". (Дополнительно определите при помощи параметра 156, следует ли продолжать работу при появлении на выходе сигнала OL или нет) 			

① 120 % при способности к перегрузке 150 %

Сообщение на индикаторе панели управления	oL	<i>oL</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	oL
Обозначение	Защита двигателя от опрокидывания активирована (вследствие превышения напряжения на промежуточном контуре)			
Описание	При торможении	<ul style="list-style-type: none"> Если генераторная энергия двигателя превышает способность преобразователя частоты к торможению, снижение частоты прерывается, чтобы воспрепятствовать отключению вследствие превышения напряжения. Если генераторная энергия вновь уменьшается, процесс торможения возобновляется. Если генераторная энергия при активированном управлении через промежуточный контур возрастает (пар. 882 = 1), данная функция увеличивает выходную частоту и препятствует таким образом отключению вследствие превышения напряжения (см.раздел 6.20.3) 		
		<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не имеет ли место внезапное снижение скорости вращения. Проверьте, активировано ли управление через промежуточный контур (пар. 882–886) (см. раздел 6.20.3). 		
Контрмеры	Увеличьте время торможения, задаваемое параметром 8.			

Сообщение на индикаторе панели управления	PS	PS	FR-PU04 FR-PU07(-01)	PS
Обозначение	Останов преобразователя частоты был произведен через панель управления			
Описание	Функция кнопки STOP/RESET на панели управления может быть задана при помощи параметра 75 "Условие сброса/ошибки соединения/останов" (см. раздел 6.16.1).			
Пункт проверки	Проверьте, произошел ли останов преобразователя частоты вследствие нажатия кнопки STOP/RESET на панели управления.			
Контрмеры	Отключите пусковой сигнал и нажмите кнопку PU/EXT на панели управления.			

Сообщение на индикаторе панели управления	RB	rb	FR-PU04 FR-PU07(-01)	RB
Обозначение	Перегрузка на тормозном сопротивлении			
Описание	Генераторная энергия достигает или превышает 85 % значения, заданного параметром 70 "Регенеративный цикл торможения". Если параметр 70 имеет заводскую настройку "0", предупреждение не выводится. Если генераторная энергия возрастает до 100 % данного значения, происходит срабатывание защиты от превышения напряжения с сообщением об ошибке E.OV□. Одновременно с индикацией сообщения "RB" может выводиться сигнал "RBP". Чтобы присвоить функцию "RBP" какой-либо клемме, установите какой-либо из параметров 190...196 (присвоение функций выходным клеммам) на "7" (для положительной логики) или "107" (для отрицательной логики) (см. раздел 6.9.5). (Действует только для приборов класса мощности 01800 и более.)			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не слишком ли велик цикл торможения. Проверьте установленные значения параметров 30 "Выбор регенеративной цепи торможения" и 70 "Регенеративный цикл торможения". 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте время торможения, заданное параметром 8. Убедитесь в том, что установленные значения параметров 30 "Выбор регенеративной цепи торможения" и 70 "Регенеративный цикл торможения" являются правильными. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	TH	TH	FR-PU04 FR-PU07(-01)	TH
Обозначение	Предупредительный сигнал тревоги электронной защиты двигателя от перегрева.			
Описание	Ток достиг 85 % уровня, заданного параметром 9 "Установка силы тока для электронной защиты двигателя". При достижении 100 % данного уровня происходит отключение преобразователя частоты и вывод сообщения об ошибке E.THM (перегрузка двигателя). Одновременно с индикацией TH можно выводить сигнал THP. Чтобы присвоить сигнал THP какой-либо выходной клемме, установите один из параметров 190–196 на "8" (при положительной логике) или "108" (при отрицательной логике) (см. также раздел 6.9.5).			
Точка проверки	<ul style="list-style-type: none"> Не слишком ли велика нагрузка или количество процессов разгона? Подходит ли установленное значение параметра 9 "Установка силы тока для электронной защиты двигателя" соответствующей (см. раздел 6.7.1)? 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите нагрузку и количество процессов разгона. Присвойте параметру 9 "Установка силы тока для электронной защиты двигателя" подходящее значение (см. раздел 6.7.1). 			

Сообщение на индикаторе панели управления	MT	MT	FR-PU04 FR-PU07(-01)	— MT
Обозначение	Сигнализация необходимости проведения работ по техобслуживанию			
Описание	Продолжительность включения преобразователя частоты достигла заданного значения. Если параметр 504 "Выбор интервала техобслуживания" имеет заводскую настройку "9999", предупреждение не выводится.			
Пункт проверки	Значение параметра 503 "Счетчик интервалов между работами по техобслуживанию" достигло установленного значения параметра 504 "Установка интервала между работами по техобслуживанию" (см. раздел 6.21.3).			
Контрмеры	Присвойте параметру 503 "Счетчик интервалов между работами по техобслуживанию" значение "0", чтобы удалить предыдущее установленное значение.			

Сообщение на индикаторе панели управления	CP		FR-PU04	—
			FR-PU07(-01)	CP
Обозначение	Копирование параметра			
Описание	Производилось копирование параметров преобразователей частоты классов мощности 01160 и ниже и 01800 и выше.			
Пункт проверки	Необходимо присвоить параметрам 9, 30, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 70, 72, 80, 90, 158, 190 –196 и 893 исходные значения.			
Контрмеры	Установите параметр 989 "Подавление тревоги при копировании параметров" на заводскую настройку.			

Мелкие сбои в работе

При срабатывании защитного устройства выход преобразователя частоты не отключается. Вывод сигнала индикации небольшой ошибки может быть произведен при помощи какого-либо параметра. Для этого присвойте одному из параметров 190–196 "Определение функций выходных клемм" значение "98" (см. раздел 6.9.5).

Сообщение на индикаторе панели управления	PS		FR-PU04	FN
			FR-PU07(-01)	
Обозначение	Неисправный вентилятор			
Описание	Вследствие неисправности встроенный вентилятор охлаждения преобразователя частоты не работает или его работа не соответствует установленному значению параметра 244 "Управление вентилятором охлаждения".			
Пункт проверки	Проверьте вентилятор охлаждения.			
Контрмеры	Замените вентилятор охлаждения.			

Серьезные сбои в работе

При срабатывании защитного устройства выход преобразователя частоты отключается. Происходит вывод сообщение о неисправности.

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OC1		FR-PU04 FR-PU07(-01)	I>> при разг.
Обозначение	Ток перегрузки при разгоне			
Описание	Выходной ток преобразователя частоты составил или превысил 170 % номинальной величины тока при разгоне, срабатывает защитное устройство, и выход преобразователя частоты отключается.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Является ли предустановленное значение времени разгона слишком коротким? • Проверьте при проведении подъемных работ, не является ли время разгона слишком большим при спуске. • Проверьте, нет ли на выходе короткого замыкания или замыкания на землю. • Проверьте, не слишком ли высока настройка ограничения тока. • Проверьте, не деактивирован ли интеллектуальный контроль выходного тока. • Убедитесь в отсутствии частых периодов генераторного режима работы. (Проверьте, не превышает ли выходное напряжение в генераторном режиме номинальное напряжение двигателя и возникает ли вследствие возрастания по этой причине тока двигателя ток перегрузки.) 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте время разгона. (При проведении подъемных работ уменьшите время разгона при спуске.) • Если при запуске постоянно появляется сообщение "E.OC1", отсоедините электродвигатель и запустите преобразователь частоты. Если индикация данного сообщения продолжается, обратитесь к представителю фирмы. • Проверьте проводные соединения на выходе, чтобы исключить возможность короткого замыкания или замыкания на землю. • Уменьшите настройку ограничения тока (см. раздел 6.2.4). • Активируйте интеллектуальный контроль выходного тока. • Установите правильное значение номинального напряжения двигателя при помощи параметра 19 "Максимальное выходное напряжение" (см. раздел 6.4.1) 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OC2		FR-PU04 FR-PU07(-01)	I>> при пост. ск
Обозначение	Ток перегрузки при постоянной скорости вращения			
Описание	Выходной ток преобразователя частоты составил или превысил 170 % номинального значения тока при вращении с постоянной скоростью, срабатывает защитное устройство, и выход преобразователя частоты отключается.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Имеют место значительные колебания нагрузки? • Проверьте, нет ли на выходе короткого замыкания или замыкания на землю. • Проверьте, не слишком ли высока настройка ограничения тока. • Проверьте, не деактивирован ли интеллектуальный контроль выходного тока. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Избегайте значительных колебаний нагрузки. • Проверьте проводные соединения на выходе, чтобы исключить возможность короткого замыкания или замыкания на землю. • Уменьшите настройку ограничения тока (см. раздел 6.2.4). • Активируйте интеллектуальный контроль выходного тока. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OC3		FR-PU04 FR-PU07(-01)	I>> при торм.
Обозначение	Ток перегрузки при торможении или останове			
Описание	Выходной ток преобразователя частоты составил или превысил 170% номинального значения в ходе замедления (одно из состояний, отличных от разгона или постоянной скорости вращения), срабатывает защитное устройство, и выход преобразователя частоты отключается.			
Точка проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Происходит ли снижение скорости вращения? • Проверьте, нет ли на выходе короткого замыкания или замыкания на землю. • Происходит ли срабатывание механического тормоза двигателя слишком быстро? • Проверьте, не слишком ли высока настройка ограничения тока. • Проверьте, не деактивирован ли интеллектуальный контроль выходного тока. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте время торможения. • Проверьте проводные соединения на выходе, чтобы исключить возможность короткого замыкания или замыкания на землю. • Проверьте управление механическим тормозом. • Уменьшите настройку ограничения тока (см. раздел 6.2.4). • Активируйте интеллектуальный контроль выходного тока. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OV1		FR-PU04 FR-PU07(-01)	U>> при разг.
Обозначение	Ток перегрузки при разгоне			
Описание	Вследствие генераторной энергии напряжение промежуточного контура достигло уровня максимально допустимого значения или превысило его. Происходит срабатывание защитного устройства, и выход преобразователя частоты отключается. Кроме того, к срабатыванию защитного устройства может привести повышенное напряжение в сети.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не является ли время разгона (например, при спуске в ходе подъемных работ) слишком большим. • Проверьте, не слишком ли мал установленный в параметре 22 предел "Ограничение тока". 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Сократите время разгона. • Попробуйте решить данную проблему путем использования функции "Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура" (смотри разд. 6.20.3). • Введите правильное значение в параметре 22 "Ограничение тока". 			


Сообщение на индикаторе панели управления	E.OV2		FR-PU04 FR-PU07(-01)	U>> при пост. ск-
Обозначение	Повышенное напряжение при постоянной скорости вращения			
Описание	Вследствие генераторной энергии напряжение промежуточного контура достигло уровня максимально допустимого значения или превысило его. Происходит срабатывание защитного устройства, и выход преобразователя частоты отключается. Кроме того, к срабатыванию защитного устройства может привести повышенное напряжение в сети.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Имеют место большие колебания нагрузки? • Проверьте, не слишком ли мал установленный в параметре 22 предел "Ограничение тока". 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Следует избегать больших колебаний нагрузки. <ul style="list-style-type: none"> • Используйте внешнее тормозное устройство или центральное питающее устройство/устройство обратной связи (FR-CV). • Попробуйте решить данную проблему путем использования функции "Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура" (смотри разд. 6.20.3). • Введите правильное значение в параметре 22 "Ограничение тока". 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OV3		FR-PU04 FR-PU07(-01)	U>> при торм.
Обозначение	Повышенное напряжение при торможении или остановке			
Описание	Вследствие генераторной энергии напряжение промежуточного контура возросло до максимально допустимого значения или превысило его. Срабатывает защитное устройство и отключается выход преобразователя частоты. Кроме того, к срабатыванию защитного устройства может привести повышенное напряжение в сети питания.			
Пункт проверки	Происходит ли значительное снижение скорости вращения?			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте время торможения. "(Выберите время торможения в соответствии с моментом инерции нагрузки) • Уменьшите длительность торможения. • Используйте внешнее тормозное устройство или центральное питающее устройство/устройство обратной связи (FR-CV). • Попробуйте решить данную проблему путем использования функции "Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура" (смотри разд. 6.20.3). 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.THT		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Перегрузка ПЧ
Обозначение	Защита от перегрузки (преобразователь частоты) ①			
Описание	При протекании выходного тока, составляющего не менее 110 % ② номинального тока, без срабатывания защиты от тока перегрузки (170 % или менее), происходит активация электронной защиты преобразователя частоты от перегрузки и выход преобразователя частоты отключается для защиты выходных транзисторов (порог чувствительности 110 % ② в течение 60 с).			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не слишком ли мала настройка времени ускорения и торможения. • Проверьте настройку параметра 0 "Увеличение момента вращения". (Управление по характеристике U/f) • Соответствует ли настройка параметра 14 "Выбор характеристики нагрузки" нагрузочной характеристике машины (управление по характеристике U/f)? • Проверьте свойства двигателя при перегрузке. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте время ускорения/торможения. • Правильно установите пар. 0 "Увеличение момента вращения". • Выберите настройку параметра 14 "Выбор характеристики нагрузки", соответствующую нагрузочной характеристике машины. • Снизьте нагрузку. 			

① При сбросе преобразователя частоты данные электронной защиты электродвигателя стираются.

② 120 % при способности к перегрузке 150 %

Сообщение на индикаторе блока управления	E.THM		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Перегрузка двиг
Обозначение	Защита двигателя от перегрузки ①			
Описание	Электронная защита двигателя при работе с постоянной скоростью вращения регистрирует перегрев электродвигателя, вызванный недостаточным охлаждением. При достижении 85 % значения, заданного параметром 9 "Установка силы тока для электронной защиты двигателя", происходит вывод сигнала предупредительной тревоги ТН. При достижении 100 % происходит активация защитной функции и выход преобразователя частоты отключается. При подключении к одному преобразователю частоты нескольких двигателей или одного специального двигателя не может быть обеспечена достаточная тепловая защита двигателя. Тепловая защита двигателя обеспечивается внешним защитным устройством (например, РТС-элементом).			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте свойства двигателя при перегрузке. • Проверьте, соответствует ли двигатель, заданный параметром 71 "Выбор двигателя", подключенному двигателю (см. раздел 6.7.2) и правильно ли установлен номинальный ток двигателя (пар. 9). • Установите правильное значение ограничения силы тока (см. раздел 6.2.4). 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Снизьте нагрузку. • При присоединении двигателя с внешним охлаждением задайте значение параметра 71 "Выбор двигателя", соответствующее двигателю с внешним охлаждением. • Установите правильное значение ограничения силы тока (см. раздел 6.2.4). 			

① При сбросе преобразователя частоты данные электронной защиты электродвигателя стираются.

Сообщение на индикаторе панели управления	E.FIN	<i>E.FIN</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Охлаждение TRM
Обозначение	Перегрев радиатора			
Описание	При перегреве радиатора происходит срабатывание теплового датчика и преобразователь частоты прекращает работу. Если достигнуты 85 % порога срабатывания датчика температуры, может произойти вывод сигнала FIN. Чтобы присвоить сигнал FIN какой-либо выходной клемме, установите один из параметров 190...196 на "26" (при положительной логике) или "126" (при отрицательной логике) (см. также раздел 6.9.5).			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Является ли температура окружающей среды слишком высокой? • Загрязнен ли радиатор? • Работает ли охлаждающий вентилятор безупречно? (Нет ли на пульте сообщения FN?) 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдайте диапазон температур окружающей среды. • Очистите радиатор от грязи. • Замените охлаждающий вентилятор. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.IPF	<i>E.IPF</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Исч. сетев. пит.
Обозначение	Кратковременный отказ сети питания (защита от отказа сети питания).			
Описание	Если питание от сети прекращается более чем на 15 мс, выход преобразователя частоты отключается и происходит вывод сигнала тревоги. Если напряжение сети отсутствует более 100 мс, то происходит полное отключение преобразователя частоты. В этом случае при наличии пускового сигнала после возобновления питания происходит автоматический запуск преобразователя частоты. (Если время отсутствия напряжения питания составляет менее 15 мс, то работа продолжается дальше.) В зависимости от определенных условий эксплуатации (величины нагрузки, времени разгона/торможения и т.пар.) при возобновлении питания может произойти срабатывание защиты от тока перегрузки или какой-либо другой защитной функции. При срабатывании функции защиты от исчезновения сетевого напряжения выводится сигнал IPF (см. раздел 6.11).			
Пункт проверки	Найдите причину отказа сети питания.			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Устраните причину отказа сети питания. • На случай отказа сети питания следует предусмотреть возможность резервного энергоснабжения. • При помощи параметра 57 установите режим автоматического перезапуска после отказа сети питания (см. раздел 6.11.1). 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.BE	<i>E. BE</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Неисп. торм. транз
Обозначение	Неисправный тормозной транзистор/ неисправность во внутренней переключающей цепи			
Описание	Выход преобразователя частоты отключается, если имеет место сбой в работе цепи торможения (например, неисправный тормозной транзистор преобразователя частоты класса мощности 01800 и выше). В этом случае преобразователь частоты должен быть немедленно заменен. У преобразователей частоты класса мощности 01160 и ниже вывод сообщения об ошибке происходит при наличии внутренней неисправности.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите момент инерции массы нагрузки. • Происходит ли обращение к тормозному устройству слишком часто? • Правильно ли выбрано тормозное сопротивление? 			
Контрмеры	Если у преобразователей класса мощности 01800 и выше эта неисправность возникает и после выполнения указанных проверочных мер, замените тормозной блок. В случае преобразователей класса мощности 01160 или ниже замените преобразователь частоты.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.UVT	<i>E.UVT</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Недост. напряж.
Обозначение	Защита от пониженного напряжения			
Описание	Если напряжение сети питания преобразователя частоты падает ниже некоторого минимального значения, это означает, что цепь управления работает неправильно. Кроме того, снижается момент вращения двигателя и/или происходит значительный перегрев. Если напряжение сети преобразователя, рассчитанного на напряжение питания 400 В, падает ниже 300 В, происходит отключение выхода преобразователя частоты. Если клеммы P/+ и P1 не соединены перемычкой, активируется защита от пониженного напряжения. При срабатывании функции защиты от пониженного напряжения выводится сигнал IPF (см. раздел 6.11).			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Происходит ли запуск подключенного к той же сети питания высокомоощного двигателя? Проверьте, соединены ли клеммы P/+ и P1 перемычкой или дросселем промежуточного контура. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети и подвод питания. Соедините клеммы P/+ и P1 перемычкой или дросселем промежуточного контура Если, несмотря на принятые меры, продолжает срабатывать функция защиты от пониженного напряжения, свяжитесь с региональным торговым представителем. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.ILF	<i>E I L F</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка 14 Ош.входн.фазы
Обозначение	Неисправность входных фаз			
Описание	Сообщение о сбое в работе поступает в том случае, если функция распознавания неисправности входных фаз активирована путем присвоения параметру 872 "Неисправность входных фаз" значения "1" и одна из входных фаз не подключена (см. раздел 6.12.3). В случае заводской настройки (пар. 872 = 0) сообщение об ошибке не выводится.			
Пункт проверки	Проверьте провод сети питания на обрыв.			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Правильно подключите входные фазы. Устраните обрыва кабеля. Проверьте установленное значение параметра 872 "Неисправность входных фаз". 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OLT	<i>E.OLT</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Защ. от опрокид.
Обозначение	Защита двигателя от опрокидывания отключением			
Описание	Если вследствие активации ограничения тока в течение 3 с частота снижается до 0.5 Гц, происходит вывод сообщения о сбое в работе "E.OLT" и отключение выхода преобразователя частоты. Если ограничение тока активировано, появляется сообщение "OL".			
Пункт проверки	Проверьте свойства двигателя при перегрузке (см. раздел 6.2.4).			
Контрмеры	Снизьте нагрузку.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.GF	<i>E. GF</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Кор. зам. на землю
Обозначение	Ток перегрузки вследствие замыкания на землю			
Описание	Ток перегрузки возник вследствие замыкания на землю на выходе преобразователя частоты. Выход преобразователя частоты отключается.			
Пункт проверки	Проверьте двигатель и кабель двигателя на наличие замыкания на землю.			
Контрмеры	Устраните причину замыкания на землю.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.LF	<i>E. LF</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	E.LF
Обозначение	Открытая выходная фаза			
Описание	Выход преобразователя частоты отключается, если одна из трех выходных фаз U, V или W не подключена.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединительные кабели и двигатель. Убедитесь в том, что мощность подключенного двигателя не меньше мощности используемого преобразователя частоты. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Правильно подключите кабели. Проверьте установленное значение параметра 251 "Неисправность выходных фаз". 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OHT	<i>E.OHT</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Внеш. защ. двигат
Обозначение	Срабатывание внешней защиты двигателя			
Описание	<p>Внешняя защита двигателя была активирована. Если для тепловой защиты двигателей применяется внешняя защита, то срабатывание защитной функции преобразователя может происходить с ее помощью или с помощью встроенной защиты двигателя.</p> <p>Для присвоения сигнала ОН какой-либо входной клемме необходимо один из параметров 178...182 установить на "7". При заводской настройке эта функция деактивирована (сигнал ОН не присвоен).</p>			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не происходит ли перегрев двигателя. Убедитесь, что одному из параметров 178–189 "Определение функций входных клемм" присвоено значение "7", чтобы привязать к одной из входных клемм сигнал ОН. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите нагрузку и снизьте интенсивность рабочих циклов. Хотя сброс контактов реле происходит автоматически, для повторного запуска необходимо также произвести сброс преобразователя частоты. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PTC	<i>E.PTC</i>	FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07(-01)	Сраб.датчик PTC
Обозначение	PTC-термистор			
Описание	<p>Если подключенный к клемме AU PTC – термистор распознает перегрев двигателя дольше 10 секунд, выход преобразователя отключается.</p> <p>Эта функция активирована при настройке параметра 184 "Присвоение функции клемме AU" на "63" и настройке переключателя "AU/PTC" на "PTC". При заводской настройке (пар. 184 = 4) функция деактивирована.</p>			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединение PTC-термистора и входа. Проверьте свойства двигателя при перегрузке. Проверьте, присвоено ли параметру 184 "Определение функции AU-клеммы" значение "63" 			
Контрмеры	Уменьшите нагрузку.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OPT		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Сбой опции
Обозначение	Неисправность в соединении с (внешним) дополнительным устройством			
Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания подключено к клеммам R/L1, S/L2 и T/L3 несмотря на подключение устройства обратного питания/фильтрации. • На опциональном блоке сделаны изменения на выключателе для заводских настроек. • Эта ошибка появляется, если установлена коммуникационная опция и параметр 296 установлен на "0" или "100". 			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что напряжение сети при подключении устройства обратного питания/фильтрации (FR-FC, MT-FC) или центрального устройства питания/обратного питания (FR-CV) не было подано на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3. • Проверьте, не активирована ли защита паролем в результате настройке параметра 296 на "0" или "100". 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте установленное значение параметра 30, а также проводные соединения. • При соединении сети питания с клеммами R/L1, S/L2 и T/L3 преобразователь частоты может быть разрушен, если к нему подключено устройство обратного питания/фильтрации. Свяжитесь с местным торговым представителем нашей фирмы. • Восстановите первоначальное положение выключателя для заводских настроек на опциональном блоке. (Более подробные указания вы найдете в руководстве по эксплуатации опционального блока.) • Чтобы использовать защиту паролем при установленной коммуникационной опции, параметр 296 НЕ должен быть установлен на "0" или "100" (см. раздел 6.16.5). • Если ошибка опционального устройства продолжает выводиться несмотря на принятые меры, свяжитесь с региональным торговым представителем. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.OP1 E.OP2	 	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка опции 1 Ошибка опции 2
Обозначение	Неисправность встроенного (слот расширения) дополнительного устройства (например, сбой при обмене информацией)			
Описание	Выход преобразователя частоты отключается, если имеет место сбой в работе (например, сбой при обмене данными с дополнительным коммуникационным устройством или неисправный контакт при использовании какого-либо иного дополнительного устройства) встроенного в слот расширения дополнительного устройства			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте установленную функцию дополнительного устройства и режим работы. • Убедитесь в том, чтоб дополнительное устройство было правильно связано с соединительным штекером. • Проверьте линию связи на наличие обрыва. • Убедитесь в том, что нагрузочное сопротивление было подключено правильно. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Откорректируйте функциональные настройки и т. д. • Осторожно установите дополнительное устройство в гнездо, следя за правильным положением штекерного соединения. • Проверьте подключение коммуникационного провода 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.1 E.2		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка 1 Ошибка 2
Обозначение	Неисправности установленного встроенного (слот расширения) дополнительного устройства.			
Описание	Если нарушился контакт в разъеме или т. п. между преобразователем частоты и вставными опциональными устройствами, или если коммуникационная опция не вставлена в нижний слот, выход преобразователя отключается. На опциональном блоке сделаны изменения на выключателе для заводских настроек.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что дополнительное устройство было правильно связано с соединительным штекером. (1 и 2 обозначают номера разъемов для опционального устройства.) Проверьте, не оказывают ли серьезные помехи влияние на работу преобразователя частоты. Убедитесь в том, что коммуникационная опция вставлена в нижний слот. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Осторожно вставьте дополнительное устройство в гнездо, следя за правильным положением штекерного соединения. Примите необходимые меры для защиты преобразователя частоты от помех со стороны других приборов. Если данную проблему не удастся устранить, свяжитесь с торговым представителем нашей фирмы. Вставьте коммуникационную опцию в нижний слот. Восстановите первоначальное положение выключателя для заводских настроек на опциональном блоке. (Более подробные указания вы найдете в руководстве по эксплуатации опционального блока.) 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PE		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Сбой памяти
Обозначение	Сбой в работе накопителя (плата цепи управления)			
Описание	Ошибка при обращении к E ² PROM преобразователя частоты			
Пункт проверки	Превышено ли максимально допустимое количество циклов записи в E ² PROM ?			
Контрмеры	Обратитесь за консультацией к представителю нашей фирмы. Если необходимо часто производить запись значений параметров, присвойте параметру 342 значение "1", чтобы указанные значения были записаны в ОЗУ. При выключении напряжения питания преобразователь частоты возвращается в состояние, которое до записи в ОЗУ являлось текущим.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PE2		FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка 14 Сбой памя.парам.
Обозначение	Сбой в работе накопителя (плата главной цепи)			
Описание	Ошибка при обращении к E ² PROM преобразователя частоты			
Точка проверки	—			
Контрмеры	Обратитесь к представителю нашей фирмы.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PUE	<i>E.PUE</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	PU отсоединен
Обозначение	Неисправность соединения с панелью управления			
Описание	<ul style="list-style-type: none"> В ходе работы произошел сбой в соединения между преобразователем частоты и панелью управления. Указанный сигнал тревоги подается только в том случае, если параметру 75 "Условие сброса/ошибка соединения/останов PU" присвоено значение "2", "3", "16", "17", "102", "103", "116" или "117". Если параметр 121 не равен "9999", выход преобразователя частоты отключается при превышении значения, заданного параметром 121 "Количество попыток повтора (PUинтерфейс)", при последовательной передаче данных через PU-интерфейс. Выход преобразователя частоты отключается также при превышении интервала времени передачи данных (PU-интерфейс), заданного параметром 122. 			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединение панели управления FR-DU07 или FR-PU04/FR-PU07. Проверьте установленное значение параметра 75. 			
Контрмеры	Проследите за правильным подключением панели управления FR-DU07 или FR-PU04/FR-PU07.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.RET	<i>E.RET</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Прев.кол.попыток
Обозначение	Превышение количества попыток повторного запуска			
Описание	После срабатывания защитной функции не удалось снова автоматически запустить преобразователь за количество попыток перезапуска, настроенное в параметре 67. Функция активирована только в том случае, если параметр 67 установлен на иное значение кроме заводской настройки. При заводской настройке "0" функция деактивирована.			
Пункт проверки	Выявите причину срабатывания защитной функции.			
Контрмеры	Устраните причину срабатывания исходной защитной функции.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E. 5	<i>E. 5</i>	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка 5
	E. 6	<i>E. 6</i>		Ошибка 6
	E. 7	<i>E. 7</i>		Ошибка 7
	E.CPU	<i>E.CPU</i>		Сбой ЦПУ
Обозначение	Неисправность ЦПУ			
Описание	На плате ЦПУ произошел сбой в работе.			
Пункт проверки	Проверьте, не оказывают ли серьезные помехи влияние на работу преобразователя частоты.			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Примите необходимые меры для защиты преобразователя частоты от помех со стороны других приборов. Если данную проблему не удается устранить, обратитесь к представителю нашей фирмы. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.CTE	ECTE	FR-PU04 FR-PU07(-01)	E.CTE
Обозначение	Короткое замыкание выходного напряжения 2-проводного последовательного интерфейса			
Описание	При коротком замыкании напряжения питания 2-проводного последовательного интерфейса происходит отключение выхода преобразователя частоты. Передача данных через 2-проводной последовательный интерфейс в этом случае невозможна. Сброс осуществляется включением сигнала RES или выключением и включением напряжения питания.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подключен 2-проводной последовательный интерфейс. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединение 2-проводного последовательного интерфейса. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.P24	EP24	FR-PU04 FR-PU07(-01)	E.P24
Обозначение	Короткое замыкание выходного напряжения 24 В пост.			
Описание	При коротком замыкании выходного напряжения 24 В пост. на клемме PC выход преобразователя частоты отключается. Все внешние контактные входы отключены. Преобразователь частоты не может быть перезапущен при помощи сигнала RES. Для сброса преобразователя частоты используйте панель управления или выключите и включите напряжение питания.			
Пункт проверки	Ищите короткое замыкание в цепи клеммы PC с напряжением 24 В пост.			
Контрмеры	Устраните короткое замыкание.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.CPU	ECPU	FR-PU04 FR-PU07(-01)	Ошибка 14 Превыш.вых.1
Обозначение	Превышение допустимого значения выходного тока			
Описание	Если выходной ток превысил значение, указанное в параметре 150 "Контроль выходного тока", или занижил значение, указанное в параметре 152 "Контроль нулевого тока", выход преобразователя частоты отключается. Эта функция активирована при настройке параметра 167 "Режим при срабатывании контроля выходного тока" на "1", "10" или "11". При заводской настройке (пар. 167 = 0) функция деактивирована.			
Пункт проверки	Проверьте установленные значения параметров 150 "Контроль выходного тока", 151 "Продолжительность контроля выходного тока", 152 "Контроль нулевого тока", пар. 153 "Длительность контроля нулевого тока", 166 "Длительность импульса сигнала Y12" и 167 "Работа при срабатывании устройства контроля выходного тока".			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.IOH	E.I OH	FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07(-01)	Перегре.зар.ток
Обозначение	Перегрузка системы ограничения тока заряда			
Описание	При перегреве резистора ограничения тока включения выход преобразователя отключается. Сопrotивление ограничения тока включения перегрето. Неисправность в системе ограничения тока заряда.			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, происходит ли включение и выключение напряжения питания через короткие промежутки времени. Проверьте, сработал ли входной предохранитель (% A) силового контактора ограничения тока включения (FR-F740-03250 или выше), и убедитесь в том, что в цепи питания силового контактора нет никаких неисправностей. Проверьте, исправна ли цепь питания контактора ограничения тока включения. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Используйте сетевой дроссель. Не включайте и не выключайте напряжение питания через короткие промежутки времени. Если проблему не удастся устранить, обратитесь к представителю нашей фирмы.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.SER	E.SEr	FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07(-01)	Сбой коммун.с ПЧ
Обозначение	Сбой на линии связи (преобразователь частоты)			
Описание	Если параметр 335 не равен "9999", выход преобразователя частоты при превышении значения, заданного параметром 335 "Количество попыток повтора (2проводной последовательный интерфейс)" при последовательной передаче данных через PU-интерфейс отключается. Выход преобразователя частоты отключается также при превышении интервала времени передачи данных (2проводной последовательный интерфейс), заданного параметром 336.			
Пункт проверки	Проверьте проводные соединения 2-проводного последовательного интерфейса.			
Контрмеры	Подсоедините 2-проводной последовательный интерфейс правильным образом.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.AIE	E.AI E	FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07(-01)	Ошиб.анал.входа
Обозначение	Неисправный аналоговый вход			
Описание	Если с помощью параметра 73 (установление входных заданных значений) или параметра 267 (установление входных заданных значений на клемме 4) вход 2 или 4 определен в качестве токового входа, то при подаче тока 30 мА или больше или напряжения 7,5 В или выше выход преобразователя отключается.			
Пункт проверки	Проверьте установленное значение параметра 73 "Установка заданных входных величин" и 276 "Установка заданных входных величин на клемме 4".			
Контрмеры	Проведите установку заданного значения частоты или определите функции входов при помощи параметров 73 "Установка заданных входных величин" и 267 "Установка заданных входных величин на клемме 4" в качестве входов напряжения (см. раздел 6.15.1).			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PID		FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07	Ошибка
			FR-PU07(-01)	Ошибка сигнала ПИД
Обозначение	Ошибка сигнала ПИД-регулирования			
Описание	Если при активированном ПИД-регулировании включается один из сигналов "Верхний предел" (FUP), "Нижний предел" (FDN) или "Предел рассогласования" (Y48), выход преобразователя частоты отключается. Эта функция активирована при следующих настройках параметров: пар. 554 "Режим при ПИД-сигнале" = "0" или "10", пар. 131 "Верхний предел для фактического значения" = "9999", пар. 132 "Нижний предел для фактического значения" = "9999" и пар. 553 "Предел рассогласования" = "9999". При заводской настройке функция дезактивирована (пар. 554 = 0, пар. 131 = 9999, пар. 132 = 9999, пар. 553 = 9999).			
Пункт проверки	Возможно, фактическое значение превышает верхний предел (пар. 131) или занижает нижний предел (пар. 132). Возможно, величина рассогласования превышает предел рассоглас. (пар. 553).			
Контрмеры	Правильно установите пар. 131 "Верхний предел для фактического значения", пар. 132 "Нижний предел для фактического значения" и пар. 553 "Предел рассогласования". (см. раздел 6.19.1)			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.13		FR-PU04	Ошибка 13
			FR-PU07(-01)	
Обозначение	Неисправность во внутренней цепи переключения			
Описание	Во внутренней цепи переключения произошел сбой в работе.			
Контрмеры	Обратитесь к представителю нашей фирмы.			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.PCH		FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07	Ошибка
			FR-PU07(-01)	Ошибка режима предварительного заполнения
Обозначение	Ошибка режима предварительного заполнения			
Описание	При превышении предела времени для режима предварительного заполнения (пар. 764, пар. 769) или верхнего предела количества предварительного заполнения (пар. 763, пар. 768) срабатывает защитная функция и выход преобразователя отключается. Эта защитная функция действует лишь в случае, если параметр пар. 763 (пар. 768) или пар. 764 (пар. 769) имеет настройку, отличающуюся от заводской (см. раздел 6.19).			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не слишком ли мала настройка времени для предварительного заполнения в параметре 764 (пар. 769). Проверьте, не слишком ли мала настройка максимального количества предварительного заполнения в параметре 763 (пар. 768). Проверьте, не слишком ли мала настройка частоты переключения ПИД-регулятора в параметре 127 (пар. 754). Проверьте, не оборван ли провод питания насоса. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте время для режима предварительного заполнения в параметре 764 (пар. 769). Увеличьте максимальное количество предварительного заполнения в параметре 763 (пар. 768). Повысьте частоту переключения ПИД-регулятора в параметре 127 (пар. 754). Проверьте электрическое подключение насоса. 			

Сообщение на индикаторе панели управления	E.LCI		FR-PU04	Ошибка 14
			FR-PU07	Ошибка
			FR-PU07(-01)	Потеря токового заданного значения
Обозначение	Потеря токового заданного значения			
Описание	Если при отсчете времени задержки, настроенного в параметре 778, входной ток снизился до 2 мА или ниже, срабатывает защитная функция и выход преобразователя отключается. Эта защитная функция действует лишь в случае, если параметр 573 (потеря токового заданного значения) установлен на "2" или "3", а не на заводскую настройку. (см. раздел 6.15.5)			
Пункт проверки	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, нет ли обрыва в проводке аналогового токового входа. • Проверьте, не слишком ли мала настройка времени задержки для определения потери токового заданного значения в параметре 778. 			
Контрмеры	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте монтаж проводки аналогового токового входа. • Увеличьте время задержки для определения потери токового заданного значения в параметре 778. 			

УКАЗАНИЯ

Если при использовании панели управления FR-PU04 происходит один из следующих сбоев в работе "E.ILF, E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.PID, E.PCH, E.LCI", производится вывод сообщения "Ошибка 14". При индикации списка сбоев в работе появляется сообщение "E.14".

При появлении сбоев в работе, отличных от указанных выше, обратитесь к представителю нашей фирмы.

7.3 Верните защитные функции в первоначальное состояние

Перед повторным вводом в работу преобразователя частоты после срабатывания одной из защитных функций следует устранить причину неисправности. При сбросе преобразователя частоты происходит стирание данных электронной защиты двигателя и количества повторных запусков. Процесс сброса продолжается приблизительно 1 с.

Сброс преобразователя частоты может осуществляться тремя различными способами:

- Нажатием кнопки STOP/RESET на панели управления.
(Функция может применяться только при наличии серьезного сбоя в работе и срабатывании защитной функции (см. стр. 7-10).

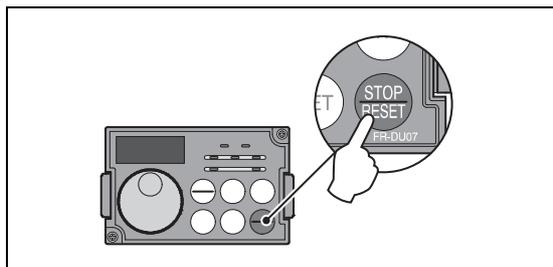


Рис. 7-1:
Сброс преобразователя частоты через панель управления

1001296E

- Путем выключения и (после угасания светодиода на панели управления) повторного включения электропитания.

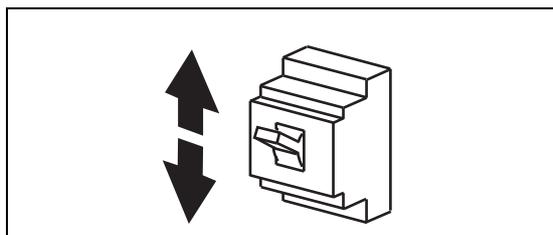


Рис. 7-2:
Сброс преобразователя частоты путем выключения и повторного включения напряжения питания.

1001296E

- Путем включения сигнала RESET (соединение клемм RES и SD при использовании негативной логики или, как изображено на рис. 7-3 при использовании позитивной логики, клемм RES и PC на время не менее 0,1 с и последующего его отключения. В процессе перезапуска на индикаторе мигает сообщение "Err".

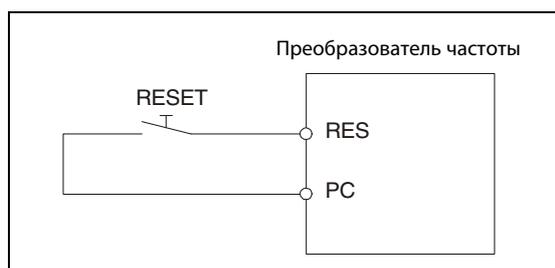


Рис. 7-3:
Сброс преобразователя частоты при помощи сигнала RES.

1000249C

УКАЗАНИЯ

У преобразователей частоты класса мощности 01800 или выше функция RESET может быть заблокирована при помощи параметра 75 после двух последовательных отключений, сопровождающихся появлением сигналов тревоги E.THM, E.THT, E.OC1, E.OC2 или E.OC3 до тех пор, пока внутреннему параметру расчета температуры не станет вновь равно "0". При этом нельзя отключать напряжение питания.

Если во время выполнения функции контроллера возникла ошибка, ее можно стереть не прерывая функцию контроллера, включив сигнал X51. (См. также руководство по программированию контроллера преобразователя частоты FR-F700.)



ОПАСНОСТЬ:

Прежде чем выполнять сброс, убедитесь в том, что пусковой сигнал преобразователя частоты выключен. Если пусковой сигнал включен, после сброса двигатель может неожиданно запуститься. Опасность травмы.

7.4 Светодиодная индикация

В отличие от индикации на жидкокристаллическом индикаторе (дополнительной) панели управления FR-PU04 изображение буквенно-цифровых символов на светодиодном индикаторе панели управления FR-DU07 производится в несколько упрощенной форме. Ниже приведен обзор идентификации кодов рассматриваемой светодиодной индикации.

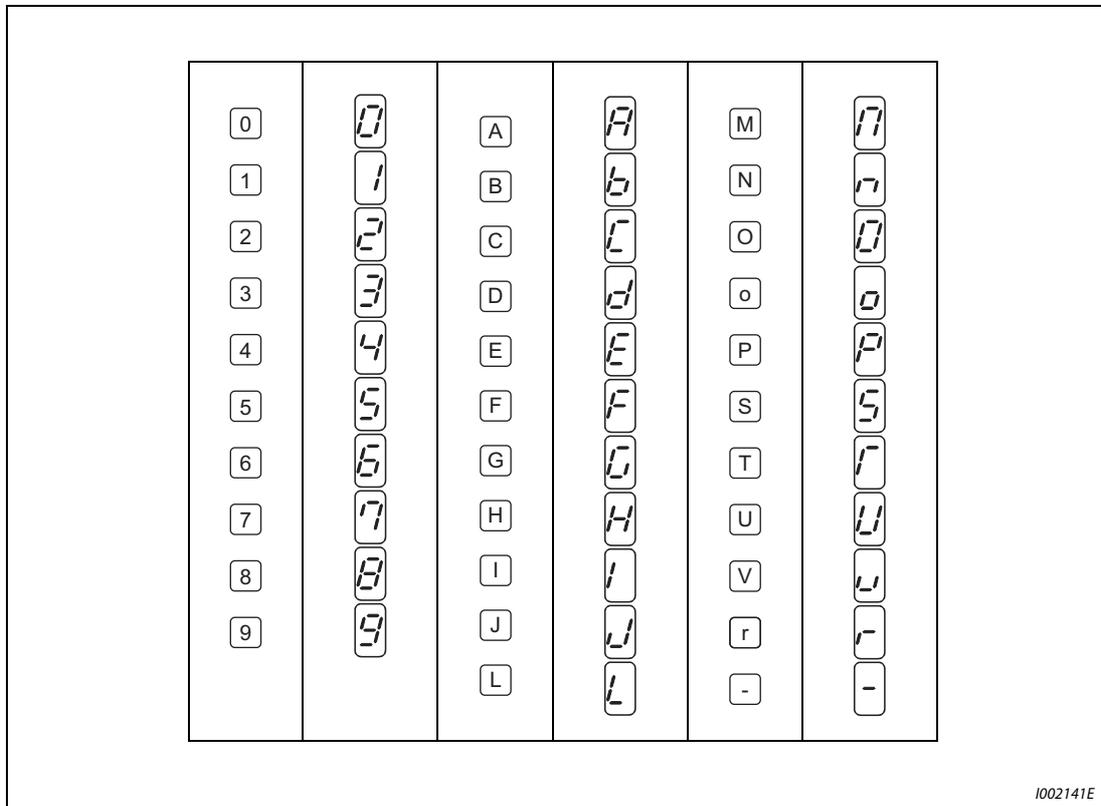


Рис. 7-4: Коды светодиодной индикации панели управления FR-DU07

7.5 Чтение и удаление списка сигналов тревоги

Чтение списка сигналов тревоги после появления серьезного сбоя в работе

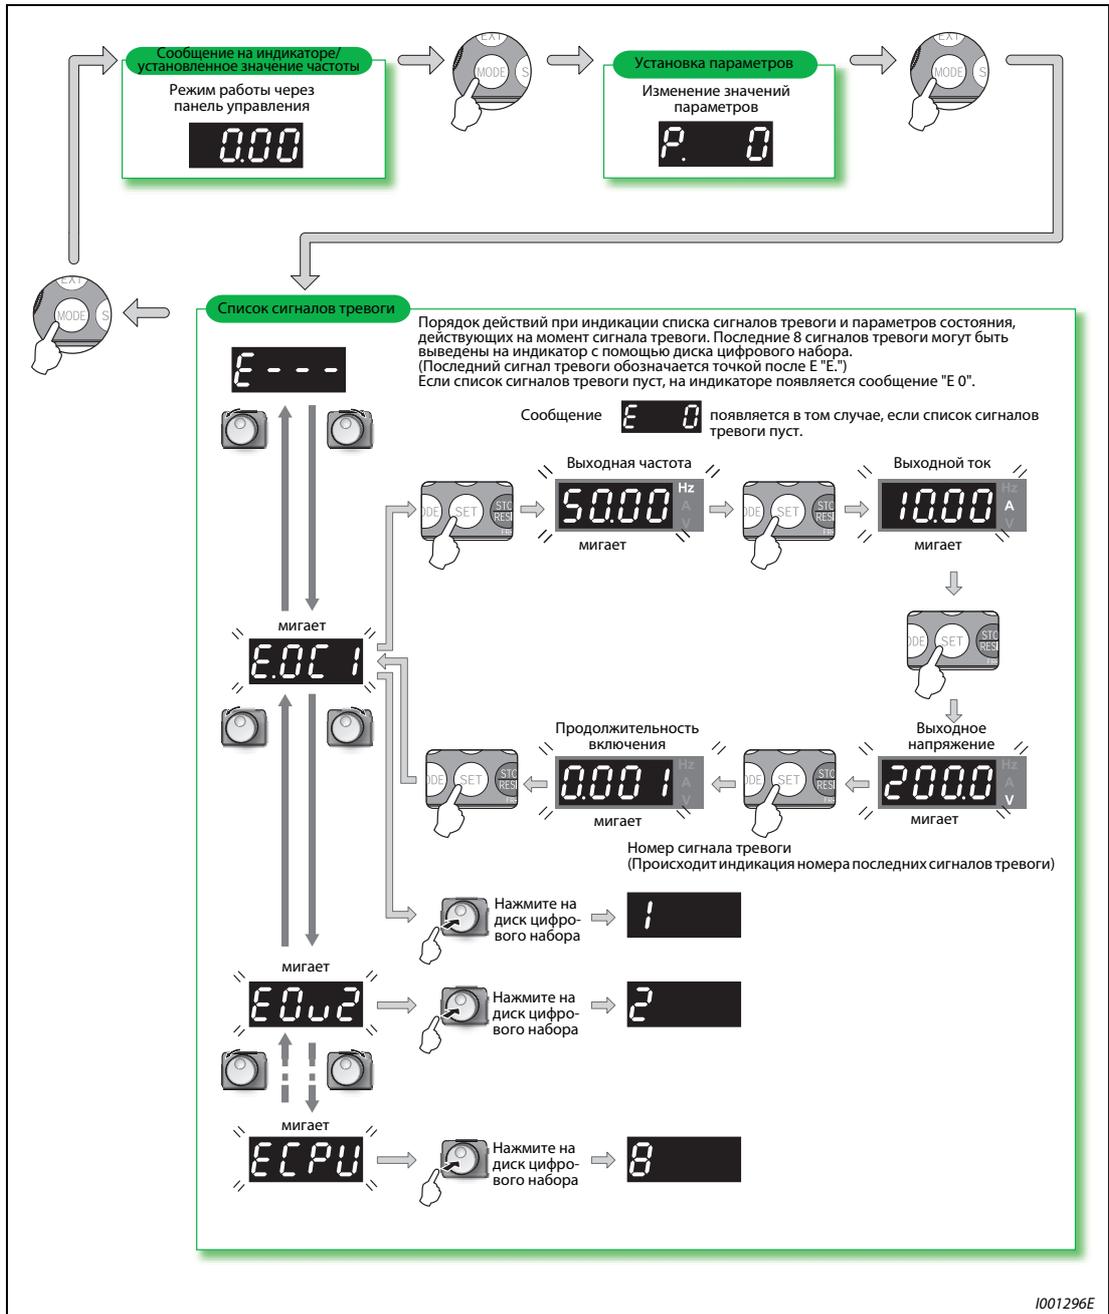


Рис. 7-5: Чтение списка сигналов тревоги и параметров состояния, действующих на момент сигнала тревоги

Стирание списка сигналов тревоги

Присвойте параметру Er.CL "Стирание накопителя сигналов тревоги" на "1", чтобы стереть список сигналов тревоги. При присвоении параметру 77 "Защита параметров от перезаписи" значения "1" стирания списка сигналов тревоги не происходит.

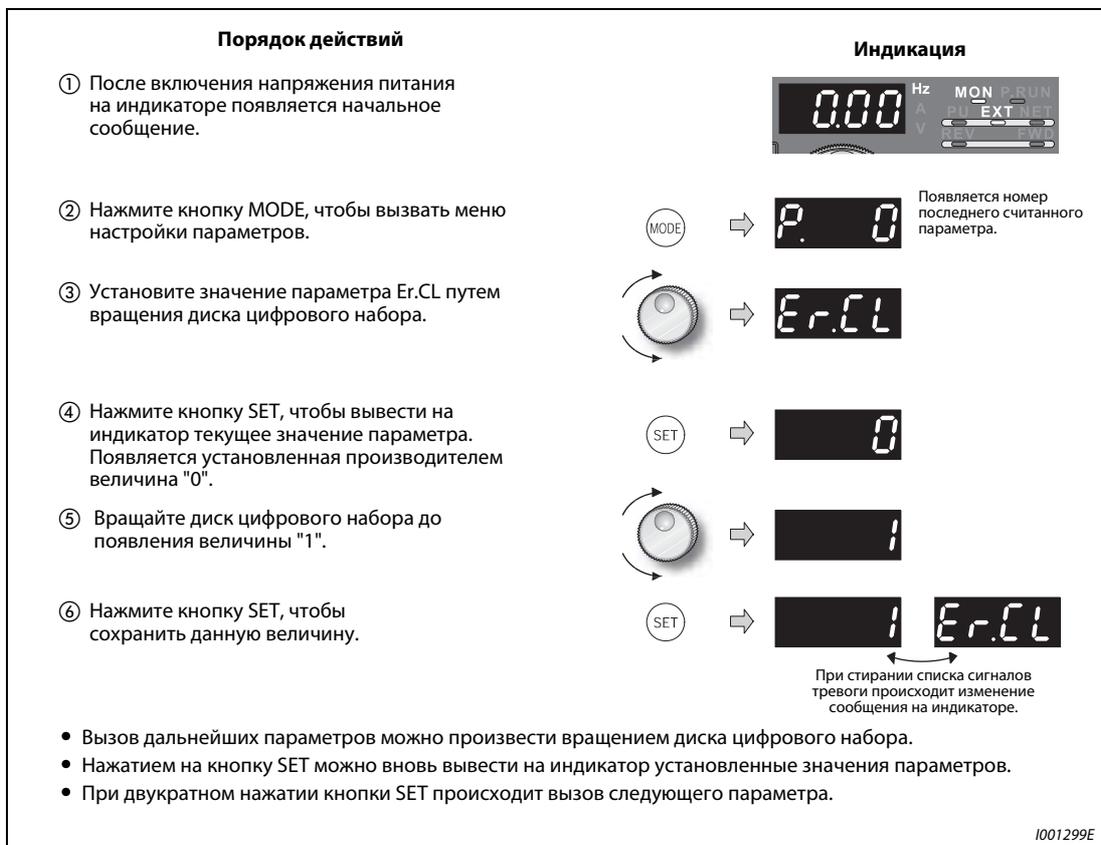


Рис. 7-6: Стирание списка сигналов тревоги

7.6 Поиск сбоев в работе

7.6.1 Двигатель не вращается

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Силовой контур	Неправильное сетевое напряжение. (На панели управления нет никакой индикации.)	Включите силовой выключатель, автомат защиты от токов повреждения или силовой контактор.	—
		Проверьте величину подключаемого напряжения, правильность подключения всех фаз и электропроводку.	
	Если включено только отдельное питание управляющего контура, включите также питание силового контура.	3-24	
	Неправильно подключен двигатель.	Проверьте подключение двигателя к преобразователю частоты. Если активирована функция "Переключение двигателя на сетевое питание", проверьте подключение силового контактора между преобразователем частоты и двигателем.	3-7
	Не подсоединена перемычка между клеммами "P+" и "P1" (01160 или ниже).	Подсоедините перемычку между клеммами "P+" и "P1". Удалите эту перемычку только в случае подключения сглаживающего дросселя промежуточного звена постоянного тока (FFR-HEL-(H)-E). Вместо нее подсоедините дроссель.	3-7

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал	Нет пускового сигнала.	Проверьте источник пускового сигнала и подайте пусковой сигнал. Управление с помощью панели управления: кнопка "FWD/REV". Внешний режим: клемма STF/STR	6-233
	Одновременно имеются пусковые сигналы STF и STR.	Включите только один из этих двух сигналов. Если одновременно имеются сигналы STF и STR, двигатель останавливается.	3-16
	Заданное значение частоты равно нулю. (светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает).	Проверьте источник задания частоты и подайте правильное значение.	6-233
	Частота задается через клемму 4, однако эта клемма не активирована. (светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает).	Включите сигнал AU. В результате включения сигнала AU активируется клемма 4.	6-187
	Включена блокировка регулятора (MRS) или сигнал сброса (RES). (светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает).	Выключите сигнал MRS или RES. Если имеется пусковой сигнал, то после выключения сигнала MRS или RES преобразователь начинает работать и выдает заданную частоту. Поэтому предварительно убедитесь в том, что выключение этого сигнала не может породить опасные состояния.	6-112, 7-23
	Выбран автоматический перезапуск после исчезновения сетевого напряжения (пар. 57 № 9999), однако сигнал CS не включен. (Светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает.)	Включите сигнал CS. Функция "Автоматический перезапуск после исчезновения сетевого напряжения" деблокирована только при включенном сигнале CS.	6-153
	Переключатель для выбора положительной/отрицательной логики вставлен неправильно. (Светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает).	Проверьте положение переключателя для выбора положительной/отрицательной логики. Если переключатель находится в неправильном месте, входной сигнал не распознается.	3-27
	Для использования аналогового входного сигнала неправильно установлен переключатель "Потенциальный/токовый вход" (0...5 В/0...10 В, 0/4...20 мА). (Светодиод "FWD" или "REV" на панели управления мигает).	Установите параметры 73 и 267 и переключатель для выбора потенциального или токового входа, а затем подавайте сигнал заданного значения в соответствии с выбранными настройками.	3-21
	Нажата кнопка "STOP/RESET". (На дисплее панели управления появляется текст "PS".)	Выясните, каким способом можно снова запустить преобразователь после остановки с помощью панели управления во время внешнего режима.	7-8
	Ошибочное 2-жильное или 3-жильное подключение управляющего провода.	Проверьте подключение. Если для управления используется 3-жильный провод, подключите сигнал "STOP".	6-116

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Настройка параметра	Слишком низкая настройка повышения крутящего момента в параметре 0 при управлении по характеристике U/f.	Повышайте значение параметра 0 (с шагом по 0.5 %) и наблюдайте за двигателем. Если двигатель не реагирует, уменьшите значение.	6-39
	В параметре 78 установлен запрет реверсирования.	Проверьте настройку параметра 78. Параметр 78 устанавливается, если требуется разрешить только одно направление вращения.	6-220
	В параметре 79 установлен неправильный режим.	Выберите режим, соответствующий способу подачи пусковой команды и задания частоты.	6-233
	Неправильные настройки смещения и усиления (калибровочные параметры C2...C7).	Проверьте настройки смещения и усиления в параметрах C2...C7.	6-199
	Стартовая частота, настроенная в параметре 13, превышает заданное значение частоты.	Подайте заданное значение частоты, превышающее стартовую частоту. Если заданное значение частоты меньше стартовой частоты, настроенной в параметре 13, преобразователь частоты не запускается.	6-79
	Отдельные заданные значения частоты (например, предустановка частоты вращения/скорости) равны нулю. Максимальная выходная частота в параметре 1 равна нулю.	Установите заданные значения частоты в соответствии с применением преобразователя. Установите параметр 1 на значение, превышающее заданную рабочую частоту.	6-54
	Частота толчковой подачи, настроенная в параметре 15, меньше стартовой частоты, настроенной в параметре 13.	Настройте частоту толчковой подачи в параметре 15 на более высокое значение, чем стартовая частота в параметре 13.	6-66
	Источник записи не соответствует выбранному режиму.	Проверьте настройки параметров 79, 338, 339, 550 и 551.	6-229, 6-244
	Функцию пускового сигнала можно выбрать с помощью параметра 250.	Проверьте настройку параметра 250 и подключение сигналов STF и STR.	6-116
	При исчезновении сетевого напряжения двигатель затормаживается до полной остановки.	Если напряжение снова появилось, убедитесь в том, что двигатель можно безопасно запустить. Чтобы запустить двигатель, выключите и снова включите пусковой сигнал. Если параметр 162 установлен на "2 или 22", то после восстановления напряжения питания двигатель запускается автоматически.	6-162
Активирован автоматический перезапуск после исчезновения сетевого напряжения или "Метод останова при исчезновении сетевого напряжения". (Если при ошибке входной фазы имеет место состояние перегрузки, то в связи с провалами напряжения может сработать защитная функция исчезновения сетевого напряжения.)	<ul style="list-style-type: none"> Установите параметр 872 "Ошибка входной фазы" на "1" (при ошибке входной фазы действует защитная функция). Деактивируйте автоматический перезапуск и метод останова. Уменьшите нагрузку. Если во время ускорения выполняется одна из функций "Автоматический перезапуск" или "Метод останова при исчезновении сетевого напряжения", увеличьте время ускорения. 	6-153, 6-162	
Между клеммами P/+ и N/- имеется постоянное напряжение, однако в параметре 30 (Выбор генераторного тормозного контура) не был выбран вариант питания постоянным напряжением 1 или 2.	Выберите вариант питания постоянным напряжением с помощью параметра 30.	6-97	
Нагрузка	Слишком большая нагрузка.	Уменьшите нагрузку.	—
	Вал двигателя заблокирован.	Исследуйте машину (двигатель).	—

7.6.2 Двигатель или машина создает необычные шумы

Если настроенная в параметре 72 тактовая частота больше 3 кГц, то она автоматически уменьшается, как только преобразователь частоты превышает номинальный выходной ток, указанный в технических данных в разд. А в скобках. Это может привести к повышенному шуму двигателя, однако, неисправностью не является.

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал		Примите меры против электромагнитных помех.	3-44
Настройка параметра	При аналоговом заданном значении (клемма 1, 2, 4) возникают неполадки, вызванные электромагнитными помехами.	Если электромагнитные помехи делают стабильную работу невозможной, увеличьте постоянную времени фильтра сигнала заданного значения в параметре 74.	6-198
Настройка параметра	Не возникают никакие "металлические" шумы двигателя, обусловленные тактовой частотой.	При заводской настройке параметр 240 "Мягкая ШИМ" установлен так, чтобы были уменьшены "металлические" шумы двигателя. Поэтому шумы двигателя, обусловленные тактовой частотой, не возникают. Чтобы дезактивировать эту функцию, установите параметр 240 на "0".	6-185
	В выходной частоте возникают резонансы.	Чтобы обойти резонансные точки, запрограммируйте до 36 скачков частоты с помощью параметра 31. Так можно избежать резонансных колебаний, обусловленных механической системой.	6-56
	В тактовой частоте возникают резонансы.	Настройте параметр 72 "Функция ШИМ". С помощью параметра 72 можно путем изменения тактовой частоты изменить шумы двигателя, зависящие от нагрузки, и избежать вибраций, вызванных резонансными колебаниями.	6-185
	Настройка усиления ПИД-регулирования никак не проявляется.	Для стабилизации фактического значения выберите больший коэффициент пропорциональности (пар. 129), постепенно повысьте время интегрирования (пар. 130) и постепенно уменьшите время дифференцирования (пар. 134).	6-328
Иные	Люфт в механических деталях	Закрепите незакрепленные механические детали.	—
	Обратитесь к изготовителю двигателя.		
Двигатель	Не подключена выходная клемма.	Проверьте подключение двигателя.	—

7.6.3 Преобразователь частоты вырабатывает необычные шумы

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Вентилятор	После замены вентилятора неправильно установлен кожух вентилятора.	Правильно установите кожух вентилятора.	8-11

7.6.4 Необычно большое тепловыделение двигателя

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Двигатель	Вентилятор двигателя не вращается (скопление пыли).	Очистите вентилятор двигателя. Проверьте окружающие условия.	—
	Повреждена изоляция обмоток двигателя.	Проверьте изоляцию обмоток двигателя.	—
Силовой контур	Выходное напряжение преобразователя частоты (U, V, W) несимметрично.	Проверьте выходное напряжение преобразователя частоты. Проверьте изоляцию обмоток двигателя.	8-2
Настройка параметра	В параметре 71 "Выбор двигателя" выбран неправильный тип двигателя.	Проверьте настройку параметра 71 "Выбор двигателя".	6-93
—	Слишком большой ток двигателя.	См. раздел 7.6.11 "Слишком большой ток двигателя"	7-34

7.6.5 Неправильное направление вращения двигателя

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Силовой контур	Неправильное чередование фаз в подключении двигателя U, V и W.	Подключите фазы двигателя U, V и W правильно.	3-7
Входной сигнал	Неправильно подключены пусковые сигналы (правое/левое вращение).	Проверьте электропроводку. (STF: правое вращение, STR: левое вращение)	3-16
	Неправильная настройка выходной частоты по отношению к перемене направления вращения, выбранной в параметре 73 "Установка входных заданных значений".	Проверьте заданное направление вращения.	6-188

7.6.6 Частота вращения двигателя слишком высокая или слишком низкая

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал	Неправильная подача сигнала для заданного значения.	Проверьте величину входного сигнала.	—
	На проводку входных сигналов воздействуют помехи.	Примите меры против электромагнитных помех. Например, используйте экранированные провода.	3-44
Настройка параметра	Неправильные настройки параметров 1, 2, 18 и калибровочных параметров C2...C7.	Проверьте настройки параметров 1 "Максимальная выходная частота", 2 "Минимальная выходная частота" и 18 "Высокоскоростной предел частоты".	6-54
		Проверьте настройки калибровочных параметров C2...C7.	6-199
	Неправильные настройки параметров 31...36, устанавливающих скачки частоты.	Уменьшите диапазон скачков частоты.	6-56
Нагрузка	Из-за перегрузки активировано ограничение тока.	Уменьшите нагрузку.	—
Настройка параметра		Увеличьте настройку параметра 22 "Ограничение тока" в соответствии с нагрузкой. (Слишком высокая настройка может вызывать нежелательное отключение из-за превышения тока (E.O.C)).	6-44
Двигатель		Проверьте классы мощности преобразователя частоты и двигателя.	—

7.6.7 Разгон или торможение электродвигателя происходит неравномерно

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Настройка параметра	Слишком короткое время ускорения/торможения.	Увеличьте время ускорения/торможения.	6-75
	Слишком мала настройка повышения крутящего момента (параметры 0, 46) при управлении по характеристике U/f, в результате чего срабатывает ограничение тока.	Повысьте значение параметра 0 (с шагом по 0.5 %).	6-39
	Настроенная базовая частота не соответствует используемому двигателю.	Правильно установите параметр 3 "Характеристика U/f (базовая частота)" и параметр 47 "2-я характеристика U/f".	6-58
	Активирована функция предотвращения регенеративного перенапряжения	Если во время действия функции предотвращения регенеративного перенапряжения возникает нестабильность частоты, уменьшите настройку параметра 886 "Коэффициент усиления по напряжению функции предотвращения регенеративного перенапряжения".	6-386
Нагрузка	Из-за перегрузки активировано ограничение тока.	Уменьшите нагрузку.	—
Настройка параметра		Увеличьте настройку параметра 22 "Ограничение тока" в соответствии с нагрузкой. (Слишком высокая настройка может вызывать нежелательное отключение из-за превышения тока (E.O.C)).	6-44
Двигатель		Проверьте классы мощности преобразователя частоты и двигателя.	—

7.6.8 Двигатель работает неравномерно.

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Нагрузка	Колебание нагрузки во время работы.	Выберите векторное управление.	6-42
Входной сигнал	Сигнал задания частоты колеблется.	Проверьте сигнал задания частоты.	—
	Сигнал задания частоты искажен помехами.	Активируйте фильтр с помощью параметра 74 "Фильтр сигналов заданного значения".	6-198
		Примите меры против электромагнитных помех. Например, используйте экранированные провода.	3-44
	Подключение транзисторных выходов приводит к возникновению паразитных токов.	Во избежание неполадок, вызванных паразитными токами, в качестве общего опорного потенциала используйте клеммы PC (SD при положительной логике).	3-29
Сигналы предустановки частоты вращения (скорости) колеблются.	Примите меры против колебания сигналов.	—	
Настройка параметра	Слишком большие колебания напряжения питания.	При управлении по характеристике U/f измените настройку параметра 19 "Характеристика U/f (базовая частота)" приблизительно на 3 %.	6-58
	При векторном управлении настройка параметра 80 "Ном. мощность двигателя" не соответствует номинальной мощности двигателя и преобразователя частоты.	Проверьте настройки параметра 80.	6-42
	При управлении по характеристике U/f кабель настолько длинный, что на нем происходит слишком большое падение напряжения.	Для работы в нижнем диапазоне частоты вращения повысьте значение параметра 0 "Повышение крутящего момента (вручную)" с шагом по 0.5 %.	6-39
		Перейдите в режим векторного управления.	6-42
	Возникающие вибрации вызывают вращение двигателя в холостом режиме, например, если на стороне нагрузки система имеет недостаточную жесткость.	Деактивируйте автоматические функции управления (например, режим экономии энергии, интеллектуальный контроль выходного тока, функцию предотвращения регенеративного перенапряжения, векторное управление и ограничение тока). При ПИД-регулировании установите параметры 129 и 130 на меньшие значения. Выполните настройки так, чтобы уменьшить быстродействие в интересах более стабильной работы.	—
Измените настройку параметра 72 "Функция PWM".		6-185	

7.6.9 Не удается изменить режим

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал	Включен пусковой сигнал STF или STR.	Выключите пусковой сигнал. При включенном пусковом сигнале изменение режима не возможно.	6-229
Настройка параметра	Неправильная настройка параметра 79.	Если параметр 79 "Выбор режима" установлен на "0" (заводская настройка), то после включения напряжения питания преобразователь находится во внешнем режиме. Нажав клавишу "PU/EXT" на панели управления (или клавишу "PU" на пульте FR-PU04/FR-PU07), можно перейти в режим управления с панели управления. При иных настройках (1...4, 6 или 7) переход в другой режим ограничен.	6-229
		Источник записи не соответствует выбранному режиму.	Проверьте настройки параметров 79, 338, 339 и 551.

7.6.10 Отсутствует индикация на панели управления

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Силовой контур, контур управления	Не подключено питание.	Подключите электропитание.	3-5
Передняя крышка	Пульт неправильно соединен с преобразователем частоты.	Проверьте, правильно ли установлена передняя крышка преобразователя частоты. Передняя крышка плохо устанавливается, если используются провода сечением 1,25 мм ² или больше или используется слишком большое количество проводов, в результате чего нарушается контакт между пультом и преобразователем частоты.	2-2

7.6.11 Слишком большой ток двигателя

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Настройка параметра	Слишком мала настройка повышения крутящего момента (параметры 0, 46) при управлении по характеристике U/f, в результате чего срабатывает ограничение тока.	Повысьте значение параметра 0 (с шагом по 0.5 %).	6-39
	Неправильно настроена характеристика U/f (параметры 3, 14, и 19).	Введите номинальную частоту двигателя в параметре 3 "Характеристика U/f (базовая частота)". С помощью параметра 19 "Максимальное выходное напряжение" установите максимальное выходное напряжение преобразователя частоты (например, введите здесь номинальное напряжение двигателя).	6-58
		Выберите нагрузочную характеристику в параметре 14 в соответствии с фактической нагрузочной характеристикой. (Управление по характеристике U/f)	6-60
	Из-за перегрузки активировано ограничение тока.	Уменьшите нагрузку.	—
		Увеличьте настройку параметра 22 "Ограничение тока" в соответствии с нагрузкой. (Слишком высокая настройка может вызывать нежелательное отключение из-за превышения тока (E.O□)).	6-44
		Проверьте классы мощности преобразователя частоты и двигателя.	—

7.6.12 Не удается повысить частоту вращения

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал	Дребезг сигналов для подачи пусковой команды и задания частоты.	Проверьте сигналы подачи пусковой команды и задания частоты.	—
	Для аналогового задания частоты используется слишком длинный провод, в результате чего на нем происходит падение напряжения или ослабление тока.	Отрегулируйте смещение и усиление для аналогового заданного значения.	6-199
	На проводку входных сигналов воздействуют помехи.	Примите меры против электромагнитных помех. Например, используйте экранированные провода.	3-44
Настройка параметра	Неправильные настройки параметров 1, 2, 18 и калибровочных параметров C2...C7.	Проверьте настройки параметров 1 "Максимальная выходная частота" и 2 "Минимальная выходная частота". Если вы хотите эксплуатировать двигатель на частоте более 120 Гц, настройте параметр 18 "Высокоскоростной предел частоты".	6-54
		Проверьте настройки калибровочных параметров C2...C7.	6-199
	Частота (усиление), сопоставленная (сопоставленное) максимальному потенциальному сигналу (токовому сигналу) на аналоговом входе, для внешнего режима настроена неправильно (пар. 125, пар. 126, пар. 18).	Проверьте настройки параметров 125 и 126. При работе с частотами более 120 Гц необходимо настроить параметр 18.	6-54 6-199
	Слишком мала настройка повышения крутящего момента (параметры 0, 46) при управлении по характеристике U/f, в результате чего срабатывает ограничение тока.	Повысьте значение параметра 0 (с шагом по 0.5 %).	6-39
	Неправильно настроена характеристика U/f (параметры 3, 14, и 19).	Введите номинальную частоту двигателя в параметре 3 "Характеристика U/f (базовая частота)". С помощью параметра 19 "Максимальное выходное напряжение" установите максимальное выходное напряжение преобразователя частоты (например, введите здесь номинальное напряжение двигателя).	6-58
		Выберите нагрузочную характеристику в параметре 14 в соответствии с фактической нагрузочной характеристикой. (Управление по характеристике U/f)	6-60
	Из-за перегрузки активировано ограничение тока.	Уменьшите нагрузку.	—
		Увеличьте настройку параметра 22 "Ограничение тока" в соответствии с нагрузкой. (Слишком высокая настройка может вызывать нежелательное отключение из-за превышения тока (E.OC□)).	6-44
		Проверьте классы мощности преобразователя частоты и двигателя.	—
	При ПИД-регулировании выходная частота регулируется так, чтобы фактическое значение частоты уравнилось с заданным.		6-328

7.6.13 Невозможна запись параметров

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Входной сигнал	Преобразователь частоты не находится в состоянии неподвижности (включен сигнал STF или STR).	Остановите работу. Если параметр 77 установлен на "0", запись параметров возможна только при неподвижном состоянии.	6-218
Настройка параметра	При внешнем режиме управления сделана попытка записи.	Перейдите в режим управления с панели управления. Или установите параметр 77 на "2" (в этом случае запись параметров будет возможной независимо от режима).	6-218
	Запись параметров заблокирована в результате соответствующей установки параметра 77.	Проверьте настройку параметра 77.	6-218
	Клавиши деактивированы в результате установки параметра 161 "Присвоение функций поворотному диску/блокировка панели управления".	Проверьте настройку параметра 161.	6-410
	Источник записи не соответствует выбранному режиму.	Проверьте настройки параметров 79, 338, 339, 550 и 551.	6-229, 6-244

7.6.14 Светодиод POWER не горит

Объект проверки	Возможная причина	Устранение	См. стр.
Силовой контур, контур управл.	Ошибка при соединении или монтаже	Проверьте подключение и монтаж. Если на клеммах R1/L11 и S1/L21 имеется питание управляющего контура, светодиод "POWER" горит.	3-7

7.7 Приборы и методы измерения

УКАЗАНИЯ

Дополнительная информация об измерениях на преобразователе частоты имеется в разделе 8.2.

Так как напряжения и токи силовых элементов содержат высокочастотные гармоники, результат измерения зависит от применяемого измерительного прибора и конструкции для измерения.

Проводите измерения в случае применения измерительных приборов для нормального диапазона частот, как описано ниже.

Если кабель двигателя имеет большую длину (особенно в случае преобразователей высокой мощности из 400-вольтного класса), в мультиметрах и амперметрах может происходить сильная выработка тепла из-за токов утечки между отдельными проводниками. Поэтому следует применять только измерительные приборы и компоненты, предназначенные для работы с токами большой величины.

Для регистрации выходного напряжения и тока предпочтительна возможность вывода рассматриваемой информации через аналоговые выходы преобразователя (СА или АМ). Для этого следует привязать к клеммам желаемый рабочий параметр.

Если применяются измерительные инструменты, предназначенные для нормального диапазона частот, выполните измерения, как это описано ниже.

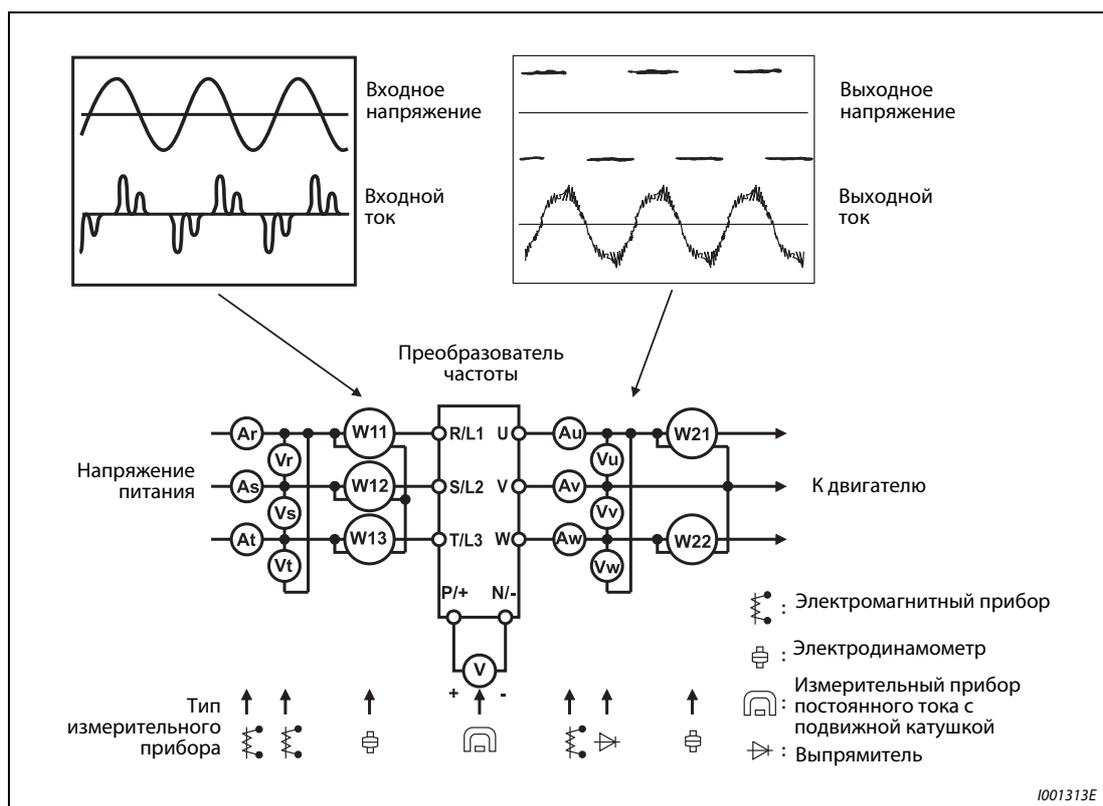


Рис. 7-7: Измерения на блоке питания

7.7.1 Измерение мощности

Входная и выходная мощность преобразователя частоты измеряется с помощью электродинамометров и двух или трех ваттметров. Так как входной ток является несимметричным, рекомендуется проводить измерение с помощью трех ваттметров.

Следующий рисунок показывает результаты использования различных методов измерения в зависимости от частоты.

Различия имеются, например, между измерением мощности с помощью вычислительного прибора для измерения мощности и измерением двумя или тремя ваттметрами. При использовании, например, амперметра, не производящего измерение среднеквадратического значения, или прибора, рассчитанного на измерение мощности синусоидальных величин, при сравнении результатов измерений имеют место расхождения вследствие различных частотных характеристик.

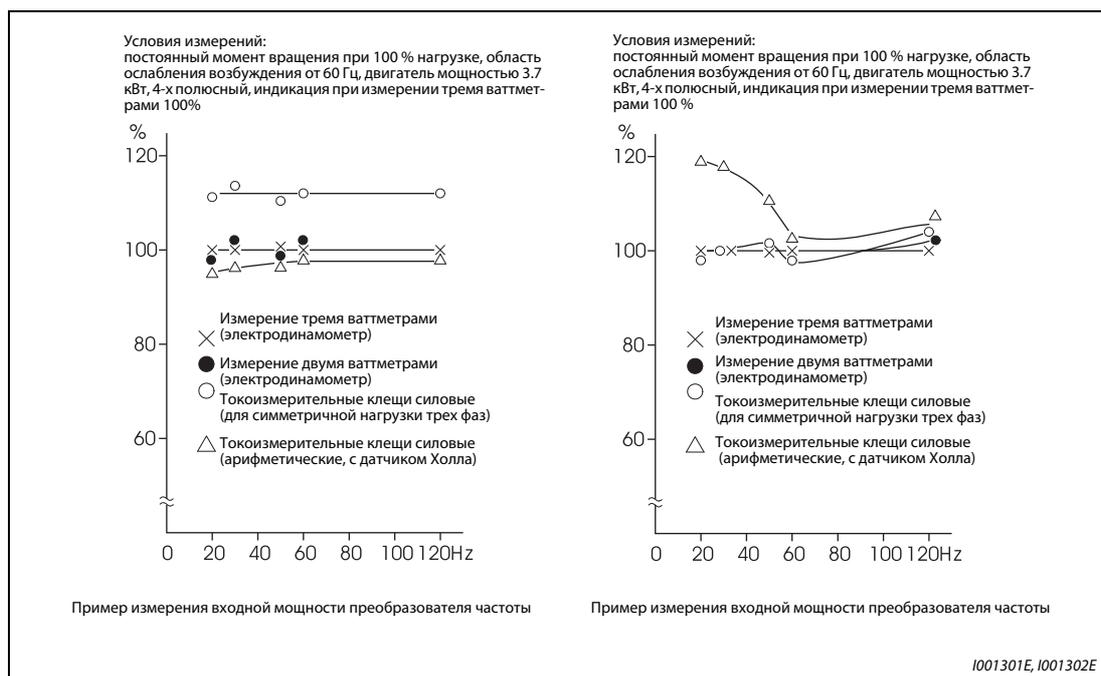


Рис. 7-8: Расхождения при измерении мощности с применением различных приборов

7.7.2 Измерение напряжения и применение измерителя мощности

Входной контур преобразователя частоты

Так как напряжение на входе является синусоидальным, и искажения его незначительны, измерение можно проводить с помощью обычного прибора для измерения переменного напряжения.

Выходной контур преобразователя частоты

Так как напряжение на выходе обладает прямоугольной формой, для измерения выходного напряжения нельзя применять обычный стрелочный прибор, т.к. такой прибор показывает слишком большое значение и может быть поврежден воздействием формы напряжения. Электромагнитный измерительный прибор показывает действующее значение со всеми гармониками. По этой причине показываемое значение превышает само напряжение. Значение, выводимое на индикатор панели управления, является величиной, вычисленной самим преобразователем. Данная величина таким образом соответствует выходному напряжению. Поэтому для проверки выходных величин рекомендуется применять параметры, выводимые на монитор, или аналоговые выходы.

Измеритель мощности

На выходе преобразователя частоты не разрешается применять прибор, рассчитанный для измерения синусоидальных величин. Используйте для этого измерительный прибор с непосредственной индикацией. (На входе преобразователя частоты измерение мощности может производиться с помощью прибора, рассчитанного на измерение синусоидальных величин.)

7.7.3 Измерение силы тока

Для измерения силы тока на входе и выходе применяйте электромагнитный измерительный прибор. Если тактовая частота превышает 5 кГц, применять прибор не разрешается, т. к. он может сильно перегреться вследствие вихревых потерь. В этом случае используйте прибор для измерения действующего значения. Так как ток на входе имеет несимметричную форму, необходимо измерять силу тока всех трех фаз. Измерение в одной или двух фазах является недостаточным. Несимметричность на выходе не должна превышать 10. Если для измерения используются токоизмерительные клещи, они должны измерять действующее значение (среднеквадратическое). При измерении среднего значения погрешность измерения слишком велика, и результат измерения оказывается значительно ниже фактической величины. Величина, выводимая на индикатор панели управления, является точной даже при изменении выходной частоты. Поэтому для проверки выходных величин рекомендуется применять параметры, выводимые на индикатор панели управления, или аналоговые выходы. Следующий рисунок показывает расхождения между результатами измерения при применении различных измерительных приборов.

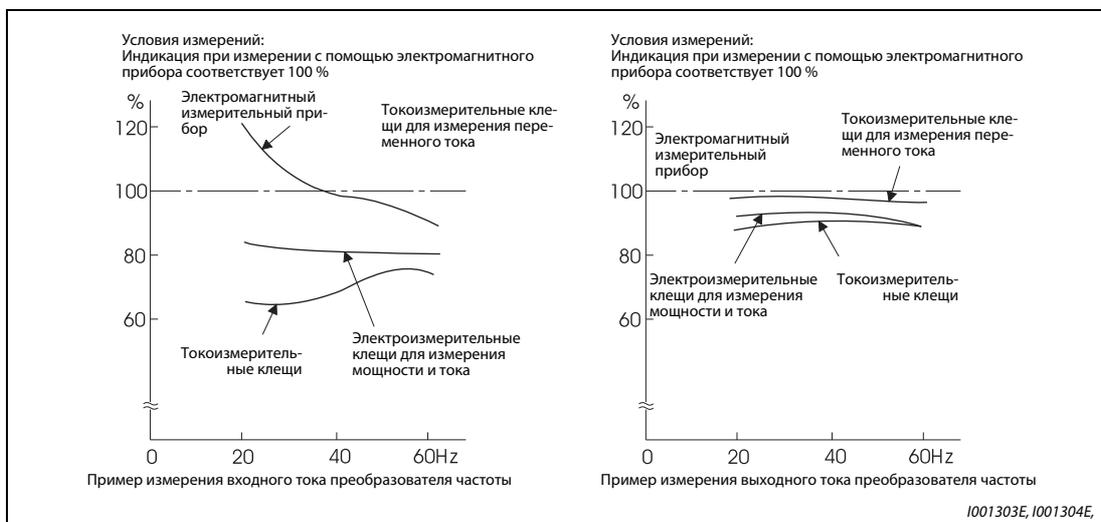


Рис. 7-9: Расхождения при измерении тока с применением различных измерительных приборов

7.7.4 Применение амперметра и преобразователя измеряемой величины

Во входном и выходном контуре преобразователя частоты может применяться амперметр, не предназначенный для измерения среднеквадратического значения. При этом амперметр должен иметь возможно большую вольтамперную нагрузочную способность, т. к. в противном случае погрешность возрастает с уменьшением частоты.

7.7.5 Измерение коэффициента входной мощности

Коэффициент входной мощности преобразователя частоты представляет собой соотношение активной и полной мощности.

$$\begin{aligned} \text{Входной коэф. мощности} &= \frac{\text{Активная мощность}}{\text{Полная мощность}} \\ &= \frac{\text{Входная мощность, измеренная с помощью трех ваттметров}}{\sqrt{3} \times U (\text{сетевое напряж.}) \times I (\text{действующее знач. входного тока})} \end{aligned}$$

7.7.6 Измерение напряжения промежуточного контура (клеммы P/+ и N/-)

Напряжение промежуточного контура может измеряться с помощью измерительного прибора с подвижной катушкой (тестера) между клеммами P/+ и N/-. В зависимости от напряжения питания напряжение промежуточного контура для преобразователя частоты, рассчитанного на напряжение 400 В, при отсутствии нагрузки находится в диапазоне 540–600 В. Оно снижается при наличии нагрузки. При обратном вводе генераторной энергии напряжение промежуточного контура может возрасти до величины от 800 В до 900 В. При достижении указанного значения происходит вывод сообщения об ошибке E.OV□ и отключение выхода преобразователя частоты.

8 Техобслуживание и проверка

Преобразователь частоты применяется как стационарно установленное устройство и состоит в основном из полупроводниковых элементов. Чтобы неблагоприятные условия эксплуатации, такие как, например, температурные воздействия, влажность, пыль, грязь и вибрация, износ или истекший срок службы и т.пар. не приводили к сбоям в работе, необходимо проводить ежедневный контроль.



ОПАСНОСТЬ:

Перед проведением работ по техобслуживанию и ремонту на обесточенном преобразователе частоты после отключения питающего напряжения необходимо выждать не менее 10 мин. Это время необходимо для того, чтобы после отключения напряжения питания конденсаторы могли разрядиться до безопасного уровня (< 25 В). Светодиодная индикация и находящийся внутри заряд должны исчезнуть.

8.1 Проверка

8.1.1 Ежедневная проверка

В целом необходимо иметь в виду следующее:

- Является ли работа двигателя безукоризненной?
- Соответствует ли окружающая среда допустимым внешним условиям?
- Является ли работа системы охлаждения безукоризненной?
- Имеют ли место необычный шум и вибрация?
- Имеют место необычно высокая температура и изменение цвета?

8.1.2 Периодические проверки

При проведении периодических проверок осмотрите области, недоступные в процессе эксплуатации. При наличии вопросов обратитесь к местному представителю фирмы MITSUBISHI.

- Очистите вентиляционные щели преобразователя частоты, фильтр шкафа управления и т. д.
- Необходимо регулярно проверять кабель и болтовые соединения клемм на надежность крепления (см. стр. 3-11), т. к. они могут ослабнуть в результате вибрации и колебаний температуры и т. пар.
- Необходимо проверить кабели на наличие повреждений и потертости.
- Проведите проверку сопротивления изоляции.
- Проверьте работу охлаждающего вентилятора и реле и при необходимости замените их.

8.1.3 Ежедневные и периодические проверки

Блок	Деталь	Объект проверки	Период времени		Контрмеры при сбое в работе	Результат
			Ежедн.	Период.		
Общ. положения	Окружающая среда	Температура окружающей среды, влажность воздуха, пыль и загрязнения и т.пар.	✓		Установить в допустимой окружающей среде	
	Преобразователь частоты	Необычный шум или вибрация	✓		Выявить причину и устранить	
		Проверить степень загрязненности или замасленности. Убедиться в отсутствии посторонних предметов.	✓		Произведите чистку	
	Напряжение питания	Напряжение на силовом элементе ①	✓		Проверить напряжение питания	
Силовой блок	Общие положения	1) Проверка изоляции между клеммами силового блока и землей		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
		2) Проверьте положение болтов и клемм		✓	Подтяните винты	
		3) Проверьте изменение цвета вследствие теплового воздействия		✓	Выключите преобразователь и обратитесь к торговому партнеру Mitsubishi	
		4) Проверьте загрязнённость		✓	Произведите чистку	
	Провода и кабели	1) Проверьте провода на наличие повреждений		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
		2) Проверьте изоляцию кабеля		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
	Трансформаторы и дроссели	Проверить, не появился ли необычный запах и свистящие шумы	✓		Остановить преобразователь и обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
	Блок клемм	Наличие трещин или повреждений		✓	Остановить преобразователь и обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
Сглаживающий конденсатор	1) Проверьте наличие подтеков и трещин		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi		
	2) Проверить на наличие деформаций на колпачке и вздутия.		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi		
	3) Выполнить визуальную проверку и проверить оставшийся срок службы конденсатора в цепи главного тока (см. раздел 8.1.4)		✓			
Реле и контакторы	Проверить на безупречную работу и отсутствие вибрации контактов.		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi		
Цепь управ./схема защиты от сбоев в работе	Проверка функционирования	1) Проведите проверку симметрии выходного напряжения ненагруженного преобразователя частоты 2) Проведите моделирование сбоев в работе и проверьте работу системы защиты и сообщение на индикаторе		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
	Проверка деталей	Общие части		✓	Остановить преобразователь и обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
		Сглаживающий конденсатор	1)Проверьте наличие течей и трещин 2) Выполнить визуальную проверку и проверить оставшийся срок службы конденсатора в контуре управления (см. раздел 8.1.4)		✓	Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi
Охлаждение	Охлаждающие вентиляторы	1)Необычный шум или вибрации	✓		Заменить охлаждающий вентилятор	
		2) Проверьте надежность соединений		✓	Затянуть крепежные винты кожуха вентилятора	
		3) Проверьте загрязнённость		✓	Произведите чистку	
Радиатор	1) Проверить, нет ли отложений		✓	Произведите чистку		
	2) Проверьте загрязнённость		✓	Произведите чистку		
Воздушный фильтр и т. пар.	1) Не засорен ли фильтр?		✓	Очистить или заменить		
	2) Проверьте загрязнённость		✓	Очистить или заменить		

Таб. 8-1: Ежедневные и периодические проверки (1)

Блок	Деталь	Объект проверки	Период времени		Контрмеры при сбое в работе	Результат
			Ежедн.	Период. ②		
Индикация	Индикация	1) Проверьте индикацию	✓		Обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
		2) Проверьте загрязнённость		✓	Произведите чистку	
Индикация	Измерительные приборы	Проверьте индикацию	✓		Остановить преобразователь и обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	
Двигатель	Проверка функционирования	Необычный шум или вибрации	✓		Остановить преобразователь и обратиться к торговому партнеру Mitsubishi	

Таб. 8-1: Ежедневные и периодические проверки (2)

- ① Рекомендуется предусмотреть индикацию для контроля напряжений
- ② В зависимости от окружающих условий, техобслуживание рекомендуется выполнять раз в год или раз в два года. Для проведения периодических проверок обратитесь к Вашему представителю фирмы MITSUBISHI.

8.1.4 Проверка срока службы

Самодиагностика преобразователя частоты позволяет осуществлять проверку срока службы емкости цепи управления, вентиляторов охлаждения и отдельных компонентов ограничения пускового тока. При истечении срока службы появляется соответствующее сообщение об ошибке, означающее что соответствующий элемент должен быть заменен.

Сигнал тревоги Y90, относящийся к емкости главной цепи, подается только при проведении измерения ее срока службы.

Для подачи сигнала тревоги действуют следующие ориентировочные значения:

Деталь или блок	Ориентировочные значения
Емкость главной цепи	85 % начальной емкости
Емкость цепи управления	10 % теоретически оставшегося срока службы
Устройство ограничения пускового тока	10 % теоретического срока службы (оставшиеся циклы включения: 100 000)
Охлаждающие вентиляторы	Менее 40 % номинальной скорости вращения

Таб. 8-2: Ориентировочные значения для сигналов тревоги

Индикация срока службы

С помощью параметра 255 и сигнала Y90 может осуществляться контроль за состоянием срока службы емкости цепи управления, емкости главной цепи, вентиляторов охлаждения и ограничителя тока включения.

- ① Для этого проведите считывание установленного значения параметра 255.



Рис. 8-1: Считывание параметра 255

- ② Индикация истекшего срока службы осуществляется установкой следующих битов.

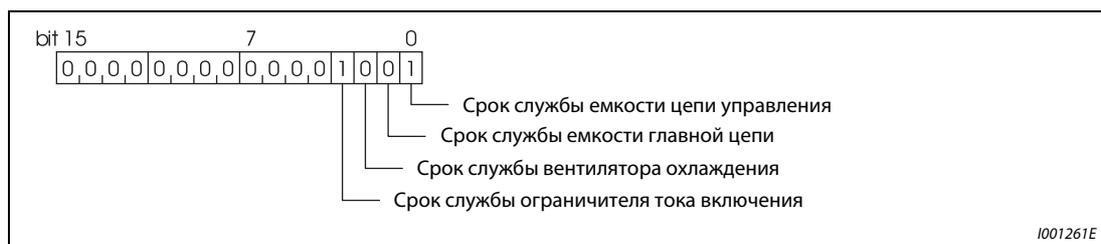


Рис. 8-2: Присваивание битов параметра 255

Параметр 255 (десятичный)	Биты (двоичный)	Ограничение пускового тока	Вентилятор охлаждения	Емкость главной цепи	Емкость цепи управления
15	1111	✓	✓	✓	✓
14	1110	✓	✓	✓	—
13	1101	✓	✓	—	✓
12	1100	✓	✓	—	—
11	1011	✓	—	✓	✓
10	1010	✓	—	✓	—
9	1001	✓	—	—	✓
8	1000	✓	—	—	—
7	0111	—	✓	✓	✓
6	0110	—	✓	✓	—
5	0101	—	✓	—	✓
4	0100	—	✓	—	—
3	0011	—	—	✓	✓
2	0010	—	—	✓	—
1	0001	—	—	—	✓
0	0000	—	—	—	—

Таб. 8-3: Индикация истекшего срока службы через последовательность битов

✓: Срок службы истек

—: Срок службы не истек

УКАЗАНИЕ

Контроль срока службы емкости главной цепи осуществляется посредством параметра 259. Подробное описание приведено ниже.

Контроль срока службы емкости главной цепи

Исходя из предположения, что емкость главной цепи при поставке составляет 100 %, остаточный срок службы при каждом измерении регистрируется в параметре 258. Если измеренное значение меньше или равно 85 %, включается бит 1 параметра 255.

При измерении емкости действуйте следующим образом:

- ① Проверьте, присоединен ли электродвигатель и что он не работает.
- ② Присвойте параметру 259 значение "1" (запустите процесс измерения).
- ③ Выключите питание. Для определения величины емкости выключенный преобразователь частоты питает двигатель постоянным напряжением.
- ④ Если светодиод POWER не горит, снова включите преобразователь частоты.
- ⑤ Проверьте, равна ли 3 (измерение завершено) величина параметра 259. Проведите считывание величины емкости главной цепи (пар. 258).

Измерение емкости главной цепи не может быть произведено при следующих условиях:

- Подсоединено тормозное устройство типа FR-HC, MT-HC, FR-CV, FR-BU, MT-BU5 или BU.
- Клеммы P/+ и N/- соединены с клеммами R1/L11, S1/L21 или источником постоянного напряжения.
- Во время измерения включено напряжение питания.
- К преобразователю частоты не присоединен двигатель.
- Двигатель работает.
- Двигатель двумя классами мощности ниже, чем преобразователь частоты.
- Вследствие срабатывания защитной функции преобразователь частоты находится в неподвижном состоянии. В выключенном состоянии была включена функция защиты.
- Преобразователь частоты был отключен посредством блокировки регулятора (MRS).
- Во время измерения был включен сигнал запуска.

Условия окружающей среды: температура окружающей среды (среднегодовая 40 °C (отсутствие агрессивных газов, масляного тумана, пыли и загрязнений))
Выходной ток (80 % номинального тока 4-х полюсного двигателя со встроенной вентиляцией)

УКАЗАНИЕ

Измерьте емкость главной цепи примерно через 3 часа после начала работы, т. к. емкость зависит от температуры.

8.1.5 Проверка диодных и транзисторных силовых блоков

Отсоедините все сетевые провода (R/L1, S/L2 и T/L3) и провод двигателя (U, V и W), идущие к преобразователю частоты. Установите на аналоговом мультиметре диапазон измерений 100 Ω.

Теперь проверьте проводимость электрической цепи между клеммами R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+ и N/-.



ВНИМАНИЕ:

- Следите за тем, чтобы перед проведением измерения емкость промежуточного контура была полностью разряжена. В противном случае прибор может быть поврежден.
- Учтите, что даже если ток не проходит, то вследствие наличия промежуточной емкости мультиметр не всегда показывает величину ∞ (у). Если ток проходит, значение сопротивления – в зависимости от типа модуля и измерительного прибора – может составлять от нескольких тысячных Ом до нескольких Ом. При приблизительно одинаковых значениях измерения модули исправны.

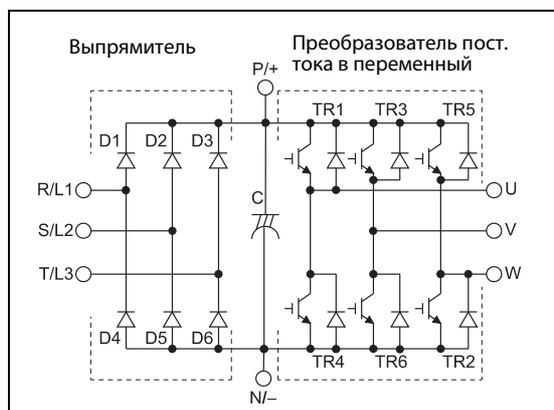


Рис. 8-3: Обозначение диодных и транзисторных модулей

1001305E

		Полярность измерительного прибора		Измеренное значение		Полярность измерительного прибора		Измеренное значение
		⊕	⊖			⊕	⊖	
Диоды	D1	R/L1	P/+	Нет тока	D4	R/L1	N/-	Есть ток
		P/+	R/L1	Есть ток		N/-	R/L1	Нет тока
	D2	S/L2	P/+	Нет тока	D5	S/L2	N/-	Есть ток
		P/+	S/L2	Есть ток		N/-	S/L2	Нет тока
	D3	T/L3	P/+	Нет тока	D6	T/L3	N/-	Есть ток
		P/+	T/L3	Есть ток		N/-	T/L3	Нет тока
Транзисторы	TR1	U	P/+	Тока нет	TR4	U	N/-	Есть ток
		P/+	U	Есть ток		N/-	U	Тока нет
	TR3	V	P/+	Тока нет	TR6	V	N/-	Есть ток
		P/+	V	Есть ток		N/-	V	Тока нет
	TR5	W:	P/+	Тока нет	TR2	W:	N/-	Есть ток
		P/+	W:	Есть ток		N/-	W:	Тока нет

Таб. 8-4: Проверка модуля на пропускание тока

8.1.6 Очистка

Периодически необходимо очищать преобразователь частоты от загрязнений в виде пыли и грязи. Удалите загрязнения мягкой тканью, смоченной нейтральным очистителем или этиловым спиртом.



ВНИМАНИЕ:

Не применяйте для очистки такие растворители, как ацетон, бензол, фенилметан или спирт, отличный от этилового, т.к. указанные средства могут повредить поверхность преобразователя частоты.

Не используйте для чистки пультов FR-DU07 и FR-PU04/FR-PU07 агрессивные чистящие средства или спирт, так как эти вещества разъедают дисплей и пластиковую поверхность пультов.

8.1.7 Замена деталей

Преобразователь частоты состоит из многочисленных электронных компонентов (например, полупроводников). Вследствие своих физических свойств с течением времени указанные компоненты изнашиваются. Это может привести к потере мощности и сбоям в работе преобразователя частоты. Поэтому своевременно производите замену изнашивающихся частей. При замене изнашивающихся частей ориентируйтесь на показания устройства контроля срока службы.

Обозначение	Срок службы/интервал замены ^①	Описание
Вентилятор охлаждения	10 лет	Замена (при необходимости)
Емкость главной цепи	10 лет ^②	Замена (при необходимости)
Сглаживающая емкость на печатной плате	10 лет	Замена платы (при необходимости)
Реле	—	При необходимости
Предохранитель (04320 и выше)	10 лет	Замена предохранителя (при необходимости)

Таб. 8-5: *Изнашивающиеся детали*

- ① Срок службы указан для работы в условиях среднегодовой температуры 40 °С в среде, не содержащей агрессивных или горючих газов, масляного тумана, пыли и грязи.
- ② Выходной ток: 80 % от номинального тока преобразователя частоты

УКАЗАНИЕ

При замене изнашивающихся деталей обратитесь к Вашему представителю фирмы MITSUBISHI.

Охлаждающие вентиляторы

На срок службы внутренних вентиляторов существенное влияние оказывает температура окружающей среды и состав охлаждающего воздуха. При обнаружении в ходе проверки необычных шумов или вибраций необходимо немедленно заменить охлаждающий вентилятор.

УКАЗАНИЕ

Преобразователи частоты классов мощности от 00023 до 00052 не имеют встроенных вентиляторов охлаждения.

- Демонтаж вентилятора охлаждения (FR-F740-00083 до -03610)

① Вдавите фиксаторы крышки вентилятора внутрь. Вытяните крышку вентилятора вверх.

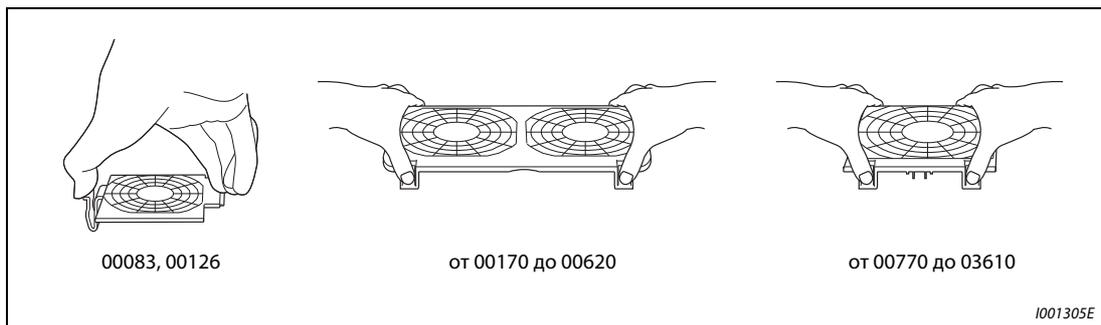


Рис. 8-4: Снятие крышки вентилятора

② Отключите соединительный штекер вентилятора.

③ Снимите вентилятор охлаждения.

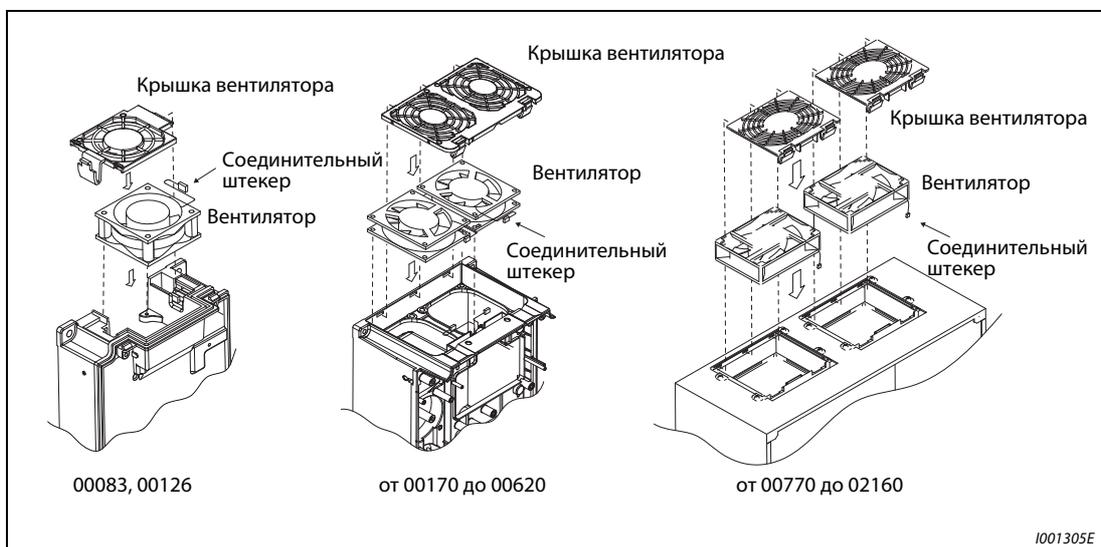


Рис. 8-5: Демонтаж вентилятора охлаждения

УКАЗАНИЕ

Количество охлаждающих вентиляторов зависит от класса мощности преобразователя.

- Установка вентилятора охлаждения (FR-F740-00083 до 03610)
- ① Установите вентилятор охлаждения в преобразователь частоты. Следите при этом за направлением установки. Стрелка, указывающая направление вращения, должна показывать вверх.




Рис. 8-6:
Направление установки вентилятора охлаждения

I001331E

УКАЗАНИЕ

Установка вентилятора охлаждения в противоположном направлении сокращает срок службы преобразователя частоты.

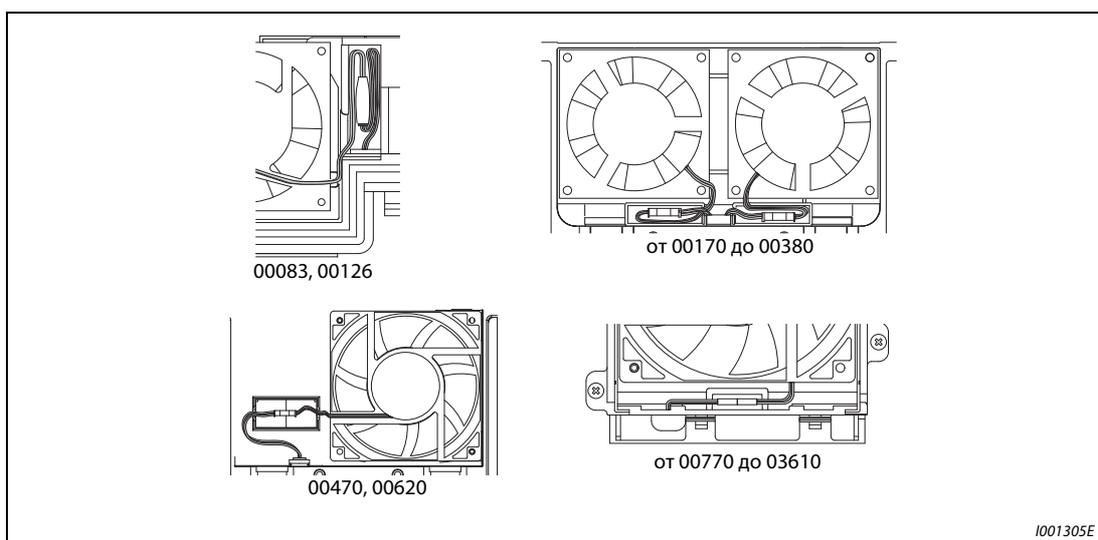
- ② Снова присоедините кабель вентилятора охлаждения. При повторной установке проведите соединительный кабель вентилятора охлаждения через соответствующие направляющие для кабеля, чтобы избежать его повреждения.



I001305E

Рис. 8-7: Подключение охлаждающего вентилятора

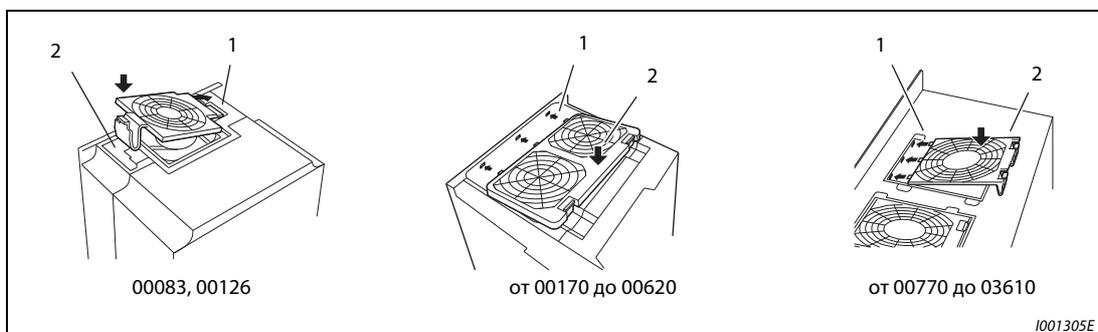- ③ Снова вставьте крышку вентилятора. Для этого вставьте фиксаторы в соответствующие пазы (1). Нажимайте на крышку (2) до тех пор, пока она не зафиксируется.



I001305E

Рис. 8-8: Установка крышки вентилятора

● Демонтаж вентилятора охлаждения (FR-F740-04320 или выше)

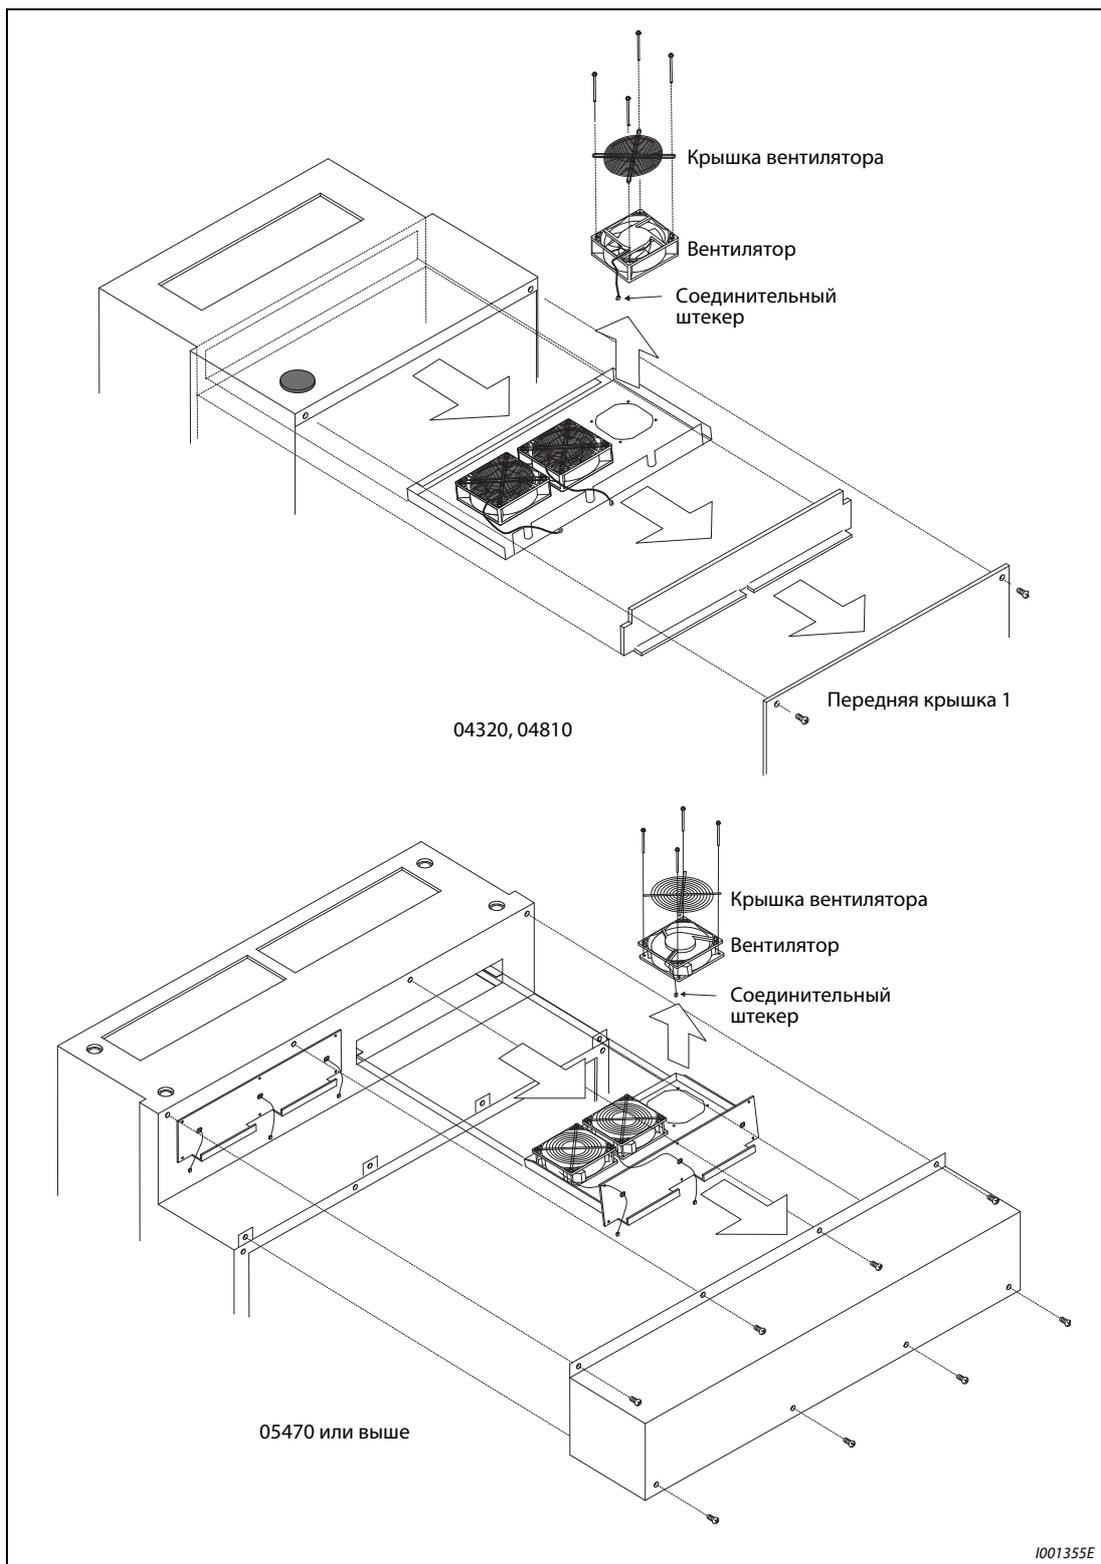


Рис. 8-9: Демонтаж вентилятора охлаждения

УКАЗАНИЕ

Количество охлаждающих вентиляторов зависит от класса мощности преобразователя.

- Монтаж охлаждающего вентилятора (FR-F740-04320 и выше)
- ① При вставлении охлаждающего вентилятора соблюдайте монтажное направление. Стрелка, указывающая направление потока воздуха, должна быть обращена вверх.



Рис. 8-10:

Монтажное направление охлаждающего вентилятора

1001334E

УКАЗАНИЕ

Установка охлаждающего вентилятора в противоположном направлении сокращает срок службы преобразователя.

- ② Снова вставьте охлаждающий вентилятор, как это показано на рис. 8-9.

- Демонтаж охлаждающего вентилятора (FR-F746-00083 до 01160)
 - ① Выверните крепежные винты кожуха вентилятора.
 - ② Снимите кожух вентилятора.
 - ③ Отсоедините разъем вентилятора.
 - ④ Выньте вентилятор.

- Монтаж охлаждающего вентилятора (FR-F746-00083 до 01160)
 - ① Вставьте вентилятор в преобразователь частоты. При этом соблюдайте монтажное направление. Стрелка, указывающая направление потока воздуха, должна быть обращена вверх.



Рис. 8-11:
Вид охлаждающего вентилятора сбоку

1001334E

УКАЗАНИЕ

Установка вентилятора против монтажного направления сокращает срок службы преобразователя.

- ② Снова подсоедините кабель вентилятора. Проложите кабель так, чтобы его не мог повредить вращающийся вентилятор.
- ③ Вставьте кожух вентилятора.
- ④ Закрепите кожух винтами.

Замена вентилятора при использовании монтажного комплекта для вынесенного воздушного охлаждения (FR-A7CN)

Если установлен монтажный комплект для вынесенного воздушного охлаждения, то перед заменой вентилятора необходимо удалить крышку этого монтажного комплекта. После замены вентилятора установить крышку на место.

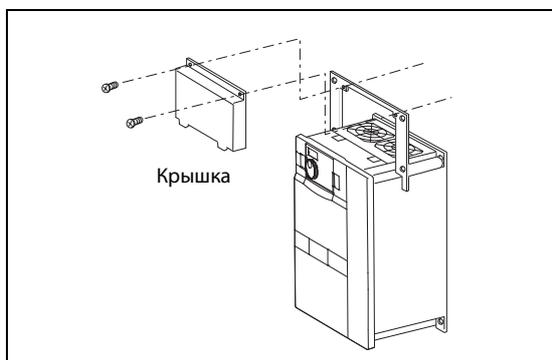


Рис. 8-12:
Замена вентилятора при использовании монтажного комплекта для вынесенного воздушного охлаждения

1001356E

Сглаживающий конденсатор

В промежуточном контуре для сглаживания постоянного напряжения используются алюминиевые высокоемкостные электролитические конденсаторы. Для стабилизации напряжения цепи управления служит другой алюминиевый электролитический конденсатор. Его срок службы в значительной степени зависит от пульсации тока и других факторов.

Кроме того, промежуток времени до замены в значительной степени зависит от температуры окружающей среды и условий эксплуатации. При эксплуатации преобразователя частоты в среде с кондиционированием замена конденсаторов при нормальных условиях эксплуатации производится каждые 10 лет.

При проведении проверки необходимо контролировать следующие пункты:

- Имеются ли сбоку или сверху на корпусе конденсаторов какие-либо видимые изменения, как например, деформации?
- Имеются ли на крышке деформации или трещины?
- Имеются ли трещины или изменения цвета и т. д. или утечки жидкости? Срок службы конденсатора истек, если измеренная емкость составляет 80 % от номинальной.

Реле

Реле подлежат замене после установленного числа включений, чтобы таким образом избежать погрешностей контакта или каких-либо других сбоев.

8.1.8 Замена преобразователя частоты

Съемный клеммный блок для подключения к цепи управления обеспечивает замену преобразователя частоты без каких-либо изменений в прокладке кабелей. Перед заменой преобразователя частоты необходимо удалить направляющую для кабелей.



ОПАСНОСТЬ:

Перед заменой преобразователя частоты необходимо отключить питание и подождать не менее 10 мин. Это время необходимо для того, чтобы конденсаторы после отключения питающего напряжения могли разрядиться до безопасного уровня.

- ① Отпустите болты крепления клеммного блока. (болты не могут быть удалены полностью.)
Потяните клеммный блок вниз.

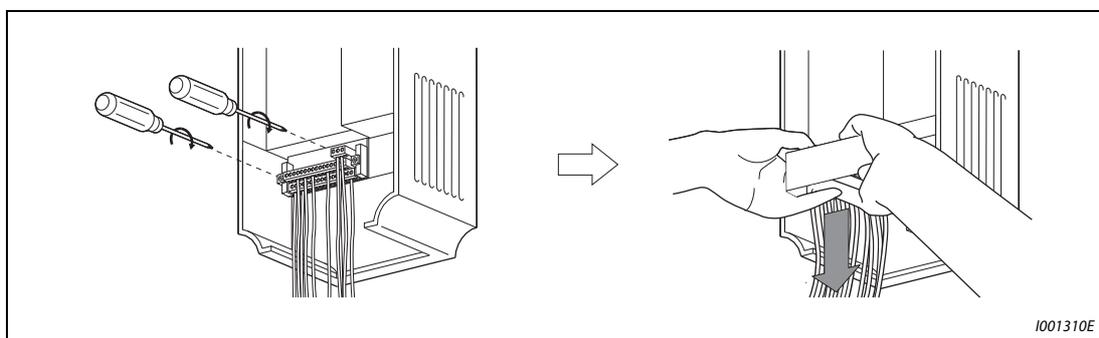


Рис. 8-13: Снятие клеммного блока

- ② Осторожно положите клеммный блок на контакты. При установке клеммного блока следите за тем, чтобы не погнуть контактов. Снова затяните крепёжные винты.

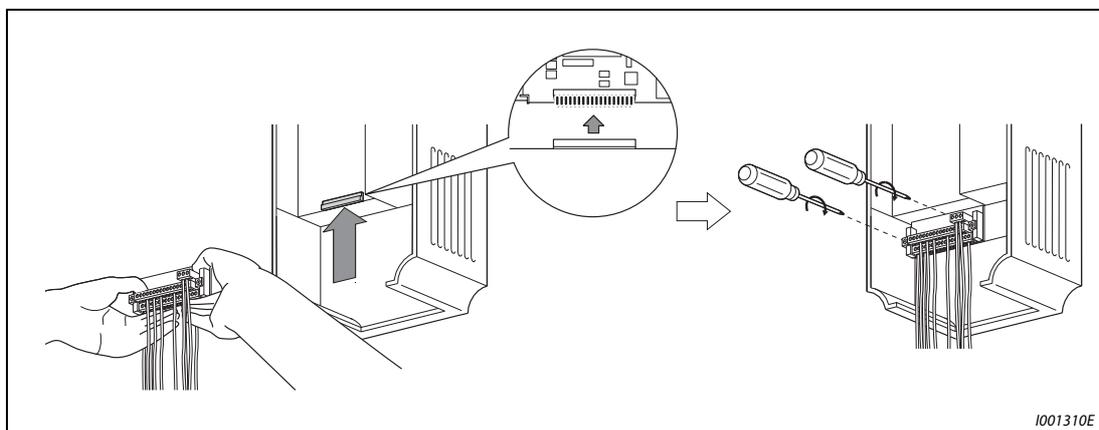


Рис. 8-14: Установка клеммного блока

8.2 Измерения на силовых элементах

В данном разделе описывается проведение измерений напряжения, тока, мощности и сопротивления изоляции, проводимые на силовых элементах преобразователя частоты.

8.2.1 Измерение сопротивления изоляции

Проверку изоляции следует проводить только для силовой части. Используйте для этой цели прибор для проверки изоляции 500 В пост. Подключение прибора для проверки изоляции производится в соответствии со следующим рисунком. Проверка изоляции для цепи управления не производится.

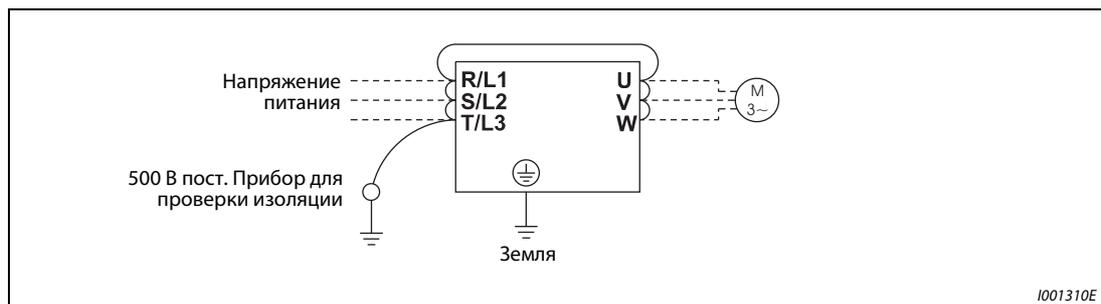


Рис. 8-15: Проверка изоляции по отношению к земле



ВНИМАНИЕ:

Отсоедините все соединительные провода преобразователя частоты, чтобы на соединительных клеммах не было высокого напряжения.

УКАЗАНИЕ

Для измерения электрической проводимости цепей в контуре управления используйте мультиметр, переключив его на диапазон для измерения высоких сопротивлений. Не используйте пробник или прибор для проверки изоляции.

8.2.2 Проверка давлением

Проверка давлением не производится, т. к. это может привести к разрушению преобразователя частоты.

8.2.3 Измерение напряжения и токов

Так как напряжения и токи силовых элементов обладают высокими гармоническими составляющими, то результат измерения зависит от применяемого измерительного прибора и схемы измерения.

Если кабель двигателя имеет большую длину (особенно в случае преобразователей высокой мощности из 400-вольтного класса), в мультиметрах и амперметрах может происходить сильная выработка тепла из-за токов утечки между отдельными проводниками. Поэтому следует применять только измерительные приборы и компоненты, предназначенные для работы с токами большой величины.

Для регистрации выходного напряжения и тока предпочтительна возможность вывода рассматриваемой информации через аналоговые выходы преобразователя (СА или АМ). Для этого следует привязать к клеммам желаемый рабочий параметр.

Проводите измерения в случае применения измерительных приборов для нормального диапазона частот как описано ниже.

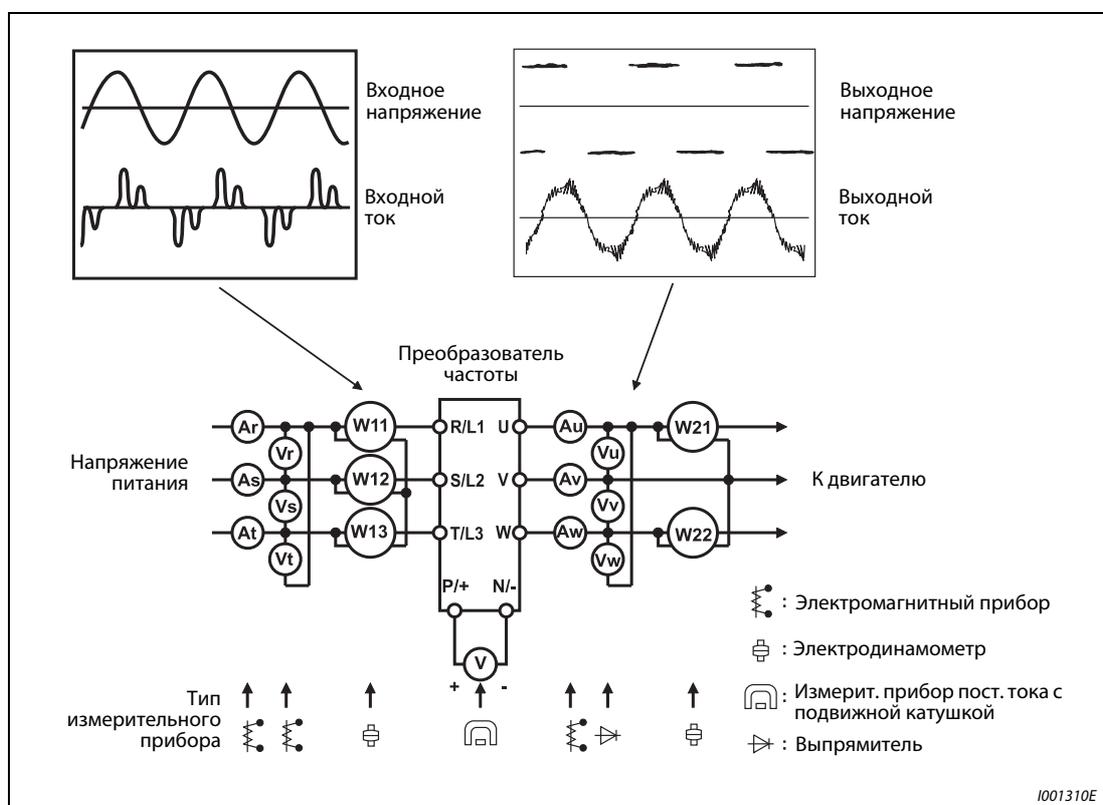


Рис. 8-16: Измерения на силовых элементах

Точки измерения и измерительные приборы

Измеряемые параметры	Точка измерения	Измерительный прибор	Примечания
Напряжение питания U1	Между R/L1-S/L2, S/L2-T/L3, T/L3-R/L1	Электромагнитный прибор для измерения переменного напряжения ^④	Напряжение сети максимальное колебание напряжения смотри технические данные (Приложение А)
Входной ток I1	Токи в проводнике R/L1, S/L2 и T/L3	Электромагнитный прибор для измерения переменного тока ^④	
Входная мощность P1	R/L1, S/L2 и T/L3 и R/L1-S/L2, S/L2-T/L3, T/L3-R/L1	Цифровой ваттметр (для преобр. частоты) или измерение мощности в отдельных проводниках электродинамич. измерительным инструментом	P1 W11 + W12 + W13 (измерение тремя приборами для измерения мощности)
Коэффициент входной мощности Pf1	Расчет по результатам измерения напряжения питания, входного тока и входной мощности $Pf1 = \frac{P1}{\sqrt{3} \times U1 \times I1} \times 100 \%$		
Выходное напряжение U2	Между U-V, V-W и W-U	Прибор для измерения мощности для переменного напряжения с выпрямителем ^{① ④} (измерение с помощью прибора электромагнитного типа невозможно)	Разница в напряжениях между фазами не должна превышать $\pm 1\%$ максимального значения выходного напряжения.
Выходной ток I2	Токи проводов U, V и W	Электромагнитный прибор для измерения переменного тока ^{② ④}	Разница токов между фазами не должна превышать 10 % тока преобразователя частоты.
Выходная мощность P2	U, V, W и U-V, V-W	Цифровой ваттметр (для преобр. частоты) или измерение мощности в отдельных проводниках электродинамич. измерительным инструментом	P2 = W21 + W22 (измерение с помощью двух или трех приборов для измерения мощности)
Коэффициент выходной мощности Pf2	Расчет выполняется аналогично расчету коэффициента мощности для стороны выхода $Pf2 = \frac{P2}{\sqrt{3} \times U2 \times I2} \times 100 \%$		
Напряжение промежуточного контура	Между P/+ -N/-	Измерительный прибор постоянного тока с подвижной катушкой (например, тестер)	Светодиод преобразователя частоты горит. $1.35 \times U1$

Таб. 8-6: Точки измерения и измерительные приборы (1)

Измеряемая величина	Точка измерения	Измерительный прибор	Примечания	
Установка заданного значения частоты	Между 2, 4 (положительный полюс) и 5	Измерительный прибор постоянного тока с подвижной катушкой (например, тестер) Входное сопротивление: мин. 50 кΩ	0–10 В пост., 4–20 мА	Клемма 5 является общим опорным потенциалом
	Между 1 (положительный полюс) и 5		0±5 В пост., 0±10 В пост.	
Выход напряжения для сигнала с заданным значением	Между 10 (положительный полюс) и 5		5,2 В пост.	
	Между 10E (положительный полюс) и 5		10 В пост.	
Напряжение на аналоговом выходе	Между CA, (положительный полюс) и 5		Примерно 20 мА при максимальной частоте	
	Между AM, (положительный полюс) и 5		Примерно 10 В пост. при максимальной частоте (без индикаторного прибора)	
Стартовый сигнал Переключающий сигнал	Между STF, STR-, RH-, RM-, RL-, JOG-, RT-, AU, STOP-, CS- и SD (0 В)		Открыто: 20–30 В пост. Макс. падение напряжения во включ. состоянии: 1 В	Клемма 5 является общим опорным потенциалом (при использовании позитивной логики)
Сброс	Между RES-SD (0 В)			
Блокировка регулятора	Между MRS-SD (0 В)			
Сигнал тревоги	Между A1-C1 и B1-C1	Измерительный прибор постоянного тока с подвижной катушкой (например, тестер)	Проверка электрической проводимости цепи ^③	
			Между A1-C1	Повреждений нет Прохождения нет
			Между B1-C1	Повреждение Прохожд. есть Прохождения нет

Таб. 8-6: Точки измерения и измерительные приборы (2)

- ① Для точного измерения выходного напряжения применяйте спектральный анализатор для проведения быстрого преобразования Фурье (FFT) Тестер или универсальный измерительный прибор не могут дать точного результата измерения.
- ② Не применяйте измерительный прибор, если тактовая частота превышает 5 кГц, т. к. вследствие потерь от вихревых токов в приборе имеется опасность пожара. При большой длине провода двигателя неправильно выбранный амперметр может перегреваться вследствие токов утечки между проводами.
- ③ При установке параметра 195 "Функциональное назначение ABC-клеммы" на позитивную логику.
- ④ Для измерения можно также использовать цифровой ваттметр (для преобразователей частоты).

А Приложение

А.1 Технические данные моделей FR-F740-00023 до -01160

Серия		00023	00038	00052	00083	00126	00170	00250	00310	00380	00470	00620	00770	00930	01160	
Номинальная мощность двигателя [кВт] ^①	Устойчивость к перегрузке 120 %	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
Выходная мощность [кВА] ^②	Устойчивость к перегрузке 120 %	1.8	2.9	4.0	6.3	9.6	13	19.1	23.6	29.0	35.8	47.3	58.7	70.9	88.4	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	1.6	2.7	3.7	5.8	8.8	12.2	17.5	22.1	26.7	32.8	43.4	53.3	64.8	80.8	
Номинальный ток прибора [А] ^③	Устойчивость к перегрузке 120 %	2.3 (2.0)	3.8 (3.2)	5.2 (4.4)	8.3 (7.1)	12.6 (10.7)	17 (14.5)	25 (21)	31 (26)	38 (32)	47 (40)	62 (53)	77 (65)	93 (79)	116 (99)	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	2.1 (1.8)	3.5 (3.0)	4.8 (4.1)	7.6 (6.5)	11.5 (9.8)	16 (13.6)	23 (20)	29 (25)	35 (30)	43 (37)	57 (48)	70 (60)	85 (72)	106 (90)	
Перегрузочная способность ^④	Устойчивость к перегрузке 120 %	120 % номинального тока прибора в течение 3 с; 110 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 40 °C); примеры применения: насосы и вентиляторы														
	Устойчивость к перегрузке 150 %	150 % номинального тока прибора в течение 3 с; 120 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 50 °C); примеры применения: конвейерные ленты и центрифуги														
Напряжение ^⑤		3-фазное, от 0 В до напряжения питания														
Напряжение питания		3-фазное, 380–500 В пер. т., –15%/+10%														
Диапазон напряжений		323–550 В при частоте 50/60 Гц														
Подводимая частота		50/60 Гц ± 5 %														
Номинальная входная мощность [кВА] ^⑥	Устойчивость к перегрузке 120 %	2.8	5.0	6.1	10	13	19	22	31	37	45	57	73	88	110	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	2.5	4.5	5.5	9	12	17	20	28	34	41	52	66	80	100	
Степень защиты ^⑦		IP20 ^⑦											IP00			
Охлаждение		Самоохлаждение					Охлаждение вентилятором									
Вес [кг]		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	7.5	7.5	13	13	23	35	35	

Таб. А-1: Технические данные моделей от FR-F740-00023 до -01160

- ① Приведенная номинальная мощность соответствует максимальной допустимой мощности в случае применения 4-полюсного стандартного электродвигателя фирмы Mitsubishi.
- ② Выходная мощность указана для выходного напряжения 440 В.
- ③ При работе с тактовой частотой ≥ 3 кГц уменьшение частоты происходит автоматически после того, как только выходной ток преобразователя частоты превышает номинальное значение, указанное в скобках (= нагрузка 85 %). Это может привести к повышенному уровню шума в работе двигателя.
- ④ Процентное значение устойчивости прибора к перегрузке характеризует отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя частоты в соответствующем режиме работы. Для повторного применения необходимо охладить преобразователь частоты и двигатель до тех пор, пока их рабочая температура не опустится ниже значения, которое достигается при 100 % нагрузке.
- ⑤ Максимальное выходное напряжение не может превышать значение входного напряжения. Установка выходного напряжения может производиться в пределах общего диапазона входного напряжения. Импульсное напряжение на выходе преобразователя частоты остается неизменным при примерно $\sqrt{2}$ входного напряжения.
- ⑥ Номинальная входная мощность зависит от величины импеданса (включая кабель и входной дроссель) на входе сети.
- ⑦ После удаления заглушки кабельного ввода для подсоединения дополнительных устройств степени защиты соответствует IP00.
- ⑧ FR-DU07: IP40 (кроме PU-штекера)

A.2 Технические данные моделей FR-F740-01800 до -12120

Серия		01800	02160	02600	03250	03610	04320	04810	05470	06100	06830	07700	08660	09620	10940	12120	
Номинальная мощность двигателя [кВт] ①	Устойчивость к перегрузке 120 %	90	110	132	160	185	220	250	280	315	355	400	450	500	560	630	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	75	90	110	132	160	185	220	250	280	315	355	400	450	500	560	
Выход	Выходная мощность [кВА] ②	Устойчивость к перегрузке 120 %	137	165	198	247	275	329	366	416	464	520	586	659	733	833	923
		Устойчивость к перегрузке 150 %	110	137	165	198	247	275	329	366	416	464	520	586	659	733	833
	Номинальный ток прибора [А] ③	Устойчивость к перегрузке 120 %	180 (153)	216 (184)	260 (221)	325 (276)	361 (306)	432 (367)	481 (408)	547 (464)	610 (518)	683 (580)	770 (654)	866 (736)	962 (817)	1094 (929)	1212 (1030)
		Устойчивость к перегрузке 150 %	144 (122)	180 (153)	216 (184)	260 (221)	325 (276)	361 (306)	432 (367)	481 (408)	547 (464)	610 (518)	683 (580)	770 (654)	866 (736)	962 (817)	1094 (929)
Перегрузочная способность ④	Устойчивость к перегрузке 120 %	120 % номинального тока прибора в течение 3 с; 110 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 40 °C); примеры применения: насосы и вентиляторы															
	Устойчивость к перегрузке 150 %	150 % номинального тока прибора в течение 3 с; 120 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 50 °C); примеры применения: конвейерные ленты и центрифуги															
Напряжение ⑤		3-фазное, от 0 В до напряжения питания															
Напряжение питания		3-фазное, 380–500 В пер., –15 %/+10 %															
Диапазон напряжений		323–550 В при частоте 50/60 Гц															
Подводимая частота		50/60 Гц ± 5 %															
Питание	Входная мощность [кВА] ⑥	Устойчивость к перегрузке 120 %	137	165	198	247	275	329	366	416	464	520	586	659	733	833	923
		Устойчивость к перегрузке 150 %	110	137	165	198	247	275	329	366	416	464	520	586	659	733	833
Степень защиты ⑦		IP00															
Охлаждение		Охлаждение вентилятором															
Вес [кг]		37	50	57	72	72	110	110	220	220	220	260	260	370	370	370	

Таб. А-2: Технические данные моделей от FR-F740-01800 до -12120

- ① Приведенная номинальная мощность соответствует максимальной допустимой мощности в случае применения 4-полюсного стандартного электродвигателя фирмы Mitsubishi.
- ② Выходная мощность указана для выходного напряжения 440 В.
- ③ При работе с тактовой частотой ≥ 3 кГц уменьшение частоты происходит автоматически после того, как только выходной ток преобразователя частоты превышает номинальное значение, указанное в скобках (= нагрузка 85%). Это может привести к повышенному уровню шума в работе двигателя.
- ④ Процентное значение устойчивости прибора к перегрузке характеризует отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя частоты в соответствующем режиме работы. Для повторного применения необходимо охлаждать преобразователь частоты и электродвигатель до тех пор, пока их рабочая температура не опустится ниже значения, при котором достигается 100 % нагрузка.
- ⑤ Максимальное выходное напряжение не может превышать значение входного напряжения. Установка выходного напряжения может производиться в пределах общего диапазона входного напряжения. Импульсное напряжение на выходе преобразователя частоты остается неизменным и равным примерно $\sqrt{2}$ входного напряжения.
- ⑥ Номинальная входная мощность зависит от величины импеданса (включая кабель и входной дроссель) на входе сети.
- ⑦ FR-DU07: IP40 (кроме PU-штекера)

А.3 Технические данные моделей FR-F746-00023 до -01160

Серия		00023	00038	00052	00083	00126	00170	00250	00310	00380	00470	00620	00770	00930	01160	
Номинальная мощность двигателя [кВт] ①	Устойчивость к перегрузке 120 %	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
	Устойчивость к перегрузке 150 %	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
Выход	Выходная мощность [кВА] ②	Устойчивость к перегрузке 120 %	1.8	2.9	4.0	6.3	9.6	13	19.1	23.6	29.0	35.8	47.3	58.7	70.9	88.4
		Устойчивость к перегрузке 150 %	1.6	2.7	3.7	5.8	8.8	12.2	17.5	22.1	26.7	32.8	43.4	53.3	64.8	80.8
	Номинальный ток прибора [А] ③	Устойчивость к перегрузке 120 %	2.3 (2.0)	3.8 (3.2)	5.2 (4.4)	8.3 (7.1)	12.6 (10.7)	17 (14.5)	25 (21)	31 (26)	38 (32)	47 (40)	62 (53)	77 (65)	93 (79)	116 (99)
		Устойчивость к перегрузке 150 %	2.1 (1.8)	3.5 (3.0)	4.8 (4.1)	7.6 (6.5)	11.5 (9.8)	16 (13.6)	23 (20)	29 (25)	35 (30)	43 (37)	57 (48)	70 (60)	85 (72)	106 (90)
Перегрузочная способность ④	Устойчивость к перегрузке 120 %	120 % номинального тока прибора в течение 3 с; 110 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 30 °C); примеры применения: насосы и вентиляторы														
	Устойчивость к перегрузке 150 %	150 % номинального тока прибора в течение 3 с; 120 % в течение 1 мин (при макс. температуре окружающей среды 40 °C); примеры применения: конвейерные ленты и центрифуги														
Напряжение ⑤		3-фазное, от 0 В до напряжения питания														
Питание	Напряжение питания		3-фазное, 380–500 В пер., –15 %/+10 %													
	Диапазон напряжений		323–550 В при частоте 50/60 Гц													
	Подводимая частота		50/60 Гц ± 5 %													
	Входная мощность [кВА] ⑥	Устойчивость к перегрузке 120 %	2.8	5.0	6.1	10	13	19	22	31	37	45	57	73	88	110
		Устойчивость к перегрузке 150 %	2.5	4.5	5.5	9	12	17	20	28	34	41	52	66	80	100
Степень защиты		IP54														
Охлаждение		Охлаждение вентилятором														
Вес [кг]		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	18.5	18.5	21.5	21.5	30	30	30	42	42	

Таб. А-3: Технические данные моделей от FR-F746-00023 до -01160

- ① Приведенная номинальная мощность соответствует максимальной допустимой мощности в случае применения 4-полюсного стандартного электродвигателя фирмы Mitsubishi.
- ② Выходная мощность указана для выходного напряжения 440 В.
- ③ При работе с тактовой частотой ≥ 3 кГц уменьшение частоты происходит автоматически после того, как только выходной ток преобразователя частоты превышает номинальное значение, указанное в скобках (= нагрузка 85 %). Это может привести к повышенному уровню шума в работе двигателя.
- ④ Процентное значение устойчивости прибора к перегрузке характеризует отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя частоты в соответствующем режиме работы. Для повторного применения необходимо охлаждать преобразователь частоты и электродвигатель до тех пор, пока их рабочая температура не опустится ниже значения, при котором достигается 100 % нагрузка.
- ⑤ Максимальное выходное напряжение не может превышать значение входного напряжения. Установка выходного напряжения может производиться в пределах общего диапазона входного напряжения. Импульсное напряжение на выходе преобразователя частоты остается неизменным и равным примерно $\sqrt{2}$ входного напряжения.
- ⑥ Номинальная входная мощность зависит от величины импеданса (включая кабель и входной дроссель) на входе сети.

A.4 Общие технические данные

FR-F740/746		Технические данные	
Возможности настройки	Метод управления	Управление по характеристике U/f (напряжение/частота), поддержка оптимального тока возбуждения или векторное регулирование (простое векторное регулирование магнитного потока)	
	Способ модуляции	Синусоидальная ШИМ-модуляция, "мягкая" ШИМ-модуляция	
	Диапазон частот	0,5–400 Гц	
	Частотное разрешение	Аналоговый	0,015 Гц/0–50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0–10 В/12 бит) 0,03 Гц/0–50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0–5 В/11 бит, 0–20 мА/11 бит, соединительная клемма 1: –10 до +10 В/12 бит) 0,06 Гц/0–50 Гц (соединительная клемма 1: 0–±5 В/10 бит)
		Цифровой	0,01 Гц
	Точность частоты	Аналоговый вход	±0,2 % максимальной частоты (диапазон температур 25 °C ±10 °C)
		Цифровой вход	±0,01 % максимальной частоты
	Диапазон регулирования частоты вращения	1:10 при управлении по характеристике U/f, 1:15 при векторном управлении (Simple magnetic flux vector control)	
	Характеристика напряжение/частота	Основная частота устанавливается между 0 и 400 Гц Выбор характеристики между характеристикой для постоянного момента вращения и гибкой характеристикой напряжение/частота по 5 точкам	
	Пусковой момент вращения	120 % (3 Гц) при векторном регулировании и компенсации скольжения	
	Время разгона/торможения	от 0 до 3600 с при раздельном регулировании	
	Характеристика разгона/торможения	На выбор линейная или S-образная характеристика	
	Торможение постоянным током	Рабочая частота 0–120 Гц Время работы (0–10 с) и величина тормозного напряжения (0–30 %) могут свободно регулироваться.	
Ограничение тока	Порог срабатывания 0–150 %, может свободно регулироваться, в том числе через аналоговый вход		
Сигналы управления работой	Заданное значение частоты	Аналоговый вход	Соединительная клемма 2, 4: 0–5 В пост., 0–10 В пост., 0/4–20 мА Соединительная клемма 1: –5 до +5 В пост., –10 до +10 В пост.
		Цифровой	4-значное двоично-десятичное или 16-значное двоичное число в случае использования панели управления или дополнительной платы (FR-A7AX)
	Пусковой сигнал	Выбор между вращением в прямом и обратном направлении В качестве пускового можно выбрать сигнал с самоблокировкой.	
	Входные сигналы	Посредством параметров 178–189 (Определение функций входных клемм) могут быть выбраны 12 следующих сигналов: Выбор скорости вращения, второй набор параметров, определение функции клеммы 4, JOG-режим, автоматический перезапуск, внешний термовыключатель, FR-НС-соединение и FR-CV-соединение (разрешение работы преобразователя частоты), FR-НС-соединение (контроль отказа сети питания), PU-блокировка, внешний сигнал торможения постоянным током, ПИД-регулирование, режим PU, внешний режим <--> PU, СТОП-сигнал, пусковой сигнал с самоблокировкой, нитераскладочная функция, прямое вращение, обратное вращение, сброс преобразователя частоты, PTC-вход, вращение в прямом/обратном направлении при ПИД-регулировании, PU <--> NET, NET <--> внешнего режима работы, выбор вида управления, активация питания постоянным током, дезактивация питания постоянным током, сброс интегрального значения ПИД, завершение режима предварительного заполнения, завершение 2-го режима предварительного заполнения, стирание сигнализации и запуск программы контроллера.	
	Функции	Установка максимальной/минимальной частоты, исключение резонансных явлений, внешняя защита двигателя, перемена направления вращения, автоматический перезапуск после отказа сети питания, непрерывная работа при отказе сети, переключение двигателя в режим работы от сети, запрет резервирования, выбор режима работы, ввод постоянного тока, ПИД-регулирование, последовательная передача данных (RS485)	
	Выходные сигналы	Рабочие состояния	Посредством параметров 190–196 (Определение функций выходных клемм) могут быть выбраны до 7 следующих сигналов: Режим регулирования частоты, кратковременное отключение сети питания (пониженное напряжение), защита от перегрузки, распознавание частоты, второе распознавание частоты, регенеративный тормоз с предупредительным сигналом (от 01800), электронный защитный выключатель двигателя с предупредительным сигналом, работа через панель управления, готовность к работе, контроль выходного тока, распознавание нулевого тока, нижняя граница при ПИД-регулировании, верхняя граница при ПИД-регулировании, вращение вперед/назад при ПИД-регулировании, переключение на прямую работу от сети, силовые контакторы, работа двигателей 1–4 непосредственно от сети, работа двигателей 1–4 от преобразователя частоты, неисправность вентилятора, предупреждение перегрева радиатора, пусковая команда ВКЛ, замедление при отказе сети питания, активация ПИД-регулирования, предел рассогласования, перезапуск, при исчезновении сетевого напряжения, отключение ПИД-выхода, действует режим предварительного заполнения, действует 2-й режим предварительного заполнения, время предварительного заполнения истекло, время предварительного заполнения истекло, превышен уровень предварительного заполнения, превышен уровень 2-го предварительного заполнения, вывод импульсов энергии, двоичный вывод через VASnet, питание постоянным током, срок службы, выход сигнала тревоги 3 (сигнал ВыКЛ), время формирования среднего значения для экономии электроэнергии, среднее значение тока, выход сигнала тревоги 2, сигнала тревоги при превышении интервала техобслуживания, децентрализованные выходы, малая неисправность, выход сигнала тревоги, траверс-функция. 5 выходов с открытым коллектором, 2 релейных выходов, выдача кода тревоги (4 бита через выход с открытым коллектором)
При применении дополнительного устройства FR-A7AY, FR-A7AR		При помощи параметров 313–319 (Определение функций 7 дополнительных выходных клемм) кроме выбора вышеуказанных рабочих режимов возможно назначение следующих 4 сигналов: Срок службы емкостей промежуточного контура, срок службы конденсаторов цепи управления, срок службы вентилятора охлаждения, срок службы прибора ограничения тока включения (Выходы опции FR-A7AR можно использовать только при положительной логике.)	

Таб. А-4: Общие технические данные (1)

FR-F740/746			Технические данные
Сигналы управления работой	Выходные сигналы	Аналоговый выход	Через параметр 54 (Назначение аналогового выхода тока) или 158 (Назначение аналогового выхода напряжения) по выбору возможна привязка индикации следующих величин к одному или обоим выходам: выходная частота, ток двигателя (длительное или пиковое значение), выходное напряжение, заданное значение частоты, скорость вращения двигателя, напряжение промежуточного контура (длительное или пиковое значение), степень загрузки электронной защиты двигателя, входное напряжение, выходное напряжение, нагрузка, напряжение на входе для сигналов с заданным значением, нагрузка двигателя, экономия электроэнергии, нагрузка регенеративного контура торможения (от модели 01800), заданное значение для ПИД-регулирования, текущее значение для ПИД-регулирования, сопротивление датчика температуры с ПТК
		Рабочие состояния	Выходная частота, ток двигателя (длительное и пиковое значение), выходное напряжение, вывод сигнала тревоги заданное значение частоты, скорость вращения двигателя, напряжение промежуточного контура (длительное и пиковое значение), степень загрузки электронного защитного выключателя двигателя, входная мощность, выходная мощность, нагрузка, накопленное рабочее время, нагрузка двигателя, счетчик ватт-часов, экономия электроэнергии, накопленная экономия электроэнергии, нагрузка регенеративного тормозного контура (от 01800), заданное значение ПИД-регулирования, текущее значение ПИД-регулирования, погрешность ПИД-регулирования, входные/выходные клеммы, индикация через дополнительные входные клеммы (только FR-DU07), индикация через дополнительные выходные клеммы (только FR-DU07), индикация через встроенные дополнительные устройства (FR-PU07), состояние клемм (только FR-PU07)
Индикация	Индикация на панели управления (FR-PU04/FR-DU07)	Индикация сигнала тревоги	После срабатывания какой-либо защитной функции происходит индикация сообщения об ошибке. В памяти сохраняются выходное напряжение, выходной ток, частота, накопленное время работы и последние 8 сигналов тревоги.
		Интерактивное руководство по обслуживанию	Интерактивное руководство по обслуживанию и поиску неисправностей через функцию помощи (только FR-PU07)
		Функции	Ток перегрузки (при разгоне, замедлении или работе с постоянной скоростью), Повышенное напряжение (при разгоне, замедлении или работе с пост. скоростью), тепловая защита преобразователя частоты, тепловая защита двигателя, перегрев радиатора, кратковременное отключение питания, пониженное напряжение, рассогласование входных фаз ^③ , перегрузка двигателя, короткое замыкание на выходе преобразователя, замыкание на землю на выходе, открытая фаза на выходе, срабатывание внешней тепловой защиты ^③ , РТС-режим ^③ , сбой в работе дополнительного устройства, ошибка параметра, ошибка соединения ПУ, число повторных попыток ^③ , ошибка ЦПУ, короткое замыкание выходного напряжения 2проводного последовательного интерфейса, короткое замыкание в питании 24 В пост., защита отключением при токе перегрузки ^③ , неисправность ограничения тока включения, ошибка передачи данных (преобразователь частоты), неисправность аналогового входа, ошибка сигнала ПИД-регулирования ^③ , неисправность во внутреннем контуре напряжения питания на 15 В пост., неисправный тормозной транзистор (от 01800), сбой режима предварительного заполнения ^③ , потеря токового заданного значения ^③
Предупреждения	неисправность вентилятора, ограничение тока, ограничение напряжения, перегрузка тормозного резистора ^③ , предупредительный сигнал тепловой защиты, ПУ-останов, сигнал тревоги при превышении интервала техобслуживания (только FR-DU07), ошибка при записи параметров, ошибки копирования, блокировка панели управления, ошибка копирования параметров, защита паролем		
Окружающая среда	Температура окружающей среды	Для модели FR-F740: от -10 °C до +50 °C (лед в приборе не образуется) При выборе нагрузочной характеристики с перегрузочной способностью 120 % максимальная температура окружающей среды составляет 40 °C.	
		Для модели FR-F746: от -10 °C до +40 °C (лед в приборе не образуется) При выборе нагрузочной характеристики с перегрузочной способностью 120 % максимальная температура окружающей среды составляет 30 °C.	
	Температура хранения ^①	от -20 °C до +65 °C	
	Допустимая влажность воздуха	Макс. относительная влажность 90 % (образования конденсата не происходит)	
	Условия окружающей среды	Только для внутренних помещений, отсутствие агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи	
	Высота расположения	Макс. 1000 м над уровнем моря При размещении выше выходная мощность снижается каждые 500 м на 3 % (до 2500 м (91 %))	
Виброустойчивость	Макс. 5.9 м/с ² (JIS 0040) ^②		

Таб. А-4: Общие технические данные (2)

- ① Указанный диапазон температуры в полном объеме допускается только на протяжении небольшого времени (например, во время транспортировки).
- ② Максимум 2.9 м/с² для классов мощности 04320 и выше.
- ③ При заводской настройке преобразователя эти функции деактивированы.

A.5 Габаритные размеры

A.5.1 FR-F740-00023 до -00126

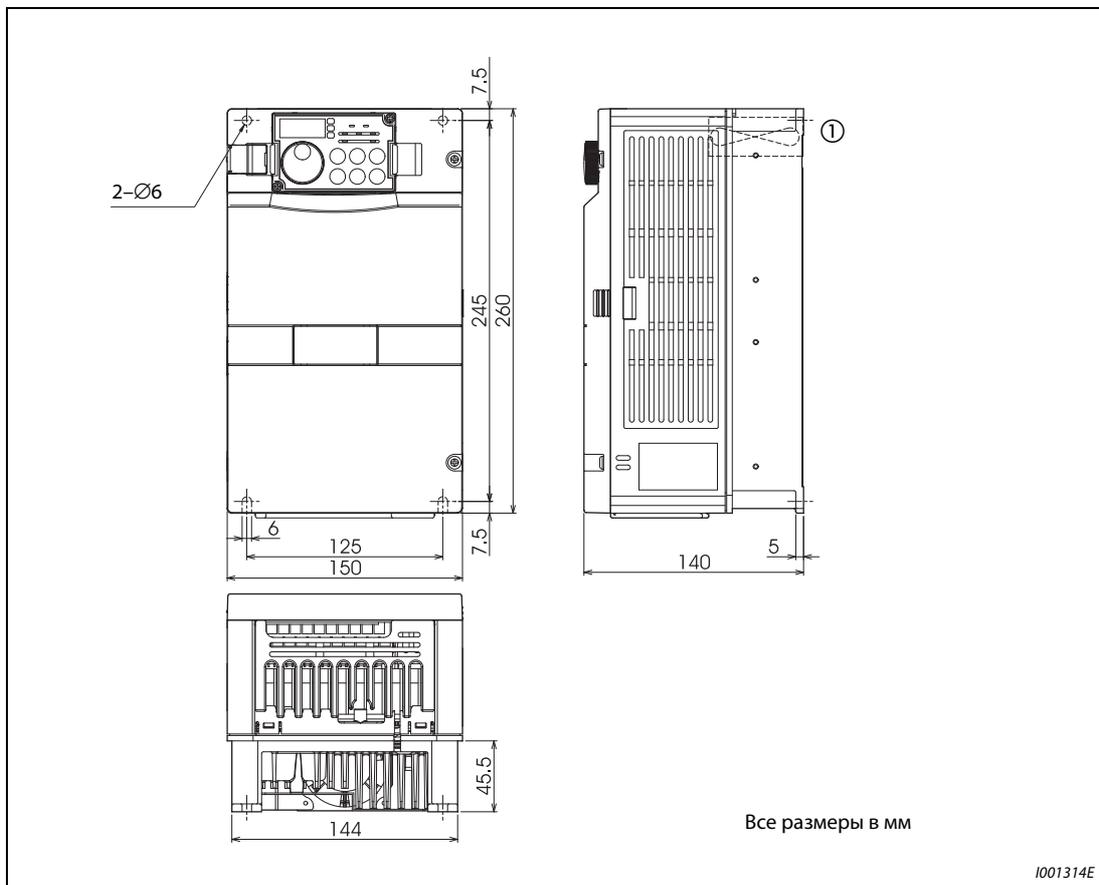


Рис. А-1: Размеры от FR-F740-00023 до -00126

① Модели от 00023 до 00052 не имеют внутреннего вентилятора.

A.5.2 FR-F740-00170 до -00380

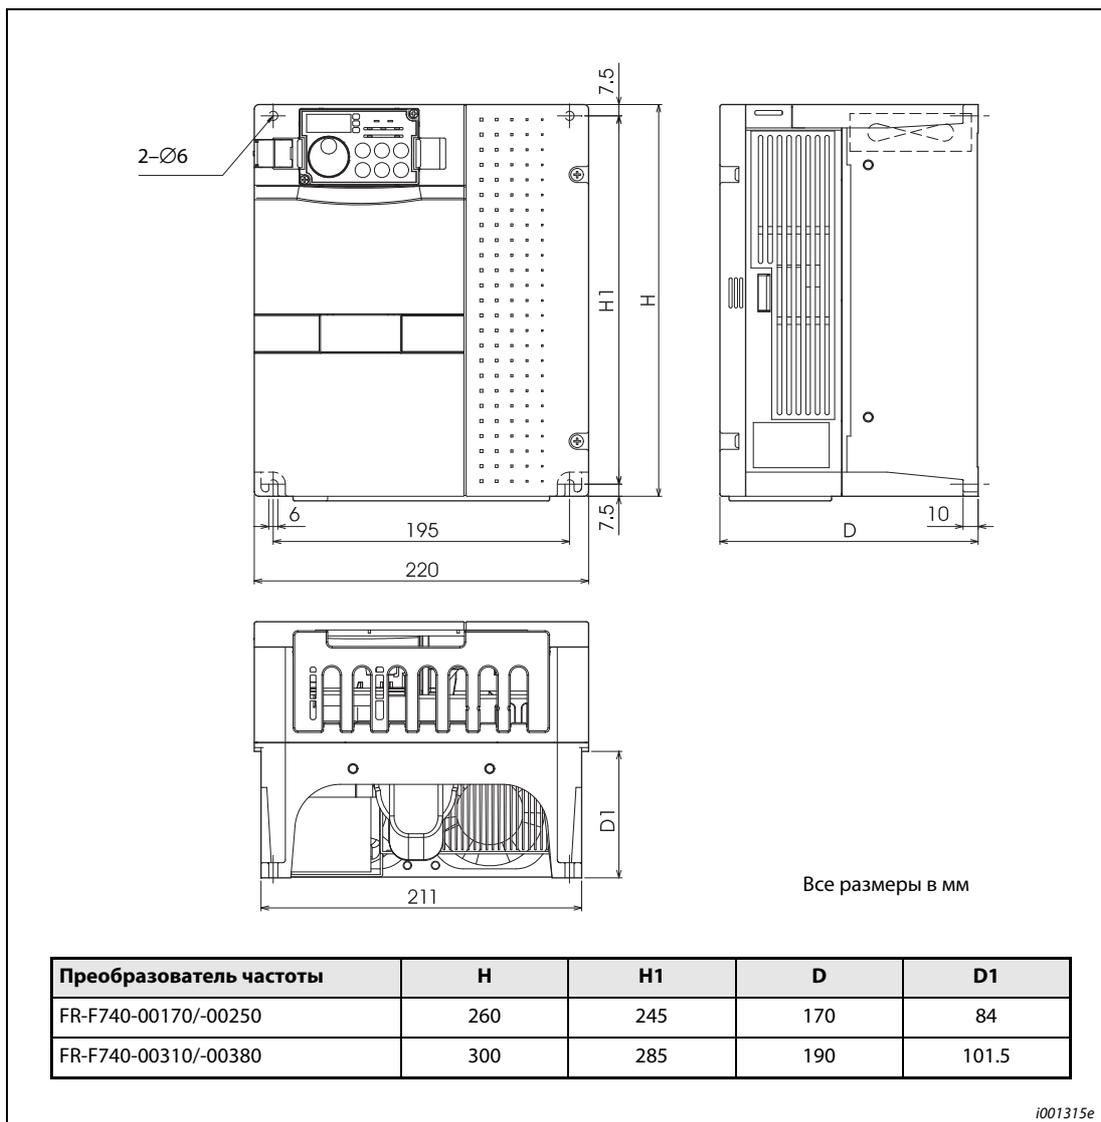


Рис. А-2: Размеры от FR-F740-00170 до -00380

A.5.3 FR-F740-00470 и -00620

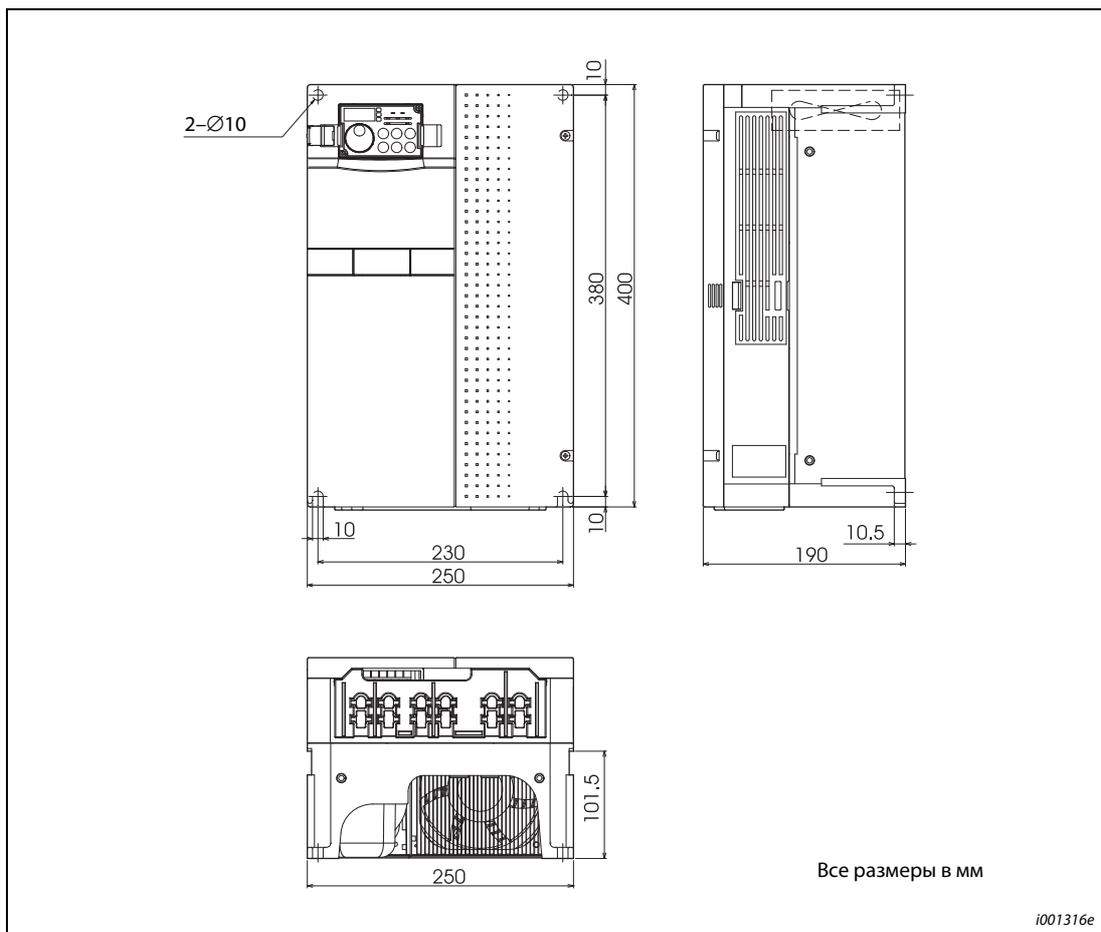


Рис. А-3: Размеры от FR-F740-00470 и -00620

A.5.4 FR-F740-00770 до -01160

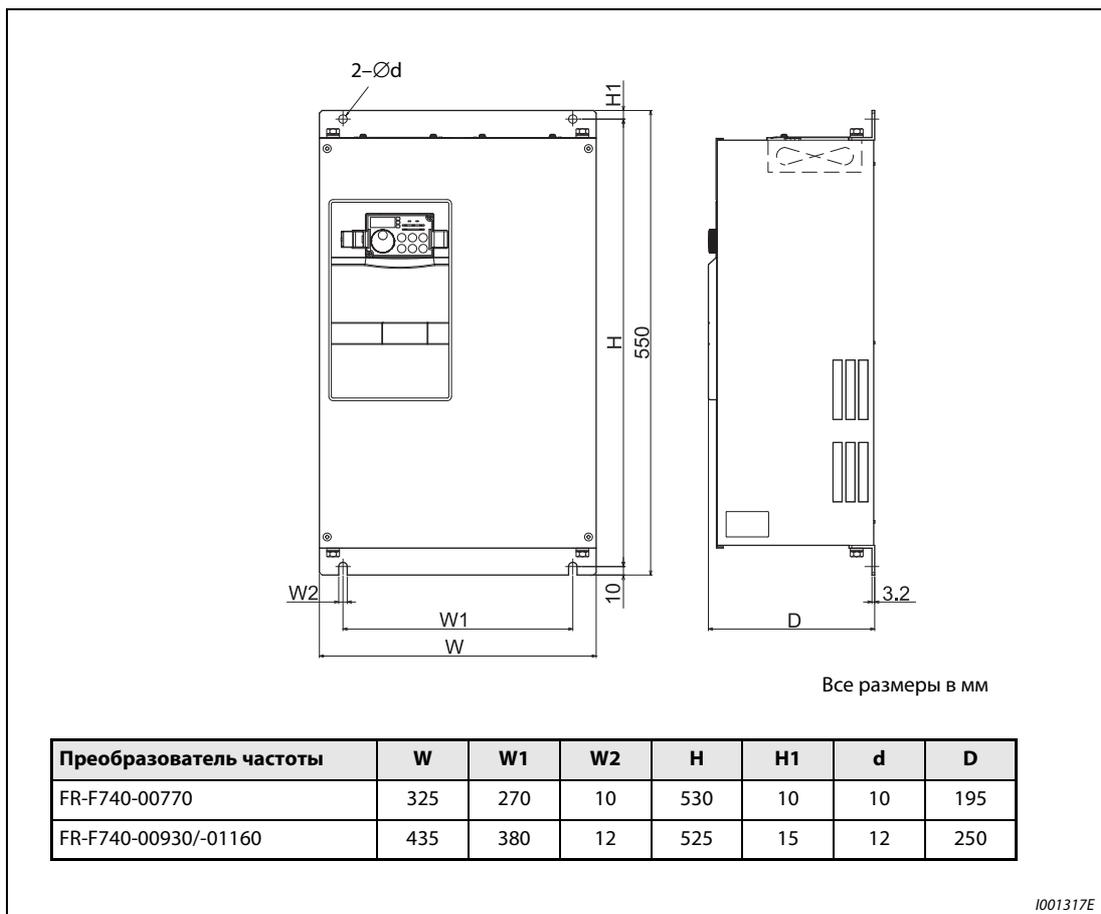


Рис. А-4: Размеры от FR-F740-00770 до -01160

A.5.5 FR-F740-01800

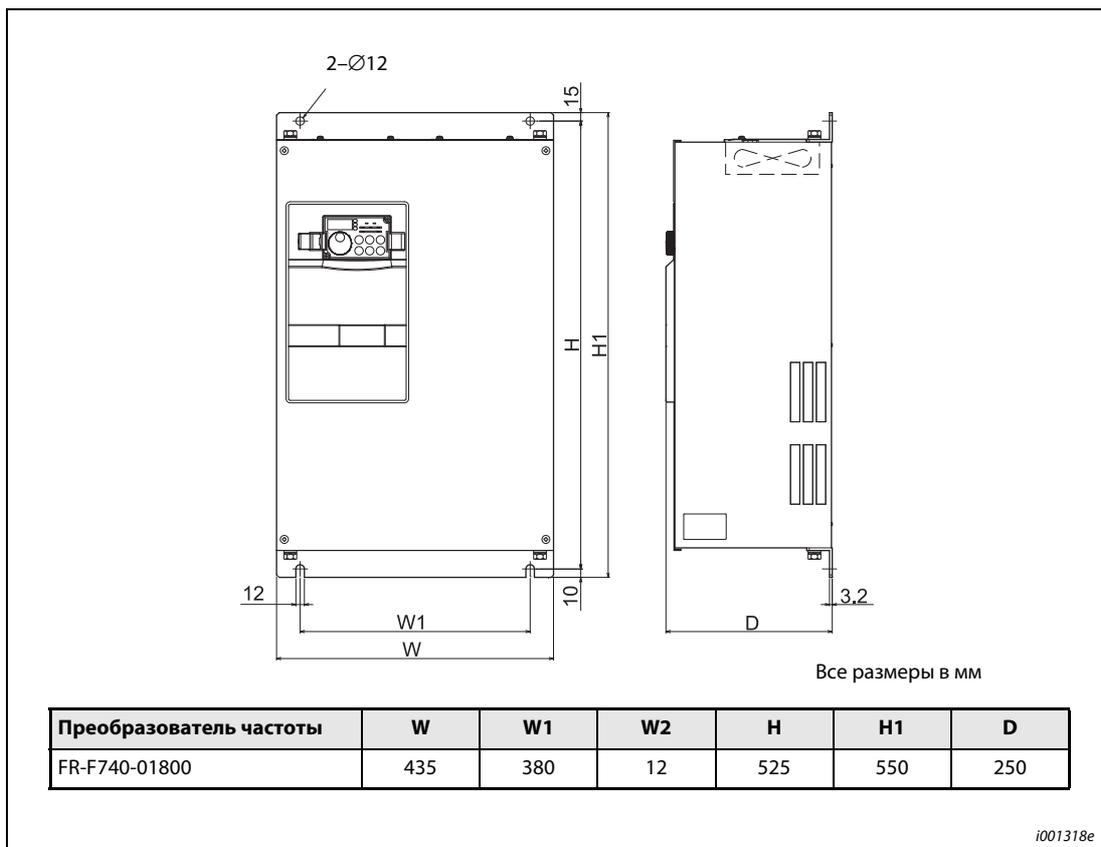


Рис. А-5: Размеры FR-F740-01800

A.5.6 FR-F740-02160 до -03610

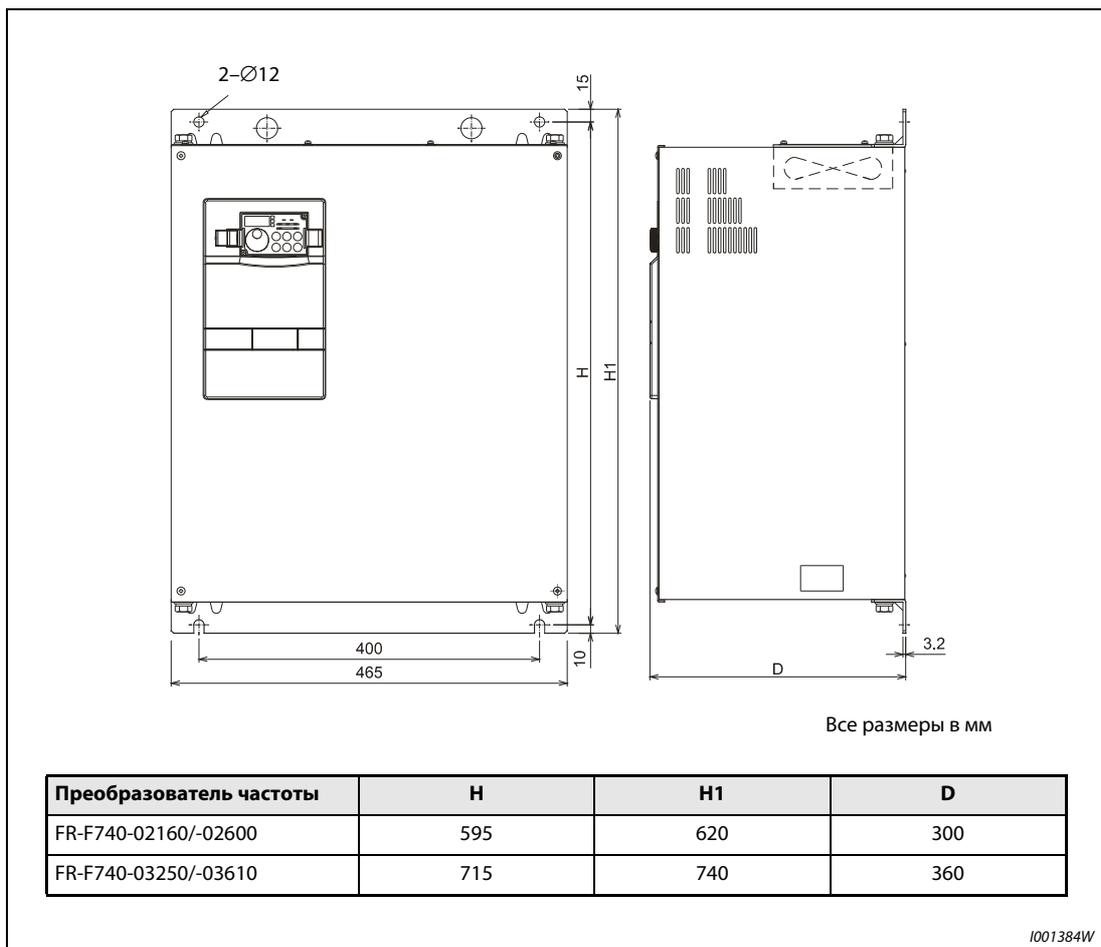


Рис. А-6: Размеры от FR-F740-02160 до -03610

A.5.7 FR-F740-04320 до -06830

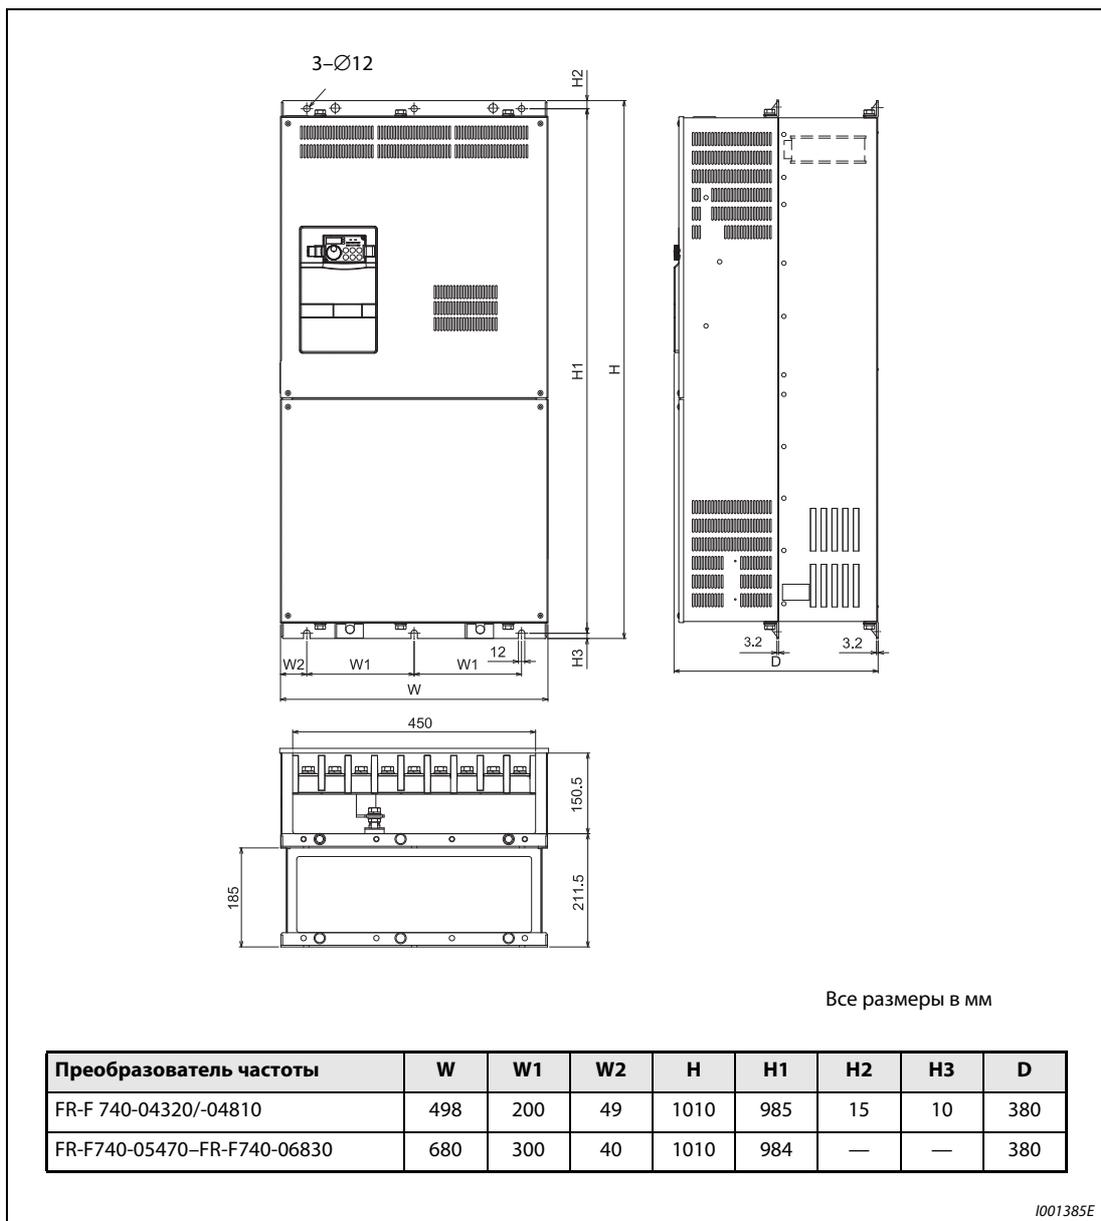


Рис. А-7: Размеры от FR-F740-04320 до -06830

A.5.8 FR-F740-07700 и -08660

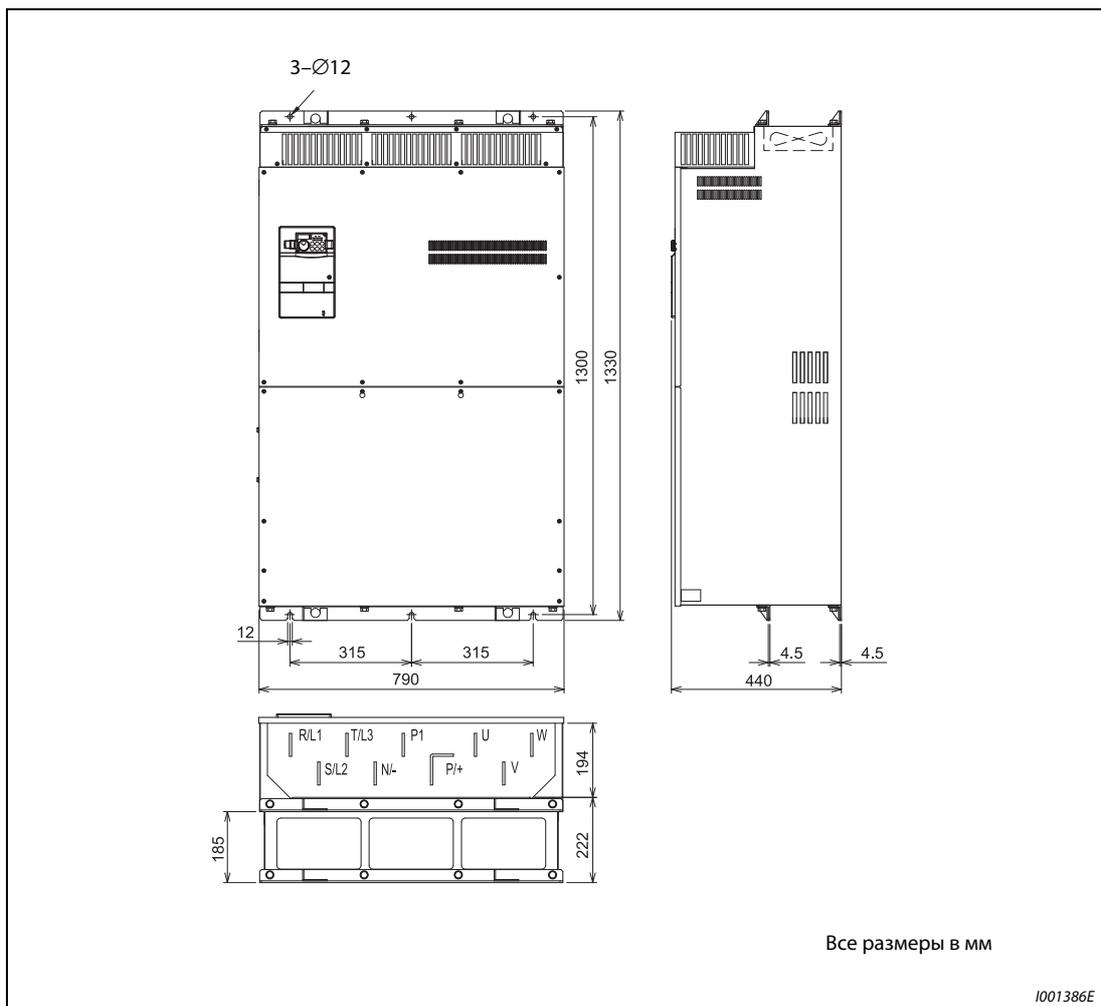


Рис. А-8: Размеры FR-F740-07700 и -08660

A.5.9 FR-F740-09620 до -12120

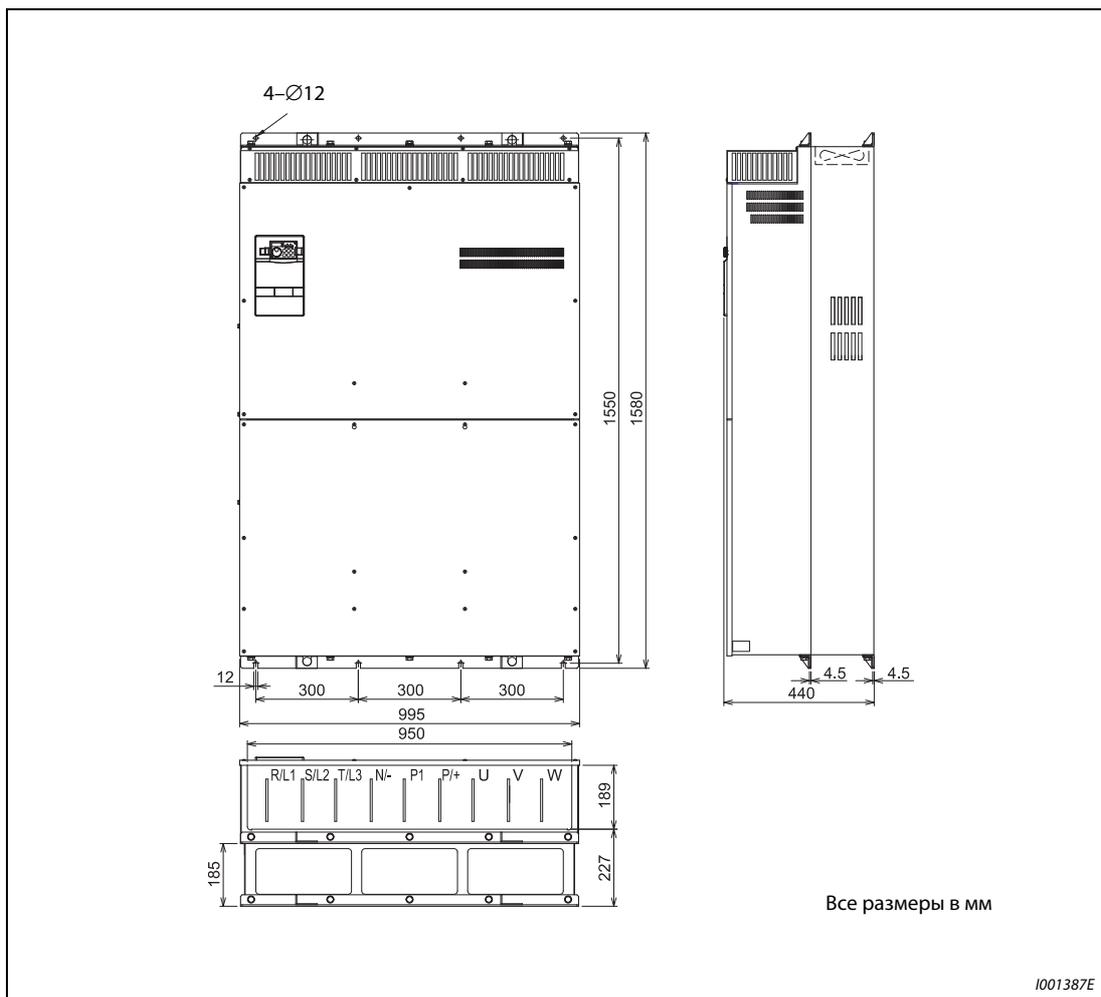


Рис. А-9: Размеры от FR-F740-09620 до -12120

A.5.10 FR-F746-00023 до -00126

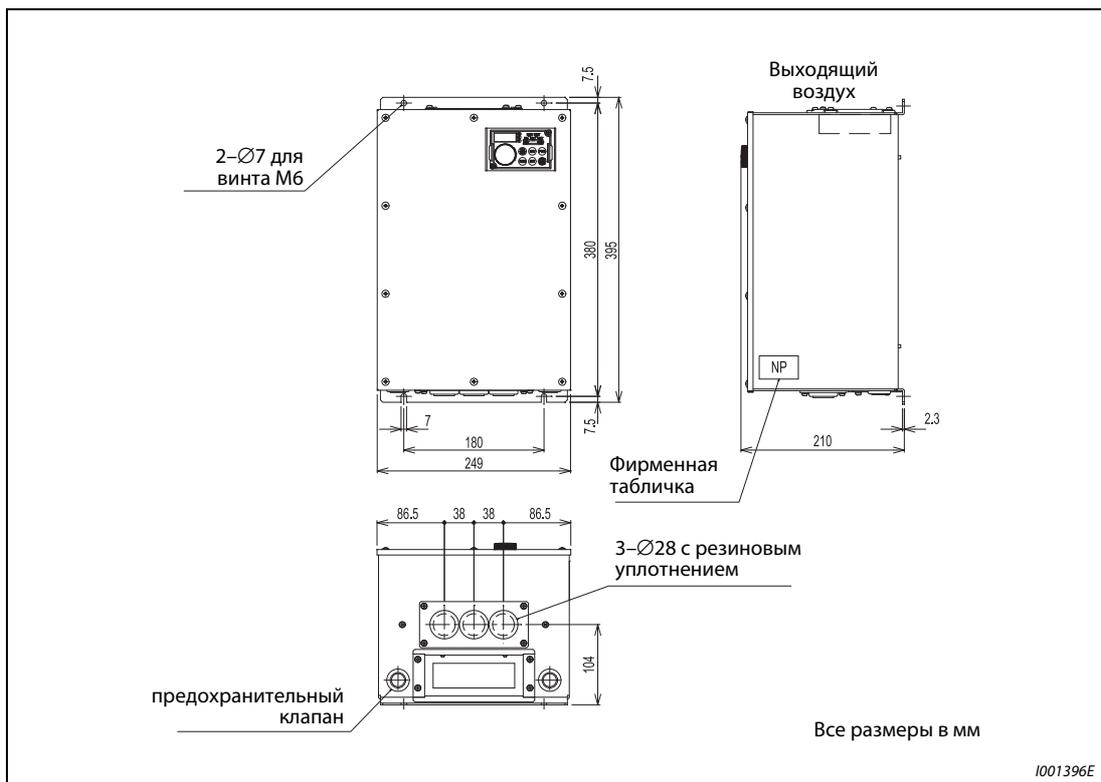


Рис. А-10: Размеры от FR-F746-00023 до -00126

A.5.11 FR-F746-00170 и -00250

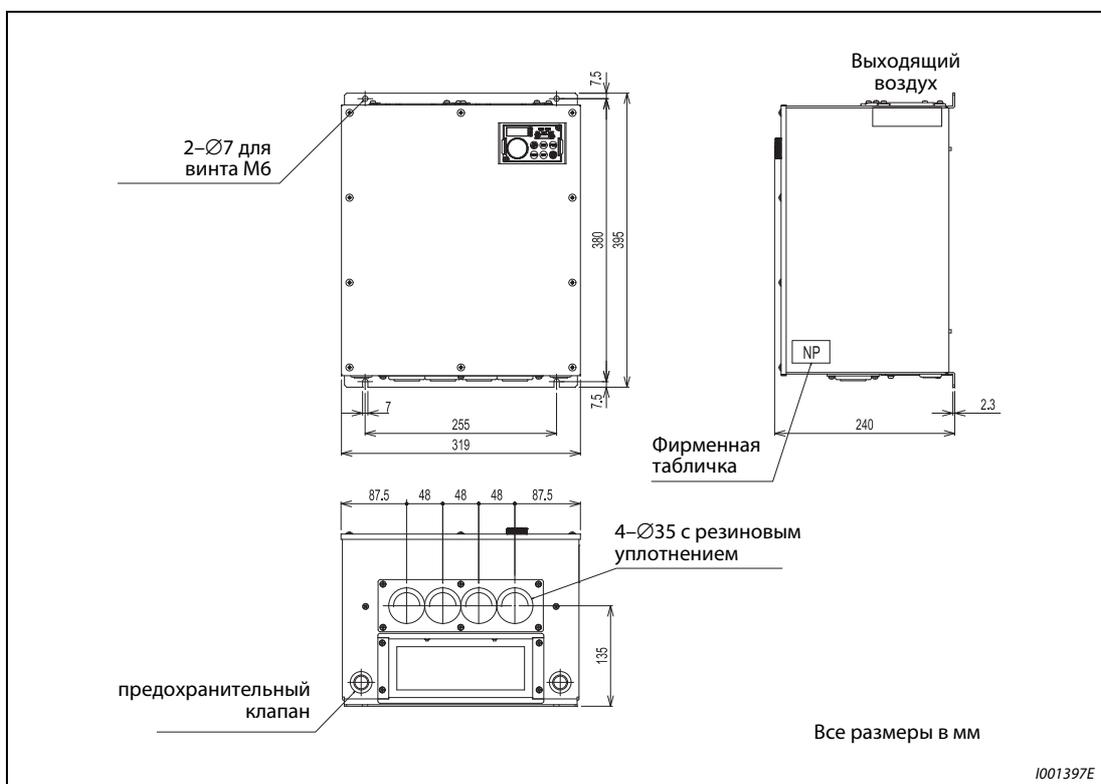


Рис. А-11: Размеры FR-F746-00170 и -00250

A.5.12 FR-F746-00310 и -00380

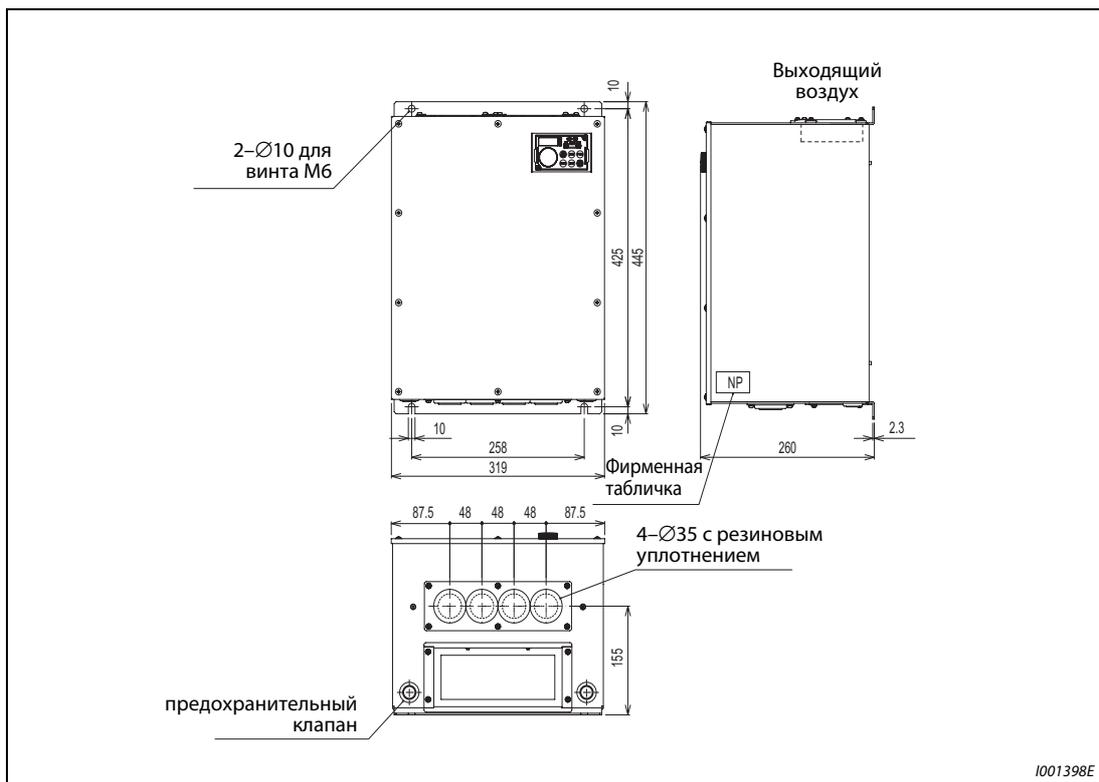


Рис. А-12: Размеры FR-F746-00310 и -00380

A.5.13 FR-F746-00470 и -00620

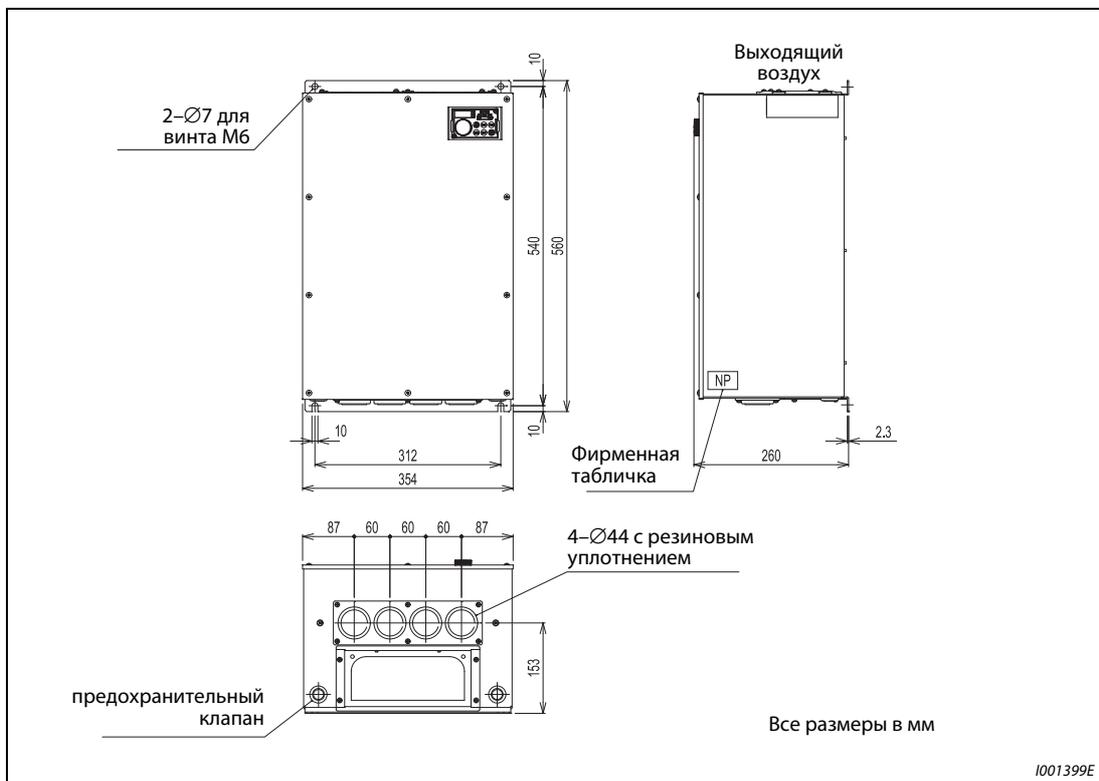


Рис. А-13: Размеры FR-F746-00470 и -00620

A.5.14 FR-F746-00770

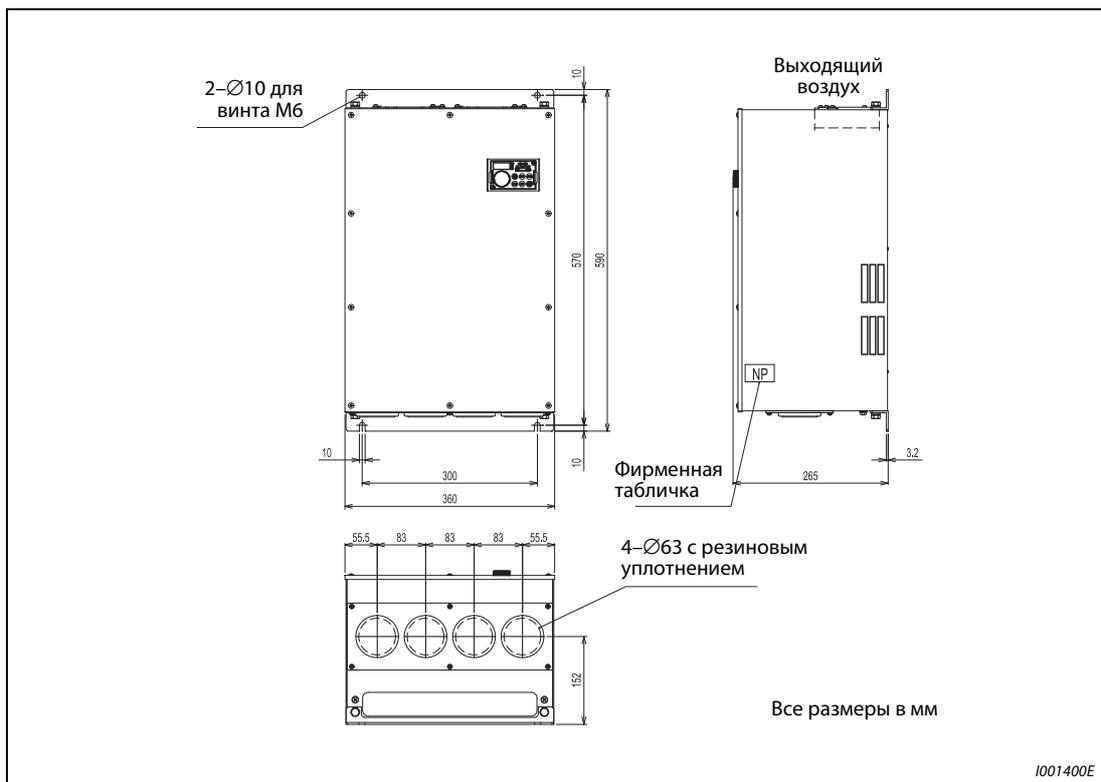


Рис. А-14: Размеры FR-F746-00770

A.5.15 FR-F746-00930 и -01160

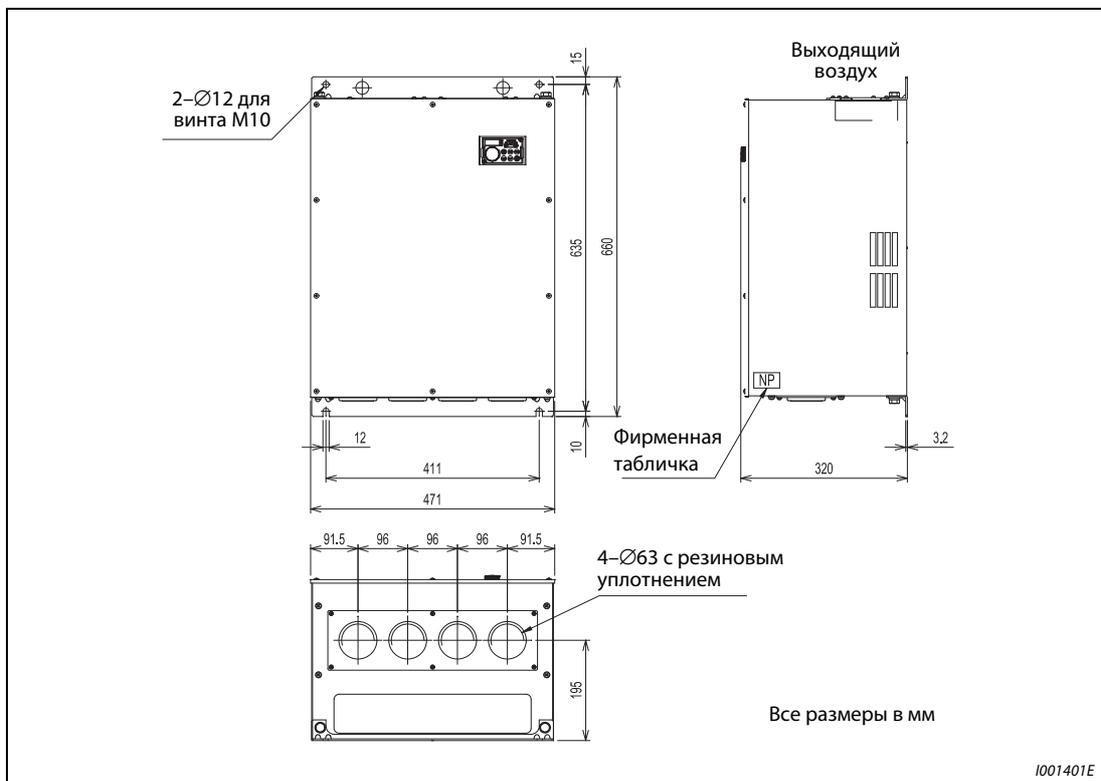


Рис. А-15: Размеры FR-F746-00930 и -01160

A.5.16 Дроссель промежуточного контура

FFR-HEL-H-E

Этот сглаживающий дроссель промежуточного контура применяется для моделей преобразователя частоты 01160 и ниже. Модели 01800 и выше содержат дроссель промежуточного контура в стандартной комплектации.

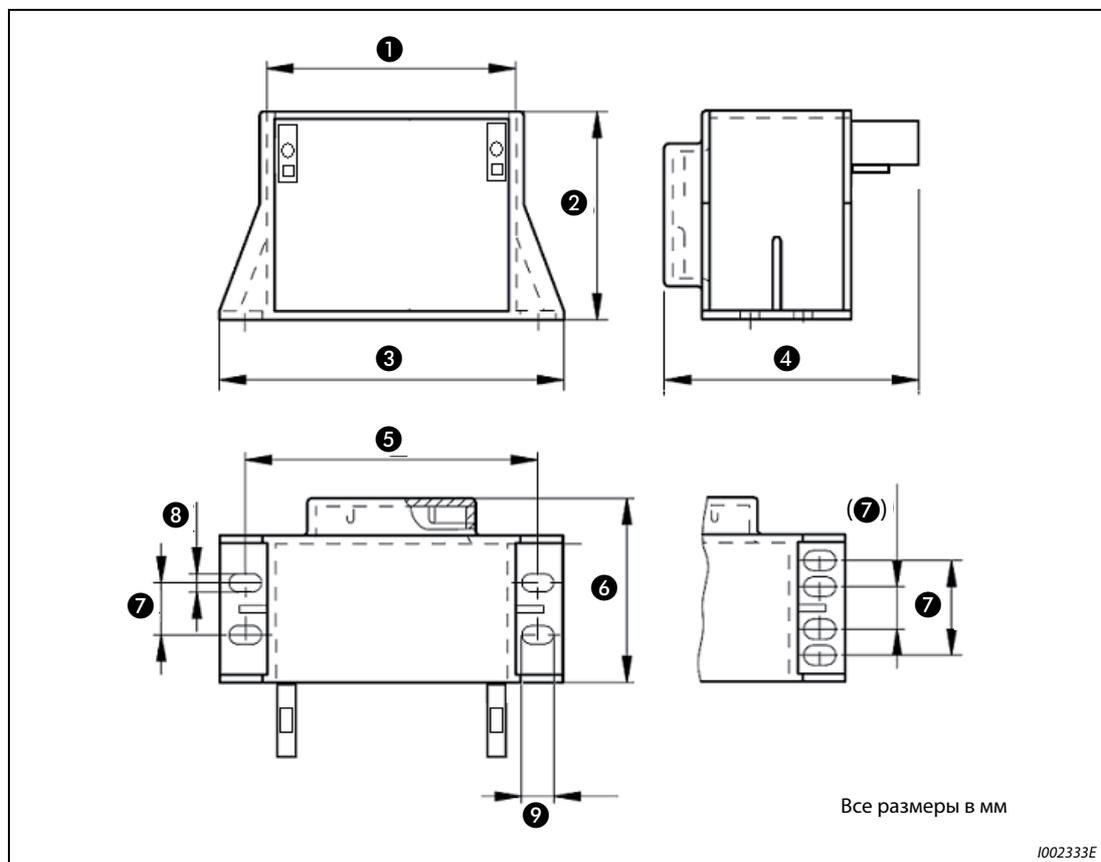


Рис. А-16: Размеры исполнения с заливкой

Преобразователь частоты	Дроссель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Вес [кг]
FR-F740-00023-EC	FFR-HEL-H0.75K-E	63.5	53.5	88	70	75	48	13.5	5	9	0.6
FR-F740-00038-EC	FFR-HEL-H1.5K-E	63.5	53.5	88	70	75	48	13.5	5	9	0.61
FR-F740-00052-EC	FFR-HEL-H2.2K-E	82.5	71.5	112.5	81	97.5	59	32.5	5.2	10	1.2
FR-F740-00083-EC	FFR-HEL-H3.7K-E	82.5	71.5	112.5	81	97.5	59	32.5	5.2	10	1.2
FR-F740-00126-EC	FFR-HEL-H5.5K-E	89.2	74.7	120	85.5	102.5	63.8	32.5	5.5	10.2	1.5
FR-F740-00170-EC	FFR-HEL-H7.5K-E	89.2	74.7	120	100	102.5	77.8	45	5.5	10.2	2.2
FR-F740-00250-EC	FFR-HEL-H11K-E	101.5	85	133.2	112	115	84.6	50	5.5	10.2	3.1
FR-F740-00310-EC	FFR-HEL-H15K-E	101.5	85	133.2	112	115	84.6	50	5.5	10.2	3
FR-F740-00380-EC	FFR-HEL-H18.5K-E	101.5	85.2	133.2	128	115	98.5	64	5.5	10.2	4
FR-F740-00470-EC	FFR-HEL-H22K-E	127	106.8	172	166	150	108.5	65	8.5	8.5	5.3
FR-F740-00620-EC	FFR-HEL-H30K-E	127	106.8	172	166	150	108.5	65	8.5	8.5	5.5
FR-F740-00770-EC	FFR-HEL-H37K-E	127	106.8	172	186	150	128.5	85	8.5	8.5	8

Таб. А-5: Комбинация преобразователя частоты и дросселя промежуточного контура (исполнение с заливкой)

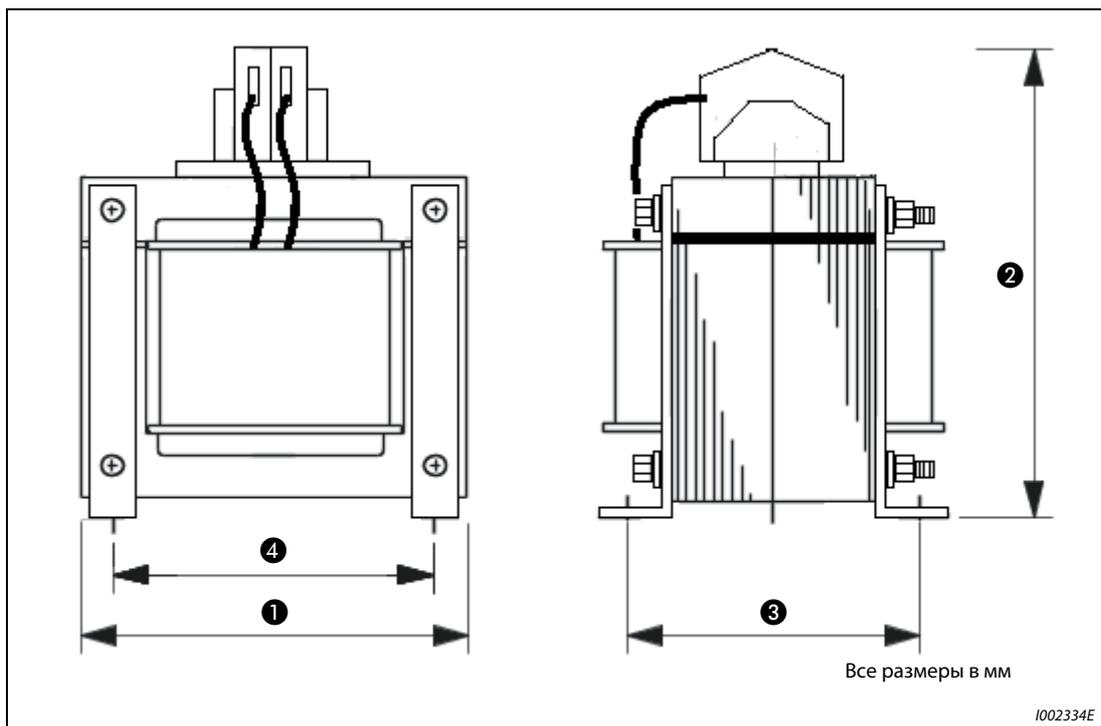


Рис. А-17: Размеры исполнения без заливки

Преобразователь частоты	Дроссель	1	2	3	4	Вес [кг]
FR-F740-00930-EC	FFR-HEL-H45K-E	150	202	114	125	11.3
FR-F740-01160-EC	FFR-HEL-H55K-E	150	212	134	125	14.4

Таб. А-6: Комбинация преобразователя частоты и дросселя промежуточного контура (исполнение без заливки)

A.5.17 Размеры проема в распределительном шкафу для вынесенного воздушного охлаждения

На следующей иллюстрации показаны размеры проема в шкафу для вынесенного воздушного охлаждения преобразователей класса мощности 04320 и выше.

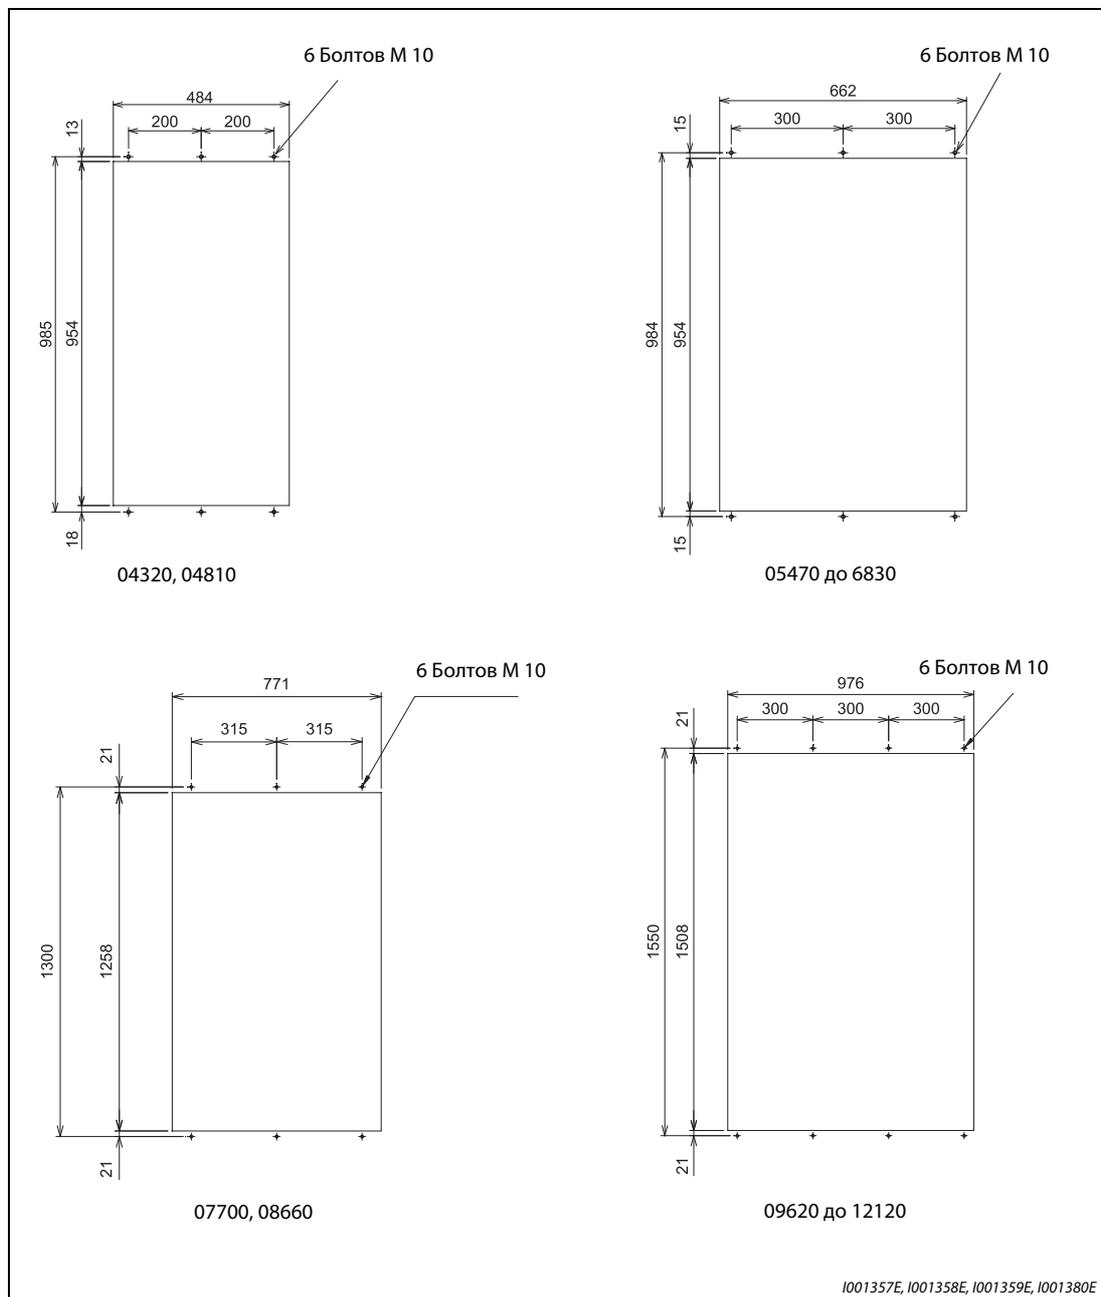


Рис. А-18: Размеры проема в распределительном шкафу

A.5.18 Панель управления FR-DU07

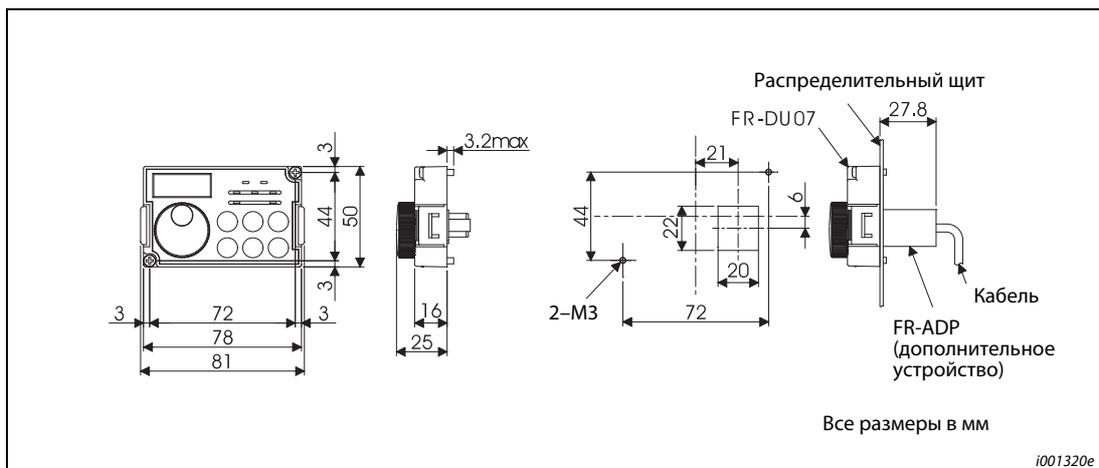


Рис. А-19: Панель управления FR-DU07

A.5.19 Панель управления FR-PU07

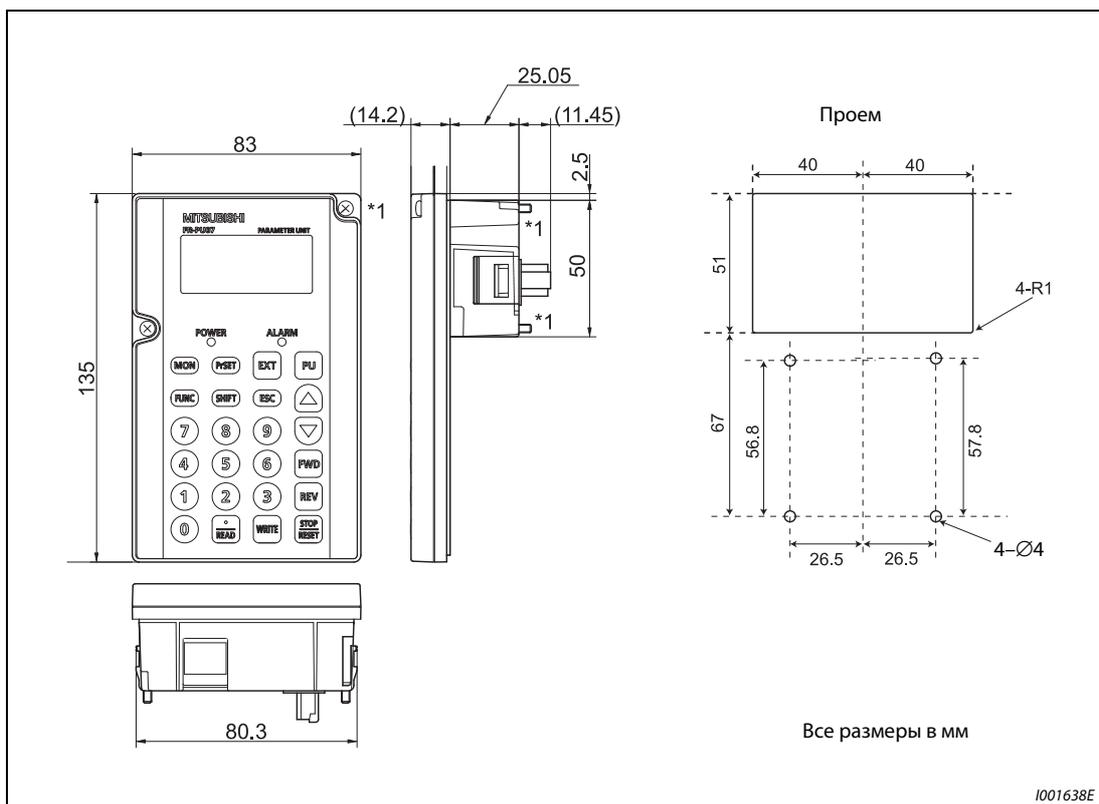


Рис. А-20: Панель управления FR-PU07

УКАЗАНИЯ

При встраивании пульта FR-PU07 в панель или т. п. необходимо вывернуть винты для крепления FR-PU07 на преобразователе частоты или закрепить пульт FR-PU07 гайками М3.

Резьба в FR-PU07 для крепления винтами М3 имеет глубину 5 мм.

A.6 Обзор параметров с командными кодами

При инициализации происходит индикация только базовых параметров. Для обращения к другим параметрам установите соответствующее значение пар. 160 (Чтение группы пользователей).

Пар.	Значение	Заводская установка	Диапазон установки	Примечание
160	Чтение группы пользователей	9999	9999	Доступ к базовым параметрам
			0	Доступ ко всем параметрам
			1	Доступ к параметрам группы пользователей

Таб. А-7: Возможные значения параметра 160

УКАЗАНИЯ

Параметры, отмеченные © соответствуют базовым параметрам.

Выделенные серым фоном параметры, могут быть изменены во время работы преобразователя частоты и при сохранении заводской настройки параметра защиты от перезаписи (пар. 77 = 0).

Обращение к параметрам дополнительных устройств возможно только в случае, если дополнительные устройства установлены в преобразователе частоты.

Командные коды (формат: шестнадцатеричный) для записи или чтения применяются для того, чтобы установить параметры через последовательный интерфейс. Значение "расширенный" соответствует настройкам переключения диапазона (см. раздел 6.18 "Режим передачи данных и установленные значения параметров"). Коды данных Вы можете взять из колонок таблицы рядом с номерами параметров.

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Основные параметры	© 0	00	80	0	Увеличение момента вращения	0–30 %	0.1 %	6/4/3/2/1,5/1 %	6-39	
	© 1	01	81	0	Максимальная выходная частота	0–120 Гц	0.01 Гц	120/60 Гц	6-54	
	© 2	02	82	0	Минимальная выходная частота	0–120 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-54	
	© 3	03	83	0	Характеристика U/f (напряжение/частота) (основная частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-58	
	© 4	04	84	0	Предустановка скорости вращения – RH	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-63	
	© 5	05	85	0	Предустановка скорости вращения – RM	0–400 Гц	0.01 Гц	30 Гц	6-63	
	© 6	06	86	0	Предустановка скорости вращения – RL	0–400 Гц	0.01 Гц	10 Гц	6-63	
	© 7	07	87	0	Время разгона	0–3600/360 с	0.1/0.01 с	5 с/15 с	6-75	
	© 8	08	88	0	Время торможения	0–3600/360 с	0.1/0.01 с	10 с/30 с	6-75	
	© 9	09	89	0	Установка тока электронного аварийного выключателя двигателя	0–500/ 0–3600 А	0.01/0.1 А	Номинальный ток	6-85	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (1)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Торможение постоянным током	10	0A	8A	0	Торможение постоянным током (Стартовая част.)	0–120 Гц/ 9999	0.01 Гц	3 Гц	6-94	
	11	0B	8B	0	Торможение постоянным током (Время)	0–10 с/8888	0,1 с	0,5 с	6-94	
	12	0C	8C	0	Торможение постоянным током (Напряжение)	0–30 %	0.1 %	4/2/1 %	6-94	
—	13	0D	8D	0	Стартовая частота	0–60 Гц	0.01 Гц	0.5 Гц	6-79	
—	14	0E	8E	0	Выбор характеристики нагрузки	0/1	1	1	6-60	
Толчковый режим	15	0F	8F	0	Частота толчкового режима	0–400 Гц	0.01 Гц	5 Гц	6-66	
	16	10	90	0	Время разгона/торможения в толчковом режиме	0–3600/360 с	0.1/0.01с	0.5 с	6-66	
—	17	11	91	0	Выбор MRS-функции	0/2	1	0	6-112	
—	18	12	92	0	Предельная частота при максимальной скорости	120–400 Гц	0.01 Гц	120/60 Гц	6-54	
—	19	13	93	0	Максимальное выходное напряжение	0–1000 В/ 8888/ 9999	0.1 В	8888	6-58	
Время разгона/торможения	20	14	94	0	Основная частота времени разгона/торможения	1–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-75	
	21	15	95	0	Величина шага для разгона/торможения	0/1	1	0	6-75	
Функция защиты от тока перегрузки	22	16	96	0	Ограничение тока	0–120 %/ 9999	0.1 %	110 %	6-44	
	23	17	97	0	Ограничение тока при повышенной частоте	0–150 %/ 9999	0.1 %	9999	6-44	
Предустановка скорости вращения	24–27	18–1B	98–9B	0	4. по 7. предустановки скорости вращения	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-63	
—	28	1C	9C	0	Наложение постоянных частот	0/1	1	0	6-70	
—	29	1D	9D	0	Характеристика разгон/торможения	0/1/2/3/6	1	0	6-81	
—	30	1E	9E	0	Выбор функции генераторного торможения	0, 2, 10, 20, 100, 120/ 0, 1, 2, 10, 11, 20, 21, 100, 101, 120, 121	1	0	6-97	
Предотвращение резонансных явлений	31	1F	9F	0	Скачок частоты 1А	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
	32	20	A0	0	Скачок частоты 1В	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
	33	21	A1	0	Скачок частоты 2А	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
	34	22	A2	0	Скачок частоты 2В	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
	35	23	A3	0	Скачок частоты 3А	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
	36	24	A4	0	Скачок частоты 3В	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-56	
—	37	25	A5	0	Индикация скорости	0/1–9998	1	0	6-136	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (2)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Установка контрольных сигналов	41	29	A9	0	Сравнение заданных и действительных значений (выход SU)	0–100 %	0.1 %	10 %	6-127	
	42	2A	AA	0	Контроль выходной частоты (выход FU)	0–400 Гц	0.01 Гц	6 Гц	6-127	
	43	2B	AB	0	Контроль частоты при обратном вращении	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-127	
Вторая группа параметров	44	2C	AC	0	2. Время разгона/торможения	0–3600/360 с	0.1/0.01с	5 с	6-75	
	45	2D	AD	0	2. Время торможения	0–3600/360 с/9999	0.1/0.01с	9999	6-75	
	46	2E	AE	0	2. Ручное увеличение момента вращения	0–30%/9999	0.1 %	9999	6-39	
	47	2F	AF	0	2. Характеристика U/f	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-58	
	48	30	B0	0	2. Предельное значение тока	0–120 %	0.1 %	110 %	6-44	
	49	31	B1	0	Рабочий диапазон 2 предельного значения тока	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	0 Гц	6-44	
	50	32	B2	0	2. Контроль частоты	0–400 Гц	0.01 Гц	30 Гц	6-127	
	51	33	B3	0	2. Настройка тока электрической защиты электродвигателя	0–500 A/ 9999 0–3600 A/ 9999	0.01/0.1 A	9999	6-85	
Функции индикации	52	34	B4	0	Индикация на панели управления	0/5/6/ 8–14/17/ 20/23–25/ 50–57/64/67/ 81–86/100	1	0	6-138	
	54	36	B6	0	Вывод на клемме SA	1–3/5/6/ 8–14/17/21/24/ 50/52/53/67/70/ 85	1	1	6-146	
	55	37	B7	0	Опорная величина для внешней индикации частоты	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-146	
	56	38	B8	0	Опорная величина для внешней индикации тока	0–500 A/ 0–3600 A	0.01/0.1 A	Номинальный ток	6-146	
Перезапуск после исчезн. сетевого напряж.	57	39	B9	0	Время синхронизации после отключения сети	0/0.1–5 с/9999 0/0.1–30 с/9999	0.1 с	9999	6-153	
	58	3A	BA	0	Резерв времени до автоматической синхронизации	0–60 с	0.1 с	1 с	6-153	
—	59	3B	BB	0	Выбор цифрового потенциометра двигателя	0/1/2/3/11/12/13	1	0	6-71	
—	Ⓒ 60	3C	BC	0	Выбор функции энергосбережения	0/4/9	1	0	6-176	
Защитная функция автоматического перезапуска	65	41	C1	0	Выбор защитной функции автоматического повторного запуска	0–5	1	0	6-169	
—	66	42	C2	0	Стартовая частота для предельного значения тока при повышенной частоте	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-44	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (3)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Защитная функция автоматического повторного запуска	67	43	C3	0	Число попыток перезапуска	0–10/ 101–110	1	0	6-169	
	68	44	C4	0	Время ожидания автоматического повторного запуска	0–10 с	0.1 с	1 с	6-169	
	69	45	C5	0	Регистрация автоматических перезапусков	0	1	0	6-169	
—	70	46	C6	0	Регенеративный тормозной цикл	0–10 %	0.1 %	0 %	6-97	
—	71	47	C7	0	Выбор двигателя	0/1/2/20	1	0	6-93	
—	72	48	C8	0	Функция ШИМ-модуляции	0–15 0–6/25	1	2	6-185	
—	73	49	C9	0	Определение заданного значения входных данных	0–7/10–17	1	1	6-188 6-195	
—	74	4A	CA	0	Фильтр сигналов заданного значения	0–8	1	1	6-198	
—	75	4B	CB	0	Условие сброса/ошибка соединения/останов PU	0–3/14–17/ 100–103/ 114–117	1	14	6-213	
—	76	4C	CC	0	Кодированная выдача сигнала тревоги	0/1/2	1	0	6-173	
—	77	4D	CD ^①	0	Защита параметров от перезаписи	0/1/2	1	0	6-218	
—	78	4E	CE	0	Запрет реверсирования	0/1/2	1	0	6-220	
—	⊙ 79	4F	CF ^①	0	Выбор режима работы	0/1/2/3/4/6/7	1	0	6-229	
Регулирование вектора	80	50	D0	0	Номинальная мощность двигателя	0.4–55 кВт/9999 0–3600 кВт/9999	0.01/0.1 кВт	9999	6-42	
	90	5A	DA	0	Постоянная двигателя R1	0–50 Ω/9999 0–400 мΩ/9999	0.001 Ω/0.01 мΩ	9999	6-42	
Гибкая характеристика U/f по 5 точкам	100	00	80	1	Частота U/f1	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-61	
	101	01	81	1	Напряжение U/f1	0–1000 В	0.1 В	0 В	6-61	
	102	02	82	1	Частота U/f2	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-61	
	103	03	83	1	Напряжение U/f2	0–1000 В	0.1 В	0 В	6-61	
	104	04	84	1	Частота U/f3	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-61	
	105	05	85	1	Напряжение U/f3	0–1000 В	0.1 В	0 В	6-61	
	106	06	86	1	Частота U/f4	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-61	
	107	07	87	1	Напряжение U/f4	0–1000 В	0.1 В	0 В	6-61	
	108	08	88	1	Частота U/f5	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-61	
109	09	89	1	Напряжение U/f5	0–1000 В	0.1 В	0 В	6-61		

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (4)

① Может применяться только для записи через PU-соединение.

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Передача данных (PU-интерфейс)	117	11	91	1	Номер позиции (PU-интерфейс)	0–31	1	0	6-261	
	118	12	92	1	Скорость передачи (PU-интерфейс)	48/96/192/348	1	192	6-261	
	119	13	93	1	Длина стопового бита/длина данных (PU-интерфейс)	0/1/10/11	1	1	6-261	
	120	14	94	1	Проверка паритета (PU-интерфейс)	0/1/2	1	2	6-261	
	121	15	95	1	Число повторных попыток (PU-интерфейс)	0–10/9999	1	1	6-261	
	122	16	96	1	Временной интервал передачи данных. (PU-интерфейс)	0/0.1–999.8/9999	0,1 с	9999	6-261	
	123	17	97	1	Время ожидания ответа (PU-интерфейс)	0–150 мс/9999	1	9999	6-261	
	124	18	98	1	CR-/LF-проверка (PU-интерфейс)	0/1/2	1	1	6-261	
—	⊙ 125	19	99	1	Усиление при установке заданной величины на клемме 2 (частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-199	
—	⊙ 126	1A	9A	1	Усиление при установке заданной величины на клемме 4 (частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-199	
ПИД-регулирование	127	1B	9B	1	Автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-328	
	128	1C	9C	1	Выбор направления действия ПИД-регулирования	10/11/20/21/40/41/50/51/60/61/70/71/80/81/90/91/100/101/110/111/120/121/140/141	1	10	6-328	
	129	1D	9D	1	ПИД-пропорциональное значение	0.1–1000 %/9999	0.1 %	100 %	6-328	
	130	1E	9E	1	Время ПИД-интегрирования	0.1–3600 с/9999	0.1 с	1 с	6-328	
	131	1F	9F	1	Верхнее предельное значение для действующего значения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-328	
	132	20	A0	1	Нижнее предельное значение для действующего значения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-328	
	133	21	A1	1	Установка заданных значений при помощи параметров	0–100 %/9999	0.01 %	9999	6-328	
	134	22	A2	1	Время ПИД-дифференцирования	0.01–10.00 с/9999	0.01 с	9999	6-328	
Переключение двигателя на работу от сети	135	23	A3	1	Переключение двигателя на работу от сети	0/1	1	0	6-375	
	136	24	A4	1	Время блокировки силовых контакторов	0–100 с	0.1 с	1 с	6-375	
	137	25	A5	1	Задержка запуска	0–100 с	0.1 с	0.5 с	6-375	
	138	26	A6	1	Настройка защиты при сбое в работе преобразователя частоты	0/1	1	0	6-375	
	139	27	A7	1	Частота передачи	0–60 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-375	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (5)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Люфт передачи	140	28	A8	1	Пороговая частота для прекращения разгона	0–400 Гц	0.01 Гц	1 Гц	6-81	
	141	29	A9	1	Время компенсации разгона	0–360 с	0.1 с	0.5 с	6-81	
	142	2A	AA	1	Пороговая частота для прекращения замедления	0–400 Гц	0.01 Гц	1 Гц	6-81	
	143	2B	AB	1	Время компенсации замедления	0–360 с	0.1 с	0.5 с	6-81	
—	144	2C	AC	1	Переключение индикации скорости	0/2/4/6/8/10/102/104/106/108/110	1	4	6-136	
PU	145	2D	AD	1	Выбор языка	0–7	1	1	6-409	
—	147	2F	AF	1	Частота переключения на разгон/торможение	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-75	
Контроль выходного тока	148	30	B0	1	Ограничение тока при входном напряжении 0 В	0–120 %	0.1 %	110 %	6-44	
	149	31	B1	1	Ограничение тока при входном напряжении 10 В	0–120 %	0.1 %	120 %	6-44	
	150	32	B2	1	Контроль выходного тока	0–120 %	0.1 %	110 %	6-130	
	151	33	B3	1	Длительность контроля выходного тока	0–10 с	0.1 с	0 с	6-130	
	152	34	B4	1	Контроль нулевого тока	0–150 %	0.1 %	5 %	6-130	
	153	35	B5	1	Длительность контроля нулевого тока	0–10 с	0.01 с	0.5 с	6-130	
—	154	36	B6	1	Снижение напряжения при ограничении тока	0/1	1	1	6-44	
—	155	37	B7	1	Условие включения сигнала RT	0/10	1	0	6-114	
—	156	38	B8	1	Выбор ограничения тока	0–31/100/101	1	0	6-44	
—	157	39	B9	1	Время ожидания OL-сигнала	0–25 с/9999	0.1 с	0 с	6-44	
—	158	3A	BA	1	Вывод на АМ-клемме	1–3/5/6/8–14/17/21/24/50/52/53/67/70/86	1	1	6-146	
—	159	3B	BB	1	Диапазон частоты передачи	0–10 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-375	
—	© 160	00	80	2	Чтение групп пользователей	0/1/9999	1	9999	6-221	
—	161	01	81	2	Блокирование определения функции диска цифрового набора/панели управления	0/1/10/11	1	0	6-410	
Перезапуск после отказа сети питания	162	02	82	2	Автоматический перезапуск после отказа сети питания	0/1/10/11	1	0	6-153	
	163	03	83	2	1. Буферное время для автоматического перезапуска	0–20 с	0.1 с	0 с	6-153	
	164	04	84	2	1. Выходное напряжение для автоматического перезапуска	0–100%	0.1 %	0 %	6-153	
	165	05	85	2	Ограничение тока при перезапуске	0–120%	0.1 %	110 %	6-153	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (б)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Контроль выходного тока	166	06	86	2	Длительность импульса сигнала Y12	0–10 с/9999	0.1 с	0.1 с	6-130	
	167	07	87	2	Работа при срабатывании контроля выходного тока	0/1/10/11	1	0	6-130	
—	168	Заводские параметры не регулировать!								
—	169									
Стирание эксплуатационных данных	170	0A	8A	2	Сброс показаний счетчика ватт-часов	0/10/9999	1	9999	6-138	
	171	0B	8B	2	Сброс показаний счетчика времени работы	0/9999	1	9999	6-138	
Группы пользователей	172	0C	8C	2	Индикация размещения групп пользователей/возврат размещения в исходное состояние	9999/(0–16)	1	0	6-221	
	173	0D	8D	2	Параметры для группы пользователей	0–999/9999	1	9999	6-221	
	174	0E	8E	2	Удаление параметров из группы пользователей	0–999/9999	1	9999	6-221	
Определение функций входных клемм	178	12	92	2	Определение функций клемма STF	0–8/10–14/16/24/25/37/50/51/60/62/64–67/70–72/77/78/9999	1	60	6-109	
	179	13	93	2	Определение функций клемма STR	0–8/10–14/16/24/25/37/50/51/61/62/64–67/70–72/77/78/9999	1	61	6-109	
	180	14	94	2	Определение функций клемма RL	0–8/10–14/16/24/25/37/50/51/62/64–67/70–72/77/78/9999	1	0	6-109	
	181	15	95	2	Определение функций клемма RM		1	1	6-109	
	182	16	96	2	Определение функций клемма RH		1	2	6-109	
	183	17	97	2	Определение функций клемма RT		1	3	6-109	
	184	18	98	2	Определение функций клемма AU		1	4	6-109	
	185	19	99	2	Определение функций клемма JOG	0–8/10–14/16/24/25/37/50/51/62/64–67/70–72/77/78/9999	1	5	6-109	
	186	1A	9A	2	Определение функций клемма CS		1	6	6-109	
	187	1B	9B	2	Определение функций клемма MRS		1	24	6-109	
	188	1C	9C	2	Определение функций клемма STOP		1	25	6-109	
189	1D	9D	2	Определение функций клемма RES	1		62	6-109		

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (7)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Определение функций выходных клемм	190	1E	9E	2	Определение функций клемма RUN	0-5/7/8/10-19/ 25/26/45-54/	1	0	6-120	
	191	1F	9F	2	Определение функций клемма SU	64/67/70-79/82/ 85/90-96/98/99/ 100-105/107/ 108/110-116/ 125/126/ 145-154/ 164/167/ 170/179/182/185/ 190-196/198/ 199/9999	1	1	6-120	
	192	20	A0	2	Определение функций клемма IPF		1	2	6-120	
	193	21	A1	2	Определение функций клемма OL		1	3	6-120	
	194	22	A2	2	Определение функций клемма FU		1	4	6-120	
	195	23	A3	2	Определение функций клемма ABC1	0-5/7/8/10-19/ 25/26/45-54/ 64/67/70-79/82/ 85/90/91/ 94-96/98/99/ 100-105/107/ 108/110-116/ 125/126/ 145-154/ 164/167/170/179/ 182/185/190/191/ 194-196/198/ 199/9999	1	99	6-120	
	196	24	A4	2	Определение функций клемма ABC2		1	9999	6-120	
Предустановка скорости вращения	232-239	28-2F	A8-AF	2	8. по 15. предустановленные значения скорости вращения	0-400 Гц/9999	0,01 Гц	9999	6-63	
—	240	30	B0	2	Настройка "мягкой" ШИМ-модуляции	0/1	1	1	6-185	
—	241	31	B1	2	Единица измерения аналогового входного сигнала	0/1	1	0	6-199	
—	242	32	B2	2	Величина наложенного сигнала на клемме 1 для клеммы 2	0-100 %	0.1 %	100 %	6-195	
—	243	33	B3	2	Величина наложенного сигнала на клемме 1 для клеммы 4	0-100 %	0.1 %	75 %	6-195	
—	244	34	B4	2	Управление вентилятором охлаждения	0/1	1	1	6-389	
Компенсация скольжения	245	35	B5	2	Номинальное скольжение двигателя	0-50%/9999	0.01 %	9999	6-43	
	246	36	B6	2	Время срабатывания компенсации скольжения	0.01-10 с	0.01 с	0.5 с	6-43	
	247	37	B7	2	Выбор диапазона компенсации скольжения	0/9999	1	9999	6-43	
—	250	3A	BA	2	Способ останова	0-100 с/ 1000-1100 с/8888/ 9999	0.1 с	9999	6-100	
—	251	3B	BB	2	Рассогласование выходных фаз	0/1	1	1	6-175	
Наложение частоты	252	3C	BC	2	Смещение наложения заданной величины	0-200 %	0.1 %	50 %	6-195	
	253	3D	BD	2	Усиление наложения заданной величины	0-200 %	0.1 %	150 %	6-195	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (8)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Индикация срока службы	255	3F	BF	2	Индикация срока службы	(0–15)	1	0	6-390	
	256	40	C0	2	Срок службы ограничителя тока включения	(0–100 %)	1 %	100 %	6-390	
	257	41	C1	2	Срок службы емкости цепи управления	(0–100 %)	1 %	100 %	6-390	
	258	42	C2	2	Срок службы емкости главной цепи	(0–100 %)	1 %	100 %	6-390	
	259	43	C3	2	Измерение срока службы емкости главной цепи	0/1	1	0	6-390	
—	260	44	C4	2	Регулирование несущей частоты ШИМ	0/1	1	1	6-185	
Способ останова при отказе сети питания.	261	45	C5	2	Способ останова при отказе сети питания	0/1/2/21/22	1	0	6-162	
	262	46	C6	2	Снижение частоты при отказе сети питания	0–20 Гц	0.01 Гц	3 Гц	6-162	
	263	47	C7	2	Пороговое значение для снижения частоты при отказе сети	0–120 Гц/ 9999	0.01 Гц	50 Гц	6-162	
	264	48	C8	2	Время торможения 1 при отказе сети	0–3600/360 с	0.1/0.01с	5 с	6-162	
	265	49	C9	2	Время торможения 2 при отказе сети	0–3600/360 с/9999	0.1/0.01с	9999	6-162	
	266	4A	CA	2	Частота переключения для времени торможения	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-162	
—	267	4B	CB	2	Установка заданных значений входных параметров на клемме 4	0/1/2	1	0	6-188	
—	268	4C	CC	2	Индикация позиций после запятой	0/1/9999	1	9999	6-138	
—	269	Заводские параметры: не регулировать!								
Защита паролем	296	68	E8	2	Степень защиты паролем	0–6/99/100–106/199/9999	1	9999	6-224	
	297	69	E9	2	Активировать защиту паролем	1000–9998/0–5/9999	1	9999		
—	299	6B	EB	2	Определение направления вращения при повторном запуске	0/1/9999	1	9999	6-153	
Цифровой вход	300	00	80	3	Двоично-десятичный код ввода: Смещение	Параметры для дополнительного устройства FR-A7AX (цифровой 16-битовый вход)				
	301	01	81	3	Двоично-десятичный код ввода: Усиление					
	302	02	82	3	Двоичный код ввода: Смещение					
	303	03	83	3	Двоичный код ввода: Усиление					
	304	04	84	3	Выбор цифрового входного сигнала и активация аналогового сигнала наложения					
	305	05	85	3	Сигнал приема данных					

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (9)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Аналоговый выход	306	06	86	3	Определение функций аналогового выхода	Параметры дополнительного устройства FR-A7AX (Аналоговый/цифровой выход)				
	307	07	87	3	Нулевая точка аналогового выхода					
	308	08	88	3	Максимальное значение сигнала на аналоговом выходе					
	309	09	89	3	Переключение Напряжение/ток аналогового выхода					
	310	0A	8A	3	Определение функций выходной клеммы AM1					
	311	0B	8B	3	Нулевая точка аналогового выхода напряжения					
	312	0C	8C	3	Максимальное значение сигнала на аналоговом выходе напряжения					
Цифровой выход	313	0D	8D	3	Определение функций клеммы Y0					
	314	0E	8E	3	Определение функций клеммы Y1					
	315	0F	8F	3	Определение функций клеммы Y2					
	316	10	90	3	Определение функций клеммы Y3					
	317	11	91	3	Определение функций клеммы Y4					
	318	12	92	3	Определение функций клеммы Y5					
	319	13	93	3	Определение функций клеммы Y6					
Релейный выход	320	14	94	3	Определение функций клеммы RA1		Параметры для дополнительного устройства FR-A7AR (релейный выход)			
	321	15	95	3	Определение функций клеммы RA2					
	322	16	96	3	Определение функций клеммы RA3					
Аналоговый выход	323	17	97	3	Настройка на напряжение 0 В для AM0		Параметры для дополнительного устройства FR-A7AY (Аналоговый/цифровой выход)			
	324	18	98	3	Настройка на напряжение 0 В для AM1					
—	329	1D	9D	3	Ширина шага для цифрового входа	Параметры для дополнительного устройства FR-A7AX (цифровой 16-битовый вход)				

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (10)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Передача данных (RS485)	331	1F	9F	3	Номер позиции (2. проводной последовательный интерфейс)	0–31/ 0–247/ 0–127	1	0	6-261	
	332	20	A0	3	Скорость передачи (2. проводной последовательный интерфейс)	3/6/12/24/48/96/ 192/384 (96, 192, 384, 768)	1	96	6-261	
	333	21	A1	3	Длина стопового бита/длина данных (2-проводной последовательный интерфейс)	0/1/10/11	1	1	6-261	
	334	22	A2	3	Проверка паритета (2. проводного последовательного интерфейса)	0/1/2	1	2	6-261	
	335	23	A3	3	Число попыток повторения (2. проводного последовательного интерфейса)	0–10/9999	1	1	6-261	
	336	24	A4	3	Временной интервал передачи данных (2. проводной последовательный интерфейс)	0–999.8 с/9999	0,1 с	0 с	6-261	
	337	25	A5	3	Время ожидания ответа (2. проводной последовательный интерфейс)	0–150 мс/9999	1	9999	6-261	
	338	26	A6	3	Запись рабочей команды	0/1	1	0	6-244	
	339	27	A7	3	Запись команды, определяющей скорость вращения	0/1/2	1	0	6-244	
	340	28	A8	3	Режим работы после разгона	0/1/2/10/12	1	0	6-229	
	341	29	A9	3	CR-/LF-проверка (2. проводной последовательный интерфейс)	0/1/2	1	1	6-261	
	342	2A	AA	3	Обращение к E ² PROM	0/1	1	0	6-261	
	343	2B	AB	3	Число ошибок при обмене данными	—	1	0	6-261	
DeviceNet	345	2D	AD	3	Адрес DeviceNet	Параметры для опции FR-A7ND (коммуникация по DeviceNet)				
	346	2E	AE	3	Скорость передачи DeviceNet					
CC-Link PROFIBUS DP	349	31	B1	3	Настройка для возврата в исходное положение неисправности	Параметры для дополнительного устройства FR-A7NC и FR-A7NP (Передача данных через сеть CC-Link и PROFIBUS DP)				
LonWorks	387	57	D7	3	Время замедления передачи данных	Параметры для дополнительного устройства FR-A7NL (LonWorks-передача данных)				
	388	58	D8	3	Интервал времени для передачи данных					
	389	59	D9	3	Минимальное время передачи данных					
	390	5A	DA	3	Процентное опорное значение частоты	1–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-310	
	391	5B	DB	3	Интервал времени для приема данных	Параметры для дополнительного устройства FR-A7NL (LonWorks-передача данных)				
392	5C	DC	3	Управляемое по событиям количество контролируемых переменных						
Функция контроллера	414	0E	8E	4	Выбор функции контроллера	0/1	1	0	6-327	
	415	0F	8FE	4	Блокировка питания от преобразователя частоты	0/1	1	0	6-327	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (11)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Децентрализованная выходная функция	495	5F	DF	4	Удаленная выходная функция	0/1/10/11	1	0	6-133	
	496	60	E0	4	Децентрализованные выходные данные 1	0–4095	1	0	6-133	
	497	61	E1	4	Децентрализованные выходные данные 2	0–4095	1	0	6-133	
Функция контроллера	498	62	E2	4	Стереть флэш-память встроенного контроллера	0–9999	1	0	6-327	
Ошибки при передаче данных	500	00	80	5	Время ожидания до распознавания ошибок передачи данных	Параметры дополнительных сетевых устройств				
	501	01	81	5	Количество ошибок при обмене данными					
	502	02	82	5	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	0/1/2/3	1	0	6-264	
Техобслуживание	503	03	83	5	Счетчик интервалов работ по техобслуживанию	0 (1–9998)	1	0	6-394	
	504	04	84	5	Установка интервала техобслуживания	0–9998/9999	1	9999	6-394	
—	505	05	85	5	Эталонная величина индикации частоты	1–120 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-136	
—	506	06	86	5	Пользовательский параметр 1	0–65535	1	0	6-327	
—	507	07	87	5	Пользовательский параметр 2	0–65535	1	0	6-327	
—	508	08	88	5	Пользовательский параметр 3	0–65535	1	0	6-327	
—	509	09	89	5	Пользовательский параметр 4	0–65535	1	0	6-327	
—	510	0A	8A	5	Пользовательский параметр 1	0–65535	1	0	6-327	
—	511	0B	8B	5	Пользовательский параметр 6	0–65535	1	0	6-327	
—	512	0C	8C	5	Пользовательский параметр 7	0–65535	1	0	6-327	
—	513	0D	8D	5	Пользовательский параметр 8	0–65535	1	0	6-327	
—	514	0E	8E	5	Пользовательский параметр 9	0–65535	1	0	6-327	
—	515	0F	8F	5	Пользовательский параметр 10	0–65535	1	0	6-327	
—	522	16	96	5	Частота срабатывания отключения выхода	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-107	
—	539	27	A7	5	Временной интервал передачи данных. (Modbus-RTU)	0/ 0.1–999.8 с/9999	0.1 с	9999	6-289	
CC-Link	542	2A	AA	5	Номер позиции (CC-Link)	Параметры для дополнительного устройства FR-A7NC (передача данных через сеть CC-Link)				
	543	2B	AB	5	Скорость передачи					
	544	2C	AC	5	Расширенный цикл (CC-Link)					

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (12)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Связь	549	31	B1	5	Выбор протокола	0/1/2	1	0	6-261	
	550	32	B2	5	Запись рабочей инструкции в режиме NET	0/1/9999	1	9999	6-244	
	551	33	B3	5	Запись рабочей инструкции в режиме PU	1/2	1	2	6-244	
ПИД-регулирование	553	35	B5	5	Предел рассогласования	0–100.0%/9999	0.1%	9999	6-328	
	554	36	B6	5	Режим при ПИД-сигнале	0–3, 10–13	1	0	6-328	
Контроль средней величины тока	555	37	B7	5	Интервал времени для формирования средней величины тока	0.1–1.0 с	0.1 с	1 с	6-395	
	556	38	B8	5	Время задержки до формирования средней величины тока	0.0–20.0 с	0.1 с	0 с	6-395	
	557	39	B9	5	Опорное значение для формирования средней величины тока	0–500 A/ 0–3600 A	0.01/0.1 A	Номинальный ток	6-395	
Защита двигателя	561	3D	BD	5	Порог срабатывания элемента с ПТК	0.5–30 kΩ/9999	0.01 Ω	9999	6-85	
—	563	3F	BF	5	Превышение общей продолжительности срока эксплуатации	(0–65535)	1	0	6-138	
—	564	40	C0	5	Превышение продолжительности срока эксплуатации	(0–65535)	1	0	6-138	
Характеристика нагрузочного момента	570	46	C6	5	Установка устойчивости к перегрузке	0/1	1	0	6-54	
—	571	47	C7	5	Время удержания стартовой частоты	0.0–10.0 с/9999	0.1 с	9999	6-79	
—	573	49	C9	6	Потери заданного значения тока	1/2/3/4/9999	1	9999	6-207	
ПИД-регулирование	575	4B	CB	6	Время срабатывания отключения выхода	0–3600 с/9999	0,1 с	1 с	6-328	
	576	4C	CC	6	Порог срабатывания отключения выхода	0–400 Гц	0,01 Гц	0 Гц	6-328	
	577	4D	CD	6	Порог срабатывания для отмены отключения выхода	900–1100 %	0.1 %	1000 %	6-328	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (13)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Расширенное ПИД-регулирование	578	4E	CE	6	Работа вспомогательного двигателя	0–3	1	0	6-361	
	579	4F	CF	6	Переключение вспомогательных двигателей	0–3	1	0	6-361	
	580	50	D0	6	Время блокировки контактора вспомогательного двигателя	0–100 с	0.1 с	1 с	6-361	
	581	51	D1	6	Задержка запуска через контактор вспомогательного двигателя	0–100 с	0.1 с	1 с	6-361	
	582	52	D2	6	Время торможения при подключении вспомогательного двигателя	0–3600 с/ 360 с/ 9999	0.1 с	1 с	6-361	
	583	53	D3	6	Время разгона при отключении вспомогательного двигателя	0–3600 с/ 360 с/ 9999	0.1 с	1 с	6-361	
	584	54	D4	6	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 1	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-361	
	585	55	D5	6	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 2	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-361	
	586	56	D6	6	Стартовая частота Вспомогательный двигатель 3	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-361	
	587	57	D7	6	Частота останова Вспомогательный двигатель 1	0–400 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-361	
	588	58	D8	6	Частота останова Вспом. двигат. 2	0–400 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-361	
	589	59	D9	6	Частота останова Вспомогательный двигатель 3	0–400 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-361	
	590	5A	DA	6	Задержка пуска вспомогательного двигателя	0–3600 с	0.1 с	5 с	6-361	
	591	5B	DB	6	Задержка останова вспомогательного двигателя	0–3600 с	0.1 с	5 с	6-361	
Траверс-функция	592	5C	DC	6	Активируйте траверс-функцию	0/1/2	1	0	6-383	
	593	5D	DD	6	Максимальная амплитуда	0–25 %	0.1 %	10 %	6-383	
	594	5E	DE	6	Подгонка амплитуды при замедлении	0–50 %	0.1 %	10 %	6-383	
	595	5F	DF	6	Подгонка амплитуды при разгоне	0–50 %	0.1 %	10 %	6-383	
	596	60	E0	6	Время разгона в траверс-функции	0.1–3600 с	0.1 с	5 с	6-383	
	597	61	E1	6	Время торможения в траверс-функции	0.1–3600 с	0.1 с	5 с	6-383	
—	611	0B	8B	6	Время разгона при перезапуске	0–3600 с/ 9999	0.1 с	5/15 с	6-153	
Подавление вибрации	653	35	B5	6	Подавление вибрации	0–200 %	0.1 %	0	6-187	
	654	36	B6	6	Пред. частота подавления вибрации	0–120 Гц	0.01 Гц	20 Гц	6-187	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (14)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Протокол ВАСnet MS/TP	726	1A	9A	7	Автоматическая скорость передачи данных / макс. адрес ведущего устройства	0–255	1	255	6-310	
	727	1B	9B	7	Макс. количество кадров данных	1–255	1	1	6-310	
	728	1C	9C	7	Экземпляр объекта устройства (3 старших разряда)	0–419 (0–418)	1	0	6-310	
	729	1D	9D	7	Экземпляр объекта устройства (4 младших разряда)	0–9999 (0–4302)	1	0	6-310	
2-е ПИД-регулирование	753	35	B5	7	2-й выбор направления действия ПИД-регулирования	10/11/20/21/40/ 41/50/51/60/61/ 70/71/80/81/90/ 91/100/101/110/ 111/120/121/140/ 141/9999	1	9999	6-358	
	754	36	B6	7	2-я автоматическая частота переключения ПИД-регулятора	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-358	
	755	37	B7	7	2-я установка заданных значений при помощи параметров	0–100 %/9999	0.01 %	9999	6-358	
	756	38	B8	7	2-е пропорциональное значение ПИД	0.1–1000 %/9999	0.1 %	100 %	6-358	
	757	39	B9	7	2-е время ПИД-интегрирования	0.1–3600 с/9999	0.1 с	1 с	6-358	
	758	3A	BA	7	2-е время ПИД-дифференцирования	0.01–10.00 с/9999	0.01 с	9999	6-358	
—	759	3B	BB	7	Единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	0–43/9999	1	9999	6-358	
Режим предварительного заполнения	760	3C	BC	7	Реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0/1	1	0	6-350	
	761	3D	BD	7	Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-350	
	762	3E	BE	7	Максимальное время режима предварительного заполнения	0–3600 с/9999	0.1 с	9999	6-350	
	763	3F	BF	7	Верхний предел количества предварительного заполнения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-350	
	764	40	C0	7	Ограничение времени режима предварительного заполнения	0–3600 с/9999	0.1 с	9999	6-350	
2-й режим предварительного заполнения	765	41	C1	7	2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0/1	1	0 %	6-350 6-358	
	766	42	C2	7	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-350 6-358	
	767	43	C3	7	2-е максимальное время режима предварительного заполнения	0–3600 с/9999	0.1 с	9999	6-350 6-358	
	768	44	C4	7	2-й верхний предел количества предварительного заполнения	0–100 %/9999	0.1 %	9999	6-350 6-358	
	769	45	C5	7	2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения	0–3600 с/9999	0.1 с	9999	6-350 6-358	
PU	774	4A	CA	7	1-й выбор индикации панели управления	1–3/5/6/ 8–14/17/20/ 23–25/40–42/ 50–57/64/67/ 81–86/100/9999	1	9999	6-310 6-417	
	775	4B	CB	7	2-й выбор индикации панели управления					
	776	4C	CC	7	3-й выбор индикации панели управления					

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (15)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
—	777	4D	CD	7	Рабочая частота при потере токового заданного значения	0–400 Гц/9999	0.01 Гц	9999	6-207	
—	778	4E	CE	7	Время задержки для потери токового заданного значения	0–10 с	0.01 с	0	6-207	
—	779	4F	CF	7	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	0–400 Гц/9999	0,01 Гц	9999	6-264	
—	799	63	E3	7	Величина шага в импульсах для вывода значения энергии	0.1/1/10/100/1000 кВтч	0.1	1 кВтч	6-135	
—	826	1A	9A	8	Пользовательский пар. 11	0–65535	1	0	6-327	
—	827	1B	9B	8	Пользовательский пар. 12	0–65535	1	0	6-327	
—	828	1C	9C	8	Пользовательский пар. 13	0–65535	1	0	6-327	
—	829	1D	9D	8	Пользовательский пар. 14	0–65535	1	0	6-327	
—	830	1E	9E	8	Пользовательский пар. 15	0–65535	1	0	6-327	
—	831	1F	9F	8	Пользовательский пар. 16	0–65535	1	0	6-327	
—	832	20	A0	8	Пользовательский пар. 17	0–65535	1	0	6-327	
—	833	21	A1	8	Пользовательский пар. 18	0–65535	1	0	6-327	
—	834	22	A2	8	Пользовательский пар. 19	0–65535	1	0	6-327	
—	835	23	A3	8	Пользовательский пар. 20	0–65535	1	0	6-327	
—	836	24	A4	8	Пользовательский пар. 21	0–65535	1	0	6-327	
—	837	25	A5	8	Пользовательский пар. 22	0–65535	1	0	6-327	
—	838	26	A6	8	Пользовательский пар. 23	0–65535	1	0	6-327	
—	839	27	A7	8	Пользовательский пар. 24	0–65535	1	0	6-327	
—	840	28	A8	8	Пользовательский пар. 25	0–65535	1	0	6-327	
—	841	29	A9	8	Пользовательский пар. 26	0–65535	1	0	6-327	
—	842	2A	AA	8	Пользовательский пар. 27	0–65535	1	0	6-327	
—	843	2B	AB	8	Пользовательский пар. 28	0–65535	1	0	6-327	
—	844	2C	AC	8	Пользовательский пар. 29	0–65535	1	0	6-327	
—	845	2D	AD	8	Пользовательский пар. 30	0–65535	1	0	6-327	
—	846	2E	AE	8	Пользовательский пар. 31	0–65535	1	0	6-327	
—	847	2F	AF	8	Пользовательский пар. 32	0–65535	1	0	6-327	
—	848	30	B0	8	Пользовательский пар. 33	0–65535	1	0	6-327	
—	849	31	B1	8	Пользовательский пар. 34	0–65535	1	0	6-327	
—	850	32	B2	8	Пользовательский пар. 35	0–65535	1	0	6-327	
—	851	33	B3	8	Пользовательский пар. 36	0–65535	1	0	6-327	
—	852	34	B4	8	Пользовательский пар. 37	0–65535	1	0	6-327	
—	853	35	B5	8	Пользовательский пар. 38	0–65535	1	0	6-327	
—	854	36	B6	8	Пользовательский пар. 39	0–65535	1	0	6-327	
—	855	37	B7	8	Пользовательский пар. 40	0–65535	1	0	6-327	
—	856	38	B8	8	Пользовательский пар. 41	0–65535	1	0	6-327	
—	857	39	B9	8	Пользовательский пар. 42	0–65535	1	0	6-327	
—	858	3A	BA	8	Пользовательский пар. 43	0–65535	1	0	6-327	
—	859	3B	BB	8	Пользовательский пар. 44	0–65535	1	0	6-327	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (16)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
—	860	3C	BC	8	Пользовательский пар. 45	0–65535	1	0	6-327	
—	861	3D	BD	8	Пользовательский пар. 46	0–65535	1	0	6-327	
—	862	3E	BE	8	Пользовательский пар. 47	0–65535	1	0	6-327	
—	863	3F	BF	8	Пользовательский пар. 48	0–65535	1	0	6-327	
—	864	40	C0	8	Пользовательский пар. 49	0–65535	1	0	6-327	
—	865	41	C1	8	Пользовательский пар. 50	0–65535	1	0	6-327	
—	867	43	C3	8	Выходной фильтр АМ	0–5 с	0.01 с	0.01 с	6-146	
—	869	45	C5	8	Фильтр для выходного тока	0–5 с	0.01 с	0.02 с	6-146	
—	870	46	C6	8	Гистерезис контроля выходной частоты	0–5 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-127	
—	872	48	C8	8	Располагание выходных фаз	0/1	1	0	6-175	
Управление выходной частотой при помощи промежуточного контура	882	52	D2	8	Активация управления при помощи промежуточного контура	0/1	1	0	6-386	
	883	53	D3	8	Пороговое значение напряжения	300–800 В	0.1 В	760 В/ 785 В пост. т.	6-386	
	884	54	D4	8	Порог срабатывания управления при помощи промежуточного контура	0–5	1	0	6-386	
	885	55	D5	8	Установка диапазона частот	0–30 Гц/9999	0.01 Гц	6 Гц	6-386	
	886	56	D6	8	Характеристика срабатывания управления при помощи промежуточного контура (напряжение)	0–200 %	0.1 %	100 %	6-386	
Произвольные параметры	888	58	D8	8	Произвольный параметр 1	0–9999	1	9999	6-399	
	889	59	D9	8	Произвольный параметр 2	0–9999	1	9999	6-399	
Режим экономии электроэнергии	891	5B	DB	8	Сдвиг запятой при индикации энергии	0–4/9999	1	9999	6-178	
	892	5C	DC	8	Коэффициент нагрузки	30–150 %	0.1 %	100 %	6-178	
	893	5D	DD	8	Опорное значение для контроля энергии (Мощность двигателя)	0.1–55/ 0–3600 кВт	0.01/ 0.1 кВт	Перегрузочная способность при подключении двигателя	6-178	
	894	5E	DE	8	Выбор характеристики регулирования	0/1/2/3	1	0	6-178	
	895	5F	DF	8	Опорное значение для экономии энергии	0/1/9999	1	9999	6-178	
	896	60	E0	8	Стоимость энергии	0–500/9999	0.01	9999	6-178	
	897	61	E1	8	Время формирования среднего значения экономии энергии	0/1–1000 ч/9999	1	9999	6-178	
	898	62	E2	8	Сброс устройства контроля энергии	0/1/10/9999	1	9999	6-178	
	899	63	E3	8	Продолжительность работы (предварительно рассчитанное значение)	0–100%/9999	0.1 %	9999	6-178	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (17)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Калибр-ровочная функция	C0 (900)	5C	DC	1	Калибровка выхода CA	—	—	—	6-148	
	C1 (901)	5D	DD	1	Калибровка выхода AM	—	—	—	6-148	
	C2 (902)	5E	DE	1	Смещение ввода заданного значения на клемме 2 (Частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	0 Гц	6-199	
	C3 (902)	5E	DE	1	Значение смещения входного сигнала на клемме 2, соответствующее смещенному значению частоты	0–300%	0.1 %	0 %	6-199	
	125 (903)	5F	DF	1	Усиление для ввода заданной величины на клемме 2 (частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-199	
Калибр-ровочная функция	C4 (903)	5F	DF	1	Усиленное значение входного сигнала на клемме 2, соответствующее усиленному значению частоты	0–300 %	0.1 %	100 %	6-199	
	C5 (904)	60	E0	1	Смещение ввода заданного значения на клемме 4 (Частота)	0–400 Гц	0,01 Гц	0 Гц	6-199	
	C6 (904)	60	E0	1	Смещение ввода заданного значения на клемме 4	0–300 %	0.1 %	20 %	6-199	
	126 (905)	61	E1	1	Усиление для ввода заданной величины на клемме 4 (частота)	0–400 Гц	0.01 Гц	50 Гц	6-199	
	C7 (905)	61	E1	1	Усиление для ввода заданного значения на клемме 4	0–300 %	0.1 %	100 %	6-199	
Калибровка аналогового выхода тока	C8 (930)	7A	FA	1	Смещение сигнала, привязанного к клемме CA	0–100 %	0.1 %	0 %	6-148	
	C9 (930)	7A	FA	1	Смещение токового сигнала на клемме CA	0–100 %	0.1 %	0 %	6-148	
	C10 (931)	7B	FB	1	Усиление сигнала, привязанного к клемме CA	0–100 %	0.1 %	100 %	6-148	
	C11 (931)	7B	FB	1	Усиление токового сигнала на клемме CA	0–100 %	0.1 %	100 %	6-148	
ПИД-регулирование	© C42 (934)	22	A2	9	Коэффициент смещения для индикации ПИД-регулирования	0–500.00/9999	0.01	9999	6-328	
	© C43 (934)	22	A2	9	Аналоговое смещение для ПИД-индикации	0–300.0 %	0.1 %	20 %	6-328	
	© C44 (935)	23	A3	9	Коэффициент усиления для ПИД-индикации	0–500.00/9999	0,01	9999	6-328	
	© C45 (935)	23	A3	9	Аналоговое усиление для ПИД-индикации	0–300.0 %	0.1 %	100 %	6-328	
—	986	56	D6	9	Компенсация клеммы 10 для элемента с ПТК	4–6 В/8888/9999	0.01 В	5.00 В (9999)	6-85	
—	989	59	D9	9	Подавление сигнала тревоги при копировании параметров	10/100	1	10/100	—	
PU	990	5A	DA	9	Звуковой сигнал при нажатии клавиши	0/1	1	1	6-410	
	991	5B	DB	9	Контрастность ЖК-дисплея	0–63	1	58	6-411	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (18)

Функция	Пар.	Командный код			Значение	Диапазон установки	Величина шага	Заводская установка	Ссылка на стр.	Пользовательская установка
		Чтение	Запись	Код расширения						
Имитация ошибки	997	61	E1	9	Активация ошибки	16–18/32–34/48/49/64/80–82/96/112/128/129/144/145/160–162/164–168/176–179/192–194/196–199/228–230/241/242/245–247/253	1	9999	6-400	
Настройка групп параметров	999	63	E3	9	Автоматическая настройка параметров	1/2/10/11/20/21/30/31/9999	1	9999	6-402	
Параметры стереть/ параметры копировать	PR.CL	—			Стирание параметров	0/1	1	0	5-13	
	ALLC	—			Стереть все параметры	0/1	1	0	5-14	
	Er.CL	—			Стирание накопителя сигналов тревоги	0/1	1	0	7-26	
	PCPY	—			Копирование параметров	0/1/2/3	1	0	5-15	
—	PR.CH	—			Параметры, отличающиеся от заводской настройки				5-19	

Таб. А-8: Обзор параметров с командными кодами (19)

A.7 Измененные данные

A.7.1 Проверка серийного номера

Серийный номер можно найти на табличке данных преобразователя частоты или на упаковке (см. раздел 1-2).

Серийный номер составляется следующим образом:

- символ, обозначающий версию
- две цифры или цифра и буква, обозначающие год и месяц изготовления (первые девять месяцев от января до сентября обозначаются цифрами от 1 до 9, а октябрь, ноябрь и декабрь – буквами X, Y и Z.)
- шесть цифр контрольного номера.



Рис. А-21: Пример таблички данных

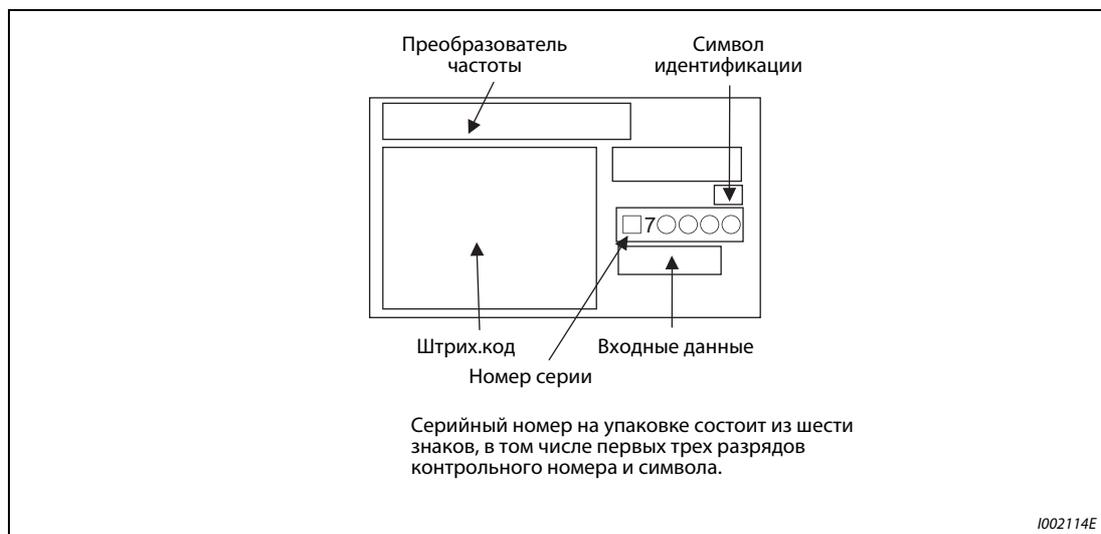


Рис. А-22: Обозначение на упаковке

A.8 Декларация о соответствии

A.8.1 Директива по установкам низкого напряжения



**mitsubishi
ELECTRIC
CORPORATION
NAGOYA WORKS**

ADDRESS: 5-1-14 YADA-MINAMI HIGASHI-KU,
NAGOYA 461-8670, JAPAN
TELEPHONE: 052-721-2111

DECLARATION OF CONFORMITY (According to Low Voltage Directive 2006/95/EC)

We hereby state that the following AC inverters have been designed, and manufactured in accordance with the following standard, and conform to this standard upon implementation of our specific installation instructions and conditions.

Component Description: AC Inverter

Type: FR-F740-0.75K to 560K-**
FR-F740-00023 to 12120-**
FR-F740-S75K to S630K-**
(Note **: The type name may be followed by any alphanumeric suffix.)

Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS

Address: 5-1-14 Yada-Minami Higashi-ku, Nagoya 461-8670, Japan

Standard(s): EN50178:1997

The last two digit of the year in which the CE marking was affixed for Low Voltage Directive, is 04.

INVERTER SYSTEM DEPARTMENT
Manager / Hisao Sakurai

Issued by:
NAGOYA, 24/ June/ 2009

**Authorized Representative:
In the European Community
Through Responsible person**

Mitsubishi Electric Europe BV
Gothaer Strasse 8, D-40880
Ratingen, Germany

Signature:

Date: 24/ June/ 2009

Manager / Narihiro Akatsuka

HEAD OFFICE : 2-2-3, MARUNOUCHI CHIYODA-KU, TOKYO 100, JAPAN

BCN-A21041-058-C

A.8.2 Электромагнитная совместимость

ADDRESS: 5-1-14 YADA-MINAMI HIGASHI-KU,
NAGOYA 461-8670, JAPAN
TELEPHONE: 052-721-2111

**DECLARATION OF CONFORMITY
(According to EMC Directive 2004/108/EC)**

We hereby state that the following AC inverters have been designed, and manufactured in accordance with the following Harmonized European Standards, and conform to these standards upon implementation of our specific installation instructions and conditions.

Component Description: AC Inverter

Type: FR-F740-75K to 560K-**
FR-F740-S75K to S630K-**
FR-F740-01800 to 12120-**
(Note **: The type name may be followed by any alphanumeric suffix.)


Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS

Address: 5-1-14 Yada-Minami Higashi-ku, Nagoya 461-8670, Japan

Standard(s): EN61800-3:2004 (Second environment / PDS Category "C3")

INVERTER SYSTEM DEPARTMENT
Manager / Hisao Sakurai

Issued by:
NAGOYA, 29/ July/ 2009



**Authorized Representative:
In the European Community
Through Responsible person**

Mitsubishi Electric Europe BV
Gothaer Strasse 8, D-40880
Ratingen, Germany

Signature:



Date: 29/ July/ 2009

Manager / Narihiro Akatsuka

HEAD OFFICE : 2-2-3, MARUNOUCHI CHIYODA-KU, TOKYO 100, JAPAN

BCN-A21041-061-B



**MITSUBISHI
ELECTRIC
CORPORATION
NAGOYA WORKS**

ADDRESS: 5-1-14 YADA-MINAMI HIGASHI-KU,
NAGOYA 461-8670, JAPAN
TELEPHONE: 052-721-2111

**DECLARATION OF CONFORMITY
(According to EMC Directive 2004/108/EC)**

We hereby state that the following AC inverters have been designed, and manufactured in accordance with the following Harmonized European Standards, and conform to these standards upon implementation of our specific installation instructions and conditions.

Component Description: AC Inverter

Type: FR-F740-0.75K to 75K-**
FR-F740-00023 to 01160-**
(Note **: The type name may be followed by any alphanumeric suffix.)


Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS

Address: 5-1-14 Yada-Minami Higashi-ku, Nagoya 461-8670, Japan

Standard(s): EN61800-3:2004 (Second environment / PDS Category "C3")

INVERTER SYSTEM DEPARTMENT
Manager / Hisao Sakurai

Issued by:
NAGOYA, 29/ July/ 2009



**Authorized Representative:
In the European Community
Through Responsible person**

Mitsubishi Electric Europe BV
Gothaer Strasse 8, D-40880
Ratingen, Germany

Signature:



Date: 29/ July/ 2009

Manager / Narihiro Akatsuka

HEAD OFFICE : 2-2-3, MARUNOUCHI CHIYODA-KU, TOKYO 100, JAPAN

BCN-A21041-059-C

Алфавитный указатель

A-Z

APDU	6-315
BACnet	
APDU	6-315
BIBB	6-311
Декларация о соответствии реализации протоколу (PICS)	6-326
Свойство (Property)	6-315
BIBB	6-311
ReinitializeDevice	6-320
SLEEP-функция	6-369

A

Автоматический перезапуск	6-153
---------------------------------	-------

B

Ввод в эксплуатацию	4-4
Вентилятор охлаждения	
Снятие	8-10
Управление	6-389
Установка	8-11
Вентиляция	2-10
Возврат	
защитных функций в первоначальное состояние	7-23
Время разгона и торможения	
Параметры	6-75
Второй комплект параметров	
Установка	6-114
Входной дроссель	3-43
Входные клеммы	
Определение функций	6-109
Выбор режима работы	
Параметр	6-229
Структурная схема	6-233
Выбор языка	
Параметр	6-409
Вывод сигнала тревоги	
кодированный	6-173
Выход	
аналоговый	6-146
Выходная частота	
максимальная	6-54
минимальная	6-54
нулевого тока	6-128
Предустановка скорости вращения	6-63
Скачки частоты	6-56
Стартовая частота	6-79
Частота толчкового режима	6-66

Выходной ток	
Контроль	6-130
Выходные клеммы	
Определение функций	6-120

Д

Двигатель	
Выбор	6-93
Переключение в режим работы от сети	6-375
Декларация о соответствии реализации протоколу (PICS)	6-326
Децентрализованные выходы	
Параметры	6-133
Дроссель промежуточного корпуса	3-42

З

Заданная величина	
аналоговая	6-188
заданного значения	6-199
Смещение	6-203
Усиление	6-203
Фильтр сигнала	6-198
Заземление	
Токи утечки	3-13
Запрет реверса	
Параметр	6-220
Защита двигателя	
Температурный датчик РТС	6-89
Защита от тока перегрузки	6-44
Защитная функция	
Кодированный вывод сигнала тревоги	6-173
Обзор	A-5
режим предварительного заполнения	6-355
Защитный провод	
Подключение	3-7
Защиты двигателя	
Параметры	6-85

И

Индикация	
Выбор	6-138
Клеммы ввода/вывода	6-143
Частота вращения	6-136
Индикация скорости	
Параметры	6-136
Индикация частоты	
Опорная величина	6-146

Интервалы между проведением работ по техобслуживанию	
Параметр	6-394
Исчезновение сетевого напряжения	
сигнал Y67	6-161

К

Кабель	
Определение параметров	3-11
Кабельный ввод	3-10
Клеммы	
Определение функций	6-109
клеммы	
Цепь управления	3-16
Код ошибки	
Вывод	6-173
Коды управления	6-272
Командные коды	A-22
Комбинированный режим работы	6-235
Контакты и выключатели	3-3
Контрастность	
Параметр	6-411
Контроль	
Нулевой ток	6-132
Контроль потребления энергии	6-178
Контрольные сигналы	
Установка	6-127

Л

Логика	
Негативная логика	3-27
Позитивная логика	3-27

М

Местный язык	
Выбор	6-409
Множественная команда	6-288
Монтажный комплект	
FR-A7CN	2-13

Н

Нагрузочная характеристика	
Выбор	6-60
Начальные установки	5-1
Неисправность	
Сообщение на индикаторе	7-4
Устранение	7-4
Номер позиции	6-261

О

Основная частота	6-58
Отказ сети питания	
Автоматический перезапуск	6-153
Охлаждение	2-10
Очистка	8-8

П

Панель управления	
Задачи	4-5
Основные функции	4-7
Параметры	
Базовые параметры	5-1
Командные коды	A-22
настройка	4-13
Обзор	6-1
произвольные	6-399
Передача маркера (Token Passing)	6-311
Перезапуск	
после отказа сети питания	6-155
после срабатывания защитной функции ...	6-169
ПИД-регулирование	
Параметры	6-328
расширенное	6-361
Подключение	
2-2-проводной последовательный	
интерфейс	3-31
Внешнее тормозное устройство	3-35
Внешние дополнительные устройства	3-33
Дроссель промежуточного корпуса	3-42
Комбинированное устройство рекуперации	
энергии / сетевого фильтра	3-38
Конфигурация системы	3-1
Связь	3-20
Сетевой дроссель	3-43
Силовой блок	3-7
Силовые контакторы	3-33
Устройство управления	3-30
Центральное устройство ввода питания /	
рекуперации энергии	3-40
Цепь управления	3-16
Электропроводка	3-5
Подключение программного управления от	
запоминающего устройства	3-29
Предельное значение тока	
Параметры	6-44
Предустановка скорости вращения	
Параметры	6-63
Проверка	8-1
Проверка изоляции	8-17
Протокол Mitsubishi	6-268
Пусковой сигнал	
Привязка	6-116

Р

Разгон	
Характеристика	6-81
Размеры	
Дроссель промежуточного контура	A-18
Панель управления FR-PU04	A-21
Преобразователь частоты	A-6
Регулировка вектора тока	
Параметры	6-42
Режим предварительного заполнения	
Защитная функция	6-355
Режим работы	
комбинированный	6-235
после разбега	6-242
Режим работы с внешним управлением	6-234
с управлением от панели управления	6-235
Связь	6-246
Режим экономии электроэнергии	6-176

С

Сбой в работе	
Диагностика	7-1
Поиск	7-28
Сообщение	7-2
Сброс	7-23
Свойство (Property)	6-315
Связь	
2-проводной последовательный интерфейс	6-256
Modbus-RTU	6-289
Интерфейс PU	6-253
Основные настроечные параметры	6-261
Протокол Mitsubishi	6-268
Сетевой дроссель	3-43
Сигнализация	
клеммы	3-19
Скачок частоты	
Параметры	6-56
Смещение	
заданного значения	6-199
Сообщения о тревоге	
Описание	7-2
Светодиодная/ЖК- индикация	7-2
Составные части прибора	1-2
Сравнение заданного и действительного значения	
Параметры	6-127
Срок службы	
Контроль	6-390
Стартовая частота	
Параметры	6-79
Торможение постоянным током	6-94
Степень защиты IP54 для FR-F746	1-1

Стирание	
групп пользователей	6-223
Параметры	6-221
Стирание списка	
сигналов тревоги	7-26
Счетчика ватт-часов	6-138
Счетчика часов работы	6-138

Т

Температурный датчик РТС	
Подключение	6-89
Термодатчик с ПТК	
вывод значений через коммун. опцию	6-92
клемма 2	6-91
характеристика сопротивления	6-91
Технические данные	A-1
Техобслуживание	8-1
Токи утечки	3-44
Толчковый режим	
Параметры	6-66
Тональный сигнал	
при нажатии кнопок	6-410
Торможение постоянным током	
Параметры	6-94
Траверс-функция	6-383

У

Увеличение	
Параметры	6-39
Управление несколькими электродвигателями	6-361
Управление при помощи промежуточного контура	
Параметры	6-386
Усиление	
заданного значения	6-199
Условия окружающей среды	2-7
Установите	
переднюю панель	2-2
Установить	
панель управления	2-1
Установка	
Шкаф управления	2-6
Установка частоты	
Диск цифрового набора	4-19
Устройство управления	
Подключение	3-30

Ф

Фильтр ЭМС	3-52
Функция защиты от перезаписи	6-218
Функция калибровки	
Клемма AM/CA	6-148

Х

Характеристика	
Нагрузочный момент	6-60
Разгон/торможение	6-81
Характеристика U/f (напряжение/частота)	
Параметры	6-58
Характеристика нагрузочного момента	
Выбор	6-53

Ц

Цифровой набор	4-6
Цифровой потенциометр двигателя	
Параметры	6-71

Ч

Чтение списка	
сигналов тревоги	7-26

Ш

Шкаф управления	
Вентиляция	2-10
Конструкция	2-7

Э

Электромагнитная совместимость	3-44
--------------------------------------	------

Я

Явления резонанса	
Предотвращение	6-56

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. / РОССИЯ / Москва / Космодамианская наб., 52, стр. 3
Тел.: +7 495 721 20 70 / Факс: +7 495 721 20 71 / automation@mer.mee.com / <https://ru3a.mitsubishielectric.com>